

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.1
Тип установки	AIRNED-R6.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R- 4x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	8360	8360
Р свободное (Па)	450	450
Скорость воздуха (м/с)	2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1435/770	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Слева
Масса	727.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАнные КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1435x770	75	97	2.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1405x760	22	1	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1403x754	11	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1435x770	99	142	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1435x770	161	28	2.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1435x770	79	77	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1435x770	108.2	0	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1435x770	161	28	2.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1403x754	11	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		727.2	373					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.1
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

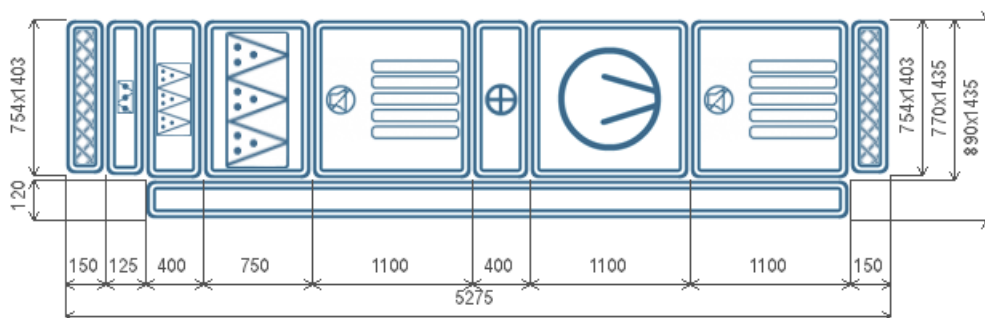

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P50.R-4x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	8360
Р статическое (Па)	822.8
Р свободное (Па)	450
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	62
Двигатель	AIP100L4
n рабочая (об/мин)	1751

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	2.55
Ток (А)	8.5
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
n номинальная (об/мин)	1410
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	108.2

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	131.79
Потеря давления воздуха (Па)	76.5
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	4.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	7.9
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	96.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	141.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	99

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	51	37	30	31	31	29	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению (Приток/вытяжка)	57	65	64	61	61	46	37	69

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.1
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2
Тип установки	AIRNED-R7.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	9600	9600
Р свободное (Па)	450	450
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1597/850	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Слева
Масса	783.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1597x850	79	86	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1567x760	25	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1571x764	12	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1597x850	105	126	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1597x850	170	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1597x850	93	60	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1597x850	117.3	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1597x850	170	25	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1571x764	12	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		783.3	323					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

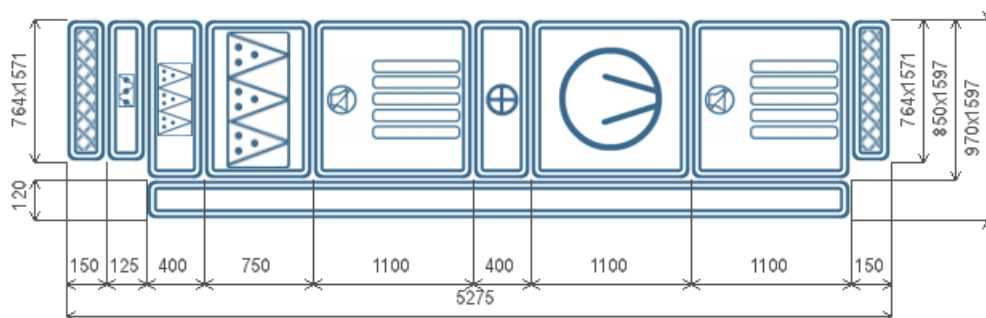

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P56.R-5,5x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Нуст, кВт)	5.5
Расход воздуха (м ³ /ч)	9600	Мощность на валу двигателя (N _у , кВт)	2.74
Р статическое (Па)	771.8	Ток (А)	11
Р свободное (Па)	450	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	1430
Частота (Гц)	53	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР112М4	Масса (кг)	117.3
n рабочая (об/мин)	1505		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	151.33
Потеря давления воздуха (Па)	59.9
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	5.31
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	9.3
Масса (кг)	93

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	85.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	125.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	105

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	51	37	30	31	31	29	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению (Приток/вытяжка)	57	65	64	61	61	46	37	69

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.3
Тип установки	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6260	6260
Р свободное (Па)	450	450
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4580/1125/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	404.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x1125x740	26	49	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x984x564	15.8	4	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x960x560	6	0	3.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1125x740	41	219	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1125x740	74	45	3.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x1125x740	51	109	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	840x1125x740	111	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1125x740	74	45	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x960x560	6	0	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		404.8	471					

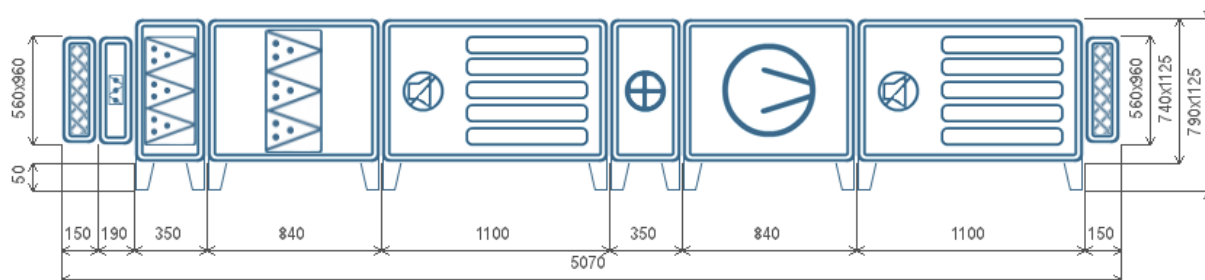

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	6260
Р статическое (Па)	919.5
Р свободное (Па)	450
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIIP100S2
n рабочая (об/мин)	2478

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	2.14
Ток (А)	7.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	111

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	98.68
Потеря давления воздуха (Па)	109
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	3.46
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	21.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	4.8
Масса (кг)	51

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	26

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	41

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	52	38	30	31	31	29	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	63	55	46	43	47	45	65
К окружению (Приток/вытяжка)	60	70	71	70	68	57	48	76

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.3
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.4
Тип установки	LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4410	4410
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4450/1010/720	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	340 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x1010x720	24	33	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x884x564	13.6	2	3.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x840x540	5.2	0	3.1	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1010x720	37	132	2.4	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350x1010x720	43	51	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1010x720	64	18	3.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710x1010x720	84	0	2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1010x720	64	18	3.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x840x540	5.2	0	3.1	-	-	-	-
ИТОГО:		340	254					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.4
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

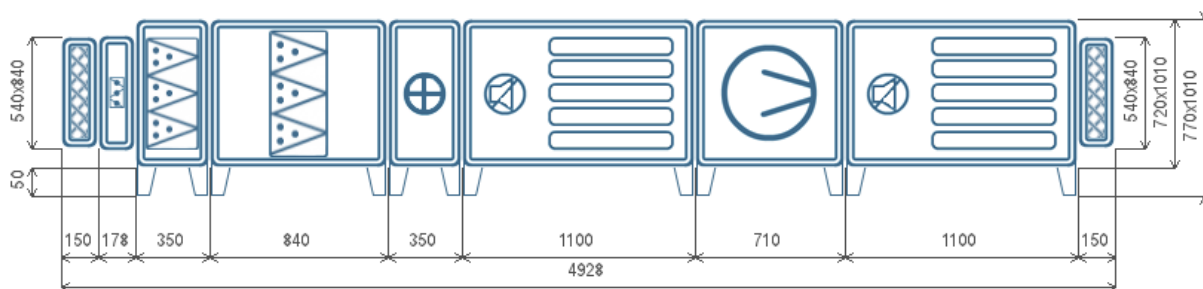

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха (м ³ /ч)	4410	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.11
Р статическое (Па)	654.7	Ток (А)	4.6
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР80В2	Масса (кг)	84
n рабочая (об/мин)	2412		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	69.52
Потеря давления воздуха (Па)	50.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	2.44
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	9.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.2
Масса (кг)	43

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	33.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	132.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	37

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.4
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.5
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1130	1130
Р свободное (Па)	350	350
Скорость воздуха (м/с)	1.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×710×470	16.5	14	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×540×290	6.6	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×540×290	3.2	0	2.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×710×470	21	76	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×710×470	42	27	2.5	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350×710×470	27	32	2.6	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×710×470	43	0	1.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×710×470	42	27	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×540×290	3.2	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	177					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.5
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

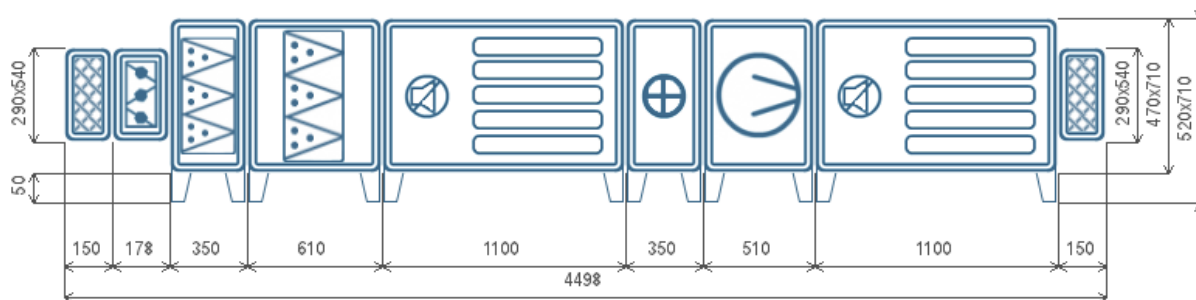

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1130
Р статическое (Па)	527.1
Р свободное (Па)	350
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2522

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.23
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	17.81
Потеря давления воздуха (Па)	32.3
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	13.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	75.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.5
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.6
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	580	580
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	7	1.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	50	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	18	2	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350×610×420	24	22	2.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	0.9	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	18	2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	116					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.6
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

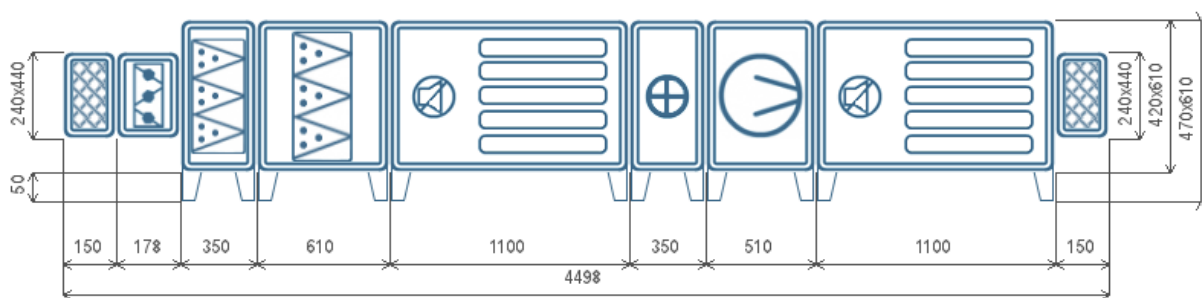

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	580
Р статическое (Па)	314.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	39
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2140

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.07
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	8.31
Потеря давления воздуха (Па)	21.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.29
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	3.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	6.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	30	32	27	30	31	31	29	39
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.6
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	320	320
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	2	0.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	0	1.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	1.1	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	31	0.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	6	1.1	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350×610×420	24	9	1.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	0.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	6	1.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	1.1	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	54					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.7
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

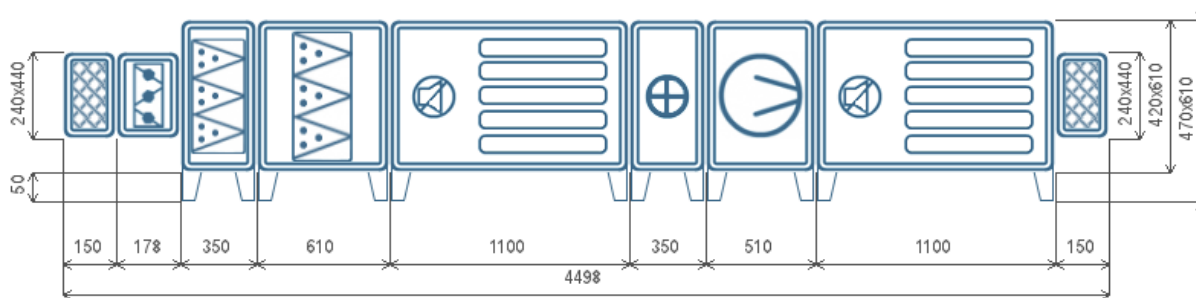

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	320
Р статическое (Па)	254.2
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	34
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	1856

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.04
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	4.59
Потеря давления воздуха (Па)	9.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.16
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.4
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	1.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.7
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	30.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.7
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	27	29	27	30	31	31	29	38
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.7
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.8
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	720	720
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	11	1.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	64	1.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	27	2.5	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350×610×420	24	30	2.6	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	1.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	27	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	160					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.8
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

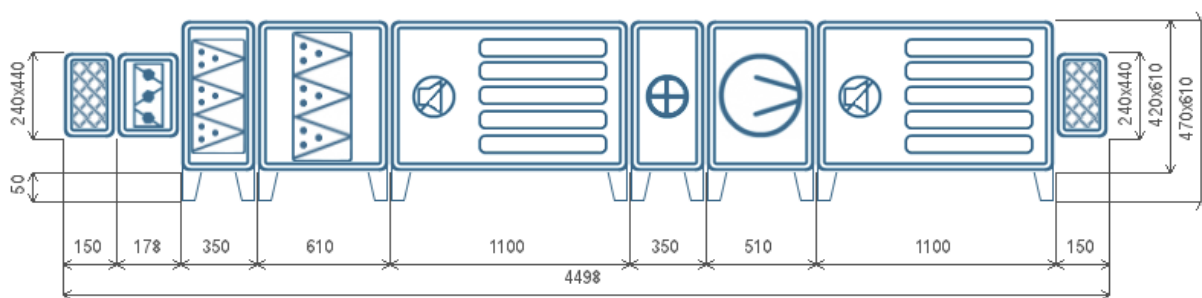

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	720
Р статическое (Па)	360
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2339

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.1
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	10.32
Потеря давления воздуха (Па)	30.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.36
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.8
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	10.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.5
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	64.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.5
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.8
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.9
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	480	480
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	4	1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	0	1.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	1.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	42	1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	14	1.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×610×420	24	16	1.7	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	0.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	14	1.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	1.7	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	90					

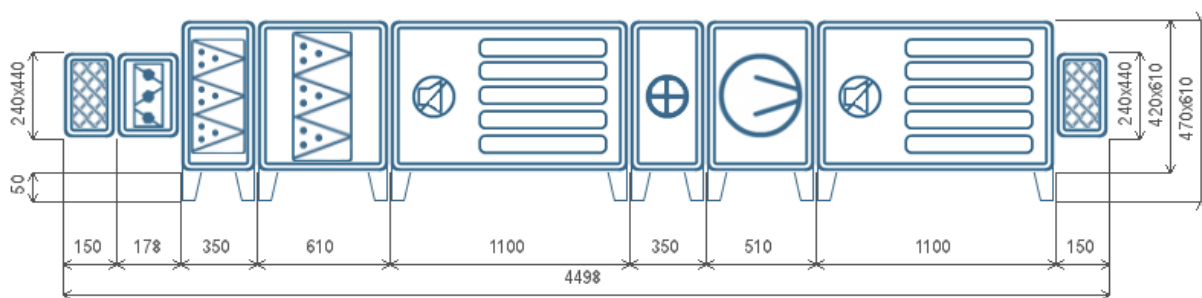

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	480
Р статическое (Па)	289.8
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	37
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2022

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.06
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	6.88
Потеря давления воздуха (Па)	16.3
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.24
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	2.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.5
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	4.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	41.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	30	32	27	30	31	31	29	39
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.9
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2.1 (412)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	800	800
Р свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	14	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	76	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	33	2.8	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350×610×420	24	36	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	33	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.8	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	193					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2.1 (412)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

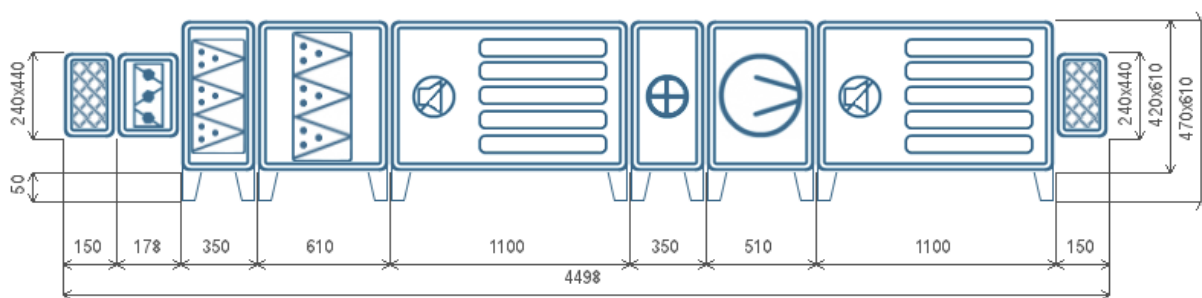

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	800
Р статическое (Па)	342.3
Р свободное (Па)	150
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2338

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.1
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	12.61
Потеря давления воздуха (Па)	35.5
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.44
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	13.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	75.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2.1 (412)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2.2 (415)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1050	1050
Р свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	23	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	3.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	3.6	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	113	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	53	3.6	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	350×610×420	24	56	3.7	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	53	3.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	3.6	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	299					

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2.2 (415)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

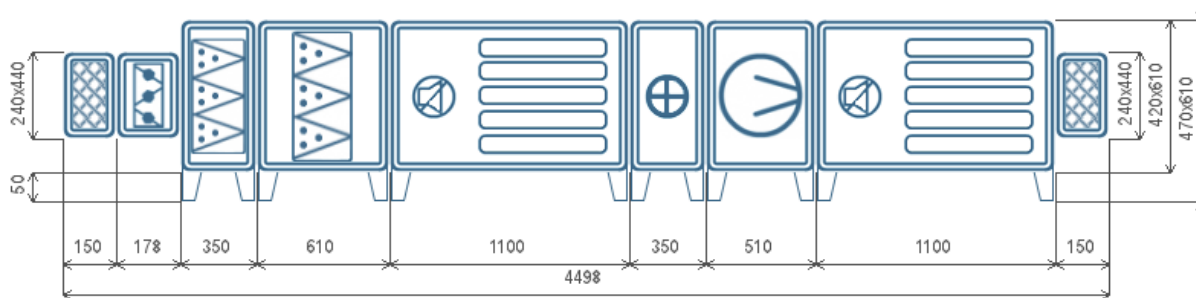

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1050
Р статическое (Па)	450.1
Р свободное (Па)	150
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2772

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.18
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	16.55
Потеря давления воздуха (Па)	56.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.58
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.3
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	23.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	113.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	35	37	27	30	31	31	29	41
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	П1.2.2 (415)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.10
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

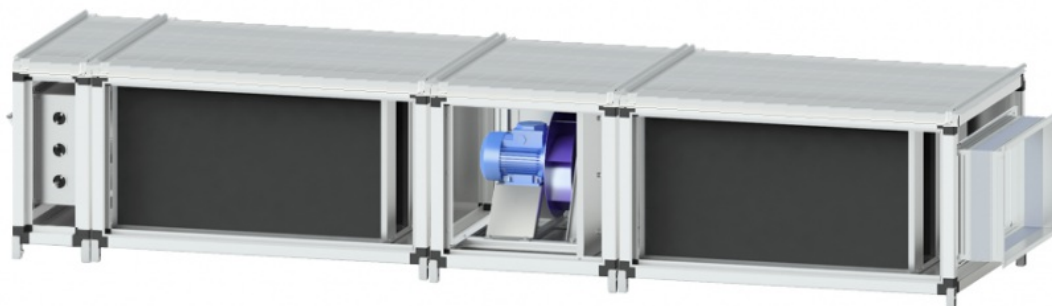

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	560	560
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	16	1.9
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.9
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	16	1.9
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.9
ИТОГО:						129.6	32	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.10
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

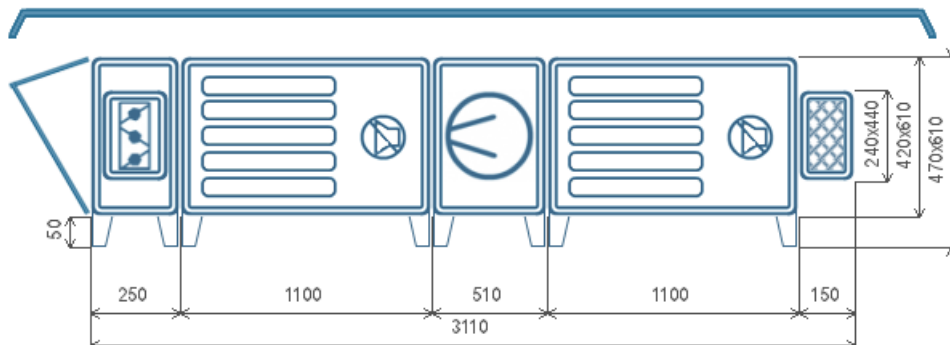

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	560	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.06
Р статическое (Па)	283.2	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	37	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2035		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.10
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.11
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

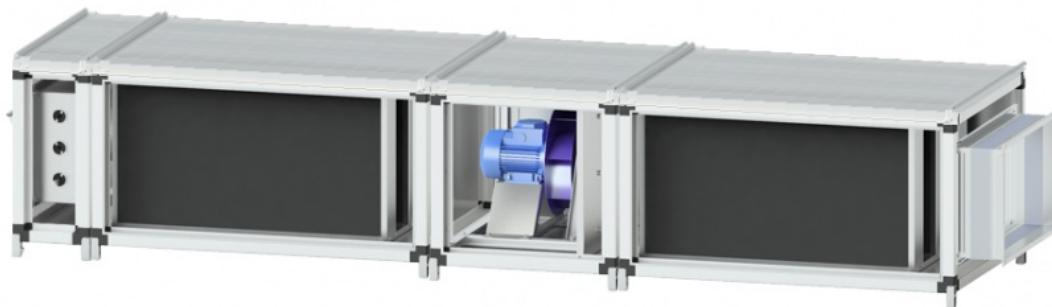

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	800	800
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	33	2.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.2
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2.8
ИТОГО:						129.6	67	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.11
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

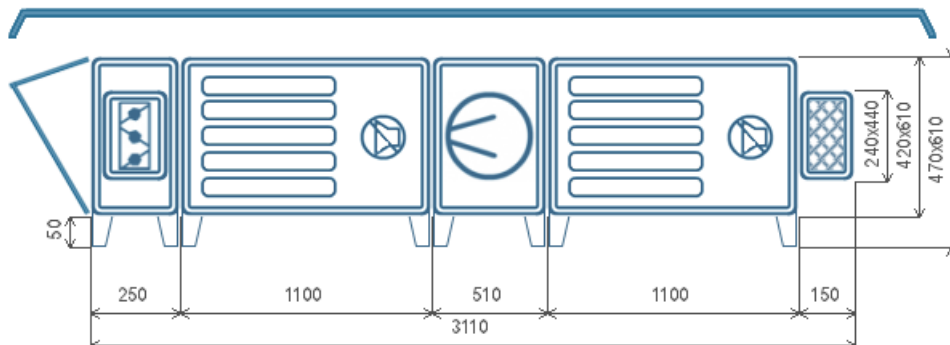

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	800	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.1
Р статическое (Па)	317.3	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2270		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.11
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.12
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

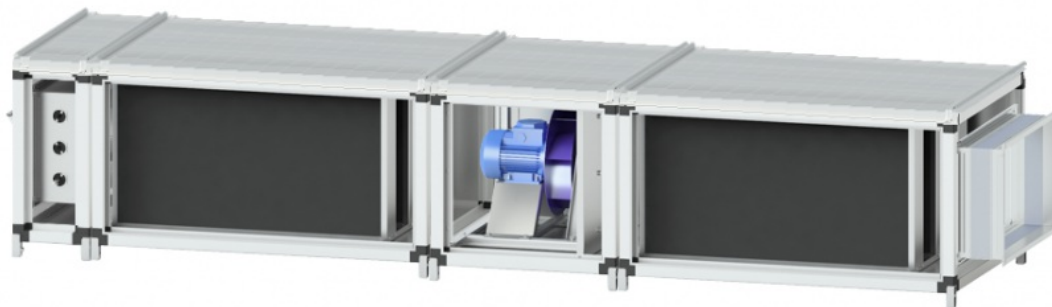

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1250	1250
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	33	2.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	2.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.4
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	2	2.8
ИТОГО:						146.8	68	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.12
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

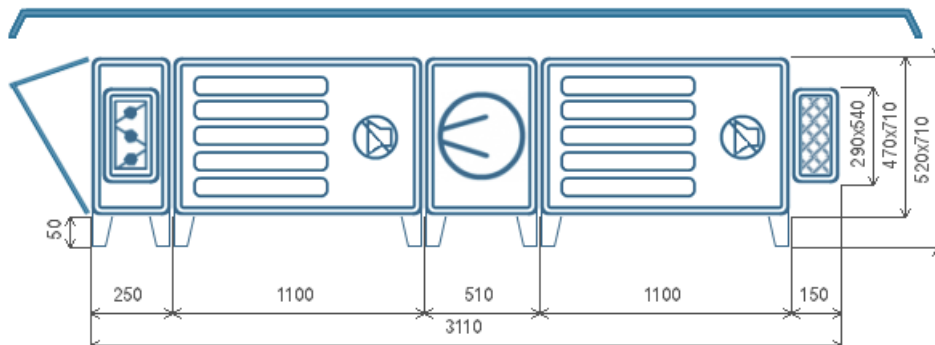

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1250	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.17
Р статическое (Па)	368.2	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2248		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.12
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.13
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

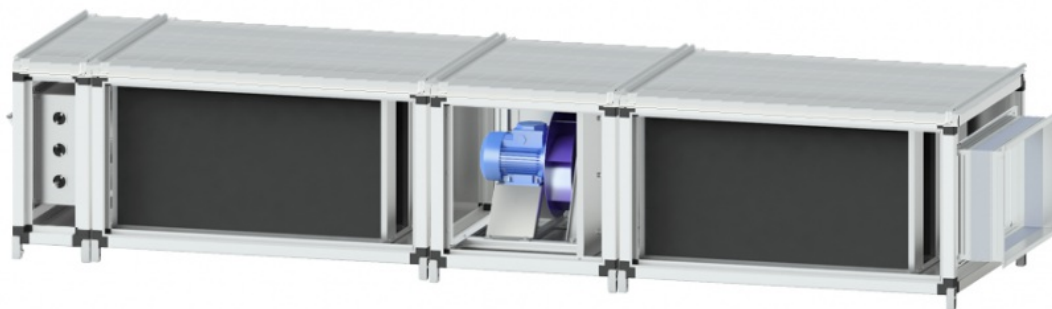

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1650	1650
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.7
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.7
ИТОГО:						146.8	115	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.13
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

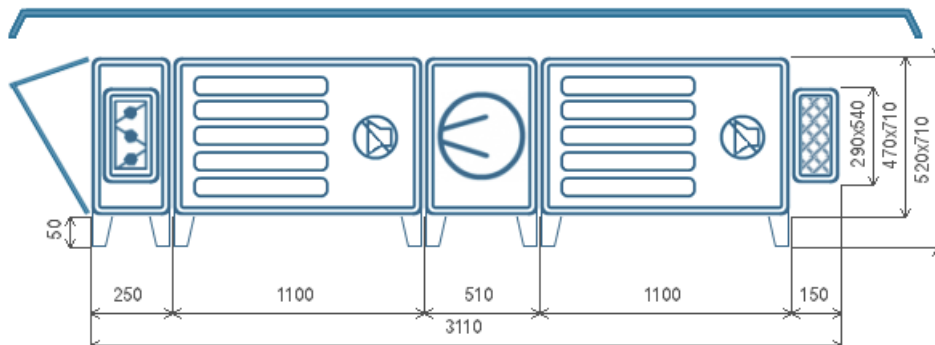

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1650	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.22
Р статическое (Па)	365	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2491		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.13
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Адрес объекта

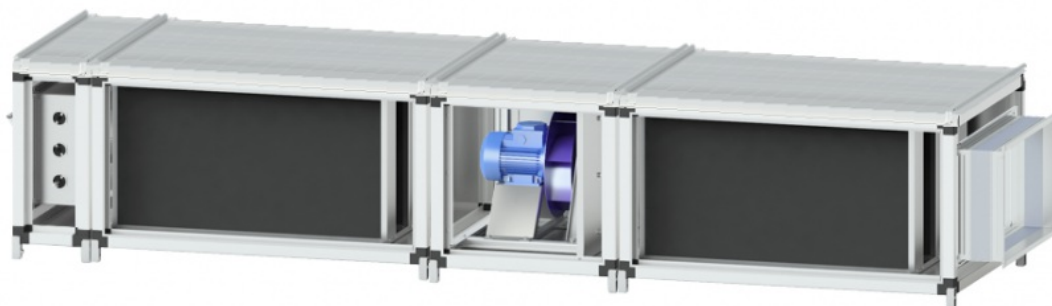

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	170	170
Р свободное (Па)	220	220
Скорость воздуха (м/с)	0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	2	0.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.3
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	0.6
ИТОГО:						129.6	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.14
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

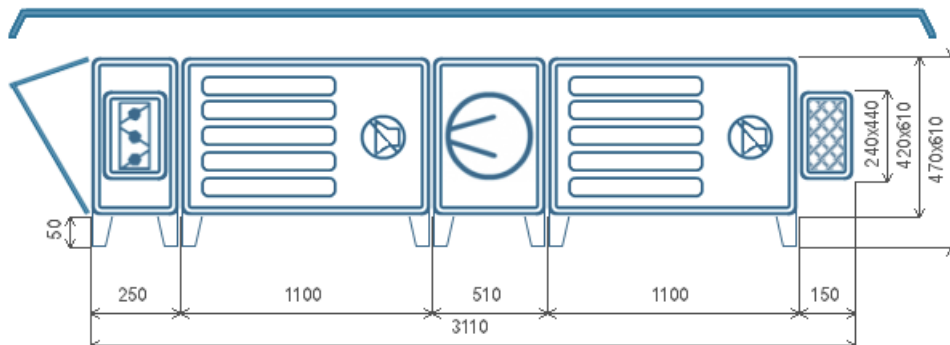

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	170	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.02
Р статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.14
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.15
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

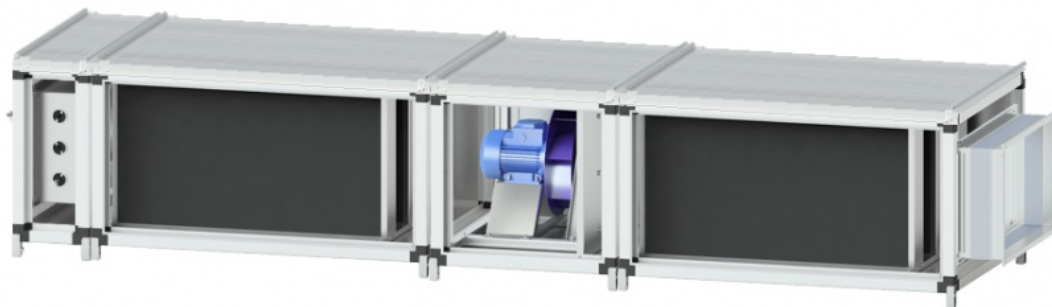

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	1100	1100
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	59	3.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	3.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.7
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	59	3.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	3.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	2	3.8
ИТОГО:						129.6	120	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.15
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

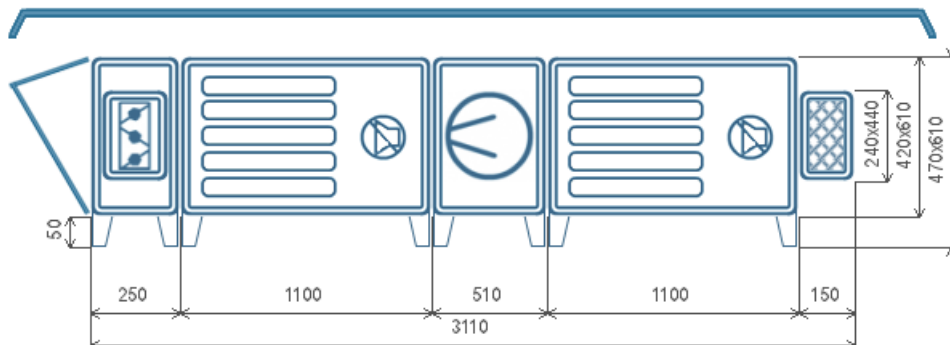

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1100	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.13
Р статическое (Па)	319	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2514		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.15
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.16
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

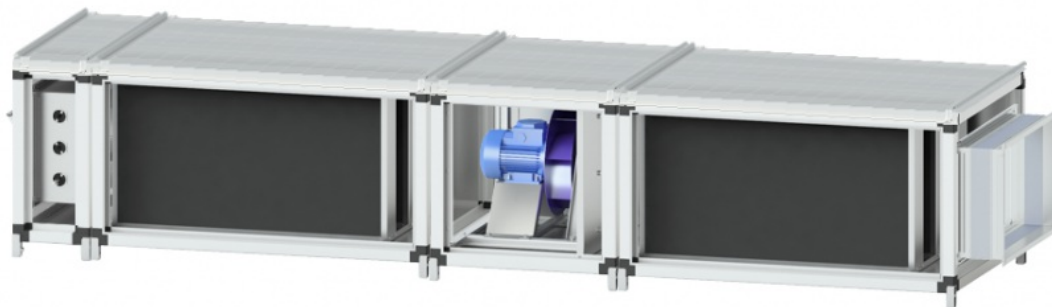

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	320	320
P свободное (Па)	210	210
Скорость воздуха (м/с)	0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	6	1.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.5
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	6	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.1
ИТОГО:						129.6	12	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.16
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

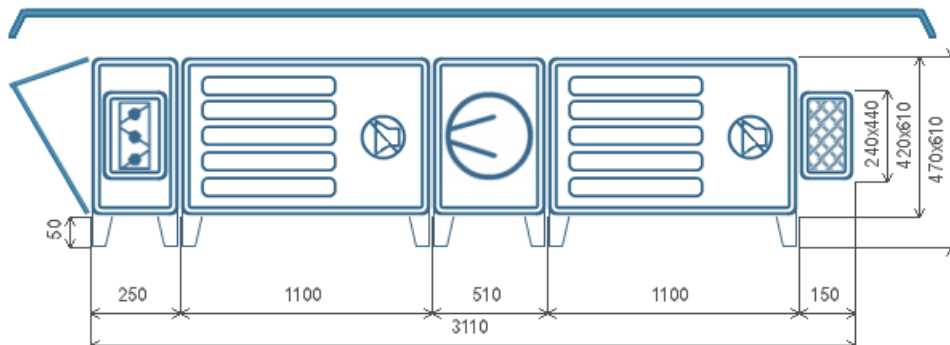

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	320	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.03
Р статическое (Па)	222.8	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	210	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1742		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.16
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.17
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

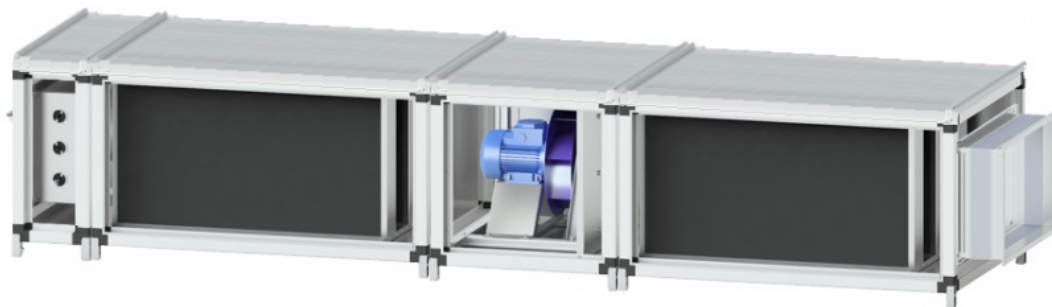

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	720	720
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	27	2.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	27	2.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2.5
ИТОГО:						129.6	55	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.17
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

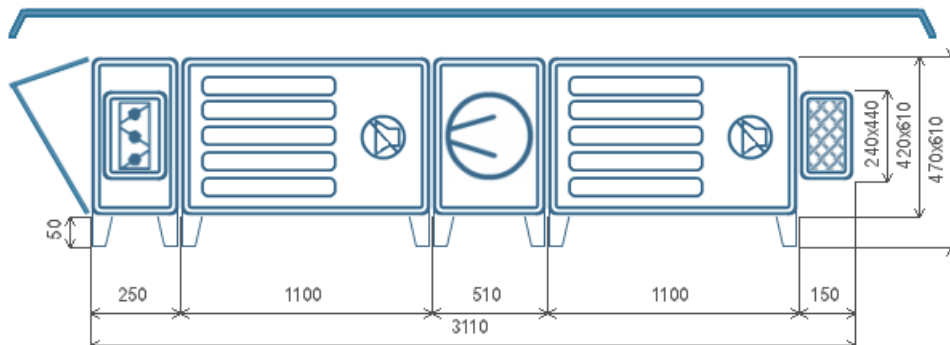

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	720	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.05
Р статическое (Па)	204.7	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	34	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1878		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.17
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.18
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

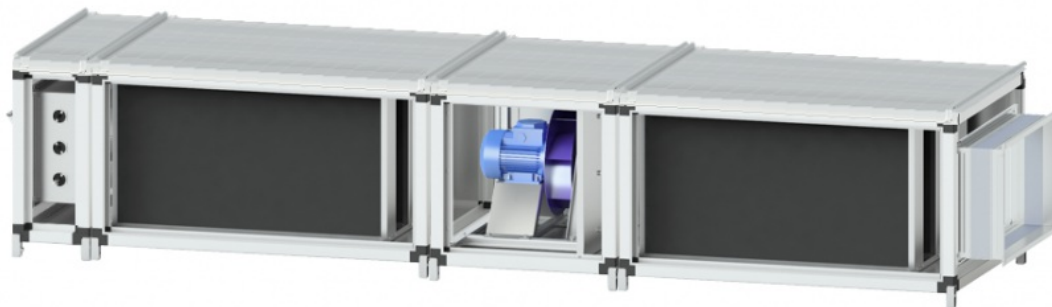

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	580	580
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	18	2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	0.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	18	2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2
ИТОГО:						129.6	37	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.18
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

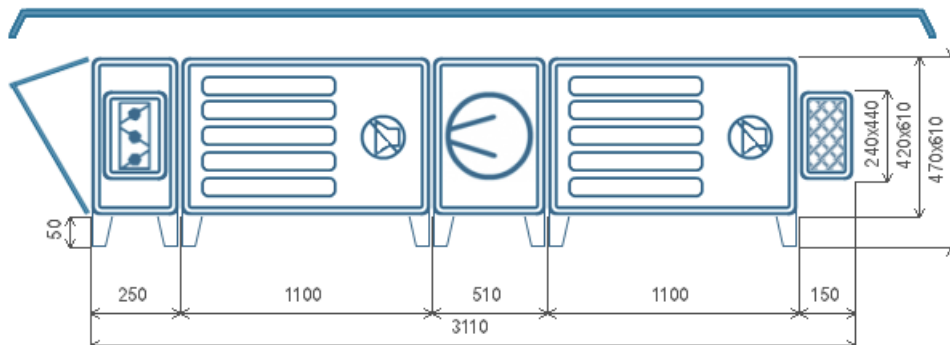

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	580	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.07
Р статическое (Па)	286.5	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	38	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2054		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	B1.18
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.19 (412)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

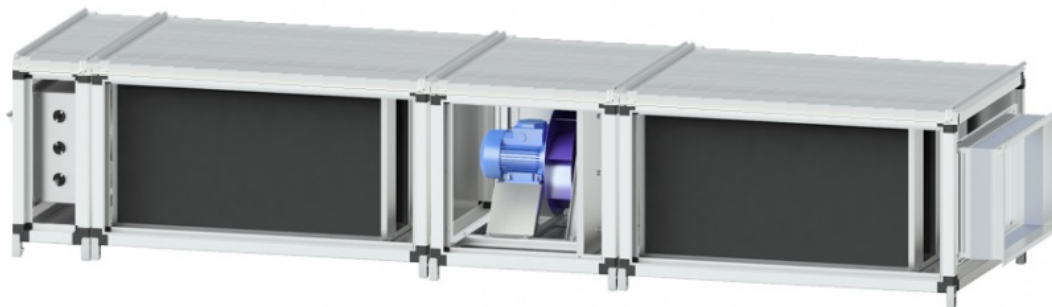

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	800 /	800 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.8
ИТОГО:	-	0	0			131.1	67	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.19 (412)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

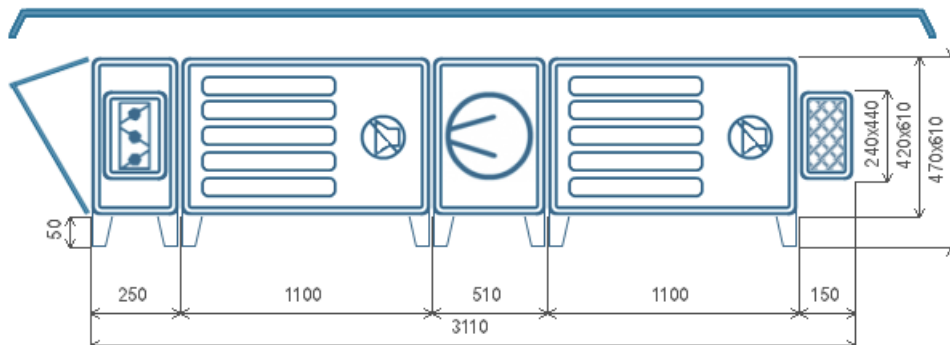

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	800	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.15
Р статическое (Па)	467.3	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	49	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2654		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.20 (414)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

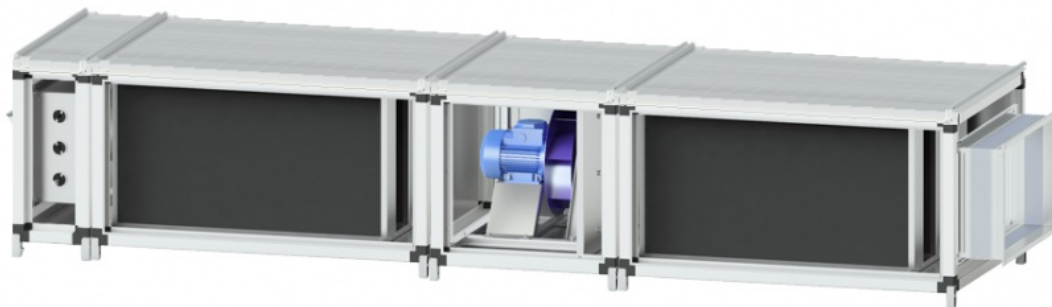

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	650 /	650 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	1 / 1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:	-	0	0			131.1	47	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.20 (414)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

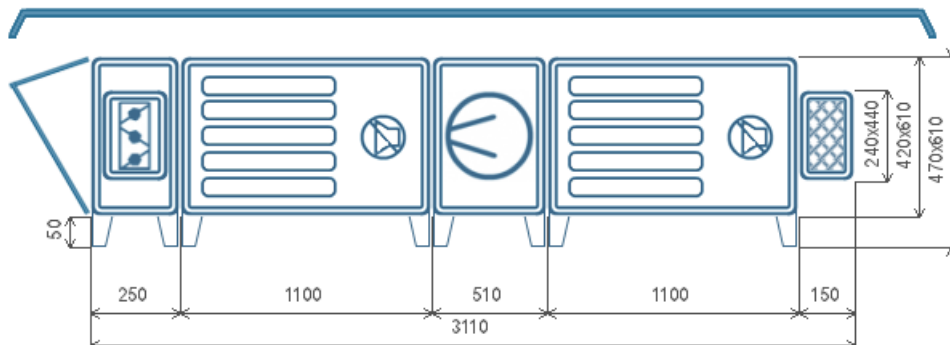

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	650	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.12
Р статическое (Па)	447	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2533		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	MO1.21 (415)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

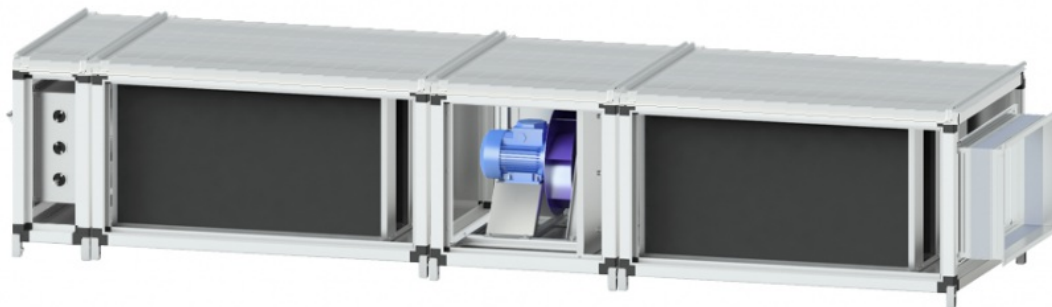

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	500 /	500 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.8 / 0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	14	1.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.8
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	14	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	1.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.7
ИТОГО:	-	0	0			131.1	28	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.21 (415)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

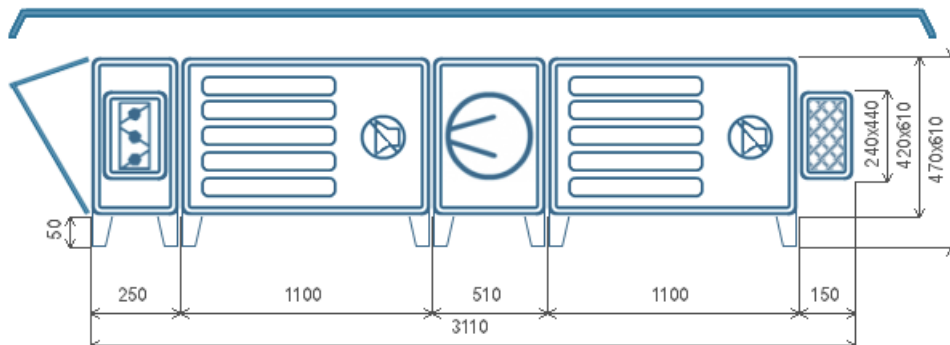

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	500	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Р статическое (Па)	427.4	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2428		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	MO1.22 (415)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

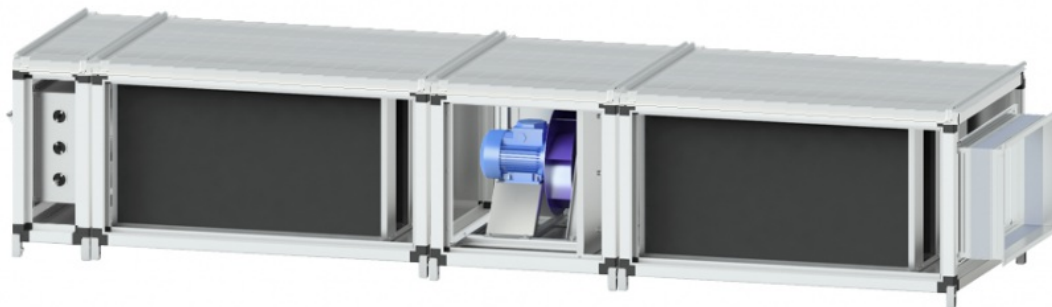

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	600 /	600 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.9 / 0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	20	2.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.9
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	20	2.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.1
ИТОГО:	-	0	0			131.1	41	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.22 (415)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

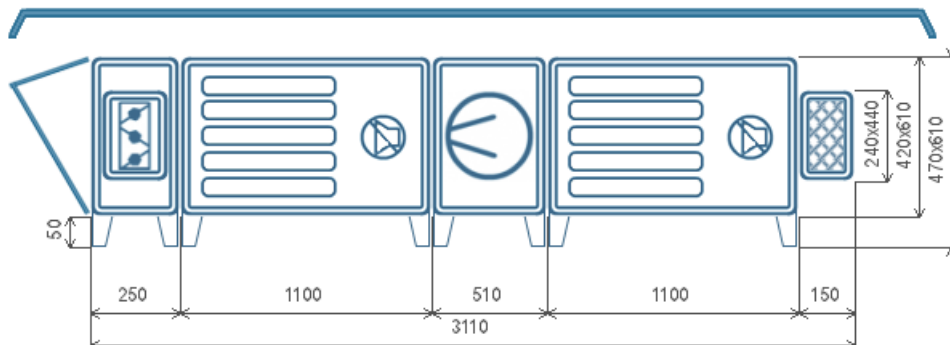

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	600	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.11
Р статическое (Па)	439.9	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2495		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.23 (323)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

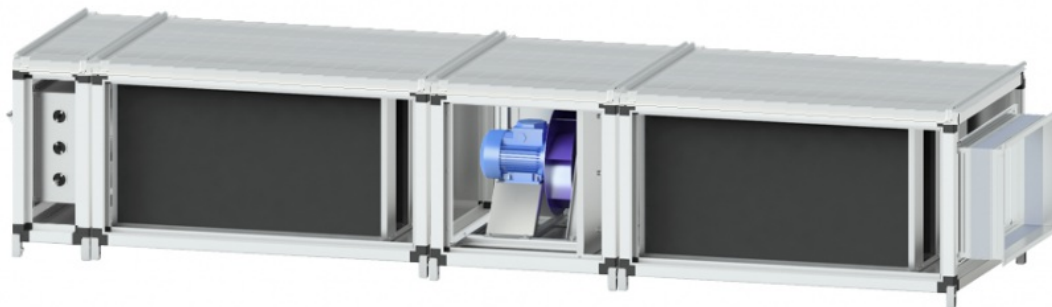

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	600 /	600 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	0.9 / 0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	20	2.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	20	2.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.1
ИТОГО:	-	0	0			129.6	41	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	MO1.23 (323)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

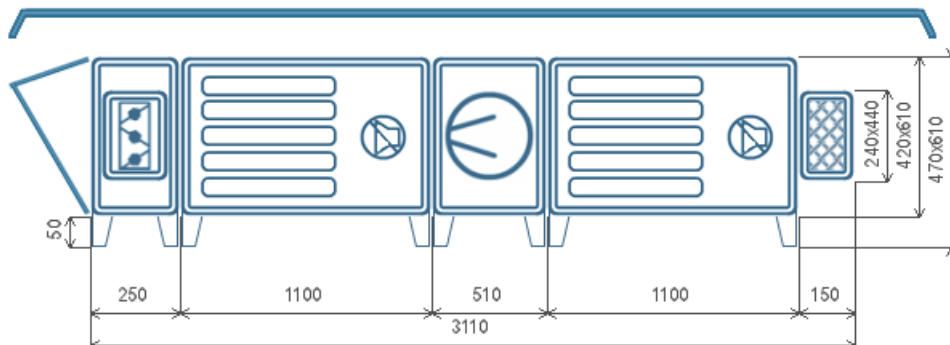

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	600	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.08
Р статическое (Па)	339.9	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2223		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	MO1.24 (411)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	16.06.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

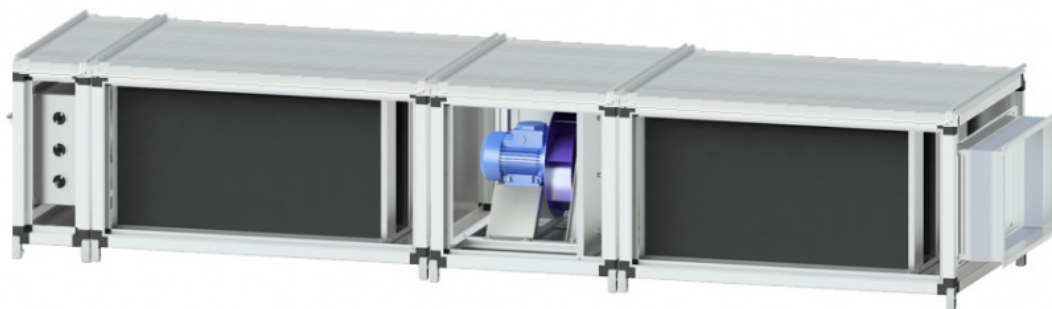

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	650 /	650 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1 / 1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:	-	0	0			129.6	47	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	МО1.24 (411)
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

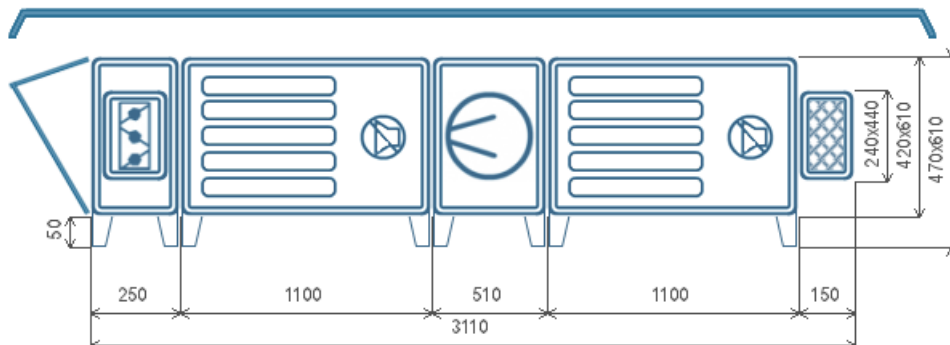

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	650	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.07
P статическое (Па)	297	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2122		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	ВД1.1
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

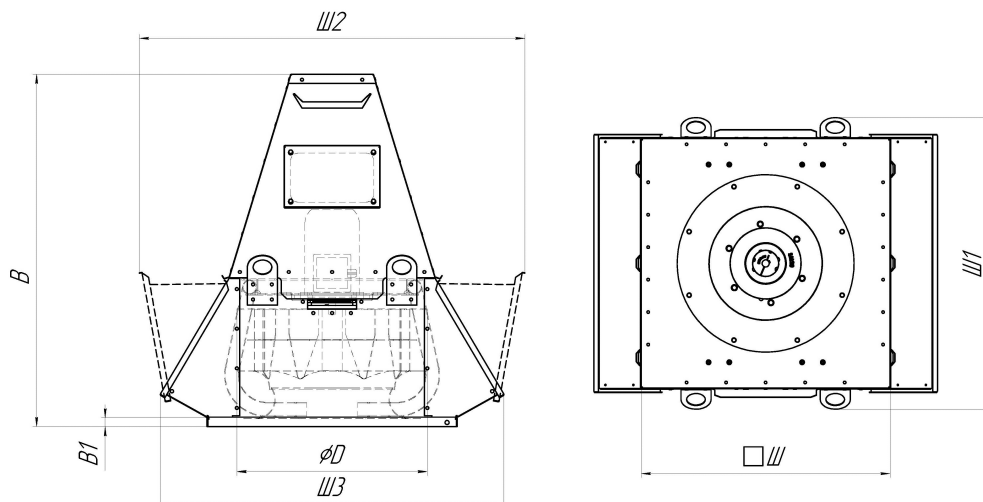

Вентилятор: VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	24900	25068
Статическое давление (Па)	700	709

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
n рабочая	1450 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	22.9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	908	B (мм)	1335
Ш (мм)	1246	B1 (мм)	25
Ш2 (мм)	1863	Ш3 (мм)	1654
Масса (кг)	312	Ш1 (мм)	1362
		С (мм)	1362

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-800

1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	93	94	97	96	94	90	86	102

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Звуковое давление

68 82 83 86 85 83 79 75 92

VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

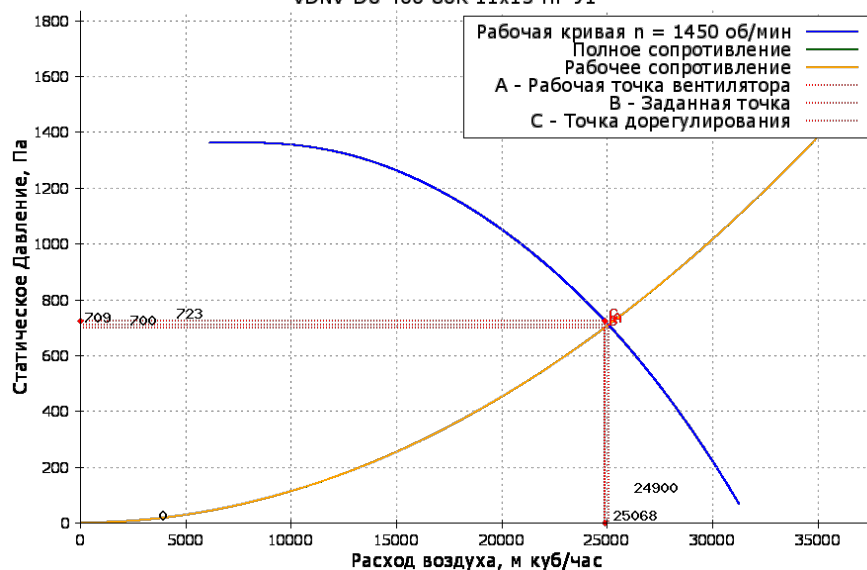

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	ВД1.2
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

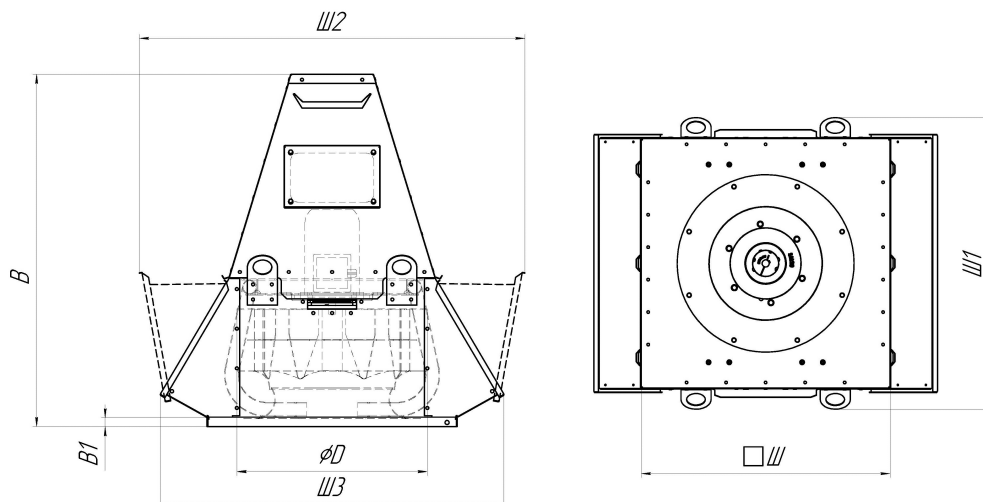

Вентилятор: VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	25100	25222
Статическое давление (Па)	690	696

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
n рабочая	1450 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	22.9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	908	B (мм)	1335
Ш (мм)	1246	B1 (мм)	25
Ш2 (мм)	1863	Ш3 (мм)	1654
Масса (кг)	312	Ш1 (мм)	1362
		C (мм)	1362

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-800

1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	93	94	97	96	94	90	86	102


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

68 82 83 86 85 83 79 75 92

VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

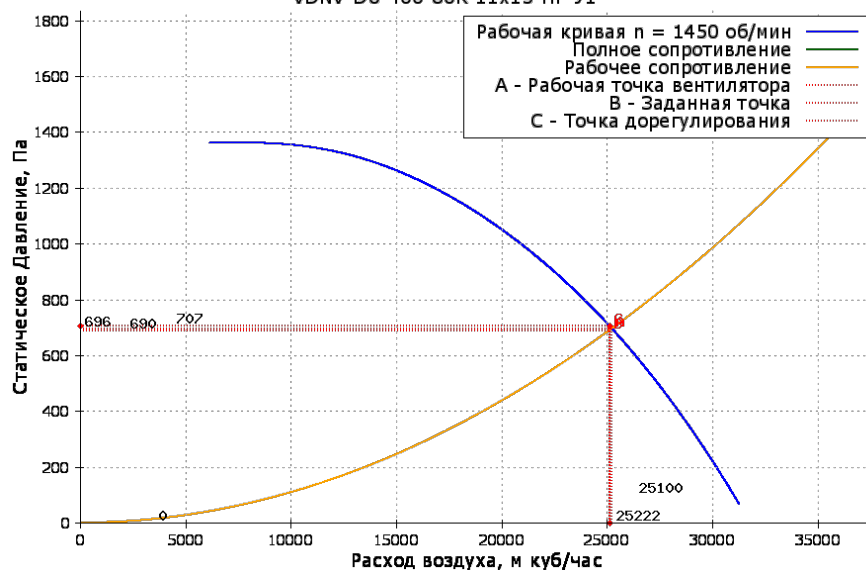

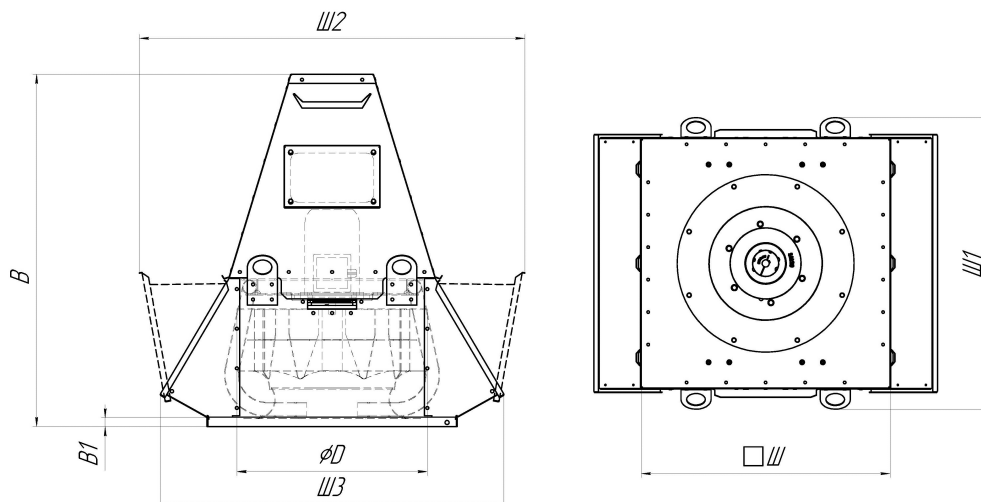

Вентилятор: VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	21850	23102
Статическое давление (Па)	690	771

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
n рабочая	1455 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	22.9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	805	B (мм)	1172
Ш (мм)	1081	B1 (мм)	25
Ш2 (мм)	1639	Ш3 (мм)	1436
Масса (кг)	253		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-710


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	93	94	97	96	94	90	86	103
Звуковое давление	68	82	83	86	85	83	79	75	92

VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1

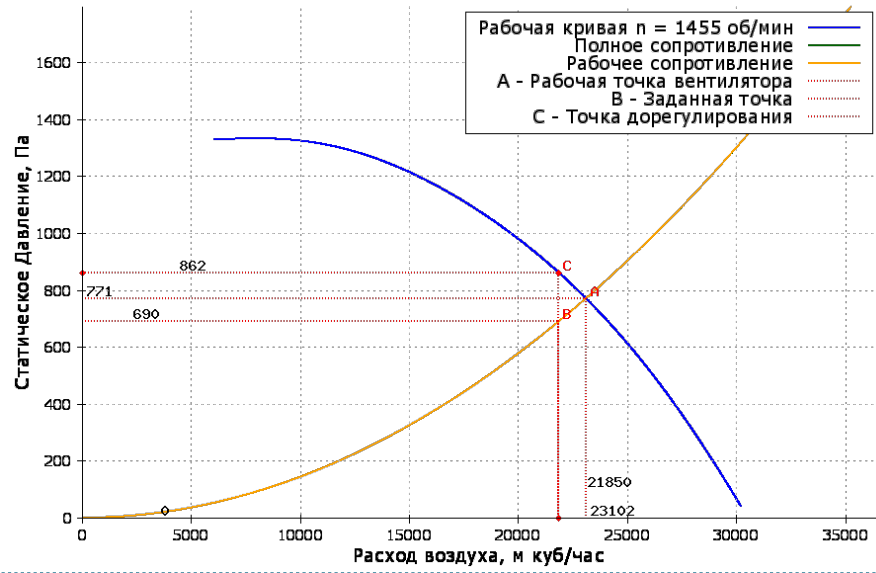

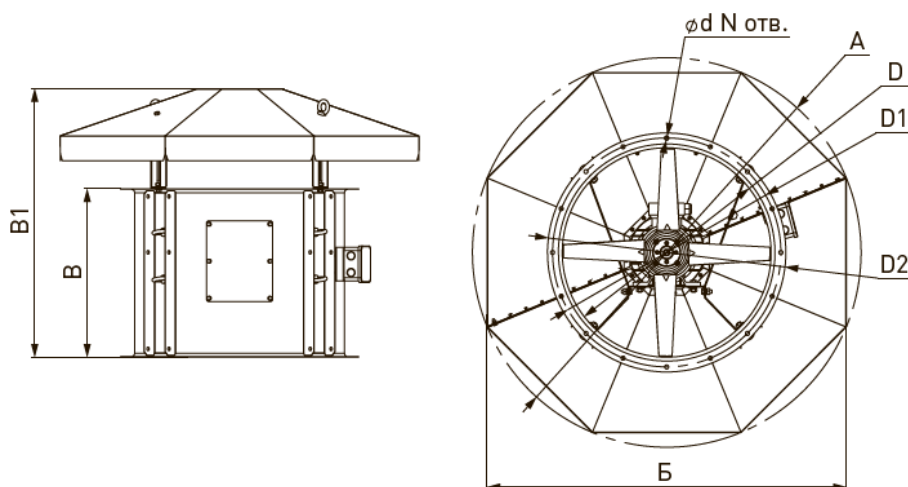

Вентилятор: VOP 71-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	17430	18728
Статическое давление (Па)	350	404

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	710	B (мм)	500
D1 (мм)	760	H1 (мм)	832
A (мм)	1310	B1 (мм)	832
B (мм)	1212	D3 (мм)	12
Масса (кг)	75.5	N (шт.)	16

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 71	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-710	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	98	94	93	96	94	92	93	90	103

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Звуковое давление	88	83	83	85	83	81	82	79	93
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 71	108

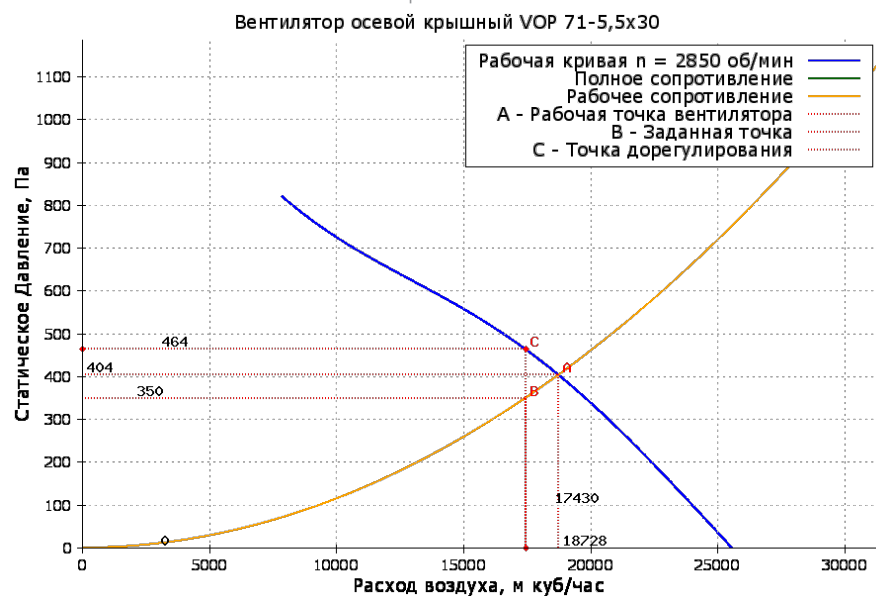

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	ПД1.2
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

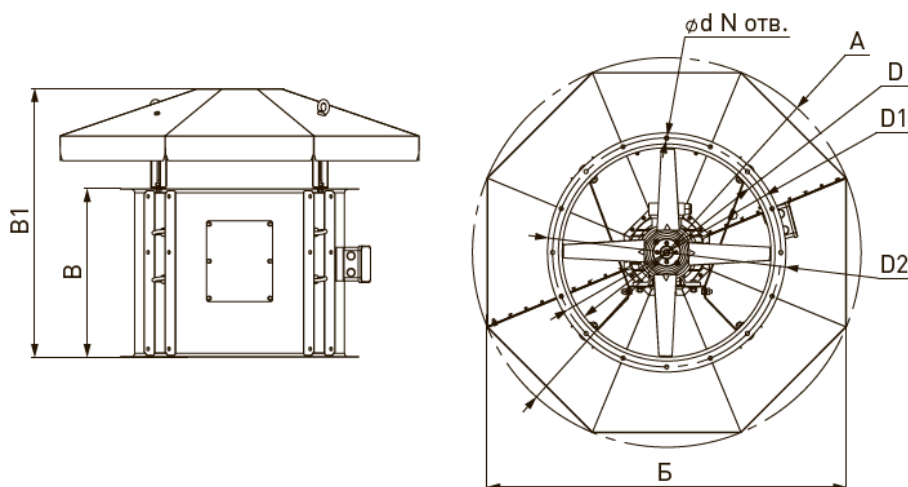

Вентилятор: VOP 71-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	17570	18798
Статическое давление (Па)	350	400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	710	B (мм)	500
D1 (мм)	760	H1 (мм)	832
A (мм)	1310	B1 (мм)	832
B (мм)	1212	D3 (мм)	12
Масса (кг)	75.5	N (шт.)	16

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 71	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-710	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	98	94	93	96	94	92	93	90	103

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

88 83 83 85 83 81 82 79 93

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


НАИМЕНОВАНИЕ

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)


Комплект крыши для VOP-N 71

110

Вентилятор осевой крышный VOP 71-5,5x30

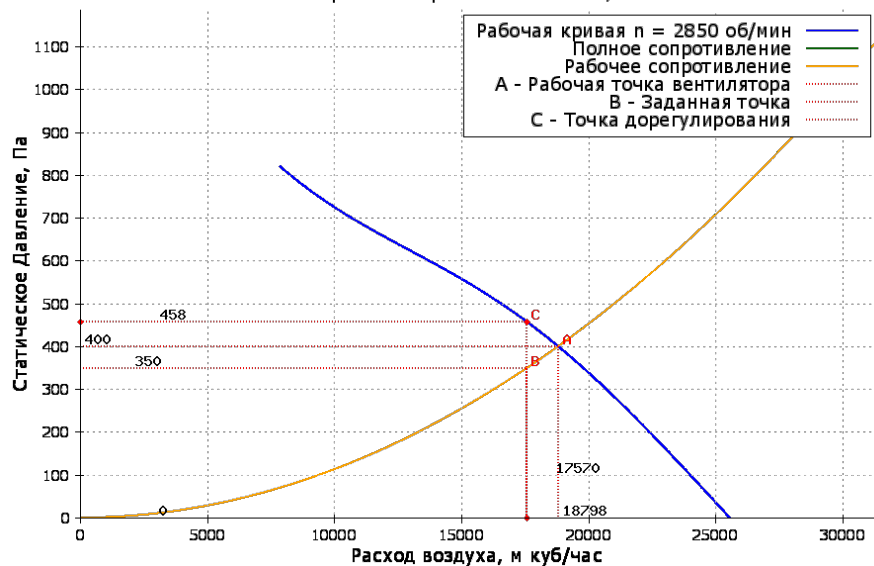

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/3
Наименование установки	ПД1.3
Дата коммерческого предложения	16.06.2026

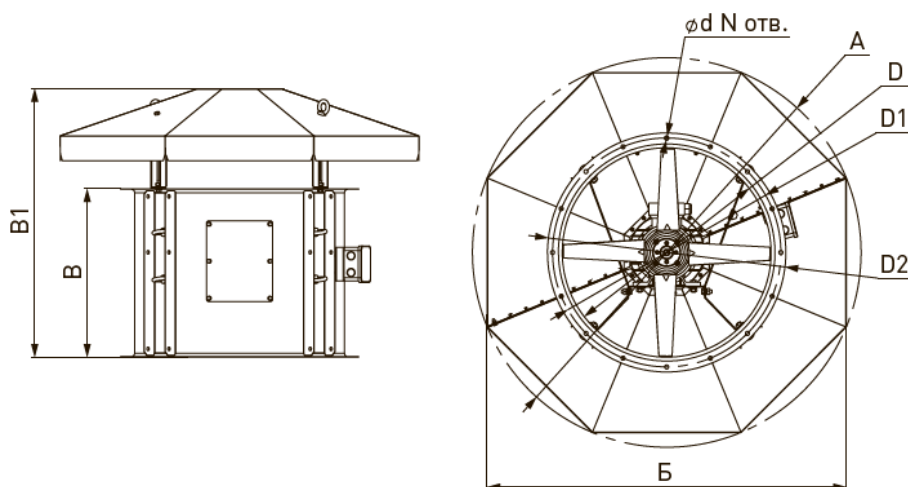

Вентилятор: VOP 56-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	15300	15392
Статическое давление (Па)	350	354

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	B (мм)	500
D1 (мм)	610	H1 (мм)	760
A (мм)	1040	B1 (мм)	760
B (мм)	960	D3 (мм)	12
Масса (кг)	61.3	N (шт.)	12

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	97	94	92	89	89	88	86	78	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

87 84 82 79 79 78 76 68 90

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
--------------	----------------------

Комплект крыши для VOP-N 56

215

Вентилятор осевой крышный VOP 56-5,5х30

