

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №6 в осях Д /12. Опалубка
(М 1:50)



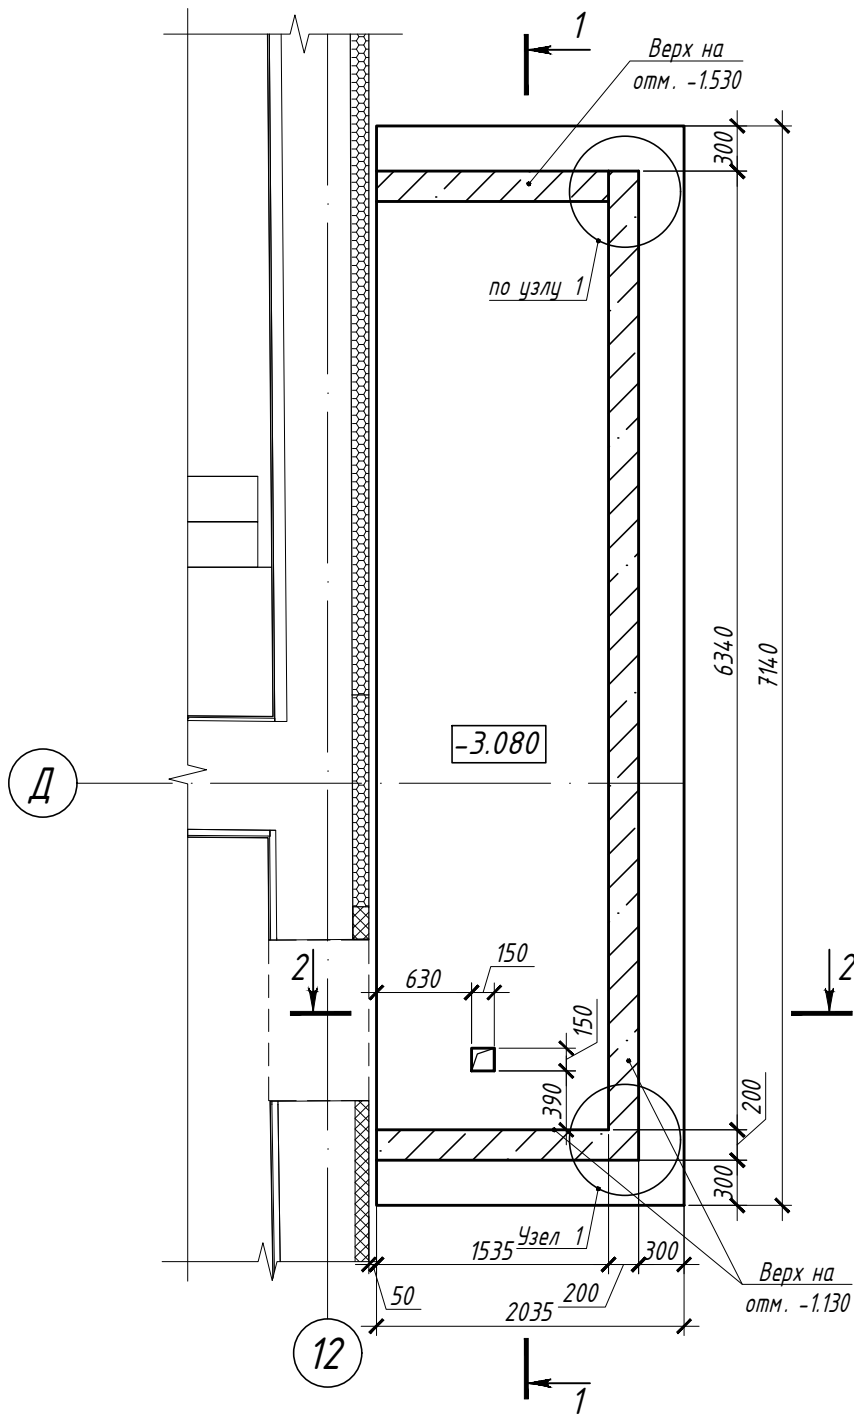



Схема входа в подвал №6
в осях Д /12. Опалубка
(М 1:50)

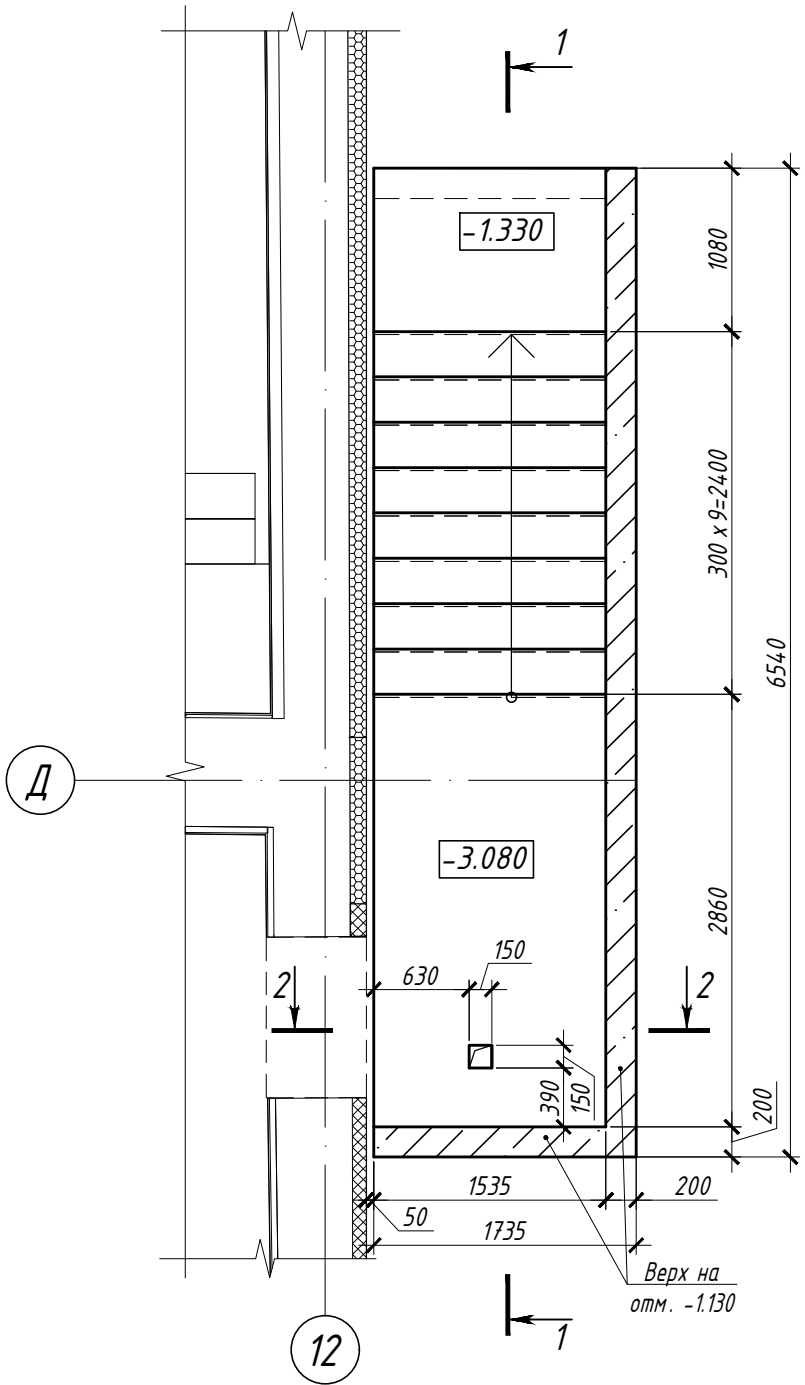

2-2
Опалубка
(М 1:50)




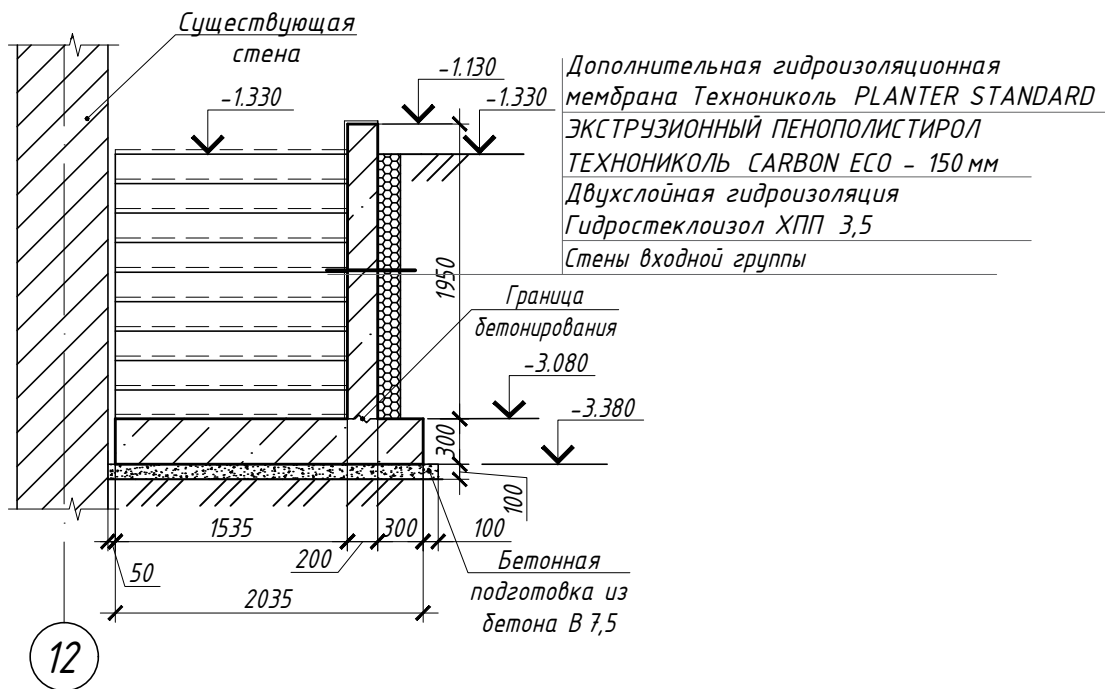


1-1
Опалубка
(М 1:50)

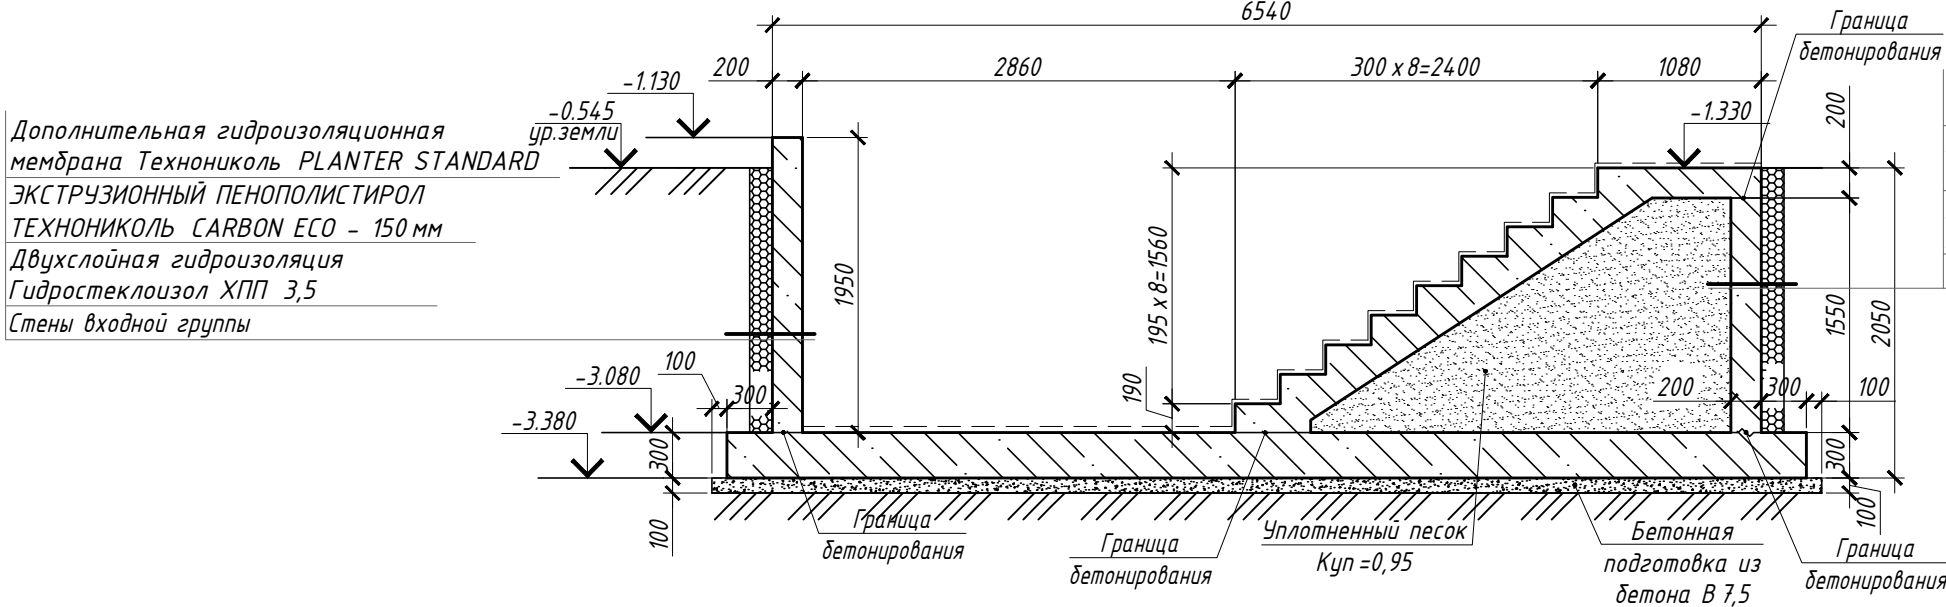

- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

696/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	1
Нач.Упр.					
Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка				000 "Проект +"	

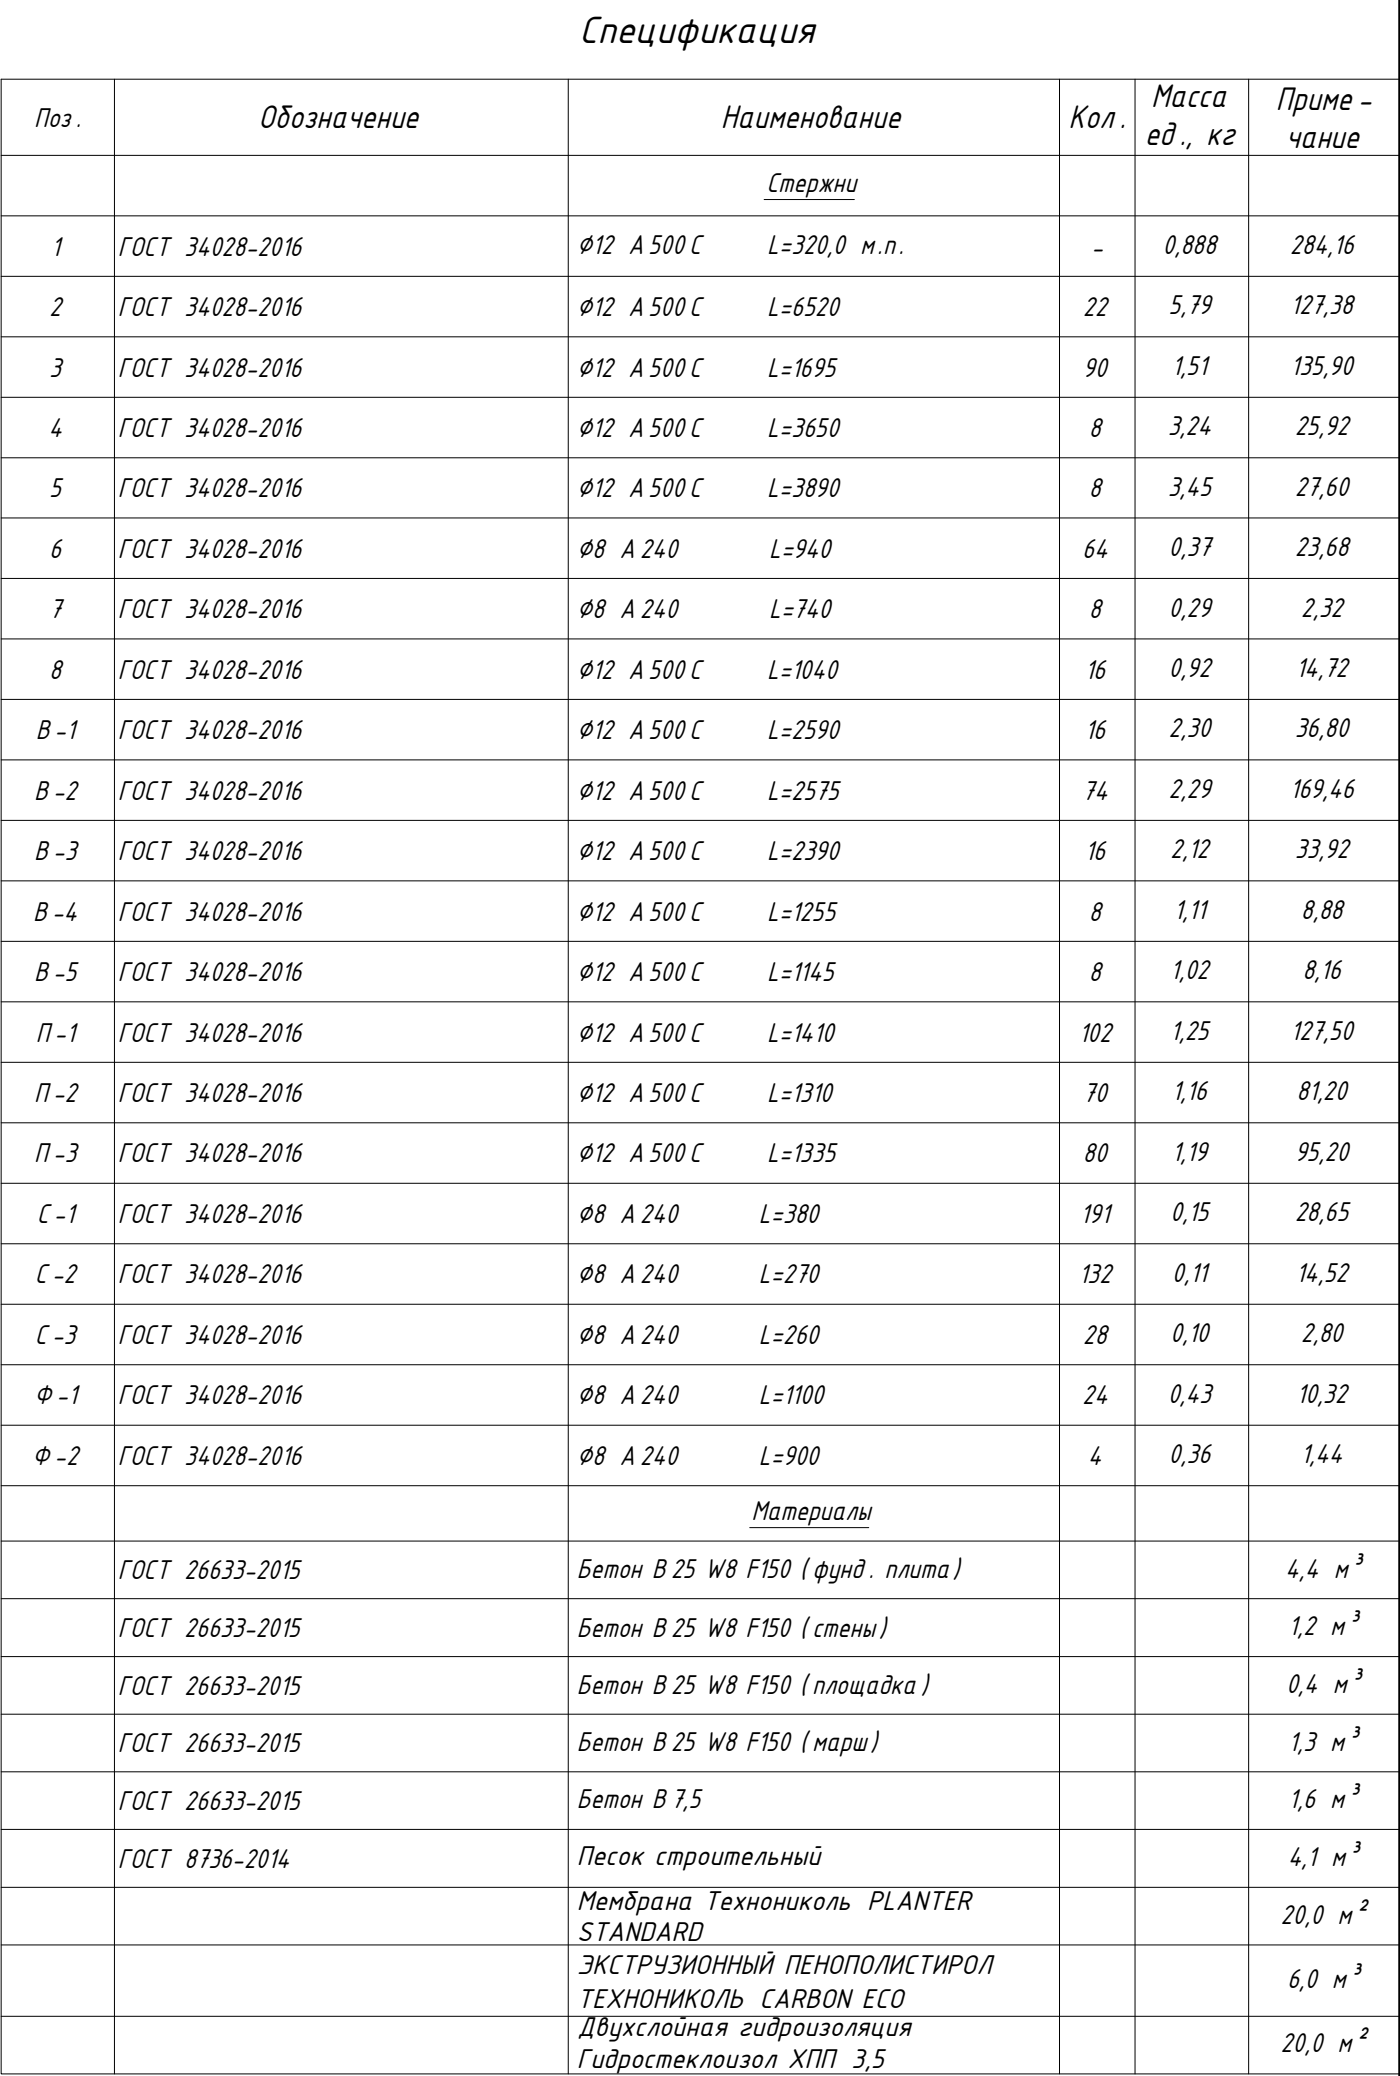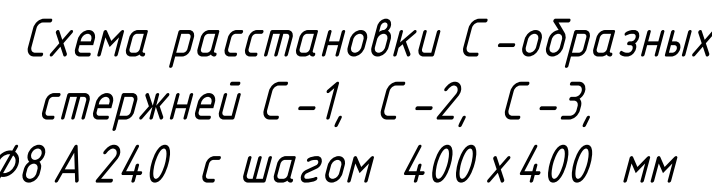

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы школы №1282 Сакаляники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д/1, корп.1			
Изм. Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Конструктивные решения	Статья	Лист	Листов
Разработал			Шапошникова	06.26			Р	2	
Н.Контр.			Гулько	06.26		Схема входа в подвал №6 в осях Д/12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	000	"Проект +"	
Нач. Упр.				06.26					

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А500 С, А240 с шагом 200 мм
2. С –образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны охватывать крайнюю (сверху верхнюю и снизу нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона. Внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds
Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds
при ds<20 мм d оп=4 ds
при ds> или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
d оп=5 ds при ds<20 мм
d оп=8 ds при ds> или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1
6. Опалубку см. лист 1.