

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П1
Тип установки	LITENED 60-30 A.02.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2500	2500
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2770/810/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	173.2 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1060x810x520	87	125	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.6	4	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x520	46	28	3.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x810x520	24	194	2.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		173.2	351					

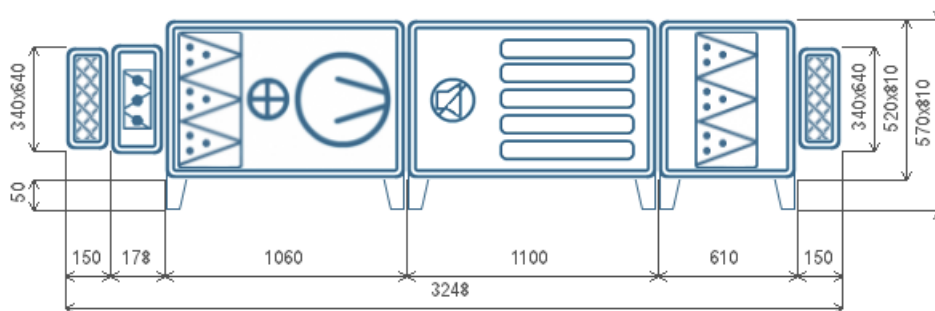

А x В - Высота x Ширина

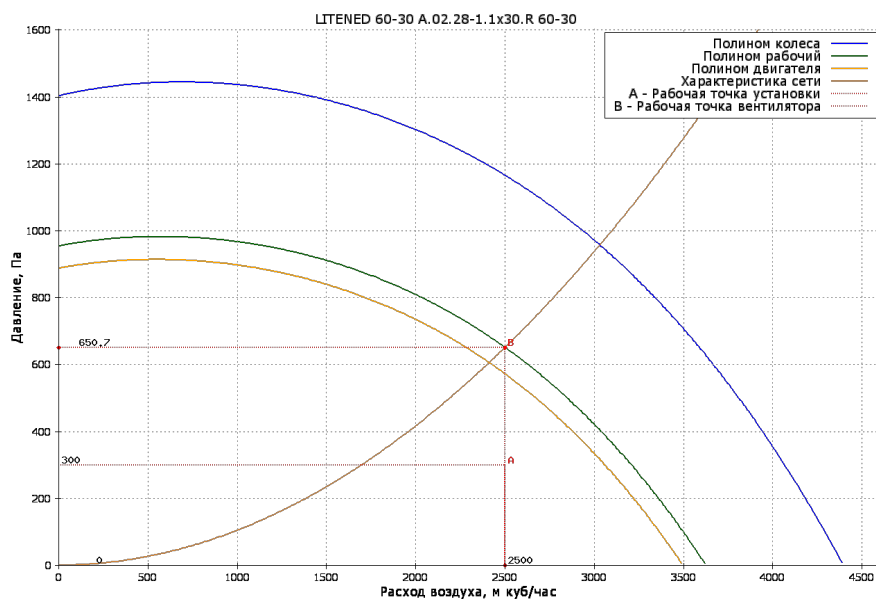

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2500
Р статическое (Па)	650.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	52
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2903

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.6
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	57

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	38.7
Потеря давления воздуха (Па)	69.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	56
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	19

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	1.36
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.5
Масса (кг)	32

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	193.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	24

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	66	70	67	63	56	49	73
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	53	43	31	31	31	29	55
К окружению (Приток/вытяжка)	54	64	66	65	63	52	43	71

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П1
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-1R0/N	1
Смесительный узел SMEX 60-4.0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П2
Тип установки	VR 90-50/45.6D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3930	3930
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3801/960/560	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	231.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА


Материал корпуса	Оцинкованная сталь
------------------	--------------------

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр карманный укороченный (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	340х960х560	12	54	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190х960х560	15.8	1	2.4	-	-	-	-
Фильтр карманный (Вставка карманная фильтрующая F7)	820х960х560	24	166	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	150х960х560	16.4	28	2.4	-	-	-	-
Вентилятор	985х960х560	96.4	0	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х960х560	6	0	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х960х560	6	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1016х960х560	55	18	2.4	-	-	-	-
ИТОГО:		231.6	267					

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

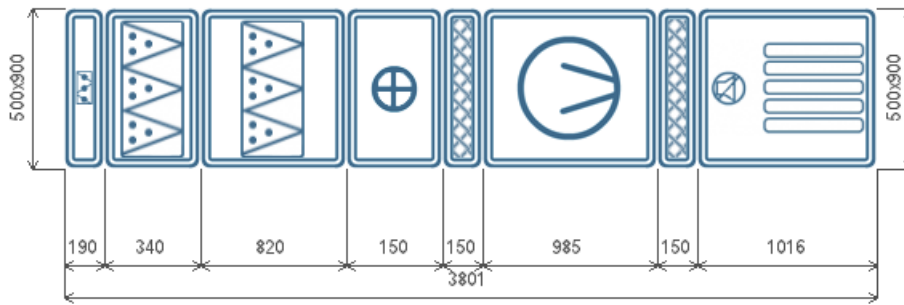

А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

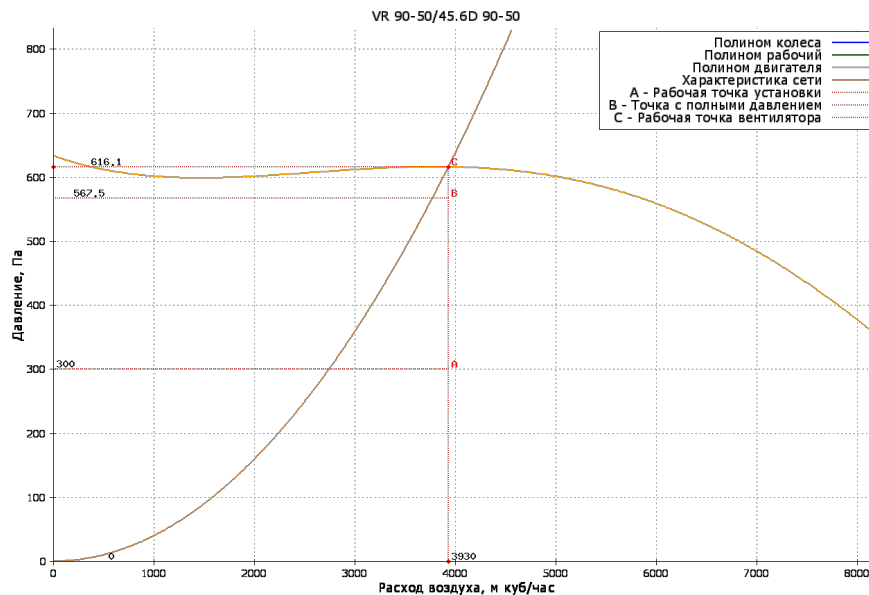

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	2.16
Расход воздуха (м³/ч)	3930	Установочная мощность (Nуст, кВт)	3.7
P статическое (Па)	616.1	Ток (А)	6.5
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	48.6	n номинальная (об/мин)	930
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	45.6D	Масса (кг)	96.4
n рабочая (об/мин)	930		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	60.84
Потеря давления воздуха (Па)	28.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Тип теплоносителя	WTR

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	54.2
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	12

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	2.13
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	16.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	166.3
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	24

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	64	60	58	54	51	44	36	67
На нагнетании (Приток/вытяжка)	65	58	50	41	39	46	41	66
К окружению (Приток/вытяжка)	55	53	55	55	54	52	48	62

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 3 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	ПЗ
Тип установки	LITENED 70-40 A.02.31-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3850	3850
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2950/910/620	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	217.4 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1140x910x620	110	133	2.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x784x464	11.2	4	3.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x740x440	4.6	0	3.8	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x910x620	58	43	3.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	710x910x620	29	217	2.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x740x440	4.6	0	3.8	-	-	-	-
ИТОГО:		217.4	397					

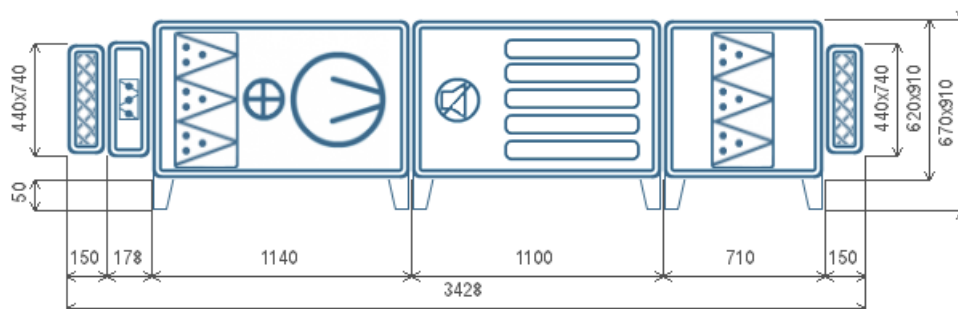

A x B - Высота x Ширина

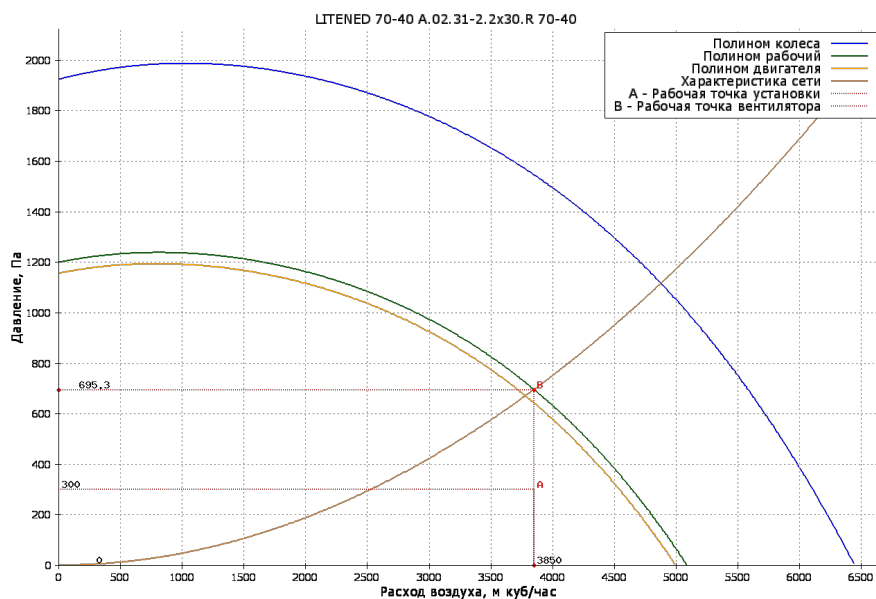

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха (м³/ч)	3850	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	1.03
P статическое (Па)	695.3	Ток (А)	4.6
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	51	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP80B2	Масса (кг)	74
n рабочая (об/мин)	2913		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	59.6
Потеря давления воздуха (Па)	72.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	59.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	22

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	2.09
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	24.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.8
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	2.2
Масса (кг)	37

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	216.5
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	29


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	60	71	75	71	67	60	54	78
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	58	48	35	31	32	31	60
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	69	67	56	48	75

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	ПЗ
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 60-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П4
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/A1.18.201.P56.R-4x15/H1/F7/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г., , , ул Барболина, 1, 1,

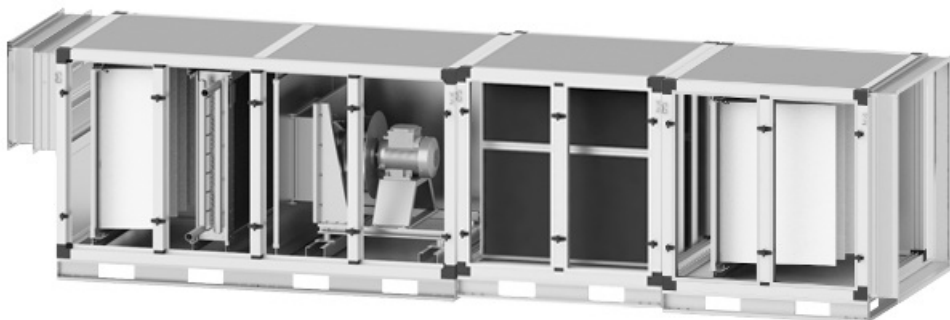

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	9900	9900
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4000/1100/1100	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	561.8 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (G4) + воздухонагреватель водяной (двухрядный) + вентилятор (выброс прямо)	1800x1100x1100	291.8	210	2.8	-	-	-	-
Панель торцевая с гибкой вставкой (на половину сечения)	150x1068x568	24	0	5.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	11	1	5.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1100x1100	123	33	2.8	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	1100x1100x1100	101	190	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1050x1050	11	0	2.8	-	-	-	-
ИТОГО:		561.8	434					

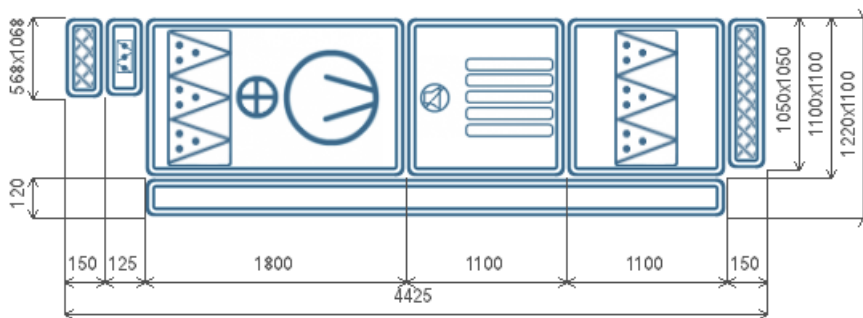

А x В - Высота x Ширина

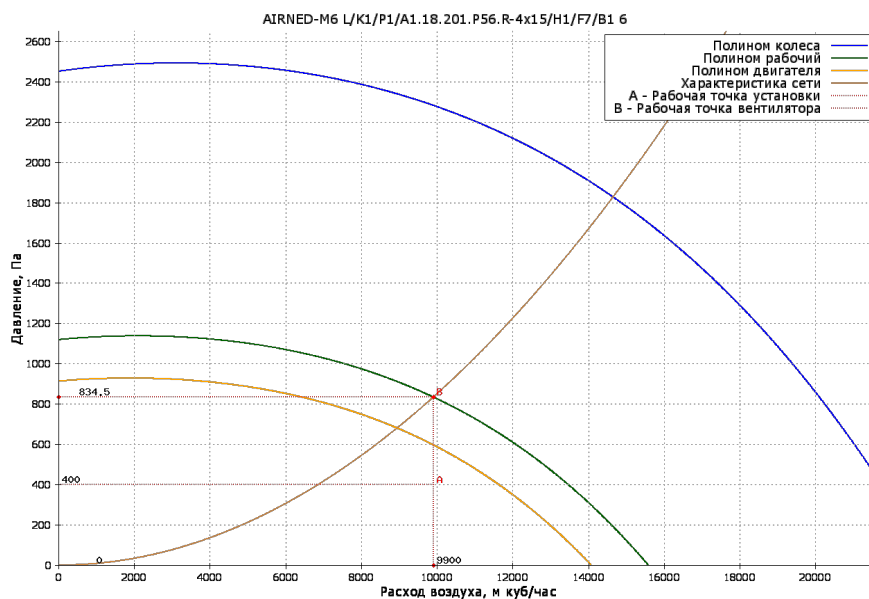

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-4x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	9900	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.06
Р статическое (Па)	834.5	Ток (А)	8.5
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	1410
Частота (Гц)	55	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP100L4	Масса (кг)	202
n рабочая (об/мин)	1561		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.18.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	147.61
Потеря давления воздуха (Па)	87.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	123.1
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	68

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	5.18
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	13.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	190.2
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	101


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	61	71	74	70	66	58	52	77
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	58	47	34	31	31	29	60
К окружению (Приток/вытяжка)	57	65	64	61	61	46	37	69

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П4
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Смесительный узел SMEX 80-10.0	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Привод PDF 08/230.D	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П5
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/A1.18.301.P56.R-4x15/H1/F7/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г., , , ул Барболина, 1, 1,

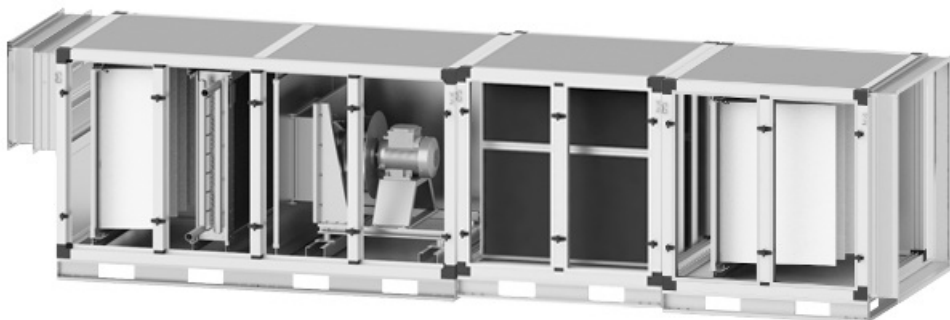

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	10320	10320
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4000/1100/1100	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	566.4 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (G4) + воздухонагреватель водяной (трёхрядный) + вентилятор (выброс прямо)	1800x1100x1100	296.4	266	2.9	-	-	-	-
Панель торцевая с гибкой вставкой (на половину сечения)	150x1068x568	24	0	5.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	11	1	5.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1100x1100	123	36	2.9	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	1100x1100x1100	101	200	2.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1050x1050	11	0	2.9	-	-	-	-
ИТОГО:		566.4	503					

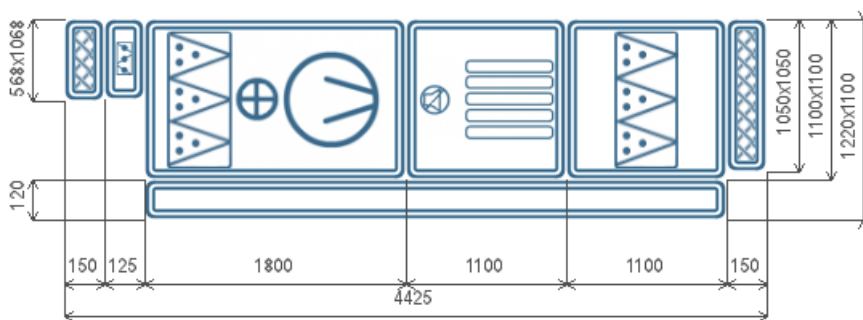

А x B - Высота x Ширина

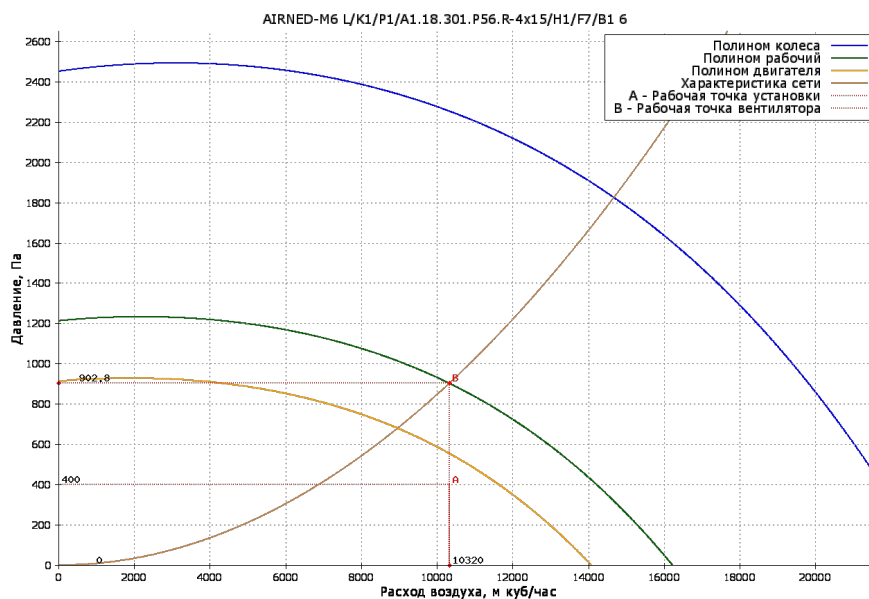

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-4x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	10320	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.45
Р статическое (Па)	902.8	Ток (А)	8.5
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	1410
Частота (Гц)	58	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP100L4	Масса (кг)	202
n рабочая (об/мин)	1625		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.18.301
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	159.76
Потеря давления воздуха (Па)	136.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	129
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	68

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	5.6
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	22
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	7.1
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	200.1
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	64	74	77	73	69	62	55	80
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	61	50	37	33	34	32	63
К окружению (Приток/вытяжка)	60	68	67	64	64	50	40	72

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П5
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Смесительный узел SMEX 80-10.0	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Привод PDF 08/230.D	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П6
Тип установки	LITENED 100-50 A.02.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6660	6660
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3200/1225/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	315.6 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1260x1225x740	165	136	3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x1084x564	16.8	3	3.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1225x740	77	34	3.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1225x740	44	229	3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.7	-	-	-	-
ИТОГО:		315.6	402					

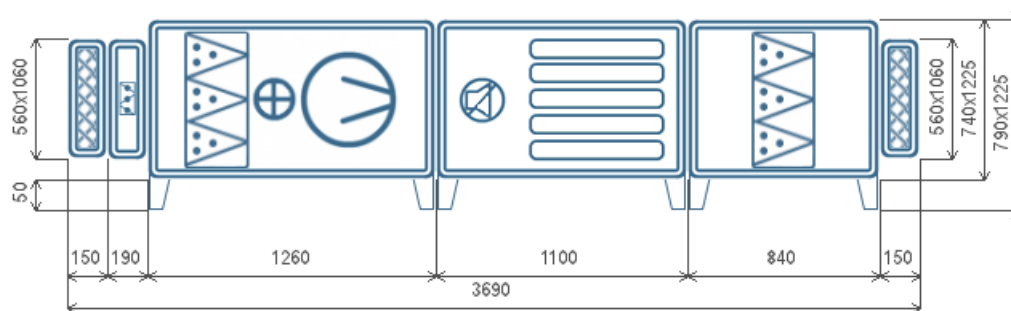

А x В - Высота x Ширина

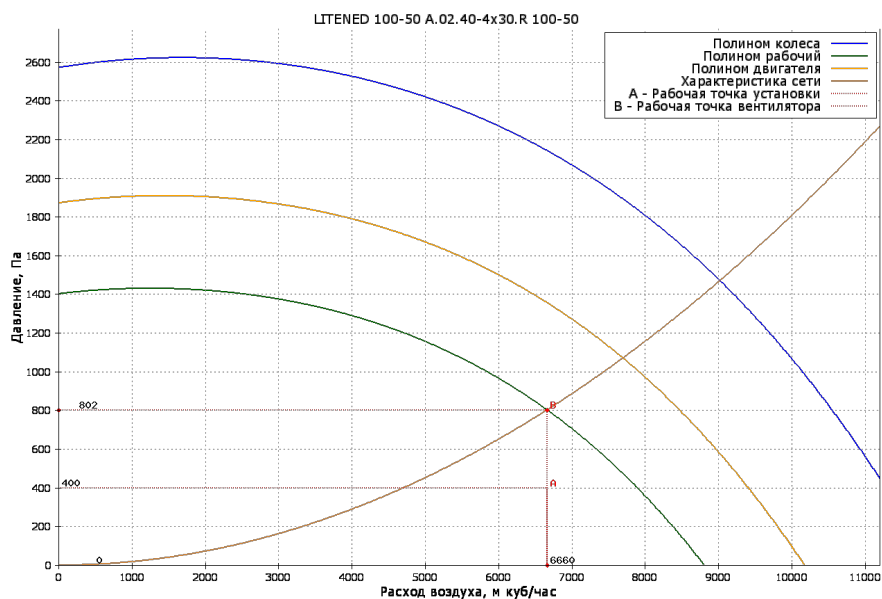

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	6660
Р статическое (Па)	802
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIP100S2
n рабочая (об/мин)	2467

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (N _{уст} , кВт)	4
Мощность на валу двигателя (N _у , кВт)	2.07
Ток (А)	7.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	117

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	103.1
Потеря давления воздуха (Па)	69.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	66.5
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	28

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	3.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.8
Масса (кг)	53

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	228.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	44

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	61	72	75	72	68	61	54	79
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	48	36	32	33	31	61
К окружению (Приток/вытяжка)	60	70	71	70	68	57	48	76

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П6
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П7
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	490	490
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2985/466/466	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	44.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр кассетный (Вставка кассетная фильтрующая G3)	250х359х358	2.4	38	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	260х390х315	2.8	2	1.7	-	-	-	-
Воздуонагреватель электрический (9 кВт)	370х319х413	6.8	2	1.7	-	-	-	-
Вентилятор	285х405х405	6.6	0	1.8	-	-	-	-
Хомут соединительный	60х370х370	0.6	0	1.7	-	-	-	-
Хомут соединительный	60х370х370	0.6	0	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель укороченный	730х466х466	10.6	0	1.7	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус) (Вставка карманная фильтрующая F7)	545х360х365	6.9	69	1.1	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус) (Вставка карманная фильтрующая F9)	545х360х365	6.9	80	1.1	-	-	-	-
ИТОГО:		44.2	191					

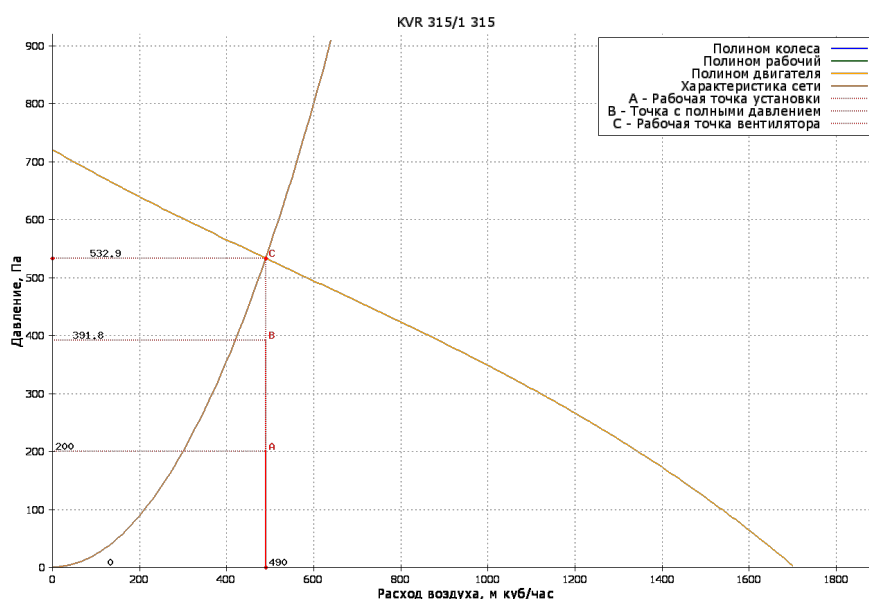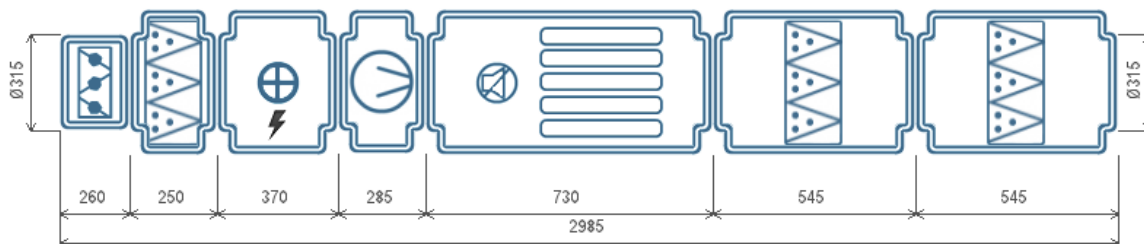

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	490
Р статическое (Па)	532.9
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	141.1
Частота (Гц)	50
Двигатель	315
n рабочая (об/мин)	2500

Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.26
Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.295
Ток (А)	1.34
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2500
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	6.6

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KEA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	7.58
Мощность нагрева установочная (кВт)	9
Напряжение/Число ступеней	400 / 1
Потеря давления воздуха (Па)	2.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Масса (кг)	6.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	38
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	2.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	KFP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	68.6
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.1
Масса (кг)	6.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3	
Обозначение	KFP
Класс очистки	EU9
Потери давления по воздуху (Па)	80.4
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.1
Масса (кг)	6.9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	50	54	54	58	50	47	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	47	48	49	54	49	47	58
К окружению (Приток/вытяжка)	35	38	43	46	47	43	34	52

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П7
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACE-TGA-9-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	3
Датчик температуры канальный ARK-3S	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDS 02/230.DT	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П8
Тип установки	LITENED 100-50 A.02.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6270	6270
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3200/1225/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	315.6 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1260x1225x740	165	125	2.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x1084x564	16.8	3	3.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1225x740	77	31	3.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1225x740	44	205	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		315.6	364					

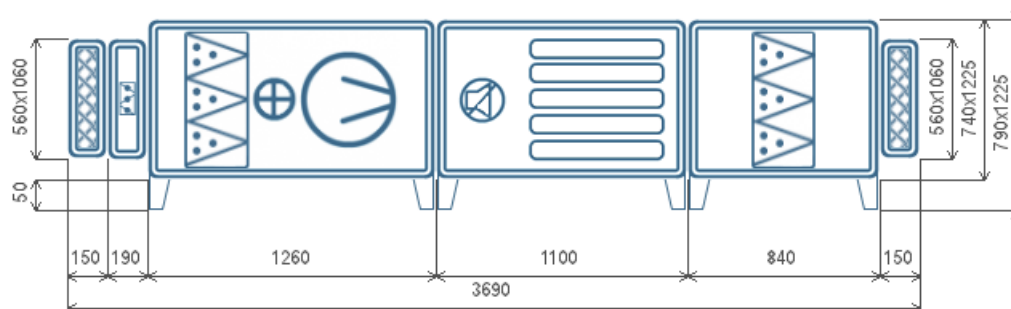

А x В - Высота x Ширина

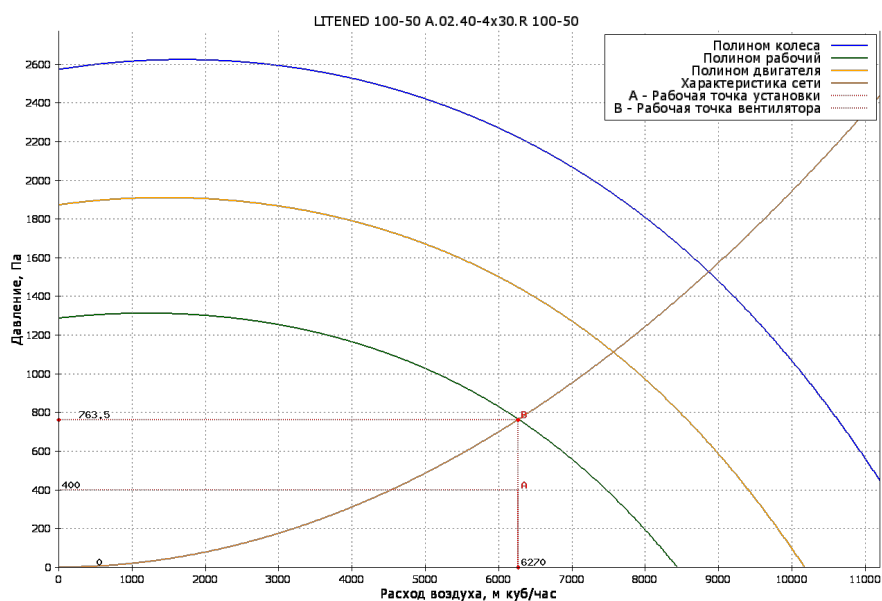

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	6270
Р статическое (Па)	763.5
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	41
Двигатель	AIP100S2
n рабочая (об/мин)	2363

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (N _{уст} , кВт)	4
Мощность на валу двигателя (N _у , кВт)	1.83
Ток (А)	7.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	117

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	97.07
Потеря давления воздуха (Па)	62.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	62.5
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	28

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	3.4
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	16.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.8
Масса (кг)	53

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	204.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	44

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	61	72	75	72	68	61	54	79
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	48	36	32	33	31	61
К окружению (Приток/вытяжка)	60	70	71	70	68	57	48	76

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П8
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П9
Тип установки	VR 60-35/31.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1770	1770
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3332/640/390	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	121.2 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
------------------	--------------------

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр карманный укороченный (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	330х640х390	6	49	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178х640х390	9	1	2.3	-	-	-	-
Фильтр карманный (Вставка карманная фильтрующая F7)	640х640х390	11	160	2.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	150х640х390	8.8	25	2.3	-	-	-	-
Вентилятор	720х640х390	46.2	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х640х390	4.1	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х640х390	4.1	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1014х640х390	32	11	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		121.2	246					

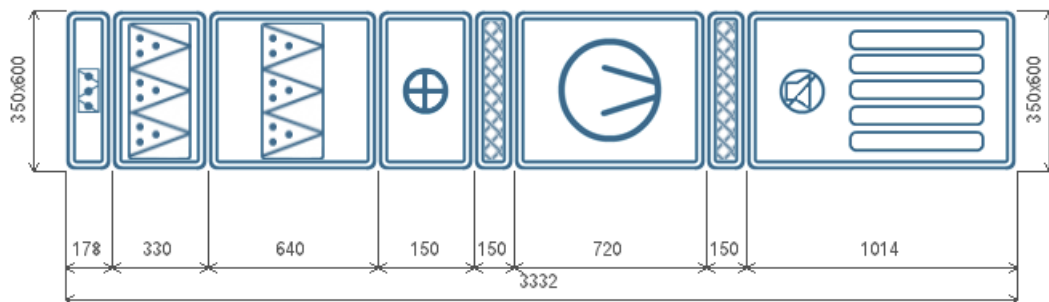

А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

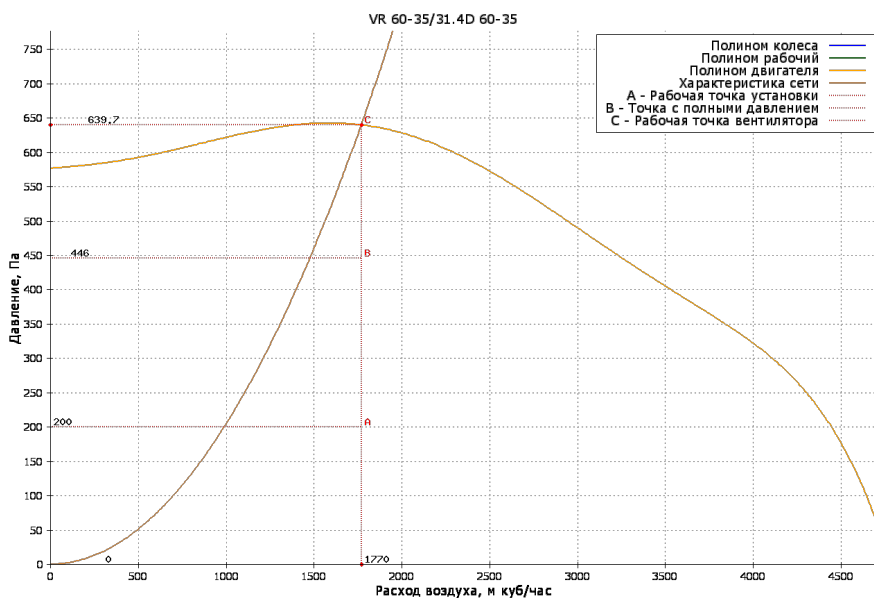

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	1.05
Расход воздуха (м³/ч)	1770	Установочная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Р статическое (Па)	639.7	Ток (А)	4
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Р дорегулирования (Па)	193.7	n номинальная (об/мин)	1415
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	31.4D	Масса (кг)	46.2
n рабочая (об/мин)	1415		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1		ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	WH.2	Обозначение	FRU
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	27.4	Класс очистки	EU4
Потеря давления воздуха (Па)	25.2	Потери давления по воздуху (Па)	48.9
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26	Степень загрязнения (%)	10
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20	Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3	Масса (кг)	6
Тип теплоносителя	WTR		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	0.96
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	2.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	8.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	160.3
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	11

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	57	55	51	52	49	42	37	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	58	44	38	36	44	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	64	61	61	63	63	60	56	70

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П9
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 40-2.5	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П10
Тип установки	VR 50-30/25.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1220	1220
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2537/540/340	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	77.7 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
------------------	--------------------

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр карманный укороченный (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	330x540x340	5	49	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.6	1	2.3	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	150x540x340	7.1	23	2.3	-	-	-	-
Вентилятор	565x540x340	24.8	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x340	3.4	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x340	3.4	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1014x540x340	26.4	11	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		77.7	84					

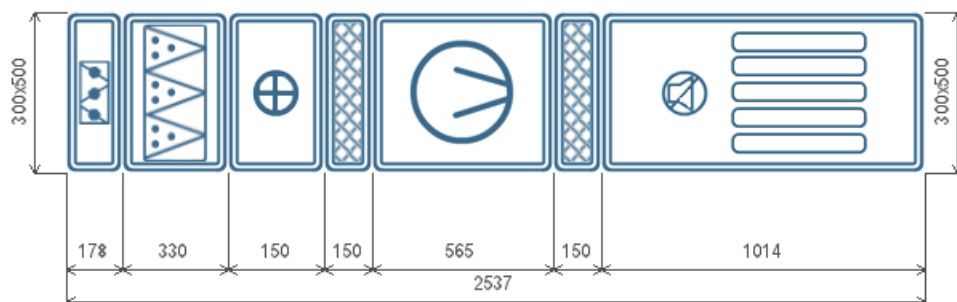

А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

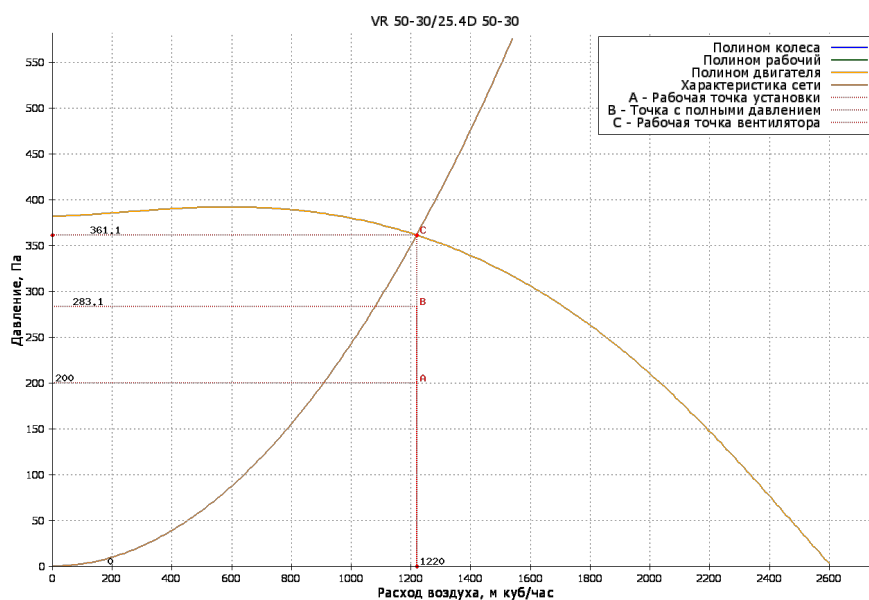

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.61
Расход воздуха (м³/ч)	1220	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.94
Р статическое (Па)	361.1	Ток (А)	2.2
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Р дорегулирования (Па)	78	n номинальная (об/мин)	1461
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25.4D	Масса (кг)	24.8
n рабочая (об/мин)	1461		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	18.19
Потеря давления воздуха (Па)	23.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Тип теплоносителя	WTR

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.9
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	0.64
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.5
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	56	56	55	58	58	54	47	64
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	51	43	38	36	43	41	57
К окружению (Приток/вытяжка)	57	58	58	58	57	55	50	65

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П10
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-1R0/N	1
Смесительный узел SMEX 40-1.6	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B1
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2470	2470
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1960/710/520	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	119 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	84	4.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	6	4.6
ИТОГО:						119	90	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B1
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

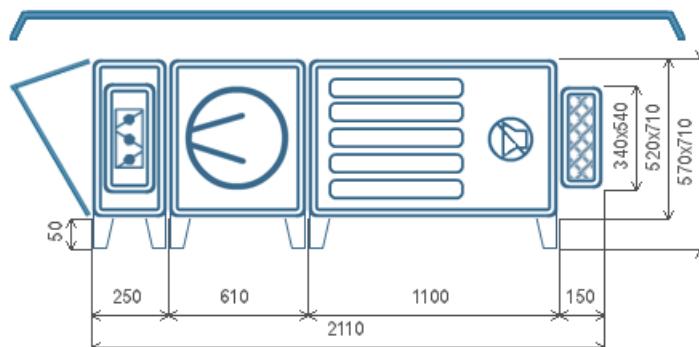

А x В - Высота x Ширина

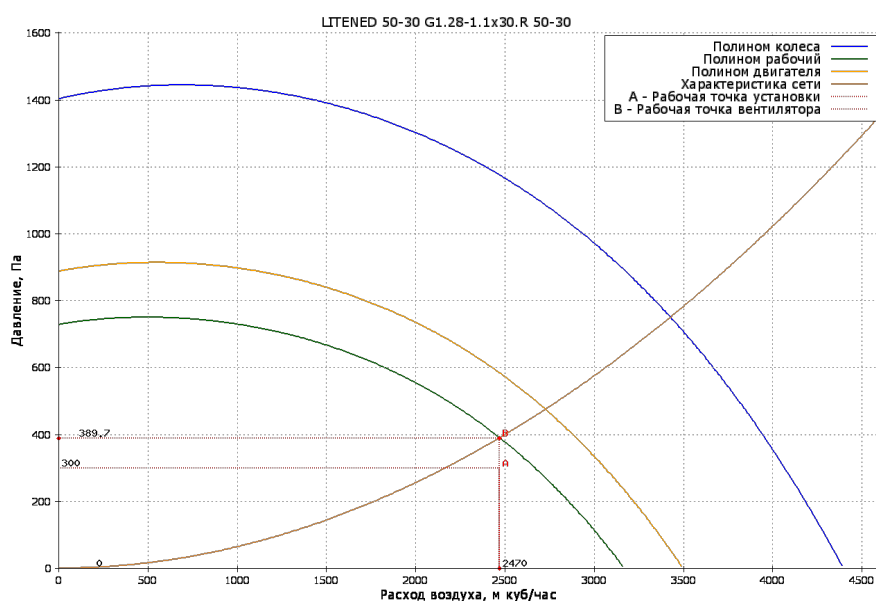

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м³/ч)	2470	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.38
P статическое (Па)	389.7	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2537		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	70	77	76	73	69	62	81
К окружению (Приток/вытяжка)	51	61	63	61	59	48	39	67

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B1
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B2
Тип установки	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	3750	3750
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1960/810/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	128.4 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x810x520	46	59	5.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x640x340	3.8	0	5.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x810x520	59	0	3.2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x520	11	0	5.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x364	8.6	9	5.8
ИТОГО:						128.4	68	

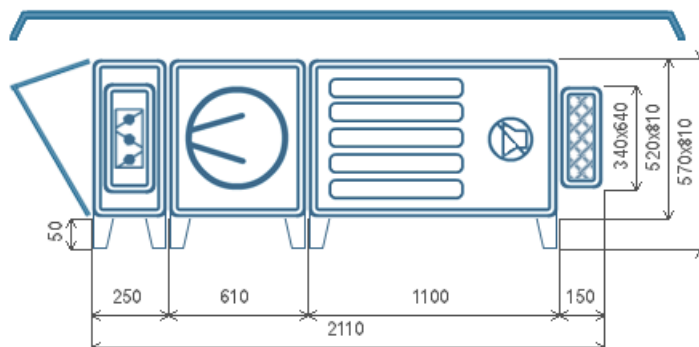

А х В - Высота х Ширина

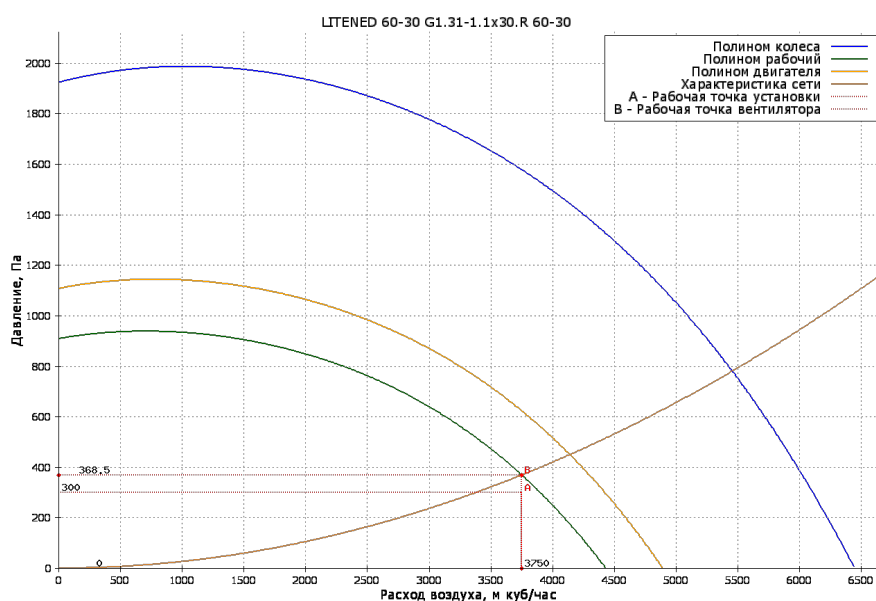

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	3750	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.65
P статическое (Па)	368.5	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	59
n рабочая (об/мин)	2536		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	57	50	40	37	41	40	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	63	75	82	81	78	74	68	86
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B3
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2490	2490
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1960/710/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	119 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	84	4.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	6	4.6
ИТОГО:						119	90	

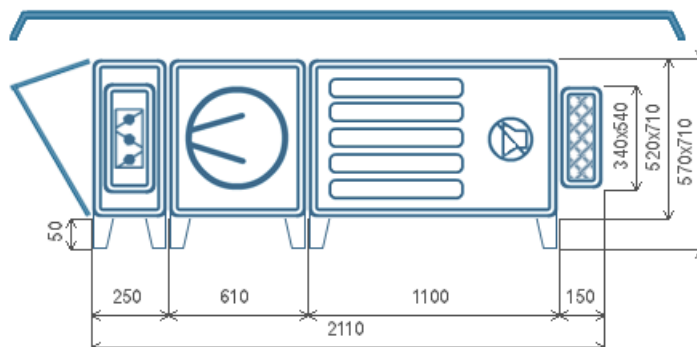

А x В - Высота x Ширина

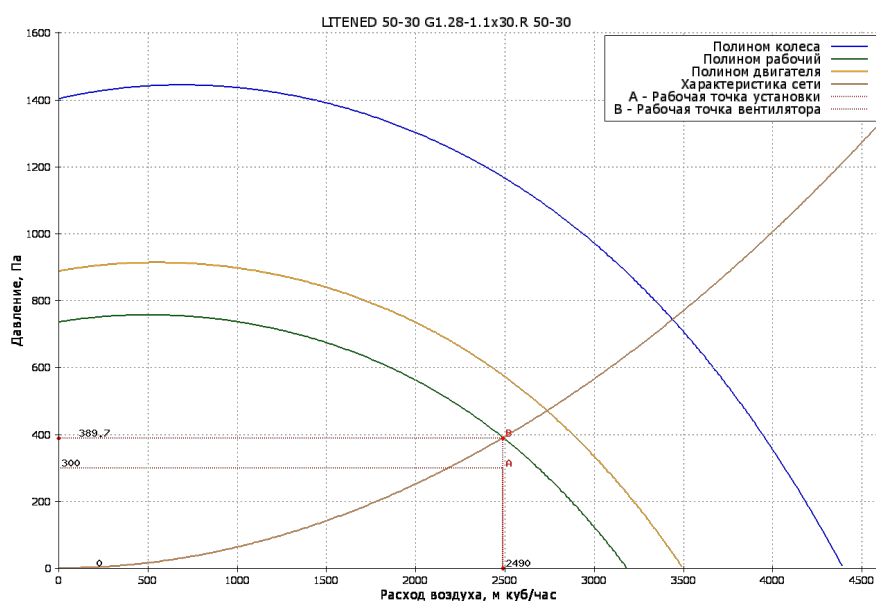

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	2490
Р статическое (Па)	389.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2549

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.39
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	70	77	76	73	69	62	81
К окружению (Приток/вытяжка)	51	61	63	61	59	48	39	67

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B3
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	1210	1210
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	71	4.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	4.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	2	4.2
ИТОГО:						92.6	73	

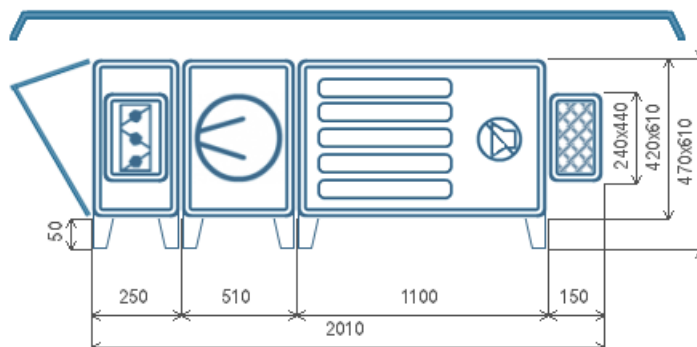

А x В - Высота x Ширина

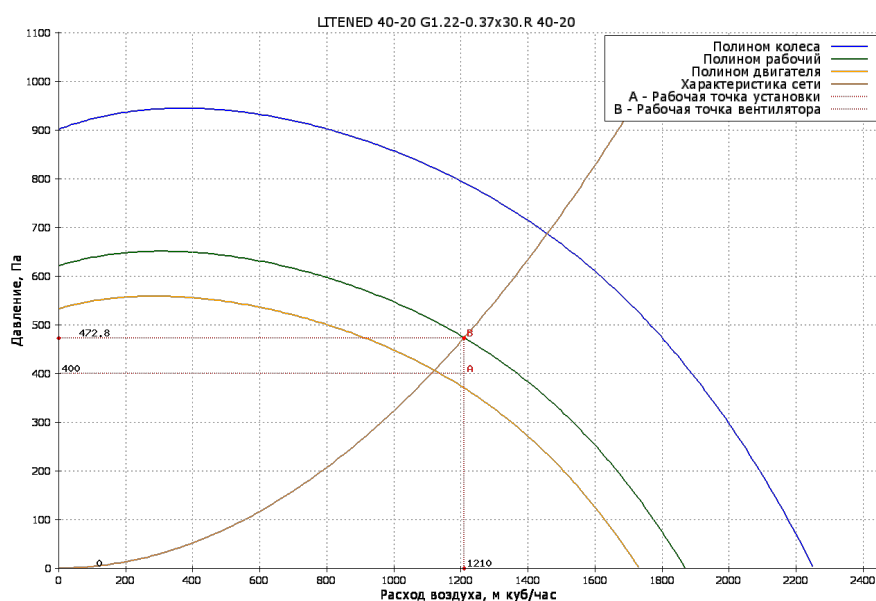

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1210
Р статическое (Па)	472.8
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	54
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2947

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.21
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	49	42	33	31	34	32	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	67	74	74	71	67	60	79
К окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B4
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B5
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1530	1530
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	104.8 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	48	3.4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.4
ИТОГО:						104.8	51	

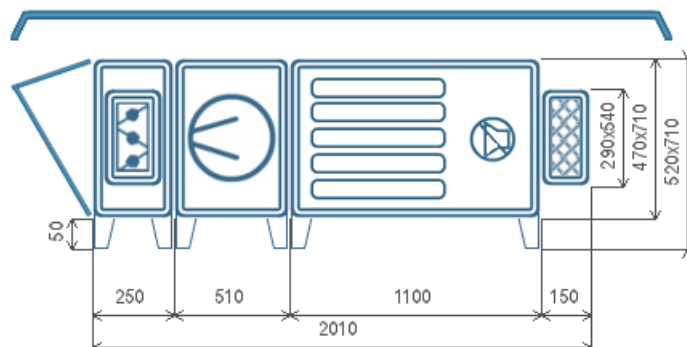

А x В - Высота x Ширина

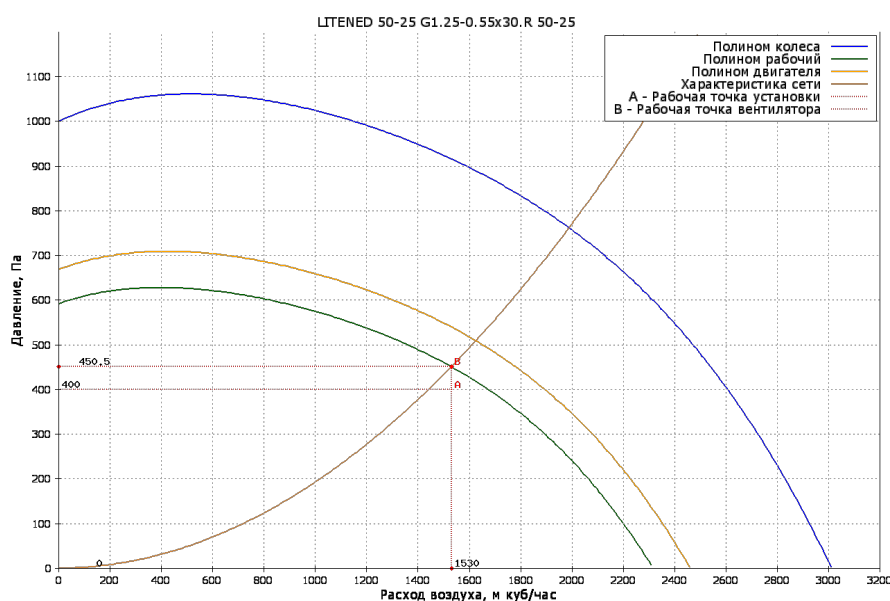

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1530
Р статическое (Па)	450.5
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	AIP63B2
n рабочая (об/мин)	2569

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.25
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	59	71	78	77	74	70	64	82
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B5
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	1190	1190
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	68	4.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	4.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	4.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	2	4.1
ИТОГО:						92.6	70	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

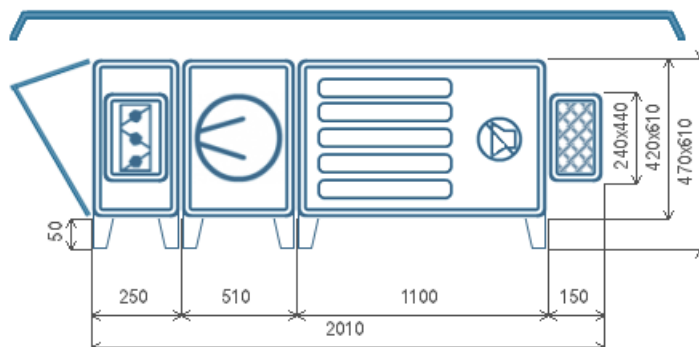

А x В - Высота x Ширина

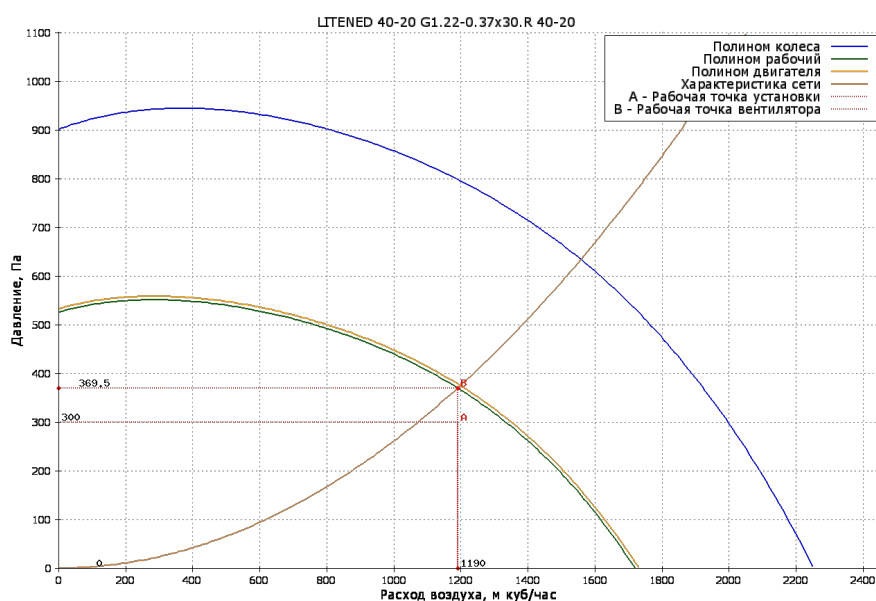

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1190
Р статическое (Па)	369.5
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	50
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2712

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.16
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	64	71	71	68	64	57	76
К окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B7
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	240	240
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	3.3
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	6	3.3
ИТОГО:						11.2	6	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

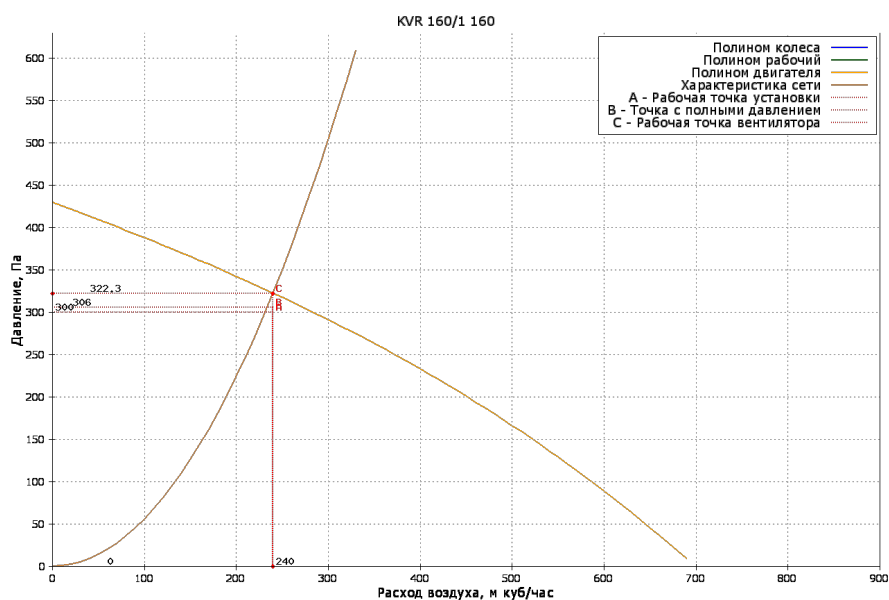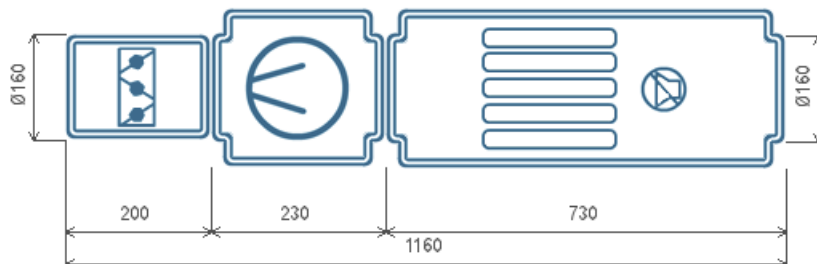

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	240	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	322.3	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
P дорегулирования (Па)	16.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	57	50	55	40	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	62	66	66	57	58	42	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B8
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	110	110
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1180/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	13.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х312х312	6.7	0	1
Вентилятор	-	-	-	-	250х340х340	4.6	0	1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х253х253	0.4	0	1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х253х253	0.4	0	1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х275х200	1.5	1	1
ИТОГО:						13.6	1	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

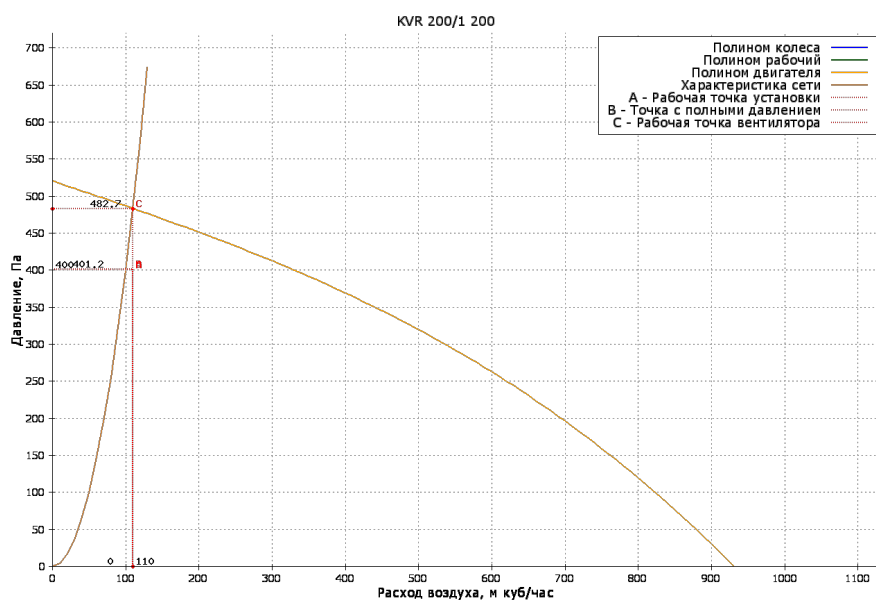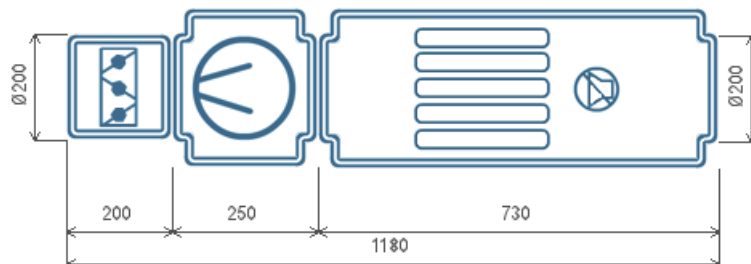

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.11
Расход воздуха (м³/ч)	110	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
Р статическое (Па)	482.7	Ток (А)	0.72
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
Р дорегулирования (Па)	81.5	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	55	51	48	50	43	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	61	63	59	55	53	44	67
К окружению (Приток/вытяжка)	38	38	39	45	44	44	35	50

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B9
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1490	1490
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	104.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	45	3.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.3
ИТОГО:						104.8	48	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

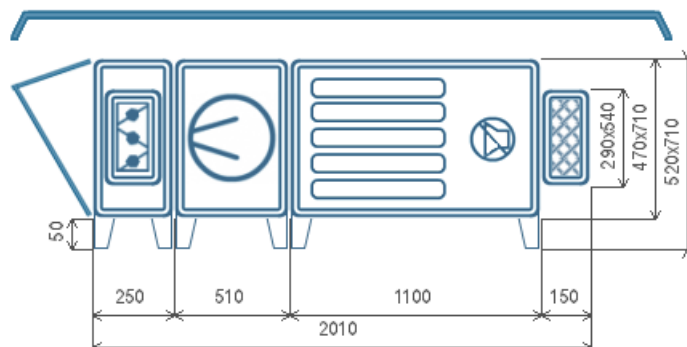

А x В - Высота x Ширина

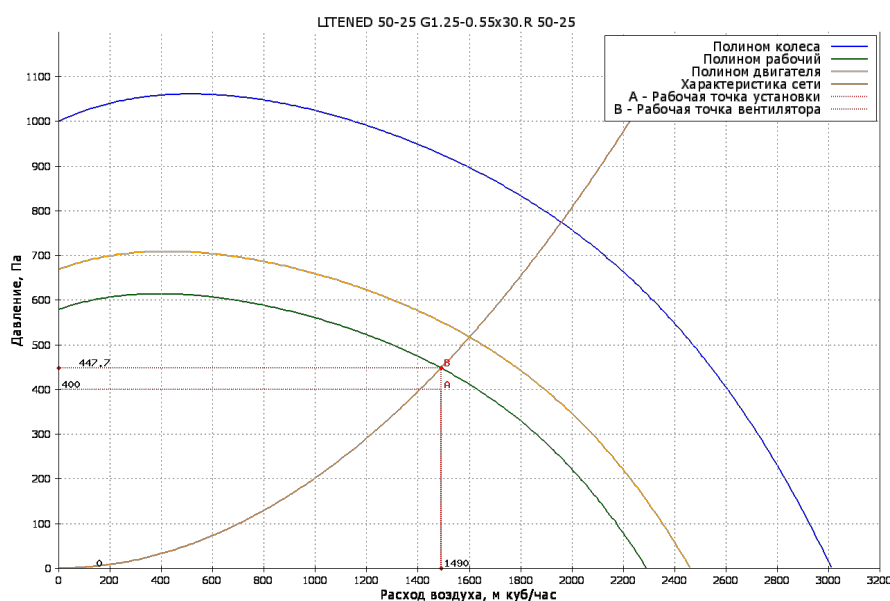

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1490
Р статическое (Па)	447.7
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	AIP63B2
n рабочая (об/мин)	2541

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.24
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	59	71	78	77	74	70	64	82
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТЫ
Расход воздуха (м³/ч)	710	710
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	27	2.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2.5
ИТОГО:						92.6	28	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

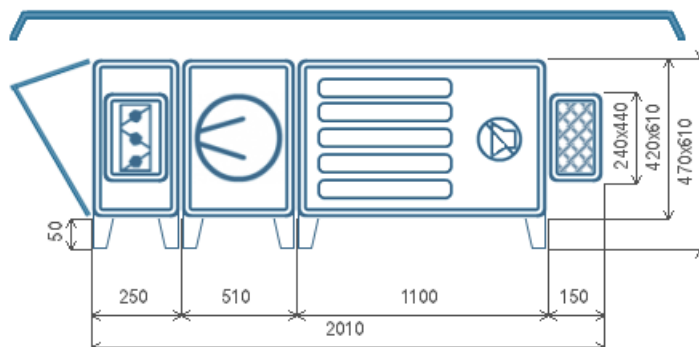

А x В - Высота x Ширина

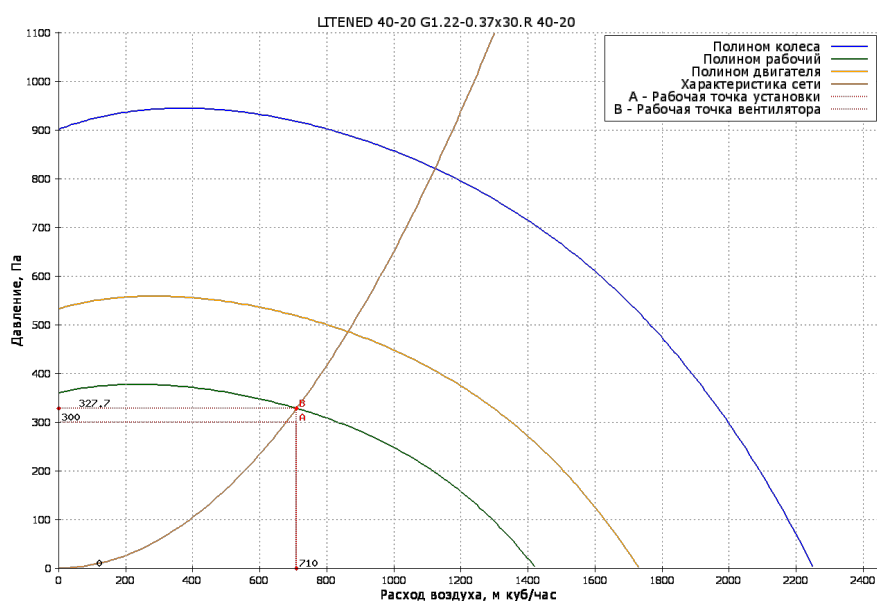

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	710
Р статическое (Па)	327.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	41
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2244

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	63	69	69	66	61	55	74
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	750	750
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	29	2.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2.6
ИТОГО:						92.6	30	

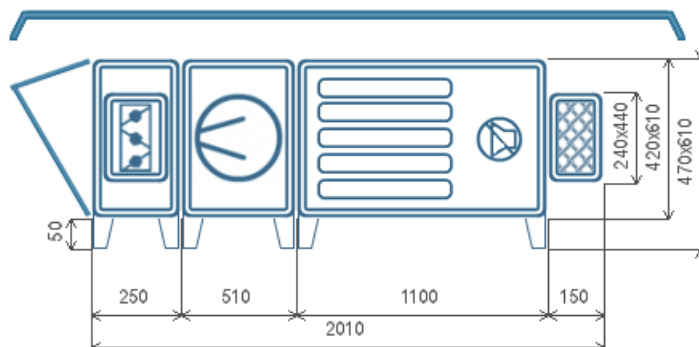

А x В - Высота x Ширина

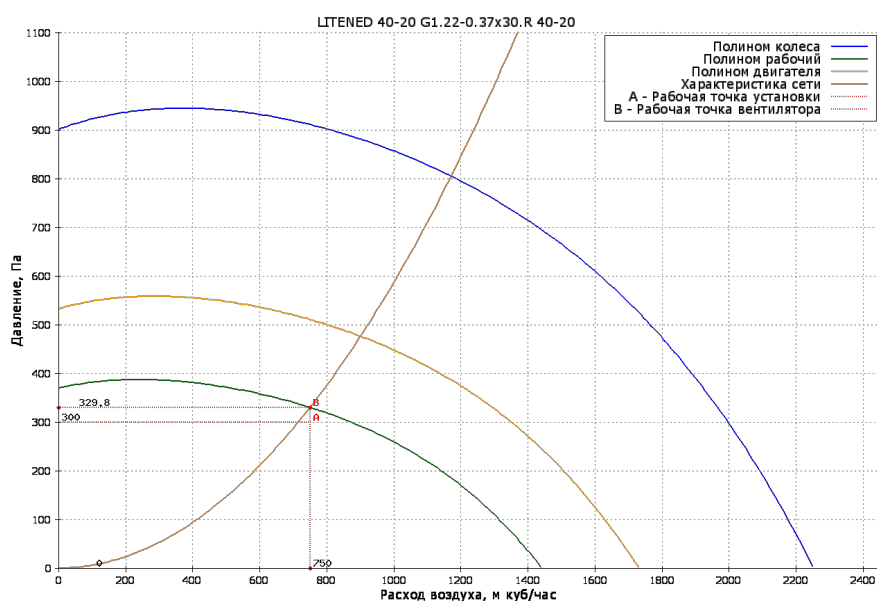

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	750
Р статическое (Па)	329.8
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	42
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2273

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	63	69	69	66	61	55	74
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B12
Тип установки	KVR 200/1 + KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	60	60
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1320/680/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ				СЕКЦИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ [ВЫТЯЖКА]			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	730х312х312	6.7	0	0.5	-	-	-	-
Вентилятор	250х340х340	4.6	0	0.5	250х340х340	4.6	0	0.5
Хомут соединительный	60х253х253	0.4	0	0.5	60х253х253	0.4	0	0.5
Хомут соединительный	60х253х253	0.4	0	0.5	60х253х253	0.4	0	0.5
Заслонка торцевая	200х275х200	1.5	1	0.5	-	-	-	-
Клапан обратный	140х200х200	0.6	21	0.5	140х200х200	0.6	21	0.5
ИТОГО:		14.2	22			6	21	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	27.08.2026


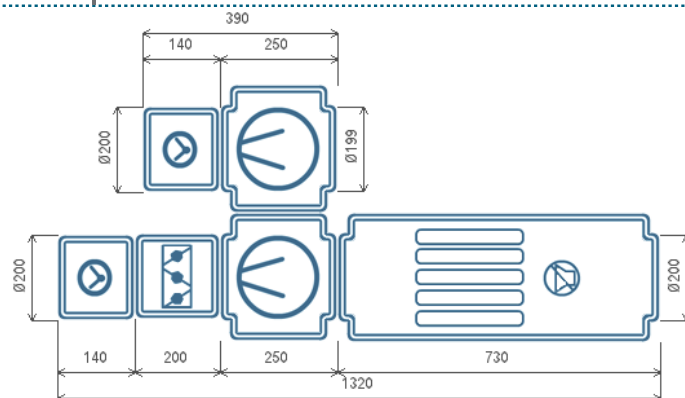


Схема установки Вид снизу

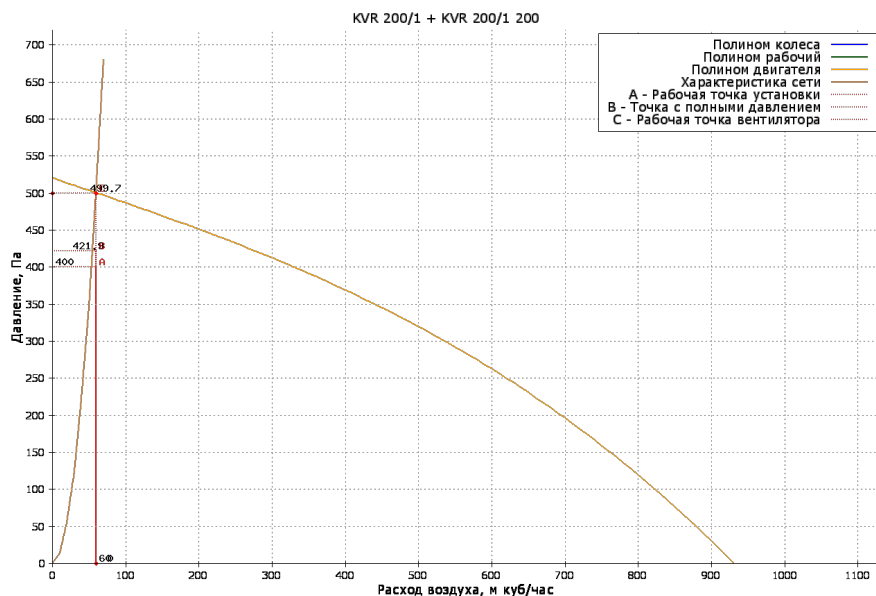

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха (м³/ч)	60	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
Р статическое (Па)	499.7	Ток (А)	0.72
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
Р дорегулирования (Па)	77.8	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	54	51	48	50	43	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	58	60	55	51	49	41	64
К окружению (Приток/вытяжка)	38	38	39	45	44	44	35	50

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ZE-11	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	2
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B13
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	140	140
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	1.9
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	1.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	3	1.9
ИТОГО:						11.2	3	

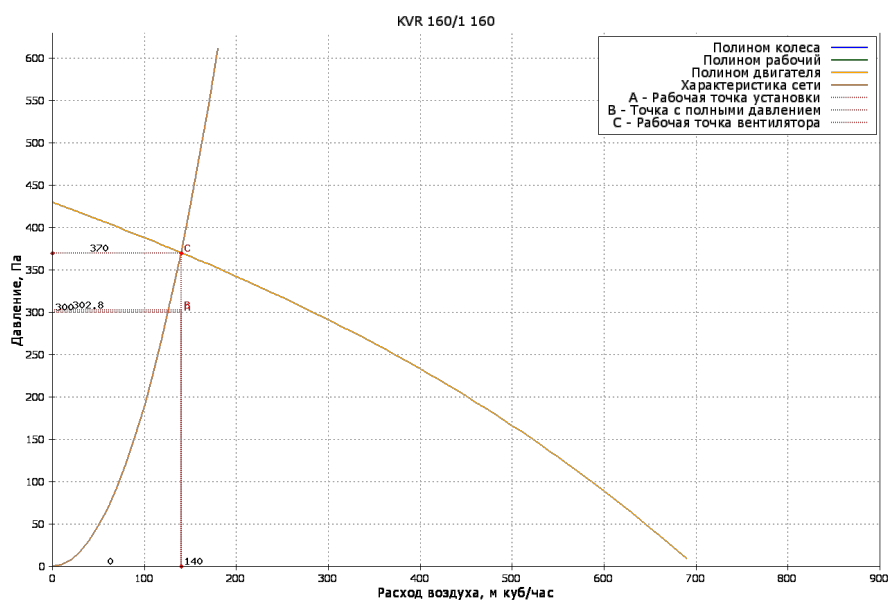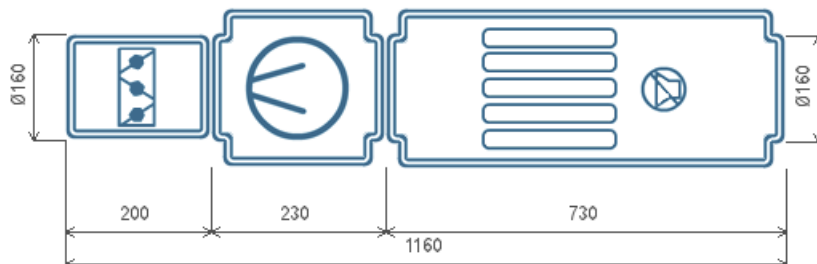

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха (м³/ч)	140	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	370	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	67.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	56	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	61	65	65	56	57	41	69
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B13
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B14
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	30	29
P свободное (Па)	300	281
Скорость воздуха (м/с)	0.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1150/251/251	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	8.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	0.7
Вентилятор	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	0.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	0.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	0.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x200x125	0.9	1	0.7
ИТОГО:						8.7	1	

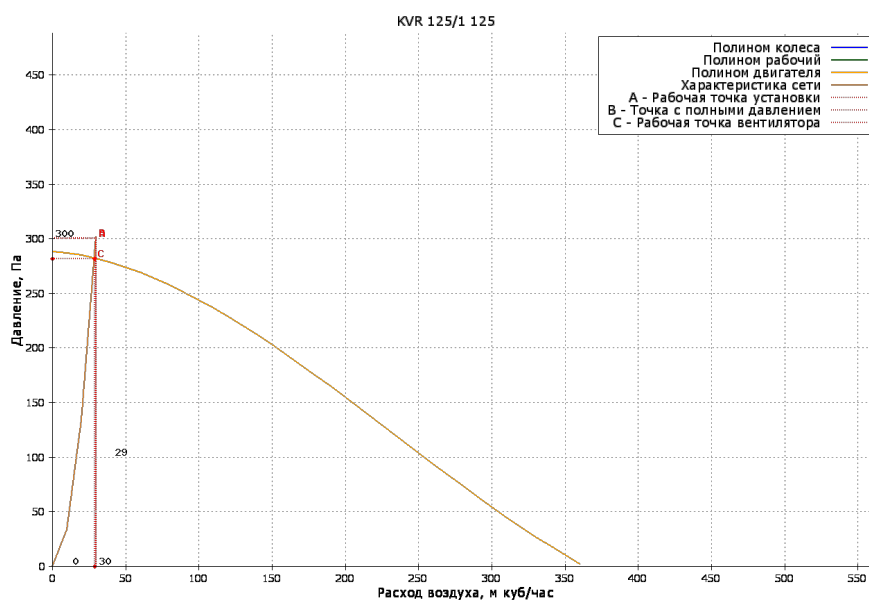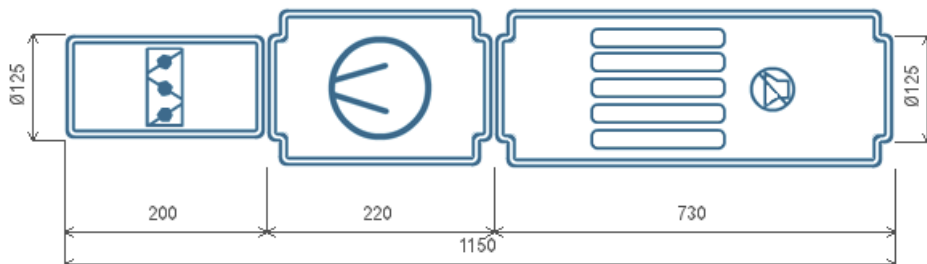

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха (м³/ч)	29	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.071
P статическое (Па)	282	Ток (А)	0.33
P свободное (Па)	281.3	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	125	Масса (кг)	2.7
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	44	51	49	51	46	31	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	57	60	58	56	49	32	64
К окружению (Приток/вытяжка)	30	34	32	37	36	38	30	43

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B14
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B15
Тип установки	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1440	1440
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	104.8 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	43	3.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	2	3.2
ИТОГО:						104.8	45	

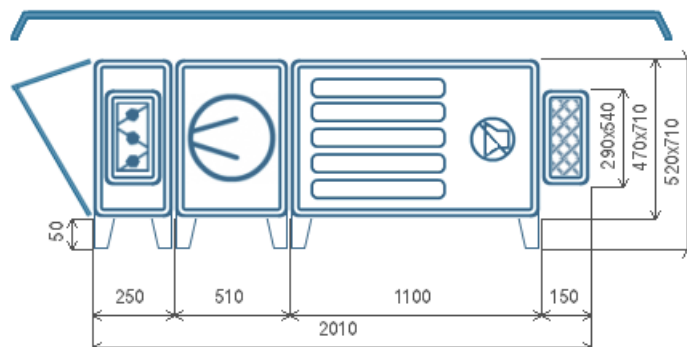

А x В - Высота x Ширина

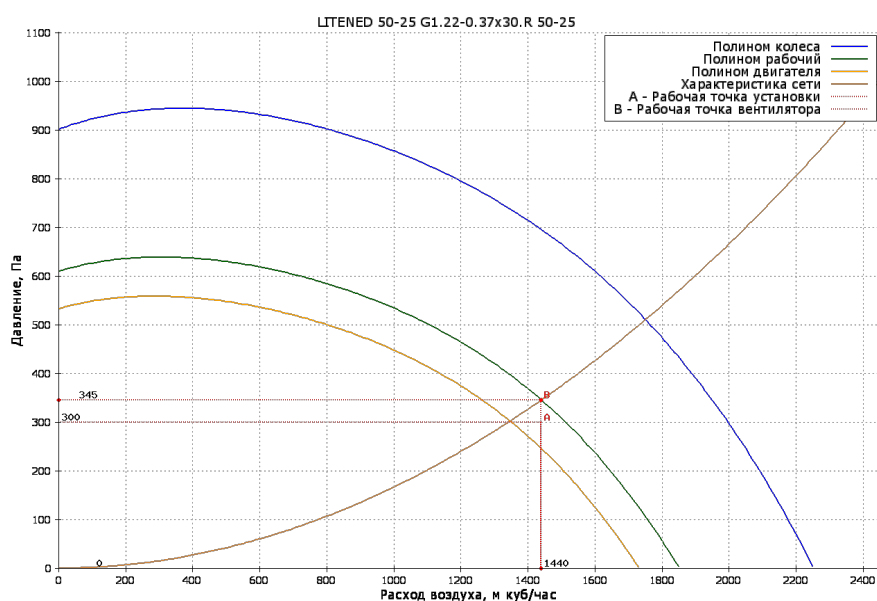

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1440
Р статическое (Па)	345
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	53
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2920

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.2
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	49	42	33	31	34	32	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	67	74	74	71	67	60	79
К окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B15
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B16
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	140	140
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	1.9
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	1.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	3	1.9
ИТОГО:						11.2	3	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B16
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

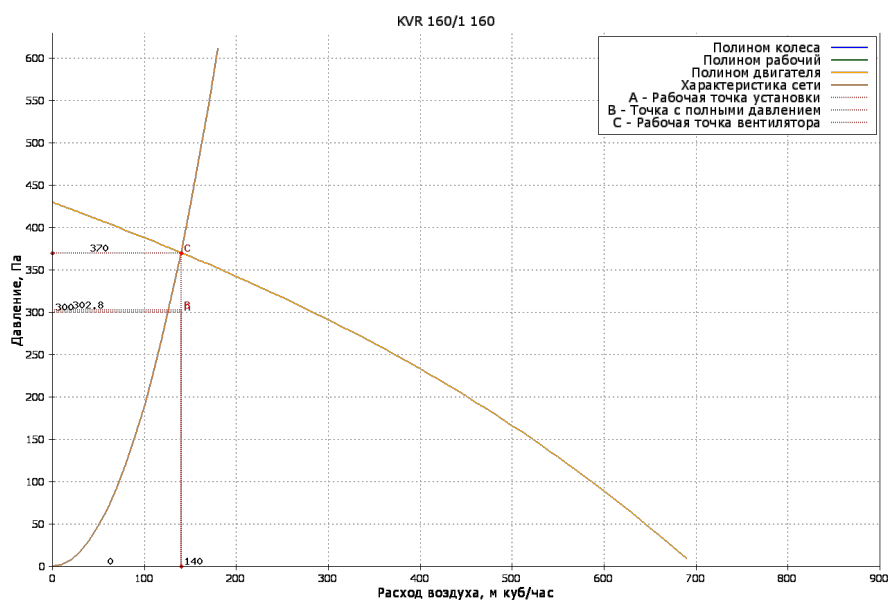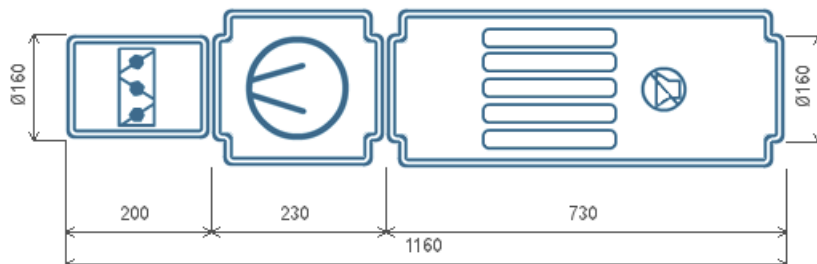

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха (м³/ч)	140	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
Р статическое (Па)	370	Ток (А)	0.48
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
Р дорегулирования (Па)	67.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	56	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	61	65	65	56	57	41	69
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B16
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Адрес объекта



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ



	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТЫ
Расход воздуха (м³/ч)	370	365
Р свободное (Па)	250	244
Скорость воздуха (м/с)	5.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	5.1
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	5.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	5.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	5.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	10	5.1
ИТОГО:						11.2	10	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B17
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

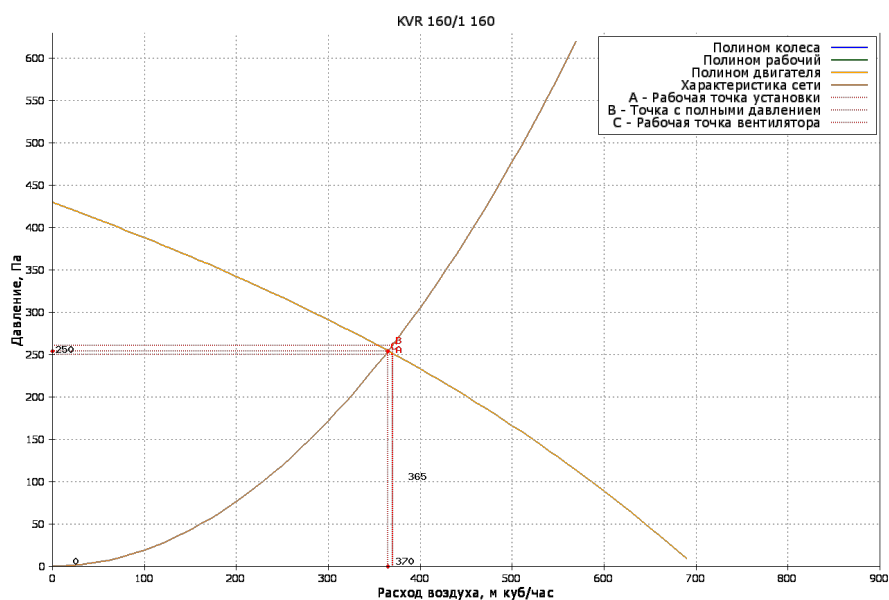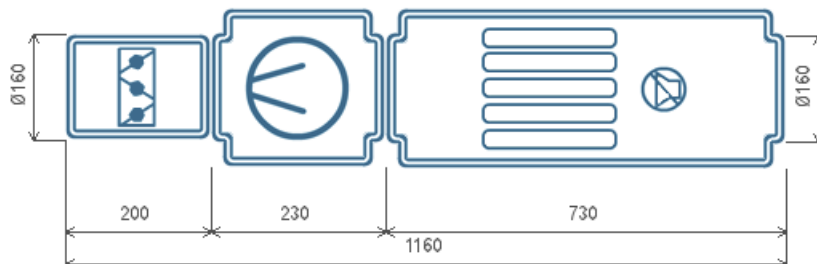

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха (м³/ч)	365	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	254.1	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	243.7	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	58	59	51	56	42	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	63	67	67	58	59	43	71
К окружению (Приток/вытяжка)	37	40	45	51	48	49	36	55

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B17
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B18
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	190	190
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	2.6
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	2.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	2.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	4	2.6
ИТОГО:						11.2	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B18
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

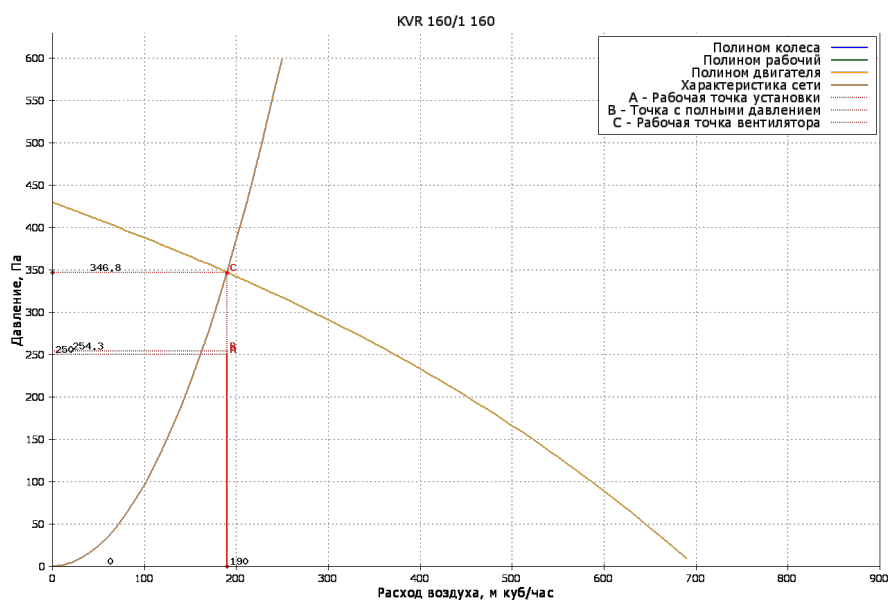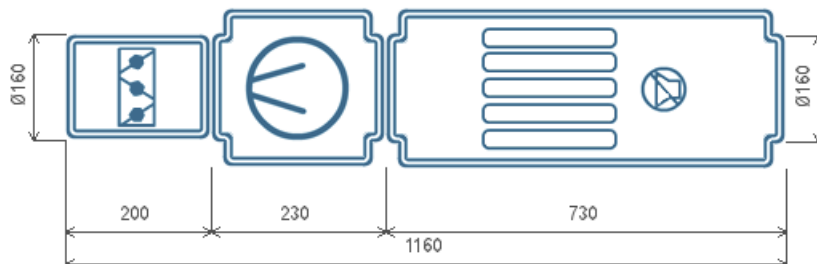

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	190	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	346.8	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	92.5	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	62	65	65	56	57	41	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B18
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B19
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	100	98
Р свободное (Па)	250	242
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1150/251/251	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	8.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	2.3
Вентилятор	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	2.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	2.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x200x125	0.9	4	2.3
ИТОГО:						8.7	4	

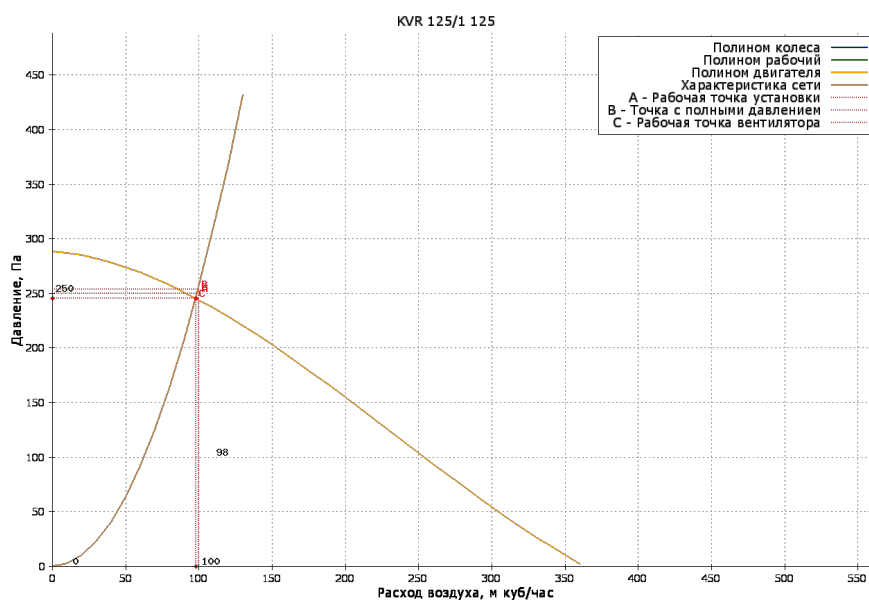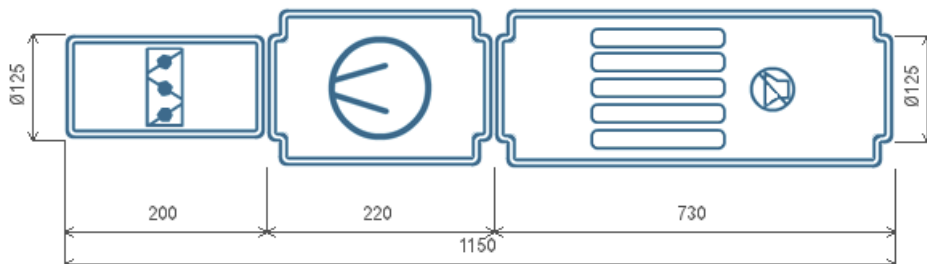

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха (м³/ч)	98	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.071
P статическое (Па)	245.2	Ток (А)	0.33
P свободное (Па)	241.5	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	125	Масса (кг)	2.7
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	52	50	52	47	32	57
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	58	62	59	57	50	34	66
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	34	38	37	39	32	44

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B19
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B20
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	250	250
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	3.5
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	7	3.5
ИТОГО:						11.2	7	

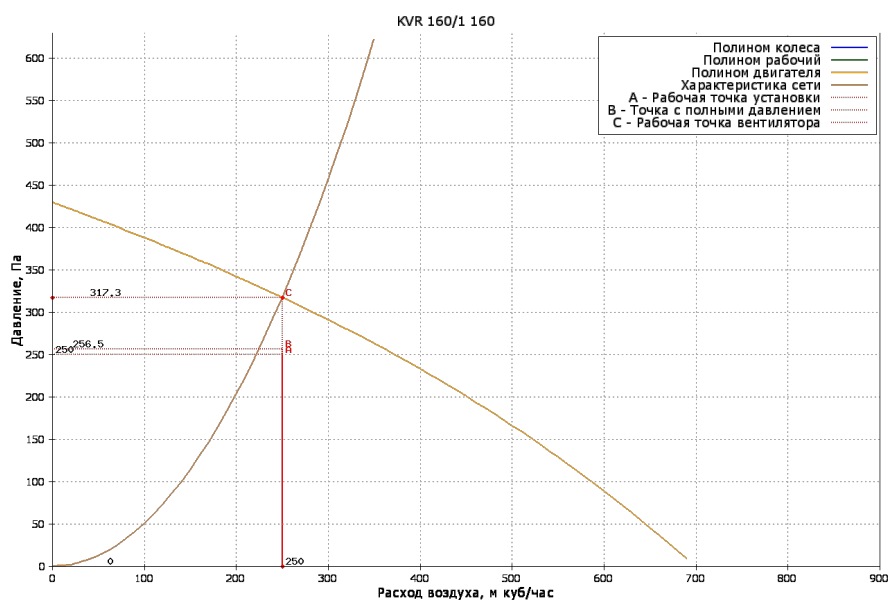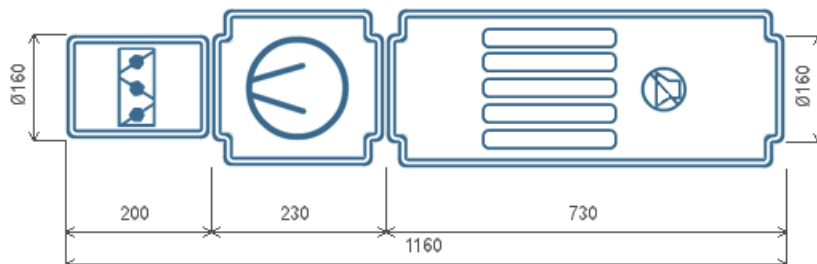

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	250	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
Р статическое (Па)	317.3	Ток (А)	0.48
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Р дорегулирования (Па)	60.8	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	62	66	66	57	58	42	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B20
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	1210	1210
Р свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	71	4.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	4.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	2	4.2
ИТОГО:						92.6	73	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B21
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

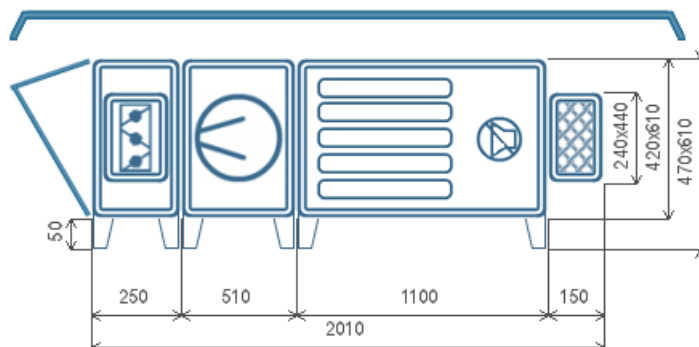

А x В - Высота x Ширина

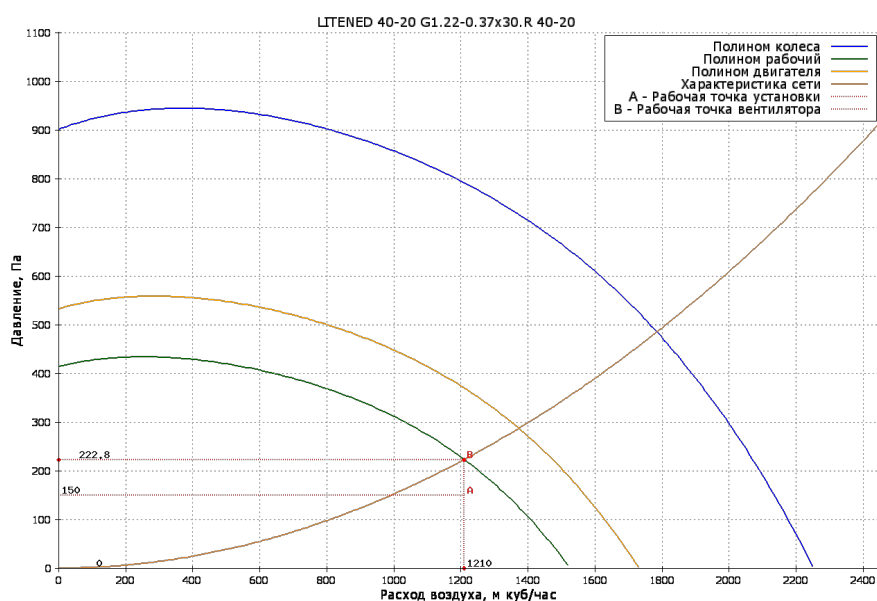

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1210	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.11
P статическое (Па)	222.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2406		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	63	69	69	66	61	55	74
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B21
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B22
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	210	210
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.9
Вентилятор	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	5	2.9
ИТОГО:						11.2	5	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B22
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

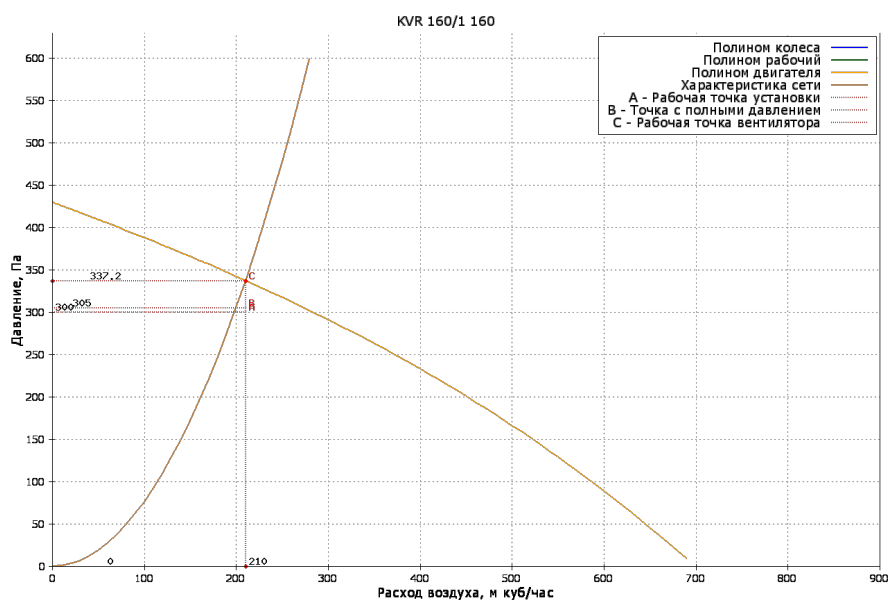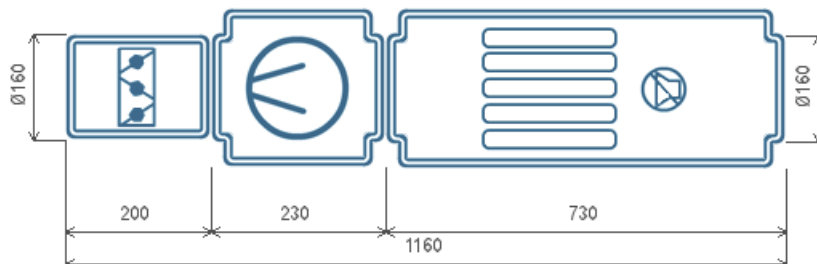

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	210	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	337.2	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
P дорегулирования (Па)	32.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	62	66	65	56	57	41	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B22
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	MO2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	3	0.7
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.7
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	0.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.7
ИТОГО:						92.6	3	

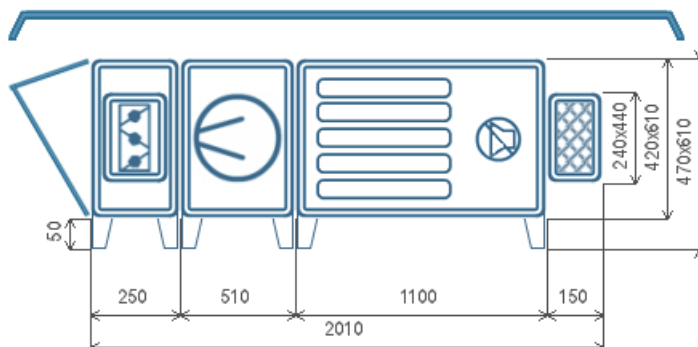

А x В - Высота x Ширина

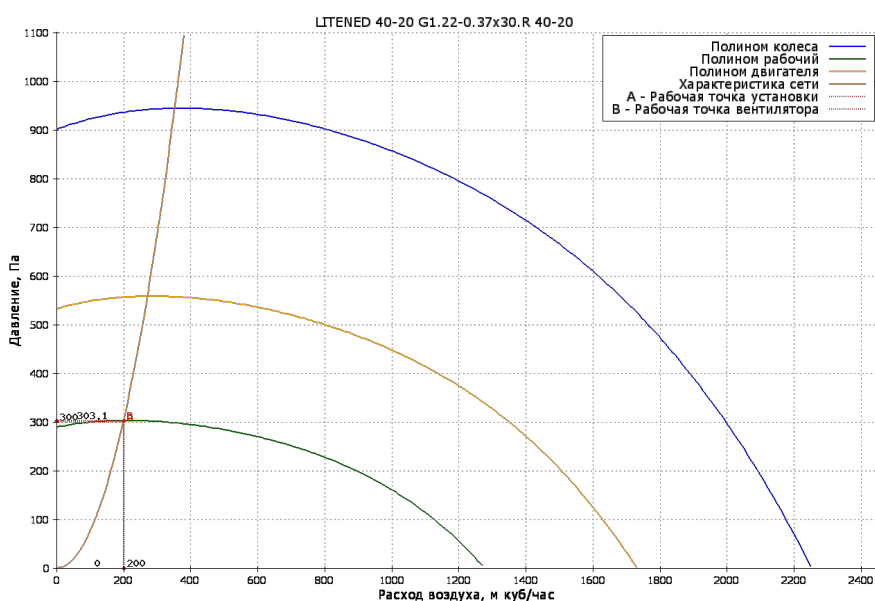

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	200
Р статическое (Па)	303.1
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	37
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2012

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.04
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	59	65	65	62	57	51	70
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	МО2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

Левое исполнение

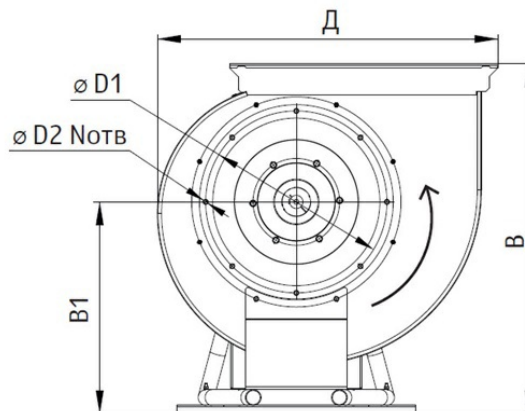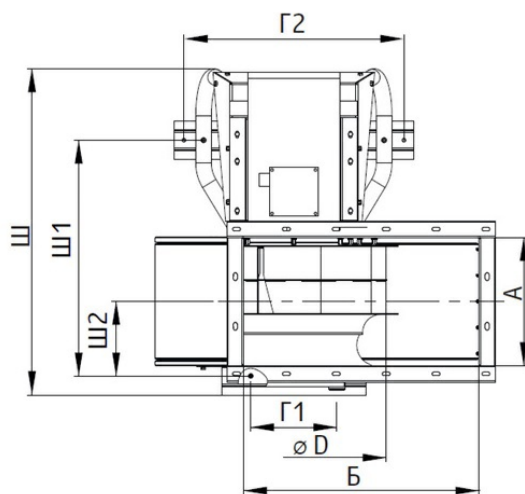

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,55x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	2260	2374
Статическое давление (Па)	300	443

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,55x30
n рабочая	3233 об/мин
Частота вращения	59 Гц
Установочная мощность	0.55 кВт
Номинальный ток	1.4 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д мм	250	Б мм	321
Д мм	495	А мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	Д1 мм	260
В мм	533	Д2 мм	8
В1 мм	328	Н шт	4
Масса кг	23		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	47	56	70	79	73	73	71	65	82
Звуковое давление	36	45	59	68	62	62	60	54	71



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	102

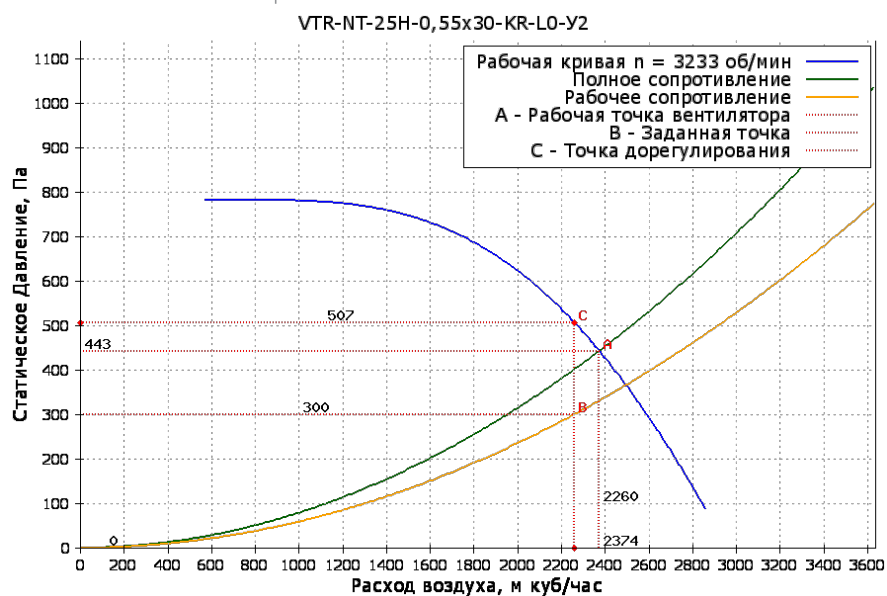

Левое исполнение

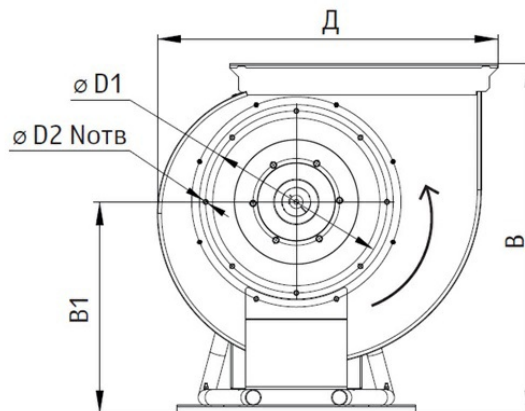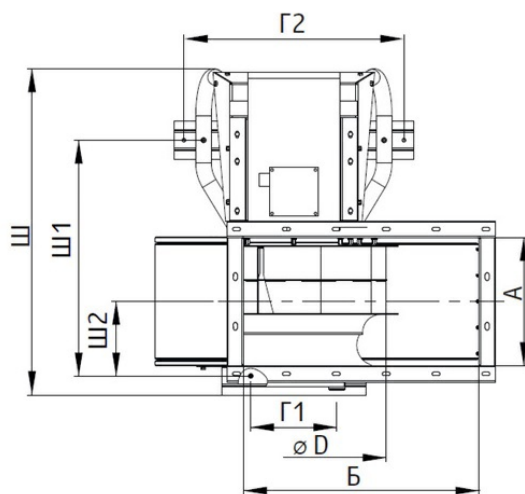

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1700	1763
Статическое давление (Па)	300	419

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0,37 кВт
Номинальный ток	0,9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д мм	250	Б мм	321
Д мм	495	А мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	Д1 мм	260
В мм	533	Д2 мм	8
В1 мм	328	Н шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	42	51	69	71	68	69	66	61	76
Звуковое давление	31	40	58	60	57	58	55	50	65



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	90

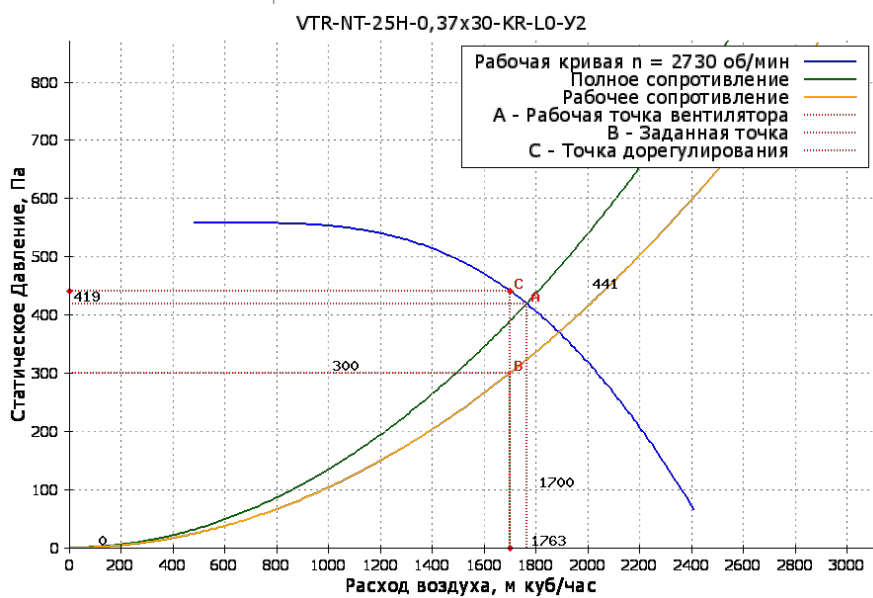

Левое исполнение

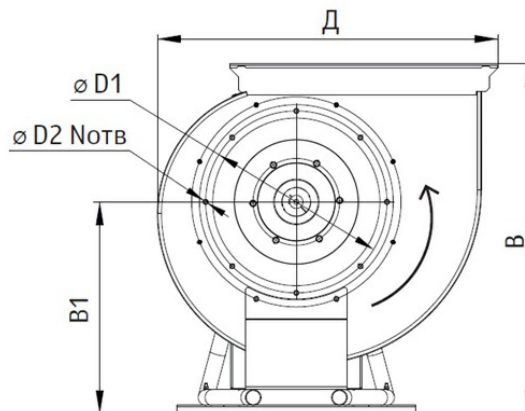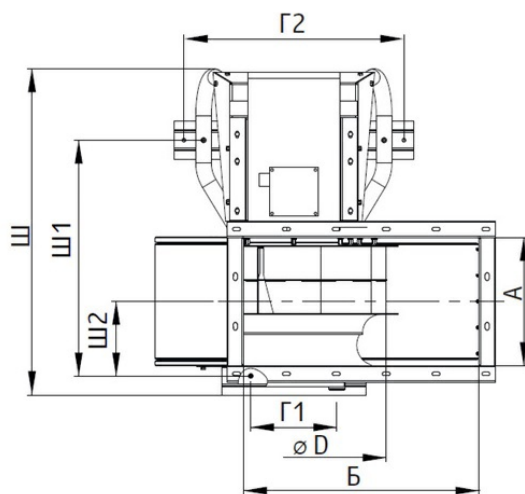

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1470	1614
Статическое давление (Па)	300	466

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0,37 кВт
Номинальный ток	0,9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250	B мм	321
Д мм	495	A мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	D1 мм	260
B мм	533	D2 мм	8
B1 мм	328	N шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	45	53	73	69	67	69	68	62	78
Звуковое давление	34	42	62	58	56	58	57	51	66

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	87

VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

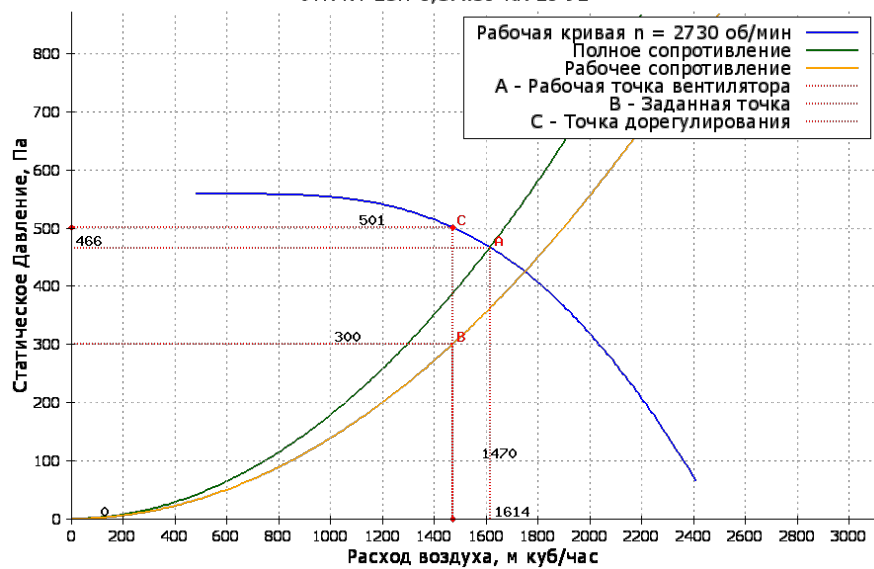

Левое исполнение

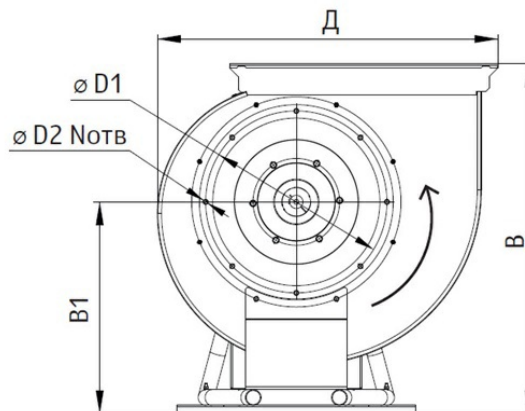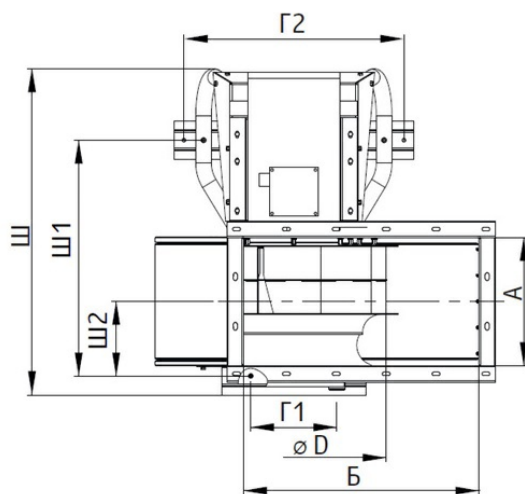

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1580	1690
Статическое давление (Па)	300	443

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0,37 кВт
Номинальный ток	0,9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250	Б мм	321
Д мм	495	А мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	D1 мм	260
В мм	533	D2 мм	8
В1 мм	328	N шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	42	51	69	71	68	69	66	61	76
Звуковое давление	31	40	58	60	57	58	55	50	65

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	88

VTR-NT-25H-0,37х30-KR-L0-Y2

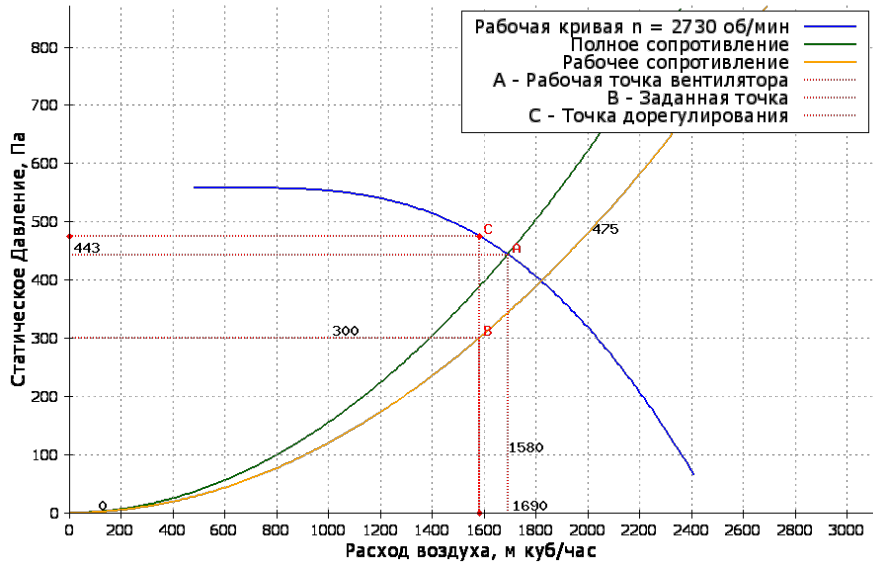

Левое исполнение

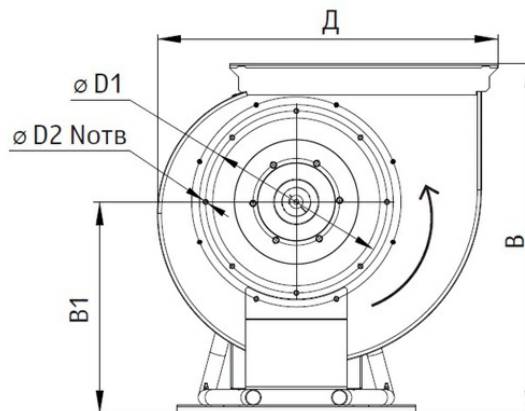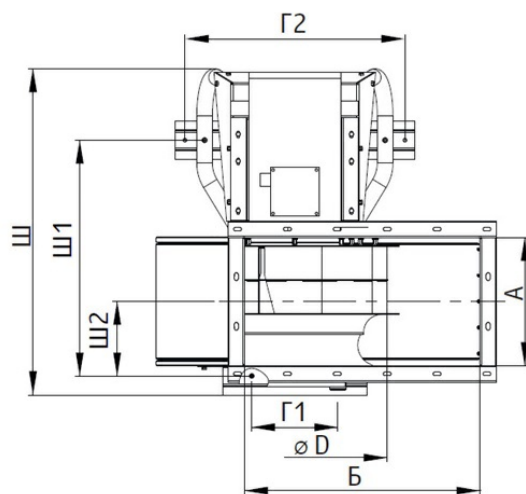

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1360	1464
Статическое давление (Па)	350	501

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0.37 кВт
Номинальный ток	0.9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250
Д мм	495
Ш мм	500
Ш2 мм	156
Ш1 мм	372
В мм	533
В1 мм	328
Масса кг	22

Б мм	321
А мм	180
Г1 мм	200
Г2 мм	370
D1 мм	260
D2 мм	8
N шт	4

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	45	53	73	69	67	69	68	62	78
Звуковое давление	34	42	62	58	56	58	57	51	66

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	83

