

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,  
кв.117 e-mail [PROEKTplus-work@yandex.ru](mailto:PROEKTplus-work@yandex.ru)

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
АО «МосводоканалСтройТрест»

\_\_\_\_\_ А.А. Вешкин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного  
Общеобразовательного Учреждения города Москвы  
«Школа № 1282 «Сокольники»  
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1  
1 этап**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Основной комплект рабочих чертежей

Система контроля и управления доступом

**696/П-24-АНО-Р-СКУД**

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

|              |  |
|--------------|--|
| Име. № подл. |  |
| Подп. И дата |  |
| Взам. инв. № |  |

Согласовано

инв.Иподл.

Подпись и дата

Взам.инв.И

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование                                    | Примечание |
|------|-------------------------------------------------|------------|
| 1    | Общие данные                                    |            |
| 2    | Схема принципиальная                            |            |
| 3    | План расположения оборудования СКУД в подвале   |            |
| 4    | План расположения оборудования СКУД на 1 этаже  |            |
| 5    | План расположения оборудования СКУД на 2 этаже  |            |
| 6    | План расположения оборудования СКУД на 3 этаже  |            |
| 7    | План расположения оборудования СКУД на 4 этаже  |            |
| 8    | Типовая схема подключения оборудования          |            |
| 9    | Типовая схема монтажа точки доступа             |            |
| 10   | ТИПОВОЙ УЗЕЛ ПРОХОДКИ КЛ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ/ПЕРЕКРЫТИЯ |            |
| 11   | Кабельный журнал                                |            |

Данный раздел рассматривать совместно с разделом “696/П-25-АНО-Р-СКС” (Далее “раздел СКС”).

Основные технические решения, принятые в проекте.  
Система контроля и управление доступом (СКУД) выполняет функцию ограничения доступа в помещения здания с разграничением полномочий (учитывая время суток и дни недели, т.е. запрет на вход разных лиц в разное время). При этом обеспечивается легкая смена полномочий и фиксация в памяти всех событий в привязке к текущей дате и времени суток.  
Системой контроля доступа оборудуются двери, выходящие на улицу. А также для разграничения доступа, оборудуются двери в серверные, в комнату охраны..  
СКУД выполняет следующие функции:  
- управление от карточек доступа;  
- централизованное и распределенное (локальное) хранение ключей доступа;  
- временные зоны;  
- энергонезависимый календарь.

СКУД внутренних помещений состоит из :  
1. Сетевой контроллер STR20-1AP-IP-M;  
2. Мультиформатный считыватель бесконтактных карт ST-PR042MF.  
3. Абонентские устройства: электромеханические замки, датчики прохода, кнопки выхода и кнопки аварийной разблокировки;  
4. Видеодомофоны на входах в здание .

Принцип построения СКУД внутренних помещений:  
Контроллеры и АРМы системы подключаются к системе СКУД посредством коммутатора, устанавливаемого в стойке ШТК-1 по разделу СКС.  
Кабельные линии между контроллерами и коммутатором учтены разделом СКС.  
Коммутатор данного раздела подключается к коммутатору ЛВС патчкордом с разъемами RJ-45, для доступа к сети ethernet.  
В контроллер устанавливается аккумуляторная батарея SF12045/

Система электронных пропусков.  
В качестве электронных пропусков должны использоваться бесконтактные карты, содержащие в электронном и графическом виде (непосредственная печать на карте) идентификационную информацию владельца.  
Проход через точки с контролем доступа осуществляется при поднесении бесконтактной карты к считывателю на расстояние 2-8 см. В случае успешной идентификации карты доступа системой исполнительное устройство (замок) разблокируется, разрешая однократный проход.  
Каждой карточке в базе данных СКУД присваиваются определенные права доступа и сведения (обязательные для заполнения и не обязательные):  
- список разрешенных точек входа;  
- расписание разрешенного прохода;  
- данные по сотруднику (Ф.И.О., должность и т.д.);  
- фотография сотрудника;  
- табельный номер;  
- дополнительные параметры (при необходимости).





Кабельные линии до контроллеров выполняются отдельными кабелями UTP 4x2x0.52 исполнения LSLTx от коммутатора.  
От контроллеров до считывателей прокладывается шлейфом информационный кабель UTP и кабель питания 12v. для подключения замков.

Система домофонов:  
Согласно плана расположения оборудования устанавливаются IP домофоны подключаемые к коммутатору СКУД с возможностью интеграции в системы СКУД и СОТ. В пом. охраны устанавливаются мониторы системы домофонный связи.  
Питание устройств видеодомофонной связи предусмотрено по технологии POE.  
Решения по питанию и заземлению оборудования предусмотрены в разделе ЭОМ.  
Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ.  
5. Прокладку кабельных линий в коридорах и общественных зонах выполнить в кабеленесущих лотках или гладких трубах. Лотки учтены в разделе СКС.  
6. Для подключения точек доступа СКУД и видеодомофонной связи территории, предусматриваемых разделом «Благоустройство», к системе СКУД здания для возможности централизованного управления, проектом предусмотрена возможность интеграции внутреннего СКУД и СКУД благоустройства.



|            |         |      |        |                                                                                       |      |  |                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |      |        |                                                                                       |      |  | 696/П-25-АНО-Р-СКУД                                                                                                                                                               |
|            |         |      |        |                                                                                       |      |  | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа<br>№1282«Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | Издок. | Подпись                                                                               | Дата |  |                                                                                                                                                                                   |
| Разработал | Коняев  |      |        |  |      |  |                                                                                                                                                                                   |
| Проверил.  | Гулько  |      |        |  |      |  |                                                                                                                                                                                   |
|            |         |      |        |                                                                                       |      |  |                                                                                                                                                                                   |
| Н. контр.  | Гулько  |      |        |  |      |  |                                                                                                                                                                                   |
|            |         |      |        |                                                                                       |      |  |                                                                                                                                                                                   |

|                                        |        |      |        |
|----------------------------------------|--------|------|--------|
| Система контроля и управления доступом | Стадия | Лист | Листов |
|                                        | Р      | 1    | 11     |



|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие данные |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

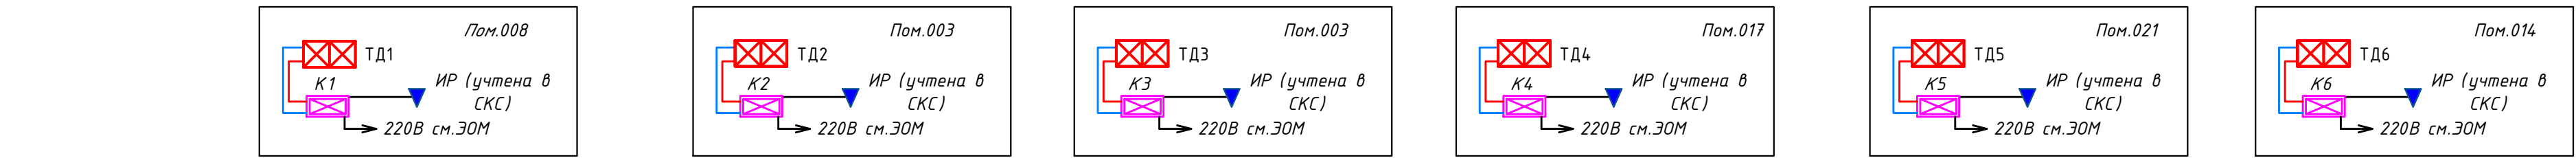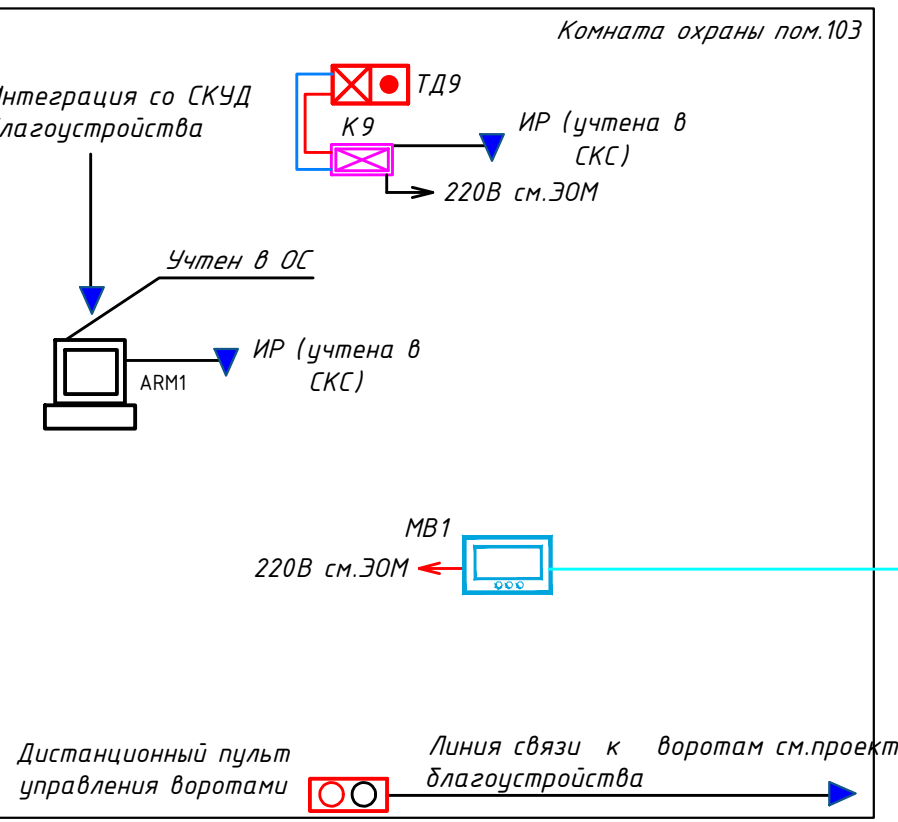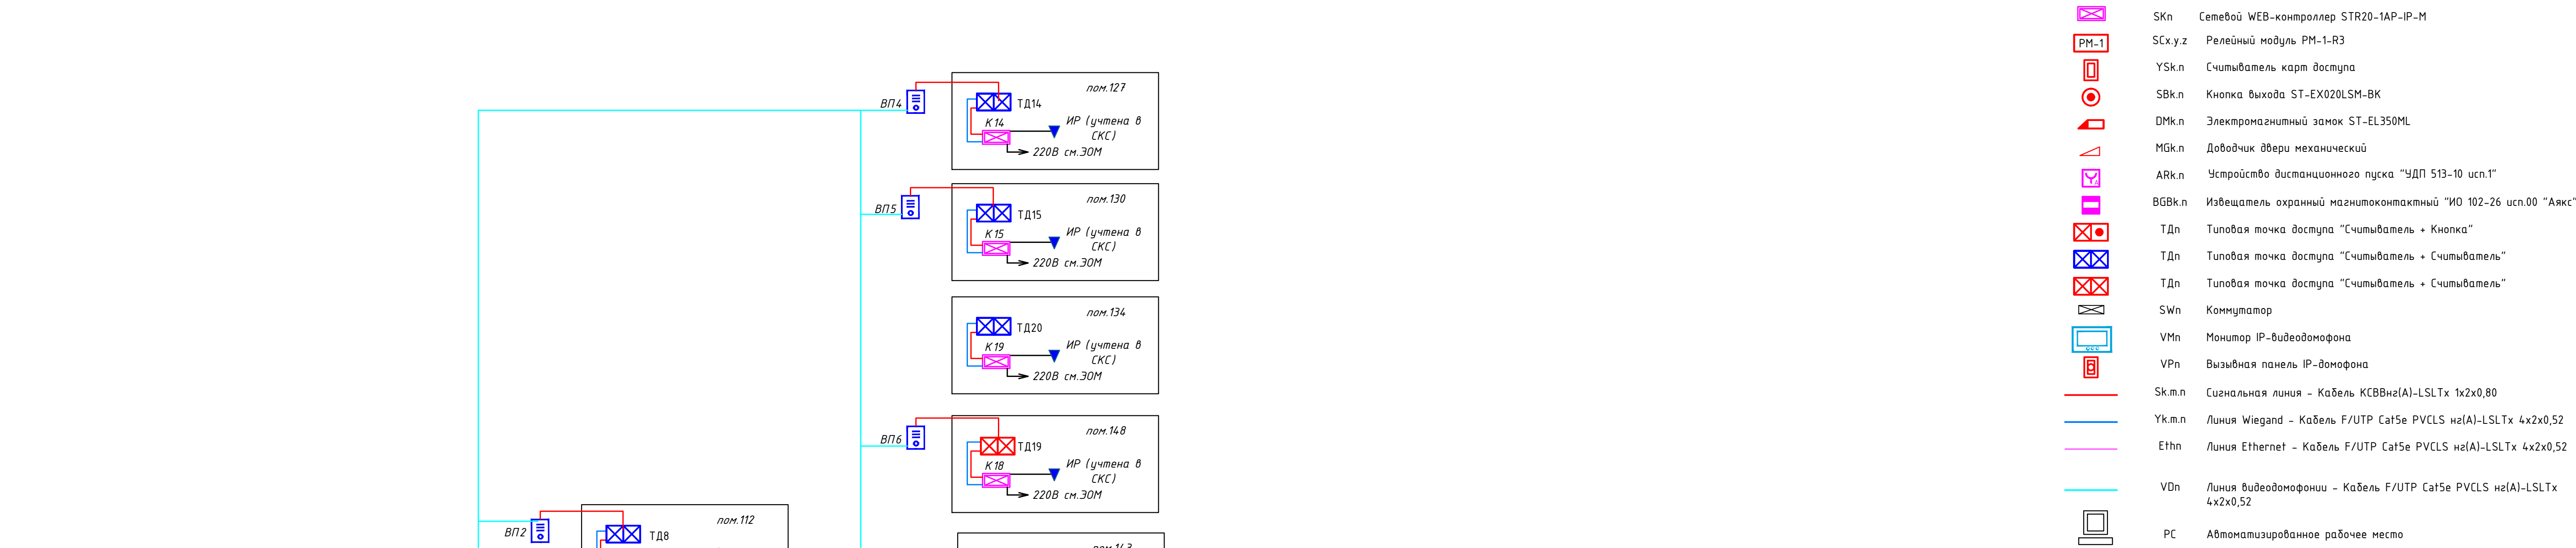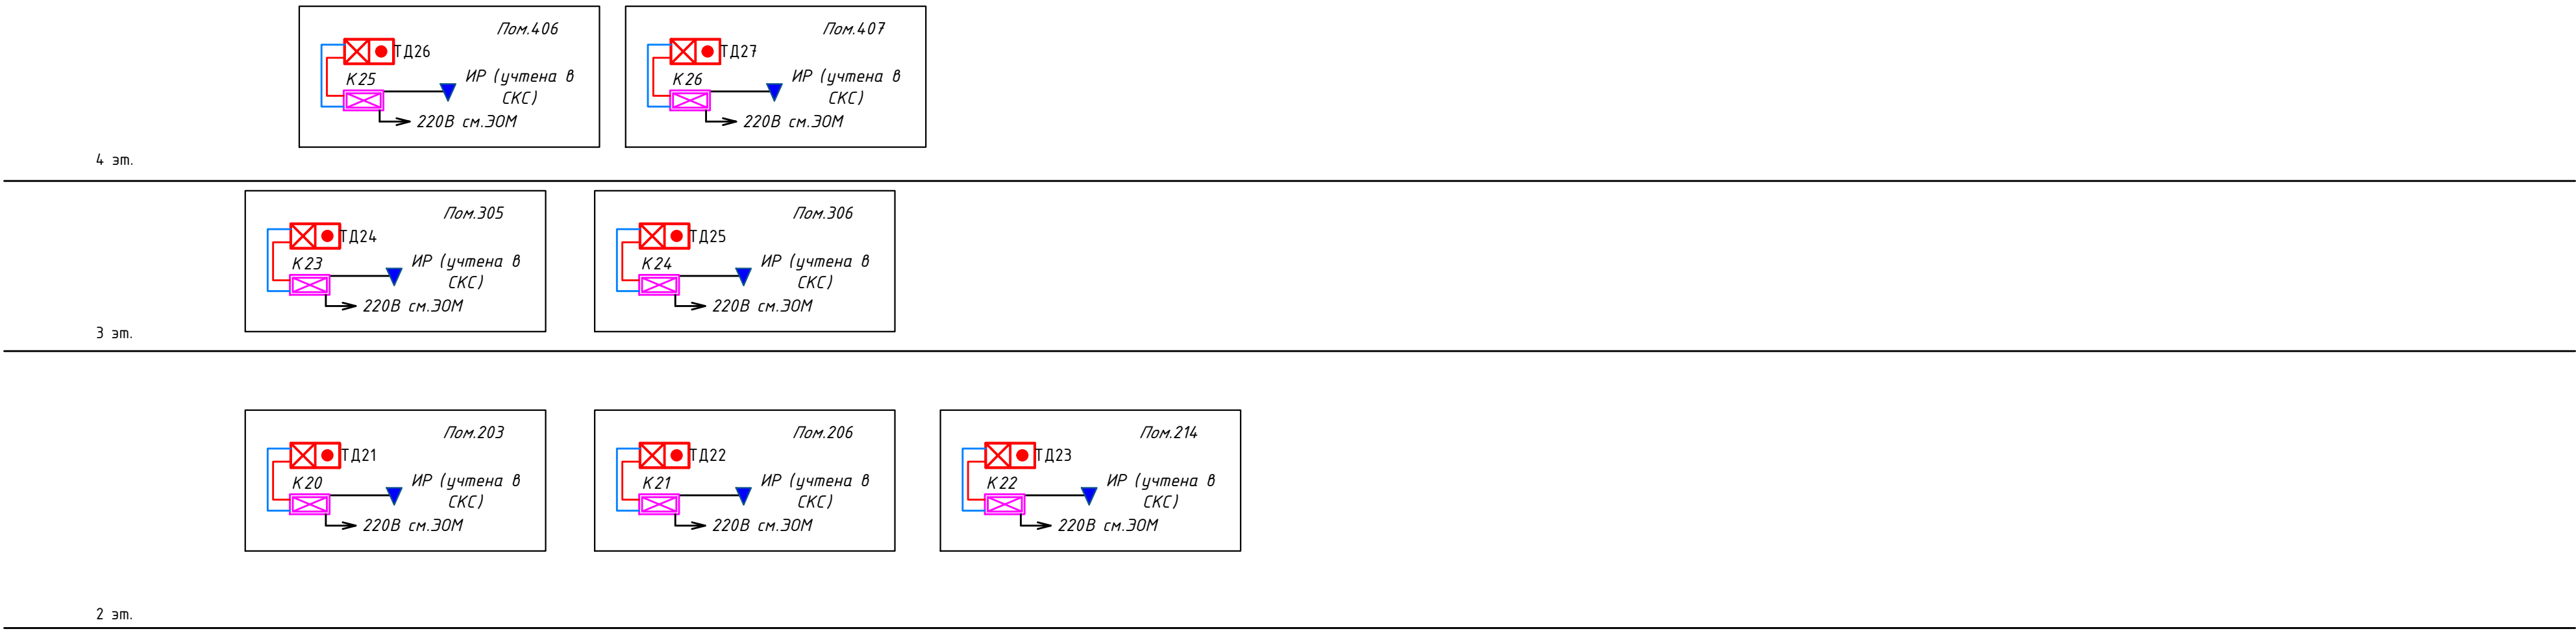

- SKn Сетевой WEB-контроллер STR20-1AP-IP-M
- PM-1 Релейный модуль PM-1-R3
- YSkn Считыватель карт доступа
- SBkn Кнопка выхода ST-EX020LSM-BK
- DMkn Электромагнитный замок ST-EL350ML
- MGkn Доводчик двери механический
- ARKn Устройство дистанционного пуска "ЧДП 513-10 исп.1"
- BGBkn Извещатель охранной магнитоконтактный "ИО 102-26 исп.00 "Аякс"
- ТДп Типовая точка доступа "Считыватель + Кнопка"
- ТДп Типовая точка доступа "Считыватель + Считыватель"
- ТДп Типовая точка доступа "Считыватель + Считыватель"
- SWn Коммутатор
- VMn Монитор IP-видеодомофона
- VRn Вызывная панель IP-домофона
- Sk.m.n Сигнальная линия - Кабель КСВВнз(А)-LSLTx 1х2х0,80
- Yk.m.n Линия Wiegand - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx 4х2х0,52
- Ethn Линия Ethernet - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx 4х2х0,52
- VDn Линия видеодомофона - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx 4х2х0,52
- PC Автоматизированное рабочее место

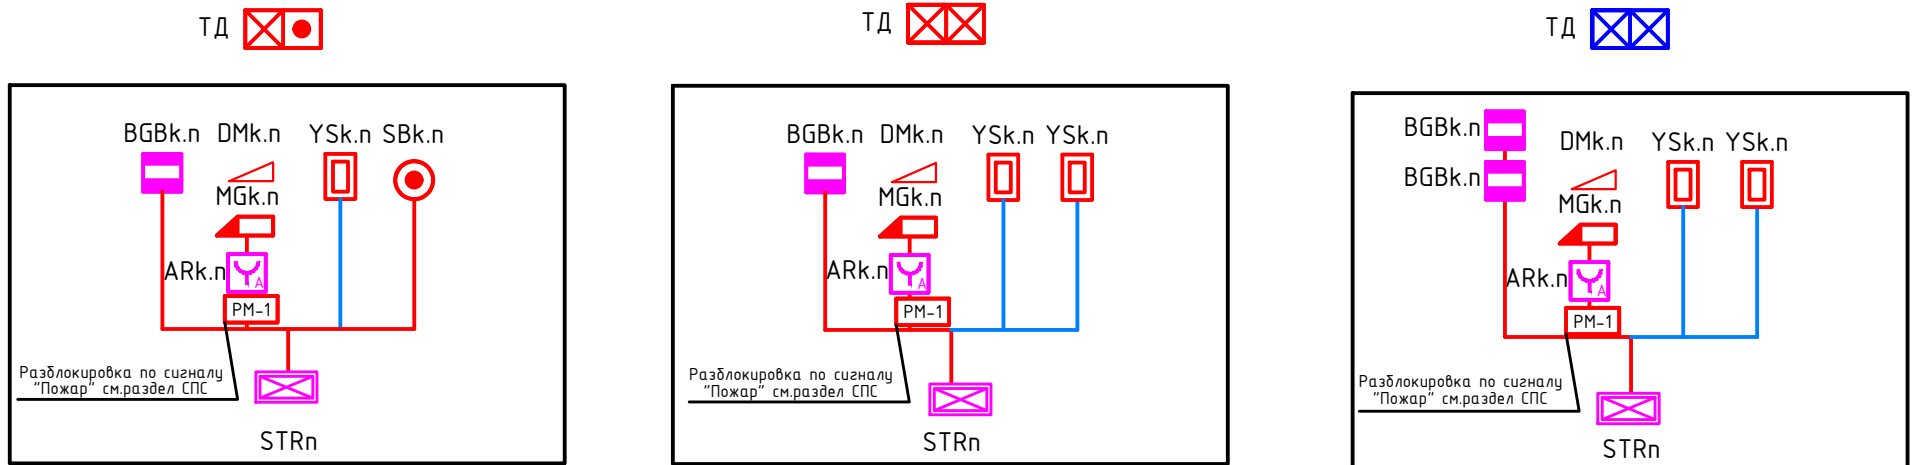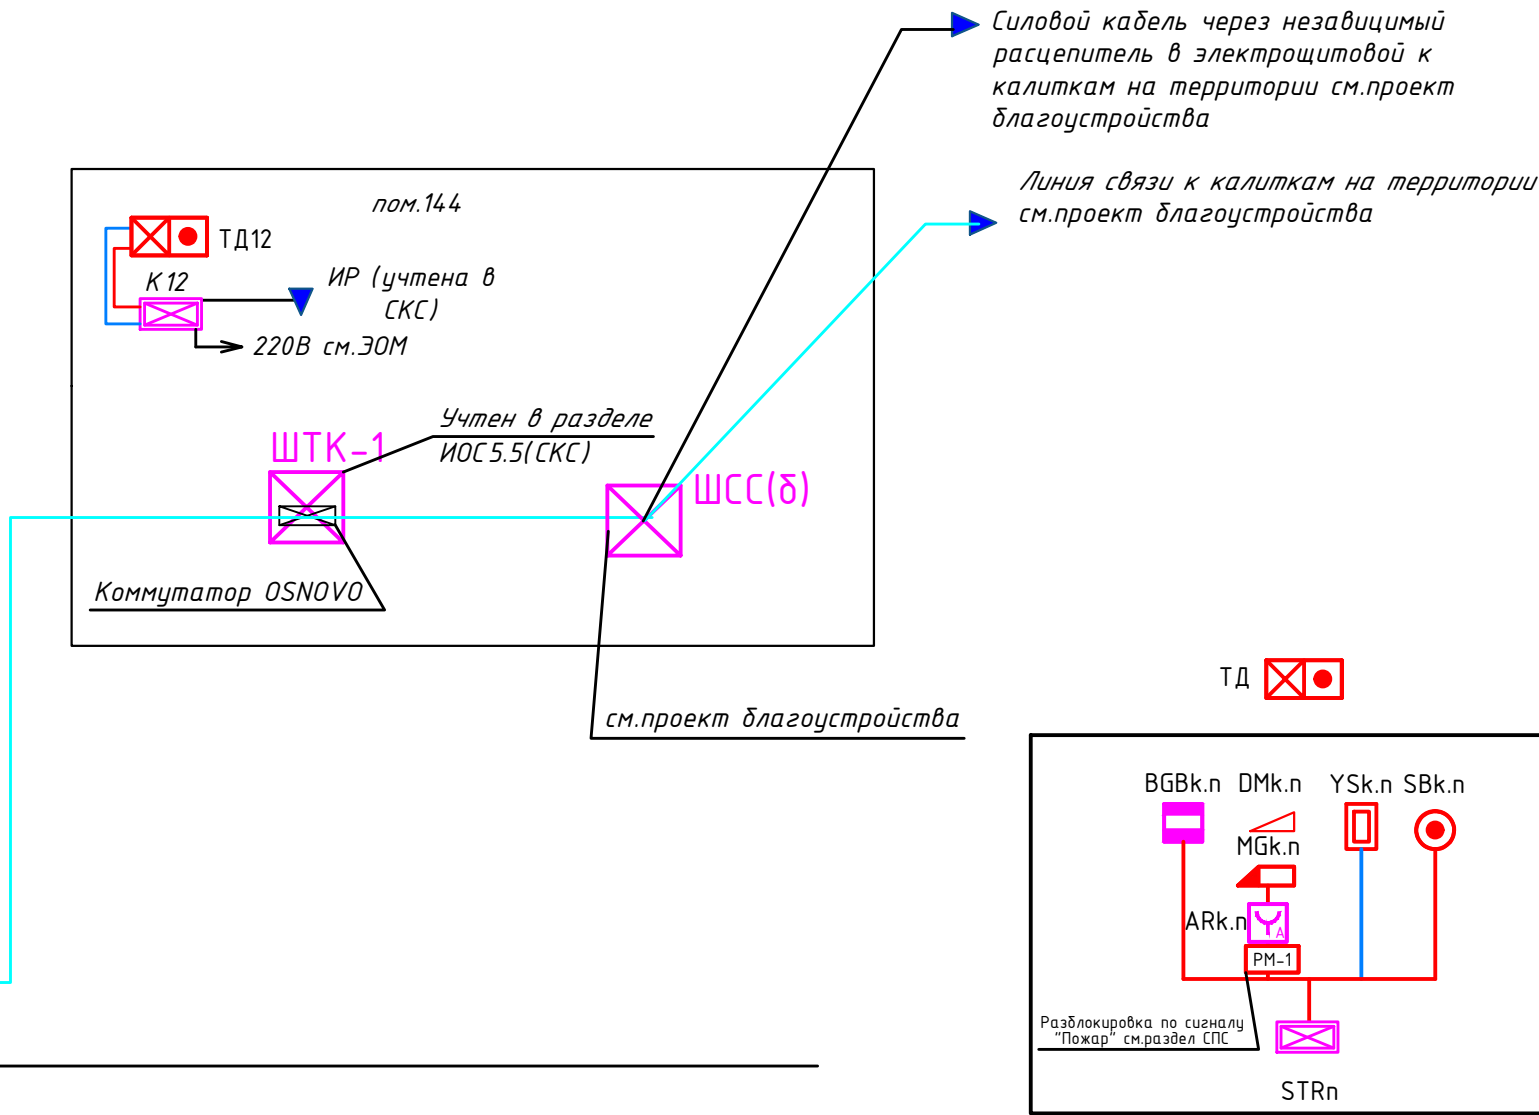

|                     |         |      |      |         |      |                                                                                                                                                                             |           |      |
|---------------------|---------|------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 696/П-25-АНО-Р-СКУД |         |      |      |         |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общественного Учреждения города Москвы «Школа<br>№1262 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |           |      |
| Изм.                | Кол.уч. | Лист | Изд. | Подпись | Дата | Система контроля и управления<br>доступом                                                                                                                                   | Стадия    | Лист |
| Разработал          | Коняев  | 1/0  |      |         |      |                                                                                                                                                                             | Р         | 2    |
| Проверил            | Гулько  |      |      |         |      |                                                                                                                                                                             |           | 11   |
| Н. контр.           |         |      |      |         |      | Схема принципиальная оборудования<br>СКУД                                                                                                                                   | ООО ТРЕНД |      |

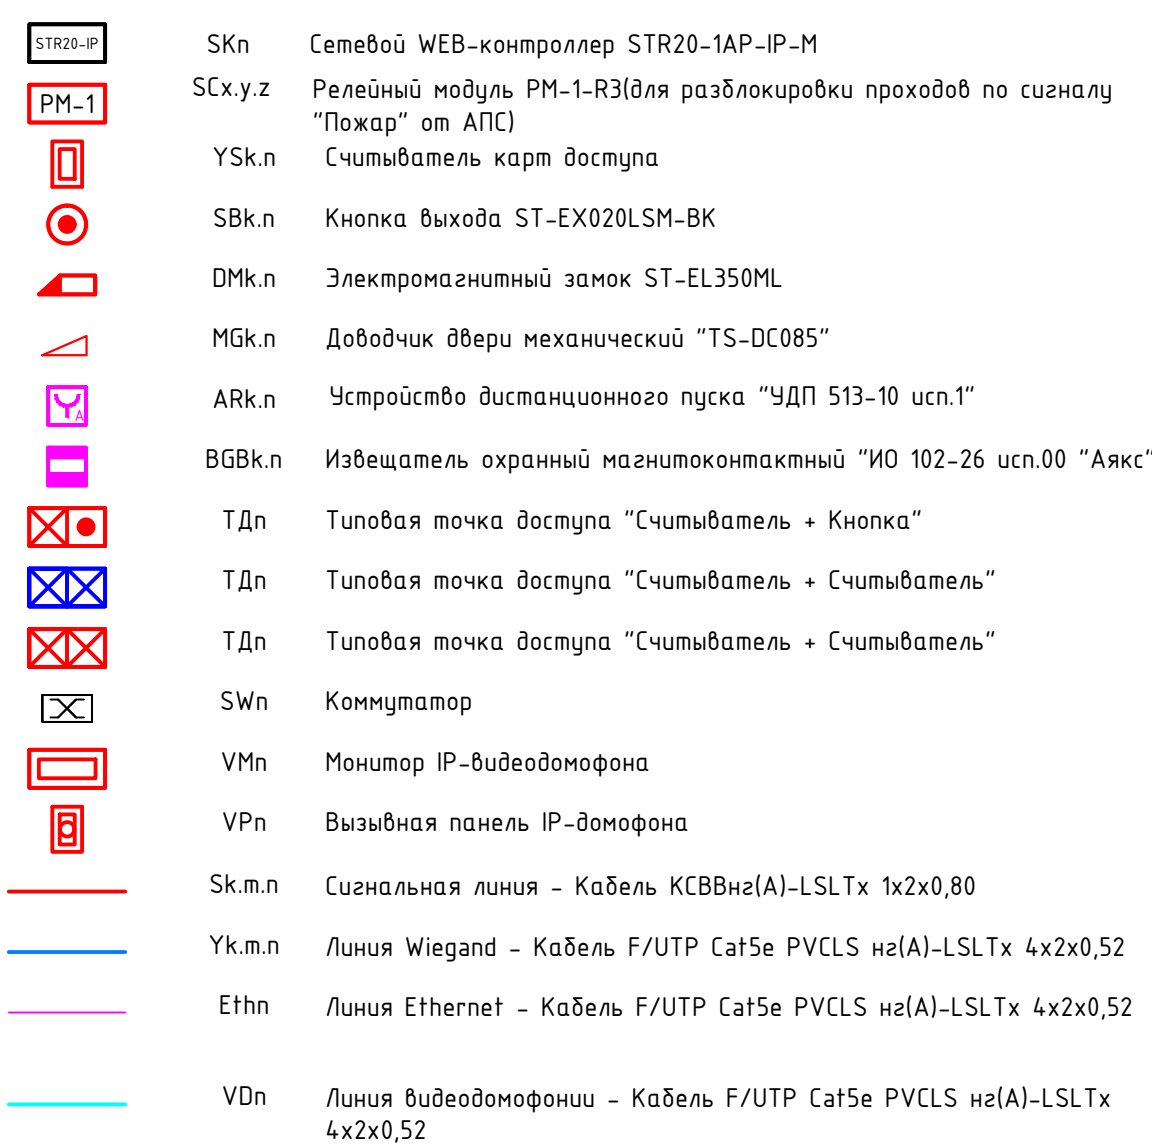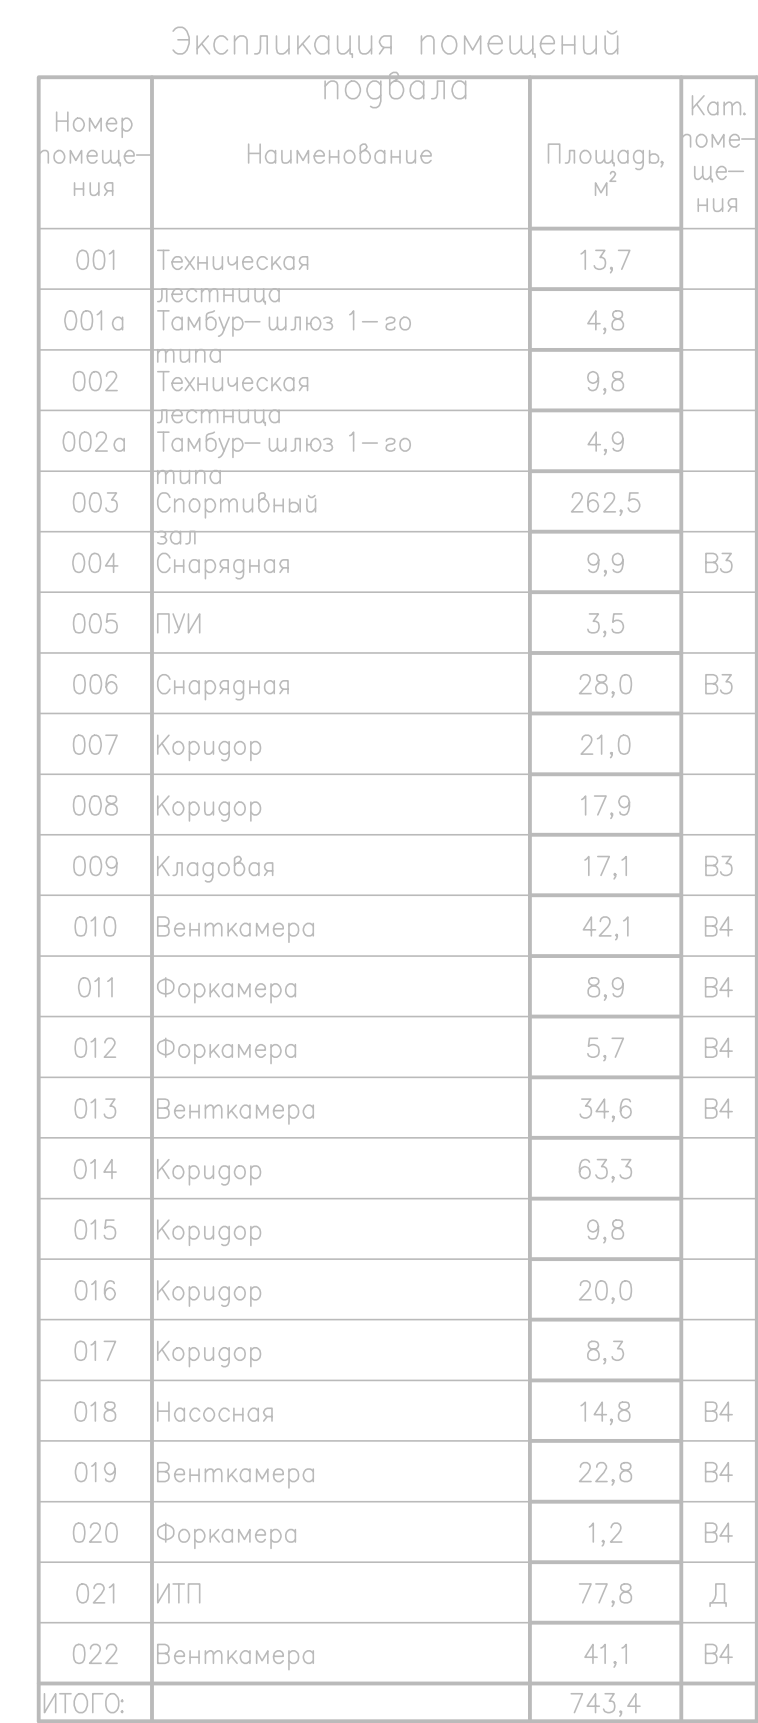[illegible]

[illegible]


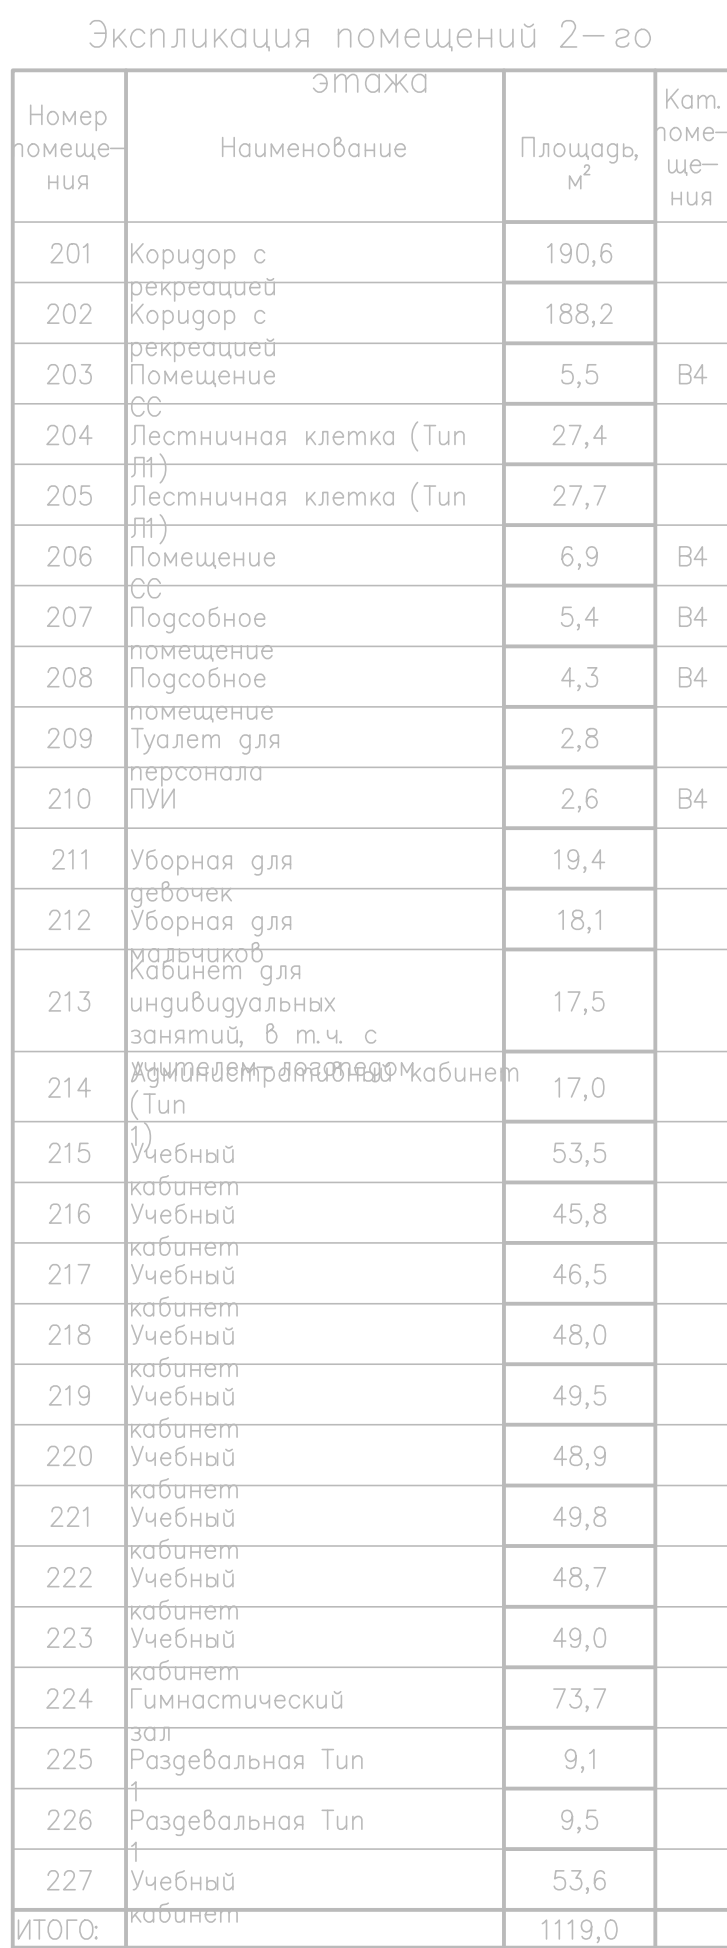


Figure 1 consists of three circuit diagrams, labeled (a), (b), and (c), each showing a different way to connect a transformer (TΔ) to a load (SΔRn). The diagrams are labeled "Prilagodjenje na osnovu 'Iznosa' izlaza pri 0°C".

- Diagram (a):** Shows a transformer (TΔ) with a red 'X' in a square. The primary winding is connected to a load (SΔRn) through a series of components: BGbN, DMk.n, YSk.n, SBk.n, MGk.n, ARk.n, and jn. The secondary winding is connected to a load (SΔRn) through a series of components: BGbN, DMk.n, YSk.n, YSk.n, MGk.n, ARk.n, and jn.
- Diagram (b):** Shows a transformer (TΔ) with a red 'X' in a square. The primary winding is connected to a load (SΔRn) through a series of components: BGbN, DMk.n, YSk.n, YSk.n, MGk.n, ARk.n, and jn. The secondary winding is connected to a load (SΔRn) through a series of components: BGbN, DMk.n, YSk.n, YSk.n, MGk.n, ARk.n, and jn.
- Diagram (c):** Shows a transformer (TΔ) with a blue 'X' in a square. The primary winding is connected to a load (SΔRn) through a series of components: BGbN, DMk.n, YSk.n, YSk.n, MGk.n, ARk.n, and jn. The secondary winding is connected to a load (SΔRn) through a series of components: BGbN, DMk.n, YSk.n, YSk.n, MGk.n, ARk.n, and jn.


- |                                                                                       |        |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sktn   | Сетевой WEB-концентратор STR20-1AP-IM                                         |
|  | Skx2y  | Релейный модуль РМ-1-Р320 для разделения протоколов по сигналам "Понк" на АПК |
|  | YSkn   | Счетчик теле. доступа                                                         |
|  | SBKn   | Кнопка выхода ST-EX200.SM-BK                                                  |
|  | DMKn   | Электромеханический замок ST-ELK350ML                                         |
|  | MKn    | Добавочный вызов механический "ST-DC005"                                      |
|  | ARKn   | Устройство диктофонического типа "УДП 510 исп.1"                              |
|  | BGBVn  | Изыскатель охранной маркировки типа "ИМО 126-020 исп.0" Авар.                 |
|  | Tдn    | Типовая точка доступа "Счетчиктеле. + Кнопка"                                 |
|  | Tдn    | Типовая точка доступа "Счетчиктеле. + Счетчиктеле."                           |
|  | Tдn    | Типовая точка доступа "Счетчиктеле. + Счетчиктеле."                           |
|  | SWn    | Концентратор                                                                  |
|  | VMn    | Моноштор IP-видеомонитор                                                      |
|  | VPr    | Вызывная панель IP-апаратура                                                  |
|  | Sktn.n | Сигнальная линия - Кабель КВВВ(А)-LSLTx 1х2х0,80                              |
|  | Yktn.m | Линия шифра - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS n2(A)-LSLTx 4х2х0,52                   |
|  | Ethn   | Линия Ethernet - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS n2(A)-LSLTx 4х2х0,52                |
|  | VDr    | Линия видеомониторинга - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS n2(A)-LSLTx 4х2х0,52        |

[illegible]

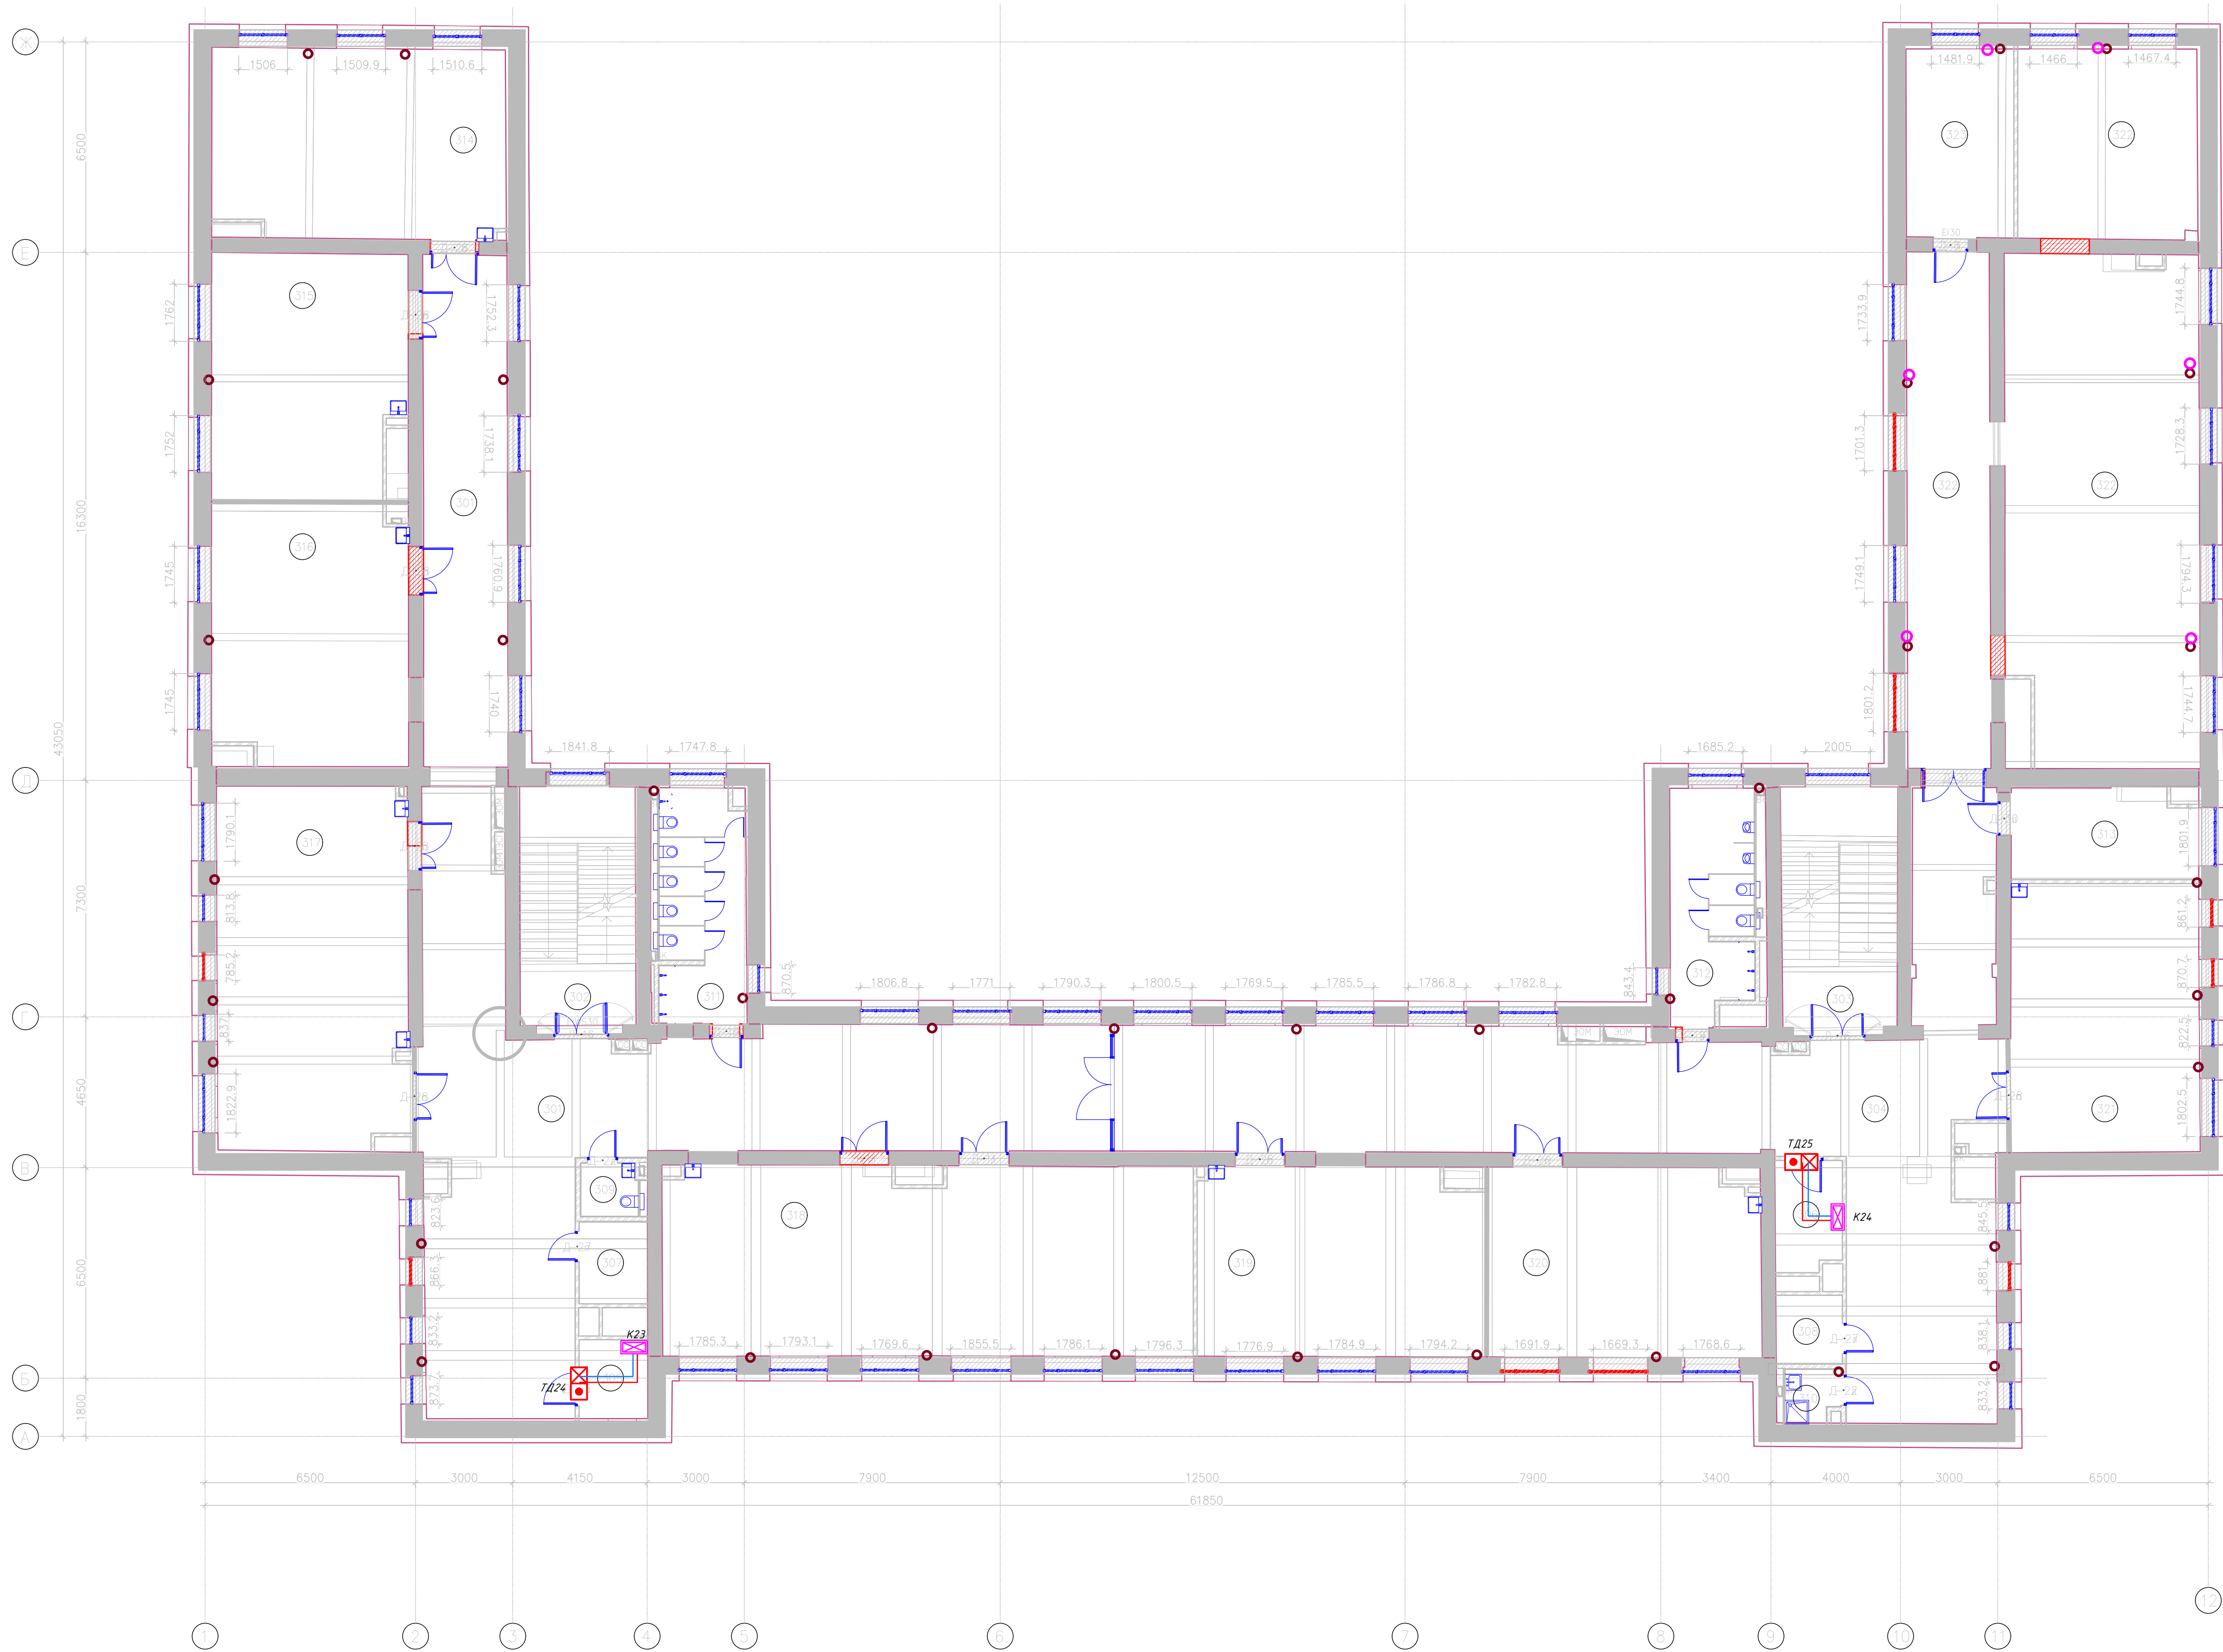


| Экспликация помещений 3-го этажа |                                                                                |                |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Номер помещения                  | Наименование                                                                   | Площадь, кв.м. | Кот. помещения |
| 301                              | Коридор с лестничной клеткой (Тип 1)                                           | 178,8          |                |
| 302                              | Лестничная клетка (Тип 1)                                                      | 27,1           |                |
| 303                              | Лестничная клетка (Тип 1)                                                      | 27,4           |                |
| 304                              | Коридор с лестничной клеткой (Тип 1)                                           | 156,6          |                |
| 305                              | Помещение                                                                      | 5,3            | B4             |
| 306                              | Помещение                                                                      | 6,9            | B4             |
| 307                              | Помещение                                                                      | 5,3            | B4             |
| 308                              | Помещение                                                                      | 4,3            | B4             |
| 309                              | Туалет для персонала                                                           | 2,8            |                |
| 310                              | Г/В                                                                            | 2,7            | B4             |
| 311                              | Уборная для дежурных                                                           | 19,0           |                |
| 312                              | Уборная для дежурных                                                           | 18,3           |                |
| 313                              | Кабинет для индивидуальной работы, в т.ч. с коррекционным                      | 15,9           |                |
| 314                              | Учебный кабинет                                                                | 53,0           |                |
| 315                              | Учебный кабинет                                                                | 44,6           |                |
| 316                              | Учебный кабинет                                                                | 48,0           |                |
| 317                              | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой             | 66,1           |                |
| 318                              | Параллельная с возможностью деления трансформируемой                           | 95,4           |                |
| 319                              | Учебный кабинет                                                                | 51,0           |                |
| 320                              | Учебный кабинет                                                                | 48,5           |                |
| 321                              | Учебный кабинет                                                                | 48,5           |                |
| 322                              | Информационно-библиотечный центр с зоной для индивидуальной и групповой работы | 169,7          |                |
| 323                              | Информационно-библиотечный центр. Хранение (закрытая зона)                     | 19,7           | B3             |
| Итого                            | всего кв.м.                                                                    | 1115,0         |                |

ПРИМЕЧАНИЕ:  
В соответствии с требованиями к оборудованию, все оборудование должно быть установлено на высоте не менее 2200 мм от пола.

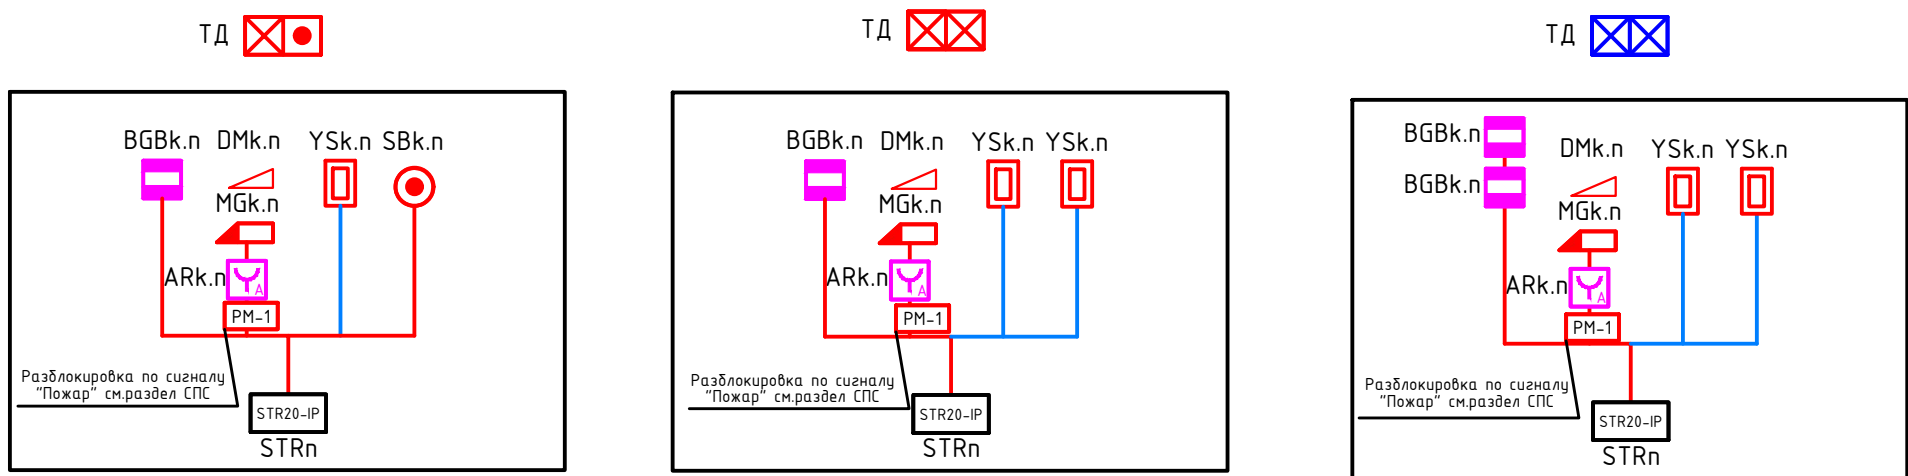


- DMk.n Сетевой WEB-контроллер STR20-1AP-IP-M
- SKk.y.z Релейный модуль RM-1-R30 для разблокировки проходов по сигналам "Пожар" от АПС
- YSk.n Считыватель карт доступа
- SBk.n Кнопка выхода ST-EX020L5M-BK
- DMk.n Электромагнитный замок ST-EL350ML
- MGk.n Додаток двери механический "TS-DC085"
- ARK.n Устройство дистанционного пуска "УДП 513-10 исп.1"
- BGBk.n Извещатель охранной магнитоконтактный "Ю 102-26 исп.00 "Алекс"
- TDn Типовая точка доступа "Считыватель + Кнопка"
- TDn Типовая точка доступа "Считыватель"
- TDn Типовая точка доступа "Считыватель + Считыватель"
- SWn Коммутатор
- VPn Монитор IP-видеодомофона
- VPn Выходная панель IP-домофона
- SKk.n Сигнальная линия - Кабель КСВВн(А)-LSLTx 1x2x0,80
- Yk.n.n Линия Wiegand - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS н(А)-LSLTx 4x2x0,52
- Ethn Линия Ethernet - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS н(А)-LSLTx 4x2x0,52
- VDn Линия Видеодомофона - Кабель F/UTP Cat5e PVCLS н(А)-LSLTx 4x2x0,52

|             |           |      |       |                                                                                                            |      |         |      |
|-------------|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|
|             |           |      |       | 696/П-25-АНО-Р-СКУД                                                                                        |      |         |      |
|             |           |      |       | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1282» |      |         |      |
|             |           |      |       | по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д. 1, корп. 1                                                           |      |         |      |
| Изм.        | Кол. изм. | Лист | Итого | Подпись                                                                                                    | Дата | Сторона | Лист |
| Разработчик | Григорьев | 1    | 1     | Григорьев                                                                                                  | 2024 | Р       | 6    |
| Проверка    | Григорьев | 1    | 1     | Григорьев                                                                                                  | 2024 | Р       | 11   |
| Н. контр.   | Григорьев | 1    | 1     | Григорьев                                                                                                  | 2024 | Р       | 11   |
|             |           |      |       | План расположения оборудования СКУД на 3 этаже                                                             |      |         |      |
|             |           |      |       | Формат А0 альбомная (841х1189)                                                                             |      |         |      |

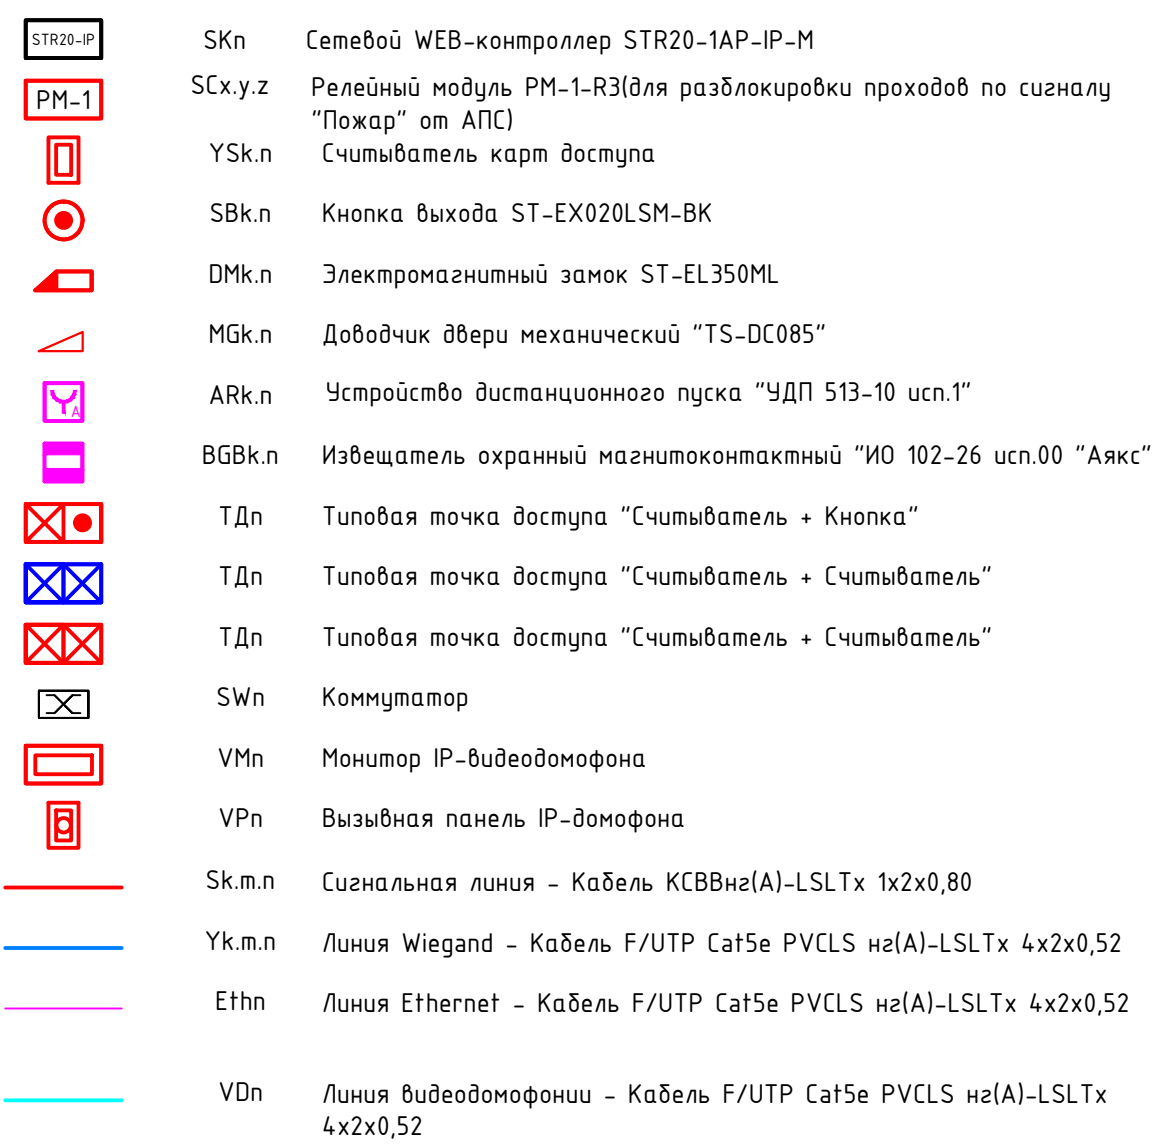
[illegible]

|                |  |
|----------------|--|
| Согласовано    |  |
|                |  |
|                |  |
| Взам.инв.Н     |  |
|                |  |
|                |  |
| Подпись и дата |  |
|                |  |
|                |  |
| инв.Нподл.     |  |
|                |  |
|                |  |

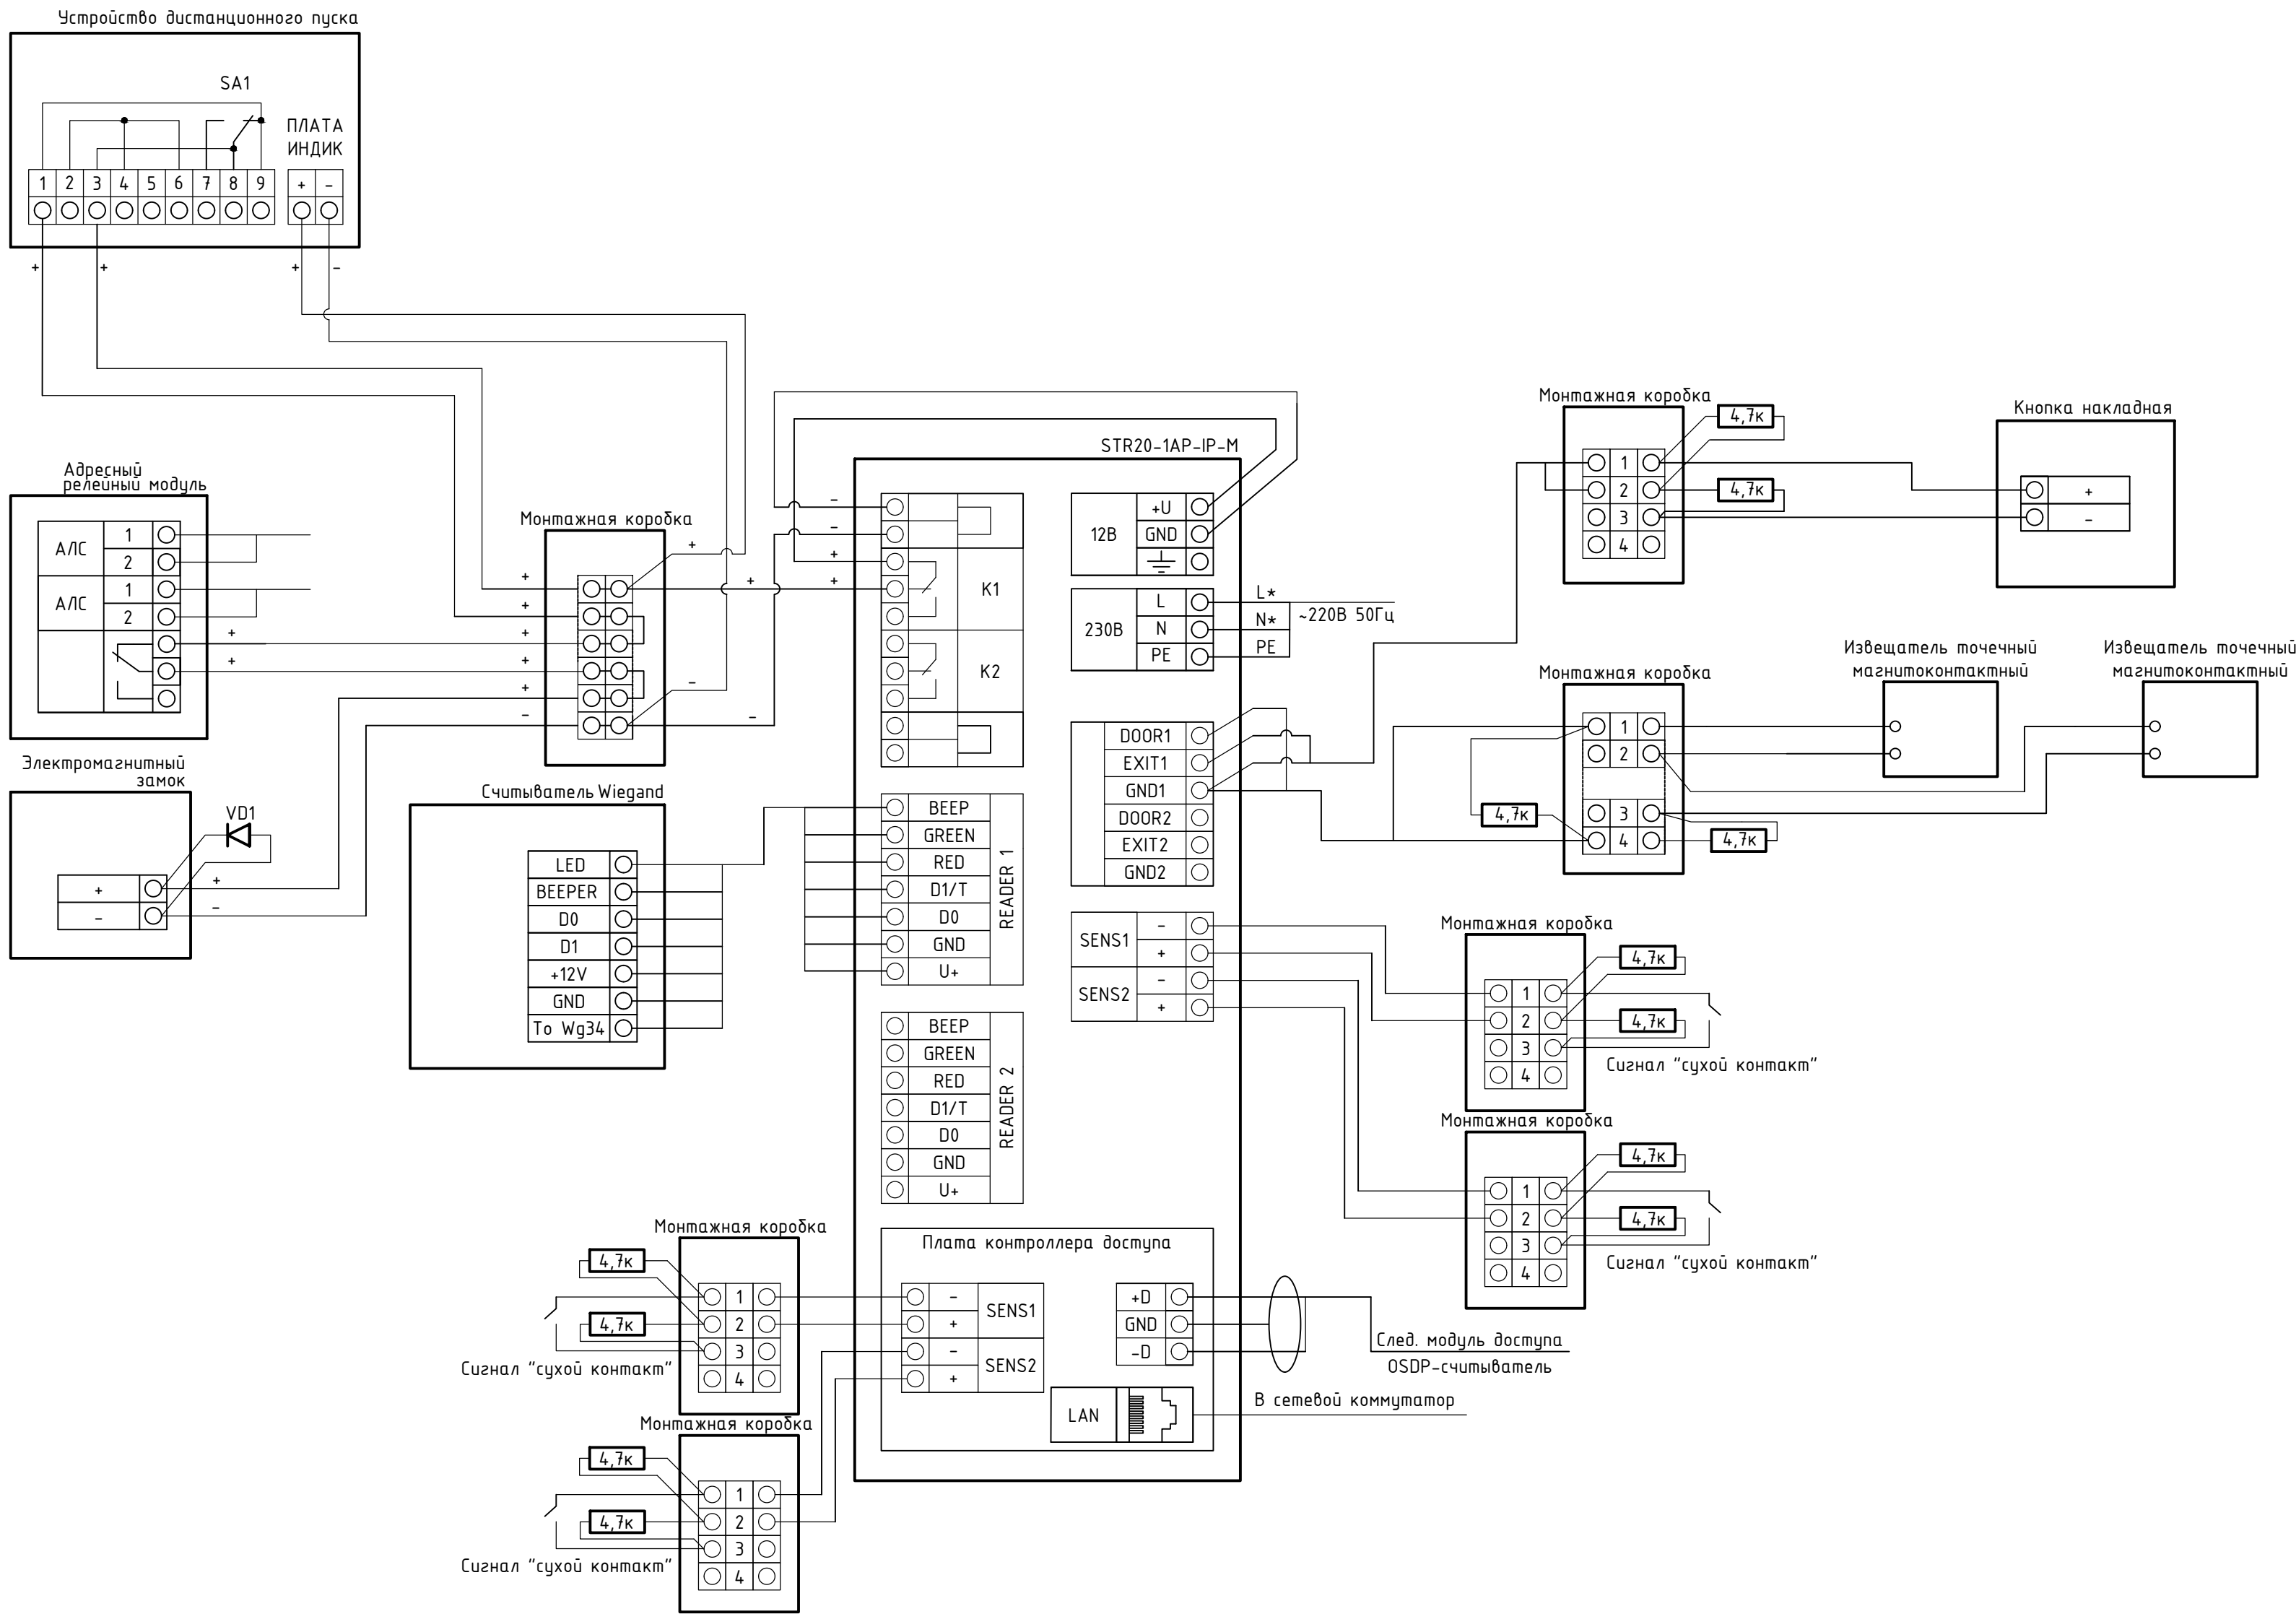


|            |         |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|------------|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |      |        |                                                                                       |      | 696/П-25-АНО-Р-СКУД                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |        |
|            |         |      |        |                                                                                       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа<br>№1282«Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | Индок. | Подпись                                                                               | Дата | Система контроля и управления<br>доступом                                                                                                                                         | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Коняев  |      |        |  |      |                                                                                                                                                                                   | Р                                                                                     | 8    | 11     |
| Проверил.  | Гулько  |      |        |  |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|            |         |      |        |                                                                                       |      | Типовая схема подключения<br>оборудования                                                                                                                                         |  |      |        |
| Н. контр.  | Гулько  |      |        |  |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |


Типовое решение по организации зоны доступа "Считыватель + Считыватель"

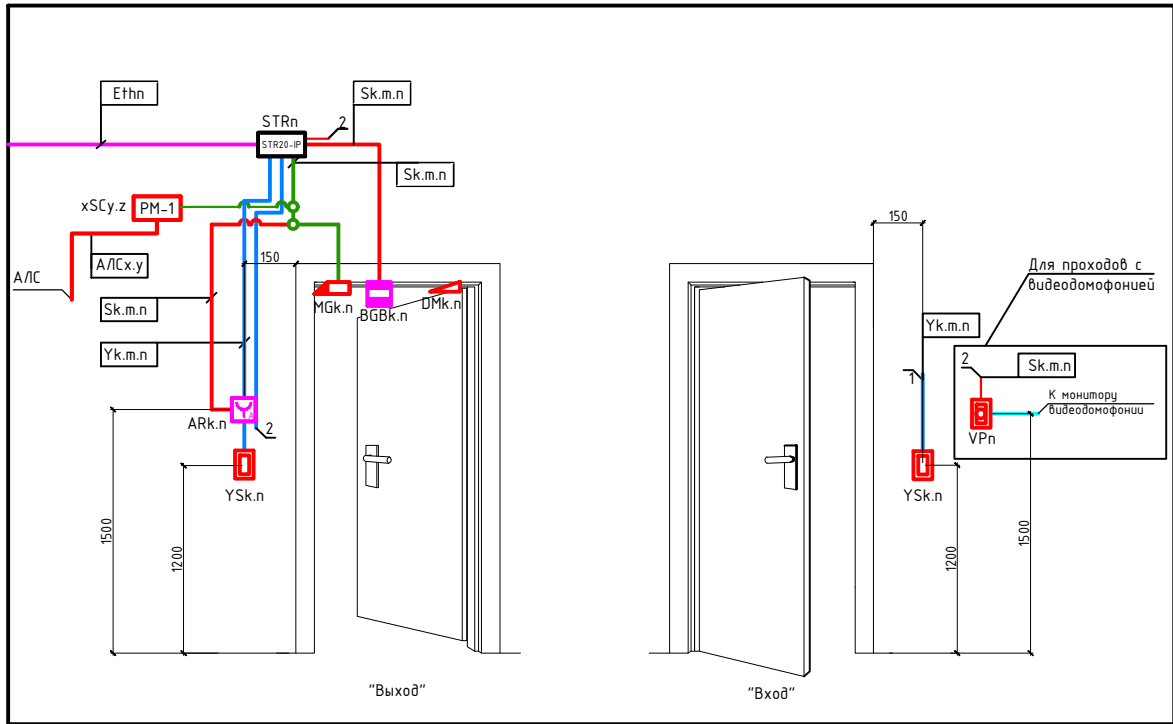

ТД Типовая точка доступа "Считыватель + Считыватель" для полуторных дверей

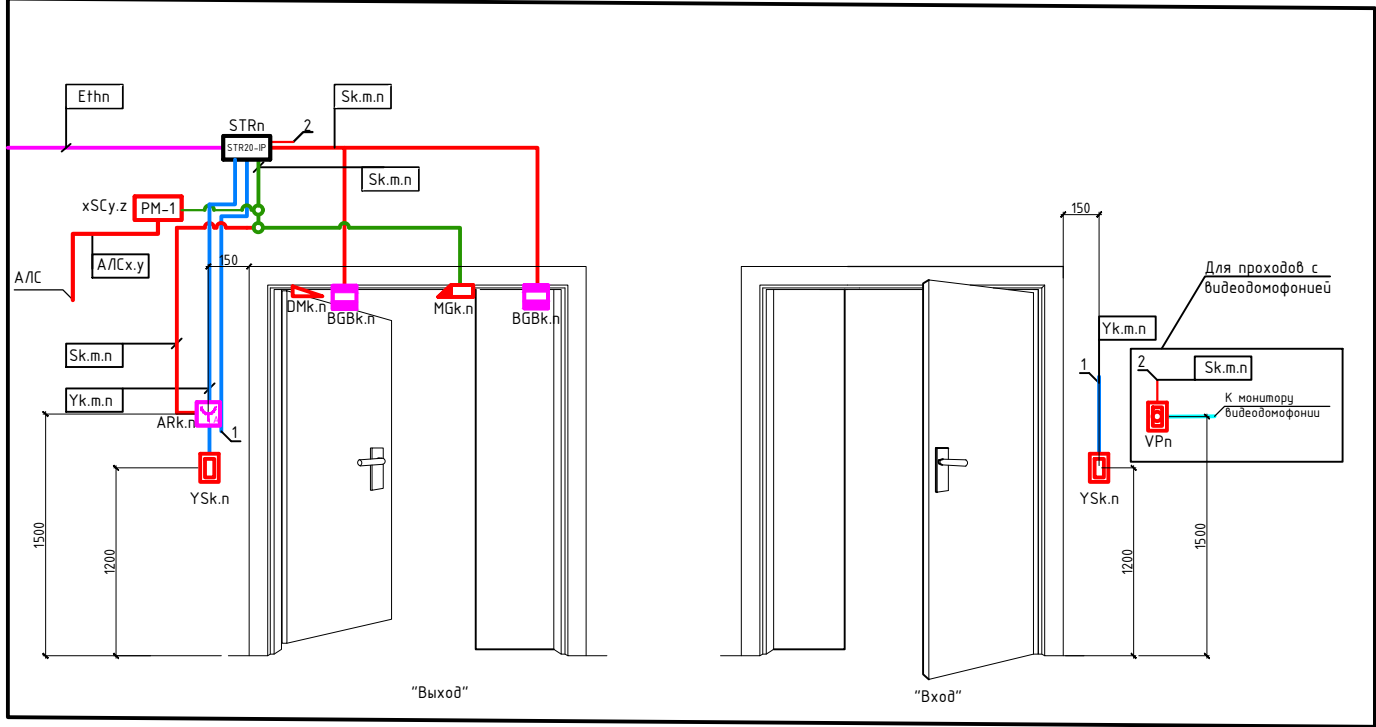

ТД Типовое решение по организации зоны доступа "Считыватель + Кнопка"

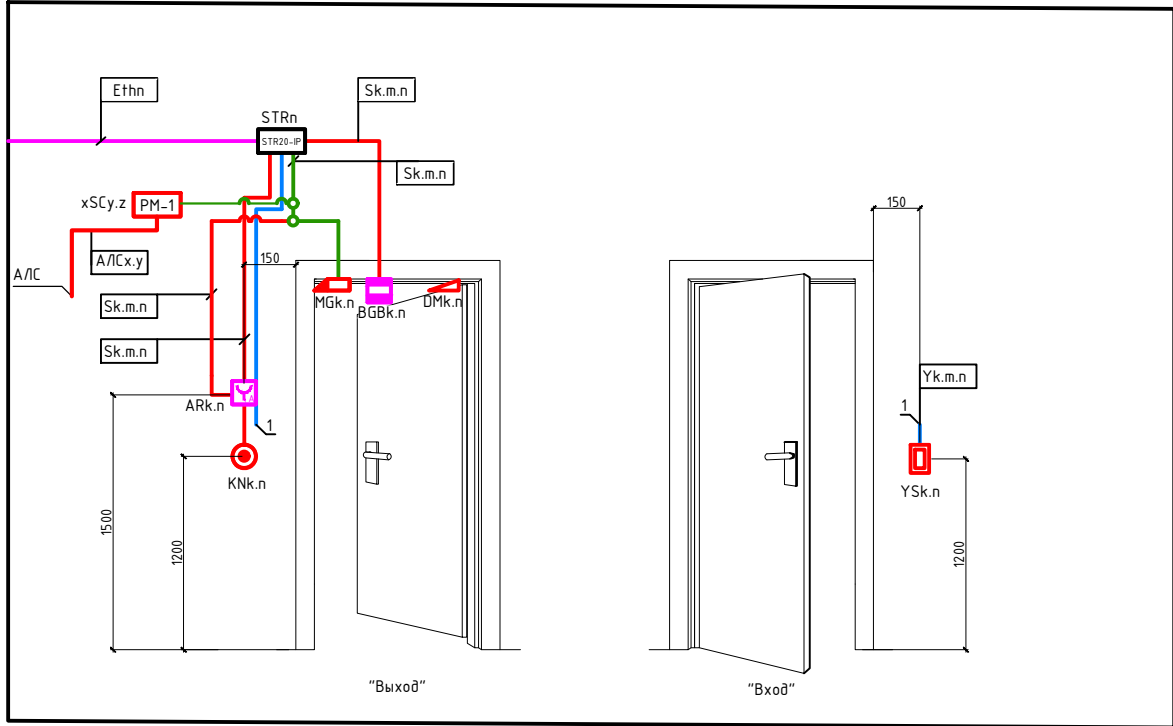


\* РМ-1-Р3 учтены разделом СПС

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Согласовано    |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Взаимов.Н      |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| инв.Иподл.     |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |

|            |         |      |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |      |       |                                                                                       |      | 696/П-25-АНО-Р-СКУД                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |        |
|            |         |      |       |                                                                                       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа<br>№1282«Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | Ндок. | Подпись                                                                               | Дата | Система контроля и управления<br>доступом                                                                                                                                         | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Коняев  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   | Р                                                                                     | 9    | 11     |
| Проверил.  | Гулько  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|            |         |      |       |                                                                                       |      | Типовая схема монтажа точки доступа                                                                                                                                               |  |      |        |
| Н. контр.  | Гулько  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Согласовано    |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Взам. инв. N   |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| инв. Nподл.    |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |

ТИПОВОЙ УЗЕЛ ПРОХОДА КЛ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ/ПЕРЕКРЫТИЯ

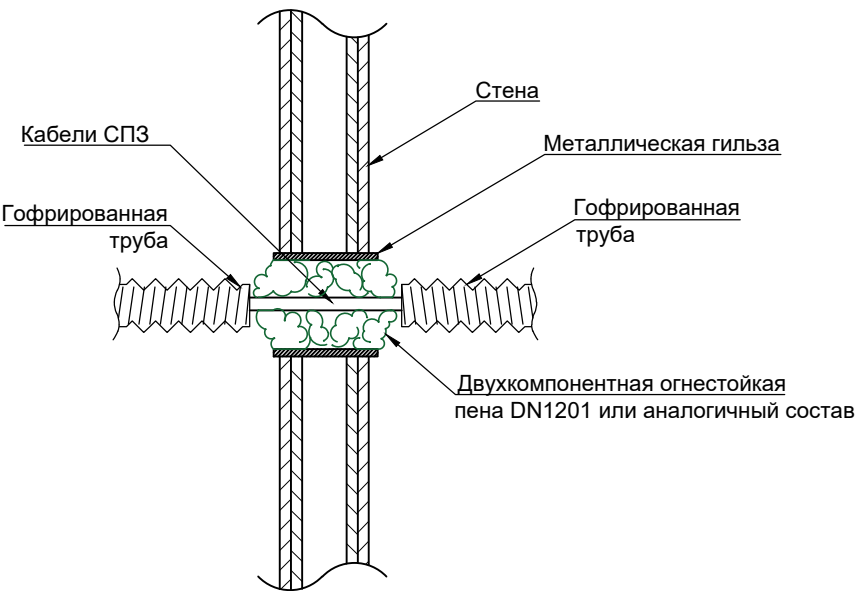

Указания по монтажу

1. Перед началом монтажа металлической гильзы в стену обработать острые грани для формирования фаски.
2. Перед началом монтажа металлической гильзы в стену после механической обработки покрыть все поверхности гильзы краской по металлу.
3. После прокладки кабелей через гильзу заполнить все пустоты гильзы двухкомпонентной огнестойкой пеной ДКС DN1201 или аналогичным огнеупорным составом.

|            |         |      |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                   |        |      |        |  |
|------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--|
|            |         |      |       |                                                                                       |      | 696/П-25-АНО-Р-СКУД                                                                                                                                                               |        |      |        |  |
|            |         |      |       |                                                                                       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа<br>№1282«Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |        |  |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | Ндок. | Подпись                                                                               | Дата | Система контроля и управления<br>доступом                                                                                                                                         | Стадия | Лист | Листов |  |
| Разработал | Коняев  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   | Р      | 10   | 11     |  |
| Проверил.  | Гулько  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   |        |      |        |  |
|            |         |      |       |                                                                                       |      |                                                                                              |        |      |        |  |
| Н. контр.  | Гулько  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   |        |      |        |  |
|            |         |      |       |                                                                                       |      | ТИПОВОЙ УЗЕЛ ПРОХОДКИ КЛ ЧЕРЕЗ<br>СТЕНЫ / ПЕРЕКРЫТИЯ                                                                                                                              |        |      |        |  |

|            |                |            |             |  |  |  |
|------------|----------------|------------|-------------|--|--|--|
| инв.Иподл. | Подпись и дата | Взам.инв.И | Согласовано |  |  |  |
|            |                |            |             |  |  |  |
|            |                |            |             |  |  |  |

| Обозначение<br>кабеля | Трасса |       | Кабель                                     |                                     |             |       |                                               |             |
|-----------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
|                       | Начало | Конец | Марка                                      | Кол.кабелей, число<br>и сечение жил | Длина,<br>м | Марка | Кол. кабелей,<br>число и сеч. жил,<br>напряж. | Длина,<br>м |
| 3                     | ШТК-1  | VP1   | U/UTP<br>Cat5e<br>PVCLS<br>H2(A)-LSL<br>Tx | 4x2x0.52                            | 75          |       |                                               |             |
| 4                     | ШТК-1  | VP2   | U/UTP<br>Cat5e<br>PVCLS<br>H2(A)-LSL<br>Tx | 4x2x0.52                            | 65          |       |                                               |             |
| 7                     | ШТК-1  | VP3   | U/UTP<br>Cat5e<br>PVCLS<br>H2(A)-LSL<br>Tx | 4x2x0.52                            | 50          |       |                                               |             |
| 8                     | ШТК-1  | VP4   | U/UTP<br>Cat5e<br>PVCLS<br>H2(A)-LSL<br>Tx | 4x2x0.52                            | 35          |       |                                               |             |
| 12                    | ШТК-1  | VP5   | U/UTP<br>Cat5e<br>PVCLS<br>H2(A)-LSL<br>Tx | 4x2x0.52                            | 50          |       |                                               |             |
|                       | ШТК-1  | VP6   | U/UTP<br>Cat5e<br>PVCLS<br>H2(A)-LSL<br>Tx | 4x2x0.52                            | 70          |       |                                               |             |

|            |         |      |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |      |       |                                                                                       |      | 696/П-25-АНО-Р-СКУД                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |        |
|            |         |      |       |                                                                                       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа<br>№1282«Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1 |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | Идок. | Подпись                                                                               | Дата | Система контроля и управления<br>доступом                                                                                                                                         | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Коняев  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   | Р                                                                                     | 11   | 11     |
| Проверил.  | Гулько  |      |       |  |      | Кабельный журнал                                                                                                                                                                  |  |      |        |
|            |         |      |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
| Н. контр.  | Гулько  |      |       |  |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|            |         |      |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |

|              |                |  |  |
|--------------|----------------|--|--|
| Согласовано: | Дата           |  |  |
|              | Подпись        |  |  |
|              | Фамилия        |  |  |
|              | № отд. долж.   |  |  |
|              | Взам. инв. №   |  |  |
|              | Подпись и дата |  |  |
|              | Инв. № подл.   |  |  |

| № п/п | Наименование и техническая характеристика                  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа    | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание       |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|       | Оборудование СКУД                                          |                                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                  |
|       | Коммутатор PoE                                             | SW-20820(120W)                                        |                                      | OSNOVO             | шт.               | 1          |                   |                  |
|       |                                                            |                                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                  |
|       | Сетевой Web-контроллер                                     | STR20-1AP-IP-M                                        | RBZ-269656                           | ООО «РУБЕЖ»        | шт.               | 26         |                   |                  |
|       | Аккумуляторная батарея                                     | SF 12045                                              |                                      | Security Force     | шт.               | 26         |                   |                  |
|       | Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт       | ST-PR042MF                                            |                                      | Smartec            | шт.               | 41         |                   |                  |
|       | Кнопка выхода                                              | ST-EX020LSM-BK                                        |                                      | Smartec            | шт.               | 13         |                   |                  |
|       | Замок электромагнитный                                     | ST-EL350ML                                            |                                      | Smartec            | шт.               | 27         |                   |                  |
|       | Извещатель магнитоконтактный                               | ИО 102-26 исп.00 "Аякс"                               |                                      | Магнито-Контакт    | шт.               | 34         |                   |                  |
|       | Устройство дистанционного пуска                            | УДП 513-10 исп.1<br>«Аварийный выход» цвет<br>зеленый |                                      | ООО «РУБЕЖ»        | шт.               | 27         |                   |                  |
|       |                                                            |                                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                  |
|       | Оборудование видеодомофонии                                |                                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                  |
|       | Вызывная панель IP-домофона                                | AT-VD312N SL                                          |                                      | AccordTec          | шт.               | 6          |                   |                  |
|       | Монитор IP-видеодомофона                                   | AT-VD770W WH                                          |                                      | AccordTec          | шт.               | 1          |                   | Или аналог       |
|       |                                                            |                                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                  |
|       | Кабель и материалы                                         |                                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                  |
|       | Кабель парной скрутки                                      | КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,80                              | 108680                               | Паритет            | м.                | 670        |                   | Кнопки, СМК, УДП |
|       | Кабель «витая пара»                                        | ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52         | 110222                               | Паритет            | м.                | 595        |                   |                  |
|       | Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=20             | 91920                                                 |                                      | ДКС                | м.                | 965        |                   |                  |
|       | Труба гладкая самозатухающая «Т ПВХ» 20 мм 3 м. Цвет серый | 63920                                                 |                                      | ДКС                | м.                | 300        |                   |                  |
|       | Пульт дистанционный                                        | BUTTON3                                               |                                      | DoorHan            | шт.               | 1          |                   |                  |
|       | Шкаф телекоммуникационный настенный 15U                    | ШРН-15.650                                            |                                      | ЦМО                | шт.               | 1          |                   |                  |

|            |        |      |       |         |       |                                                           |  |  |        |      |        |
|------------|--------|------|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
|            |        |      |       |         |       | 696/П-25-АНО-Р-СКУД.СО                                    |  |  |        |      |        |
|            |        |      |       |         |       |                                                           |  |  |        |      |        |
| Изм.       | Кол.у  | Лист | №док. | Подпись | Дата  | Спецификация<br>Система контроля и управления<br>доступом |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Коняев |      |       |         | 02.26 |                                                           |  |  | Р      | 1    | 1      |
| Проверил   | Гулько |      |       |         | 02.26 |                                                           |  |  |        |      |        |
|            |        |      |       |         |       |                                                           |  |  |        |      |        |
| Н.Контр.   | Гулько |      |       |         | 02.26 |                                                           |  |  |        |      |        |
|            |        |      |       |         |       |                                                           |  |  |        |      |        |