

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,  
кв.117 e-mail [PROEKTplus-work@yandex.ru](mailto:PROEKTplus-work@yandex.ru)

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

\_\_\_\_\_ А.А. Вешкин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного  
Общеобразовательного Учреждения города Москвы  
«Школа № 1282 «Сокольники»  
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1  
1 этап**

**Рабочая документация**

**Перечень мероприятий по обеспечению  
антитеррористической защищенности.**

**696/П-25-АНО-Р-ПТА**

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

|              |  |
|--------------|--|
| Инв. № подл. |  |
| Подп. И дата |  |
| Взам. инв. № |  |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование                   | Примечание |
|------|--------------------------------|------------|
| 1    | Общие данные                   |            |
| 2    | План расположения оборудования |            |
|      |                                |            |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

| Обозначение           | Наименование                                   | Примечание |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|
|                       | <u>Прилагаемые документы</u>                   |            |
| 696/П-25-АНО-Р-ПТА.ПЗ | Спецификация оборудования изделий и материалов |            |
| Без номера            | Приложение А                                   |            |

|          |        |        |        |       |      |                    |                                                                                                      |      |        |
|----------|--------|--------|--------|-------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |        |        |        |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ПТА |                                                                                                      |      |        |
|          |        |        |        |       |      |                    |                                                                                                      |      |        |
| Изм.     | Кол.уч | Лист   | № док. | Подп. | Дата |                    |                                                                                                      |      |        |
| Разраб.  |        | Коняев |        |       |      | Общие данные       | Стадия                                                                                               | Лист | Листов |
| Проверил |        | Гулько |        |       |      |                    | Р                                                                                                    | 1    | 11     |
|          |        |        |        |       |      |                    |  ООО "ПРОЕКТ +" |      |        |
| Н.контр. |        | Гулько |        |       |      |                    |                                                                                                      |      |        |
|          |        |        |        |       |      |                    |                                                                                                      |      |        |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

## 1. Общие положения.

Настоящий том содержит описание проектных решений, принятых в разделе 13 части 1 "Перечень мероприятий по противодействию террористическим актам" (далее МПТА), для их реализации по результатам выполнения капитального ремонта ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корпус 1.

## 2. Термины и сокращения.

В настоящем описании использованы следующие термины и сокращения:

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| ПЗ   | Пояснительная Записка;                     |
| СКУД | Система контроля управления доступом;      |
| СОТ  | Система охранного телевидения;             |
| СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации; |
| МО   | Стационарный металлообнаружитель;          |
| МИ   | Ручные металлоискатели.                    |

### 3. Исходные данные, полученные для разработки систем антитеррористической защищенности.

Для разработки подраздела МПТА получены проектные материалы и исходные данные от Заказчика (задание на проектирование, генеральный план земельного участка и т. д.). МПТА разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 28.11.2011г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 190-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне (в ред. от 22.08.2004 г.)»;
- Федеральный закон от 21.12.1996г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
- Постановление Правительства от 28.05.2021 №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в

|             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |       |       |      |                    |      |
|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № | <ul style="list-style-type: none"><li>• Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</li><li>• Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</li><li>• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;</li><li>• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;</li><li>• Постановление Правительства от 28.05.2021 №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в</li></ul> |         |      |       |       |      |                    |      |
|             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |       |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |
|             |                |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    | 2    |

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2017г. №176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";

- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" (с изменениями и дополнениями);

- Свод Правил СП132.13330. 2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- ГОСТ 31817.1.1-2012 (ИЕС 60839-1-1:1988) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- РД 78.36.003-2002. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящий документ»;

Проектные решения по МПТА направлены на обеспечение защиты проектируемого объекта от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения. Реализация проектных решений, содержащихся в разделе МПТА, осуществляется путём их учета при разработке рабочей документации (на следующей стадии проектирования) и в процессе строительства.

#### 4. Краткая характеристика проектируемого объекта.

Школа на 460 человек (23 класса).

Штатное расписание 71 человек.

Здание ГБОУ города Москвы «Школа № 1282», расположено по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корпус 1.

Здание четырехэтажное с подвалом под всем зданием. Наружными ограждающими конструкциями является кирпич керамический одинарной полнотелый. Стены подвала состоят из бетонных блоков на ленточном фундаменте из бутового камня.

Общая площадь здания – 5429,3 м².

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Степень огнестойкости – II.

Здание выполнено по смешанной конструктивной системе с наружными и внутренними несущими стенами, несущими колоннами, сборными перекрытиями. Пространственная жесткость и устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой колонн, ригелей каркаса, дисков перекрытий и покрытий.

|             |                |              |                    |       |      |  |  |  |      |
|-------------|----------------|--------------|--------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |                    |       |      |  |  |  | Лист |
|             |                |              | 696/П-25-АНО-Р-ПТА |       |      |  |  |  |      |
|             |                |              | 3                  |       |      |  |  |  |      |
| Изм.        | Кол.уч.        | Лист         | №докум.            | Подп. | Дата |  |  |  |      |

Перекрытия междуэтажные – сборные железобетонные.  
 Фундаменты – ленточные железобетонные, под наружными стенами - из бетонных блоков типа «СБ», под колоннами – столбчатые.

## 5. Мероприятия и проектные решения, направленные на обеспечение защиты объекта от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Перечень мероприятий и проектных решений по обеспечению защиты объекта от угроз террористического характера, от несанкционированного вторжения, направленных на обнаружение предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами, основывающихся на комплексе организационных мероприятий, проводимых администрацией проектируемого объекта, на применении сил обеспечения безопасности и комплекса технических средств антитеррористической защиты, необходимых к установке на проектируемом объекте.

Основой обеспечения надёжной защиты проектируемого объекта от преступных посягательств является его инженерная-техническая укрепленность. Наружные и внутренние стены, перекрытия проектируемого объекта - труднопреодолимые для проникновения нарушителей и имеют соответствующий класс защиты от взлома. Оконные конструкции в помещениях, предусмотренные проектом, остеклены, имеют надежные исправные запирающие устройства и обеспечивают надежную защиту помещений здания, обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

Функции КПП осуществляются стационарным постом охраны, размещаемым в зоне ожидания регистрации (помещение 103), недалеко от основного входа.

Охрана проектируемого объекта предусмотрена лицензированными организациями по договору. Основными мероприятиями по предупреждению террористических актов на объекте являются:

- ежедневные обходы и осмотры внутренних помещений проектируемого объекта и прилегающей территории на предмет выявления взрывчатых устройств или подозрительных предметов;
- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях;
- обучение персонала объекта правилам (порядку) действий в нештатных ситуациях, в том числе вызванных террористическими актами;
- применение в системах жизнеобеспечения здания проектируемого объекта оборудования, оснащенного элементами безопасности, исключающими несанкционированный запуск (остановку) или преднамеренное повреждение оборудования;
- обеспечение наблюдения (мониторинга) и контроля за ситуацией внутри здания проектируемого объекта, а также на прилегающей территории;
- обеспечение наличия аварийных источников электроснабжения, а также системы сигнализации и оповещения людей о возникших опасностях;
- качественная проверка помещений ответственными лицами перед их закрытием;
- содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к применению средств пожаротушения, медицинской помощи, связи и оповещения.
- качественное выполнение должностных обязанностей сотрудниками охраны объекта.

|              |                |      |       |       |      |  |      |  |
|--------------|----------------|------|-------|-------|------|--|------|--|
| Взам. инв. № |                |      |       |       |      |  | Лист |  |
|              | Подпись и дата |      |       |       |      |  |      |  |
|              |                |      |       |       |      |  |      |  |
| Инв. № подл  |                |      |       |       |      |  | 4    |  |
|              |                |      |       |       |      |  |      |  |
|              |                |      |       |       |      |  |      |  |
|              |                |      |       |       |      |  |      |  |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |      |  |

696/П-25-АНО-Р-ПТА

## 6. Обоснование классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту в случае реализации террористических угроз.

Согласно Своду правил СП 132.13330.2011 “Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования” в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на нем людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, все объекты подразделяются на следующие классы:

- класс 1 (высокая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает федеральный или межрегиональный масштаб;
- класс 2 (средняя значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает региональный или межмуниципальный масштаб;
- класс 3 (низкая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает муниципальный или локальный масштаб.

В настоящем подразделе для оценки класса значимости объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен ему, находящимся на нем людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, не предусмотрено применение методов многокритериальной оценки возможного ущерба, в связи с чем класс значимости объекта, согласно пункта 6.3 СП132.13330.2011, определен как класс 3 (низкая значимость).

Согласно паспорту безопасности, объекту присвоена 3-я категория опасности.

## 7. Описание технических систем (средств) и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

Объект капитального ремонта предусматривает в своем составе помещения с единовременным нахождением не более 60 человек. Эксплуатация объекта предусматривает установку специального пропускного режима.

## 8. Системы обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

Предусмотрены следующие средства защиты согласно требованиям СП 132.13330.2011 по проектированию объектов социально-культурного назначения, а также согласно таблице 1 по классу объекта значимости - «класс 3», предусмотрено оснащение объекта следующими обязательными средствами защиты от угроз террористического характера:

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| СКУД | Система контроля управления доступом (696/П-25-АНО-Р-СКУД);                  |
| СОТ  | Система охранного телевидения (696/П-25-АНО-Р-СОТ);                          |
| СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации (696/П-25-АНО-Р-СОТ);              |
| МО   | Стационарный металлообнаружитель (Металлодетектор панельный «ПАУТИНА-Н2-2»); |
| МИ   | Ручные металлоискатели («СФИНКС ВМ-611 РД-2.0»).                             |

|              |                |             |                    |       |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|-------------|--------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл |                    |       |      |  |  |  | Лист |
|              |                |             | 696/П-25-АНО-Р-ПТА |       |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист        | № док.             | Подп. | Дата |  |  |  | 5    |

## 9. Система охранного телевидения.

Система охранного телевидения является элементом системы охраны объекта и предназначена для обеспечения физической безопасности и защиты вышеуказанного объекта от криминальных действий, а также повышения эффективности действий службы охраны при возникновении внештатных ситуаций.

Разрабатываемая система видеонаблюдения обеспечивает решение следующих задач:

- получение видеoinформации с целью определения характера и места нарушения, направления движения нарушителя;
- контроль за действиями персонала охраны с возможностью последующего анализа;
- представление оператору необходимой и достаточной информации об обстановке на объекте;
- представление информации для оценки обстановки в случае выявления фактов совершения несанкционированных действий и видеоподтверждение фактов их совершения;
- непрерывный визуальный контроль со стороны сотрудников служб охраны всех подлежащих контролю участков объекта;
- просмотр оператором изображений от всех или определенных камер в полноэкранном режиме или вывод нескольких изображений одновременно на один экран монитора;
- включение передающих телекамер как вручную с пульта управления, так и автоматически при срабатывании средств обнаружения;
- мониторинг объекта защиты в реальном масштабе времени;
- передача видеоизображения на удаленную рабочую станцию (АРМ) для осуществления удаленного мониторинга ВН.

Видеокамерами оборудуются:

- Холлы-вестибюли, гардероб;
- Помещения с массовым пребыванием (50м<sup>2</sup> и более);
- Коридоры;
- Лестничные клетки.

Видеокамеры, расположенные в точках установки, передают видеосигналы к центральному оборудованию системы видеонаблюдения. Разрешение видеокамер составляет 2 мегапикселя, что позволяет идентифицировать людей, находящихся в защищаемом объекте. Внутри помещений устанавливаются купольные видеокамеры. Запись видеоархива производится на 1-н сетевой видеорегистратор, рассчитанный на хранение данных в течении 30 суток. Имеется возможность активации записи по движению, от сигналов систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.

Все центральное оборудование устанавливается в напольном телекоммуникационном шкафу, размещенном в помещении 029 и 103 (пост охраны). Отображение видео с камер осуществляется на 2 ЖК-монитора с диагональю 27" установленных на посту охраны. Общее количество камер по проекту СОТ составляет 80 сетевых IP-видеокамер с возможностью расширения.

Емкость хранения архива обеспечивает хранение видеозаписи от каждой видеокамеры 25 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 (Full HD) в формате H264 в течение не менее чем 30 суток при постоянной записи.

Все кабели системы видеонаблюдения прокладываются в проектируемых гофрированных ПВХ трубах или кабельном лотке.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |      |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. №       | <p>пожарной сигнализации и контроля доступа.</p> <p>Все центральное оборудование устанавливается в напольном телекоммуникационном шкафу, размещенном в помещении 029 и 103 (пост охраны). Отображение видео с камер осуществляется на 2 ЖК-монитора с диагональю 27" установленных на посту охраны. Общее количество камер по проекту СОТ составляет 80 сетевых IP-видеокамер с возможностью расширения.</p> <p>Емкость хранения архива обеспечивает хранение видеозаписи от каждой видеокамеры 25 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 (Full HD) в формате H264 в течение не менее чем 30 суток при постоянной записи.</p> <p>Все кабели системы видеонаблюдения прокладываются в проектируемых гофрированных ПВХ трубах или кабельном лотке.</p> |      |       |       |      |      |
|                    | Подпись и дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |      |
| Инв. № подл        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |      |      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |      |      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |      |      |
| 696/П-25-АНО-Р-ПТА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |      | Лист |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |      | 6    |
| Изм.               | Кол.уч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Лист | №док. | Подп. | Дата |      |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

## 10. Система охранного освещения.

Видимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время также обеспечены функцией ночного видения камер наблюдения. Более подробно проектные решения по управлению наружным и внутренним освещением, включая дежурное освещение, приведены в Разделе 5 Подразделе 1 «Система электроснабжения».

В качестве оборудования системы автоматической установки охранно-тревожной сигнализации используется оборудование на базе оборудования производства ООО "Рубеж".

|      |         |      |       |       |      |                    |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                    | 7    |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    |      |



Количество ручных металлодетекторов устанавливается в соответствии с инструкциями организации, осуществляющей охрану объекта или отдельных помещений. При необходимости, организация, осуществляющая охрану объекта (или отдельных помещений), может использовать дополнительное оборудование.

В качестве альтернативных вариантов МИ могут быть использованы сертифицированные металлоискатели типа «СФИНКС ВМ-611 РД-2.0».

#### **Металлодетекторы стационарные.**

Моноблочный металлодетектор «ПАУТИНА-Н2-2» хоть и имеет небольшие размеры, обладает большими возможностями. Благодаря новейшим цифровым технологиям, он обеспечивает безопасность. Занимая мало места, так как имеет только одну стойку, он ничем не отличается от полноценного арочного металлодетектора и позволяет обнаруживать любые спрятанные на теле человека металлические предметы заданного размера и веса. Большой спектр настроек позволяет исключить ложные срабатывания на мелкие предметы, такие как ключи, брелоки, кольца и т.д. Использование передовых технологий в разработке детектора позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности при высокой пропускной способности устройства. Выполненный из прочного пластика, арочный металлодетектор «ПАУТИНА-Н2-2» можно купить для установки в местах с массовой проходимостью (учебные заведения, ночные клубы и т.д.).

#### **Особенности:**

- быстрый монтаж и простая настройка;
- отображение информации на ЖК-дисплее;
- индикатор уровня чувствительности;
- цифровое управление;
- режим самодиагностики;
- высокая чувствительность;
- электронная регулировка звукового сигнала;
- отсутствие неблагоприятного воздействия на работу электронных и периферийных устройств и коммуникационного оборудования;
- полная безопасность для окружающей среды и здоровья человека.

Исходя из возможности обслуживания ширины прохода до 900мм предусматривается 4-е металлодетектора.

В рамках проведения капитального ремонта стационарные металлодетекторы поставляются, монтируются и осуществляются пусконаладочные работы силами подрядной организации с предоставлением сертификатов соответствия на предусмотренное оборудование.

### **15. Мероприятия и проектные решения по системе оповещения персонала и посетителей объекта об опасностях.**

Основной задачей системы оповещения об опасностях является доведение сигналов и информации до персонала и посетителей проектируемого объекта. При проведении оповещения проектируемого объекта об опасностях, проектными решениями предусмотрены:

- система оповещения и управления эвакуацией.

Основным способом оповещения персонала и посетителей проектируемого объекта об опасностях является передача речевой информации.

|      |         |      |        |       |      |                    |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |
|      |         |      |        |       |      |                    | 9    |
|      |         |      |        |       |      |                    |      |

## 16. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией при пожаре.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации, путем трансляции речевой информации в помещениях, о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Основные требования к СОУЭ изложены в своде правил 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Громкость звука зависит от уровня звукового давления, которое может обеспечить оповещатель. Единицей измерения этого параметра является децибел (дБ). Характеристикой каждого оповещателя является уровень звукового давления, измеренный на расстоянии 1м по оси излучения.

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Речевые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами свода правил. Допустимый уровень шума в административных помещениях составляет 55-60 дБ(А).

Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:

- подача звуковых (речевых) сигналов в помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцию текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;
- автоматической трансляцией специально разработанных текстов (речевое сообщение), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме; Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм;
- включение СОУЭ - от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализацией;
- возможность совмещения СОУЭ с сетью ГО и ЧС здания с приоритетом оповещения см. шифр 696/П-24-АНО-Р-РФ


Речевое оповещение проектируется на базе прибора управления Sonar SPM-B10050-AW и микрофонного SRM-7010.

СОУЭ выполнена на базе оборудования фирмы ООО «Рубеж». Более подробно проектные решения по системе СОУЭ объекта, включая принципиальные схемы и места размещения оборудования, приведены в томе 5.5.12 шифр 696/П-24-АНО-Р-СОУЭ.

Все помещения с массовым пребыванием людей (гимнастический зал, лестничная клетка, вестибюль (зона ожидания посетителей), коридор, лестничная клетка, лестничная клетка, обеденный зал, библиотека книгохранилище, коридор, доготовочный цех, лестничная клетка,

|                |         |      |       |       |      |                    |      |
|----------------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
| Взам. инв. №   |         |      |       |       |      |                    |      |
| Подпись и дата |         |      |       |       |      |                    |      |
| Инв. № подл    |         |      |       |       |      |                    |      |
| Изм.           | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |
|                |         |      |       |       |      |                    | 10   |



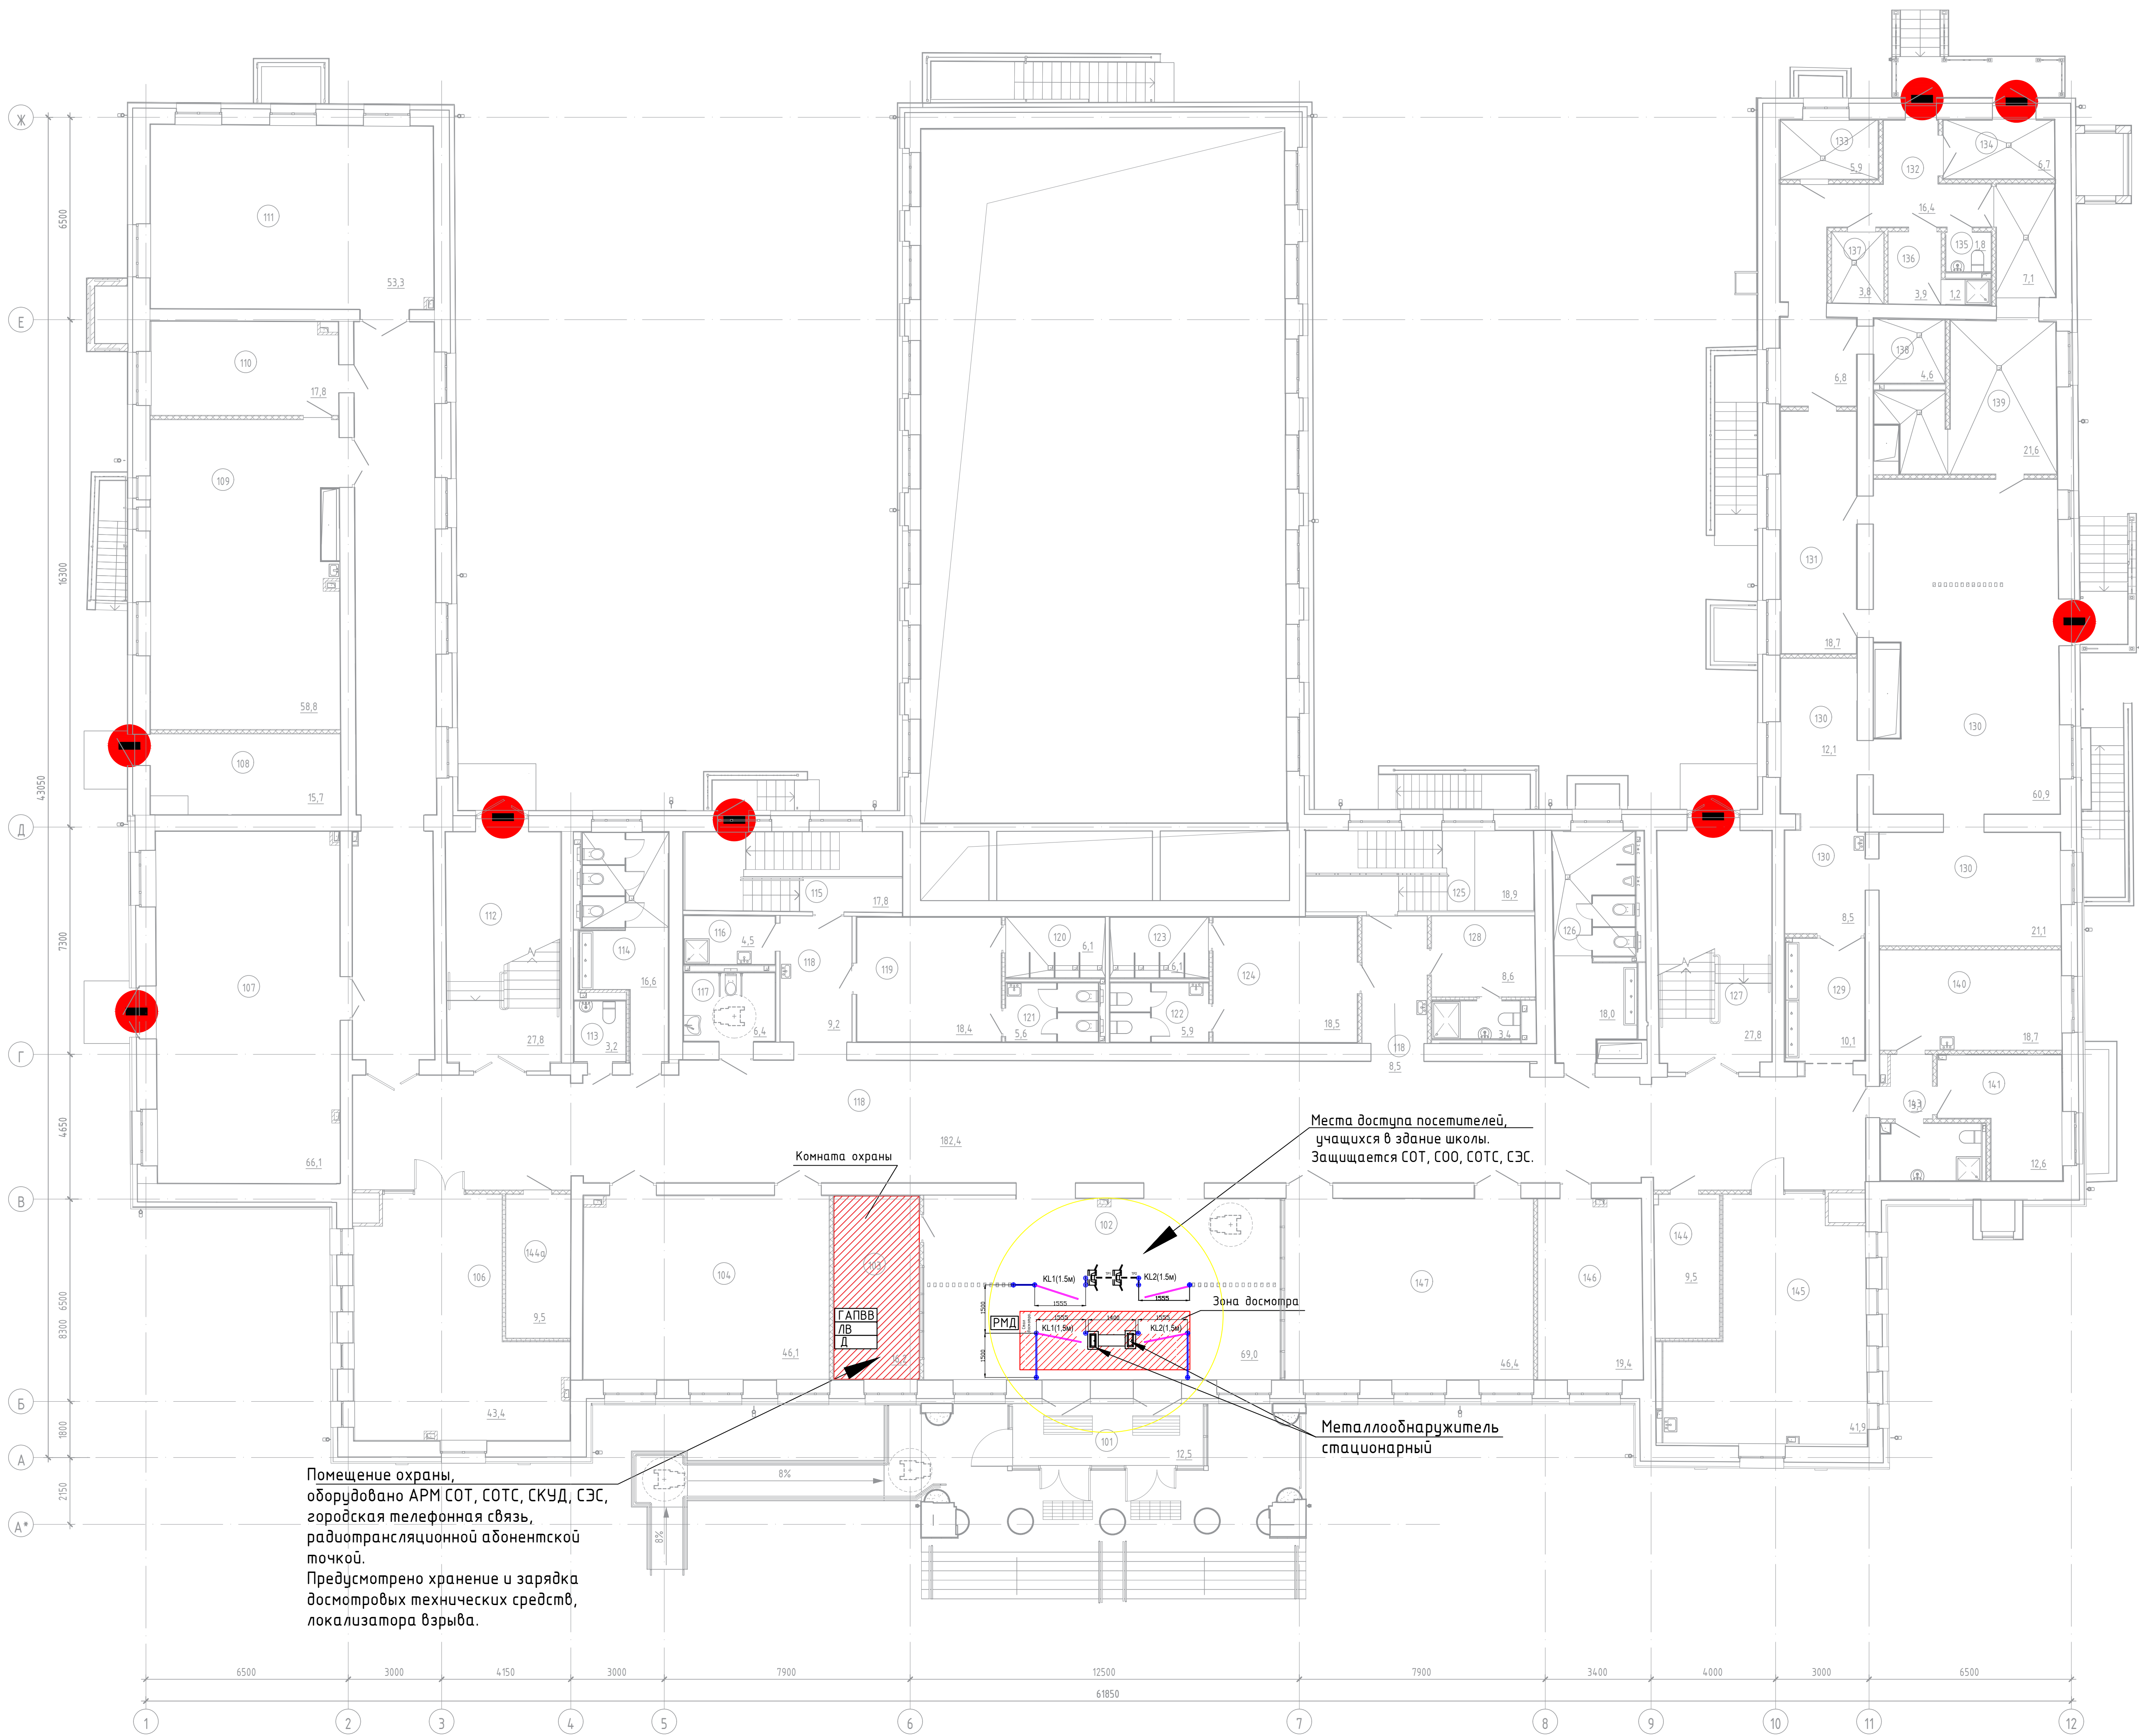

| Экспликация помещений 1-го этажа           |                                              |             |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                           | Наименование                                 | Площадь, м² | Кат. помеще-ния |
| 102                                        | Вестибиль (с зоной ожидания для посетителей) | 69,0        |                 |
| 105                                        | Коридор                                      | 60,7        |                 |
| 112                                        | Лестничная клетка                            | 27,8        |                 |
| 115                                        | Лестничная клетка                            | 17,8        |                 |
| 118                                        | Коридор                                      | 200,2       |                 |
| 125                                        | Лестничная клетка                            | 18,9        |                 |
| 127                                        | Лестничная клетка                            | 27,8        |                 |
|                                            |                                              | 434,6       |                 |
| Сантехнические помещения                   |                                              |             |                 |
| 113                                        | Туалет для персонала                         | 3,2         |                 |
| 114                                        | Уборная для девочек                          | 16,7        |                 |
| 116                                        | ПМ                                           | 4,5         | В4              |
| 117                                        | Универсальная уборная для МГН                | 6,4         |                 |
| 126                                        | Уборная для мальчиков                        | 18,1        |                 |
|                                            |                                              | 48,8        |                 |
| Специализированные помещения               |                                              |             |                 |
| 107                                        | Кабинет материальной технологии Тип 1        | 66,1        | В3              |
| 109                                        | Кабинет материальной технологии Тип 2        | 58,8        | В3              |
| 110                                        | Кладовая комната материальной технологии     | 17,8        | В3              |
|                                            |                                              | 142,7       |                 |
| Спортивно-оздоровительная группа помещений |                                              |             |                 |
| 119                                        | Раздевальня Тип 1                            | 18,4        |                 |
| 120                                        | Душевая                                      | 6,2         |                 |
| 121                                        | Уборная                                      | 5,6         |                 |
| 122                                        | Уборная                                      | 6,0         |                 |
| 123                                        | Душевая                                      | 6,1         |                 |
| 124                                        | Раздевальня Тип 1                            | 18,5        |                 |
| 128                                        | Тренировочная с самуилом                     | 12,0        |                 |
|                                            |                                              | 72,6        |                 |
| Технические помещения                      |                                              |             |                 |
| 108                                        | Электрощитовая                               | 15,7        | В4              |
| 144                                        | Помещение СС                                 | 9,5         | В4              |
| 144а                                       | Помещение СС                                 | 9,5         | В4              |
|                                            |                                              | 34,9        |                 |
|                                            |                                              | 1251,8      |                 |

| Экспликация помещений 1-го этажа  |                                                                                                                                                      |             |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                  | Наименование                                                                                                                                         | Площадь, м² | Кат. помеще-ния |
| Административные помещения        |                                                                                                                                                      |             |                 |
| 103                               | Комната охраны (с диспетчерским пунктом)                                                                                                             | 16,2        |                 |
| 145                               | Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная и основная школы) Тип 1                                                                      | 41,9        |                 |
|                                   |                                                                                                                                                      | 58,2        |                 |
| Гардеробы                         |                                                                                                                                                      |             |                 |
| 104                               | Гардероб для обучающихся (основная школа)                                                                                                            | 46,2        |                 |
| 106                               | Гардероб для обучающихся (начальная школа)                                                                                                           | 43,4        |                 |
| 146                               | Гардероб для учителей                                                                                                                                | 19,4        |                 |
| 147                               | Гардероб для обучающихся (начальная школа)                                                                                                           | 46,4        |                 |
|                                   |                                                                                                                                                      | 155,4       |                 |
| Медицинский блок                  |                                                                                                                                                      |             |                 |
| 140                               | Кабинет врача                                                                                                                                        | 18,7        |                 |
| 141                               | Процедурный (прибодный) кабинет                                                                                                                      | 12,6        |                 |
| 142                               | Туалет медблока с местом для приготовления дезинфекции растворов и хранения уборочных средств, предназначенных для помещений медицинского назначения | 6,0         | В4              |
| 143                               | Коридор медблока                                                                                                                                     | 3,1         |                 |
|                                   |                                                                                                                                                      | 40,4        |                 |
| Основания школы. Учебные кабинеты |                                                                                                                                                      |             |                 |
| 111                               | Учебный кабинет (математика)                                                                                                                         | 53,3        |                 |
|                                   |                                                                                                                                                      | 53,3        |                 |
| Пешеходы                          |                                                                                                                                                      |             |                 |
| 129                               | Учебный зал                                                                                                                                          | 10,1        |                 |
| 130                               | Обеденный зал                                                                                                                                        | 102,6       |                 |
| 131                               | Меченая для столовой посуды                                                                                                                          | 18,7        |                 |
| 132                               | Коридор                                                                                                                                              | 23,2        |                 |
| 133                               | Кладовая и моечная обратной тары                                                                                                                     | 5,9         |                 |
| 134                               | Загрузочный цех                                                                                                                                      | 6,7         |                 |
| 135                               | Туалет                                                                                                                                               | 1,8         |                 |
| 136                               | Помещение персонала с душевой                                                                                                                        | 5,1         |                 |
| 137                               | Помещение для временного хранения пищевых отходов                                                                                                    | 3,8         |                 |
| 138                               | ПМ                                                                                                                                                   | 4,6         | В4              |
| 139                               | Помещение подготовки блюд к реализации с участком для ручной посуды                                                                                  | 28,7        | В4              |
|                                   |                                                                                                                                                      | 211,1       |                 |
| Помещения общего пользования      |                                                                                                                                                      |             |                 |
| 101                               | Гангуб                                                                                                                                               | 12,5        |                 |

- Числовые обозначения:
- МД - Ручной металлодетектор "Паутина-М2-2" (от 1600 до 2000)
  - РМД - Ручной металлодетектор "ВМ-611" (СФИНКС)
  - ГАПВВ - Газоанализатор паров взрывчатых веществ "КРОН-НВ"
  - ЛВ - Локализатор взрыва "Фонтан-2" мод. 109
  - Д - Набор досмотровых зеркал
- - дверные проемы, контролируемые СКУД, (не предназначены для прохода посетителей)



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

|             |                |              |        |       |      |                    |      |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|-------|------|--------------------|------|--|
| Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                    |      |  |
|             |                |              |        |       |      |                    |      |  |
|             |                |              |        |       |      |                    |      |  |
| Изм.        | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |  |
|             |                |              |        |       |      |                    | 1    |  |

## МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ПАНЕЛЬНЫЙ ПАУТИНА-Н2-2



Металлодетектор панельного исполнения ПАУТИНА-Н2-2 отличается значительной шириной зоны контроля – от 120 сантиметров до 2 метров. Благодаря такой рабочей ширине, а также отсутствию соединительной перекладины, этот стационарный металлоискатель подойдет для установки в широких коридорах, межкомнатных арках и пр. Пропускная способность данной модели превышает 100 человек в минуту, ведь через детектор может проходить до 3 людей одновременно.

Основные характеристики и особенности 2- панельного металлоискателя ПАУТИНА-Н2-2 имеет микропроцессорное управление и 1 зону обнаружения. Детектор характеризуется высокой точностью и минимальным процентом ложных срабатываний. С близкой к 100% вероятностью он обнаружит такие запрещенные предметы, как огнестрельное и травматическое оружие, боеприпасы, ножи, пр. А наличие и звуковой, и световой сигнализации гарантирует, что оператор не пропустит сигнал тревоги.

Так как досмотровое оборудование управляется микропроцессором последнего поколения, в нем реализован ряд интеллектуальных опций:

- режим самодиагностики;
- заводские и настраиваемые программы детектирования;
- подсчет проходов и срабатываний тревоги;
- функция «искусственная тревога»;
- защита настроек паролем.

Для удобства настройки и управления двухпанельный металлодетектор ПАУТИНА-Н2-2 поставляется с пультом ДУ. Работает оборудование от электросети.

Стационарный металлодетектор «Паутина-Н2-2» является моделью металлодетектора, выполненного в виде двух панелей без соединительной перекладины.

Основные характеристики:

- 50 стандартных программ обнаружения;
- возможность сохранения до 10 пользовательских программ;
- интеллектуальный счетчик проходов: возможность отключения показателя на дисплее, инверсия счетчика проходов, возможность выбора режима отображения посетителей – сумма или разница показателей;

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |       |       |      |                    |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                    |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    | 2    |

- возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации).
- настройка и управление с пульта дистанционного управления (ПДУ) или клавиатуры (опционально);
- звуковая сигнализация с электронной регулировкой громкости (255 уровней) и тональности (70 тональностей);
- счетчик тревог;
- различные варианты маскировки ложных сигналов по данным счетчика проходов;
- возможность выбора языка меню – русский и английский;
- кнопка искусственного сигнала тревоги;
- регуляторы прохода «СТОЙТЕ/ИДИТЕ» (опция);
- световая сигнализация на дисплее и торцевых частях панелей (опционально);
- 1000 уровней чувствительности;
- три кода доступа.

|             |                |              |      |         |      |       |       |      |                    |      |
|-------------|----------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
| Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | Лист |
|             |                |              |      |         |      |       |       |      |                    | 3    |
|             |                |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    |      |

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C04904

Срок действия с 22.12.2022 по 21.12.2025

№ 1306639

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Детекторы, серия «Паутина»  
ТУ 4372-001-60773961-2011  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
27.90.40.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 53705-2009 (Пп. 5.2, 5.8, 5.9.1, 5.9.2 (разд. 6)), ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ CISPR 24-2013

код ТН ВЭД  
8543709000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Локаторная техника»  
Юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики дом 1, офис 27  
ИНН: 6670243472

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Локаторная техника»  
Юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики дом 1, офис 27  
Телефон: 8 (343)345-03-51. E-mail: manager@mdpautina.ru  
ИНН: 6670243472

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 330-12-22-ВТ от 21.12.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись  
Подпись

**А.М. Кузнецов**  
инициалы, фамилия

**Ф.Ю. Зубков**  
инициалы, фамилия

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

| Изм. | Кол. ун. | Лист | № доп. | Подп. | Дата |
|------|----------|------|--------|-------|------|
|      |          |      |        |       |      |

696/П-25-АНО-Р-ПТА

Лист

4



Обнаруженный взрывоопасный предмет накрывают локализатором взрыва "ФОНТАН-2" до прибытия взрывотехников. Не требуется перемещать предмет или касаться его, что значительно снижает риск срабатывания взрывоопасного устройства.

При обследовании взрывоопасного предмета, устройство не создает помех в рентгеновском диапазоне. Быстрая блокировка опасной зоны силами 1-2 человек.

## ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР009.Н.00042

Срок действия с 31.05.2022 по 30.05.2025

№ 0022886

#### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2019 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Устройство для защиты от взрыва «Фонтан-2»  
ТУ 0989-047-31041642-05  
Модельный ряд - см. Приложение (бланк № 0008973)  
Серийный выпуск

код ОК

28.99.39.190

#### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 0989-047-31041642-05 (п.п. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6) и обеспечивает снижение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны до уровня не более 50 кПа с погрешностью измерений не более 10 кПа, расстояние от края изделия при подрыве взрывного устройства и масса ТНТ согласно Приложению

код ТН ВЭД

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-производственное объединение специальных материалов»  
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а,  
тел.: +7(812) 294-58-97, электронная почта: nii@npo-sm.ru

#### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Научно-производственное объединение специальных материалов»  
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а,  
тел.: +7(812) 294-58-97, электронная почта: nii@npo-sm.ru

#### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № Ц006С-22 от 12.05.2022 г., № Ц007С-22 от 12.05.2022 г., № Ц008С-22 от 12.05.2022 г., № Ц010С-22 от 25.05.2022 г., выданных ИЦ СМИ АО «НПО Спецматериалов», № 206С-16 от 04.07.16 г., № 411С-17 от 25.09.17 г., выданных ИЦ СМИ ЗАО «НПО СМ», свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР010  
Сертификата ISO 9001:2015 № RU003529 АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Солодских Алексей Сергеевич

инициалы, фамилия

Зуева Юлия Алексеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-25-АНО-Р-ПТА

Лист

6



Сфинкс ВМ-611 РД с функцией обнаружения радиоактивных веществ предназначен для поиска и обнаружения металлических предметов и радиоактивных веществ (гамма- и бета-активных) при проведении личного досмотра, контроле багажа и корреспонденции на проходных и контрольно-пропускных пунктах любых гражданских и военных объектов.

Металлодетектор Сфинкс ВМ-611 РД-2.0 выявляет проносимые людьми источники радиоактивного излучения и металлические предметы, такие как оружие, контейнеры для радиоактивных материалов. Сфинкс ВМ-611 РД призван обеспечить решение актуальных задач, связанных с противодействием несанкционированному перемещению радиоактивных и ядерных материалов. Металлодетектор Сфинкс (Sphinx) ВМ-611 РД может использоваться предприятиями ядерно-промышленного комплекса, службами таможенного контроля и досмотра, специальными подразделениями МВД и ФСБ, охранными предприятиями и прочими службами в качестве портативного средства обнаружения радиоактивных веществ и предметов из черных и цветных металлов.

Особенности Sphinx ВМ-611 Вихрь:

- рабочая частота – около 60 кГц,
- вероятность обнаружения – 0,98,
- питание – 9 В,
- ток потребления – 3 мА,
- время непрерывной работы – 80 ч,
- габаритные размеры – 410\*80\*30 мм,
- масса с элементом питания – 0,35 кг,
- высокая чувствительность,
- широкая зона сканирования,
- селекция по размерам объекта,
- полная автоматическая настройка,
- возможность ручной настройки,

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Ив. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|            |                |              |

|      |          |      |        |       |      |
|------|----------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | Дата |
|      |          |      |        |       |      |

- высокая помехоустойчивость,
- ударопрочный корпус из пластика ABS+PC,
- автоматическое отключение питания,
- звуковая, световая, бесшумная индикация.

| СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <h2 style="margin: 0;">СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</h2> |
| <p>№ РОСС RU.AM05.H13293</p> <p>Срок действия с 12.05.2022 по 11.05.2025</p> <p style="text-align: right; color: red;">№ 0632365</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <p><b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> RA.RU.11AM05</p> <p>Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэксп". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| <p><b>ПРОДУКЦИЯ</b> Металлоискатели портативные электромагнитные модели ВМ-611Х, ВМ-611Х ПРО, ВМ-611 ВИХРЬ, ВМ-611 ВИХРЬ ПРО, ВМ-611 ВИХРЬ Т, изготовлены в соответствии с ТУ-4276-001-11641506-22, торговая марка «Сфинкс» ("SPHINX"). Серийный выпуск.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| <p><b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b></p> <p>ТУ-4276-001-11641506-22 «МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ серии ВМ-611».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <p><b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> Закрытое акционерное общество "СФИНКС". ОГРН: 1027739827444. Адрес: 125413, РОССИЯ, Москва, улица Онежская, дом 24, строение 1, комната 29, телефон: +74951500906, адрес электронной почты: info@sphinx-md.ru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <p><b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> Закрытое акционерное общество "СФИНКС". ОГРН: 1027739827444. Адрес: 125413, РОССИЯ, Москва, улица Онежская, дом 24, строение 1, комната 29, телефон: +74951500906, адрес электронной почты: info@sphinx-md.ru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <p><b>НА ОСНОВАНИИ</b><br/>           Протокол испытаний № 004/Е-12/05/22 от 12.05.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| <p><b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b><br/>           Схема сертификации: 1с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 60%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Руководитель органа</b></p> <p>_____</p> <p><b>Эксперт</b></p> <p>_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>М.А. Шурцова</b><br/>инициалы, фамилия</p> <p><b>А.А. Белянин</b><br/>инициалы, фамилия</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Сертификат не применяется при обязательной сертификации</p> </div> </div> |                                                     |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-25-АНО-Р-ПТА

## Устройство для контроля и идентификации взрывчатых и наркотических веществ «КРОН-НВ»



### Характеристики:

- Тип обнаружения: воздушный забор проб, не требует калибровки!
- Обнаруживаемые вещества / предметы:
  - 21 вид наркотиков, включая кокаин, коричневый героин, амфетамин и новые наркотики кустарного производства
  - ВВ типа ТНТ, ДНТ, Тетрил, нитроглицерин (NG), нитроглицоль (EGDN), Нитроцеллюлоза, бездымный порох, Нитрамины, селитра, ТАТП и проч. (см. инструкцию)
- Мобильность: переносной
- Дальность обнаружения: через пробоотборник
- Обнаружение взрывчатых веществ: да
- Обнаружение наркотических веществ: да
- Длина: 330 мм
- Ширина: 120 мм
- Толщина: 210 мм
- Вес: 1,3 кг
- Упаковка: 500x470x160 мм, вес 4,5 кг
- Гарантия: 12 мес
- Страна-производитель: Россия

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Ив. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|            |                |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-25-АНО-Р-ПТА

Лист

9

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Н006.Н08102

Срок действия с 15.06.2023

по 14.06.2026

№ 0002010

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Устройство для воздушного забора проб при контроле и идентификации взрывчатых и наркотических веществ «Крон-НВ». Серийный выпуск.

КОД ОК  
26.51.53

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р 50760-95, ГОСТ Р 51522.1-2011

КОД ТН ВЭД  
9027801700

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр антитеррористической и криминалистической техники "СПЕКТР-АТ". ОГРН: 1077759881980. Адрес: 119048, РОССИЯ, улица Усачёва, дом 35, строение 1, телефон: 74952594010, адрес электронной почты: market@spektr-at.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр антитеррористической и криминалистической техники "СПЕКТР-АТ". ОГРН: 1077759881980. Адрес: 119048, РОССИЯ, улица Усачёва, дом 35, строение 1, телефон: 74952594010, адрес электронной почты: market@spektr-at.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 001/Т-15/06/23 от 15.06.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Гранум» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛЗ1)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*Бог*  
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

|              |                |      |        |       |      |                    |      |
|--------------|----------------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата |      |        |       |      |                    | Лист |
|              | Взам. инв. №   |      |        |       |      |                    |      |
|              |                |      |        |       |      |                    |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист | № док. | Подп. | Дата | 696/П-25-АНО-Р-ПТА | 10   |

|                                                                                     |                     |                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Руководитель органа | <br>подпись | А.В. Босик<br>инициалы, фамилия   |
|                                                                                     | Эксперт             | <br>подпись  | А.А. Белянин<br>инициалы, фамилия |
| Сертификат не применяется при обязательной сертификации                             |                     |                                                                                                 |                                   |