ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения
(ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

ГИП-28/24-Р-АР

2025 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения
(ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

ГИП-28/24-Р-АР

Генеральный директор: М.В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2025 г.

Лист	Наименование	Примечание
2	Ведомость рабочих чертежей	
3	План демонтажа подвального этажа	
4	План демонтажа 1 этажа	
5	План демонтажа 2 этажа	
6	План демонтажа 3 этажа	
7	План демонтажа 4 этажа	
8	План демонтажа кровли	
9	Маркировочный план подвального этажа	
10	Маркировочный план 1 этажа на отм. 0,000	
11	Маркировочный план 2 этажа на отм. +3.300	
12	Маркировочный план 3 этажа на отм. +6.600	
13	Маркировочный план 4 этажа на отм. +9.900	
14	Маркировочный план выходов на кровлю	
15	Маркировочный план кровли	
15.1	Узлы кровли	
16	Фасад 1-15; Фасад 15-1	
17	Фасад А-С; Фасад С-А	
18	Фасад П-В, Фасад В-П	
19	Принципиальные узлы утепления фасада	
20	Разрез 1-1; Разрез 2-2	
21	Сечение главной входной группы №1; Сечение входной группы №8	
22	Кладочный план подвала	
23	Кладочный план 1 этажа	
24	Кладочный план 2 этажа	
25	Кладочный план 3 этажа	
26	Кладочный план 4 этажа	
27	Кладочный план выходов на кровлю	
28	Экспликация внутренних стен	
29	Экспликация наружных стен	
30	Схема крепления перегородок из газобетонных блоков	
31	Схема устройства кирпичных перегородок	
32	Схемы зашивки оконных простенков плитами Аквапанель	
33	План полов подвального этажа	
34	План полов 1 этажа на отм. 0,000	
35	План полов 2 этажа на отм. +3.300	
36	План полов 3 этажа на отм. +6.600	
37	План полов 4 этажа на отм. +9.900	
38	План полов выходов на кровлю	
39	Экспликация полов; Спецификация плинтусов	
40	План раскладки пола обеденного зала	
41	Схема отделки "Трибуна"	
42	План потолков подвального этажа	
43	План потолков 1 этажа на отм. 0,000	
44	План потолков 2 этажа на отм. +3.300	
45	План потолков 3 этажа на отм. +6.600	
46	План потолков 4 этажа на отм. +9.900	
47	План потолков выходов на кровлю	
48	Ведомость отделки потолков. Ведомость потолочных ниш. Ведомость зашивок ригелей	

Лист	Наименование	Примечание
49	Спецификация акустических панелей	
50	Схема потолочной ниши, М 1:50	
51	Схема зашивки ригеля	
52	План подоконников 1 этажа на отм. 0,000	
53	План подоконников 2 этажа на отм. +3.300	
54	План подоконников 3 этажа на отм. +6.600	
55	План подоконников 4 этажа на отм. +9.900	
56	Ведомость подоконников. Ведомость экранов радиаторов	
57	Зашивка экранов радиаторов и подиумов	
58	План отделки стен подвального этажа	
59	План отделки стен 1 этажа на отм. 0,000	
60	План отделки стен 2 этажа на отм. +3.300	
61	План отделки стен 3 этажа на отм. +6.600	
62	План отделки стен 4 этажа на отм. +9.900	
63	Ведомость отделки подвала	
64	Ведомость отделки 1 этажа	
65	Ведомость отделки 1 этажа	
66	Ведомость отделки 1 этажа	
67	Ведомость отделки 1 этажа	
68	Ведомость отделки 1 этажа	
69	Ведомость отделки 2 этажа	
70	Ведомость отделки 2 этажа	
71	Ведомость отделки 2 этажа	
72	Ведомость отделки 2 этажа	
73	Ведомость отделки 2 этажа	
74	Ведомость отделки 3 этажа	
75	Ведомость отделки 3 этажа	
76	Ведомость отделки 3 этажа	
77	Ведомость отделки 3 этажа	
78	Ведомость отделки 4 этажа	
79	Ведомость отделки 4 этажа	
80	Ведомость отделки 4 этажа	
81	Сводная ведомость отделки	
82	Сводная ведомость отделки	
83	Сводная ведомость отделки	
84	Сводная ведомость отделки	
85	Сводная ведомость отделки	
86	Сводная ведомость отделки	
87	Развертка по лестнице	
88	Спецификация заполнения оконных проемов. Схема оконных блоков. Спецификация заполнения витражных конструкций	
89	Спецификация заполнения дверных проёмов (начало)	
90	Спецификация заполнения дверных проёмов (продолжение)	
91	Спецификация заполнения дверных проёмов (продолжение)	
92	Спецификация заполнения дверных проёмов (окончание)	
93	Типовое решения монтажа оконных и дверных блоков	
94	Спецификация трансформируемых перегородок; Спецификация куообразной стеновой панели	
95	Спецификация сантехнических перегородок; Спецификация ревизионных лючков ВК	
96	Спецификация ограждений наружных лестниц	

Лист	Наименование	Примечание
97	Спецификация ограждений внутренних лестниц	
98	Спецификация люков выходов на кровлю, Спецификация металлических лестниц, Спецификация ПП штор	
99	Ведомость материалов отделки фасадов	
100	Ведомость материалов отделки оконных откосов; Спецификация металлических оконных отливов	
101	Ведомость материалов входных групп №1 – №10. Спецификация грязезащитных решеток	
102	Ведомость материалов покрытий кровли; Спецификация элементов наружного водостока	

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Ведомость рабочих чертежей

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План демонтажа подвального этажа

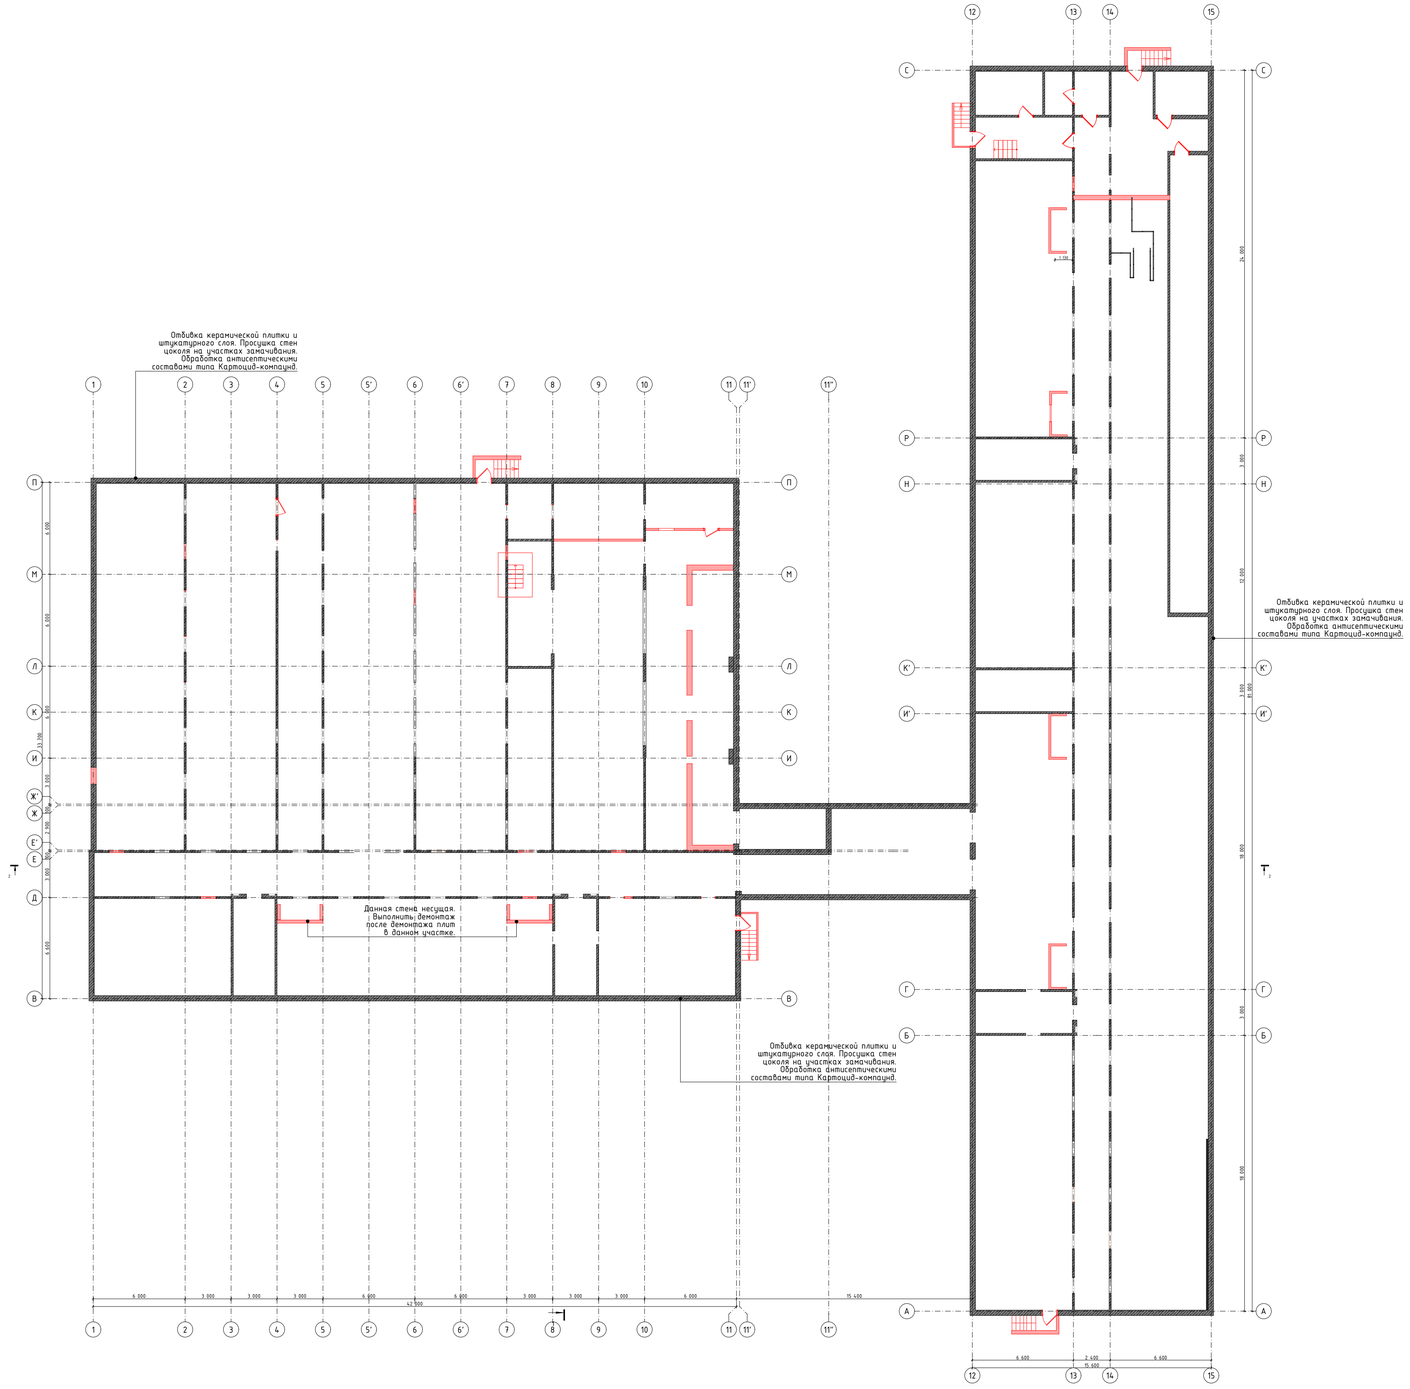

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- сущ. кирпичная перегородка
- демонтируемые стены/перегородки
- демонтаж дверей
- демонтаж лестниц

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Наружные работы по фасаду:
- Выполнить отбивку керамической плитки и штукатурного слоя;
- Выполнить просушку стен цоколя на участках замачивания, обработать антисептическими составами типа Картоцид-компаунд.
2. Перед началом работ по демонтажу, необходимо разработать проект производства работ на демонтажные работы и согласовать его с проектной организацией и заказчиком.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				План демонтажа подвального этажа
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	3	6

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План демонтажа 1 этажа

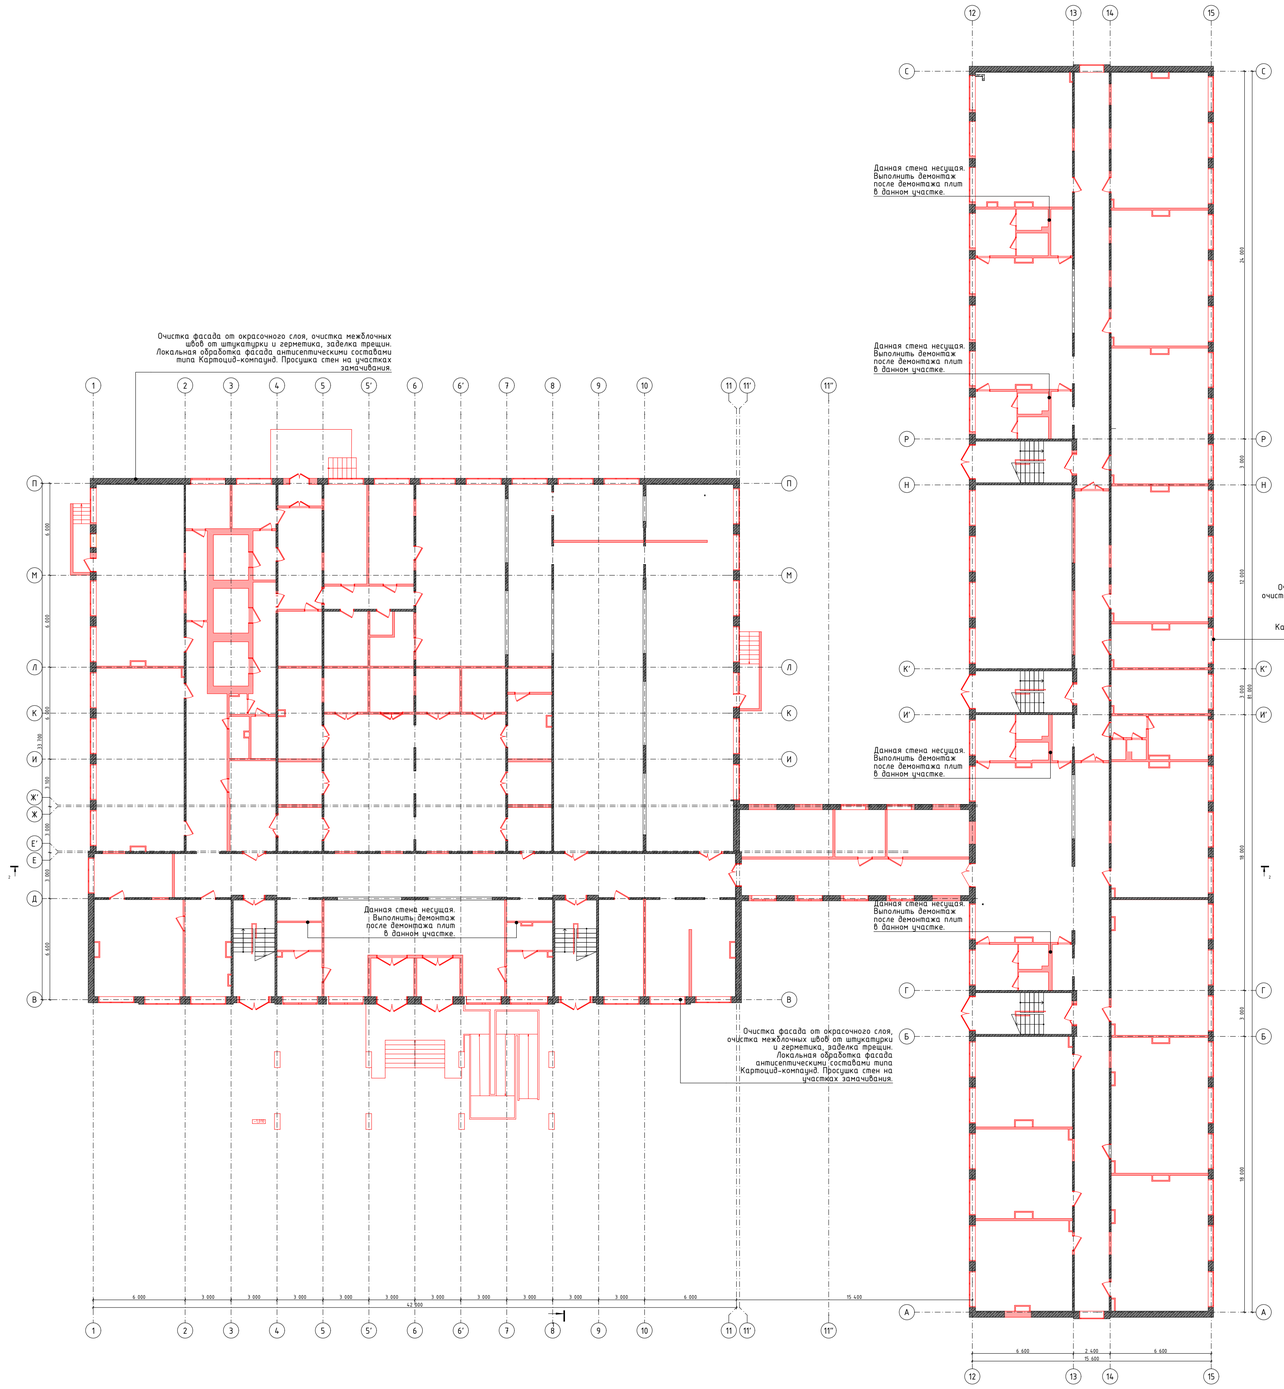
Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка межблочных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин. Локальная обработка фасада антисептическими составами типа Картоцид-компаунд. Просушка стен на участках замачивания.
Данная стена несущая. Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке.
Данная стена несущая. Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке.
Данная стена несущая. Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке.
Данная стена несущая. Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке.
Данная стена несущая. Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке.
Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка межблочных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин. Локальная обработка фасада антисептическими составами типа Картоцид-компаунд. Просушка стен на участках замачивания.
Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка межблочных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин. Локальная обработка фасада антисептическими составами типа Картоцид-компаунд. Просушка стен на участках замачивания.
1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11"
12
13
14
15
А
Б
В
Г
Д
Е
Е'
Ж
Ж'
И
И'
К
К'
Л
М
Н
Р
П
С
6 600
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
6 000
15 400
42 000
6 600
2 400
6 600
15 600
4 500
4 500
3 300
3 300
3 300
4 500
4 500
3 300
3 300
3 300

План демонтажа 2 этажа

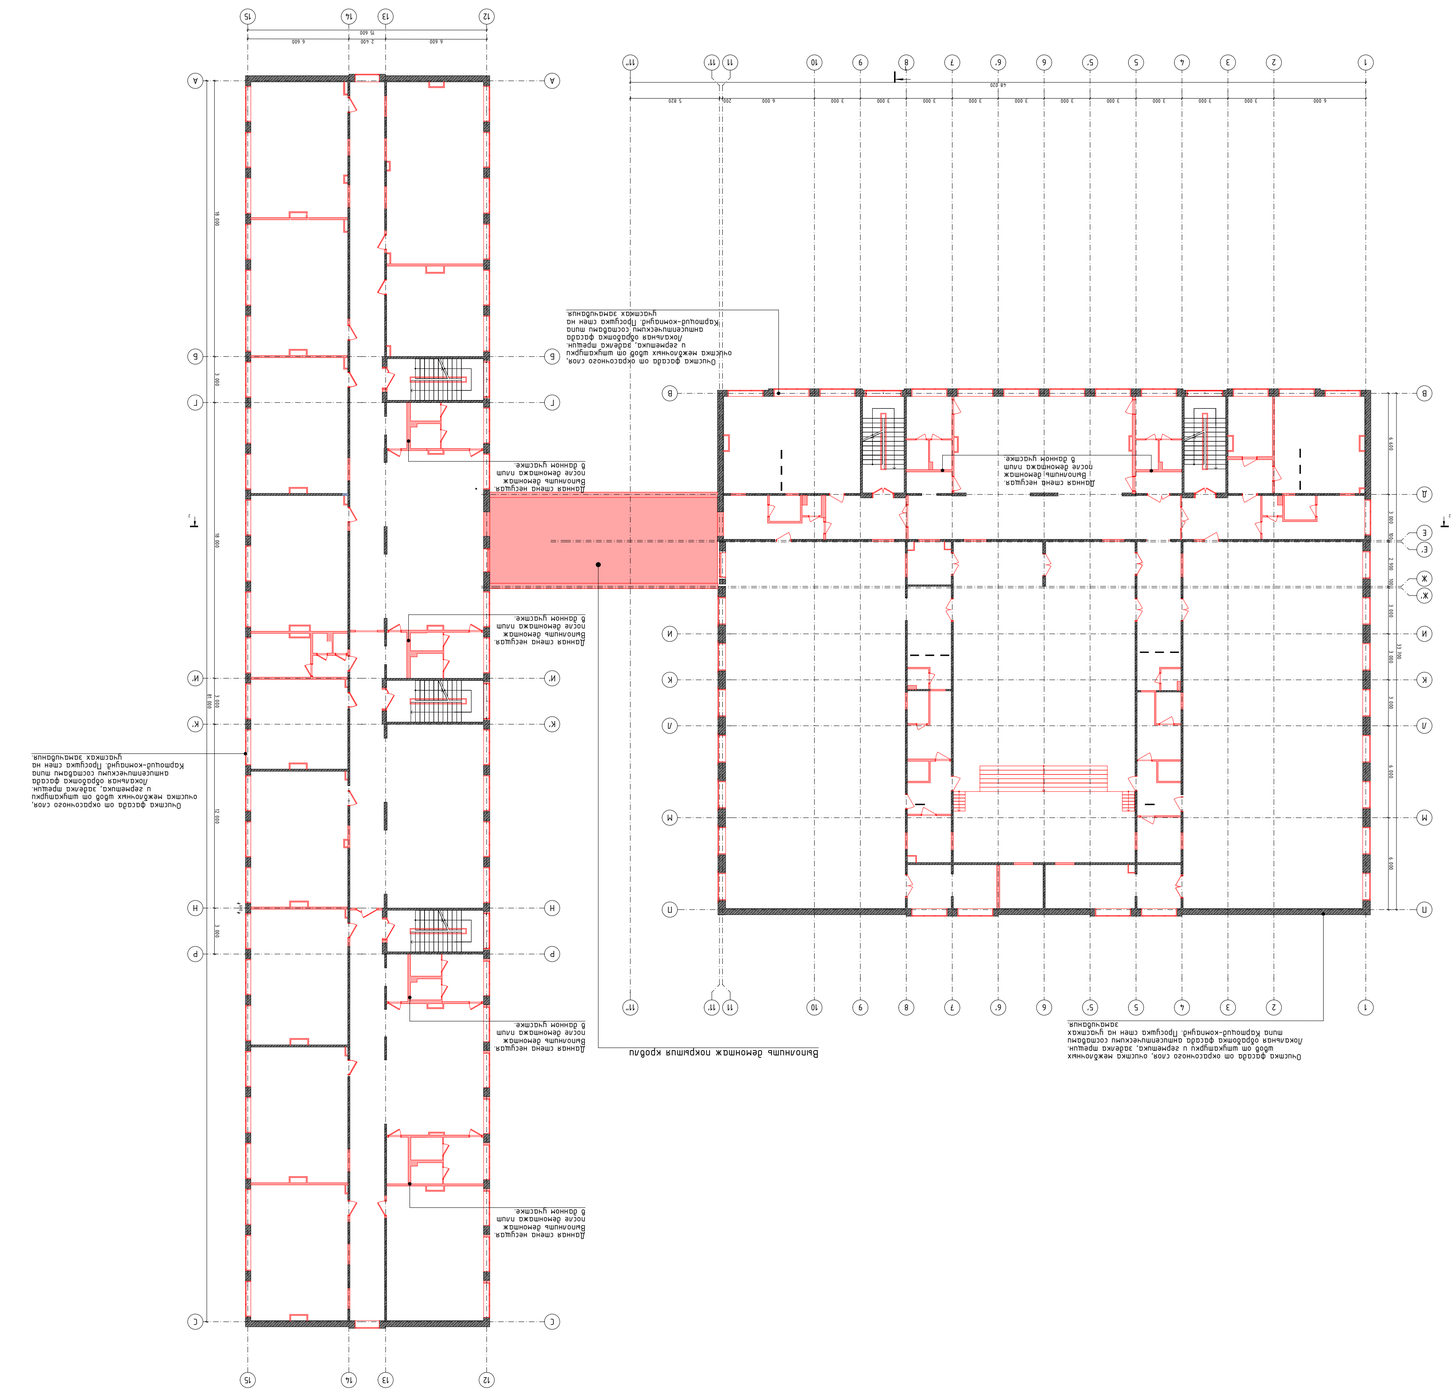
Линия стены несущая! Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке
Линия стены несущая! Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке
Линия стены несущая! Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке
Линия стены несущая! Выполнить демонтаж после демонтажа плит в данном участке
Выполнить демонтаж покрытия кровли
Отсечка фасада от кровельного слоя, отсечка межэтажных швов от монтажных отверстий перекрытий, заделка проёмов. Локальная обработка фасада вентилируемых составами типа Корпоушп-комплекс. Герметизация швов на участках замоноличивания
Отсечка фасада от кровельного слоя, отсечка межэтажных швов от монтажных отверстий перекрытий и гермовыпуска. Заделка проёмов. Локальная обработка фасада вентилируемых составами типа Корпоушп-комплекс. Герметизация швов на участках замоноличивания
- существующие стены и перегородки, сохраняемые при демонтаже
- демонтируемые перегородки
- существующие стены и перегородки, подлежащие демонтажу
- существующие стены и перегородки, подлежащие частичному демонтажу
- существующие стены и перегородки, подлежащие частичному демонтажу
- существующие стены и перегородки, подлежащие частичному

План демонтажа 3 этажа

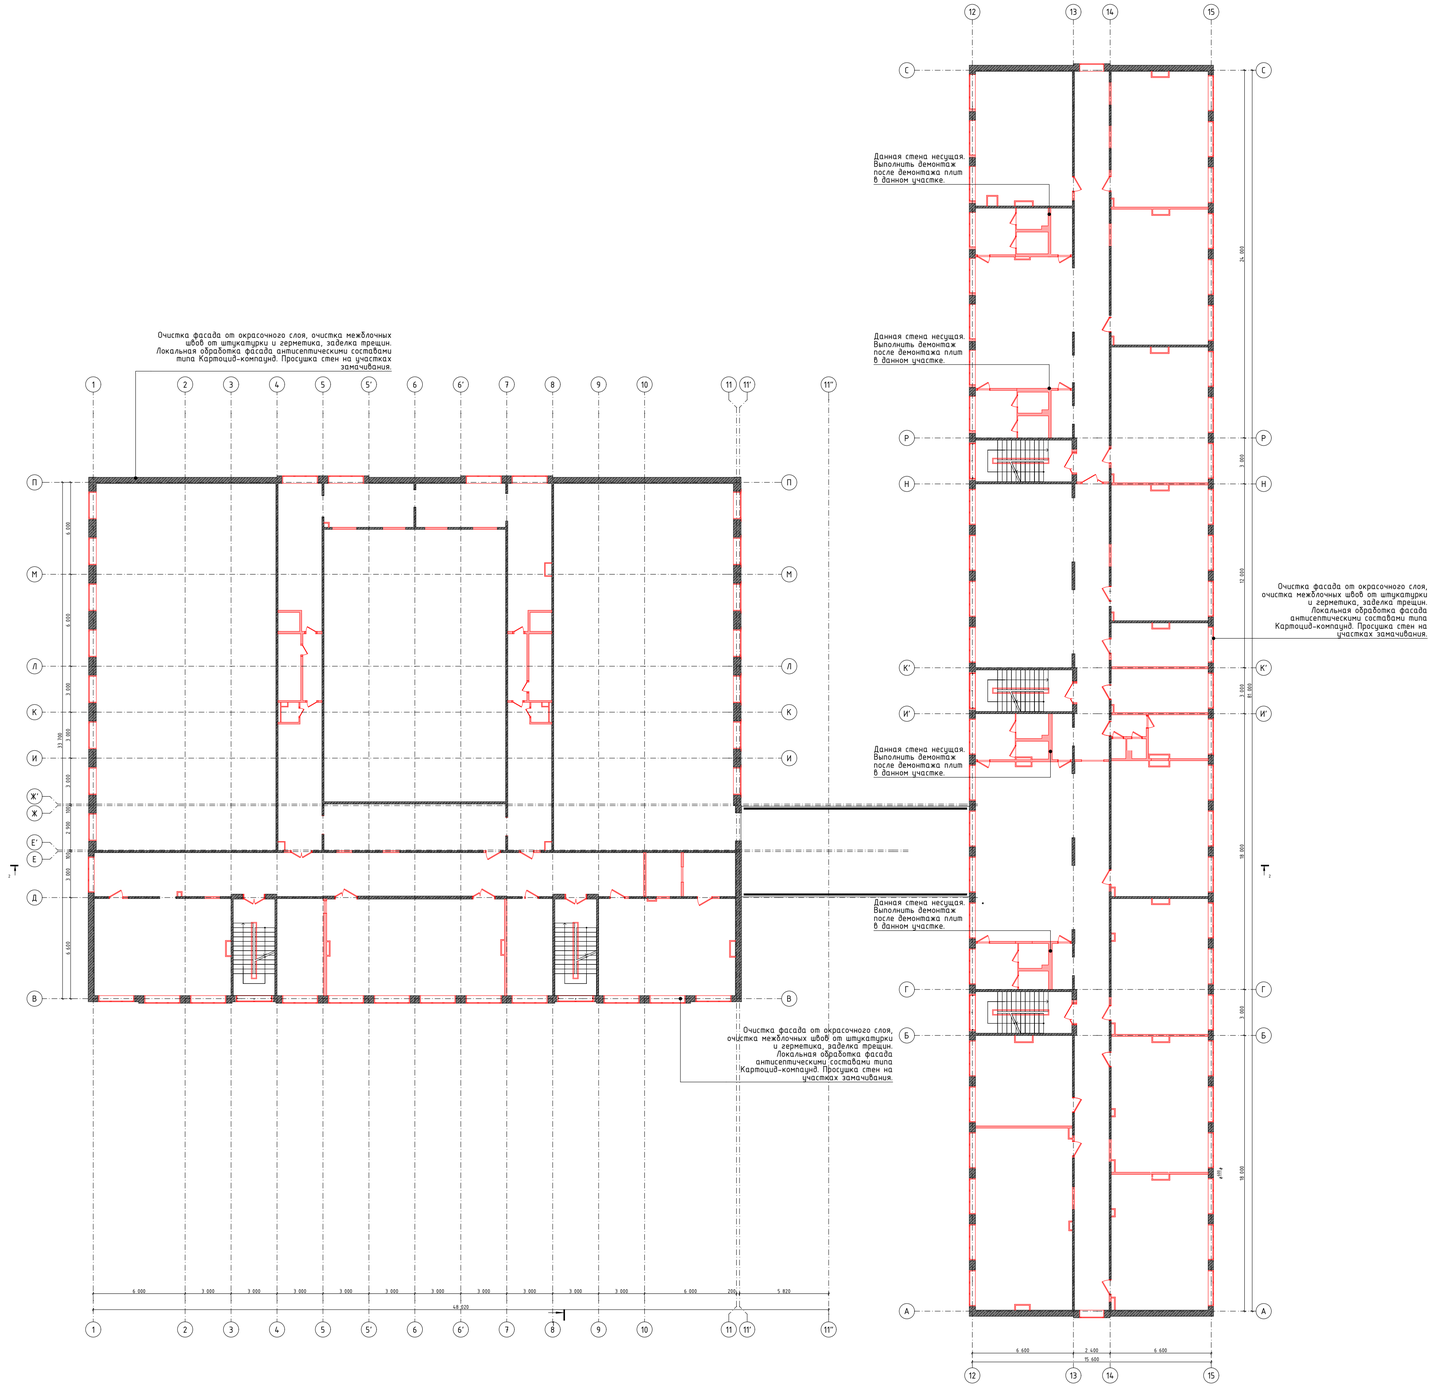

Условные обозначения

- суш. стена Ж/Б
- демонтируемые перегородки
- демонтаж суш. дверей
- демонтаж суш. окон

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Наружные работы по фасаду:
- Выполнить отбивку керамической плитки и штукатурного слоя;
- Выполнить просушку стен цоколя на участках замачивания, обработать антисептическими составами типа Картоцид-компаунд.
2. Перед началом работ по демонтажу, необходимо разработать проект производства работ на демонтажные работы и согласовать его с проектной организацией и заказчиком.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР		
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	6	6
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				План демонтажа 3 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

План демонтажа 4 этажа

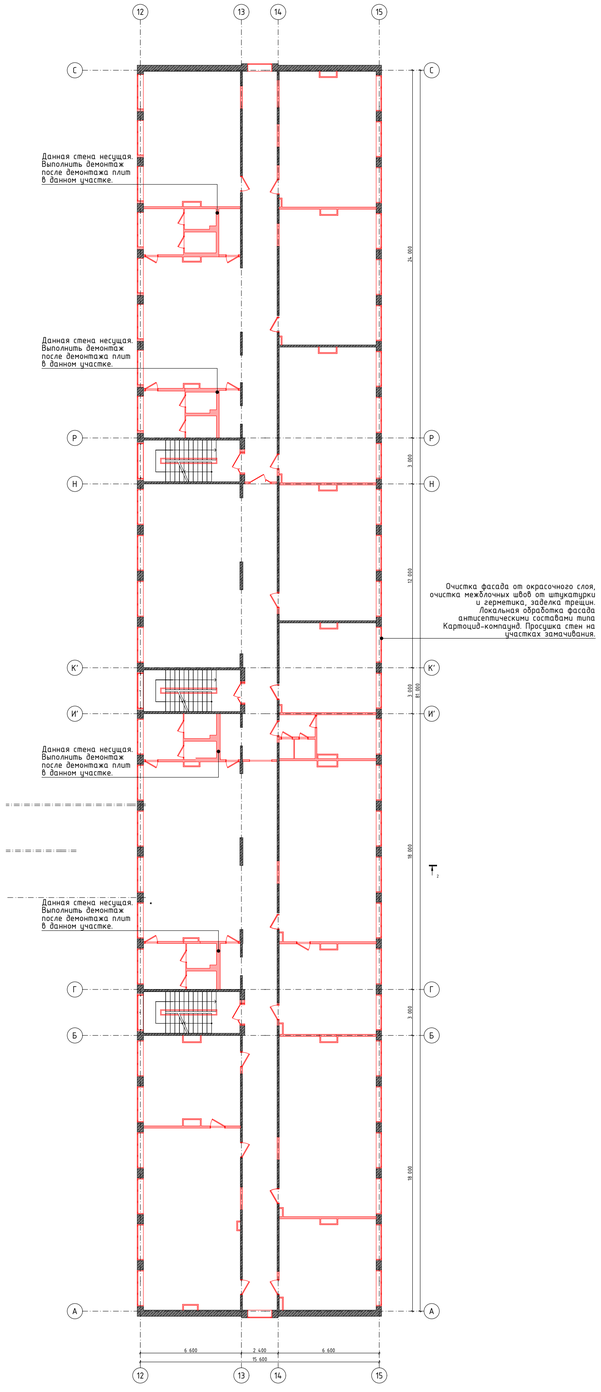

Условные обозначения

- суш. стена Ж/Б
- демонтируемые перегородки
- демонтаж суш. дверей
- демонтаж суш. окон

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Наружные работы по фасаду:
   - Выполнить отбивку керамической плитки и штукатурного слоя;
   - Выполнить просушку стен цоколя на участках замачивания, обработать антисептическим составами типа Картошд-компаунд.
2. Перед началом работ по демонтажу, необходимо разработать проект производства работ на демонтажные работы и согласовать его с проектной организацией и заказчиком.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	7	6
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				План демонтажа 4 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

План демонтажа кровли

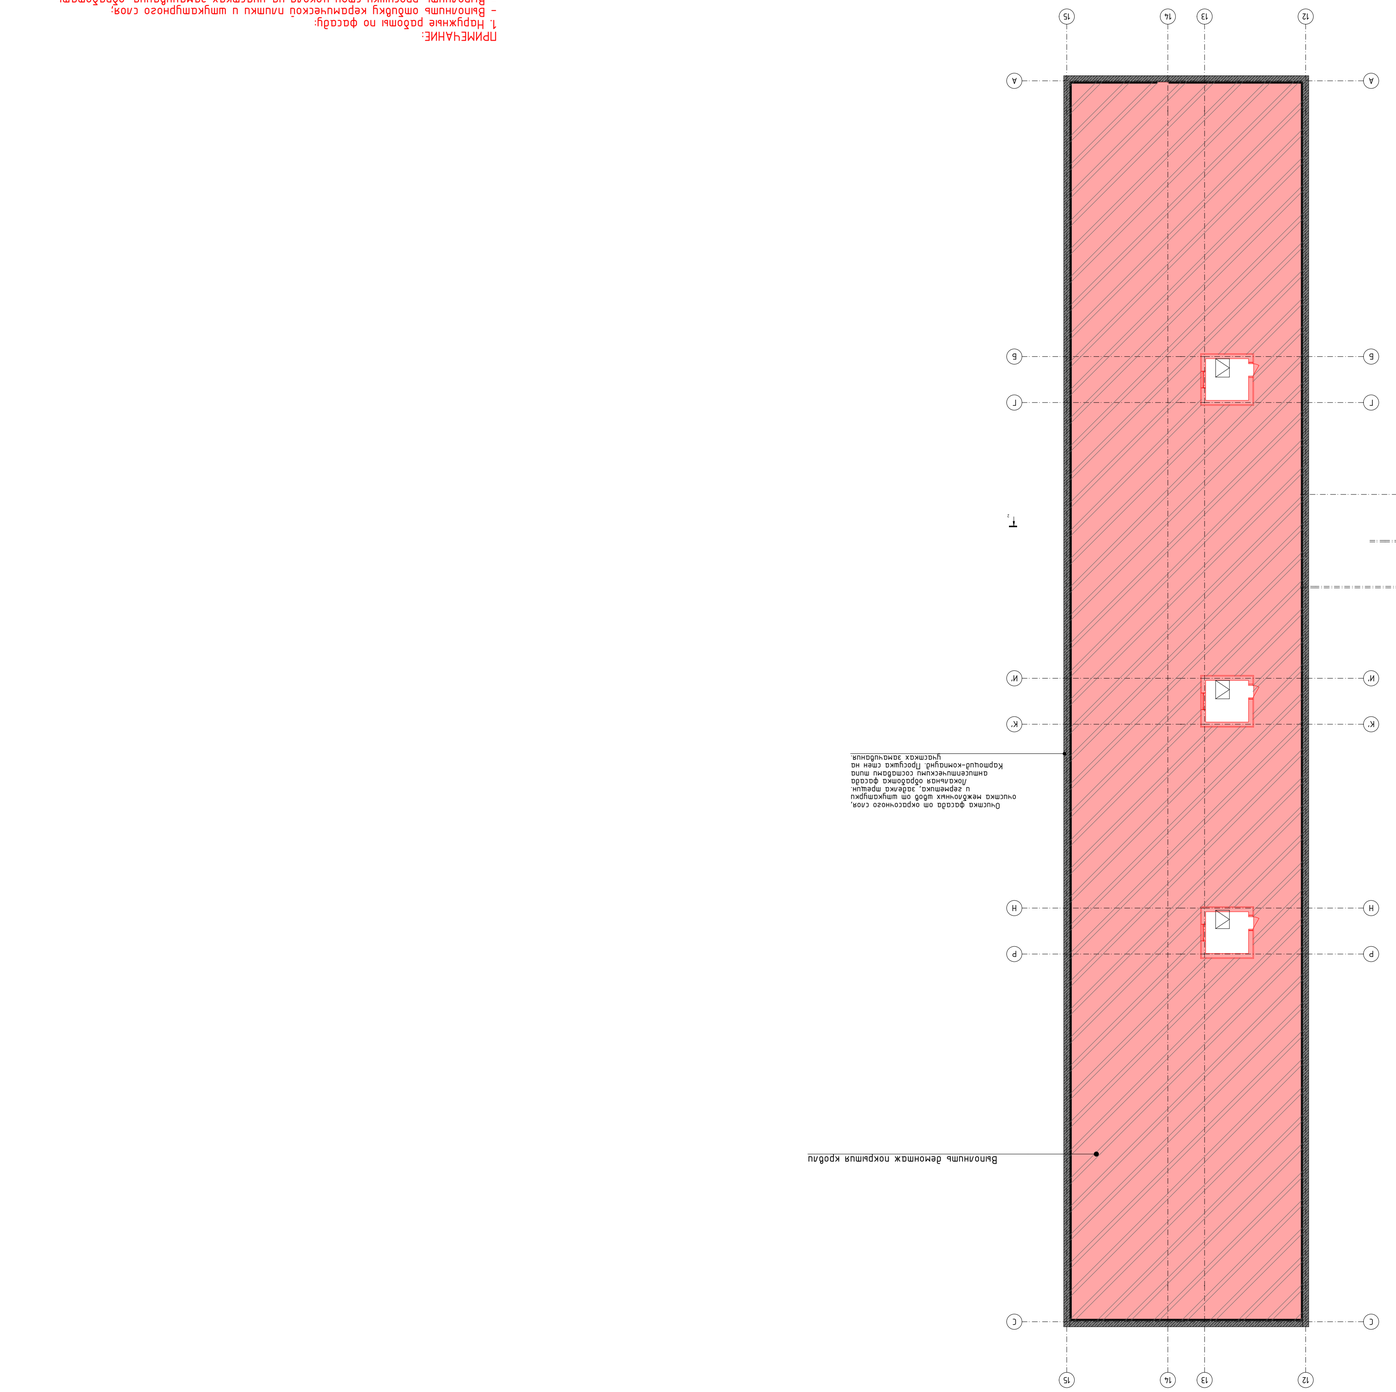

Условные обозначения

- сущ. стена ж/б
- демонтируемые перегородки
- демонтаж покрытия кровли

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Подрядные работы по фасаду:
– Выполнить отбивку карнизной полки и цоколя.
– Выполнить просушку стен цоколя на участках замачивания, обработать
ремонтные составы типа Кармоцид-комплекс для очистки загрязнений.
2. Перед началом работ по демонтажу, необходимо разработать проект производства работ по демонтажу фасада и согласовать его с проектной организацией и заказчиком.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГБОУ Школа №218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Разработал	Беляков Е.С.				01.26		
Проверил	Щербаков С.В.				01.26	Средняя общеобразовательная школа	
ГАП	Щербаков С.В.				01.26		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гущин А.В.						Р	8	6
						План демонтажа кровли			
Н.контроль	Шухцин В.В.				01.26				

Н-РУПП
Проектно-строительный комплекс

Маркировочный план подвального этажа

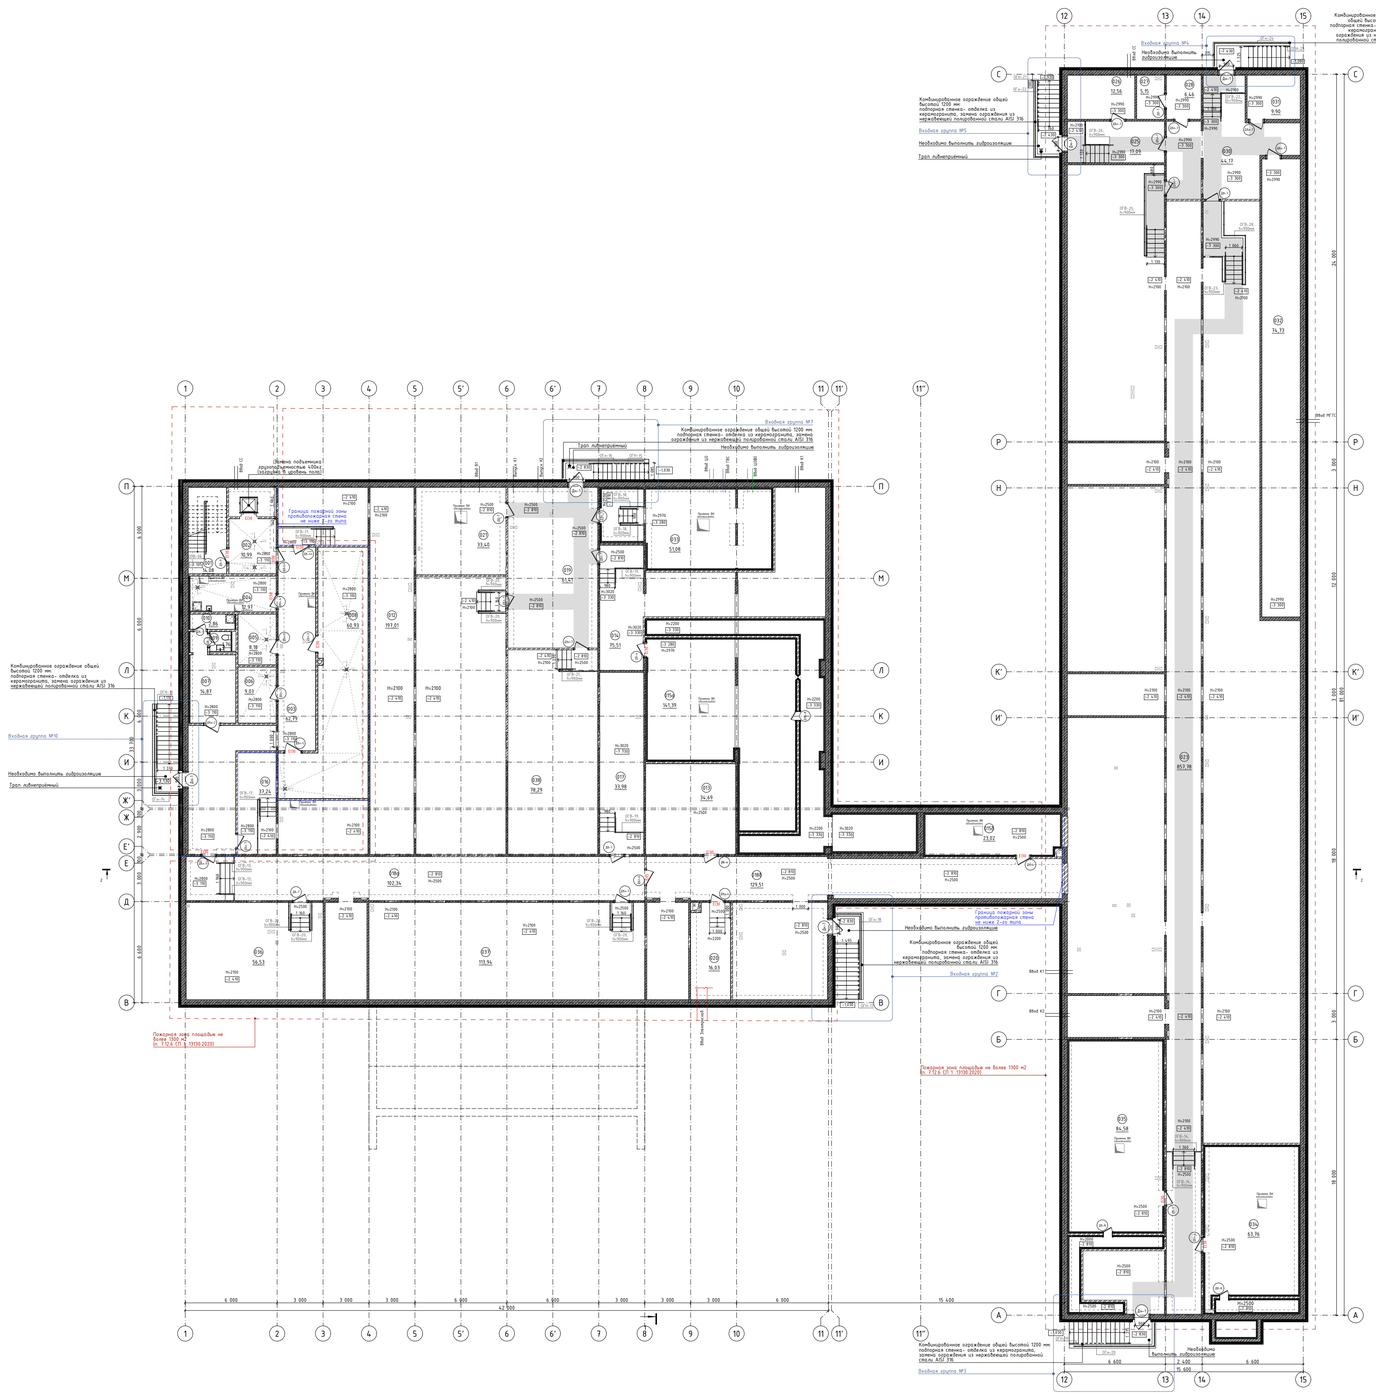

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- заменяемая перегородка: штукатурка,минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: кирпич 120 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: кирпич 120 мм, облицовка из плиты Аквапанель б 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм
- заменяемая перегородка: штукатурка,минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель б 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- ДВ-1 – заменяемая марка двери
- 001 – марка помещения

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	62,79	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,93	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	37,24	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со сбоим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов. ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и вестибюля см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). Для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ЧТП.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещение радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со сбоим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей приняты не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и вестибюлей).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	9	8

Маркировочный план подвального этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Маркировочный план 1 этажа на отм. 0,000

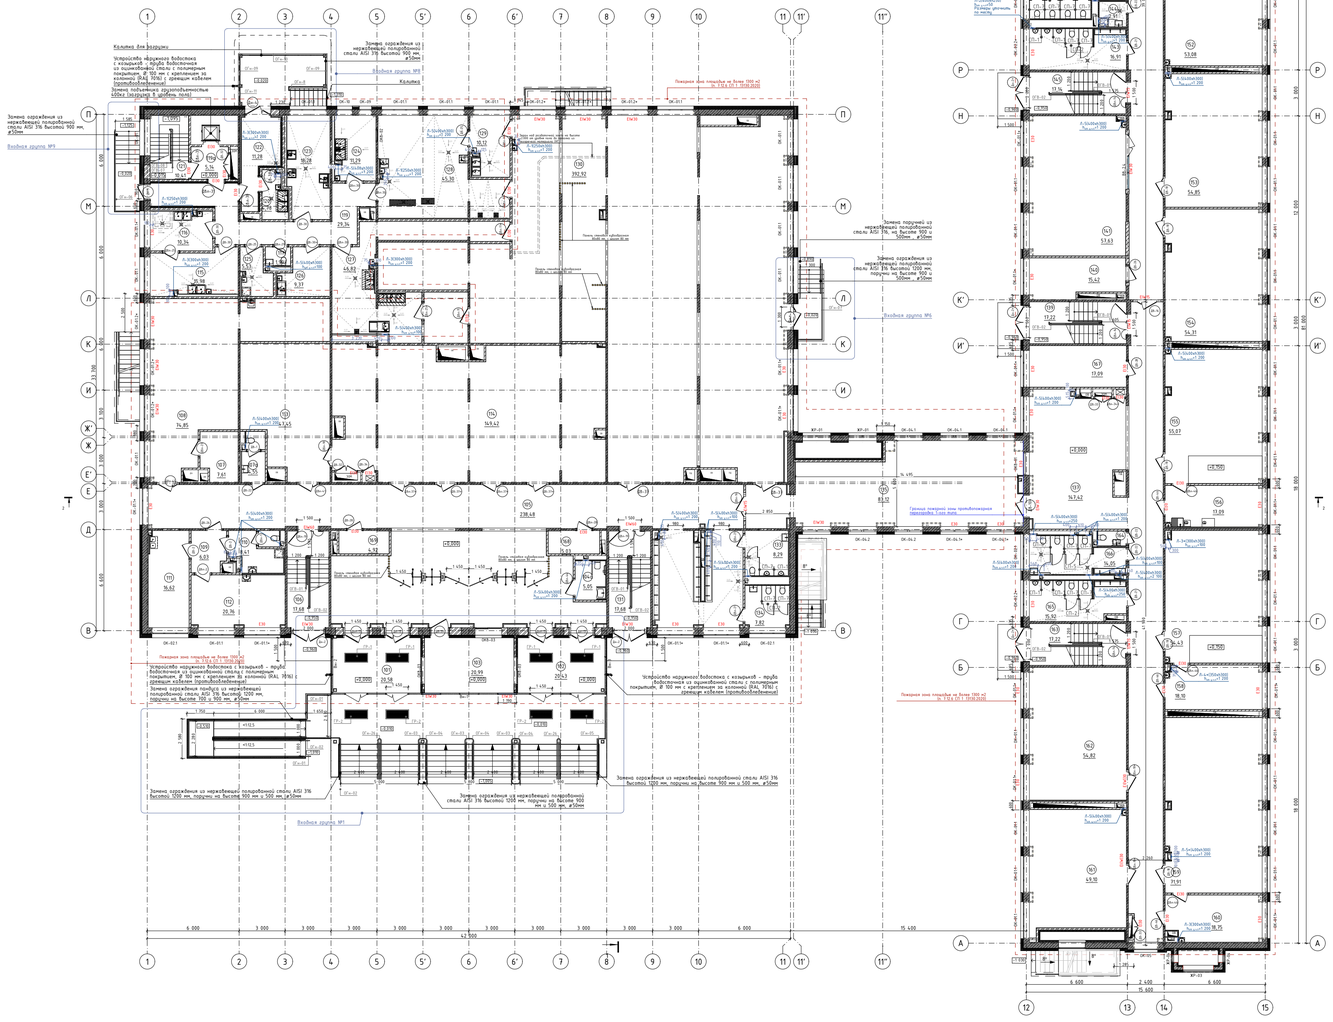

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	392,92	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	91,42	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	15,92	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 556,60 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- заменяемая перегородка: штукатурка,минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, штукатурка
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: штукатурка, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: штукатурка, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: штукатурка, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минеральватным утеплителем, штукатурка
- заменяемая перегородка: перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минеральватным утеплителем, штукатурка
- заменяемая перегородка: перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 100 мм, штукатурка
- устройство оконного отлива из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минеральватным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минеральватным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минеральватным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минеральватным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минеральватным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минеральватным утеплителем
- минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка КНАУФ САПФИР SL03.ru общей толщиной 100мм с однослойной обшивкой с 2 сторон из КНАУФ-листов САПФИР толщ. 12,5 мм
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минеральватным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минеральватным утеплителем

ОК-01 - заменяемая марка окна

ДД-1 - заменяемая марка двери

EI30/E30 - пожарная категория дверного/оконного блока

100 - марка помещения

0,000=168,265

Примечания:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные и/в конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ч.п.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификации отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификации грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификации люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей приняты не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	10	8

Маркировочный план 1 этажа на отм. 0,000

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Заменяемая кровля Тип №4

1 слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП – 4,2 мм
1 слой Унифлекс ВЕНТ ЭПВ – 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер битумный Технониколь №01
Стяжка из ц/п раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр–1 100х100 – 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия,пролитый цементным молочком – 30-160 мм
Минеральный утеплитель: верхний слой – ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, плотность 180кг/м3 – 100 мм
Минеральный утеплитель: нижний слой – ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 – 100 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР – 3 мм
Плита по профлисту Н75–750(0,7 мм)
Металлическая конструкция– см. раздел КР
Минеральный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 – 150 мм (внутри контура входа в здание)
Металлический сайдинг шириной 200мм на подвесной системе – 20 мм



Заменяемая кровля Тип №5

1 слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП – 4,2 мм
1 слой Унифлекс ВЕНТ ЭПВ – 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер битумный Технониколь №01
Стяжка из ц/п раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр–1 100х100 – 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком – 30–110 мм
Плита по профлисту Н75–750(0,7 мм)
Металлическая конструкция– см. раздел КР
Металлический сайдинг шириной 200мм на подвесной системе – 20 мм



Маркировочный план 2 этажа на отм. +3.300

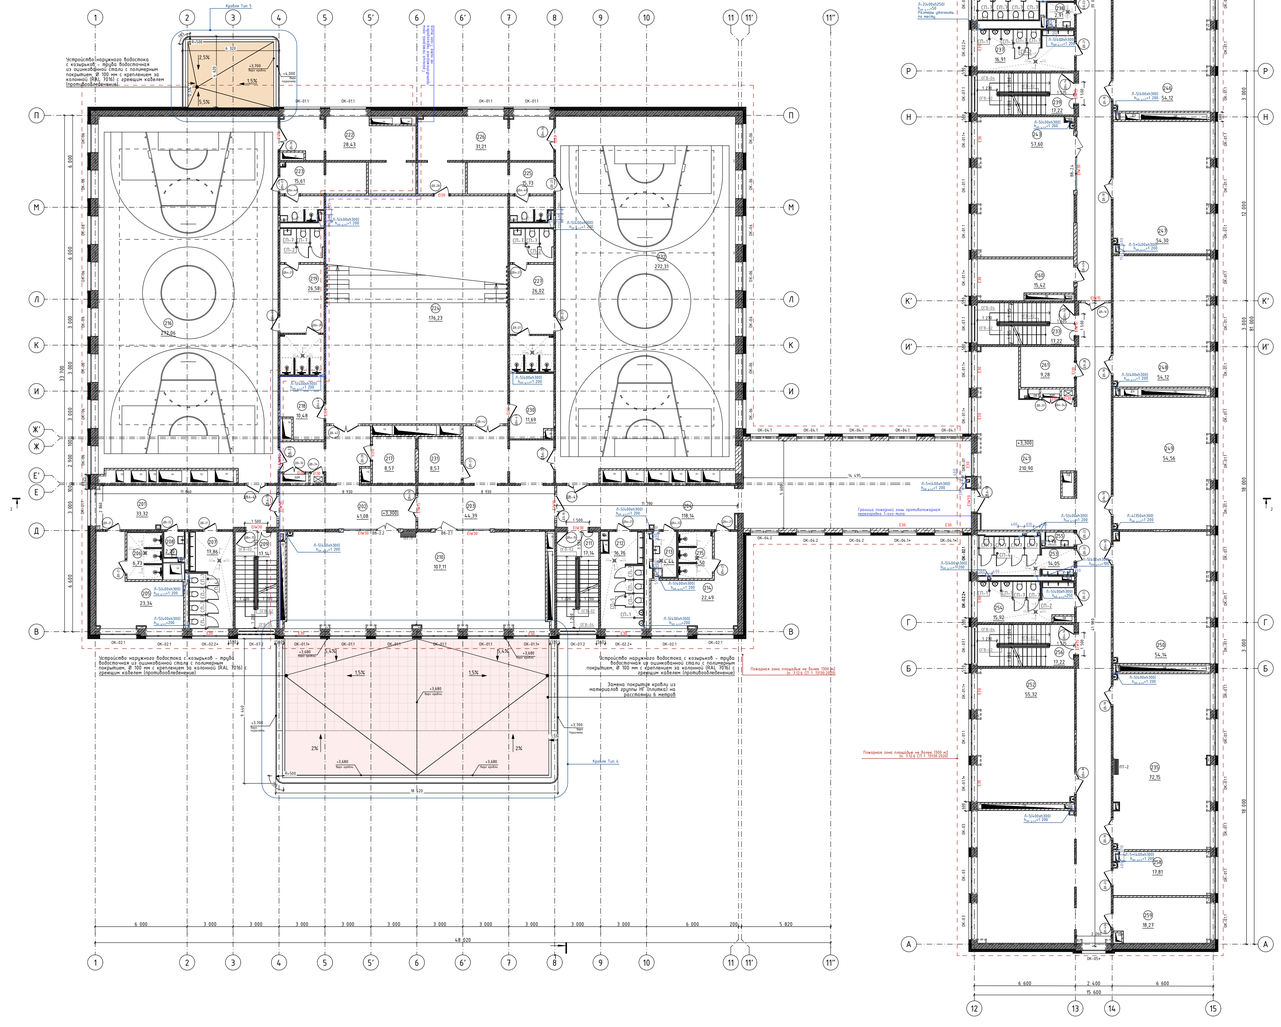

Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,61	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,73	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	2,91	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
241	Коридор	210,90	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,27 м²	

Условные обозначения

- суш. стена Ж/Б
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- устройство оконного отлива из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

ОК-01 – заменяемая марка окна

ДВ-1 – заменяемая марка двери

ЕI30/EI30 – пожарная категория дверного/оконного блока

100 – марка помещения

- кровля Тип 4
- кровля Тип 5

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и двбаркадера см. листы 20–21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16–19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22–27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28–32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель) для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33–41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9–15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96–103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9–13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58–95 данного альбома.
15. Размещение радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107–109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104–105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть, обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и двбаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	11	8

Маркировочный план 2 этажа на отм. +3.300

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Маркировочный план 3 этажа на отм. +6.600
М 1:200

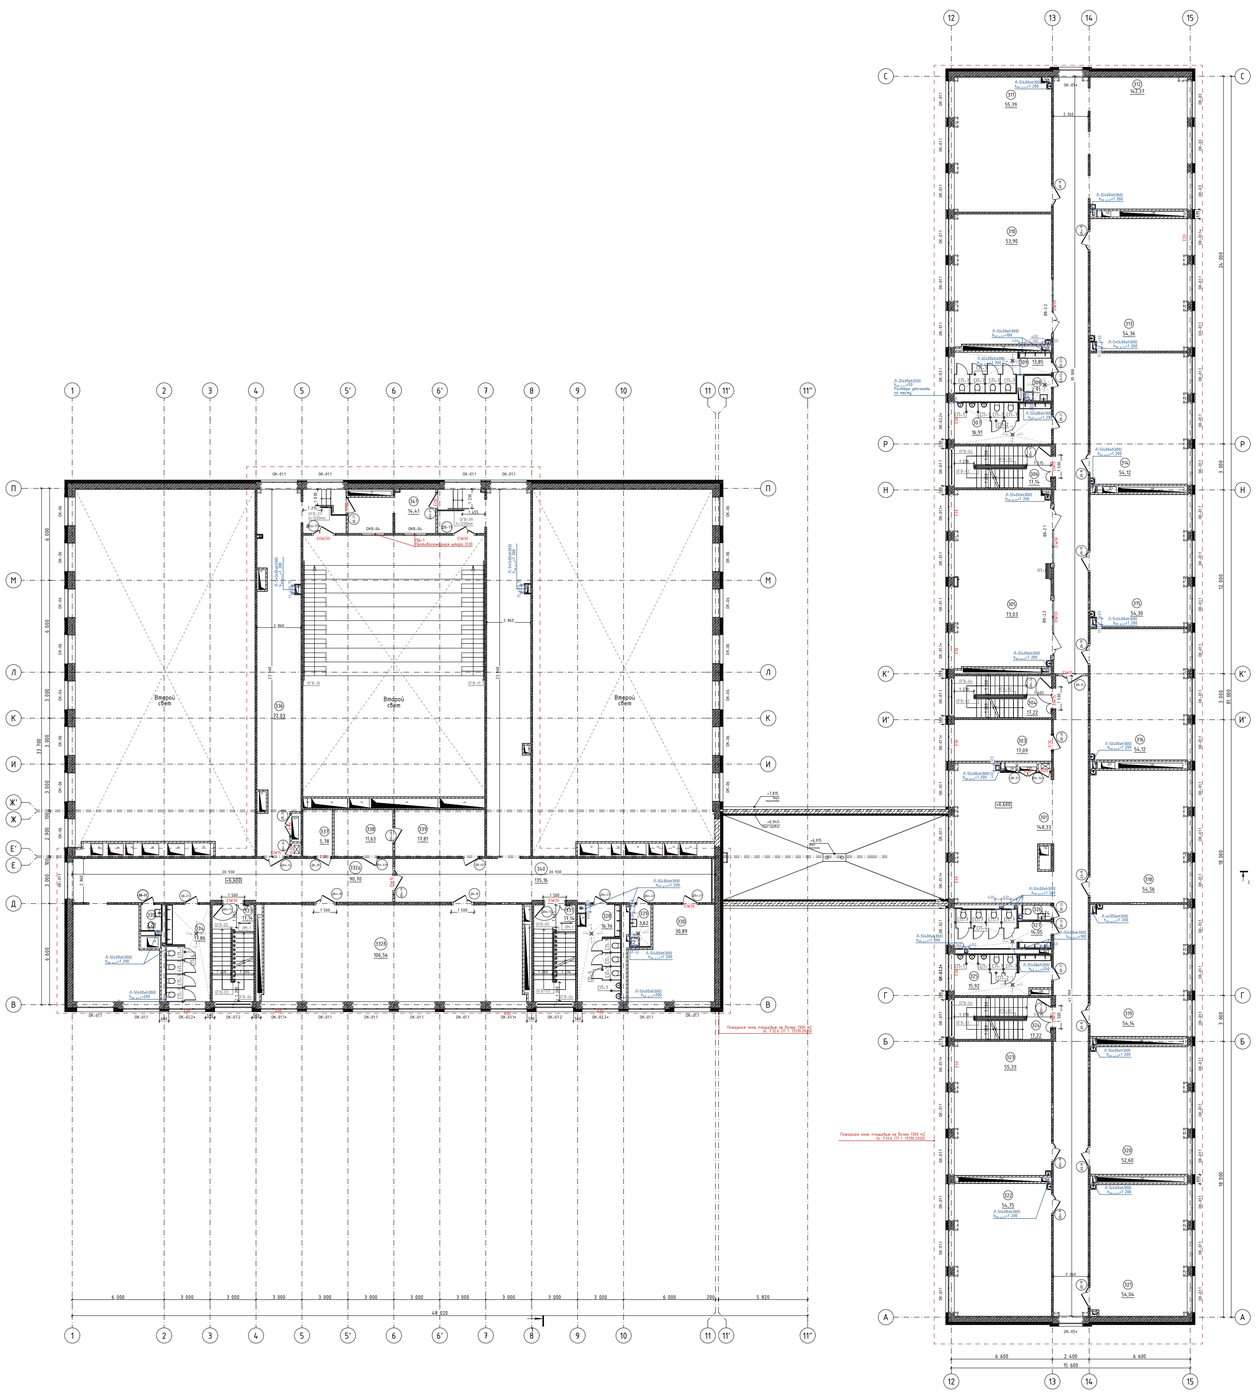

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,08 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- устройство оконного отлива из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

ОК-01 – заменяемая марка окна

(Д5-1) – заменяемая марка двери

EI30/E30 – пожарная категория дверного/оконного блока

(100) – марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома. АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20–21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16–19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22–27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28–32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033–035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки прибуны см. листы 33–41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9–15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96–103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ч.п.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9–13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58–95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107–109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104–105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть, обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-П-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	12	8

Маркировочный план 3 этажа на отм. +6.600

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Маркировочный план 4 этажа на отм. +9.900
М 1:200

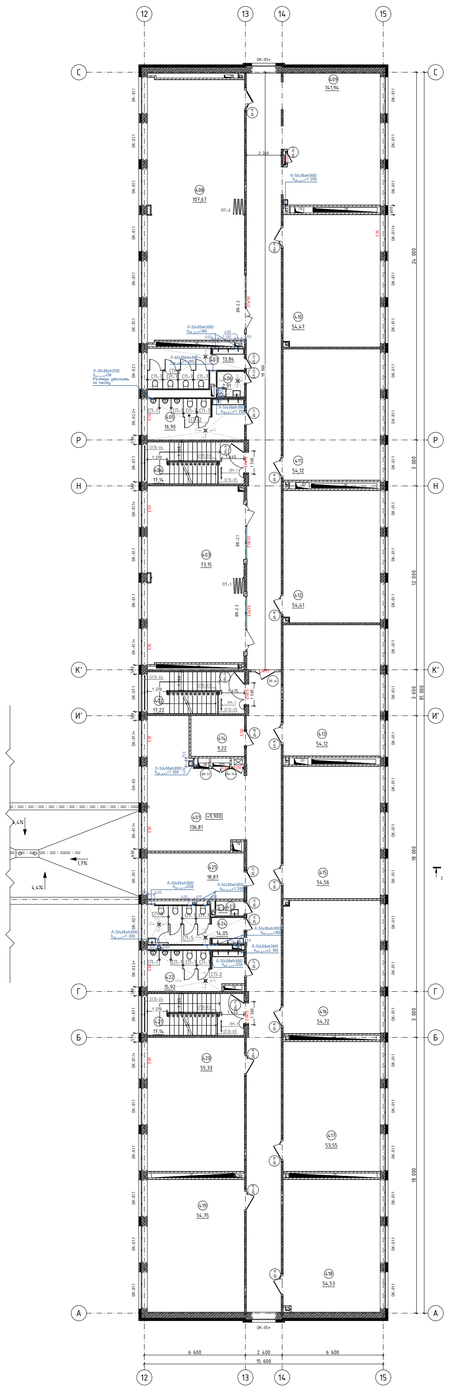

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	15,92	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,08 м²	

Условные обозначения

- суш. стена Ж/б
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- устройство оконного откоса из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

ОК-01 – заменяемая марка окна

(28-) – заменяемая марка двери

EI30/E30 – пожарная категория дверного/оконного блока

(100) – марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и двеларкадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а., 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и двеларкадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
Г.АП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-П-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	13	8

Маркировочный план 4 этажа на отм. +9.900

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Маркировочный план выходов на кровлю
М 1:200

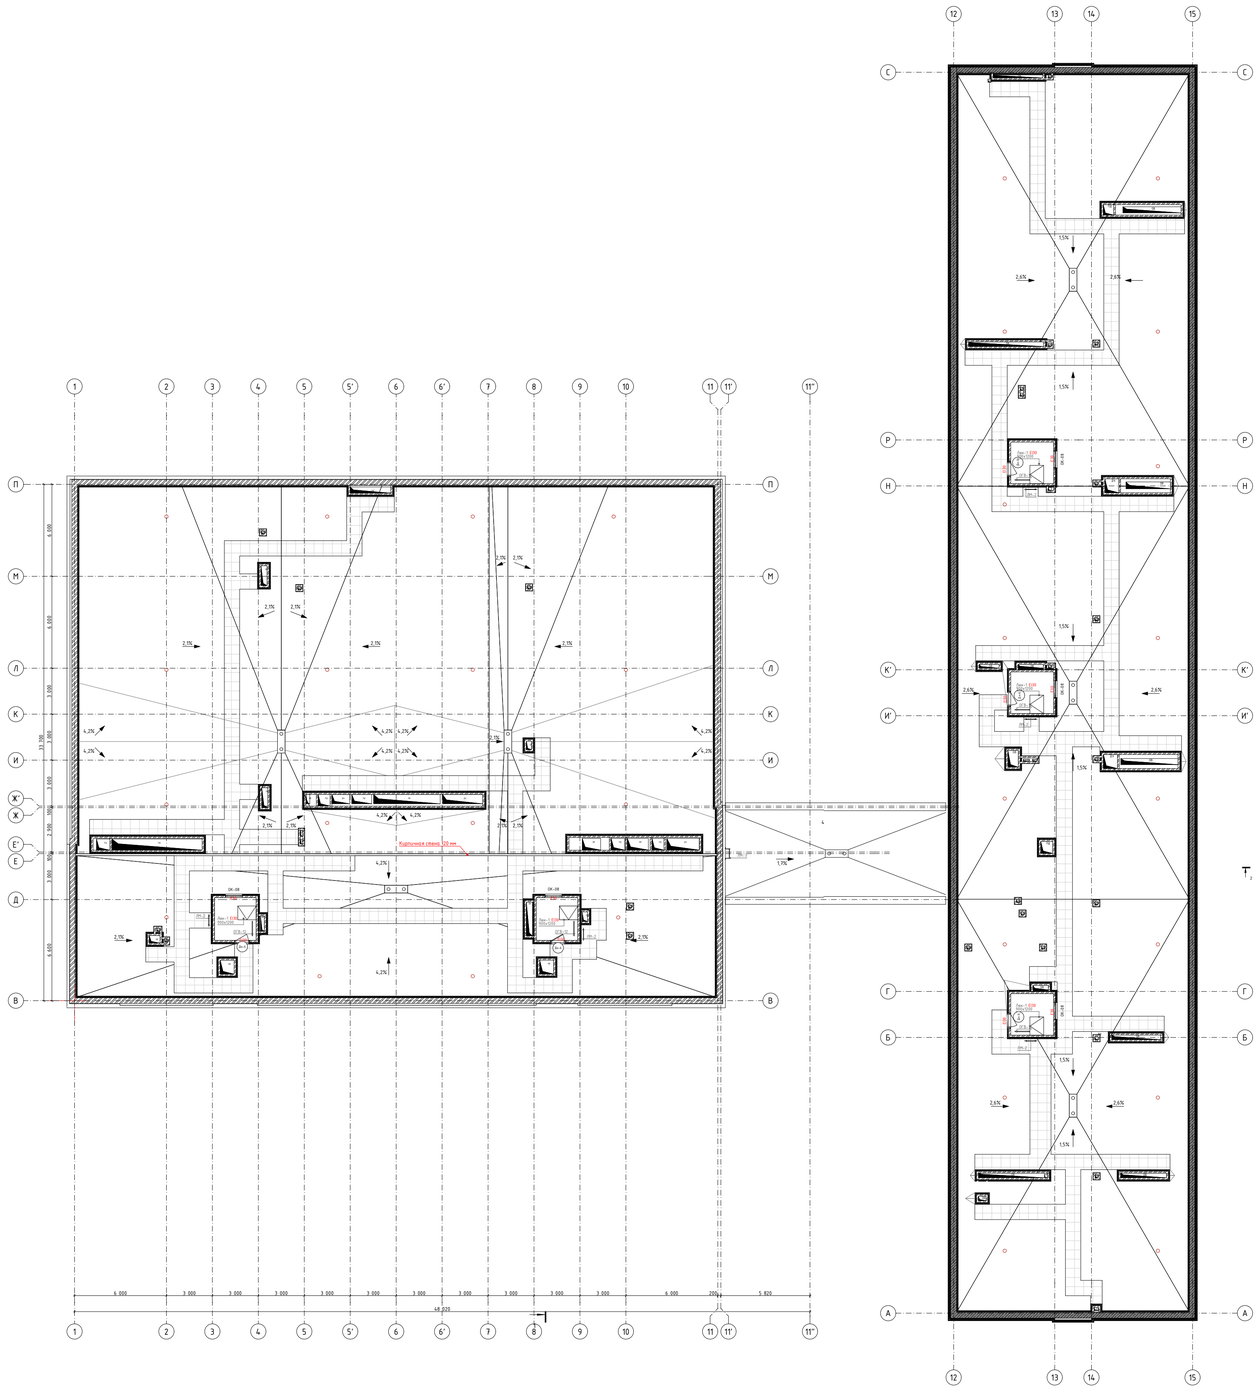

Маркировочный план кровли
М 1:200

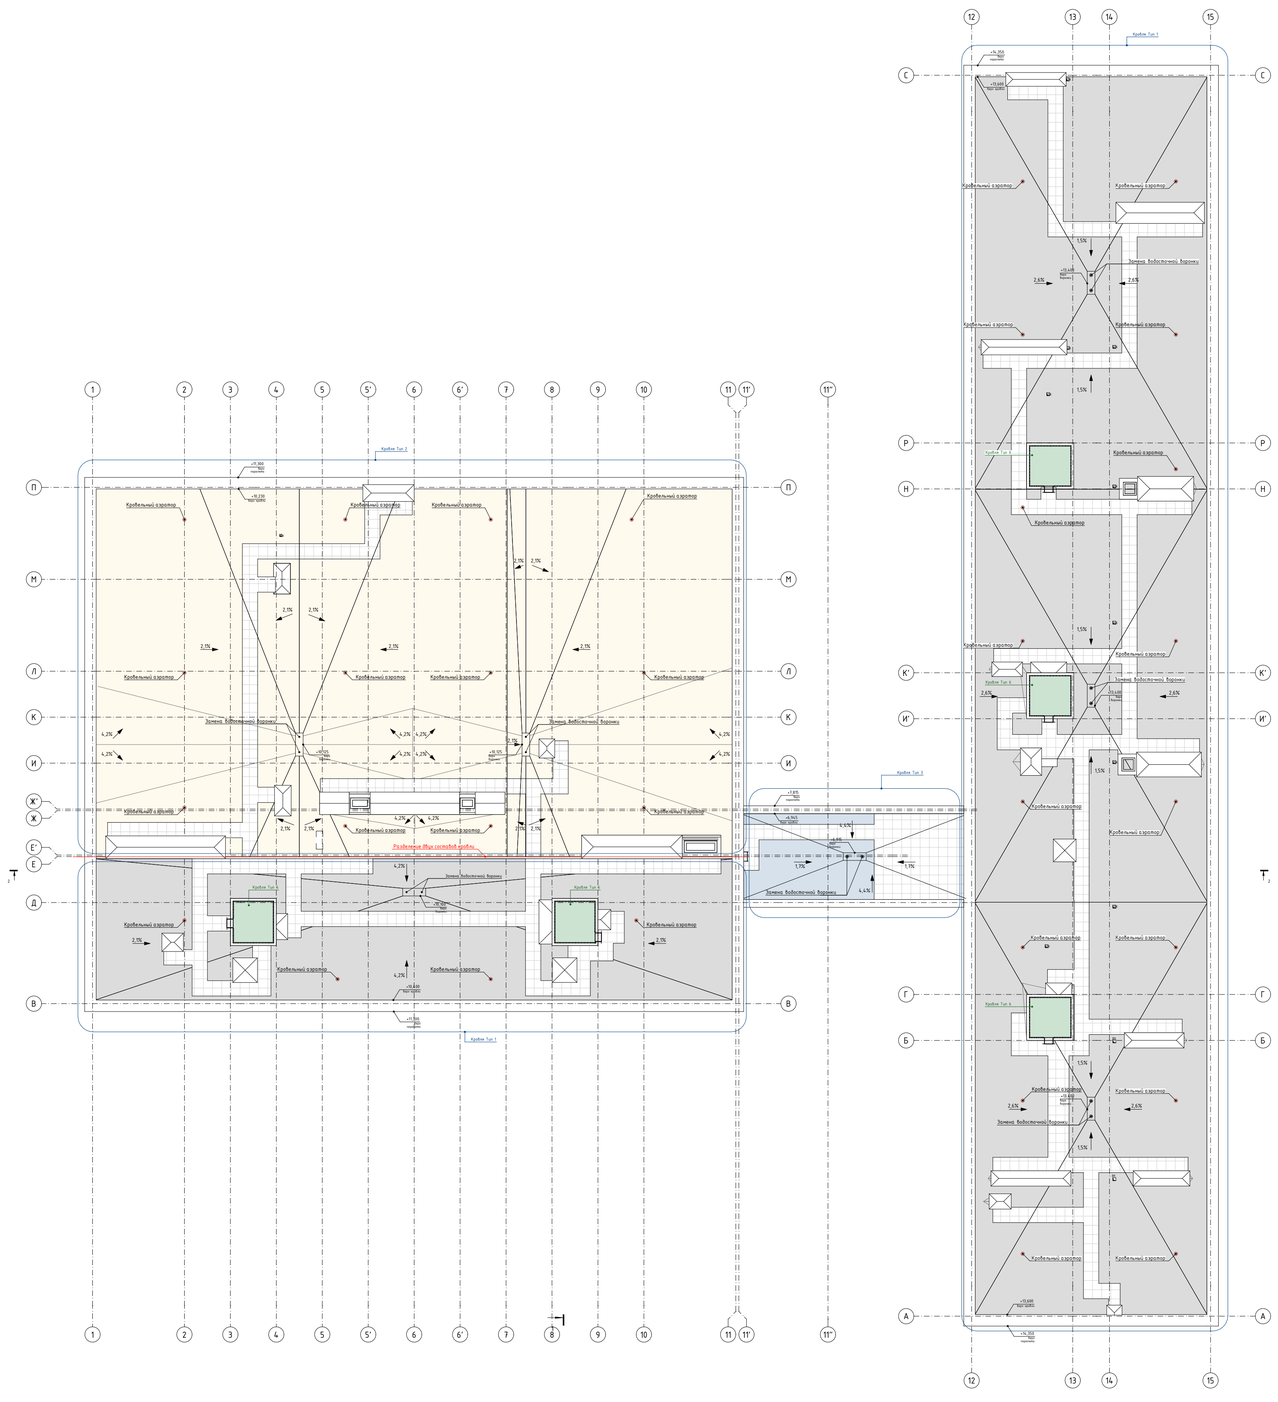

Заменяемая кровля Тип №1

1 слой Техноэласт К ЭКП – 4,2 мм
1 слой Техноэласт ПЭПП – 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер битумный Технониколь №01
Стяжка из ц/п раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 – 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитого цементным молочком – 30–330 мм
Разделительный слой: Пергамин
Минеральный утеплитель: верхний слой – ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, плотность 180кг/м3 – 100 мм
Минеральный утеплитель: нижний слой – ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 – 100 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР – 3 мм
Существующая ж/б плита



Заменяемая кровля Тип №2

1 слой Техноэласт К ЭКП – 4,2 мм
1 слой Техноэласт ПЭПП – 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер битумный Технониколь №01
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов – 20 мм
Минеральный утеплитель: верхний слой – ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, плотность 180кг/м3 – 100 мм
Клиновидная изоляция ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, плотность 180кг/м3 – 30–310 мм
Минеральный утеплитель: нижний слой – ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 – 100 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР – 3 мм
Существующая ж/б плита



Заменяемая кровля Тип №3

1 слой Техноэласт К ЭКП – 4,2 мм
1 слой Техноэласт ПЭПП – 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер битумный Технониколь №01
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов – 20 мм
Минеральный утеплитель: верхний слой – ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, плотность 180кг/м3 – 100 мм
Клиновидная изоляция ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, плотность 180кг/м3 – 30–160 мм
Минеральный утеплитель: нижний слой – ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 – 100 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР – 3 мм
Профлист Н75–750 – 0,7 мм
Металлическая конструкция – см. раздел КР



Заменяемая кровля Тип №6

1 слой Техноэласт К ЭКП – 4,2 мм
1 слой Техноэласт ПЭПП – 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер битумный Технониколь №01
Стяжка из ц/п раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 – 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком – 30–65 мм
Минеральный утеплитель: верхний слой – ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, плотность 180кг/м3 – 50 мм
Минеральный утеплитель: нижний слой – ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 – 100 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР – 3 мм
Профлист Н75–750 – 0,7 мм
Металлическая конструкция – см. раздел КР
Подвесной потолок из Аквапанели В 2 слоя на метал.каркасе



Условные обозначения

- параллельная кровля
- кровельная воронка
- кровля Тип 1
- кровля Тип 2
- кровля Тип 3
- кровля Тип 6
- кровельный аэратор
- 1,5% – уклон кровли

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20–21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16–19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Klaдочные планы" листы 22–27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28–32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель), для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а., 0.15Б, 033–035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33–41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм.
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9–15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96–103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ЧП.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен – см. "Маркировочные планы" листы 9–13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58–95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107–109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104–105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть, обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-П-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 15; Листов: 8
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Маркировочный план кровли	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Узлы кровли

Узел Б

Примыкание к парапету высотой не более 600мм
с утеплением и заведением гидроизоляции на парапет

Узел установки светильника на парапет см. раздел АХП

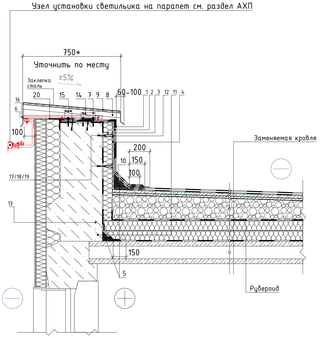

Примечание:
1. Шаг крепежного элемента для парапетной крышки 700 мм
2. Парапетные отливы и отливы карнизов - оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
3. Узел установки светильника на парапет см. раздел АХП
4. Заклепки для крепления парапетной крышки - RAL 7016

	Наименование
1	Техноэласт К ЭКП
2	Техноэласт П ЭПП
3	Технофас Экстра
4	Штукат. слой из ц/п р-ра М150 по сетке 5Вр-1 100х100мм
5	Галтель из ц/п р-ра 100х100мм
6	Заклепка AFK LEADER в цвет парапетной крышки
7	Анкерный элемент AFK LEADER
8	Г-образная направляющая КПС 701 AFK LEADER
9	Отлив из оцинкованной стали (колпак)
10	Техноэласт ЭПП
11	ТЕХНОБАРЬЕР
12	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01
13	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №08
14	Кронштейн КН-70-КПС 300-1 AFK LEADER
15	Кронштейн КО-90-КПС 301-1 AFK LEADER
16	Уголок Г-образный 27х30х2 AFK LEADER
17	Саморез остроконечный 4,8х50
18	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
19	Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 80 мм
20	Техноэласт К ЭКП

Узел В

Примыкание к парапету высотой не более 600мм
с утеплением и заведением гидроизоляции на парапет

Узел установки светильника на парапет см. раздел АХП

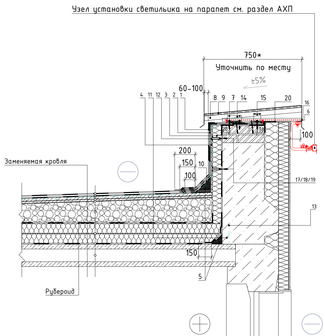

Примечание:
1. Шаг крепежного элемента для парапетной крышки 700 мм
2. Парапетные отливы и отливы карнизов - оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
3. Узел установки светильника на парапет см. раздел АХП
4. Заклепки для крепления парапетной крышки - RAL 7016

	Наименование
1	Техноэласт К ЭКП
2	Техноэласт П ЭПП
3	Технофас Экстра
4	Штукат. слой из ц/п р-ра М150 по сетке 5Вр-1 100х100мм
5	Галтель из ц/п р-ра 100х100мм
6	Заклепка AFK LEADER в цвет парапетной крышки
7	Анкерный элемент AFK LEADER
8	Г-образная направляющая КПС 701 AFK LEADER
9	Отлив из оцинкованной стали (колпак)
10	Техноэласт ЭПП
11	ТЕХНОБАРЬЕР
12	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01
13	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №08
14	Кронштейн КН-70-КПС 300-1 AFK LEADER
15	Кронштейн КО-90-КПС 301-1 AFK LEADER
16	Уголок Г-образный 27х30х2 AFK LEADER
17	Саморез остроконечный 4,8х50
18	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
19	Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 80 мм
20	Техноэласт К ЭКП

Примыкание к кровельному аэратору

Заменяемая кровля Тип №1

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
Грунтовка: Праймер №01
Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 - 50 мм
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 - 1 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-330 мм
Разделительный слой: Пергамин
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Существующая ж/б плита



	Наименование
1	Техноэласт ЭКП
2	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
3	Кровельный аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 мм
4	Керамзитовый гравий (на 2/3 высоты аэратора)

Примыкание к кровельному аэратору

Заменяемая кровля Тип №2

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер Битумный Технониколь №01
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - 20 мм
Клиновидная изоляция: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН - 30-310 мм
Минераловатный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Существующая ж/б плита



	Наименование
1	Техноэласт ЭКП
2	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
3	Кровельный аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 мм
4	Керамзитовый гравий (на 2/3 высоты аэратора)

Примыкание к внутреннему водостоку

Заменяемая кровля Тип №1

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
Грунтовка: Праймер №01
Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 - 50 мм
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 - 1 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-330 мм
Разделительный слой: Пергамин
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Существующая ж/б плита



Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется при помощи оборудованных кровельных воронок фирмы HL марки 62.1N (производство России) или аналога с вертикальным выпуском см. раздел ВК

	Наименование
1	Техноэласт ЭПП
2	Листоуплотнитель
3	Водоприемная воронка Технониколь
4	Надставной элемент
5	Обжимной фланец
6	Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70
7	Саморез остроконечный 4,8х50
8	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
9	Уплотнительные кольца для надставного элемента

Узел примыкания к вентиляционной шахте с заведением гидроизоляции на стену

Колпак шахты условно не показан

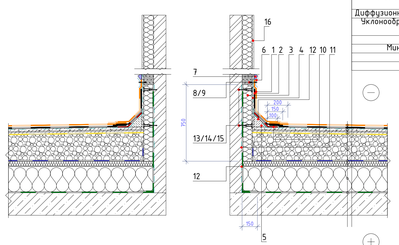

Заменяемая кровля Тип №1

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
Грунтовка: Праймер №01
Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 - 50 мм
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 - 1 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-330 мм
Разделительный слой: Пергамин
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Существующая ж/б плита

	Наименование
1	Техноэласт К ЭКП
2	Техноэласт П ЭПП
3	Технофас Экстра
4	Штукат. слой из ц/п р-ра М150 по сетке 5Вр-1 100х100мм
5	Выкружка из ц/п р-ра 100х100мм
6	Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт 2 м
7	Мастика Технониколь №71
8	Саморез остроконечный Технониколь 4,8х50
9	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
10	Техноэласт ЭПП
11	ТЕХНОБАРЬЕР
12	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01
13	Саморез остроконечный Технониколь 4,8х50
14	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
15	Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 80 мм
16	Фасадная система Vetonit

Примыкание к внутреннему водостоку

Заменяемая кровля Тип №2

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер Битумный Технониколь №01
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - 20 мм
Клиновидная изоляция: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН - 30-310 мм
Минераловатный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Существующая ж/б плита



Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется при помощи оборудованных кровельных воронок фирмы HL марки 62.1N (производство России) или аналога с вертикальным выпуском см. раздел ВК

	Наименование
1	Техноэласт ЭПП
2	Листоуплотнитель
3	Воронка Технониколь Стандарт с прижимным фланцем 110х590 мм
4	Надставной элемент
5	Обжимной фланец
6	Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70
7	Саморез остроконечный 4,8х50
8	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
9	Уплотнительные кольца для надставного элемента

Узел примыкания к вентиляционной шахте с заведением гидроизоляции на стену

Колпак шахты условно не показан

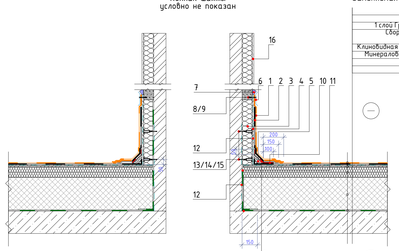

Заменяемая кровля Тип №2

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер Битумный Технониколь №01
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - 20 мм
Клиновидная изоляция: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН - 30-310 мм
Минераловатный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Существующая ж/б плита

	Наименование
1	Техноэласт К ЭКП
2	Техноэласт П ЭПП
3	Технофас Экстра
4	Штукат. слой из ц/п р-ра М150 по сетке 5Вр-1 100х100мм
5	Технониколь Галтель
6	Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт 2 м
7	Мастика Технониколь №71
8	Саморез остроконечный Технониколь 4,8х50
9	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
10	Техноэласт ЭПП
11	ТЕХНОБАРЬЕР
12	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01
13	Саморез остроконечный Технониколь 4,8х50
14	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
15	Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 80 мм
16	Фасадная система Vetonit

Слив через утепленный парапет

Заменяемая кровля Тип №6

1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм
1 слой Грунтовка: Праймер Битумный Технониколь №01
Стяжка из ц/п раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-45 мм
Минеральный утеплитель: Верхний слой - ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, плотность 180кг/м3 - 50 мм
Минеральный утеплитель: нижний слой - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, плотность 105кг/м3 - 100 мм
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм
Профлист Н75-750 - 0,7 мм
Металлическая конструкция- см. раздел КР
Подвесной потолок из Аквапанель В 2 слоя на металлокаркасе



	Наименование
1	Техноэласт ЭПП (полоса шириной 0,5х0,5м)
2	Воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ
3	Техноэласт К ЭКП
4	Техноэласт ЭПП
5	Праймер №01
6	Штукат. слой из ц/п р-ра М150 по сетке 5Вр-1 100х100мм
7	Крепежный элемент штукатурного фасада
8	ТЕХНОФАС ЭКСТРА
9	Праймер №01
10	ТЕХНОБАРЬЕР
11	Кровельная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ
12	Саморез остроконечный 4,8х50
13	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
14	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
15	Отлив из оцинкованной стали (колпак)
16	Кронштейн КО-90-КПС 301-1 AFK LEADER
17	Г-образная направляющая КПС 701 AFK LEADER

ГИП-28/24-П-АР.С

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

Стадия	Лист	Листов
П	15.1	

Средняя общеобразовательная школа

Узлы кровли

И-ГРУПП

Фасад 1-15

Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка межблочных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин, локальная обработка фасада антисептическим составом типа Кортицид-комплекс. Прокладка стен на участках замачивания. Устройство утепления минераловатным утеплителем плотностью 80-125 кг/м3 кирпичного блока в соответствии с ГОСТ 32314-2012) толщиной 150-250 мм, с последующим оштукатуриванием декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатуркой фракцией 2 мм и окрашиванием высокопаропроницаемой силоксилатной краской В 2 слоя по подготовленной поверхности
Цвет окраски лестничной клетки и выхода на кровле принять RAL 000 80 00
Окраска оконных откосов в местах примыкания декоративных вставок в соответствующий цвет RAL 100 60 30
Установка москитных сеток на все поворотно-откидные створки, в весенний, летний и осенний период
Парапет выполнен в строительном исполнении, RAL 7016
Установка москитных сеток на все откидные створки, в весенний, летний и осенний период
Флагшток трехрожковый, цвет RAL 9010
Адресный указатель
Комбинированное ограждение общей высотой 1200 мм: подоконная стенка - отделка из керамогранита, замена ограждения из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316
Замена ограждения из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316 высотой 1200 мм, паршма на высоте 700 и 900 мм , ø50мм
Замена ограждения из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316 высотой 1200 мм, паршма на высоте 900 мм и 500 мм , ø50мм
Отделка фриза козырька выполнена из алюминиевых панелей по металлическому каркасу под окраску RAL 9010 (НГ). Предусмотреть фриз козырька по всей длине с скруглением на углах
Примечать термообработанный гранит «Габро северный» толщиной 30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандусов и подступенков толщиной 20 мм. Предусматреть на ступенях клинкер.
Стойка для козырьков RAL 9010
Комбинированное ограждение общей высотой 1200 мм: подоконная стенка - отделка из керамогранита, замена ограждения из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316
Комбинированное ограждение общей высотой 1200 мм: подоконная стенка - отделка из керамогранита, замена ограждения из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316
Отделка керамической плитки и штукатурного слоя. Прокладка стен цоколя на участках замачивания. Обработка антисептическими составами типа Кортицид-комплекс. Устройство утепления цоколя плитами из пенопласта толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке и облицовкой керамогранитом крупноформатным 600х600 мм Kerama Marazzi Про Фьюче Антрацит DD640620 (толщина 9 мм)
Козырек
Нижняя створка RAL
Ограждение RAL
Ограждение RAL 9010
Ограждение RAL 9010 (НГ)
Ограждение RAL 9010 (НГ)
Ограждение RAL 9010 (НГ)

Фасад А-С

Фасад С-А

Условные обозначения отделки фасада

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
	Стены фасада		Система фасадная (Vetonit) теплоизоляционная композиционная с минераловатным утеплителем плотностью 80-125 кг/м3 «Вентфасад» с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм и последующим окрашиванием высокопрогрессивными самоочищающейся фасадной силикатной краской (VetonitWeber/ton silicat) в 2 слоя по подготовленной поверхности
1		Стены фасада 1-4 этажей RAL 9010	Декоративная минеральная штукатурка - Weber.min Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопрогрессивной фасадной краской - (VetonitWeber/ton silicat), RAL 9010.
2		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 100 60 30	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопрогрессивной фасадной краской, RAL 100 60 30.
3		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 000 80 00	Декоративная минеральная штукатурка - Weber.min Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопрогрессивной фасадной краской - (VetonitWeber/ton silicat), RAL 000 80 00.
4		Парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
5		Горизонтальные поверхности для главного входа: Облицовка площадок, пандуса, ступеней с капиносом	Термообработанный гранит «Габро северный» толщиной 30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандусов и подступенков
6		Цоколь, горизонтальные поверхности остальных входов и приямков: Облицовка площадок, ступеней и подступенков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Kerama Marazzi Про Фьюче Антрацит DD640620

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
7		Вертикальные поверхности наружных стенок, входов, приямков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Kerama Marazzi Про Фьюче Антрацит DD640620
8		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
9		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
11		Дверные блоки наружные глухие	Стальное с порошковой окраской, цвет RAL 7016.
12		Ограждение входных площадок, пандуса	Полировочная нержавеющая сталь.
13		Поворотно-откидные створки окон	Москитная сетка в весенний, летний и осенний период.
14		Козырек и стойки главной входной группы, козырек и стойки входной группы в зоне загрузки	Отделка под окраску RAL 9010 (НГ)

						ГИП-28/24-П-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белоба Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 17; Листов:
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Фасад А-С; Фасад С-А	И-ГРУПП
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Фасад П-В

Фасад В-П

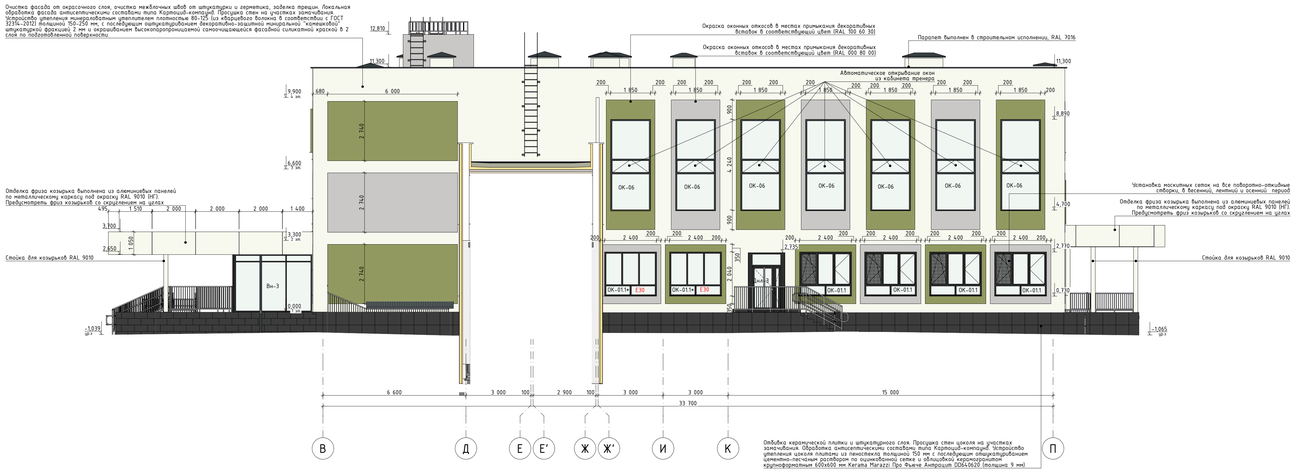

Условные обозначения отделки фасада

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
	Стены фасада		Система фасадная (Vetonit) теплоизоляционная композиционная тс минераловатным утеплителем плотностью 80-125 кг «Кедровая Волжина Б соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм и последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской (VetonitWeber/ton silicat) В 2 слоя по подготовленной поверхности
1		Стены фасада 1-4 этажей RAL 9010	Декоративная минеральная штукатурка - Weber.min Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской - (VetonitWeber/ton silicat), RAL 9010.
2		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 100 60 30	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 100 60 30.
3		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 000 80 00	Декоративная минеральная штукатурка - Weber.min Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской - (VetonitWeber/ton silicat), RAL 000 80 00.
4		Парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
5		Горизонтальные поверхности для главного входа: Облицовка площадок, пандуса, ступеней с капиносом	Термообработанный гранит «Габро северный» толщиной 30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандусов и подступенков
6		Цоколь, горизонтальные поверхности остальных входов и приямков: Облицовка площадок, ступеней и подступенков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Kerama Marazzi Про Фьюче Антрацит DD640620

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
7		Вертикальные поверхности наружных стенок, входов, приямков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Kerama Marazzi Про Фьюче Антрацит DD640620
8		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
9		Профиль витражных конструкций, наружных остекленых дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
11		Дверные блоки наружные глухие	Стальное с порошковой окраской, цвет RAL 7016.
12		Ограждение входных площадок, пандуса	Полировочная нержавеющая сталь.
13		Поворотно-откидные створки окон	Москитная сетка в весенний, лентний и осенний период.
14		Козырек и стойки главной входной группы, козырек и стойки входной группы в зоне загрузки	Отделка под окраску RAL 9010 (НГ)

						ГИП-28/24-П-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белота Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				Фасад П-В, Фасад В-П
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
П	18	

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Фрагмент фасада в осях С-Н

Узел 1

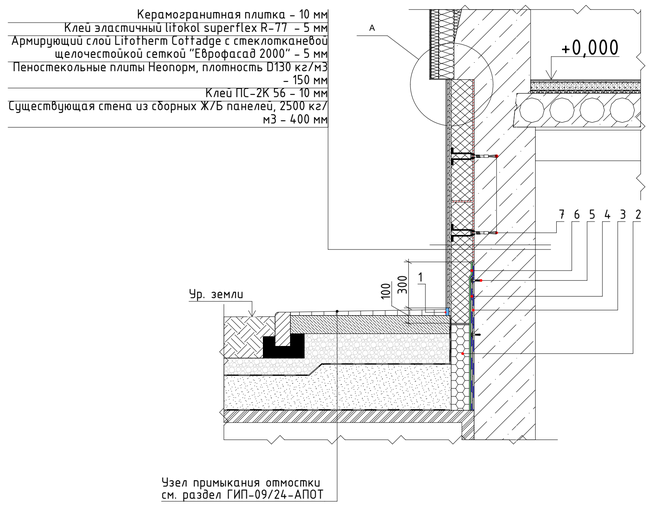

	Наименование
1	Штроба 2х4 см с заполнением мастикой битумной гидроизоляционной (см. раздел ГИП-09/24-АПОТ)
2	Экструдированный пенополистирол – 150 мм
3	Битумно-полимерный рулонный материал – Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС
4	Битумно-полимерный рулонный материал – Техноэласт ФУНДАМЕНТ
5	Тарельчатый держатель
6	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер) наносить на гидроизоляцию предварительно прогретую горелкой чтобы снять слой пленки.
7	Саморез остроконечный; Анкерный элемент; Телескопический крепеж

Узел А

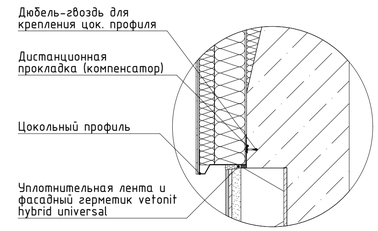

Узел 3

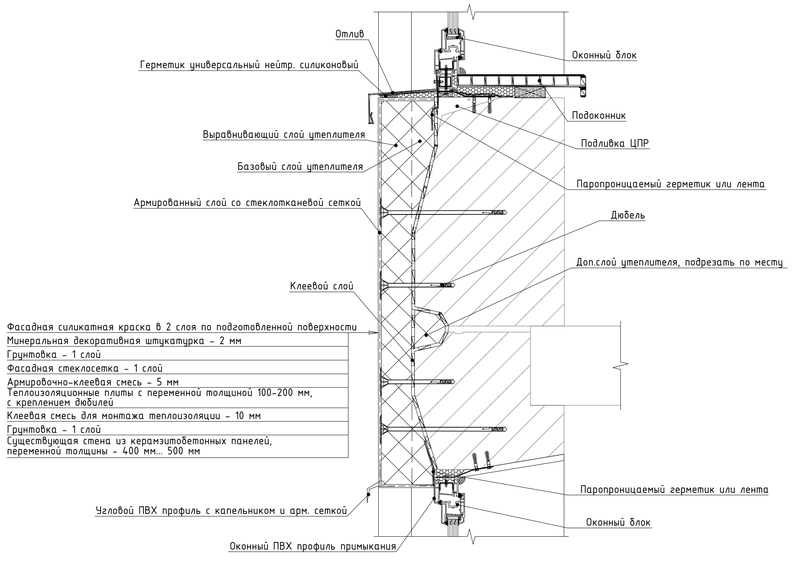

Узел 2

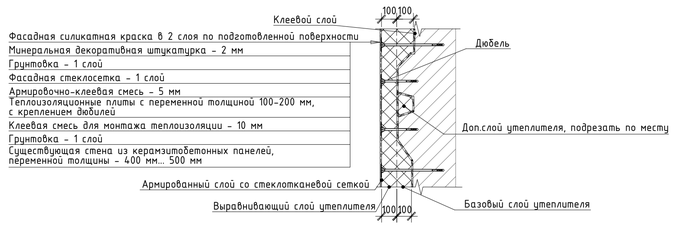

Узел 4

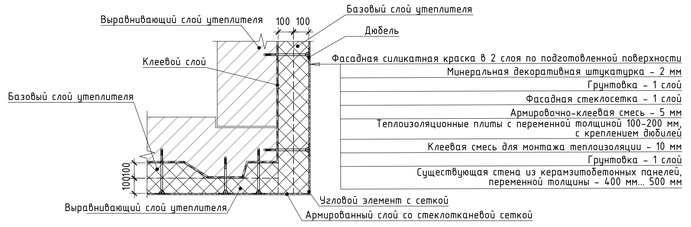

0,000=168,265

							ГИП-28/24-Р-АР
							ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 19; Листов: 4
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Принципиальные узлы утепления фасада	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Разрез 1-1

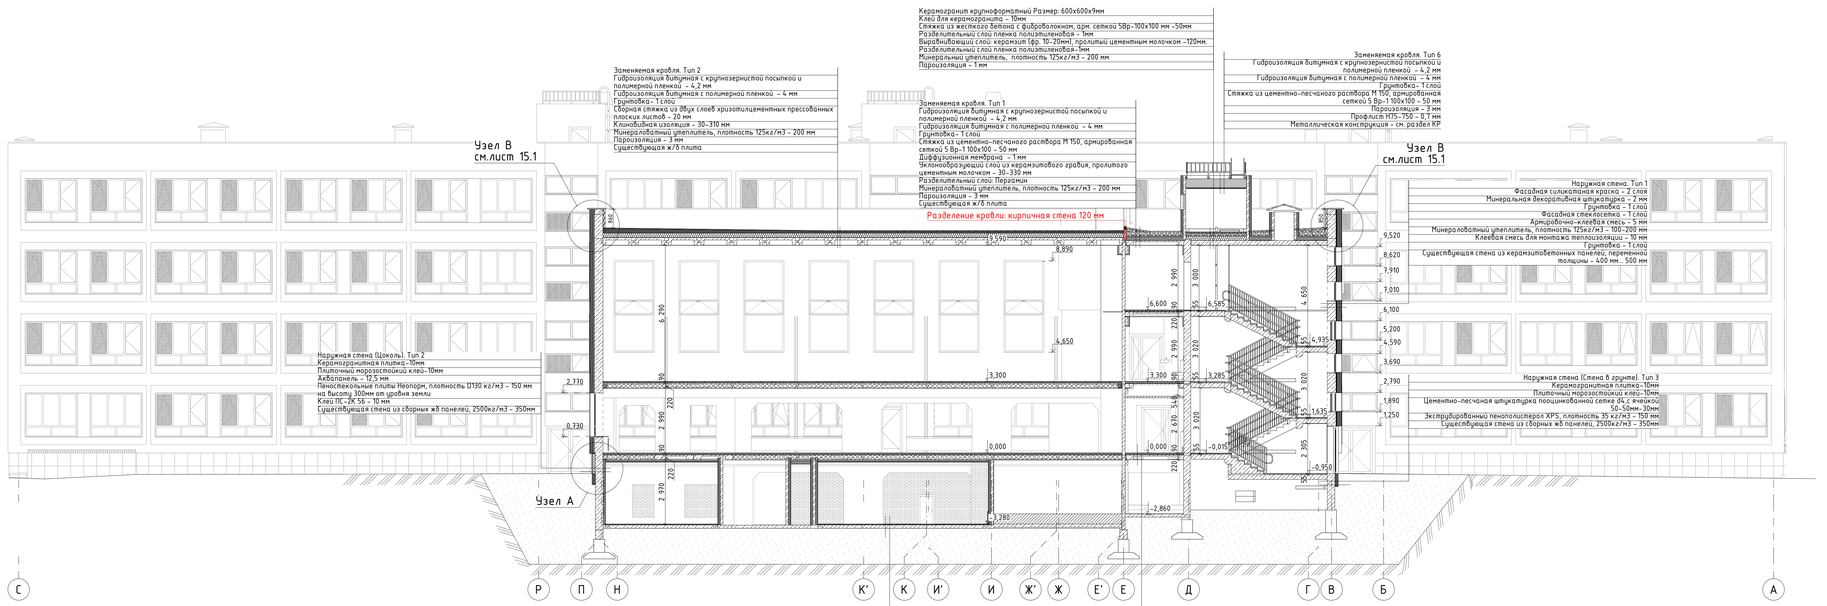

Разрез 2-2

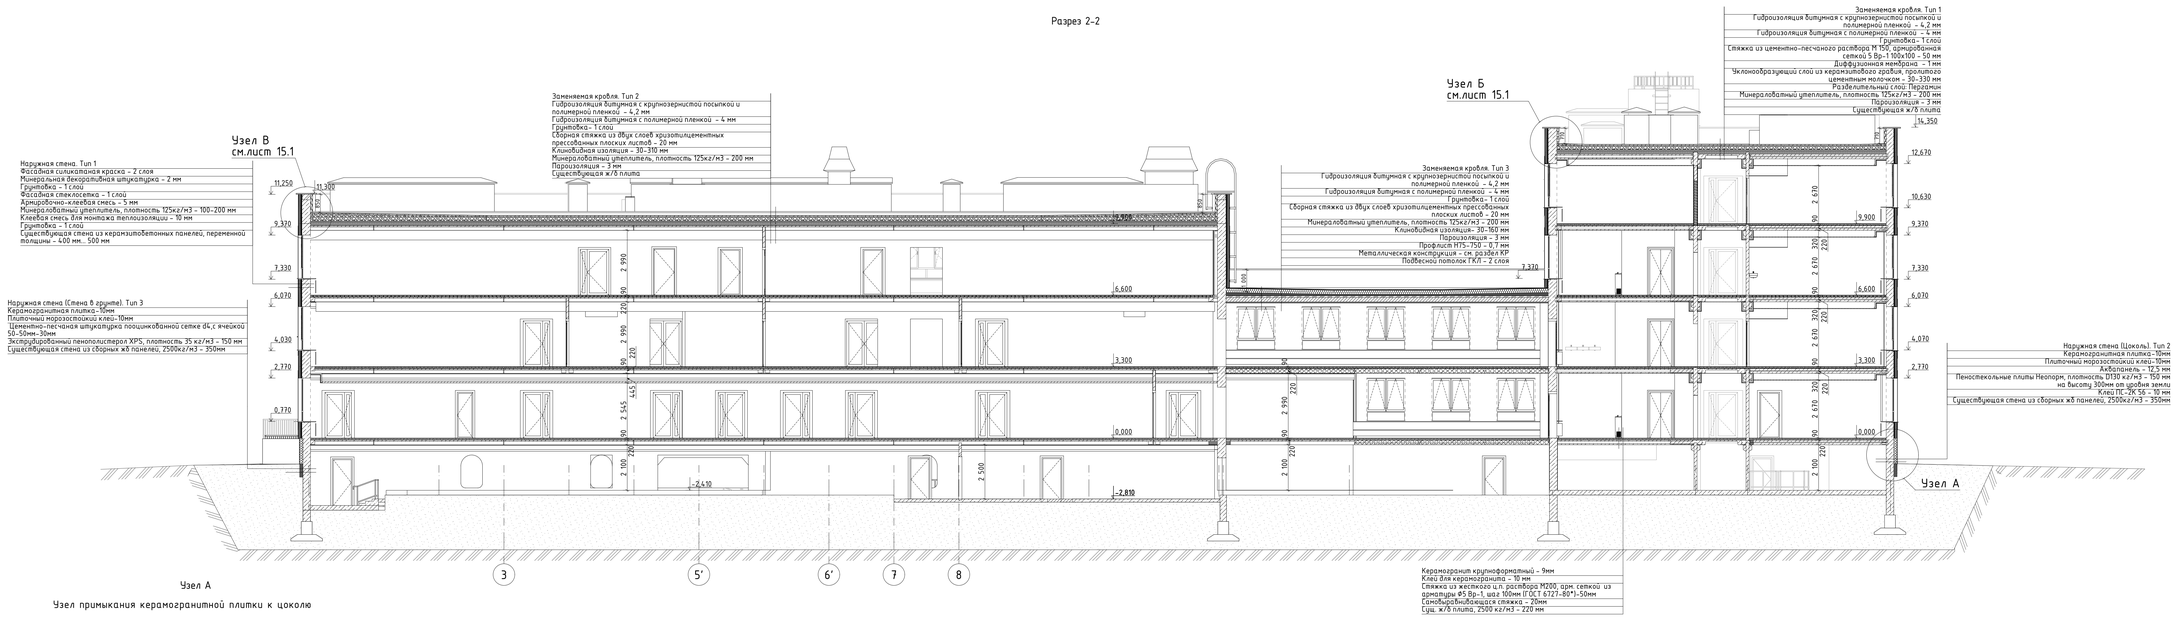

Узел А

Узел примыкания керамогранитной плитки к цоколю

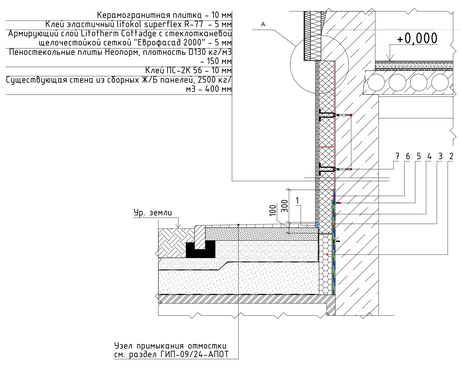

	Наименование
1	Штроба 2х4 см с заполнением мастикой битумной гидроизоляционной (см. раздел ГИП-09/24-АПОТ)
2	Экструдированный пенополистирол – 150 мм
3	Битумно-полимерный рулонный материал – Технониколь ФУНДАМЕНТ ФИКС
4	Битумно-полимерный рулонный материал – Технониколь ФУНДАМЕНТ
5	Тарельчатый держатель
6	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер) наносить на гидроизоляцию предварительно прогретую горелкой чтобы снять слой пленки.
7	Саморез остроконечный; Анкерный элемент; Телескопический крепеж

Узел примыкания планки к фасаду

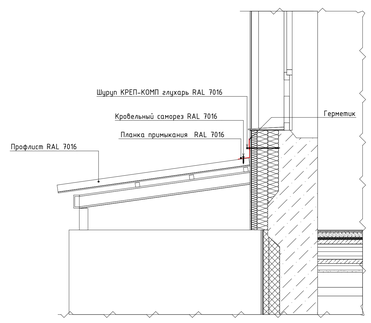

Узел А

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26		
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 20; Листов: 2
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Разрез 1-1; Разрез 2-2	И-ГРУПП
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Продольное сечение главной входной группы №1

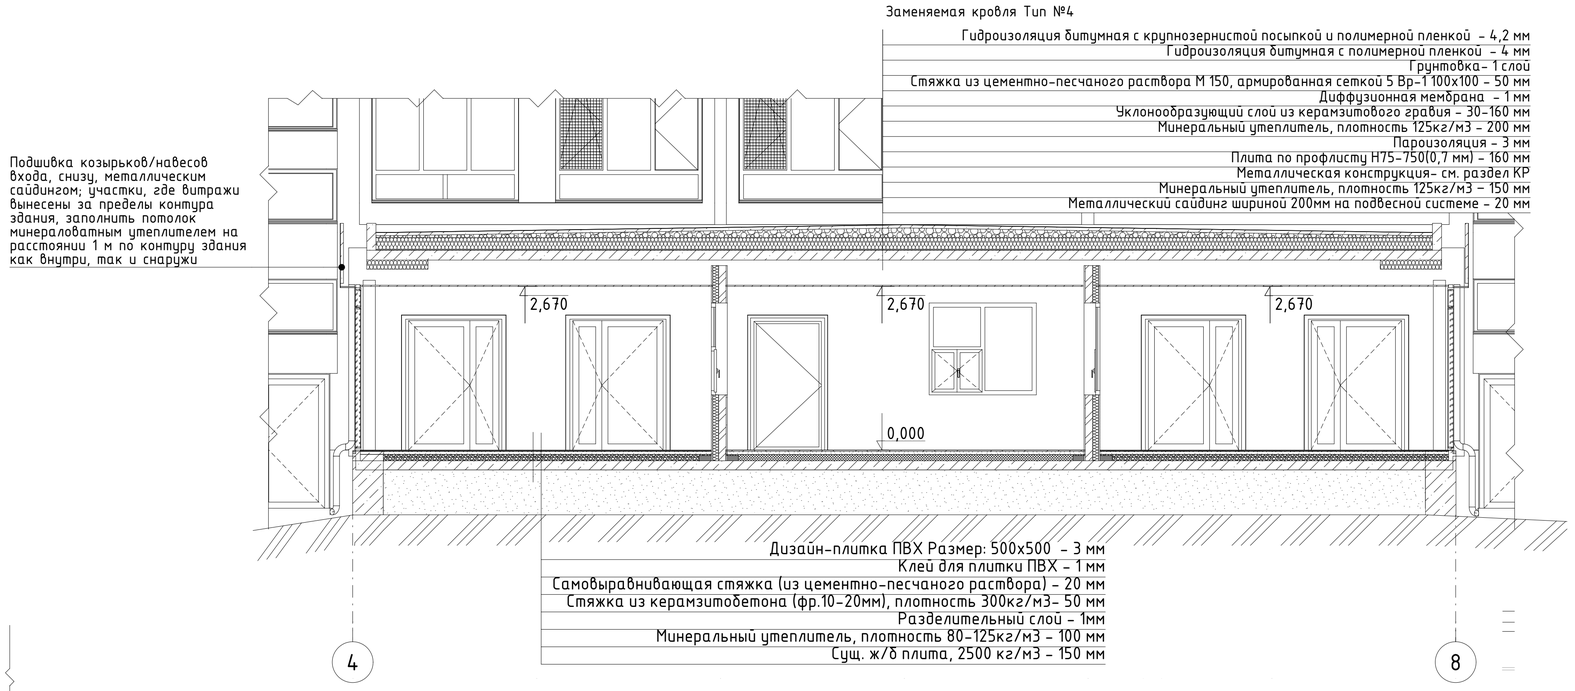

Поперечное сечение главной входной группы №1

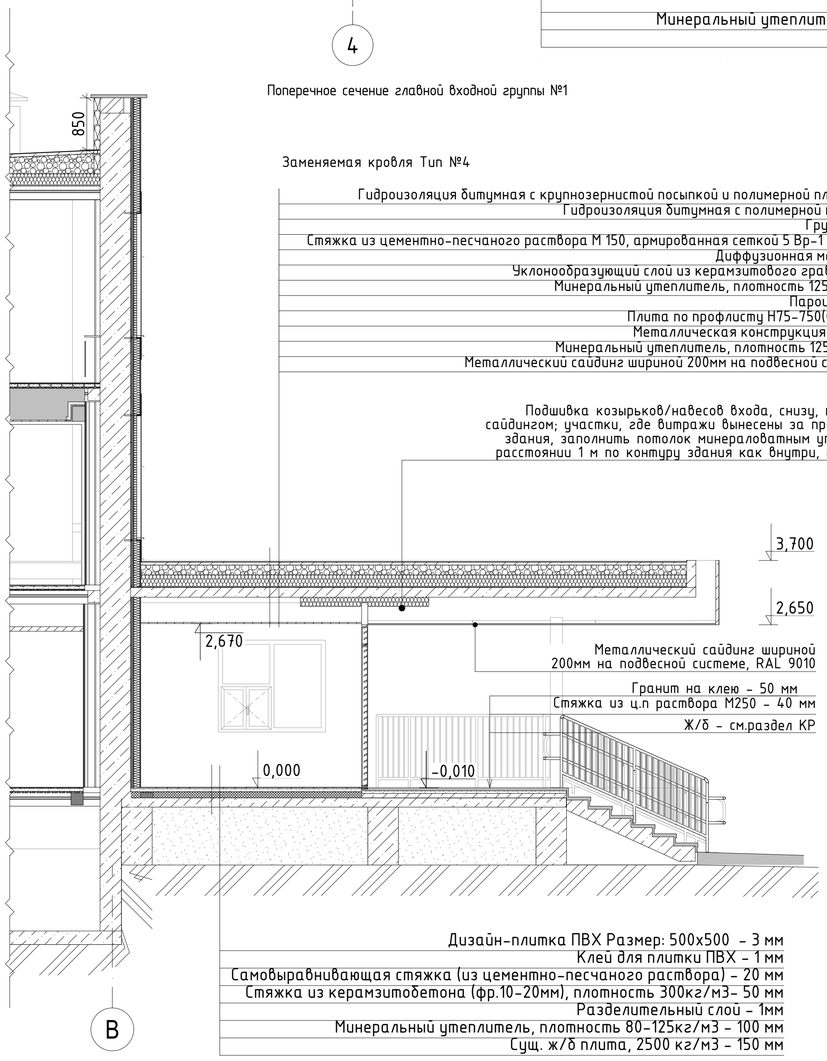

Сечение входной группы №8

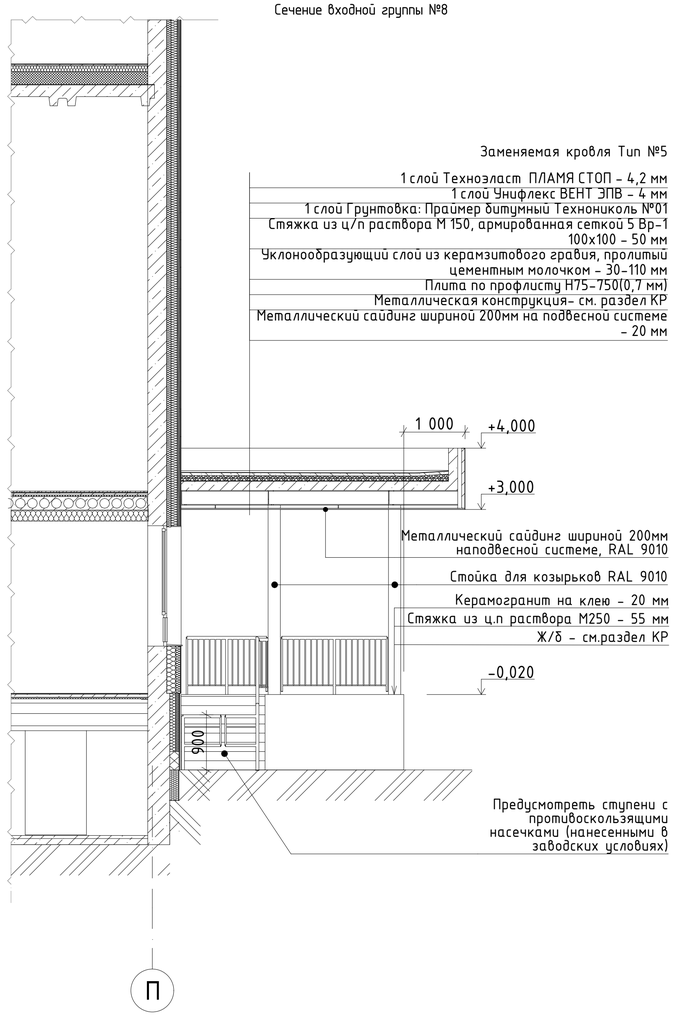

Устройство парапетной воронки козырька главной входной группы

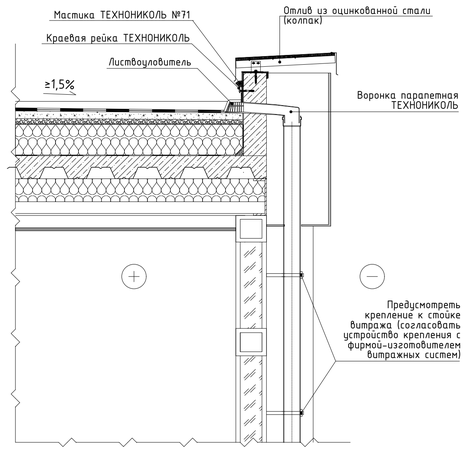

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР		
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	21	2
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Сечение главной входной группы №1; Сечение входной группы №8	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26			

Разрез 1-1

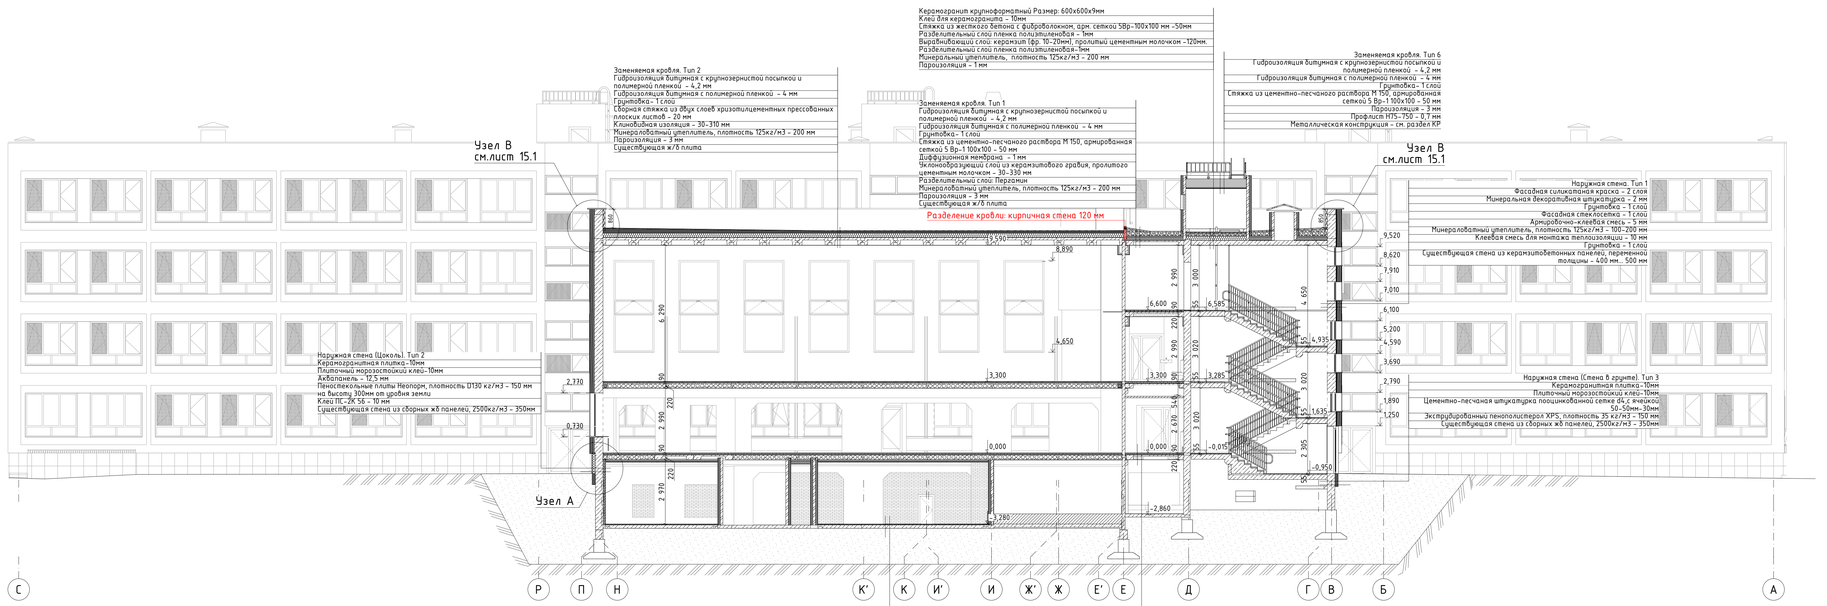

Разрез 2-2

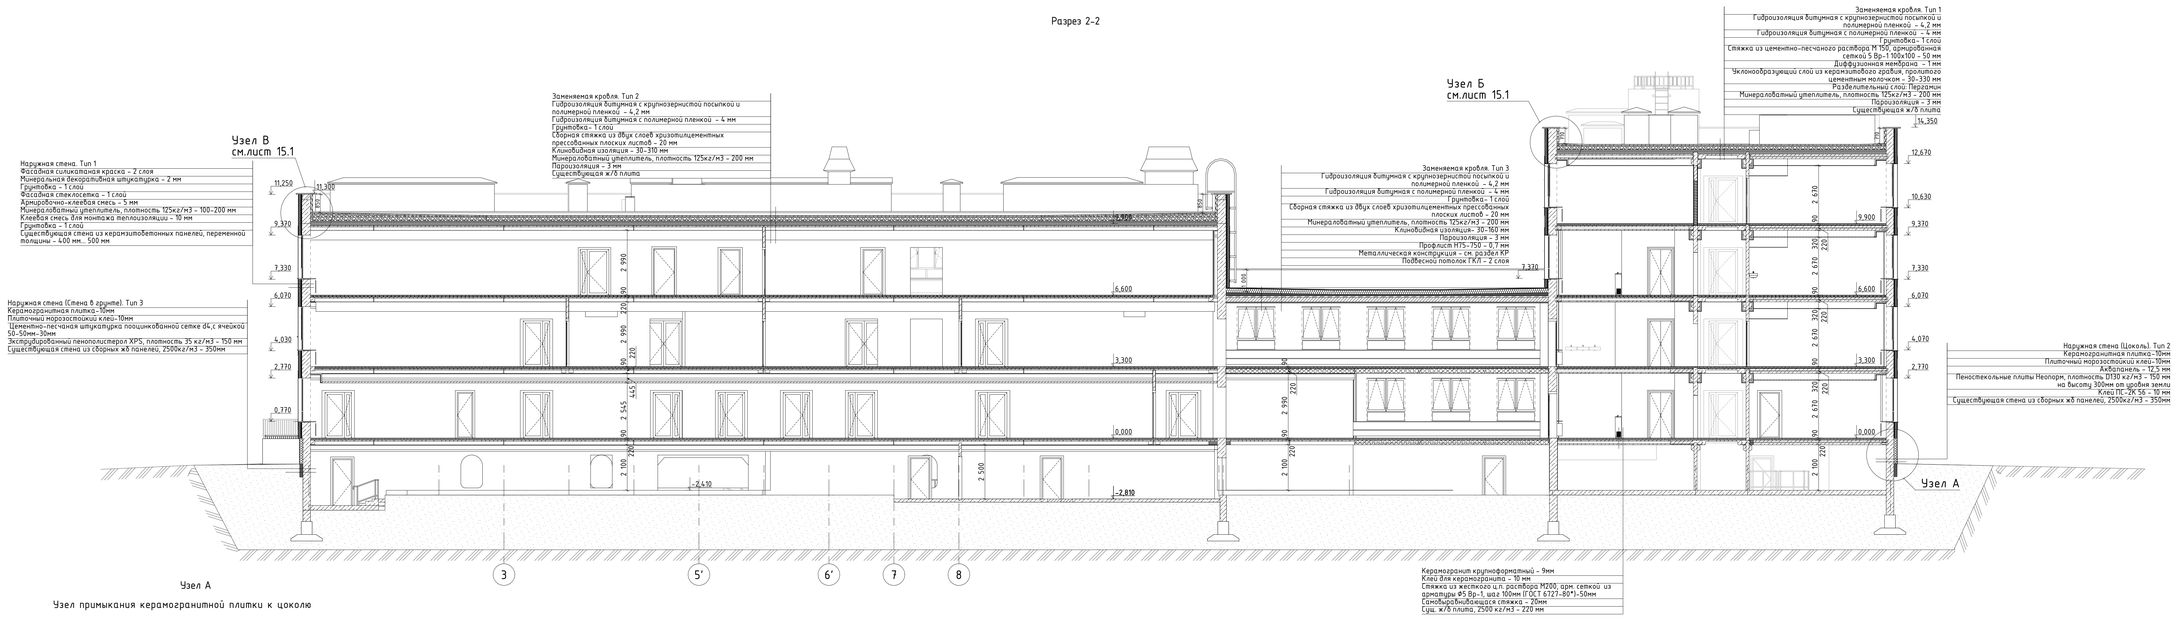

Узел А

Узел примыкания керамогранитной плитки к цоколю

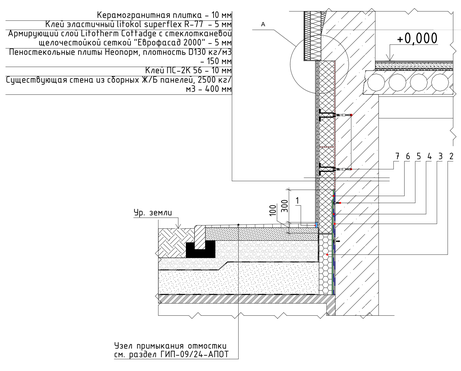

	Наименование
1	Штроба 2х4 см с заполнением мастикой битумной гидроизоляционной (см. раздел ГИП-09/24-АПОТ)
2	Экструдированный пенополистирол – 150 мм
3	Битумно-полимерный рулонный материал – Технониколь ФУНДАМЕНТ ФИКС
4	Битумно-полимерный рулонный материал – Технониколь ФУНДАМЕНТ
5	Тарельчатый держатель
6	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер) наносить на гидроизоляцию предварительно прогретую горелкой чтобы снять слой пленки.
7	Саморез остроконечный; Анкерный элемент; Телескопический крепеж

Узел примыкания планки к фасаду

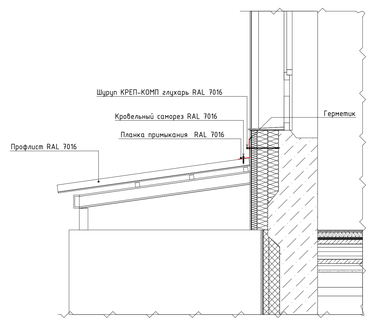

Узел А

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26		
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 20; Листов: 2
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Разрез 1-1; Разрез 2-2	И-ГРУПП
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Продольное сечение главной входной группы №1

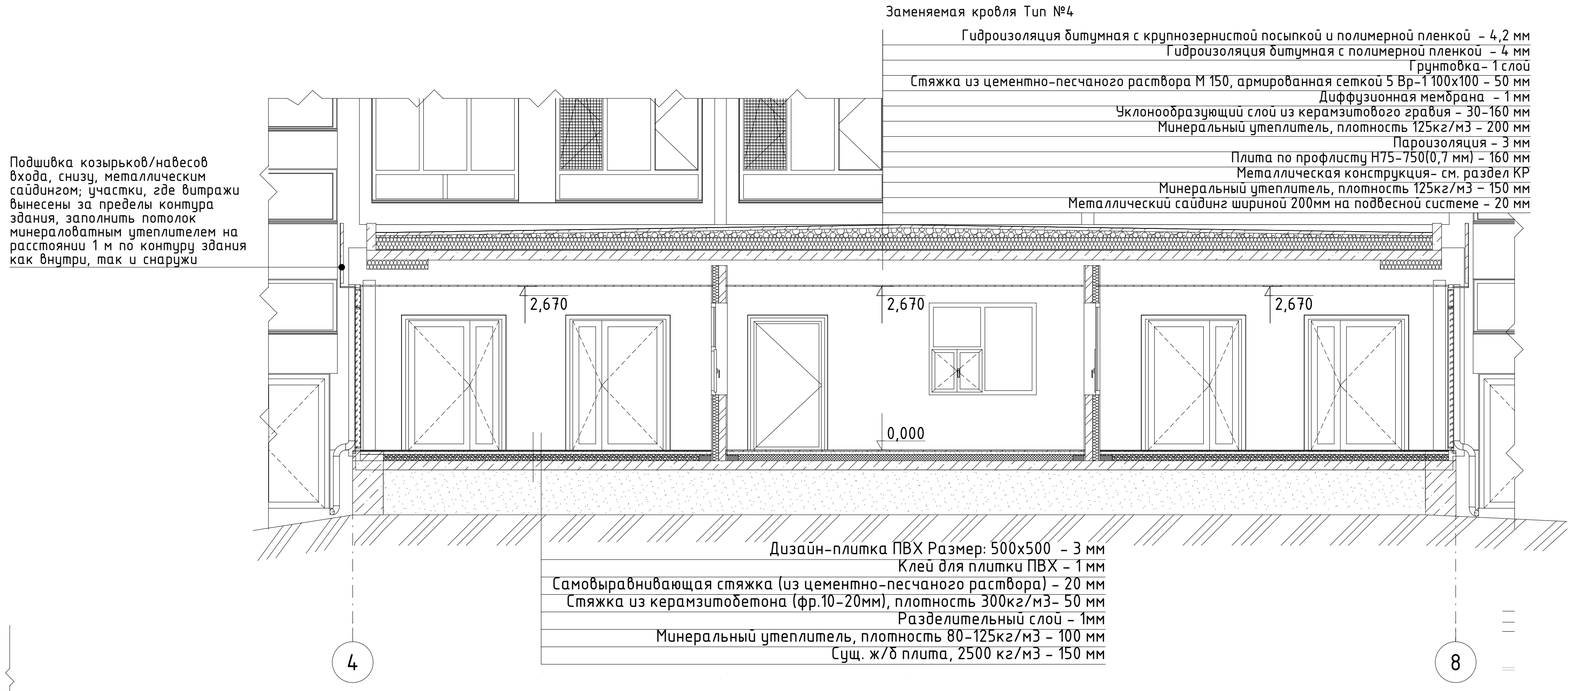

Поперечное сечение главной входной группы №1

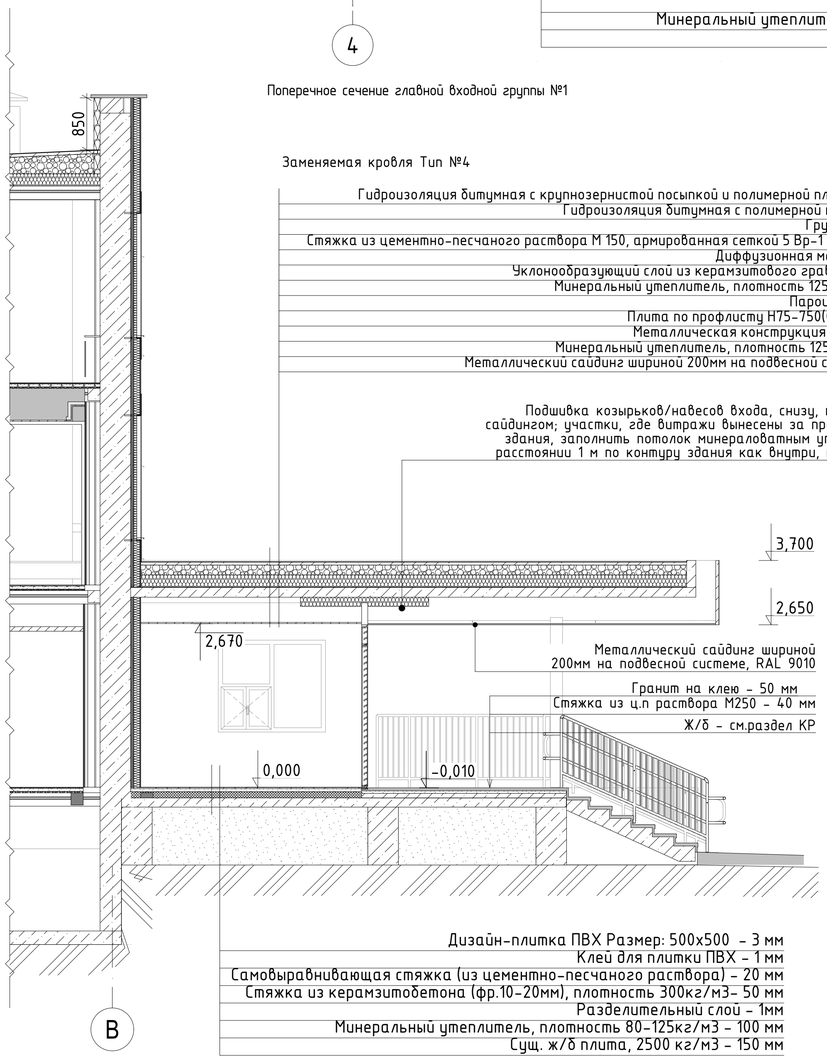

Сечение входной группы №8

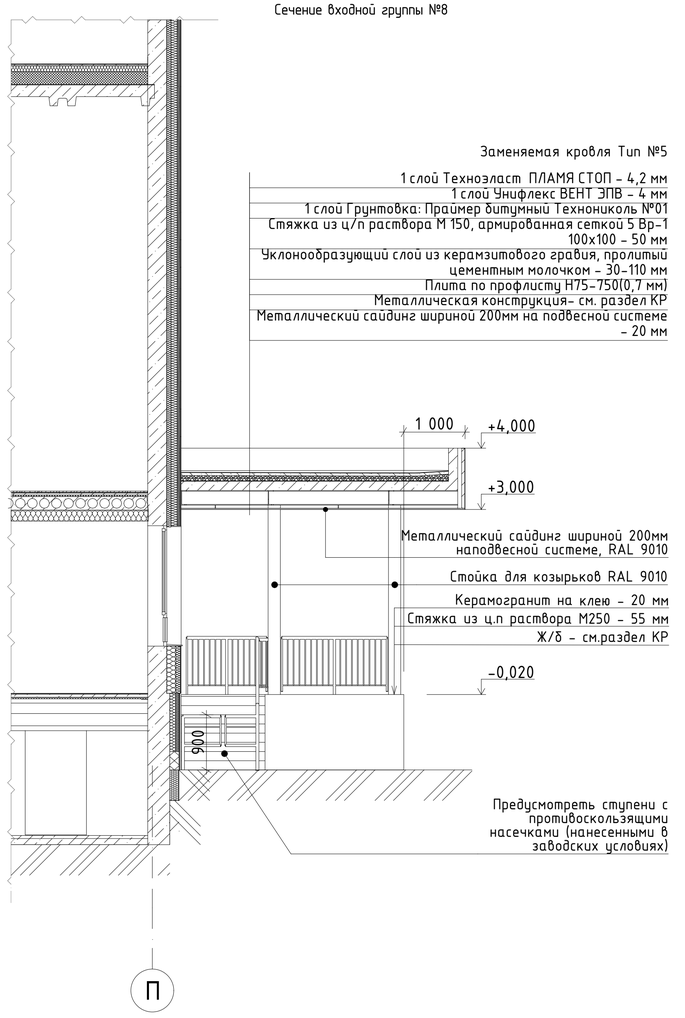

Устройство парапетной воронки козырька главной входной группы

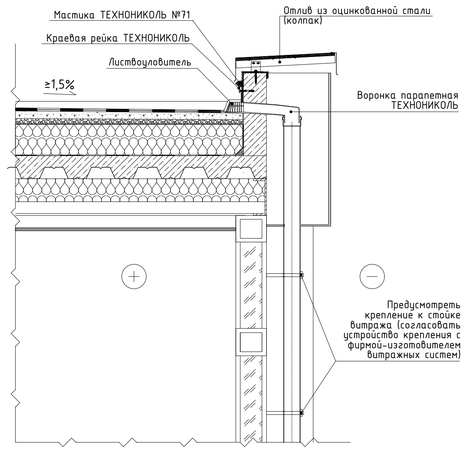

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР		
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	21	2
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Сечение главной входной группы №1; Сечение входной группы №8	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26			

Кладочный план подвала

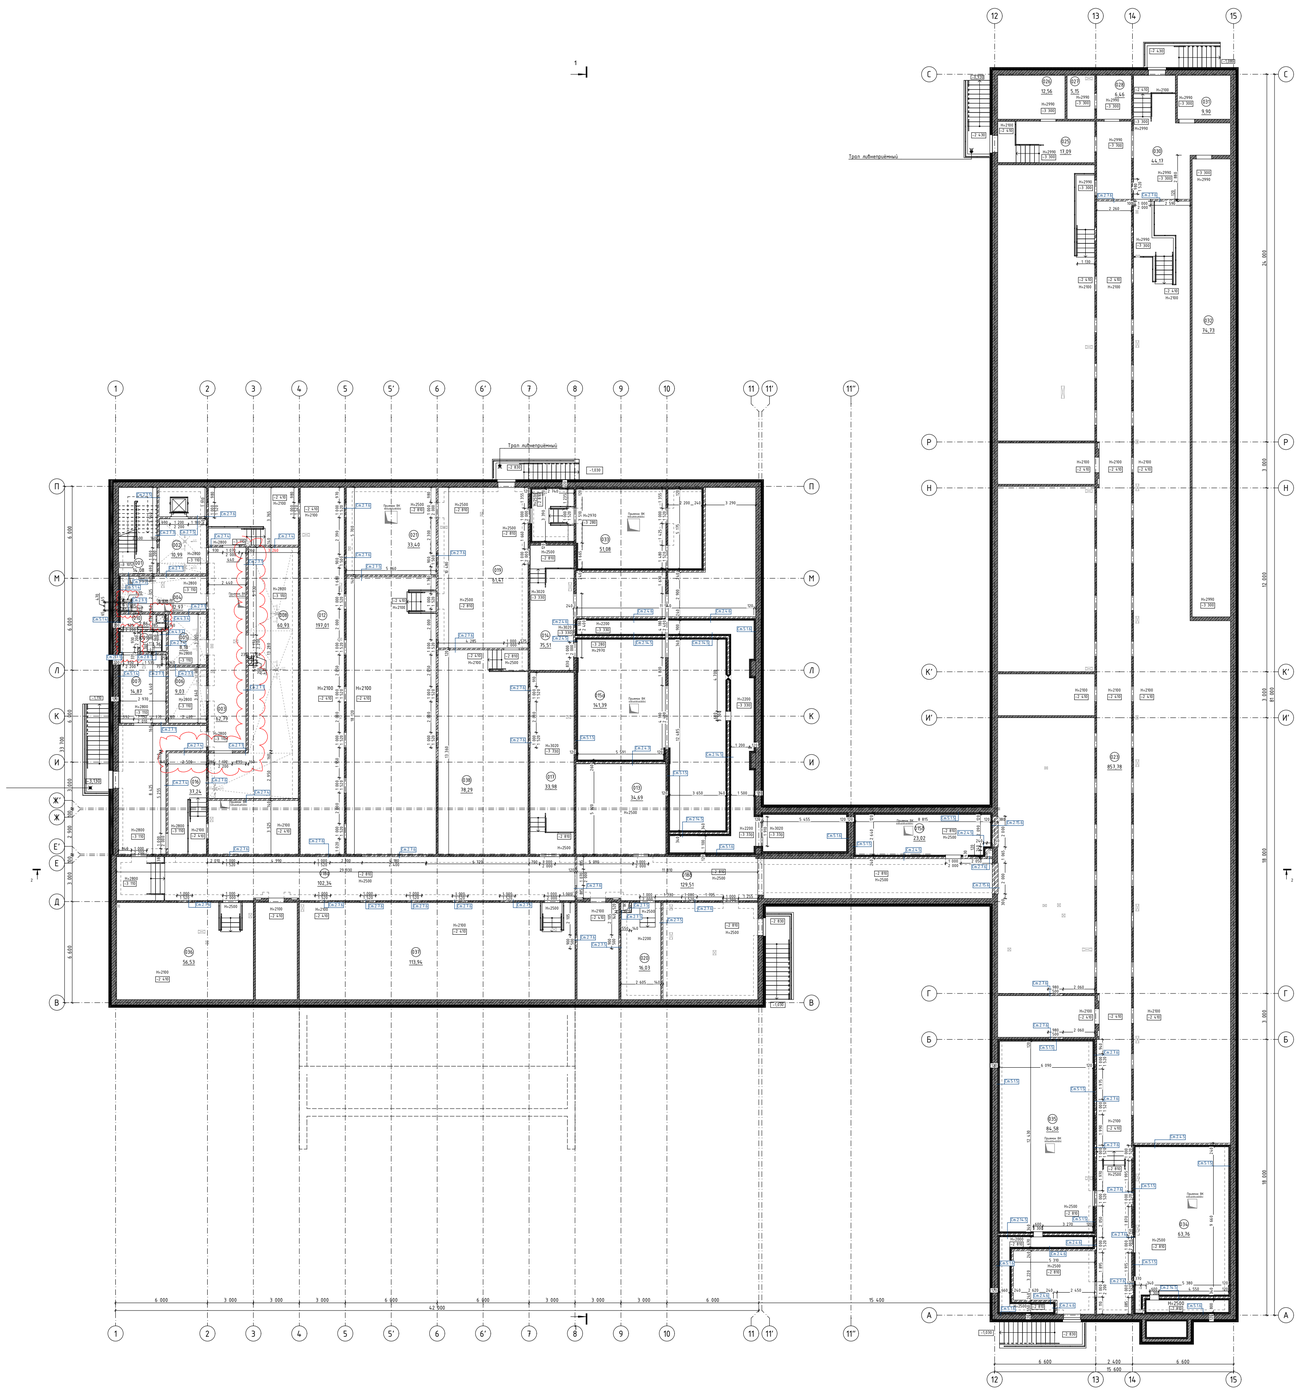

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	62,79	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,93	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	37,24	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- Ст.2.4 – заменяемая перегородка: штукатурка,минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, штукатурка
- Ст.2.7 – заменяемая перегородка: кирпич 120 мм, штукатурка
- Ст.2.8 – заменяемая перегородка: кирпич 120 мм, облицовка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм
- Ст.2.14 – заменяемая перегородка: штукатурка,минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- Ст.4.3 – заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.5.1 – минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- (001) – марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Данный лист см. совместно с экспликацией внутренних и наружных стен, схемами устройства и крепления перегородок (листы 28-32 данного альбома).
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). Для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм.
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ч.п.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещение радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию дрязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	22	11
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Кладочный план подвала	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Кладочный план 1 этажа

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	392,92	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	91,42	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	15,92	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 556,60 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- Ст.2.4 – заменяемая перегородка: штукатурка,минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, штукатурка
- Ст.2.5 – кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- Ст.2.8 – заменяемая перегородка: штукатурка, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, штукатурка
- Ст.2.9 – заменяемая перегородка: штукатурка, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм, штукатурка
- Ст.2.10 – заменяемая перегородка: штукатурка, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем, штукатурка
- Ст.2.11 – заменяемая перегородка: перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем, штукатурка
- Ст.2.12 – заменяемая перегородка: перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем, штукатурка
- Ст.2.13 – заменяемая перегородка: перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм, кирпич 120 мм, перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм, штукатурка
- Ст.3.1 – заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- Ст.3.1 – заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- Ст.3.1 – заменяемый газобок 100 мм
- Ст.3.2 – заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- Ст.3.5 – заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 100 мм, штукатурка
- Ст.4.1 – устройство оконного откоса из плиты Акваланель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- Ст.4.2 – заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- Ст.4.3 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.4 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.5 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.6 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.7 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.8 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм. h от ур.ч.п. – 770 мм.
- Ст.4.9 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- ст.5.1 - минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка

- Ст.4.10 – заменяемая перегородка КНАУФ САПФИР SL03.ru общей толщиной 100мм с однослойной обшивкой с 2 сторон из КНАУФ-листов САПФИР толщ. 12,5 мм
- Ст.4.11 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм
- Ст.4.14 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм
- Ст.4.15 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.16 – заменяемая перегородка из плиты Акваланель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- (100) – марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Данный лист см. совместно с экспликацией внутренних и наружных стен, схемами устройства и крепления перегородок (листы 28-32 данного альбома).
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель) для инженерных коммуникации ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизолящие из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформирующие перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ч.п.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	23	11
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Кладочный план 1 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Кладочный план 2 этажа

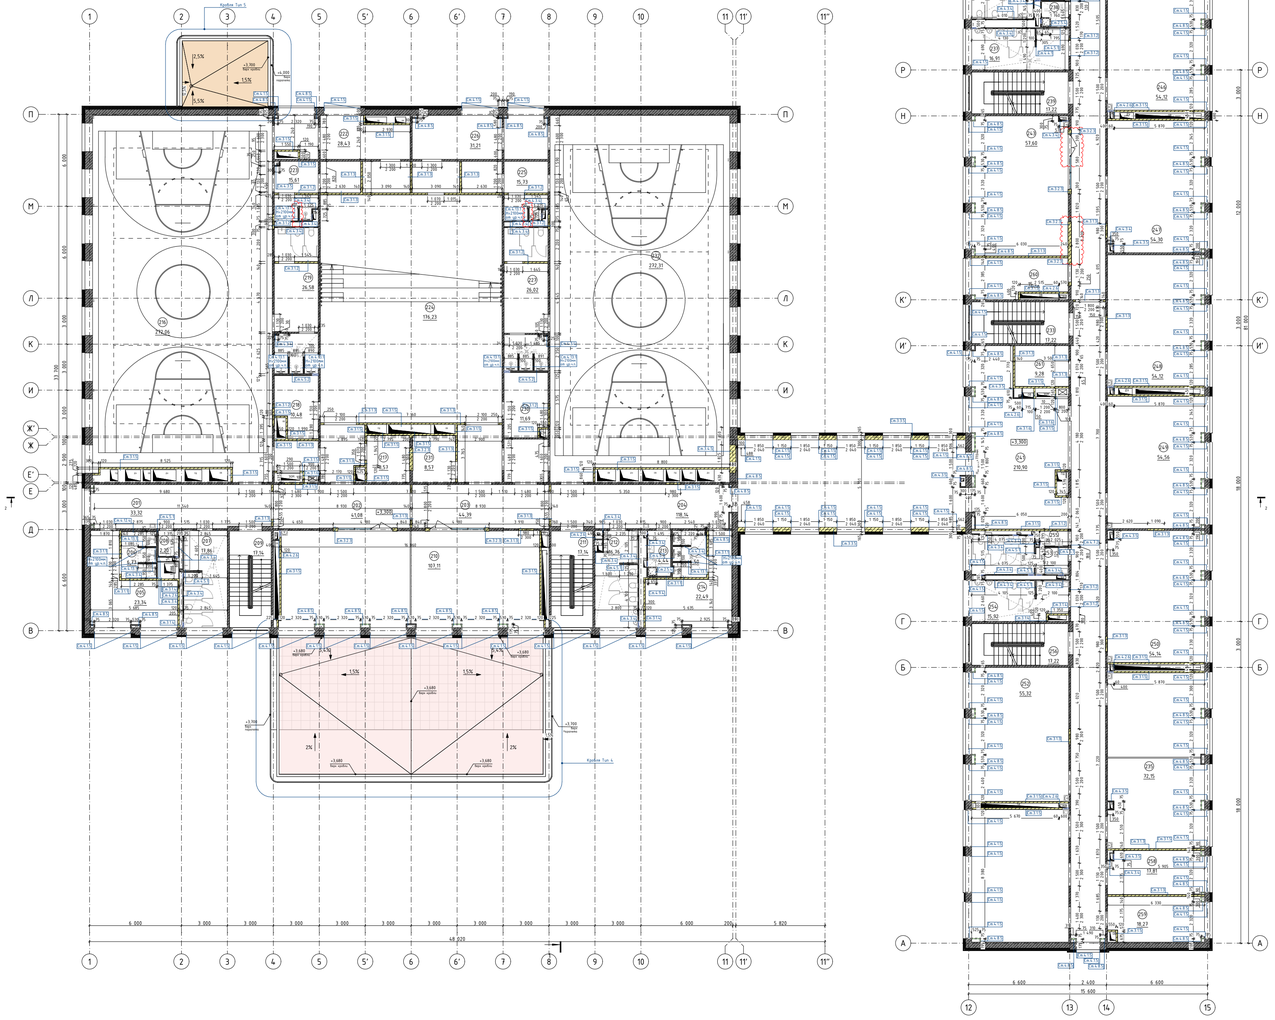

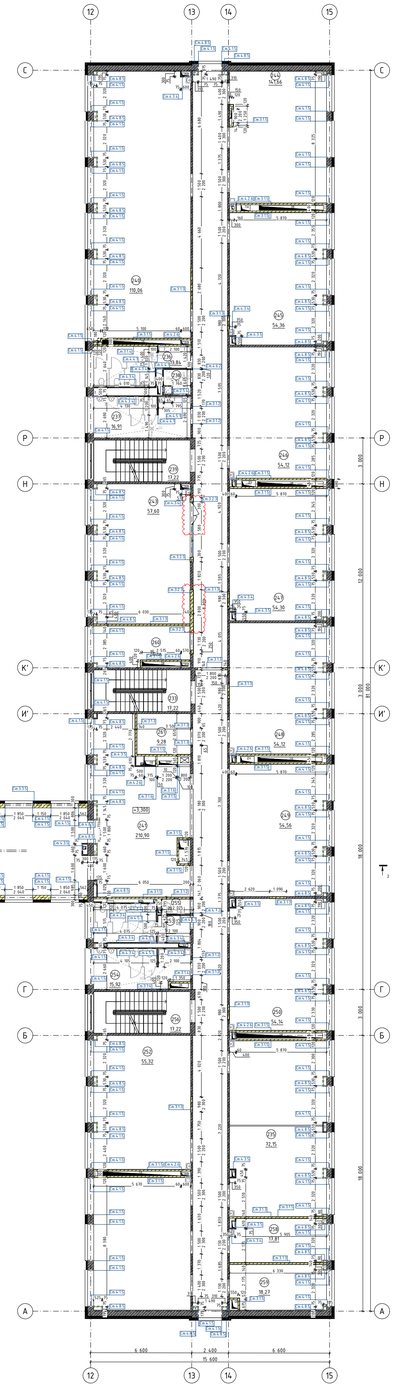

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,61	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,73	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	2,91	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
241	Коридор	210,90	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,27 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/б
- Ст.2.5 - кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- Ст.3.1 - заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- Ст.3.1 - заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- Ст.3.1 - заменяемый газобок 100 мм
- Ст.3.2 - заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- Ст.3.3 - заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- Ст.3.4 - заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- Ст.3.6 - заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- Ст.4.1 - устройство оконного откоса из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- Ст.4.2 - заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- Ст.4.3 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.4 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.5 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.6 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.7 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- Ст.4.8 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм. h от ур.ч.п. - 770 мм.
- Ст.4.9 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

(100) - марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и двекаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Данный лист см. совместно с экспликацией внутренних и наружних стен, схемами устройства и крепления перегородок (листы 28-32 данного альбома).
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель), для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Вентхамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликация полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ч.п.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификации отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификации грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. листы 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть, обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и двекаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 24; Листов: 11
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Кладочный план 2 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Кладочный план 3 этажа

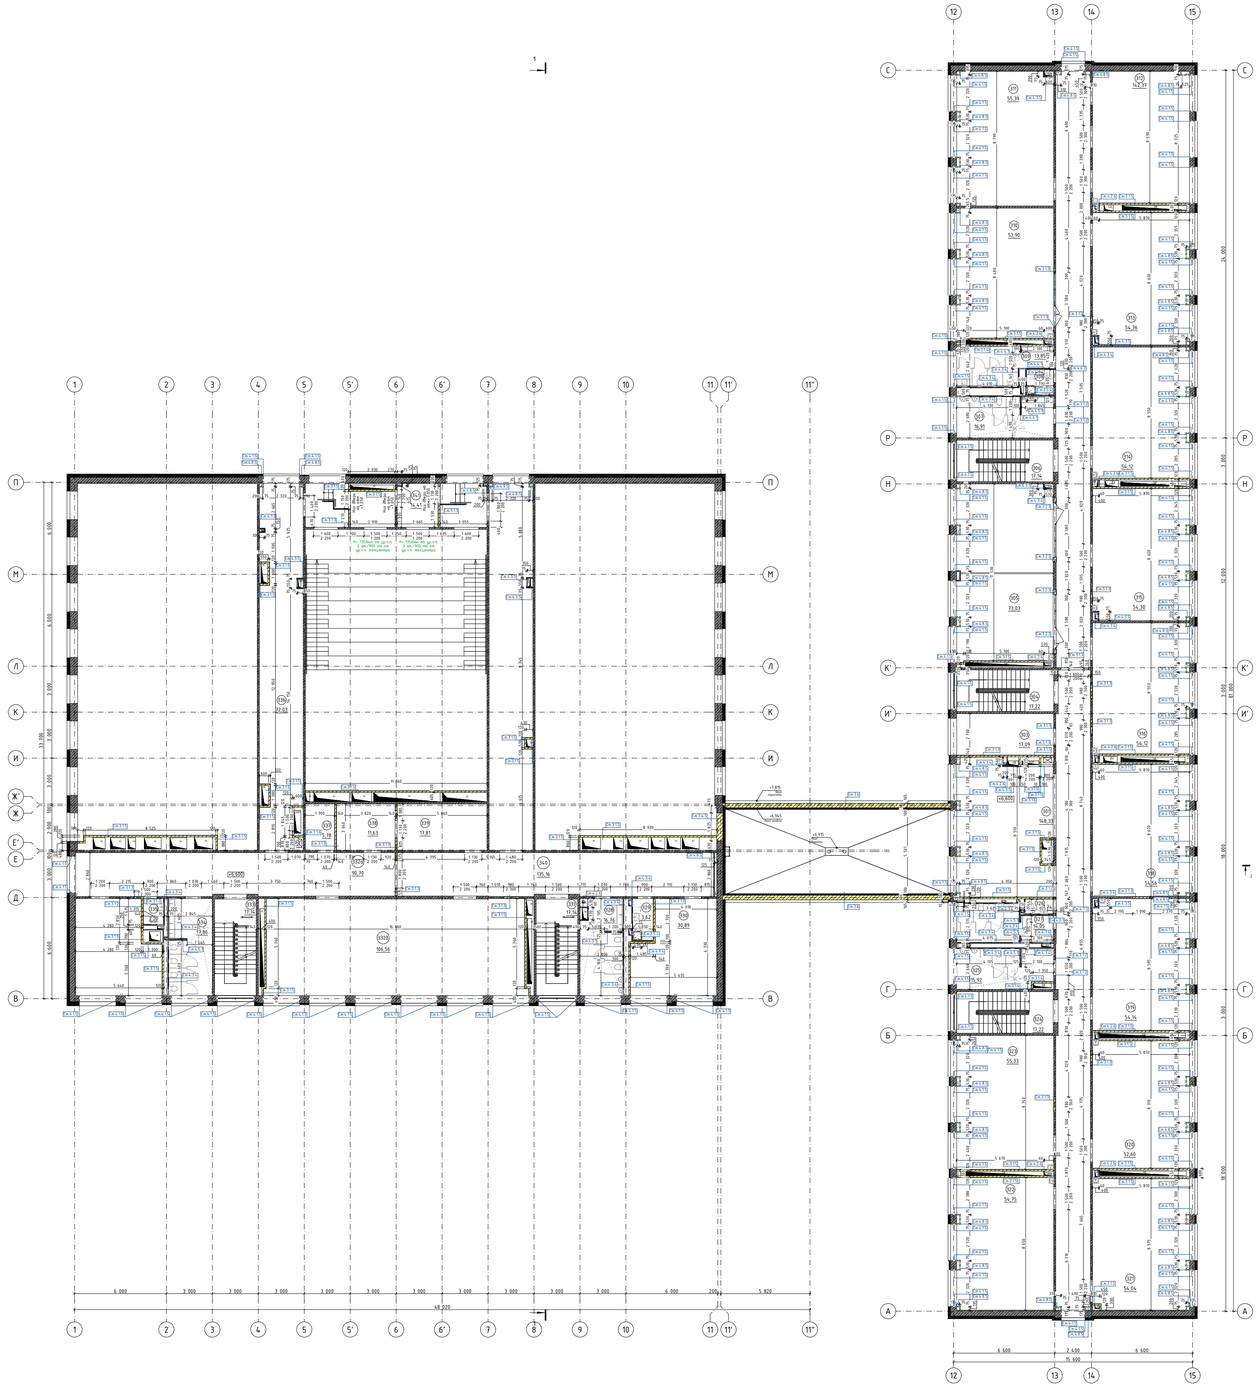

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,08 м²	

Условные обозначения

- суш. стена Ж/Б
- Ст.2.5 - кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- СТ.3.1 - заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- СТ.3.1 - заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- СТ.3.1 - заменяемый газобок 100 мм
- СТ.3.2 - заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- СТ.3.3 - заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- СТ.3.4 - заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- СТ.3.6 - заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- Ст.4.1 - устройство оконного отказа из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 29 мм
- СТ.4.2 - заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- СТ.4.3 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.4 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.5 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.6 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.7 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.8 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм. h от ур.ч.п. - 770 мм.
- Ст.4.9 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- (100) - марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Данный лист см. совместно с экспликацией внутренних и наружных стен, схемами устройства и крепления перегородок (листы 28-32 данного альбома).
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ЧП.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен "чистовой" см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещения радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей принята не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 у входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	25	11

Кладочный план 3 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Устройство поддона в строительном исполнении. Примыкание к кирпичной стене

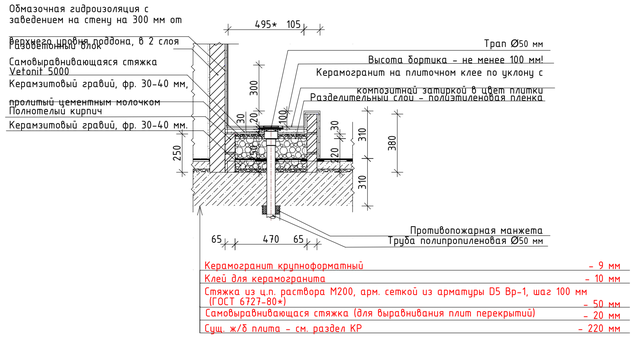

Керамогранит крупноформатный	- 9 мм
Клей для керамогранита	- 10 мм
Стяжка из ц.п. раствора М200, арм. сеткой из арматуры D5 Вр-1, шаг 100 мм (ГОСТ 6727-80*)	- 50 мм
Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий)	- 20 мм
Сущ. ж/б плита - см. раздел КР	- 220 мм

Устройство поддона в строительном исполнении. Примыкание к Аквапанели

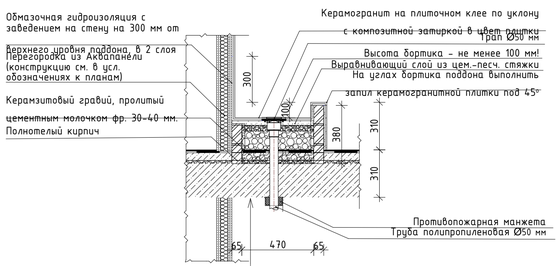

Керамогранит крупноформатный	- 9 мм
Клей для керамогранита	- 10 мм
Стяжка из ц.п. раствора М200, арм. сеткой из арматуры D5 Вр-1, шаг 100 мм (ГОСТ 6727-80*)	- 50 мм
Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий)	- 20 мм
Сущ. ж/б плита - см. раздел КР	- 220 мм

Кладочный план 4 этажа

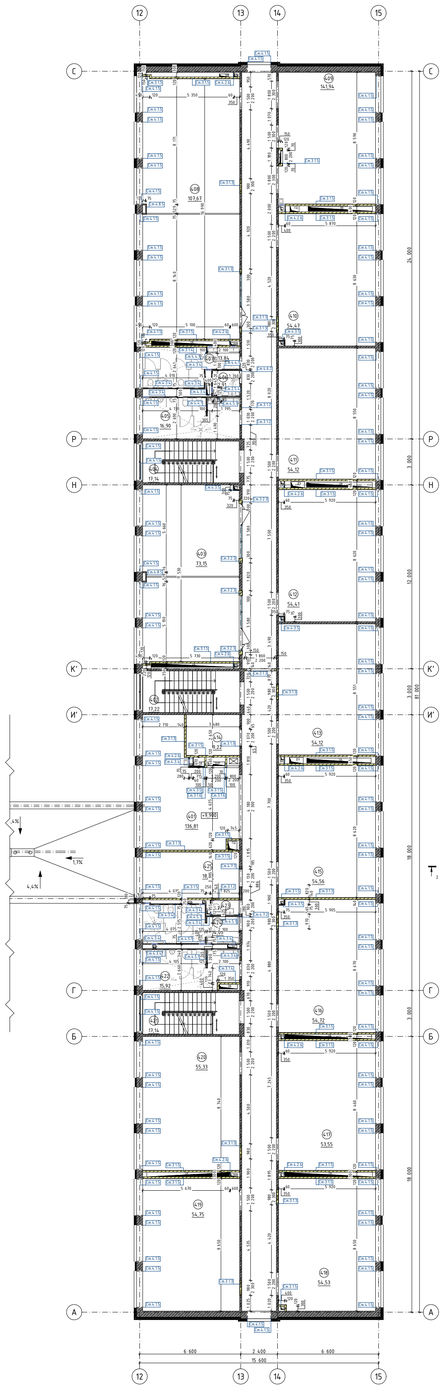

Экликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	15,92	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,08 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- Ст.2.5 - кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- СТ.3.1 - заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- СТ.3.1 - заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- СТ.3.1 - заменяемый газобок 100 мм
- СТ.3.2 - заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- СТ.3.3 - заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- СТ.3.4 - заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- СТ.3.6 - заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- Ст.4.1 - устройства оконного отлива из плиты Аквапанель В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 27 мм
- СТ.4.2 - заменяемая перегородка из ГСП В 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- СТ.4.3 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.4 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.5 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.6 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 100 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.7 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 150 мм с минераловатным утеплителем
- СТ.4.8 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм. h от ур.ч.п. - 770 мм.
- Ст.4.9 - заменяемая перегородка из плиты Аквапанель В 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем
- (100) - марка помещения

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Данный лист см. совместно с экспликацией внутренних и наружных стен, схемами устройства и крепления перегородок (листы 28-32 данного альбома)
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). Для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликации полов, схему отделки тамбуры см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкцию пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Размещение радиаторов, решеток для приборов отопления, вентиляции, кондиционирования, а также оборудования со своим технологическим процессом см. раздел ОВиК.
16. Спецификацию отделки фасадов, оконных откосов и отливов, материалы входных групп, спецификацию грязезащитных решеток см. листы 107-109 данного альбома.
17. Спецификацию люков выходов на кровлю, ведомость материалов покрытий кровли см. листы 106,110 данного альбома.
18. Спецификация наружных и внутренних ограждений к ним см. 104-105 данного альбома. Высота ограждений в подвале принята 900мм, с 1 по 4 этаж ограждения внутренних лестничных маршей приняты не менее 1,2м.
19. Предусмотреть обогрев кровельных воронок, а также греющий кабель в устройстве наружного водостока козырьков входной группы №1 и входной группы №8 (главных вход и дебаркадер).
20. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	26	11

Средняя общеобразовательная школа

Кладочный план 4 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

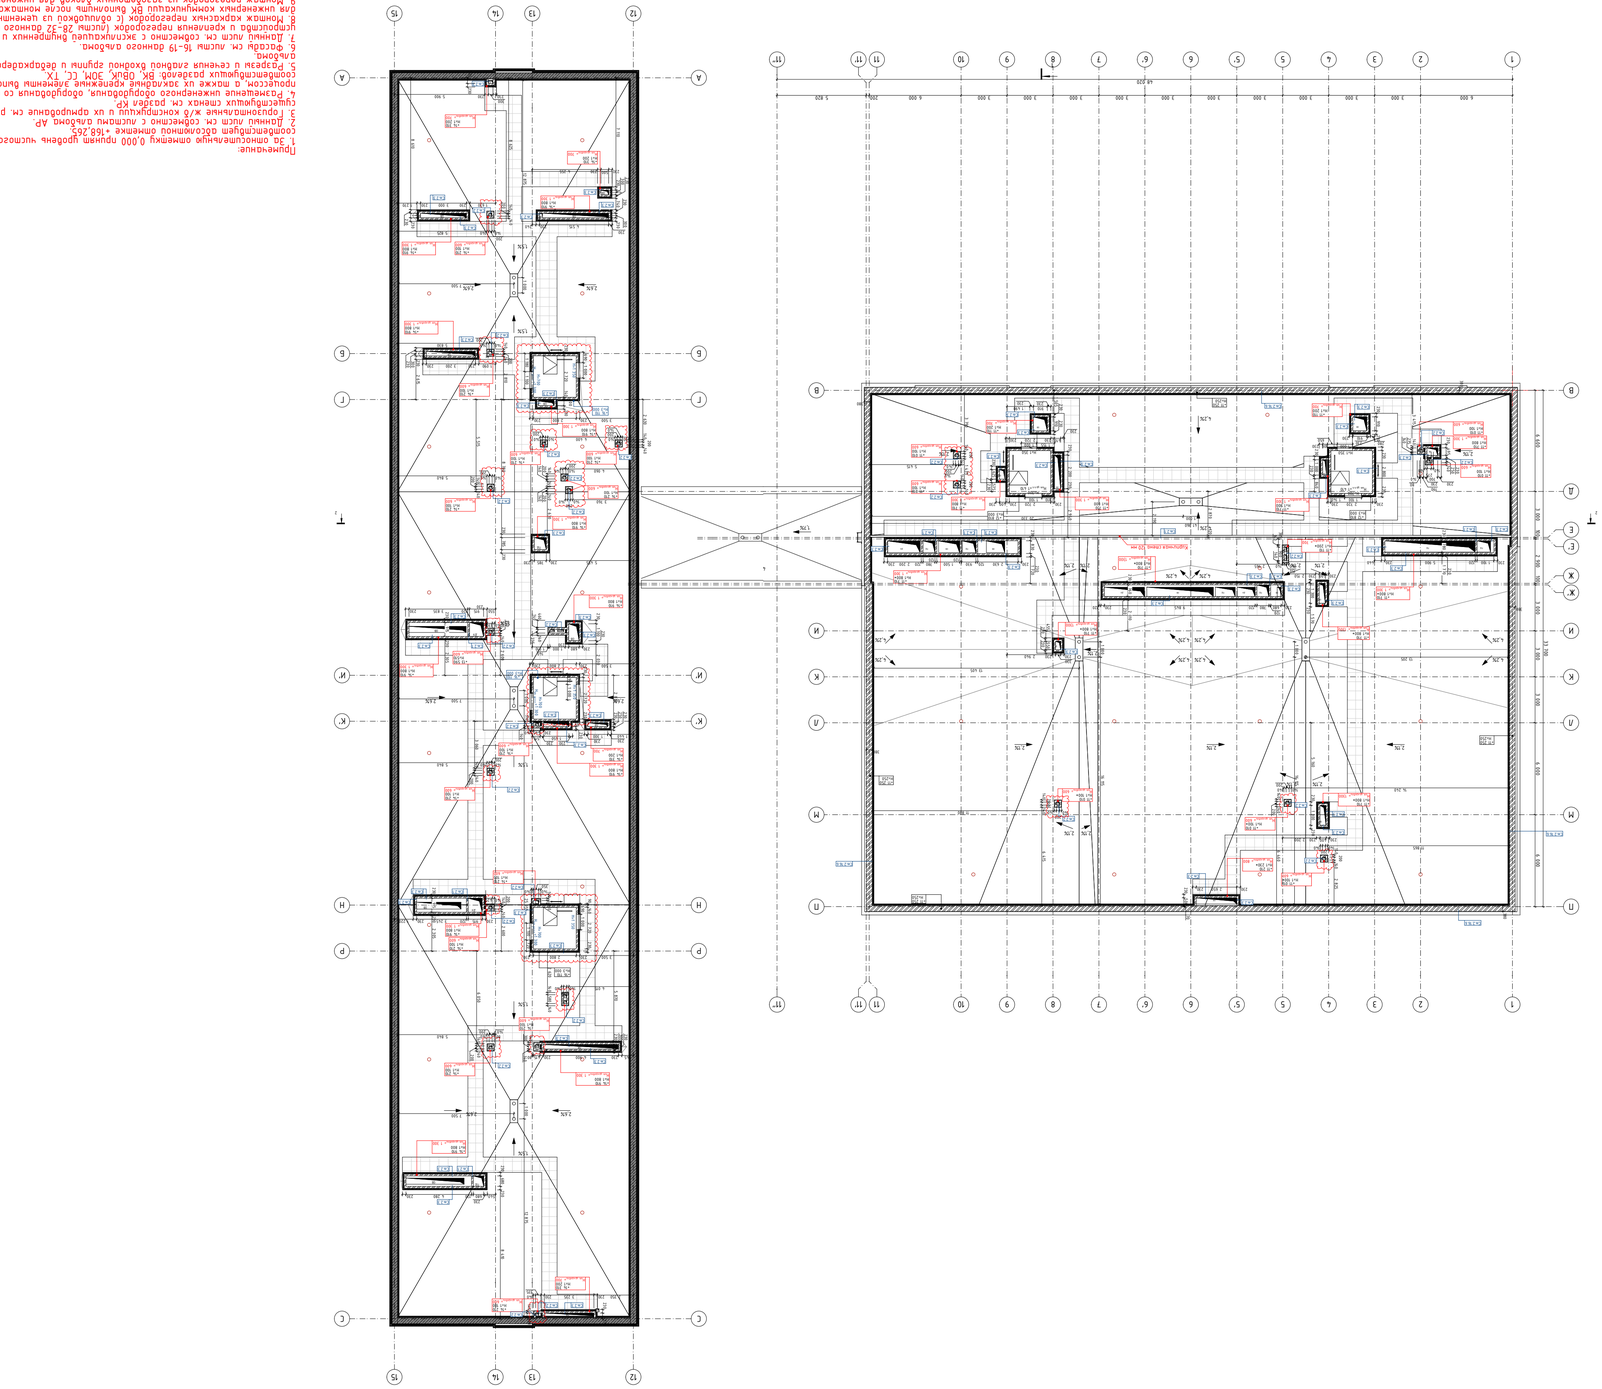

Кладочный план выходов на кровлю

Примечания:
1. За относительную отметку 0,000 принята уровень чистого пола подъезда, что соответствует абсолютной отметке +163,255.
2. Данный лист см. совместно с листами данного АР.
3. Гидроизоляционные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в гидроизоляционных ж/б конструкциях см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со стороны механоизученных производств см. в местах их заглядных крепежные элементы выполнить по проекту
5. Размеры и привязки даны по осям, отсчитанным от внутренних поверхностей стен.
6. Бетонные см. листы 16-19 данного альбома.
7. Данный лист см. совместно с листами данного АР.
8. Монтаж кирпичных перегородок (с опиранием на железобетонные плиты КНАФ альбом). Для шлакоблочных конструкций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков на цементных растворах 28-32 данного листа).
10. В мех помещениях 0,15д, 0,15б 033-035 (вентканалы, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и окраской.
11. Полы в помещениях с мокрым режимом эксплуатации, душевых и ПУИ необходимо устроить с гидроизоляционным ковром. В помещении бойлерной предусмотреть устройство приямка для слива воды при промывке бойлеров.
12. Вентканалы, двери, окна, бамперы, смотровые, стены, отмеченные на листах 33-41 данного альбома.
13. Проем между двумя вентканалами выполнить с последующей установкой металлической двери.
14. Вентканалы, двери, окна, бамперы, смотровые, стены, отмеченные на листах 33-41 данного альбома.
15. Вентканалы, двери, окна, бамперы, смотровые, стены, отмеченные на листах 33-41 данного альбома.
16. Гнездо для установки ограждения кровли см. лист 58-95 данного альбома.
17. Гнездо для установки ограждения кровли см. лист 58-95 данного альбома.
18. Гнездо для установки ограждения кровли см. лист 58-95 данного альбома.
19. Гнездо для установки ограждения кровли см. лист 58-95 данного альбома.
20. Все изделия должны соответствовать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификаты соответствия.

Условные обозначения

- стык стен К/5
- см.Z1 – элементная перегородка из кирпича 120 мм
- см.Z2 – элементная перегородка из кирпича 120 мм, шлакоблок с обух сторон
- см.Z3 – элементная перегородка: инженерообразующие цементные 100 мм, кирпич 120 мм, шлакоблок
- см.Z16 – элементная стенка из кирпичной кладки 380 мм
- см.Z17 – элементная стенка из кирпичной кладки 510 мм
- парапетная кромка
- кровельная воронка
- кровельный ограждение

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа №218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Бучемчча, д. 6

Разработал	Белоусов Е.Е.	01.26	
Проверил	Шульман С.В.	01.26	Свайная общеобразовательная школа
ГАП	Гущин А.В.		
ГИП			
Н.контроль	Шухцин В.В.	01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	27	11

Кладочный план выходов на кровлю

Н-РУММ
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

0,000=168,265

Внутренние

Тип стены	Эскиз	Состав	Площадь поверхности м²
Тип 2	Кирпичные стены		
Ст.2.4.3		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Кирпич 120 мм; 6. Минераловатный утеплитель 100 мм; 7. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Шпатлевка под покраску 2мм;	32,4 (8,4 м³)
Ст.2.4.5		1. Обеспыливание; 2. Кирпич 120 мм; 3. Минераловатный утеплитель 100 мм; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Шпатлевка под покраску 2мм;	80,6 (19,4 м³)
Ст.2.4.5*		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Кирпич 120 мм; 6. Минераловатный утеплитель 100 мм; 7. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Обеспыливание;	40,4 (11,3 м³)
Ст.2.4.6		1. Обеспыливание; 2. Кирпич 120 мм; 3. Минераловатный утеплитель 100 мм; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Обеспыливание;	68 (16,15 м³)
Ст.2.5.4		1. Кирпич 65 мм; 2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Клей для керамогранита 6 мм; 5. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	4,4 (0,3 м³)
Ст.2.7.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Кирпич 120 мм; 7. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Клей для керамогранита 6 мм; 10. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	242,2 (40 м³)
Ст.2.7.2		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Кирпич 120 мм; 7. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Шпатлевка под покраску 2мм;	64,25 (10,4 м³)
Ст.2.7.3		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Кирпич 120 мм; 6. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 8. Шпатлевка под покраску 2мм;	8,7 (1,55 м³)
Ст.2.7.4		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Кирпич 120 мм;	117,3 (16,5 м³)
Ст.2.7.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Кирпич 120 мм;	78,3 (11 м³)
Ст.2.7.6		1. Кирпич 120 мм;	122 (14,7 м³)
Ст.2.8.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Кирпич 120 мм; 7. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Клей для керамогранита 6 мм; 10. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	23,7 (5,85 м³)
Ст.2.9.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Кирпич 120 мм; 7. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Клей для керамогранита 6 мм; 10. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	32,5 (7,1 м³)
Ст.2.10.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Кирпич 120 мм; 7. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 100 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Клей для керамогранита 6 мм; 10. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	19,8 (5,1 м³)
Ст.2.10.2		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Кирпич 120 мм; 6. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 100 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 8. Клей для керамогранита 6 мм; 9. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	8,15 (2,16 м³)

Тип стены	Эскиз	Состав	Площадь поверхности м²
Тип 2	Кирпичные стены		
Ст.2.10.4		1. Кирпич 120 мм; 2. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 100 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Клей для керамогранита 6 мм; 5. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	0,9 (0,3 м³)
Ст.2.11.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 5. Кирпич 120 мм; 6. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 100 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 8. Клей для керамогранита 6 мм; 9. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	12,55 (4,35 м³)
Ст.2.12.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 100 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 5. Кирпич 120 мм; 6. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 175 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 8. Клей для керамогранита 6 мм; 9. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	10 (4,55 м³)
Ст.2.13.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 5. Кирпич 120 мм; 6. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 175 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 8. Клей для керамогранита 6 мм; 9. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	2,9 (1,2 м³)
Ст.2.14.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Минераловатный утеплитель 100 мм; 5. Кирпич 120 мм; 6. Минераловатный утеплитель 100 мм; 7. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Обеспыливание;	104,95 (35,76 м³)
Ст.2.15.6		1. Кирпичная кладка 380 мм;	9,64 (3,66 м³)
Тип 3	Перегородки из газобетонного блока (Внутренние)		
Ст.3.1.1		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 4. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 6. Газобетонный блок 625x100x250мм D500; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 8. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора 20 мм; 9. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 10. Клей для керамогранита 6 мм; 11. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	82,84 (11,82 м³)
Ст.3.1.2		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 4. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 6. Газобетонный блок 625x100x250мм D500; 7. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 8. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 9. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 10. Шпатлевка под покраску 2мм;	148,75 (20,8 м³)
Ст.3.1.3		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Газобетонный блок 625x100x250мм D500; 6. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 7. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Шпатлевка под покраску 2мм;	526 (74 м³)
Ст.3.1.4		1. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 4. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза 6. Газобетонный блок 625x100x250мм D500.	183,1 (22 м³)
Ст.3.1.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Газобетонный блок 625x100x250мм D500.	1709 (205,15 м³)
Ст.3.1.6		1. Газобетонный блок 625x100x250мм D500 100мм	22,85 (2,3 м³)
Ст.3.2.3		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Газобетонный блок 625x200x250мм D500; 6. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 7. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 8. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 9. Шпатлевка под покраску 2мм.	31,25 (7,15 м³)
Ст.3.7.5		1. Газобетонный блок 625x100x250мм D500; 2. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 75 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Шпатлевка под покраску 2мм.	4,45 (0,85 м³)

Тип стены	Эскиз	Состав	Площадь поверхности м²
Тип 4	Перегородки на стальном каркасе с обшивкой из плит		
Ст.4.1.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 3. Каркасно-обшивная облицовка стен типа С685 общей толщиной 40 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПН 28х27 и ПП 60х27 с однослойной обшивкой плитой АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщиной 12,5 мм или аналог	408
Ст.4.2.6		1. Каркасно-обшивная перегородка типа С625 общей толщиной 60мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с однослойной обшивкой из гипсовых плит ГСП-Н3 (ГОСТ 32614-2012) толщ. 10 мм или аналог	77,5
Ст.4.3.4		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	688
Ст.4.3.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 3. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	116,9
Ст.4.4.1		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Клей для керамогранита 6 мм 7. Керамогранит 9 мм	44,6
Ст.4.5.1		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Клей для керамогранита 6 мм 7. Керамогранит 9 мм	102,6
Ст.4.5.2		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Шпатлевка под покраску 2мм	18,2
Ст.4.6.2		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 150 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Шпатлевка под покраску 2мм;	3,7
Ст.4.7.2		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 200 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 6. Шпатлевка под покраску 2мм;	7,3
Ст.4.7.3		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 200 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Шпатлевка под покраску 2мм;	3
Ст.4.8.4		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	61,5
Ст.4.8.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	425,8
Ст.4.9.4		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	24,16
Ст.4.9.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	20,6
Ст.4.10.3		1. Шпатлевка под покраску 2мм 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Подвесная перегородка КНАУФ САПФИР SL03.ru общей толщиной 100 мм на одинарном металлическом каркасе из КНАУФ-профилей UA 75х40х2,0 и ПН 75х40х0,6 с однослойной обшивкой с 2 сторон из КНАУФ-листов САПФИР толщ. 12,5 мм или аналог; 4. Шпатлевка под покраску 2мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;	11,6
Ст.4.11.4		1. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 175 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Клей для керамогранита 6 мм; 4. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	24,7
Ст.4.12.4		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Гидроизоляция обмазочная 2 слоя; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	6,7

Тип стены	Эскиз	Состав	Площадь поверхности м²
Тип 4	Перегородки на стальном каркасе с обшивкой из плит		
Ст.4.13.1		1. Керамогранит 9 мм; 2. Клей для керамогранита 6 мм; 3. Гидроизоляция обмазочная 2 слоя; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог 6. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 7. Гидроизоляция обмазочная 2 слоя; 8. Клей для керамогранита 6 мм; 9. Керамогранит 9 мм.	29,3
Ст.4.14.4		1. Керамогранит 9 мм 2. Клей для керамогранита 6 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза. 4. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	38,2
Ст.4.15.4		1. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 175 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с обшивкой обшивкой с 2 сторон из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулешн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 150 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Клей для керамогранита 6 мм; 4. Керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм;	3,55
Ст.4.16.4		1. Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с обшивкой обшивкой из плит АКВАТАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355

Экспликация наружных стен

Тип стены	Эскиз	Состав	Площадь поверхности м²
Тип 2	Наружные стены здания: Кирпич		
См.2.1		1. Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/М150/2,0/F50 на цементно-песчаном растворе М75, армированная сеткой 5Вр-1 50х50 через 3-4 рядов кладки по высоте	41,8 (5,1 м³)
См.2.2		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 4. Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/М150/2,0/F50 на цементно-песчаном растворе М75, армированная сеткой 5Вр-1 50х50 через 3-4 рядов кладки по высоте; 5. Штукатурка улучшенная ц.п. по металлической сетке 20 мм; 6. Декоративная минеральная штукатурка – Weber.min Шуба 2 мм по фасадной стеклосетке; 7. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской – (VetonitWeber/ton silicat) RAL 000 80 00 (/IK)	43,4 (5,8 м³)
См.2.3		1. Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/М150/2,0/F50 на цементно-песчаном растворе М75, армированная сеткой 5Вр-1 50х50 через 3-4 рядов кладки по высоте; 2. Теплоизоляция Технофас Экстра 100 мм или аналог; 3. Штукатурка улучшенная ц.п. по синтетической сетке 20 мм; 4. Декоративная минеральная штукатурка – Weber.min Шуба 2 мм по фасадной стеклосетке; 5. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской – (VetonitWeber/ton silicat), RAL 9010.	509,9 (112,3 м³)
См.2.16.5		1. Кирпичная кладка 380 мм; 2. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке 20 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Шпатлевка под покраску 2мм;	39,85 (15,2 м³)
См.2.16.6		1. Кирпичная кладка 380 мм;	1,82 (0,75 м³)
См.2.17.5		1. Кирпичная кладка 510 мм; 2. Высококачественная гипсовая штукатурка по синтетической сетке 20 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 4. Шпатлевка под покраску 2мм;	20,5 (10,9 м³)
Тип 3	Наружные стены здания: Газобетонный блок		
См.3.3.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Высококачественная гипсовая штукатурка по синтетической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Газобетонный блок 625х300х250мм D500/B3,5/F100;	60,5 (18,15 м³)
См.3.4.5		1. Шпатлевка под покраску 2мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Высококачественная гипсовая штукатурка по синтетической сетке 20 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 5. Газобетонный блок 625х400х250мм D500/B3,5/F100;	7,4 (3 м³)
См.3.6		1. Газобетонный блок 625х300х250мм D500;	34,5 (10,35 м³)

Ведомость материалов стен и перегородок

Внутренние стены и перегородки		
Наименование	Единица изм.	Кол-во
Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/М150/2,0/F50 на цементно-песчаном растворе М75, армирование сеткой 5Вр-1 50х50 через 3-4 рядов кладки по высоте;	м³/м²	219,3/1083,2
Газобетонный блок 625х100х250мм D500 на клею, армирование сеткой 5Вр-1 50х50 через 2 ряда кладки по высоте;	м³/м²	336,55/2674,84
Газобетонный блок 625х200х250мм D500 на клею, армирование сеткой 5Вр-1 50х50 через 2 ряда кладки по высоте;	м³/м²	7,15/31,25
Каркасно-обшивная облицовка стен типа С685 общей толщиной 40 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПН 28х27 и ПП 60х27 с однослойной обшивкой плитой АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщиной 12,5 мм или аналог	м²	404
Каркасно-обшивная перегородка типа С625 общей толщиной 60мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с однослойной обшивкой из гипсовых плит ГСП-НЗ (ГОСТ 32614-2012) толщ. 10 мм или аналог	м²	77,5
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с двухслойной обшивкой из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	804,9
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 75 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с двухслойной обшивкой из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	м²	526,5
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с двухслойной обшивкой с 2 сторон из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	49,3
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с двухслойной обшивкой из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	м²	77,35
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с двухслойной обшивкой из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 100 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	70,3
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 175 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с двухслойной обшивкой из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 150 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	3,55
Каркасно-обшивная перегородка типа С 686 общей толщиной 175 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с двухслойной обшивкой из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ.12,5 мм с одной стороны или аналог	м²	37,6
Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с двухслойной обшивкой с 2 сторон из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	73,9
Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 100 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 50/50 и ПН 50/40, с двухслойной обшивкой с 2 сторон из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	73,9
Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 125 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с двухслойной обшивкой с 2 сторон из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	120,8
Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 150 мм на одинарном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с двухслойной обшивкой с 2 сторон из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	3,7
Каркасно-обшивная перегородка типа С 382 общей толщиной 200 мм на двойном стальном каркасе из КНАУФ-профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с двухслойной обшивкой с 2 сторон из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя (ТУ 23.61.11-001-37355028-2017) толщ. 12,5 мм и заполнением каркаса теплозвукоизоляционными плитами «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009) толщиной 50 мм, ном. плотн. 15 кг/м3 или аналог	м²	10,3
Подвесная перегородка КНАУФ САПФИР SL03.ru общей толщиной 100 мм на одинарном металлическом каркасе из КНАУФ-профилей UA 75х40х2,0 и ПН 75х40х0,6 с однослойной обшивкой с 2 сторон из КНАУФ-листов САПФИР толщ. 12,5 мм или аналог	м²	11,6
Минераловатный утеплитель толщиной 100мм;	м²	919,2
Наружные стены		
Наименование	Единица изм.	Кол-во
Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/М150/2,0/F50 на цементно-песчаном растворе М75, армирование сеткой 5Вр-1 50х50 через 3-4 рядов кладки по высоте;	м³/м²	78,9/657,3
Газобетонный блок 625х300х250мм D500/B3,5/F100 на клею, армирование сеткой 5Вр-1 50х50 через 2 ряда кладки по высоте;	м³/м²	28,5/95
Газобетонный блок 625х400х250мм D500/B3,5/F100 на клею, армирование сеткой 5Вр-1 50х50 через 2 ряда кладки по высоте;	м³/м²	3/7,4
Минеральный утеплитель: Технофас Экстра 100 мм или аналог.	м²	509,9

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Данный лист см. совместно с кладочными планами (листы 22-27 данного альбома).
5. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
6. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
7. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
8. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПИИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
9. Проемы люков ревизии внутренних стен - см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
10. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
11. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	29	11
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Экспликация наружных стен	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Схема крепления перегородок из газобетонных блоков

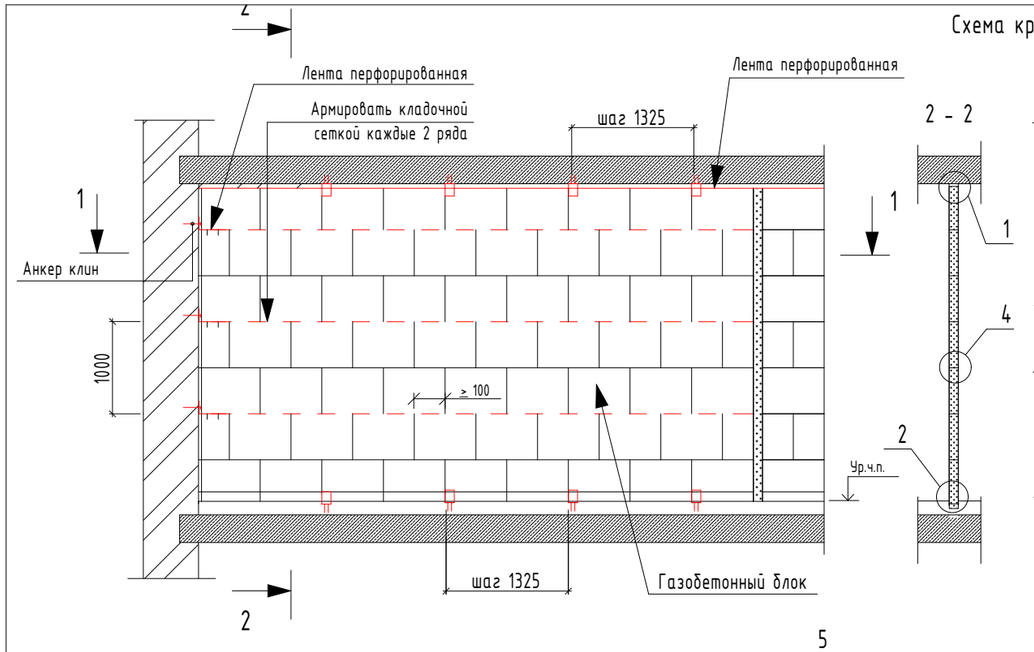

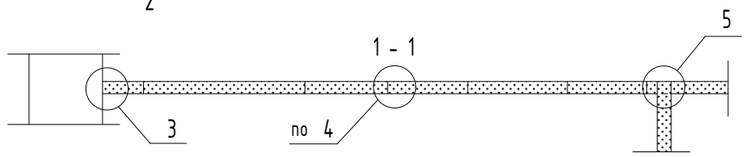

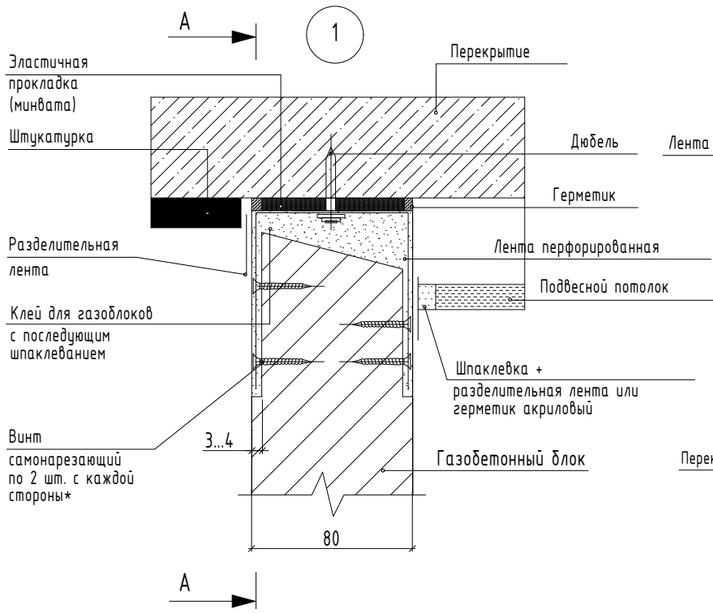

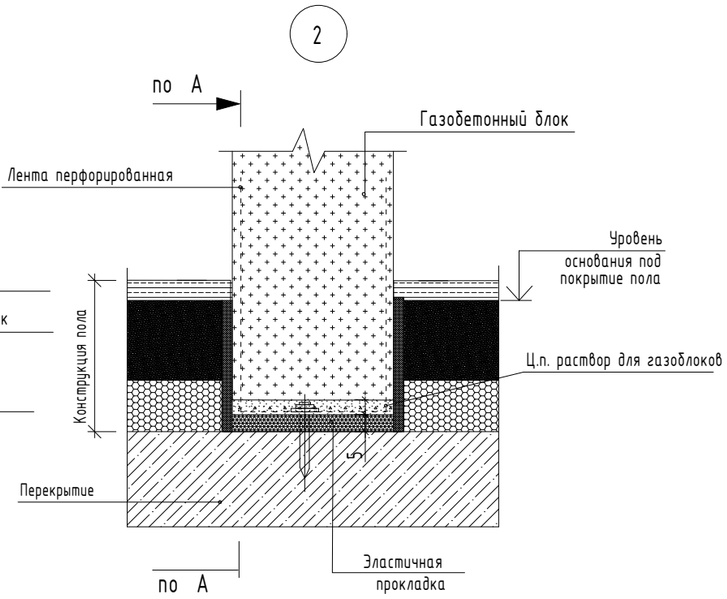

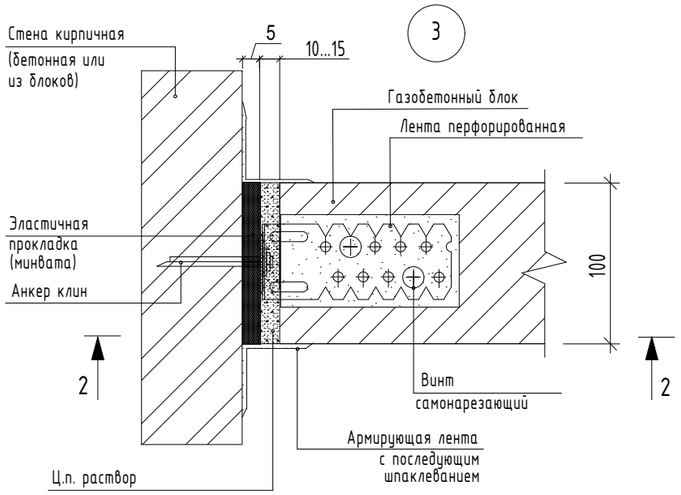

Примыкание перегородки из газоблока к вновь возводимому перекрытию

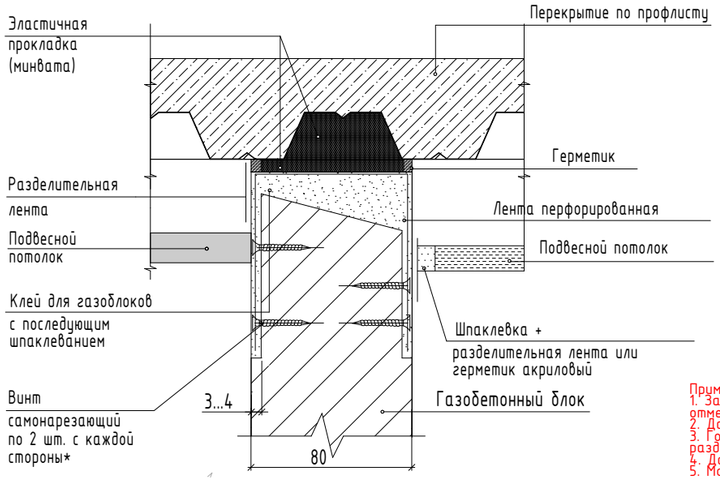

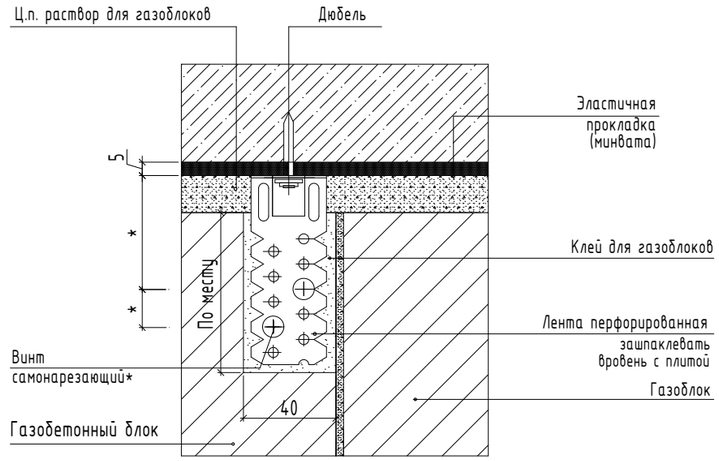

Прямой подвес С1 / перфолента

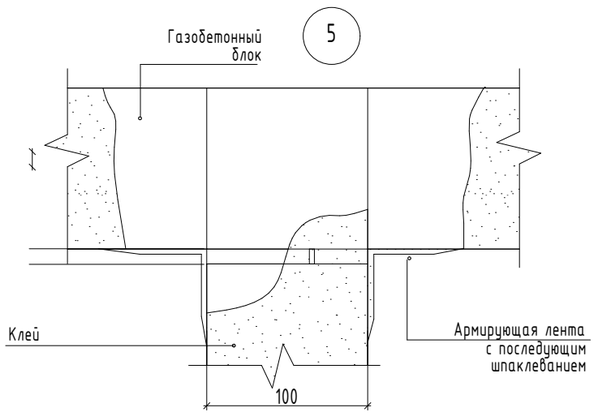



Возможно изменение решения по примыканию перегородок из газоблоков к плитам перекрытия, на вариант с использованием огнестойкой монтажной пены (не менее EI60).

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Данный лист см. совместно с кладочными планами (листы 22-27 данного альбома).
5. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
6. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
7. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
8. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
9. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
10. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
11. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
	Р	30	

Схема крепления перегородок из газобетонных блоков

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Схема устройства кирпичных перегородок

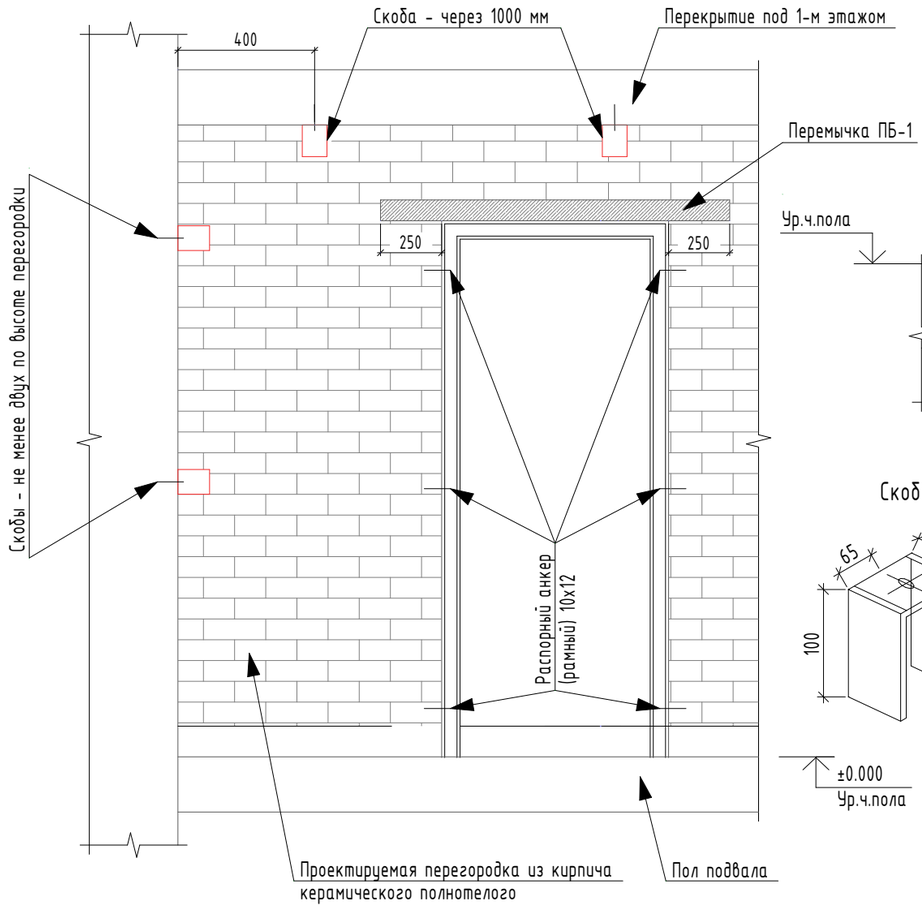

Опирание перегородки

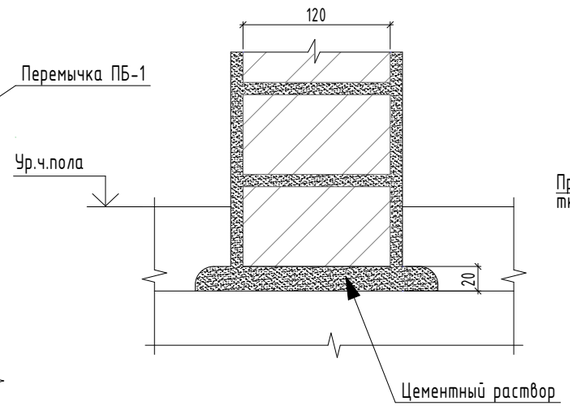

Примыкание перегородки к сущ. перекрытию

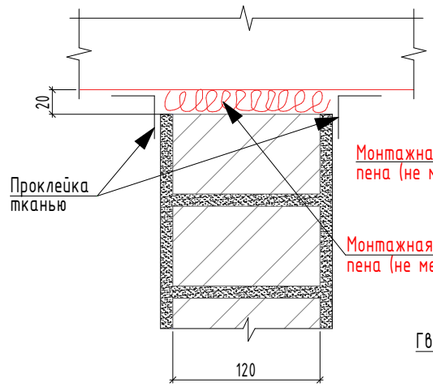

Примыкание дверного блока к перемычке

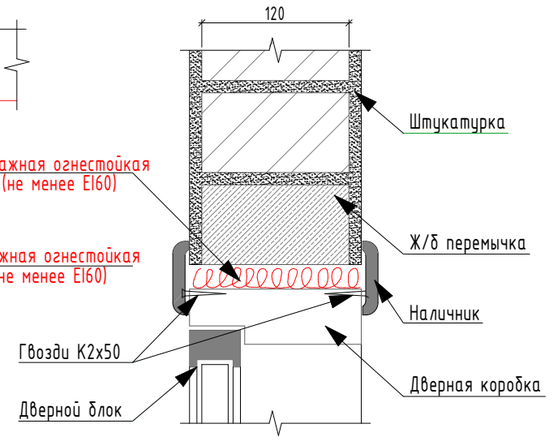

Скоба



Примыкание перегородки к стене

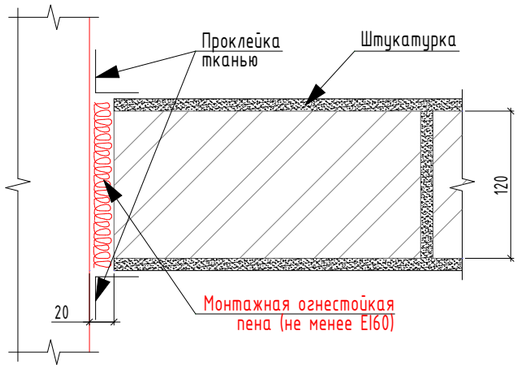

Крепление дверного блока к перегородке

Примечание:

1. Кладка ведется из обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-95) на цементном растворе.

Примыкание кирпичной перегородки к вновь возводимому перекрытию

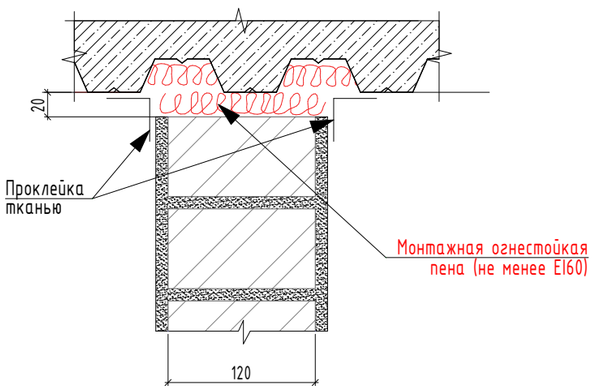

Примечание:

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Данный лист см. совместно с кладочными планами (листы 22-27 данного альбома).
5. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
6. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
7. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
8. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
9. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
10. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
11. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	31	

Схема устройства кирпичных перегородок

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Схема зашивки оконных простенков плитами Аквапанель

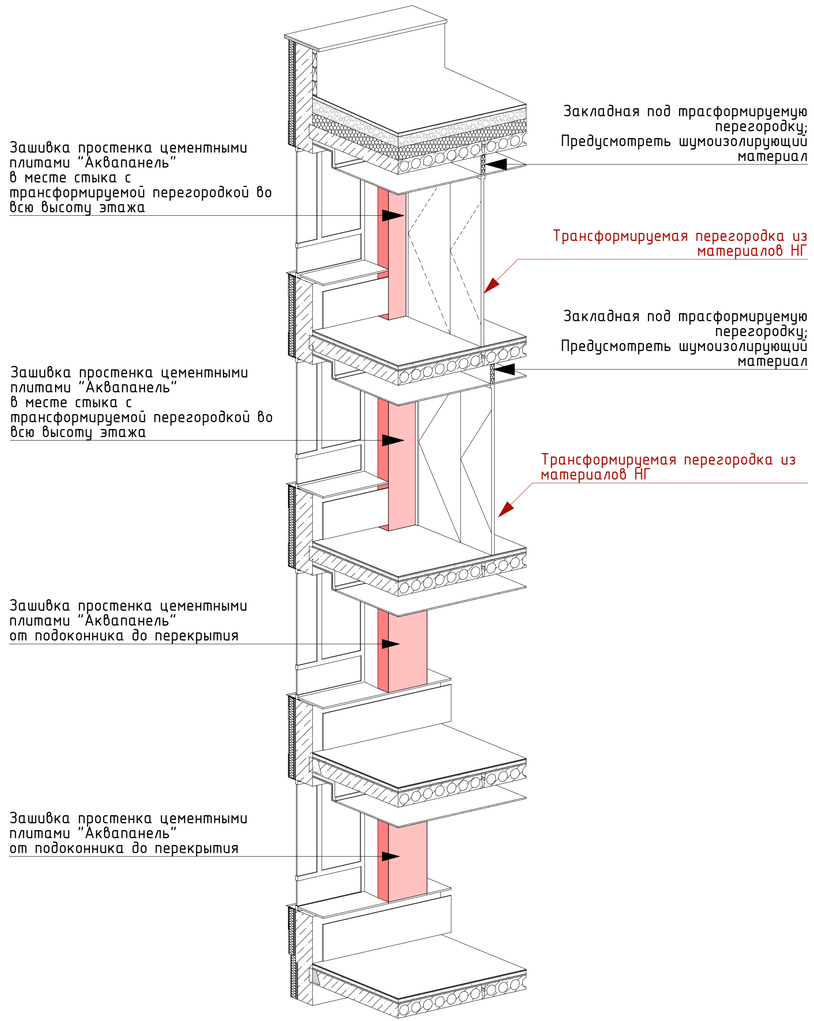

Вид 1

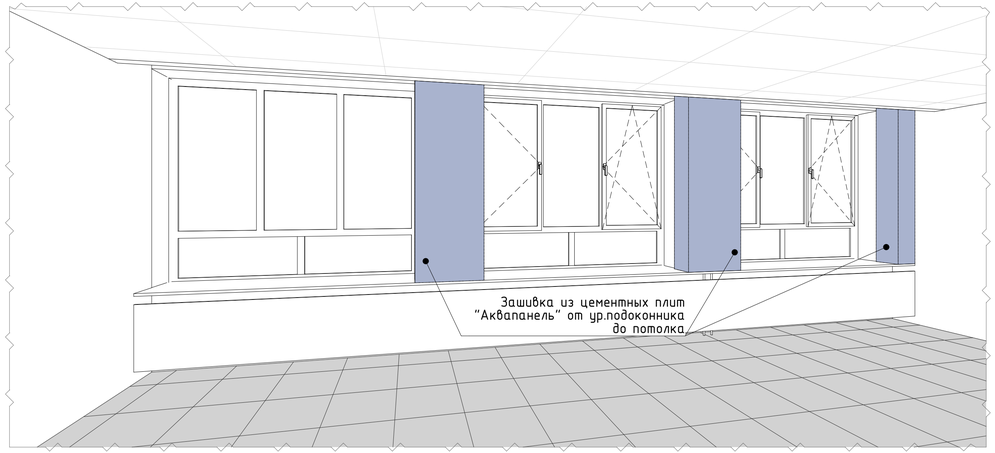

Вид 2

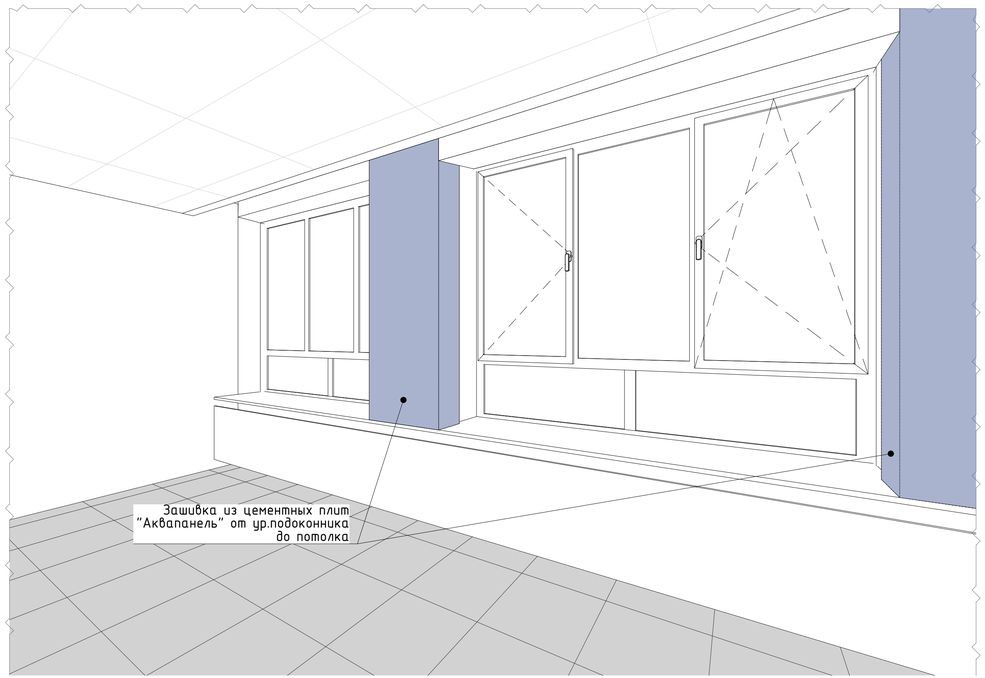

Вид 3

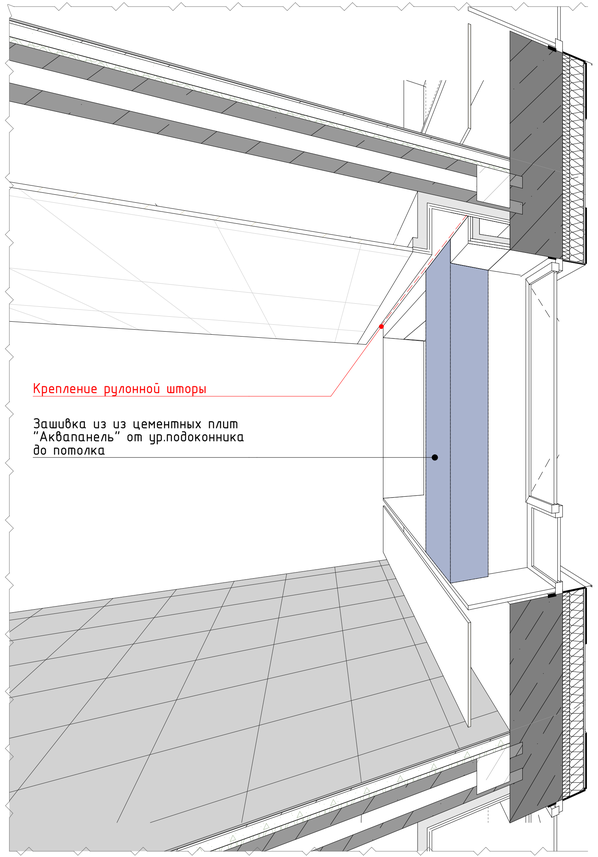

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 32; Листов:
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Схемы зашивки оконных простенков плитами Аквапанель	И-ГРУПП
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

План полов подвального этажа

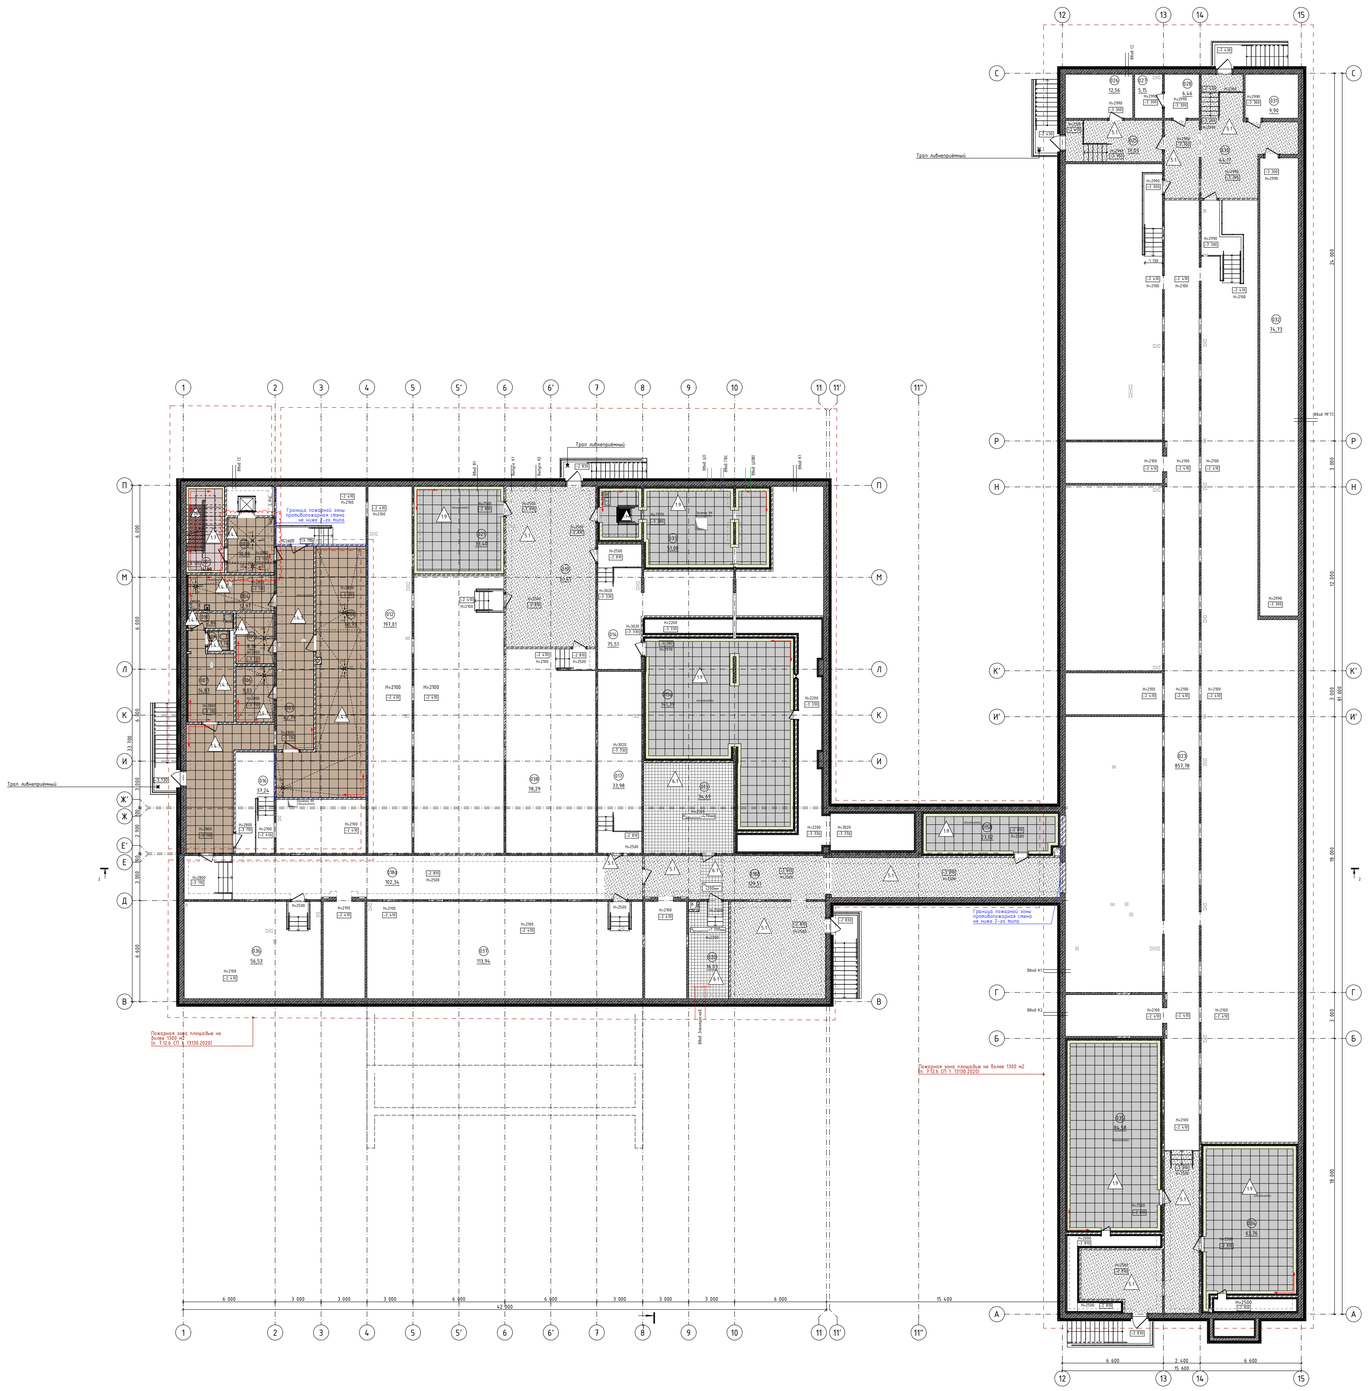

План полов 1 этажа на отм. 0,000

Экпликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	392,92	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	91,42	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	15,92	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 556,60 м²	

Условные обозначения:

- 1.1 – Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R
- 1.2 – Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R
- 1.4.2 – Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
- 1.5 – Керамогранит крупноформатный Размер: 1200x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R, DL500820R, DL501020R
- 1.6 – Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R
- 1.7 – Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R
- 1.8 – ступень зафальцованная с противоскользящей насечкой 600x300x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD205320R
- 2.1 – линолеум, толщ. 2 мм Производитель: Forbo Артикул: 6361SB*
- 2.3 – ковровое покрытие Tuscor 52789
- 3.1 – дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO
- 3.2, 3.3 – дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8061 T Natural Concrete PRO
- 3.4 – дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO
- 4.1 – спортивный паркет 1800x300x20мм Производитель: Krast School Артикул: KSS7
- 5.1 – дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO

- Л-1 – Плинтус вентилируемый Krast School SA22
- П-2 – Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
- П-3 – Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаппатированный Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT
- П-4 – Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Про Стоун Светлый Серый обрезной DD200320R/3BT
- П-5 – Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT
- П-6 – Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3
- П-8 – Плинтус ПК50 RAL 9004
- Т-1 – Т-образный профиль из нержавеющей стали, цвет матовый хром

Узел коннелюрного плинтуса. Примыкание пола с покрытием линолеума к стене (пом. 111, 112)



Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. с совместно с листами альбома АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и вестибюля см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-23 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель) для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Данный лист см. с экспликацией полов, схемой отделки трибуны (листы 39-41). В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен * см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	34	9

Средняя общеобразовательная школа

План полов 1 этажа на отм. 0,000

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План полов 2 этажа на отм. +3.300

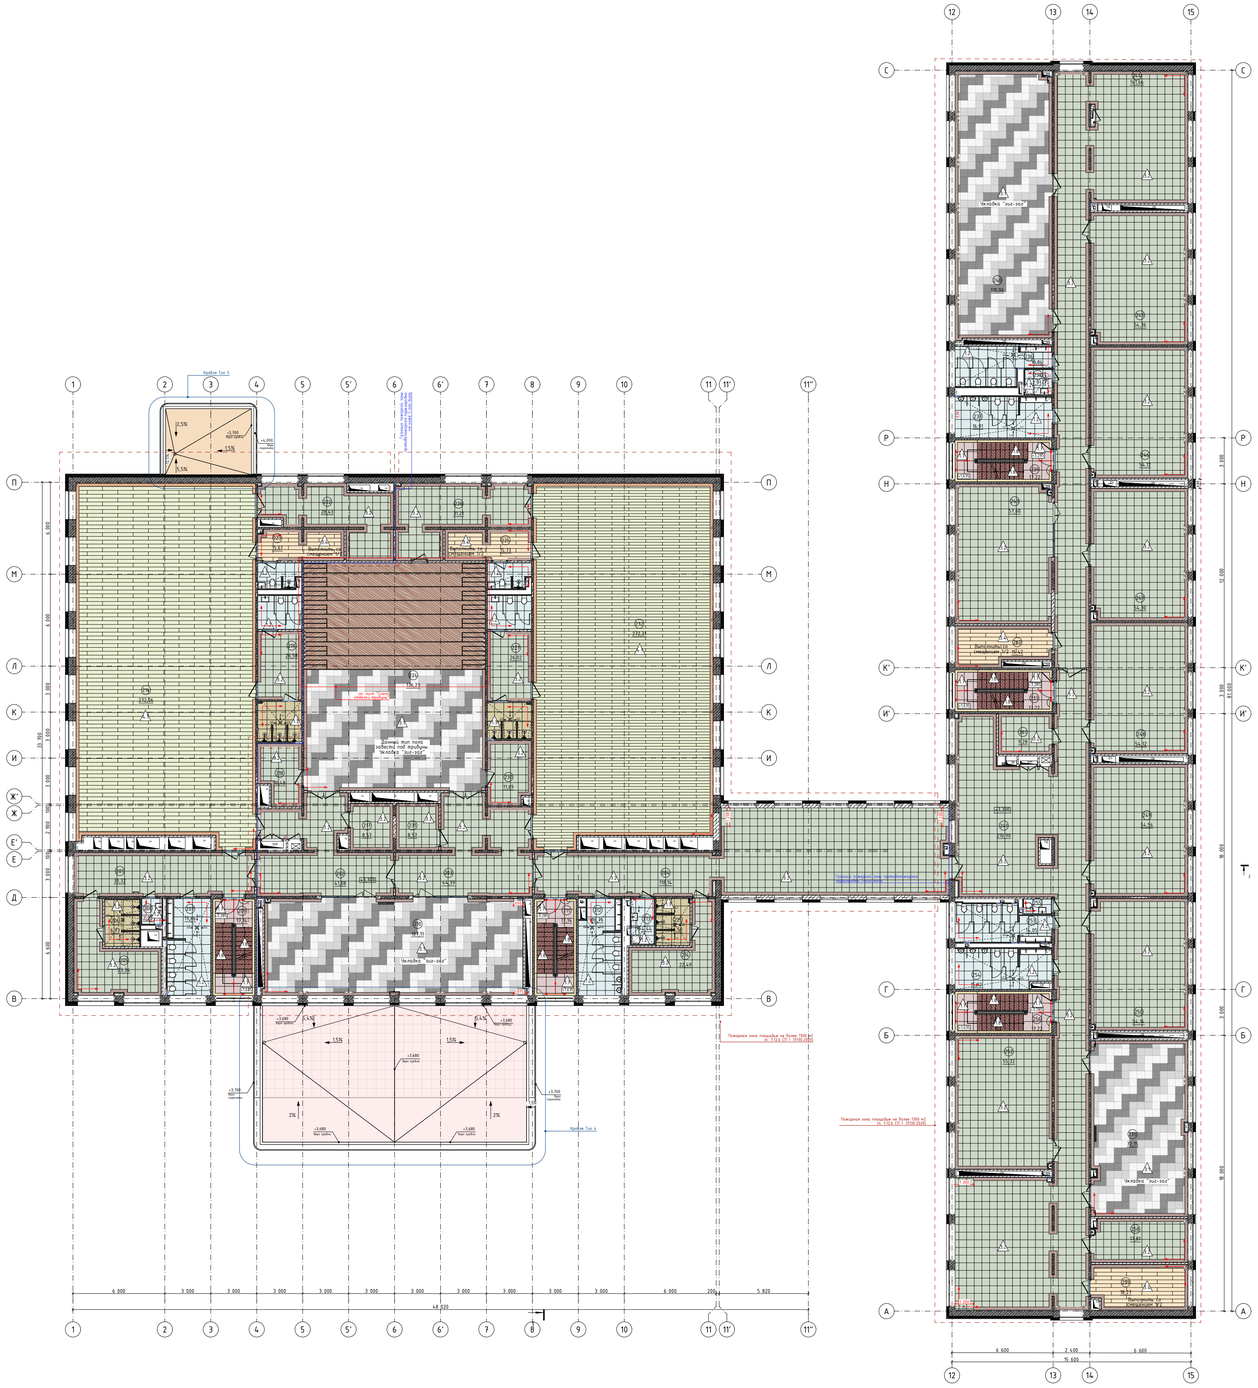
Каркас Тип 5
Каркас Тип 6
Пожарная зона площадью не более 1500 м2 по ТКП 045-2008
Учебная зона
Выкатная сцена
Выкатная трибуна на 41 место
Выкатная трибуна на 41 место
Выкатная трибуна на 41 место

План полов 3 этажа на отм. +6.600

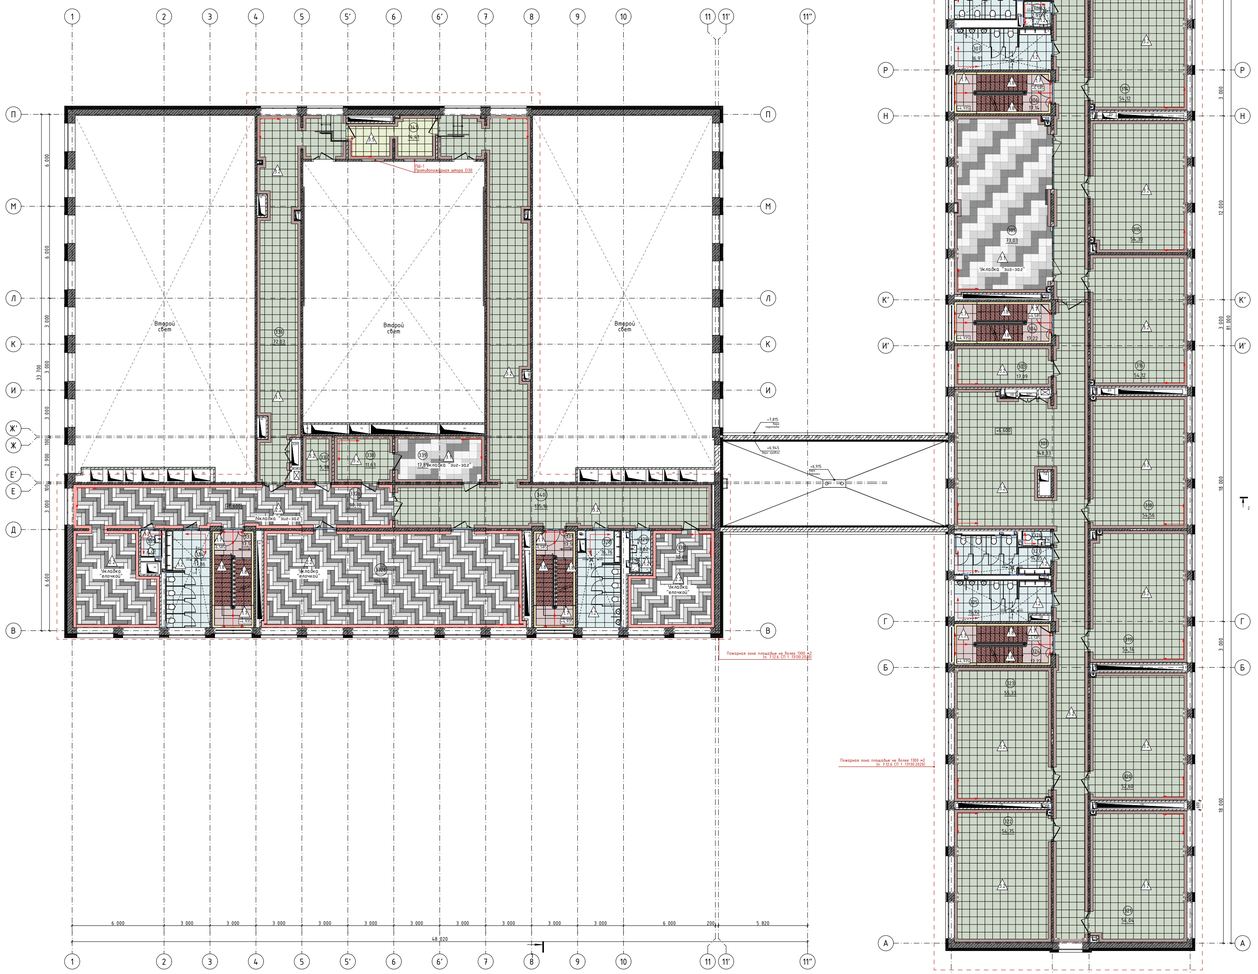
1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11"
П
М
Л
К
И
Ж'
Ж
Е'
Е
Д
В
Входной сбет
Тамбур-шлюз
Помещение охраны
Помещение охраны
Помещение охраны

План полов 4 этажа на отм. +9.900

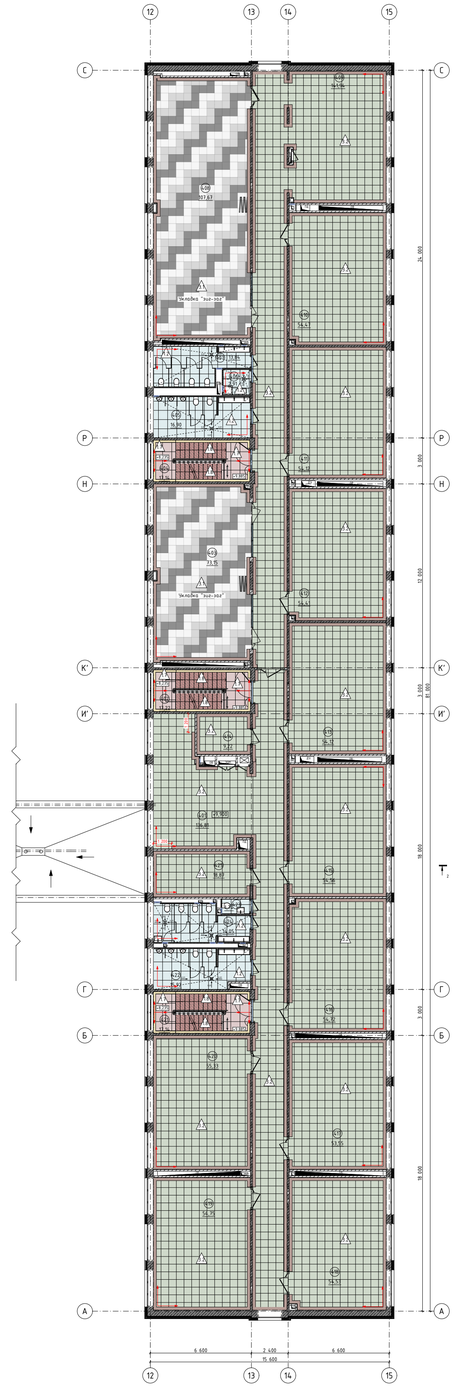

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	15,92	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,08 м²	

Условные обозначения:

- 1.2 – Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R
- 1.7 – Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R
- 1.8 – ступень забальцованная с противоскользящей насечкой 600x300x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD205320R
- 3.1 – дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO
- 3.2 – дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8061 T Natural Concrete PRO
- П-2 – Плинтус дивидный ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
- П-3 – Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лоунстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома. АР.
3. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
4. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
5. Разрезы и сечения главной входной группы и пандуса см. листы 20-21 данного альбома.
6. Фасады см. листы 16-19 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Данный лист см. с экспликацией полов, схемой отделки трибуны (листы 39-41). В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-15. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Проемы люков ревизии внутренних стен " см. "Маркировочные планы" листы 9-13 данного альбома.
14. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
15. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	37	9

Средняя общеобразовательная школа

План полов 4 этажа на отм. +9.900

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План полов выходов на кровлю

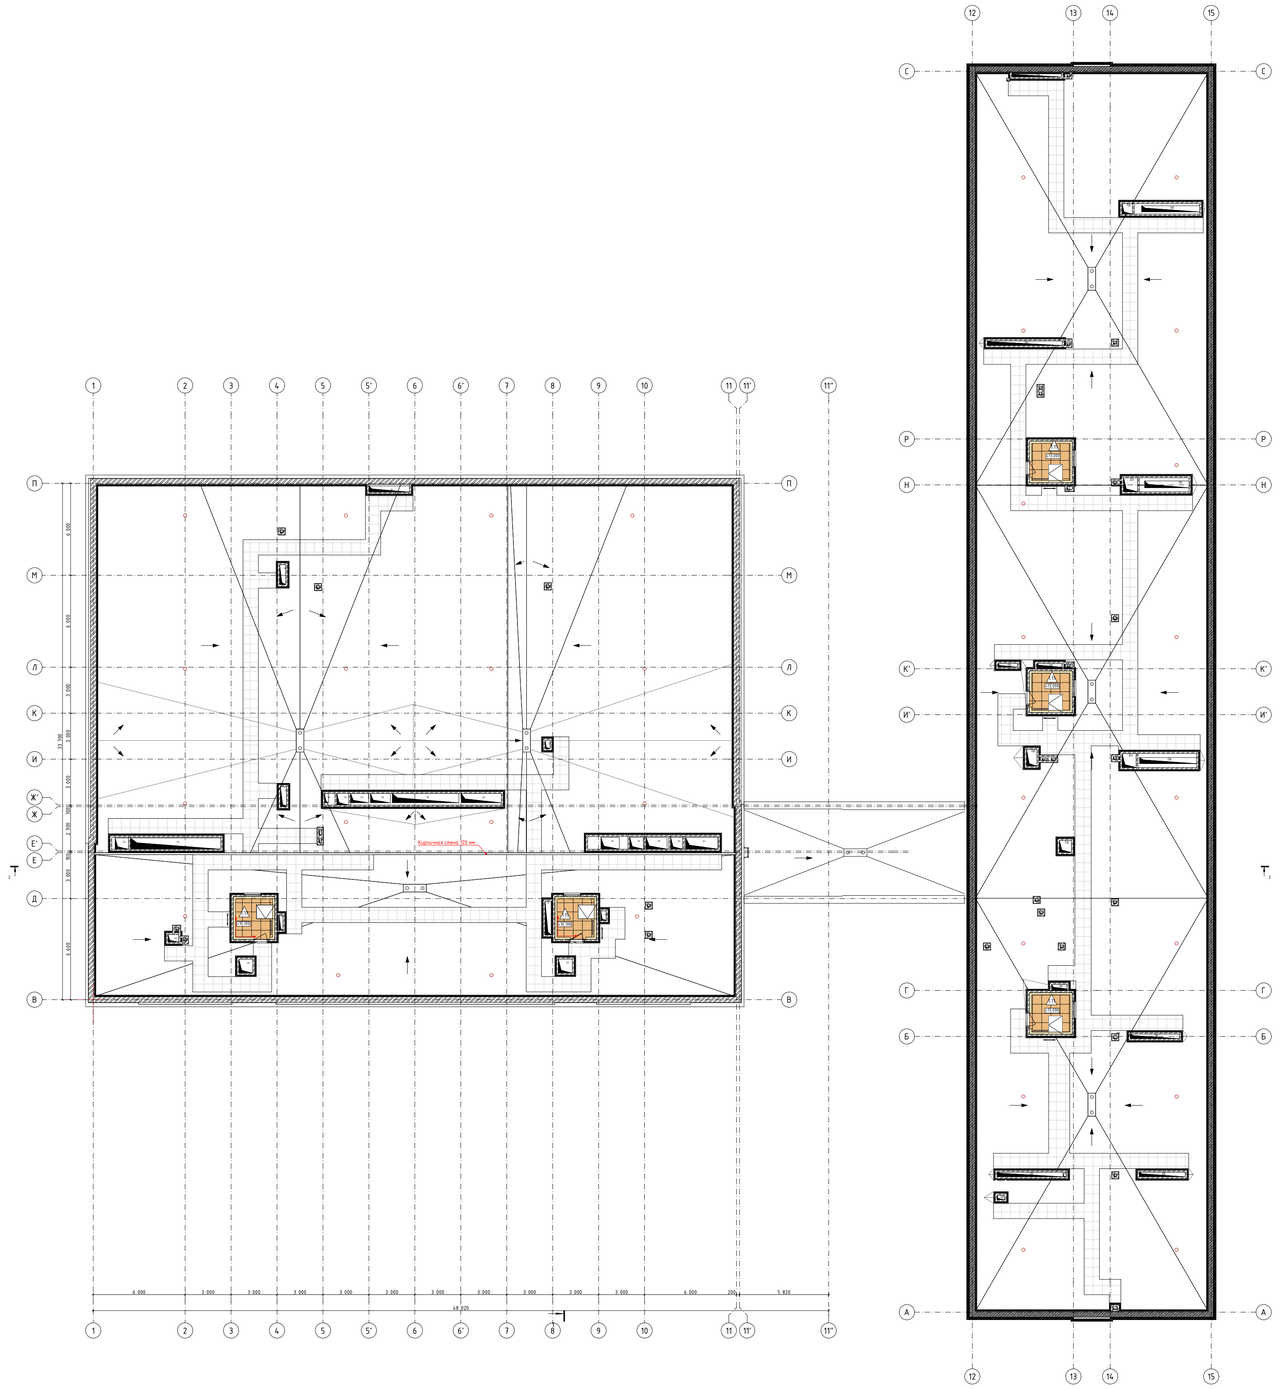
1 2 3 4 5 5' 6 6' 7 8 9 10 11 11' 11"
12 13 14 15
П М Л К И Ж' Ж Е' Е Д В
С Р Н К' И' Г Б А
Коробчатая стенка 120 мм
6 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 200 5 820
48 020
6 000 3 300 3 300 3 300

Экспликация полов; Спецификация плинтусов

Номер помещения	Тип пола	Схема	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м2
109, 105, 135, 138, 137	1.1		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 1195х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 10 мм 3. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм 4. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 5. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	824
164, 423, 255, 326, 117, 208, 335, 308, 238, 406, 144, 329, 213, 225, 223а, 107а, 104а, 228, 221, 134, 133, 110, 309, 407, 236, 142, 166, 424, 253, 327, 422, 165, 254, 325, 212, 328, 405, 237, 143, 307, 207, 334	1.2		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600720R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 8 мм 3. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3м (580,81 п.м.) – 2мм 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	405,84
206, 229, 215, 220	1.3		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 8 мм 3. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3м (47,96 п.м.) – 2мм 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	28,1
009, 007, 010, 005, 006, 002, 004, 003	1.4.1		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600900R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 10 мм 3. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3м (196,1 п.м.) – 2мм 4. Ц.п. стяжка-29мм 5. Покрытие основание см. раздел КР – 315 мм	187,9
116, 120, 125, 126, 129, 124, 122, 115, 123, 119, 127, 128	1.4.2		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600900R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 8 мм 3. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3м (277,1 п.м.) – 2мм 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	217,44
130	1.5		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 1195х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R; DL500820R; DL501020R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 10 мм 3. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм 4. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 5. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	136,22 136,22 136,22
101,102	1.6		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R – 9мм 2. Клей для керамогранита – 10 мм 3. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3м (57,8 п.м.) – 2мм 4. Стяжка из керамзитобетона (фр.10-20мм), плотность 300кг/м3 -53мм; 5. Разделительный слой пленка полиэтиленовая-1мм; 6. Теплоизоляция Rockwool Флор БАТТС – 100мм; 7. Ж. б. плита – 150мм	39,2
121, 209, 211, 331, 333, 233, 239, 402, 421, 304, 306, 324, 404, 256, 163, 145, 131, 139, 106, 001	1.7		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R- 9мм 2. Клей для керамогранита – 10мм 3. Ц.п. стяжка, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -36мм 4. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	210,65
121, 209, 211, 331, 333, 233, 239, 402, 421, 304, 306, 324, 404, 256, 163, 145, 131, 139, 106, 001	1.8		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х300 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD205320RVGR– 9мм 2. Клей для керамогранита – 10мм 3. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	116,67 (ступени)
			1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х145 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD205320RV2– 9мм 2. Клей для керамогранита – 10мм 3. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	65,54 (подступенки)
033, 015б, 021, 034, 035, 015	1.9		1. Керамическая плитка цвет "под бетон"- 9мм 2. Клей для керамической плитки – 10 мм 3. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3м (218,9 п.м.) – 2мм 4. Ц.п. стяжка – 29 мм 5. Существующее ж. б. основание	343
033	1.9*		1. Керамическая плитка цвет "под бетон"- 9мм 2. Клей для керамической плитки – 10мм 3. Ж. б. ступень	1 (ступени)
			1. Керамическая плитка цвет "под бетон"- 9мм 2. Клей для керамической плитки – 10мм 3. Ж. б. ступень	0,5 (подступенки)
Выходы на кровлю из лестничной клетки	1.11		1. Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R- 9мм 2. Клей для керамогранита – 10мм 3. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм 4. Разделительный слой пленка полиэтиленовая – 1мм 5. Выравнивающий слой: керамзит (фр. 10-20мм) -120мм. 6. Разделительный слой пленка полиэтиленовая-1мм. 7.Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/м3 – 200 мм 8.Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР – 1 мм	32,53

Номер помещения	Тип пола	Схема	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м2
111,112	2.1		1. Линолеум Производитель: Forbo Артикул: 63615B Forbo Smaragd Lux FR -2мм. 2. Водно-дисперсионный клей -2мм. 3. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 -15мм. 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм. 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	37,7
330, 332а, 332б	2.2		1. Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики: размеры 100х25 см – 5мм 2. Клеевой слой – 1мм. 3. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 – 14мм. 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм. 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	229,6
108	2.3		1. Ковровое покрытие Туссор арт. 52789 – 11 мм 2. Клей для ковровых покрытий – 1мм. 3. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 -7 мм. 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм, М50 -50мм. 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	75,2
224, 339, 157, 155, 161, 162, 159, 235, 305, 403, 210, 408, 240	3.1		1. Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO : – 3мм 2. Клей для плитки ПВХ-1мм. 3. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 -15мм. 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм. 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	325,3 325,3 325,3
169, 168, 337, 148, 107, 147, 217, 231, 414, 261, 218, 338, 230, 219, 227, 151, 167, 303, 156, 258, 425, 158, 160, 150, 214, 205, 222, 226, 201, 202, 203, 320, 152, 417, 310, 246, 248, 411, 413, 250, 321, 316, 314, 319, 247, 154, 245, 315, 412, 313, 410, 249, 415, 318, 416, 153, 419, 322, 420, 323, 331, 252, 243, 141, 336, 204, 340, 401, 244, 409, 312, 301, 241	3.2		1. Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO : – 3 мм 2. Клей для плитки ПВХ-1мм. 3. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 – 15мм. 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм. 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	3641,6
103	3.3		1. Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO : – 3мм 2. Клей для плитки ПВХ-1мм. 3. Самовыравнивающая стяжка (из цементно-песчаного раствора) – 20 мм; 4. Стяжка из керамзитобетона (фр.10-20мм), плотность 300кг/м3 -50мм; 5. Разделительный слой пленка полиэтиленовая-1мм; 6. Теплоизоляция Rockwool Флор БАТТС – 100мм; 7. Ж. б. плита – 150мм	22,2
223, 225, 260, 140, 259	3.4		1. Дизайн-плитка ПВХ Размер: 1000х200 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO : – 3мм 2. Клей для плитки ПВХ-1мм. 3. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 -15мм. 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм -50мм. 5. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 6. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	72,55
341	3.5		1. Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO-3мм 2. Клей для плитки ПВХ – 1мм 3. Система фальшпола K&R Design (или аналог) из плит 600х600х30 из сульфата кальция на опорах – 536мм 4. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	14,9
155,157	3.6		1. Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO : – 3мм 2. Клей для плитки ПВХ-1мм. 3. Система фальшпола K&R Design (или аналог) из плит 600х600х30 из сульфата кальция на опорах – 150мм 4. Самовыравнивающая стяжка Vetonit 5000 -15мм. 5. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм, М50 -50мм. 6. Самовыравнивающаяся стяжка (для выравнивания плит перекрытий) – 20мм. 7. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	17,1
146, 216, 232	4.1		1. Спортивный паркет Krast School KS57 – 14 мм 2. 2 слоя фанеры – 24 мм 3. Амортизаторы для спортивных полов – 19 мм 4. Стяжка из жесткого бетона с фиброволокном, арм. сеткой 5Вр-100х100мм-33мм 5. Существующее ж. б. перекрытие – 220мм	639,32
018а, 018б, 019, 023, 025, 030	5.1		1. Обеспыливание – 1 слой 2. Существующее основание	283,25
018б, 020, 013	6.1		1. Фальпол-см. раздел КР 2. Основание-см. раздел КР	53,1

Спецификация плинтусов

Марка	Номер помещения	Наименование	Отображение	Длина, п.м.
П-1	146, 216, 232	Плинтус вентилируемый Krast School SA22*		168,92
П-2	103, 107, 140, 141, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 214, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 235, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 258, 259, 260, 261, 301, 303, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 401, 403, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004		2 742,9
П-3	001, 106, 121, 131, 139, 145, 163, 209, 211, 233, 239, 256, 304, 306, 324, 331, 333, 402, 404, 421, Выход на кровлю	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*		424,25
П-4	101, 102	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Про Стоун Светлый Серый обрезной DD200320R/3BT*		11,82
П-5	105, 109, 113, 114, 130, 135, 137, 138	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*		438,4
П-6	111, 112	Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3*		35,25
П-7	015а, 015б, 021, 033, 034, 035	Плинтус из керамической плитки, "под бетон", h=80-100мм		201,83
П-8	108, 330, 332а, 332б	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004		174,57
Т-1	*	Т-образный профиль из нержавеющей стали, цвет матовый хром		114,2

*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Р	39	9
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Экспликация полов; Спецификация плинтусов	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

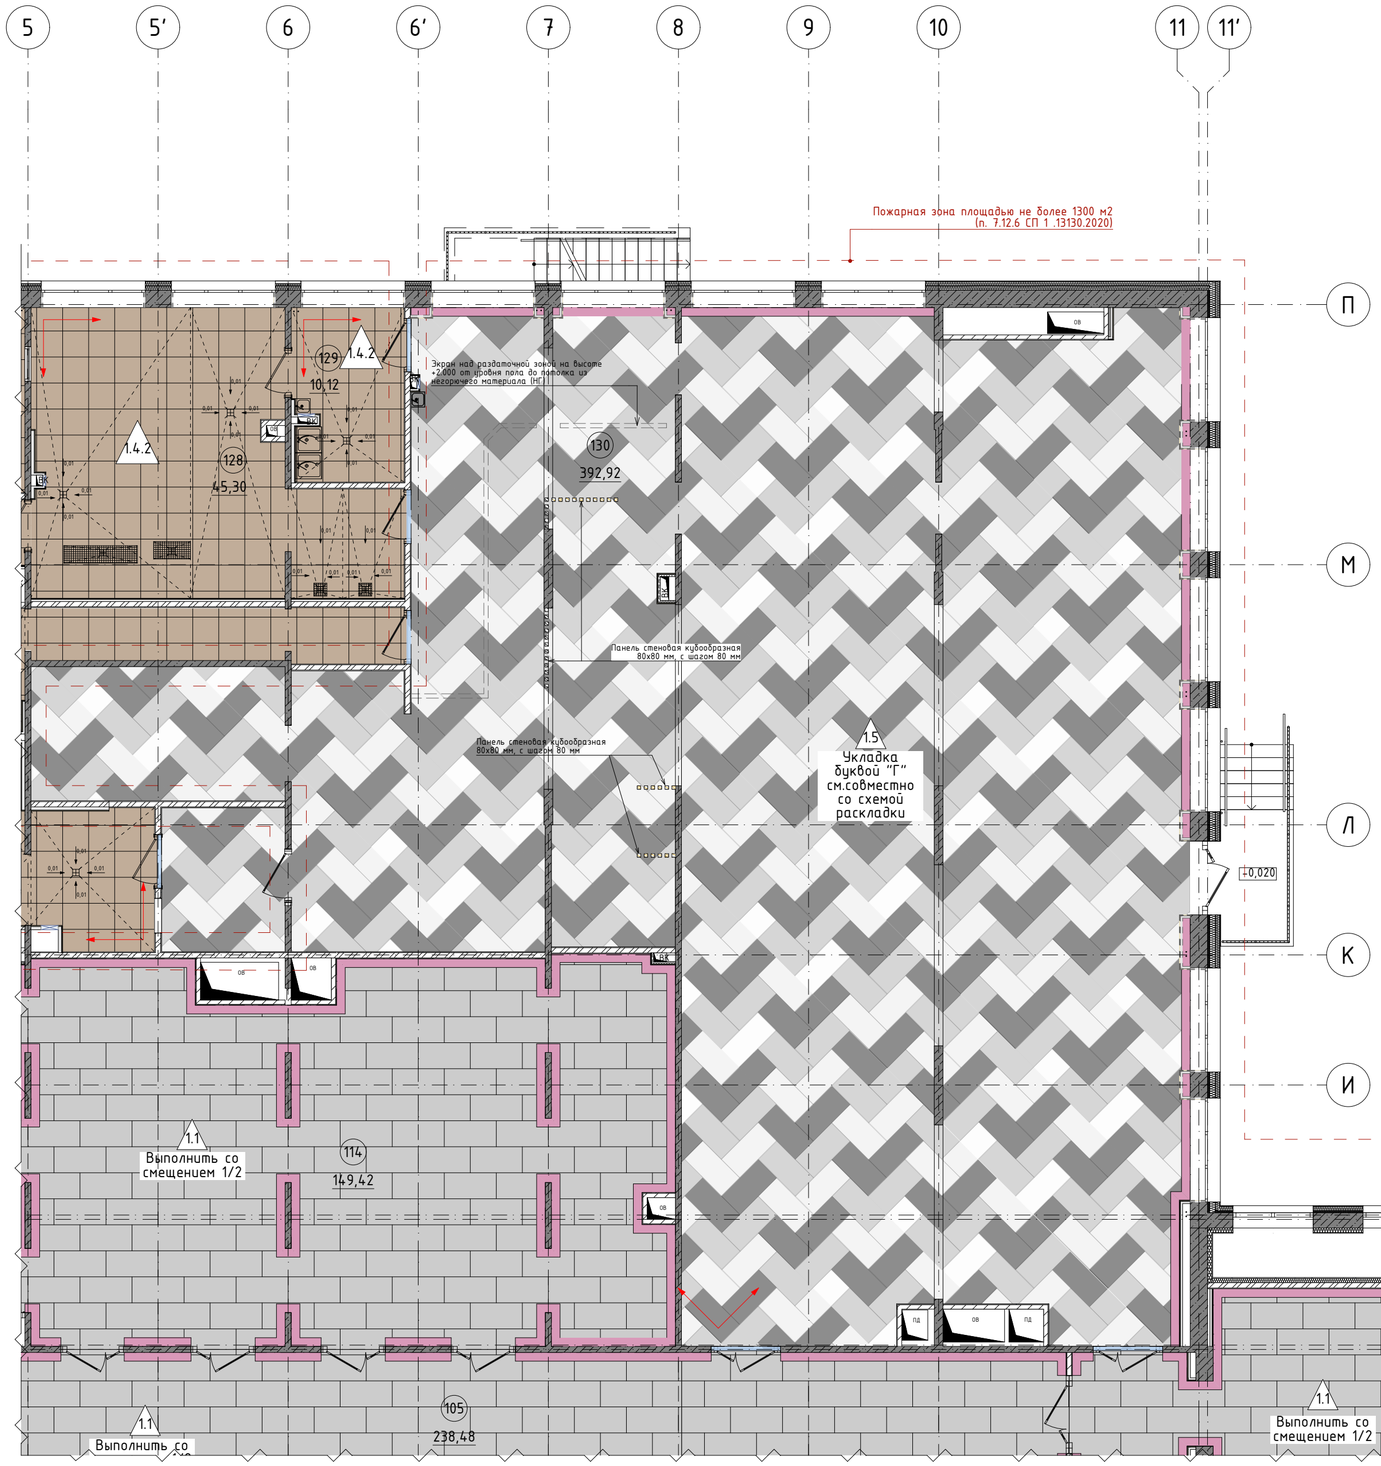

Условные обозначения:

- Керамогранит крупноформатный 1195х600 Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА DL500720R или аналог
- Керамогранит крупноформатный 1195х600 Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА DL500820R или аналог
- Керамогранит крупноформатный 1195х600 Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА DL501020R или аналог

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 40; Листов:
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				План раскладки пола обеденного зала	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

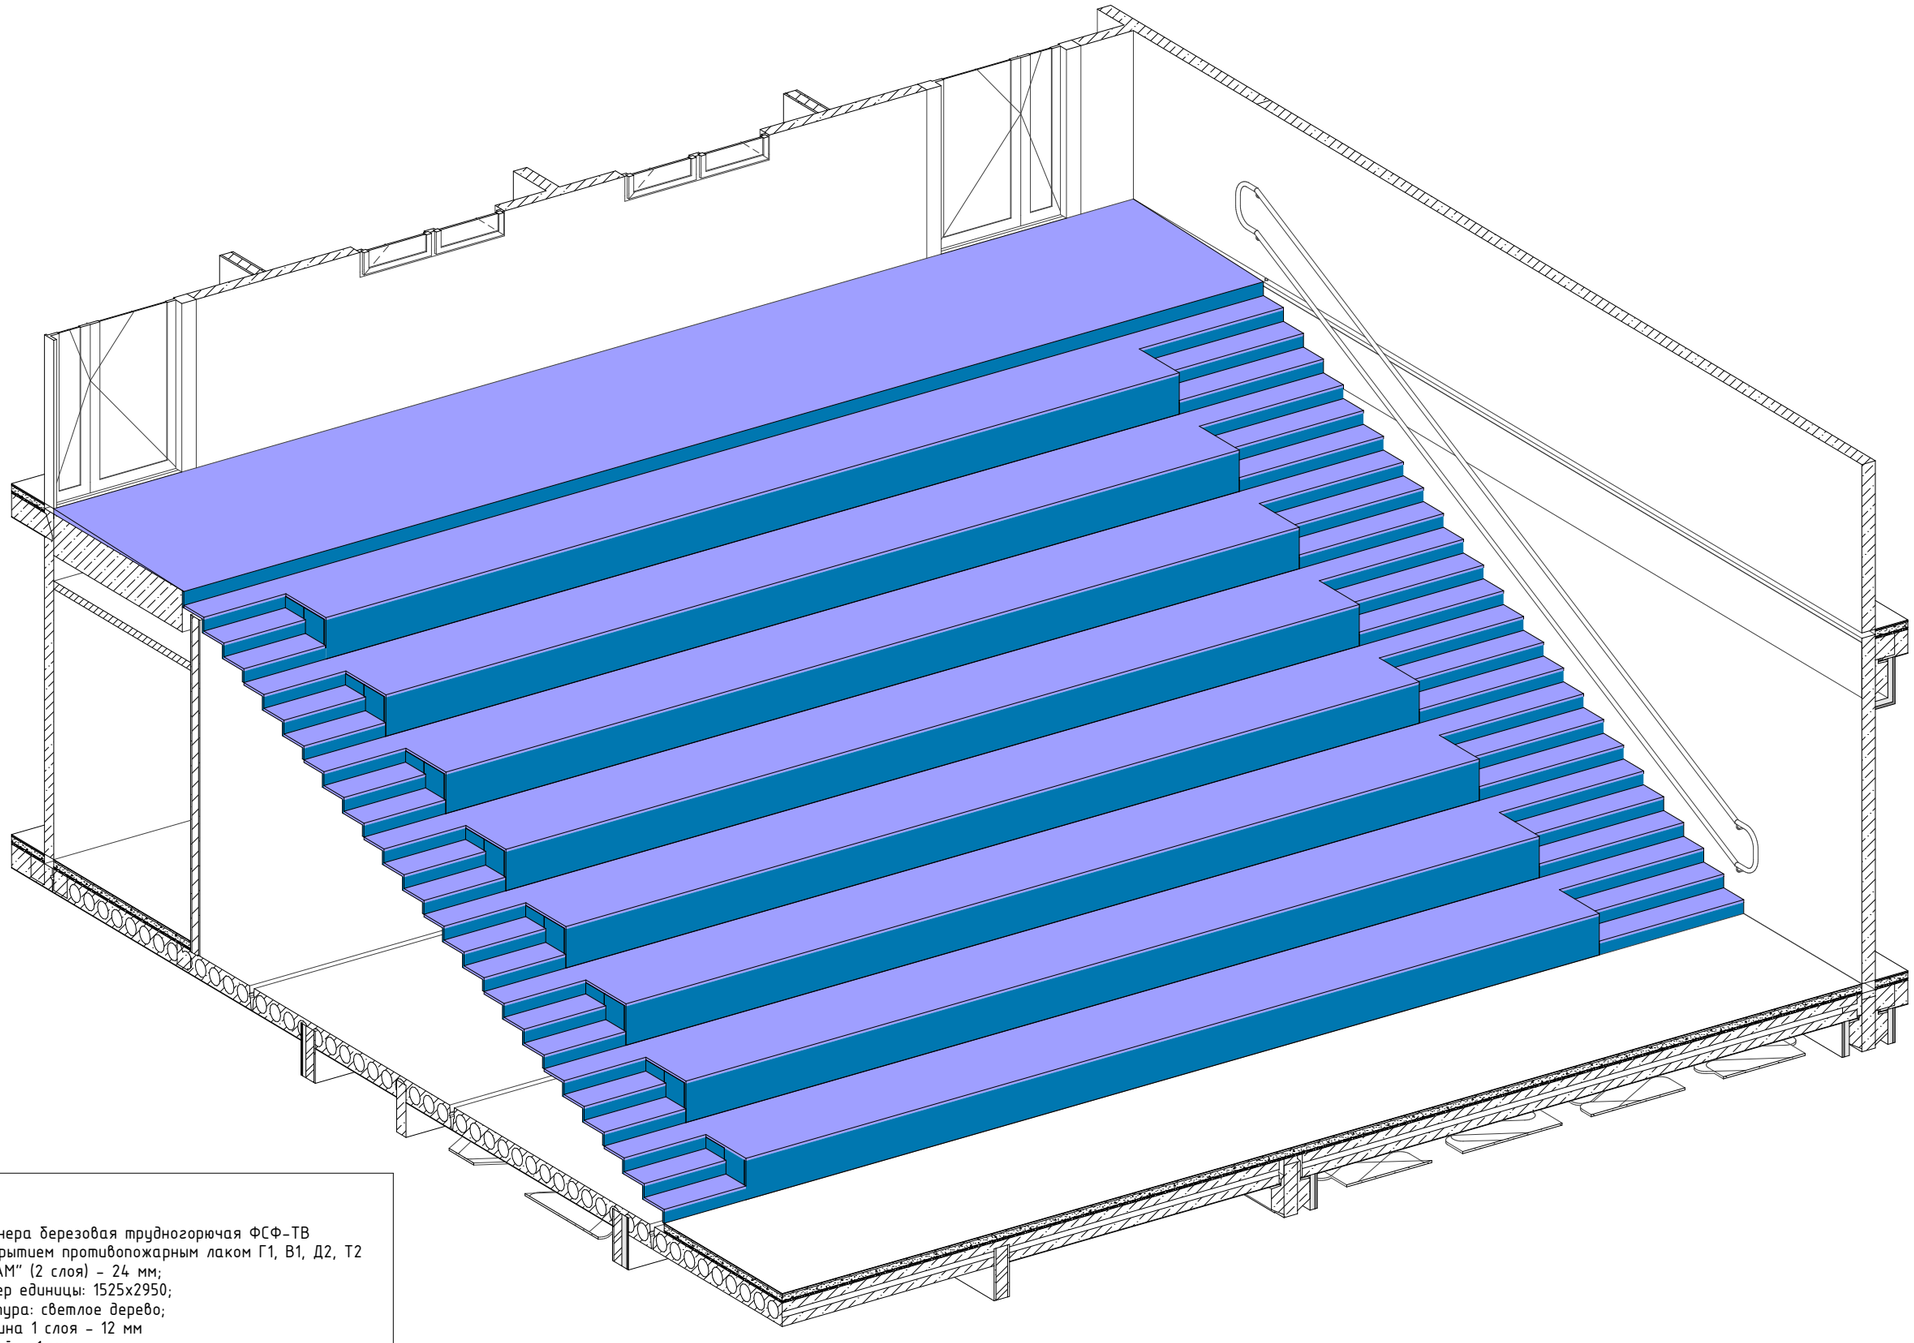

Сидения



Ступени



1. Фанера березовая трудногорючая ФСФ-ТВ
с покрытием противопожарным лаком Г1, В1, Д2, Т2
"КЕРАМ" (2 слоя) - 24 мм;
Размер единицы: 1525x2950;
Текстура: светлое дерево;
Толщина 1 слоя - 12 мм
2. Клей - 1 мм
3. Брусок с покрытием огнезащитным составом
Горизонтальные участки - 30 мм
Вертикальные участки - 40 мм
4. Сварной металлический каркас, см. раздел КР;

Спецификация отделочных материалов "Трибуны"

Маркер	Обозначение на аксонометрии	Площадь вертикальных поверхностей	Площадь горизонтальных поверхностей	Примечание
Ф-1		---	110,4	
Ф-2		38,31	---	

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	41	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Схема отделки "Трибуна"	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

План потолков подвального этажа

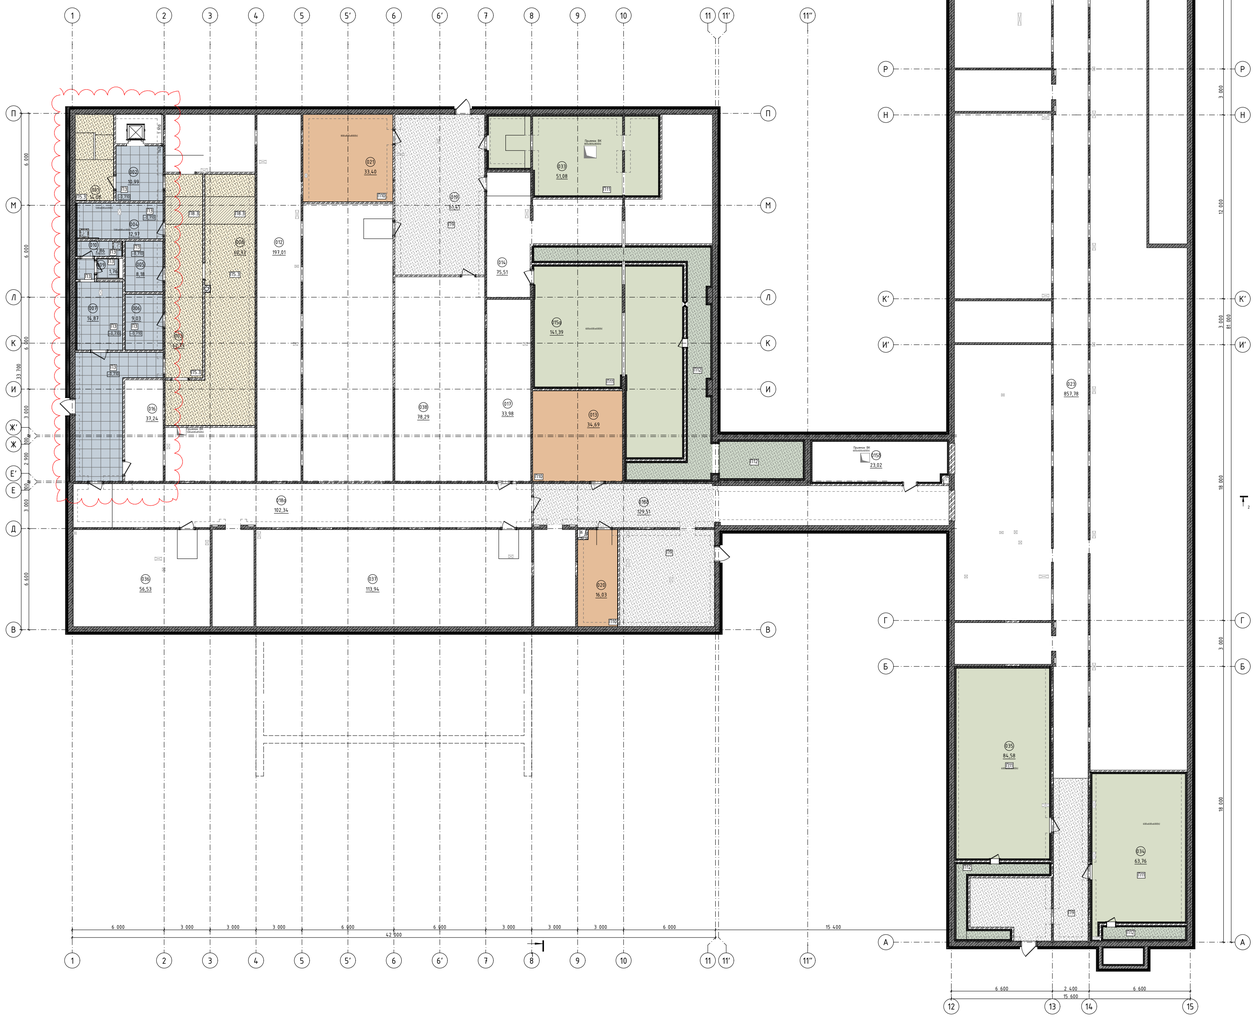

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	62,79	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,93	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	37,24	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Условные обозначения:

П3
- алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС Clip-in 600х600

П4.1
- покраска НГ краской 9011

П5.3
- покраска НГ краской RAL 9003

П9
- обеспыливание

П10
- побелка

П11
- минераловатный утеплитель толщ.100мм, штукатурка 20мм, побелка

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой горизонтальных поверхностей в помещениях следует принять как:
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
4. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
5. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
6. Разрезы и сечения главной входной группы и вебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
7. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель), для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
8. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
9. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизолирующую из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
10. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
11. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-12. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ЧП.
13. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
14. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	42	10

План потолков подвального этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План потолков 1 этажа на отм. 0,000

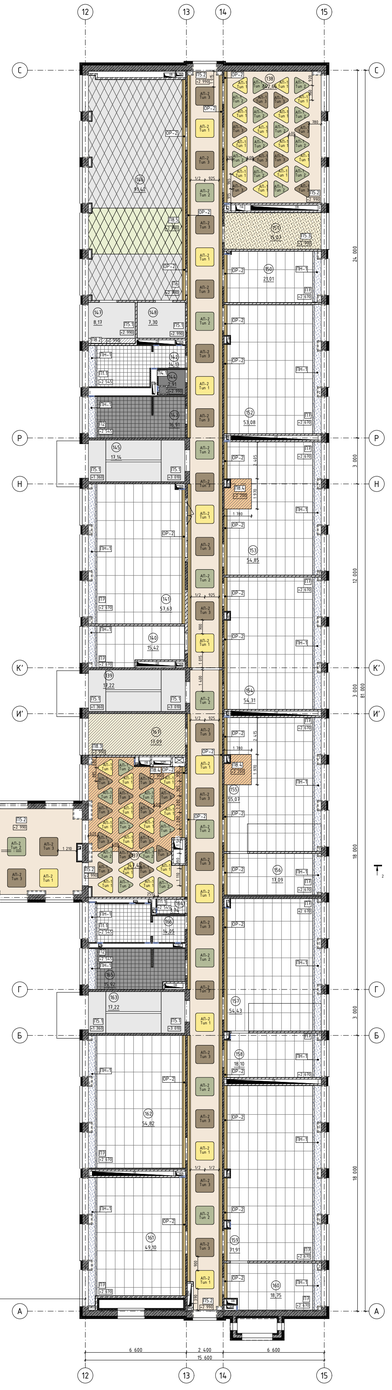

Схема крепления линейного светильника в потолке Грильято

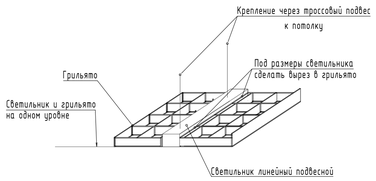

Экпликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	392,92	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	91,42	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	15,92	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 556,60 м²	

Условные обозначения:

П1.1 – Грильято 50х50, белый, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011

П1.2 – Грильято 100х100, белый, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011

П1.3 – Грильято 100х100, белый, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011

П2 – Грильято 50х50, черный, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011

П3 – алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС Clip-in 600х600

П4.1 – покраска НГ краской RAL 9011

П4.2 – покраска водоэмульсионной краской RAL 9011

П5.1 – покраска НГ краской RAL 9003

П5.2 – покраска водоэмульсионной краской RAL 9003

П5.3 – покраска НГ краской RAL 9003

П6 – сетка защитная 100х100мм+покраска НГ краской RAL

П7 – Кассетный акустический потолок 1200х600

П8.1 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9011

П8.3 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003

П8.4 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9003

П8.5 – сетка защитная 100х100мм+подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003

П8.6 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ краской RAL 9011

П12 – минераловатный утеплитель толщ.180мм, штукатурка 20мм, побелка

П14 – минераловатный утеплитель толщ.180мм, штукатурка 20мм, алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС Clip-in 600х600

АП-1 – Акустические подвесные панели из минерального стекловолокна. Размер панели 1100х953х40 (трапезольник со скругленными краями). Цвет:
- АП-1 Тип 1: RAL 095 85 40
- АП-1 Тип 2: RAL 100 70 20
- АП-1 Тип 3: Текстура "под дерево"

АП-2 – Акустические подвесные панели из минерального стекловолокна. Размер панели 1192х1192х40 (квадрат со скругленными краями). Цвет:
- АП-2 Тип 1: RAL 095 85 40
- АП-2 Тип 2: RAL 100 70 20
- АП-2 Тип 3: Текстура "под дерево"

ПН-1 – Потолочная ниша из Акваланели, RAL 9003

ОР-1 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9011

ОР-2 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9003

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Предусмотреть крепление подвесов подвесных потолков к плитам перекрытия с применением анкер-клина.
4. Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой горизонтальных поверхностей в помещениях следует принять как:
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
5. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
6. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
7. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). Для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-12. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. ЧП.
13. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
14. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал	Белова Е.С.				01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 43; Листов: 10
Проверил	Дубинин С.В.				01.26		
ГАП	Дубинин С.В.				01.26		
ГИП	Гущин А.В.					План потолков 1 этажа на отм. 0,000	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26		

План потолков 2 этажа на отм. +3.300

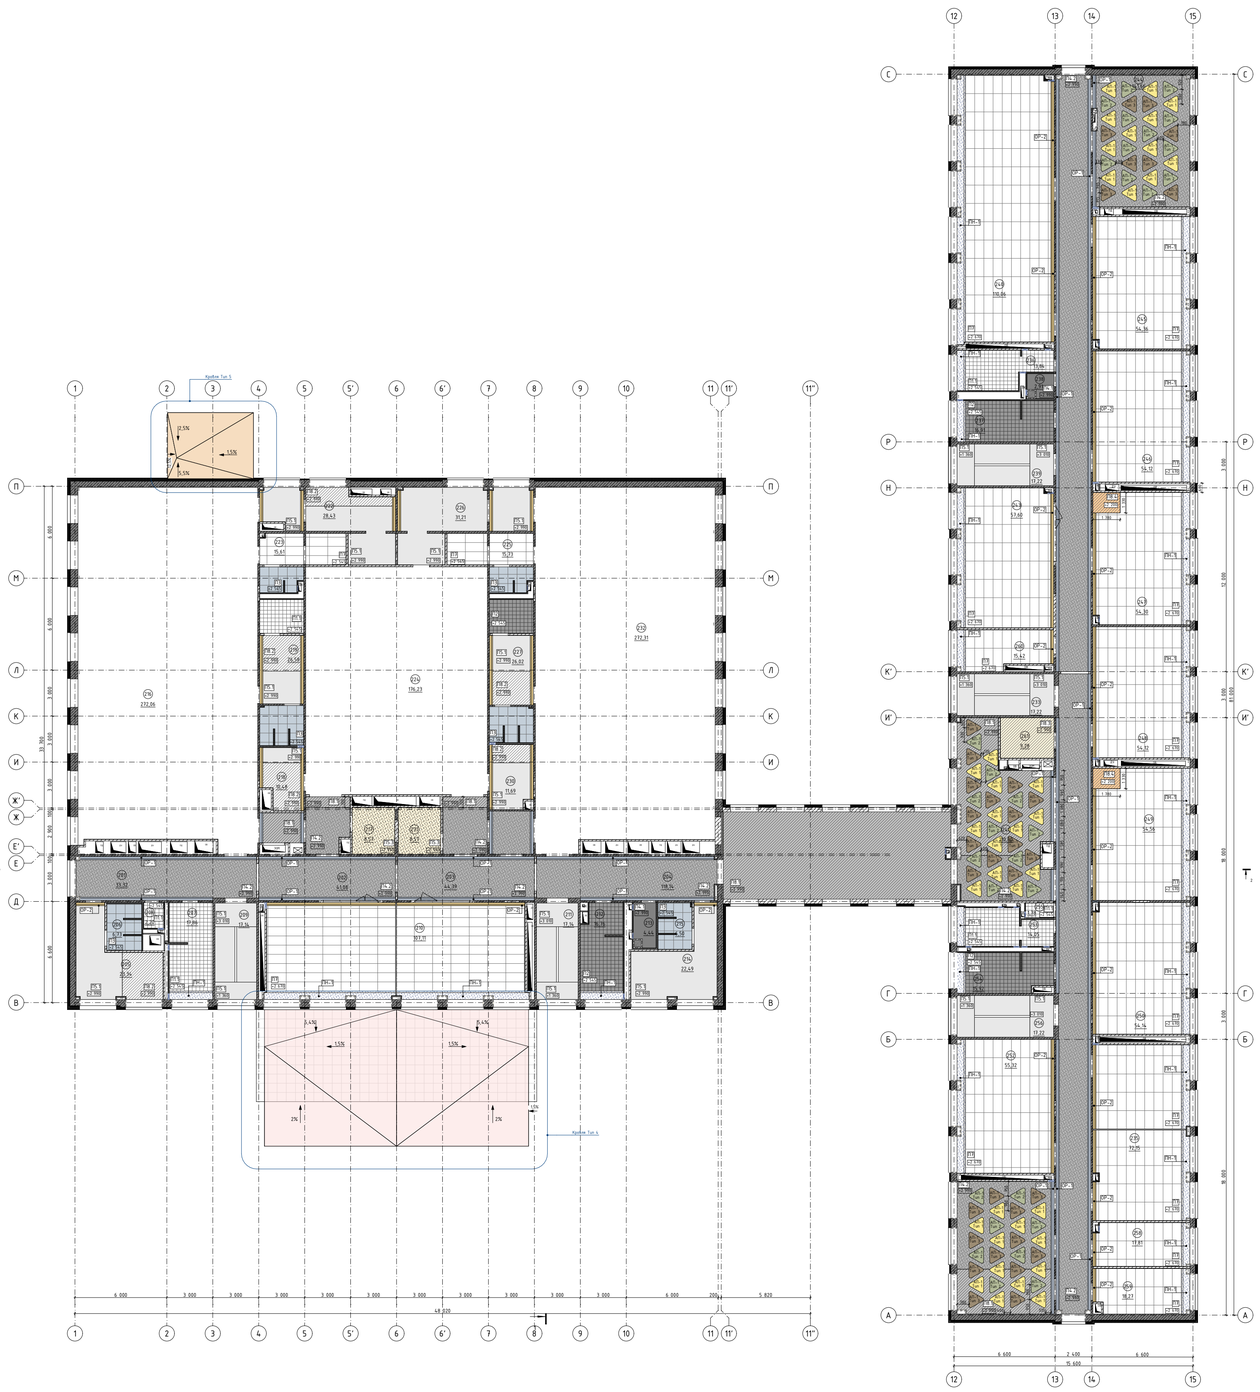

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,61	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,73	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	2,91	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
241	Коридор	210,90	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,27 м²	

Условные обозначения:

- П1.1 – Грильято 50х50, белый, Негорючая окраска залотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011
- П2 – Грильято 50х50, черный, Негорючая окраска залотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011
- П3 – алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС Clip-in 600х600
- П4.1 – покраска НГ краской RAL 9011
- П4.2 – покраска водоэмульсионной краской 9011
- П5.1 – покраска НГ краской RAL 9003
- П7 – Кассетный акустический потолок 1200х600
- П8.1 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9011
- П8.2 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- П8.3 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- ПН-1 – Потолочная ниша из Акваланели, RAL 9003
- ОР-1 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9011
- ОР-2 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9003

АП-1
Акустические подвесные панели из минерального стеклополотна. Размер панели 1100х953х40 (треугольник со скругленными краями). Цвет:
- АП-1 Тип 1: RAL 095 85 40
- АП-1 Тип 2: RAL 100 70 20
- АП-1 Тип 3: Текстура "под дерево"

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Предусмотреть крепление подвесов подвесных потолков к плитам перекрытия с применением анкер-клина.
4. Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой горизонтальных поверхностей в помещениях следует принять как:
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
5. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
6. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
7. Разрезы и сечения главной входной группы и вебкраседра см. листы 20-21 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Акваланель). Для инженерных коммуникации ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляции из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-12. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
14. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 44; Листов: 10
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				План потолков 2 этажа на отм. +3.300	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

План потолков 3 этажа на отм. +6.600

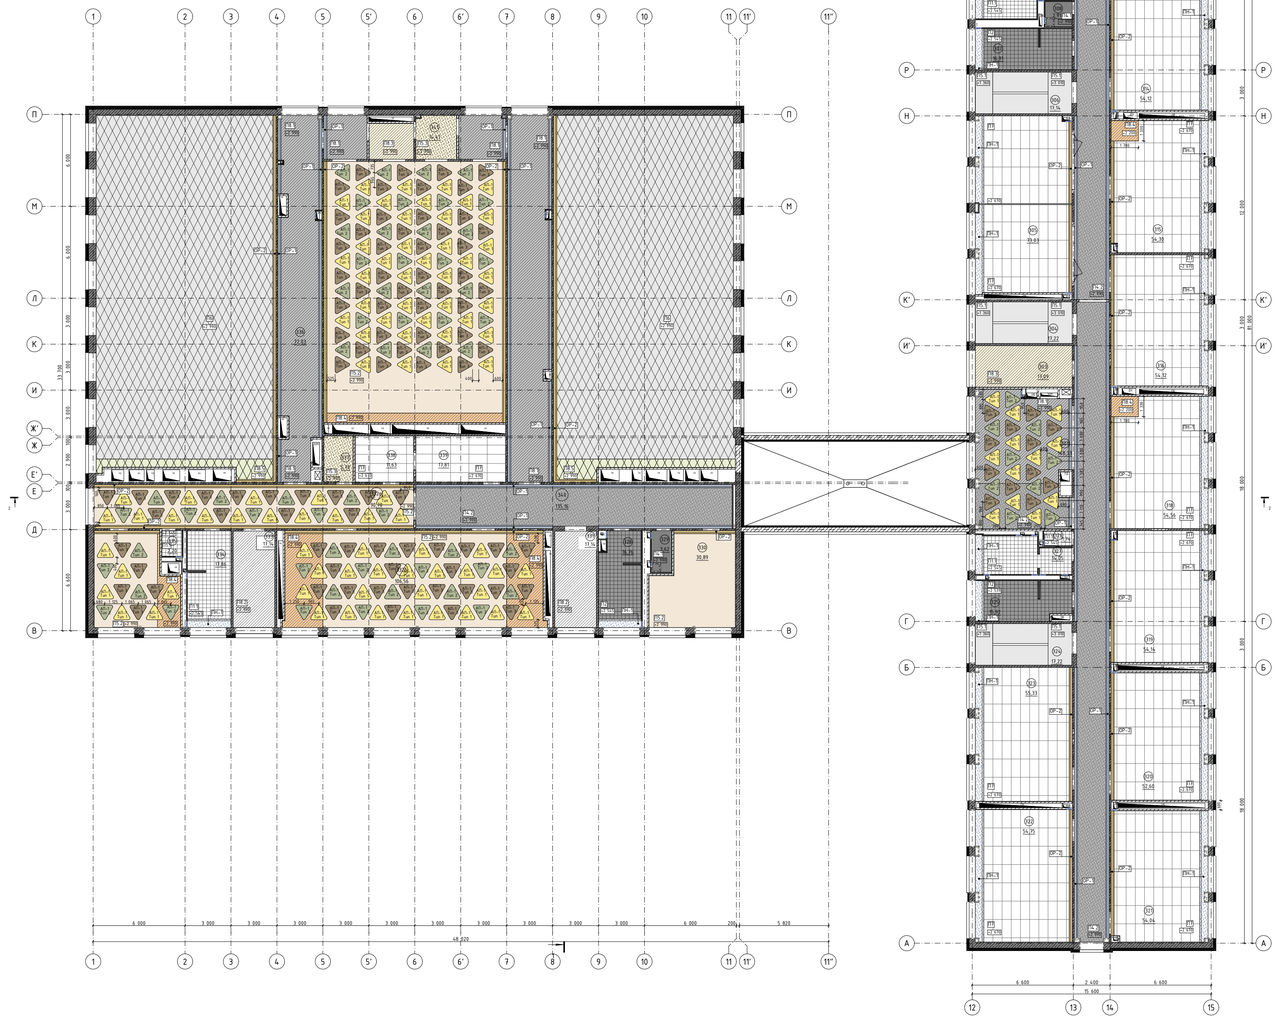

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,08 м²	

Условные обозначения:

- П1.1 – Грильятто 50х50, белый, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011
- П2 – Грильятто 50х50, черный, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011
- П4.1 – покраска НГ краской RAL 9011
- П4.2 – покраска водоэмульсионной краской 9011
- П5.1 – покраска НГ краской RAL 9003
- П5.2 – покраска водоэмульсионной краской RAL 9003
- П6 – сетка защитная 100х100мм + покраска НГ краской RAL 9003
- П7 – Кассетный акустический потолок 1200х600
- П8.1 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9011
- П8.2 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- П8.3 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- П8.4 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9003
- П8.5 – сетка защитная 100х100мм+подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- ПН-1 – Потолочная ниша из Акваланели, RAL 9003
- ОР-1 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9011
- ОР-2 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9003

АП-1
Акустические подвесные панели из минерального стекловолокна. Размер панели 1100х953х40 (трегольник со скругленными краями). Цвет:

- АП-1 Тип 1: RAL 095 85 40
- АП-1 Тип 2: RAL 100 70 20
- АП-1 Тип 3: Текстура "под дерево"

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Предусмотреть крепление подвесов подвесных потолков к плитам перекрытия с применением анкер-клина.
4. Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой горизонтальных поверхностей в помещениях следует принять как:
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
5. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
6. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
7. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Акваланель). Для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликации полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-12. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
14. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	45	10

План потолков 3 этажа на отм. +6.600

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План потолков 4 этажа на отм. +9.900

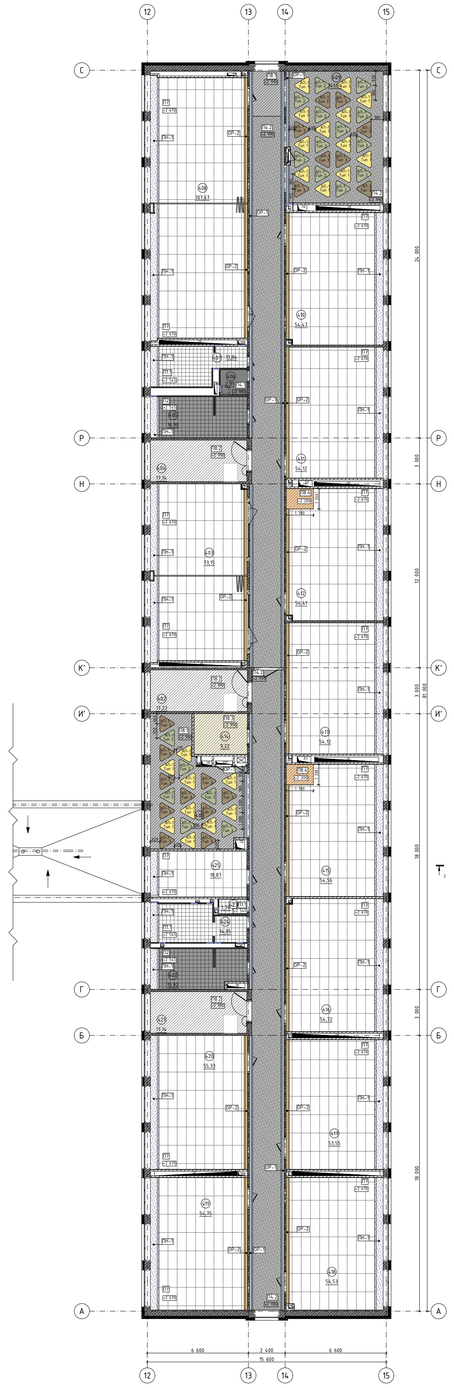

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	15,92	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,08 м²	

Условные обозначения:

- П1.1 – Грильятто 50х50, белый, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011
- П2 – Грильятто 50х50, черный, Негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011
- П4.1 – покраска НГ краской RAL 9011
- П4.2 – покраска водоэмульсионной краской 9011
- П5.1 – покраска НГ краской RAL 9003
- П7 – Кассетный акустический потолок 1200х600
- П8.1 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9011
- П8.2 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- П8.3 – подвесной потолок из акваланели с покраской НГ водоэмульсионной краской 9003
- П13 – подвесной потолок из акваланели с покраской водоэмульсионной краской 9010
- ПН-1 – Потолочная ниша из Акваланели, RAL 9003
- ОР-1 – обшивка ригеля Акваланелью на стальном каркасе, RAL 9011

АП-1
Акустические подвесные панели из минерального стекловолокна. Размер панели 1100х953х40 (треугольник со скругленными краями). Цвет:

- АП-1 Тип 1: RAL 095 85 40
- АП-1 Тип 2: RAL 100 70 20
- АП-1 Тип 3: Текстура "под дерево"

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Предусмотреть крепление подвесов подвесных потолков к плитам перекрытия с применением анкер-клина.
4. Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой горизонтальных поверхностей в помещениях следует принять как:
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
5. Горизонтальные ж/б конструкции и их армирование см. раздел КР. Дверные проемы в существующих стенах см. раздел КР.
6. Размещение инженерного оборудования, оборудования со своим технологическим процессом, а также их закладные крепежные элементы выполнить по проекту соответствующих разделов: ВК, ОВиК, ЭОМ, СС, ТХ.
7. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
8. Монтаж каркасных перегородок (с облицовкой из цементных плит КНАУФ Аквапанель). Для инженерных коммуникаций ВК выполнить после монтажа стояков ВК.
9. Монтаж перегородок из газобетонных блоков для инженерных коммуникаций ОВиК выполнить после монтажа воздуховодов.
10. В тех. помещениях 0.15а, 0.15б, 033-035 (Венткамеры, ИТП) выполнить звукоизоляцию из минераловатных плит, толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием и покраской.
11. Планы полов, экспликацию полов, схему отделки трибуны см. листы 33-41 данного альбома. В помещении санузлов, душевых и ПУИ необходимо учесть обмазочную гидроизоляцию в конструкции пола с нанесением на стену на высоту 300мм;
12. Внутренние двери, окна, витражи, сантехнические и трансформируемые перегородки, фасадные жалюзийные решетки замаркированы на Маркировочных планах на листах 9-12. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов, спецификации витражных конструкций, спецификации трансформируемых и сантехнических перегородок см. листы 96-103 данного альбома. Отметки низа проемов даны от ур. Ч.П.
13. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Планы и ведомости отделки внутренних стен см. листы 58-95 данного альбома.
14. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				План потолков 4 этажа на отм. +9.900
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	46	10

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План потолков выходов на кровлю

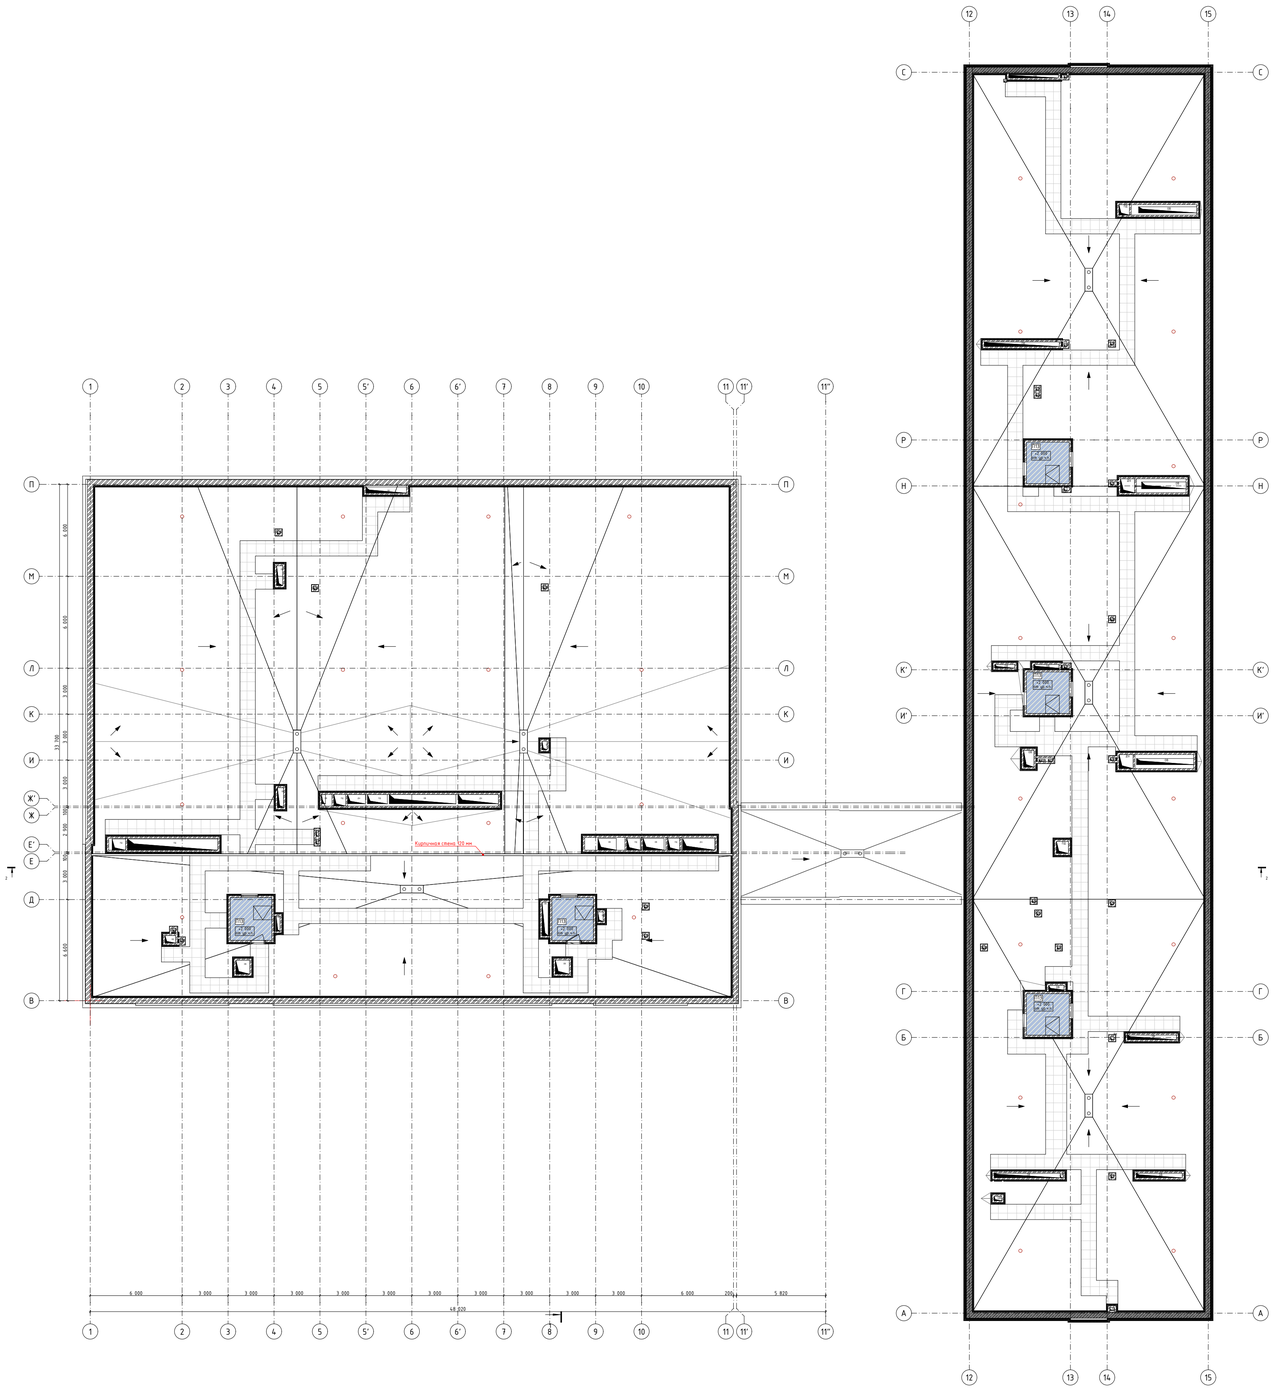
1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11"
12
13
14
15
А
Б
В
Г
Д
Е
Е'
Ж
Ж'
И
И'
К
К'
Л
М
Н
Р
С
Т
Кирпичная кладка 120 мм
П13
П13
П13

Ведомость отделки потолков. Ведомость потолочных ниш. Ведомость зашивок ригелей

Ведомость материалов отделки потолков

Тип потолка	Номер помещения	Описание	Площадь , м2	Показатели пожарной огнестойкости	Примечание
П1.1	107а, 110, 134, 142, 164, 166, 207, 208, 219, 236, 253, 255, 309, 326, 327, 334, 335, 407, 423, 424	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Улучшенная высококачественная негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011 по подготовленной поверхности; 5. Потолок Грильятто CESAL CLASSIC 50х50мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 50х50мм; Цвет: белый; Производитель: Албес	168,00	НГ	
П1.2	101, 102	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Простая негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011; 5. Потолок Грильятто CESAL CLASSIC 100х100мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 100х100мм; Цвет: белый; Производитель: Албес	41,54	НГ	
П1.3	103, 105, 135	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Улучшенная негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011 6. Потолок Грильятто CESAL CLASSIC 100х100мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 100х100мм; Цвет: белый; Производитель: Албес	262,35	НГ	
П2	133, 143, 165, 212, 227, 237, 254, 307, 325, 328, 405, 422	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Улучшенная негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011 по подготовленной поверхности; 5. Потолок Грильято CESAL CLASSIC 50х50мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 50х50мм; Цвет: черный; Производитель: Албес	165,04	НГ	
П3	002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 119а, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 206, 215, 219, 223, 225, 227	1. Обеспыливание; 2.Алюминиевый кассетный потолок 600х600мм; Материал: алюминий; Поверхность: гладкая Подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on	305,65	НГ	
П4.1	107, 144, 213, 238, 308, 329, 406	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Простая негорючая окраска потолка и коммуникаций RAL9011. Основа: водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo decor Class profi НГ W-200*	21,26	НГ	
П4.2	113, 114, 201, 202, 203, 204, 241, 244, 301, 312, 340, 401, 409	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Улучшенная водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9011; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55*	1 079,27	не выше Г1, В1, Д2, Т2	
П5.1	106, 131, 139, 145, 147, 148, 163, 205, 209, 211, 214, 218, 219, 222, 226, 227, 230, 233, 239, 256, 304, 306, 324	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Улучшенная негорючая окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo decor Class profi НГ W-200*	428,7	НГ	
П5.2	130, 135, 137, 138, 224, 330, 332	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Улучшенная водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9003 Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	1 069,66	не выше Г1, В1, Д2, Т2	
П5.3	001, 003, 008, 121, 126, 127, 128, 151, 168, 169, 217, 231, 337, 341	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Простая негорючая окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo decor Class profi НГ W-200*	216,24	НГ	
П6	146, 216, 232	1. Грунтовка 1 слой; 2. Шпаклевка под покраску 2мм; 3. Грунтовка 1 слой; 4. Улучшенная негорючая окраска потолка и коммуникаций; Основа: водно-дисперсионная интерьерная моющаясякраска, RAL9003; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo decor Class profi НГ W-200; 5. Сетка 100х100 молщ. не менее 2,2мм из полипропиленовых нитей	598,13	НГ	

Ведомость материалов отделки потолков

Тип потолка	Номер помещения	Описание	Площадь , м2	Показатели пожарной огнестойкости	Примечание
П7	108, 140, 141, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 210, 223, 225, 235, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 258, 259, 260, 305, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 338, 339, 403, 408, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425	1. Обеспыливание; 2. Кассетный акустический потолок 1200х600х20мм Материал: стекловолокно высокой плотности; Материал заполнения: потолочные панели Ecophon Focus Dg; Подвесная система: Алайд А; Цвет: RAL 9011 Производитель: Ecophon Фокус А*	2 693,89	не выше Г1, В1, Д2, Т2	
П8.1	113, 114, 202, 203, 204, 241, 301, 312, 336, 340, 401, 409	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Улучшенная водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9011; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	471,83	не выше Г1, В1, Д2, Т2	
П8.2	147, 205, 218, 219, 222, 227, 230, 331, 333, 402, 404, 421	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Улучшенная негорючая водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	118,83	НГ	
П8.3	003, 008, 167, 168, 169, 261, 303, 341, 414	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Простая негорючая водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	77,31	НГ	
П8.4	109, 130, 137, 153, 155, 224, 247, 249, 315, 318, 332а, 332б, 412, 415	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Улучшенная водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	160,2	не выше Г1, В1, Д2, Т2	
П8.5	146, 216, 232	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Улучшенная негорючая водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*) 5. Сетка 100х100 молщ. не менее 2,2мм из полипропиленовых нитей	37,05	НГ	
П8.6	113	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Простая негорючая водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9011; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	6,21	НГ	
П9	018, 019, 023, 025, 030	Обработка противогрибковым средством в 1 слой (обеспыливание)	239,52	НГ	
П10	013, 020, 021	1. Локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание); 2. Шпаклевка 2мм; 3. Поделка	84,15	НГ	
П11	015, 033, 034, 035	1. Минераловатный утеплитель толщ.100мм; 2. Штукатурка простая по синтетической сетке толщ.20мм 3. Шпаклевка 2мм; 4. Поделка под подготовленной поверхности	276,79	НГ	

Ведомость материалов отделки потолков

Тип потолка	Номер помещения	Описание	Площадь , м2	Показатели пожарной огнестойкости	Примечание
П12	015, 034, 035, 135(форкамера)	1. Минераловатный утеплитель толщ.180мм; 2. Штукатурка простая по синтетической сетке толщ.20мм 3. Шпаклевка 2мм; 4. Поделка под подготовленной поверхности	68,72	НГ	
П13	Выход на кровлю	1. Подвесной потолок толщ.75 мм на стальном каркасе толщ.50 мм с двухслойной зашивкой плитами Кнауф Аквапанель; 2. Грунтовка глубокого проникновения за 2 раза; 3. Шпаклевка под покраску 2мм; 4. Грунтовка 1 слой; 5. Простая водоимульсионная окраска потолка и коммуникаций RAL9003; Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок; Покрытие: матовое; Производитель: Bravo Class Profi FW-55* (neoline Satin*)	38,10	НГ	
П14	122	1. Минераловатный утеплитель толщ.180мм; 2. Штукатурка простая по синтетической сетке толщ.20мм; 3. Алюминиевый кассетный потолок 600х600мм; Материал: алюминий; Поверхность: гладкая Подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on	11,29	НГ	

Ведомость потолочных ниш

Марка	Наименование	Площадь, м2
ПН-1	Потолочная ниша 550х320мм из Аквапанели (толщ.75 мм, ПН 50мм, 2 слоя Аквапанели) с последующей подготовкой под покраску (Грунтовка 1 слой, высококачественная негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9003)	498,2 (L=559,3)

Ведомость зашивок ригелей

Марка	Наименование	Длина, п.м.
ОР-1	Зашивка ригеля 210х380мм из Аквапанели (толщ.75 мм, ПН 50мм, 2 слоя Аквапанели) с последующей подготовкой под покраску (Грунтовка 1 слой, высококачественная негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9011)	526,5
ОР-2	Зашивка ригеля 210х380мм из Аквапанели (толщ.75 мм, ПН 50мм, 2 слоя Аквапанели) с последующей подготовкой под покраску (Грунтовка 1 слой, высококачественная негорючая окраска запотолочного пространства и коммуникаций RAL 9003)	604,4

Примечания:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
1. Предусмотреть крепление подвесов подвесных потолков к плитам перекрытия с применением анкер-клина.
2. Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой горизонтальных поверхностей в помещениях следует принять как:
1. Улучшенная штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Высококачественная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	48	10
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Ведомость отделки потолков. Ведомость потолочных ниш. Ведомость зашивок ригелей	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Спецификация акустических панелей

Поз.	Отображение на плане	Наименование	Кол-во на этаж						Примечание
			подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	Всего	
АП-1 Тип 1		Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40	-	114	37	109	21	281	Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Материал: стекловолокно высокой плотности Вес: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Монтаж: система подвеса (количество точек в зависимости от величины изделия) Коэффициент звукопоглощения ($м^2$, по Сэйбену): не менее 2,6 Класс пожарной опасности: Г1, В1, Д2, Т2
АП-1 Тип 2		Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/Baffle Acoustic Цвет: RAL 100 70 20	-	80	30	79	18	207	Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Материал: стекловолокно высокой плотности Вес: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Монтаж: система подвеса (количество точек в зависимости от величины изделия) Коэффициент звукопоглощения ($м^2$, по Сэйбену): не менее 2,6 Класс пожарной опасности: Г1, В1, Д2, Т2
АП-1 Тип 3		Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/Baffle Acoustic Цвет: Текстура “под дерево”.	-	108	34	107	18	267	Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Материал: стекловолокно высокой плотности Вес: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Монтаж: система подвеса (количество точек в зависимости от величины изделия) Коэффициент звукопоглощения ($м^2$, по Сэйбену): не менее 2,6 Класс пожарной опасности: Г1, В1, Д2, Т2

Поз.		Наименование	Кол-во на этаж						Примечание
			подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	Всего	
АП-2 Тип 1		Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40	-	14	-	-	-	14	Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Материал: стекловолокно высокой плотности Вес: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Монтаж: система подвеса (количество точек в зависимости от величины изделия) Коэффициент звукопоглощения ($м^2$, по Сэйбену): не менее 2,6 Класс пожарной опасности: Г1, В1, Д2, Т2
АП-2 Тип 2		Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/Baffle Acoustic Цвет: RAL 100 70 20	-	13	-	-	-	13	Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Материал: стекловолокно высокой плотности Вес: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Монтаж: система подвеса (количество точек в зависимости от величины изделия) Коэффициент звукопоглощения ($м^2$, по Сэйбену): не менее 2,6 Класс пожарной опасности: Г1, В1, Д2, Т2
АП-2 Тип 3		Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/Baffle Acoustic Цвет: Текстура “под дерево”.	-	22	-	-	-	22	Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Материал: стекловолокно высокой плотности Вес: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Монтаж: система подвеса (количество точек в зависимости от величины изделия) Коэффициент звукопоглощения ($м^2$, по Сэйбену): не менее 2,6 Класс пожарной опасности: Г1, В1, Д2, Т2

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	49	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Спецификация акустических панелей	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Схема потолочной ниши, М 1:50

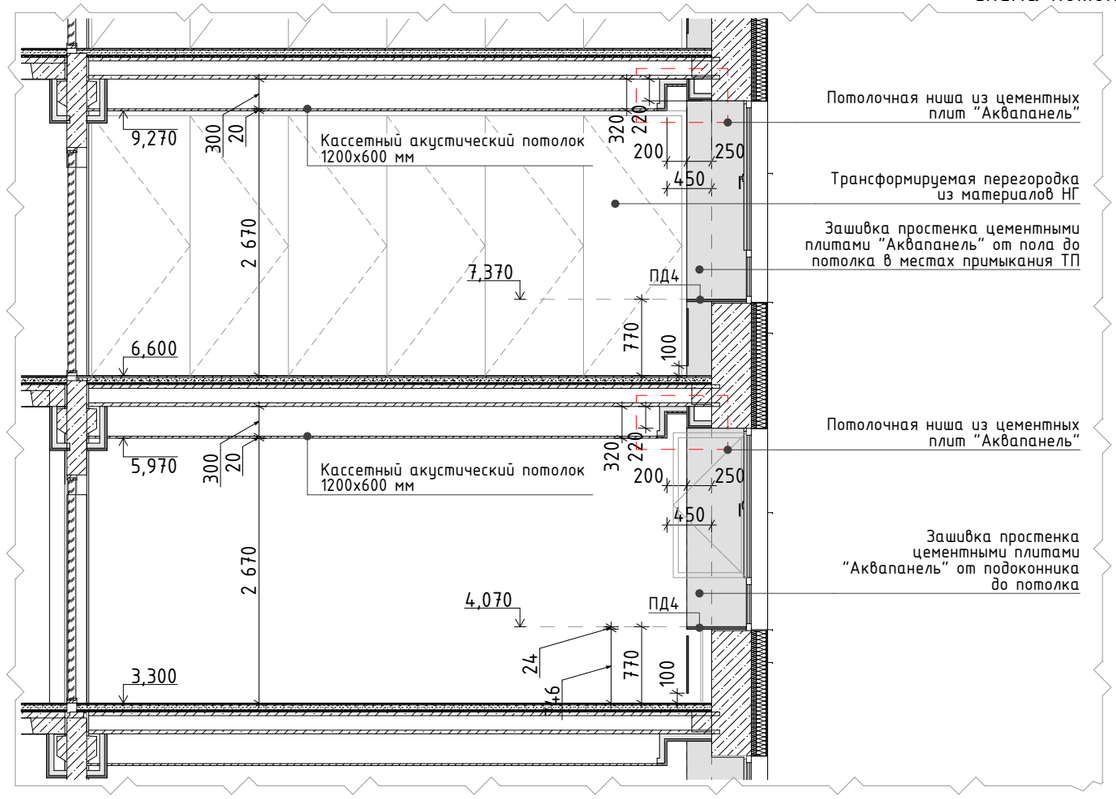

Схема потолочной ниши в библиотеке, специализированных кабинетах, многофункциональном пространстве, лабораторно-исследовательском комплексе М 1:50

Схема потолочной ниши в санузлах М 1:50

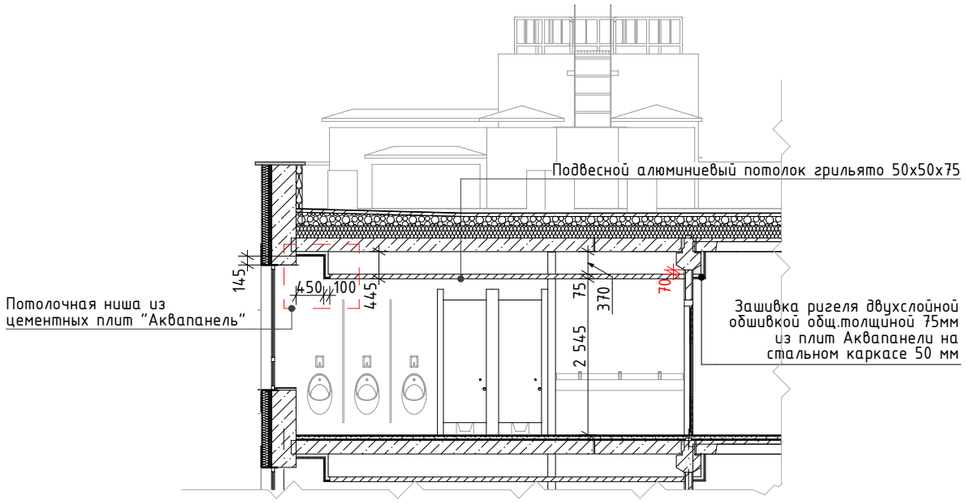

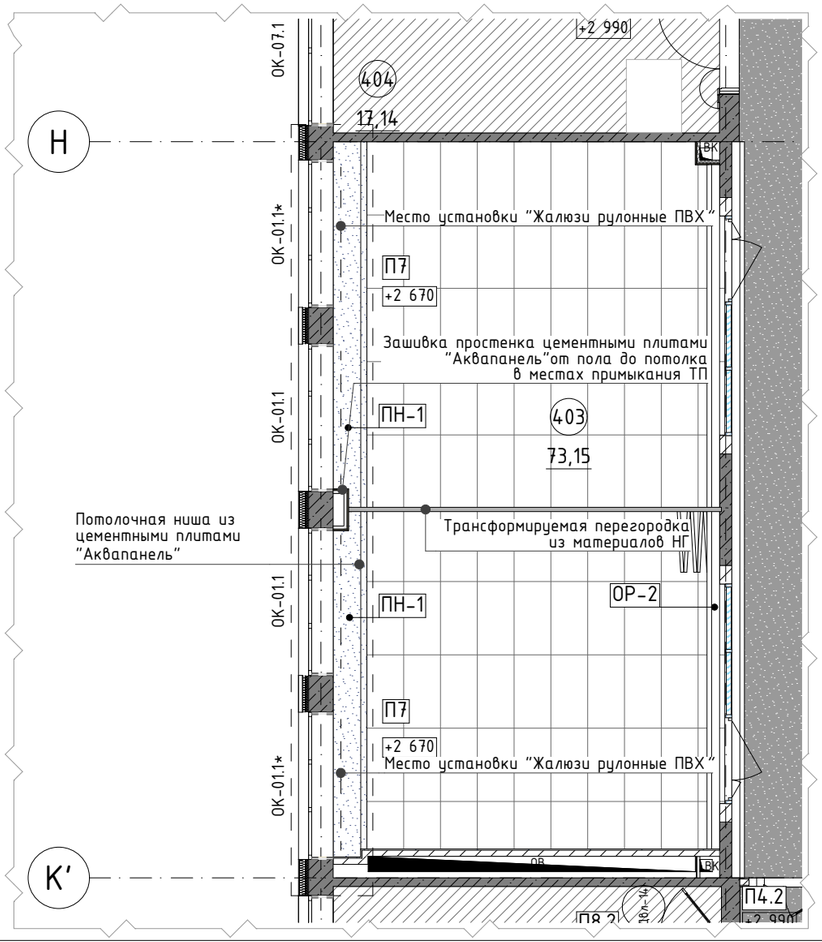

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				Схема потолочной ниши, М 1:50
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	50	

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Схема зашивки ригеля плитами Аквапанель

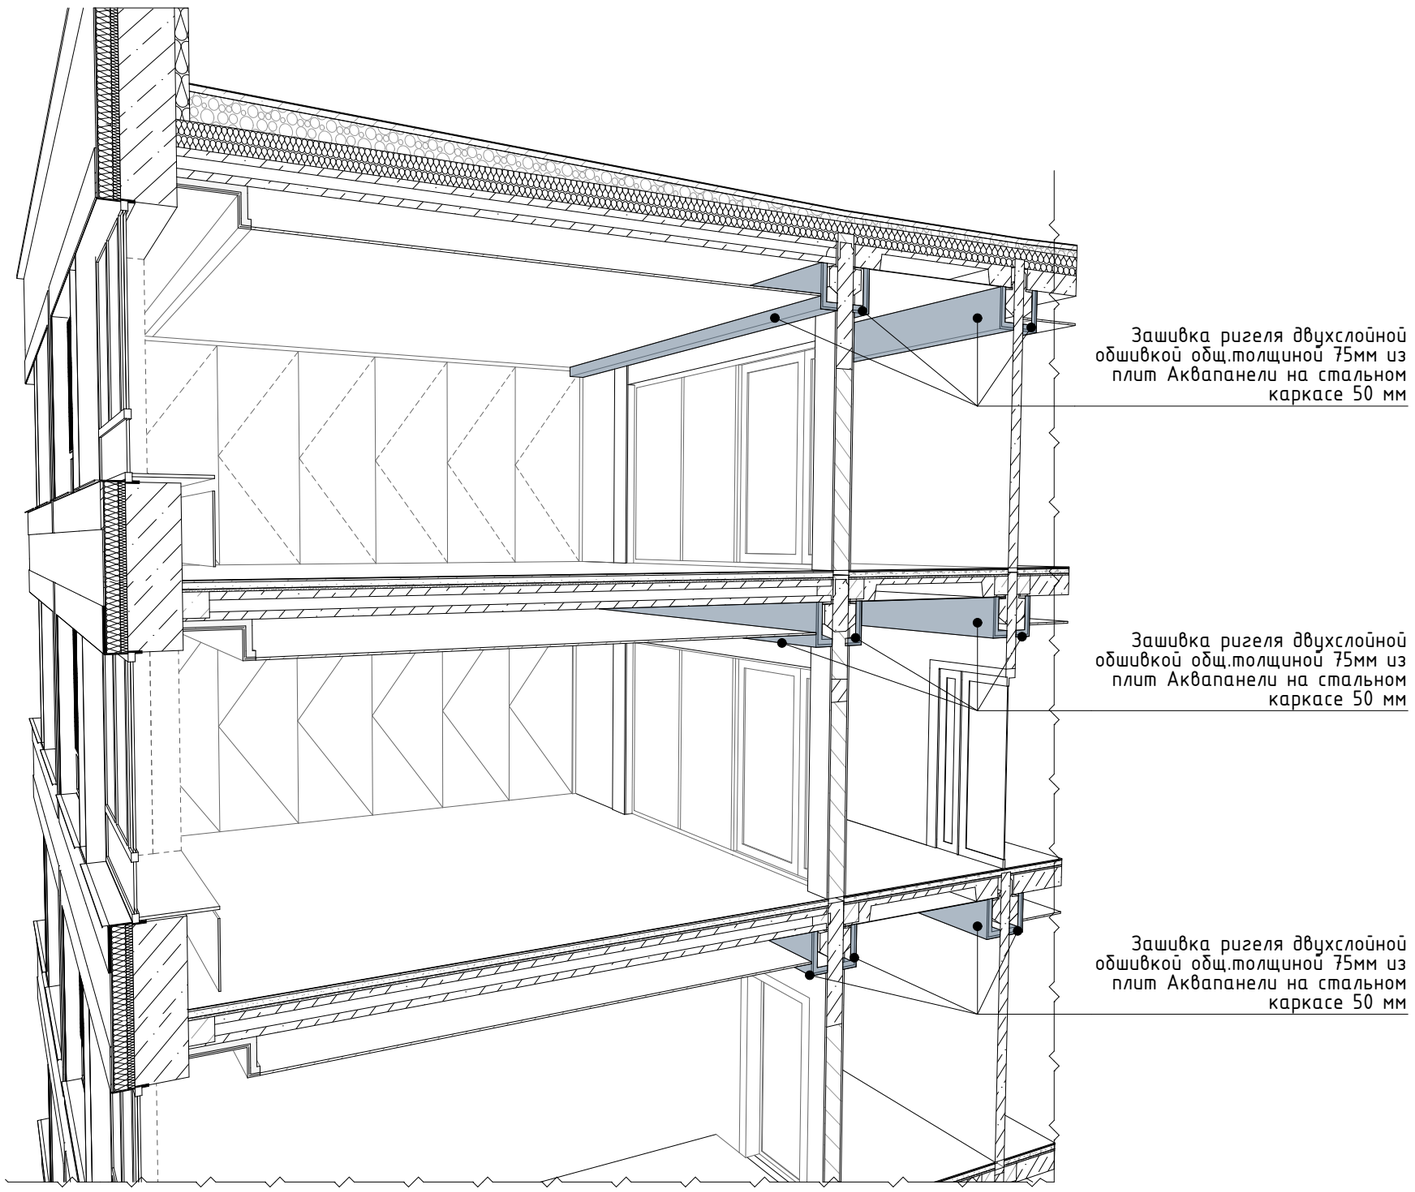

Фрагмент разреза зашивки ригеля плитами Аквапанель

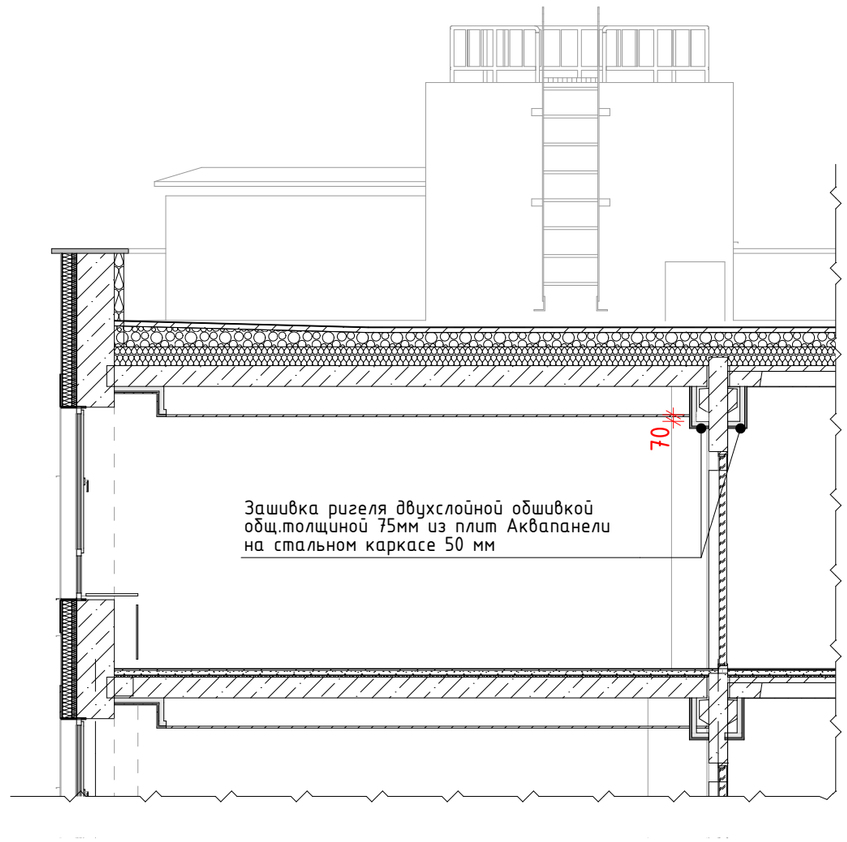

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР		
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р	Лист: 51 / Листов:
Проверил		Дубинин С.В.			01.26			
ГАП		Дубинин С.В.			01.26			
ГИП		Гущин А.В.				Схема зашивки ригеля	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26			

План подоконников 1 этажа на отм. 0,000

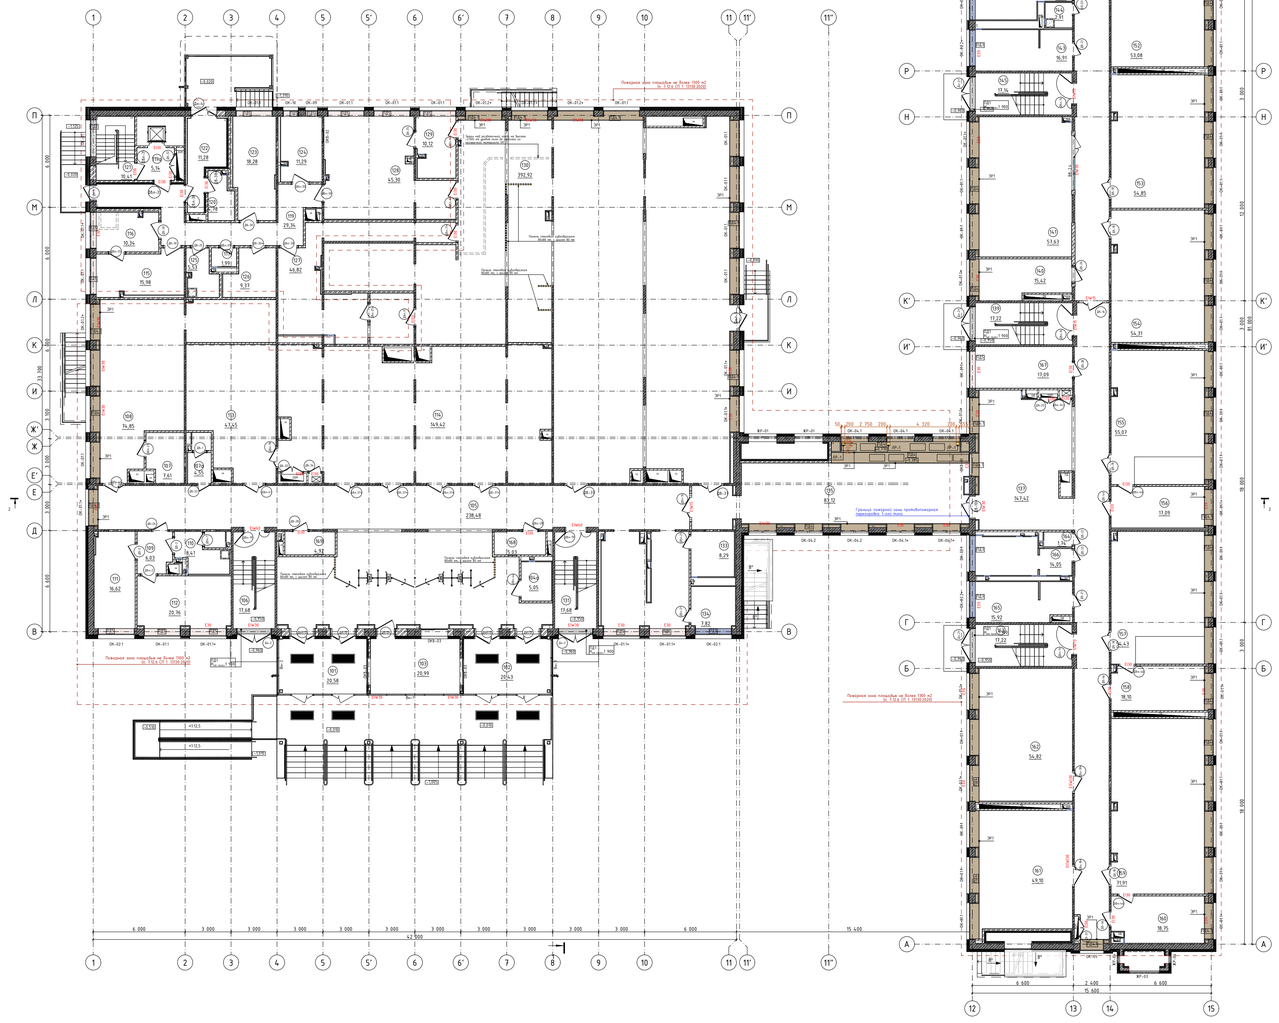

Экпликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	392,92	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	91,42	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	15,92	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 556,60 м²	

Условные обозначения:

ПД1 – Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер 600х600х9;

ПД2 – Окраска негорючей акриловой матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа BRAVO

ПД3 – Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi Фэшнмента Пепельный Светлый обрезной DL600720R. Размер 600х600ммх9мм;

ПД4 – Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с праймаром; Противопожарная обработка КМ1.

ПД4.1 – Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с праймаром; Противопожарная обработка КМ0.

ПД5 – Подоконник Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер 1200х400ммх9мм

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Разрезы и сечения глухой входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подр.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	52	6

План подоконников 1 этажа на отм. 0,000

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План подоконников 2 этажа на отм. +3.300

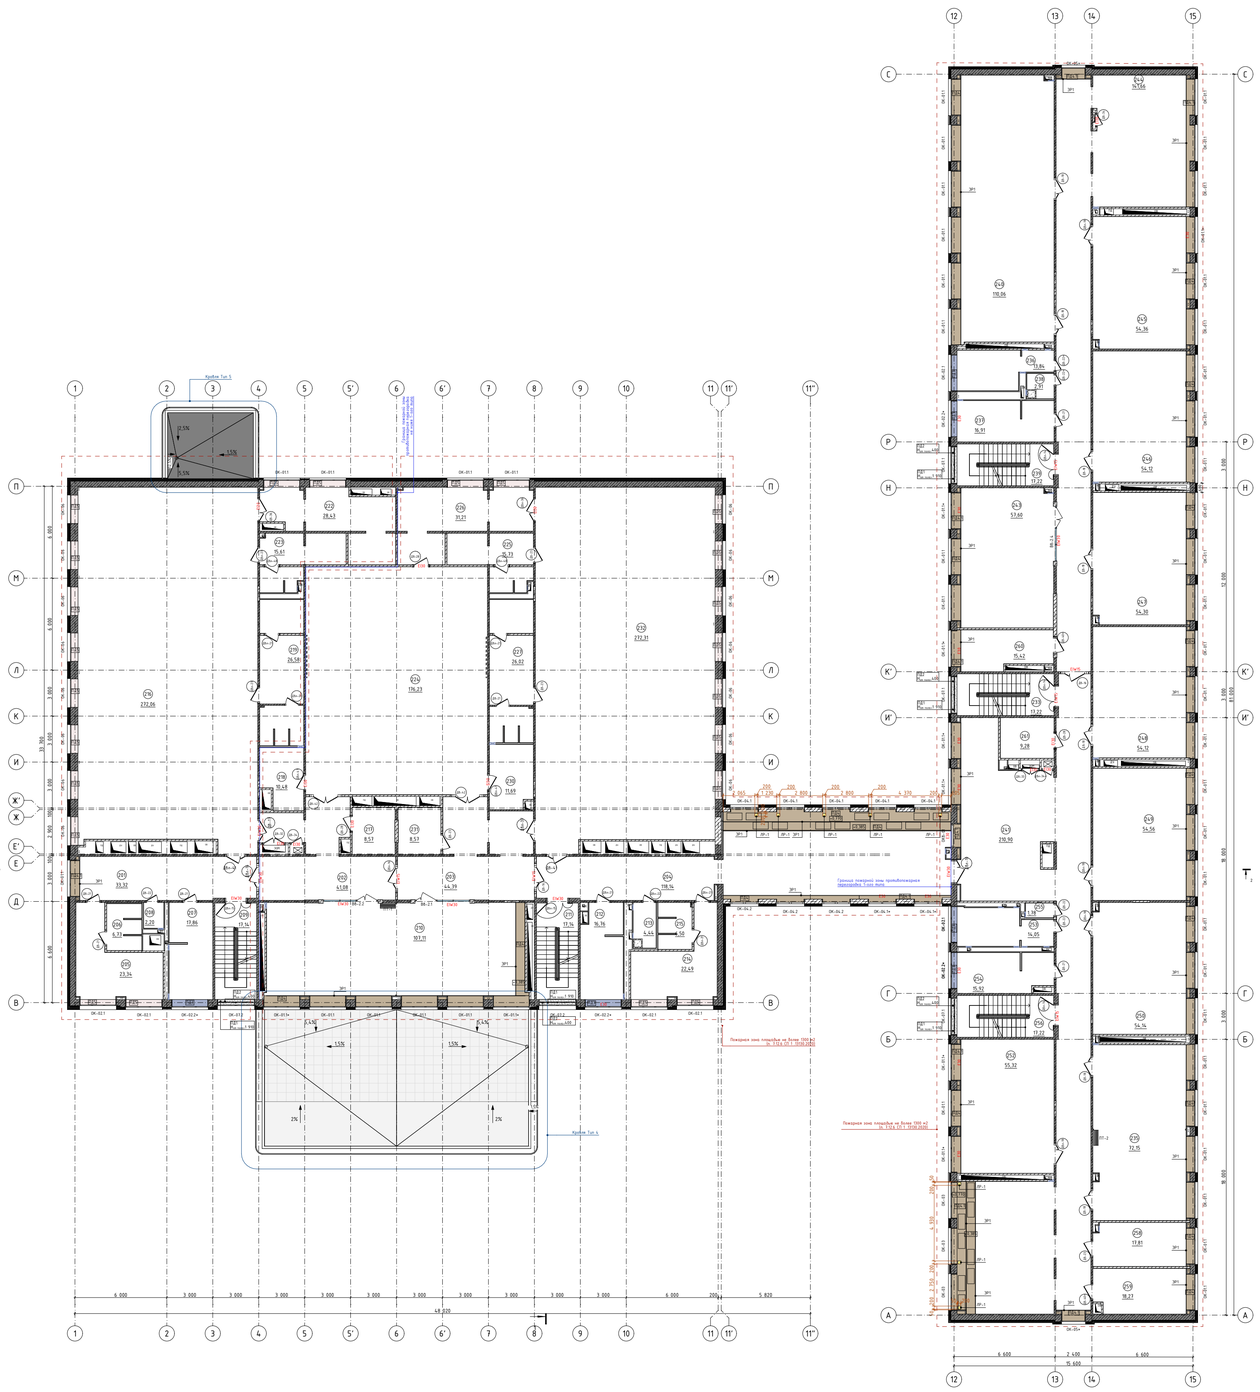

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,61	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,73	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	2,91	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
241	Коридор	210,90	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,27 м²	

Условные обозначения:

ПД1
– Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер 600х600х9;

ПД2
– Окраска негорючей акриловой матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа BRAVO

ПД3
– Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi Фонтамента Пепельный светлый обрезной DL600720R. Размер 600х600ммх9мм;

ПД4
– Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продуктами; Противопожарная обработка КМ1.

ПД4.1
– Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продуктами; Противопожарная обработка КМ0.

ПД5
– Подоконник Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер 1200х400ммх9мм

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы": листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	53	6

План подоконников 2 этажа на отм. +3.300

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План подоконников 3 этажа на отм. +6.600

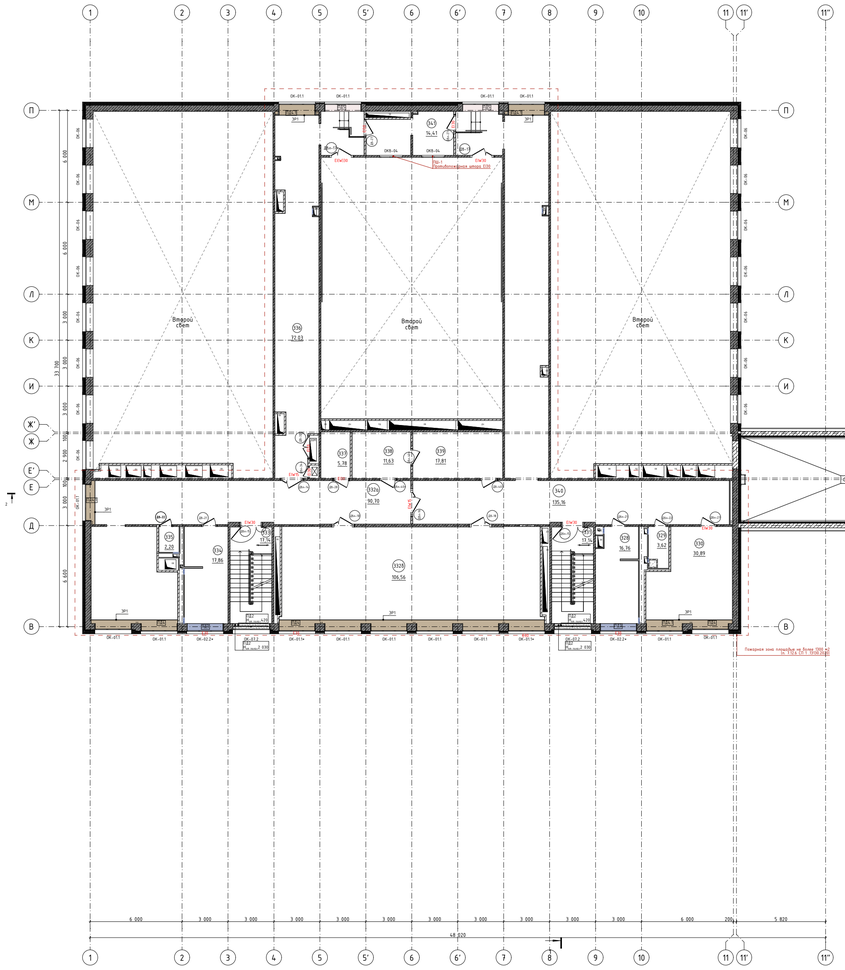

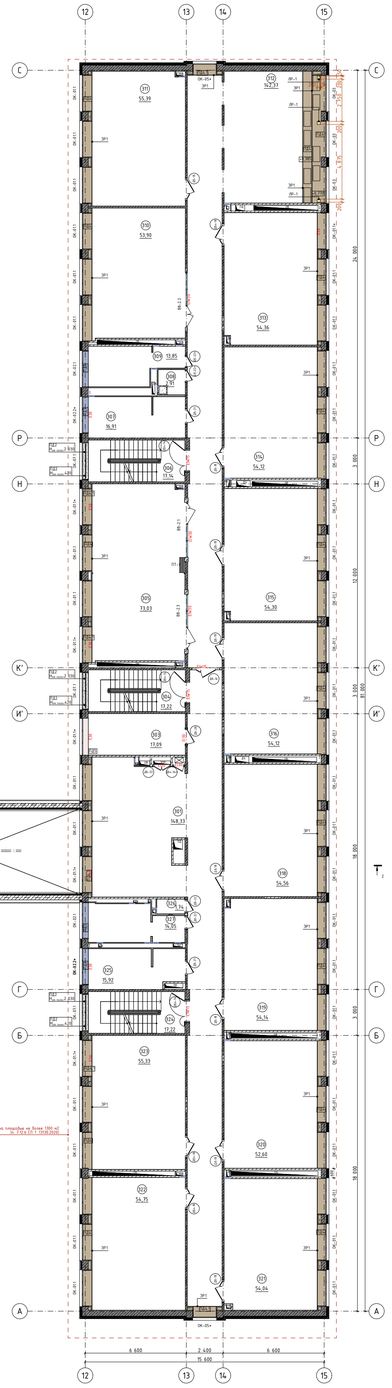

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,08 м²	

Условные обозначения:

ПД1
– Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер 600х600х9;

ПД2
– Окраска негорючей акриловой матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа BRAVO

ПД3
– Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi Фонбаменто Петельный Светлый обрезной DL600720R. Размер 600х600ммх9мм;

ПД4
– Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами; Противопожарная обработка КМ1.

ПД4.1
– Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами; Противопожарная обработка КМ0.

ПД5
– Подоконник Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер 1200х400ммх9мм

Примечание.
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Разрезы и сечения глухой входной группы и дверкадера см. листы 20–21 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22–27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28–32 данного альбома.
8. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	54	6

План подоконников 3 этажа на отм. +6.600

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План подоконников 4 этажа на отм. +9.900

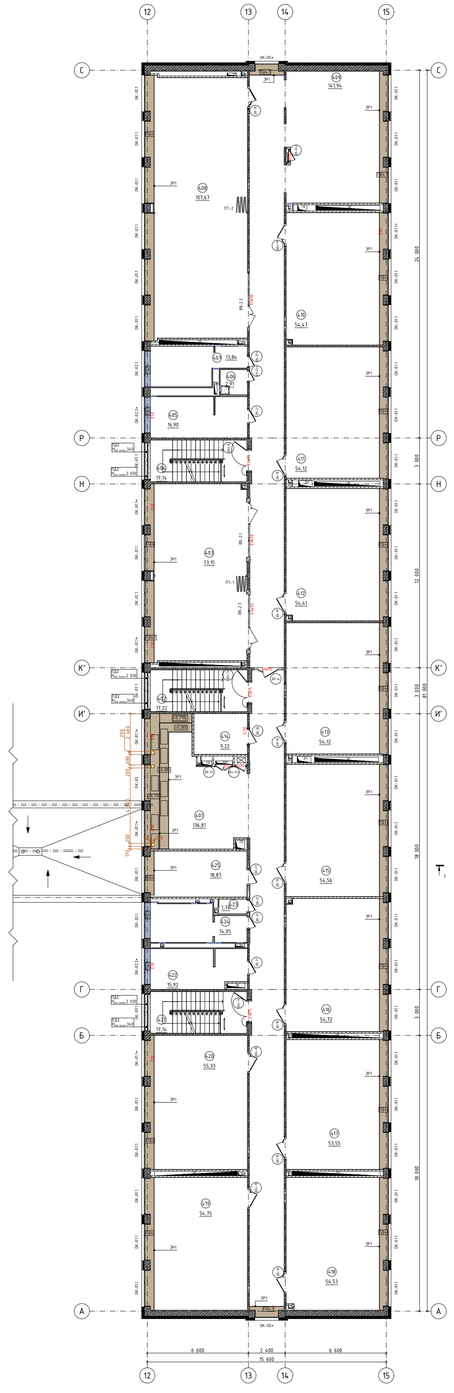

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	15,92	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,08 м²	

Условные обозначения:

ПД1
– Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер 600x600x9;

ПД2
– Окраска негорючей акриловой матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа BRAVO

ПД3
– Подоконник керамогранитный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной DL600720R. Размер 600x600mmx9mm;

ПД4
– Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продуктами; Противопожарная обработка КМ1.

ПД4.1
– Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продуктами; Противопожарная обработка КМ0.

ПД5
– Подоконник Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер 1200x400mmx9mm

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	55	6

План подоконников 4 этажа на отм. +9.900

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость монтажа подоконников

Марка	Отображение	Наименование	Площадь, м2	Примечание
ПД1		Кегата Magazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер 600х600; Толщина – 9мм; Цвет – "под камень"; Фактура поверхности матовая.	8,42	Подоконники лестничных клеток за ограждением на лестничных клетках.
ПД2	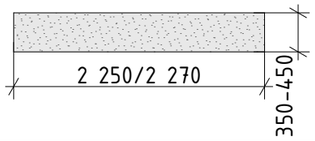	1. Грунтовка глубокого проникновения; 2. Штукатурный слой; 3. Финишная шпаклевка; 4. Окраска негорючей акриловой матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа BRAVO	18,45	Подоконники в лестничных клетках (второй свет)
ПД3		Кегата Magazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R. Размер 600х600мм; Толщина – 9мм; Цвет – "под бетон"; Фактура поверхности – матовая.	18,60	Подоконники в санузлах и умывальной
ПД4		Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность – гладкая, матовая; Цвет подобрать индивидуально; Противопожарная обработка КМ1. Предусмотреть защитный экран для радиаторов.	311,18	Подоконники в обеденном зале, в учебных кабинетах, кабинет индивидуальных занятий, кабинетах администрации, в коридорах, зонах рекреации, в кабинетах учителей, в фонде хранения библиотеки, в лаборантских
ПД4.1	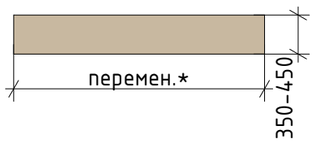	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность – гладкая, матовая; Цвет подобрать индивидуально; Противопожарная обработка КМ0. Предусмотреть защитный экран для радиаторов.	104,82	Подоконники на путях эвакуации и в местах, где указана ПБ маркировка окон(глухие окна), в обеденном зале, в учебных кабинетах, кабинет индивидуальных занятий, кабинетах администрации, в коридорах, зонах рекреации, в кабинетах учителей, в лаборантских))
ПД5		Кегата Magazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер 1200х400мм; Толщина – 9мм; Цвет – "моноколор белый"; Фактура поверхности – матовая.	40,89	Подоконники в зоне пищеблока, в зоне раздачи еды, в кабинете хореографии гимнастического зала, спортивных залах, в серверных, электрощитовых, кроссовых, раздевальных, снарядных, в помещениях мед. блока, в инвентарных.

Ведомость экранов радиаторов

Марка	Наименование	Площадь, м2	Примечание
ЭР1	Фасад – МДФ 12мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон. Наличие технических зазоров не менее 15см от нижнего края до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка КМ1, КМ1 для путей эвакуации и в местах, где расположены огнестойкие окна с маркировкой ПБ (глухие алюминиевые)	394,48	Подоконники в обеденном зале, в учебных кабинетах, кабинет индивидуальных занятий, кабинетах администрации, в коридорах, зонах рекреации, в кабинетах учителей, в фонде хранения библиотеки, в лаборантских

Примечание:
Длина подоконных досок марки ПД4, ПД4.1 переменная, необходимо уточнить по месту. См. совместно с планами подоконников

Спецификация лючков ревизии подиумов ОВ

Поз.	Ширина	Высота	Кол-во	Описание
ЛР-1	200	200	20	Люк из шпонированной березовой фанеры не менее 24 мм с продухами. Поверхность – гладкая, матовая; Цвет подобрать индивидуально;
			20	

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 52-55 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	56	

Ведомость подоконников. Ведомость экранов радиаторов

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Зашивка экранов радиаторов и подиумов

Зашивка экранов радиаторов

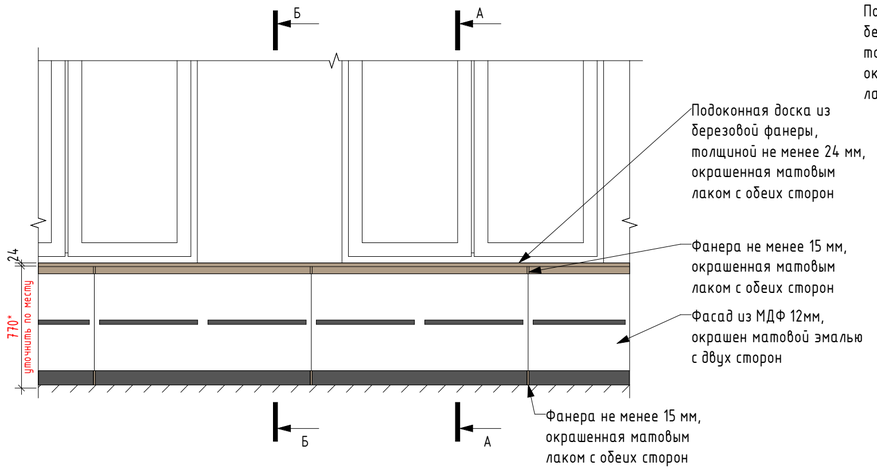

Зашивка экранов радиаторов и подиумов

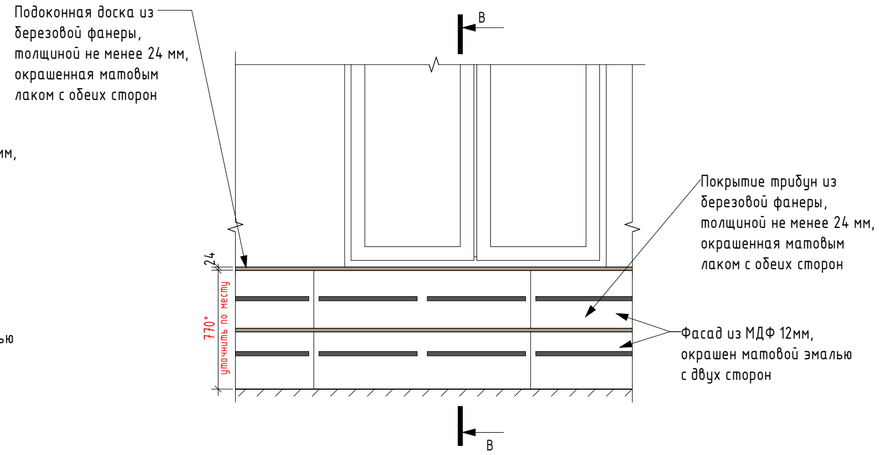

Разрез А-А

Примыкание к окну

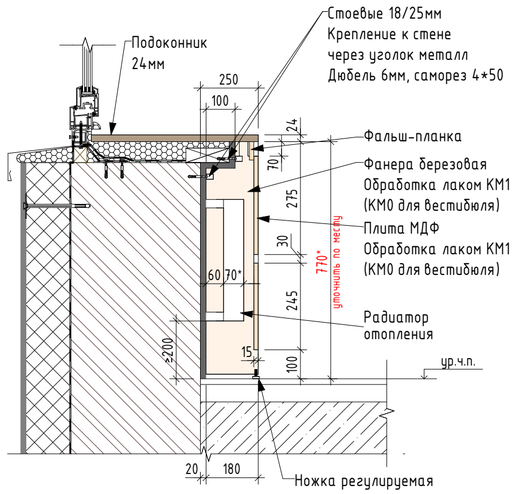

Разрез Б - Б

Примыкание к простенку

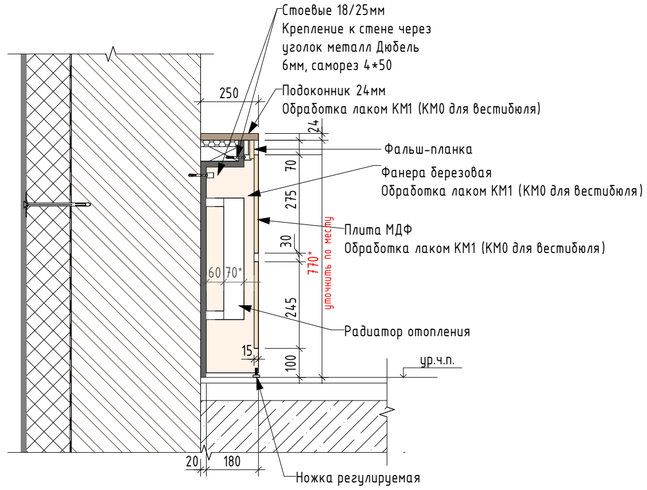

Разрез В - В . Тип - Двухуровневый подиум

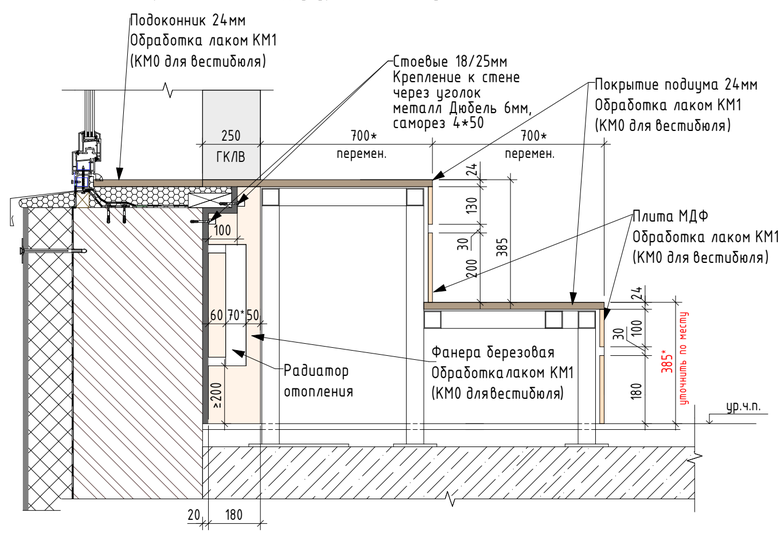

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 52-55 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
7. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
8. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				Зашивка экранов радиаторов и подиумов
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	57	

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План отделки стен подвального этажа

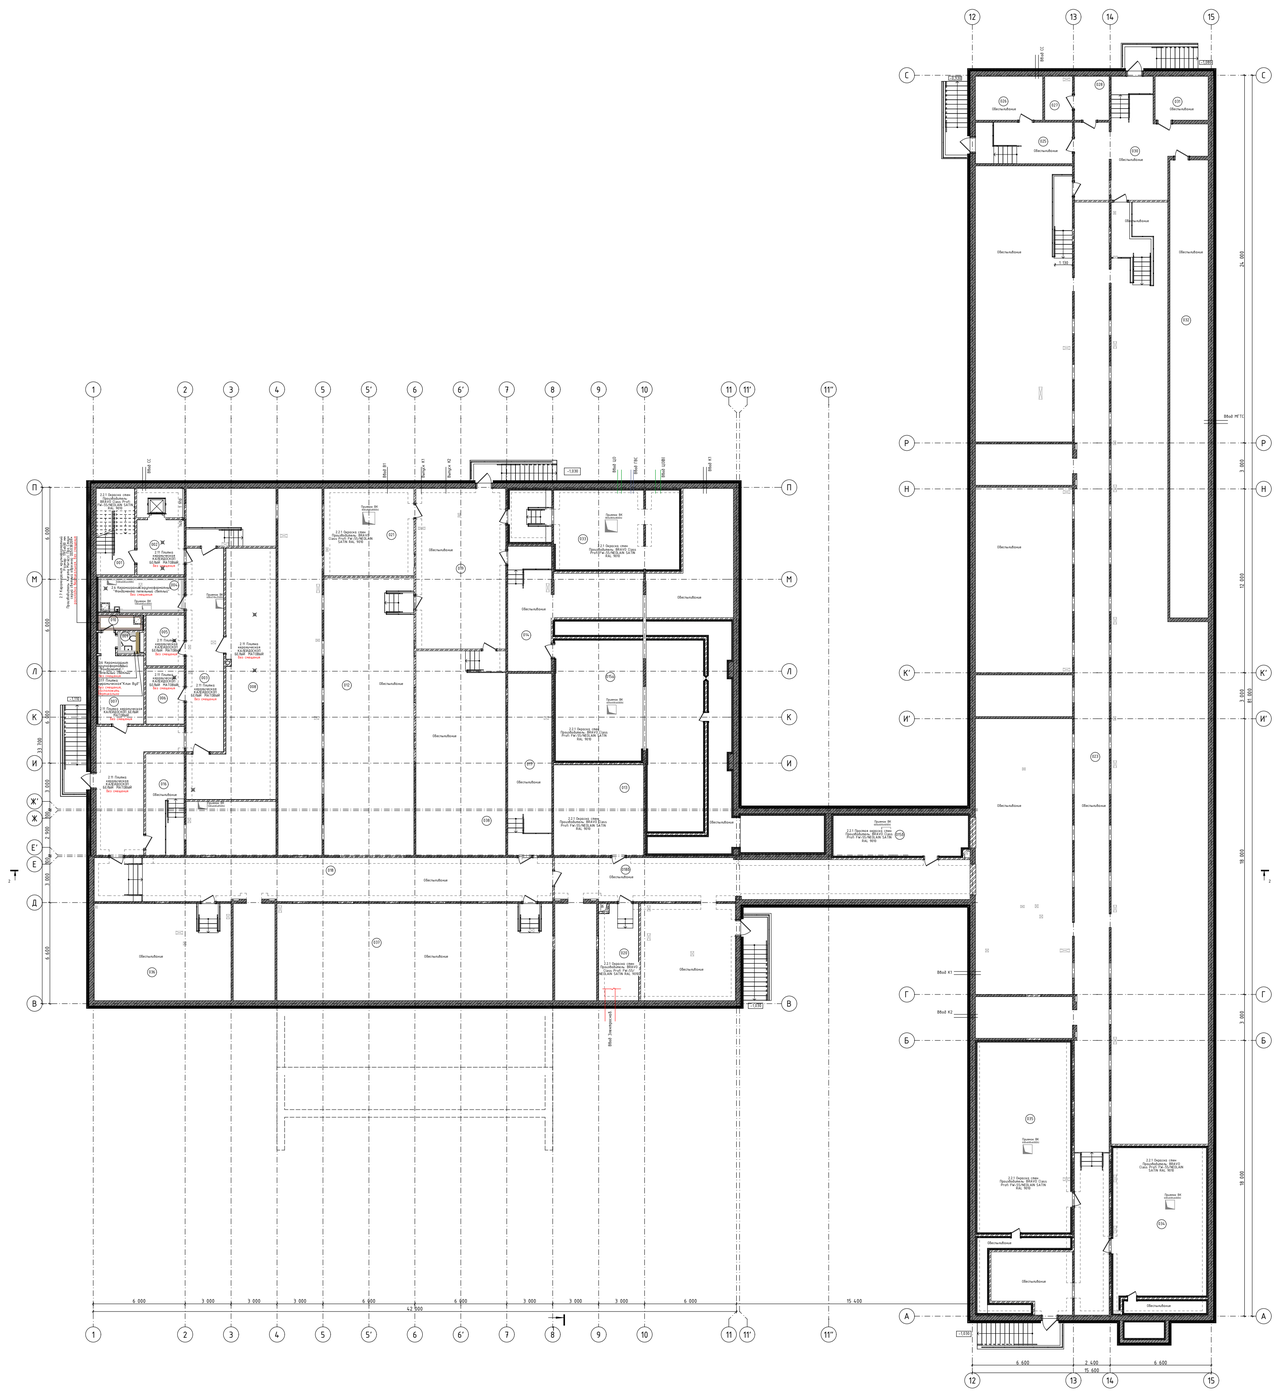

План отделки стен 1 этажа на отм. 0,000

Примечание:
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.
10. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Ведомости отделки внутренних стен см. листы 63-95 данного альбома.
11. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

Экпликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	392,92	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	91,42	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лабораностая кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лабораностая кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лабораностая кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	15,92	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 556,60 м²	

Условные обозначения:

RAL 100 60 30	2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	2.6 Керамогранит крупноформатный	2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600320R
RAL 095 85 40	2.1.2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 095 85 40	2.7 Керамогранит крупноформатный	2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R
RAL 095 70 40	2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	2.8 Плитка керамическая	2.8 Плитка керамическая Размер: 200x500 мм Производитель: Kerama Marazzi Ауленто бежевый матовый Kerama Marazzi 7211
RAL 060 80 20	2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	2.9 Плитка керамическая	2.9 Керамическая плитка Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Тобелаге зеленый матовый обрезной
RAL 100 70 20	2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	2.10 Плитка керамическая "Аккорд Зелёный"	2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд Зелёный грань алмазная 8,5x28,5 RAL 9010
RAL 000 85 00	2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	2.11 Плитка керамическая КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009+
RAL 085 85 20	2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	2.12 Плитка керамическая КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ	2.12 Плитка керамическая Размер:200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5288+
RAL 040 50 20	2.1.8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 040 50 20	2.13 Мозаика стеклянная "Гематит" моно светло-серый алмазный	2.13 Мозаика стеклянная MC4210 - Роскошная мозаика "Гематит" моно светло-серый алмазный, 23x23
RAL 9010	2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 9010	2.14 Мозаика "Топаз" моно светло-коричневый алмазный	2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика "Топаз" моно светло-коричневый алмазный, 23x23
RAL 9010	2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	2.17 Плитка керамическая "Клин Вуд"	2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG305790R
RAL 070 80 40	2.4.1 Окраска антивандальной краской лестничных клеток и 5 зоне подъема Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	2.18 Плитка керамическая "Аккорд зеленый"	2.18 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд зеленый грань алмазный 8,5x28,5 RAL 9010
2.5 Бетонная плитка под кирпич	2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 295x60x78 Производитель: BRICK WALL Армкцо Bremen BR-001	2.21	2.21 Покрытие настенное (фрагельное) ширина 1500 мм, по всю высоту стены

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	59	30

План отделки стен 1 этажа на отм. 0,000

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План отделки стен 2 этажа на отм. +3.300

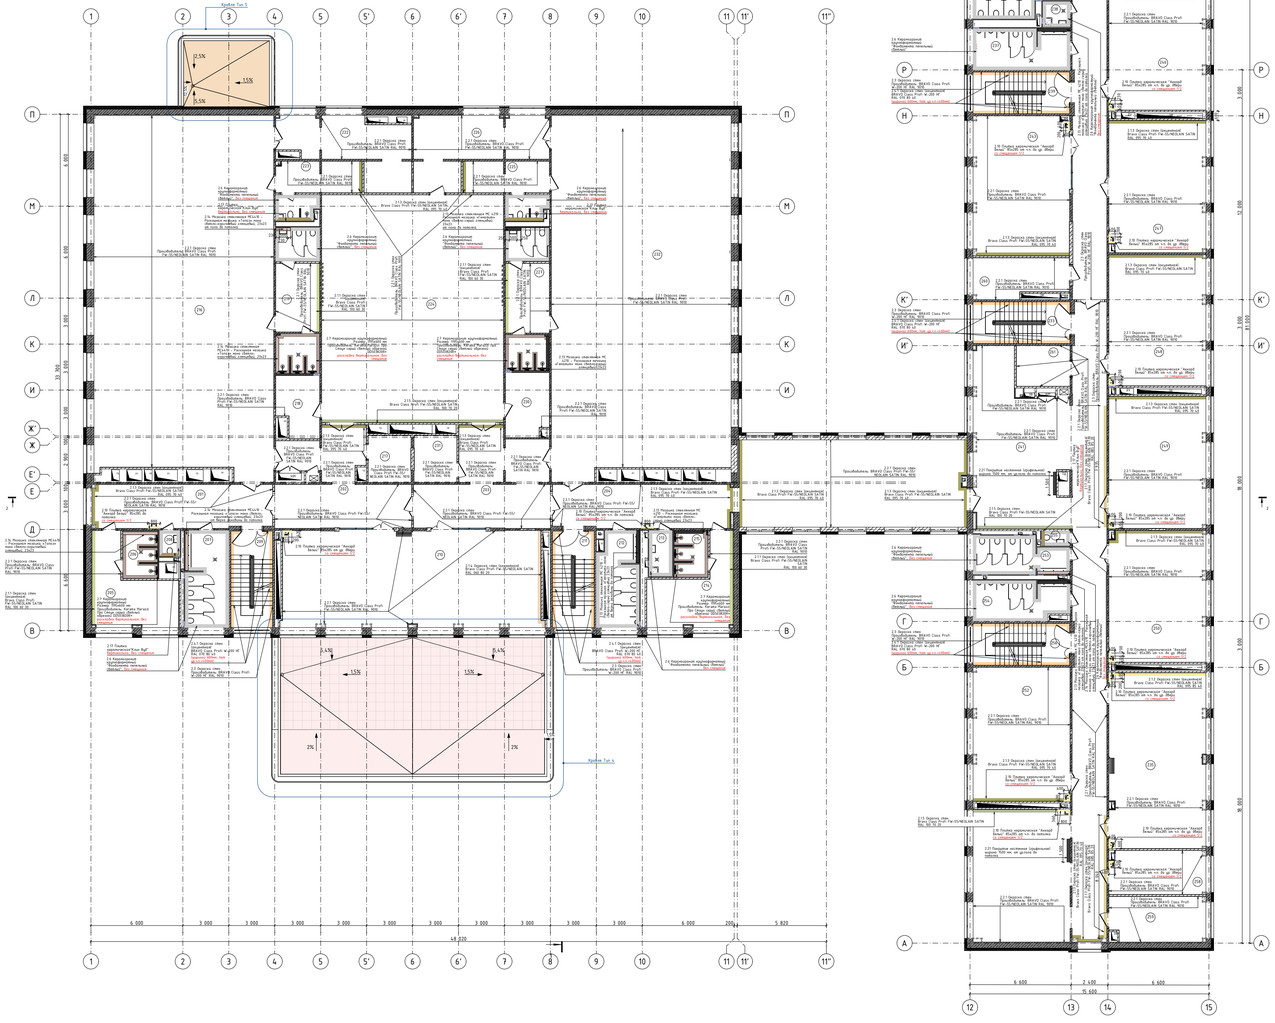

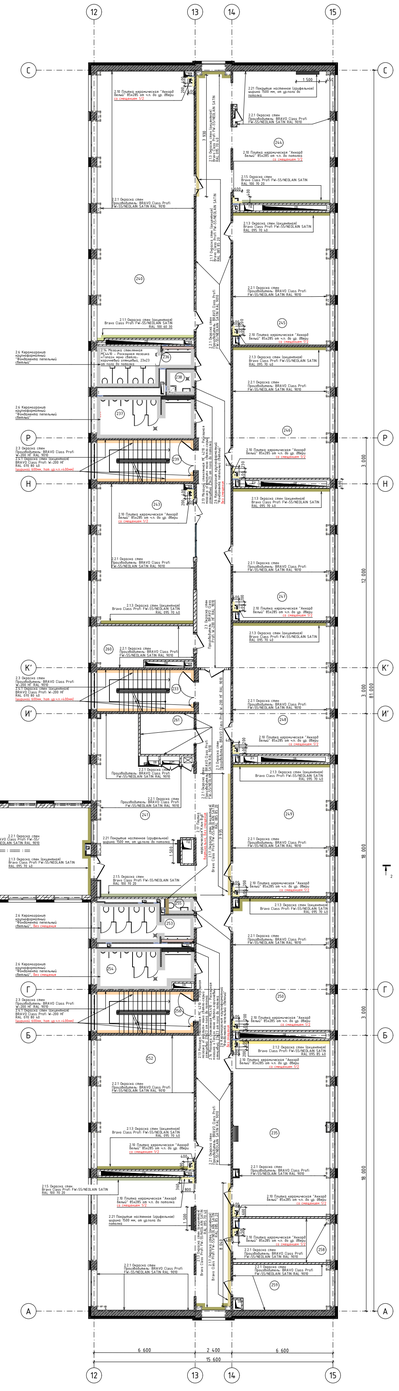

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,61	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,73	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	2,91	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
241	Коридор	210,90	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,27 м^2	

Условные обозначения:

RAL 100 60 30	2.11 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	2.6 Керамогранит крупноформатный	2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фактурность: лепильный, с матовым обрезом Артикул: DL600320R
RAL 095 85 40	2.12 Окраска стен (акцентная) Производитель: Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 095 85 40	2.7 Керамогранит крупноформатный	2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый, с матовым обрезом Артикул: DD503820R
RAL 095 70 40	2.13 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	2.8 Плитка керамическая	2.8 Плитка керамическая Размер: 200x500 мм Производитель: Kerama Marazzi Аджанта, бежевый, матовый Kerama Marazzi 11211
RAL 060 80 20	2.14 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	2.9 Плитка керамическая	2.9 Керамическая плитка Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Таблеллак зеленый, матовый, с матовым обрезом
RAL 100 70 20	2.15 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	2.10 Плитка керамическая "Аккорд белый"	2.10 Плитка керамическая "Аккорд белый" Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый, грань глянцевый, 8,5x28,5 RAL 9010
RAL 000 85 00	2.16 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	2.11 Плитка керамическая КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009+
RAL 085 85 20	2.17 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	2.12 Плитка керамическая КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ	2.12 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280+
RAL 040 50 20	2.18 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 040 50 20	2.13 Мозаика стеклянная "Гемолит" мано светло-серый глянцевый	2.13 Мозаика стеклянная МС4210 – Роскошная мозаика "Гемолит" мано светло-серый глянцевый, 23x23
RAL 9010	2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 9010	2.14 Мозаика стеклянная "Тоноз" мано светло-коричневый глянцевый	2.14 Мозаика стеклянная МС4410 – Роскошная мозаика "Тоноз" мано светло-коричневый глянцевый, 23x23
RAL 9010	2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	2.17 Плитка керамическая "Клин Вуд"	2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R
RAL 070 80 40	2.4.1 Окраска антивандальной краской лестничных клеток с 8 зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	2.18 Плитка керамическая "Аккорд зеленый"	2.18 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд зеленый, грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9012
2.5 Бетонная плитка под кирпич	2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 285x65x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	R21	2.21 Покрытие напольное (ографельное) ширина 1500 мм, по всю высоту стены

Примечание:
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаику.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.
10. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Ведомости отделки внутренних стен см. листы 63-95 данного альбома.
11. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	60	30

План отделки стен 2 этажа на отм. +3.300

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План отделки стен 3 этажа на отм. +6.600

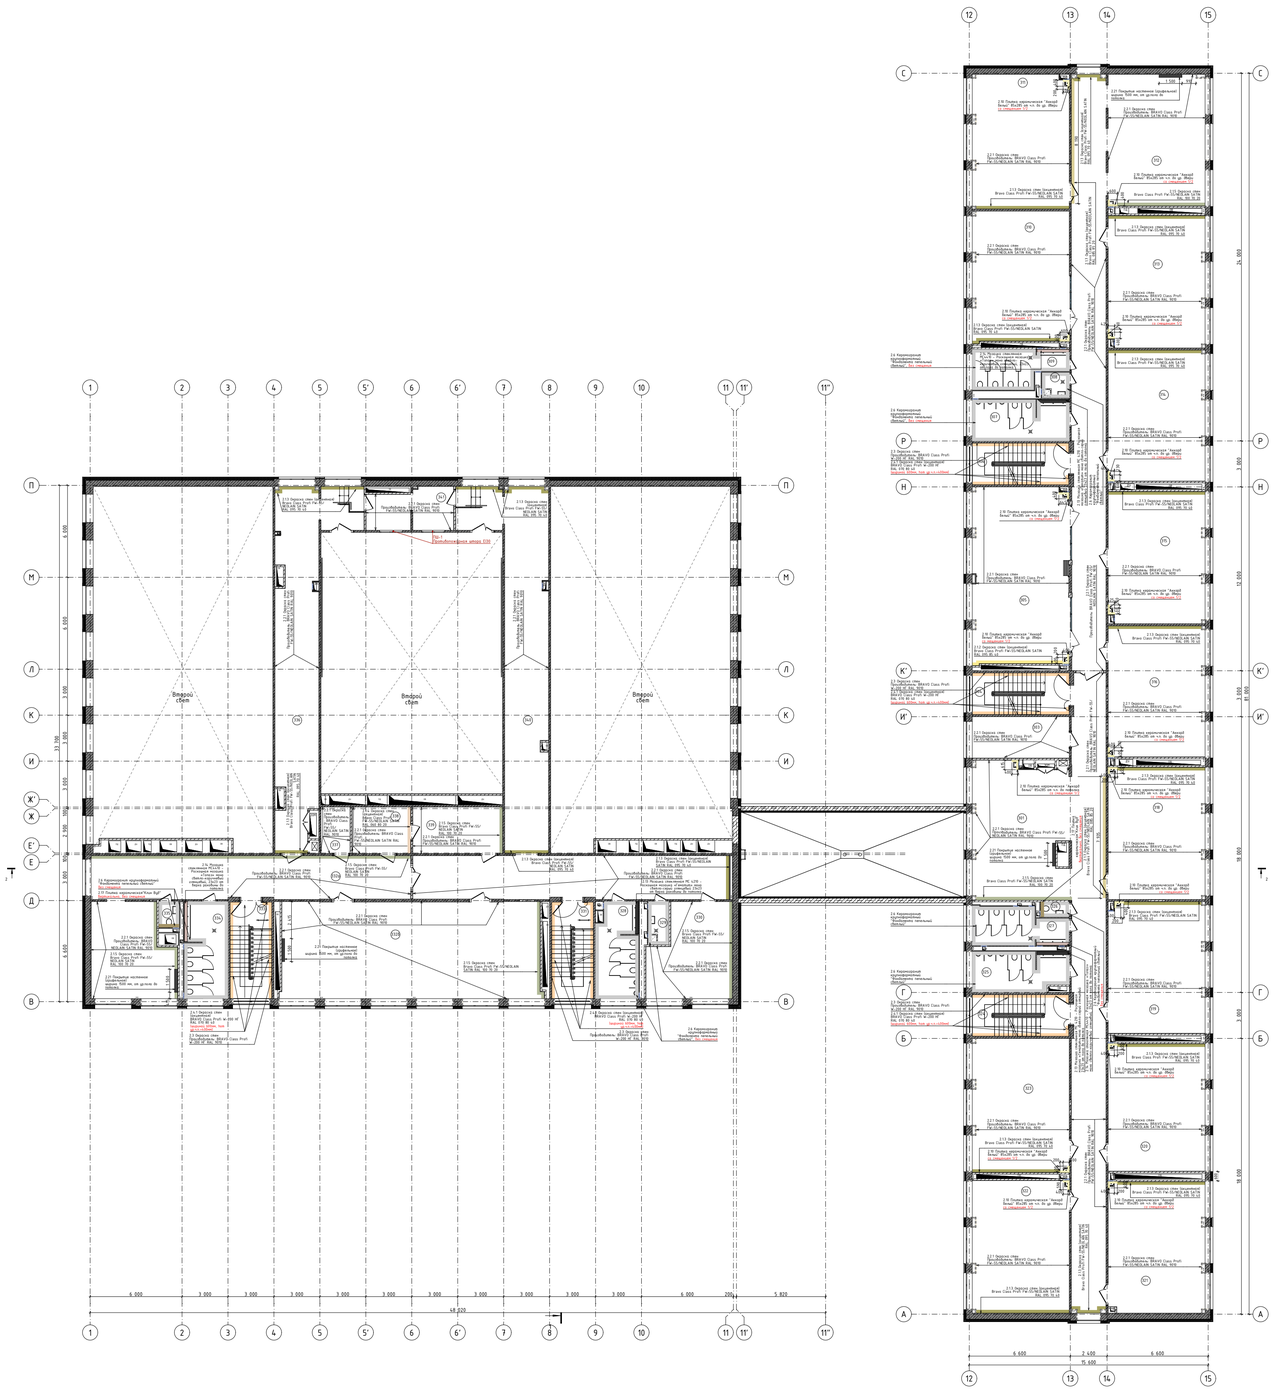

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	15,92	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,08 м²	

Условные обозначения:

RAL 100 60 30	2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	2.6 Керамогранит крупноформатный	2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Керама Марацци Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R
RAL 095 85 40	2.1.2 Окраска стен (акцентная) Производитель: Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 095 85 40	2.7 Керамогранит крупноформатный	2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Керама Марацци Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R
RAL 095 70 40	2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	2.8 Плитка керамическая	2.8 Плитка керамическая Размер: 200x500 мм Производитель: Керама Марацци Аджанто бежевый матовый Керама Марацци 7211
RAL 060 80 20	2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	2.9 Плитка керамическая	2.9 Керамическая плитка Размер: 1195x600 мм Производитель: Керама Марацци Тадевалат зеленый матовый обрезной
RAL 100 70 20	2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	2.10 Плитка керамическая "Аккорд Белый"	2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Керама Марацци Аккорд Белый орань элляцевый 8.5x28.5 RAL 9010
RAL 000 85 00	2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	2.11 Плитка керамическая КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Керама Марацци КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009+
RAL 085 85 20	2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	2.12 Плитка керамическая КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ	2.12 Плитка керамическая Размер:200x200 мм Производитель: Керама Марацци КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280+
RAL 040 50 20	2.1.8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 040 50 20	2.13 Мозаика стеклянная МС4210 - Роскошная мозаика "Танцпол" мono светло-серый элляцевый, 23x23	
RAL 9010	2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/NEOLAIN SATIN RAL 9010	2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика "Топаз" мono светло-коричневый элляцевый	2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика "Топаз" мono светло-коричневый элляцевый, 23x23
RAL 9010	2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	2.17 Плитка керамическая "Клин Вуд"	2.17 Плитка керамическая Размер: 200x600 мм Производитель: Керама Марацци Клин Вуд бежевый SG705790R
RAL 070 80 40	2.4.1 Окраска антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	2.18 Плитка керамическая "Аккорд зеленый"	2.18 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Керама Марацци Аккорд Зеленый орань элляцевый 8.5x28.5 RAL 9012
2.5 Бетонная плитка под кирпич	2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	2.21	2.21 Покрытие настенное (декоративное) ширина 1500 мм, во всю высоту стены

Примечание:
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Г-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаику.
5. Применить к плитке необлока Керама Марацци КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку Litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.
10. Внутренние стены даны без учета "чистовой" отделки. Ведомости отделки внутренних стен см. листы 63-95 данного альбома.
11. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	61	30

Средняя общеобразовательная школа

План отделки стен 3 этажа на отм. +6.600

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План отделки стен 4 этажа на отм. +9.900

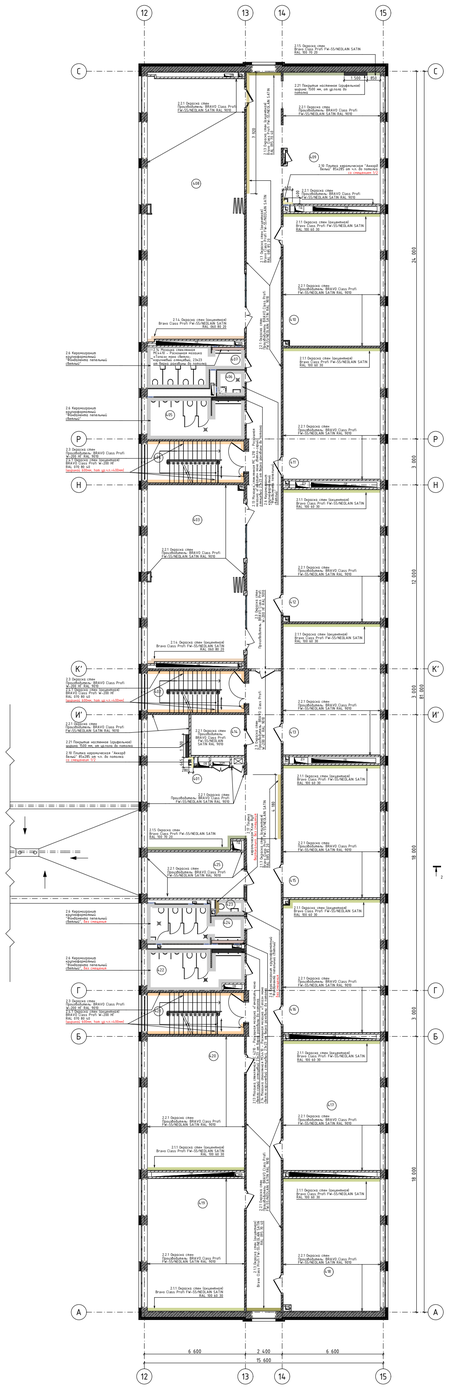

Ведомость отделки подвала

№ пом.	Название зоны	Потолок. Тип 1	Потолок. Тип 2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Отделка пола
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	43,64	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R\18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	29,84	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
003	Коридор	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	144,24	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
004	ПУИ	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	41,03	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
005	Кладовая овощей	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	28,97	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
006	Кладовая сухих продуктов	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	30,99	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
007	Помещение персонала (не более 5 чел.	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	46,82	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
008	Помещение для установки холодильных камер	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	106,13	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
009	Сан. узел	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	9,23	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	3,86	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
010	Душевая	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	20,03	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	206,49	-	0,00	-
013	Электрощитовая	Побелка	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	69,63	-	0,00	Фальшпол
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	182,80	-	0,00	-
015а	Венткамера	Побелка	Обеспыливание	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляци; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	211,90	Обеспыливание	166,65	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"
015б	Венткамера	Обеспыливание	-	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляци; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,82	-	0,00	5.1 обеспыливание
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	52,16	-	0,00	-
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	39,90	-	0,00	-
018	Коридор	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	242,25	-	0,00	5.1 обеспыливание
018б	Коридор	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	294,95	-	0,00	5.1 обеспыливание
019	Коридор	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	46,62	-	0,00	5.1 обеспыливание
020	Электрощитовая	Побелка	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	42,47	-	0,00	Фальшпол
021	Водомерный узел	Побелка	-	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	51,70	-	0,00	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	-	1344,45	-	0,00	5.1 обеспыливание

№ пом.	Название зоны	Потолок. Тип 1	Потолок. Тип 2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Отделка пола
025	Коридор	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	39,25	-	0,00	5.1 обеспыливание
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	28,48	-	0,00	-
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	17,61	-	0,00	-
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	17,57	-	0,00	-
030	Коридор	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	86,81	-	0,00	5.1 обеспыливание
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	24,58	-	0,00	-
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	191,73	-	0,00	-
033	ИТП	Побелка	-	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляци; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	129,74	-	0,00	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"
034	Венткамера	Побелка	Обеспыливание	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляци; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	82,50	Обеспыливание	30,90	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"
035	Венткамера	Побелка	Обеспыливание	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляци; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	105,26	Обеспыливание	55,44	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	61,05	-	0,00	-
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	94,14	-	0,00	-
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	Обеспыливание	81,69	-	0,00	-

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя,
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

0,000=168,265

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предъявлением детей.

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	63	30

Средняя общеобразовательная школа

Ведомость отделки подвала

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость отделки 1 этажа

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пр-во(стены +потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
101	Тамбур	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*. шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,85	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	10,32	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	7,89	-	18,97	-	0,00	-	0,00	1.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Про Стоун Светлый Серый обрезной DD200320R/3BT*
102	Тамбур	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*. шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,85	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	10,33	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	7,89	-	18,97	-	0,00	-	0,00	1.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Про Стоун Светлый Серый обрезной DD200320R/3BT*
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	33,03	-	0,00	-	18,50	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
104а	Сан. узел МГН	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	2,70	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	17,25	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	4,84	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
105	Вестибюль	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*. шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	46,26	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	227,93	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	14,75	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	15,83	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	88,10	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
106	Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	38,70	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,1.8 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
107	Гардеробная комната (для учителей)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	25,33	=2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	7,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
107а	Сан. узел для персонала	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	3,12	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	23,30	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	3,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	15,35	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	81,10	=2.1.8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 040 50 20	28,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	7,76	-	0,00	-	0,00	2.3 Ковровое покрытие Туссор арт. 52789	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
109	Тамбур	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	22,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Обеспыливание	4,79	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	28,09	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	2,69	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,24	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
111	Процедурный (прививочный) кабинет	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	Обеспыливание	5,39	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	19,09	=2.12 Плитка керамическая Размер:200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*	22,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.1 Линолеум, толщ. 2 мм Производитель: Forbo Артикул: 6361SB*	Плинтус коннелюрный ТК 25 ТПЗ*
112	Кабинет врача	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	Обеспыливание	5,86	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	18,81	=2.12 Плитка керамическая Размер:200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*	22,84	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.1 Линолеум, толщ. 2 мм Производитель: Forbo Артикул: 6361SB*	Плинтус коннелюрный ТК 25 ТПЗ*
113	Гардероб для обучающихся	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	61,89	=2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	17,52	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
114	Гардероб для обучающихся	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	147,29	=2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	39,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
115	Цех вторичной обработки овощей	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	46,65	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-

0,000=168,265

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (15 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляц;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляц;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по сиятетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	64	30

Ведомость отделки 1 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость отделки 1 этажа

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пр-во(стены +потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
116	Цех первичной обработки овощей	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	33,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
117	Сан. узел для персонала	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	1,77	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	9,66	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	4,54	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
119	Коридор	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	104,72	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
119а	Тамбур	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	5,31	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
120	Моечная обратной тары	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	27,68	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
121	Лестничная клетка (для персонала)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	33,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,1.8 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	-
122	Загрузочный цех	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	43,91	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
123	Мясо-рыбный цех	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	50,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
124	Моечная кухонной посуды	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	42,48	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
125	ПУИ	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	31,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	35,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
127	Моечная столовой посуды	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	168,51	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
128	Горячий цех	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	90,39	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
129	Холодный цех	Алюминиевый кассетный потолок АЛЬБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	34,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
130	Обеденный зал	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	1. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: Цвет: RAL 095 85 40- 90шт, RAL 100 70 20 -59шт, Текстура "под дерево"- 88 шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	86,84	=2.8 Керамогранит Размер: 200x500 мм Производитель: Kerama Marazzi Аулентиго бежевый матовый Kerama Marazzi 7211	182,10	=2.9 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Тадевакт зеленый матовый обрезной	103,30	=2.18 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд зеленый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9012	29,00	-	0,00	1.5 Керамогранит крупноформатный Размер: 1200x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R, DL500820R, DL501020R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
131	Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	38,72	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,1.8 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/7BT*

0,000=168,265

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляцы;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляцы;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке меаблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в цмывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	65	30

Ведомость отделки 1 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость отделки 1 этажа

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пр-во(стены +потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	3,46	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	22,30	=2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонанента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	3,38	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	25,68	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	2,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонанента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
135	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*, шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	2. Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-4шт, RAL 100 70 20 -4шт, Текстура "под дерево"- 4 шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	110,88	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	39,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
137	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	3. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-12шт, RAL 100 70 20 -9шт, Текстура "под дерево"- 12шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	40,03	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	7,00	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	18,70	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
137	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	4. Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-5шт, RAL 100 70 20 -5шт, Текстура "под дерево"- 9шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	206,93	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	36,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
138	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	5. Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-5шт, RAL 100 70 20 -4шт, Текстура "под дерево"- 9шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	186,12	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	37,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
138	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-12шт, RAL 100 70 20 -12шт, Текстура "под дерево"- 8шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	26,89	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,45	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	17,13	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	17,14	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Фонданента Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
139	Лестничная клетка (тип Л1)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	37,52	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лайтстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
140	Административный кабинет Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус A* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,41	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	40,22	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
141	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус A* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,31	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	46,97	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,10	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
142	Сан. узел для девочек начальной школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,65	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	34,93	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонанента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	6,13	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	43,24	=2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонанента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
144	ПУИ	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	18,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонанента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
145	Лестничная клетка (тип Л1)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	37,34	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лайтстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
146	Гимнастический зал	Сетка защитная 100x100 из полипропиленовой нити, толщина 2,2мм. Окраска негорючей краской КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	125,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.1 Спортивный паркет 1800x300x20мм Производитель: Krast School Артикул: KS57	Плинтус вентилируемый Krast School SA22*
147	Раздевальные	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	19,88	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

0,000=168,265

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляцы;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляцы;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке меаблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	66	30

Ведомость отделки 1 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость отделки 1 этажа

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пр-во(стены +потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
148	Раздевальные	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	23,79	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	7,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,80	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	42,93	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,47	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	45,49	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
152	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,11	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	46,28	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,30	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,37	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
153	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,27	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	47,83	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,24	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
154	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,23	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	47,39	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,24	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,37	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,30	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	45,27	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,37	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
156	Лаборанстская кабинета химии	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,42	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	15,33	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	16,23	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	8,32	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,98	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	39,70	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	17,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
158	Лаборанстская кабинета физики	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,53	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	20,81	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,35	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	11,17	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	57,93	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,35	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
160	Лаборанстская кабинета биологии	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,64	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	23,42	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	16,24	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,83	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	42,24	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	18,70	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,99	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	32,46	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	19,50	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	12,10	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
163	Лестничная клетка (тип Л1)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	37,52	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лайстоун Светлый Серый натуральный DD205320R\3ВТ*
164	Сан. узел персонала	Грильятто Алвес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	1,68	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,68	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	2,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-

0,000=168,265

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке меддлока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	67	30

Ведомость отделки 1 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость отделки 1 этажа

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пр-во(стены +потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	6,11	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	44,60	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	3,66	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,84	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	38,06	=2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	3,66	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонданента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
167	Серверная	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	47,44	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
168	Кроссовая	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	26,62	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
169	Кроссовая	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	26,29	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предыванием детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предыванием детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляцы;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/ керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляцы;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мейблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить затирку в цвете RAL 9002 в умывальной зоне к керамической плитке Аккорд размером 85*285 или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
8. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				Ведомость отделки 1 этажа
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	68	30

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пространство пр-бо,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
201	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	55,12	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	10,00	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
202	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	88,81	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,65	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
203	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	88,97	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
204	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	138,51	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	46,10	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
205	Раздевальная женская	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	40,41	«2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	18,32	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
206	Душевая женская	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN+ 600x600	-	-	Обеспыливание	4,64	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	33,75	«2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мono светло коричневый глянцевый 23x23	5,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.3 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	-
207	Сан. узел для девочек	Грильятто АлБес GL 50-75 Sh Белый+ 50x50 шпилька6мд, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9011	6,23	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	44,72	«2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мono светло коричневый глянцевый 23x23	4,54	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
208	Сан. узел для персонала	Грильятто АлБес GL 50-75 Sh Белый+ 50x50 шпилька6мд, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9011	1,79	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,69	«2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клуи Вуд бежевый SG190790R	3,34	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
209	Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	38,03	«2.4.1 Окраска улучшенной антибактериальной краской лестничных клеток и в зоне паркинг Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R.1.8 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лайтстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
210	Кабинет ИЗО	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	14,47	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	76,19	«2.14 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	17,65	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
211	Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	38,03	«2.4.1 Окраска улучшенной антибактериальной краской лестничных клеток и в зоне паркинг Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R.1.8 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лайтстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
212	Сан. узел для мальчиков	Грильятто АлБес GL 50-75 Sh черный+ 50x50 шпилька6мд, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9011	6,20	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	43,67	«2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «Гематит» мono светло-серый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с прибавлением детей: цементная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническое помещение: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с прибавлением детей: цементная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническое помещение: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под гипсокартон:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противоаварийным средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/150 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4. СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена).
2.Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Г-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков. Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Пукал» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мелкоплиточной Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛЬФОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до пояса (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить покрытие стен антибактериальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

								ГИП-28/24-Р-АР	
								ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал	Белова Е.С.				01.26			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дудкин С.В.				01.26	Средняя общеобразовательная школа		П	69	
ГАП	Дудкин С.В.				01.26					
ГИП	Гущин А.В.									
Н.контроль	Шукин В.В.				01.26	Ведомость отделки 2 этажа		И-ГРУПП		

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пространство пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
213	ПБИ	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9011	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	24,64	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
214	Раздевальная мужская	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	41,31	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	18,32	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Forbo Agm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
215	Душевая мужская	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN+ 600x600	-	-	Обеспыливание	4,60	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	33,81	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210- Роскошная мозаика «Гематит» мono светло-серый глянцевый 23x23	5,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1.3 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	-
216	Универсальный спортивный зал	Сетка защитная 100x100 из полипропиленовой нити, толщина 2,2мм. Окраска неокрашенной Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	382,49	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4.1 Спортивный паркет 1800x300x20мм Производитель: Krast School Артикул: KSS7	Плинтус вентилируемый Krast School SA22*
217	Кроссовая	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	32,98	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Forbo Agm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
218	Артистическая с хранением костюмов	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	39,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Forbo Agm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
219	Раздевальная женская	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	Грильято Албес GL 50-75 Sh Белый* 50x50 шпилька, обеспыливание (грунтовка)	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	18,52	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	13,40	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	23,30	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	25,90	=2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мono светло коричневый глянцевый 23x23	8,80	-	0,00	-	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Forbo Agm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
222	Снарядная	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	88,62	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Forbo Agm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN+ 600x600	-	Обеспыливание	7,31	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	35,17	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	5,24	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	16,90	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	6,20	-	0,00	-	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
224	Актовый зал	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9003	-	В. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 40шт, RAL 100 70 20 -28шт, Текстура "под дерево"- 44шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	248,09	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	74,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Производитель: Forbo Артикул: 8101 Slit imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN+ 600x600	-	Обеспыливание	7,16	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	34,58	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	5,48	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	15,57	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	6,54	-	0,00	-	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
226	Снарядная	Неокрачная краска КМ0 Bravo decor Class profi MF W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	88,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2.55мм Forbo Agm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническим помещениям: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническим помещениям: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под дранку:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена).
2.Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Г-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков. Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Ключ» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мебельной Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛЛЬЮ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до пояса (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить покрытие стен антибактериальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал	Белова Е.С.				01.26				
Проверил	Дудкина С.В.				01.26				
ГАП	Дудкина С.В.				01.26				
ГИП	Гущин А.В.								
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26				

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
П	70	

Средняя общеобразовательная школа

Ведомость отделки 2 этажа

И-ГРУПП
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ГРУППЫ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пространство пр-бо,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
227	Раздевальная мужская	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh черный+ 50х50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	18,49	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	13,60	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	23,21	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD563820R	25,50	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210- Роскошная мозаика «Гематит» мокро светло-серый глянцевый 23х23	8,20	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500х500х2,5мм Forbo Арт.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
230	Артистическая с хранением костюмов	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	40,43	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500х500х2,5мм Forbo Арт.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
231	Кладовая инвентаря	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	32,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500х500х2,5мм Forbo Арт.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
232	Универсальный спортивный зал	Сетка-защитная 100х100 из полипропиленовой нити, толщина 2,2мм. Окраска неокрашенной краской КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	385,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.1 Спортивный паркет 1800х300х20мм Производитель: Krast School Артикул: KSS7	Плинтус вентилируемый Krast School SA22+
233	Лестничная клетка (тип Л1)	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	38,21	=2.4.1 Окраска улучшенной антибактериальной краской лестничных клеток ц.п зоне покрытия Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600х600х9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R.18 ступень забальмованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600х300х9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R\3BT+
235	Кабинет иностранного языка	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200х600х20, белый	-	-	Обеспыливание	11,08	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	53,69	=2.1.2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 85 40	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285х85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд Белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010	4,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500х500х2,5мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Sit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
236	Сан. узел для девочек начальной школы	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh Белый+ 50х50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9011	5,62	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	32,64	=2.14 Мозаика стеклянная МС 4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мокро светло коричневый глянцевый 23х23	5,34	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600х600х9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh черный+ 50х50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9011	6,13	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	43,26	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210- Роскошная мозаика «Гематит» мокро светло-серый глянцевый 23х23	5,34	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600х600х9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
238	ПЗИ	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9011	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	18,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600х600х9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтанелла Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
239	Лестничная клетка (тип Л1)	Неокрашенная краска КМ0 Bravo decor Class profi HF W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 9010	38,21	=2.4.1 Окраска улучшенной антибактериальной краской лестничных клеток ц.п зоне покрытия Производитель: BRAVO Class Profi W-200 HF RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600х600х9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R.18 ступень забальмованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600х300х9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R\3BT+
240	Кабинет естествознания Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200х600х20, белый	-	-	Обеспыливание	14,35	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	109,02	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	17,40	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285х85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд Белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500х500х2,5мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Sit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
241	Коридор	Водоэмульсионна я краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9011	-	7. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (трехслойник с закрепленной краской) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 25шт, RAL 100 70 20 -18шт, Текстура "под дерево"- 26шт.	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	275,43	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	37,61	=2.13 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,25	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (профильное), от цоколя до потолка	9,00	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285х85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010	3,46	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	4,7,72	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500х500х2,5мм Forbo Арт.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с прибавлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническим помещениям: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с прибавлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническим помещениям: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под армстронг:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противоаварийным средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в техничесих помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена).
2.Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с прибыванием детей.
3. Предусмотреть Г-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа « Julia» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мелкого Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛЛЕЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до гигиля (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить покрытие стен антибактериальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

				ГИП-28/24-Р-АР	
				ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Бобкова Е.С.				01.26
Проверил	Дудкин С.В.				01.26
ГАП	Дудкин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

Стадия	Лист	Листов
П	71	

Средняя общеобразовательная школа

Ведомость отделки 2 этажа

И-ГРУПП
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пространство пр-бо,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
243	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,31	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	38,21	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,08	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
244	Коридор	Водоэмульсионка в краска Bravo decor Class profi FW-55+ RAL 9011	-	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм Перфорированные с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Battle Цвет: Цвет: RAL 095 85 40 - 12um, RAL 100 70 20 -12um, Текстура "под дерево"- 8um.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	234,77	«2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	18,90	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,25	«2.21 Покрытие улучшенное настенное (фарфоровое), от цоколя до потолка	4,48	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	«2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,71	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
245	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,98	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,70	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
246	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,93	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,17	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
247	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,97	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,64	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
248	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,93	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,27	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
249	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,97	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,64	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
250	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	8,95	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	43,51	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	17,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
252	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	9,04	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	45,54	«2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	«2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,05	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
253	Сан. узел для девочек начальной школы	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh белый+ 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200+ RAL 9011	5,83	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	36,24	«2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh черный+ 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200+ RAL 9011	6,11	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	42,91	«2.13 Мозаика стеклянная МС 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
255	Сан. узел для персонала	Грильятто Альбес GL 50-75 Sh белый+ 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200+ RAL 9011	1,68	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	«2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,68	«2.17 Плитка керамическая Размер: 200x850 мм Производитель: Kerama Marazzi Кэнэл Вуд бежевый SG705790R	2,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонтенето Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с прибиванием дитеи: улучненная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническим помещениях: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с прибыванием детей: улучненная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническим помещениях: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клеи для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клеи для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпаклевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клеи для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под армстронг:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностеи в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в техничесих помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещении, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена).
2.Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с прибыванием детей.
3. Предусмотреть Г-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлических матовый алюминиевый типа «Пукал» не менее 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мелкоко Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛЛЕЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементный) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до гигиля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антибактериальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

					ГИП-28/24-Р-АР	
					ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал	Белова Е.С.				01.26	
Проверил	Дудкин С.В.				01.26	Средняя общеобразовательная школа
ГАП	Дудкин С.В.				01.26	
ГИП	Гущин А.В.					
Н.контроль	Шукин В.В.				01.26	Ведомость отделки 2 этажа

Стадия	Лист	Листов
П	72	

И-ГРУПП
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАВТРАШНЕГО

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
256	Лестничная клетка (тип Л1)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	36,17	=2.4.1 Окраска улучшенной антибактериальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R\18 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для /К Kerama Marazzi Про Лайттаун Светлый Серый натуральный Арт.DD205320R\3BT*
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,51	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	40,93	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	1,95	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
259	Административный кабинет Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,57	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	43,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
260	Административный кабинет Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,41	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	40,22	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
261	Кроссовая	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200+ RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	34,72	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническое помещение: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
техническое помещение: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под шпаклевку:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2.Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предъявлением детей.
3. Предусмотреть Г-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Пульсар» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мелкоплод Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛЛЕЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Тургалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата							
Разработал		Белова Е.С.			01.26							
Проверил		Дудкина С.В.			01.26							
ГАП		Дудкина С.В.			01.26							
ГИП		Гущин А.В.										
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26							

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
П	73	

Средняя общеобразовательная школа

Ведомость отделки 2 этажа

И-ГРУПП
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
301	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	3. Акустические панели подвесные Размеры панели 1004x934x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 85 60- 12шт, RAL 100 70 20 -9шт, Текстура "под дерево"- 12шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	246,50	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	18,70	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,25	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (фрибельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,75	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
303	Серверная	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	47,44	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
304	Лестничная клетка (mun /11)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	38,21	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,1.8 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R7BT*
305	Кабинет иностранного языка	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	11,04	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	41,51	=2.1.2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 85 40	17,20	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	4,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
306	Лестничная клетка (mun /11)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	38,03	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,1.8 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R7BT*
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	6,13	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	43,25	=2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
308	ПУИ	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	18,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
309	Сан. узел для девочек начальной школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,62	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	34,69	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
310	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	9,02	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	47,76	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	17,40	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
311	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	9,07	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	46,10	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,23	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предъявлением детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
Г.АП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	74	

Ведомость отделки 3 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
312	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x933x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Ubrik RAL 9005 L- 12шт, RAL 100 70 20 -12шт, Текстура "под дерево"- 8шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	223,62	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	17,15	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,25	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (фрибельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,90	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
313	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,98	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,51	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
314	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,93	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,69	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,24	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
315	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,97	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,46	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
316	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,93	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,79	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,24	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
318	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,97	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	46,11	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	15,30	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
319	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,95	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	44,46	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,77	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
320	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,78	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	43,94	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	15,80	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
321	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,94	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	45,32	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	15,85	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004
322	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Focus A+ 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,99	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	45,36	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,24	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,27	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD+ RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предъявлением детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
Г.АП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	75	

Ведомость отделки 3 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
323	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	9,04	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	45,16	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
324	Лестничная клетка (тип Л1)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	41,75	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень зафальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R7BT*
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,63	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	38,61	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210-Роскошная мозаика «гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
326	Сан. узел персонала	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	1,68	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,68	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	2,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
327	Сан. узел для девочек начальной школы	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,83	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	36,24	=2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	5,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
328	Сан. узел для мальчиков	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	6,20	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	45,36	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210-Роскошная мозаика «гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	3,66	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
329	ПУИ	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	22,64	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
330	Библиотека. Фонд хранения	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	41,59	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	18,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.2 Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex B планкам (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
331	Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	38,03	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень зафальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R7BT*
332а	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	9 Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-21шт, RAL 100 70 20 -14шт, Текстура "под дерево"- 19шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	62,39	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	80,90	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.2 Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex B планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стенобых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъвданием детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стенобых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъвданием детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
Г.АП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	76	

Ведомость отделки 3 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
3328	Читальный зал	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	10. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 85 12- 24шт, RAL 100 70 20 -16шт, Текстура "под дерево"- 24шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	57,32	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	19,75	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (рифельное), от ур.пола до потолка	4,48	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.2 Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
333	Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	38,03	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R7BT*
334	Сан. узел для девочек	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	6,23	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	44,71	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мокко светло коричневый глянцевый 23x23	4,55	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
335	Сан. узел для персонала	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	1,79	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,52	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	3,51	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
336	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	159,69	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	24,85	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
337	Кроссовая	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	27,48	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	4,12	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	24,68	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	8,11	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
339	Медиакласс	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	5,34	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	35,66	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	8,11	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
340	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	270,93	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	36,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
341	Технический центр	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	53,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с предъявлением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаику.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
Н.контроль		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	77	

Ведомость отделки 3 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
401	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	11. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-9шт, RAL 100 70 20 -6шт, Текстура "под дерево"- 10шт.	–	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	260,69	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	6,75	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	21,70	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,77	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	12,50	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
402	Лестничная клетка (пункт /11)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	–	–	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	37,52	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	–	0,00	–	0,00	–	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
403	Кабинет иностранного языка	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	–	Обеспыливание	11,04	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	37,21	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	17,20	–	0,00	–	0,00	–	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
404	Лестничная клетка (пункт /11)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	–	–	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	37,34	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	–	0,00	–	0,00	–	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
405	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	Грильятто Альвес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	–	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	6,13	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	44,93	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210-Роскошная мозаика «Гематит» мono светла-серый глянцевый 23x23	3,66	–	0,00	–	0,00	–	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	–	–
406	ПУИ	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	–	–	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	18,53	–	0,00	–	0,00	–	0,00	–	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	–	–
407	Сан. узел для девочек основной и старшей школы	Грильятто Альвес GL 50-75 Sh Белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	–	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,62	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	36,38	=2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мono светло коричневый глянцевый 23x23	3,66	–	0,00	–	0,00	–	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	–	–
408	Кабинет информатики и информационных технологий	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	–	Обеспыливание	14,36	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	81,66	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	17,40	–	0,00	–	0,00	–	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
409	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40-12шт, RAL 100 70 20 -12шт, Текстура "под дерево"- 8шт.	–	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	241,95	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	6,75	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	14,45	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,70	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
410	Кабинет русского языка и литературы	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	–	Обеспыливание	8,98	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,08	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	–	0,00	–	0,00	–	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с превышением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с превышением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаику.
5. Применить к плитке мебблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка).
7. Применить затирку в помещении умывальной в цветах RAL 9002, 9018, согласно Стандарту.
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	78	

Ведомость отделки 4 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
411	Кабинет русского языка и литературы	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,93	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	49,65	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
412	Кабинет русского языка и литературы	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,97	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	47,97	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
413	Кабинет математики	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,93	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	49,66	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
414	Кроссовая	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	34,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
415	Кабинет математики	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,97	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,03	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
416	Кабинет истории Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	9,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	49,30	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	17,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
417	Кабинет географии	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,87	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	49,17	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
418	Универсальный учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,99	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,19	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
419	Кабинет математики	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	8,99	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,19	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
420	Кабинет истории Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	9,05	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,79	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	16,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с превышением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  техническое помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с превышением детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  техническое помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка – 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель – 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под гипсокартон:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мебблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить затирку в помещении умывальной в цветах RAL 9002, 9018, согласно Стандарту.
9. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колуч	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	79	

Ведомость отделки 4 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

№ пом.	Название зоны	Тип потолка	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
421	Лестничная клетка (тип Л1)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	37,34	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне паркинга Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	9,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,1.8 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
422	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	Грильятто Алвес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,63	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	40,30	=2.13 Мозаика стеклянная МС 4210- Роскошная мозаика «Гематит» мано светло-серый глянцевый 23x23	3,66	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
423	Сан. узел персонала	Грильятто Алвес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	1,70	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,84	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	2,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	Грильятто Алвес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	5,83	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	37,93	=2.14 Мозаика стеклянная МС4410 - Роскошная мозаика «Топаз» мано светло коричневый глянцевый 23x23	3,66	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А*, 1200x600x20, белый	-	Обеспыливание	5,51	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	38,44	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2. 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с превыванием детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из блока, кирпича, существующих стеновых панелей (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- с превыванием детей: улучшенная штукатурка из ц.п. раствора (20 мм) по металлической сетке;
  технические помещения: простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (под покраску):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляции;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из утеплителя (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- грунтовка - 1 слой;
- клеевая смесь для монтажа теплоизоляци;
- минераловатный утеплитель - 100 мм;
- простая штукатурка из ц.п. раствора (16 мм) по металлической сетке;
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (под покраску):
- грунтовка глубокого проникновения за 2 раза;
- шпатлевка под покраску 2мм.

Подготовка стен под чистовую отделку:
Из листовых материалов (облицовка керамогранитной/керамической плиткой):
- клей для керамогранита 6 мм;
- керамогранит 9 мм/плитка керамическая 6-10 мм.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под покраску:
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз;
- шпаклевка 2 слоя;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под алюминиевый кассетный потолок, акустический кассетный потолок:
- обеспыливание (грунтовка глубокого проникновения за 1 раз).

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под грильято:
- шпаклевка 1 слой;
- грунтовка глубокого проникновения за 1 раз с последующей окраской.

Подготовка потолков (плиты перекрытий) под чистовую отделку:
Под побелку:
- локальная обработка противогрибковым средством 1 слой 30% (обеспыливание);
- минераловатный утеплитель 100/180 мм;
- штукатурка по синтетической сетке 15 мм;
- шпаклевка под побелку 2 мм.

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мебблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
7. Применить затирку в помещении умывальной в цветах RAL 9002, 9018, согласно Стандарту.
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	80	

Средняя общеобразовательная школа

Ведомость отделки 4 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Сводная ведомость отделки

Номер пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
001, 121	Лестничная клетка технологическая (для персонала), Лестничная клетка (для персонала)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	77,16	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.DD641020R,18 ступень завальцованная с противоскользящей насечкой Арт.DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	-
002, 005, 006, 007	Тамбур-шлюз 1-го типа, Кладовая овощей, Кладовая сухих продуктов, Помещение персонала (не более 5 чел.	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	136,62	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
003	Коридор	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	144,24	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
004	ПУИ	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	41,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
008	Помещение для установки холодильных камер	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	106,13	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
009	Сан. узел	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	9,23	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	3,86	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
010	Душевая	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	20,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
012, 014, 016, 017, 026, 027, 028, 031, 032, 036, 037, 038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	-	0,00	-	Обеспыливание	998,19	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
013, 020	Электрощитовая	Побелка	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	112,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Фальшпол	-
015а, 034, 035	Венткамера	Побелка	Обеспыливание	-	-	0,00	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	399,65	Обеспыливание	252,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"	-
015б	Венткамера	Обеспыливание	-	-	-	0,00	3. Грунтовка - 1 слой; Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции; Минераловатный утеплитель - 100 мм; Грунтовка - 2 слоя; Простая штукатурка из ц.п. р	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	50,82	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.1 обеспыливание	-
018, 018б, 019, 025, 030	Коридор	Обеспыливание	-	-	-	0,00	-	Обеспыливание	709,87	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.1 обеспыливание	-
021, 033	Водомерный узел, ИТП	Побелка	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	181,44	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.9 Керамическая плитка 600x600x9мм "под бетон"	-
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	Обеспыливание	-	-	-	0,00	-	-	1344,45	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.1 обеспыливание	-
101, 102	Тамбур	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*. шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	11,71	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	20,65	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	15,78	-	37,94	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	Плинтус керамогранитный завальцованный Kerama Marazzi Про Стоун Светлый Серый обрезной DD200320R/3BT*

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 81; Листов: 30
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Сводная ведомость отделки	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Сводная ведомость отделки

Номер пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
103, 151, 167 , 168 , 169 , 217, 218, 222, 226, 230, 231, 261 , 303 , 337, 341, 414	Комната охраны с диспетчерским пунктом, Помещение для прокладки инженерных коммуникаций, Серверная, Кроссовая, Артистическая с хранением костюмов, Снарядная, Кладовая инвентаря, Технический центр	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	698,97	-	0,00	-	18,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
104а , 107а, 117 , 164 , 208 , 255 , 326 , 335, 423	Сан. узел МГН, Сан. узел для персонала, Сан. узел персонала	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	17,92	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	114,27	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	29,23	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
105	Вестибюль	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*, шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	46,26	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	227,93	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x61x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	14,75	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	15,83	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	88,10	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
106 , 131 , 139 , 145 , 163, 209, 211, 233 , 239 , 256 , 304 , 306 , 324 , 331, 333, 402 , 404 , 421	Лестничная клетка (тип Н2), Лестничная клетка (тип Л1), Лестничная клетка (тип Н2)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	684,71	=2.4.1 Окраска улучшенной антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 070 80 40	163,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.7 Керамогранит 600x600x9мм Kerama Marazzi Арт.:DD641020R,18 ступень забальцованная с противоскользящей насечкой Арт.:DD205320R 600x300x9мм Kerama Marazzi	Плинтус керамогранитный для ЛК Kerama Marazzi Про Лаймстоун Светлый Серый натуральный DD205320R/3BT*
107	Гардеробная комната (для учителей)	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	25,33	=2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	7,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	15,35	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	81,10	=2.1.8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 040 50 20	28,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	7,76	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.3 Ковровое покрытие Туссор арт. 52789	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
109	Тамбур	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	22,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	Обеспыливание	4,79	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	28,09	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	2,69	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	10,24	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
111, 112	Процедурный (прививочный) кабинет, Кабинет врача	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	Обеспыливание	11,25	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	37,89	=2.12 Плитка керамическая Размер:200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*	45,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.1 Линолеум, толщ. 2 мм Производитель: Forbo Артикул: 6361SB*	Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3*
113, 114	Гардероб для обучающихся	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	209,18	=2.1.6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 000 85 00	56,92	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
115 , 116 , 119 , 119а, 120 , 122 , 123 , 124 , 125 , 129	Цех вторичной обработки овощей, Цех первичной обработки овощей, Коридор, Тамбур, Моечная обратной тары, Загрузочный цех, Мясо-рыбный цех, Моечная кухонной посуды, ПУИ, Холодный цех	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	421,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	35,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
127	Моечная столовой посуды	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	168,51	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предбыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков;
Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	82	30

Сводная ведомость отделки

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Сводная ведомость отделки

Номер пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
128	Горячий цех	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.11 Плитка керамическая Размер: 200x200 мм Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	90,39	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.4.2 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600920R	-
130	Обеденный зал	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	1. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (трецольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: Цвет: RAL 095 85 40- 90шт, RAL 100 70 20 -59шт, Текстура "под дерево"- 88 шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	86,84	=2.8 Керамогранит Размер: 200x500 мм Производитель: Kerama Marazzi Аулетти бежевый матовый Kerama Marazzi 7211	182,10	=2.9 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Тадевлакт зеленый матовый обрезной	103,30	=2.18 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд зеленый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9012	29,00	-	0,00	-	0,00	1.5 Керамогранит крупноформатный Размер: 1200x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R, DL500820R, DL501020R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
133 , 143 , 165 , 212, 237 , 254 , 307 , 325 , 328, 405 , 422	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы), Сан. узел для мальчиков начальной школы, Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы, Сан. узел для мальчиков	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	63,88	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	452,42	=2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	49,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
134 , 142 , 166 , 207 , 236, 253, 309 , 327 , 334, 407 , 424	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы), Сан. узел для девочек начальной школы, Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены , Сан. узел для девочек, Сан. узел для девочек основной и старшей школы, Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	Грильятто Албес GL 50-75 Sh белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	61,67	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	402,22	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло-коричневый глянцевый 23x23	49,56	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
135	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	Грильятто CESAL CLASSIC 100x100 белый*, шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	2. Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 4шт, RAL 100 70 20 -4шт, Текстура "под дерево"- 4 шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	110,88	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	39,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
137	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	3. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (трецольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 12шт, RAL 100 70 20 -9шт, Текстура "под дерево"- 12шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	40,03	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	7,00	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	18,70	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (фрифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
137	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	4. Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 5шт, RAL 100 70 20 -5шт, Текстура "под дерево"- 9шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	206,93	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	36,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
138	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	5. Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 9шт, RAL 100 70 20 -4шт, Текстура "под дерево"- 9шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	186,12	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	37,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
138	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (Прямоугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 12шт, RAL 100 70 20 -12шт, Текстура "под дерево"- 8шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.3 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi W-200 НГ RAL 9010	26,89	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (фрифельное), от ур.пола до потолка	4,45	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	17,13	=2.5. Бетонная плитка под кирпич Размер: 205x60x18 Производитель: BRICK WALL Артикул: Bremen BR-001	17,14	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	-	0,00	1.1 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто, Пепельный светлый обрезной Артикул: DL500720R	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто Пепельный Светлый обрезной DD500720R/6BT*
140 , 259, 260	Административный кабинет Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус A+ 1200x600x20, Белый	-	-	Обеспыливание	16,40	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	123,87	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
141 , 152 , 153 , 154 , 243, 245, 246, 247 , 248, 249, 250, 252 , 310 , 311 , 313 , 314 , 315 , 316, 318 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323	Учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус A+ 1200x600x20, Белый	-	-	Обеспыливание	216,57	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической оэатке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	1080,82	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	397,03	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	55,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
144 , 213, 238 , 308 , 329, 406	ПУИ	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9011	-	-	-	0,00	2. Простая штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	121,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.2 Керамогранит крупноформатный 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Фонаменто Пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	-
146 , 216, 232	Гимнастический зал, Универсальный спортивный зал	Сетка защитная 100x100 из полипропиленовой нити, толщина 2,2мм. Окраска негорючей краской КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	893,21	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.1 Спортивный паркет 1800x300x20мм Производитель: Krast School Артикул: KS57	Плинтус вентилируемый Krast School SA22*

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке мебблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подр.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 83; Листов: 30
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Сводная ведомость отделки	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Сводная ведомость отделки

Номер пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
147 , 148	Раздевальные	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	43,67	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	15,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
150 , 258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом, Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	11,31	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	83,86	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	4,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
155 , 157 , 159 , 161 , 162	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия, Учебные кабинет для изучения естествознания: физика, Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР, Кабинет материальной технологии Тип 2, Кабинет материальной технологии Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	47,27	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	217,60	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	89,90	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	21,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
156 , 158 , 160 , 210	Лаборанстката кабинета химии, Лаборанстката кабинета физики, Лаборанстката кабинета биологии, Кабинет ИЗО	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	31,06	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	135,75	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	67,02	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	15,72	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
201, 204	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	193,63	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	56,10	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	4,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
202, 203, 336, 340	Коридор, Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	608,40	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	79,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
205, 214	Раздевальная женская, Раздевальная мужская	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	81,72	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	36,64	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
206	Душевая женская	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	Обеспыливание	4,64	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	33,75	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	5,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.3 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	-
215	Душевая мужская	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	-	Обеспыливание	4,60	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	33,81	=2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	5,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.3 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600x9мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R	-
219	Раздевальная женская	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	Грильятто Албес GL 50-75 Sh Белый* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	18,52	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	13,40	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	23,30	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	25,90	=2.14 Мозаика стеклянная MC4410 - Роскошная мозаика «Топаз» моно светло коричневый глянцевый 23x23	8,80	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
223, 225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	Алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN* 600x600	-	Обеспыливание	14,48	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	69,75	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	10,72	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	32,47	=2.17 Плитка керамическая Размер: 200x800 мм Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	12,74	-	0,00	-	0,00	3.4 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8043 White Fine Oak PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
224	Актовый зал	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	8. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 40шт, RAL 100 70 20 -28шт, Текстура "под дерево"- 44шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	248,09	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	74,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
227	Раздевальная мужская	Негорючая краска КМ0 Bravo decor Class profi НГ W-200* RAL 9003	Грильятто Албес GL 50-75 Sh черный* 50x50 шпаклевка, обеспыливание (грунтовка)	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	18,49	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	13,60	=2.6 Керамогранит крупноформатный Размер: 600x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной Артикул: DL600720R	23,21	=2.7 Керамогранит крупноформатный Размер: 1195x600 мм Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной Артикул: DD503820R	25,50	=2.13 Мозаика стеклянная MC 4210- Роскошная мозаика «Гематит» моно светло-серый глянцевый 23x23	8,20	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предъявлением детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 84; Листов: 30
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.					
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	Сводная ведомость отделки	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Сводная ведомость отделки

Номер пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
235, 305	Кабинет иностранного языка	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	22,12	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	95,20	=2.1.2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 85 40	34,10	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	9,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
240	Кабинет естествознания Тип 1	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	14,35	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	109,02	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	17,40	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
241	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	7. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 25шт, RAL 100 70 20 -18шт, Текстура "под дерево"- 26шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	275,43	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	37,61	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,25	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	9,00	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,46	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	47,72	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
244, 312	Коридор, Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 12шт, RAL 100 70 20 -12шт, Текстура "под дерево"- 8шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	458,39	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	36,05	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	16,50	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	8,96	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	5,30	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,71	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
301	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	3. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 12шт, RAL 100 70 20 -9шт, Текстура "под дерево"- 12шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	246,50	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	18,70	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	8,25	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,75	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
330	Библиотека. Фонд хранения	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	-	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	41,59	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	18,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.2 Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
332а	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	9. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 21шт, RAL 100 70 20 -14шт, Текстура "под дерево"- 19шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	62,39	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	80,90	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.2 Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
332б	Читальный зал	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9003	-	10. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 24шт, RAL 100 70 20 -16шт, Текстура "под дерево"- 24шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	57,32	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	19,75	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.2 Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики	Плинтус Первый Профильный Завод ПК50 RAL 9004
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	4,12	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	24,68	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	8,11	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
339	Медиакласс	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,34	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	35,66	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	8,11	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
401	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	11. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 9шт, RAL 100 70 20 -6шт, Текстура "под дерево"- 10шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	260,69	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	6,75	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	21,70	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	2,77	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	12,50	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
403 , 408	Кабинет иностранного языка, Кабинет информатики и информационных технологий	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	25,40	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	118,87	=2.1.4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 060 80 20	34,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.1 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Производитель: Forbo Артикул: 8121 Slit Imprint Concrete PRO, 8066 Slit Concrete PRO, 8065 T Dark Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
409	Коридор	Водоэмульсионная краска Bravo decor Class profi FW-55* RAL 9011	-	6. Акустические панели подвесные Размеры панели 1100x953x40 мм (треугольник с закругленными краями) Производитель: Ecophon solo/ Baffle Acoustic Цвет: RAL 095 85 40- 12шт, RAL 100 70 20 -12шт, Текстура "под дерево"- 8шт.	-	0,00	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	241,95	=2.1.3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 095 70 40	6,75	=2.1.5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 70 20	14,45	=2.10 Плитка керамическая Размер: 285x85 мм Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 RAL 9010	3,00	=2.21 Покрытие улучшенное настенное (грифельное), от ур.пола до потолка	4,48	=2.1.7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 085 85 20	23,70	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Арт.:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с предъявлением детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке меддлока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ - затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия - до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	85	30

Сводная ведомость отделки

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Сводная ведомость отделки

Номер пом.	Название зоны	Тип потолка	Потолок. Тип 2	Акустические панели	Запотолочное пространство (стены+потолок)	Запотолочное пр-во,стены,м2	Стены, подготовка	Стены, Тип-1	Стены, Тип-1, м2	Стены, Тип-2	Стены, Тип-2, м2	Стены, Тип-3	Стены, Тип-3, м2	Стены, Тип-4	Стены, Тип-4, м2	Стены, Тип-5	Стены, Тип-5, м2	Стены, Тип-6	Стены, Тип-6, м2	Отделка пола	Тип плинтуса
410 , 411 , 412 , 413 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420	Кабинет русского языка и литературы, Кабинет математики, Кабинет истории Тип 1, Кабинет географии, Универсальный учебный кабинет	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	89,68	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	497,04	=2.1.1 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 100 60 30	170,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	Кассетный акустический потолок Ecophon Фокус А* 1200x600x20, белый	-	-	Обеспыливание	5,51	1. Улучшенная штукатурка из ц.п. раствора по металлической сетке;	=2.2.1 Окраска стен Производитель: BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN RAL 9010	38,44	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.2, 3.3 Дизайн-плитка ПВХ 500x500x2,55мм Forbo Apm:8061 T Natural Concrete PRO	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD* RAL 9004

Примечание:
*ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛОВ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, БЕЗ УЧЕТА РАСКЛАДКИ И ПОДРЕЗКИ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПО МЕСТУ.
Согласно табл. 7.4 СП 71.13330.2017 подготовительный слой отделки вертикальных поверхностей в помещениях следует принять как :
1. Простая штукатурка применяется в технических помещениях и помещениях пищеблока (кроме помещений, где предусмотрено обеспыливание и помещения, где отделка не предусмотрена);
2. Улучшенная штукатурка применяется во всех помещениях с пребыванием детей.
3. Предусмотреть Т-образные уголки алюминиевые матовые в строительном исполнении для фартуков раковин и фонтанчиков; Применить для отделки плитки уголок металлический матовый алюминиевый типа «Лука» не толще 10 мм.
4. Применить к мозаике в санузлах и душевых затирку в цвет мозаики.
5. Применить к плитке медблока Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ – затирку litokol LLE.375 Турмалин (полимер-цементная) или аналог по согласованию с ГКУ ДИОМ.
6. Принять ширину шва не более 3-4 мм для бетонной плитки под кирпич с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010.
7. Применить высоту расклайки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка).
8. Применить покрытие стен антивандальным лаком только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				Сводная ведомость отделки
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	86	30

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

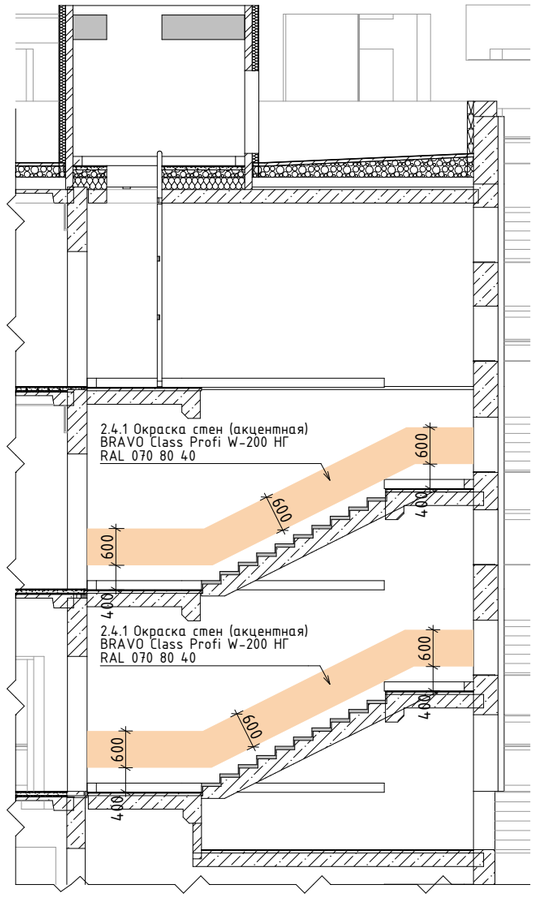

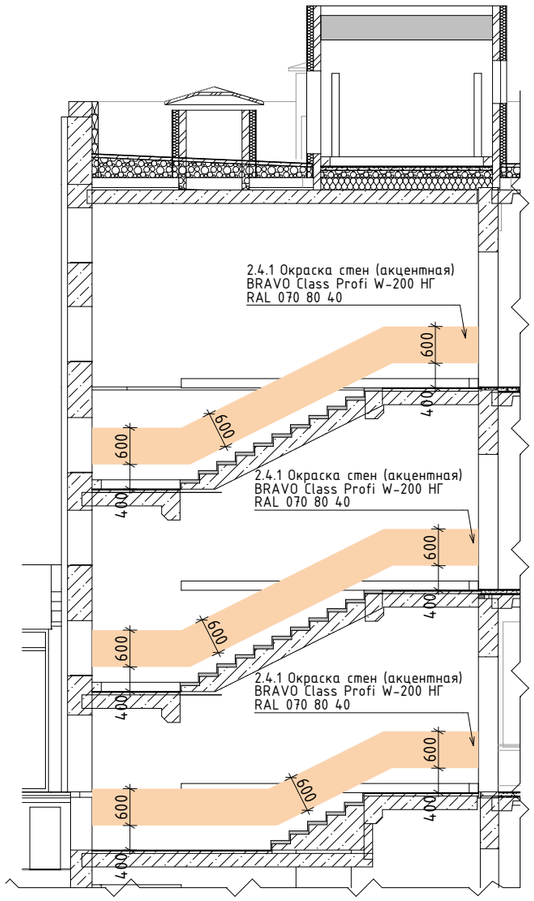

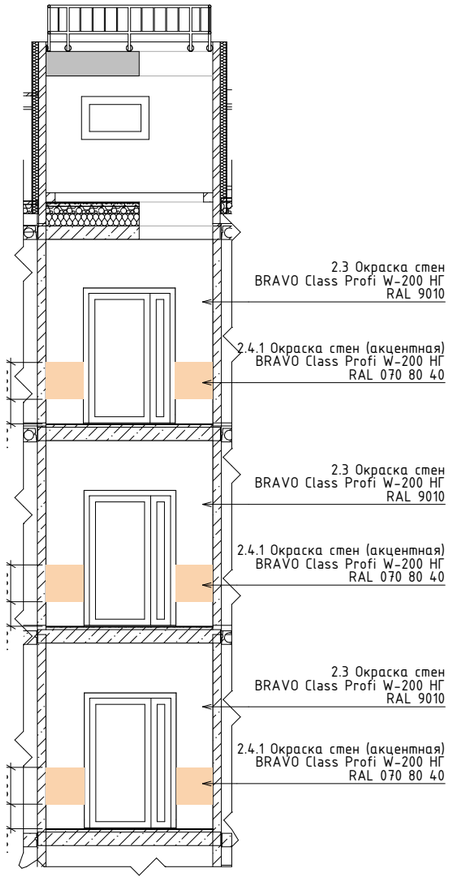

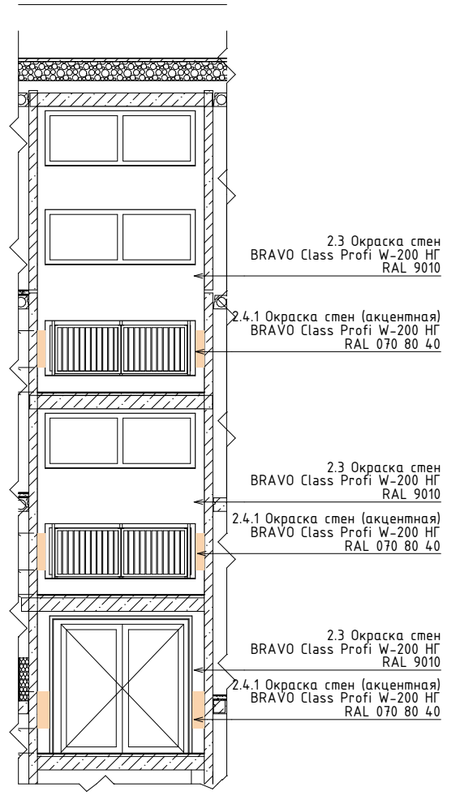

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				Развертка по лестнице
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	87	

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка	Наименование	Размеры проема Ш х В	Обозначение	Противопожарная классификация	Вид со Стороны, Противоположной Стороне Открывания	Примечание	Количество				Итого
							1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ОК-01.1	Окно ПВХ	2 400×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитную сетку на одну поворотно-откидную створку	42	44	51	40	177
ОК-01.1*	Окно алюминиевое	2 400×2 040	ГОСТ 21519-2022	Е30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	17	9	8	6	40
ОК-01.2*	Окно алюминиевое	2 400×2 040	ГОСТ 21519-2022	EIW30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	8	0	0	0	8
ОК-02.1	Окно ПВХ	2 400×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Предусмотреть матирование пленкой. Установить москитную сетку на одну поворотно-откидную створку	5	7	2	2	16
ОК-02.2*	Окно алюминиевое	2 400×2 040	ГОСТ 21519-2022	Е30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Предусмотреть матирование пленкой. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	2	5	5	2	14
ОК-03	Окно ПВХ	2 400×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитные сетку на одну откидную створку	3	3	3	1	10
ОК-04.1	Окно ПВХ	1 850×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитные сетку на одну откидную створку	3	5	0	0	8
ОК-04.1*	Окно алюминиевое	1 850×2 040	ГОСТ 21519-2022	Е30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	2	2	0	0	4
ОК-04.2	Окно ПВХ	1 850×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитные сетку на одну поворотно-откидную створку	2	3	0	0	5
ОК-04.2*	Окно алюминиевое	1 850×2 040	ГОСТ 21519-2022	EIW30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	1	0	0	0	1
ОК-05	Окно ПВХ	1 570×2 400	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитную сетку на одну откидную створку.	2	0	0	0	2
ОК-05*	Окно алюминиевое	1 570×2 400	ГОСТ 21519-2022	-		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30 (Нижняя створка) RAL7016, крашенный в массе. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитную сетку на одну откидную створку.	0	2	2	2	6
ОК-06	Окно алюминиевое	1 850×4 240	ГОСТ 21519-2022	-		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка алюминиевая, окрашенная в цвет профиля.	0	0	15	0	15
ОК-07.1	Окно ПВХ	2 450×900	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитные сетку на одну откидную створку. Применить удлиненную штангу без применения автоматических и дистанционноуправляемых устройств.	0	3	3	3	9
ОК-07.2	Окно ПВХ	2 450×900	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Класс защиты СМ1	3	7	7	3	20
ОК-07.2*	Окно алюминиевое	2 450×900	ГОСТ 21519-2022	Е30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	2	0	0	0	2
ОК-08	Окно алюминиевое	1 000×600	ГОСТ 21519-2022	Е30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 , крашенный в масса.	0	0	0	5	5
ОК-09	Окно ПВХ	810×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитную сетку на поворотно-откидную створку	1	0	0	0	1
ОК-10	Окно ПВХ	1 000×2 040	ГОСТ 30674-2023	-		Оконные блоки из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Установить москитную сетку на поворотно-откидную створку	1	0	0	0	1
ОКБ-01	Окно алюминиевое	1 500×1 800	ГОСТ 21519-2022	Е30		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	1	1	0	0	2

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка	Наименование	Размеры проема Ш х В	Обозначение	Противопожарная классификация	Вид со Стороны, Противоположной Стороне Открывания	Примечание	Количество				Итого
							1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ОКБ-02	Окно алюминиевое	800×700	ГОСТ 21519-2022	-		Передаточное окно с рольставнями, RAL 9003	1	0	0	0	1
ОКБ-03	Окно алюминиевое	1 750×1 500	ГОСТ 21519-2022	-		Оконные блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка пластиковая на высоте 400 мм от низа открывающейся створки окна, окрашенная в цвет профиля. Класс защиты остекления Бр3. Формула стеклопакета: (4зак. – 14 – 12 – 6зак).	3	0	0	0	3
ОКБ-04	Окно алюминиевое	1 500×1 200	ГОСТ 21519-2022	-		Оконные блоки раздвижные из алюминиевых профилей. Остекление: Стекло 5 (5зак.) Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.	0	0	2	0	2
											352

Спецификация элементов витражей наруж

Поз.	Обозначение	Размер в свету шхВ, мм	Этаж	Кол-во	Противопожарная классификация	Примечание
Вн-1	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	17940x2700	1	1	-	Стоечно-ригельная система с двухкамерным стеклопакетом с применением бронирующей пленкой толщиной 600 микрон. Класс защиты СМ4. Утепленный алюминиевый профиль. Цвет:RAL 7016.
Вн-2	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	3560x2700	1	1	-	Стоечно-ригельная система с двухкамерным стеклопакетом с бронирующей прозрачной пленкой толщиной 600 микрон. Класс защиты СМ4. Утепленный алюминиевый профиль. Цвет:RAL 7016.
Вн-3	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	3560x2700	1	1	-	Стоечно-ригельная система с двухкамерным стеклопакетом с бронирующей прозрачной пленкой толщиной 600 микрон. Класс защиты СМ4. Утепленный алюминиевый профиль. Цвет:RAL 7016.

Схемы наружных витражных блоков

Схема витражного блока Вн-1

Схема витражного блока Вн-3



Схема витражного блока Вн-2



Спецификация элементов заполнения витражных конструкций

Поз.	Обозначение	Размер в свету шхВ, мм	Этаж	Кол-во	Противопожарная классификация	Примечание
ВВ-2.1	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	3580x2310	2, 3, 4	3	EIW30	Стоечно-ригельная система с двойным остеклением. Профиль с энтермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Цвет:RAL 7016. Стекло многослойное противопожарное серии СПМ. Дверной проем в составе витража 1400x2200,полупоротная,распашная, левого открывания
ВВ-2.2	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	3580x2310	2, 3, 4	3	EIW30	Стоечно-ригельная система с двойным остеклением. Профиль с энтермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Цвет:RAL 7016. Стекло многослойное противопожарное серии СПМ. Дверной проем в составе витража 1400x2200,полупоротная,распашная, левого открывания
ВВ-2.3	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	3580x2310	3, 4	2	EIW30	Стоечно-ригельная система с двойным остеклением. Профиль с энтермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Цвет:RAL 7016. Стекло многослойное противопожарное серии СПМ. Дверной проем в составе витража 1400x2200,полупоротная,распашная, правого открывания
ВВ-2.4	Индивидуального изготовления (маркировка по ГОСТ 21519-2003)	3580x2310	1, 2	2	EIW30	Стоечно-ригельная система с двойным остеклением. Профиль с энтермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Цвет:RAL 7016. Стекло многослойное противопожарное серии СПМ. Дверной проем в составе витража 1400x2200,полупоротная,распашная, правого открывания

Схемы оконных блоков

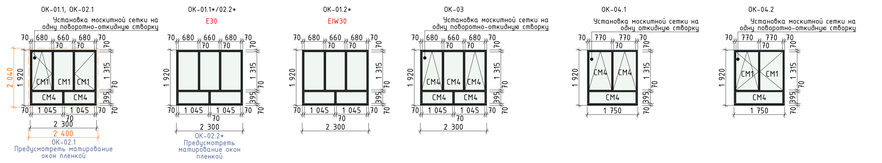

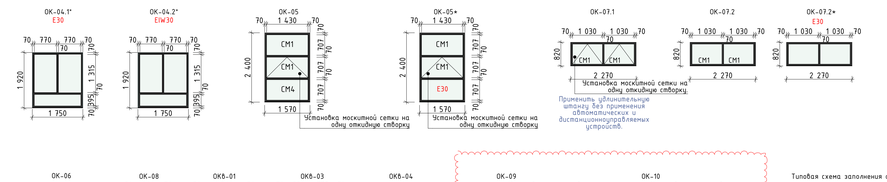

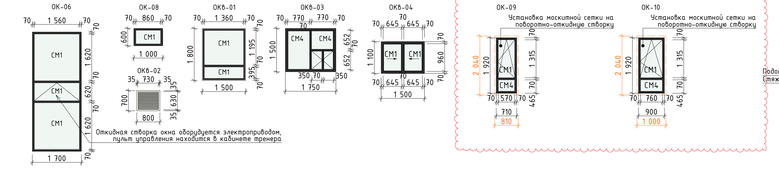

Схемы внутренних витражных блоков

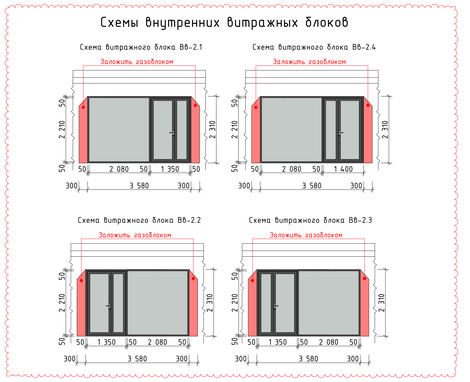

Примыкание к оконному блоку





Поз.	Наименование
1	Отлив из оцинкованной стали
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтр. силиконовый
3	Монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтр. силиконовый
5	Уголовой ПВХ профиль с капельником и арм. сеткой
6	Оконный ПВХ профиль примыкания с арм. сеткой
7	Паропроницаемый герметик или лента
8	Паронепроницаемый герметик или лента
9	Уголовой ПВХ профиль с капельником и арм. сеткой

Спецификация элементов жалюзийных решеток

Поз.	Наименование	Номинальные Размеры Ш х В	Вид со Стороны Открывания	Этаж	Кол-во	Примечание
ЖР-01	Жалюзийная решетка	1 850×2 040		1	2	Фасадная жалюзийная решетка, металлическая, окраска RAL7016, ламели од целом 35-45°
ЖР-02	Жалюзийная решетка	1 750×1 500		1	1	Фасадная жалюзийная решетка, металлическая, окраска RAL 000 80 000, ламели од целом 35-45°
ЖР-03	Жалюзийная решетка	2 000×1 000		1	1	Фасадная жалюзийная решетка, металлическая, окраска RAL9010, ламели од целом 35-45°
ЖР-04	Жалюзийная решетка	500×1 000		1	2	Фасадная жалюзийная решетка, металлическая, окраска RAL9010, ламели од целом 35-45°
					6	

Спецификация москитных сеток

Марка	Высота	Ширина	Кол-во
МС-1	1 435	860	1
МС-2	1 435	820	13
МС-3	720	1 430	8
МС-4	765	1 120	9
МС-5	1 435	670	1
МС-6	1 435	710	203
			235

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листами 10-15 данного альбома. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходима согласовать КМД с проектной организацией.
Размеры проемов даны в строительном исполнении!
2. Оконные блоки должны иметь сертификаты, соответствующие нормам Роспотребнадзора.
3. Устройство узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам выполнить в соответствии с требованиями ТР 152-05 (ГОСТ 30971-2002), а также ГОСТ Р 52749-2007.
4. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
5. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
6. Оконный блок должен иметь полную заводскую готовность.
7. Укомплектовать подстановочным профилем и стартовым профиль-клипсой для крепления откосов.
8. Производство и монтаж оконного блока должны вестись специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ и разработанной технологией производства работ.
9. Оконные блоки в торцах коридоров учебного корпуса (ОК-05, ОК-05*) дополнить комплектом устройства для открывания – см. прим. к окнам.
10. Установка москитной сетки на откидные створки окон (ОК-05, ОК-05*).
11. Предусмотреть замки безопасности в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" в цвет оконных рам RAL 7016 для возможности устройства проветривания помещений.
10. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон, Цвет: RAL7016 (антрацит гладкий).
11. В помещениях раздевальных, санузлах и помещениях медблока (приемной и прививочной кабинет) предусмотреть оклеивание матовой пленкой оконных блоков (изнутри). Оклейку матовой пленкой выполнить в заводских условиях.
12. Под отливами предусмотреть монтаж прокладок (задетелей), снижающих шумовое воздействие дождевых капель.
13. Предусмотреть для внутренних витражных блоков ширину видимого профиля – 50 мм.

0,000=168,265

							ГИП-28/24-Р-АР		
							ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	88	15
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гушин А.В.				Спецификация заполнения оконных проемов. Схема оконных блоков. Спецификация заполнения витражных конструкций	И-ГРУПП		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Спецификация элементов заполнения дверных проёмов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ДВ-1, ДВл-1	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	700×2 100	930×2 200		2 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна: лбк-брус. Торец: гладкий. Покрытие алюминиевой кромки: с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники: ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разрезная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открывания; цвет – матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой Ø01 для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открывания либо аналог; цвет – серебристый или серый металлик.	–	2	2	0	0	0	4
ДВ-2, ДВл-2	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	900×2 100	1 130×2 200		2 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна: лбк-брус. Торец: гладкий. Покрытие алюминиевой кромки: с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники: ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разрезная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открывания; цвет – матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой Ø01 для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открывания либо аналог; цвет – серебристый или серый металлик.	–	0	3	0	0	0	3
ДВ-4, ДВл-4	ГОСТ Р 31173-2016	Дверь глухая	EI30	800×1 900	1 000×2 000		5 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: коллейбловые 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	6	0	0	0	0	6
ДВ-4*	ГОСТ Р 31173-2016	Дверь глухая	EI30	900×1 900	1 070×2 000		5 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: коллейбловые 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	1	0	0	0	0	1
ДВ-5*	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	EI30	800×2 100	1 000×2 200		6 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы раздельнонепримыкаемым выпадающим порогом. Петли: коллейбловые 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	1	0	0	0	0	1
ДВ-7, ДВл-7	ГОСТ Р 31173-2016	Дверь глухая	–	800×1 900	1 000×2 000		4 «Дверь однопольная металлическая глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Без порога. Петли: коллейбловые 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог, цвет – серебристый или серебристый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	17	0	0	0	0	17
ДВ-8, ДВл-8	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	–	550×1 270	600×1 300		9 «Дверь однопольная герметичная (утепленная) серии 5.904-4 каталог «НПО Пульс», модель ДЭС-Пульс) Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. Порог 23/41 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской. Цвет: RAL9038. Петли: коллейбловые 2 шт. на открытом подшипнике 2 барашка и прирабочий уголок. Цвет фурнитуры: в цвет полотна.	–	3	0	0	0	0	3
ДВ-9, ДВл-9	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	EI30	800×2 100	1 000×2 200		8 «Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы раздельнонепримыкаемым выпадающим порогом. Петли: коллейбловые 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	2	0	0	0	0	2
ДВ-10*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 400×2 050	1 600×2 150		33 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы раздельнонепримыкаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	1	0	0	0	1
ДВ-13, ДВл-13	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64 с бронированной пленкой	–	1 450×2 100	1 700×2 200		15 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эффектом «теплый расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля не более 70мм.) В порошковой окраске RAL7016 (мур). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Профиль полотна окрашен порошковой краской RAL7016 (мур). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma ES 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на одной створке двери по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора (п. 4.2.27 СП 113.13130.2020). Основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной ручкой-скобой AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) и комплектом замка с сердцевиной ключ-барашек, с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016.	–	0	4	0	0	0	4
ДВ-16, ДВл-16	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW15	1 300×2 100	1 800×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы раздельнонепримыкаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	2	3	2	1	8
ДВ-17	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 300×2 100	1 600×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы раздельнонепримыкаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	1	1	0	2

Спецификация элементов заполнения дверных проёмов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ДВ-18, ДВл-18	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 200×2 100	1 500×2 200		17 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2х4+2х4.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	9	11	13	11	44
ДВ-21, ДВл-21	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	800×2 100	1 030×2 200		20 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4.зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	4	12	4	2	22
ДВ-22, ДВл-22	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	700×2 100	900×2 200		20 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4.зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	3	4	5	2	14
ДВ-22*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	630×2 100	830×2 200		20 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4.зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	2	2	2	2	8
ДВ-23, ДВл-23	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	900×2 100	1 130×2 200		20 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4.зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	3	6	0	1	10
ДВ-25, ДВл-25	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	900×2 100	1 130×2 200		3 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна: лбк-брус. Торец: гладкий. Покрытие алюминиевой кромки: с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая 0,6 мм, h=200 мм – с обх сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с обх сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разрезная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открывания. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой Ø01 для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открывания либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик.	–	0	3	0	0	0	3
ДВ-26	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	900×2 100	1 130×2 200		21 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4.зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	2	0	0	0	2
ДВ-22, ДВл-22*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EI30	900×2 100	1 130×2 200		22 «Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по периметру створок: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы раздельнонепримыкаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 Ø20 все высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	2	0	2	

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами 9-15, 96-100 данного альбома. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры на объекте и согласовать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией.
2. Производство и монтаж дверных и оконных блоков должны вестись специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ и разработанной технологией производства работ.
3. Дверные и оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность.
4. Дверные и оконные блоки поставляются в сборе.
5. Двери учебных кабинетов и помещений выполнить остеклёнными, из неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4 по ГОСТ 30826-2014).
6. Необходимо учитывать минимальный размер дверных блоков в свету указанный в спецификации.
7. Ширина видимого дверного профиля – 70 мм.

0,000-168,265

				ГИП-28/24-Р-АР	
				ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				01.26
Проверил	Дубинин С.В.				01.26
ГАП	Дубинин С.В.				01.26
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26

Стадия	Лист	Листов
Р	89	15

Средняя общеобразовательная школа

Спецификация заполнения дверных проёмов (начало)

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спецификация элементов заполнения дверных проёмов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ДВ-28, ДВл-28	ГОСТ 57327-2016	Дверь глухая	EI30	900×2 100	1 070×2 200		23 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: muno DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Звукоизоляция: не менее 32 dB. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	3	3	2	1	9
ДВ-30, ДВл-30	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	1 000×2 100	1 230×2 200		3 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38–42 мм. Обвязка полотна: лбх-брус. Торец: глайковый. Покрытие алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20–30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм – с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ: с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9–10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на «квадратной» розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик.	–	0	5	0	0	0	5
ДВ-30*	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	800×2 100	1 030×2 200		3 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38–42 мм. Обвязка полотна: лбх-брус. Торец: глайковый. Покрытие алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20–30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм – с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ: с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9–10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на «квадратной» розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик.	–	0	1	0	0	0	1
ДВ-32	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	EI30	1 300×2 100	1 500×2 200		24 «Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	2	1	1	0	4
ДВ-33	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	EI30	1 000×2 100	1 200×2 200		24 «Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	2	1	1	1	5
ДВ-34	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	EI30	700×2 100	900×2 200		25 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	1	2	0	0	3
ДВ-34*, ДВл-34*	ГОСТ Р 57327-2016	Дверь глухая	EI30	600×2 100	800×2 200		25 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	1	1	2	2	6
ДВ-36	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	EI30	1 400×2 200	1 600×2 300		27 «Дверь двупольная светопрозрачная противопожарная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета; нахлемник: в зависимости условий). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мура. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL 7016 (мура). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодинамотормозным выбрасывающим порогом. Ручки – с двух сторон на основной створке, вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32–35 мм) на две створки. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	0	0	0	1	1
ДВ-37, ДВл-37	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 300×2 100	1 600×2 200		28 (28)«Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2ф+4+2ф+4). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм., RAL7016. Толщина профиля дверного полотна 64мм (+-2мм). Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мура. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на основную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны двери: основную створку оборудовать. Вертикальной ручки-скобой. Крепление ручки выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	2	1	0	0	3
ДВ-37*, ДВл-37*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 200×2 100	1 480×2 200		28 (28)«Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2ф+4+2ф+4). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм., RAL7016. Толщина профиля дверного полотна 64мм (+-2мм). Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мура. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на основную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны двери: основную створку оборудовать. Вертикальной ручки-скобой. Крепление ручки выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	4	0	0	0	4
ДВ-38*	ГОСТ 57327-2016	Дверь глухая	EI30	900×2 100	1 070×2 200		6 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодинамотормозным выбрасывающим порогом. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: muno DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	1	0	0	0	1
ДВ-39	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 100×2 100	1 300×2 200		30 «Дверь однопольная, светопрозрачная из полимерсодержащих материалов с классом защиты С1, БР1-БР4. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла: закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мура. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL9016 (мура). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Без порога. Ручки – с обеих сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	1	0	0	0	1

Корректировка от ДИОМ на RAL 9010

Спецификация элементов заполнения дверных проёмов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ДВ-40	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	900×2 100	1 130×2 200		18 «Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2ф+4+2ф+4). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мура. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мура). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32–35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	0	0	1	0	1
ДВ-40*, ДВл-40*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	900×2 100	1 130×2 200		21 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета; нахлемник: в зависимости условий). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2ф+4+2ф+4). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мура. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мура). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – Вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32–35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 dB. Дверь оборудовать системой СКУД.	–	0	1	2	2	0	5
ДВл-41, ДВл-41	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 200×2 100	1 500×2 200		36 (28)«Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2ф+4+2ф+4). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм., RAL7016. Толщина профиля дверного полотна 64мм (+-2мм). Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мура. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на основную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны двери: основную створку оборудовать. Вертикальной ручки-скобой. Крепление ручки выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	1	2	0	0	3
ДВ-42	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 600×2 100	2 100×2 200		37 (31)« Дверь двупольная (распашная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4+2ф+4+2ф+4). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм., RAL7016. Толщина профиля дверного полотна 64мм (+-2мм). Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мура. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации, с обратной стороны двери основные створки оборудовать вертикальной ручки-скобой. Крепления ручки выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	0	2	0	0	2
ДВ-46, ДВл-46	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	EI30	900×2 100	1 130×2 200		35 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мура. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мура). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодинамотормозным выбрасывающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32–35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32–35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 dB.	–	0	6	0	0	0	6
ДВл-2	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	900×1 910	1 130×2 010		2 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38–42 мм. Обвязка полотна: лбх-брус. Торец: глайковый. Покрытие алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20–30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ: с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9–10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на «квадратной» розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог; цвет – серебристый или серый металлик.	–	1	0	0	0	0	1
ДВл-3	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	800×2 100	1 000×2 200		3 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38–42 мм. Обвязка полотна: лбх-брус. Торец: глайковый. Покрытие алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20–30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм – с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ: с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9–10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на «квадратной» розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик.	–	2	0	0	0	0	2
ДВл-4.1	ГОСТ Р 51173-2016	Дверь глухая	EI30	800×2 100	1 000×2 200		5 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: muno DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	1	0	0	0	0	1
ДВл-5	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	EI30	1 000×2 100	1 170×2 200		6 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодинамотормозным выбрасывающим порогом. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: muno DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	2	0	0	0	0	2
ДВл-6	ГОСТ Р 51173-2016	Дверь глухая	EI15	900×1 900	1 070×2 000		5 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: калёвышные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: muno DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	1	0	0	0	0	1

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами 9–15, 96–100 данного альбома. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией.
2. Производство и монтаж дверных и оконных блоков должны вестись специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ и разработанной технологией производства работ.
3. Дверные и оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность.
4. Дверные и оконные блоки выполнены по индивидуальному изготовлению;
5. Двери учебных кабинетов изготавливать с остеклением стеклом, неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4 по ГОСТ 30826-2014);
6. Необходимо учитывать минимальный размер дверных блоков в свету указанный в спецификации;
7. Ширина видимого дверного профиля – 70 мм.

0.000-168.265

										ГИП-28/24-Р-АР	
										ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата						
Разработал	Белова Е.С.				01.26					Средняя общеобразовательная школа	
Проверил	Дудкин С.В.				01.26						
ГАП	Дудкин С.В.				01.26						
ГИП	Гущин А.В.										
Н.контроль	Шукин В.В.				01.26					Спецификация заполнения дверных проёмов (продолжение)	

Стадия	Лист	Листов
Р	90	15

И-ГРУПП

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ДВл-10	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 400×2 100	1 600×2 200		33 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основание створки вертикальная ручка-скоба из нержавеющей стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	1	0	0	1
ДВл-11	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	EI30	1 000×2 100	1 230×2 200		26 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях) противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	3	0	0	0	3
ДВл-11*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	EI30	1 000×2 100	1 230×2 200		29 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях), противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	1	0	0	0	1
ДВл-14	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW15	1 300×2 100	1 500×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	3	3	4	3	13
ДВл-15	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 300×2 100	1 500×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	2	2	0	4
ДВл-16	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 300×2 100	1 800×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	1	0	0	1
ДВл-17*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 300×2 100	1 600×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	0	1	0	1
ДВл-18*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	1 200×2 100	1 500×2 200		34 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	2	0	0	0	2
ДВл-19	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW60	1 300×2 100	1 500×2 200		16 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации цвет RAL 7047, с обратной стороны двери створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	2	0	0	0	2

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
ДВл-25*	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	1 000×2 100	1 230×2 200		3 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна ИЗ«-брус. Торец: глухой. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной Блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм – с двух сторон по низу полотна на удобне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на квадратную розетке, выдерживающая 100 000 циклов открывания. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок – с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открывания либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	1	0	0	0	1
ДВл-27	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	900×2 100	1 130×2 200		22 «Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная. Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основание створки вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	0	1	0	1
ДВл-28	ГОСТ 57327-2016	Дверь глухая	EI30	900×2 100	1 070×2 200		23 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: калёвшие 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 777/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра – никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устанавливая в влажную цборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД.	–	0	1	0	0	0	1
ДВл-29	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	800×2 100	1 000×2 200		2 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна ИЗ«-брус. Торец: глухой. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной Блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на квадратную розетке, выдерживающая 100 000 циклов открывания, цвет – матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок – с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открывания либо аналог. цвет – серебристый или серый металлик.	–	0	1	0	0	0	1
ДВл-30	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	1 000×2 100	1 200×2 200		3 «Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна ИЗ«-брус. Торец: глухой. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной Блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм – с двух сторон по низу полотна на удобне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная разъёмная на квадратную розетке, выдерживающая 100 000 циклов открывания. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок – с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открывания либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик.	–	0	1	0	0	0	1
ДВл-31	ГОСТ 57327-2016	Дверь глухая	EI30	1 000×2 100	1 170×2 200		8 «Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы разъёмнопроницаемым выпадающим порогом. Петли: калёвшие 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 777/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устанавливая в влажную цборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	2	0	0	0	2
ДВл-36	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	EI30	1 400×2 150	1 600×2 300		27 «Дверь двупольная светопрозрачная противопожарная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основание створки вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) на обе створки. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	0	1	0	0	1
ДВл-38	ГОСТ 57327-2016	Дверь глухая	EI30	1 000×2 100	1 170×2 200		6 «Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы разъёмнопроницаемым выпадающим порогом. Петли: калёвшие 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 777/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устанавливая в влажную цборке с применением моющих дезинфицирующих средств.	–	0	1	0	0	0	1
ДВл-44	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	1 000×2 100	1 230×2 200		20 «Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4закл.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором 0 открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	1	0	0	0	1
ДВл-45	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	–	1 200×2 100	1 500×2 200		19 «Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенные в заводских условиях). Телескопические доборы для защиты целей откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4закл.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнений): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по плоскости стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно 8 алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL9016, текстура мур. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (мур). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором 0 открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 по всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ.	–	0	1	0	0	0	1

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами 9-15, 96-100 данного альбома. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом работ согласовать КМД с проектной организацией.
2. Производитель и монтаж дверных и оконных блоков должны быть выполнены специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ и разработанной технологией производства работ.
3. Дверные и оконные блоки должны иметь заводскую готовность.
4. Дверные и оконные блоки выполнены по индивидуальному изготовлению.
5. Двери учебных кабинетов и помещений оснащаются армированным, неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4 по ГОСТ 30826-2014).
6. Необходимо учитывать минимальный размер дверных блоков в свету указанный в спецификации.
7. Ширина видимого дверного профиля – 70 мм.

0.000-168.265

					ГИП-28/24-Р-АР	
					ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Бунтарей, д. 6	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал	Белоба Е.С.				01.26	Стадия: Р; Лист: 91; Листов: 15
Проверил	Дудкин С.В.				01.26	Средняя общеобразовательная школа
ГАП	Дудкин С.В.				01.26	
ГИП	Гущин А.В.					Спецификация заполнения дверных проёмов (продолжение)
Н.контроль	Шукшин В.В.				01.26	И-ГРУПП

Спецификация элементов запонения дверных премов

Марка двери	Обозначение	Наименование	Противопожарная классификация	Размеры Прохода	Размеры проема	Вид со Стороны Открывания	Примечание	Система СКУД	Количество					Итого
									Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
Двл-47	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64	EI30	900×2 100	1 130×2 200		26 =Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой внутри стеклопакета, наклеенную в заводских условиях) противопожарная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 Дб.	–	0	0	2	0	0	2
Двл-48	ГОСТ 30970-2014	Дверь глухая	–	800×2 100	1 030×2 200		2 =Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытые полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвл-брус. Торец: гладкий. Покрыт алюминевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет – матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог; цвет – серебристый или серый металлик.	–	0	0	2	0	0	2
Дн-1	ГОСТ 31173-2016	Дверь глухая	–	900×1 900	1 100×2 000		1 =Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания. Дверная коробка и полотно – сталь толщиной 1,2 мм, покрытие – порошковая окраска, цвет RAL7016. Наличник не менее 55 мм. Порог стационарный плоский 14 мм. Петли каплевидные на подшипниках регулируемые. Замок с сердцевиной ключ-ключ, 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра – никель, цвет круглой накладки на цилиндр – матовый хром. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик с рычажной тягой и дополнительным запирающим устройством изнутри – стопорная задвижка (шпингалет), цвет RAL7016. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	6	0	0	0	0	6
Дн-2	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	EIW30	2 000×2 100	2 250×2 200		10 =Дверь двупольная противопожарная светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля не более 70мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации, цвет RAL 7047. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	2	0	0	0	2
Дн-2*	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	2 000×2 100	2 250×2 200		10* =Дверь двупольная светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля не более 70мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации, цвет RAL 7047. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	3	0	0	0	3
Дн-4	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 460×2 100	1 700×2 735		12 =Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля не более 70мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки оборудовать с двух сторон дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	1	0	0	0	1
Дн-5	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	900×2 100	1 100×2 770		13 =Дверь однопольная с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля не более 70мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Створку оборудовать нажимной ручкой с двух сторон и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	1	0	0	0	1
Дн-6	ГОСТ 31173-2016	Дверь глухая	EI30	800×1 200	1 000×1 300		14 =Дверь однопольная глухая утепленная противопожарная. Материал: сталь толщиной не менее 40 мм., в порошковой окраске RAL7016 (муар). Двери без порога. Ручка – нажимная и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047.	–	0	0	0	0	5	5
Днл-3	ГОСТ 23747-2015*	Стеклянная в алюминиевом профиле RW64	–	1 300×2 100	1 700×2 735		11 =Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля не более 70мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации, цвет RAL 7047. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД.	Дверь оборудовать системой СКУД	0	1	0	0	0	1
														286

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами 9-15, 96-100 данного альбома. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией .
2. Производство и монтаж дверных и оконных блоков должны вестись специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ и разработанной технологией производства работ.
3. Дверные и оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность.
4. Дверные и оконные блоки выполнены по индивидуальному изготовлению;
5. Двери учебных кабинетов и помещений выполнить остекленными, из неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4 по ГОСТ 30826-2014).
6. Необходимо учитывать минимальный размер дверных блоков в свету указанный в спецификации.
7. Ширина видимого дверного профиля - 70 мм.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	Спецификация заполнения дверных проёмов (окончание)

Стадия	Лист	Листов
Р	92	15

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

1-1

Фасадная силикатная краска в 2 слоя по подготовленной поверхности
Декоративно-защитная минеральная "камешковая" штукатурка фракцией 7 мм
Теплоизоляция - ISOVER Штукатурный Фасад - 50 мм / 150 мм на клеевом растворе
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон

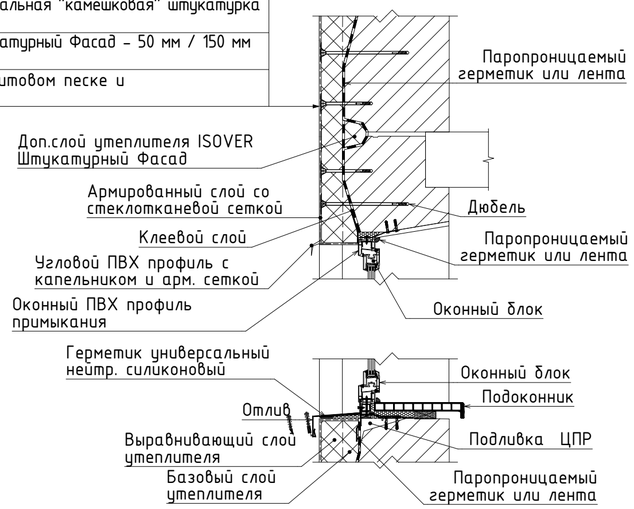

2-2

Фасадная силикатная краска в 2 слоя по подготовленной поверхности
Декоративно-защитная минеральная "камешковая" штукатурка фракцией 7 мм
Теплоизоляция - ISOVER Штукатурный Фасад - 50 мм / 150 мм на клеевом растворе
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон

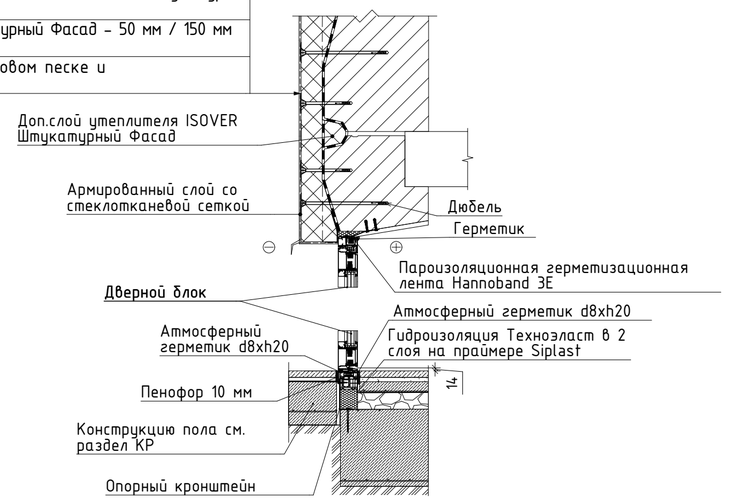

Горизонтальный разрез по оконному проему

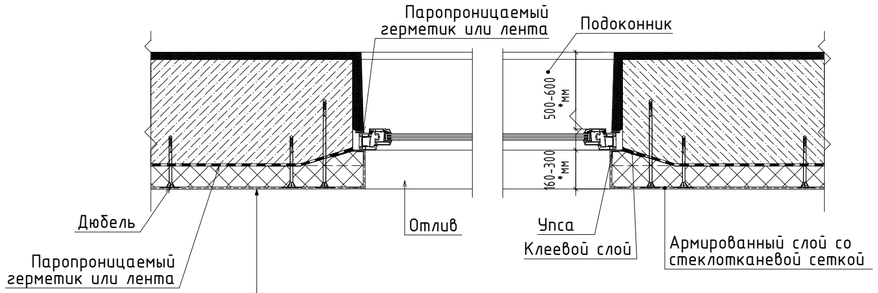

Фасадная силикатная краска в 2 слоя по подготовленной поверхности
Декоративно-защитная минеральная "камешковая" штукатурка фракцией 7 мм
Теплоизоляция - ISOVER Штукатурный Фасад - 50 мм / 150 мм на клеевом растворе
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон

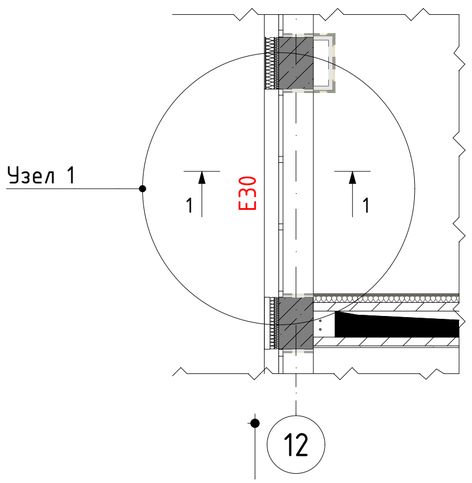

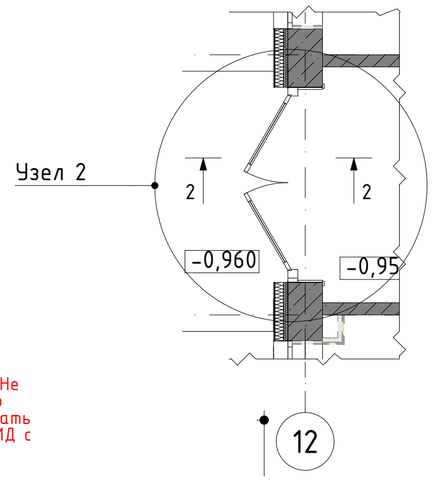

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами 9-15, 96-100 данного альбома. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед начало производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией .
2. Производство и монтаж дверных и оконных блоков должны вестись специализированной организацией, имеющей лицензию на данные виды работ и разработанной технологией производства работ.
3. Дверные и оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность.
4. Дверные и оконные блоки выполнены по индивидуальному изготовлению;
5. Двери учебных кабинетов и помещений выполнить остекленными, из неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4 по ГОСТ 30826-2014).
6. Необходимо учитывать минимальный размер дверных блоков в свету указанный в спецификации.
7. Устройство узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам выполнить в соответствии с требованиями ТР 152-05 (ГОСТ 30971-2002), а также ГОСТ Р 52749-2007.
8. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов.
9. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполнить плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
10. Укомплектовать подстановочным профилем и стартовым профиль-клипсой для крепления откосов.
11. Оконные блоки в торцах коридоров учебного корпуса (ОК-05, ОК-05*) дополнить комплектом устройства для открывания - см. прим. к окнам.
12. Установка москитной сетки на откидные створки окон (ОК-05, ОК-05*).
13. Предусмотреть замки безопасности в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" в цвет оконных рам RAL 7016 для возможности устройства проветривания помещения.
14. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL7016 (антрацит гладкий).
15. В помещениях раздевальных, санузлах и помещениях медблока (процедурный и прививочный кабинет) предусмотреть оклеивание матовой пленкой оконных блоков (изнутри). Оклейку матовой пленкой выполнить в заводских условиях.
16. Под отливами предусмотреть монтаж прокладок (гасителей), снижающих шумовое воздействие дождевых капель.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			01.26	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26	
ГИП		Гущин А.В.				
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	93	

Типовое решения монтажа оконных и дверных блоков

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спецификация трансформируемых перегородок

Марка двери	Наименование	Размер Ш х В	Площадь, м2	Вид со Стороны Открывания	№ этажа	Кол-во
ПТ-1	Трасформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие; Удельный вес: рассчитать согласно расчетом на перекрытие)	6 050×2 670	16,15	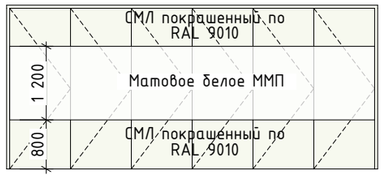	3, 2, 4	3
ПТ-2	Трасформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие; Удельный вес: рассчитать согласно расчетом на перекрытие)	6 080×2 670	16,23	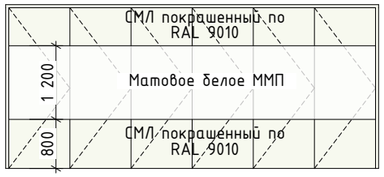	2, 4	2
						5

Спецификация кубообразной стеновой панели

Марка	Наименование	Кол-во, м2	Примечание
КБ1	Панель стеновая кубообразная. Материал: алюминий. Сечение трубы: 80х80 мм, h 2 990 мм. Толщина металла: 2-3 мм. Шаг между рейками - 80 мм. Из НГ.	43,05	Кол-во 45 шт

Монтаж кубообразной рейки производить не ранее начала монтажа турникетной линии

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 9-15 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией.
4. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
5. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
6. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	94	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Спецификация трансформируемых перегородок; Спецификация куообразной стеновой панели	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Спецификация сантехнических модульных перегородок

№ пп	Марка по проекту	Наименование изделия	Габариты, мм		Пл-дь, м2	Количество по этажам				Кол-во всего	Пл-дь всего, м2
			H	L		1 эт	2 эт	3 эт	4 эт		
1	СП-1	Сантехническая перегородка HPL (высотой 1200 мм, 150 мм от уровня чистого пола).	1 200	600	0,72	5	5	5	4	19	13,68
2	СП-2	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм с дверями 11х2шт.дв. = 22 шт.дв. (2150х700х12 мм), 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	1 800	3,87	3	4	2	2	11	42,57
3	СП-3	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм с дверями 4х4шт.дв. = 16 шт.дв. (2150х700х12 мм), 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	4 030	8,6645	1	1	1	1	4	34,658
4	СП-4	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм с дверями 2х4шт.дв. = 8 шт.дв. (2150х700х12 мм), 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	4 075	8,76125	-	1	1	-	2	17,5225
5	СП-5	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм с дверями 4х3шт.дв. = 12 шт. (2150х700х12 мм), 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	2 700	5,805	1	1	1	1	4	23,22
6	СП-6	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм с дверями 2х4шт.дв. = 8 шт.дв. (2150х700х12 мм), 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	3 600	7,74	-	1	1	-	2	15,48
7	СП-7	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм, 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	1 200	2,58	13	23	19	10	65	167,7
8	СП-8	Сантехническая перегородка HPL (высотой 2150 мм с дверями 2х1шт.дв. = 2 шт.дв. (2150х700х12 мм), 150 мм от уровня чистого пола).	2 150	2 700	5,805	1	-	-	1	2	11,61
		Всего:								109	332,46

1. Сантехническая перегородка HPL (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300мм; Регулируемые опоры: 150мм; Петли: накладныенесъемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифокой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог.

Спецификация ревизионных лючков ВК

Поз.	Ширина	Высота	Кол-во	Описание
Л-1	250	300	3	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-2	400	250	4	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-3	300	300	4	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-3*	300	300	1	Нажимной люк скрытого монтажа под покраску с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-4	350	300	2	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-4*	350	300	1	Нажимной люк скрытого монтажа под покраску с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-5	400	300	101	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-5*	400	300	9	Нажимной люк скрытого монтажа под покраску с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
Л-6	400	400	4	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку с замком. Производитель "Секрет Лайт". Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка не выступать за ее периметр. Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ. Способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком.
			129	

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 9-15 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры.
4. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
5. Размеры стен и перегородок см. "Кладочные планы" листы 22-27 данного альбома, экспликации внутренних и наружных стен, схемы устройства и крепления перегородок см. листы 28-32 данного альбома.
6. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	95	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Спецификация сантехнических перегородок; Спецификация ревизионных лючков ВК	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Спецификация ограждений наружных лестниц

Спецификация наружных ограждений

Поз.	Эскиз	Технические характеристики	L одного изд,п.м.	Примечание
ОГН-1	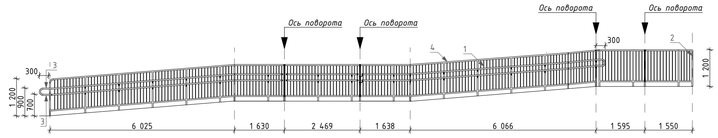	Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500 и 700 мм. 4. Соединительный элемент d38.	21,376	Вх. группа №1
ОГН-2	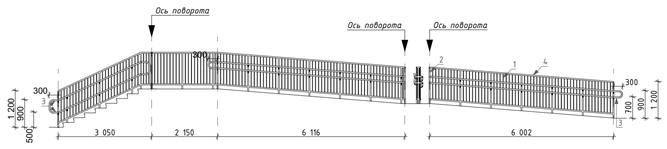	Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500, 700 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	18,26	Вх. группа №1
ОГН-3		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 2 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	3,59	Вх. группа №1
ОГН-4		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 2 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	3,59	Вх. группа №1
ОГН-5		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	6,77	Вх. группа №1
ОГН-6		Ограждение (h=900 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	7,412	Вх. группа №9
ОГН-7		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	7,013	Вх. группа №6
ОГН-8		Ограждение (h=900 мм) из нержавеющей стали AISI (316) с калиткой – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	6,559	Вх. группа №8
ОГН-9		Ограждение (h=900 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 2 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	1,75	Вх. группа №8
ОГН-10		Ограждение (h=900 мм) из нержавеющей стали AISI (316) с калиткой – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	5,29	Вх. группа №8
ОГН-11		Ограждение (h=900 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	0,95	Вх. группа №8

Спецификация наружных ограждений

Поз.	Эскиз	Технические характеристики	L одного изд,п.м.	Примечание
ОГН-12		Поручень на опорах из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Поручень d50 мм на высоте 900 и 500 мм. 2. Стойка d38 мм.	2,476	Вх. группа №6
ОГН-13		Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (316) d50 мм на высоте 900 мм – 1 шт.	4,69	Вх. группа №10
ОГН-14		Ограждение из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	7,49	Вх. группа №10
ОГН-15		Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (316) d50 мм на высоте 900 мм – 1 шт.	4,02	Вх. группа №7
ОГН-16		Ограждение из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	6,59	Вх. группа №7
ОГН-17		Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (316) d50 мм на высоте 900 мм – 1 шт.	4,36	Вх. группа №2
ОГН-18		Ограждение из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	7,2	Вх. группа №2
ОГН-19		Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (316) d50 мм на высоте 900 мм – 1 шт.	4,02	Вх. группа №3
ОГН-20		Ограждение из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	6,8	Вх. группа №3
ОГН-21		Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (316) d50 мм на высоте 900 мм – 1 шт.	3,69	Вх. группа №5
		Ограждение из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	6,49	Вх. группа №5
ОГН-23		Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (316) d50 мм на высоте 900 мм – 1 шт.	3,69	Вх. группа №4

Спецификация наружных ограждений

Поз.	Эскиз	Технические характеристики	L одного изд,п.м.	Примечание
ОГН-24		Ограждение из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	6,435	Вх. группа №4
ОГН-25		Ограждение из чернового металла, RAL 7016 порошковой окраской в заводских условиях – 5 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. Соединительный элемент d38.	9,9	Кровля
ОГН-26		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (316) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение d16. Расстояние между ригилями 100 мм. 2. Стойки d38. 3. 2 поручня d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	3,59	Вх. группа №1

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 9-15 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией.
4. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
5. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 96; Листов: 15
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Спецификация ограждений наружных лестниц	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Спецификация ограждений внутренних лестниц

Спецификация внутренних ограждений

Поз.	Эскиз	Технические характеристики	L, одного изд,п.м.	Примечание
ОГВ-01		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 5 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38. 5. П-образное завершение поручней на первом этаже лестницы	2,43	Пом.№106, 131, 139, 145, 163;
ОГВ-02		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 21 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	3,9	Промежуточные ограждения маршей лестниц;
ОГВ-03		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 5 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 500 и 900 мм. 4. Соединительный элемент d38. 5. П-образное завершение поручней на первом этаже лестницы	3,99	Пом.№304, 306, 324, 331, 333, 402, 404, 421;
ОГВ-04		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 13 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Соединительный элемент d38.	2,21	Пом.№209, 211, 233, 239, 256, 304, 306, 324, 331, 333, 402, 404, 421 (ограждения окон);
ОГВ-05		Ограждение (h=3000 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 5 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Соединительный элемент d38.	1,46	Пом.№331, 333, 402, 404, 421 (Верхние площадки лестниц);
ОГВ-06		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 4. Соединительный элемент d38. 5. Г-образное завершение поручней на первом этаже лестницы	4,33	Пом.№001;
ОГВ-07		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 4. Соединительный элемент d38. 5. Г-образное завершение поручней на первом этаже лестницы	2,82	Пом.№121;
ОГВ-08		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Соединительный элемент d38.	1,315	Пом.№121;
ОГВ-09		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 4. Соединительный элемент d38. 5. Г-образное завершение поручней на первом этаже лестницы	2,694	Пом.№340;
ОГВ-10	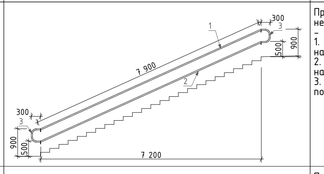	Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Пристенный поручен d50 мм на высоте 900мм; 2. ристенный поручен d50 мм на высоте 500 мм; 3. П-образное завершение поручней.	8,5	Пом.№224/ второй свет актового зала;
ОГВ-11	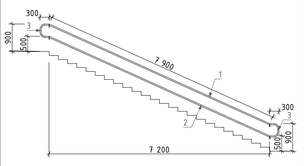	Пристенный поручень из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Пристенный поручен d50 мм на высоте 900мм; 2. ристенный поручен d50 мм на высоте 500 мм; 3. П-образное завершение поручней.	8,5	Пом.№224/ второй свет актового зала;

Спецификация внутренних ограждений

Поз.	Эскиз	Технические характеристики	L, одного изд,п.м.	Примечание
ОГВ-12		Напольный поручень из нержавеющей стали AISI (304) – 5 шт.	0,95	Выходы на кровлю;
ОГВ-13		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 2 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	1,41	Пом.№018а;
ОГВ-14		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 2 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	1,64	Пом.№018а, 023;
ОГВ-17		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 2 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	5,4	Пом.№012;
ОГВ-18		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 2 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	2,8	Пом.№033;
ОГВ-19		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 2 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	3,25	Пом.№014, 017;
ОГВ-20		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 6 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	3,1	Пом.№012, 036
ОГВ-21		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 1 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	3,27	Пом.№038;
ОГВ-22		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 1 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	3,64	Пом.№030;
ОГВ-23		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 1 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	5,17	Пом.№023;

Спецификация внутренних ограждений

Поз.	Эскиз	Технические характеристики	L, одного изд,п.м.	Примечание
ОГВ-25	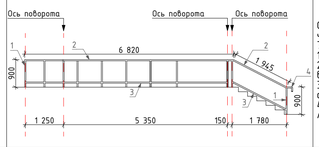	Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 1 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	8,860	Пом.№023;
ОГВ-26		Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 1 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	3,65	Пом.№025;
ОГВ-27		Ограждение (h=1200 мм) из нержавеющей стали AISI (304) – 1 шт. 1. Вертикальное заполнение: труба d16. Рассстояние между ригелями 100 мм. 2. Стойки: труба d38. 3. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 4. Соединительный элемент d38.	2,614	Пом.№336;
ОГВ-28	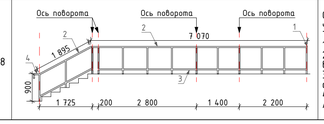	Ограждение (h=900 мм) из чернового металла, RAL 7016 – 1 шт. 1. Стойки: труба d38. 2. Поручень: труба d50 на высоте 900 мм. 3. Соединительный элемент d38. 4. Завершение поручня лестницы	9,165	Пом.№023;

Фрагмент лестниц в осях 13-12/Г-Б

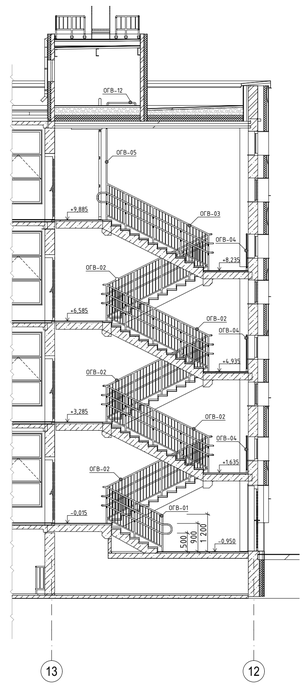

Фрагмент лестниц в осях 8-9/В-Д.

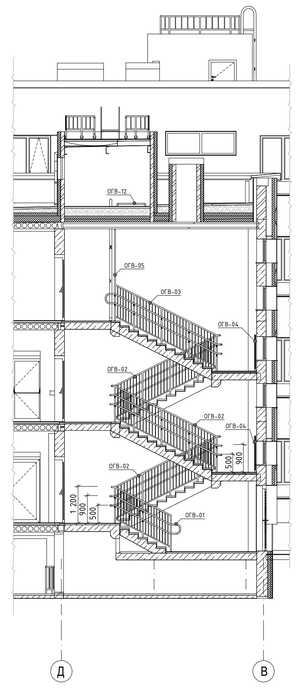

Фрагмент лестницы в осях 1-2/П-М.

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 9-15 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией.
4. Разрезы и сечения глаавной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
5. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 97; Листов: 15
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Спецификация ограждений внутренних лестниц	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Спецификация люков выходов на кровлю

Марка	Пожарная квалификация	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
Люк-1	EI30	Люк выхода на кровлю - распашной металлический противопожарный 2-го типа, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно –сталь с порошковой окраской	900х1 200	5

Спецификация металлических лестниц

Марка	Наименование	Кол-во, шт	Ед. изм.	Масса	Примечание
ЛМ-1	Лестница внутренняя металлическая вертикальная, 600х3600(h), из лестничной клетки на кровлю, выполнить из нержавеющей стали	5	шт		Высоту уточнить по месту
ЛМ-2	Лестница наружная металлическая вертикальная типа ПТ-2, 600х3000(h), из лестничной клетки на кровлю, порошковая окраска RAL 7016	5	шт		Высоту уточнить по месту
ЛМ-3	Лестница наружная металлическая вертикальная типа ПТ-2, 600х4400(h), из лестничной клетки на кровлю, порошковая окраска RAL 7016	1	шт		Высоту уточнить по месту

Спецификация противопожарных штор

Марка	Наименование	Кол-во, шт	Ширина, мм	Высота, мм	Примечание
2-й этаж					
ПШ-1	Штора противопожарная, FT EI30 (без орошения), короб 200х220(h)мм, с подоконной полки (уголок 60х60мм). Производитель: МВА	2	1 500	1 100	Необходимо заложить автоматическое открывание с электроприводом

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +168,265.
2. Данный лист см. совместно с листами 9-15 альбома АР.
3. Не является заданием для производства работ. Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры по месту и при необходимости откорректировать проектные размеры. Перед началом производства необходимо согласовать КМД с проектной организацией.
4. Разрезы и сечения главной входной группы и дебаркадера см. листы 20-21 данного альбома.
5. Все изделия должны отвечать действующим нормам и стандартам, и иметь сертификат соответствия.

0,000=168,265

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	98	

Спецификация люков выходов на кровлю, Спецификация металлических лестниц, Спецификация ПП штор

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость материалов отделки фасадов

№ поз.	Наименование	Площадь, м²	Примечание
	Монтаж мокрого фасада		
1.	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 9010	1502,28	
2.	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 100 60 30	810,57	
3.	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 000 80 00	681,87	
4.	Минеральная декоративная штукатурка - 2мм	2994,72	
5.	Грунтовка - 2 слоя	2994,72	
6.	Фасадная стеклосетка - 1 слой	2994,72	
7.	Укрепление усиленной щелочестойкой "панцирной" защитной сеткой в 2 слоя	1235,4	
8.	Армировочно-клеевая смесь - 5 мм	2994,72	
9.	Теплоизоляционные плиты с переменной толщиной 100-200 мм, с креплением дюбилей	2994,72	
10.	Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции	2994,72	

Подготовительные работы для мокрого фасада

1.	Очистка вручную фасада от окрасочного слоя	2994,72	м2	
2.	Очистка межблочных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин	2261,29	п.м	
3.	Расчистка и насечки с простукиванием керамической плитки	1055,17	м2	
4.	Заделка трещин ремонтным (цементным раствором М150) составом	1025,33/316,55	м.п /м2	
5.	Локальное выравнивание и оштукатуривание поверхности	1022,30	м2	
6.	Локальная обработка фасада антисептическими составами	1022,30	м2	

Ведомость материалов отделки фасадов

№ поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм	Примечание
	Монтаж выходов на кровлю			
1.	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 000 80 00	163,3		
2.	Минеральная декоративная штукатурка - 2мм	163,3		
3.	Фасадная стеклосетка - 1 слой	163,3		
4.	Грунтовка - 2 слоя	163,3		
5.	Армировочно-клеевая смесь - 5 мм	163,3		
6.	Теплоизоляционные плиты толщиной 100 мм, с креплением дюбелей	163,3		
7.	Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции	163,3		
	Монтаж шахт на кровле			
1.	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 9010	336,9		
2.	Минеральная декоративная штукатурка - 2мм	336,9		
3.	Фасадная стеклосетка - 1 слой	336,9		
4.	Грунтовка - 2 слоя	336,9		
5.	Армировочно-клеевая смесь - 5 мм	336,9		
6.	Теплоизоляционные плиты толщиной 100 мм, с креплением дюбелей	336,9		
7.	Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции	336,9		

Ведомость материалов отделки фасадов

№ поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм	Примечание
	Монтаж цокольной части			
1.	Керамогранитная плитка - 10 мм	370,0		
2.	Плиточный морозостойкий клей - 10 мм	370,0		
3.	Укрепление усиленной щелочестойкой "панцирной" защитной сеткой в 2 слоя	370,0		
4.	Цементно-песчаная штукатурка по оцинкованной сетке d4, с ячейкой 50х50 мм - 30 мм	370,0		
5.	Устройство теплоизоляционных плит 150 мм, с креплением дюбелей (Экструдированный пенополистерол XPS)	222		
6.	Пеностекольные плиты Неопорм, плотность D130 кг/м3 - 150 мм, с заведением в грунт на 100 мм	368,7		
	Монтаж входных групп			
1.	Облицовка козырьков над входом h=1000 мм. Вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми панелями RAL 9010 (дебаркадер)	15,15		
2.	Облицовка козырьков над входом h=1050 мм. Вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми панелями RAL 9010 (главный вход)	36,9		

Ведомость материалов утепления фасадов

№ поз.	Наименование	Площадь, м²	Примечание
1	Минераловатный утеплитель, плотность 80-125кг/м3 - 100-200 мм	2994,72	
2	Пеностекольные плиты Неопорм, плотность D130 кг/м3 - 150 мм, с заведением в грунт на 100 мм	368,7	
3	Экструдированный пенополистерол XPS - 150 мм	222	

Примечание:
Площади материалов даны без запаса, без учета раскладки и подрезки.
Необходимо уточнить по месту

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	99	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Ведомость материалов отделки фасадов	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				

Ведомость материалов отделки оконных откосов

Марка	Наименование	Площадь, м²	Примечание
ОТ-1	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 9010	13,63	
	Минеральная декоративная штукатурка - 2мм	13,63	
	Грунтовка - 1 слоя	13,63	
	Фасадная стеклосетка - 1 слой	13,63	
	Армировочно-клеевая смесь - 5 мм	13,63	
	Теплоизоляционные плиты 150 мм, с креплением дюбилей	13,63	
	Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции	13,63	
ОТ-2	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 100 60 30	172,1	
	Минеральная декоративная штукатурка - 2мм	172,1	
	Грунтовка - 1 слоя	172,1	
	Фасадная стеклосетка - 1 слой	172,1	
	Армировочно-клеевая смесь - 5 мм	172,1	
	Теплоизоляционные плиты 150 мм, с креплением дюбилей	172,1	
	Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции	172,1	

Ведомость материалов отделки оконных откосов

ОТ-3	Фасадная силикатная краска -2 слоя RAL 000 80 00	179,33	
	Минеральная декоративная штукатурка - 2мм	179,33	
	Грунтовка - 1 слоя	179,33	
	Фасадная стеклосетка - 1 слой	179,33	
	Армировочно-клеевая смесь - 5 мм	179,33	
	Теплоизоляционные плиты 150 мм, с креплением дюбилей	179,33	
	Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции	179,33	

Спецификация металлических оконных отливов

Марка	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
От1	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 130 мм	5,5	
От2	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 150 мм	18	
От3	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 200 мм	604,3	
От4	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 230 мм	25,5	
От5	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 250 мм	20,25	
От6	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 300 мм	36,2	
От7	Отлив оконный из оцинкованной стали, окрашенный (RAL 7016), толщина листа 0,5 мм, ширина 330 мм	29,35	

Предусмотреть в устройстве отливов шумогасящую подкладку

0,000=168,265

						ГИП-28/24-Р-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 100; Листов:
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		
ГАП		Дубинин С.В.			01.26		
ГИП		Гущин А.В.				Ведомость материалов отделки оконных откосов; Спецификация металлических оконных отливов	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26		

Входная группа №1

1.	Площадка	Термообработанный гранит «Габро северный» – 30 мм (1200х600мм), со смещением 1/2.	60,81	
		Плиточный морозостойкий клей – 20 мм		
		Стяжка из ц.п. раствора М250, арм. сеткой 5Вр-100х100 мм – 40мм		
2.	Ступени с капиносом выносом на 15 мм и капельником	Термообработанный гранит «Габро северный» – 30 мм (1200х385мм).	48,22	Для обеспечения травмобезопасности на торцевой грани ступеней необходимо произвести стачивание верхнего ребра
		Плиточный морозостойкий клей – 20 мм		
3.	Подступенки	Термообработанный гранит «Габро северный» – 20 мм (ширина подступенка 1200 мм; высота 150 мм)	1,73	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	40,89	Керамогранитная плитка 1200х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500, со смещением 1/2.
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Площадка пандуса	Термообработанный гранит «Габро северный» – 30 мм (1200х600мм), со смещением 1/2.	4,51	
		Плиточный морозостойкий клей – 20 мм		
6.	Наклонная часть пандуса	Термообработанный гранит «Габро северный» – 30 мм (1200х600мм), со смещением 1/2.	15,48	
		Плиточный морозостойкий клей – 20 мм		

Входная группа №2

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	3,09	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	5,71	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,853	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Горизонтальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,74	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	24,3325	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
6.	Обмазочная гидроизоляция		2,145	

Входная группа №3

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,85	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	5,27	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,673	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Горизонтальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,71	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	23,81	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
6.	Обмазочная гидроизоляция		2,064	

Входная группа №4

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	3,14	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	3,82	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,91	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Горизонтальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,54	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	21,04	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
6.	Обмазочная гидроизоляция		2,2	

Входная группа №5

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,82	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	4,35	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,175	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Горизонтальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,56	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	19,22	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
6.	Обмазочная гидроизоляция		2,06	

Входная группа №6

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	5,81	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,8	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,4	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	4,9	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		

Входная группа №7

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,55	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	4,63	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,31	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Горизонтальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,67	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	22,72	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
6.	Обмазочная гидроизоляция		1,97	

Входная группа №8

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	17,06	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,77	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,81	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	17,12	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		

Входная группа №9

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	5,55	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	3,51	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,73	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	7,036	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		

Входная группа №10

1.	Площадка	Керамогранитная плитка – 10 мм	3,02	Керамогранитная плитка 600х600 мм «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая, RAL 0002500
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
2.	Ступени	Керамогранитная плитка – 10 мм	5,69	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
3.	Подступенки	Керамогранитная плитка – 10 мм	2,85	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
4.	Горизонтальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	1,78	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
5.	Вертикальная чать подпорной стены	Керамогранитная плитка – 10 мм	17,27	
		Плиточный морозостойкий клей – 10 мм		
6.	Обмазочная гидроизоляция		2,15	

Спецификация грязезащитных решеток

Поз.	Производитель	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
ГР-1	ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010*	Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 23 мм (для приямка от 18 до 25 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект)	4	Место расположения - тамбур 600 х 1500
ГР-2	ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010*	Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: - (для приямка от 30мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект)	4	Место расположения - вх.гр.№1 600 х 1500

Схема отделки лестницы входной группы №1

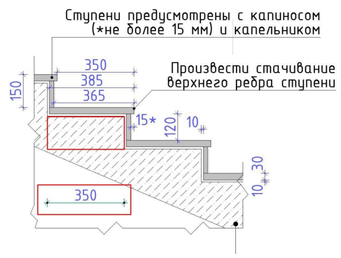

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			01.26
Проверил		Дубинин С.В.			01.26
ГАП		Дубинин С.В.			01.26
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26

ГИП-28/24-Р-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	101	

Ведомость материалов входных групп №1 – №10. Спецификация грязезащитных решеток

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ведомость материалов покрытия кровли

Наименование	Площадь, м²	Объем, м³	Масса ед., кг	Примечание
Кровля тип 1 (учебный корпус)				
Ходовые дорожки на опорах из материалов группы НГ бетонная плитка 500х500х40 мм на регулируемых пластиковых опорах	164,2			
1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм	1160,13			
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм	1160,13			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	1160,13			
Стяжка из цементо-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1100х100 - 50 мм	1160,13			
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110-1 мм	1160,13			
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-330 мм	1160,13			
Разделительный слой: Пергамин	1160,13			
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/м3 - 200 мм	1160,13			
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм (с заведением на всю высоту парапета)	1160,13			
Утепление вертикальной поверхности парапета минеральным утеплителем: ТЕХНОФАС ЭКСТРА - 100 мм	188			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт П ЭКП - 4 мм)	279,3			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм)	279,3			
Парапетный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 7016	197,85 п/м			
Кровля тип 1 (административный корпус)				
Ходовые дорожки на опорах из материалов группы НГ бетонная плитка 500х500х40 мм на регулируемых пластиковых опорах	79,7			
1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм	361,1			
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм	361,1			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	361,1			
Стяжка из цементо-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1100х100 - 50 мм	361,1			
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110-1 мм	361,1			
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-330 мм	361,1			
Разделительный слой: Пергамин	361,1			
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/м3 - 200 мм	361,1			
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм (с заведением на всю высоту парапета)	361,1			
Утепление вертикальной поверхности парапета минеральным утеплителем: ТЕХНОФАС ЭКСТРА - 100 мм	74,65			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт П ЭКП - 4 мм)	133,1			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм)	133,1			
Парапетный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 7016 (кровля тип 1+кровля тип 2)	156,2 п/м			
Кровля тип 2 (административный корпус)				
Ходовые дорожки на опорах из материалов группы НГ бетонная плитка 500х500х40 мм на регулируемых пластиковых опорах	71,15			
1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм	958,3			
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм	958,3			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	958,3			
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - 20 мм	958,3			
Клиновидная изоляция ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН - 30-310 мм	958,3			
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/м3 - 200 мм	958,3			
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм (с заведением на всю высоту парапета)	958,3			
Утепление вертикальной поверхности парапета минеральным утеплителем: ТЕХНОФАС ЭКСТРА - 100 мм	72			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт П ЭКП - 4 мм)	210,3			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм)	210,3			

Кровля тип 3 (переход)				
Ходовые дорожки из материалов группы НГ бетонная плитка 500х500х40 мм на регулируемых пластиковых опорах	44,12			
1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм	84,8			
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм	84,8			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	84,8			
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - 20 мм	84,8			
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/м3 - 200 мм	84,8			
Клиновидная изоляция ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН - 30-160 мм	84,8			
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм (с заведением на всю высоту парапета)	84,8			
Профлист Н75-750 - 0,7 мм	84,8			
Металлическая конструкция - см. раздел КР				
Утепление вертикальной поверхности парапета минеральным утеплителем: ТЕХНОФАС ЭКСТРА - 100 мм	34,5			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт П ЭКП - 4 мм)	42,6			
Гидроизоляция вертикальных поверхностей кровли (1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм)	42,6			
Парапетный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 750 мм RAL 7016	30 п/м			
Кровля тип 4 (главный вход)				
Ходовые дорожки без опор из материалов группы НГ бетонная плитка 500х500х40 мм	109,85			
1 слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП - 4,2 мм	154,5			
1 слой Унифлекс ВЕНТ ЭПВ - 4 мм	154,5			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	154,5			
Стяжка из цементо-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1100х100 - 50 мм	154,5			
Диффузионная мембрана - 1 мм	154,5			
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия,пролитый цементным молочком - 30-250 мм	154,5			
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/3 - 200 мм	154,5			
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм (с заведением на всю высоту парапета)	154,5			
Плита по профлисту Н75-750 (0,7 мм) см. раздел КР - 160 мм	154,5			
Металлическая конструкция - см. раздел КР	154,5			
Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, плотность 80-125кг/3 - 150 мм	26,30			
Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе - 20 мм, RAL 9010.	90,1			
Парапетный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 320 мм RAL 9010	40 п/м			
Кровля тип 5 (дебаркадер)				
1 слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП - 4,2 мм	27,1			
1 слой Унифлекс ВЕНТ ЭПВ - 4 мм	27,1			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	27,1			
Стяжка из цементо-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1100х100 - 50 мм	27,1			
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пролитый цементным молочком - 30-250 мм	27,1			
Плита по профлисту Н75-750 (0,7 мм) - 160 мм	27,1			
Металлическая конструкция - см. раздел КР	27,1			
Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе - 20 мм, RAL 9010.	27,1			
Парапетный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 500 мм RAL 9010	18 п/м			
Кровля тип 6 (Выход из ЛК на кровлю)				
1 слой Техноэласт К ЭКП - 4,2 мм	38,1			
1 слой Техноэласт П ЭПП - 4 мм	38,1			
Грунтовка: праймер №01 - 1 слой	38,1			
Стяжка из цементо-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1100х100 - 50 мм	38,1			
Пароизоляция: ТЕХНОБАРЬЕР - 3 мм (с заведением на всю высоту парапета)	38,1			
Профлист Н75-750 - 0,7 мм	38,1			
Металлическая конструкция - см. раздел КР	38,1			
Парапетный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 500 мм RAL 7016	66 п/м			

Спецификация кровельных аэраторов

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
Аэратор кровельный 75х375 Технониколь (или аналог)	32	шт	

Спецификация элементов наружного водостока

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
Кровельная водосточная воронка, диаметр 100 мм Технониколь (или аналог)	15	шт	
Парапетная водосточная воронка, диаметр 100 мм Технониколь (или аналог)	7	шт	
Наружный водосток с козырька главной входной группы - труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с греющим кабеле(противообледенение) Технониколь (или аналог), h=3860 мм	2	шт	
Наружный водосток с козырька дебаркадера - труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с греющим кабелем(противообледенение) Технониколь (или аналог), h=4300 мм	1	шт	
Наружный водосток с козырьков выходов на кровлю - труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с греющим кабелем(противообледенение) Технониколь (или аналог), размер: 2100h мм	5	шт	

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			01.26		Р	102	
ГАП		Дубинин С.В.			01.26				
ГИП		Гущин А.В.				Ведомость материалов покрытий кровли; Спецификация элементов наружного водостока	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			01.26				