ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общеобменная вентиляция

ГИП-28/24-Р-ОВ3

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общеобменная вентиляция

ГИП-28/24-Р-ОВ3

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ

Лист №	Наименование чертежей	Примечание
1	2	3
1	Общие данные	
2	Характеристика отопительно-вентиляционных систем	
3	План подвала с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	
4	План 1 этажа с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	
5	План 2 этажа с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	
6	План 3 этажа с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	
7	План 4 этажа с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	
8	План кровли с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	
9	План подвала с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	
10	План 1 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	
11	План 2 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	
12	План 3 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	
13	План 4 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	
14	План кровли с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	
15	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П1, П01	
16	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П2, П02	
17	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П3, П4, П03, П04	
18	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П5, П05, П06	
19	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П6, П7, П07	
20	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П8, П08	
21	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П9	
22	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П10	
23	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П11, П13	
24	Изометрическая схема приточной системы вентиляции П14, П15	
25	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В1-В5	
26	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В6-В9	
27	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В10-В14	
28	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В15-В19	
29	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В20-В24	
30	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В25-В34, В35	
31	Изометрическая схема приточной системы вентиляции В33, М01-М04.1	
32	Изометрическая схема приточной системы вентиляции М05-М010	
33	Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ1-ВЕ10	
34	Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ11-ВЕ20	
35	Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ21-ВЕ33	
36	Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ34-ВЕ50	
37	Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ51-ВЕ60	
38	Изометрические схемы систем вытяжной противодымной вентиляции ДУ1-ДУ5	
39	Изометрические схемы систем вытяжной противодымной вентиляции ДУ6-ДУ9	
40	Изометрические схемы систем приточной противодымной вентиляции ПД1-ПД7	
41	Изометрические схемы систем приточной противодымной вентиляции ПД8-ПД12	
42	Узлы прохода воздуховода через стену	
43	Узлы крепления прямоугольного воздуховода к бетонному и железобетонному перекрытию	
44	Узлы крепления прямоугольного воздуховода к пустотной плите перекрытия, узел крепления круглого воздуховода с изоляцией	
45	Узлы крепления вертикального воздуховода ⌀100-1250мм к монолитной стене	
46	Узлы крепления вертикального прямоугольного воздуховода к монолитной стене	
47	Узлы крепления установок систем вентиляции, расположенных на кровле здания	
48	План кровли с указанием дефлекторов для систем естественной вентиляции	

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Параметр	Период года		
	теплый	переходный	холодный
tнар., °С	+26	+10	-26
I, кДж/кг	58,4	26,5	-24,4
φ, %	60	-	84
V, м/с	1	-	2

Требования к параметрам внутреннего воздуха

Параметр	Период года		
	теплый	переходный	холодный
tв., °С	+24...+22	-	+20
φ, %	40...50	-	30...50

Условные обозначения трубопроводов:

Наименование	Буквенно-цифровое обозначение
1. Теплопровод с теплоносителем вода:	
- подающий трубопровод системы отопления (85 град.С)	Т1.1
- обратный трубопровод системы отопления (60 град.С)	Т2.1
2. Теплопровод с теплоносителем вода:	
- подающий трубопровод системы теплоснабжения (95 град.С)	Т1.2
- обратный трубопровод системы теплоснабжения (70 град.С)	Т2.2

Основные показатели по чертежам

Наименование здания (сооружения)	Темп-ра нар. воз-ха tн, °С	Расход теплоты, кВт (Гкал/час)					Расход холода, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем вентиляции, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем противодымной вентиляции, кВт
		на отопление	на вентиляцию	на теплый пол	на ГВС	общий (отопление + вентиляция)			
Школа	-26	325,64 (0,280)	1102,52 (0,948)	-	См. ГИП-28/24-Р-ИОС2	1428,13 (1,228)	216,6	68,7	133,87

ПЛАН-СХЕМА

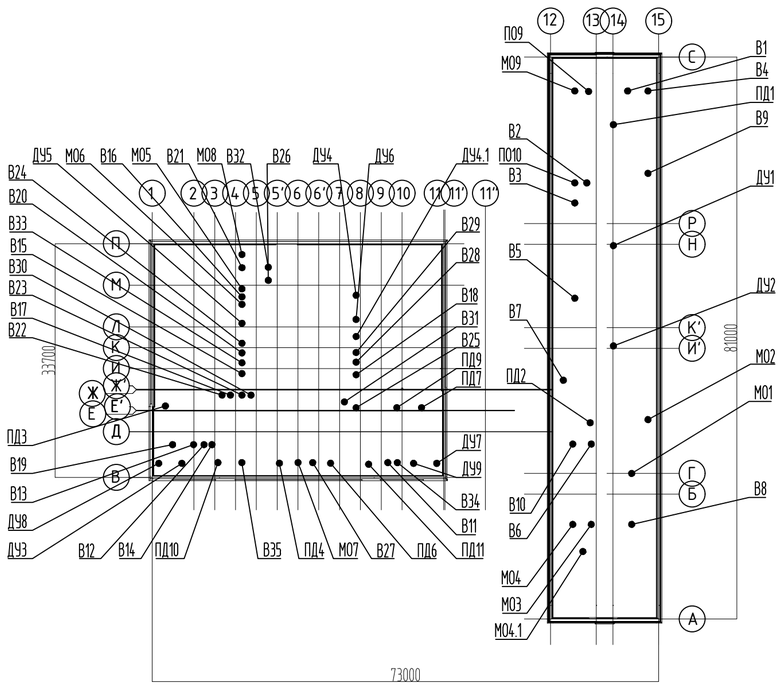

Общие указания

В проекте приняты следующие расчетные параметры наружного воздуха:
зимний период $t_н$=-26 °С
летний период $t_н$=+26 °С

Вентиляция

Температурный график системы теплоснабжения вентиляции - 95/70 °С.
Система теплоснабжения подключается по независимой схеме.
Статическое давление системы теплоснабжения вентиляции - 5 м. вод. ст.
Гидравлическое сопротивление системы теплоснабжения вентиляции - 7 м. вод. ст.
Необходимый располагаемый напор - 7,2 м. вод. ст.
Трубопроводы системы теплоснабжения вентиляции выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.
Трубы теплоснабжения вентиляции покрыть теплоизоляцией K-Flex ST (или аналог) толщиной 13 мм.
Проектом предусмотрены приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим и естественным побуждением.
Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 и нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75 (воздуховоды систем местных отсосов М01, М02 от вытяжных шкафов кабинетов химии) толщиной в соответствии с СП 60.13330.2020.
Монтаж, испытания, регулировку, пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.
Воздуховоды систем вентиляции после монтажа проверить на герметичность. Класс герметичности воздуховодов должен соответствовать классу В в соответствии с приложением М СП 60.13330.2020.
Герметичность открытых воздуховодов, проходящих в помещениях, которые они обслуживают, и в случаях, если перепад давления по отношению к внутреннему воздуху не превышает 150 Па, может быть снижена до класса герметичности А.
Покрытие воздуховодов тепловой изоляцией выполнить в соответствии с примечаниями рабочих чертежей. Воздуховоды, проходящие открыто по кровле, покрыть теплоизоляцией (толщину изоляции см. в примечаниях рабочих чертежей) и кожухом из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5мм.
Канальные вентиляционные установки, размещенные открыто на кровле, разместить под навесом из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5мм.
Транзитные участки воздуховодов (включая узлы подвесов) покрыть комбинированной огнезащитой с пределом огнестойкости EI60. Уплотнение межфланцевых соединений воздуховодов, покрытых огнезащитой, а также в местах присоединения к противопожарным клапанам выполнить из негорючих материалов.
Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
Монтаж огнезащитного состава на воздуховодах выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70094-2022 и инструкцией завода-изготовителя.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции согласно п.6.23 СП 7.13130.2013.
По окончании монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха составить акты освидетельствования скрытых работ на отдельные системы или этапы работ, скрываемые последующими работами. Форму актов освидетельствования скрытых работ принять в соответствии с приложением Б СП 73.13330.2016. Освидетельствованию подлежат воздуховоды, трассы фреонопровода систем кондиционирования, вентиляционное оборудование и оборудование систем кондиционирования, скрываемое в шахтах, подвесных потолках и т.д.
Подбор оборудования выполнен на базе NED.
Воздухообмены помещений определены в соответствии с требованиями СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", СП 118.13330.2020 "Общественные здания и сооружения", СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
В приточных установках, воздух проходит следующую подготовку:
- очистка от мех.примесей в фильтрах G4 и F7;
- подогрев воздуха водяным теплообменником до требуемых параметров;

Приточные установки расположены в венткамерах в подвале.
Вытяжные установки расположены на кровле. Вентиляционное оборудование разместить на высоте не менее 600мм от поверхности основания.
Забор воздуха осуществляется с фасада здания на высоте не менее 2 м от ур. земли. Выброс воздуха систем вытяжной вентиляции осуществляется на кровле.

Противодымная вентиляция

Для предотвращения поражающего воздействия на людей продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара, проектом предусмотрены системы противодымной вентиляции с механическим побуждением.
Для удаления продуктов горения из коридоров предусмотрены вытяжные системы дымоудаления. Вытяжные вентиляторы расположены на кровле здания. Выброс продуктов горения предусмотрен выше уровня кровли на 2м. Радиальные вентиляторы дымоудаления расположить на высоте не менее 600мм от поерхности кровли в соответствии с СП 17.13330.2017.
Расчет объема удаляемых продуктов горения выполнен в соответствии с методическими рекомендациями ВНИИПО к СП 7.13130.2013.
Воздуховоды для удаления продуктов горения выполнены из черной стали по ГОСТ 16523-97 толщиной не менее 0,8 мм. Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной не менее 0,8мм.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции (включая узлы подвесов) по всей протяженности покрыть комбинированной огнезащитой с пределом огнестойкости EI60.
Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
Воздуховоды систем противодымной вентиляции, проходящие открыто по кровле, покрыть комбинированной огнезащитой EI60 и кожухом из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5мм.
Монтаж огнезащитного состава на воздуховодах выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70094-2022 и инструкцией завода-изготовителя. Базальт крепиться на воздуховоды бандажом из стальной проволоки или сетки манье.
Монтаж, испытания, пусконаладочные работы систем противодымной вентиляции вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.
Воздуховоды систем вентиляции после монтажа проверить на герметичность. Класс герметичности воздуховодов должен соответствовать классу В в соответствии с приложением М СП 60.13330.2020.
Уплотнение межфланцевых соединений воздуховодов систем противодымной вентиляции выполнить из негорючих материалов.
Удаление продуктов горения из защищаемых помещений осуществляется из верхней зоны с помощью открывающихся по сигналу датчиков противопожарной защиты противодымных клапанов с реверсивными приводами, устанавливаемых на воздуховодах систем дымоудаления. Расстояние от пола до низа клапана дымоудаления должно быть не менее 2100 мм.
Для компенсации объемов воздуха, удаляемых из защищаемых помещений вместе с продуктами горения, предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции. Подача наружного воздуха осуществляется в нижнюю зону защищаемых помещений с помощью открывающихся по сигналу датчиков противопожарной защиты противодымных клапанов с реверсивными приводами, устанавливаемых на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции. Расстояние от верха клапана компенсации до низа клапана дымоудаления должно быть не менее 1500 мм.
Осевые вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции расположить на высоте 900мм от уровня поверхности кровли.
Устройство решеток противодымной вентиляции ПД и ДУ необходимо выполнить заподлицо с плоскостью стены, исключив выпирание острых углов решеток.
Предусмотрен подпор воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции:
-в незадымляемые лестничные клетки;
-в тамбур-шлюз у лестничной клетки, соединяющей помещения подвала и 1-го этажа
Приточные вентиляторы расположены на кровле и в венткамере в подвале здания.
Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 19903-74 толщиной не менее 0,8 мм, покрыты комбинированным теплоогнезащитным материалом EI60.
Противопожарные клапаны приняты с пределом огнестойкости не менее EI30.
По окончании монтажа систем противодымной вентиляции составить акты освидетельствования скрытых работ на отдельные системы или этапы работ, скрываемые последующими работами. Форму актов освидетельствования скрытых работ принять в соответствии с приложением Б СП 73.13330.2016. Освидетельствованию подлежат воздуховоды и вентиляционное оборудование, скрываемое в шахтах, подвесных потолках и т.д.

Кондиционирование

Для ассимиляции теплопоступлений и поддержания требуемой температуры воздуха в теплый период года предусмотрены VRF-системы кондиционирования Haier.
Для кондиционирования воздуха в серверной, диспетчерском пункте, кроссовых предусмотрены сплит-системы с зимним комплектом и резервированием.
Взаиморезервируемые системы кондиционирования работают через согласователи работы.
При подборе оборудования учитывались теплопоступления от солнечной радиации в расчетный час с наибольшей нагрузкой, тепловыделения от освещения, людей и электроприборов.
Фреонопроводы выполнены из медных труб для кондиционирования. Соответствуют требованиям стандарта ASTMB 280.
Дренаж от внутренних блоков выполнен с помощью полипропиленовых труб. Слив дренажа осуществляется в стояки системы канализации через гидрозатворы.
Наружные блоки сплит-систем и VRF-систем устанавливаются на кровле здания на высоте не менее 600мм от поверхности кровли.
Расстояние между трассами фреонопровода и открытой электропроводкой (силовые питающие кабели и управляющие кабели типа МКЭШ) должно быть более 100мм

Условные обозначения воздуховодов:

- воздушный клапан с электроприводом
- дроссель-клапан
- клапан противопожарный, EI60
- транзитный воздуховод, покрытый огнезащитным покрытием EI60

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 118.13330.2020	"Общественные здания и сооружения"	
СП 60.13330.2020	"Отопление, вентиляция и кондиционирование"	
СП 131.13330.2020	"Строительная климатология"	
СП 7.13130.2013	"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"	
Методические рекомендации ВНИИПО к СП 7.13130.2013	"Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"	
СП 251.1325800.2016	"Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования"	
СП 50.13330.2012	"Тепловая защита зданий"	
СП 51.13330.2011	"Защита от шума"	
СП 271.1325800.2016	«Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»	
СП 73.13330.2016	«Внутренние санитарно-технические системы зданий»	
СП 2.4.3648-20	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
	Прилагаемые документы	
ГИП-07/23-Р-ОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Технические данные вентиляционного оборудования	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ3		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Лепихина			01.26	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Климов			01.26		Р	1	48
ГИП		А. Гущин			01.26	Общие данные	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		

Согласовано | Взам. инв.No. | Подп. и дата | Инв.No. подл.

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип (наименование)	Вентилятор							Воздухонагреватель							Фильтр			Примечание
				Исполнение по взрывозащите	L, м³/ч	P, Па	n, мин⁻¹	Электродвигатель			Тип	Кол.	Температура нагрева, °С		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па		Тип	Кол.	ΔP, Па	
								Тип	N, кВт	n, мин⁻¹			от	до		по воздуху	по воде				
П1	1	Учебные помещения правая часть	AIRNED-M8	Общепр.	12580	400	1326	3ф., 400В	5,5	1432	Вода	1	-26	18	194,74	57,4	14900	G4+F7	2	199,4	
П2	1	Учебные помещения левая часть	AIRNED-M6	Общепр.	6920	400	1285	3ф., 400В	3	1410	Вода	1	-26	18	107,12	46,1	7700	G4+F7	2	158,6	
П3	1	Административные кабинеты	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	920	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	14,24	14,9	900	G4+F7	2	106,1	
П4	1	Гимнастический зал	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	1760	300	2484	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	27.24	51.9	14100	G4+F7	2	136,5	
П5	1	Медицинский блок	МЕД (LITENED) 40-20 (N) W1.22-	Общепр.	460	300	2434	3ф., 400В	0.37	2730	Вода	1	-26	22	7,12	15,2	2600	G4+F7+F9	3	93,7	
П6	1	Пищеблок	AIRNED-M8	Общепр.	12020	400	1292	3ф., 400В	5,5	1432	Вода	1	-26	18	186,07	53,1	13700	G4+F7	2	188,1	
П7	1	Обеденный зал	AIRNED-M6	Общепр.	7860	400	1362	3ф., 400В	4	1410	Вода	1	-26	18	121,67	57,3	9700	G4+F7	2	188,1	
П8	1	Административные кабинеты	VRN 60-30/28R.2D	Общепр.	1875	300	2820	3ф., 400В	0,75	2820	Вода	1	-26	18	29,03	50,4	4900	G4+F7	2	209	
П9	1	Коридоры	LITENED 70-40 G1.35-2,2x30	Общепр.	4760	300	2481	3ф., 400В	2,2	2860	Вода	1	-26	18	64,71	122,6	13400	G4+F7	2	261,8	
П10	1	Спортивный зал	AIRNED-M6	Общепр.	6900	400	1284	3ф., 400В	3	1410	Вода	1	-26	18	106,81	45,9	7700	G4+F7	2	158,6	
П11	1	Раздевальные	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1100	300	2383	3ф., 400В	0,55	2730	Вода	1	-26	18	17,03	31	4600	G4+F7	2	81,9	
П13	1	Читальный зал	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1100	300	2661	3ф., 400В	0,55	2730	Вода	1	-26	18	21,36	45,1	7000	G4+F7	2	115,9	
П14	1	Актовый зал	LITENED 90-50 G1.35-3x30.R	Общепр.	5130	400	2647	3ф., 400В	3	2860	Вода	1	-26	18	79,41	52,7	10500	G4+F7	2	178	
П15	1	Технические помещения подвала	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2670	300	2522	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	41,33	162,2	18300	G4	1	54,8	
П01	1	Компенсация местного отсоса 156	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	1320	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	22,5	11,2	-	G4+F7	2	163,2	
П02	1	Компенсация местного отсоса 155	VRN 50-30/22R.2D	Общепр.	1000	200	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	15,0	5,7	-	G4+F7	2	144,7	
П03	1	Компенсация местного отсоса 162	VRN 50-30/22R.2D	Общепр.	1200	200	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	22,5	9,7	-	G4+F7	2	146,1	
П04	1	Компенсация местного отсоса 161	VRN 70-40/31R.2D	Общепр.	2600	200	2222	3ф., 400В	2,2	2840	Эл.	1	-26	18	45	4,2	-	G4+F7	2	212,7	
П05	1	Компенсация местного отсоса 120	VRN 50-30/22R.2D	Общепр.	850	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	13,16	13,2	800	G4+F7	2	116,8	
П06	1	Компенсация местного отсоса 124	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	1000	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	15,48	16,9	1000	G4+F7	2	144,7	
П07	1	Компенсация местного отсоса 128	LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2400	400	2925	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	37,15	64,4	28400	G4+F7	2	186	
П08	1	Компенсация местного отсоса 127	LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2500	300	2874	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	38,7	69,2	30700	G4+F7	2	199,7	
П09	1	Компенсация местного отсоса 408	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2750	300	2813	3ф., 400В	1,1	2800	Эл.	2	-26	18	45	88,4	-	G4+F7	2	342,2	
П010	1	Компенсация местного отсоса 408	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2400	200	2420	3ф., 400В	1,1	2800	Эл.	2	-26	18	45	67	-	G4+F7	2	264,3	
В1	1	Административные кабинеты	KVR 160/1	Общепр.	180	250	2550	1ф., 230В	0,09	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В2	1	Гимнастический зал	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1760	300	2618	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В3	1	Санузел	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1580	300	2457	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В4	1	Коридор	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3090	400	2388	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В5	1	Административные кабинеты	KVR 160/1	Общепр.	260	250	2550	1ф., 230В	0,09	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В6	1	Санузел	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1700	300	2557	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В7	1	Коридор	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3140	400	2407	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В8	1	Административные кабинеты	KVR 200/1	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,14	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В9	1	Технические помещения подвала	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2670	300	2243	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В10	1	Административные кабинеты	KVR 160/1	Общепр.	180	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В11	1	Санузел	KVR 315/1	Общепр.	935	300	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В12	1	Медицинский блок	KVR 200/1	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В13	1	Санузел медблока	KVR 160/1	Общепр.	160	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В14	1	Санузел	KVR 315/1	Общепр.	970	300	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В15	1	Моечные	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1050	300	2537	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В16	1	Пищеблок	KVR 315/1	Общепр.	750	250	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В17	1	Помещения хранения отходов	KVR 200/1	Общепр.	290	200	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В18	1	Обеденный зал	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R	Общепр.	7590	500	2548	3ф., 400В	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В19	1	Административные кабинеты	KVR 200/1	Общепр.	570	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В20	1	Коридор	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1460	300	2361	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В21	1	Пищеблок	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2210	400	2611	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В22	1	Санузел	KVR 200/1	Общепр.	490	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В23	1	Кладовая	KVR 100/1	Общепр.	80	150	2450	1ф., 230В	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В24	1	Спортивный зал	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3360	300	2398	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В25	1	Спортивный зал	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3360	300	2398	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В26	1	Снарядные	KVR 160/1	Общепр.	180	150	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В27	1	Актовый зал	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R	Общепр.	4800	400	2416	3ф., 400В	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В28	1	Санузел	KVR 200/1	Общепр.	400	250	2600	1ф., 230В	0,1257	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В29	1	Артистическая	KVR 100/1	Общепр.	110	250	2450	1ф., 230В	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В30	1	Артистическая	KVR 160/1	Общепр.	100	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В31	1	Медиакласс	KVR 200/1	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В32	1	Технический центр	KVR 160/1	Общепр.	120	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В33	1	Технические помещения подвала	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2010	300	2325	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В34	1	Библиотека	KVR 160/1	Общепр.	100	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В35	1	Коридор	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1000	300	2487	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М01	1	Местный отсос 156	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1320	250	2744	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М02	1	Местный отсос 155	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1000	500	2942	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М03	1	Местный отсос 162	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1200	300	2709	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М04	1	Местный отсос 161	VRN-BS 50-25/22R.2D	Общепр.	200	400	2730	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М04.1	1	Местный отсос 161	LITENED-BS 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2400	250	2525	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М05	1	Местный отсос 120	LITENED-BS 40-20 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	850	300	2459	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М06	1	Местный отсос 124	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1000	300	2487	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М07	1	Местный отсос 128	VFS 63-4D.5.5	Общепр.	10300	400	1455	3ф., 380В	5,5	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М08	1	Местный отсос 127	LITENED-BS 60-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2500	300	2513	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М09	1	Местный отсос 408	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2750	300	2292	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД1	1	Коридоры 138, 224, 312, 409	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД2	1	Коридоры 137, 241, 301 ,401	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3	1	Коридоры 201, 332	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД4	1	Актовый зал 224	VOC 80-15x30	Общепр.	32940	600	2920	3ф., 400В	15	2920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД5	1	Коридоры 202	VOP 56-3x30	Общепр.	7891	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД6	1	Коридоры 203	VOC 56-3x30	Общепр.	7891	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД7	1	Коридоры 105, 204, 340	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД8	1	Коридоры 003, 119	VOC 71-5,5x30	Общепр.	9864	700	2850	3ф., 400В	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД9	1	Обеденный зал 130	VOP 63-4x30	Общепр.	12453	450	2850	3ф., 400В	4	2850											
ПД10	1	Лестничная клетка тип Н2 106	VOP 80-4x15	Общепр.	20303	300	1410	3ф., 400В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД11	1	Лестничная клетка тип Н2 131	VOP 80-4x15	Общепр.	20303	300	1410	3ф., 400В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД12	1	Тамбур-шлюз 002	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	1321	500	2730	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ1	1	Коридоры 138, 224, 312, 409	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1	Общепр.	14438	600	1410	3ф., 380В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ2	1	Коридоры 137, 241, 301 ,401	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1	Общепр.	15115	600	1410	3ф., 380В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ3	1	Коридоры 105, 201, 332	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	17640	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ4	1	Актовый зал 224	VTR-DU-400-100H-15x10-HF-L0-У2	Общепр.	33890	700	970	3ф., 380В	15	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ4.1	1	Актовый зал 224	VTR-DU-400-100H-15x10-HF-L0-У2	Общепр.	33890	700	970	3ф., 380В	15	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ5	1	Коридоры 202	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	19315	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ6	1	Коридоры 203	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	19326	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ7	1	Коридоры 204, 340	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	19565	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ8	1	Коридоры 003, 119	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	16985	600	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ9	1	Обеденный зал 130	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	22602	500	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВТ3	1	Коридор 119	КЭВ-6П2213Е	Общепр.	800/950/1100	-	-	3ф., 380В	0,1	-	Эл.	1	-	-	6	-		-	-	-	
ВТ3	1	Загрузочный цех 122	КЭВ-9П2023Е	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	
ВТ3	2	Тамбур 101	КЭВ-9П2023Е	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	
ВТ3	2	Тамбур 102	КЭВ-9П2023Е	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов			01.26	
ГИП		А. Гущин			01.26	Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	2	48

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А2

План подвального этажа на отм. -3.370

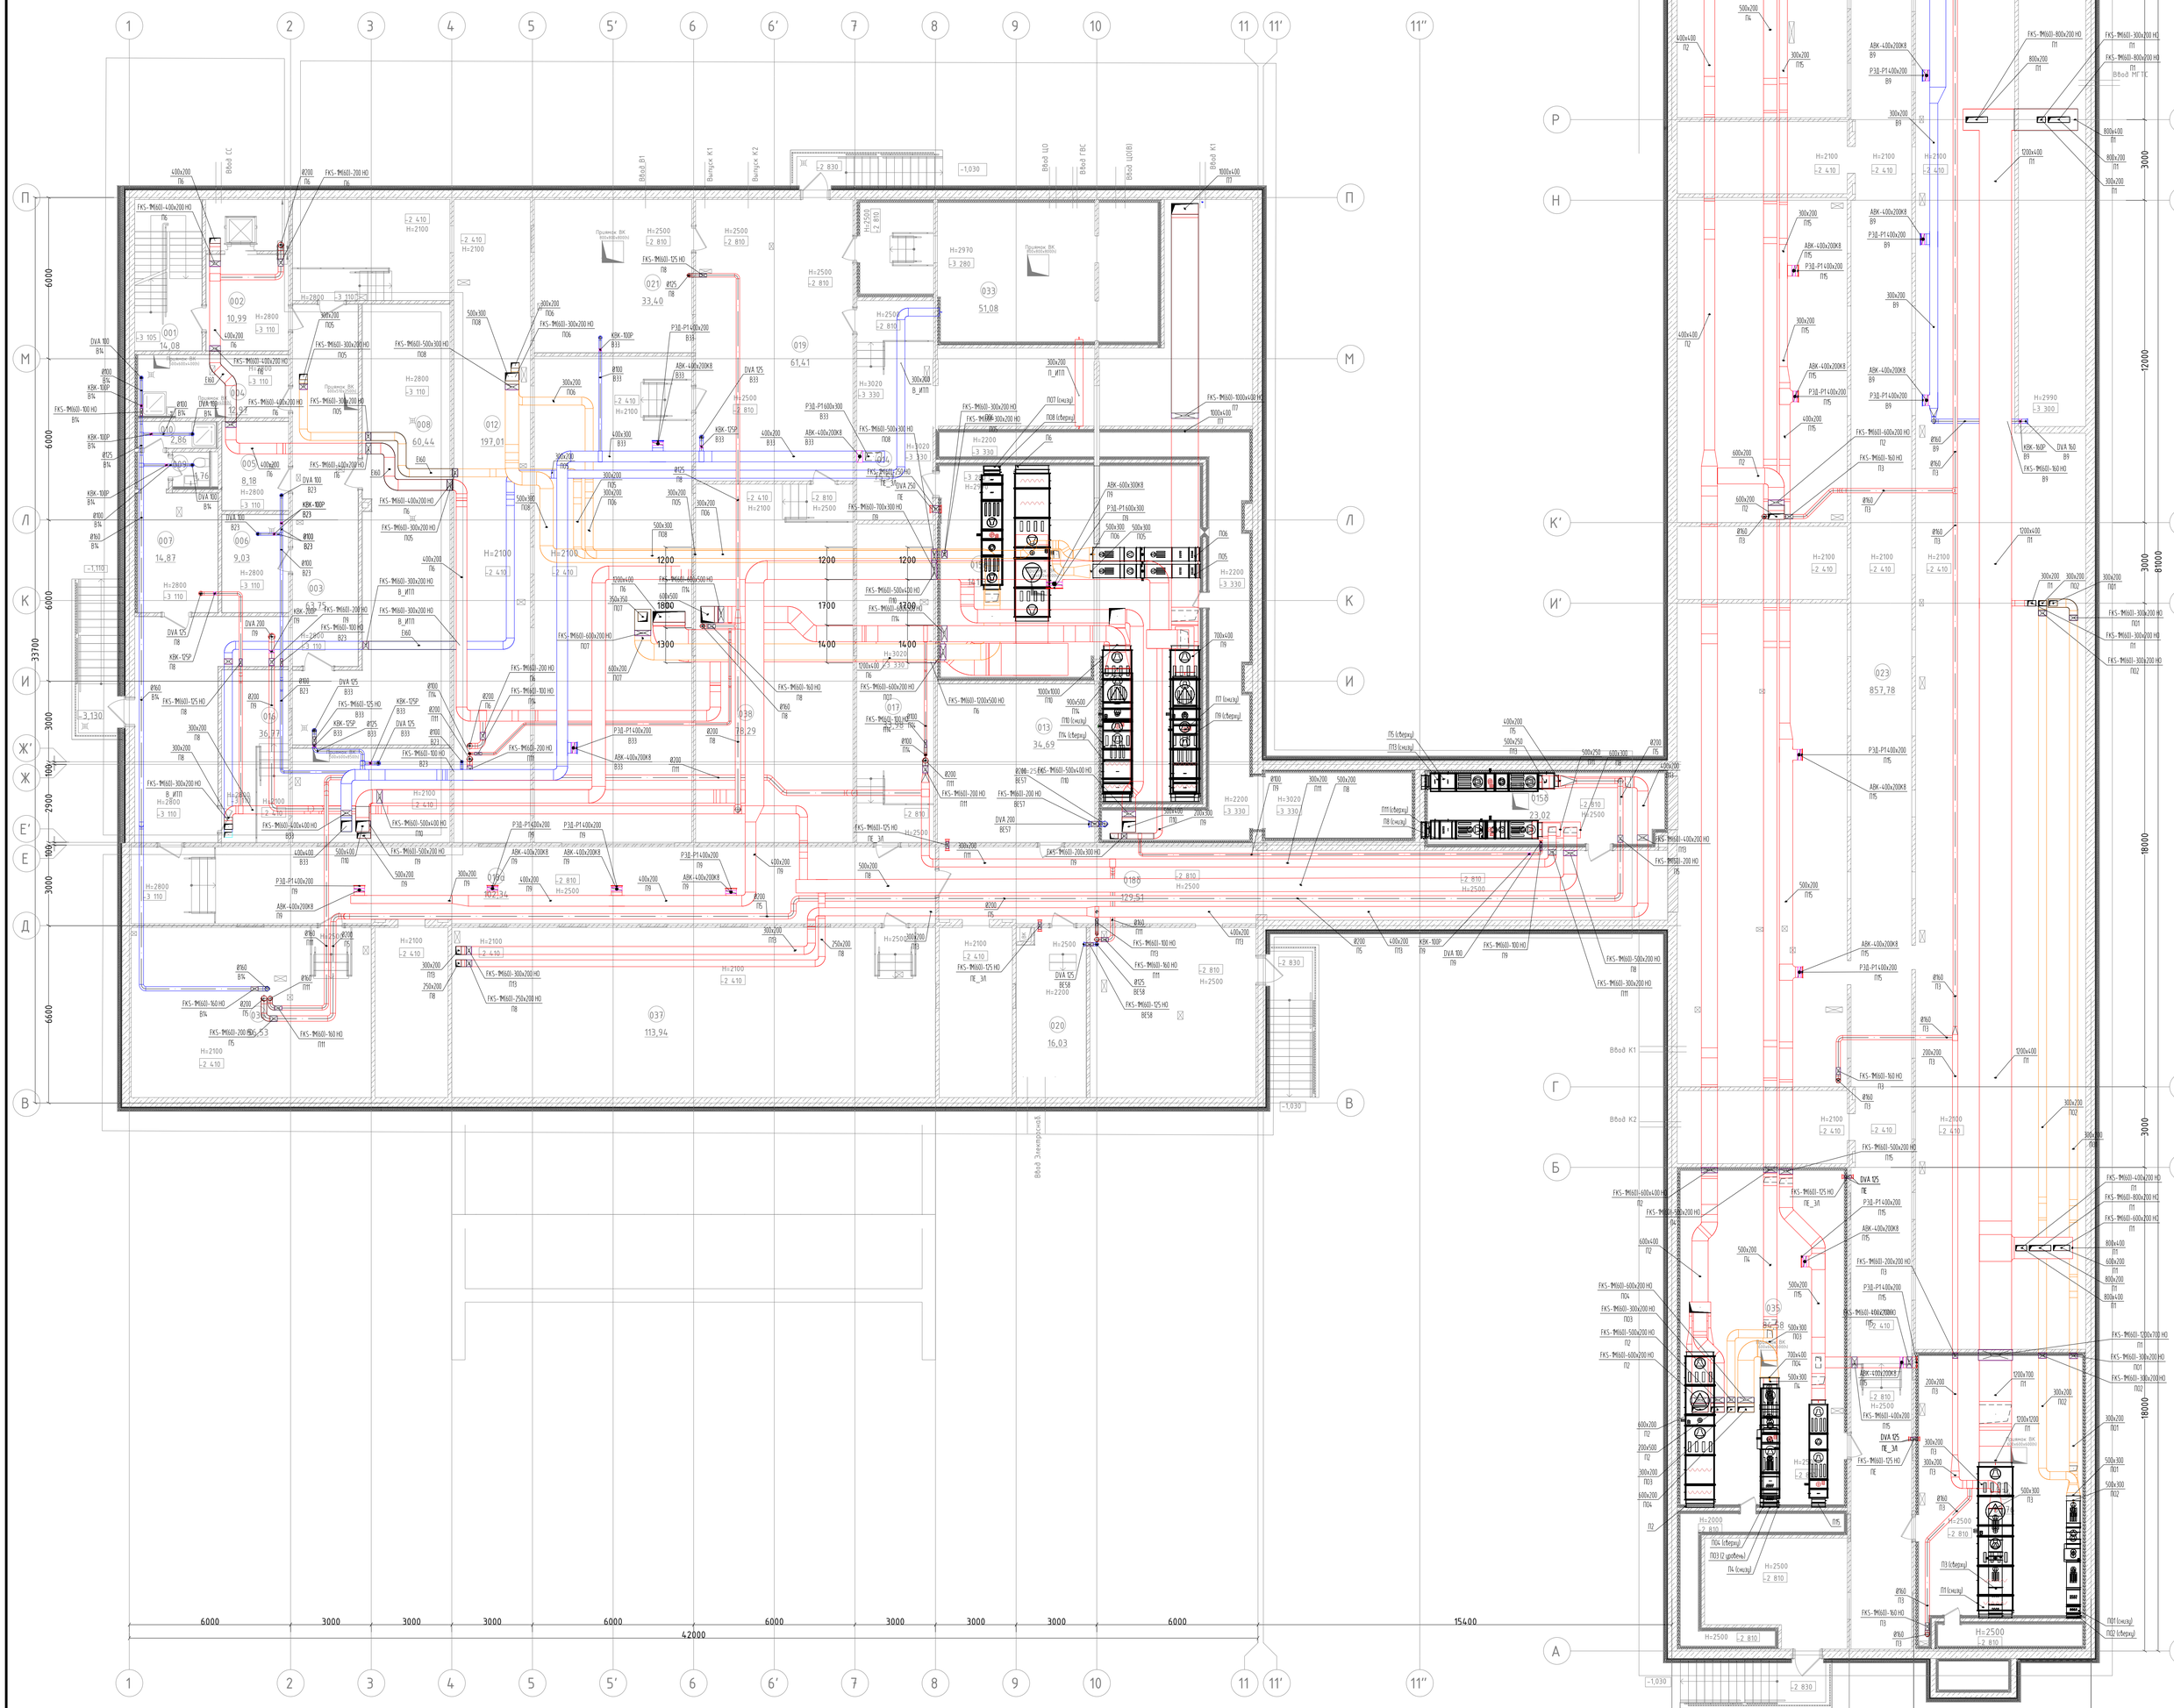

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Примечания:
1. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
2. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции от противопожарного клапана до строительного ограждения (включая участок воздуховода внутри ограждения) покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
4. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
5. Крепления участков воздуховодов, покрытых огнещитой, также покрыть огнезащитой с соответствующим пределом огнестойкости;

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25

ГИП-28/24-Р-ОВЗ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	3	47

План подвала нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:100

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А1

План 1-ого этажа на отм. 0,000

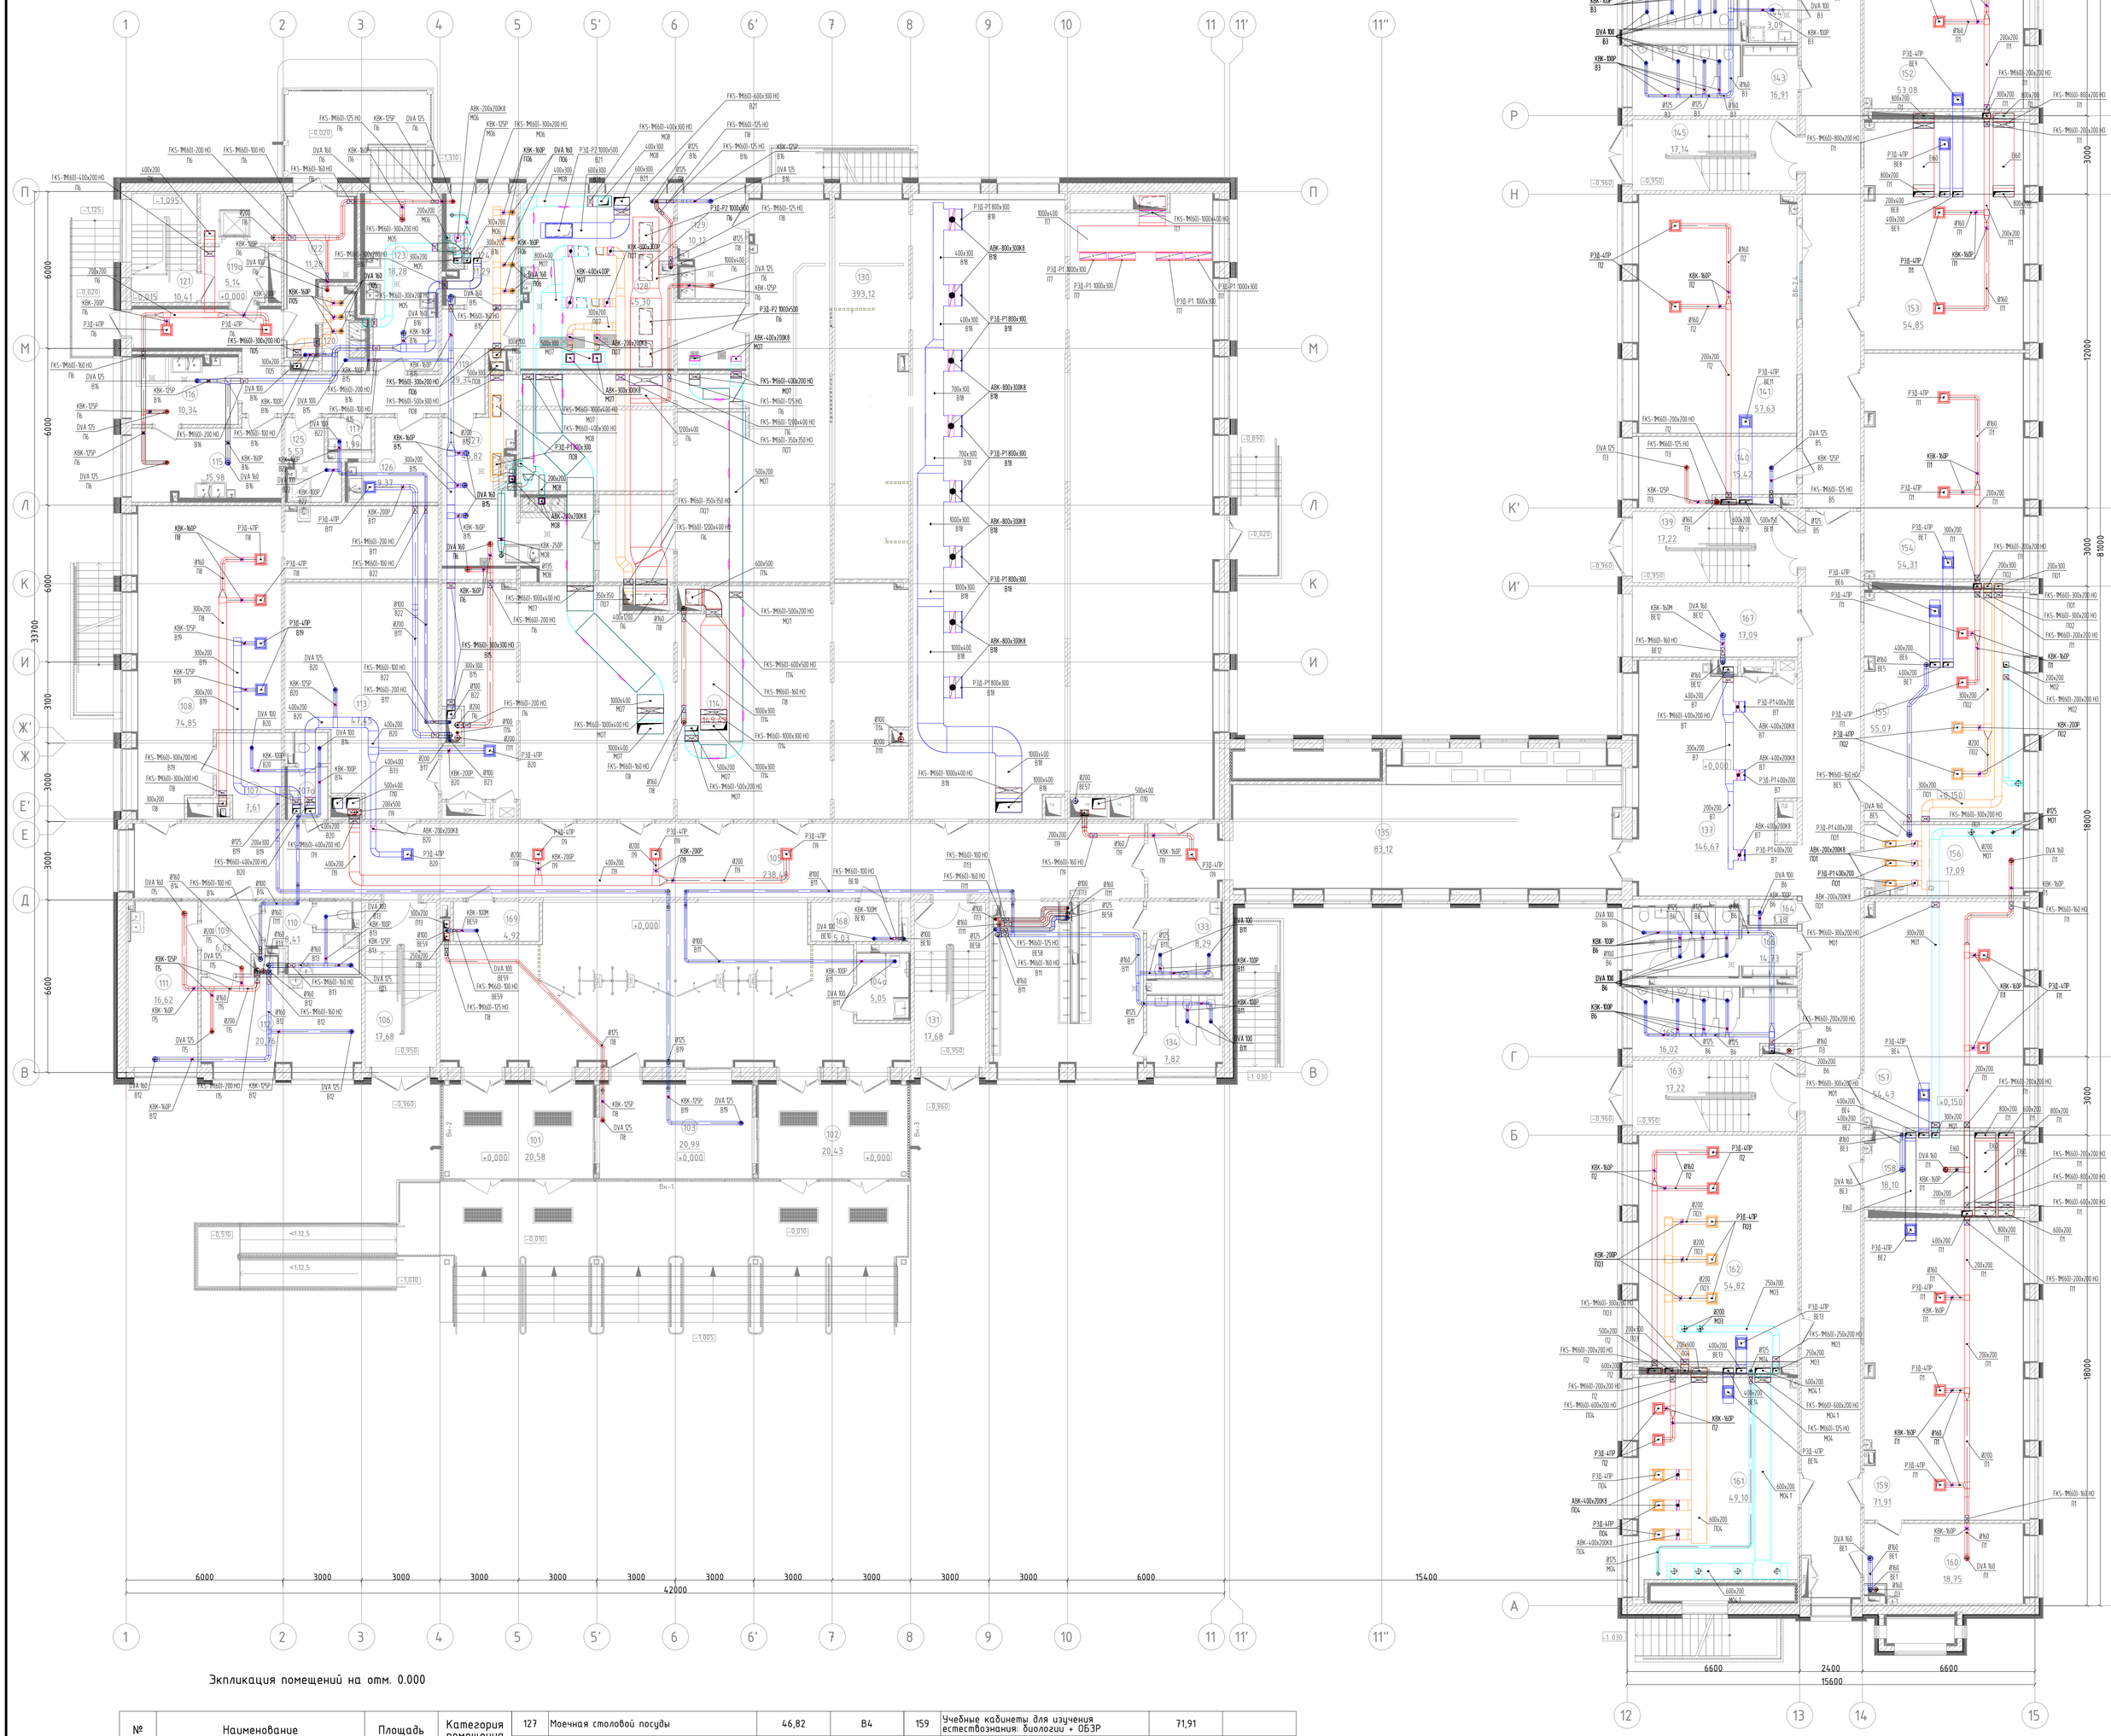

Экпликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изученя естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,44 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды, проходящие в помещении №128 (горячий цех) не покрывать тепловой изоляции;
2. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции от противопожарного клапана до строительного ограждения (включая участок воздуховода внутри ограждения) покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
4. Воздуховоды проходящие транзитом в помещениях №158 покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
5. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции горячего цеха М07, М08 покрыть изоляцией из вспененного каучука типа K-Flex AL Clad толщиной 10мм.
6. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
7. Крепления участков воздуховодов, покрытых огнещитой, также покрыть огнезащитой с соответствующим пределом огнестойкости;
8. Предусмотреть ревизионные люки на горизонтальных участках воздуховода систем местной вытяжной вентиляции горячего цеха М07, М08 через каждые 2м.

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 48
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	План 1 этажа нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:100	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А1

План 2-ого этажа на отм. +3.300

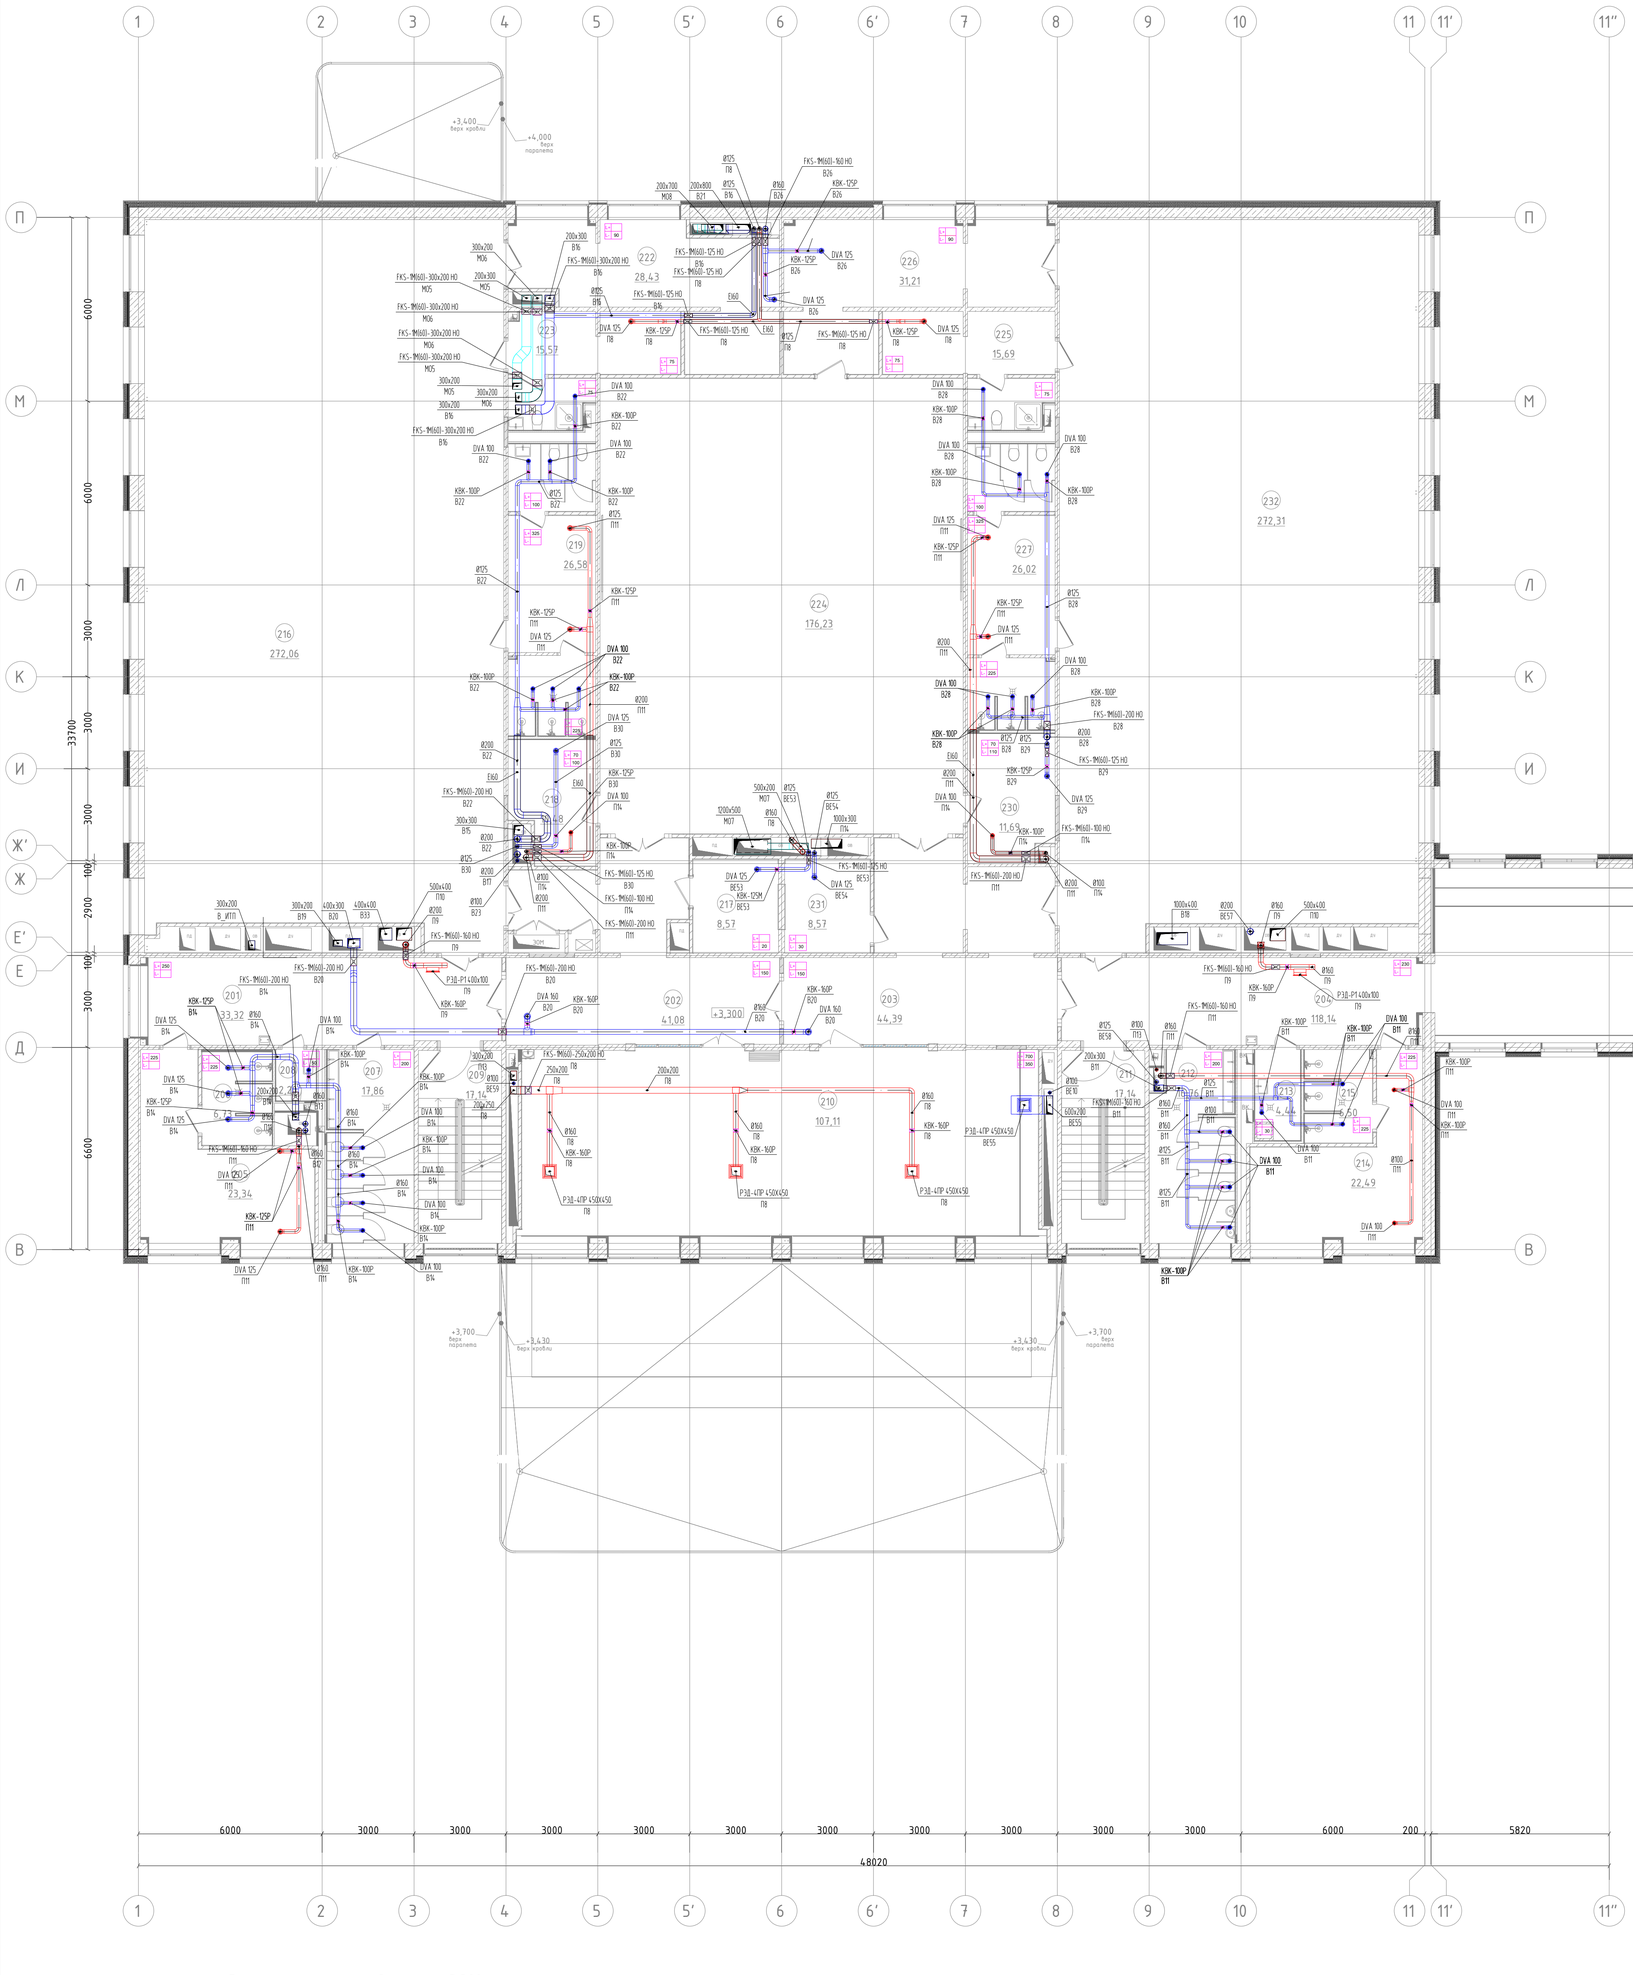

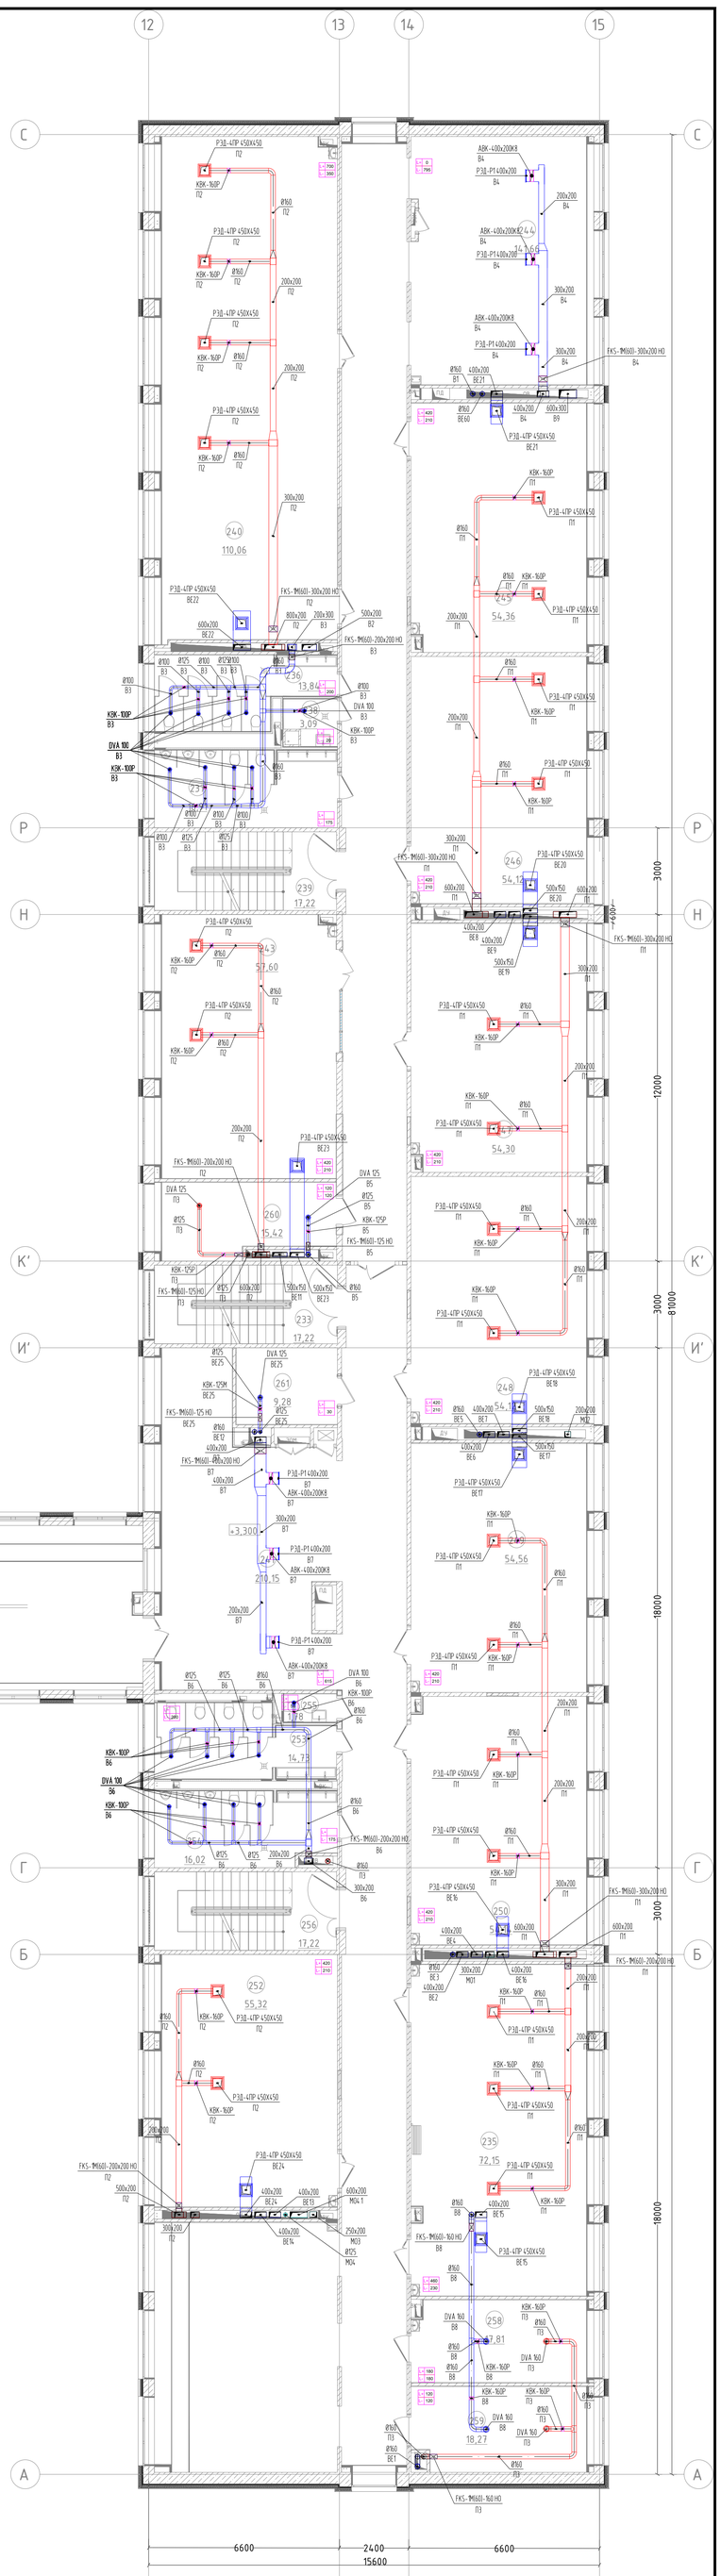

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет (1-й класс)	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
246	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
247	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
248	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
249	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
250	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
252	Учебный кабинет (1-й класс)	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Примечания:
1. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
2. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции от противопожарного клапана до строительного ограждения (включая участок воздуховода внутри ограждения) покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Воздуховоды проходящие транзитом в помещениях №218, №222, №230 покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
4. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции горячего цеха М07, М08 покрыть изоляцией из вспененного каучука типа K-Flex AL Clad толщиной 10мм.
5 Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
6. Крепления участков воздуховодов, покрытых огнещитой, также покрыть огнезащитой с соответствующим пределом огнестойкости

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Климов			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Р	5	48
ГИП		А. Гущин			02.25	План 2 этажа нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:100	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А1

План 3-ого этажа на отм. +6.600

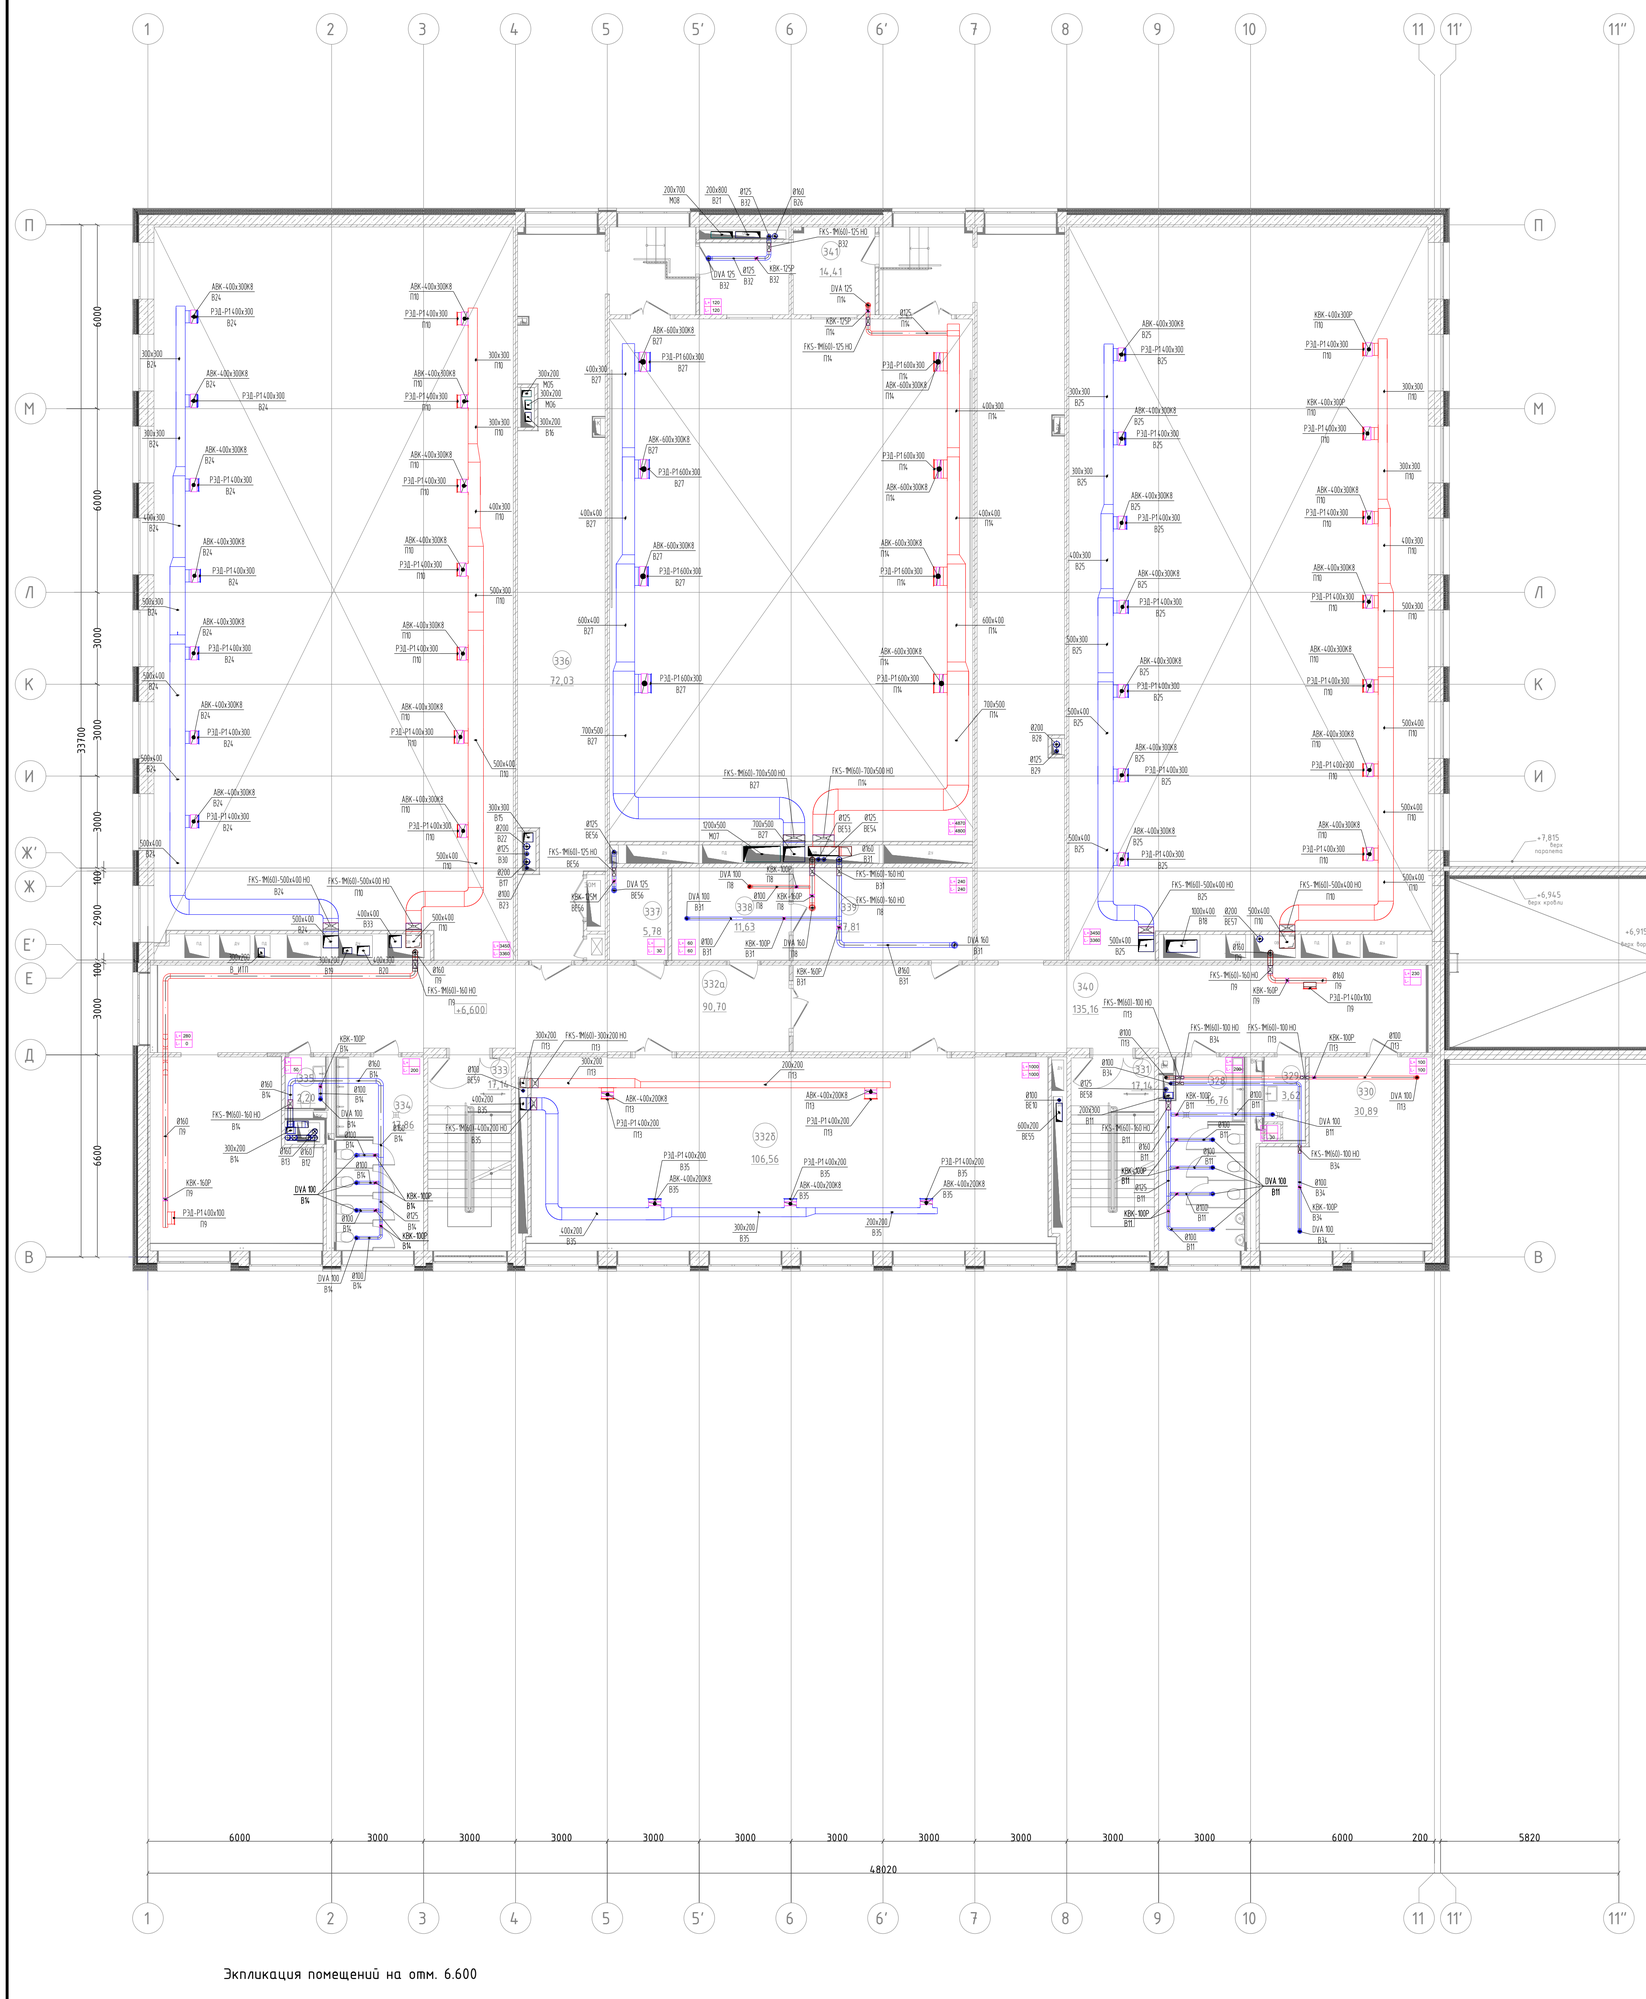

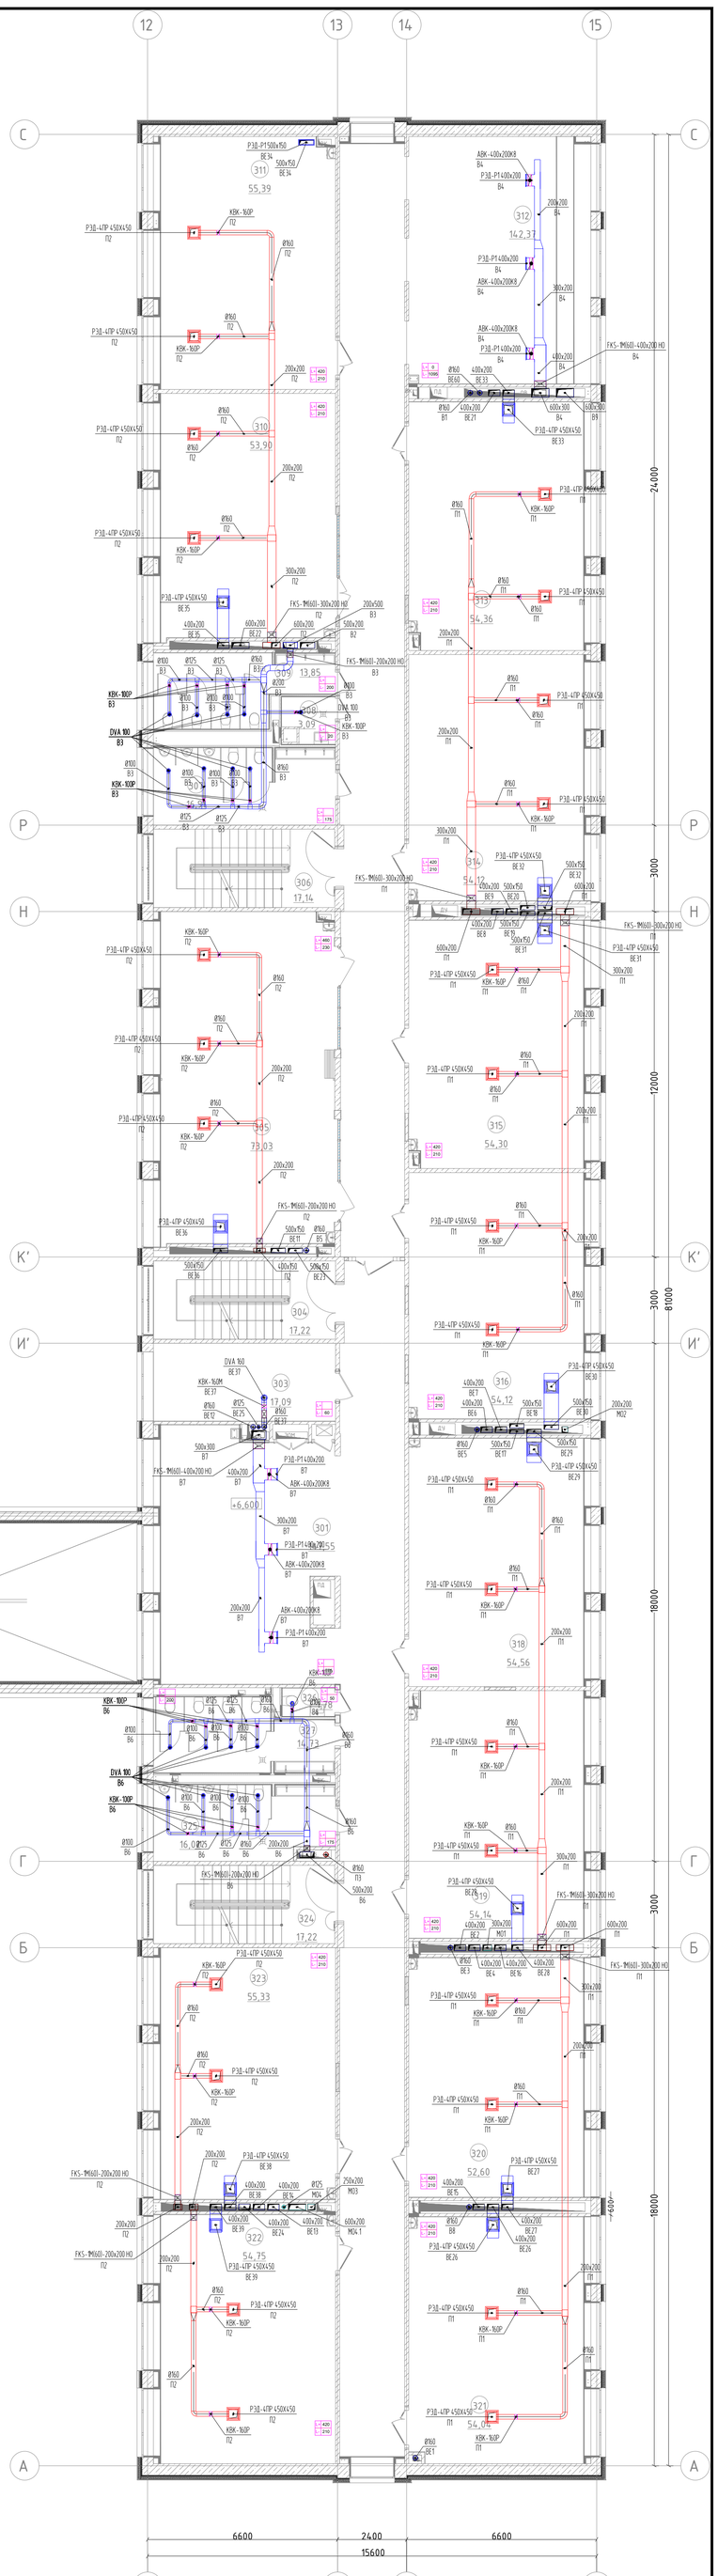

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор (начальная школа)	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет (2-4 классы)	53,90	
311	Учебный кабинет (2-4 классы)	55,39	
312	Коридор (начальная школа)	142,37	
313	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
314	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
315	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
316	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
318	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
319	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
320	Учебный кабинет (2-4 классы)	52,60	
321	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,04	
322	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,75	
323	Учебный кабинет (2-4 классы)	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,30 м²	

Примечания:
1. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
2. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции от противопожарного клапана до строительного ограждения (включая участок воздуховода внутри ограждения) покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
4. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции горячего цеха М07, М08 покрыть изоляцией из вспененного каучука типа K-Flex AL Clad толщиной 10мм
5. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
6. Крепления участков воздуховодов, покрытых огнещитой, также покрыть огнезащитой с соответствующим пределом огнестойкости;

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25

ГИП-28/24-Р-ОВ3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	6	48

План 3 этажа нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:100

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А1

План 4-ого этажа на отм. +9.900

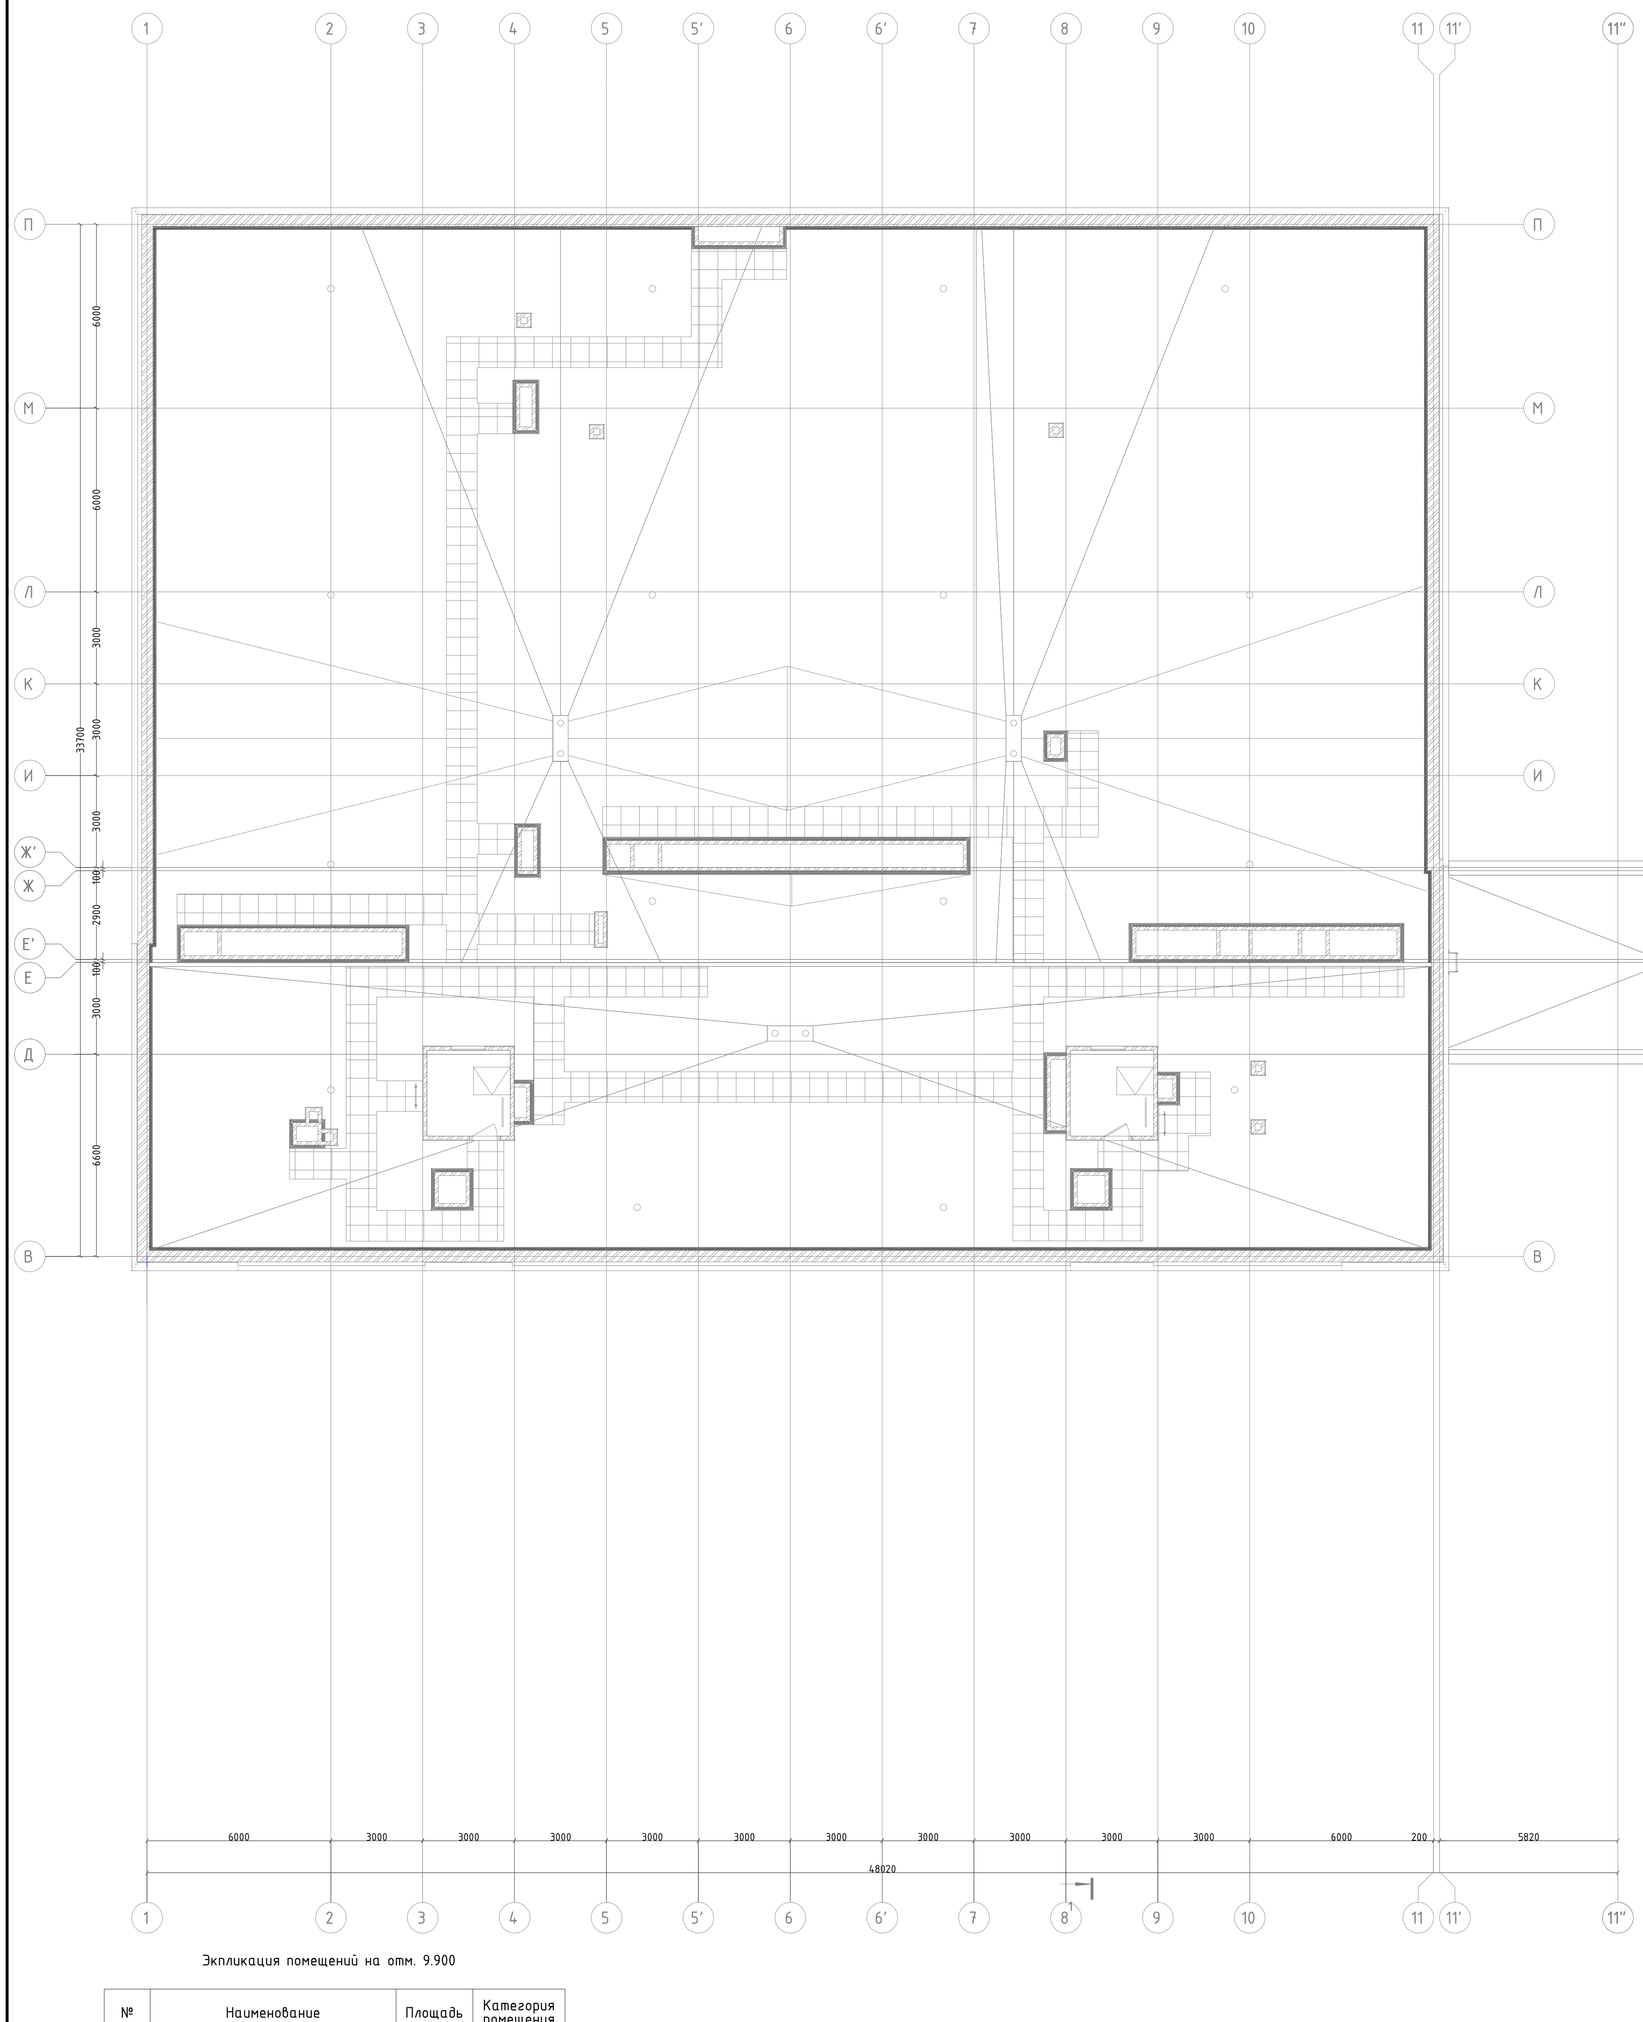

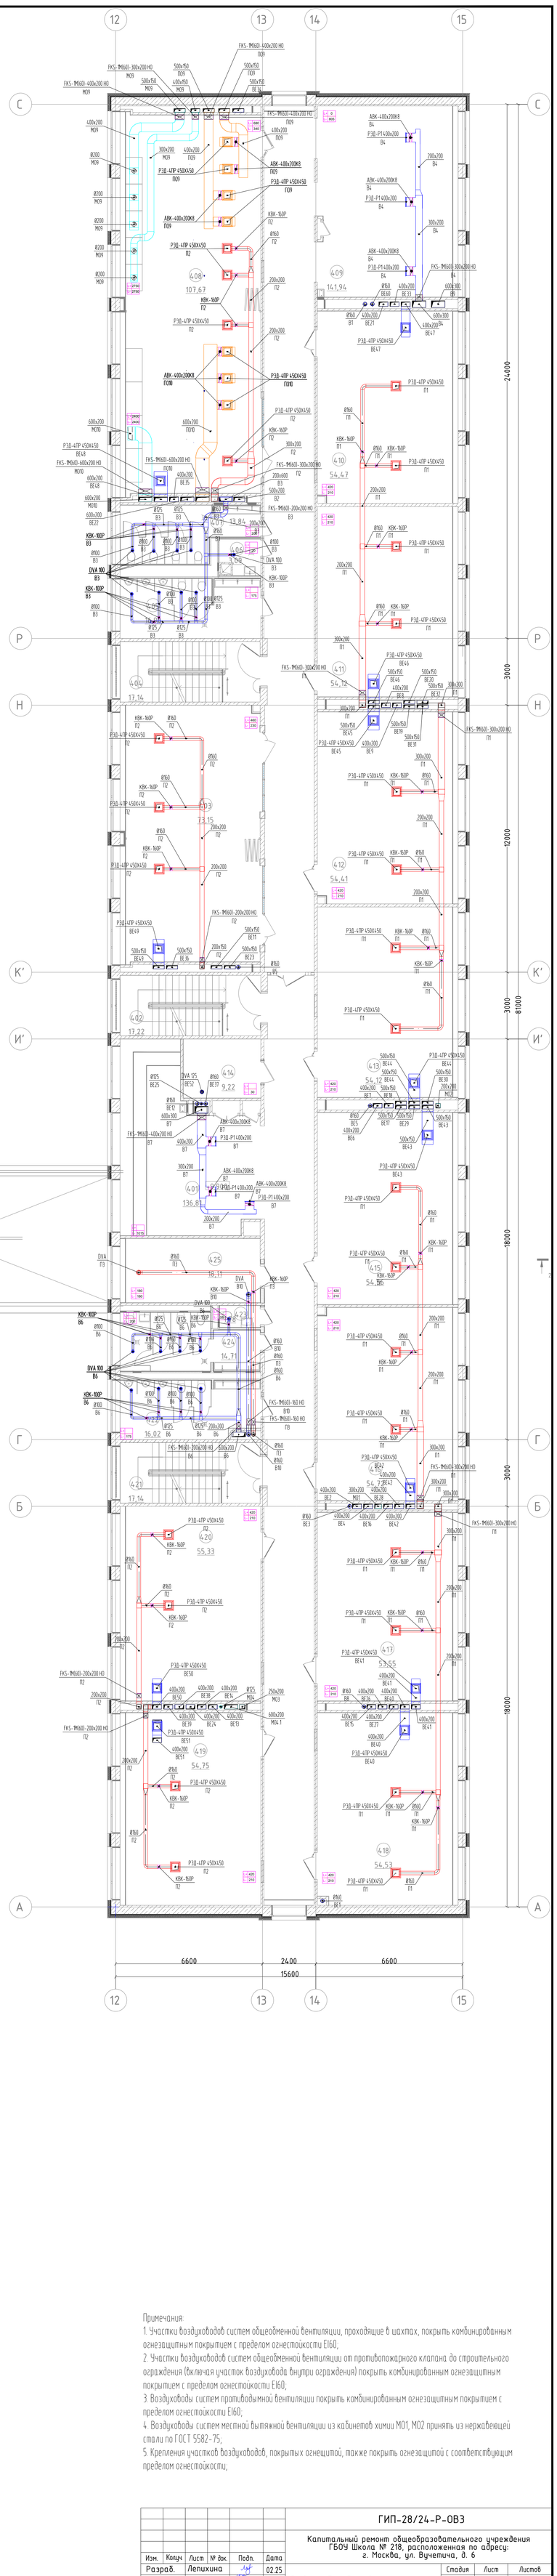

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м^2	

Примечания:
1. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
2. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции от противопожарного клапана до строительного ограждения (включая участок воздуховода внутри ограждения) покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
4. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
5. Крепления участков воздуховодов, покрытых огнещитой, также покрыть огнезащитой с соответствующим пределом огнестойкости;

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25		
Пров.		Климов			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 7; Листов: 48
ГИП		А. Гущин			02.25	План 4 этажа с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:100	И-ГРУПП

Копировал

Формат А1

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План кровли

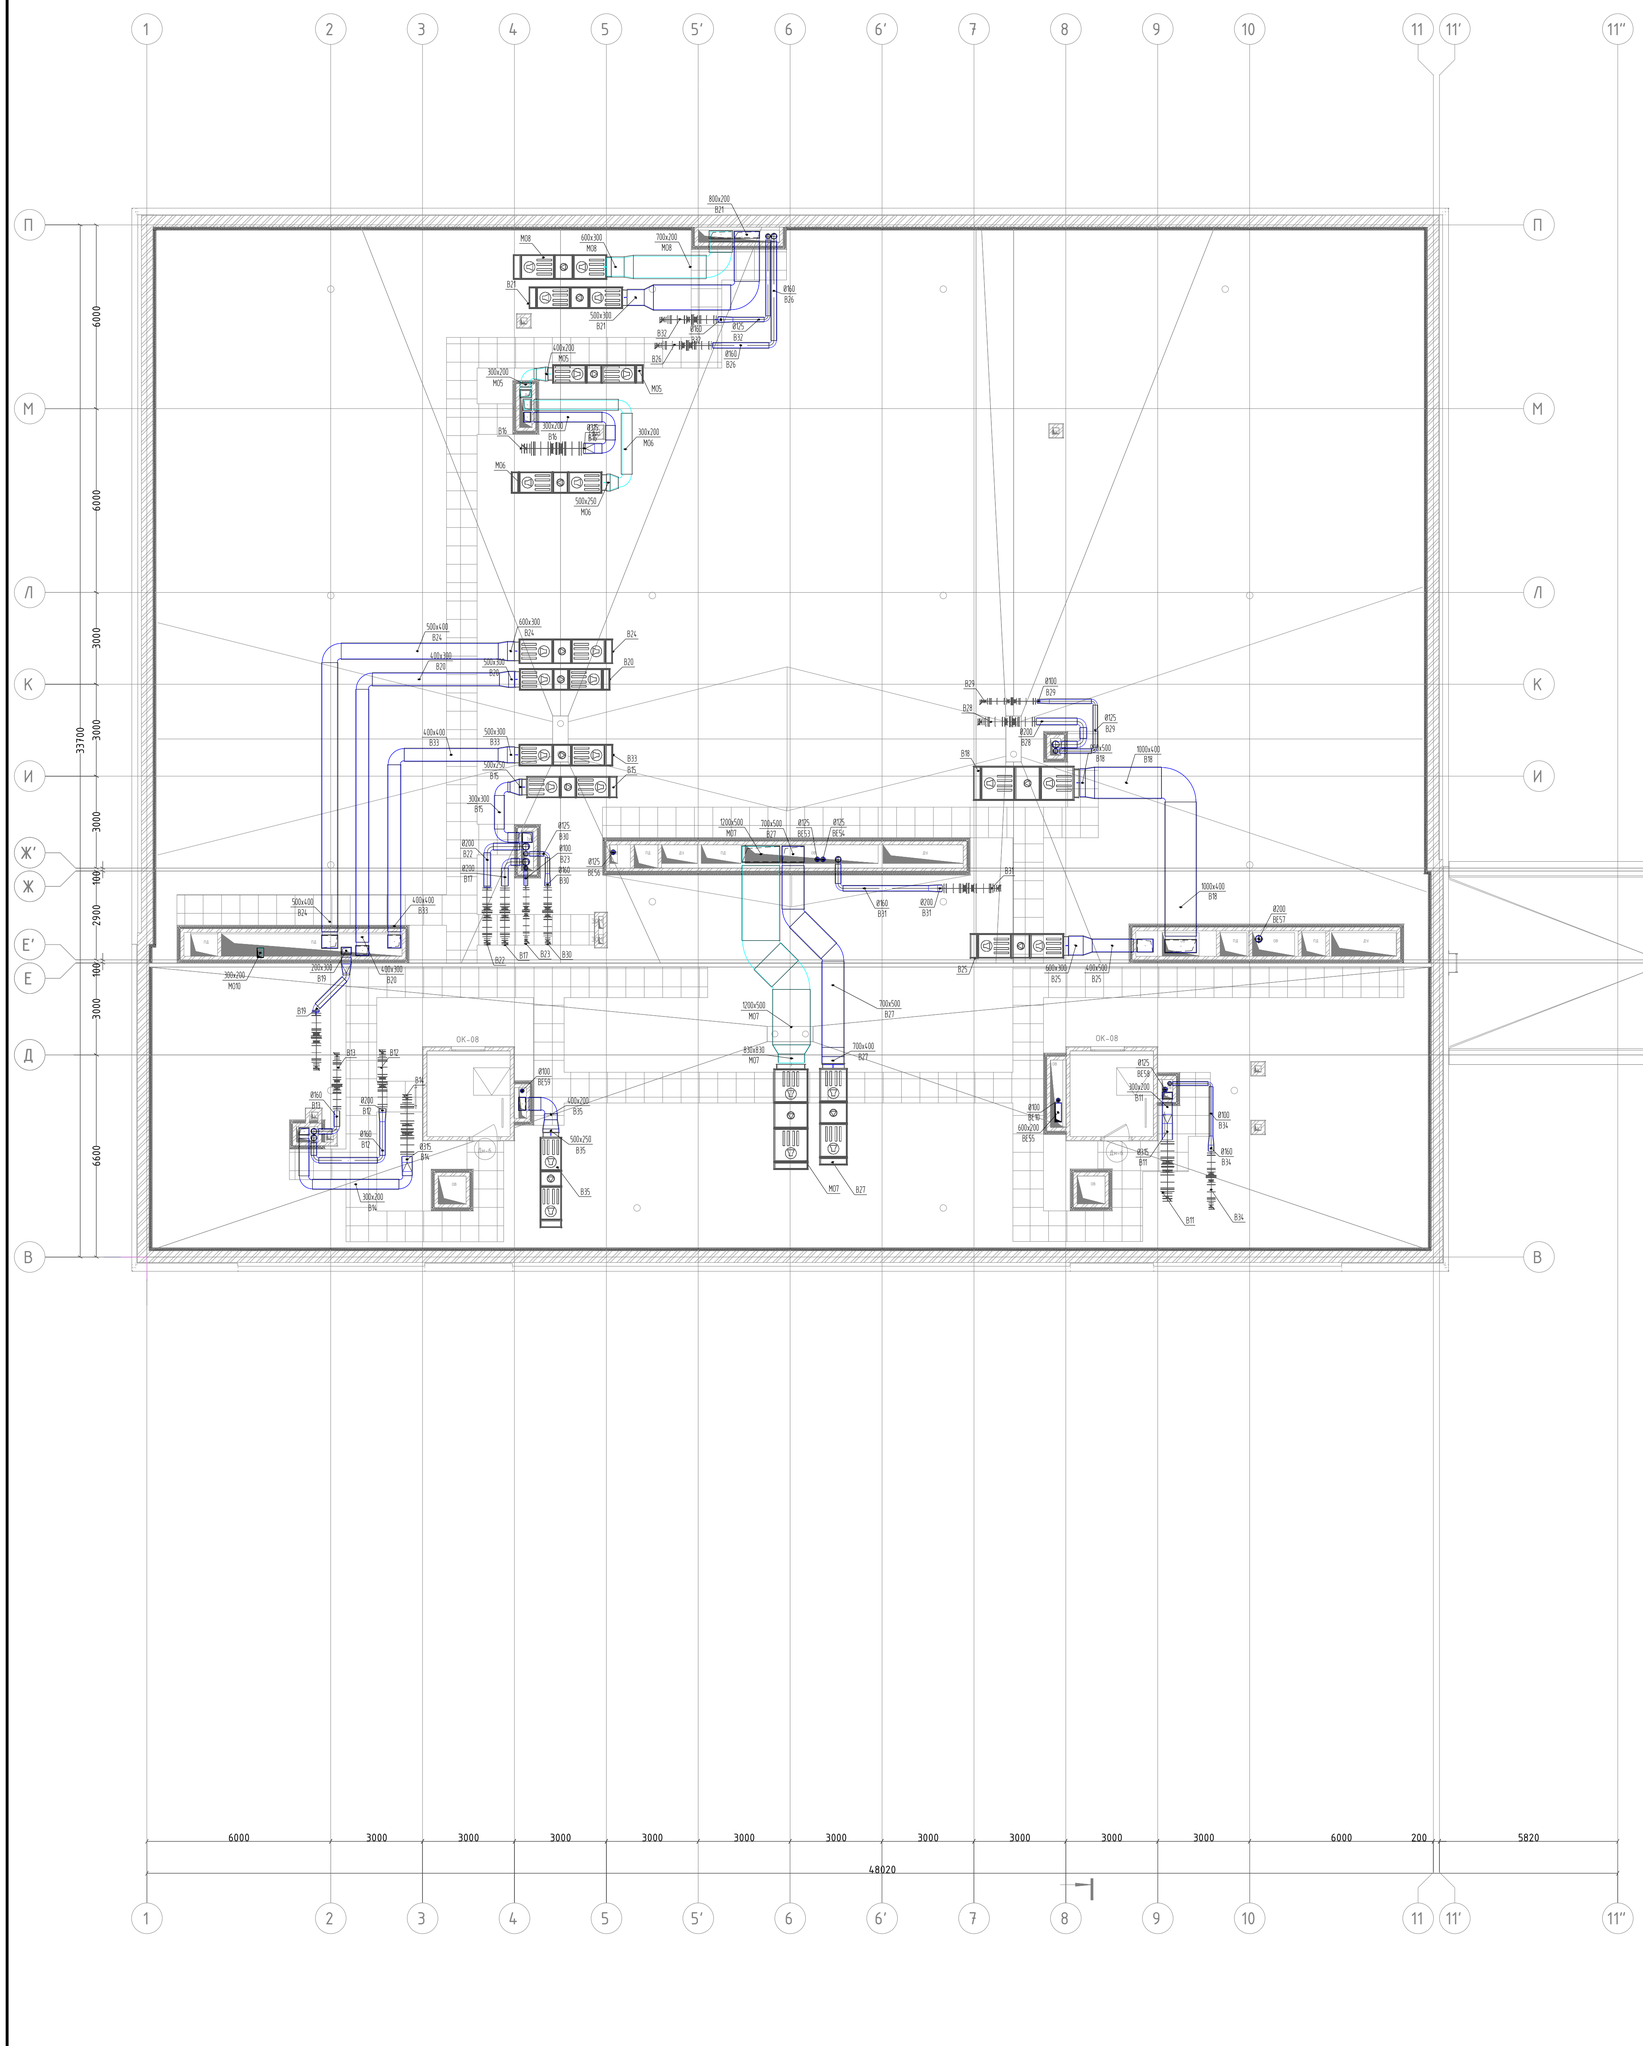

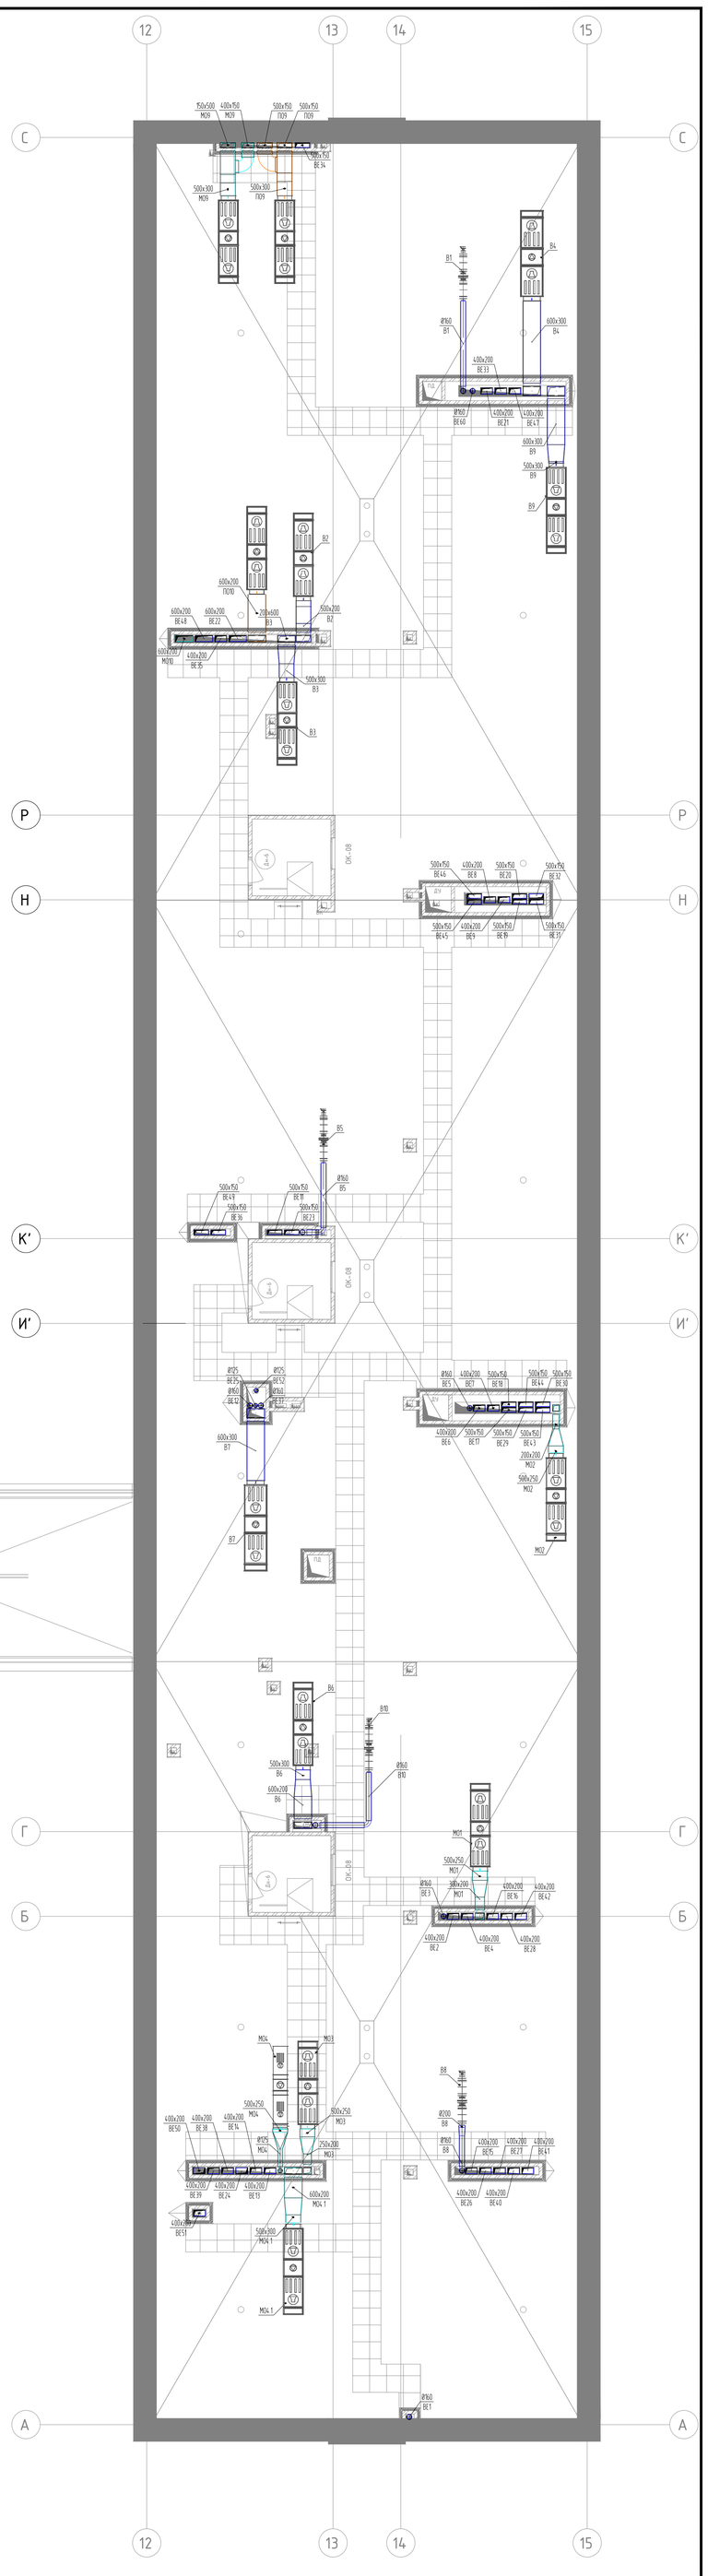

Примечания:
1. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
2. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Воздуховоды систем вытяжной вентиляции, проложенные открыто по кровле, покрыть теплоизоляцией из вспененного каучука с защитой от УФ-излучения типа K-Flex AL Clad толщиной 19мм;
4. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из маечных (М05, М06, М08), проложенные открыто по кровле, покрыть теплоизоляцией из вспененного каучука с защитой от УФ-излучения типа K-Flex AL Clad толщиной 32мм;
5. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
6. При проходе воздуховодов через вертикальное ограждение на кровле, отметку низа отверстия для воздуховода принять 500 мм (от уровня покрытия кровли до низа отверстия);
7. Вентиляционное оборудование разместить на опорно-крепежных системах типа "Big Foot" на высоте не менее 600 мм от поверхности основания под водоизоляционный ковер до низа оборудования в соответствии с п. 4.10 СП 17.13330.2017
8. Воздуховоды систем общеобменной и противодымной вентиляции, открыто проходящие по кровле, проложить в кожухе из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5мм;

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25

ГИП-28/24-Р-ОВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	8	48

План кровли с нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А1

План подвального этажа на отм. -3.370
М 1:150

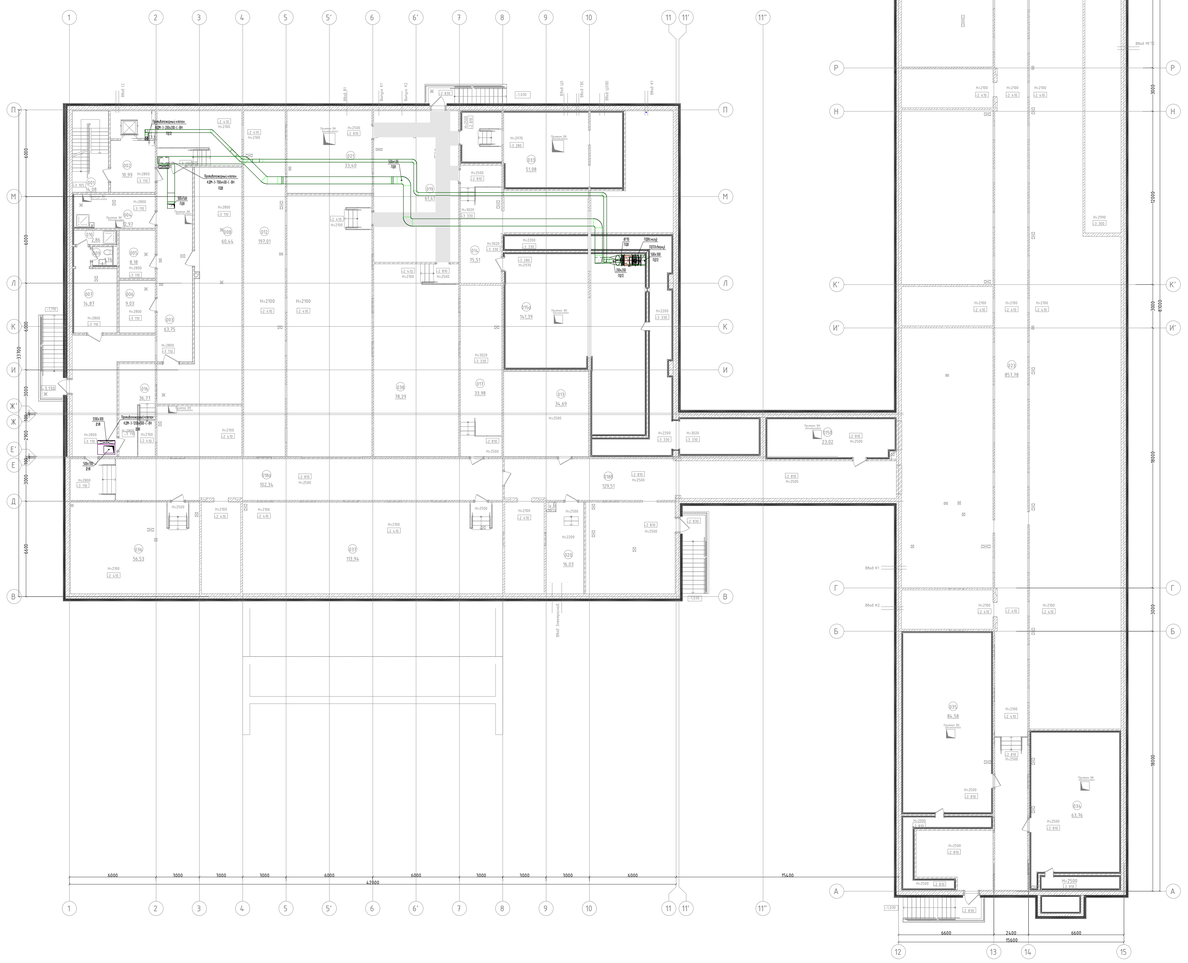

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,73	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа;
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха клапана системы приточной противодымной вентиляции до низа клапана системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа клапана системы дымоудаления должна быть выше выгоды оверных проемов путей эвакуации (+2,100 от ур.ч.п. и выше);
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости EI60.

						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Летюхина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 9; Листов: 48
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	План подвала с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	И-ГРУПП

Согласовано
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Копировал
Формат А1

План 1-ого этажа на отм. 0,000
М 1:150

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,44 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости ЕІ60;
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа;
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха клапана системы приточной противодымной вентиляции до низа клапана системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа клапана системы дымоудаления должна быть выше выгоды оконных проемов путем эвакуации (+2,100 от уч-ка и выше);
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости ЕІ60.

						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Разраб.		Лепихина			02.25		
Пров.		Климов			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 10; Листов: 48
ГИП		А. Гущин			02.25	План 1 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	И-ГРУПП

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А1

План 2-ого этажа на отм. +3.300
М 1:150

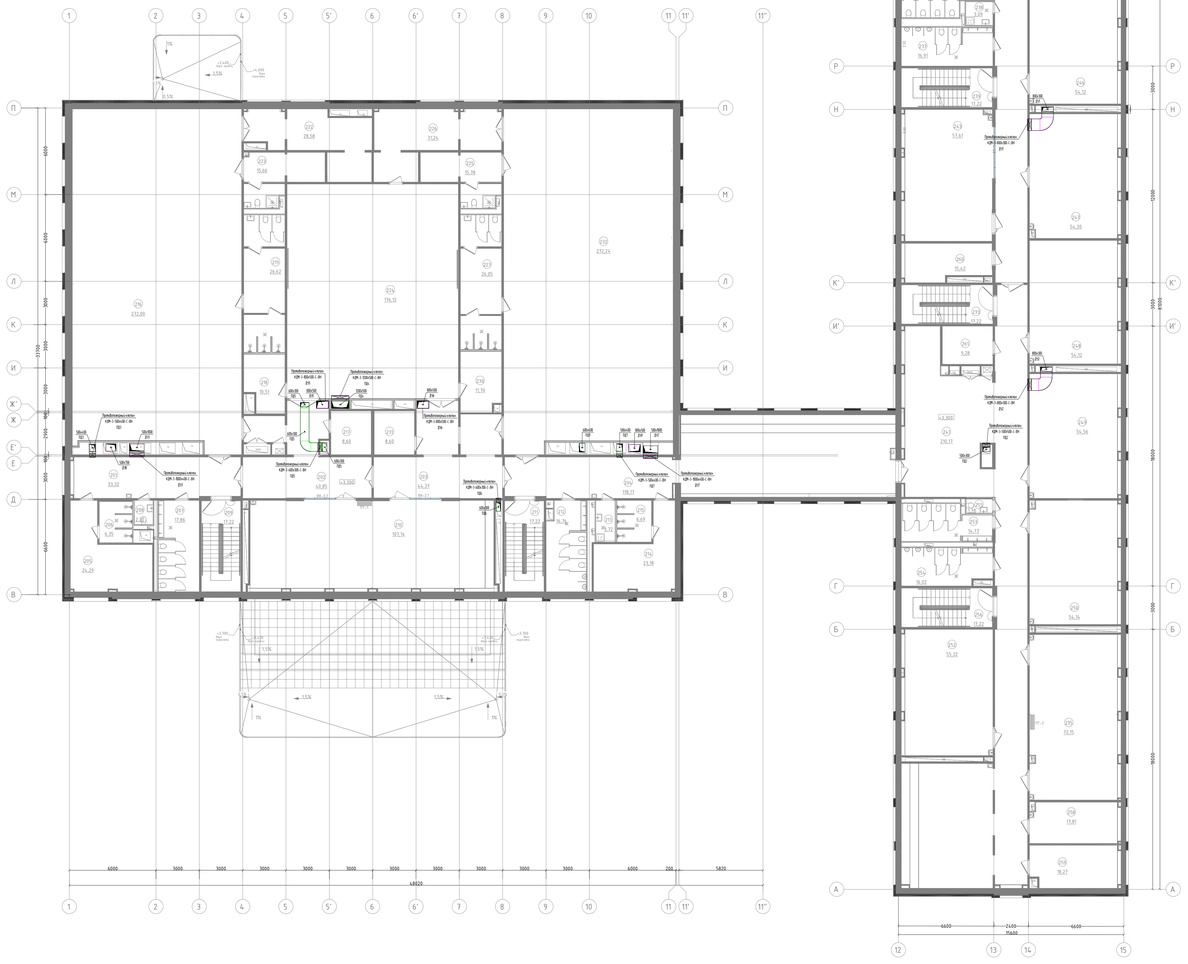

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	40,85	
203	Коридор	44,37	
204	Коридор	118,17	
205	Раздевальная	24,29	
206	Душевая	6,35	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,22	
210	Кабинет ИЗО	107,14	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,22	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	3,72	В4
214	Раздевальная	23,18	
215	Душевая	6,69	
216	Универсальный спортивный зал	272,00	
217	Кроссовая	8,60	В4
218	Артистическая	10,51	В3
219	Раздевальная	26,62	
222	Снарядная	28,58	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,66	
224	Актовый зал	176,12	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,78	
226	Снарядная	31,24	В3
227	Раздевальная	26,05	
230	Артистическая	11,70	В3
231	Кладовая инвентаря	8,60	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,24	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	109,98	
241	Коридор	210,17	
243	Учебный кабинет	57,61	
244	Коридор	142,20	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В4
		2 534,88 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60.
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа.
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха клапана системы приточной противодымной вентиляции до низа клапана системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа клапана системы дымоудаления должна быть выше высоты дверных проемов путей эвакуации (+2,100 от у.ч.п. и выше).
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости EI60.

					ГИП-28/24-Р-ОВ2	
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов			02.25	
ГИП		А. Гущин			02.25	План 2 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150

Стадия	Лист	Листов
Р	11	48

И-ГРУПП

Копировал

Формат А1

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 3-ого этажа на отм. +6.600
М 1:150

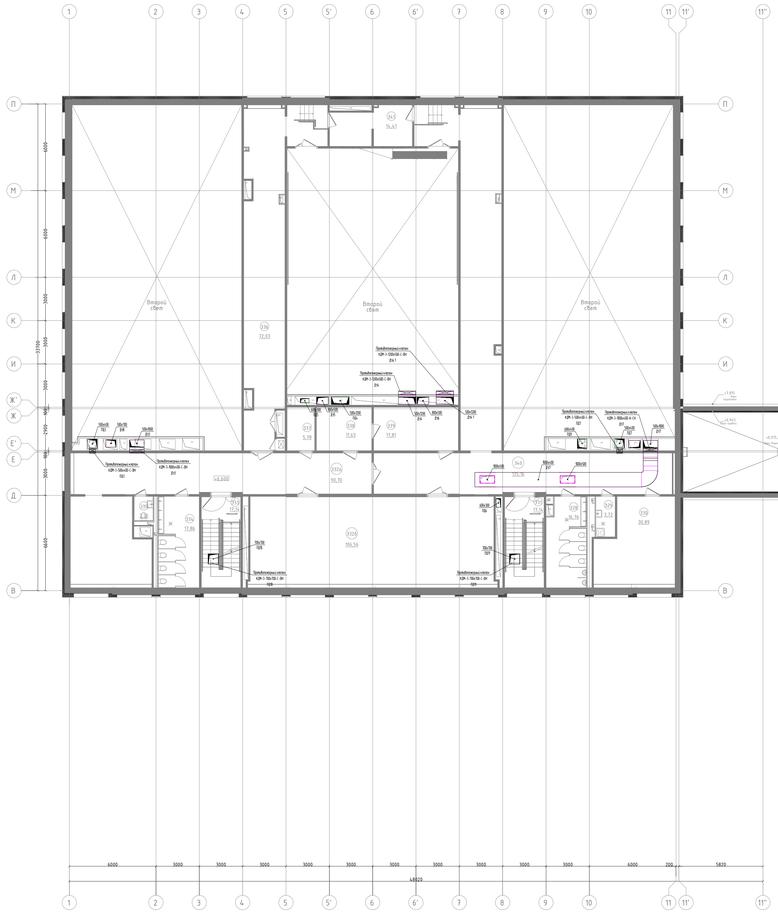

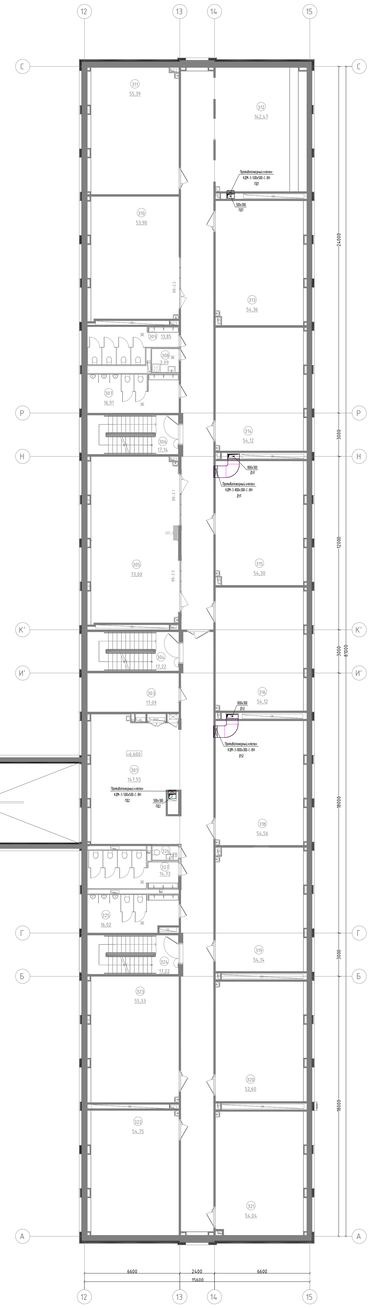

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,47	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,72	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В4
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,47 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60.
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа.
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха клапана системы приточной противодымной вентиляции до низа клапана системы дымоудаления должно быть не менее 1.5м. Отметка низа клапана системы дымоудаления должна быть выше высоты створных проемов путей эвакуации (+2,100 от ур-ня п. и выше).
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости EI60.

					ГИП-28/24-Р-ОВ2
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Летюхина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25
Средняя общеобразовательная школа				Стадия: Р	Лист: 12	Листов: 48
План 3 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150					И-ГРУПП

Копировал

Формат А1

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 4-ого этажа на отм. +9.900
М 1:150

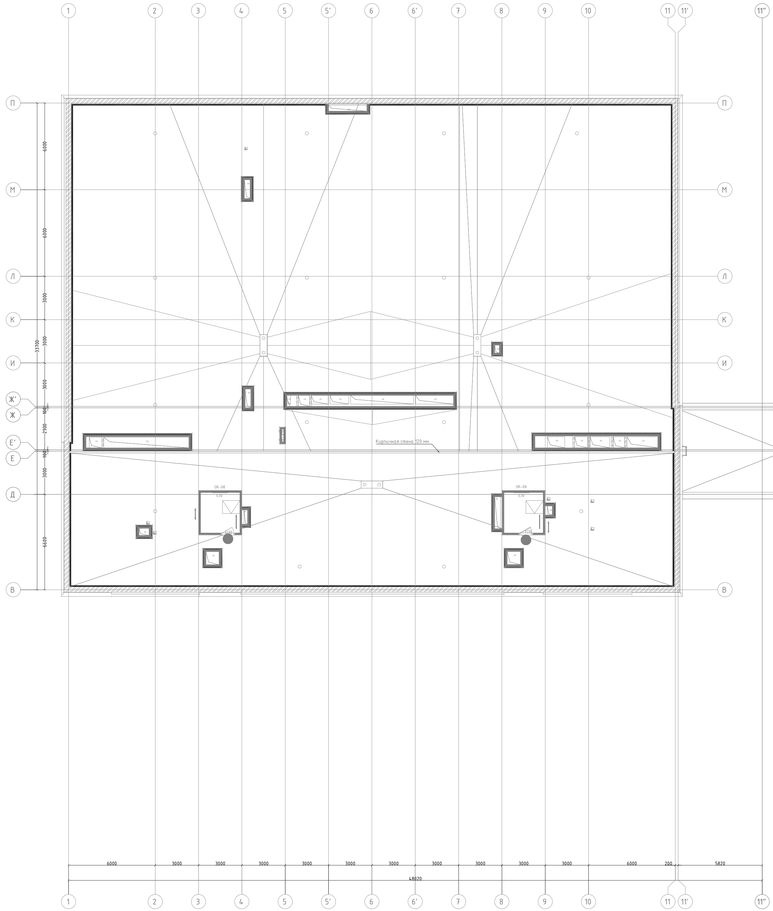

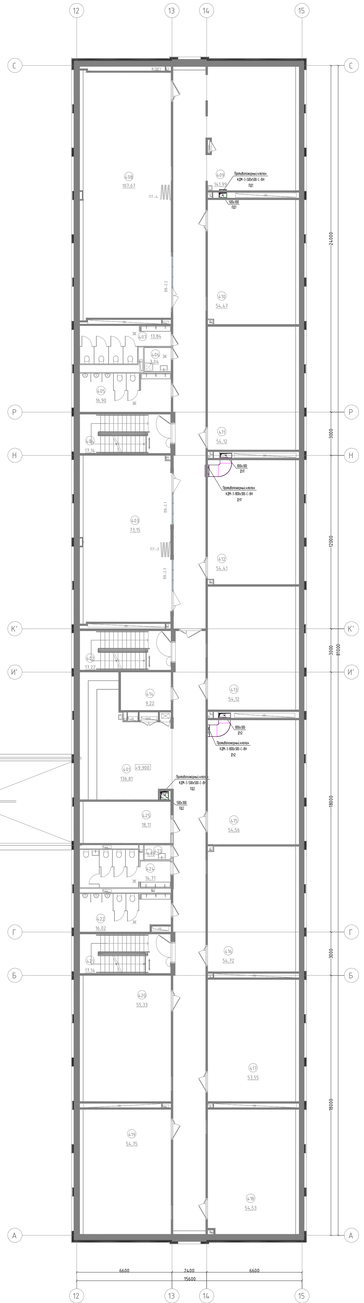

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,04	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,99	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60,
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа,
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха клапана системы приточной противодымной вентиляции до низа клапана системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа клапана системы дымоудаления должна быть выше высоты дверных проемов путей эвакуации (+2,100 от уч.п. и выше),
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости EI60.

						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 13; Листов: 48
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	План 4 этажа с нанесенными воздуховодами систем противодымной вентиляции М 1:150	И-ГРУПП

Согласовано
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Копировал
Формат А1

План кровли
М 1:150

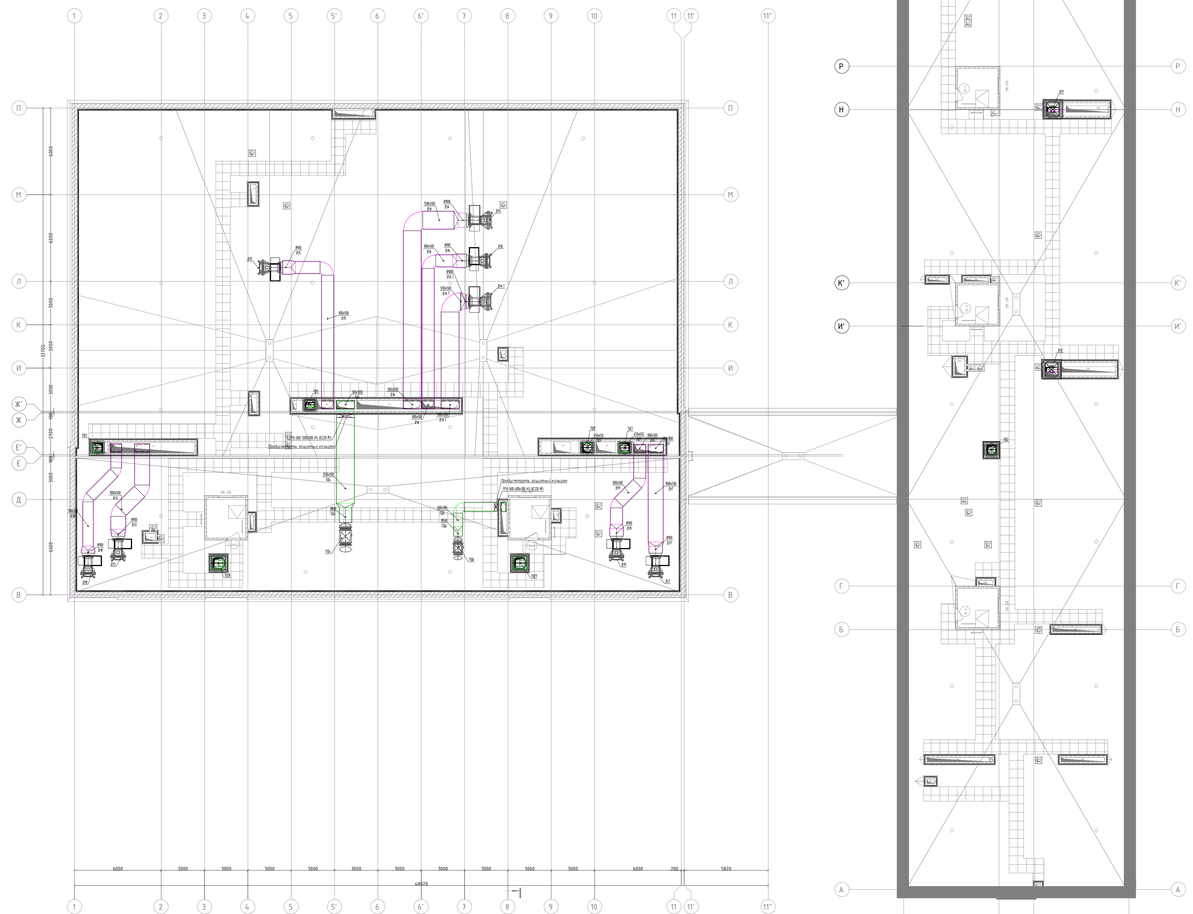

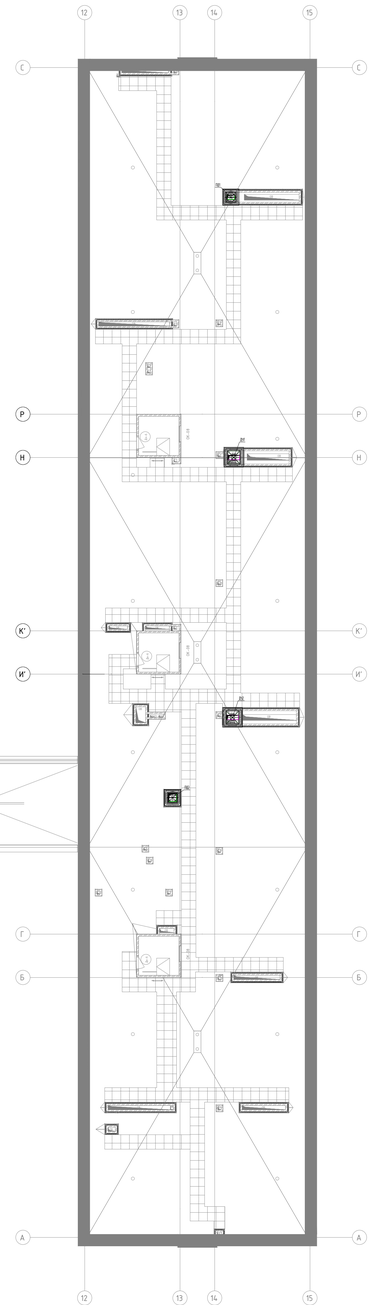

Примечания
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции, проходящие открыто по кровле, покрыть теплозвукозащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60 и кожухом из стальной оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5 мм;
2. Выброс продуктов горения предусмотреть на высоте не менее 2м от поверхности кровли;
3. Забор воздуха системами приточной противодымной вентиляции предусмотреть на высоте в 1,5 раза выше ожидаемого снегового покрова (не ниже 800мм).
4. При проходе воздуховодов через вертикальное ограждение на кровле, отметку низа отверстия для воздуховода принять 500 мм (от уровня покрытия кровли до низа отверстия);
5. Осевые вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции расположить на высоте 900мм от уровня поверхности кровли

						ГИП-28/24-Р-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Лепихина			02.25		Стадия	Лист	Листов
Пров.		Климов			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Р	14	48
ГИП		А. Гущин			02.25	План кровли с нанесенной системой противодымной вентиляции М 1:150	И-ГРУПП		

Копировал

Формат А1

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П1

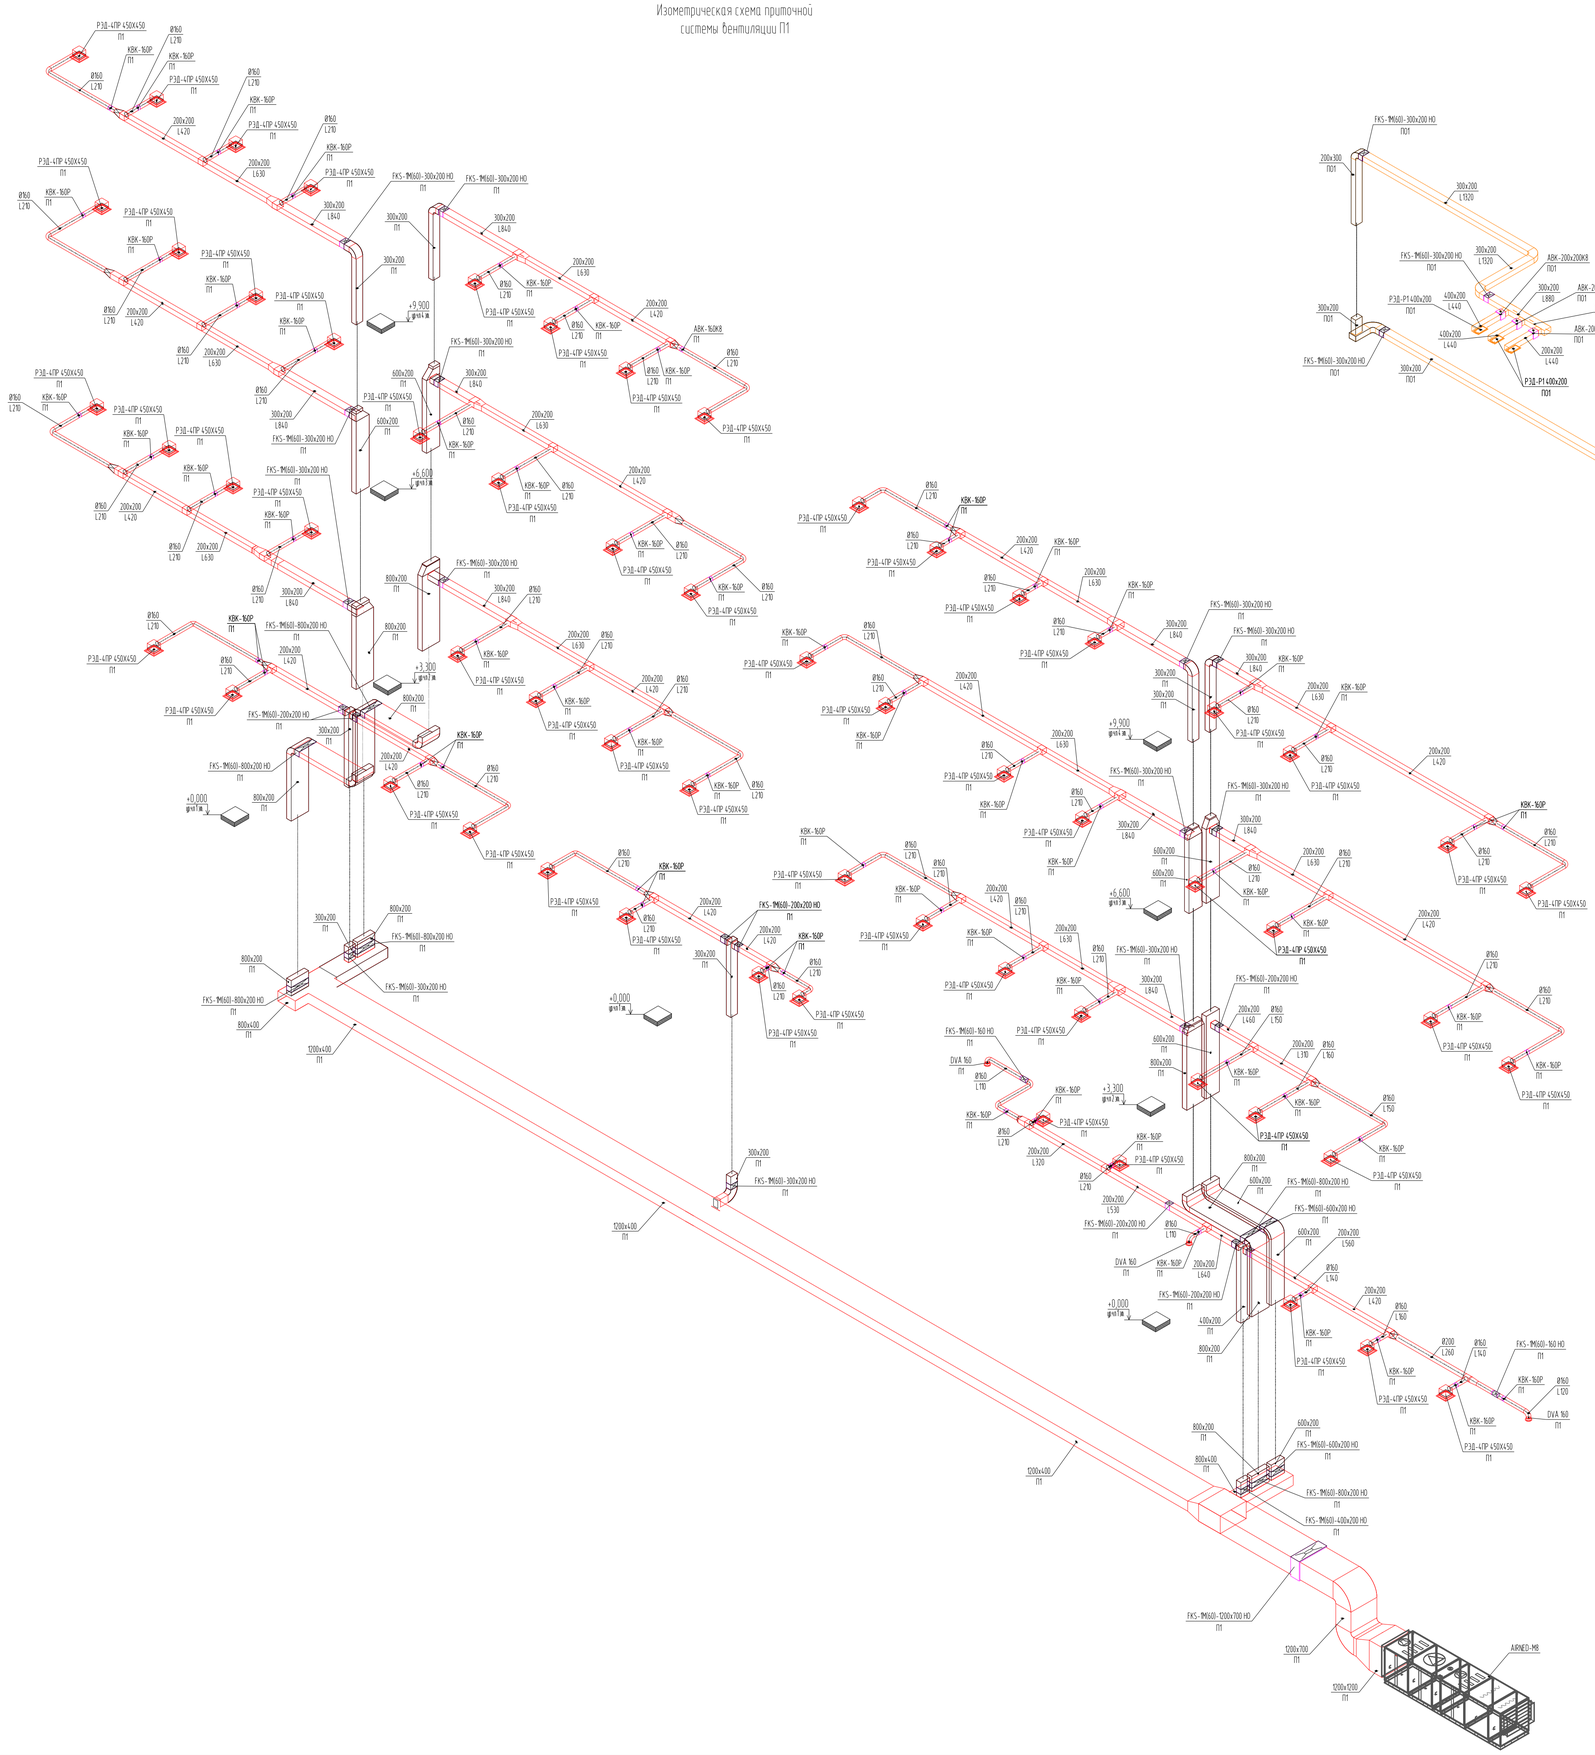

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П01

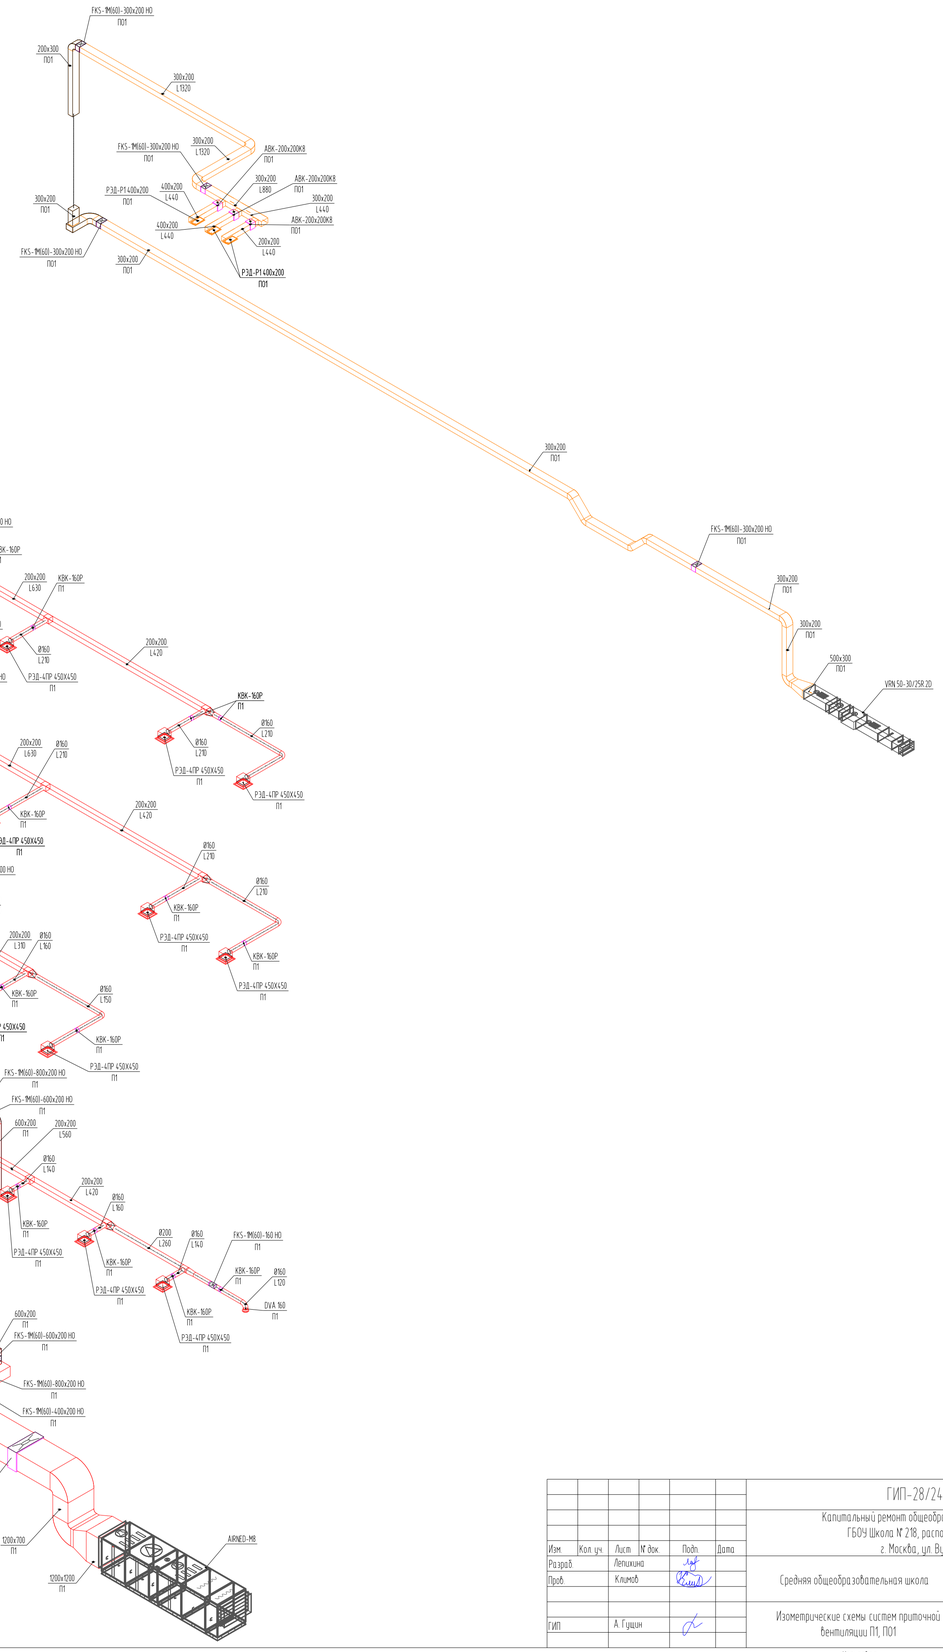

							ГИП-28/24-Р-ОВ3
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Летюшина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 15; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П1, П01	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат A1(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П2

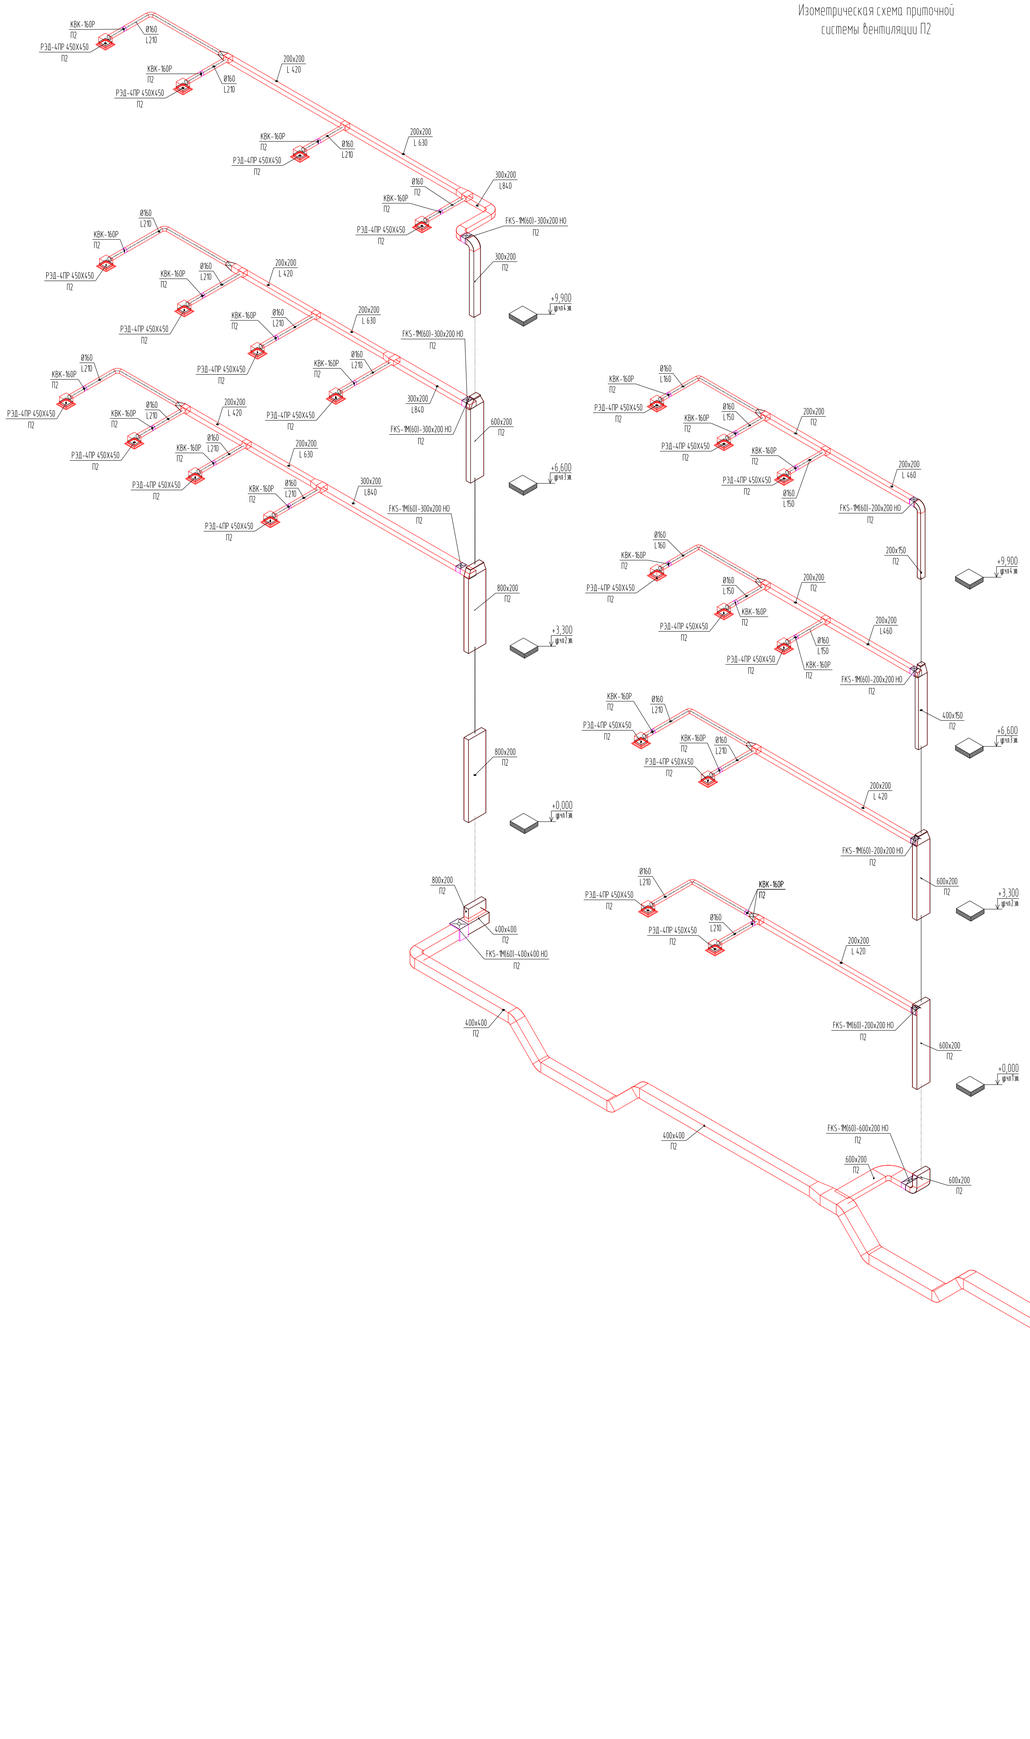

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П02

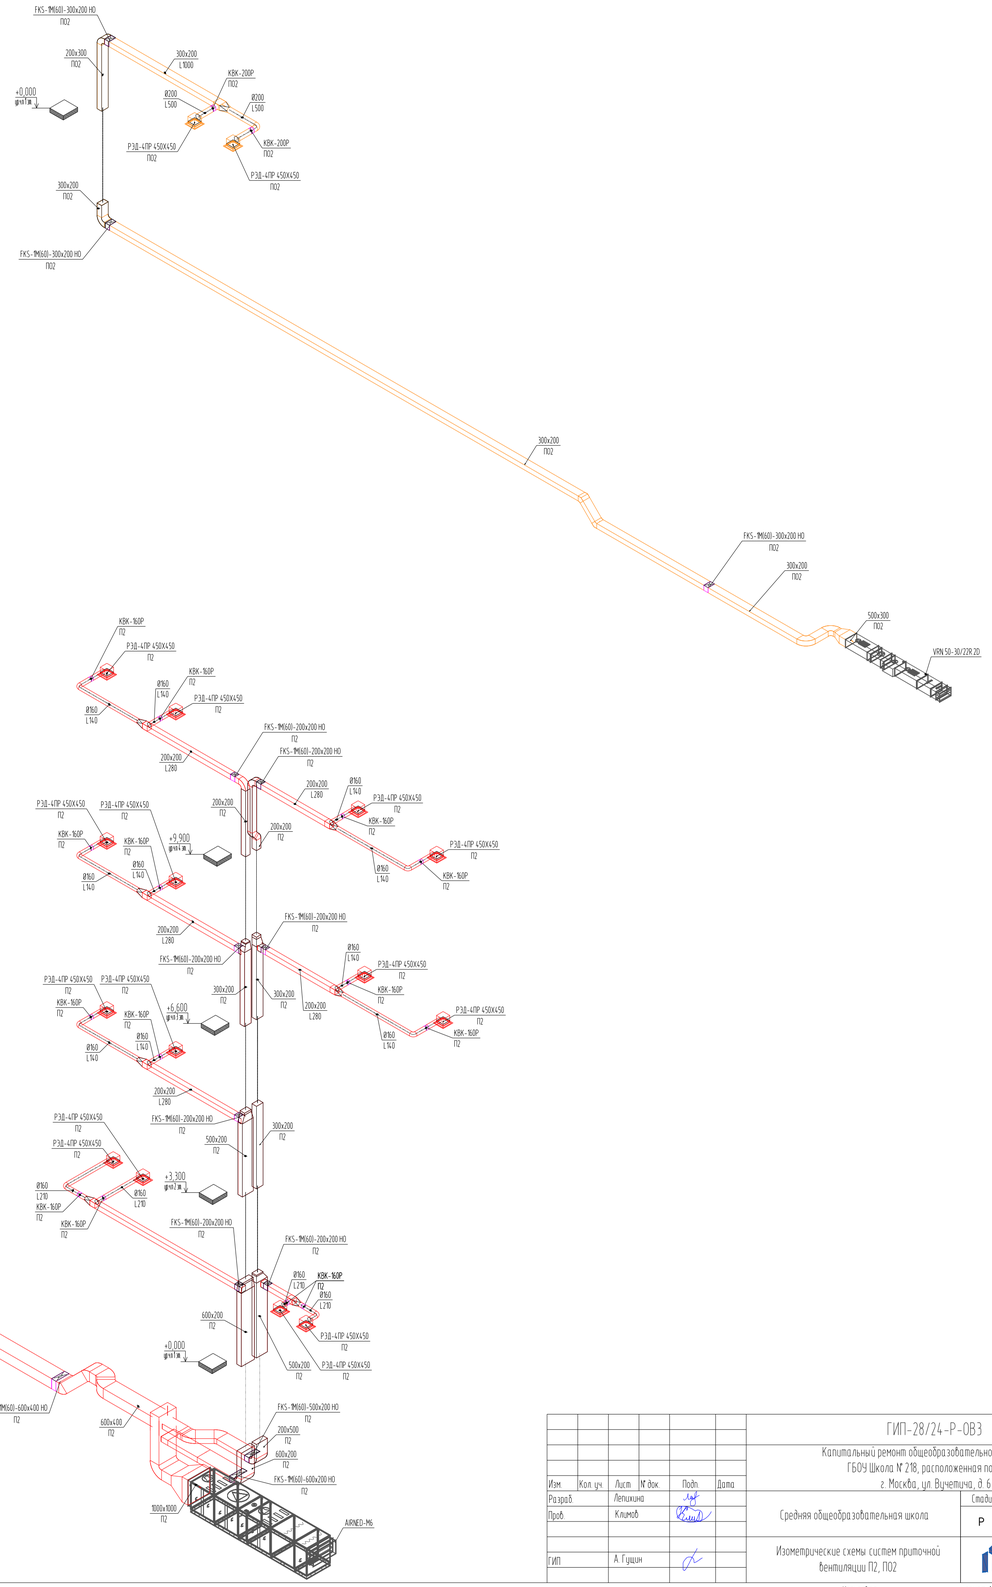

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 16; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П2, П02	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А1(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П4

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П3

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П3

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П04

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 17; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гушин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П3, П4, П03, П04	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

формат А4(Landscape)

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П5

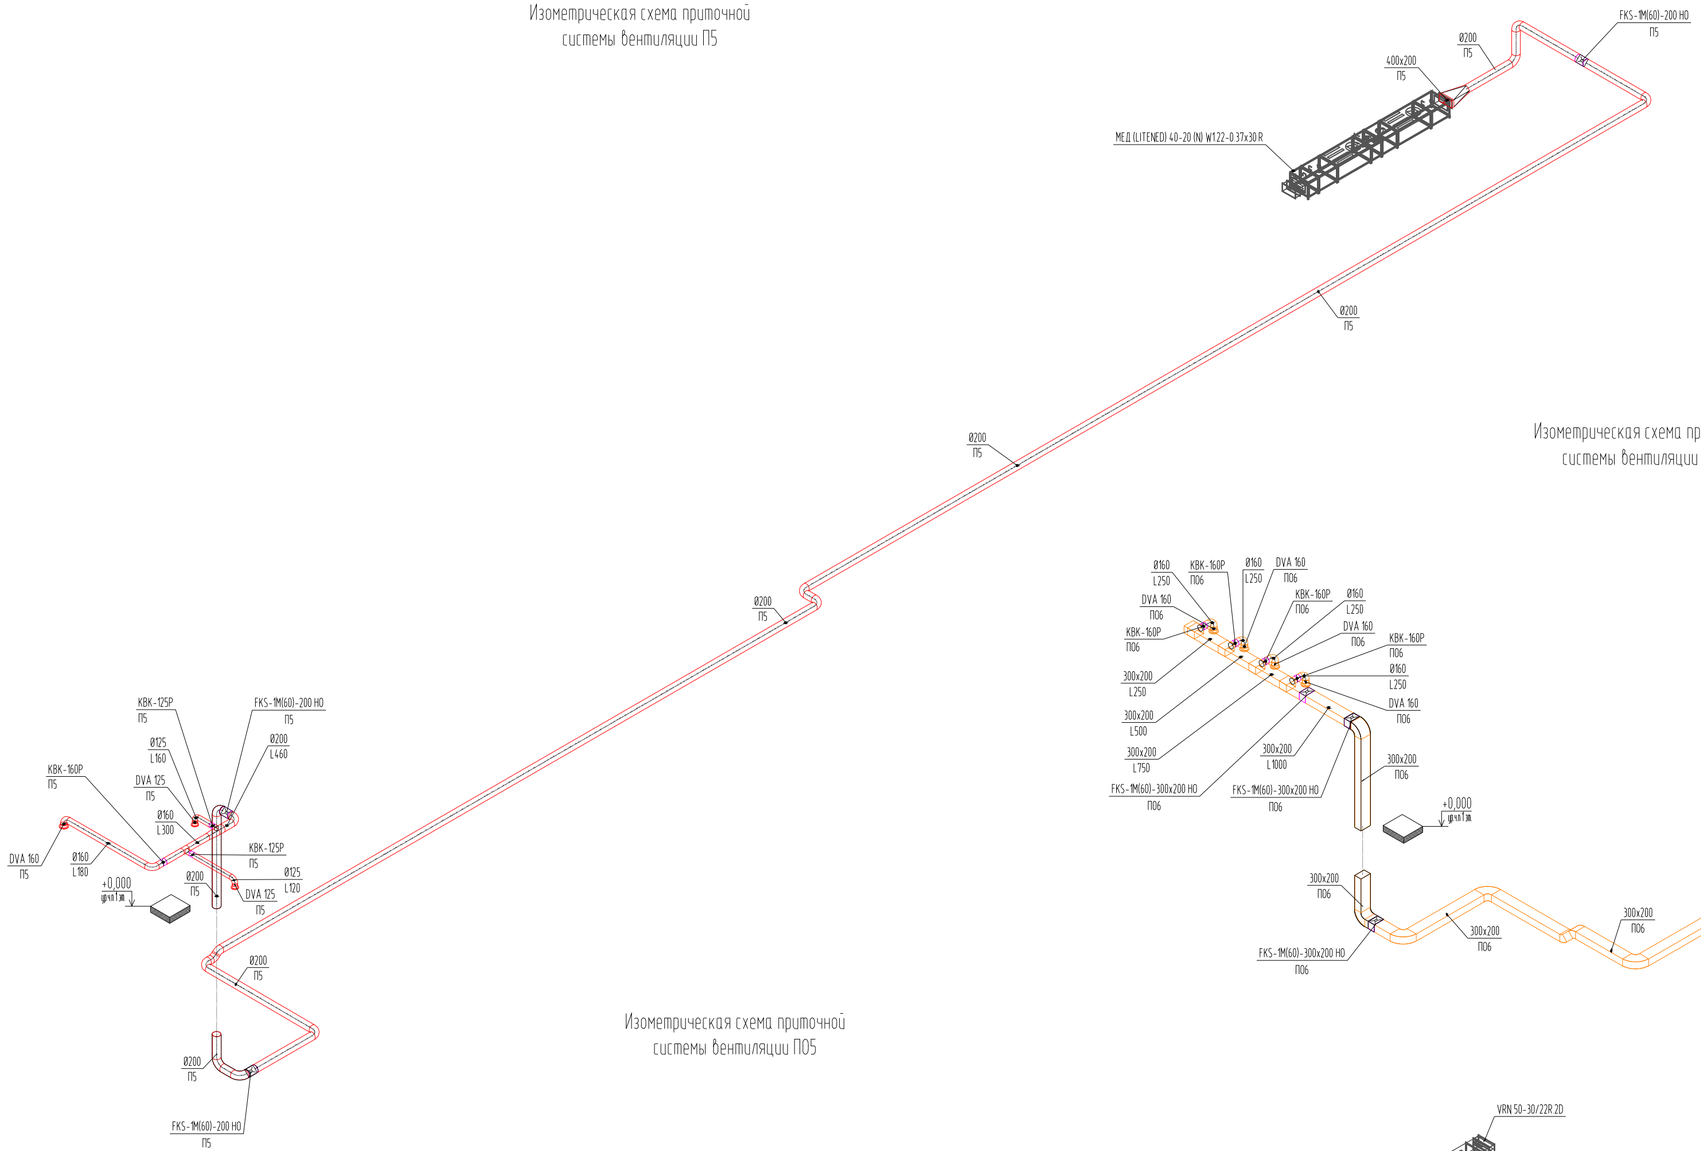

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П06

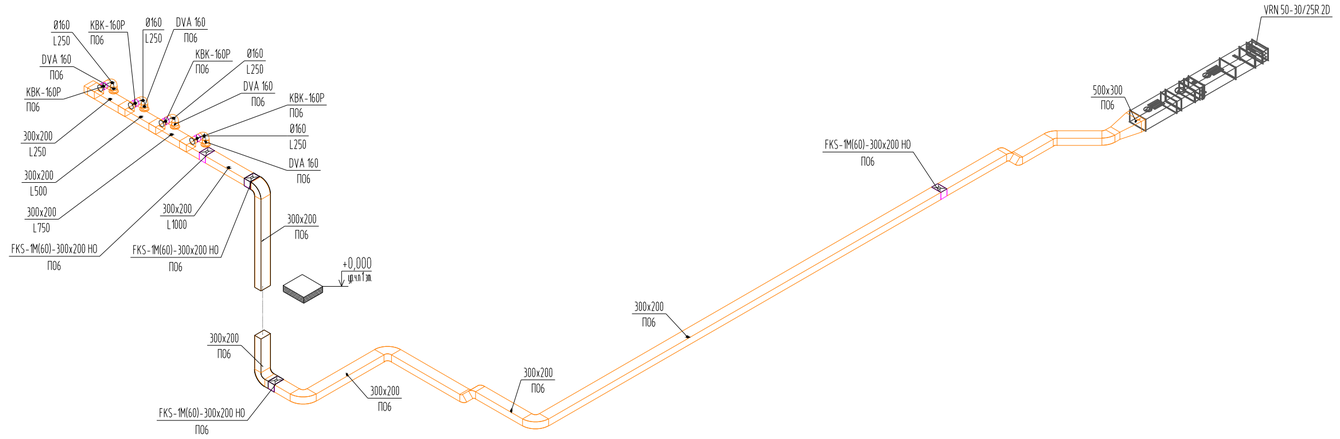

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П05

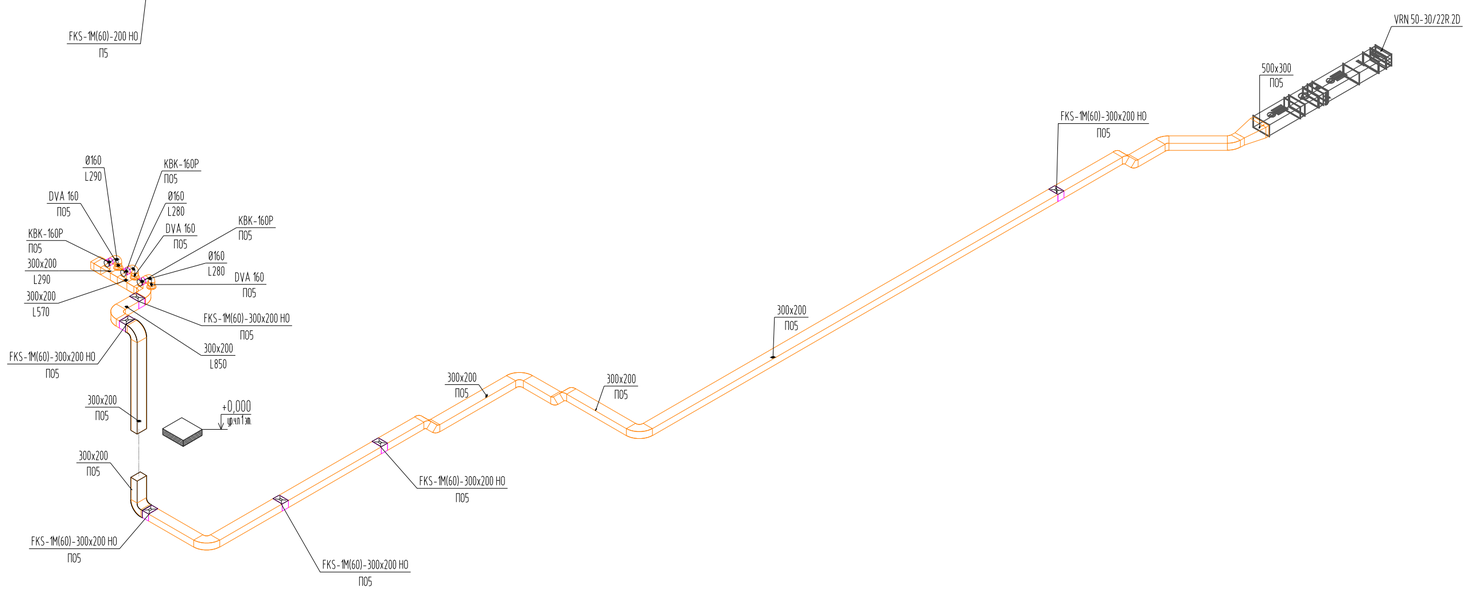

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П5, П05, П06

Стадия	Лист	Листов
Р	18	48

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

формат А2(Landscape)

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П07

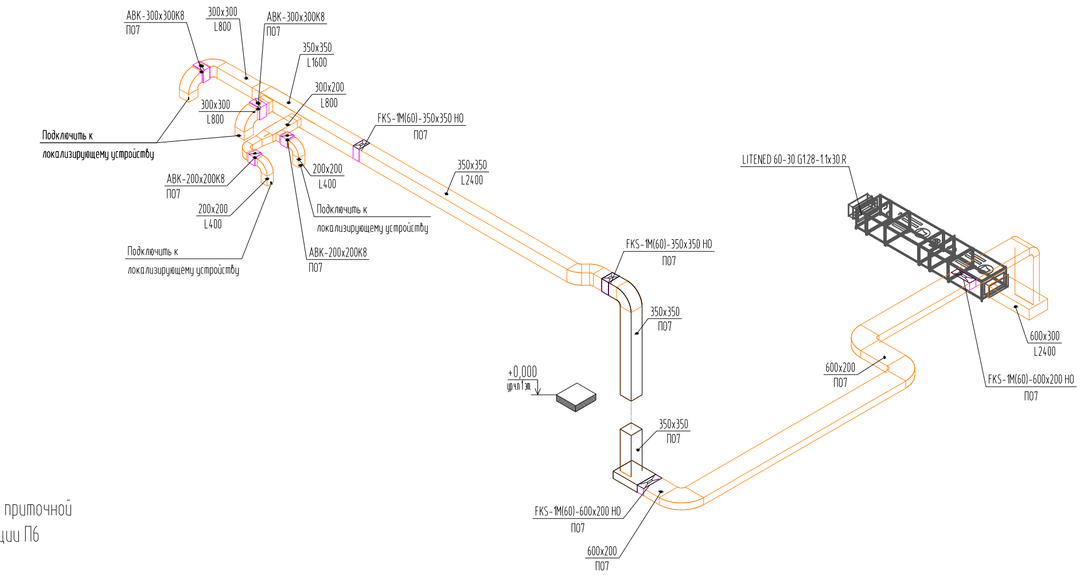

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П6

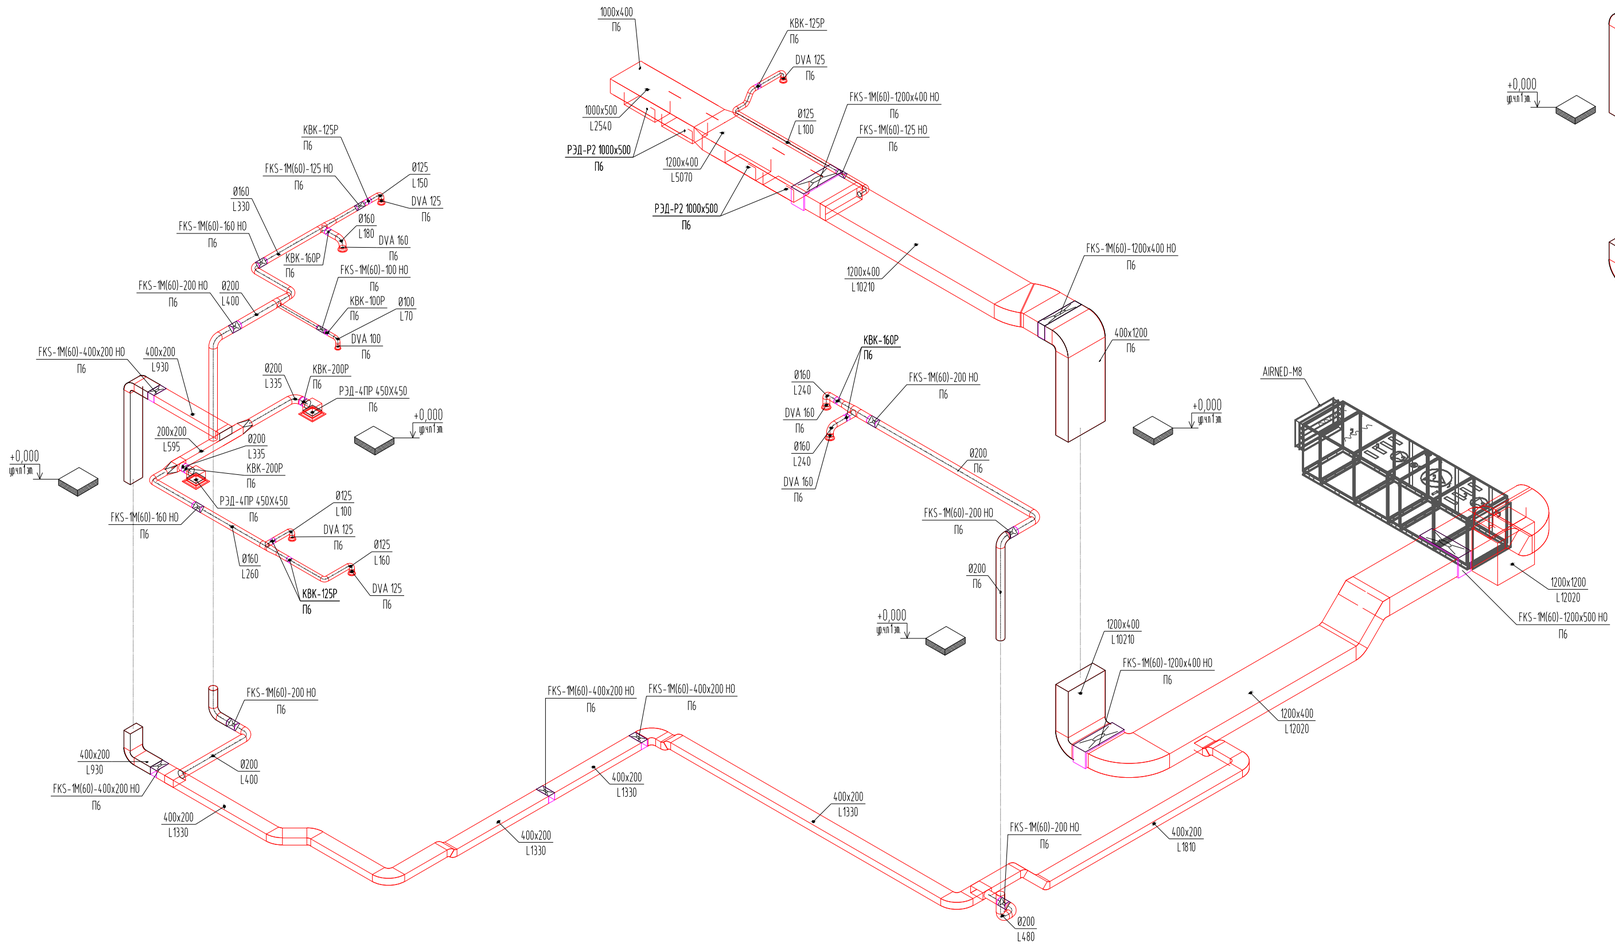

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П7

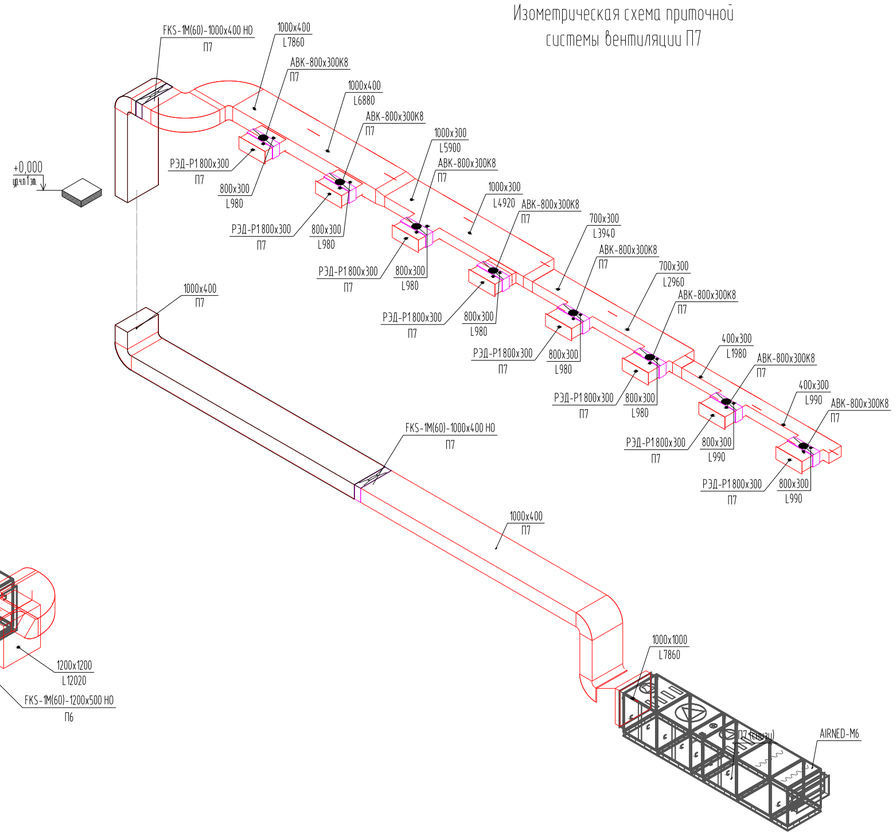

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П6, П7, П07

Стадия	Лист	Листов
Р	19	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П8

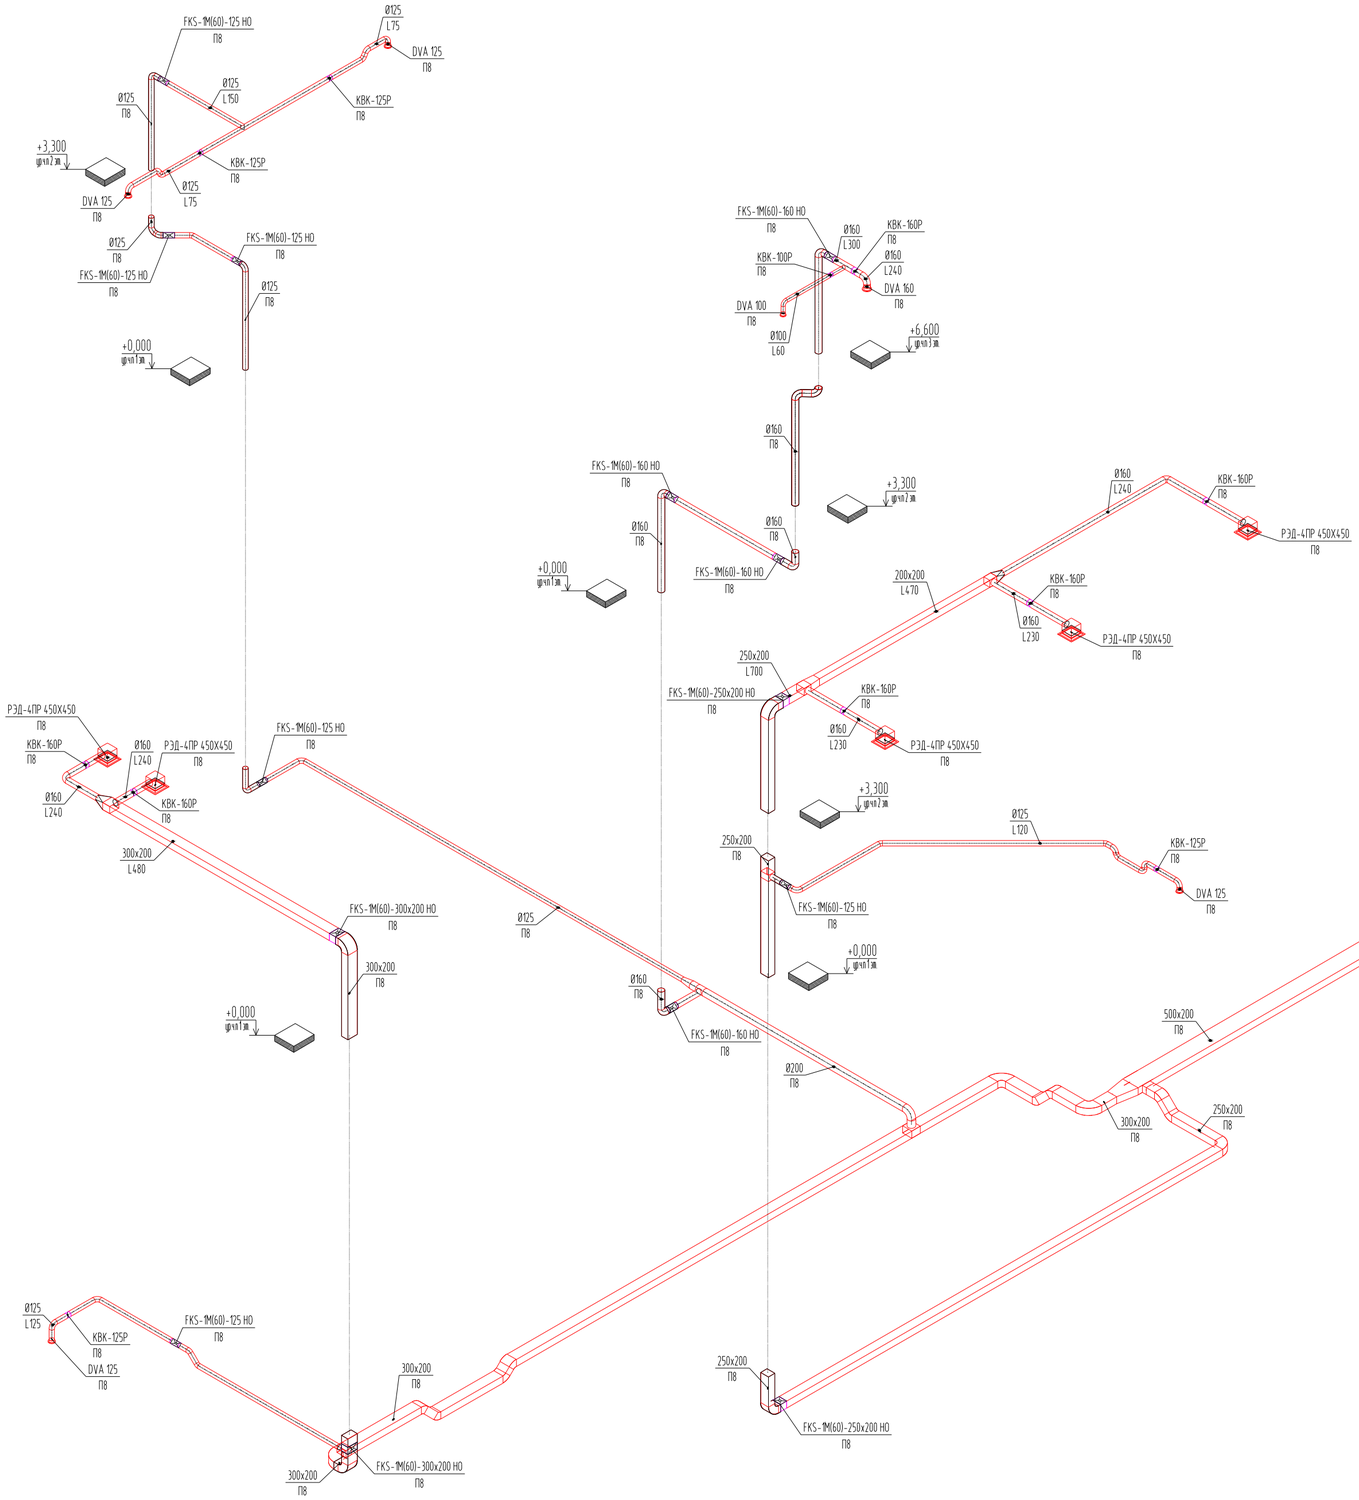

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П08

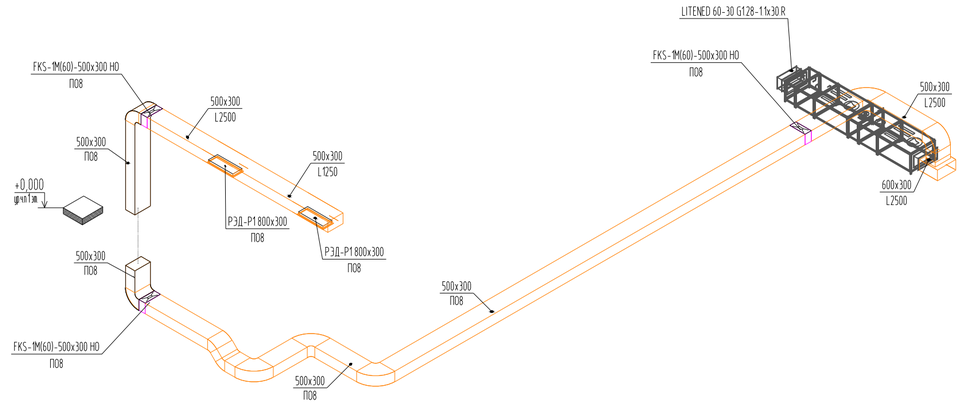

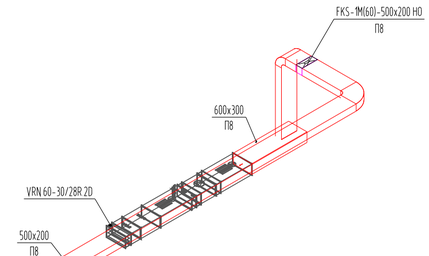

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 20; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П8, П08	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П9

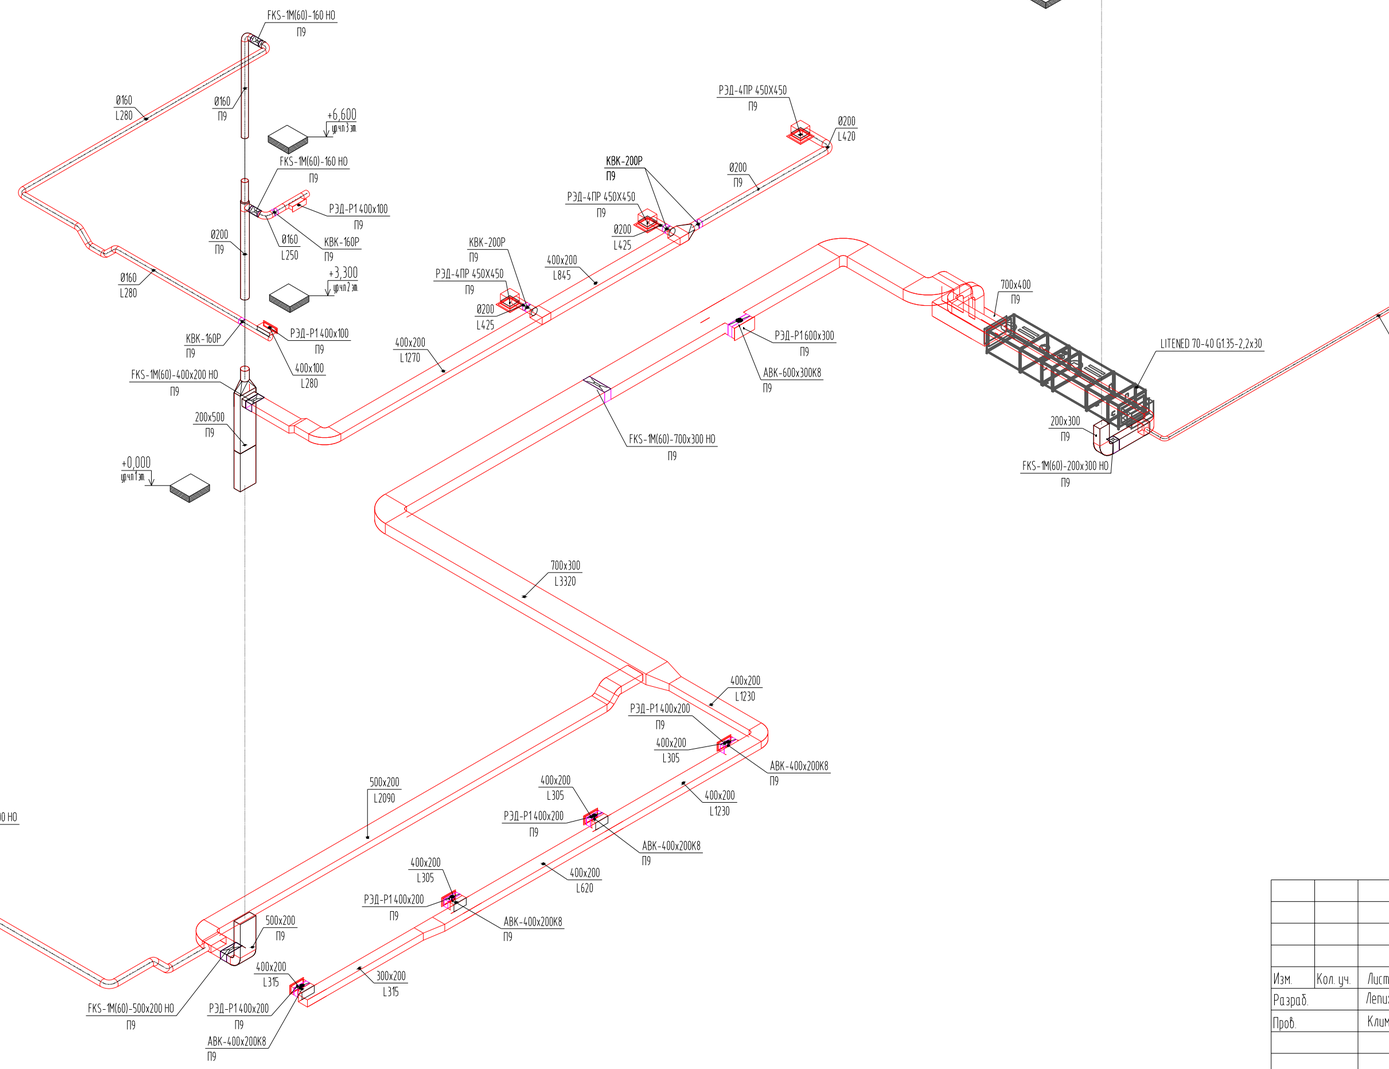

						ГИП-28/24-Р-ОВ3
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П9

Стадия	Лист	Листов
Р	21	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П10

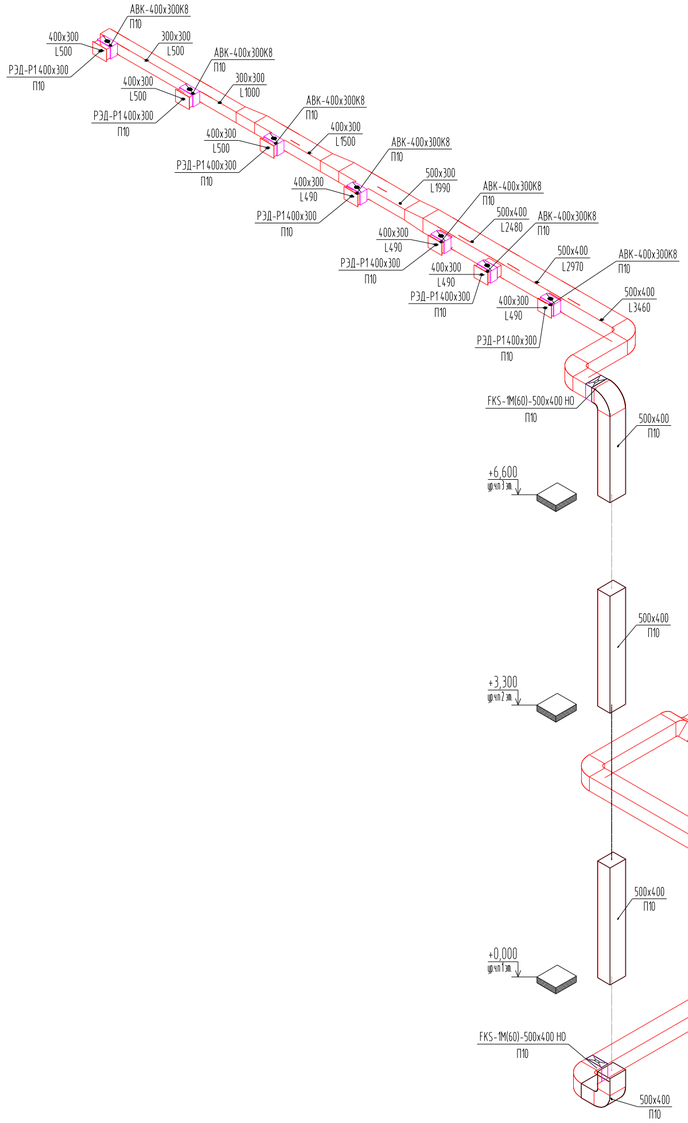

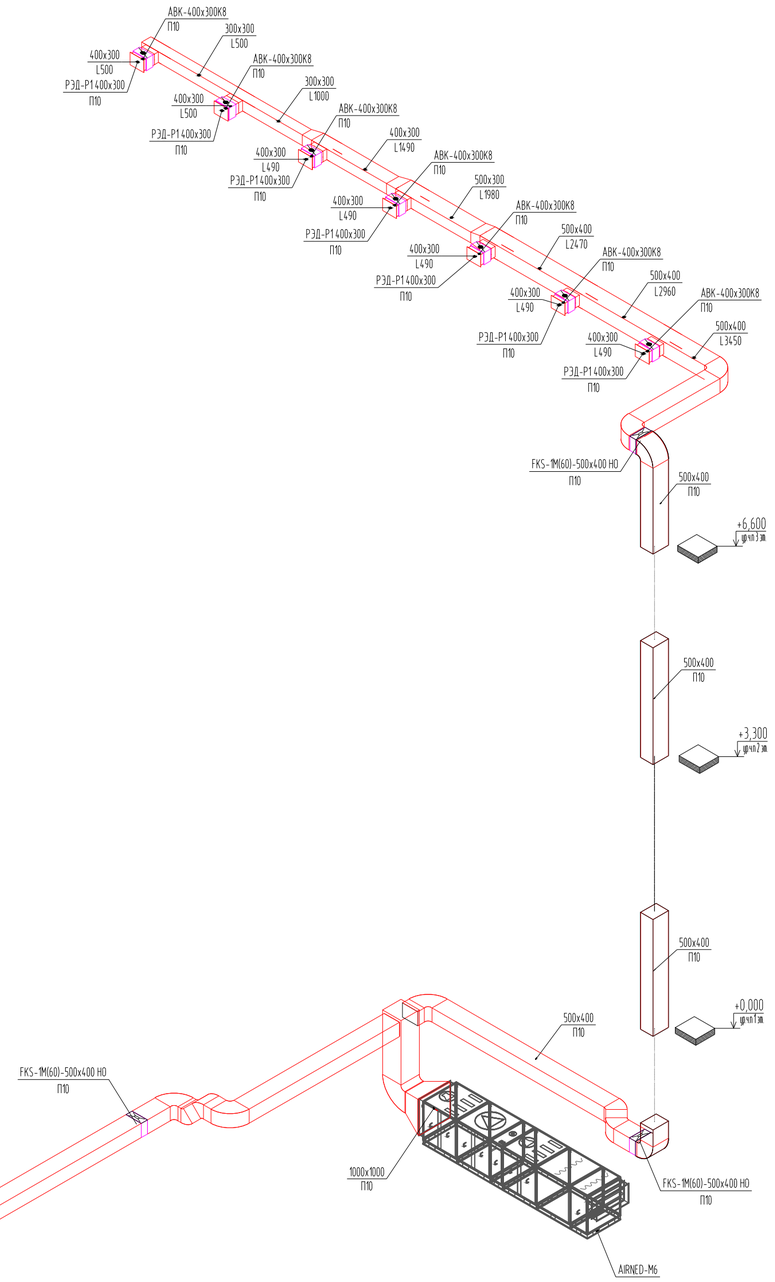

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 22; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П10	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П11

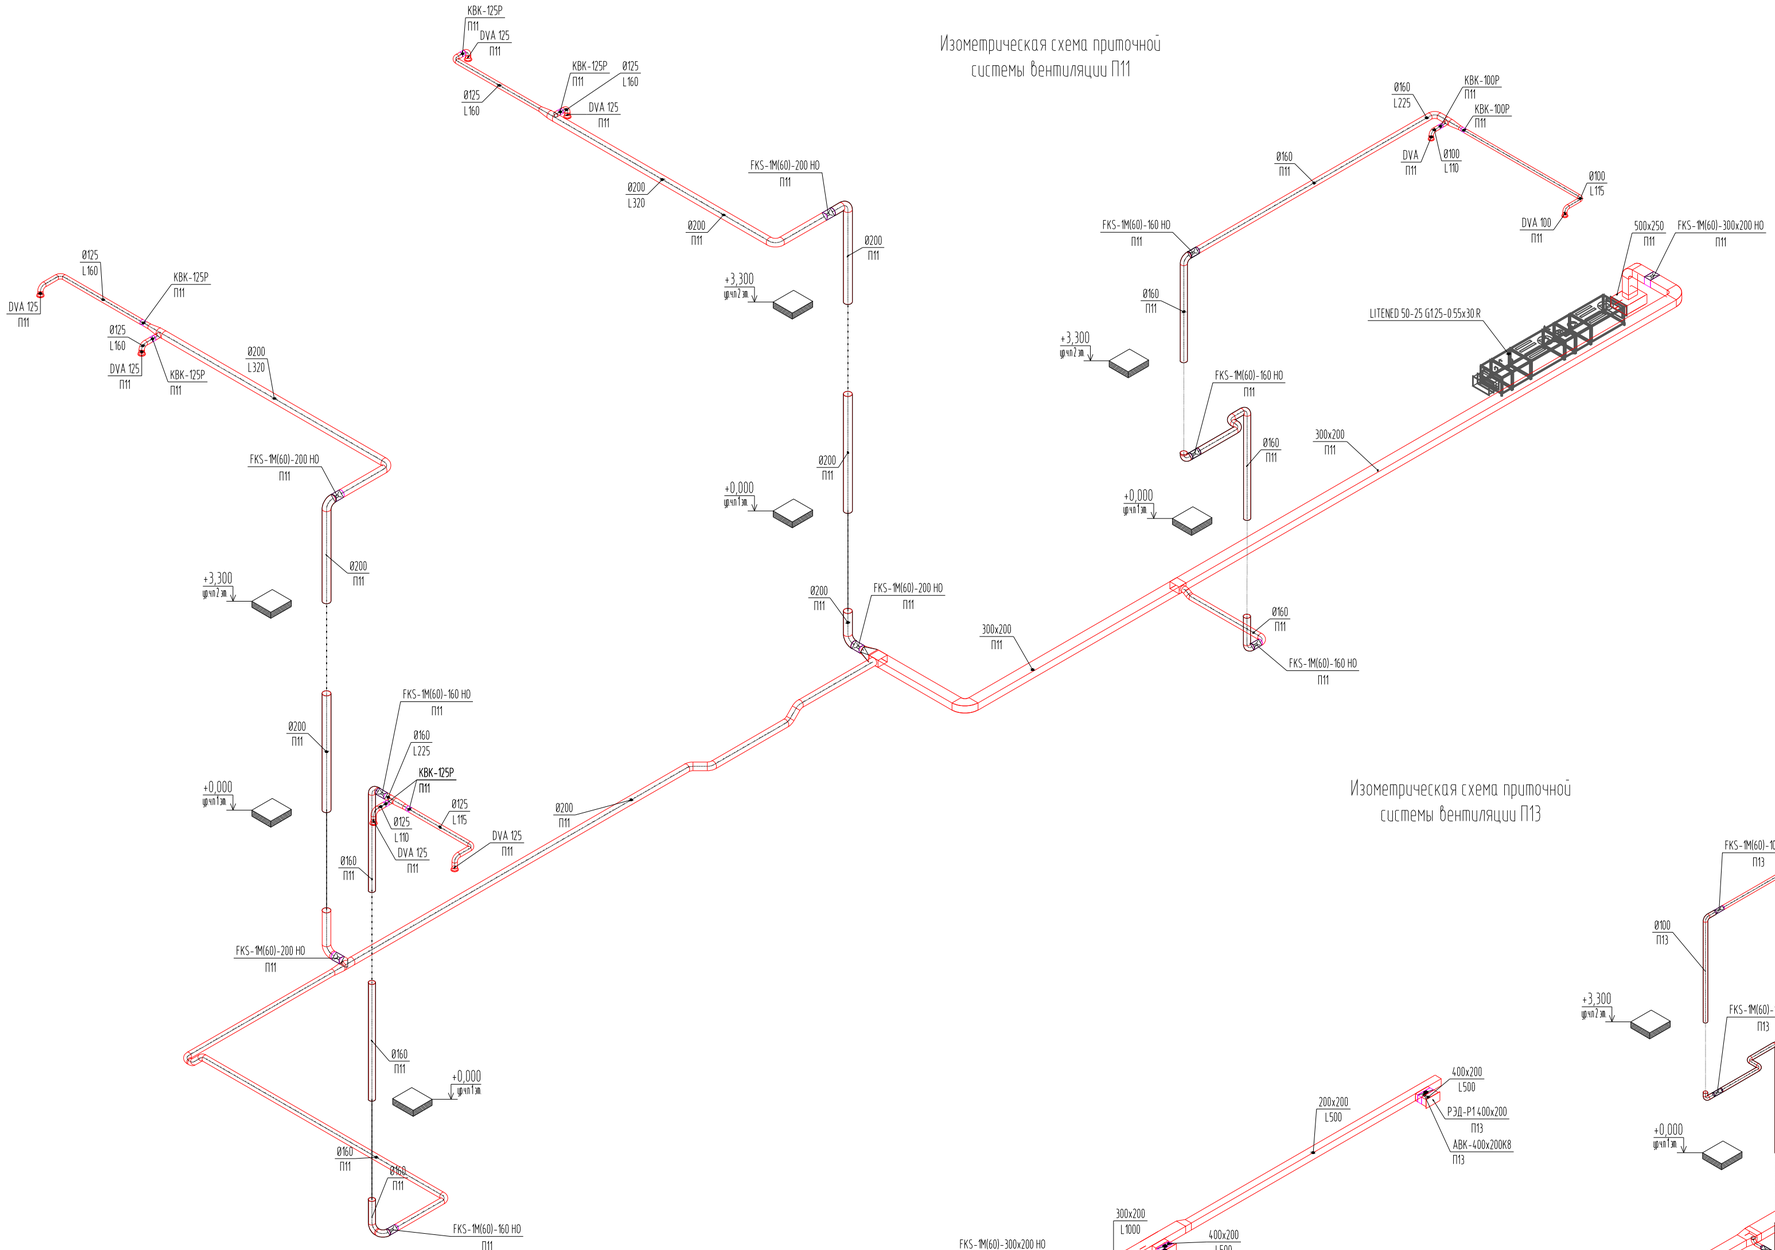

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П13

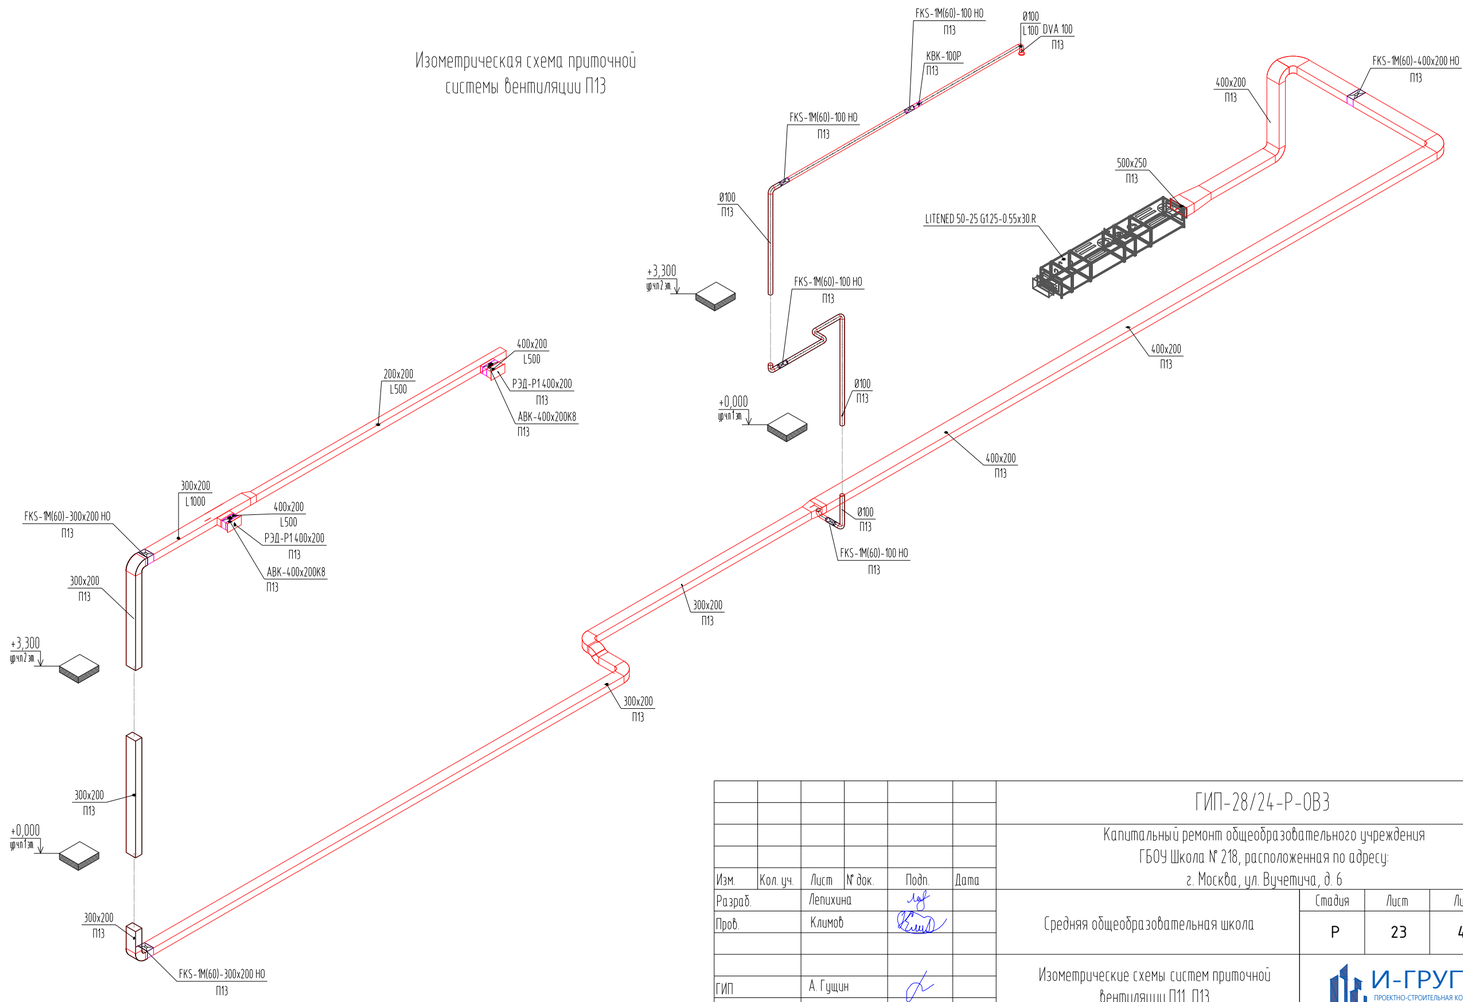

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П11, П13

Стадия	Лист	Листов
Р	23	48

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П15

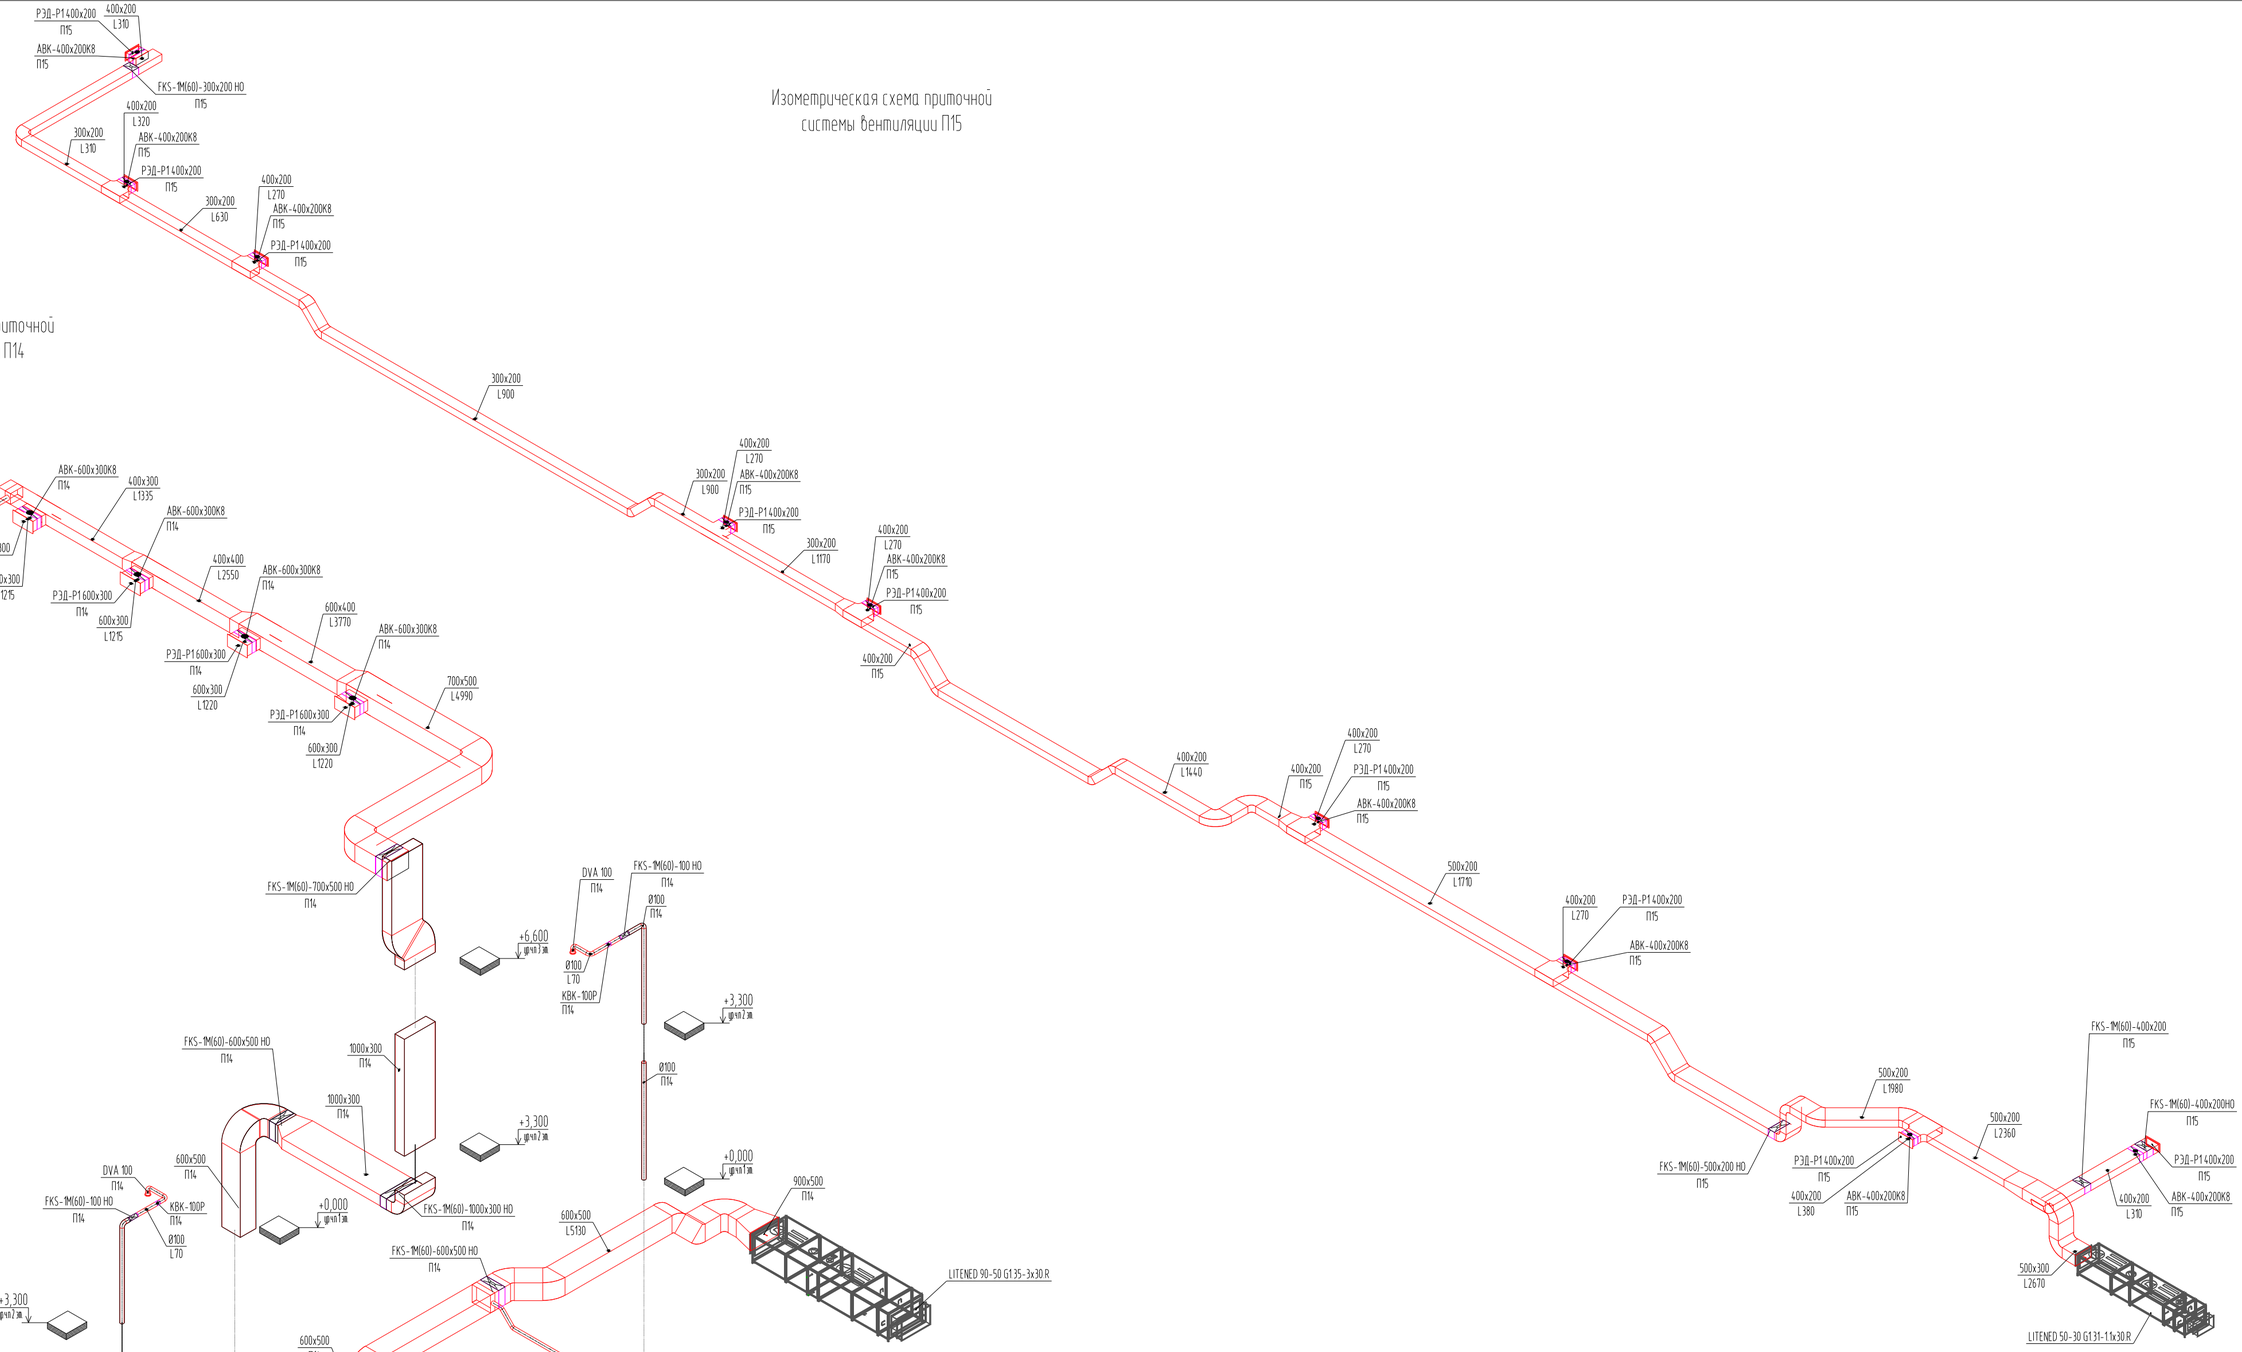

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П14

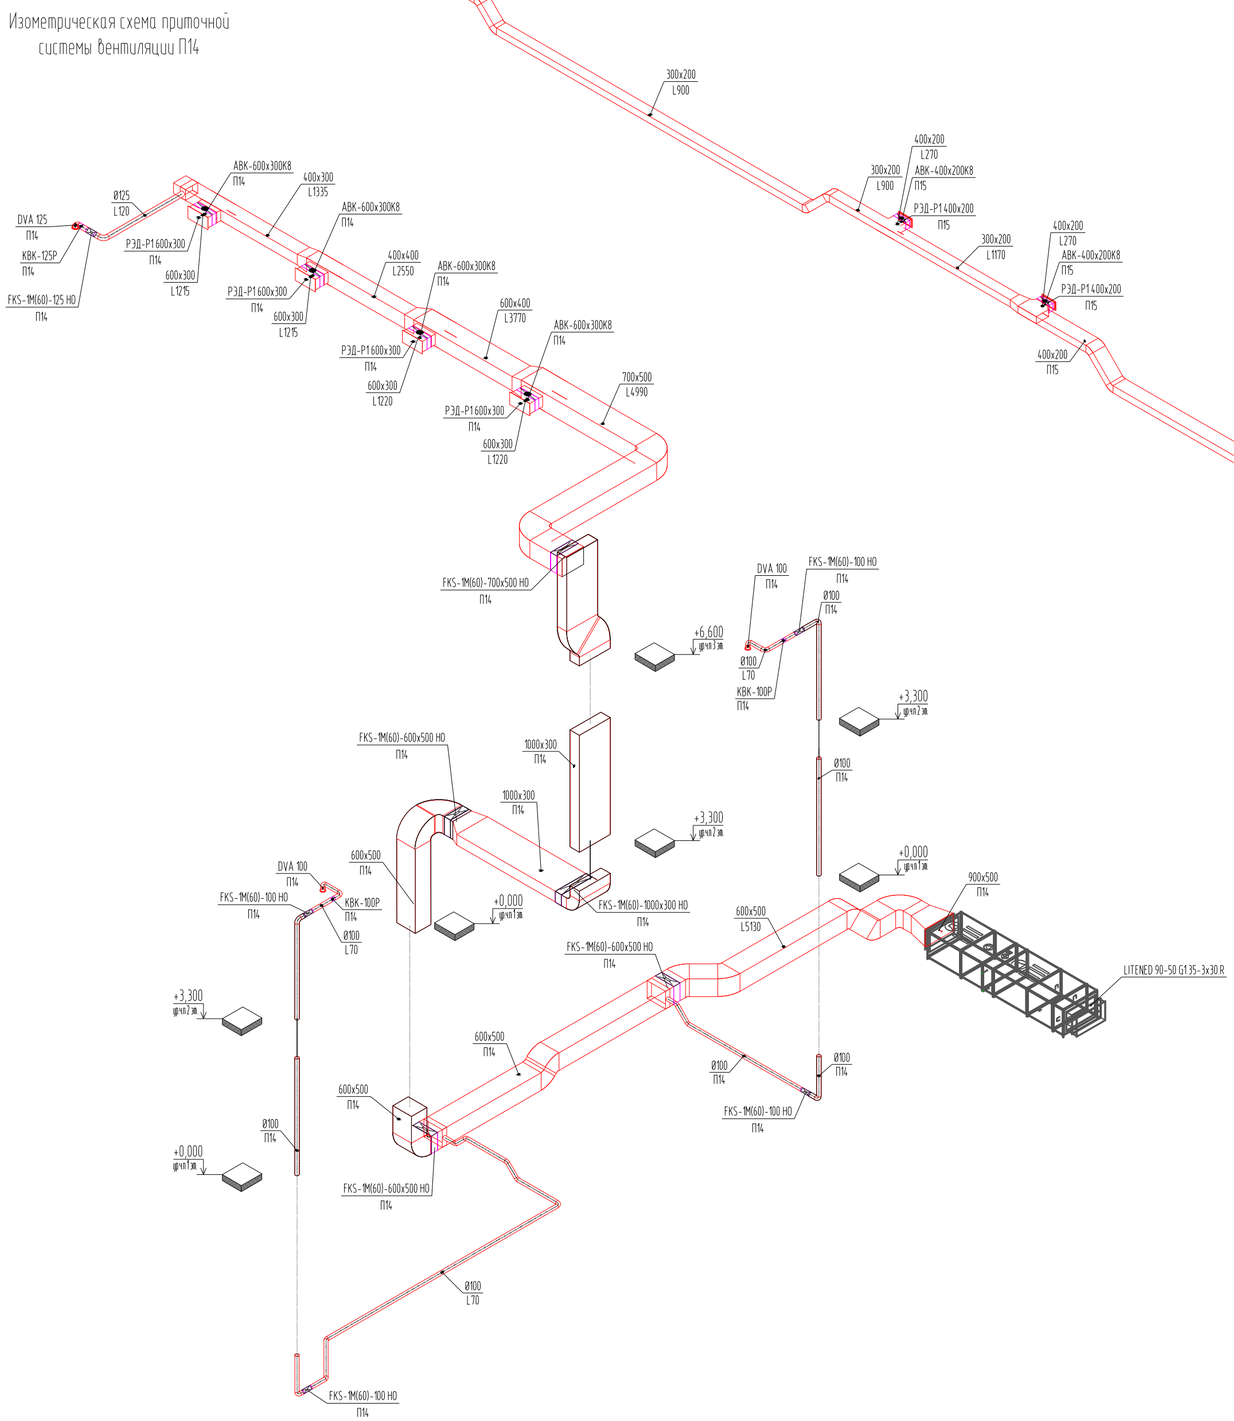

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной вентиляции П14, П15

Стадия	Лист	Листов
Р	24	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В1

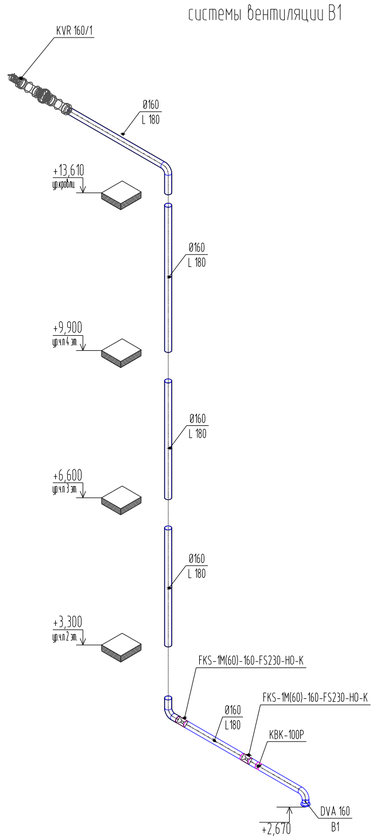

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В5

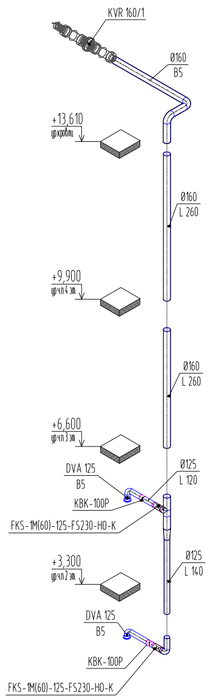

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В3

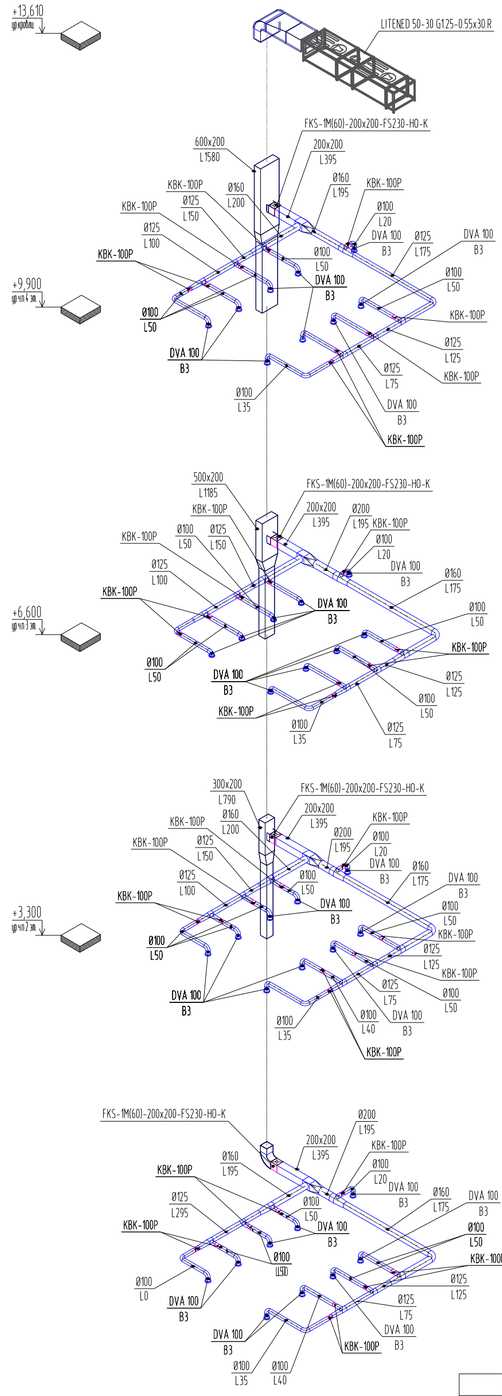

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В4

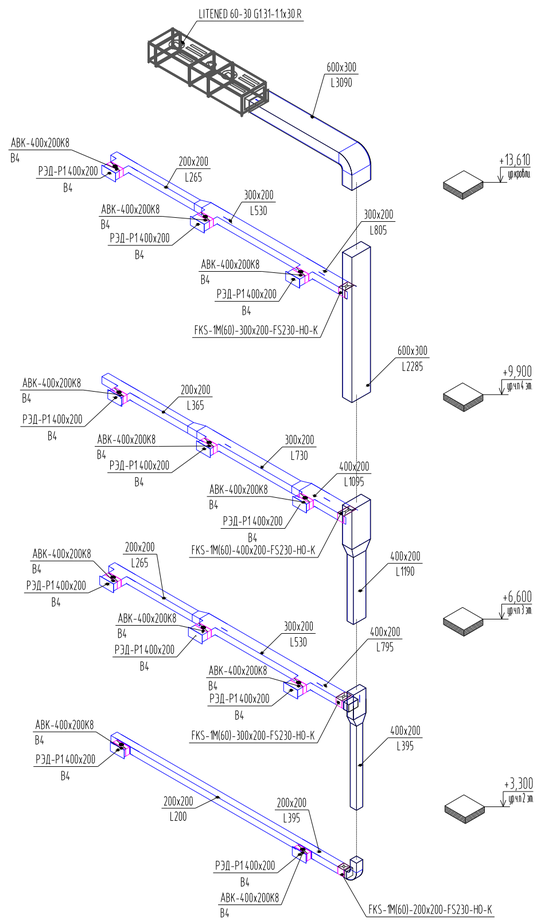

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В2

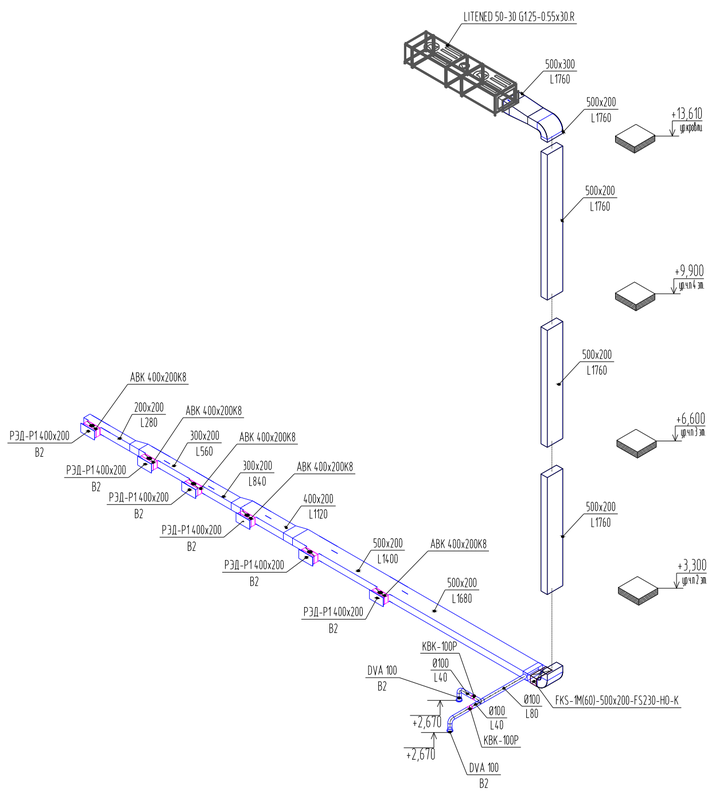

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			
Пров.		Климов			
ГИП		А. Гущин			

ГИП-28/24-Р-ОВ3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	25	48

Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции В1-В5

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции B6

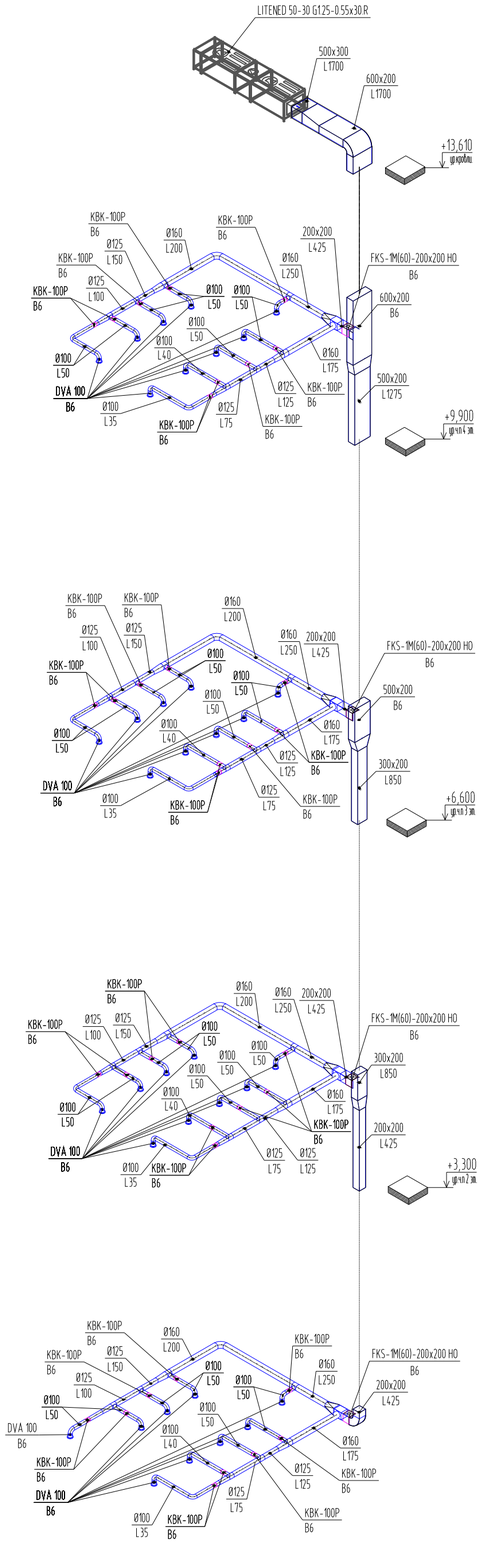

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции B9

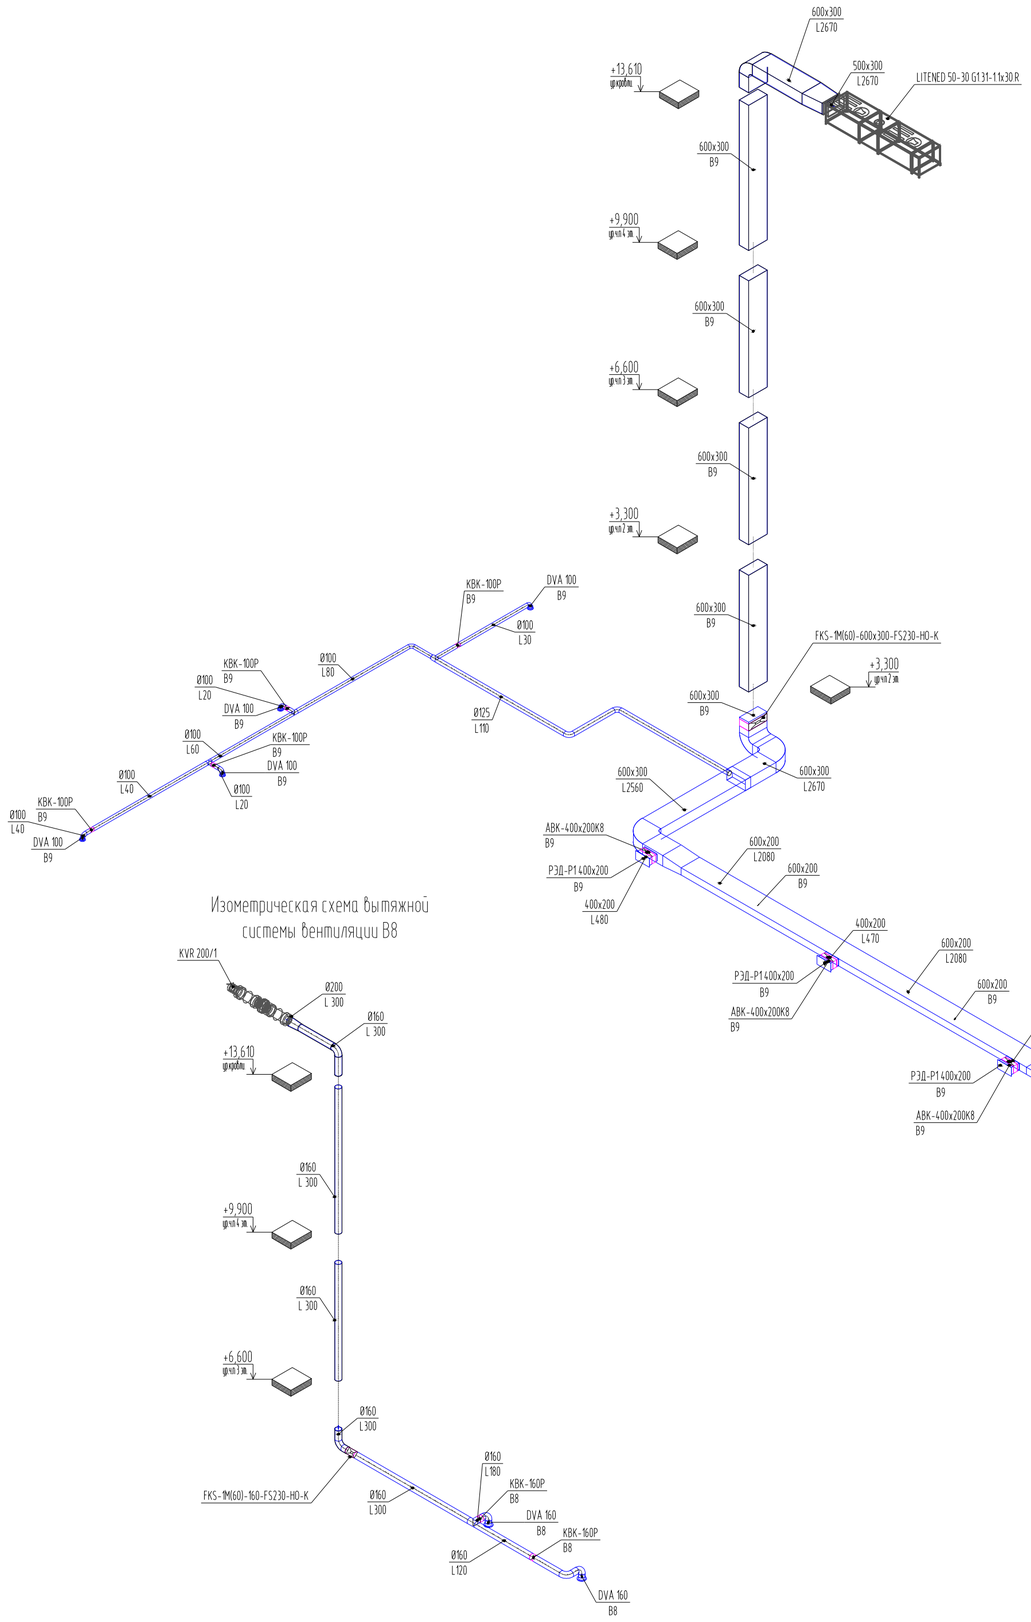

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции B8

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции B7

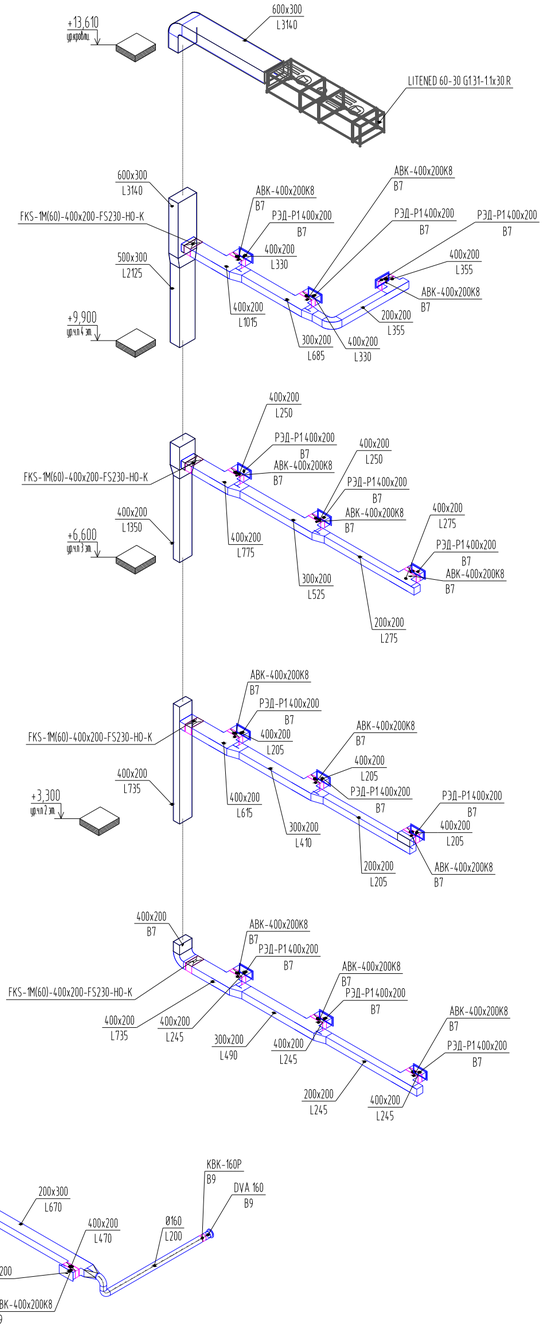

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции B6-B9

Стадия	Лист	Листов
Р	26	48

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат A2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В11

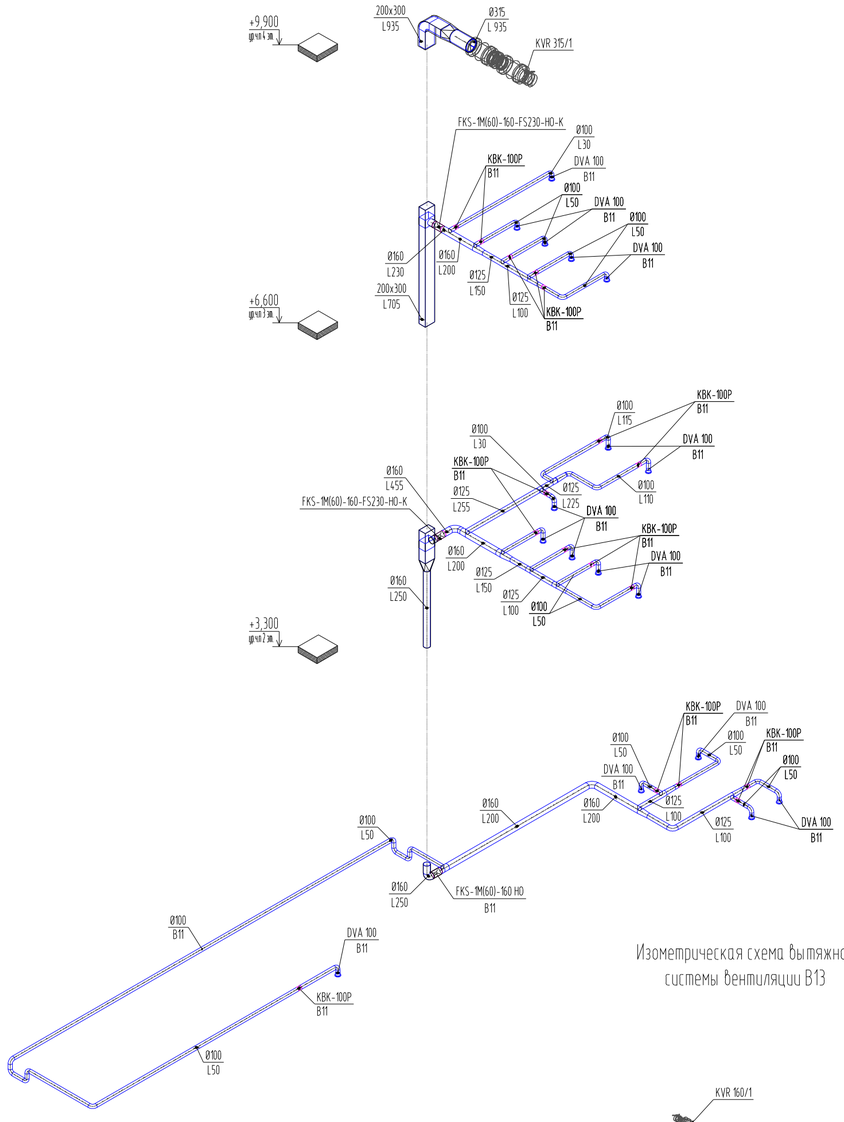

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В12

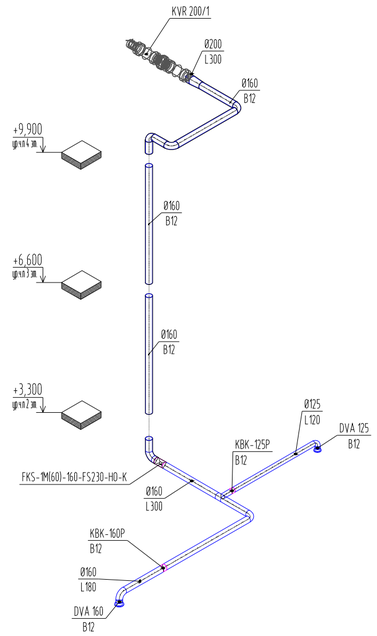

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В10

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В14

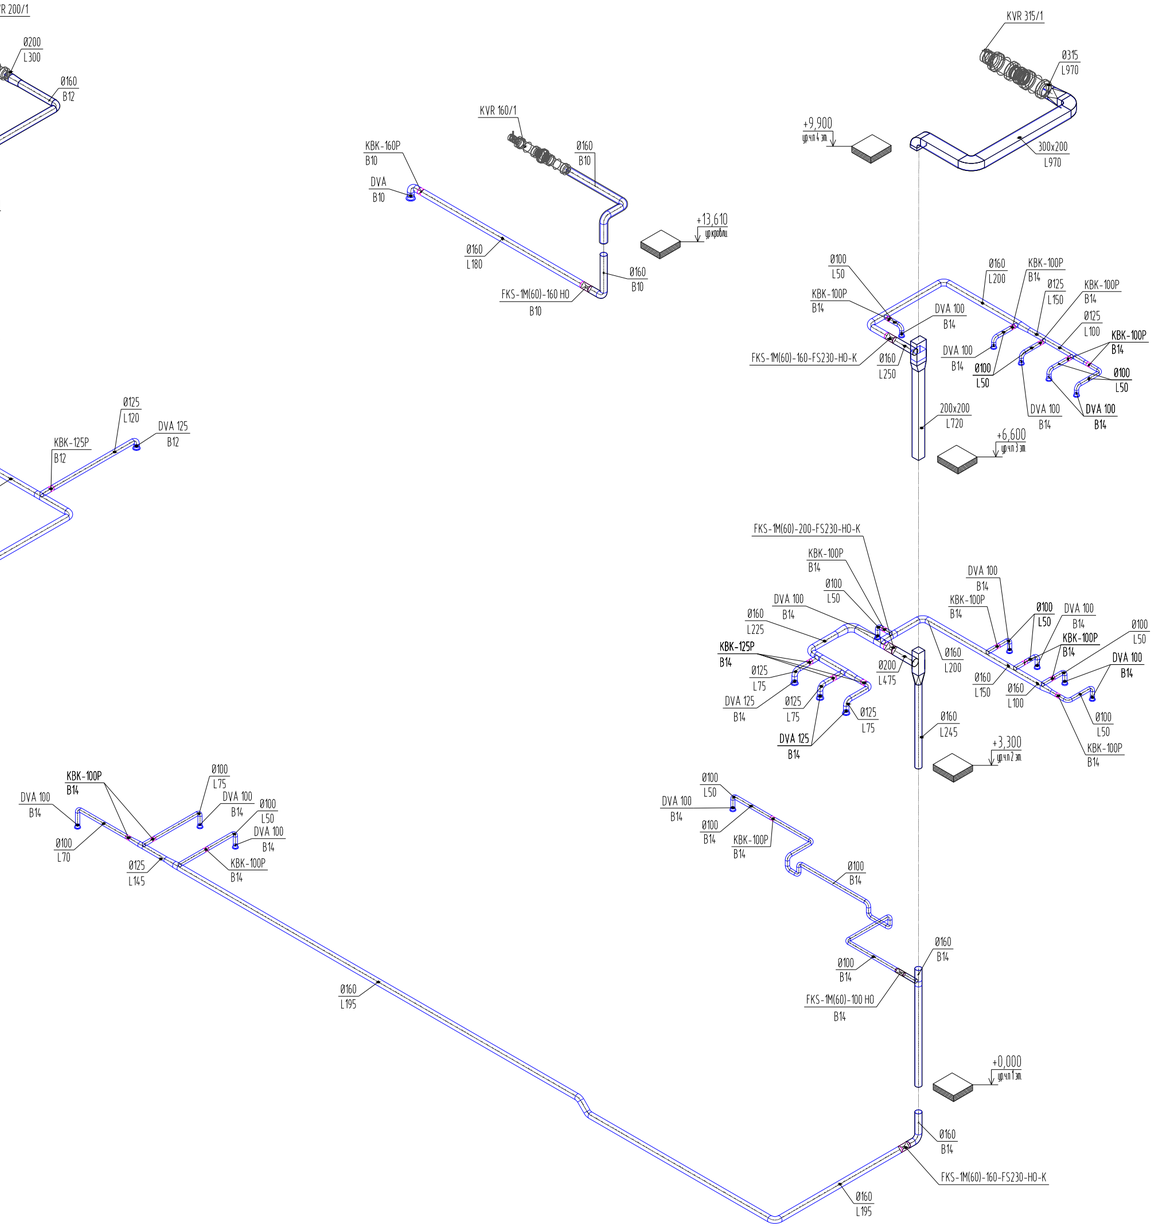

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В13

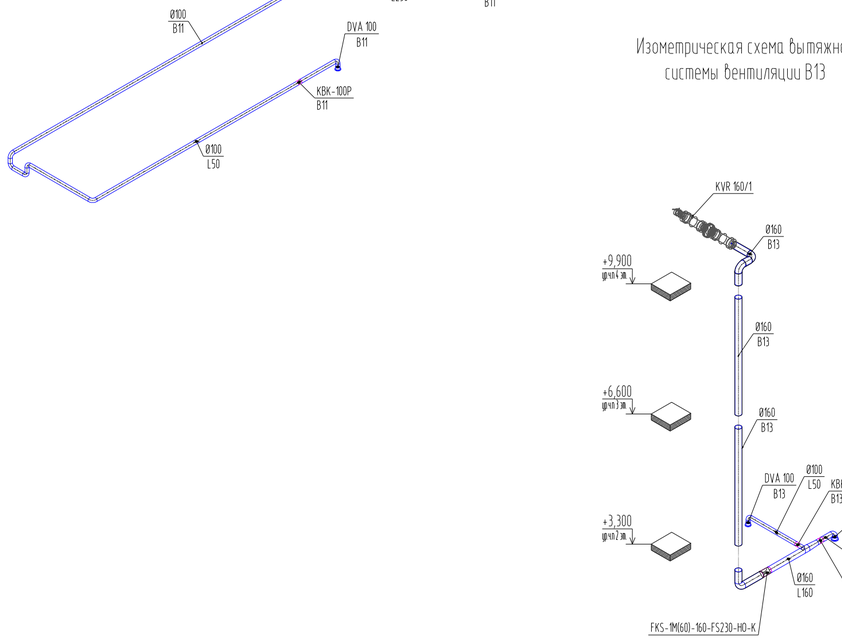

						ГИП-28/24-Р-ОВ3
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции В10-В14

Стадия	Лист	Листов
Р	27	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В15

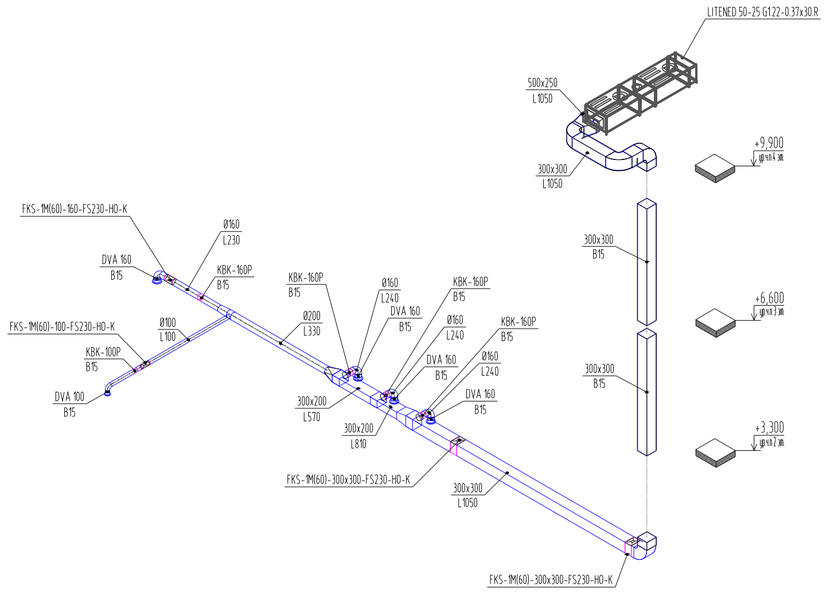

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В16

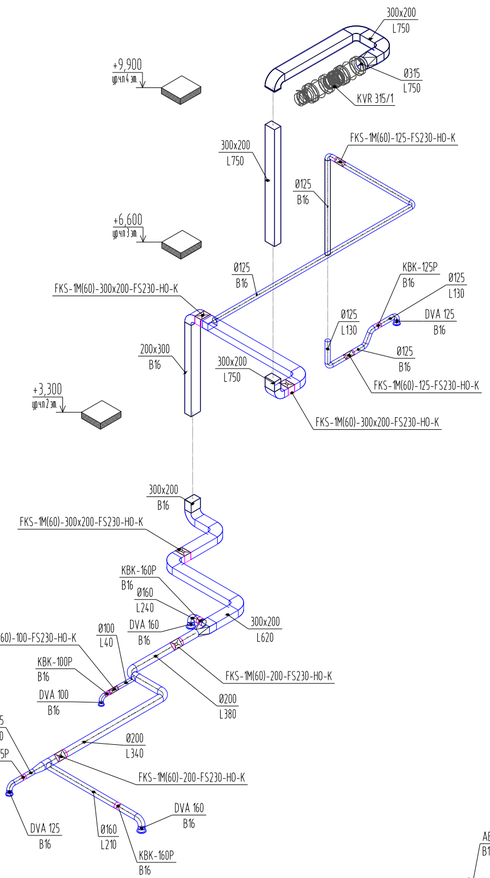

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В17

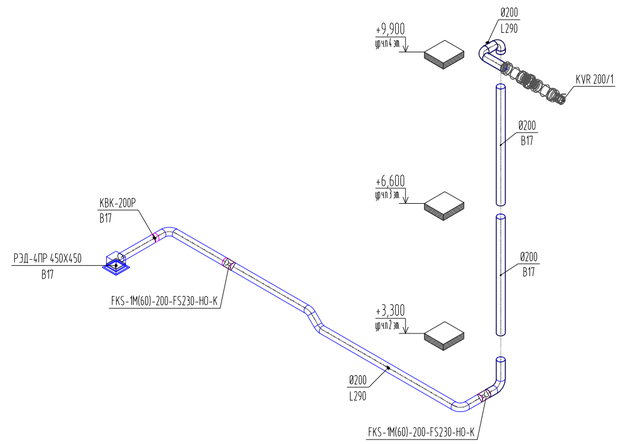

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В18

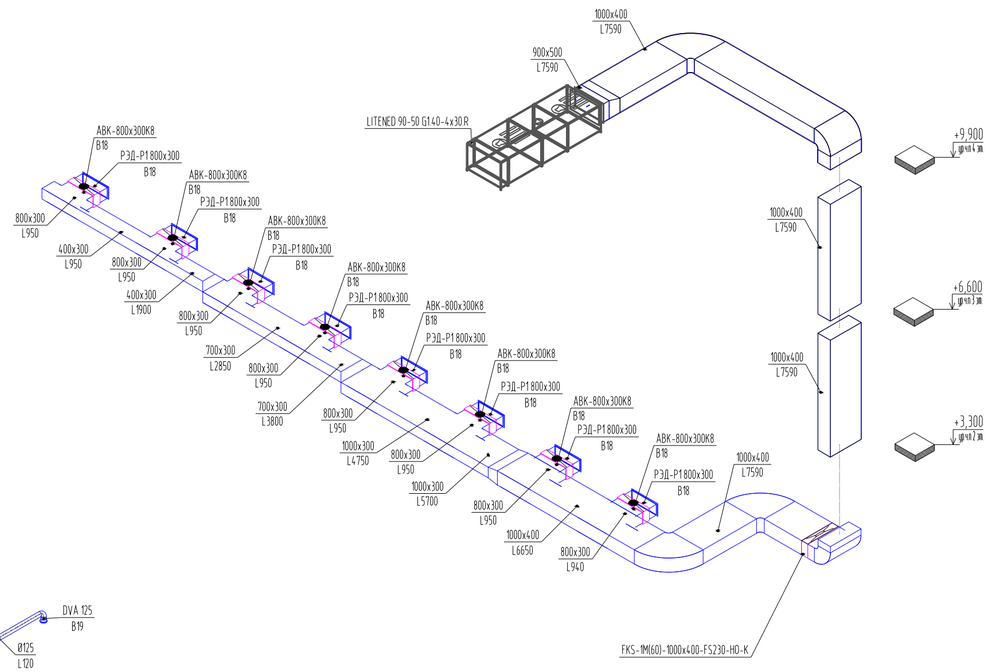

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В19

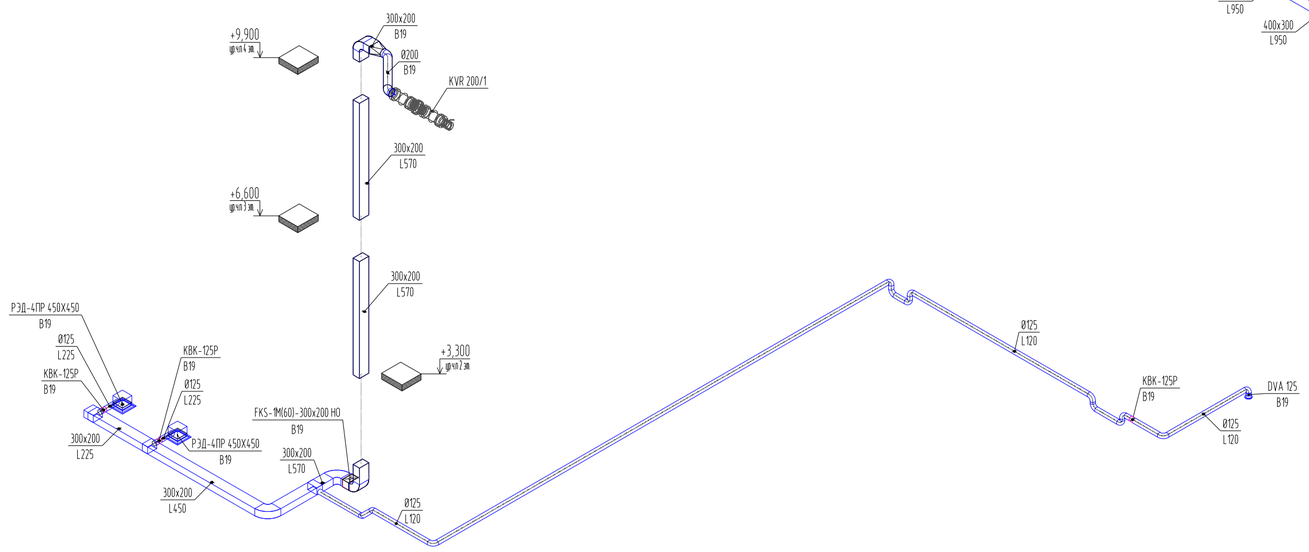

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 28; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции В15-В19	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В20

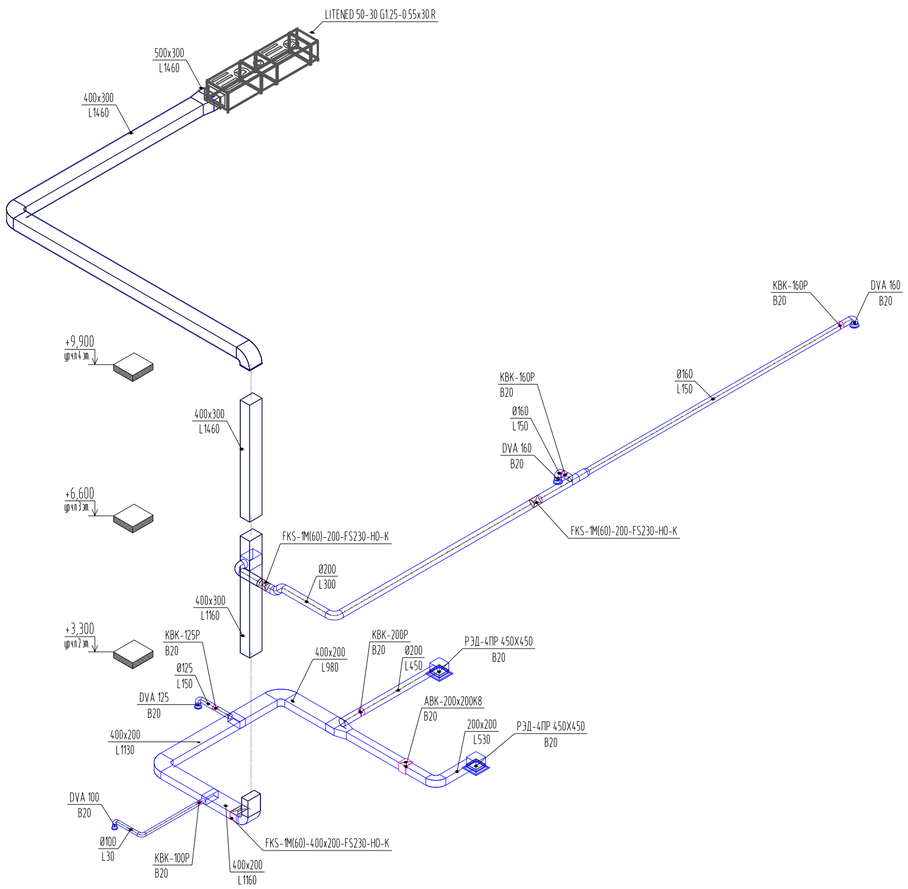

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В21

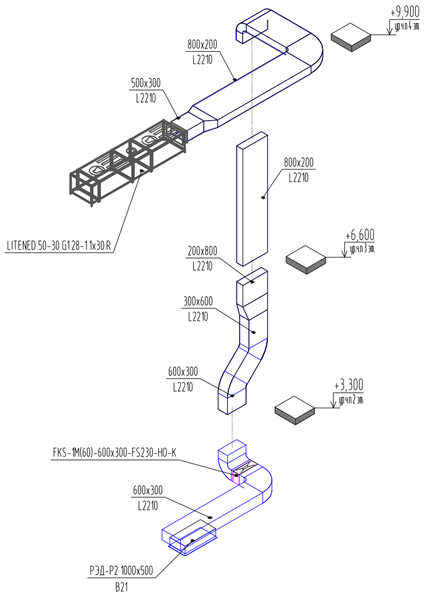

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В22

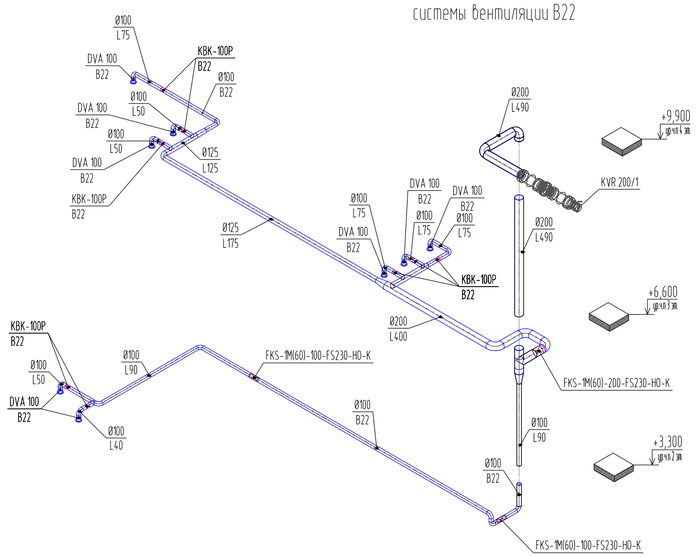

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В24

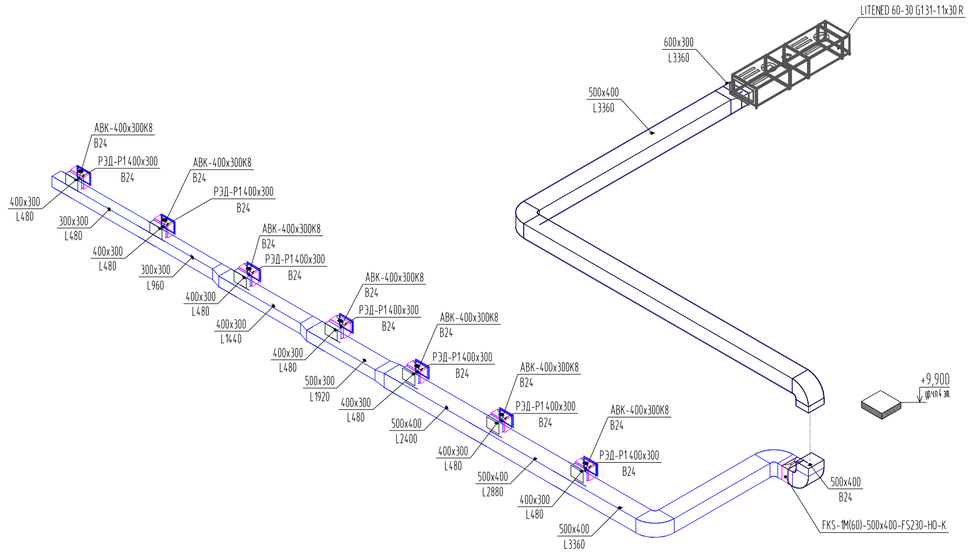

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В23

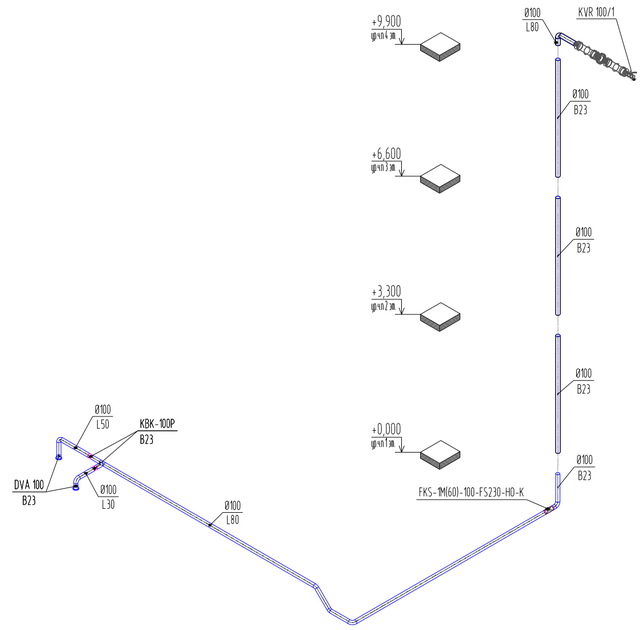

						ГИП-28/24-Р-ОВ3
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				Стадия: Р; Лист: 29; Листов: 48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции В20-В24
						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В25

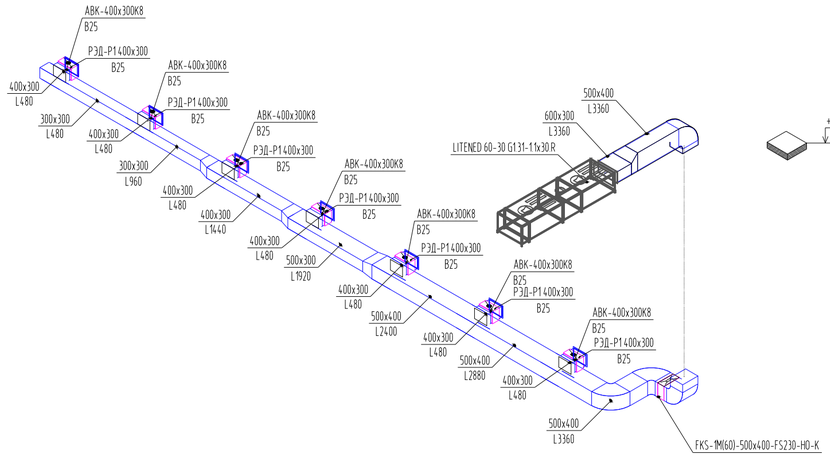

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В26

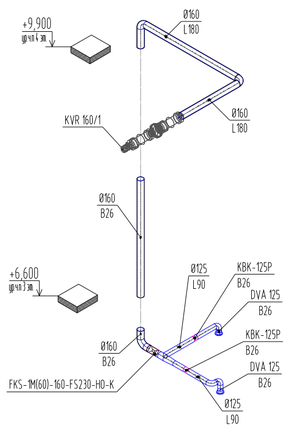

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В27

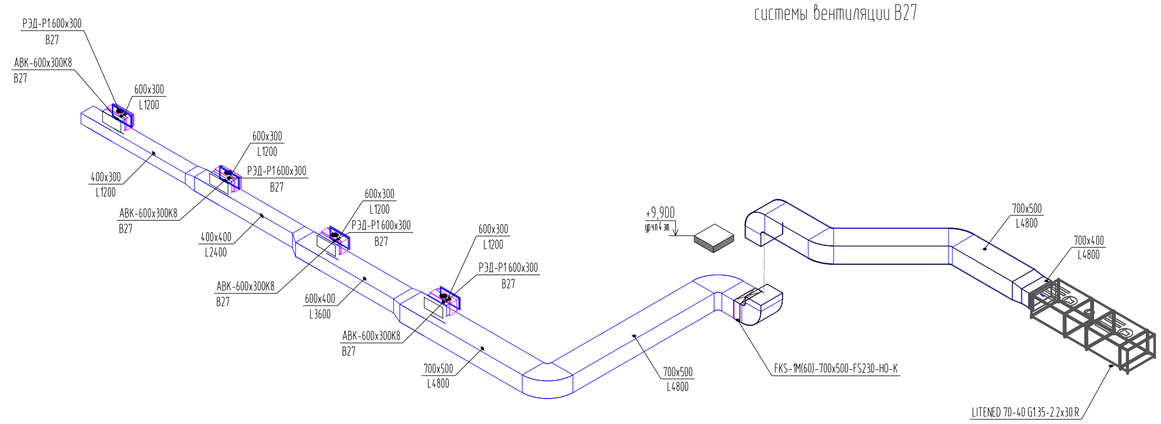

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В28

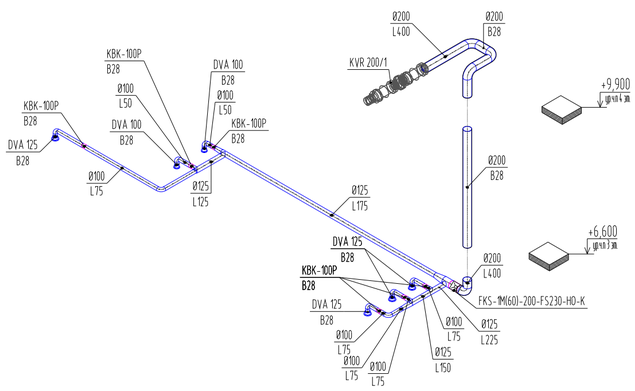

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В29

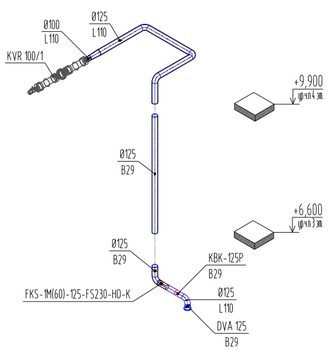

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В30

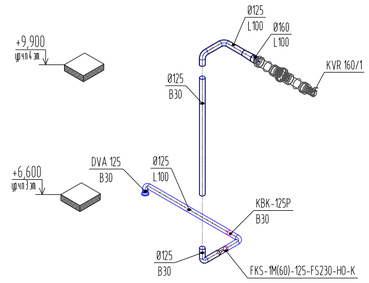

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В31

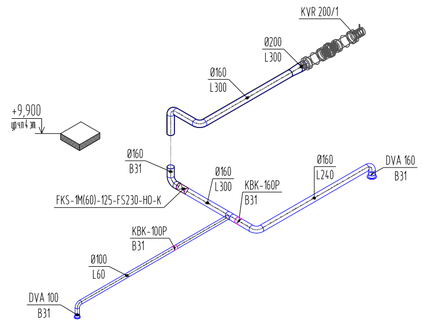

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В32

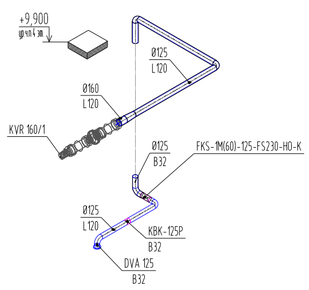

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В34

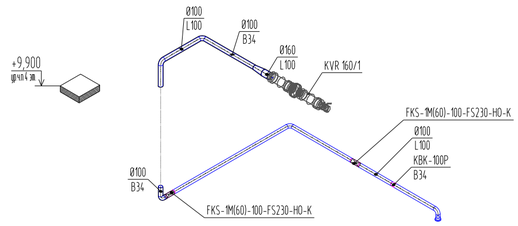

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В35

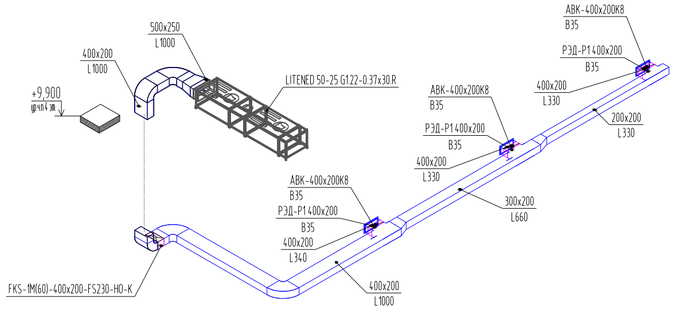

						ГИП-28/24-Р-ОВ3
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции В25-В32, В34, В35

Стадия	Лист	Листов
Р	30	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат А2(Landscape)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции В33

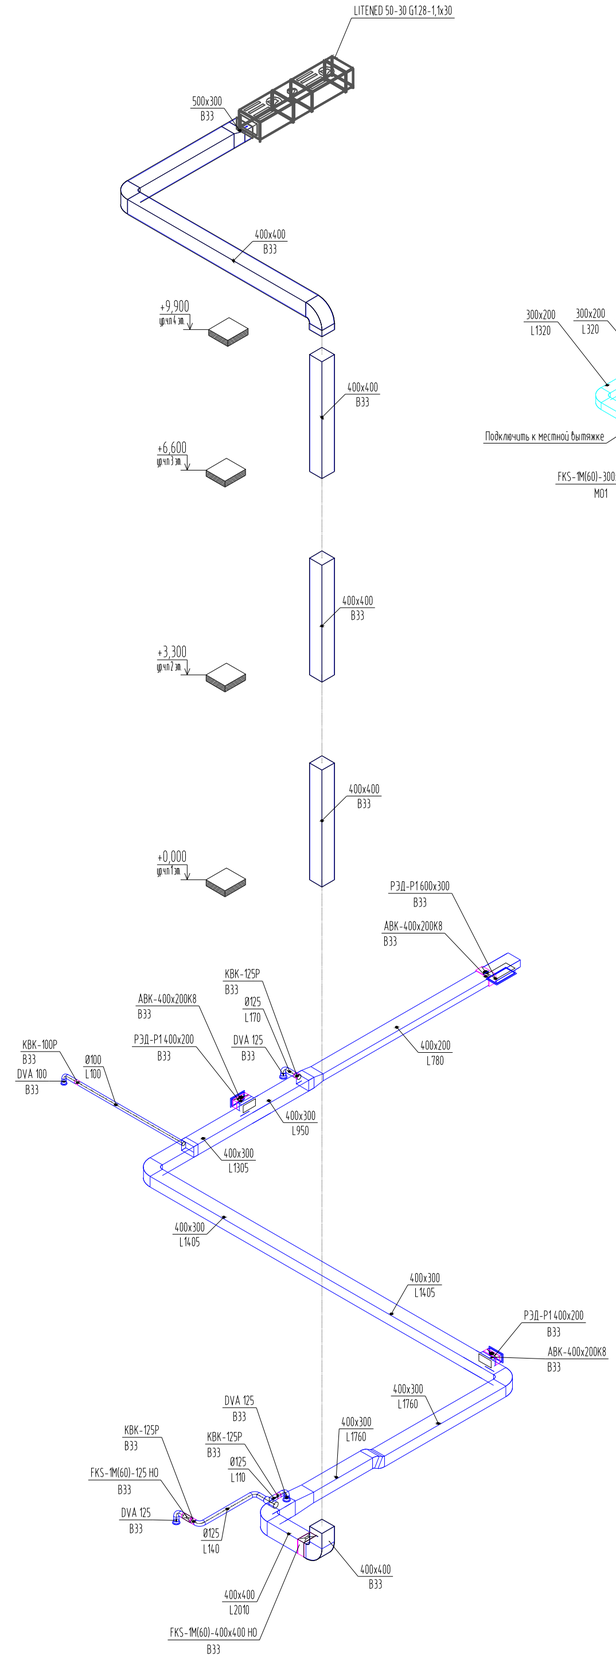

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М01

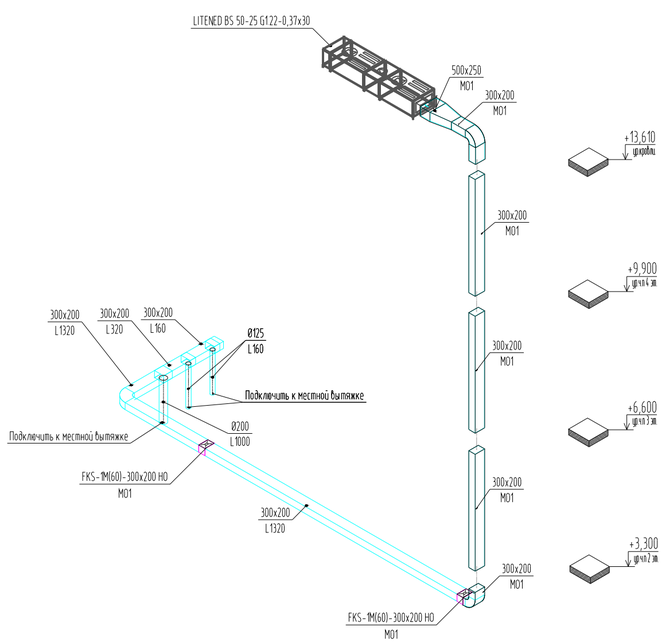

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М03

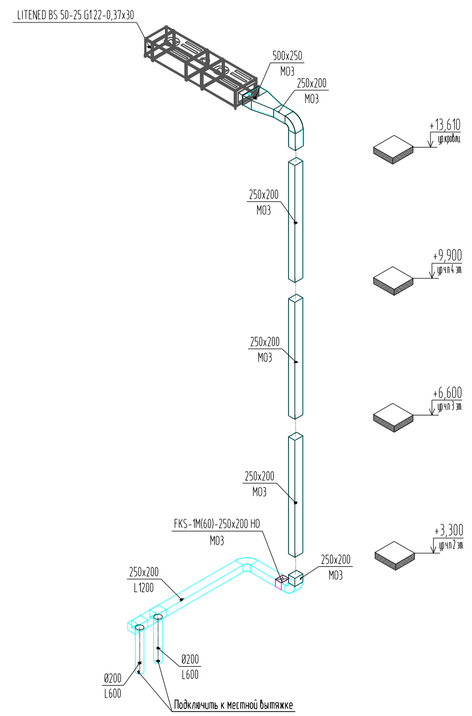

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М04

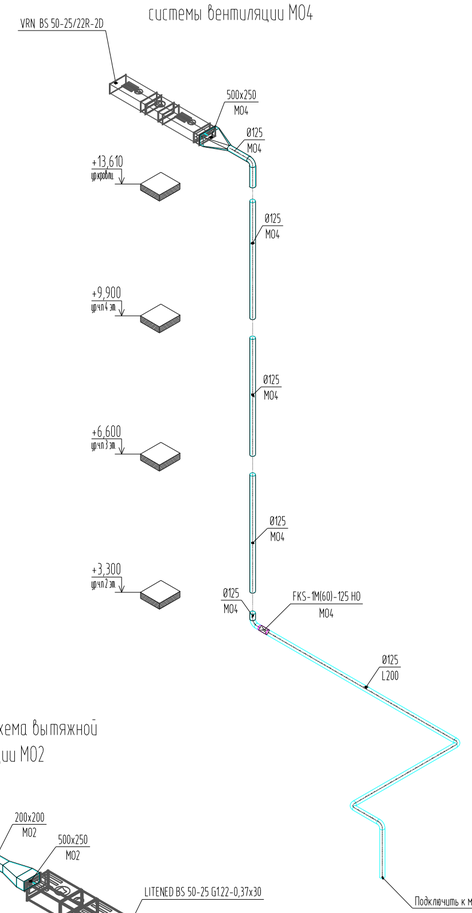

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М04.1

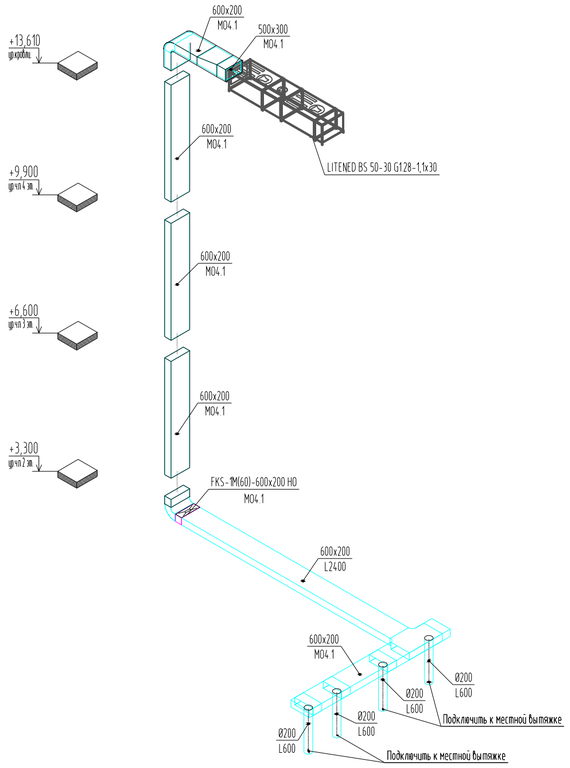

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М02

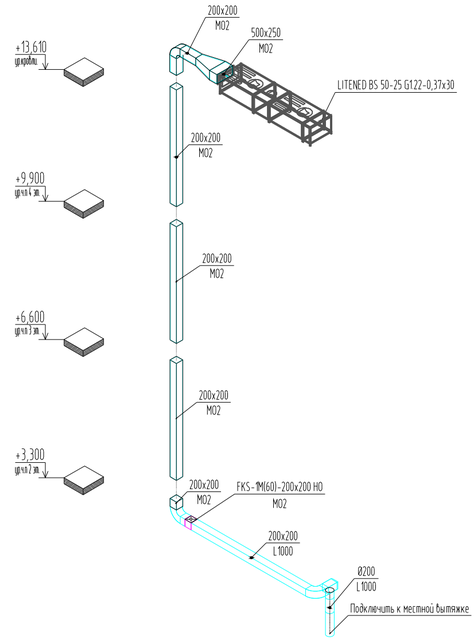

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 31; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции В33, М01-М04.1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М06

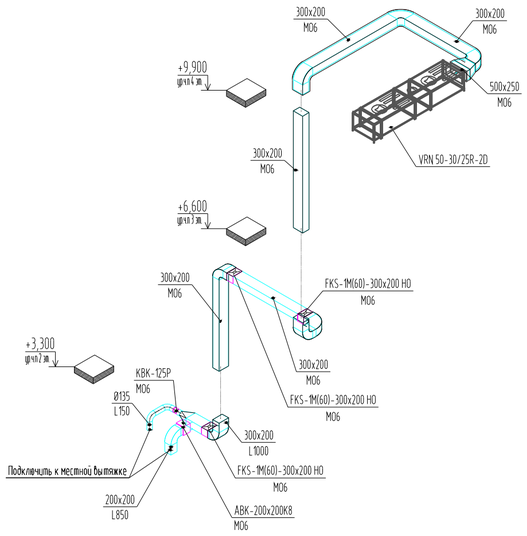

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М05

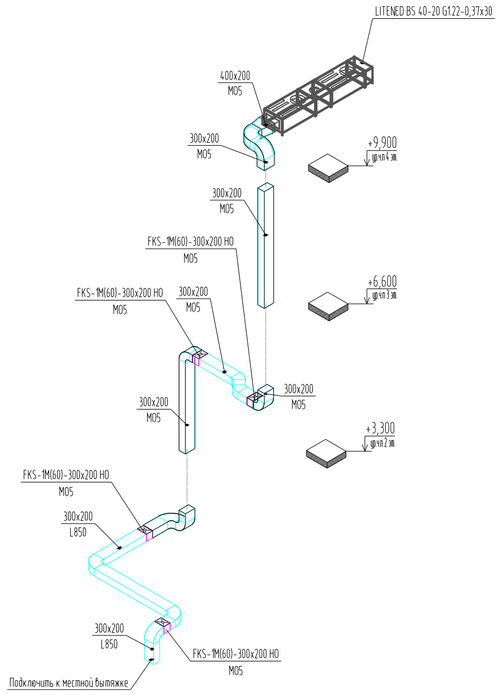

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М08

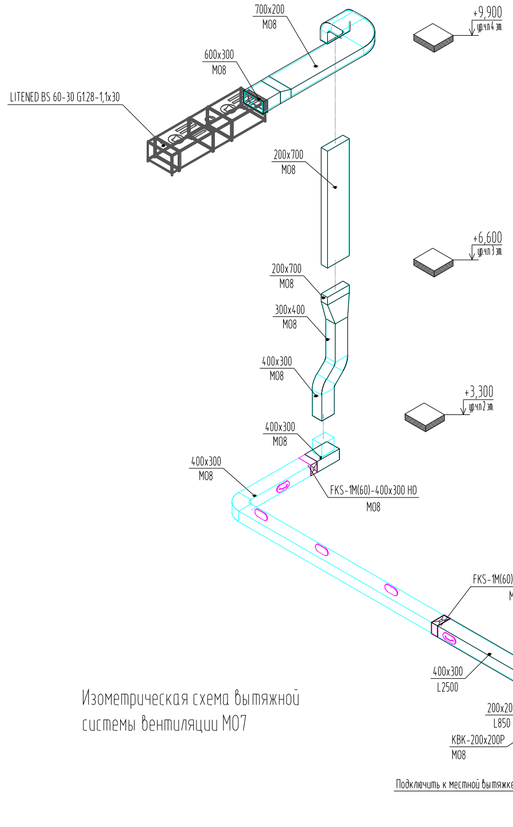

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М09

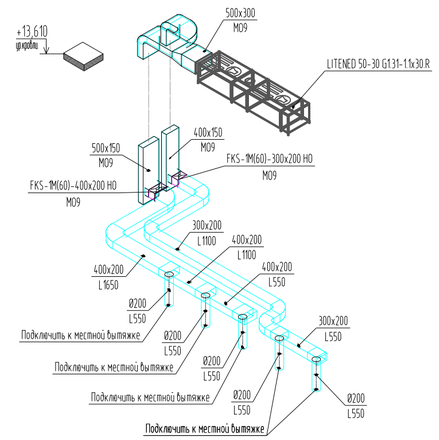

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции М10

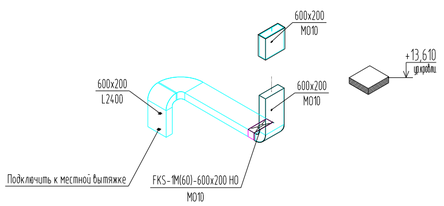

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П09

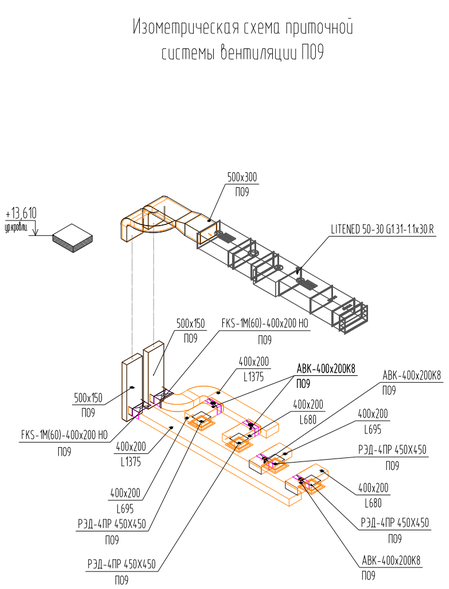

Изометрическая схема приточной системы вентиляции П010

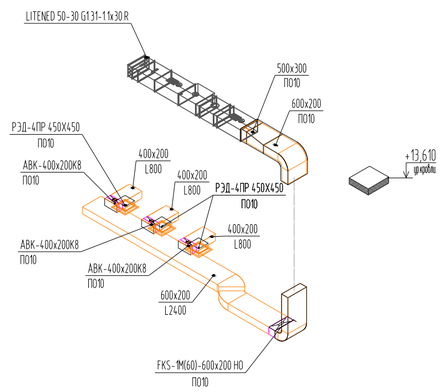

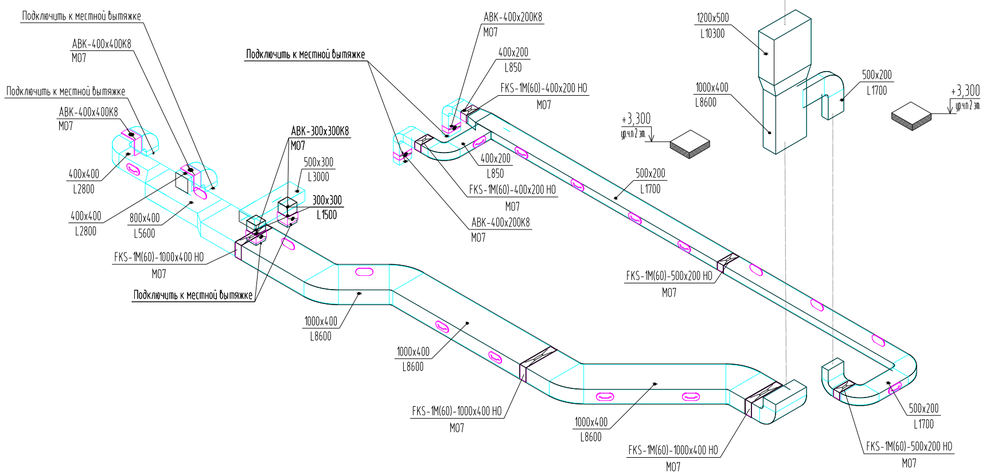

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 32; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции М05-М010	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ1

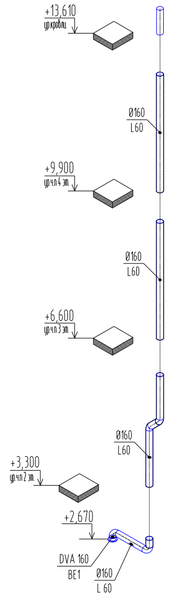

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ2

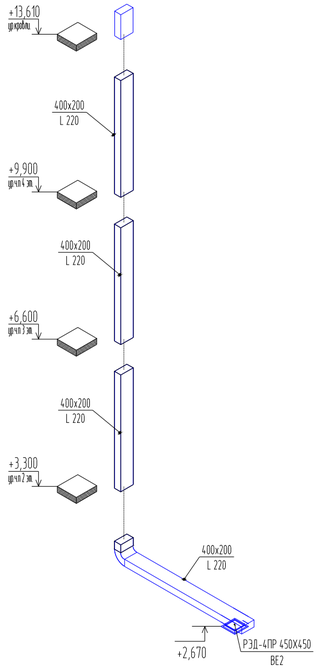

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ3

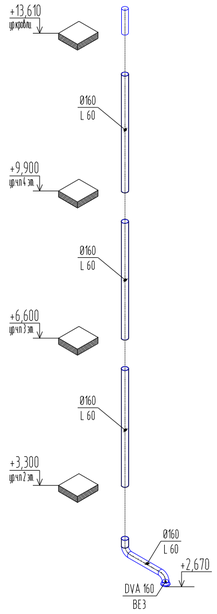

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ4

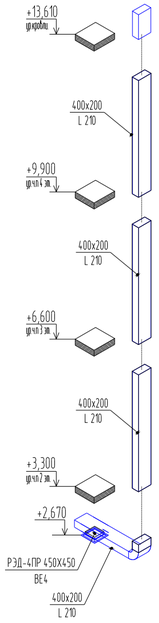

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ5

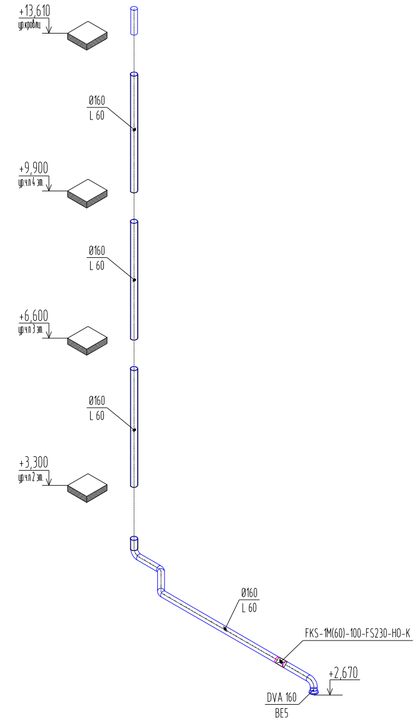

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ6

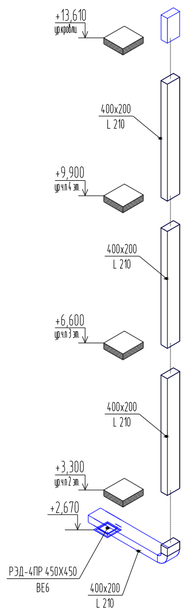

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ7

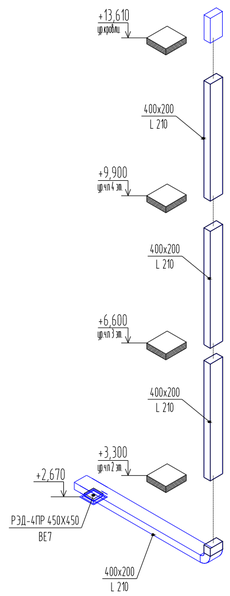

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ8

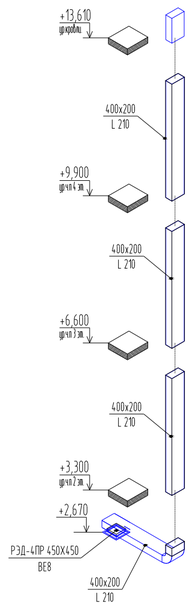

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ9

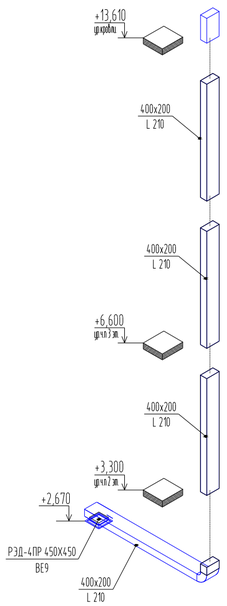

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ10

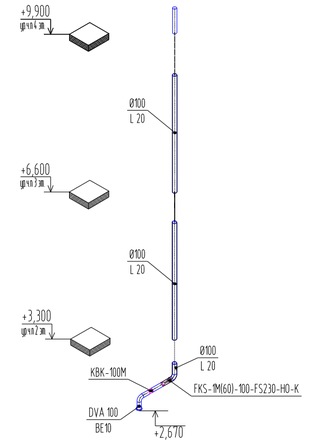

						ГИП-28/24-Р-ОВ3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 33; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ1-ВЕ10	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ11

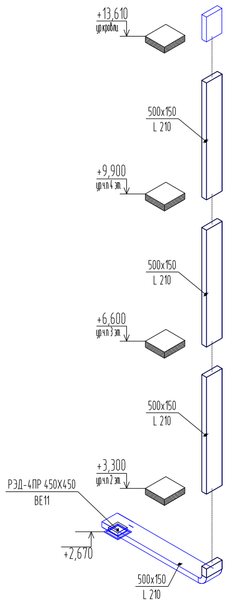

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ12

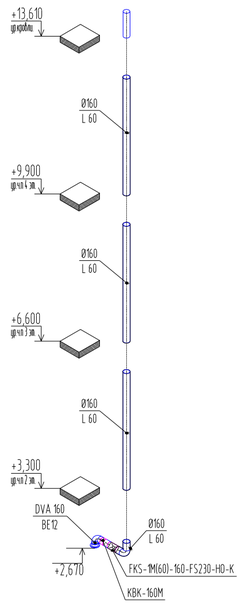

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ13

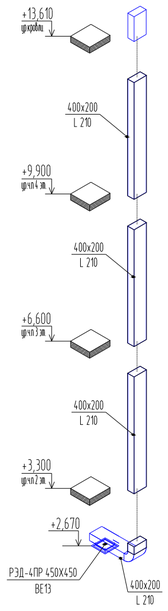

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ14

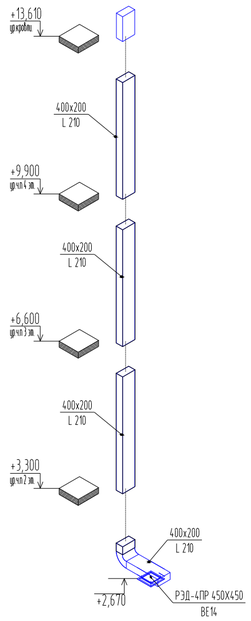

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ15

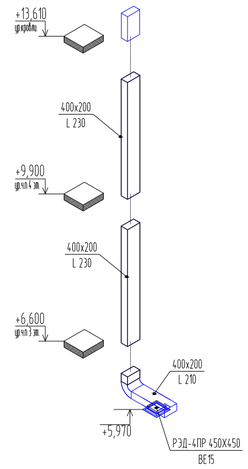

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ16

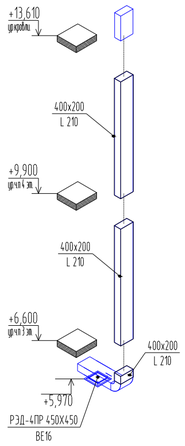

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ17

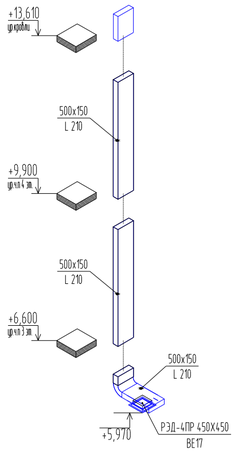

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ18

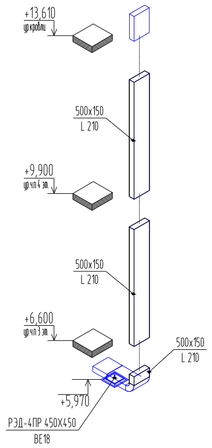

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ19

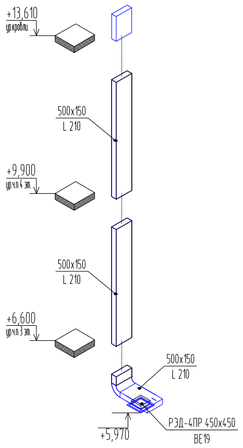

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ20

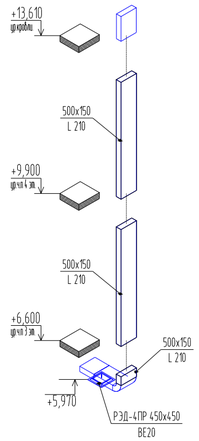

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВЗ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Климов					Р	34	48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ11-ВЕ20	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ21

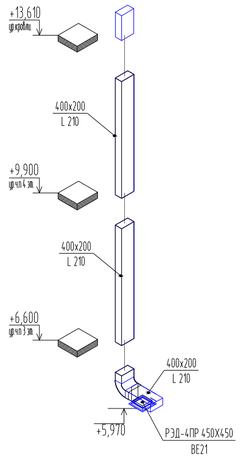

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ22

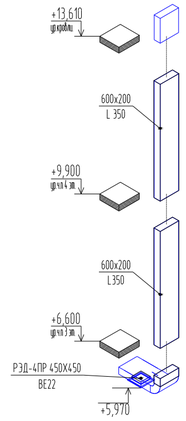

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ23

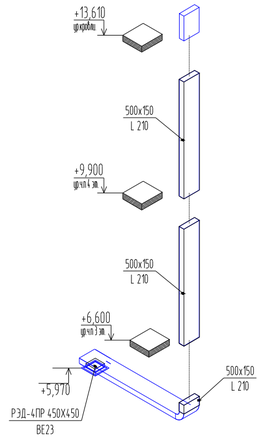

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ24

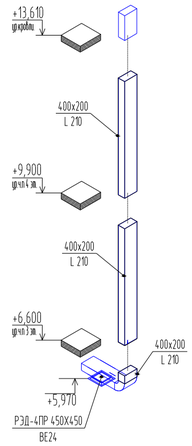

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ25

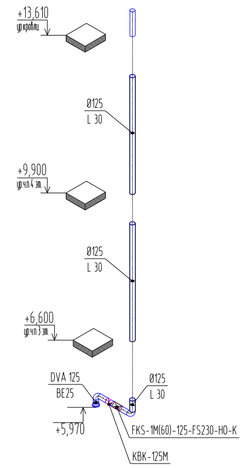

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ26

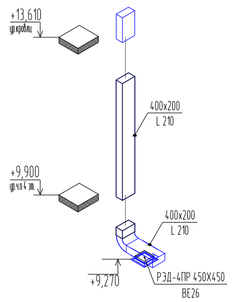

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ27

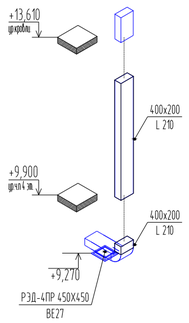

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ28

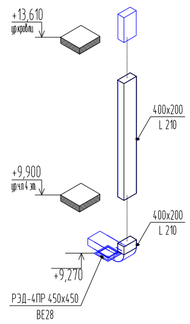

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ29

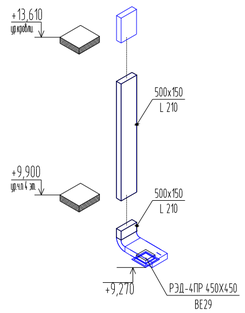

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ30

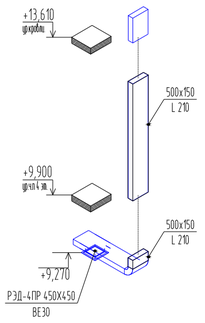

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ31

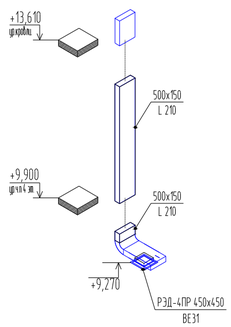

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ32

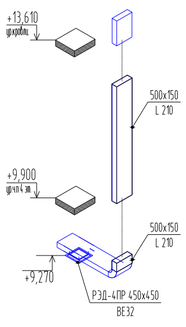

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ33

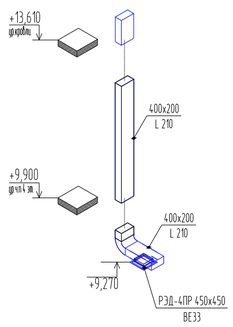

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ21-ВЕ33

Стадия	Лист	Листов
Р	35	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ34

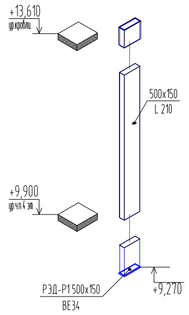

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ35

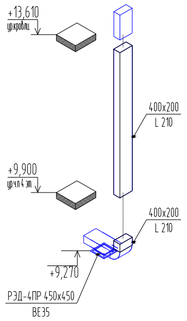

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ36

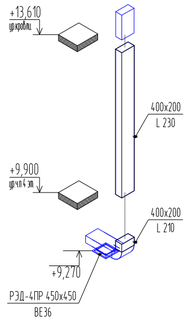

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ37

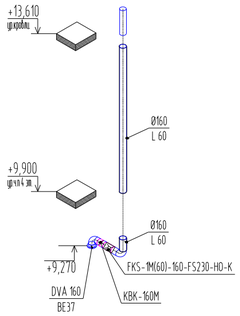

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ38

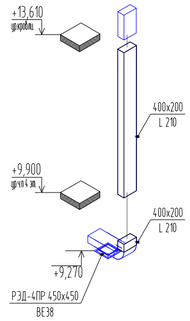

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ39

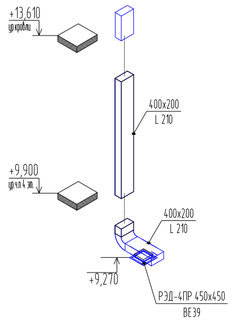

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ40



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ41



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ42



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ43



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ44



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ45



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ46



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ47



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ48



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ49



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции ВЕ50



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				Стадия: Р; Лист: 36; Листов: 48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции ВЕ34-ВЕ50
						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE51



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE52



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE53

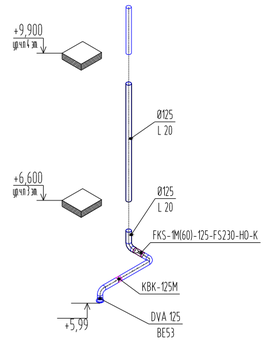

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE54

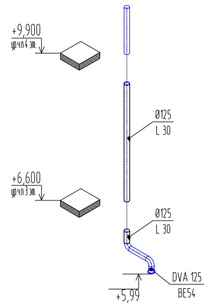

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE55

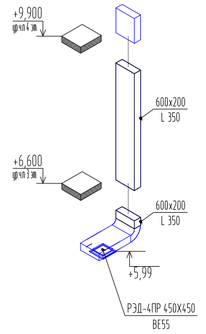

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE56



Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE57

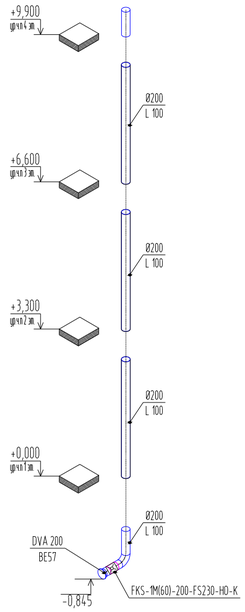

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE58

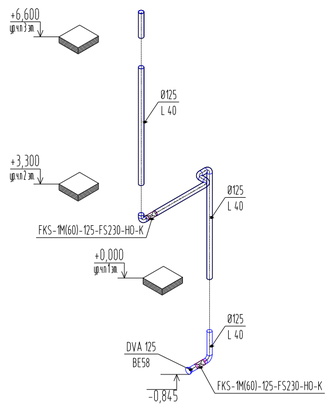

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE59

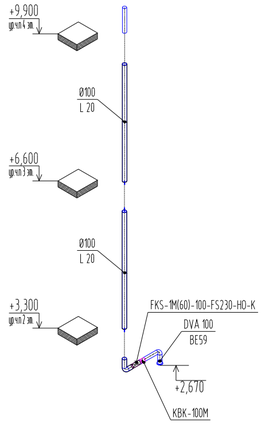

Изометрическая схема вытяжной системы вентиляции BE60

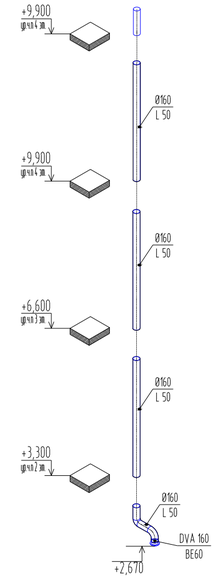

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				Стадия: Р; Лист: 37; Листов: 48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной вентиляции BE51-BE60
						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

формат A2(Landscape)

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ1

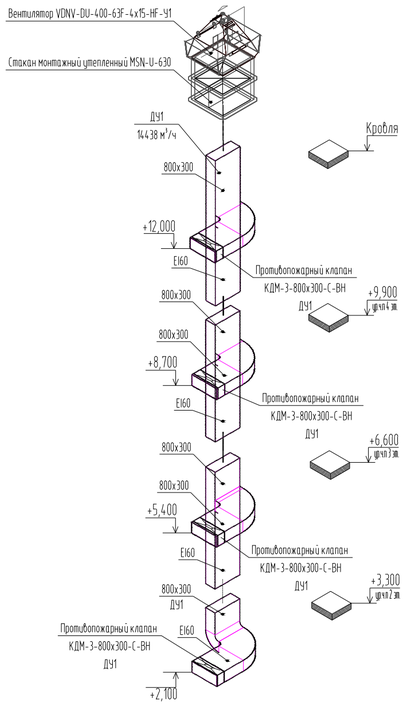

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ2

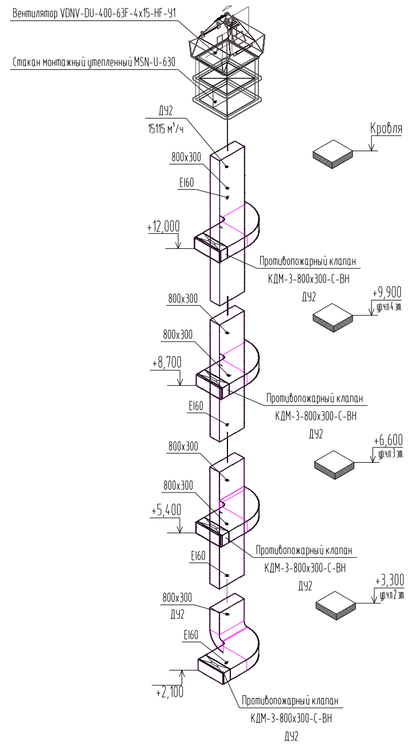

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ3

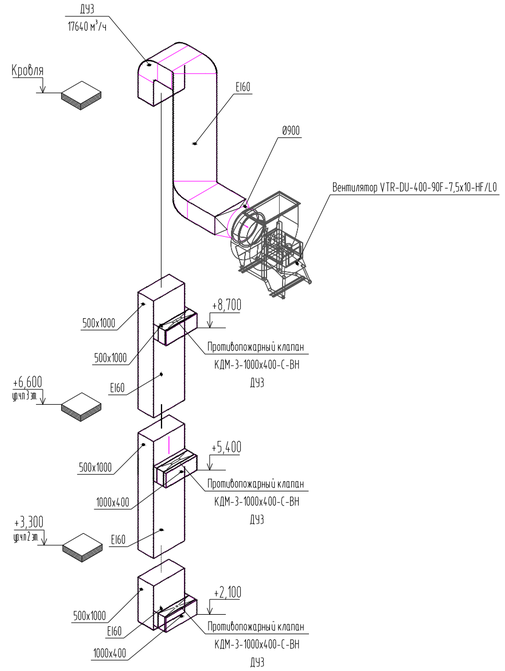

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ5

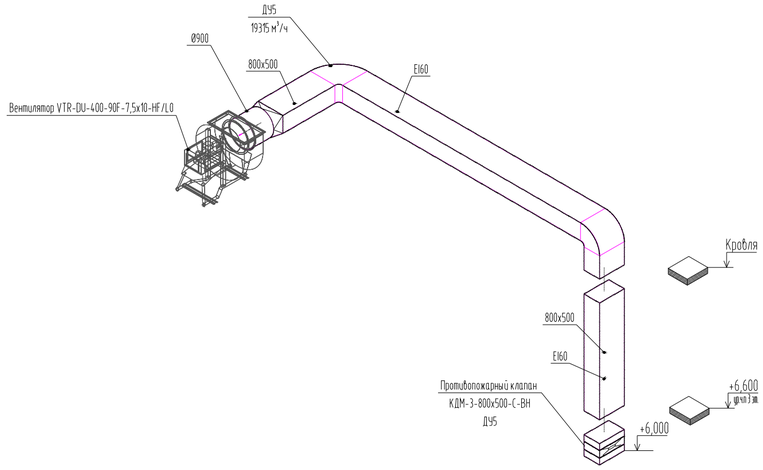

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ4

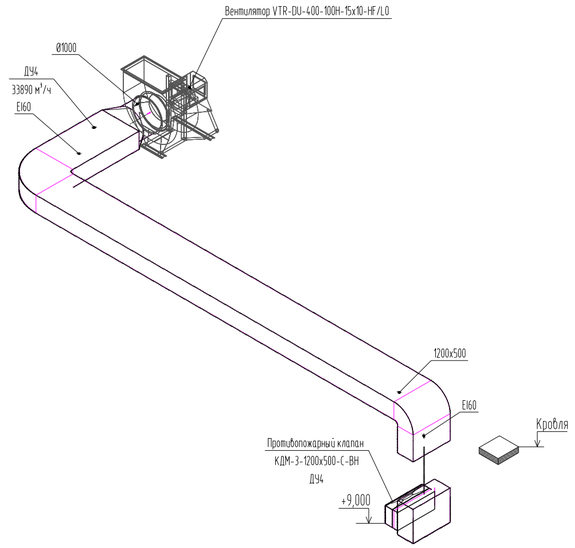

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ4.1

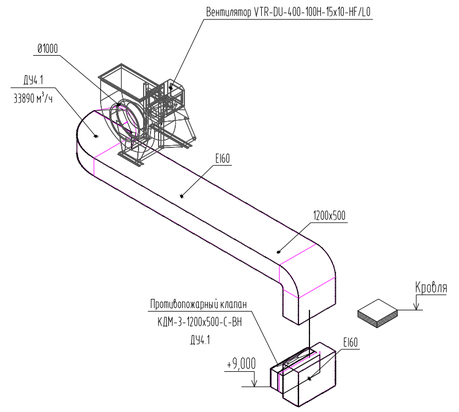

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа.;
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха решетки системы приточной противодымной вентиляции до низа решетки системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа решетки дымоудаления должка быть выше высоты дверных проемов путей эвакуации;
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с переделом огнестойкости IE60.
5. Для уплотнения стыков воздуховодов использовать базальтовый шнур.
6. Воздуховоды по кровле покрыть теплоогнезащитой с пределом огнестойкости EI60. Предусмотреть окожушивание воздуховодов на кровле.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВЗ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа N 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Климов					Р	38	48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной противодымной вентиляции ДУ1-ДУ5	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		

Копировал

Формат А2(Landscape)

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ6

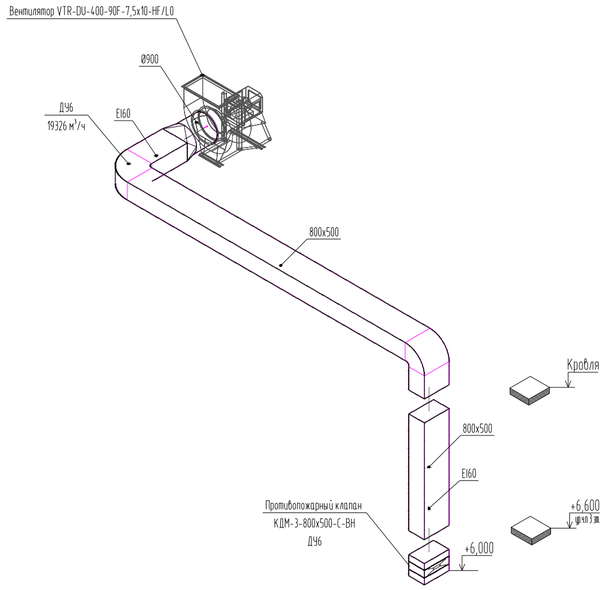

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ7

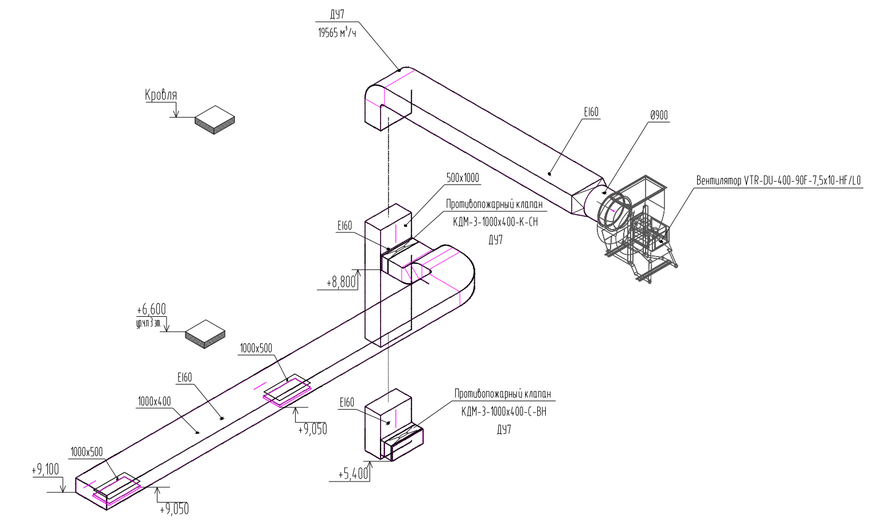

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ8

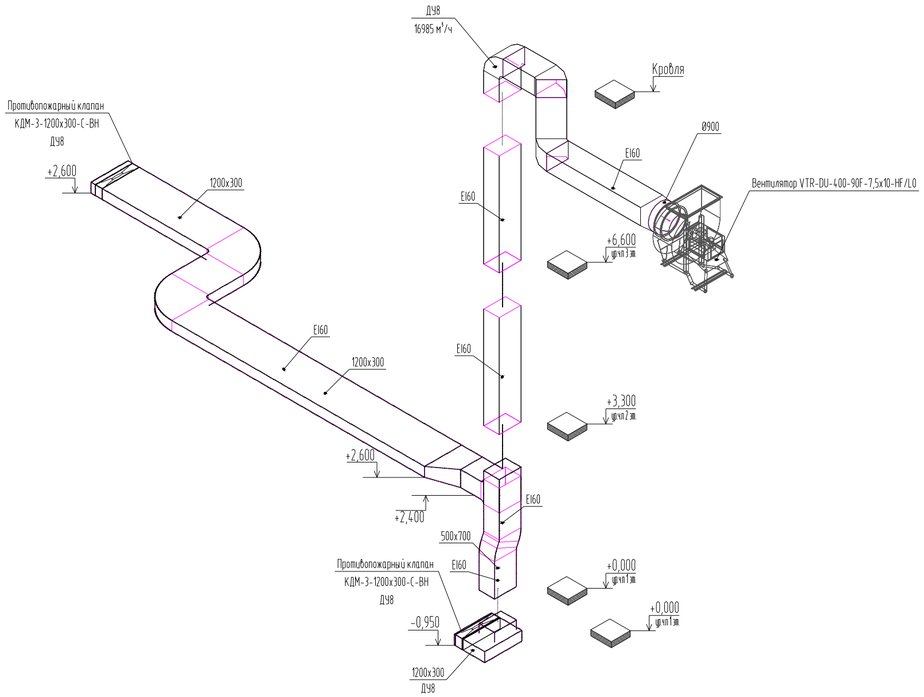

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ДУ9

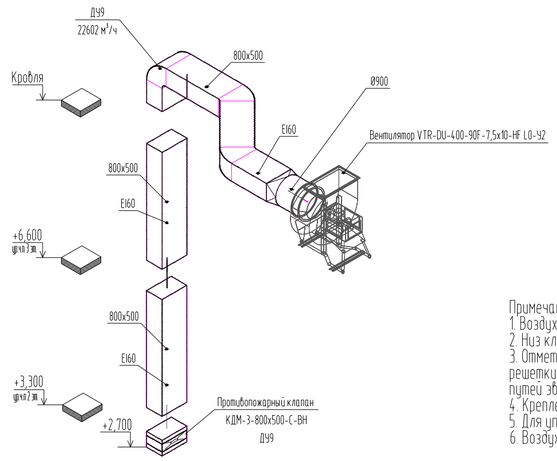

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа;
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха решетки системы приточной противодымной вентиляции до низа решетки системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа решетки дымоудаления должна быть выше высоты дверных проемов путей эвакуации;
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости EI60.
5. Для уплотнения стыков воздуховодов использовать базальтовый шнур.
6. Воздуховоды по кровле покрыть теплоогнезащитой с пределом огнестойкости EI60. Предусмотреть окожушивание воздуховодов на кровле.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				Стадия: Р; Лист: 39; Листов: 48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем вытяжной противодымной вентиляции ДУ6-ДУ9
						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД1

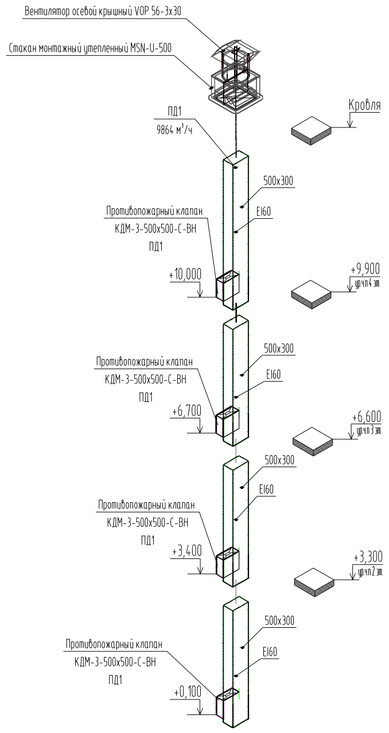

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД2

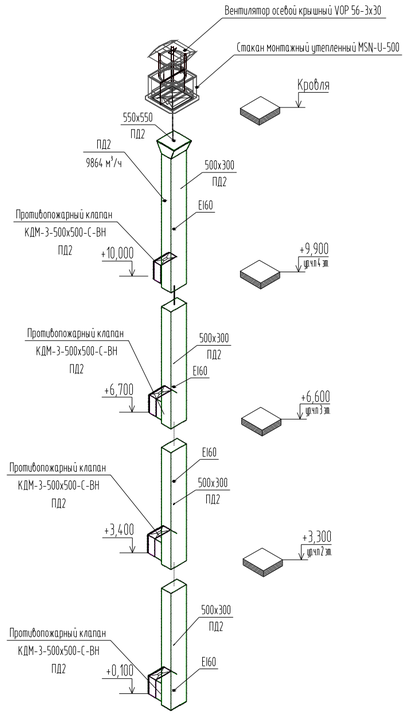

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД3

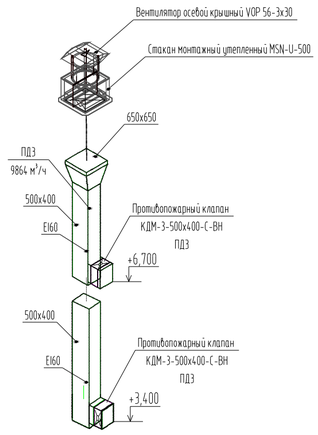

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД4

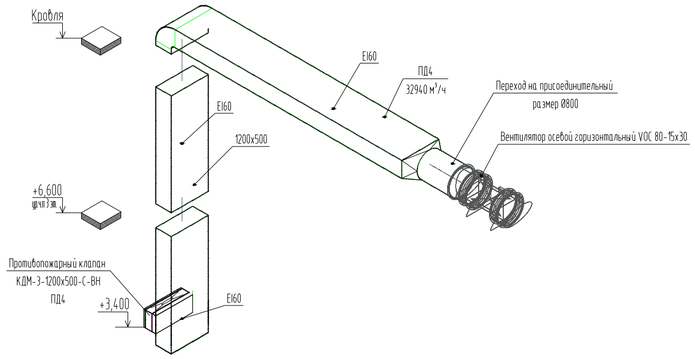

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД5

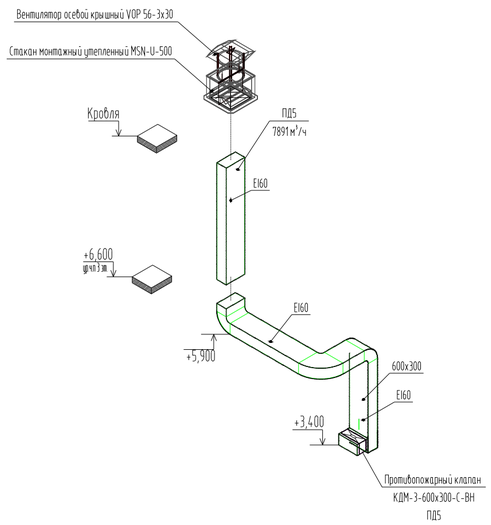

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД6

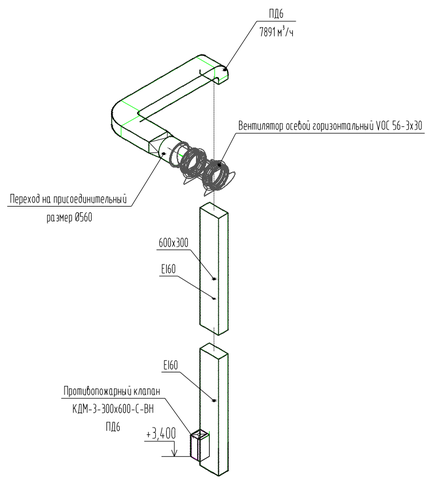

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД7

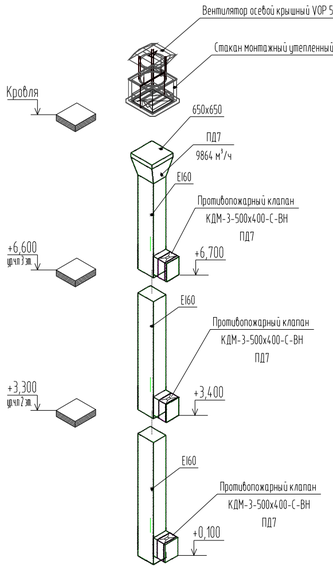

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа;
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха решетки системы приточной противодымной вентиляции до низа решетки системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа решетки дымоудаления должна быть выше высоты оберных проемов путей эвакуации;
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости IE60.
5. Для уплотнения стыков воздуховодов использовать базальтовый шнур.
6. Воздуховоды по кровле покрыть теплоогнезащитой с пределом огнестойкости EI60. Предусмотреть окожушивание воздуховодов на кровле.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 40; Листов: 48
Пров.		Климов					
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной противодымной вентиляции ПД1-ПД7	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2(Landscape)

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД8

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД9

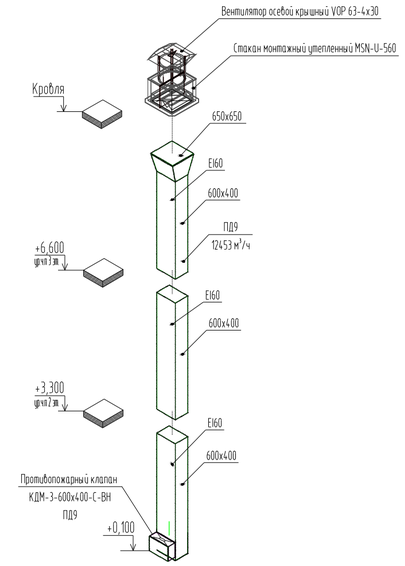

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД12

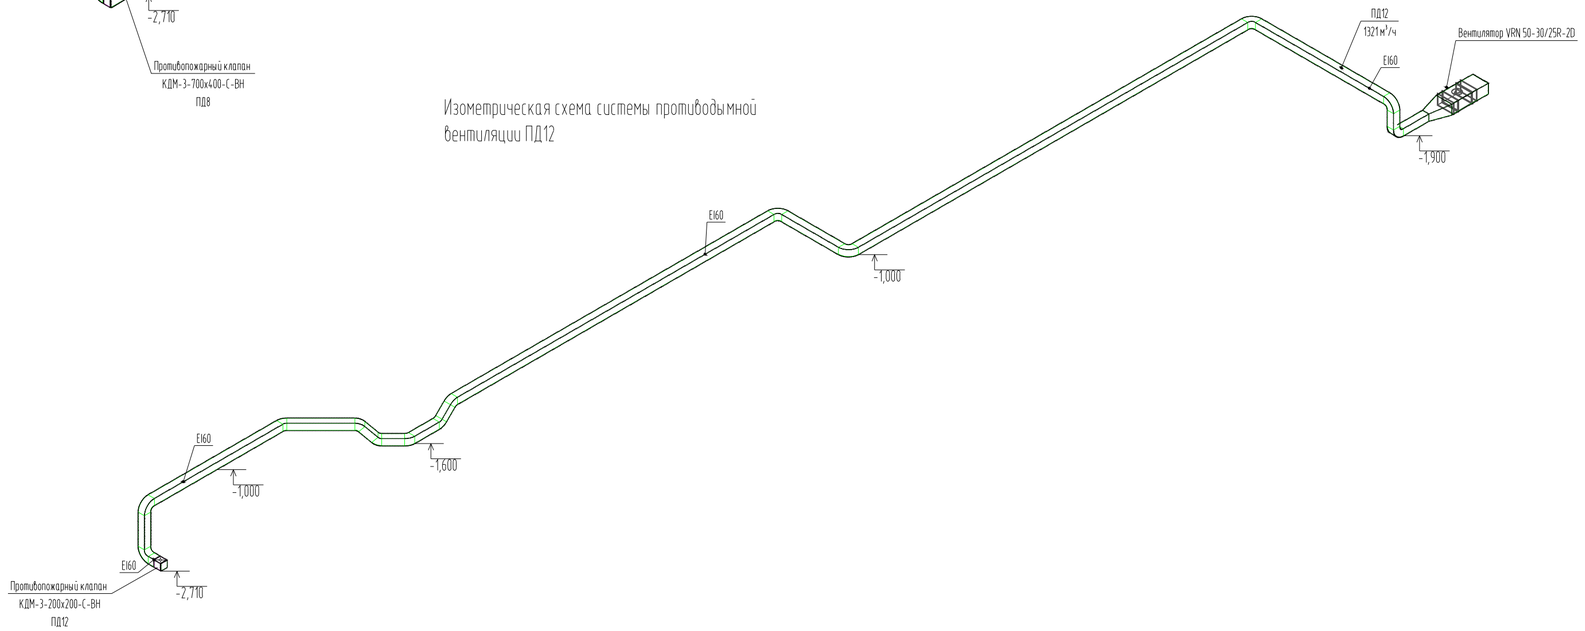

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД10

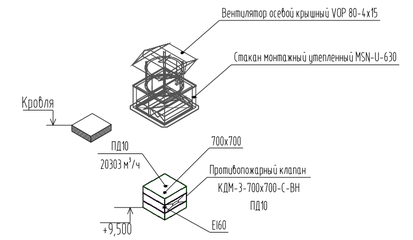

Изометрическая схема системы противодымной вентиляции ПД11

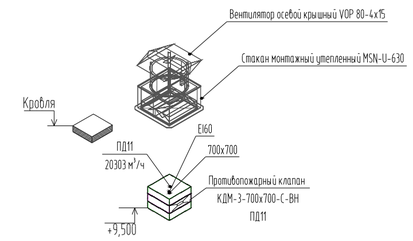

Примечания:
1. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60
2. Низ клапана систем приточной противодымной вентиляции принять на отм. +0,100 от уровня чистого пола этажа;
3. Отметки клапанов дымоудаления уточнить по месту. Расстояние от верха решетки системы приточной противодымной вентиляции до низа решетки системы дымоудаления должно быть не менее 1,5м. Отметка низа решетки дымоудаления должна быть выше высоты дверных проемов путей эвакуации;
4. Крепления воздуховодов изолировать огнезащитой с пределом огнестойкости IE60.
5. Для уплотнения стыков воздуховодов использовать базальтовый шнур.
6. Воздуховоды по кровле покрыть теплоогнезащитой с пределом огнестойкости EI60. Предусмотреть окожушивание воздуховодов на кровле.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				Стадия: Р; Лист: 41; Листов: 48
ГИП		А. Гущин				Изометрические схемы систем приточной противодымной вентиляции ПД8-ПД12
						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2(Landscape)

Узел прохода воздуховода через стену без нормируемого предела огнестойкости

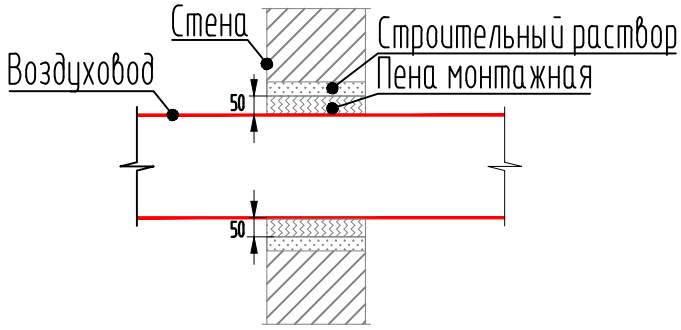

Узел прохода воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости

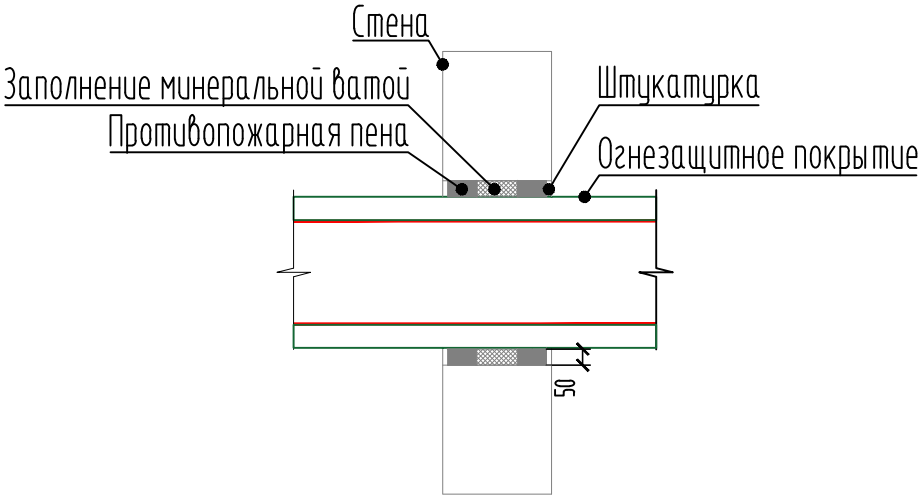

Узел прохода воздуховода через стену с теплоизоляцией без нормируемого предела огнестойкости

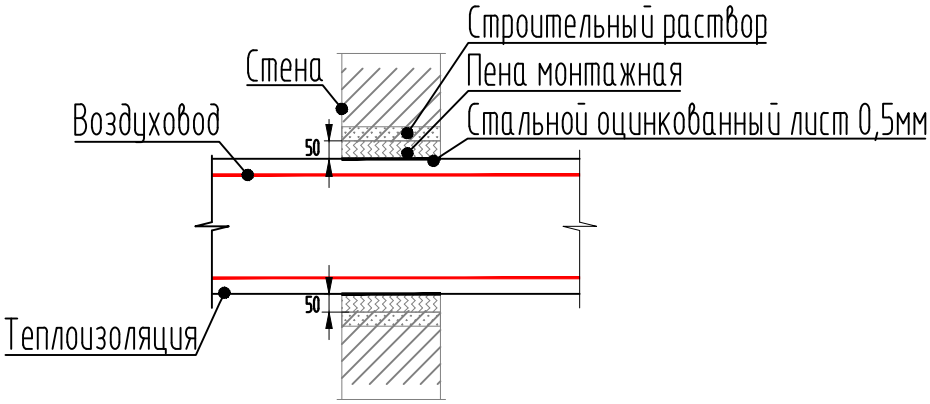

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 42; Листов: 48
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	Узлы прохода воздуховода через стену	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н. контр.							

формат А4

Узел крепления прямоугольного воздуховода к железобетонному перекрытию

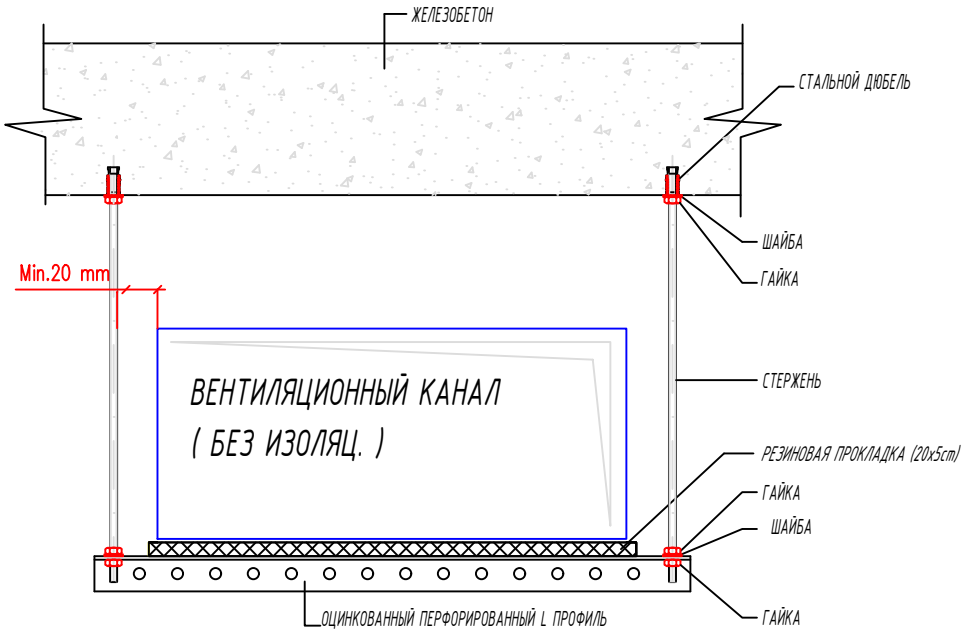

Узел крепления прямоугольного воздуховода к бетонному перекрытию

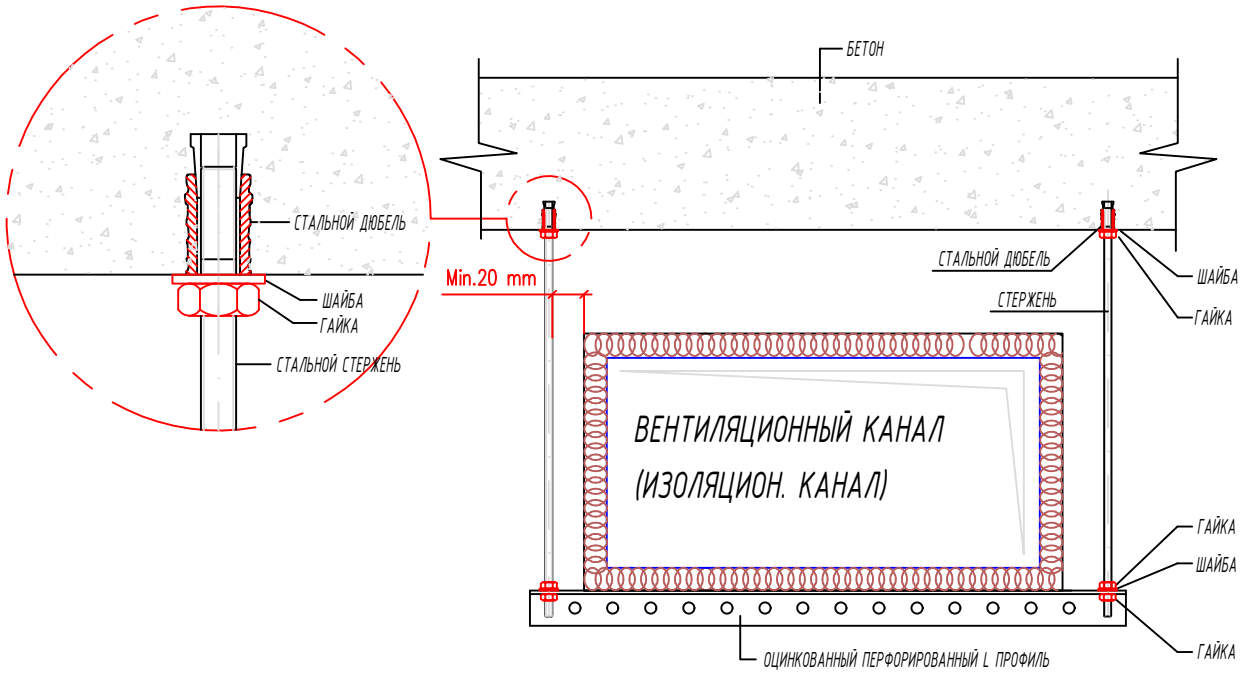

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25
Н. контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	43	48

Узлы крепления прямоугольного воздуховода к бетонному и железобетонному перекрытию

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А4

Узел крепления прямоугольного воздуховода к пустотной плите перекрытия

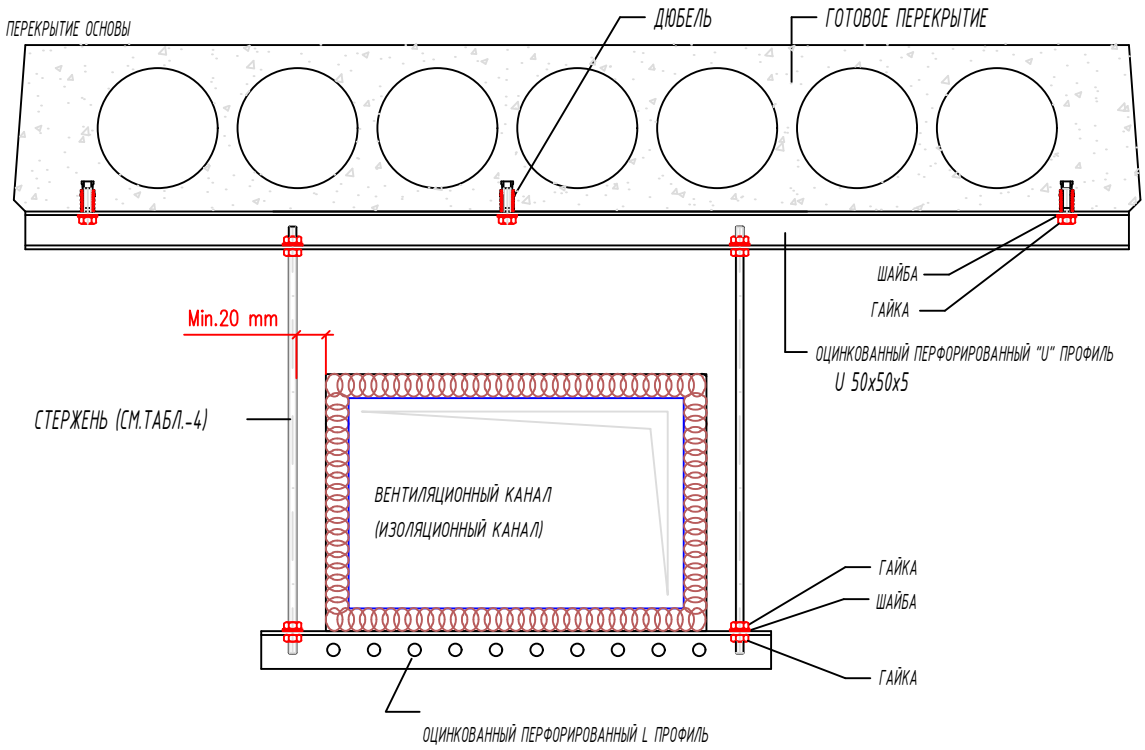

Узел крепления круглого воздуховода с изоляцией

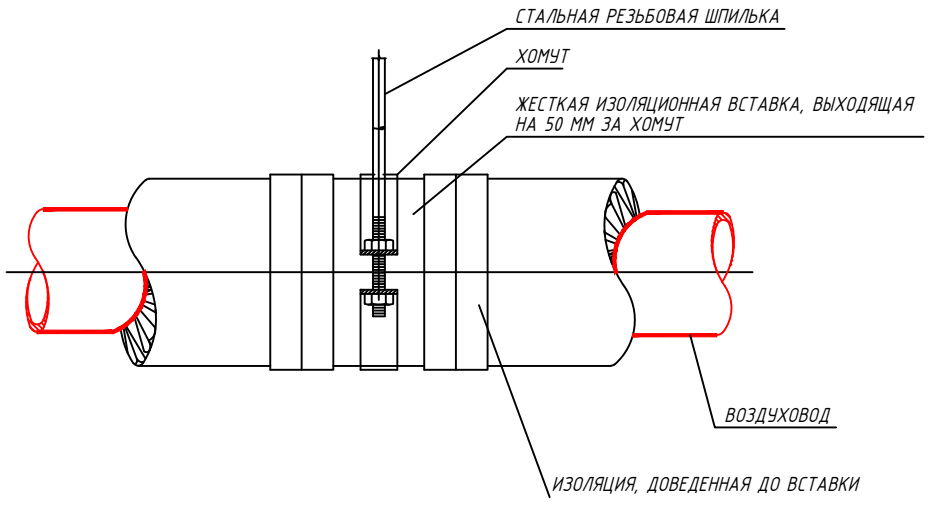

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25
Н. контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	44	48

Узлы крепления прямоугольного воздуховода к пустотной плите перекрытия, узел крепления круглого воздуховода с изоляцией

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А4

Узел крепления круглого воздуховода при диаметре хомута меньше или равном 630мм

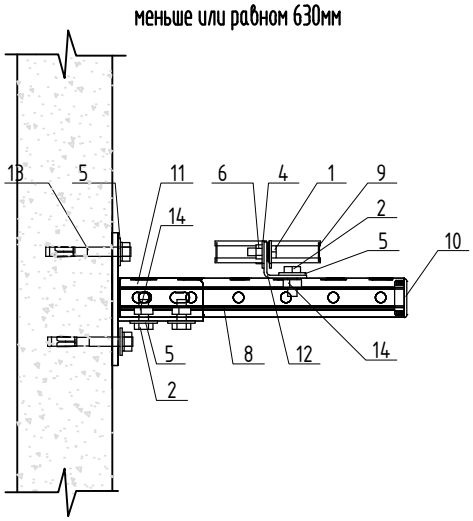

Вид сверху

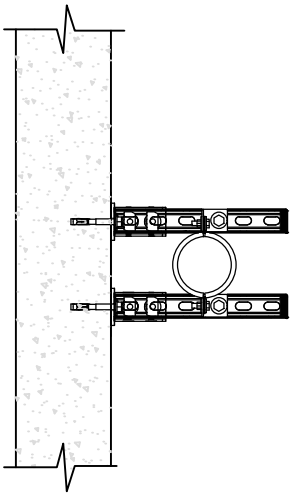

Узел крепления круглого воздуховода при диаметре хомута меньше или равном 630мм

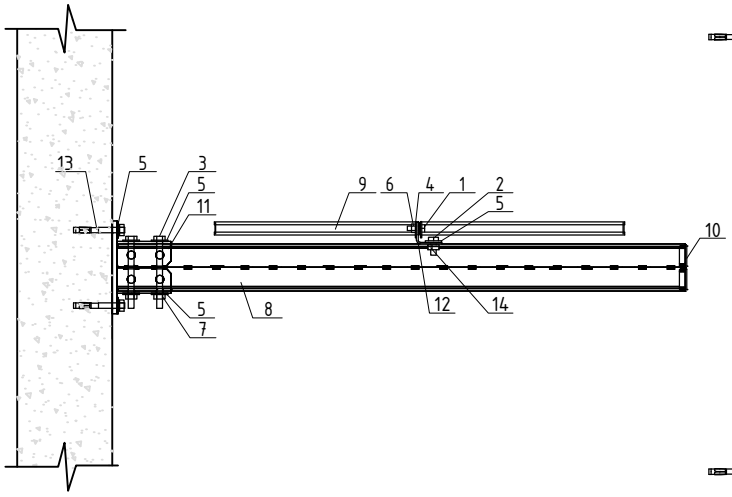

Вид сверху

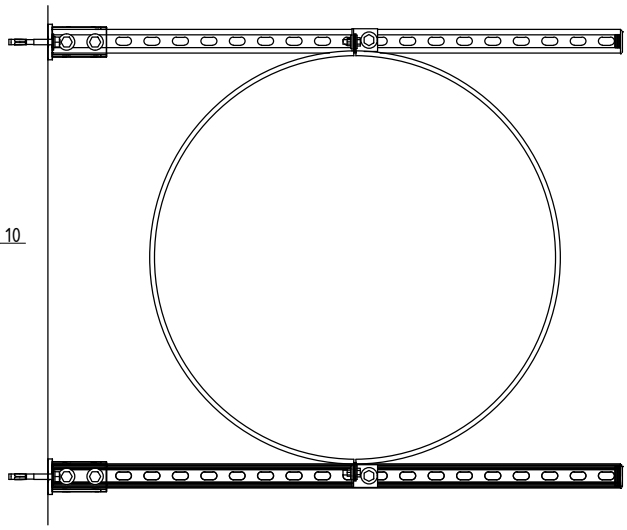

Поз.	Наименование
1	Болт с шестигранной головкой СНХ, оцинковка
2	Болт с шестигранной головкой СНХ, оцинковка
3	Болт с шестигранной головкой СНХ, оцинковка
4	Подкладная шайба СНХ, оцинковка
5	Подкладная шайба СНХ, оцинковка
6	Шестигранная гайка СНХ, оцинковка
7	Шестигранная гайка СНХ, оцинковка
8	Профиль монтажный СНХ, оцинковка
9	Хомут вентиляционный СНХ с соединительными отверстиями, холодное цинкование
10	Заглушка СНХ
11	Фланец седлообразный СНХ, оцинковка
12	Монтажный уголок СНХ, оцинкованный
13	Анкер СНХ, оцинковка
14	СНХ-монтажная гайка, оцинковка

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25
Н. контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	45	48

Узлы крепления вертикального воздуховода ф100-1250мм к монолитной стене

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А4

Узел крепления при ширине прямоугольного воздуховода меньше или равном 500мм

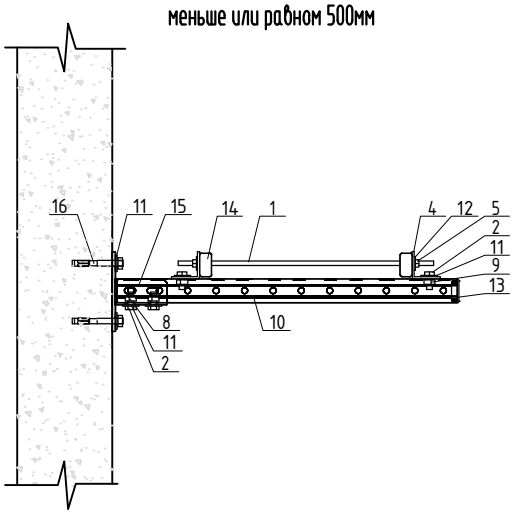

Вид сверху

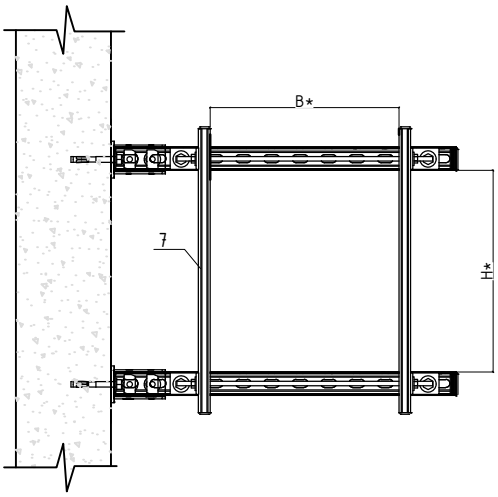

Узел крепления при ширине прямоугольного воздуховода более 500мм

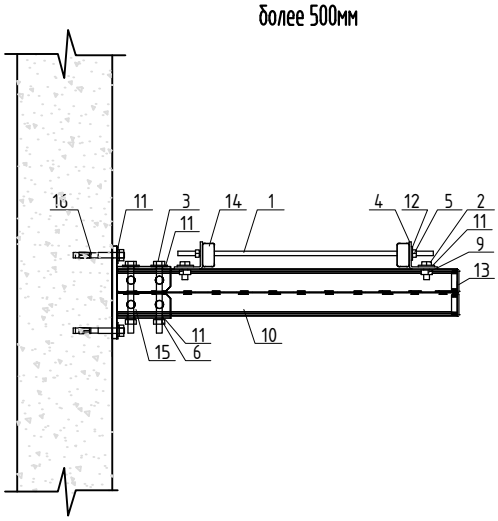

Вид сверху

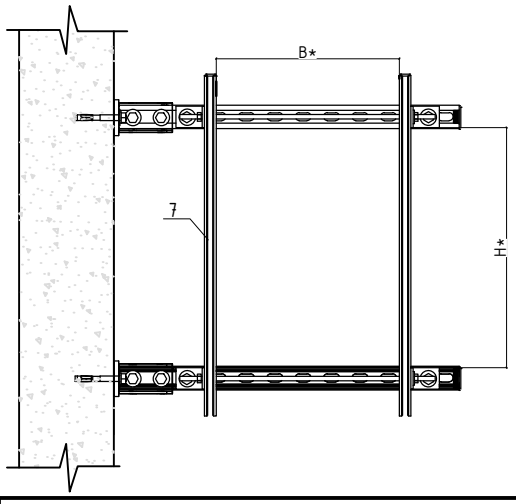

Поз.	Наименование
1	Резьбовая шпилька СНХ, оцинковка
2	Болт с шестигранной головкой СНХ, оцинковка
3	Болт с шестигранной головкой СНХ, оцинковка
4	Монтажный уголок СНХ, оцинкованный
5	Шестигранная гайка СНХ, оцинковка
6	Шестигранная гайка СНХ, оцинковка
7	Профиль монтажный СНХ, оцинковка
8	СНХ-монтажная гайка, оцинковка
9	СНХ-монтажная гайка, оцинковка
10	Профиль монтажный СНХ, оцинковка
11	Подкладная шайба СНХ, оцинковка
12	Подкладная шайба СНХ, оцинковка
13	Заглушка СНХ
14	Заглушка СНХ
15	Фланец седлообразный СНХ, оцинковка
16	Анкер СНХ, оцинковка

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25
Н. контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	46	48

Узлы крепления вертикального прямоугольного воздуховода к монолитной стене

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А4

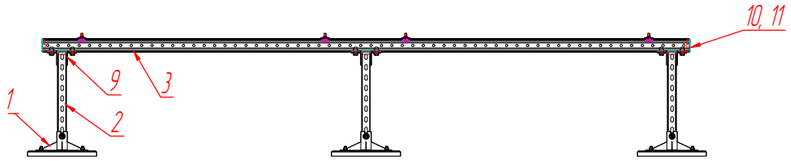

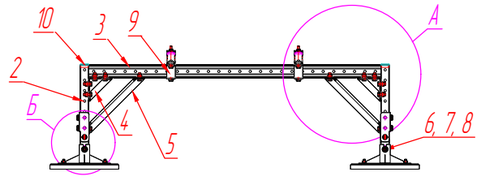

Фрагмент А



Фрагмент Б



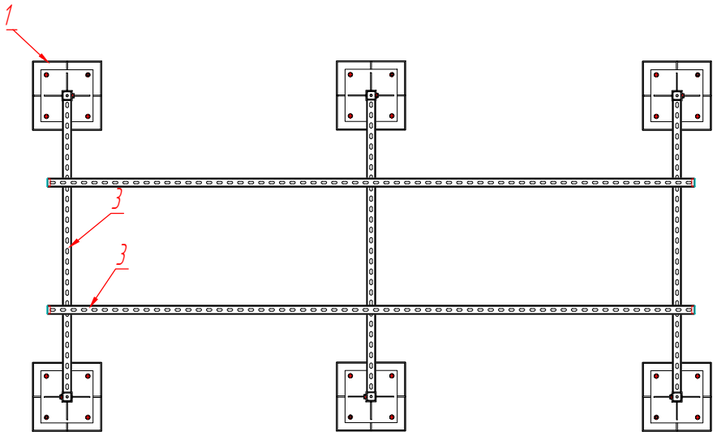

Спецификация

Поз	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	10001	Кровельная опора ТМС 33ЛС	шт.	8
2	21345	ТМС Strut профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм	м	7
3	21645	ТМС Strut профиль (pg) 41x41x2,5x6000мм	м	12
4	31494	ТМС Sturt уголок 90° (pg), 4 отверстий, 100x100мм усиленный	шт.	8
5	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	шт.	12
6	31206	ТМС Седельный соединитель профиля Sturt (pg) 41x62мм	шт.	8
7	51230	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x30	шт.	64
8	41210	ТМС Sturt канальная гайка М10	шт.	64
9	71210	ТМС Шайба 10,5/30мм	шт.	64

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов			01.26	
ГИП		А. Гущин			01.26	Узлы крепления установок систем общеобменной вентиляции, расположенных на кровле здания

Стадия	Лист	Листов
Р	47	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А3(Landscape)

План кровли

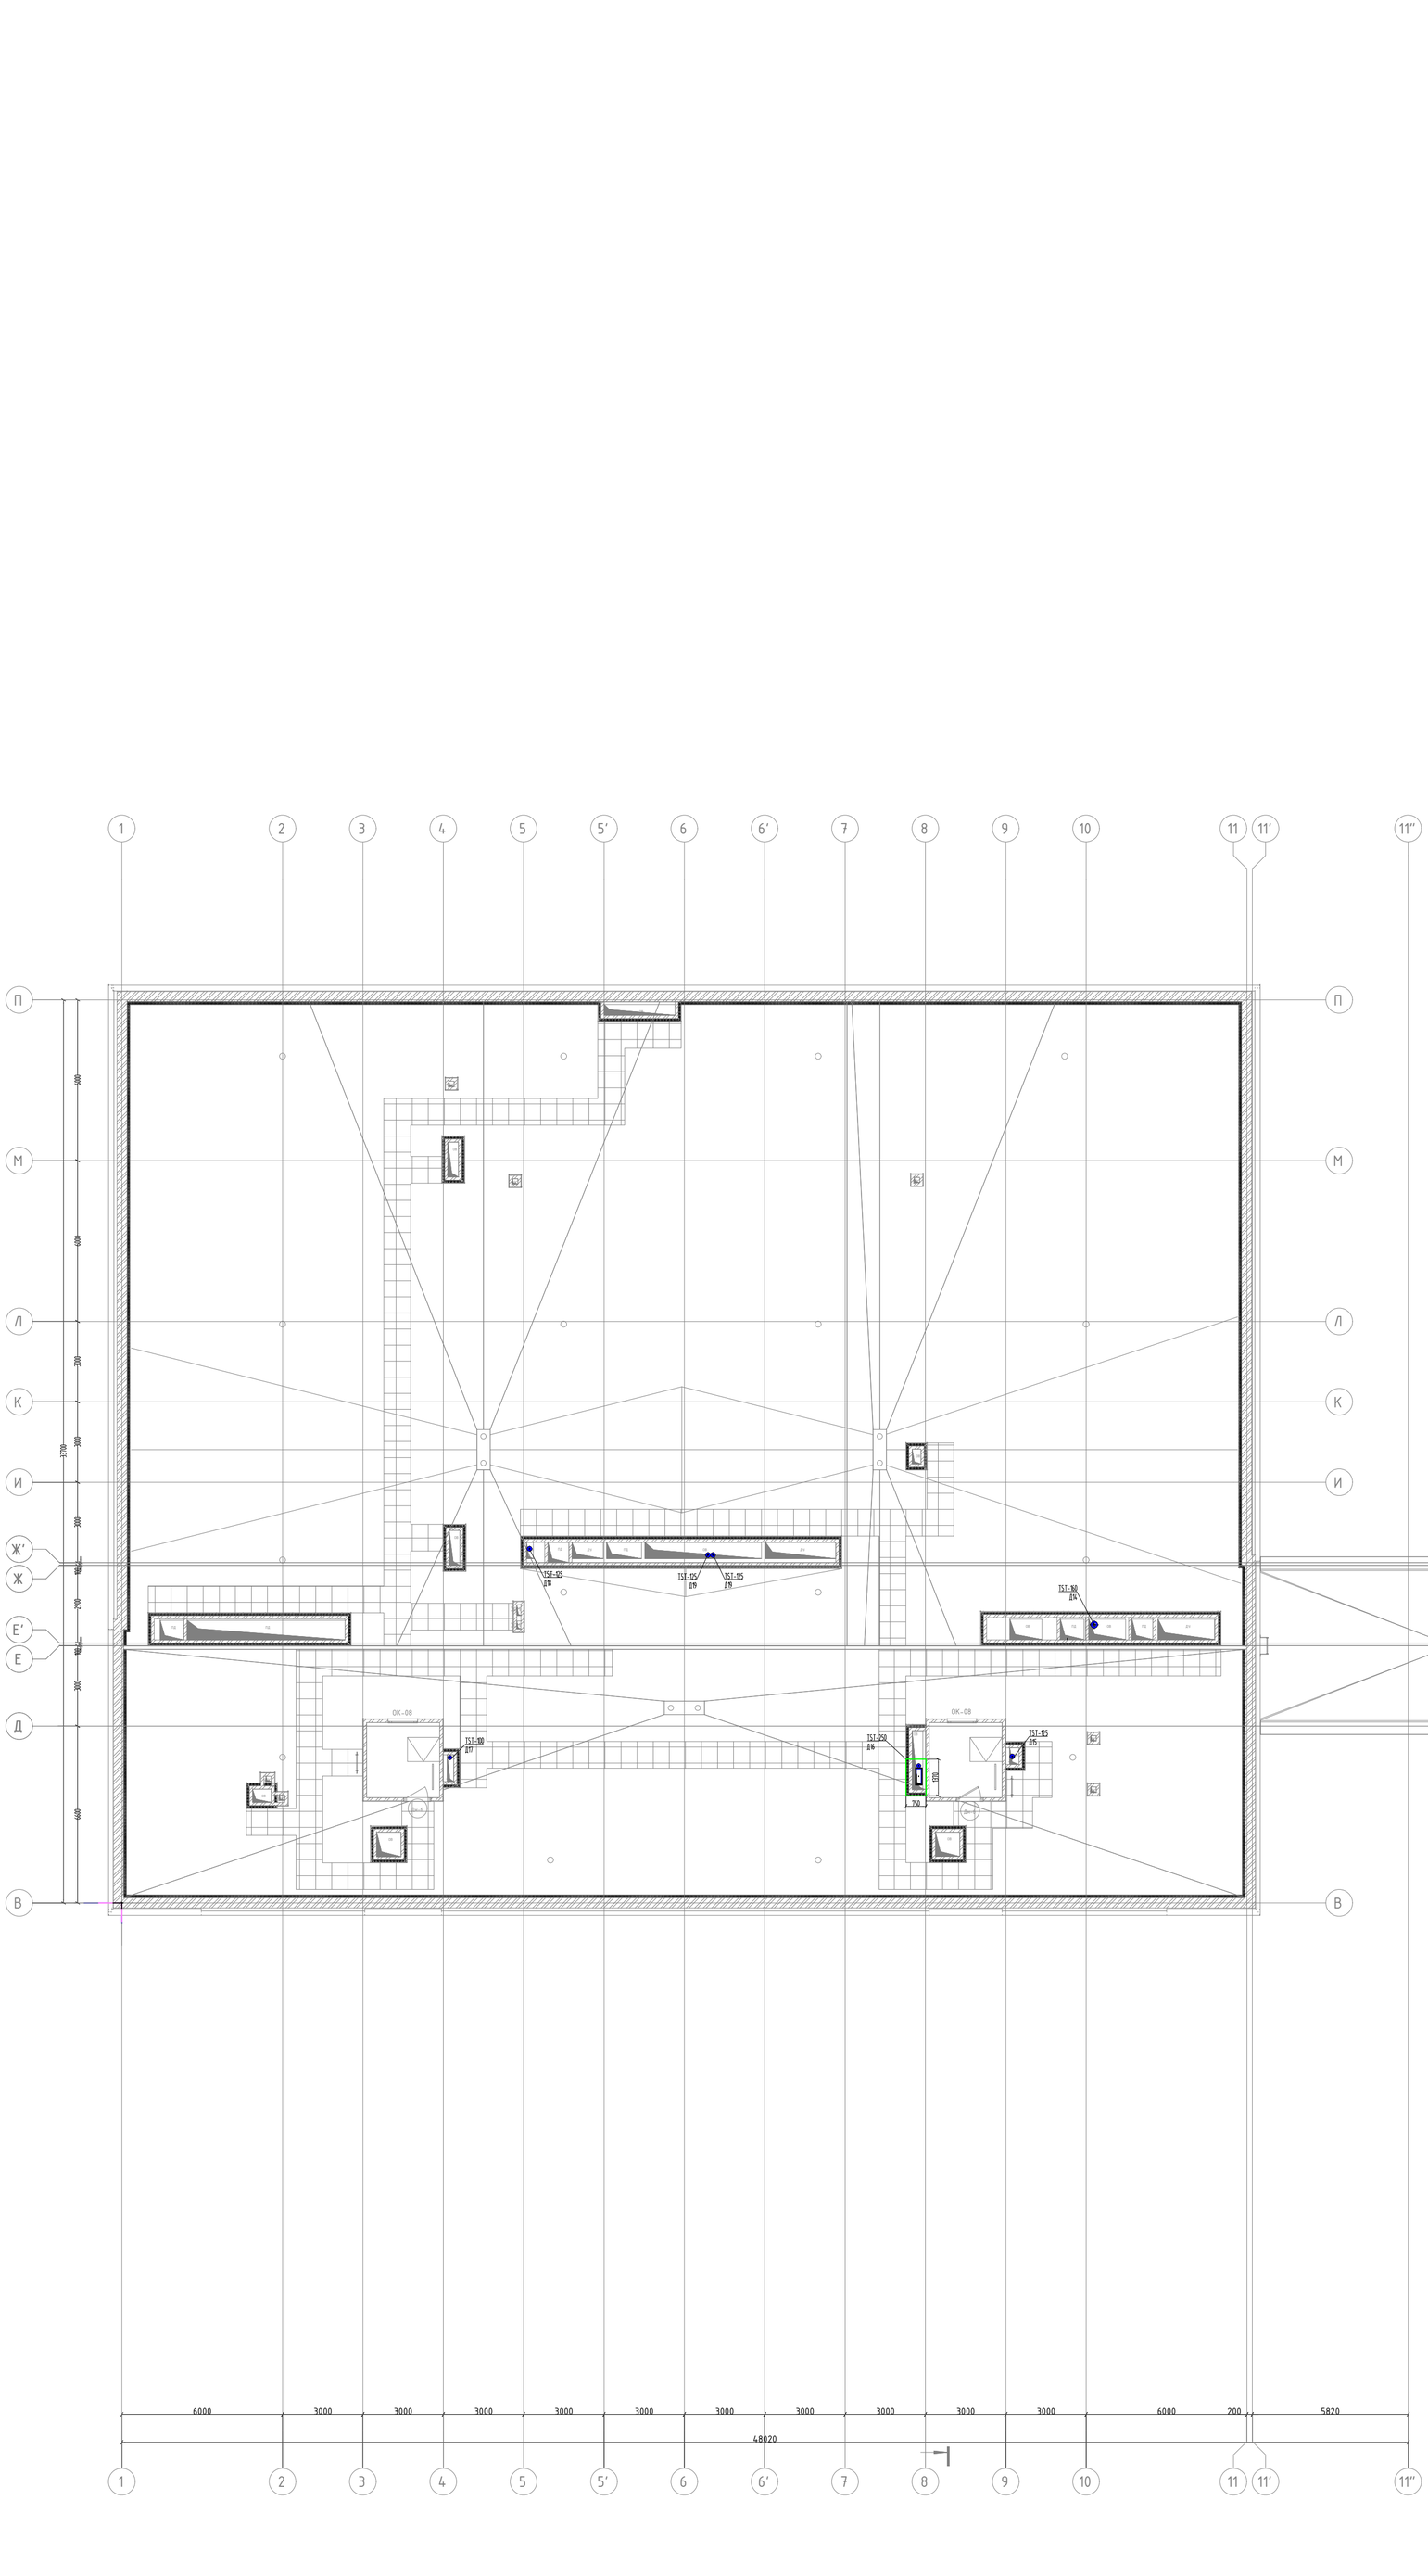

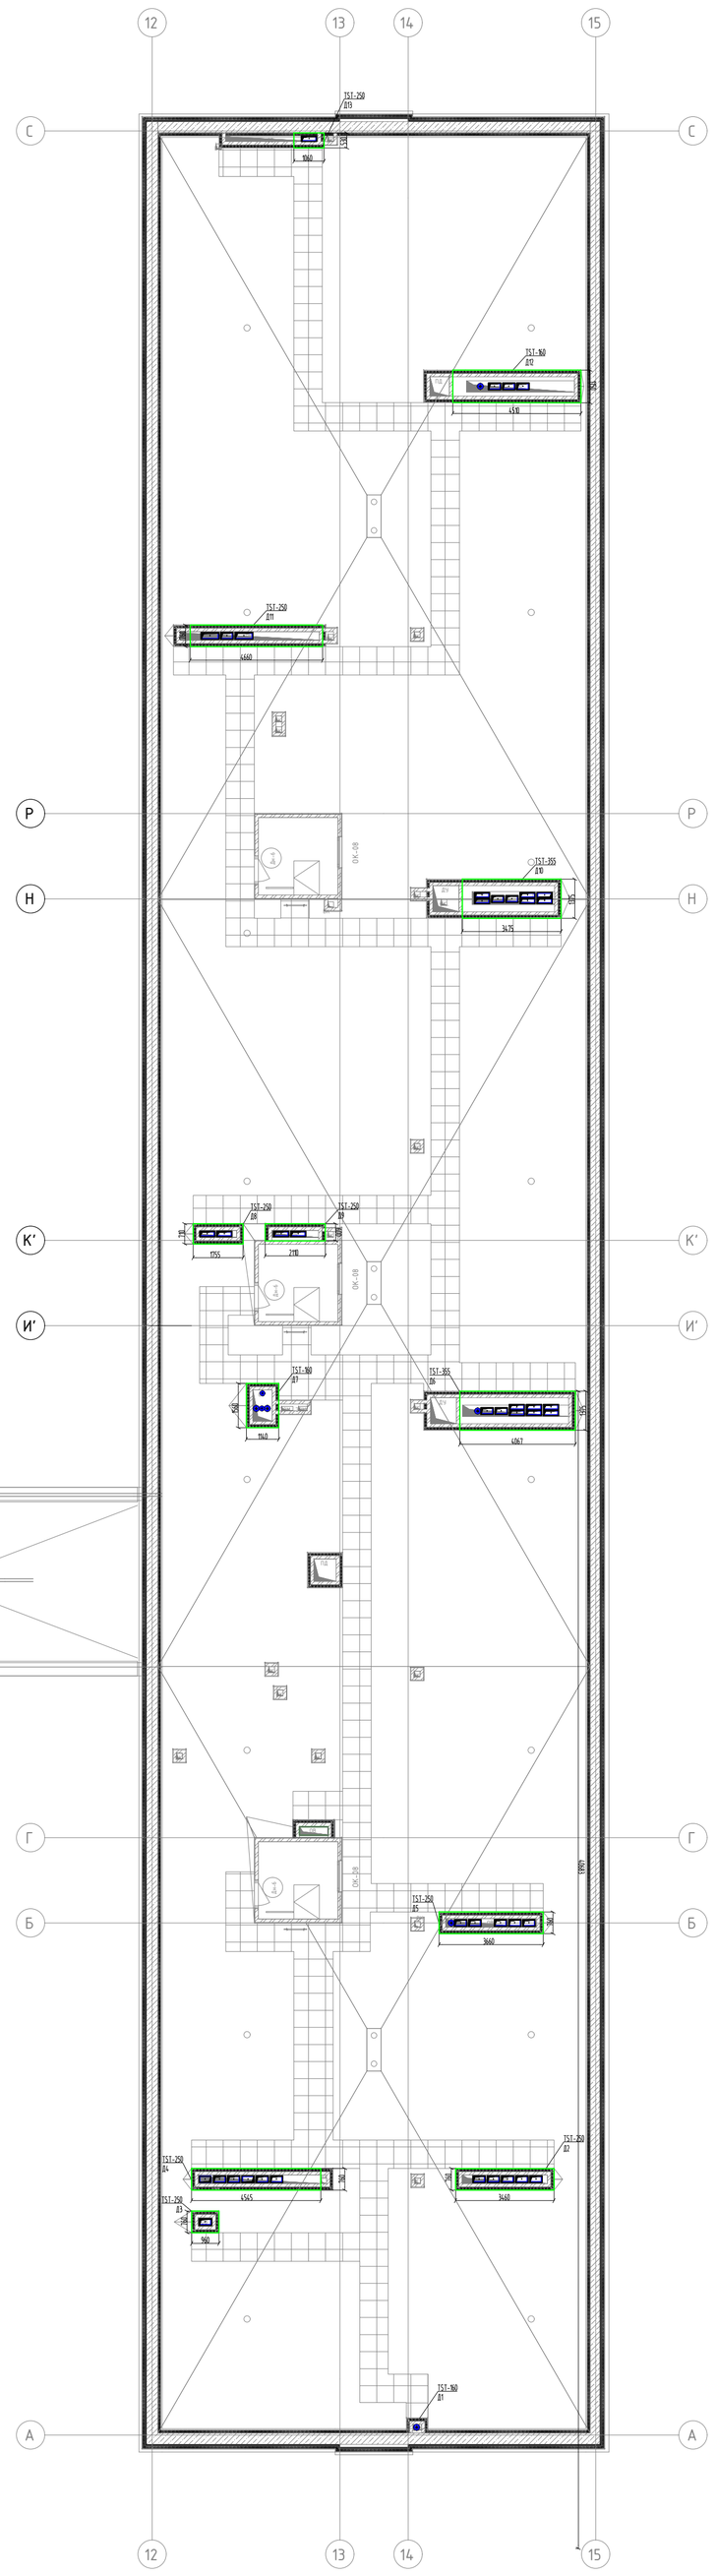

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВЗ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			01.26	Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов			01.26	
ГИП		А. Гущин			01.26	План кровли в указанием дефлекторов для систем естественной вентиляции

Стадия	Лист	Листов
Р	48	48

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А1

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	<u>Общеобменная вентиляция</u>							
	Система приточной вентиляции П1							
	Приточная установка П1 (L=12580 м3/ч) в составе: - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M8 L/ K1/ P1/ F1/ F7/ H1/ N1.10.201/ V1.0.P63.R- 5,5x15/H1/B1		NED	шт.	1		
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	3		
2	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	60		
3	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	63		
4	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	2		
5	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200x200-H0		СВОК	шт.	8		
6	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	13		
7	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	1		
8	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	2		
9	Клапан огнезадерживающий 800х200	FKS-1M(60)-800x200-H0		СВОК	шт.	6		
10	Клапан огнезадерживающий 1200х700	FKS-1M(60)-1200x700-H0		СВОК	шт.	1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	0,1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	155,4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	3,6		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			
Проверил		Климов			
Гип		А. Гущин			
Н.контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ.СО

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	1	148

Спецификация оборудования, изделий и материалов

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	111,5		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	48,8		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	3		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	3,4		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	20,8		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				м	25,8		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				м	6,4		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				м	40,6		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х700				м	5,8		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200				м	0,6		
24	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	60		
25	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
26	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
27	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				шт.	3		
28	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	21		
29	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	2		
31	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х800				шт.	6		
32	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
33	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х1200				шт.	2		
34	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	4		
35	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
36	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø160/200х150				шт.	1		
37	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/200х150				шт.	1		
38	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	16		
39	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø200				шт.	1		
40	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	11		
41	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	2		
42	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/800х200				шт.	1		
43	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х700/1200х400				шт.	1		
44	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200/1200х700				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	1		
46	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/800х200				шт.	1		
47	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	1		
48	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/800х200				шт.	1		
49	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
50	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	33		
51	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	11		
52	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х700/800х400				шт.	1		
53	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	156,07		
54	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	144		
	Система приточной вентиляции П2							
1	**Приточная установка П2 (L=6920 м3/ч) в составе:** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M6 L/ K1 /P1 /F1 /F7 /H1 /N1.10.201 /V1.0.P56.R-3x15/H1/B1		NED	шт.	1		
2	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	36		
3	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	36		
4	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200x200-H0		СВОК	шт.	11		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	3		
6	Клапан огнезадерживающий 400х400	FKS-1M(60)-400x400-H0		СВОК	шт.	1		
7	Клапан огнезадерживающий 500х200	FKS-1M(60)-500x200-H0		СВОК	шт.	1		
8	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	2		
9	Клапан огнезадерживающий 600х400	FKS-1M(60)-600x400-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	98,1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х150				м	98,1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	2,7		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	80,6		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	24		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х150				м	1,8		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				м	2,9		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	20,8		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	9,3		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х400				м	18		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				м	30,2		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				м	6,7		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000					2,4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	0,3		
24	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				шт.	1		
25	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				шт.	1		
26	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	2		
27	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				шт.	4		
28	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х600				шт.	8		
29	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				шт.	2		
30	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х400					2		
31	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	14		
32	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	2		
33	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/150х200				шт.	1		
34	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	1		
35	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	1		
36	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	2		
37	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
38	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				шт.	1		
39	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х800				шт.	1		
40	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	14		
42	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	4		
43	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х150/400х150				шт.	1		
44	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/500х200				шт.	1		
45	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	1		
46	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/400х150				шт.	1		
47	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/600х200				шт.	1		
48	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/600х400				шт.	1		
49	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200/600х200				шт.	1		
50	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000/800х400				шт.	1		
51	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	1		
52	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/500х200				шт.	1		
53	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	19		
54	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	3		
55	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	102,07		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	94		
	Система приточной вентиляции П3							
1	Фильтр карманный укороченный	FRU 50-30		NED	шт.	1		
2	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 50-30 G4		NED	шт.	1		
3	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
4	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
6	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
7	Воздухонагреватель водяной	WH 50-30/2		NED	шт.	1		
8	Вентилятор	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
9	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
10	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	2		
11	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	4		
12	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	2		
13	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	4		
14	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	2		
15	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	8		
16	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200х200-H0		СВОК	шт.	1		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	7,9		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	131,2		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	15,2		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	0,9		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,1		
22	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	8		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 8

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	17		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
26	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
27	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
28	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/200х200				шт.	1		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/300х200				шт.	1		
30	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
31	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø160				шт.	2		
32	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
33	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	1		
34	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	23,15		
35	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	21		
	Система приточной вентиляции П4							
1	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-30 FRUM		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
4	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
5	корпус фильтра	LITENED 50-30 FRPM		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-30 F7		NED	шт.	1		
7	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
8	воздухонагреватель водяной	LITENED 50-30 WH/Al/2		NED	шт.	1		
9	вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
10	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400x200		Redvent	шт.	6		
11	Регулирующ.клапан 400x200	АВК 400x200К8		Арктика	шт.	6		
12	Клапан огнезадерживающий 500x200	FKS-1M(60)-500x200-H0		СВОК	шт.	4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200				м	1,8		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				м	1,7		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x200				м	4,8		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x200				м	82,3		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x300				м	0,3		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200				шт.	1		
19	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x500				шт.	10		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x500				шт.	6		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x200				шт.	4		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200/300x200				шт.	1		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/400x200				шт.	1		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x200/500x200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/500х200				шт.	1		
26	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	8,29		
27	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	8		
	Система приточной вентиляции П5							
1	корпус фильтра укороченного	МЕД (LITENED) 40-20 (N) UKFM (мед-нерж.)		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 40-20 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 40-20		NED	шт.	1		
4	Вставка гибкая	FH 40-20		NED	шт.	2		
5	корпус фильтра	МЕД (LITENED) 40-20 (N) RKFM (мед-нерж.)		NED	шт.	2		
6	вставка карманная фильтрующая	DFPM 40-20 F7		NED	шт.	1		
7	шумоглушитель	МЕД (LITENED) 40-20 (N) GSD (мед-нерж.)		NED	шт.	2		
8	воздухонагреватель водяной	МЕД (LITENED) 40-20(N) NWW/Al/2		NED	шт.	1		
9	вентилятор	МЕД (LITENED) 40-20 (N) W1.22-0,37x30 (мед-нерж.)		NED	шт.	1		
10	вставка карманная фильтрующая	DFPM 40-20 F9		NED	шт.	1		
11	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	2		
12	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
13	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	2		
14	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	1		
15	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	3		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	2,1		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	4,3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 11

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	68,4		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200	Прямоугольные			м	0,1		
20	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5ммм Ø200				шт.	11		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
25	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø200	Прямоугольные			шт.	1		
26	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
27	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	1		
28	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	4,2		
29	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система приточной вентиляции П6							
	Приточная установка П6 (L= 12020 м3/ч) в составе: - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M8L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1		NED	шт.	1		
1	Решетка алюминиевая двухрядная регулируемая	РЭД-Р2 1000х500		Redvent	шт.	4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 12

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
3	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	4		
4	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	3		
5	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
6	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
7	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	4		
8	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	3		
9	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	2		
10	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	1		
11	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	2		
12	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	2		
13	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	5		
14	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	4		
15	Клапан огнезадерживающий 1200х400	FKS-1M(60)-1200x400-H0		СВОК	шт.	3		
16	Клапан огнезадерживающий 1200х500	FKS-1M(60)-1200x500-H0		СВОК	шт.	1		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	1,7		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	10,2		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	8,8		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	20,2		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	1,9		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	37,5		
24	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				м	2,7		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х500				м	1,4		
26	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				м	20,3		
27	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				м	4,2		
28	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200				м	0,8		
29	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
30	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	1		
31	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200				шт.	1		
32	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				шт.	2		
33	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200/400х1200				шт.	1		
34	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	10		
35	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1200				шт.	1		
36	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200				шт.	2		
37	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
38	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	1		
39	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	7		
40	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	6		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	8		
42	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	6		
43	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1200				шт.	2		
44	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200				шт.	1		
45	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				шт.	1		
46	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				шт.	1		
47	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	2		
48	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	2		
49	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
50	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/200х200				шт.	1		
51	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400/1200х400				шт.	1		
52	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
53	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø160				шт.	1		
54	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	1		
55	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø200				шт.	1		
57	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø200				шт.	2		
58	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400/Ø125				шт.	1		
59	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	32,35		
60	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	30		
	Система приточной вентиляции П7							
1	**Приточная установка П7 (L= 7860 м3/ч) в составе:** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M6 L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P56.R-4x15/H1/B1		NED	шт.	1		
2	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 1000х300		Redvent	шт.	4		
3	Регулирующ.клапан 1000х300	АВК 1000х300К8		Арктика	шт.	4		
4	Клапан огнезадерживающий 1000х400	FKS-1M(60)-1000x400-H0		СВОК	шт.	2		
5	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				м	0,4		
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				м	23,8		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000				м	0,2		
8	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	1		
9	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	3		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1000				шт.	4		
11	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000/1000х400				шт.	1		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	23,61		V=0,119 $м^3$
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	22		
	Система приточной вентиляции П8							
1	фильтр карманный укороченный	FRU 60-30		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 60-30 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
4	фильтр карманный	FRP 60-30		NED	шт.	1		
5	вставка карманная фильтрующая	DFP 60-30 F7		NED	шт.	1		
6	шумоглушитель	NK 60-30		NED	шт.	2		
7	воздухонагреватель водяной	WH 60-30/2		NED	шт.	1		
8	вентилятор	60-30/28R.2D		NED	шт.	1		
9	вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	2		
10	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
11	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	4		
12	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
13	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	5		
14	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
15	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	4		
16	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	6		
17	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	6		
18	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	4		
19	Клапан огнезадерживающий 250х200	FKS-1M(60)-250x200-H0		СВОК	шт.	2		
20	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	2		
21	Клапан огнезадерживающий 500х200	FKS-1M(60)-500x200-H0		СВОК	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	2,2		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	55,7		
24	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	32,8		
25	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	7,6		
26	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	5,6		
27	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200				м	23,6		
28	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	33,3		
29	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
30	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	29,9		
31	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	1,8		
32	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	5		
33	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø125				шт.	1		
34	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		
35	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	1		
36	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	6		
37	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х250				шт.	2		
38	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	6		
39	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 18

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	1		
41	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	15		
42	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	9		
43	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	1		
44	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x250				шт.	2		
45	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x300				шт.	2		
46	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x500				шт.	1		
47	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250x200				шт.	1		
48	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				шт.	3		
49	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x200				шт.	1		
50	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	1		
51	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200/Ø160				шт.	1		
52	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200/250x200				шт.	1		
53	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/Ø160				шт.	1		
54	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/500x200				шт.	1		
55	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
57	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/Ø200				шт.	1		
58	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200/Ø125				шт.	1		
59	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200/Ø160				шт.	1		
60	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø125				шт.	1		
61	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	1		
62	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	27,66		
63	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	25		
	Система приточной вентиляции П9							
1	корпус фильтра укороченного	LITENED 70-40 FRPM		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 70-40 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 70-40		NED	шт.	1		
4	вставка гибкая	FH 70-40		NED	шт.	2		
5	корпус фильтра	LITENED 70-40 FRPM		NED	шт.	1		
6	вставка карманная фильтрующая	DFPM 70-40 F7		NED	шт.	1		
7	шумоглушитель	LITENED 70-40 NKD		NED	шт.	2		
8	воздухонагреватель водяной	LITENED 70-40 WH/Al/2		NED	шт.	1		
9	вентилятор	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R		NED	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
11	Диффузор	DVA 200		Redvent	шт.	1		
12	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х100		Redvent	шт.	4		
14	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	4		
15	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 600х300		Redvent	шт.	1		
16	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	4		
17	Регулирующ.клапан 600х300	АВК 600х300К8		Арктика	шт.	1		
18	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
19	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-125 Р		Арктика	шт.	5		
20	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	4		
21	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	1		
22	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	5		
23	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	1		
24	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300х200-H0		СВОК	шт.	1		
25	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400х200-H0		СВОК	шт.	1		
26	Клапан огнезадерживающий 500х200	FKS-1M(60)-500х200-H0		СВОК	шт.	1		
27	Клапан огнезадерживающий 700х300	FKS-1M(60)-700х300-H0		СВОК	шт.	1		
28	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	17,2		
29	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	32,5		
30	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	19		
31	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	2,9		
32	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	15,1		
33	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
34	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х100				м	0,2		
35	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	25,8		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	17,7		
37	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	0,2		
38	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300				м	24,8		
39	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400				м	1,7		
40	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	4		
41	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		
42	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
43	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400				шт.	1		
44	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
45	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм, Ø160				шт.	4		
46	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
47	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	2		
48	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	2		
49	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	9		
50	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	3		
51	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
52	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	1		
53	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х700				шт.	1		
55	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	2		
56	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				шт.	1		
57	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300				шт.	3		
58	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
59	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
60	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/200х300				шт.	1		
61	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/400х200				шт.	1		
62	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/200х500				шт.	1		
63	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/200х500				шт.	1		
64	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300/400х200				шт.	1		
65	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/300х200				шт.	1		
66	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/400х200				шт.	1		
67	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/400х100				шт.	2		
68	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
70	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/Ø100				шт.	1		
71	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø200				шт.	2		
72	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/Ø200				шт.	1		
73	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	28,77		
74	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	26		
	Система приточной вентиляции П10							
	Приточная установка П10 (L= 6900 м3/ч) в составе - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M6 L/ K1 /P1 /F1 /F7 /H1 /N1.10.201 /V1.0.P56.R- 3x15/H1/B1		NED	шт.	1		
1	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х300		Redvent	шт.	14		
2	Регулирующ.клапан 400х300	АВК 400х300К8		Арктика	шт.	14		
3	Клапан огнезадерживающий 500х400	FKS-1M(60)-500x400-H0		СВОК	шт.	5		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	9,7		
5	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				м	6,3		
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	4,6		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				м	77,6		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х600				м	1,7		
9	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000				м	0,1		
10	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	2		
11	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х600				шт.	1		
12	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500				шт.	4		
13	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				шт.	2		
14	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500				шт.	4		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				шт.	10		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х600				шт.	1		
17	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/400х300				шт.	1		
18	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/500х300				шт.	1		
19	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400/500х300				шт.	2		
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000/600х600				шт.	1		
21	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/400х300				шт.	1		
22	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/500х300				шт.	1		
23	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	51,77		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 25

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	48		
	Система приточной вентиляции П11							
1	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-25 FRUM		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-25 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		
4	вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	2		
5	корпус фильтра	LITENED 50-25 FRPM		NED	шт.	1		
6	вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-25 F7		NED	шт.	1		
7	шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
8	воздухонагреватель водяной	LITENED 50-25 WH/AL/2		NED	шт.	1		
9	вентилятор	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	2		
11	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	6		
12	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	2		
13	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	6		
14	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	5		
15	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	4		
16	Клапан огнезадерживающий 300x200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	1		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	5		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	10,6		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	43,7		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	51,9		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				м	26,4		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x250				м	0,7		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
24	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				шт.	1		
25	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
26	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
27	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	4		
28	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	3		
29	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	9		
30	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	13		
31	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	6		
32	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	1		
33	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
34	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		
35	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
36	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	2		
37	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
38	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/300х200				шт.	1		
39	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
41	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	2		
42	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø200				шт.	1		
43	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/Ø160				шт.	1		
44	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/Ø200				шт.	1		
45	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	24,06		
46	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	22		
	Система приточной вентиляции П13							
1	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-25 FRUM		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-25 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		
4	вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	2		
5	корпус фильтра	LITENED 50-25 FRPM		NED	шт.	1		
6	вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-25 F7		NED	шт.	1		
7	шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
8	воздухонагреватель водяной	LITENED 50-25 WH/Al/2		NED	шт.	1		
9	вентилятор	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
11	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400x200		Redvent	шт.	2		
12	Регулирующ.клапан 400x200	АВК 400x200К8		Арктика	шт.	2		
13	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
14	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	4		
15	Клапан огнезадерживающий 300x200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	1		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	22,3		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	8,2		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	36,1		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	28,1		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				м	0,3		
22	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
23	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	8		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
26	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	2		
27	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
28	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	2		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/200х400				шт.	1		
30	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/400х200				шт.	1		
31	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/200х200				шт.	1		
32	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400/Ø100				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	20,86		
34	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	19		
	Система приточной вентиляции П14							
1	корпус фильтра укороченного	LITENED 90-50 FRUM		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 90-50 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 90-50		NED	шт.	1		
4	вставка гибкая	FH 90-50		NED	шт.	2		
5	корпус фильтра	LITENED 90-50 FRPM		NED	шт.	1		
6	вставка карманная фильтрующая	DFPM 90-50 F7		NED	шт.	1		
7	шумоглушитель	LITENED 90-50 NKD		NED	шт.	2		
8	воздухонагреватель водяной	LITENED 90-50 WH/Al/2		NED	шт.	1		
9	вентилятор	LITENED 90-50 G1.35-3x30		NED	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	2		
11	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
12	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 600x300		Redvent	шт.	4		
13	Регулирующ.клапан 600x300	АВК 600x300К8		Арктика	шт.	4		
14	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	2		
15	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	1		
16	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	4		
17	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	1		
18	Клапан огнезадерживающий 600x500	FKS-1M(60)-600x500-H0		СВОК	шт.	3		
19	Клапан огнезадерживающий 700x500	FKS-1M(60)-700x500-H0		СВОК	шт.	1		
20	Клапан огнезадерживающий 1000x300	FKS-1M(60)-1000x300-H0		СВОК	шт.	1		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	38,3		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	3,1		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x300				м	3,9		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				м	3,2		
25	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	0,7		
26	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х400				м	3,2		
27	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500				м	16,1		
28	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				м	8		
29	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 900х500				м	0,1		
30	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				м	9,4		
31	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	1		
32	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				шт.	1		
33	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	8		
34	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х600				шт.	4		
35	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500				шт.	2		
36	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				шт.	2		
37	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	9		
38	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
39	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х1000				шт.	1		
40	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х600				шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500				шт.	2		
42	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				шт.	2		
43	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/400х300				шт.	1		
44	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/600х400				шт.	1		
45	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500/600х400				шт.	1		
46	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500/900х500				шт.	1		
47	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500/1000х300				шт.	1		
48	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø125				шт.	1		
49	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500/Ø100				шт.	2		
50	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	48,18		
51	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	44		
	Система приточной вентиляции П15							
1	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-30 FRUM		NED	шт.	1		
2	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
3	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
4	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
5	воздухонагреватель водяной	50-30 WH/Al/3		NED	шт.	1		
6	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
7	вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1х30		NED	шт.	1		
8	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	9		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 32

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	9		
10	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300х200-НО		СВОК	шт.	1		
11	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400х200-НО		СВОК	шт.	2		
12	Клапан огнезадерживающий 500х200	FKS-1M(60)-500х200-НО		СВОК	шт.	1		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	28,6		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	16,6		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	21,7		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	1,7		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
18	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		
19	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	4		
20	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	2		
21	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				шт.	2		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	2		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х500				шт.	2		
26	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/500х200				шт.	1		
27	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/300х200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/400х200				шт.	1		
29	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	2		
30	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/400х200				шт.	1		
31	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/400х200				шт.	2		
	Система приточной вентиляции П_ИТП							
1	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300х200-H0		СВОК	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	14,4		
3	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
4	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
	Система приточной вентиляции П01							
1	Фильтр карманный укороченный	FRU 50-30		NED	шт.	1		
2	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 50-30 G4		NED	шт.	1		
3	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
4	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
6	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
7	Воздухонагреватель электрический	EA 50-30/22,5		NED	шт.	1		
8	Вентилятор	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
9	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
10	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	3		
11	Регулирующ.клапан 200х200	АВК 200х200К8		Арктика	шт.	3		
12	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300х200-H0		СВОК	шт.	4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200	Прямоугольные			м	3,5		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200	Прямоугольные			м	49,7		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200	Прямоугольные			м	0,2		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300	Прямоугольные			м	0,1		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200	Прямоугольные			шт.	3		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200	Прямоугольные			шт.	2		
19	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300	Прямоугольные			шт.	4		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300	Прямоугольные			шт.	3		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200	Прямоугольные			шт.	3		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/300х200	Прямоугольные			шт.	1		
23	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,62		
24	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система приточной вентиляции П02							
1	Фильтр кассетный	FRC 50-30		NED	шт.	1		
2	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 50-30		NED	шт.	1		
3	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
4	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
6	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
7	Воздухонагреватель электрический	EA 50-30/15		NED	шт.	1		
8	Вентилятор	VRN 50-30/22R-2D		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
10	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
11	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	2		
12	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	3		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	3		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200	Прямоугольные			м	40,1		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320	Прямоугольные			м	0,1		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300	Прямоугольные			м	0,3		
17	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
18	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300	Прямоугольные			шт.	2		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	1		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300	Прямоугольные			шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200	Прямоугольные			шт.	2		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/300х200	Прямоугольные			шт.	1		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/300х200	Прямоугольные			шт.	1		
24	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø200	Прямоугольные			шт.	1		
25	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,17		
26	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система приточной вентиляции П03							
1	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 36

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Вентилятор	VRN 50-30/22R-2D		NED	шт.	1		
3	Воздухонагреватель электрический	EA 50-30/22,5		NED	шт.	1		
4	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
6	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
7	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
8	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 50-30 G4		NED	шт.	1		
9	Фильтр карманный укороченный	FRU 50-30		NED	шт.	1		
10	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	3		
11	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	3		
12	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	2		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	4,1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	11,6		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	1,9		
17	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	3		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
19	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				шт.	1		
20	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	3		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
23	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø200				шт.	3		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,31		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система приточной вентиляции П04							
1	Вставка гибкая	FH 70-40		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	VRN 70-40/31R-2D		NED	шт.	1		
3	Воздухонагреватель электрический	EA 70-40/45		NED	шт.	1		
4	Шумоглушитель	NK 70-40		NED	шт.	2		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFP 70-40 F7		NED	шт.	1		
6	Фильтр карманный	FRP 70-40		NED	шт.	1		
7	Заслонка	CHR 70-40		NED	шт.	1		
8	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 70-40		NED	шт.	1		
9	Фильтр кассетный	FRC 70-40		NED	шт.	1		
10	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	3		
11	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	3		
12	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	2		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	4		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	11,5		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400				м	0,1		
16	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	3		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	2		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400/600х200				шт.	1		
21	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	9,65		
22	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система приточной вентиляции П05							
1	Фильтр кассетный	FRC 50-30		NED	шт.	1		
2	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
3	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
4	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 50-30		NED	шт.	1		
7	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
8	Воздухонагреватель водяной	WH 50-30/2		NED	шт.	1		
9	Вентилятор	VRN 50-30/22R-2D		NED	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	3		
11	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	3		
12	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300х200-H0		СВОК	шт.	6		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	0,7		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	36,4		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,1		
16	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
17	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	6		
18	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	5		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/300х200				шт.	1		
23	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	3		
24	Изоляция S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	4,89		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система приточной вентиляции П06							
1	Фильтр кассетный	FRC 50-30		NED	шт.	1		
2	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
3	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
4	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 50-30		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
7	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
8	Воздухонагреватель водяной	WH 50-30/2		NED	шт.	1		
9	Вентилятор	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	4		
11	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	4		
12	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	1,1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	32,4		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,1		
16	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 40

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		
18	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	3		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/300х200				шт.	1		
23	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	4		
24	Изоляция S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,39		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система приточной вентиляции П07							
1	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
3	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 60-30 F7		NED	шт.	1		
4	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 60-30 G4		NED	шт.	1		
5	Корпус фильтра укороченного	LITENED 60-30 FRUM		NED	шт.	1		
6	Корпус фильтра	LITENED 60-30 FRPM		NED	шт.	1		
7	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
8	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	2		
9	Воздухонагреватель водяной	LITENED 60-30 WH/Al/2		NED	шт.	1		
10	Регулирующ.клапан 200х200	АВК 200х200К8		Арктика	шт.	2		
11	Регулирующ.клапан 300х300	АВК 300х300К8		Арктика	шт.	2		
12	Клапан огнезадерживающий 350х350	FKS-1M(60)-350x350-H0		СВОК	шт.	2		
13	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	1,1		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	0,8		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	1,8		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350				м	14,2		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	14,8		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	1,3		
20	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
21	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	1		
22	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350				шт.	2		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	3		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	1		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	3		
26	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350				шт.	1		
27	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	3		
28	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	1		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350/300х300				шт.	1		
30	Изоляция S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,06		
31	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 42

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система приточной вентиляции П08							
1	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	2		
2	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
3	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
4	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 60-30 F7		NED	шт.	1		
6	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 60-30 G4		NED	шт.	1		
7	Корпус фильтра укороченного	LITENED 60-30 FRUM		NED	шт.	1		
8	Корпус фильтра	LITENED 60-30 FRPM		NED	шт.	1		
9	Воздухонагреватель водяной	LITENED 60-30 WH/AL/2		NED	шт.	1		
10	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 800х300		Redvent	шт.	2		
11	Клапан огнезадерживающий 500х300	FKS-1M(60)-500x300-H0		СВОК	шт.	3		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	29,2		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	0,6		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х300				м	0,1		
15	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				шт.	1		
16	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	1		
17	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х500				шт.	2		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х500				шт.	3		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				шт.	4		
20	Изоляция S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	8,58		
21	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	8		
	Система приточной вентиляции П09							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=400 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
3	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	5		
4	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
5	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
6	Воздухонагреватель электрический	LITENED 50-30 EA/22,5		NED	шт.	2		
7	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
8	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-30 F7		NED	шт.	1		
9	Корпус фильтра	LITENED 50-30 FRPM		NED	шт.	1		
10	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
11	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
12	Корпус под фильтр укороченный и заслонку	LITENED 50-30 FRUDM Наружное исполнение		NED	шт.	1		
13	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	4		
14	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	4		
15	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	2		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	10,5		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	5		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,5		
19	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	6		
20	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 44

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	2		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/500х150				шт.	1		
25	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,29		
26	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система приточной вентиляции П010							
1	Корпус под фильтр укороченный и заслонку	LITENED 50-30 FRUDM Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
3	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
4	Корпус фильтра	LITENED 50-30 FRPM		NED	шт.	1		
5	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-30 F7		NED	шт.	1		
6	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
7	Воздухонагреватель электрический	LITENED 50-30 EA/22,5		NED	шт.	2		
8	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
9	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
10	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	5		
11	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=400 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
12	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
13	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	3		
14	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	3		
15	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	2		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	8		
19	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	3		
20	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
21	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	2		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	2		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/600х200				шт.	1		
24	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	3		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	3		
	Система вытяжной вентиляции В1							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø160	KBK-100 P		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-FS230-H0		СВОК	шт.	2		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	20,1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	3		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	8,45		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	8		
	Система вытяжной вентиляции В2							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	2		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400x200		Redvent	шт.	6		
10	Регулирующ.клапан 400x200	АВК 400x200К8		Арктика	шт.	6		
11	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	2		
12	Клапан огнезадерживающий 500x200	FKS-1M(60)-500x200-H0		СВОК	шт.	1		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	3,1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200				м	1,7		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				м	3,3		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 47

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	2,1		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	20,8		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,3		
19	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	2		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/500х200				шт.	1		
23	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	1		
24	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	1		
25	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/500х200				шт.	1		
26	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100/Ø100				шт.	1		
27	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/Ø100				шт.	1		
28	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	18,15		
29	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	17		
	Система вытяжной вентиляции В3							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55х30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	36		
9	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	36		
10	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200x200-H0		СВОК	шт.	4		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	41,1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	16,1		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	17,8		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	2,4		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	4,2		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	2,3		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	2,2		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,5		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	2,4		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	44		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	3		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	1		
25	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	8		
26	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	8		
27	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	3		
28	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/200х200				шт.	4		
30	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/200х200				шт.	1		
31	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500/200х300				шт.	1		
32	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/200х600				шт.	1		
33	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600/200х500				шт.	1		
34	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	17		
35	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	8		
36	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	3		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
38	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	3		
39	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/200х200				шт.	1		
40	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500/200х200				шт.	1		
41	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600/200х200				шт.	1		
42	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	18,5		
43	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	17		
	Система вытяжной вентиляции В4							
1	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	11		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	11		
11	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200x200-H0		СВОК	шт.	1		
12	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	2		
13	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	20,3		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	13,6		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	7		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	9,4		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	4		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600				шт.	1		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/200х200				шт.	1		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/400х200				шт.	1		
23	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	3		
24	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	1		
25	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	23,62		
26	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	22		
	Система вытяжной вентиляции В5							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 52

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	2		
8	Регулирующ.клапан Ø125	KBK-125 P		Арктика	шт.	2		
9	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	2		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	2,5		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	14,5		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	3		
13	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
14	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
15	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
16	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	8,38		
17	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	8		
	Система вытяжной вентиляции В6							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	36		
9	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	36		
10	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200X200-H0		СВОК	шт.	4		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	38,4		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	11,2		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	27,3		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	3,5		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	2,8		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	2,9		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,3		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	3,1		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	43		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	8		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	8		
25	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	4		
26	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм 200x200/Ø160				шт.	4		
27	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/200x200				шт.	1		
28	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x200/300x200				шт.	1		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600x200/500x200				шт.	1		
30	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x300/600x200				шт.	1		
31	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	16		
32	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	12		
33	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200/Ø160				шт.	4		
34	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	18,01		
35	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	17		
	Система вытяжной вентиляции В7							
1	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 55

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	12		
10	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	12		
11	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	4		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	12,4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	9,9		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	16,2		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	3,2		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	5,2		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	4		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	1		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	4		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/400х200				шт.	1		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/600х300				шт.	1		
25	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	3		
26	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	23,18		
27	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	21		
	Система вытяжной вентиляции В8							
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	2		
8	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	2		
9	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	18		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	0,2		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	5		
13	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø160				шт.	1		
15	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,66		
16	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной вентиляции В9							
1	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
3	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
4	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
6	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
7	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
8	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
9	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	4		
10	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
11	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400x200		Redvent	шт.	5		
12	Регулирующ.клапан 400x200	АВК 400x200К8		Арктика	шт.	5		
13	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	4		
14	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	1		
15	Клапан огнезадерживающий 600x300	FKS-1M(60)-600x300-H0		СВОК	шт.	1		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	15,6		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	9,9		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	3,7		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	12,6		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	0,7		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,1		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	12,5		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	22,8		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	5		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
26	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
27	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600				шт.	2		
28	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	2		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	1		
30	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	1		
31	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/600х300				шт.	1		
32	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/600х200				шт.	1		
33	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100/Ø100				шт.	2		
35	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	1		
36	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600x300/Ø125				шт.	1		
37	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	30,96		
38	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	28		
	Система вытяжной вентиляции В10							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø160	KBK-160 P		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	10,4		
11	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,17		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной вентиляции В11							
1	Шумоглушитель	KNK 315/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 315/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 315		NED	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 60

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заслонка регулирующая	KCH 315		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 315		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	17		
8	Регулирующ.клапан Ø100	KBK-100 P		Арктика	шт.	17		
9	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	3		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	52,6		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	9,5		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	12,5		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø315				м	0,4		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				м	4,8		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	33		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	1		
17	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	3		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x300				шт.	1		
19	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	5		
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	3		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x300/Ø160				шт.	1		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø315/200x300				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	4		
24	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	2		
25	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
26	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x300/Ø160				шт.	1		
27	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200/Ø160				шт.	1		
28	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	8,95		
29	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	8		
	Система вытяжной вентиляции В12							
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
9	Регулирующ.клапан Ø125	KBK-125 P		Арктика	шт.	1		
10	Регулирующ.клапан Ø160	KBK-160 P		Арктика	шт.	1		
11	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	3,2		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	19,2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	0,2		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	1		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	6		
17	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
18	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
19	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,9		
20	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной вентиляции В13							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
9	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
10	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	1		
11	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	1,9		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	0,5		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	10,7		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	1		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	1		
17	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	3		
18	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
19	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		
20	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,28		
21	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной вентиляции В14							
1	Шумоглушитель	KNK 315/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 315/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 315		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 315		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод РР			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 315		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	14		
8	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	3		
9	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	14		
10	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	3		
11	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	1		
12	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	2		
13	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	23,4		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	4,9		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	45,6		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	1		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø315				м	0,3		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	3,2		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	5,7		
21	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	26		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	4		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	6		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	1		
26	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	1		
27	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
28	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	2		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		
30	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	3		
31	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
32	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø200				шт.	1		
34	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/200х200				шт.	1		
35	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø315/300х200				шт.	1		
36	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	1		
37	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	3		
38	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
39	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
40	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/Ø160				шт.	1		
41	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	15,62		
42	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	14		
	Система вытяжной вентиляции В15							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-25 G1.22-0,37x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
9	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	4		
10	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
11	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	4		
12	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	1		
13	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		
14	Клапан огнезадерживающий 300х300	FKS-1M(60)-300х300-H0		СВОК	шт.	2		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	3,9		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	2,5		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	3,5		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	1,7		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	15,4		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				м	0,1		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	1		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	4		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø200				шт.	1		
26	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/300х200				шт.	1		
27	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/500х250				шт.	1		
28	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	1		
29	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	2		
30	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/Ø160				шт.	1		
31	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	11,8		
32	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	11		
	Система вытяжной вентиляции В16							
1	Шумоглушитель	KNK 315/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 315/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 315		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 315		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 315		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	2		
9	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	2		
10	Регулирующ.клапан Ø100	KBK-100 P		Арктика	шт.	1		
11	Регулирующ.клапан Ø125	KBK-125 P		Арктика	шт.	2		
12	Регулирующ.клапан Ø160	KBK-160 P		Арктика	шт.	2		
13	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	2		
15	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	2		
16	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	3		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	0,7		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	15,7		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	3,3		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	6,4		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø315				м	0,2		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	18,1		
23	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	1		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
26	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
27	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
28	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		
29	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	6		
30	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	1		
31	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/300х200				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø315/300х200				шт.	1		
33	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	1		
34	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
35	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø125				шт.	1		
36	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	1		
37	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	12,88		
38	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной вентиляции В17							
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	2		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	20,9		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		
12	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
13	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	5		
15	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,68		
16	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной вентиляции В18							
1	Шумоглушитель	LITENED 90-50 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 90-50		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 90-50 G1.40-4x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 90-50 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 90-50		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 90-50 L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 90-50 L=300 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 90-50 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 800x300		Redvent	шт.	8		
10	Регулирующ.клапан 800x300	АВК 800x300К8		Арктика	шт.	8		
11	Клапан огнезадерживающий 1000x400	FKS-1M(60)-1000x400-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x300				м	5,8		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700x300				м	5		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800x300				м	4,1		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 900x500				м	0,3		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000x300				м	5,3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 71

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				м	23		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	1		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1000				шт.	2		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	3		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 900х500/1000х400				шт.	1		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400/1000х300				шт.	1		
23	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/700х300				шт.	1		
24	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300/1000х300				шт.	1		
25	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	34,46		
26	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	32		
	Система вытяжной вентиляции В19							
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
8	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
9	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-200 Р		Арктика	шт.	3		
10	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 72

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	32,8		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	1,5		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	14,4		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		
15	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
16	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
17	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
18	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	11		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/300х200				шт.	1		
22	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø125				шт.	3		
23	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,02		
24	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной вентиляции В20							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55х30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 73

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
9	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
10	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	2		
11	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
12	Регулирующ.клапан 200х200	АВК 200х200К8		Арктика	шт.	1		
13	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
14	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	1		
15	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	2		
16	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	1		
17	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	2		
18	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400х200-H0		СВОК	шт.	1		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	2,8		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	1		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	9,8		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	12,3		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	4		
24	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 74

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	7,1		
26	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				м	16,2		
27	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,2		
28	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	2		
29	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
30	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	2		
31	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
32	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	1		
33	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
34	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
35	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
36	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х400				шт.	1		
37	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	2		
38	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	1		
39	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
40	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/400х200				шт.	1		
41	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/400х200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/400х300				шт.	1		
43	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		
44	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х400/Ø200				шт.	1		
45	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø100				шт.	1		
46	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø125				шт.	1		
47	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø200				шт.	1		
48	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø200				шт.	1		
49	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	14,16		
50	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	13		
	Система вытяжной вентиляции В21							
1	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
3	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
4	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
5	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая двухрядная регулируемая	РЭД-Р2 1000х500		Redvent	шт.	1		
10	Клапан огнезадерживающий 600х300	FKS-1M(60)-600x300-H0		СВОК	шт.	1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,7		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	5,5		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				м	9,4		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х500				м	0,3		
15	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	1		
16	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	2		
17	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х800				шт.	1		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600				шт.	1		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	1		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				шт.	1		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/800х200				шт.	1		
22	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600/200х800				шт.	1		
23	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	27,36		
24	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	25		
	Система вытяжной вентиляции В22							

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 77

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	8		
8	Регулирующ.клапан Ø100	KBK-100 P		Арктика	шт.	8		
9	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	2		
10	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	25,6		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	9,9		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	11,7		
14	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	15		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	1		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	5		
17	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	2		
18	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	1		
19	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	1		
20	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø200				шт.	1		
21	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 78

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной вентиляции В23							
1	Шумоглушитель	KNK 100/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 100/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 100		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 100		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 100		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	2		
8	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	2		
9	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	30,7		
11	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	2		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	5		
13	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100/Ø100				шт.	1		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	3,81		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система вытяжной вентиляции В24							
1	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х300		Redvent	шт.	7		
10	Регулирующ.клапан 400х300	АВК 400х300К8		Арктика	шт.	7		
11	Клапан огнезадерживающий 500х400	FKS-1M(60)-500x400-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	5,8		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				м	3,7		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	2,5		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				м	29,7		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	0,3		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	1		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500				шт.	2		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				шт.	3		
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/400х300				шт.	1		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/500х300				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400/500х300				шт.	1		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400/600х300				шт.	1		
24	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	33,48		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	31		
	Система вытяжной вентиляции В25							
1	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1х30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х300		Redvent	шт.	7		
10	Регулирующ.клапан 400х300	АВК 400х300К8		Арктика	шт.	7		
11	Клапан огнезадерживающий 500х400	FKS-1M(60)-500х400-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	5,8		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				м	3,6		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	2,7		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				м	10,6		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	0,6		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	1		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500				шт.	1		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				шт.	3		
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/400х300				шт.	1		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/500х300				шт.	1		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400/500х300				шт.	1		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500/600х300				шт.	1		
24	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,64		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной вентиляции В26							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод РР			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	2		
8	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	2		
9	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	3,1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	9,7		
12	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	1		
13	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	3		
14	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	3		
15	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
16	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
17	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,79		
18	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной вентиляции В27							
1	Шумоглушитель	LITENED 70-40 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 70-40		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 70-40 G1.35-2,2x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 70-40 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 70-40		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 70-40 L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 70-40 L=200 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 70-40 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 600x300		Redvent	шт.	4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Регулирующ.клапан 600х300	АВК 600х300К8		Арктика	шт.	4		
11	Клапан огнезадерживающий 700х500	FKS-1M(60)-700x500-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				м	3,8		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				м	3,6		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	0,7		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х400				м	3,6		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400				м	0,4		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				м	17,2		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	1		
19	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				шт.	2		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х700				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				шт.	2		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/400х300				шт.	1		
23	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/600х400				шт.	1		
24	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500/600х400				шт.	1		
25	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500/700х400				шт.	1		
26	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	22,94		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 84

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	21		
	Система вытяжной вентиляции В28							
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод РР			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	6		
8	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	6		
9	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	7,2		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	9,8		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	7,2		
13	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	8		
14	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	4		
15	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	7		
16	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	1		
17	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,4		
18	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной вентиляции В29							
1	Шумоглушитель	KNK 100/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 100/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 100		NED	шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 85

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заслонка регулирующая	KCH 100		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 100		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	0,2		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	9,4		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
13	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	1		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	4,22		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система вытяжной вентиляции В30							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	9,2		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	0,2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
13	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	2,82		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	3		
	Система вытяжной вентиляции В31							
1	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
8	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
9	Регулирующ.клапан Ø100	KBK-100 P		Арктика	шт.	1		
10	Регулирующ.клапан Ø160	KBK-160 P		Арктика	шт.	1		
11	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	5,4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	10,7		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	0,2		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	1		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	5		
17	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		
19	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	3,29		
20	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	3		
	Система вытяжной вентиляции В32							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø125	KBK-125 P		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	8,6		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	0,3		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
13	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	1		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	3,4		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	3		
	Система вытяжной вентиляции В33							
1	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
3	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 88

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
8	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
9	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	3		
10	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	3		
11	Клапан огнезадерживающий 300x200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	6		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм Ø160				м	0,7		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 300x200				м	40,1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 500x300				м	0,2		
15	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 300x200				шт.	1		
16	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 200x300				шт.	6		
17	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 300x200				шт.	2		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм Ø160				шт.	3		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 200x300				шт.	2		
20	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 300x200				шт.	5		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 500x300/300x200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 89

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8мм 300х200/Ø160				шт.	3		
23	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	30,7		
24	Изоляция S=5мм	K-Flex 5			$м^2$	4,09		
25	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система вытяжной вентиляции В34							
1	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
2	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
3	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
4	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
5	Подставка под привод PP			NED	шт.	1		
6	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
7	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
8	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	2		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	12,9		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	0,3		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	5		
13	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	1		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,91		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система вытяжной вентиляции В35							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-25 G1.22-0,37x30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

ГИП-28/24-Р-ОВ.СО

Лист 90

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	3		
9	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	3		
10	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	4,4		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	4,9		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	9,1		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				м	0,2		
15	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	2		
17	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	3		
18	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/400х200				шт.	1		
19	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	1		
20	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,91		
22	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система вытяжной вентиляции В_ИТП							
1	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	4		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	53,1		
3	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		
4	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	5		
6	Изоляция S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	14,07		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	13		
	Система вытяжной вентиляции М01							
1	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	2		
9	Воздуховодиз нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,5мм Ø125				м	2,8		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 92

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Воздуховод из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,5мм Ø200				м	1,4		
11	Воздуховод из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 300х200				м	24,8		
12	Воздуховод из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 500х250				м	0,3		
13	Заглушка из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
14	Отвод-90° из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	2		
15	Отвод-90° из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	1		
16	Переход из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 500х250/300х200				шт.	1		
17	Тройник-90° из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х300/Ø125				шт.	2		
18	Тройник-90°из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х300/Ø200				шт.	1		
19	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	15,3		
20	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	14		
	Система вытяжной вентиляции М02							
1	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37х30 Нестандарт		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 93

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200x200-H0		СВОК	шт.	1		
9	Воздуховод из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,5мм Ø200				м	0,9		
10	Воздуховод из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х200				м	15,9		
11	Воздуховод из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 500х250				м	0,2		
12	Заглушка из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
13	Отвод-90° из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	3		
14	Переход из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 500х250/200х200				шт.	1		
15	Тройник-90° из нержав. стали по ГОСТ 5582-2020 S=0,7мм 200х200/Ø200				шт.	1		
16	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	11,91		
17	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	11		
	Система вытяжной вентиляции М03							
1	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
2	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Клапан огнезадерживающий 250х200	FKS-1M(60)-250x200-H0		СВОК	шт.	1		
9	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	2,7		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200	Прямоугольные			м	15,6		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250	Прямоугольные			м	0,3		
12	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200	Прямоугольные			шт.	1		
13	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х250	Прямоугольные			шт.	2		
14	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200	Прямоугольные			шт.	1		
15	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/250х200	Прямоугольные			шт.	1		
16	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х250/Ø200	Прямоугольные			шт.	2		
17	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,83		
18	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	13		
	Система вытяжной вентиляции М04							
1	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
2	Вентилятор	VRN BS 50-25/22R-2D		NED	шт.	1		
3	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	2		
4	Шумоглушитель	NK BS 50-25				2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 95

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	1		
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	26,2		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x250				м	0,1		
8	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
9	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x250/Ø125				шт.	1		
10	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,25		
11	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной вентиляции М04.1							
1	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
2	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
3	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
4	Шумоглушитель	LITENED BS 50-30 NKD		NED	шт.	2		
5	Вставка гибкая	FH BS 50-30		NED	шт.	1		
6	Вентилятор	LITENED BS 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
7	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Заслонка	CHR BS 50-30				1		
9	Клапан огнезадерживающий 600x200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	5,4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 96

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	0,1		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	22,7		
13	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	2		
14	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	2		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	2		
16	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/600х200				шт.	1		
17	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600/Ø200				шт.	3		
18	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	23,91		
19	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	22		
	Система вытяжной вентиляции М05							
1	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Шумоглушитель	LITENED BS 40-20 NKD		NED	шт.	2		
3	Вентилятор	LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30		NED	шт.	1		
4	Заслонка	CHR BS 40-20		NED	шт.	1		
5	Вставка гибкая	FH BS 40-20		NED	шт.	1		
6	Воздухозаборная решетка	LITENED 40-20 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
7	Крыша	LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
8	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300х200-H0		СВОК	шт.	4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	13,6		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	0,1		
11	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		
12	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	5		
13	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	4		
14	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/300х200				шт.	1		
15	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	11,43		
16	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	11		
	Система вытяжной вентиляции М06							
1	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	2		
2	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
3	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
4	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
5	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
6	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
7	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
8	Регулирующ.клапан 200х200	АВК 200х200К8		Арктика	шт.	1		
9	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	1		
10	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 98

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135				м	0,9		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	0,4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	14,4		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				м	0,1		
15	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135				шт.	2		
16	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	1		
17	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	4		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	3		
19	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135/Ø125				шт.	2		
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø135				шт.	1		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/300х200				шт.	1		
22	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	11,03		
23	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	10		
	Система вытяжной вентиляции М07							
1	Вентилятор с выносным электродвигателем	VFS 63-4D.5.5		NED	шт.	1		
2	Гибкая вставка	НВ 83-83 (830х830) 200 град		NED	шт.	2		
3	Клапан обратный	KRO 83-83		NED	шт.	1		
4	Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8			NED	шт.	6		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 99

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Кожух для защиты электродвигателя	VFS 83-83		NED	шт.	1		
6	Корпус кассетного фильтра	KF ФяЖ 1600х800 [исп.1]		NED	шт.	1		
7	Фильтрующая вставка	ФяЖ 528х760		NED	шт.	1		
8	Шумоглушитель с обтекателем	RD 83-83		РУСИЧ	шт.	1		
9	Камерный шумоглушитель	RT new 630		РУСИЧ	шт.	1		
10	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	2		
11	Регулирующ.клапан 300х300	АВК 300х300К8		Арктика	шт.	2		
12	Регулирующ.клапан 400х400	АВК 400х400К8		Арктика	шт.	2		
13	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	2		
14	Клапан огнезадерживающий 500х200	FKS-1M(60)-500x200-H0		СВОК	шт.	2		
15	Клапан огнезадерживающий 1000х400	FKS-1M(60)-1000x400-H0		СВОК	шт.	3		
16	Лючок инспекционный 400х200				шт.	17		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	0,7		
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	2,9		
19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				м	1,4		
20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	16,1		
21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	1,6		
22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				м	1,7		
23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 830х830				м	0,5		
24	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				м	15,4		
25	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				м	9,8		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 100

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				шт.	1		
27	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	4		
28	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				шт.	2		
29	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	1		
30	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	3		
31	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				шт.	3		
32	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1000				шт.	1		
33	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				шт.	3		
34	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200				шт.	1		
35	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/500х200				шт.	1		
36	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 830х830/1200х500				шт.	1		
37	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500/1000х400				шт.	1		
38	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7ммсо смещением 400х400/800х400				шт.	1		
39	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400/1000х400				шт.	1		
40	Изоляция из вспененного каучука K-Flex AL Clad, толщ. 10мм	K-FLEX AL CLAD 10 mm		K-Flex	м^2	86,35		
41	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	м^2	37,64		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	114		
	Система вытяжной вентиляции М08							
1	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
2	Шумоглушитель	LITENED BS 60-30 NKD		NED	шт.	2		
3	Вставка гибкая	FH BS 60-30		NED	шт.	1		
4	Заслонка	CHR BS 60-30		NED	шт.	1		
5	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
7	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
8	Вентилятор	LITENED BS 60-30 G1.28-1,1x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
9	Регулирующ.клапан 200x200	АВК 200x200К8		Арктика	шт.	2		
10	Регулирующ.клапан Ø250	КВК-250 Р		Арктика	шт.	1		
11	Клапан огнезадерживающий 400x300	FKS-1M(60)-400x300-H0		СВОК	шт.	2		
12	Лючок инспекционный 400x200				шт.	6		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135				м	0,3		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7ммØ250				м	2,7		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200				м	1,7		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x300				м	14,6		
17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600x300				м	0,6		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 102

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х200				м	7		
19	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	1		
20	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	2		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135				шт.	1		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø250				шт.	2		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	4		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х700				шт.	1		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	1		
26	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х200				шт.	1		
27	Переход изиз оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø250/Ø135				шт.	1		
28	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø250				шт.	1		
29	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/700х200				шт.	1		
30	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х400/200х700				шт.	1		
31	Изоляция из вспененного каучука K-Flex AL Clad, толщ. 10мм	K-FLEX AL CLAD 10 mm		K-Flex	м^2	15,77		
32	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	м^2	16,06		
33	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	29		
	Система вытяжной вентиляции М09							
1	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 103

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
3	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
4	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
5	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
7	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
8	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
9	Клапан огнезадерживающий 300x200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	1		
10	Клапан огнезадерживающий 400x200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	4,6		
12	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				м	7,4		
13	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x150				м	2,4		
14	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x200				м	5		
15	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x150				м	2,8		
16	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500x300				м	0,4		
17	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300x200				шт.	1		
18	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x150				шт.	1		
19	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400x200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
21	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х400				шт.	1		
22	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
23	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	4		
24	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х150				шт.	1		
25	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	2		
26	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/500х150				шт.	1		
27	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/Ø200				шт.	2		
28	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400/Ø200				шт.	3		
29	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,68		
30	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	#####		
	Система вытяжной вентиляции М010							
1	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600х200-H0		СВОК	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	4,5		
3	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	2		
4	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
5	Изоляция S=19мм	K-Flex 19			$м^2$	3,02		
6	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ1							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 105

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	13,7		
3	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
4	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
5	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	4,26		
6	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ2							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	15,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ3							
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	13,9		
3	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
4	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,83		
5	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ4							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,1		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	13,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ5							
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
2	Клапан противопожарный Ø160	FKS-1M(60)-160-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	19,5		
4	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,88		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ6							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	15,3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ7							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	17,3		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ8							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	15		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ9							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	16,9		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ10							
1	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	9,2		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	2,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ11							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	16,3		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 109

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	14,61		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	13		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ12							
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	13,2		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,13		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ13							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	14,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	13,52		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	12		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ14							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	14		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	14,41		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	13		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ15							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	10,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	9,43		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ16							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	10,4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 111

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	9,43		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ17							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	10,2		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,19		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ18							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	10,2		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,19		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ19							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	10,2		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,81		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	10		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ20							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	10,5		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,19		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ21							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	10,1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	9,94		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ22							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	10,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	12,47		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	11		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ23							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	12,7		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	10,19		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 114

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ24							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	10,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	9,43		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	9		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ25							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	10,1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	3,27		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	3		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ26							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	6,5		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 115

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ27							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	6,5		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,97		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ28							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	7,3		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,34		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ29							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	6,5		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,77		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ30							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	7,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,77		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ31							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	6,5		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,38		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ32							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	6,5		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,38		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ33							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	6,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,85		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ34							
1	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 500х150		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	6,2		
3	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,3		
4	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ35							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	7,5		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ36							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	6,8		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,77		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ37							
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	6,2		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	2,35		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ38							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	6,5		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ39							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 120

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	6,3		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ40							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	3,3		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,24		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ41							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	3,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,24		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ42							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	3,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,24		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ43							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	3,6		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ44							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 122

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	3,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ45							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	2,9		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ46							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	3,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ47							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	3,3		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,24		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ48							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	3,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,64		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ49							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	3,1		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,34		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ50							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	2,4		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,24		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ51							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	2,5		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,24		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ52							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	2,2		
5	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	0,56		
6	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ53							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	7,3		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	3		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,71		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ54							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	6,2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	2		
4	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,53		
5	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ55							
1	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	1		
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	0,2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	5,9		
4	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	1		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	1		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,74		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ56							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	1,8		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5ммØ125				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	0,44		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	0,4		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ57							
1	Диффузор	DVA 200		Redvent	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 127

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	12,6		
4	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	1		
5	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	4,36		
6	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	4		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ58							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	1		
2	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		СВОК	шт.	2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	14,6		
4	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	5		
5	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	5,75		
6	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	5		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ59							
1	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	1		
2	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 М		Арктика	шт.	1		
3	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-FS230-H0		СВОК	шт.	1		
4	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	8,4		
5	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	2		
6	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	1,38		
7	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1		
	Система вытяжной естественной вентиляции ВЕ60							
1	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	13,2		
3	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	2		
4	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	6,24		
5	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	6		
	Система вентиляции в электрощитовой							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent		4		
2	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		СВОК		2		
3	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм Ø125					0,06		0,03 $м^2$
	Изоляция							
1	Изоляция из вспененного каучука K-Flex AL Clad, толщ. 19мм	K-FLEX AL CLAD 19 mm		K-Flex	$м^2$	452,95		
2	Изоляция из вспененного каучука K-Flex AL Clad, толщ. 32мм	K-FLEX AL CLAD 32 mm		K-Flex	$м^2$	28,14		
3	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	300		
	Противодымная вентиляция							
	Система дымоудаленияДУ1							
1	ДУ1: Вентилятор (L= 14438 м3/ч)	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1		NED	шт.	1		
2	ДУ1: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
3	Клапан противопожарный 800x300	КДМ-3-800x300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	4		
4	Решетка стальная плоская 800x300	РЭД-РКДМ-плоская 800x300		Рэдвент	шт.	4		
5	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800x300				м	16,5		
6	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 300x800				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Отвод-90°из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х300				шт.	4		
8	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	57,63		
9	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	53		
	Система дымоудаления ДУ2							
1	ДУ2: Вентилятор (L= 15115м3/ч)	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1		NED	шт.	1		
2	ДУ2: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
3	Клапан противопожарный 800х300	КДМ-3-800х300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	4		
4	Решетка стальная плоская 800х300	РЭД-РКДМ-плоская 800х300		Рэдвент	шт.	4		
5	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х300				м	16,1		
6	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 300х800				шт.	1		
7	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х300				шт.	4		
8	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	56,46		
9	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	52		
	Система дымоудаления ДУ3							
1	ДУ3: Вентилятор (L= 17640 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
2	ДУ3: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
3	ДУ3: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
4	ДУ3: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
5	ДУ3: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-10) (ТИП1)		NED	шт.	1		
6	Клапан противопожарный 1000х400	КДМ-3-1000х400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 130

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Решетка стальная плоская 1000х400	РЭД-РКДМ-плоская 1000х400		Рэдвент	шт.	3		
8	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	0,3		
9	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				м	0,7		
10	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				м	15,7		
11	Заглушкаиз черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				шт.	1		
12	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				шт.	2		
13	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х1000				шт.	1		
14	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/1000х500				шт.	1		
15	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	35,17		
16	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	36,74		
17	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	66		
18	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	25		
	Система дымоудаления ДУ4, ДУ4.1							
1	ДУ4, ДУ4.1: Вентилятор (L= 33890 м3/ч)	VTR-DU-400-100H-15x10-HF/LO		NED	шт.	2		
2	ДУ4, ДУ4.1: Вставка гибкая	VGKR-T4-1000 (ТИП1)		NED	шт.	2		
3	ДУ4, ДУ4.1: Клапан защитный	CZR-1000 (ТИП1)		NED	шт.	2		
4	ДУ4, ДУ4.1: Кожух двигателя	KGD-1000 (ТИП1)		NED	шт.	2		
5	ДУ4, ДУ4.1: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-10) (ТИП1)		NED	шт.	2		
6	Клапан противопожарный 1200х500	КДМ-3-1200х500-FSN230-C-ВН		СВОК	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 131

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Решетка стальная плоская 1200х500	РЭД-РКДМ-плоская 1200х500		Рэдвент	шт.	2		
8	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø1000				м	0,8		
9	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х500				м	25,9		
10	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х500				шт.	2		
11	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х1200				шт.	2		
12	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х500				шт.	2		
13	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø1000/1200х500				шт.	2		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	11,91		
15	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	125,43		
16	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	126		
17	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	94		
	Система дымоудаления ДУ5							
1	ДУ5: Вентилятор (L= 19315 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
2	ДУ5: Комплект резинометаллических виброопор	RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
3	ДУ5: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
4	ДУ5: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
5	ДУ5: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
6	Клапан противопожарный 800х500	КДМ-3-800х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
7	Решетка стальная плоская 800х500	РЭД-РКДМ-плоская 800х500		Рэдвент	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	0,7		
9	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				м	15,2		
10	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х800				шт.	1		
11	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				шт.	1		
12	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/800х500				шт.	1		
13	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	12,7		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	51,04		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	59		
16	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	40		
	Система дымоудаления ДУ6							
1	ДУ6: Вентилятор (L= 19326 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
2	ДУ6: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
3	ДУ6: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
4	ДУ6: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
5	ДУ6: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
6	Клапан противопожарный 800х500	КДМ-3-800х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
7	Решетка стальная плоская 800х500	РЭД-РКДМ-плоская 800х500		Рэдвент	шт.	1		
8	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	0,8		
9	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				м	16,1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х800				шт.	1		
11	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				шт.	1		
12	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/800х500				шт.	1		
13	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	12,7		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	51,05		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	59		
16	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	40		
	Система дымоудаления ДУ7							
1	ДУ7: Вентилятор (L= 19565 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
2	ДУ7: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
3	ДУ7: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
4	ДУ7: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
5	ДУ7: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
6	Решетка стальная плоская 1000х500	РЭД-РКДМ-плоская 1000х500		Рэдвент	шт.	2		
7	Клапан противопожарный 1000х400	КДМ-3-1000х400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
8	Клапан противопожарный 1000х400	КДМ-3-1000х400-FSN230-К-СН		СВОК	шт.	1		
9	Решетка стальная плоская 1000х400	РЭД-РКДМ-плоская 1000х400		Рэдвент	шт.	1		
10	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	0,6		
11	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				м	13,9		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 134

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				м	12,5		
13	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				шт.	1		
14	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				шт.	1		
15	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 400х1000				шт.	2		
16	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х1000				шт.	1		
17	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				шт.	1		
18	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/1000х500				шт.	1		
19	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	74,12		
20	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	35,46		
21	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	101		
22	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	25		
	Система дымоудаления ДУ8							
1	ДУ8: Вентилятор (L= 16984 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
2	ДУ8: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
3	ДУ8: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
4	ДУ8: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
5	ДУ8: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
6	Клапан противопожарный 1200х300	КДМ-3-1200х300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	2		
7	Решетка стальная плоская 1200х300	РЭД-РКДМ-плоская 1200х300		Рэдвент	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	0,3		
9	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500				м	18,1		
10	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х300				м	15,8		
11	Отвод-25° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500				шт.	2		
12	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500				шт.	2		
13	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х700				шт.	1		
14	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х300				шт.	2		
15	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/700х500				шт.	1		
16	Переход со смещением из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500/1200х300				шт.	1		
17	Тройник-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х700/500х700				шт.	1		
18	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	97,61		
19	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	32,23		
20	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	119		
21	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	21		
	Система дымоудаления ДУ9							
1	ДУ9: Вентилятор (L= 22602 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF LO-У2		NED	шт.	1		
2	ДУ9: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
3	ДУ9: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
4	ДУ9: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 136

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ДУ9: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
6	Клапан противопожарный 800х500	КДМ-3-800х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
7	Решетка стальная плоская 800х500	РЭД-РКДМ-плоская 800х500		Рэдвент	шт.	1		
8	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	0,6		
9	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				м	13,5		
10	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				шт.	2		
11	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х800				шт.	1		
12	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/800х500				шт.	1		
13	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	23,34		
14	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	29,3		
15	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	48		
16	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	25		
	Система подпора ПД1							
1	ПД1: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3х30 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД1: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
3	ПД1: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
4	ПД1: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 500х500	КДМ-3-500х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	4		
6	Решетка стальная плоская 500х500	РЭД-РКДМ-плоская 500х500		Рэдвент	шт.	4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				м	16		
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х500				м	0,2		
9	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				шт.	1		
10	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	25,76		
11	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	24		
	Система подпора ПД2							
1	ПД2: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3х30 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД2: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
3	ПД2: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
4	ПД2: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 500х500	КДМ-3-500х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	4		
6	Решетка стальная плоская 500х500	РЭД-РКДМ-плоская 500х500		Рэдвент	шт.	4		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				м	15,1		
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х500				м	1		
9	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 550х550				м	0,8		
10	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				шт.	1		
11	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 550х550/500х300				шт.	1		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	27,56		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	25		
	Система подпора ПД3							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПД3: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД3: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
3	ПД3: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
4	ПД3: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 500x400	КДМ-3-500x400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	2		
6	Решетка стальная плоская 500x400	РЭД-РКДМ-плоская 500x400		Рэдвент	шт.	2		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500x400				м	7		
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650x650				м	0,7		
9	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500x400				шт.	1		
10	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650x650/500x400				шт.	1		
11	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	14,65		
12	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	13		
	Система подпора ПД4							
1	ПД4: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 32936 м3/ч)	VOC 80-15x30		NED	шт.	1		
2	ПД4: Козырёк защитный	VPN-800		NED	шт.	1		
3	ПД4: Вставка гибкая	BINC-T4-800		NED	шт.	1		
4	Клапан противопожарный 1200x500	КДМ-3-1200x500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
5	Решетка стальная плоская 1200x500	РЭД-РКДМ-плоская 1200x500		Рэдвент	шт.	1		
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø800				м	1,1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 139

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 1200х500				м	15,7		
8	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 1200х500				шт.	1		
9	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х1200				шт.	1		
10	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø800/1200х500				шт.	1		
11	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	31,23		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=20мм	ОгнеВент		Кроз	$м^2$	44,26		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	69		
14	Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм для окожушивания	ГОСТ 14918-2020			$м^2$	34		
	Система подпора ПД5							
1	ПД5: Вентилятор осевой крышный (L= 7891 м3/ч)	VOP 56-3х30 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД5: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
3	ПД5: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
4	ПД5: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 600х300	КДМ-3-600х300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
6	Решетка стальная плоская 600х300	РЭД-РКДМ-плоская 600х300		Рэдвент	шт.	1		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х300				м	11,5		
8	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 300х600				шт.	2		
9	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х300				шт.	1		
10	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	22,15		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 140

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	20		
	Система подпора ПД6							
1	ПД6: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 7891 м3/ч)	VOC 56-3x30		NED	шт.	1		
2	ПД6: Козырёк защитный	VPN-560		NED	шт.	1		
3	ПД6: Вставка гибкая	BINC-T4-560		NED	шт.	1		
4	Клапан противопожарный 600x300	КДМ-3-600x300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
5	Решетка стальная плоская 600x300	РЭД-РКДМ-плоская 600x300		Рэдвент	шт.	1		
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø560				м	0,5		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600x300				м	11,3		
8	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600x300				шт.	1		
9	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 300x600				шт.	1		
10	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600x300				шт.	1		
11	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø560/600x300				шт.	1		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	22,74		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	21		
	Система подпора ПД7							
1	ПД7: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД7: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
3	ПД7: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
4	ПД7: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Клапан противопожарный 500х400	КДМ-3-500х400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	3		
6	Решетка стальная плоская 500х400	РЭД-РКДМ-плоская 500х400		Рэдвент	шт.	3		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				м	10,9		
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650х650				м	0,7		
9	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	3		
10	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	1		
11	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650х650/500х400				шт.	1		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	21,85		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	20		
	Система подпора ПД8							
1	ПД8: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 9864 м3/ч)	VOC 71-5,5х30		NED	шт.	1		
2	ПД8: Вставка гибкая	BINC-710		NED	шт.	2		
3	Клапан противопожарный 700х400	КДМ-3-700х400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
4	Клапан противопожарный 500х500	КДМ-3-500х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
5	Решетка стальная плоская 700х400	РЭД-РКДМ-плоская 700х400		Рэдвент	шт.	1		
6	Решетка стальная плоская 500х500	РЭД-РКДМ-плоская 500х500		Рэдвент	шт.	1		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø710				м	2,4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 142

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				м	1,5		
9	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				м	39,1		
10	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х500				м	0,1		
11	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 700х400				м	1,2		
12	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				шт.	1		
13	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 700х400				шт.	1		
14	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 400х500				шт.	4		
15	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 400х500				шт.	5		
16	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	2		
17	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 300х500				шт.	1		
18	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 400х500				шт.	1		
19	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	4		
20	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Переход 500х400/500х300				шт.	1		
21	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø710/400х500				шт.	1		
22	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм со смещением 500х400/700х400				шт.	1		
23	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	91,31		
24	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	84		
	Система подпора ПД9							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 143

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПД9: Вентилятор осевой крышный (L= 12453 м3/ч)	VOP 63-4x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД9: Комплект крыши для VOP 63			NED	шт.	1		
3	ПД9: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-560		NED	шт.	1		
4	ПД9: Плита опорная	SPN-630		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 600x400	КДМ-3-600x400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
6	Решетка стальная плоская 600x400	РЭД-РКДМ-плоская 600x400		Рэдвент	шт.	1		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600x400				м	10,4		
8	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650x650				м	0,7		
9	Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600x400				шт.	1		
10	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650x650/600x400				шт.	1		
11	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	22,12		
12	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	20		
	Система подпора ПД10							
1	ПД10: Вентилятор осевой крышный (L= 20303 м3/ч)	VOP 80-4x15 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД10: Комплект крыши для VOP 80			NED	шт.	1		
3	ПД10: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
4	ПД10: Плита опорная	SPN-800		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 700x700	КДМ-3-700x700-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
6	Решетка стальная плоская 700x700	РЭД-РКДМ-плоская 700x700		Рэдвент	шт.	1		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 700x700				м	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	2,56		
9	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система подпора ПД11							
1	ПД11: Вентилятор осевой крышный (L= 20303 м3/ч)	VOP 80-4x15 (без крыши)		NED	шт.	1		
2	ПД11: Комплект крыши для VOP 80			NED	шт.	1		
3	ПД11: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
4	ПД11: Плита опорная	SPN-800		NED	шт.	1		
5	Клапан противопожарный 700x700	КДМ-3-700x700-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
6	Решетка стальная плоская 700x700	РЭД-РКДМ-плоская 700x700		Рэдвент	шт.	1		
7	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 700x700				м	1		
8	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	2,56		
9	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	2		
	Система подпора ПД12							
1	ПД12: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 1321 м3/ч)	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
2	ПД12: Вставка гибкая	FH 50-30-T4		NED	шт.	2		
3	Клапан противопожарный 200x200	КДМ-3-200x200-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
4	Решетка стальная плоская 200x200	РЭД-РКДМ-плоская 200x200		Рэдвент	шт.	1		
5	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200x200				м	42,7		
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500x300				м	1,4		
7	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200x200				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				шт.	1		
9	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				шт.	10		
10	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				шт.	7		
11	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300/200х200				шт.	1		
12	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	$м^2$	38,75		
13	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	36		
	Дефлектор							
1	Д1: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-160		РОТАДО	шт	1		
2	Д2: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	4		
3	Д2: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-4(250)3460*760		РОТАДО	шт	1		
4	Д3: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	1		
5	Д3: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-1(250)960*760		РОТАДО	шт	1		
6	Д4: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	5		
7	Д4: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-5(250)4545*760		РОТАДО	шт	1		
8	Д5: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	4		
9	Д5: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-4(250)3660*760		РОТАДО	шт	1		
10	Д6: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-355		РОТАДО	шт	4		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Д6: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-4(355)4067*1375		РОТАДО	шт	1		
12	Д7: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-160		РОТАДО	шт	2		
13	Д7: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-2(160)1560*1140		РОТАДО	шт	1		
14	Д8: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	2		
15	Д8: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-2(250)1755*710		РОТАДО	шт	1		
16	Д9: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	2		
17	Д9: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-2(250)2110*600		РОТАДО	шт	1		
18	Д10: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-355		РОТАДО	шт	4		
19	Д10: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-4(355)3475*1375		РОТАДО	шт	1		
20	Д11: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	4		
21	Д11: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный	G ППТС(У)1-4(250)4660*760(Размеры уточнить)		РОТАДО	шт	1		
22	Д12: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-160		РОТАДО	шт	5		
23	Д12: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-5(160)4510*1150		РОТАДО	шт	1		
24	Д13: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	1		
25	Д13: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-1(250)1060*530		РОТАДО	шт	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Д14: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-160		РОТАДО	шт	1		
27	Д15: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-125		РОТАДО	шт	1		
28	Д16: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-250		РОТАДО	шт	2		
29	Д16: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-2(250)1370*750		РОТАДО	шт	1		
30	Д17: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-100		РОТАДО	шт	1		
31	Д18: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-125		РОТАДО	шт	1		
32	Д19: Дефлектор ROTADO (оц.)	TST-125		РОТАДО	шт	2		
33	Д19: Переход прямоугольно-треугольного сечения утепленный (Размеры уточнить)	G ППТС(У)1-2(125)1220*750		РОТАДО	шт	1		
	Система перетока							
1	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт	8		
2	Диффузор	DVA 250		Redvent	шт	2		
3	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-FS230-H0		Redvent	шт	4		
4	Клапан огнезадерживающий Ø250	FKS-1M(60)-250-FS230-H0		Redvent	шт	1		
5	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125				м	0,11		0,05 м^2
6	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø250				м	0,06		0,05 м^2
	Противопожарный клапан для ПД							
1	Противопожарный клапан	FPV-(60)-600x300-H3-VE220-M3		Вентз	шт.	1		
2	Противопожарный клапан	FPV-(60)-1200x500-H3-VE220-M3		Вентз	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ.СО	Лист 148

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П1
Тип установки	AIRNED-M8 L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

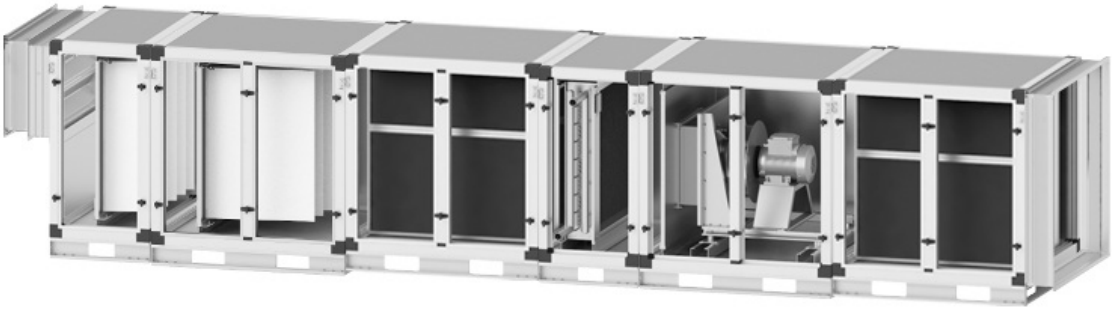

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	989 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	12580	12580
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1320/1320	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1320x1320	98	81	2.3	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1268x768	28	0	4.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1290x760	29	1	4	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1320x1320	136	119	2.3	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1320x1320	167	23	2.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1320x1320	101	57	3.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1320x1320	253	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1320x1320	167	23	2.3	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1268x1268	10	0	2.4	-	-	-	-
ИТОГО:		989	304					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

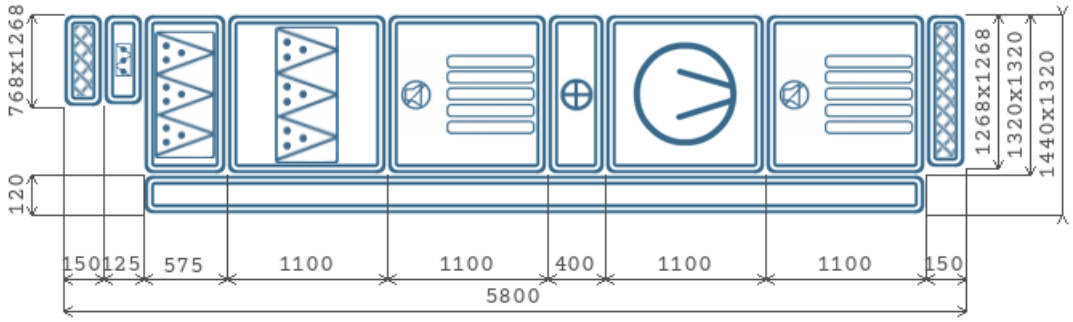

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P63.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	12580
P статическое (Па)	704.2
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1326

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.3
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
n номинальная (об/мин)	1432
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	253

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	194.74
Потеря давления воздуха (Па)	57.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	6.83
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	14.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	9.4
Масса (кг)	101

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	80.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	98

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	118.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	136

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	52	38	30	31	31	29	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	60	63	55	45	41	45	44	65
К окружению (Приток/вытяжка)	59	66	65	62	61	47	38	70

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П2
Тип установки	AIRNED-M6 P/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P56.R-3x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

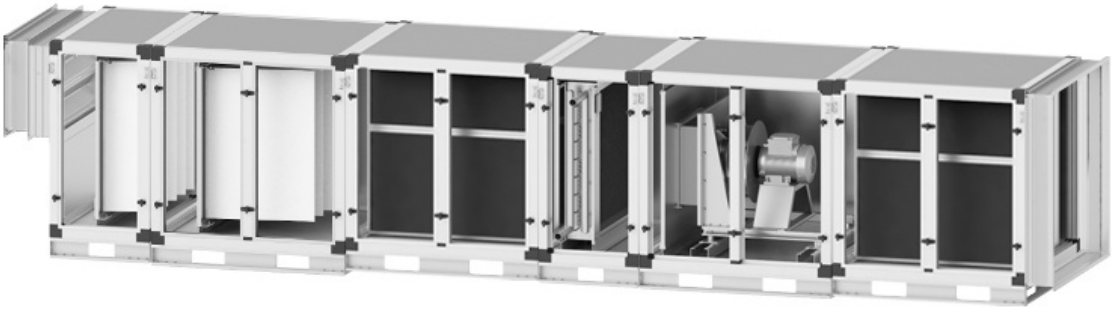

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Справа
Масса	721.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6920	6920
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1100/1100	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1100x1100	68	62	1.9	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1068x568	12.6	0	3.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	15.5	1	3.7	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1100x1100	101	96	1.9	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	19	1.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1100x1100	75	46	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1100x1100	195	0	1.9	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	19	1.9	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1050x1050	8.3	0	2	-	-	-	-
ИТОГО:		721.4	243					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

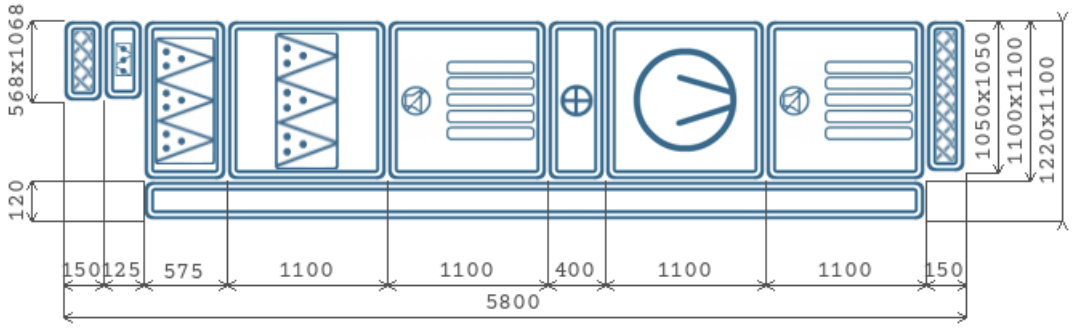

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-3x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	6920
P статическое (Па)	643.5
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР100S4
n рабочая (об/мин)	1285

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	3
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.68
Ток (А)	7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
n номинальная (об/мин)	1410
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	195

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	107.12
Потеря давления воздуха (Па)	46.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	3.76
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	62.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Масса (кг)	68

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	96.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	48	34	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	51	41	38	41	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	54	62	61	58	58	43	34	66

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B3**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

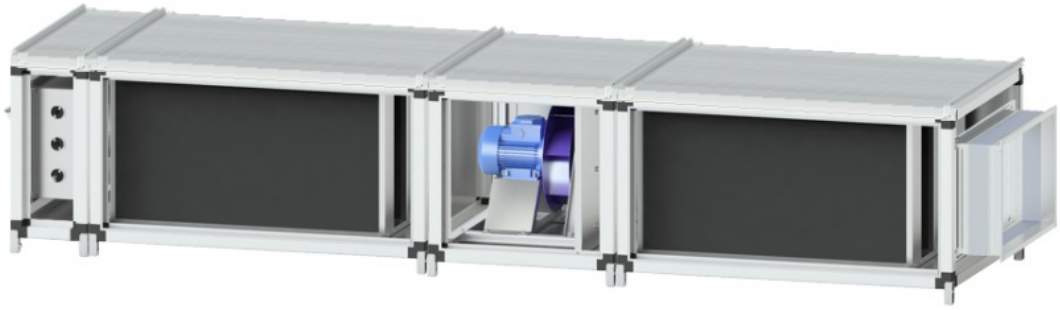

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	155.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1580	1580
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	36	2.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	2.9
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	-	-	-	-	510x710x520	47	0	1.6
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	36	2.9
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	2.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	2	2.9
ИТОГО:						155.2	74	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B3**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

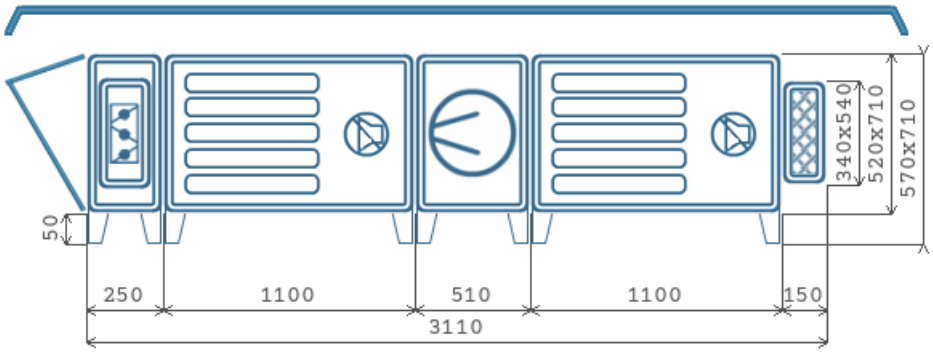

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1580	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.22
P статическое (Па)	372.9	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	47
n рабочая (об/мин)	2457		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B3**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B4**
Тип установки	**LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

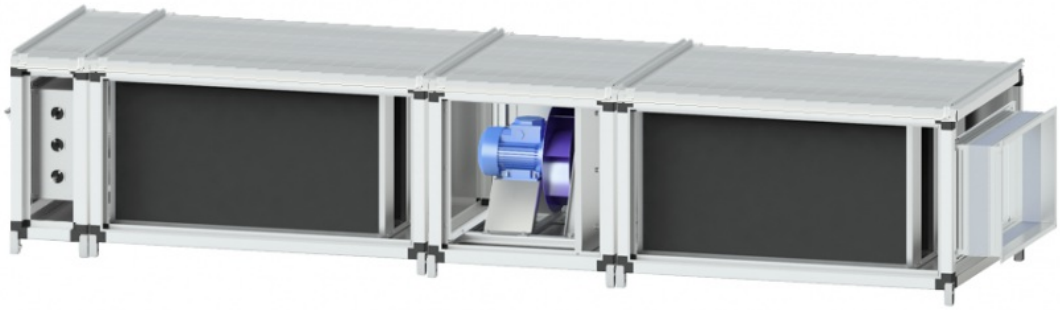

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	174.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3090	3090
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x520	46	41	4.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x640x340	3.8	0	4.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x810x520	59	0	2.6
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x520	46	41	4.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x520	11	0	4.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x364	8.3	6	4.8
ИТОГО:						174.1	88	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B4
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

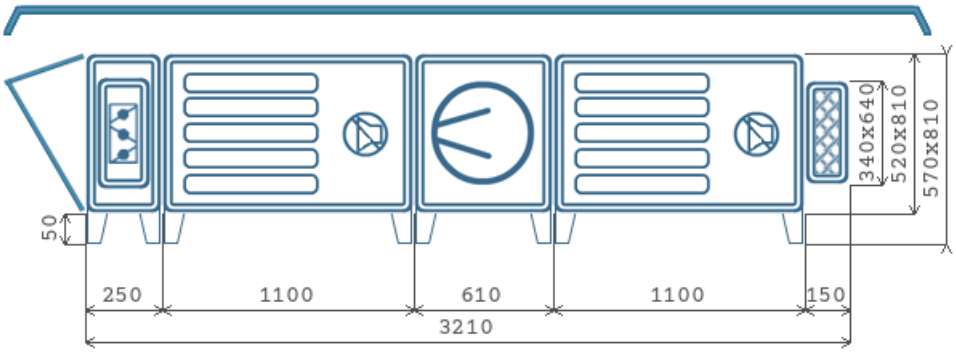

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3090	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.57
P статическое (Па)	488.7	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	59
n рабочая (об/мин)	2388		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	54	47	37	34	38	37	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	56	49	39	36	40	39	58
К окружению (Приток/вытяжка)	53	63	65	63	61	50	42	69

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B4**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B6**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

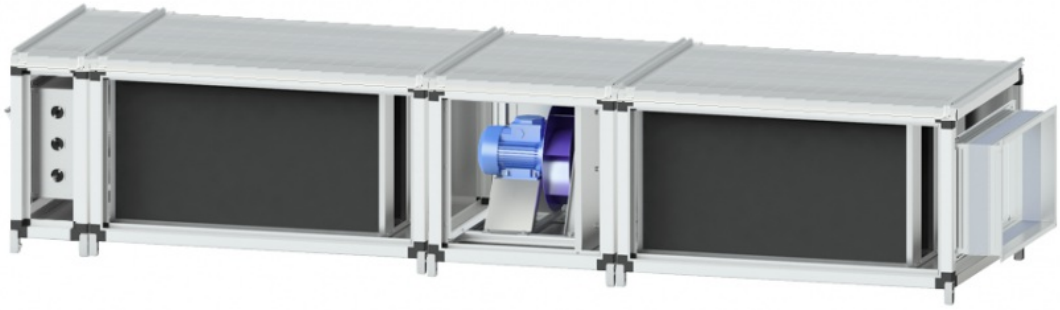

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	155.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1700 /	1700 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.7 / 1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	40	3.1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	3.1	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x520	47	0	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	40	3.1	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x520	10.5	0	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	2	3.1	-	-	-	-
ИТОГО:		155.2	82		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

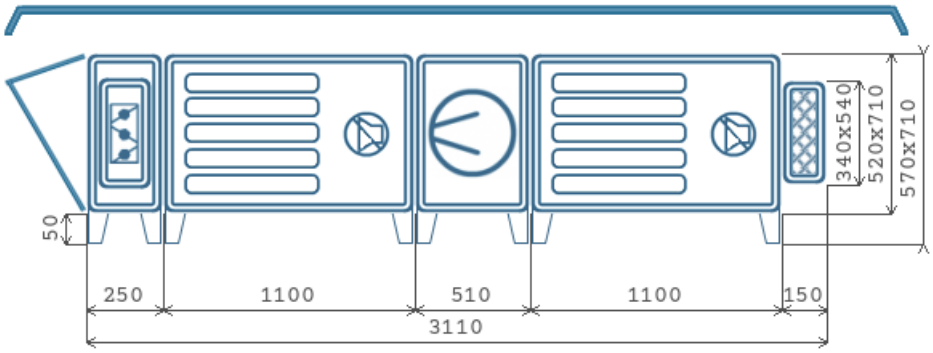

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1700	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.24
P статическое (Па)	382.4	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	47	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	47
n рабочая (об/мин)	2557		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B7**
Тип установки	**LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

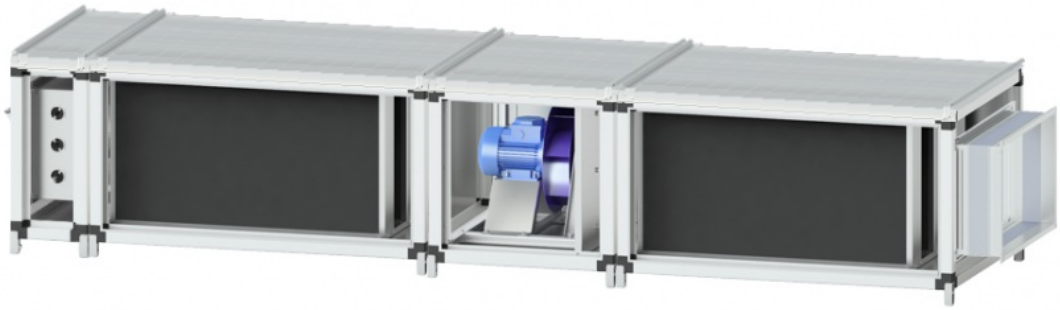

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	174.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3140	3140
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x520	46	41	4.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x640x340	3.8	0	4.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x810x520	59	0	2.7
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x520	46	41	4.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x520	11	0	4.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x364	8.3	6	4.8
ИТОГО:						174.1	88	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

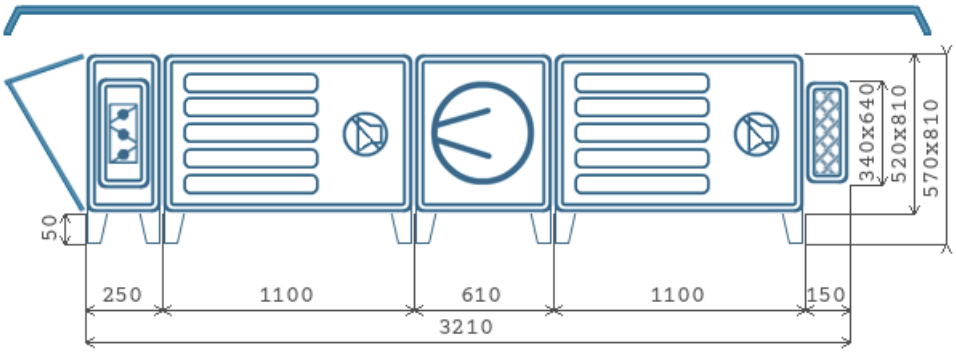

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3140	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.59
P статическое (Па)	488.7	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	59
n рабочая (об/мин)	2407		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	54	47	37	34	38	37	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	56	49	39	36	40	39	58
К окружению (Приток/вытяжка)	53	63	65	63	61	50	42	69

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B7**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПЗ
Тип установки	VRN 50-30/25R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

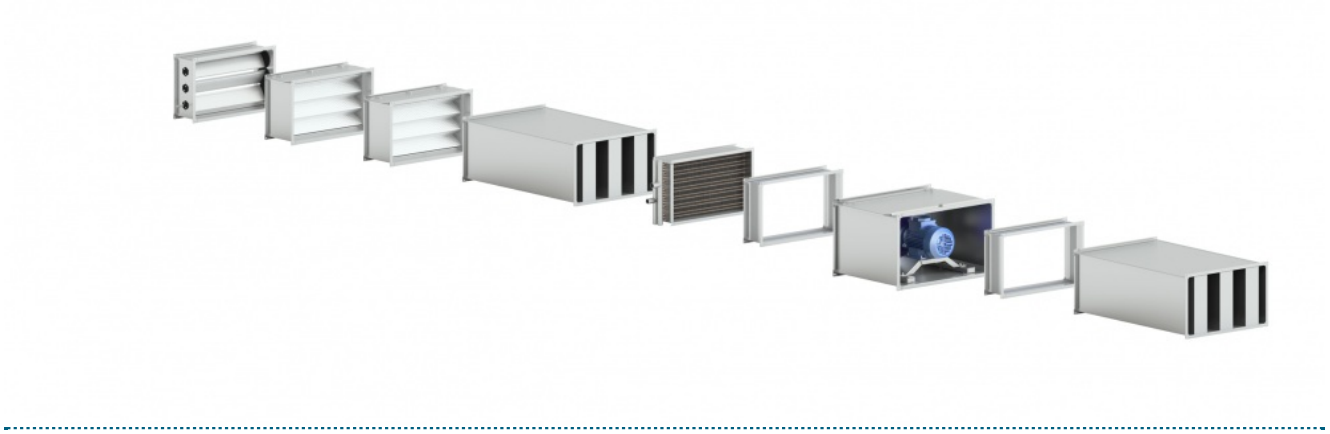

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	920	920
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4084/540/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x540x340	5	0	1.7	-	-	-	-
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x540x340	5	17	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.7	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	0	1.7	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	90	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	6	1.7	-	-	-	-
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x540x340	7.4	15	1.7	-	-	-	-
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	1.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.7	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	6	1.7	-	-	-	-
ИТОГО:		129.8	134					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПЗ
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

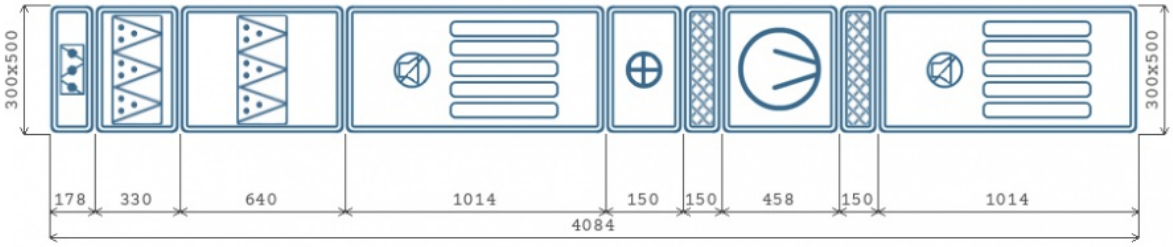

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	920
P статическое (Па)	607.4
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	173.8
Частота (Гц)	50
Двигатель	25R.2D
n рабочая (об/мин)	2730

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.26
Ток (А)	0.92
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	27.7

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	14.24
Потеря давления воздуха (Па)	14.9
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.5
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.4
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	DFU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	16.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	89.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	9.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	26	33	27	30	31	31	29	39
На нагнетании (Приток/вытяжка)	35	45	41	39	40	44	41	50
К окружению (Приток/вытяжка)	35	54	59	69	68	67	58	73

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПЗ
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B1
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	180	180
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	4	2.5
ИТОГО:						16.7	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

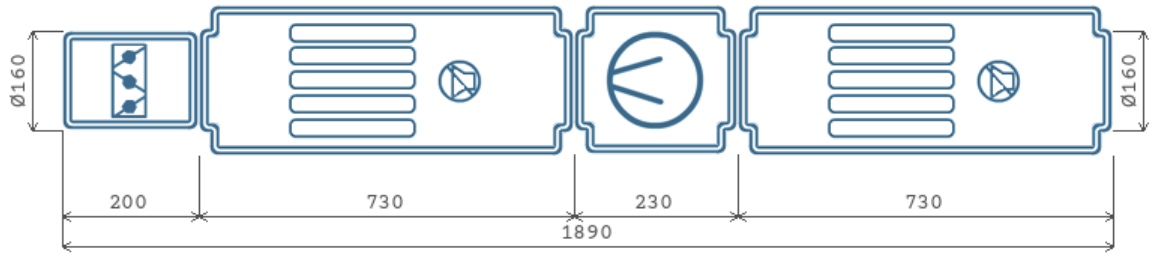

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	180	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	351.5	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
P дорегулирования (Па)	97.4	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	33	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B1**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B5**
Тип установки	**KVR 160/1 [Подвесная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	260	260
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	3.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	3.6
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	3.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	3.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	3.6
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	3.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	7	3.6
ИТОГО:						16.7	7	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B5**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

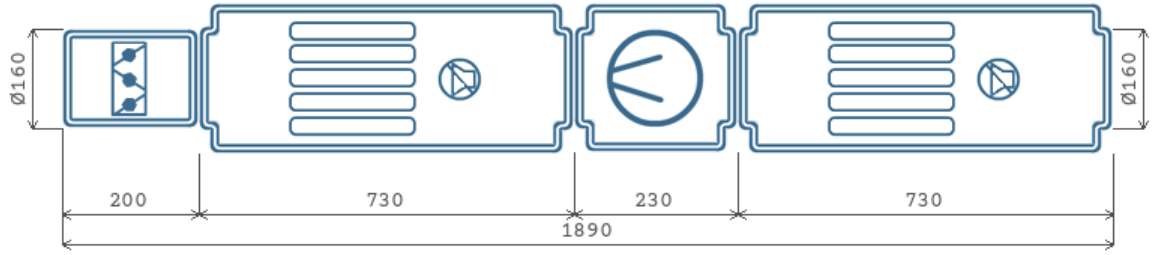

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	260	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	312.1	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
P дорегулирования (Па)	55.4	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	34	54

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B5**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B8**
Тип установки	**KVR 200/1 [Подвесная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	300	300
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	5	2.7
ИТОГО:						20.1	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

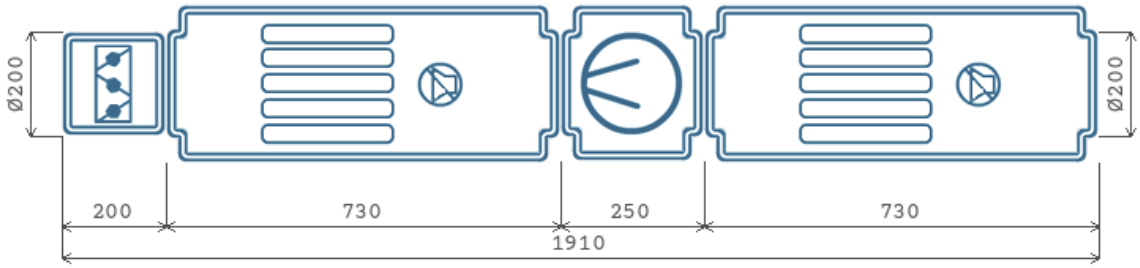

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.14
Расход воздуха ($м^3$/ч)	300	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	412.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	157.5	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	54	56	53	50	52	45	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	54	56	53	50	52	45	61
К окружению (Приток/вытяжка)	39	39	40	46	45	45	37	51

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B8**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B10**
Тип установки	**KVR 160/1 [Подвесная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	180	180
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	4	2.5
ИТОГО:						16.7	4	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

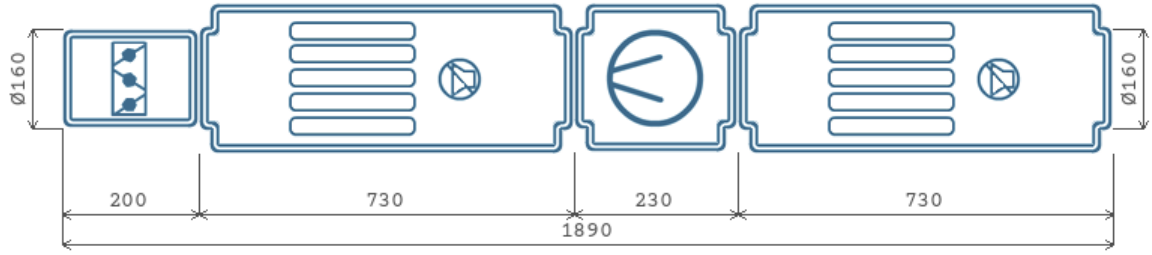

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	180	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	351.5	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
P дорегулирования (Па)	97.4	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	33	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B10**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П4
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	224.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1760	1760
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	17.6	23	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	3	3.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	3.3	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	22.6	113	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	45	3.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/2	350x710x520	29.4	52	3.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	45	3.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	3.3	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
ИТОГО:		224.7	281					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П4
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

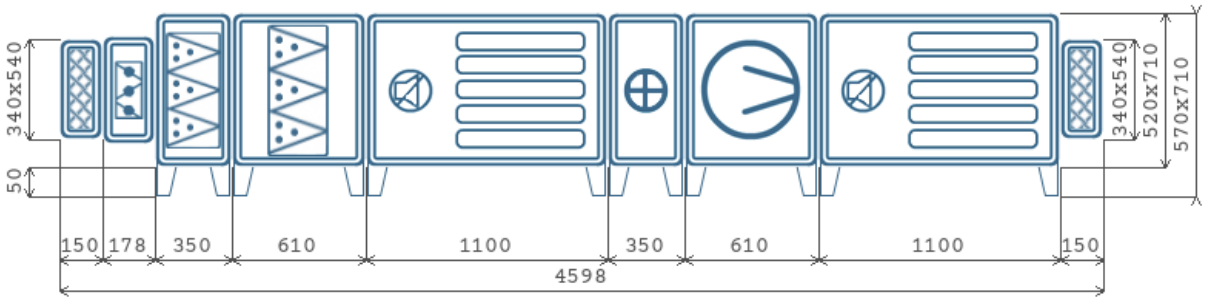

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1760
P статическое (Па)	581.2
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	44
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2484

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.38
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	27.24
Потеря давления воздуха (Па)	51.9
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.96
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	14.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.3
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	23.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	17.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	113.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	22.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	42	29	30	31	31	29	45
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	53	46	36	33	37	35	55
К окружению (Приток/вытяжка)	51	60	62	60	58	47	38	66

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**П4**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B2**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

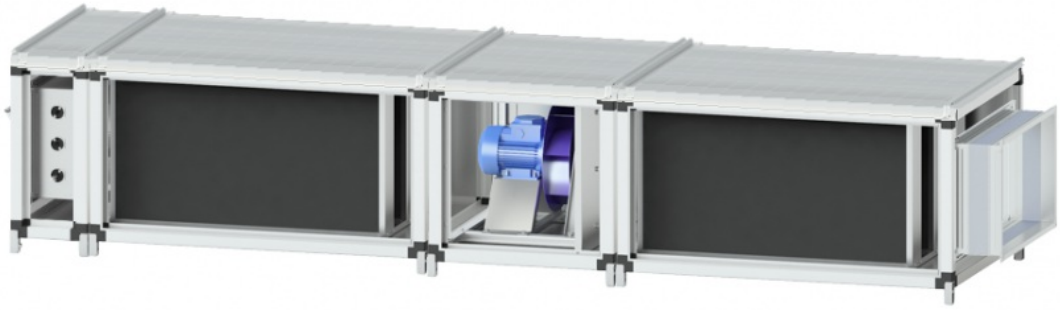

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	155.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1760 /	1760 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.7 / 1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	45	3.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	3.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x520	47	0	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	45	3.3	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x520	10.5	0	3.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	3	3.3	-	-	-	-
ИТОГО:		155.2	93		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

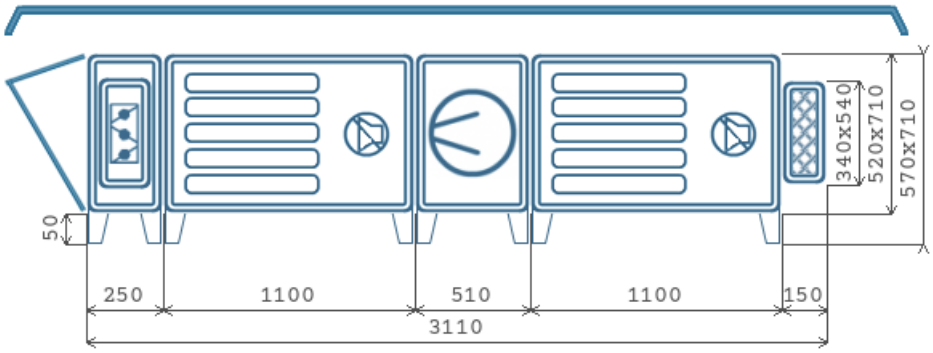

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1760	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.26
P статическое (Па)	392.8	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	48	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	47
n рабочая (об/мин)	2618		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П7
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P56.R-4x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

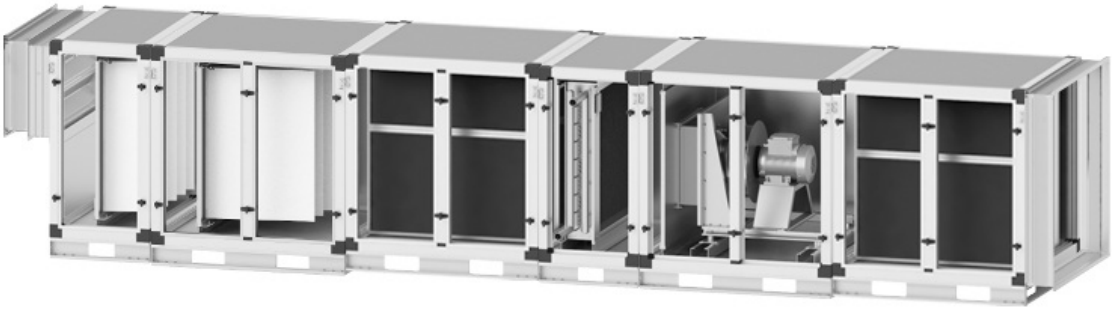

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	728.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	7860	7860
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1100/1100	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1100x1100	68	76	2.2	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1068x568	12.6	0	4.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	15.5	1	4.2	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1100x1100	101	112	2.2	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	22	2.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1100x1100	75	57	3.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1100x1100	202	0	2.2	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	22	2.2	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1050x1050	8.3	0	2.2	-	-	-	-
ИТОГО:		728.4	290					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П7
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

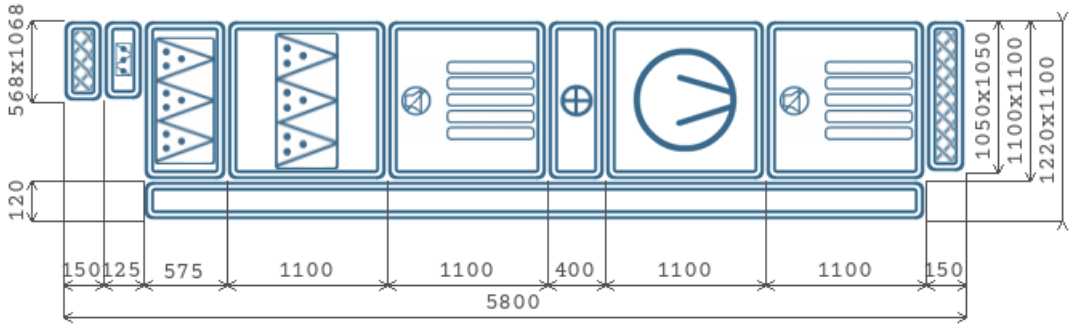

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-4x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	7860
P статическое (Па)	690.2
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	АИР100L4
n рабочая (об/мин)	1362

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.02
Ток (А)	8.7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
n номинальная (об/мин)	1410
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	202

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	121.67
Потеря давления воздуха (Па)	57.3
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	4.27
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	9.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	75.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	68

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	112.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	48	34	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	51	41	38	41	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	54	62	61	58	58	43	34	66

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П7
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B18**
Тип установки	**LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

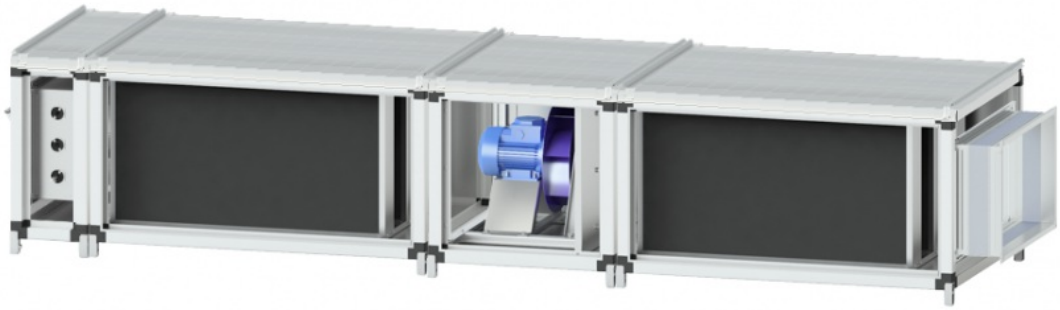

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	295.8 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	7590	7590
P свободное (Па)	500	500
Скорость воздуха (м/с)	3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3290/1125/740	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x1125x740	74	64	4.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x960x560	6	0	4.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (4,0кВт)	-	-	-	-	840x1125x740	111	0	3
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x1125x740	74	64	4.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x1125x740	15	0	4.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	190x984x564	15.8	6	4.7
ИТОГО:						295.8	134	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B18
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

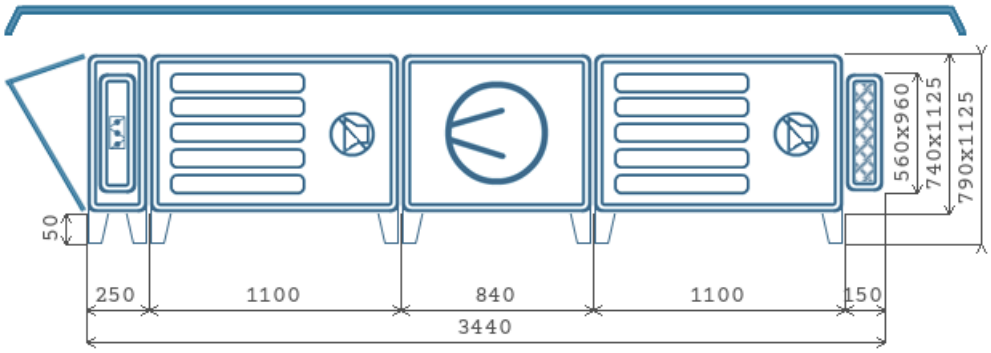

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Расход воздуха ($м^3$/ч)	7590	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.15
P статическое (Па)	634.2	Ток (А)	7.8
P свободное (Па)	500	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2850
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР100S2	Масса (кг)	111
n рабочая (об/мин)	2548		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	59	64	56	47	44	48	46	66
На нагнетании (Приток/вытяжка)	61	66	58	49	46	50	48	68
К окружению (Приток/вытяжка)	63	73	74	73	71	60	51	79

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B18**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П5
Тип установки	МЕД (LITENED) 40-20 W1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

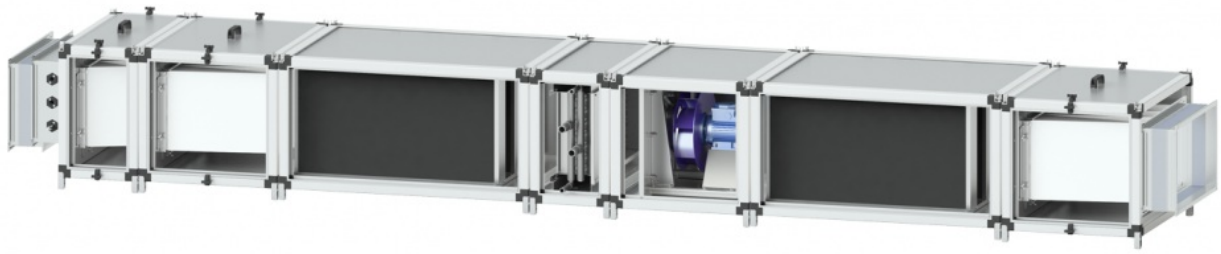

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	197.8 кг
Исполнение	Внутреннее / МЕД

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	460	460
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	0.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4630/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x610x420	13	4	1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	0	1.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	1.6	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная вставка EU7)	610x610x420	18	42	1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	12	1.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 40-20/2	350x610x420	24	15	1.6	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x610x420	40	0	0.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	12	1.6	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная вставка EU9)	610x610x420	18	48	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	1.6	-	-	-	-
ИТОГО:		197.8	133					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П5
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

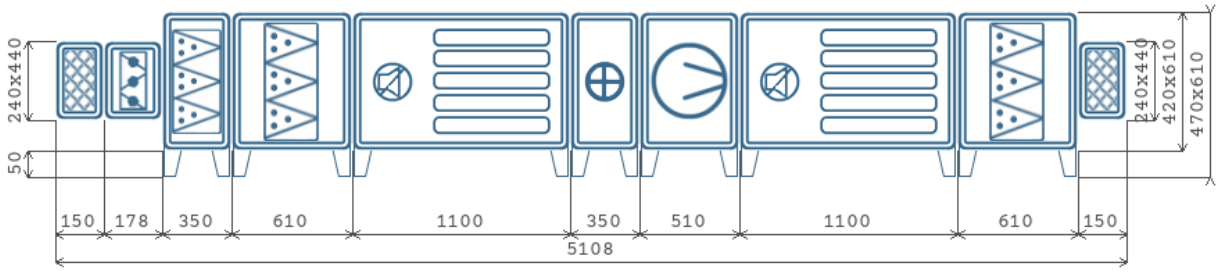

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	W1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	460
P статическое (Па)	433.8
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	45
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2434

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.09
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	NWW.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	7.12
Потеря давления воздуха (Па)	15.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.25
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	2.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	UKFM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	4.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	RKFM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	41.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1
Масса (кг)	18

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3

Обозначение	RKFM
Класс очистки	EU9
Потери давления по воздуху (Па)	48
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	32	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П5
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B12**
Тип установки	**KVR 200/1 [Подвесная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	300	300
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	5	2.7
ИТОГО:						20.1	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

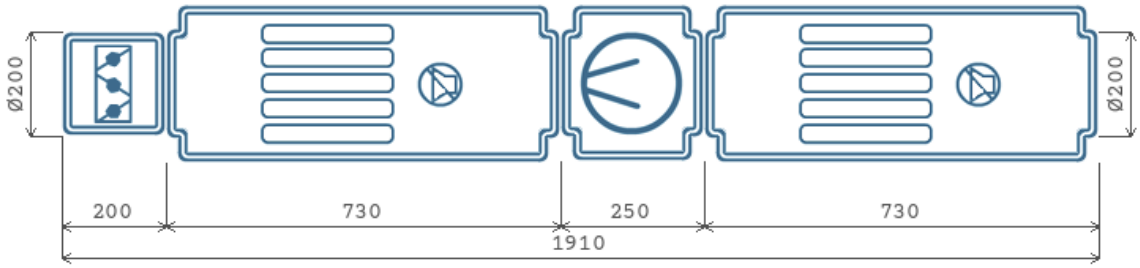

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.14
Расход воздуха ($м^3$/ч)	300	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	412.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	157.5	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	54	56	53	50	52	45	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	54	56	53	50	52	45	61
К окружению (Приток/вытяжка)	39	39	40	46	45	45	37	51

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B12**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B13
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	160	160
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	4	2.2
ИТОГО:						16.7	4	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B13
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

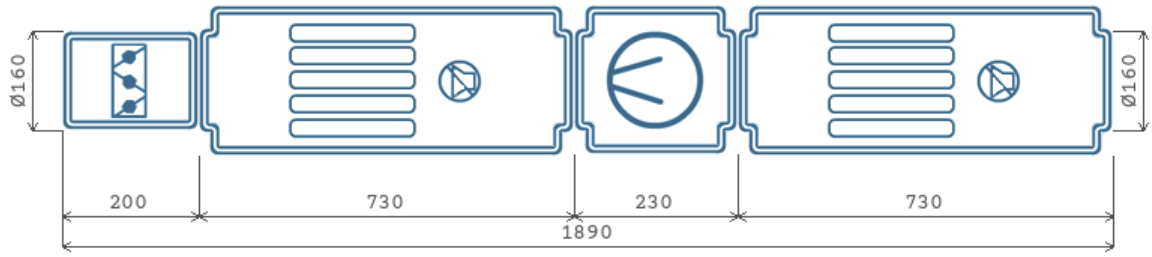

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	160	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	360.8	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	107.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	56	57	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	50	56	57	49	54	39	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B13**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П6
Тип установки	AIRNED-M8 L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

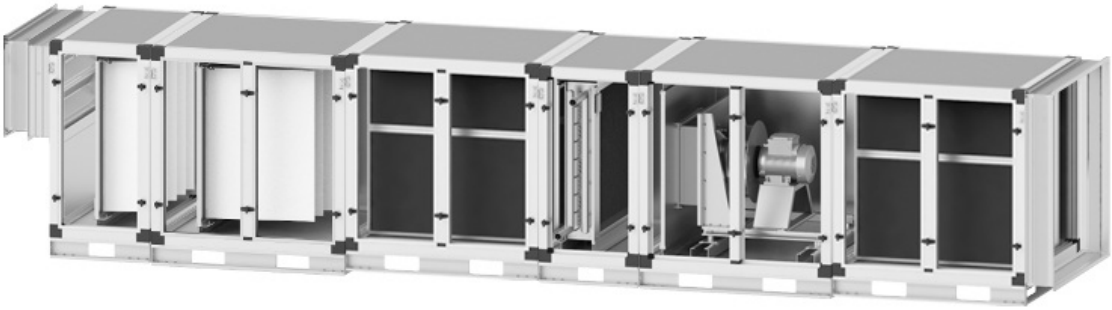

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	989 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	12020	12020
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1320/1320	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1320x1320	98	76	2.2	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1268x768	28	0	3.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1290x760	29	1	3.9	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1320x1320	136	112	2.2	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1320x1320	167	22	2.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1320x1320	101	53	3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1320x1320	253	0	2.2	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1320x1320	167	22	2.2	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1268x1268	10	0	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		989	286					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П6
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

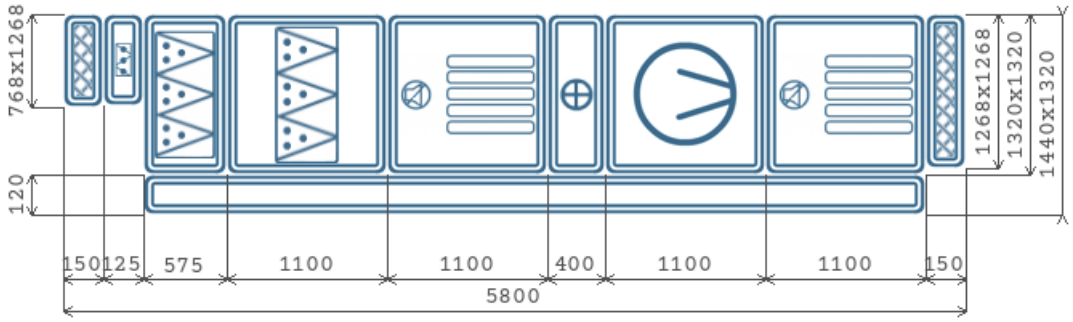

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P63.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	12020
P статическое (Па)	686
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	45
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1292

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.06
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
n номинальная (об/мин)	1432
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	253

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	186.07
Потеря давления воздуха (Па)	53.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	6.53
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	13.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	9.4
Масса (кг)	101

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	75.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	98

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	112.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	136

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	52	38	30	31	31	29	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	60	63	55	45	41	45	44	65
К окружению (Приток/вытяжка)	59	66	65	62	61	47	38	70

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**П6**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО7
Тип установки	LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	240.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400 /	2400 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2 / 2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x810x520	19.7	32	2.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.3	3	3.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	3.7	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x810x520	24.7	154	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	25	3.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 60-30/2	350x810x520	31.5	64	3.8	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x810x520	57	0	2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	25	3.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	3.7	-	-	-	-
ИТОГО:		240.8	303		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО7
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

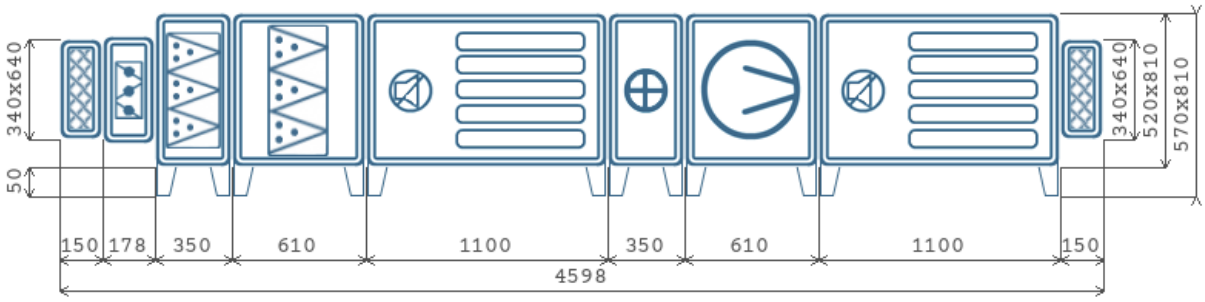

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400
P статическое (Па)	704.2
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	52
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2925

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.62
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	57

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	37.15
Потеря давления воздуха (Па)	64.4
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	20 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости ($м^3$/ч)	1.3
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	28.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.9
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.5
Масса (кг)	31.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	32.4
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	19.7

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	153.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	24.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	43	46	33	30	31	31	29	48
На нагнетании	52	57	50	41	38	42	40	59
К окружению	54	64	66	65	63	52	43	71

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B16
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	31.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	750	750
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2005/466/466	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	2.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	285x405x405	6.6	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	2.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	260x390x315	2.8	5	2.7
ИТОГО:						31.6	5	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B16
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

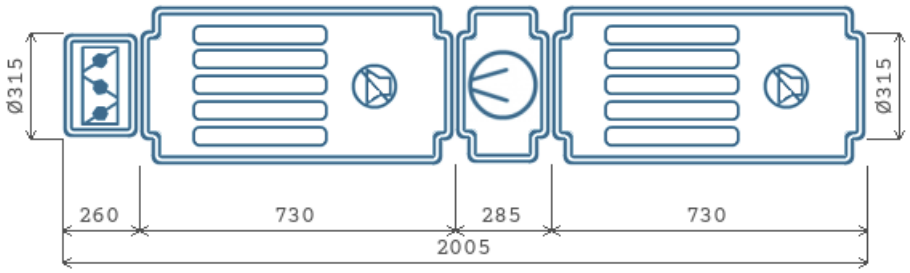

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.28
Расход воздуха ($м^3$/ч)	750	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.295
P статическое (Па)	441	Ток (А)	1.34
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	186.4	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	315	Масса (кг)	6.6
n рабочая (об/мин)	2500		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	50	54	55	56	61	57	55	65
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	54	55	56	61	57	55	65
К окружению (Приток/вытяжка)	37	39	45	47	48	45	36	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B16**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B15
Тип установки	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

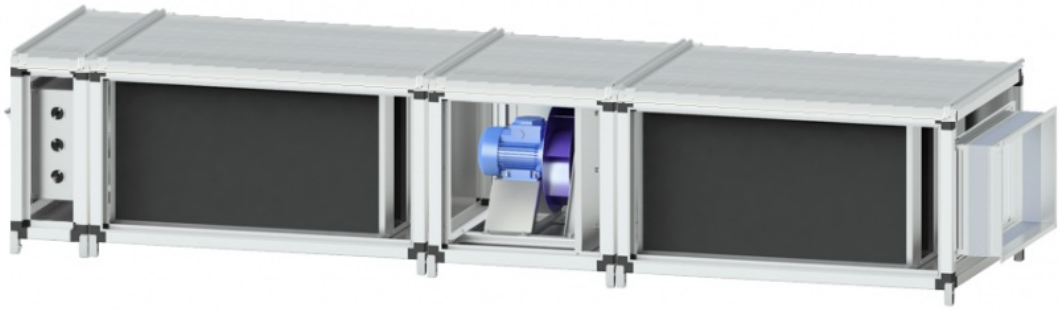

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	146.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1050 /	1050 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	23	2.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x710x470	43	0	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	23	2.3	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x470	10	0	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		146.5	47		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B15
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

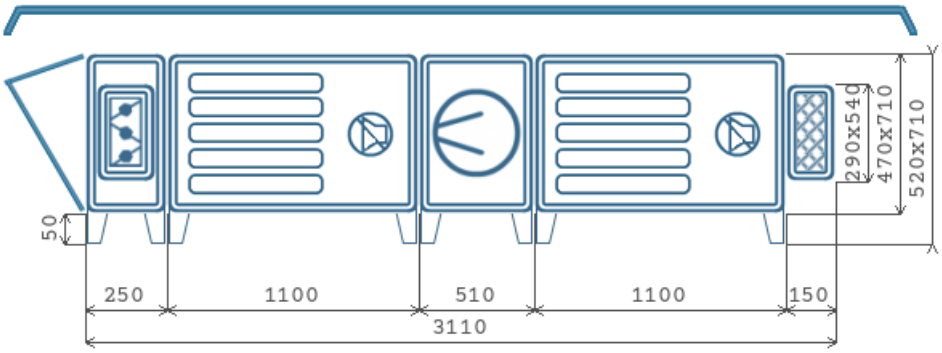

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1050	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.14
P статическое (Па)	347.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2537		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B21
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

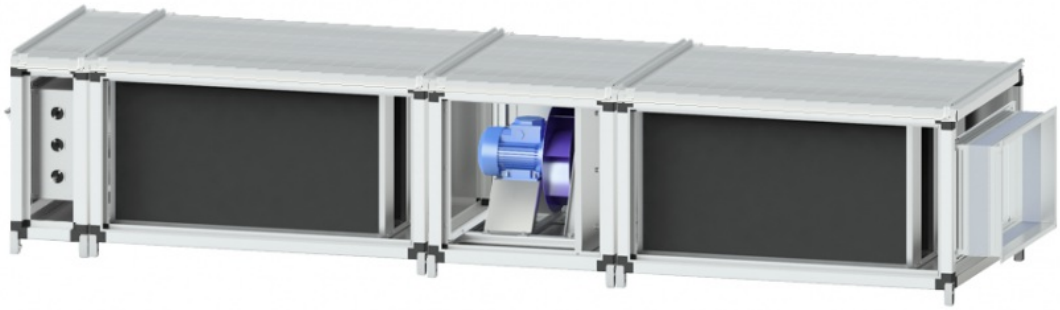

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2210	2210
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	68	4.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	68	4.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	4	4.1
ИТОГО:						162.2	140	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B21
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

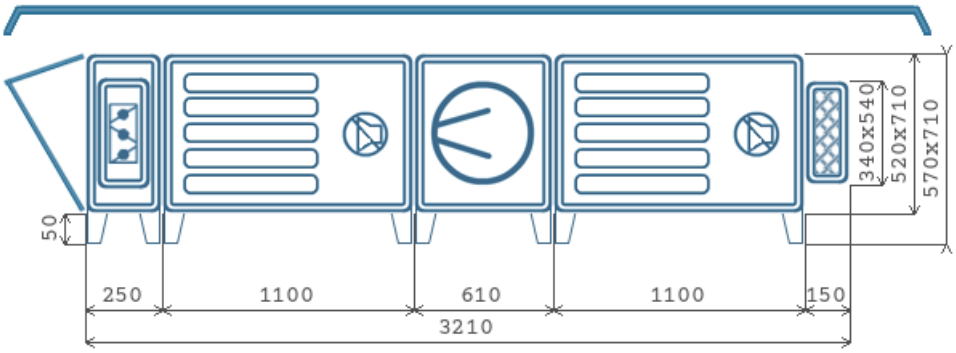

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2210	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.44
P статическое (Па)	539.7	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	47	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2611		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	53	46	37	34	38	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	48	39	36	40	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	53	62	64	63	61	50	41	69

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B21**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П8
Тип установки	VRN 60-30/28R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

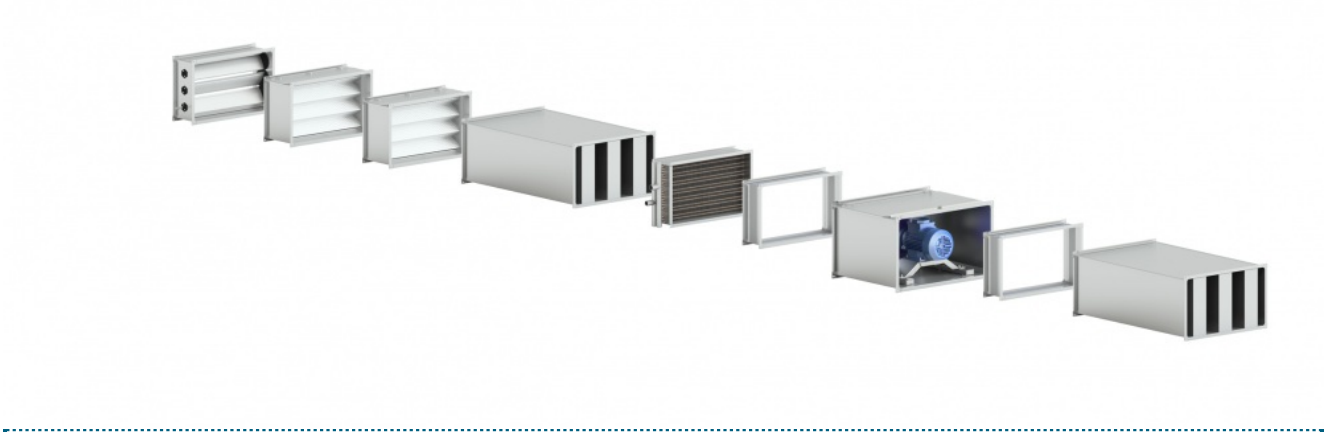

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	151.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1875	1875
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4124/640/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x640x340	5.5	0	2.9	-	-	-	-
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x640x340	5.5	39	2.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x640x340	8.3	1	2.9	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x640x340	10.6	0	2.9	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x640x340	10.6	170	2.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	16	2.9	-	-	-	-
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x640x340	10.4	50	2.9	-	-	-	-
Вентилятор 60-30/28R.2D	498x640x340	37	0	2.9	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	2.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	2.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	16	2.9	-	-	-	-
ИТОГО:		151.7	292					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П8
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

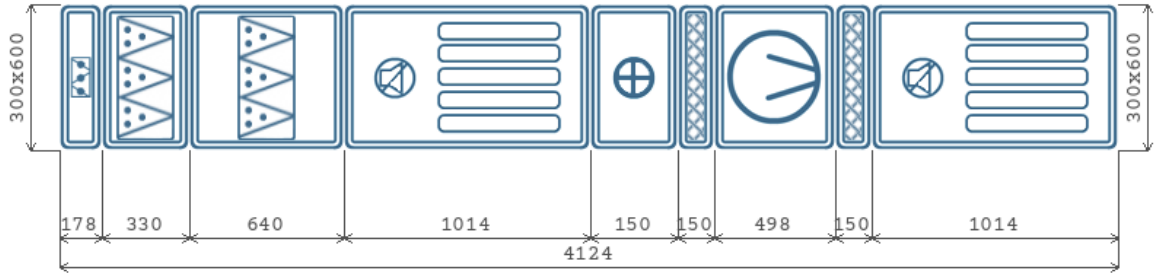

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1875
P статическое (Па)	699.8
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	107.4
Частота (Гц)	50
Двигатель	28R.2D
n рабочая (об/мин)	2820

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.75
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.53
Ток (А)	1.83
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	2820
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	37

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	29.03
Потеря давления воздуха (Па)	50.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	1.02
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	4.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.8
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Масса (кг)	10.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	DFU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	38.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	5.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	170.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	10.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	29	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	48	42	39	41	43	42	52
К окружению (Приток/вытяжка)	38	57	60	67	68	65	58	72

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П8
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П9
Тип установки	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	303.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4760	4760
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4320/910/620	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x910x620	22.8	55	3.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x784x464	11.2	6	4.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	4.6	0	4.7	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	710x910x620	29.8	303	3.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x910x620	58	64	4.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 70-40/3	350x910x620	38.9	156	4.8	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710x910x620	76	0	2.9	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x910x620	58	64	4.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	4.6	0	4.7	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
ИТОГО:		303.9	648					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

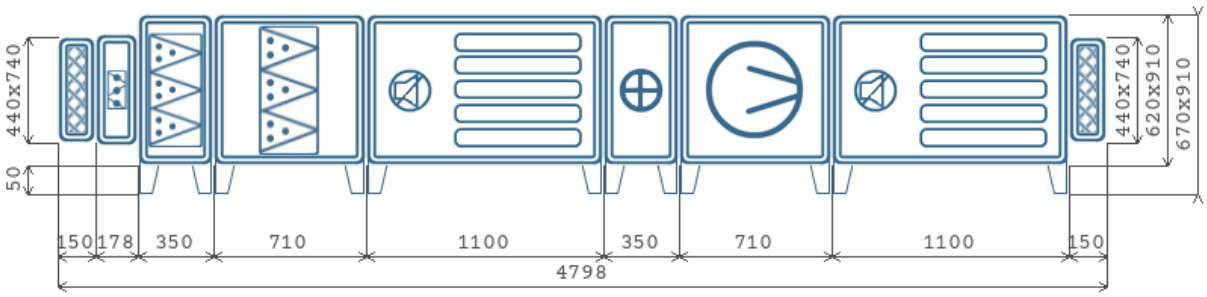

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4760
P статическое (Па)	948.3
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2764

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.69
Ток (А)	4.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	76

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	73.68
Потеря давления воздуха (Па)	155.8
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	2.58
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	17
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	3
Масса (кг)	38.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	55.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.6
Масса (кг)	22.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	302.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.6
Масса (кг)	29.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	51	38	30	31	31	29	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	57	62	55	46	43	47	46	64
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	70	68	57	49	76

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П11
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	207.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1100	1100
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x470	17.1	12	1.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x470	21.6	70	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-25/2	350x710x470	27.3	31	2.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x470	45	0	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	25	2.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.4	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
ИТОГО:		207.7	164					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П11
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

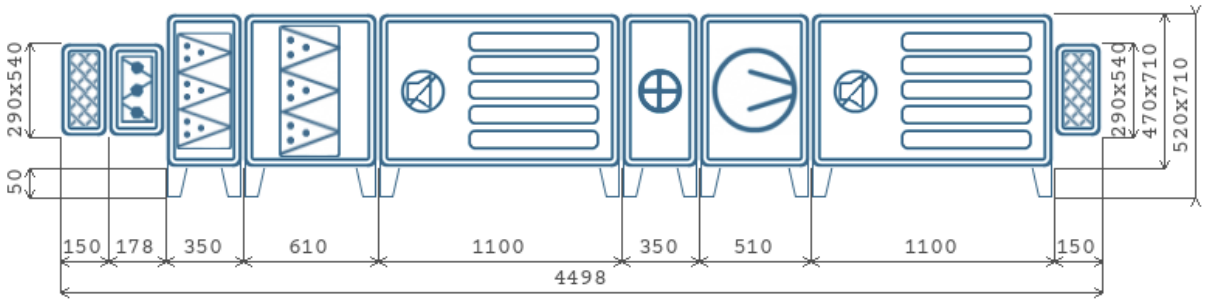

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1100
P статическое (Па)	464.3
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	44
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2383

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.2
Ток (А)	1.4
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	45

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	17.03
Потеря давления воздуха (Па)	31
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.6
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	4.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27.3

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	12.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.6
Масса (кг)	17.1

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	69.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.6
Масса (кг)	21.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	36	39	27	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П11
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B19**
Тип установки	**KVR 200/1 [Подвесная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	570	570
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	5.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	10	5
ИТОГО:						20.1	10	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B19
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

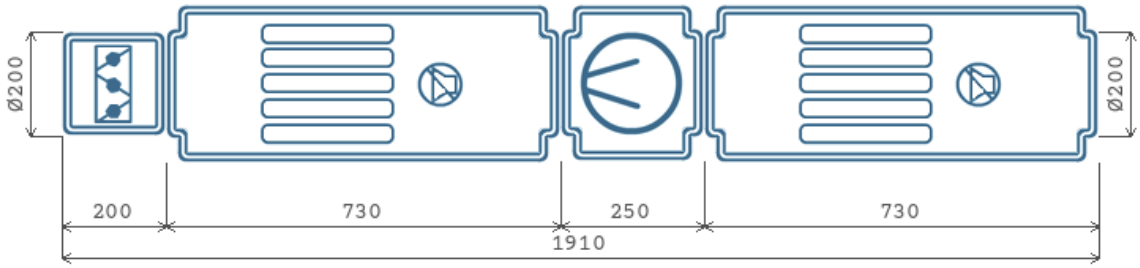

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	570	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	280.2	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.1
P дорегулирования (Па)	20.1	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	55	58	55	52	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	58	55	52	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	41	40	42	49	48	48	40	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B19**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B14
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	31.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	970	970
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2005/466/466	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	285x405x405	6.6	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	3.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	260x390x315	2.8	7	3.5
ИТОГО:						31.6	7	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B14
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

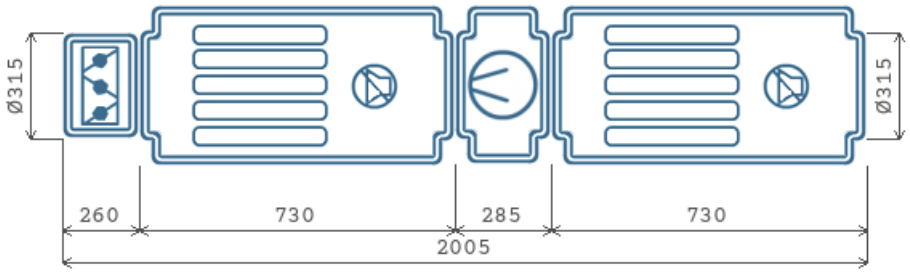

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.29
Расход воздуха ($м^3$/ч)	970	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.295
P статическое (Па)	359.7	Ток (А)	1.34
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
P дорегулирования (Па)	53.2	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	315	Масса (кг)	6.6
n рабочая (об/мин)	2500		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	55	56	58	63	58	56	67
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	56	58	63	58	56	67
К окружению (Приток/вытяжка)	38	40	46	49	50	46	38	54

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B14**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B20**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

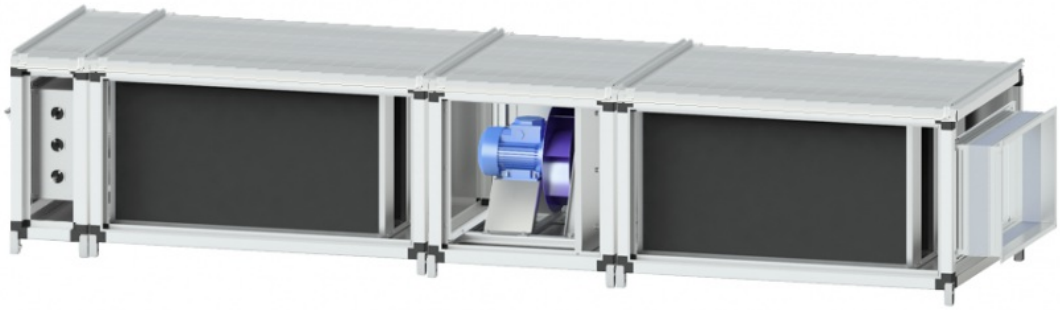

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	155.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1460 /	1460 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.4 / 1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	31	2.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	2.7	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x520	47	0	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	31	2.7	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x520	10.5	0	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	2	2.7	-	-	-	-
ИТОГО:		155.2	64		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B20
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

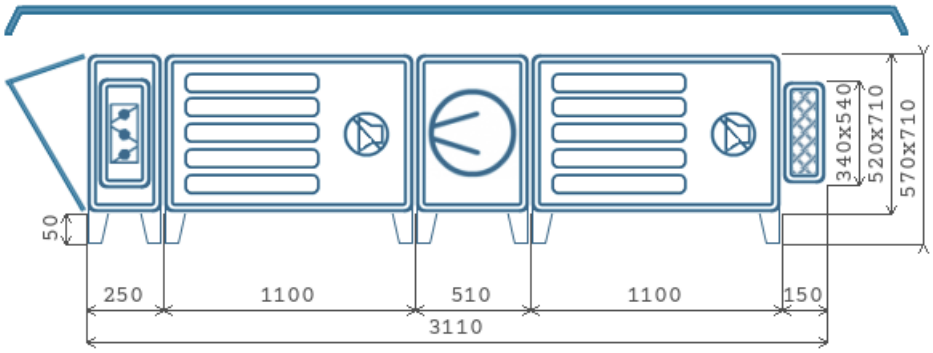

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1460	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.19
P статическое (Па)	363.8	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	47
n рабочая (об/мин)	2361		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению	47	57	59	57	55	44	36	63

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B22
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	490	490
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	4.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	9	4.3
ИТОГО:						20.1	9	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B22
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

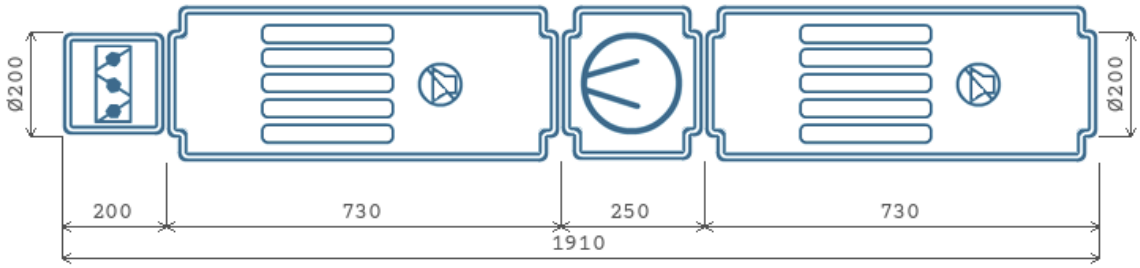

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	490	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	324.6	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.4
P дорегулирования (Па)	66.1	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	47	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	47	62
К окружению (Приток/вытяжка)	41	40	42	48	47	47	39	53

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B22**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B28
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	400	400
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	3.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	3.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	3.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	7	3.5
ИТОГО:						20.1	7	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B28
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

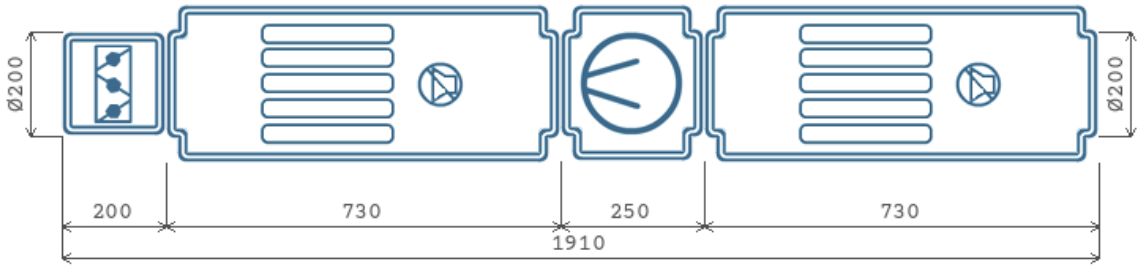

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	400	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	368.8	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
P дорегулирования (Па)	112.3	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	50	54	56	53	51	52	46	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	54	56	53	51	52	46	61
К окружению (Приток/вытяжка)	40	39	41	47	46	46	38	52

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B28**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B31
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	300	300
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	5	2.7
ИТОГО:						20.1	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B31
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

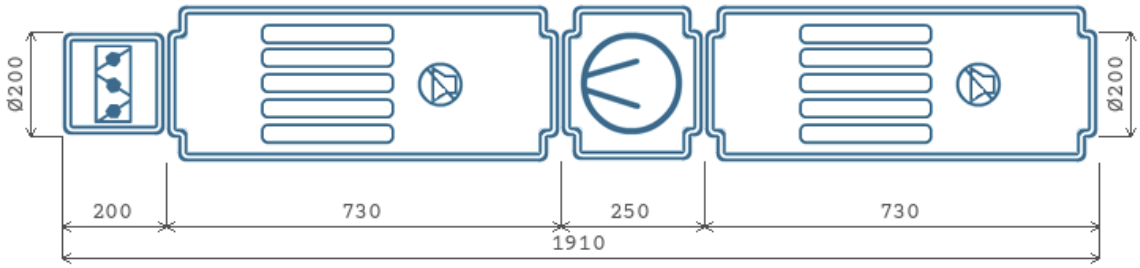

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.14
Расход воздуха ($м^3$/ч)	300	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	412.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	157.5	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	54	56	53	50	52	45	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	54	56	53	50	52	45	61
К окружению (Приток/вытяжка)	39	39	40	46	45	45	37	51

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B31**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B11
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	31.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	935	935
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2005/466/466	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	3.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	285x405x405	6.6	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	3.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	3.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	260x390x315	2.8	6	3.3
ИТОГО:						31.6	6	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

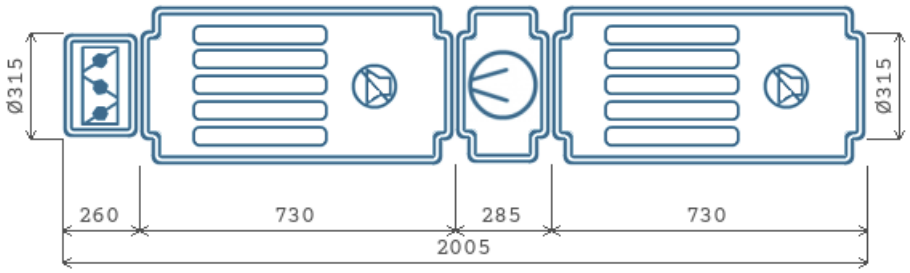

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.29
Расход воздуха ($м^3$/ч)	935	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.295
P статическое (Па)	373.1	Ток (А)	1.34
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
P дорегулирования (Па)	67.1	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	315	Масса (кг)	6.6
n рабочая (об/мин)	2500		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	55	56	58	63	58	56	67
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	56	58	63	58	56	67
К окружению (Приток/вытяжка)	38	40	46	49	50	46	38	54

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B17
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	290	294
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.6
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	2.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	2.6
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	2.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	4	2.6
ИТОГО:						20.1	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B17
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

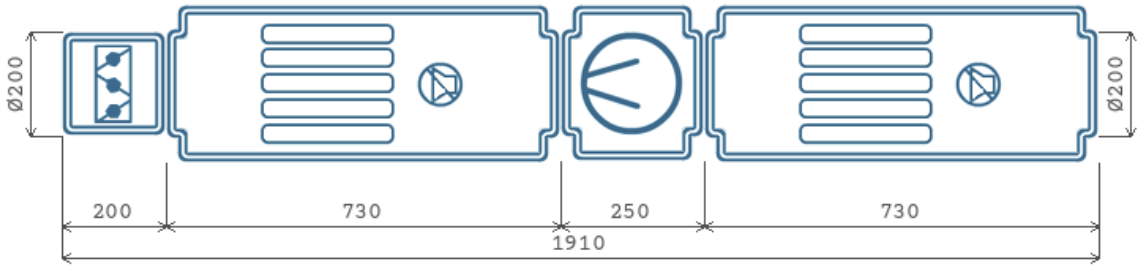

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.14
Расход воздуха ($м^3$/ч)	294	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	414.5	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
P дорегулирования (Па)	210.2	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	53	56	53	50	52	45	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	53	56	53	50	52	45	61
К окружению (Приток/вытяжка)	39	39	40	46	45	45	37	51

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B17
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B33
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

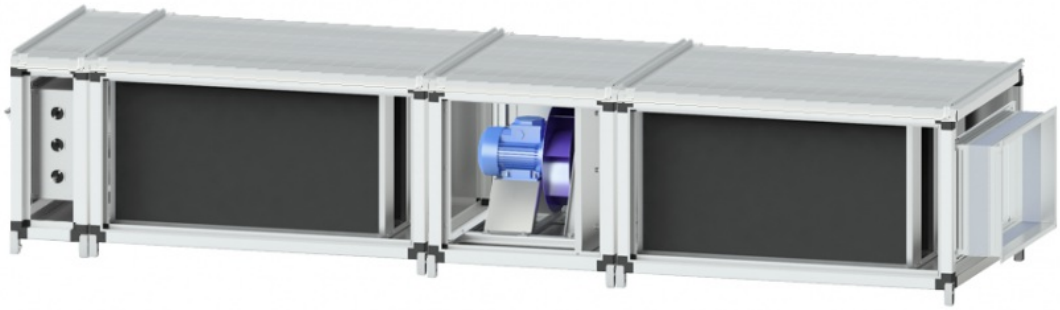

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2010	2010
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	56	3.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	3.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	56	3.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	3	3.7
ИТОГО:						162.2	115	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B33
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

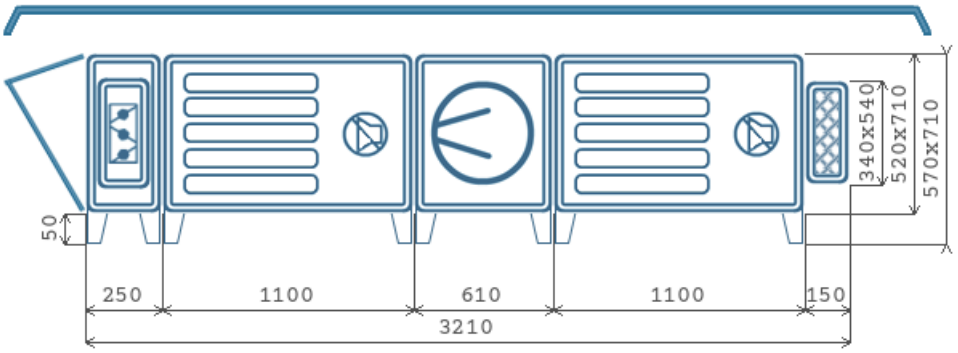

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2010	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.31
P статическое (Па)	415	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2325		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	49	42	32	31	33	31	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	47	51	44	34	31	35	33	53
К окружению (Приток/вытяжка)	49	58	60	58	56	45	36	64

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B33**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B23
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	80	80
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	2.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	5	2.8
ИТОГО:						11.9	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B23
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

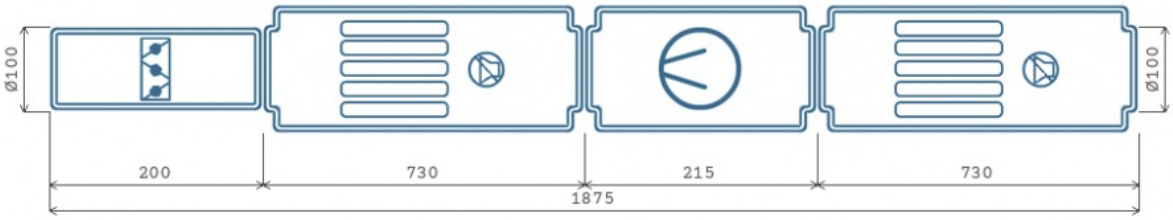

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	80	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	254.1	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
P дорегулирования (Па)	99.3	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	32	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	32	54
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	32	45

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B23**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П10
Тип установки	AIRNED-M6 P/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P56.R-3x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

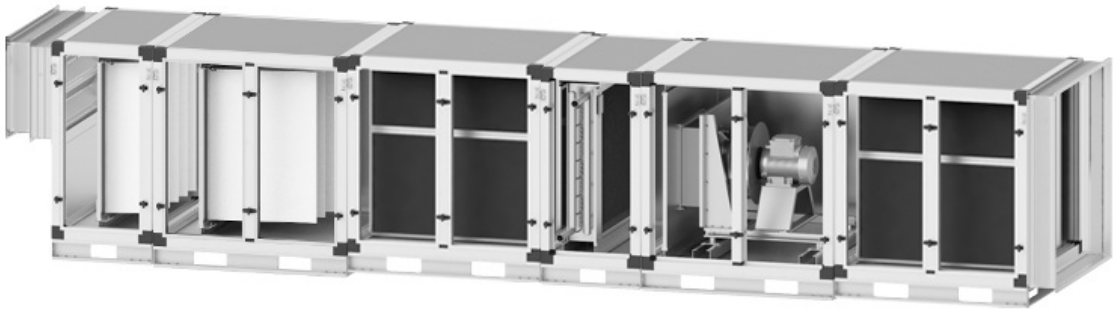

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Справа
Масса	721.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6900	6900
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1100/1100	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1100x1100	68	62	1.9	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1068x568	12.6	0	3.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	15.5	1	3.7	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1100x1100	101	96	1.9	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	19	1.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1100x1100	75	46	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1100x1100	195	0	1.9	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	19	1.9	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1050x1050	8.3	0	2	-	-	-	-
ИТОГО:		721.4	243					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П10
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

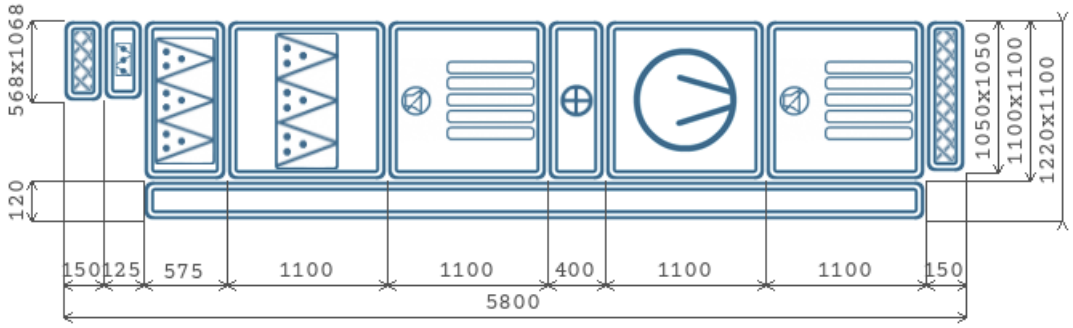

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-3x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	6900
P статическое (Па)	643.3
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР100S4
n рабочая (об/мин)	1284

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	3
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.68
Ток (А)	7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
n номинальная (об/мин)	1410
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	195

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	106.81
Потеря давления воздуха (Па)	45.9
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	3.75
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	62.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Масса (кг)	68

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	96.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	48	34	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	51	41	38	41	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	54	62	61	58	58	43	34	66

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**П10**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B24
Тип установки	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

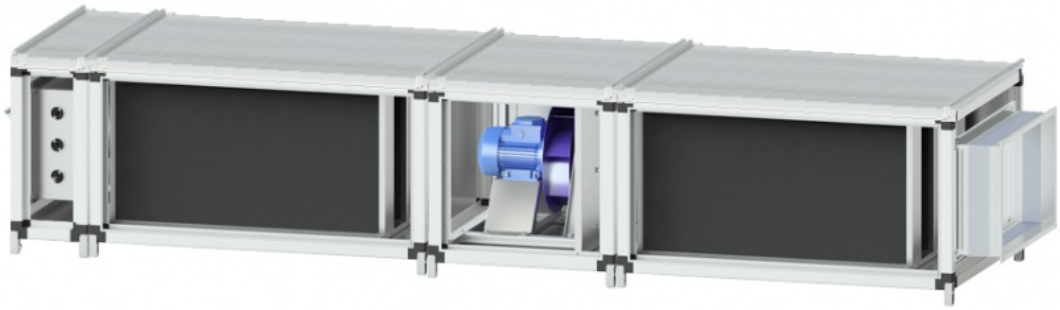

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	174.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3360	3360
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x520	46	48	5.2
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x640x340	3.8	0	5.2
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x810x520	59	0	2.9
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x520	46	48	5.2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x520	11	0	5.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x364	8.3	7	5.2
ИТОГО:						174.1	103	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B24
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

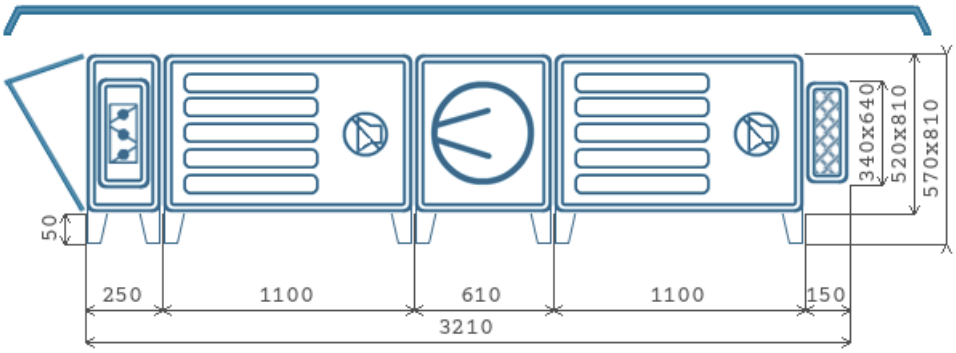

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3360	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.56
P статическое (Па)	403.4	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	59
n рабочая (об/мин)	2398		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	54	47	37	34	38	37	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	56	49	39	36	40	39	58
К окружению (Приток/вытяжка)	53	63	65	63	61	50	42	69

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B24**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B25
Тип установки	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

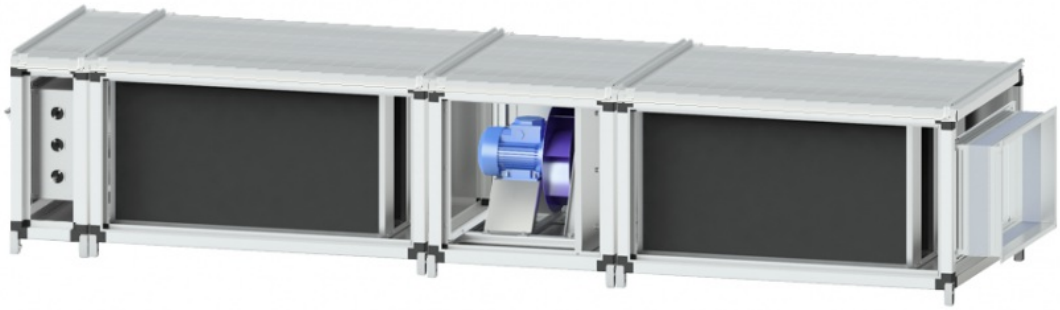

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	174.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3360 /	3360 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.9 / 2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	48	5.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	5.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x810x520	59	0	2.9	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	48	5.2	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x810x520	11	0	5.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.3	7	5.2	-	-	-	-
ИТОГО:		174.1	103		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B25
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

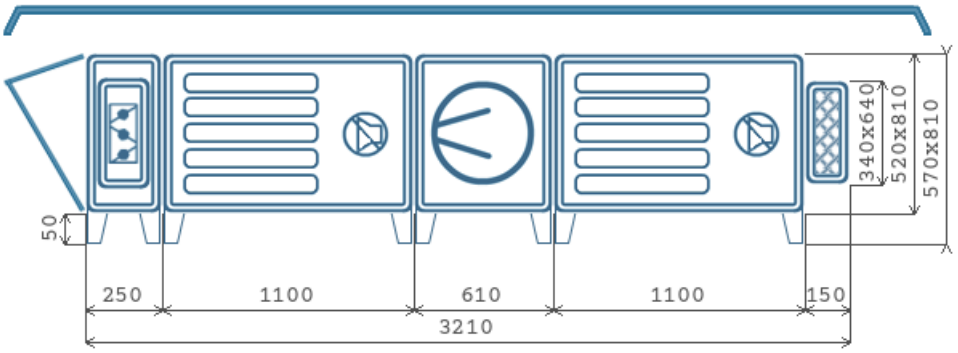

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3360	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.56
P статическое (Па)	403.4	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	59
n рабочая (об/мин)	2398		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	49	54	47	37	34	38	37	56
На нагнетании	51	56	49	39	36	40	39	58
К окружению	53	63	65	63	61	50	42	69

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B26
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	180	180
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	4	2.5
ИТОГО:						16.7	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B26
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

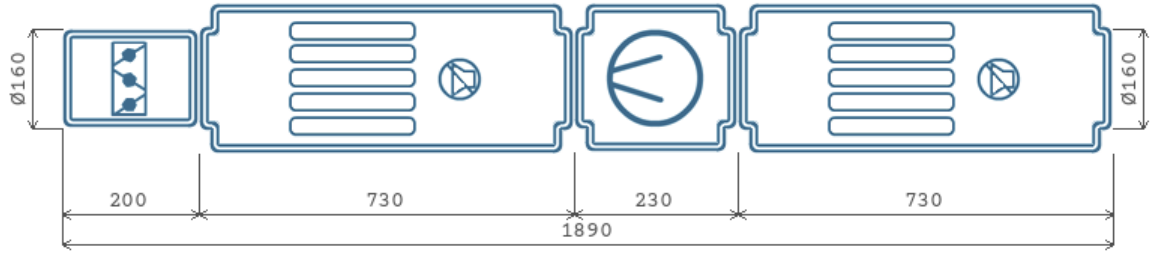

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	180	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	351.5	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
P дорегулирования (Па)	197.4	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	33	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B26**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П13
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	207.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1100	1100
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x470	17.1	12	1.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x470	21.6	70	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-25/2	350x710x470	27.3	31	2.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x470	45	0	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	25	2.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.4	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
ИТОГО:		207.7	164					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П13
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

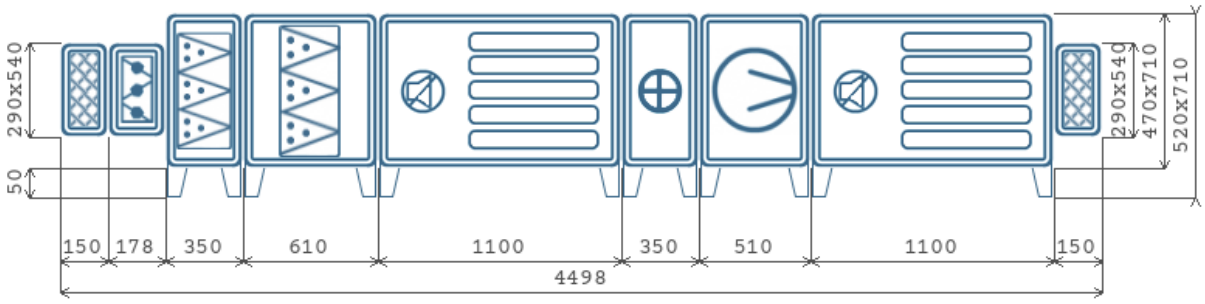

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1100
P статическое (Па)	464.3
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	44
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2383

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.2
Ток (А)	1.4
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	45

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	17.03
Потеря давления воздуха (Па)	31
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.6
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	4.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27.3

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	12.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.6
Масса (кг)	17.1

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	69.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.6
Масса (кг)	21.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	36	39	27	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П13
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B34
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	100	100
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	1.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	2	1.4
ИТОГО:						16.7	2	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B34
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

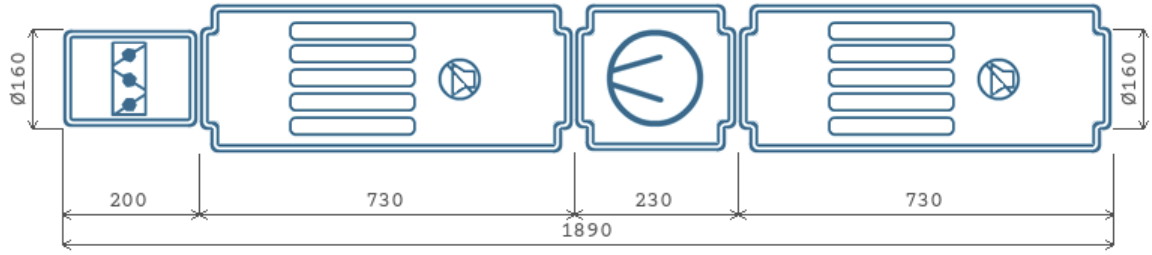

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха ($м^3$/ч)	100	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	387.7	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
P дорегулирования (Па)	135.8	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	53	39	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	53	39	60
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B34**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B35
Тип установки	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

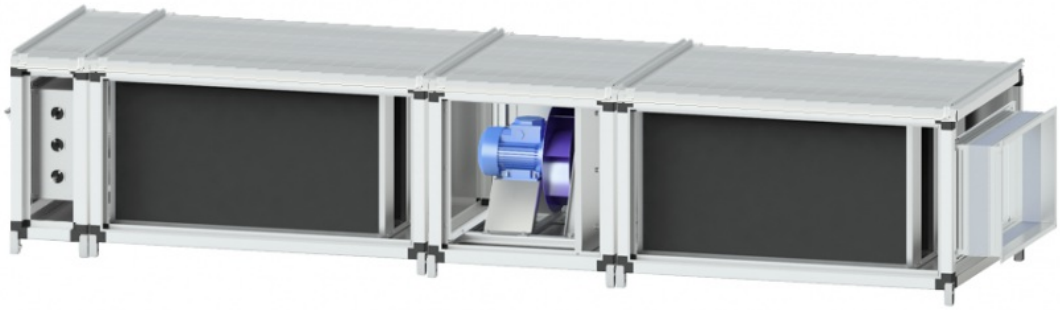

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	146.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000 /	1000 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	21	2.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x710x470	43	0	1.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	21	2.2	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x470	10	0	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.2	-	-	-	-
ИТОГО:		146.5	43		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B35
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

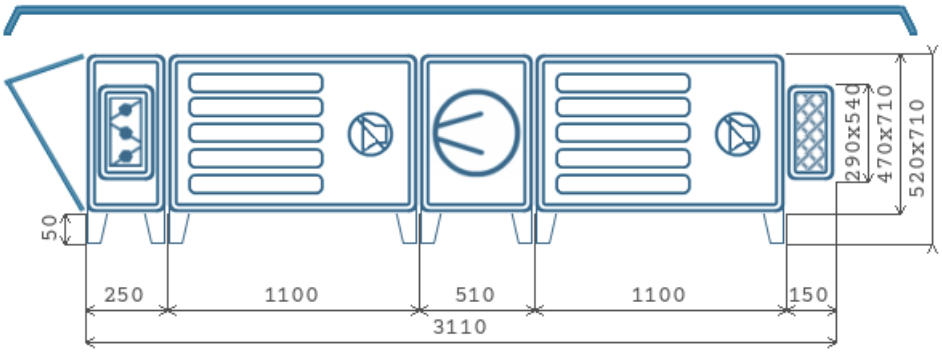

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.13
P статическое (Па)	343.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2487		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П14
Тип установки	LITENED 90-50 G1.35-3x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	388 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	5130	5130
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4450/1125/740	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x1125x740	26.9	35	2.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x984x564	15.8	2	3.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	3.2	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	840x1125x740	42	143	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1125x740	74	31	3.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 90-50/2	350x1125x740	47.3	53	3.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (3,0кВт)	710x1125x740	96	0	2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1125x740	74	31	3.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	3.2	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
ИТОГО:		388	295					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П14
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

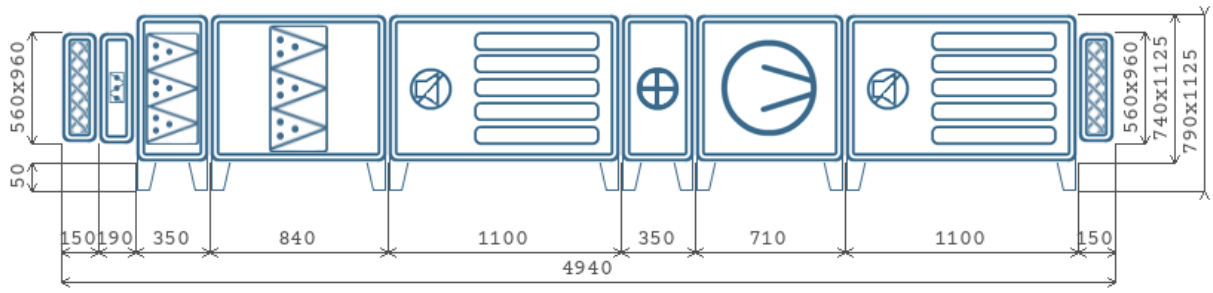

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-3x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	5130
P статическое (Па)	694.5
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР90L2
n рабочая (об/мин)	2647

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	3
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.43
Ток (А)	6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	96

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	79.41
Потеря давления воздуха (Па)	52.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	2.79
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	10.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.5
Масса (кг)	47.3

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	35.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.5
Масса (кг)	26.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	142.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.5
Масса (кг)	42

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	51	38	30	31	31	29	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	57	62	55	46	43	47	46	64
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	70	68	57	49	76

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П14
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B27
Тип установки	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

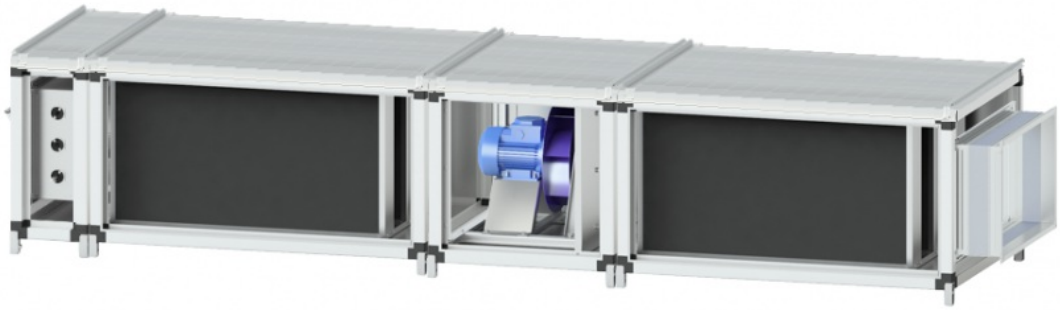

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	220.3 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4800	4800
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3160/910/620	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	67	4.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x740x440	4.6	0	4.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	-	-	-	-	710x910x620	76	0	2.9
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	67	4.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x910x620	12.5	0	4.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x784x464	11.2	6	4.8
ИТОГО:						220.3	140	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B27
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

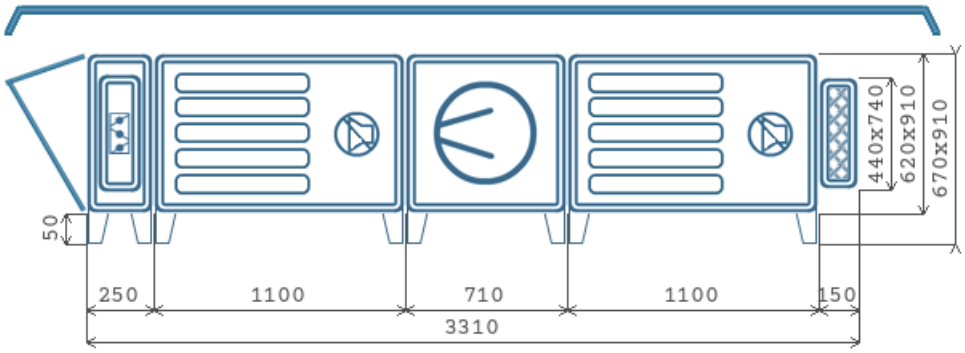

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4800	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.07
P статическое (Па)	539.9	Ток (А)	4.9
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР80В2	Масса (кг)	76
n рабочая (об/мин)	2416		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B27**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B30
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	100	100
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	1.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	2	1.4
ИТОГО:						16.7	2	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B30
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

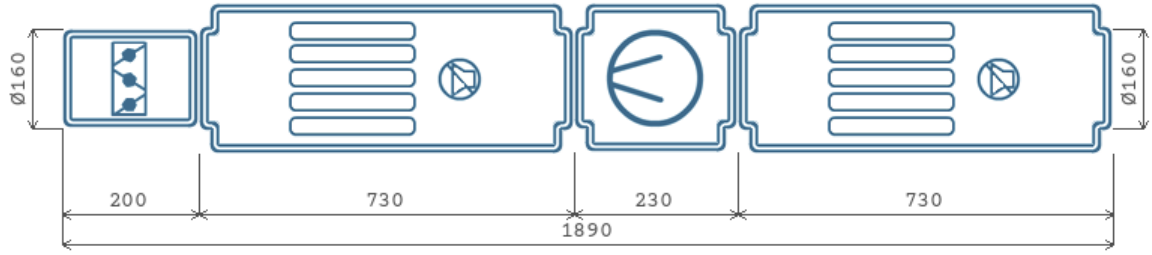

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха ($м^3$/ч)	100	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	387.7	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
P дорегулирования (Па)	135.8	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	53	39	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	53	39	60
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B30**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B29
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	110	110
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	1.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	2	1.5
ИТОГО:						16.7	2	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B29
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

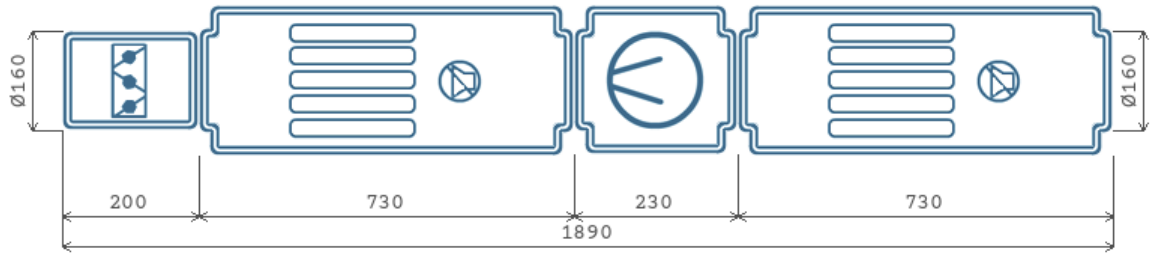

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха ($м^3$/ч)	110	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	383.3	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
P дорегулирования (Па)	131.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	54	39	61
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B29**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B32
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	120	120
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	1.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	2	1.7
ИТОГО:						16.7	2	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B32
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

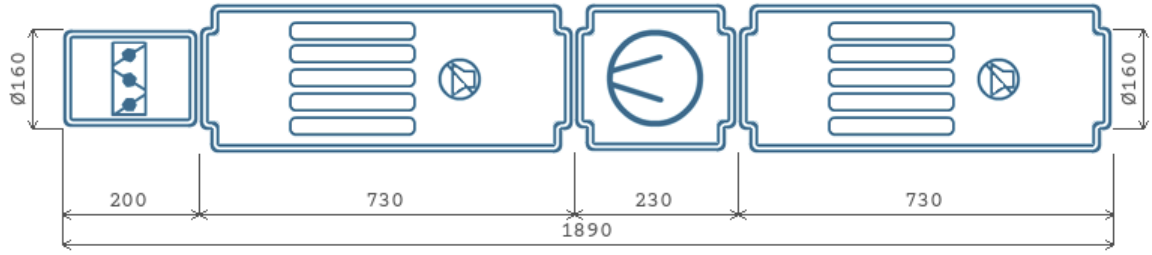

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха ($м^3$/ч)	120	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	378.9	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	126.5	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	50	55	56	49	54	39	61
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**B32**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П15
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	203.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2670	2670
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3510/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	17.6	55	3.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	6	4.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/3	350x710x520	29.4	162	5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	95	4.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	95	4.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.9	-	-	-	-
ИТОГО:		203.1	413					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П15
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

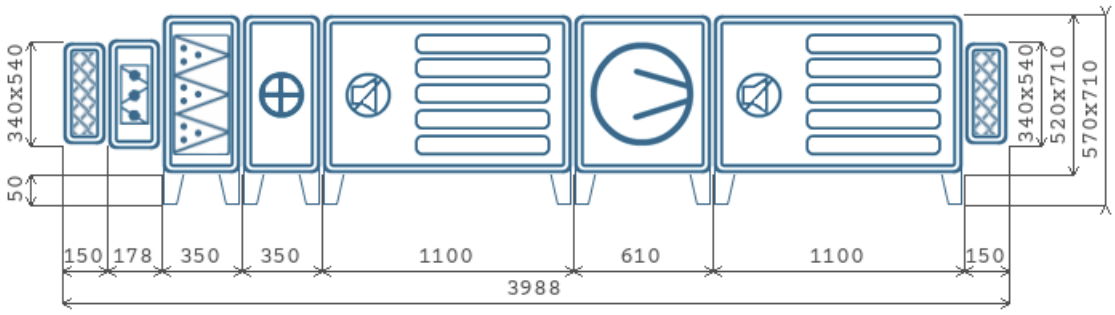

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2670	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.7
P статическое (Па)	713.2	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	55
n рабочая (об/мин)	2522		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	41.33
Потеря давления воздуха (Па)	162.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	1.45
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	1.8
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	54.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Масса (кг)	17.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	52	42	30	31	31	29	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	П15
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B9
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

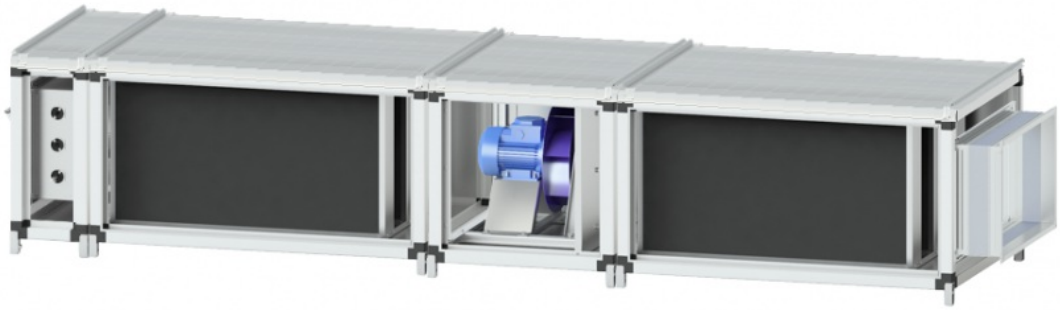

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	163.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2670 /	2670 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.6 / 2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	95	4.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	95	4.9	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x520	10.5	0	4.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	6	4.9	-	-	-	-
ИТОГО:		163.2	196		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

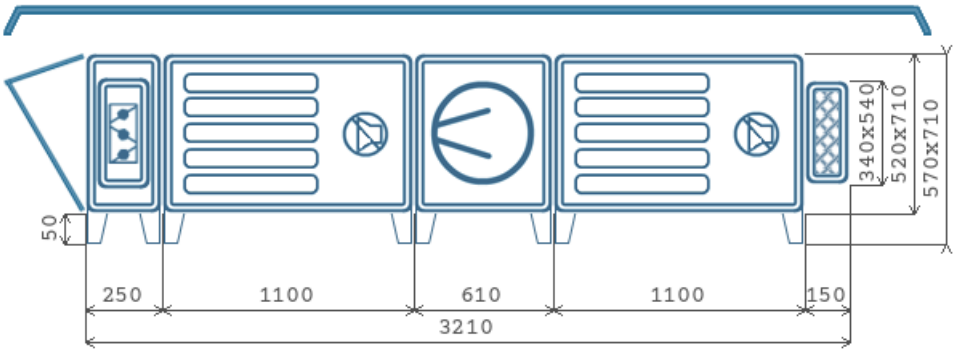

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2670	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.49
P статическое (Па)	496.2	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	40	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	55
n рабочая (об/мин)	2243		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	48	53	45	35	32	36	34	55
На нагнетании	50	55	47	37	34	38	36	57
К окружению	52	62	63	61	59	48	39	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО1
Тип установки	VRN 50-30/25R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

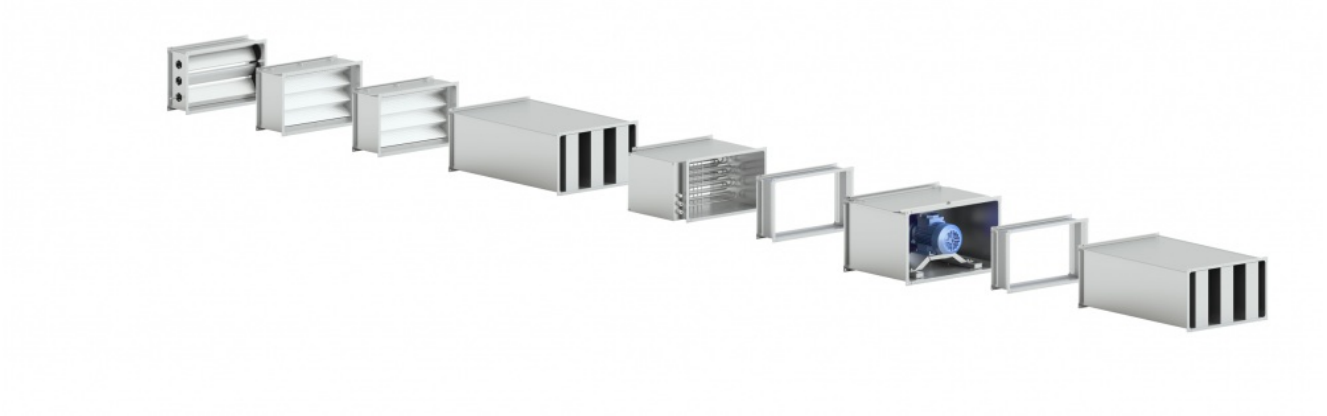

Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором с гибкими вставками (без гибких вставок) или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	140.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1320	1320
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4564/610/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x540x340	5	0	2.4	-	-	-	-
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x540x340	5	28	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	1	2.4	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	0	2.4	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	135	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	11	2.4	-	-	-	-
Электронагреватель 22,5 кВт	630x610x340	18	11	2.4	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	2.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	11	2.4	-	-	-	-
ИТОГО:		140.4	197					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

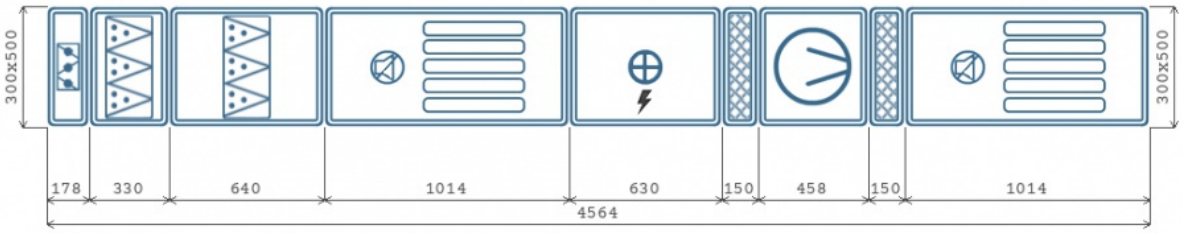

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1320
P статическое (Па)	528.3
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	30.6
Частота (Гц)	50
Двигатель	25R.2D
n рабочая (об/мин)	2730

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.3
Ток (А)	0.92
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	27.7

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	19.66
Мощность нагрева установочная (кВт)	22.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	11.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Масса (кг)	18

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	DFU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	28.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	134.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	9.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	23	30	27	30	31	31	29	38
На нагнетании (Приток/вытяжка)	33	42	38	36	38	41	38	47
К окружению (Приток/вытяжка)	33	52	57	66	66	64	55	71

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO1-BS
Тип установки	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

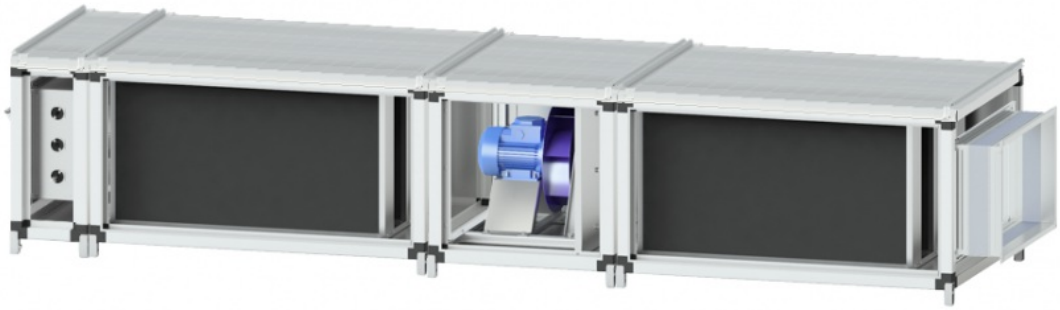

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1320 /	1320 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1.5 / 1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	36	2.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x710x470	43	0	1.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	36	2.9	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x470	10	0	2.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	2	2.9	-	-	-	-
ИТОГО:		146.5	74		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO1-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

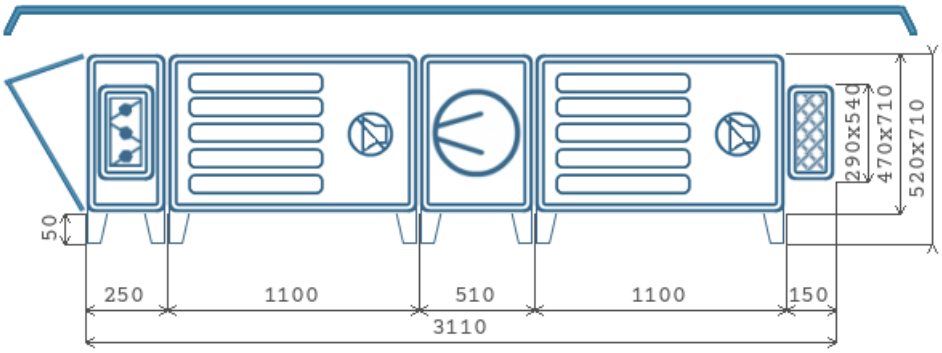

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1320	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.17
P статическое (Па)	322.9	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2744		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО2
Тип установки	VRN 50-30/22R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

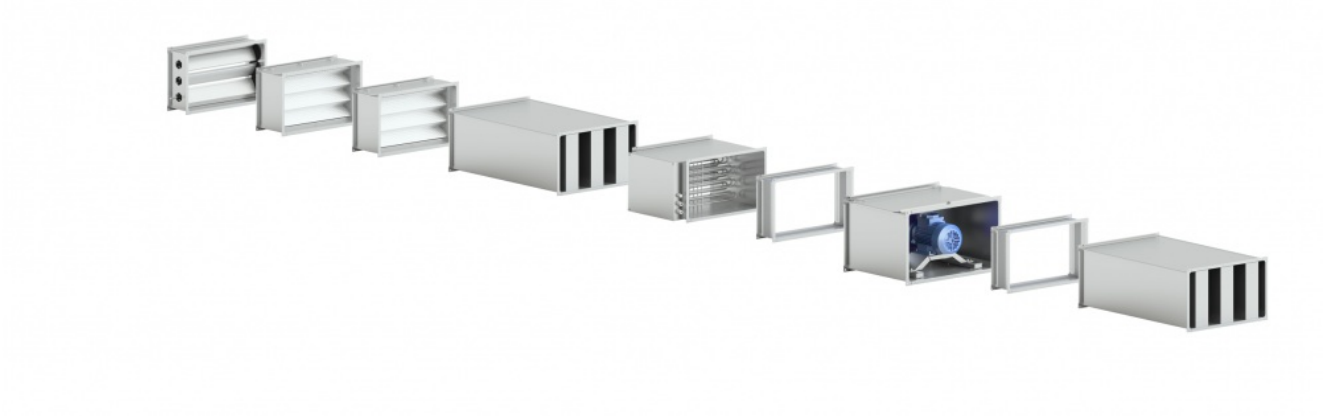

Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором с гибкими вставками (без гибких вставок) или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	136.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4356/610/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Касетный фильтр (корпус)	242x540x340	6.2	0	1.9	-	-	-	-
Фильтрующая касетная вставка EU3	242x540x340	6.2	43	1.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.9	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	0	1.9	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	102	1.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.9	-	-	-	-
Электронагреватель 15 кВт	510x610x340	14.2	6	1.9	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор 50-30/22R.2D	458x540x340	25.5	0	1.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.9	-	-	-	-
ИТОГО:		136.8	165					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

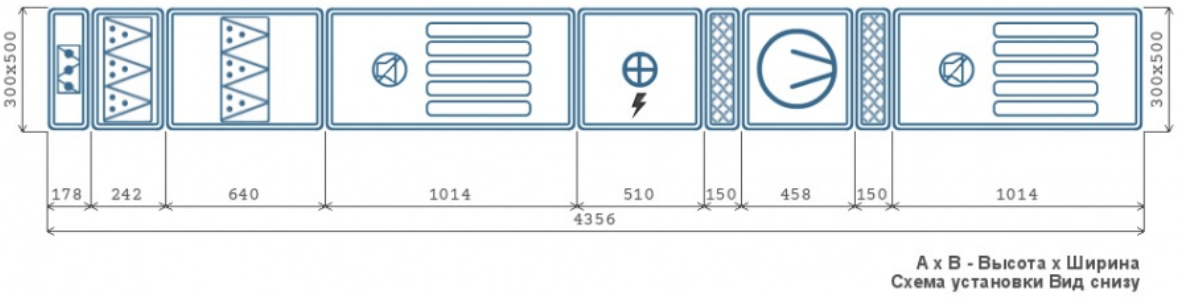

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000
P статическое (Па)	401.8
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	36.2
Частота (Гц)	50
Двигатель	22R.2D
n рабочая (об/мин)	2730

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.16
Ток (А)	0.92
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	25.5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	14.89
Мощность нагрева установочная (кВт)	15
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	5.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
Масса (кг)	14.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	42.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Масса (кг)	6.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	102
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Масса (кг)	9.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	23	25	27	30	31	31	29	37
На нагнетании (Приток/вытяжка)	33	37	36	30	32	37	35	43
К окружению (Приток/вытяжка)	34	48	56	59	61	61	53	66

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO2-BS
Тип установки	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

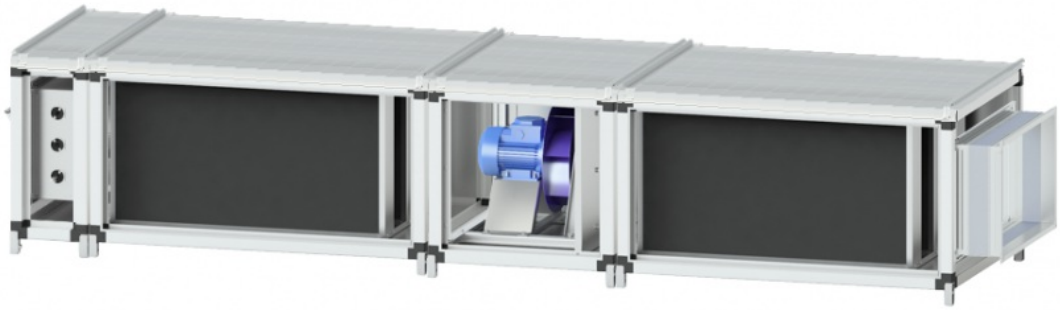

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	146.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000 /	1000 /
Р свободное (Па)	500 /	500 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	21	2.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x710x470	43	0	1.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	21	2.2	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x470	10	0	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.2	-	-	-	-
ИТОГО:		146.5	43		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO2-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

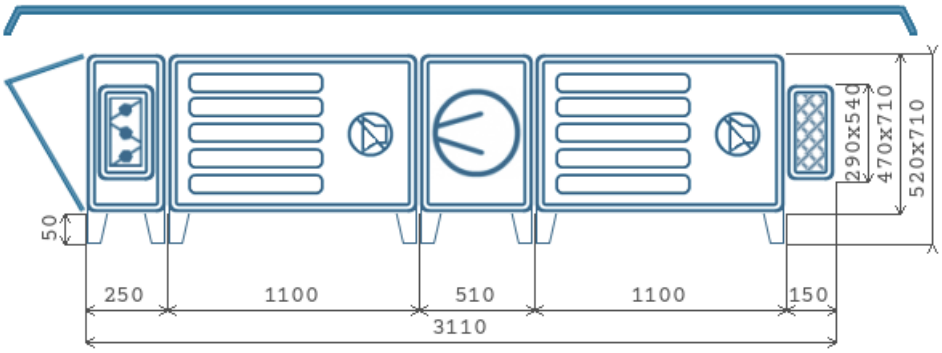

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.21
P статическое (Па)	543.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	500	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	54	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2942		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	44	49	42	33	31	34	32	51
На нагнетании	46	51	44	35	32	36	34	53
К окружению	48	58	60	59	57	46	37	65

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПОЗ
Тип установки	VRN 50-30/22R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

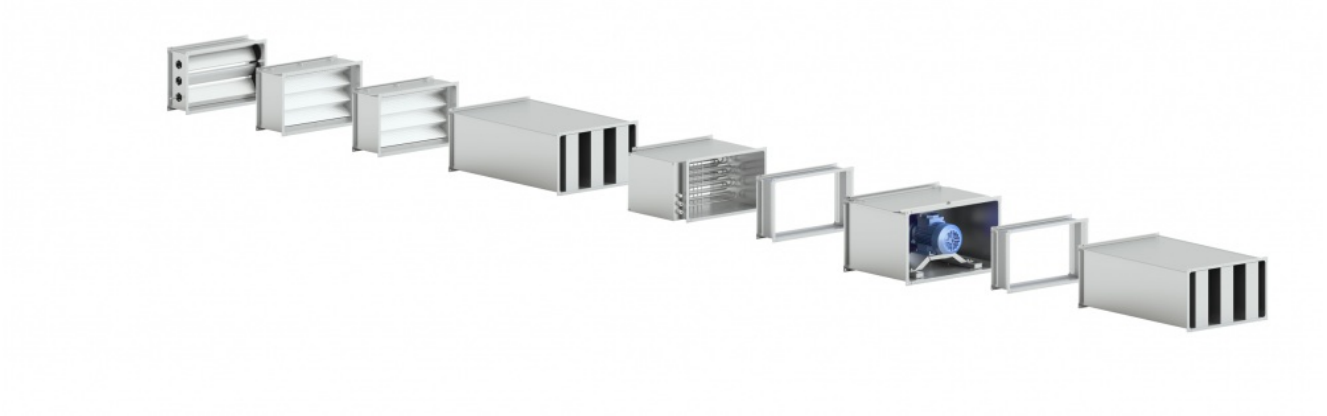

Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором с гибкими вставками (без гибких вставок) или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	138.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1200	1145
P свободное (Па)	200	166
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4564/610/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x540x340	5	0	2.2	-	-	-	-
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x540x340	5	25	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	1	2.2	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	0	2.2	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	121	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	10	2.2	-	-	-	-
Электронагреватель 22,5 кВт	630x610x340	18	10	2.2	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор 50-30/22R.2D	458x540x340	25.5	0	2.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	10	2.2	-	-	-	-
ИТОГО:		138.2	177					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПОЗ
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

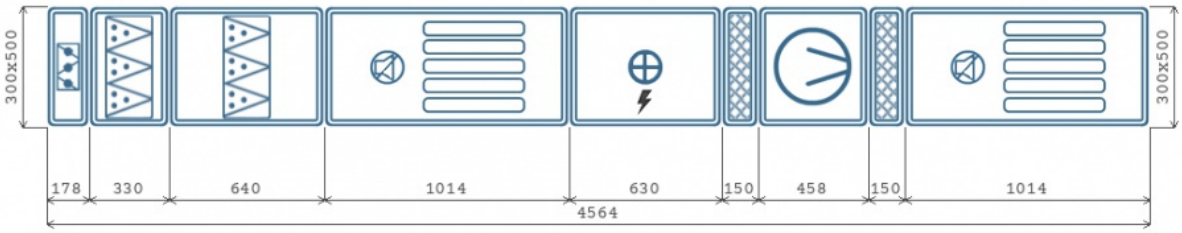

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1145
P статическое (Па)	341.9
P свободное (Па)	166.1
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	50
Двигатель	22R.2D
n рабочая (об/мин)	2730

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.16
Ток (А)	0.92
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	25.5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	17.87
Мощность нагрева установочная (кВт)	22.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	9.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
Масса (кг)	18

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	DFU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	24.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	121.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	9.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	24	25	27	30	31	31	29	37
На нагнетании (Приток/вытяжка)	34	37	36	30	32	38	36	44
К окружению (Приток/вытяжка)	34	48	56	60	61	62	53	67

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПОЗ
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**MO3-BS**
Тип установки	**LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

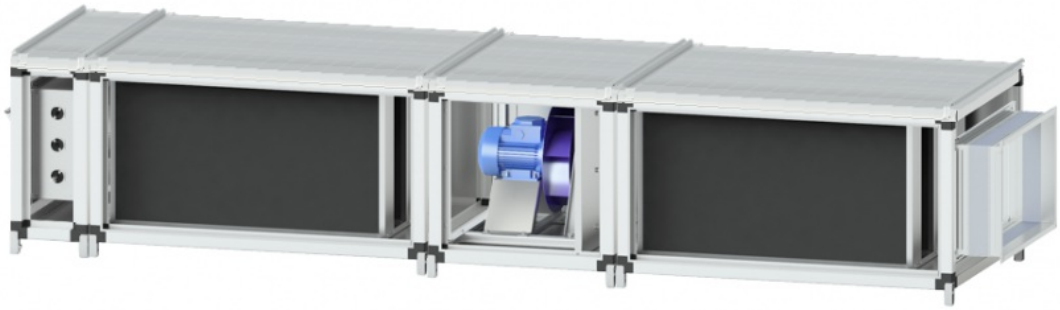

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	146.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1200 /	1200 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.3 / 1.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	31	2.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.7	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x710x470	43	0	1.3	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	31	2.7	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x470	10	0	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	2	2.7	-	-	-	-
ИТОГО:		146.5	64		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO3-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

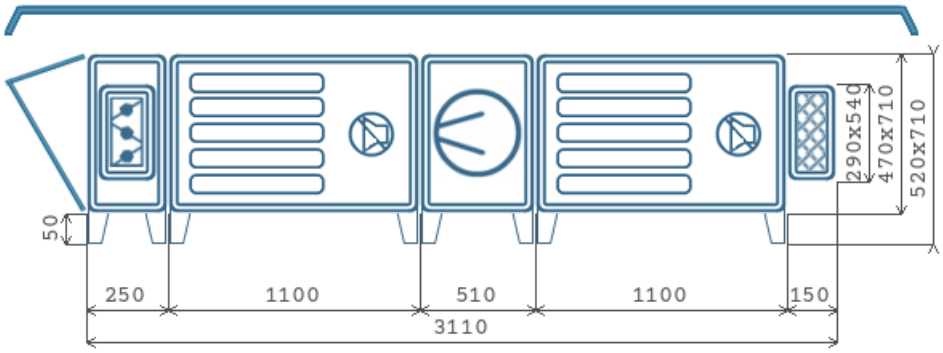

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1200	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.16
P статическое (Па)	363.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2709		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО4
Тип установки	VRN 70-40/31R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

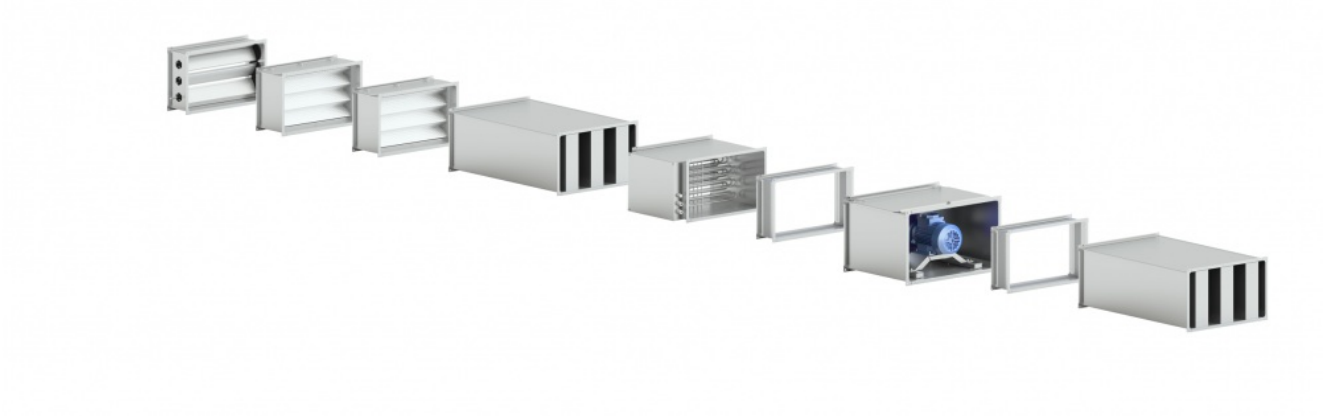

Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором с гибкими вставками (без гибких вставок) или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	217 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2600	2600
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4818/830/440	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Касетный фильтр (корпус)	242x740x440	8.4	0	2.6	-	-	-	-
Фильтрующая касетная вставка EU3	242x740x440	8.4	64	2.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x740x440	11.2	1	2.6	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	720x740x440	13.5	0	2.6	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	720x740x440	13.5	149	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	21	2.6	-	-	-	-
Электронагреватель 45 кВт	750x830x440	29.6	4	2.6	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор 70-40/31R.2D	600x740x440	47	0	2.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	2.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	21	2.6	-	-	-	-
ИТОГО:		217	260					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО4
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

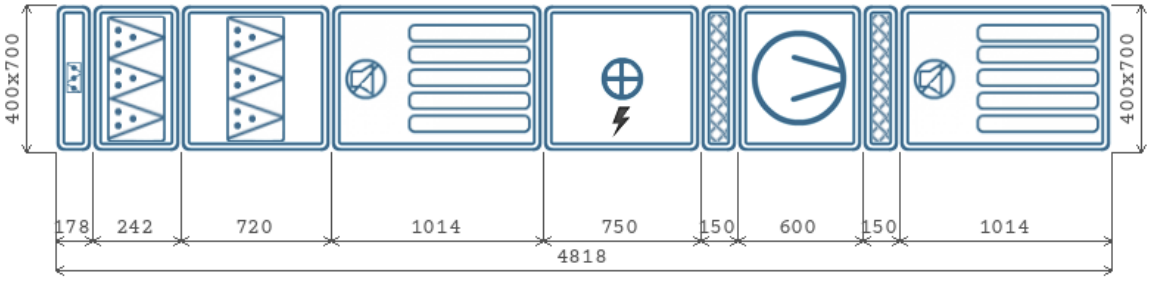

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2600
P статическое (Па)	459.3
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	39
Двигатель	31R.2D
n рабочая (об/мин)	2222

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.01
Ток (А)	4.63
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
n номинальная (об/мин)	2840
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	47

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	38.72
Мощность нагрева установочная (кВт)	45
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	4.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Масса (кг)	29.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	64
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	8.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	148.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	13.5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	32	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	54	51	46	49	51	50	59

К окружению (Приток/вытяжка)	46	62	69	75	76	73	66	80

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО4
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO4-BS
Тип установки	VRN-BS 50-25/22R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN-BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	82.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	AISI 316

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200 /	200 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.4 / 0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2922/540/290	

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x290	25	1	0.4	-	-	-	-
Вентилятор 50-25/22R.2D	416x540x290	19.5	0	0.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	0.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	0.4	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x290	25	1	0.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	0	0.4	-	-	-	-
ИТОГО:		82.2	2		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO4-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

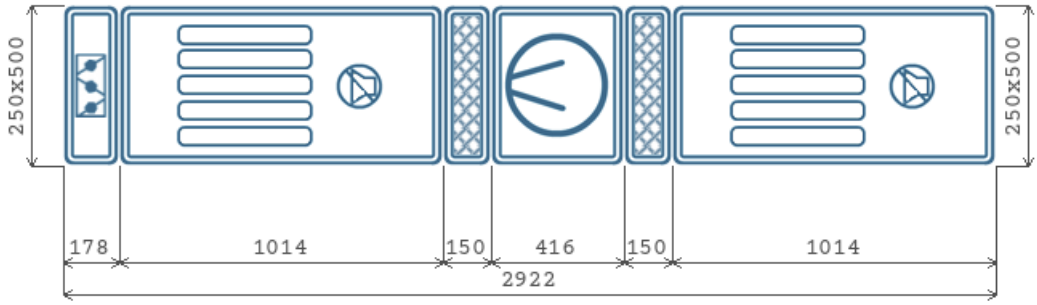

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN-BS	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.1
P статическое (Па)	534.1	Ток (А)	0.92
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
P дорегулирования (Па)	131.7	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	22R.2D	Масса (кг)	19.5
n рабочая (об/мин)	2730		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	32	36	35	30	31	37	34	43
На нагнетании	35	40	38	31	34	40	37	46
К окружению	35	50	58	61	63	63	55	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO4.1-BS
Тип установки	LITENED-BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

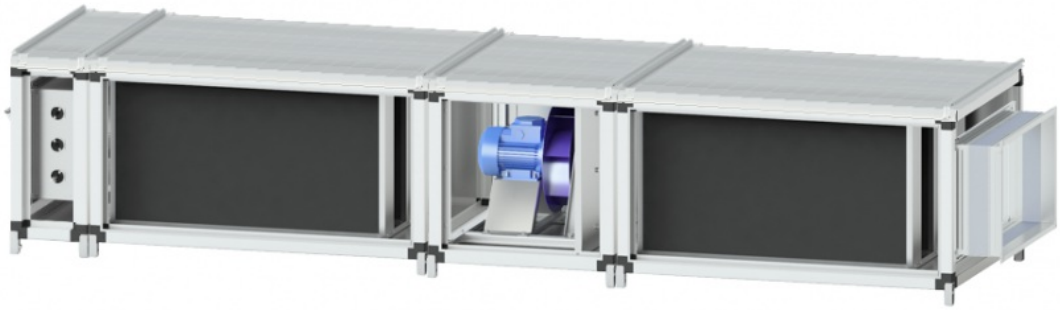

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400 /	2400 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x520	10.5	0	4.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	5	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		162.2	159		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO4.1-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

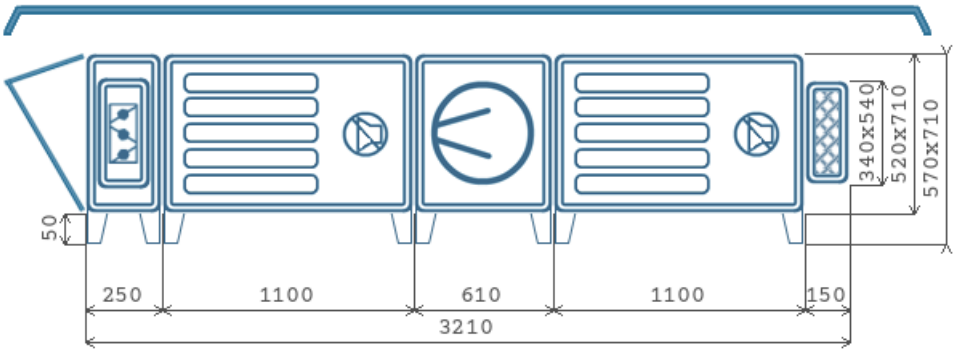

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.38
P статическое (Па)	409.8	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2525		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению	51	61	63	61	59	48	39	67

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО5
Тип установки	VRN 50-30/22R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

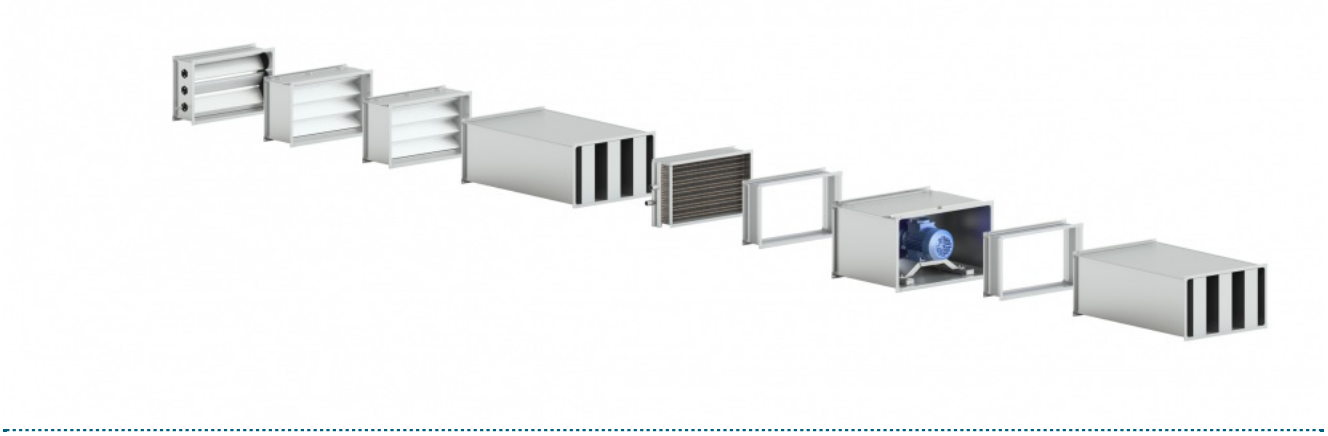

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	130 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	850	850
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3996/540/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Касетный фильтр (корпус)	242x540x340	6.2	0	1.6	-	-	-	-
Фильтрующая касетная вставка EU3	242x540x340	6.2	33	1.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.6	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	0	1.6	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	84	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	6	1.6	-	-	-	-
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x540x340	7.4	13	1.6	-	-	-	-
Вентилятор 50-30/22R.2D	458x540x340	25.5	0	1.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.6	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	6	1.6	-	-	-	-
ИТОГО:		130	142					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО5
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

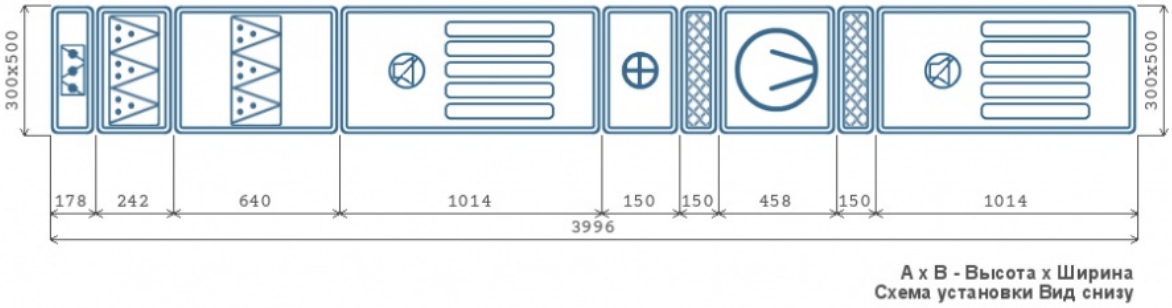

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	850
P статическое (Па)	447.8
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	6.5
Частота (Гц)	50
Двигатель	22R.2D
n рабочая (об/мин)	2730

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.16
Ток (А)	0.92
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	25.5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	13.16
Потеря давления воздуха (Па)	13.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.46
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.3
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	33.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.6
Масса (кг)	6.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	83.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.6
Масса (кг)	9.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	23	25	27	30	31	31	29	37
На нагнетании (Приток/вытяжка)	33	37	36	30	32	37	35	43
К окружению (Приток/вытяжка)	34	48	56	59	61	61	53	66

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО5
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO5-BS
Тип установки	LITENED-BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

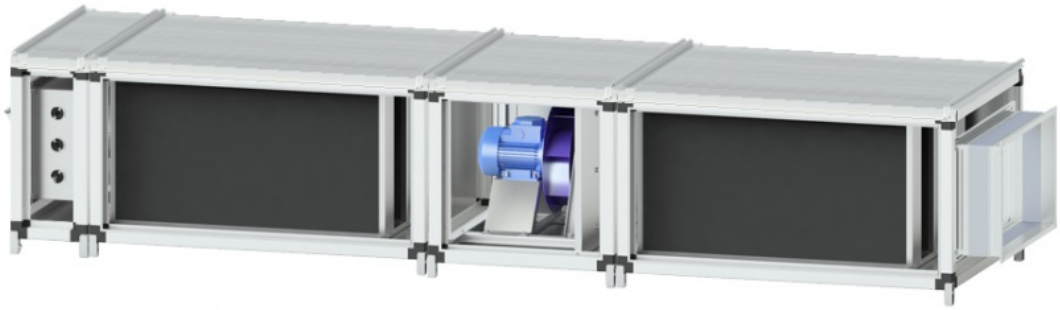

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	850 /	850 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.3 / 1.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	38	3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x610x420	40	0	1.3	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	38	3	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x610x420	9	0	3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	3	-	-	-	-
ИТОГО:		131.1	77		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO5-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

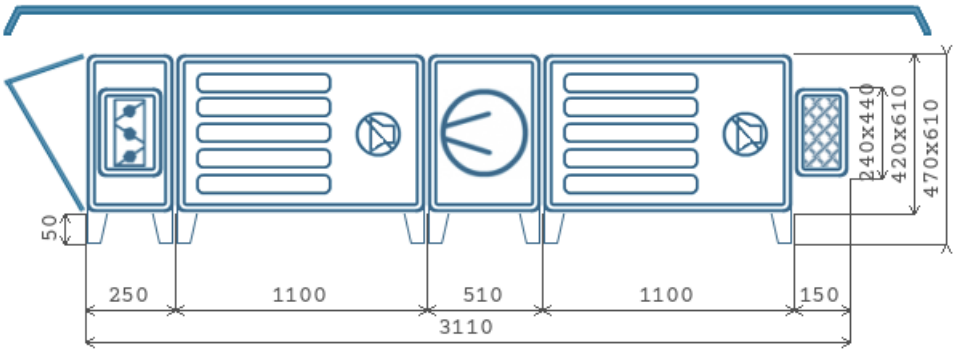

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	850	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.12
P статическое (Па)	376.6	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2459		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**ПО6**
Тип установки	**VRN 50-30/25R.2D [Подвесная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

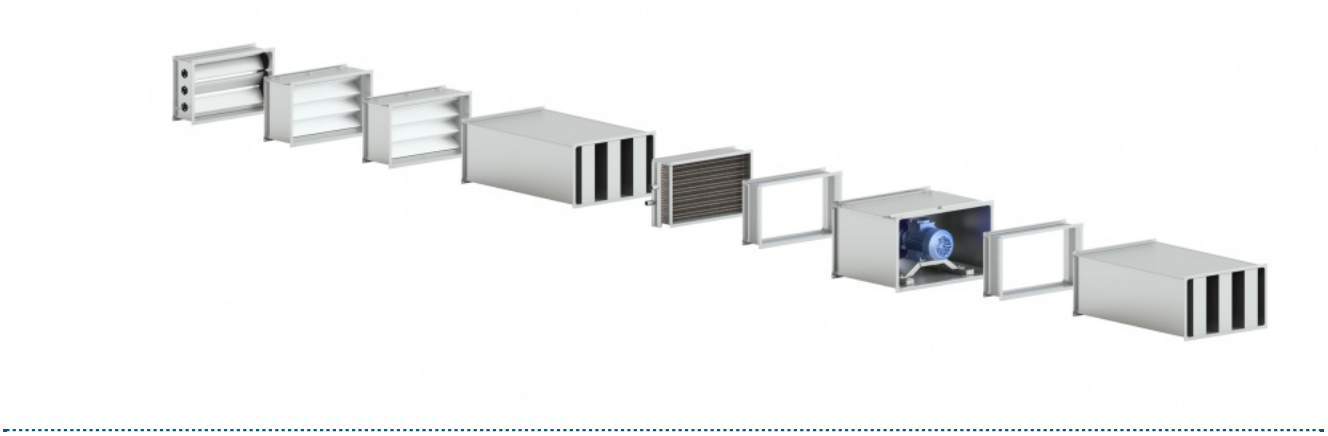

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Справа
Масса	132.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000 /	1000 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.9 / 1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3996/540/340	

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Касетный фильтр (корпус)	242x540x340	6.2	0	1.9	-	-	-	-
Фильтрующая касетная вставка EU3	242x540x340	6.2	43	1.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.9	-	-	-	-
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	0	1.9	-	-	-	-
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	102	1.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.9	-	-	-	-
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x540x340	7.4	17	1.9	-	-	-	-
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	1.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.9	-	-	-	-

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.9	-	-	-	-
ИТОГО:		132.2	176		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО6
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

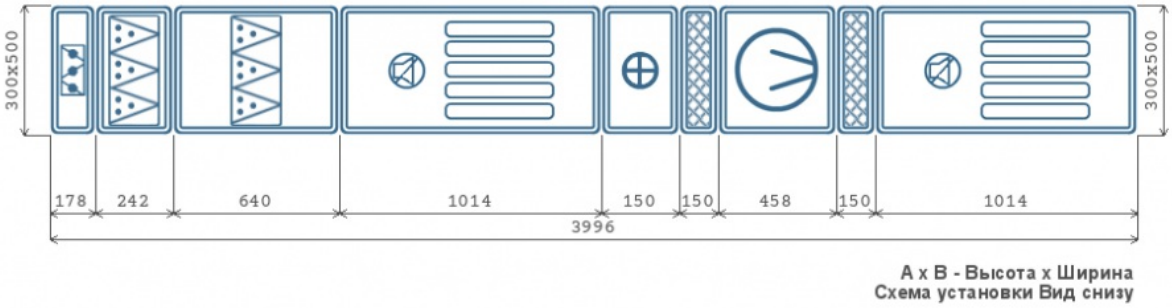

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000
P статическое (Па)	596.1
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	119.3
Частота (Гц)	50
Двигатель	25R.2D
n рабочая (об/мин)	2730

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.27
Ток (А)	0.92
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	27.7

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	15.48
Потеря давления воздуха (Па)	16.9
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	20 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости ($м^3$/ч)	0.54
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.4
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	42.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	6.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	102
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.9
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	9.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	25	32	27	30	31	31	29	38
На нагнетании	35	44	40	39	40	43	40	49
К окружению	34	54	59	68	68	66	57	73

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO6-BS
Тип установки	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

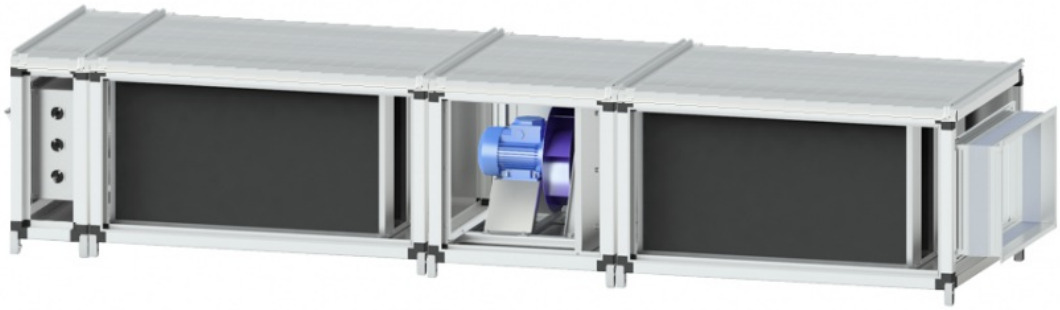

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000 /	1000 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	21	2.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.2	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x710x470	43	0	1.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	21	2.2	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x710x470	10	0	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.2	-	-	-	-
ИТОГО:		146.5	43		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO6-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

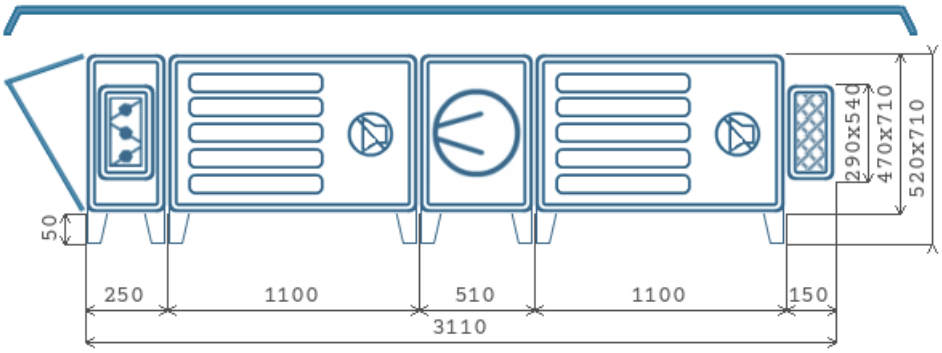

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.13
P статическое (Па)	343.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2487		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**ПО8**
Тип установки	**LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

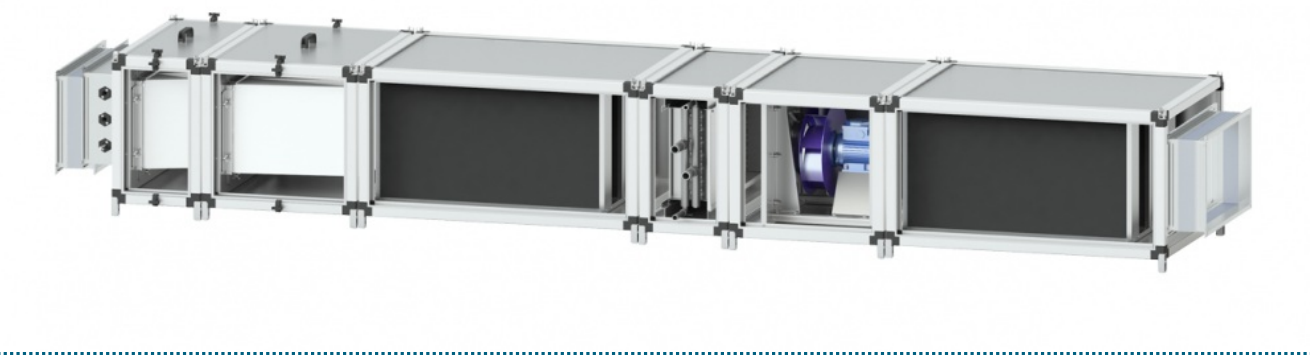

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	240.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2500 /	2500 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.1 / 2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x810x520	19.7	34	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.3	4	3.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x810x520	24.7	165	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	28	3.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 60-30/2	350x810x520	31.5	69	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x810x520	57	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	28	3.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		240.8	328		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО8
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

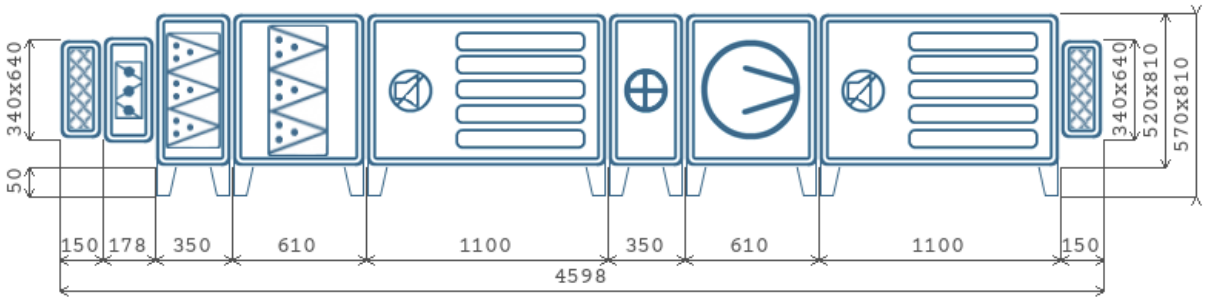

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2500
P статическое (Па)	628.5
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2874

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.58
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	57

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	38.7
Потеря давления воздуха (Па)	69.2
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	20 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости ($м^3$/ч)	1.36
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.5
Масса (кг)	31.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	34.4
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	19.7

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	165.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	24.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	43	46	33	30	31	31	29	48
На нагнетании	52	57	50	41	38	42	40	59
К окружению	54	64	66	65	63	52	43	71

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO8-BS
Тип установки	LITENED-BS 60-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

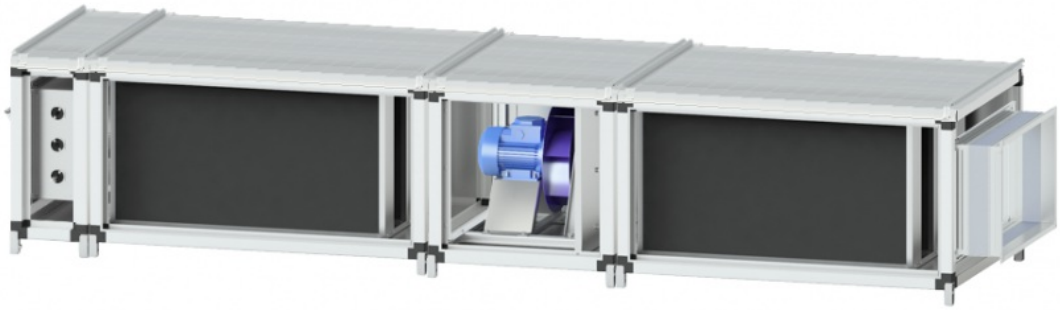

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED-BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	172.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2500 /	2500 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.1 / 2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная стальв пленке / Оцинкованная сталь в порошком покрытии
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ (М/С)
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	28	3.9	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x810x520	57	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	28	3.9	-	-	-	-
Пустая секция под заслонку	250x810x520	11	0	3.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.3	4	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		172.1	60		-	0	0	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO8-BS
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

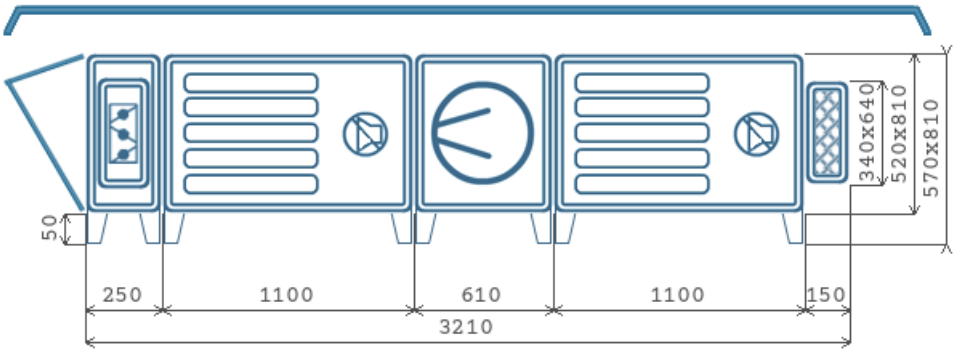

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2500	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.37
P статическое (Па)	359.6	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	57
n рабочая (об/мин)	2513		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
На всасывании	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению	51	61	63	61	59	48	39	67

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**ПО9**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	301.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2750	2750
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5350/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус под фильтр укороченный и заслонку	510x710x520	37.6	58	5.1	-	-	-	-
Фильтр вставка EU4	350x635x445	0.6	58	3.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	7	5.1	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	22.6	284	3.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	102	5.1	-	-	-	-
Электрический нагреватель 22,5кВт	710x710x520	44	44	5.1	-	-	-	-
Электрический нагреватель 22,5кВт	710x710x520	44	44	5.1	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	102	5.1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	5.1	-	-	-	-
ИТОГО:		301.5	699					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

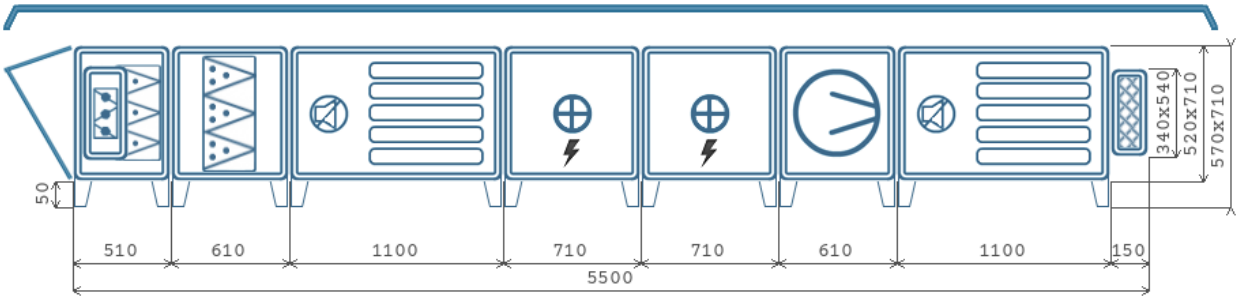

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2750
P статическое (Па)	942.3
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	50
Двигатель	АИР71B2
n рабочая (об/мин)	2813

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.97
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	55

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	19.55
Мощность нагрева установочная (кВт)	22.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	44.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	-5
Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.1
Масса (кг)	44

НАГРЕВАТЕЛЬ 2

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	21.41
Мощность нагрева установочная (кВт)	22.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	44.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-5
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.1
Масса (кг)	44

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	58
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.5
Масса (кг)	17.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	284.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.5
Масса (кг)	22.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	50	54	44	31	31	31	29	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	57	62	55	45	42	46	45	64
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	69	67	56	48	75

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO9
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

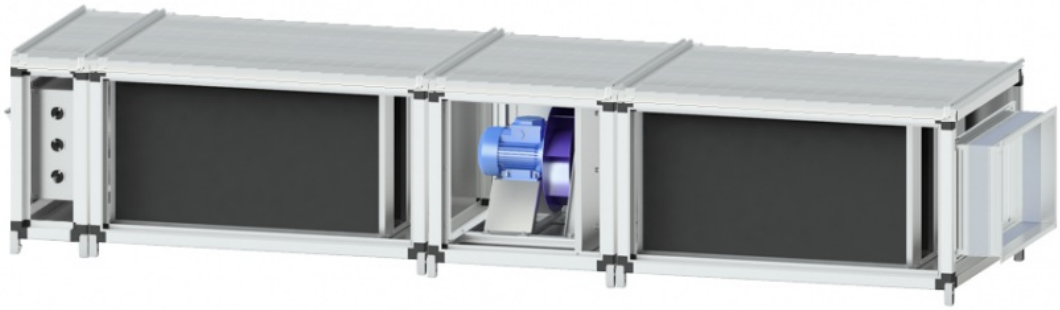

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	163.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2750	2750
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	102	5.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	5.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x710x520	55	0	2.7
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	102	5.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	5.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	7	5.1
ИТОГО:						163.2	211	

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

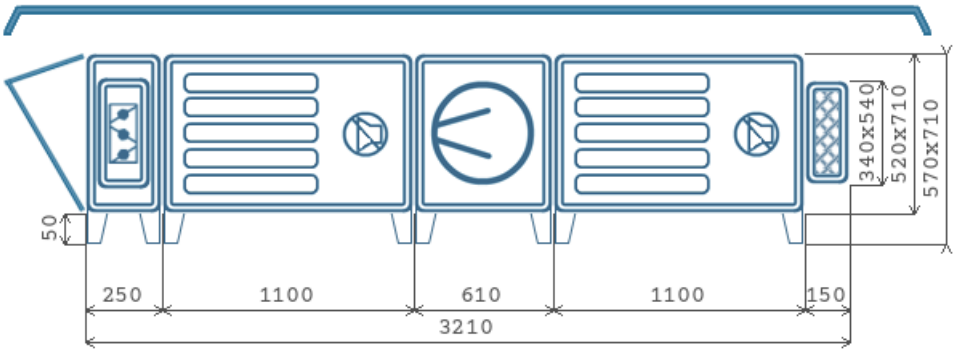

A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2750	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.52
P статическое (Па)	511.7	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	55
n рабочая (об/мин)	2292		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	45	35	32	36	34	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	47	37	34	38	36	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	63	61	59	48	39	68

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	MO9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО10
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	301.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2400	2400
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5350/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус под фильтр укороченный и заслонку	510x710x520	37.6	46	4.4	-	-	-	-
Фильтр вставка EU4	350x635x445	0.6	46	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	5	4.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	22.6	219	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Электрический нагреватель 22,5кВт	710x710x520	44	34	4.4	-	-	-	-
Электрический нагреватель 22,5кВт	710x710x520	44	34	4.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		301.5	538					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПО10
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

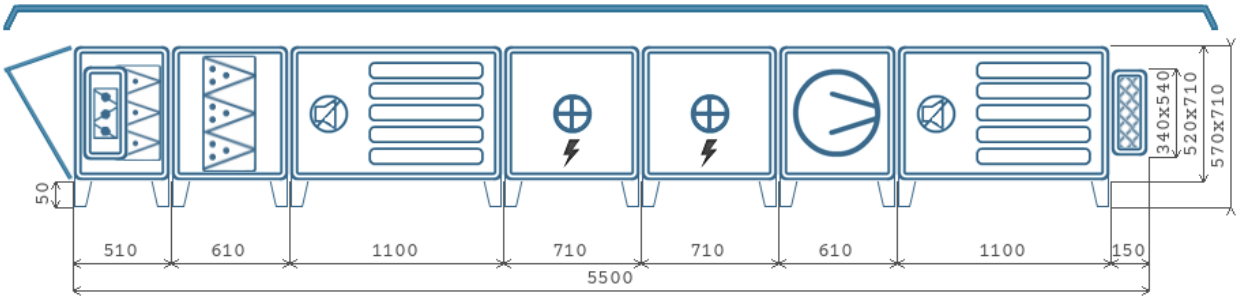

A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400
P статическое (Па)	691.1
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	АИР71B2
n рабочая (об/мин)	2420
Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.62
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	55

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	20.31
Мощность нагрева установочная (кВт)	22.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	33.5
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	-1
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.4
Масса (кг)	44

НАГРЕВАТЕЛЬ 2

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	15.43
Мощность нагрева установочная (кВт)	22.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 2
Потеря давления воздуха (Па)	33.5
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-1
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.4
Масса (кг)	44

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	45.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	17.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	22.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	38	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	56	49	39	36	40	39	58
К окружению (Приток/вытяжка)	53	63	65	63	61	50	42	69

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	**ПО10**
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД12
Тип установки	VRN 50-30/25R.2D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	28.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 218 ул. Вучетича, д. 6
Адрес объекта	РОССИЯ, 127206, Москва г, , , , ул Вучетича, 6, ,

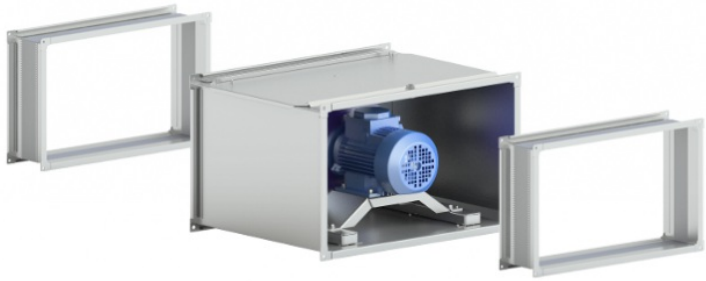

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VRN
Сторона обслуживания	Слева
Масса	32.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1321	1321
P свободное (Па)	500	500
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	758/540/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор 50-30/25R.2D	-	-	-	-	458x540x340	27.7	0	2.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	2.6	0	2.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	2.6	0	2.4
ИТОГО:						32.9		

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД12
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

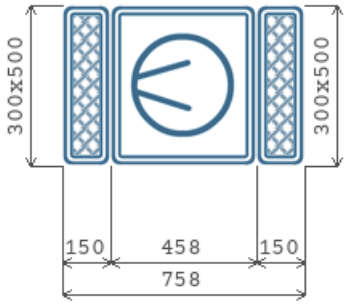

A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VRN	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1321	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.3
P статическое (Па)	528	Ток (А)	0.92
P свободное (Па)	500	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	28	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25R.2D	Масса (кг)	27.7
n рабочая (об/мин)	2730		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	39	55	65	72	74	69	61	77
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	58	68	75	76	72	64	80
К окружению (Приток/вытяжка)	33	52	57	66	66	64	55	71

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД12
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ3
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

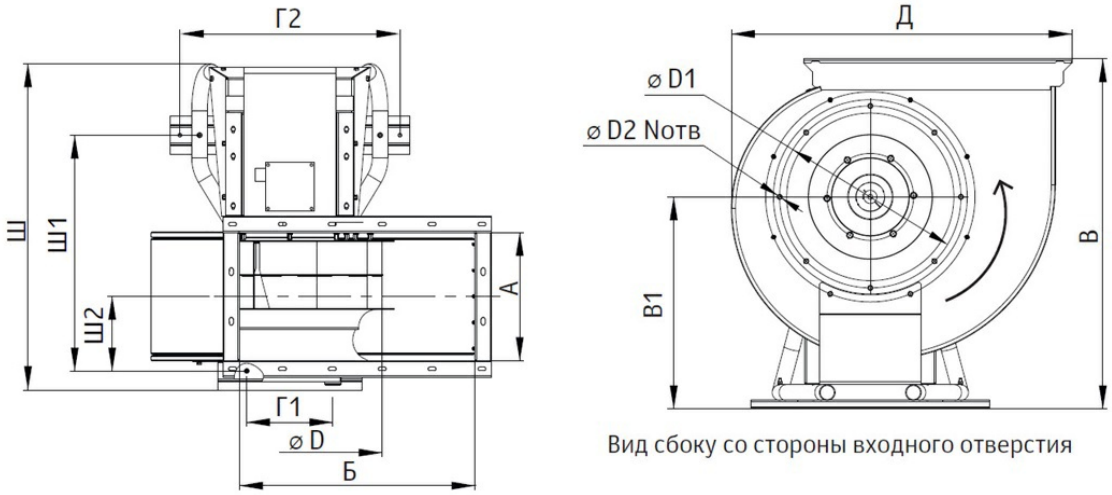

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	17640	18761
Статическое давление (Па)	650	829
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	900	Б (мм)	1131
Д (мм)	1618	А (мм)	610
Ш (мм)	1588	Г1 (мм)	620
Ш2 (мм)	324	Г2 (мм)	1000
Ш1 (мм)	1187	D1 (мм)	845
В (мм)	1627	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1026	N (шт)	8
Масса (кг)	340		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	87.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-900 (опция ТИП1)	83

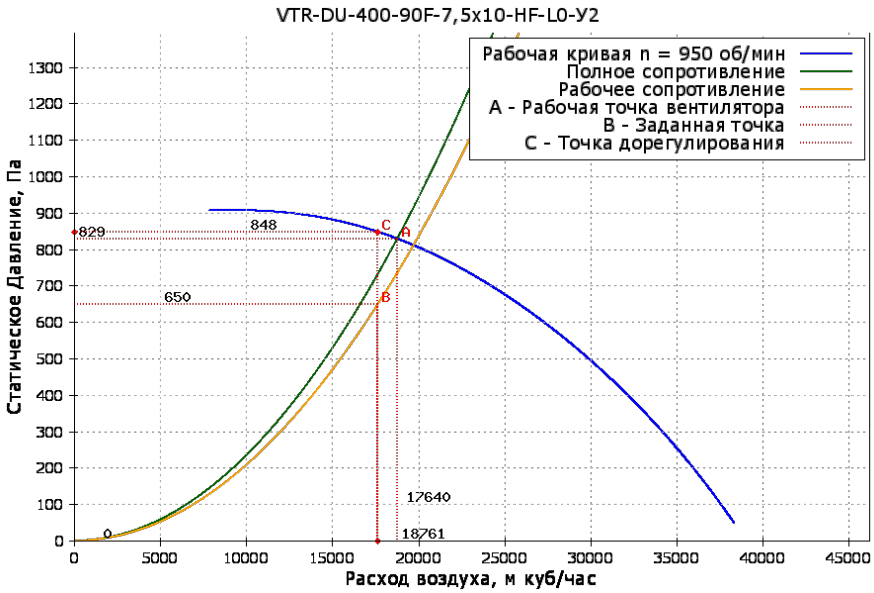

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ4, ДУ4.1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

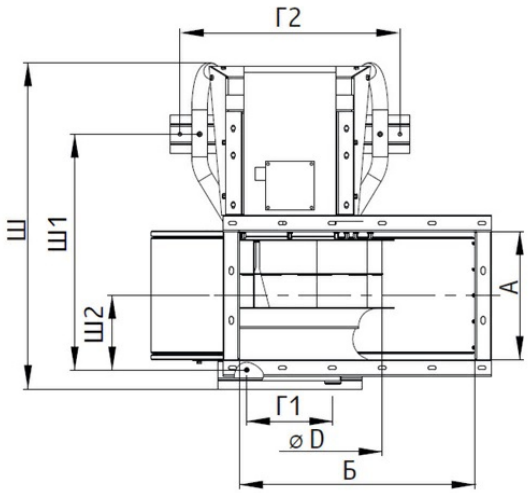

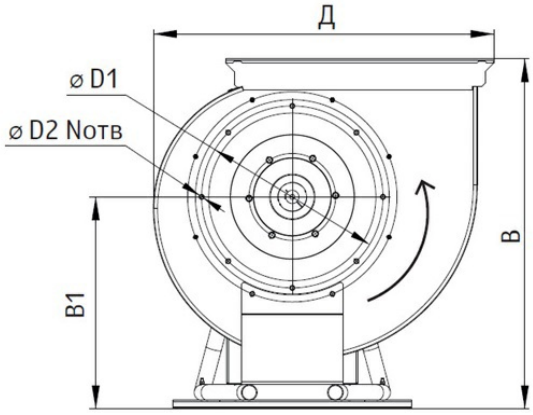

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-100H-15x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	33890	37598
Статическое давление (Па)	700	988
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	100
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	15x10
n рабочая	970 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	15 кВт
Номинальный ток	31.6 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	1000	Б (мм)	1271
Д (мм)	1801	А (мм)	680
Ш (мм)	1672	Г1 (мм)	618
Ш2 (мм)	363	Г2 (мм)	1172
Ш1 (мм)	1300	D1 (мм)	940
В (мм)	1804	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1130	N (шт)	12
Масса (кг)	460		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V15-UPP-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-1000 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-1000 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-1000 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	60	83	75	79	82	80	79	74	88
Звуковое давление	49	72	64	68	71	69	68	63	77.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-1000 (опция ТИП1)	103

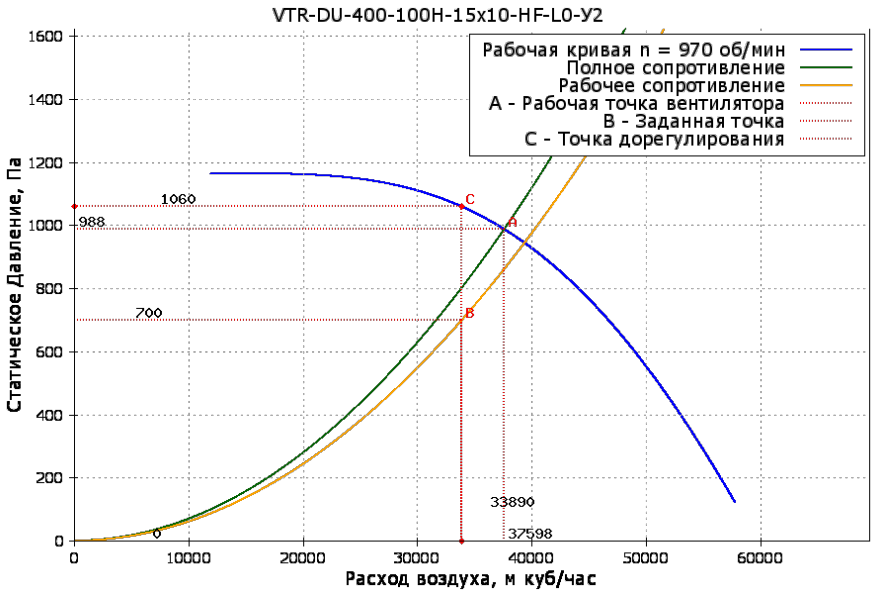

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ5
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

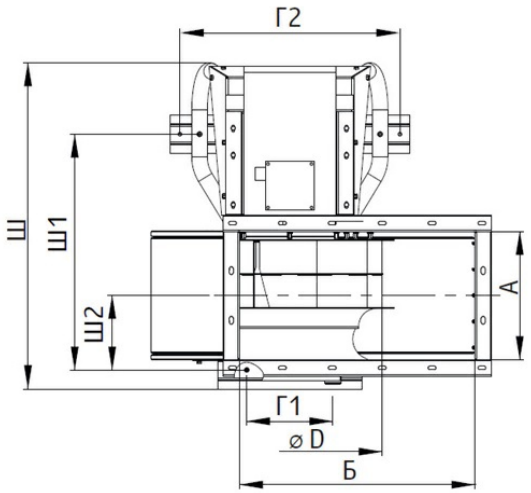

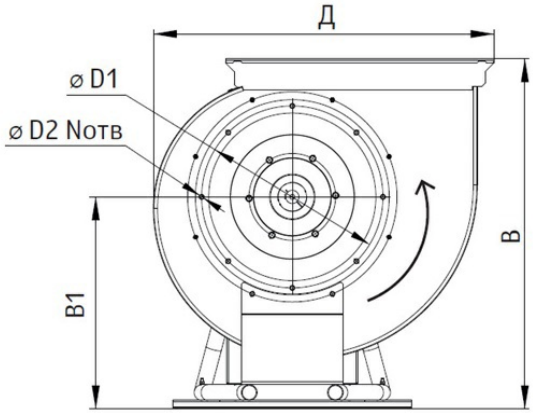

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	19315	20168
Статическое давление (Па)	650	801
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	900	Б (мм)	1131
Д (мм)	1618	А (мм)	610
Ш (мм)	1588	Г1 (мм)	620
Ш2 (мм)	324	Г2 (мм)	1000
Ш1 (мм)	1187	D1 (мм)	845
В (мм)	1627	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1026	N (шт)	8
Масса (кг)	340		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	87.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-900 (опция ТИП1)	85

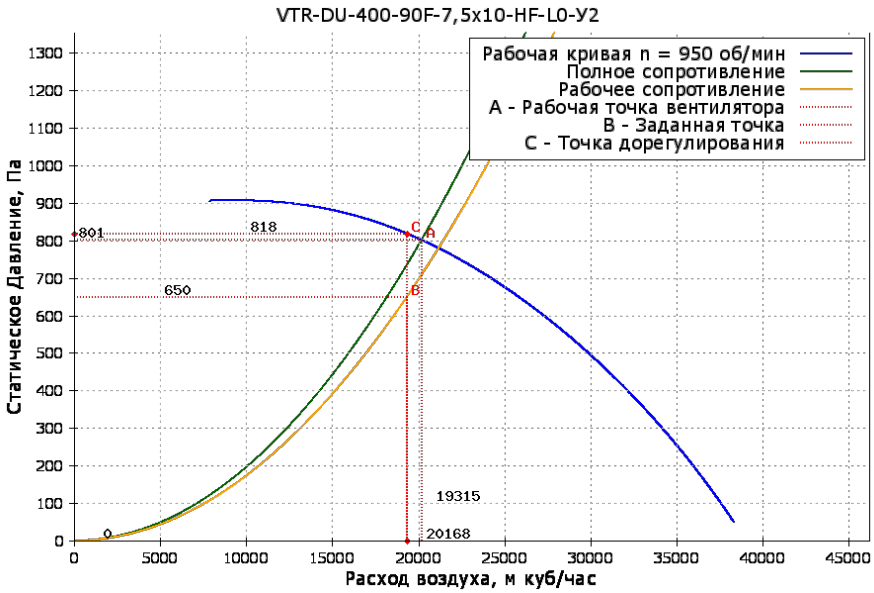

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ6
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

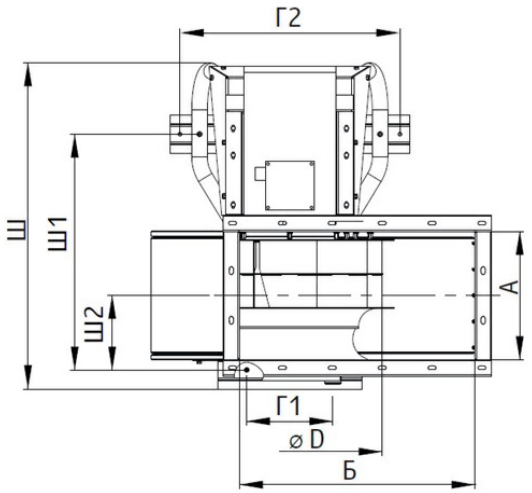

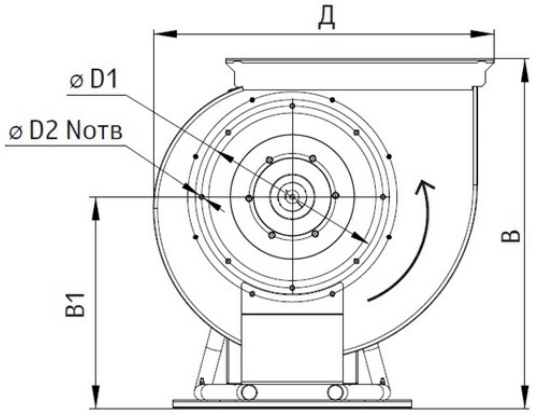

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	19326	20177
Статическое давление (Па)	650	801
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	900	Б (мм)	1131
Д (мм)	1618	А (мм)	610
Ш (мм)	1588	Г1 (мм)	620
Ш2 (мм)	324	Г2 (мм)	1000
Ш1 (мм)	1187	D1 (мм)	845
В (мм)	1627	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1026	N (шт)	8
Масса (кг)	340		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	87.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-900 (опция ТИП1)	85

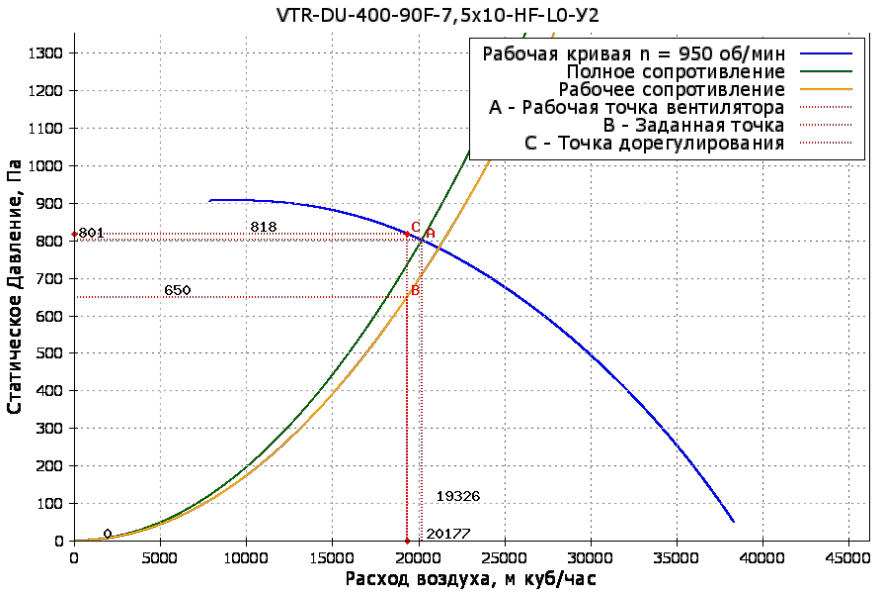

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ7
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

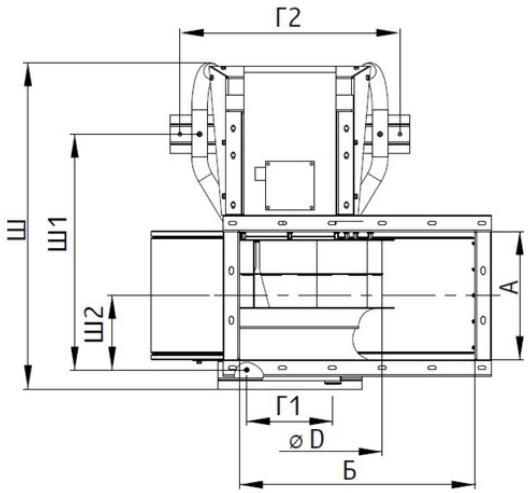

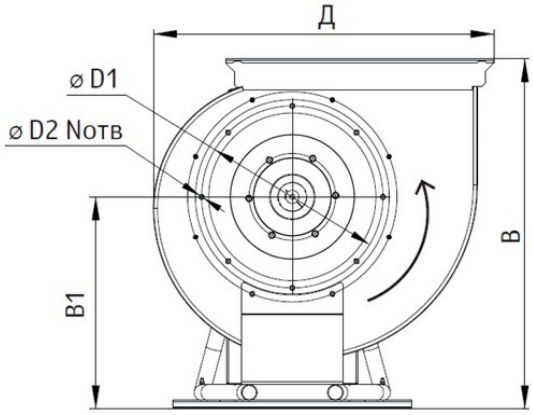

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	19565	20370
Статическое давление (Па)	650	797
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	900	Б (мм)	1131
Д (мм)	1618	А (мм)	610
Ш (мм)	1588	Г1 (мм)	620
Ш2 (мм)	324	Г2 (мм)	1000
Ш1 (мм)	1187	D1 (мм)	845
В (мм)	1627	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1026	N (шт)	8
Масса (кг)	340		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	87.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-900 (опция ТИП1)	86

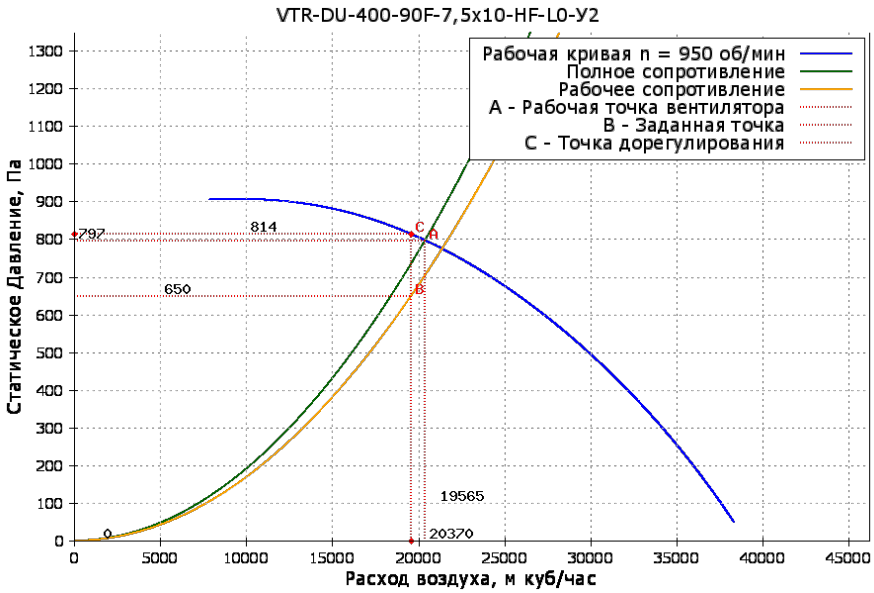

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ8
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

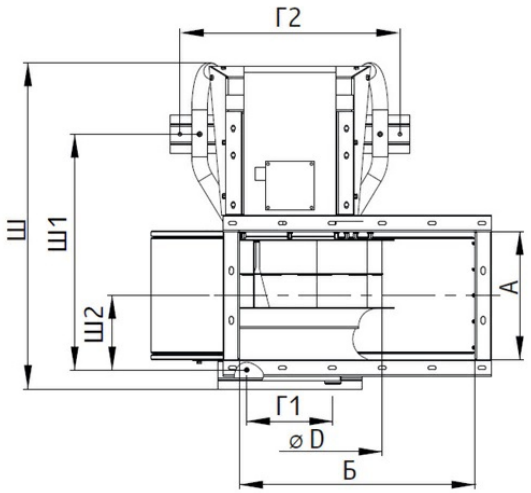

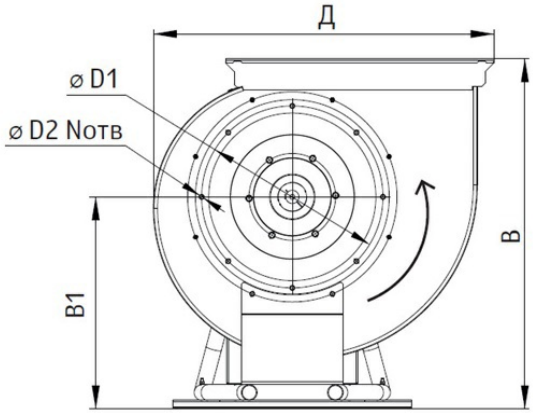

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	16985	18723
Статическое давление (Па)	600	829
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	900	Б (мм)	1131
Д (мм)	1618	А (мм)	610
Ш (мм)	1588	Г1 (мм)	620
Ш2 (мм)	324	Г2 (мм)	1000
Ш1 (мм)	1187	D1 (мм)	845
В (мм)	1627	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1026	N (шт)	8
Масса (кг)	340		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	87.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-900 (опция ТИП1)	83

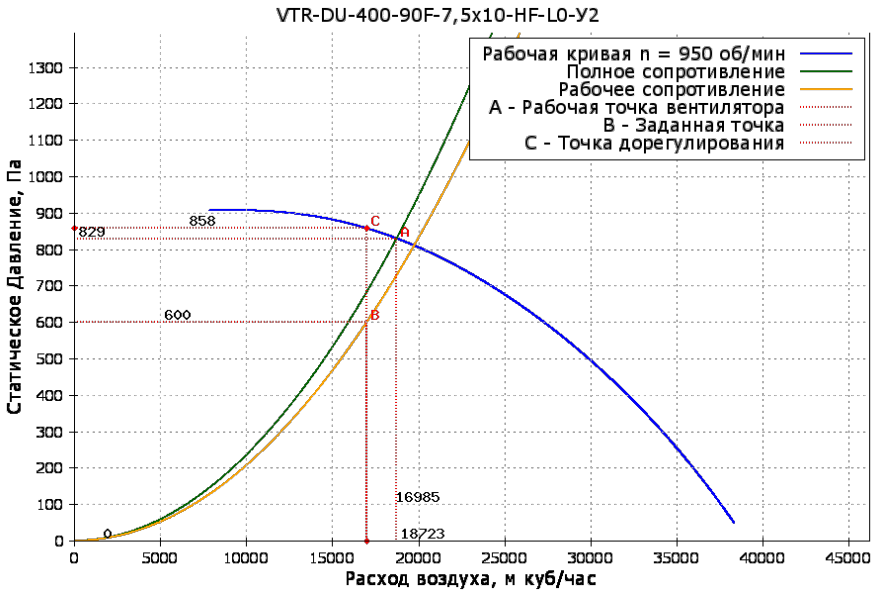

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

Левое исполнение

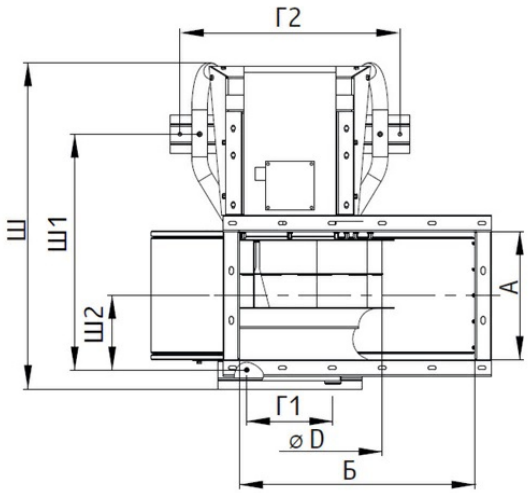

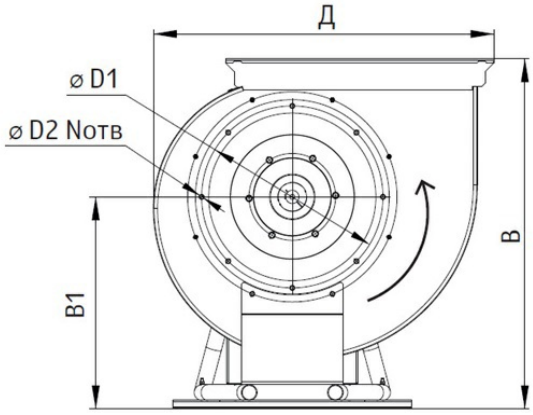

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	22602	24447
Статическое давление (Па)	500	692
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	900	Б (мм)	1131
Д (мм)	1618	А (мм)	610
Ш (мм)	1588	Г1 (мм)	620
Ш2 (мм)	324	Г2 (мм)	1000
Ш1 (мм)	1187	D1 (мм)	845
В (мм)	1627	D2 (мм)	12
В1 (мм)	1026	N (шт)	8
Масса (кг)	340		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	87.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-900 (опция ТИП1)	92

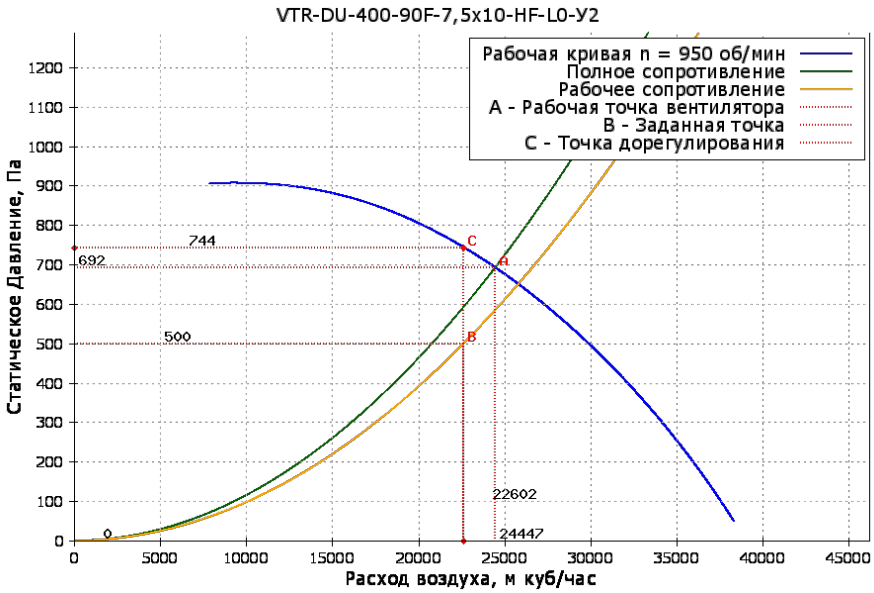

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

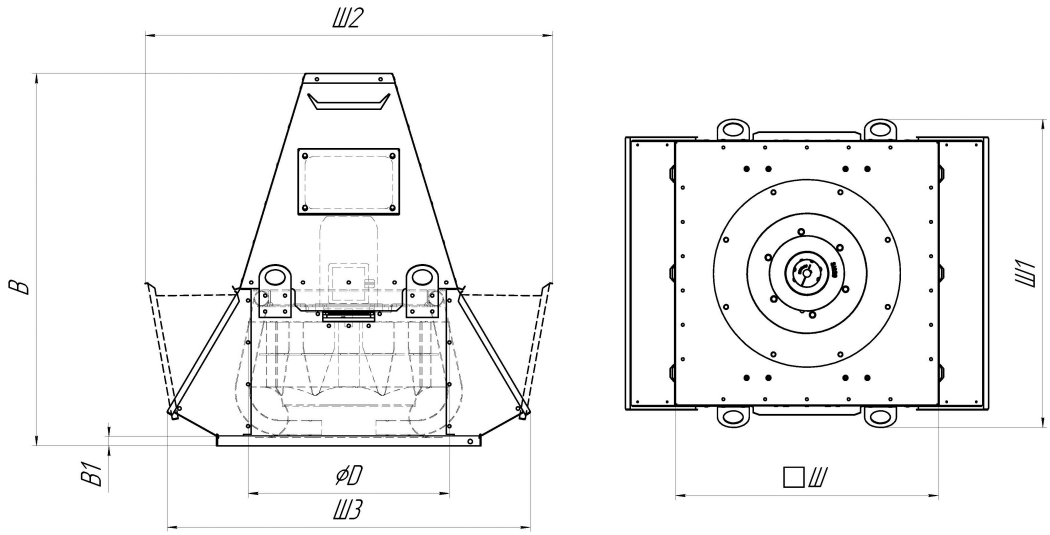

Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	14438	14801
Статическое давление (Па)	600	630

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
Частота вращения	1410 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Номинальный ток	9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Огнестойкость	400 °C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	715	В (мм)	1092
Ш (мм)	1030	В1 (мм)	25
Ш2 (мм)	1413	Ш3 (мм)	1302
Масса (кг)	159	Ш1 (мм)	1148
		С (мм)	1148

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	70	84	85	88	87	85	81	77	94
Звуковое давление	59	73	74	77	76	74	70	66	82.6

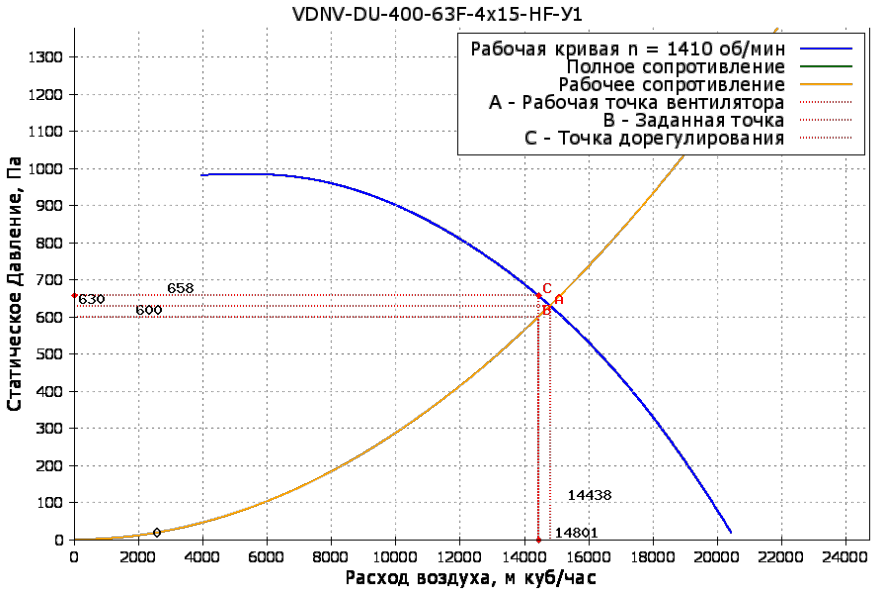
VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1
Рабочая кривая n = 1410 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
658
630
600
14438
14801
C
A
B
0

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ДУ2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

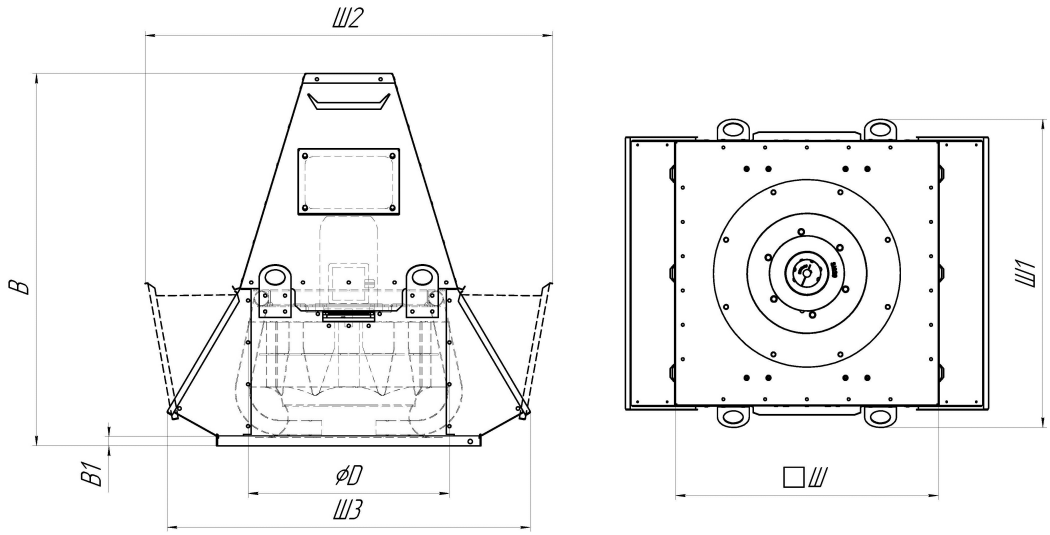

Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	15115	15154
Статическое давление (Па)	600	603

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
Частота вращения	1410 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Номинальный ток	9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Огнестойкость	400 °C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	715	В (мм)	1092
Ш (мм)	1030	В1 (мм)	25
Ш2 (мм)	1413	Ш3 (мм)	1302
Масса (кг)	159	Ш1 (мм)	1148
		С (мм)	1148

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	70	84	85	88	87	85	81	77	94
Звуковое давление	59	73	74	77	76	74	70	66	82.6

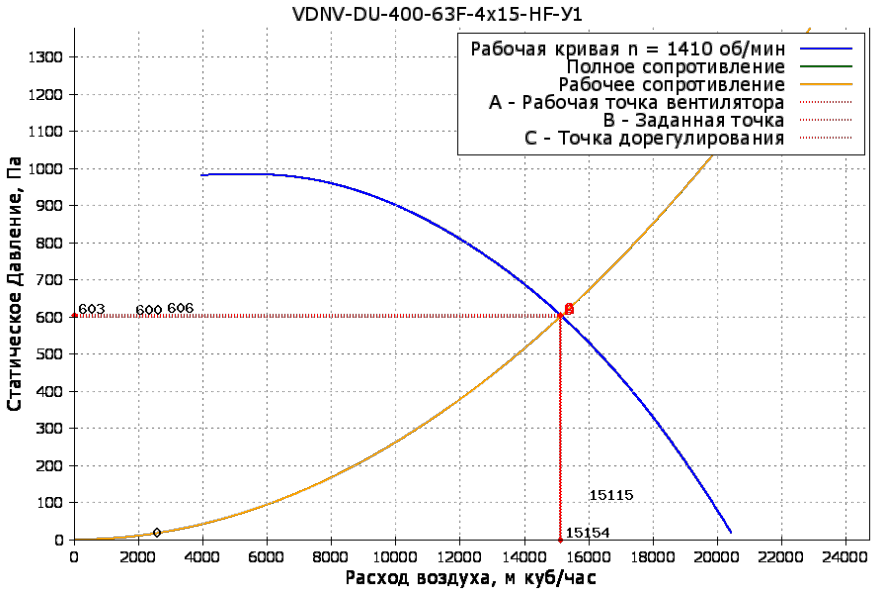
VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1
Рабочая кривая n = 1410 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
603
600 606
15115
15154
0

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД1
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

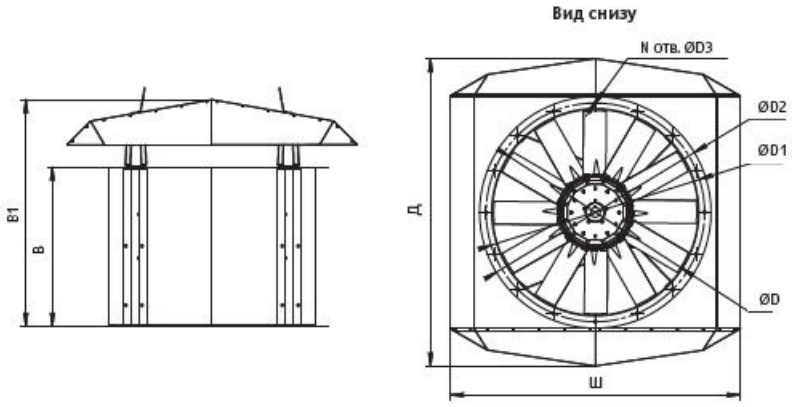

Вентилятор: VOP 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9864	10452
Статическое давление (Па)	500	561

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	B (мм)	500
D1 (мм)	610	B1 (мм)	717
Д (мм)	881	D3 (мм)	12
Ш (мм)	907	N (шт.)	12
Масса (кг)	47.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	67	79	89	94	94	92	91	85	99
Звуковое давление	56	68	78	83	83	81	80	74	88

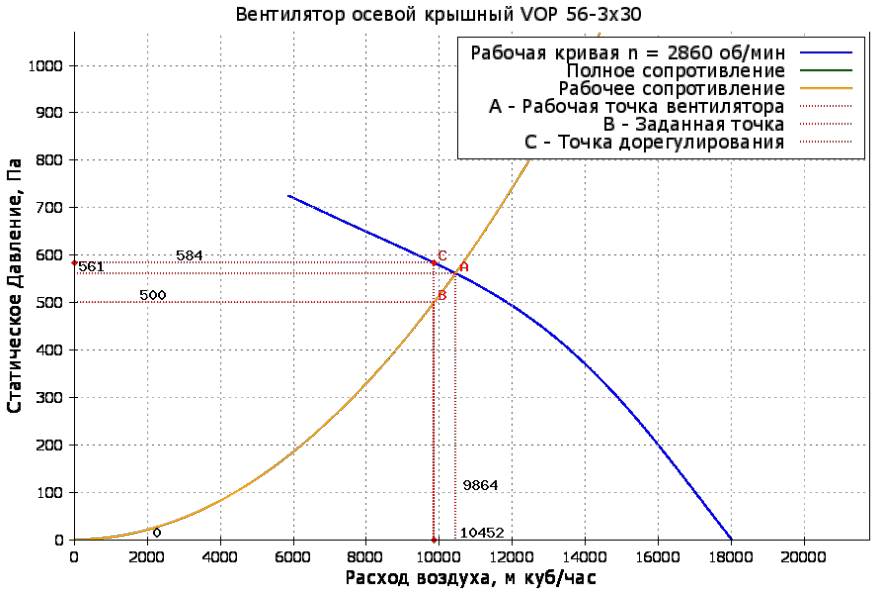
Вентилятор осевой крышный VOP 56-3x30
Рабочая кривая n = 2860 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
561
584
500
9864
10452
0
C
A
B

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД2
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

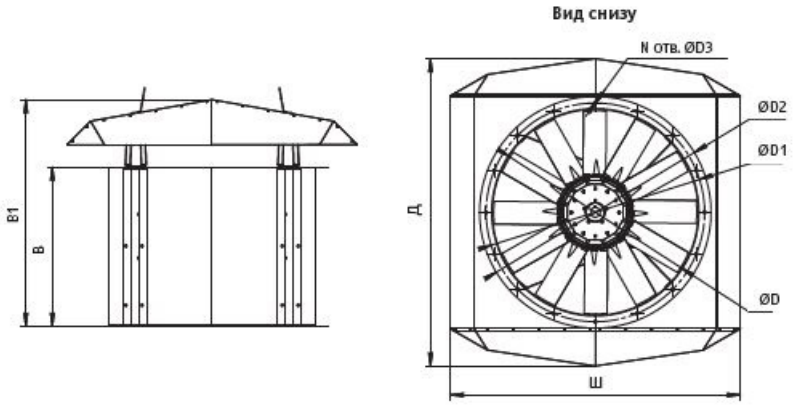

Вентилятор: VOP 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9864	10452
Статическое давление (Па)	500	561

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	B (мм)	500
D1 (мм)	610	B1 (мм)	717
Д (мм)	881	D3 (мм)	12
Ш (мм)	907	N (шт.)	12
Масса (кг)	47.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	67	79	89	94	94	92	91	85	99
Звуковое давление	56	68	78	83	83	81	80	74	88

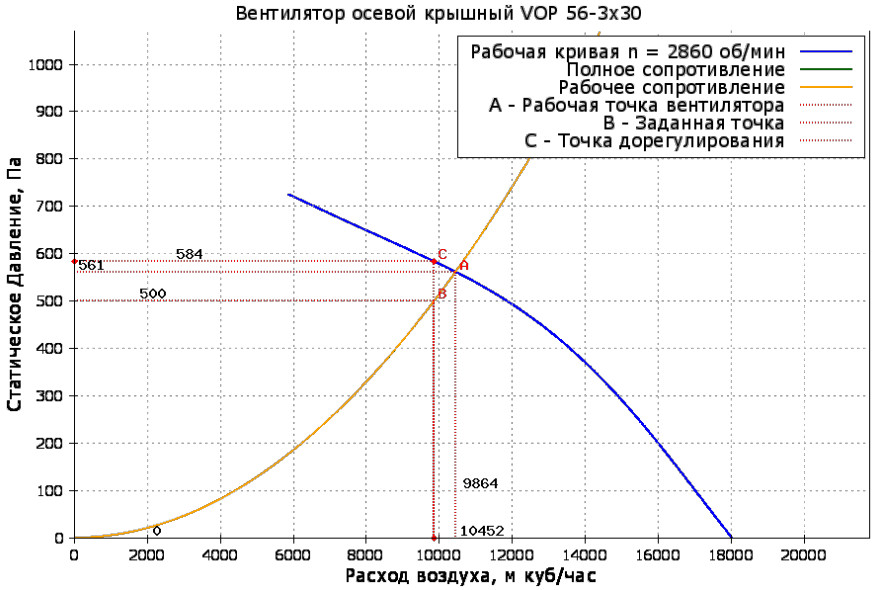
Вентилятор осевой крышный VOP 56-3x30
Рабочая кривая n = 2860 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
584
561
500
0
9864
10452
A
B
C

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПДЗ
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

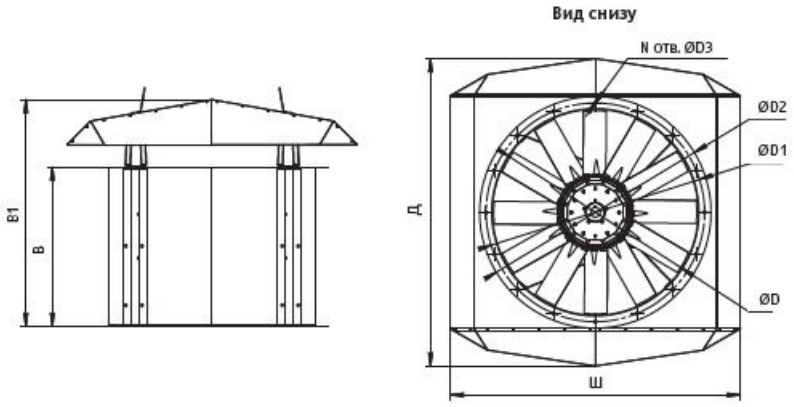

Вентилятор: VOP 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9864	10452
Статическое давление (Па)	500	561

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	B (мм)	500
D1 (мм)	610	B1 (мм)	717
Д (мм)	881	D3 (мм)	12
Ш (мм)	907	N (шт.)	12
Масса (кг)	47.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	67	79	89	94	94	92	91	85	99
Звуковое давление	56	68	78	83	83	81	80	74	88

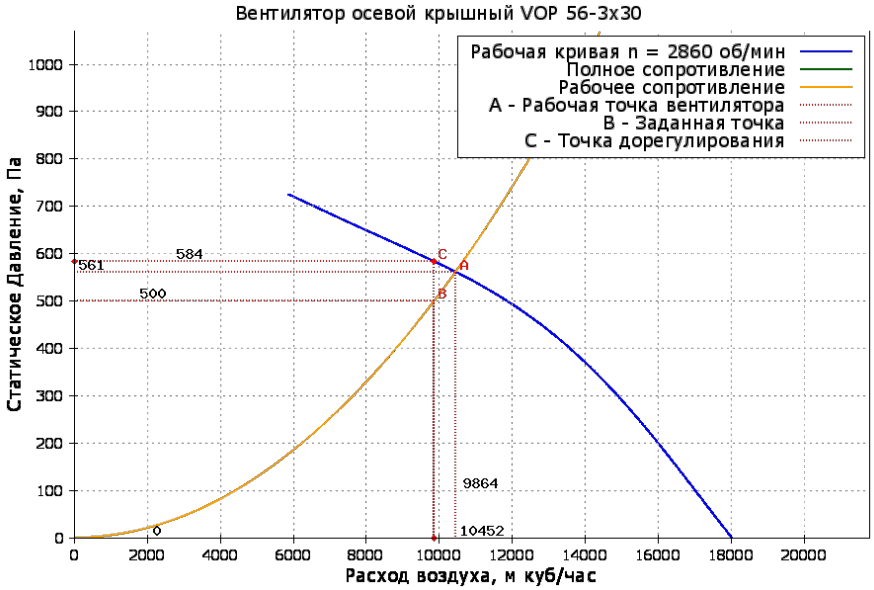
Вентилятор осевой крышный VOP 56-3x30
Рабочая кривая n = 2860 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
584
561
500
0
9864
10452
A
B
C

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД4
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

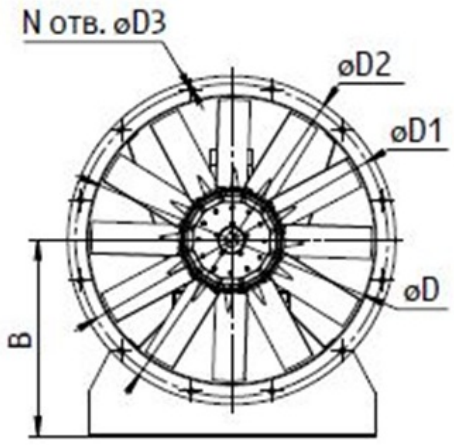

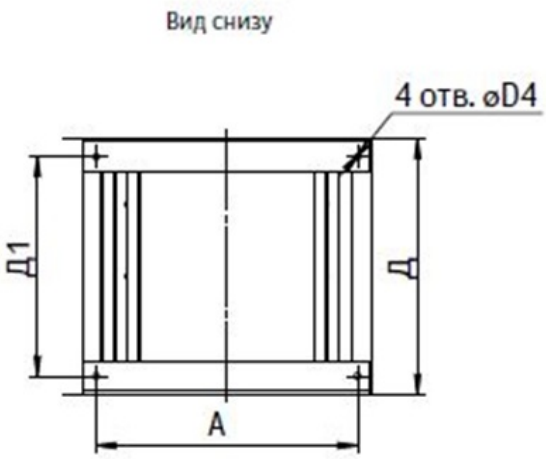

Вентилятор: VOC 80-15x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32940	36480
Статическое давление (Па)	600	735

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	15x30
Частота вращения	2920 об/мин
Установочная мощность	15 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	800	A (мм)	730
D1 (мм)	850	D4 (мм)	14
D2 (мм)	900	D3 (мм)	12
Д (мм)	800	N (шт.)	16
B (мм)	500	Масса (кг)	183.5
Д1 (мм)	710		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V15-UPP-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Козырёк защитный VPN-800	1
Вставка гибкая BINC-T4-800	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	70	85	90	97	99	99	97	88	104

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление	59	74	83	90	93	90	86	76	97

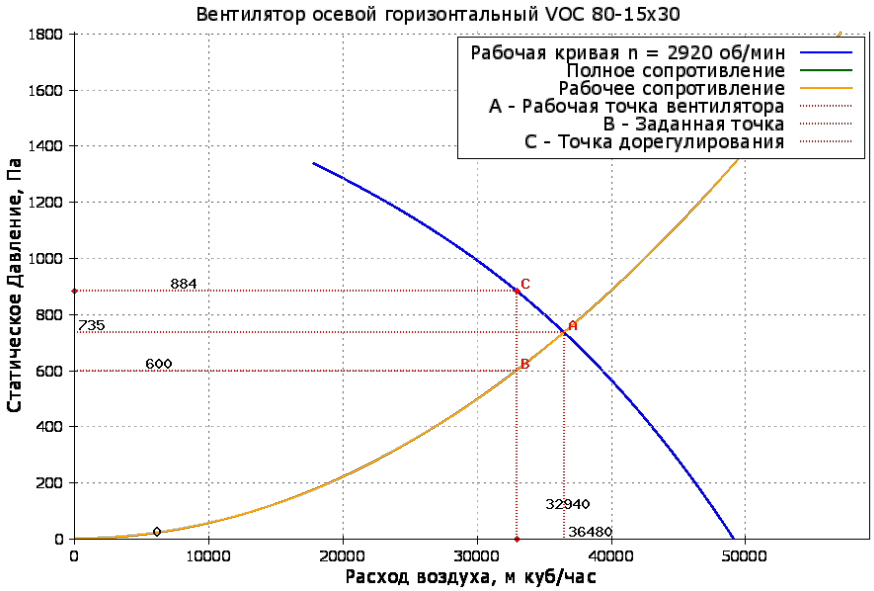

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД5
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

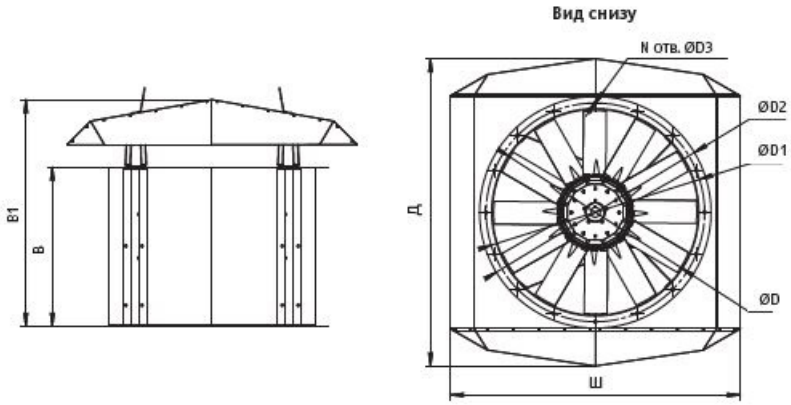

Вентилятор: VOP 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	7891	8796
Статическое давление (Па)	500	621

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	B (мм)	500
D1 (мм)	610	B1 (мм)	717
Д (мм)	881	D3 (мм)	12
Ш (мм)	907	N (шт.)	12
Масса (кг)	47.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	68	81	91	96	94	92	91	86	100
Звуковое давление	57	70	80	85	83	81	80	75	90

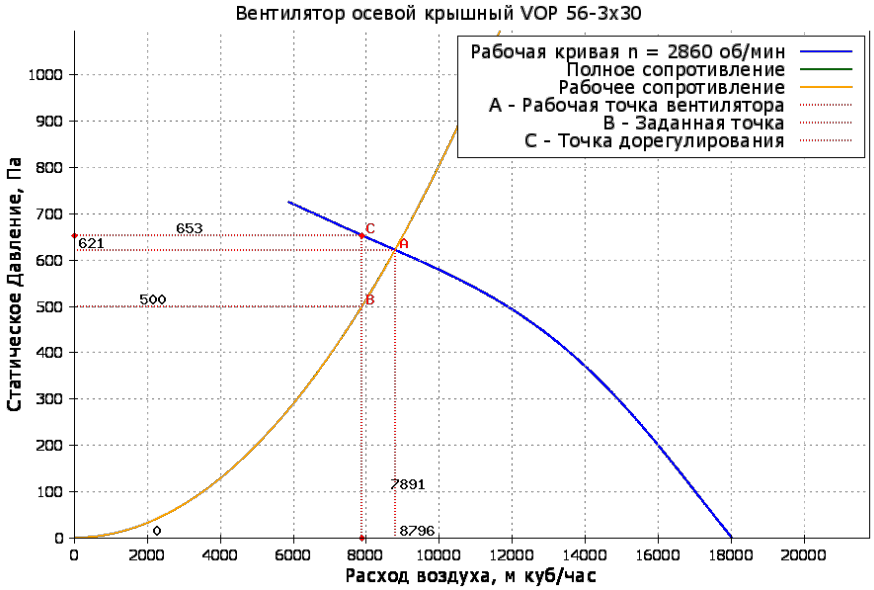
Вентилятор осевой крышный VOP 56-3x30
Рабочая кривая n = 2860 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
653
621
500
0
7891
8796
A
B
C

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД6
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

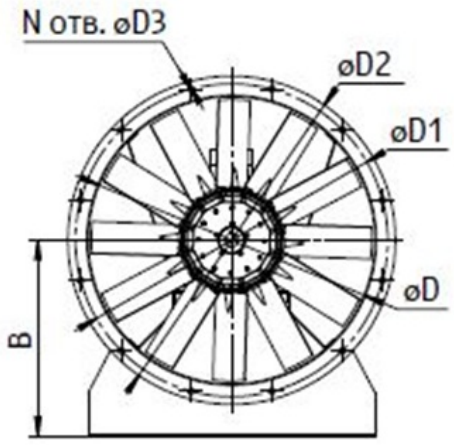

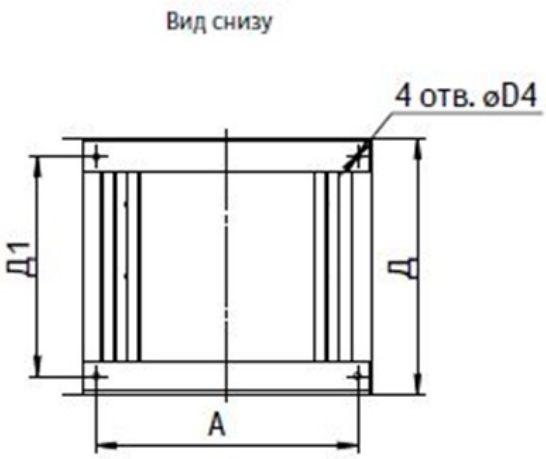

Вентилятор: VOC 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	7891	8796
Статическое давление (Па)	500	621

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	A (мм)	510
D1 (мм)	610	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	640	D3 (мм)	12
Д (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	382	Масса (кг)	45.2
Д1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Козырёк защитный VPN-560	1
Вставка гибкая BINC-T4-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	68	81	91	96	94	92	91	86	100

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление	57	70	80	85	83	81	80	75	90

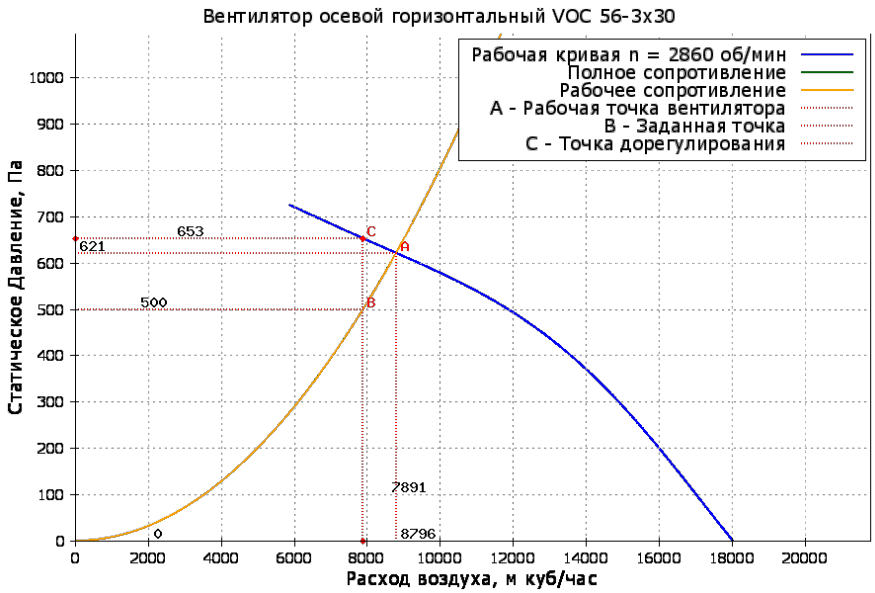

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД7
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

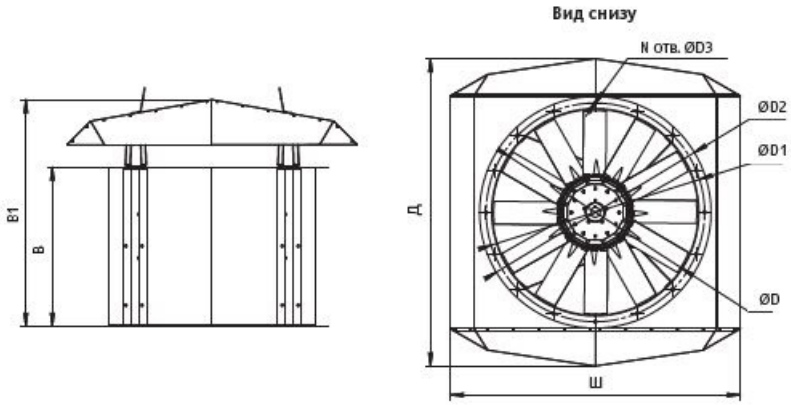

Вентилятор: VOP 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9864	10452
Статическое давление (Па)	500	561

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	B (мм)	500
D1 (мм)	610	B1 (мм)	717
Д (мм)	881	D3 (мм)	12
Ш (мм)	907	N (шт.)	12
Масса (кг)	47.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	67	79	89	94	94	92	91	85	99
Звуковое давление	56	68	78	83	83	81	80	74	88

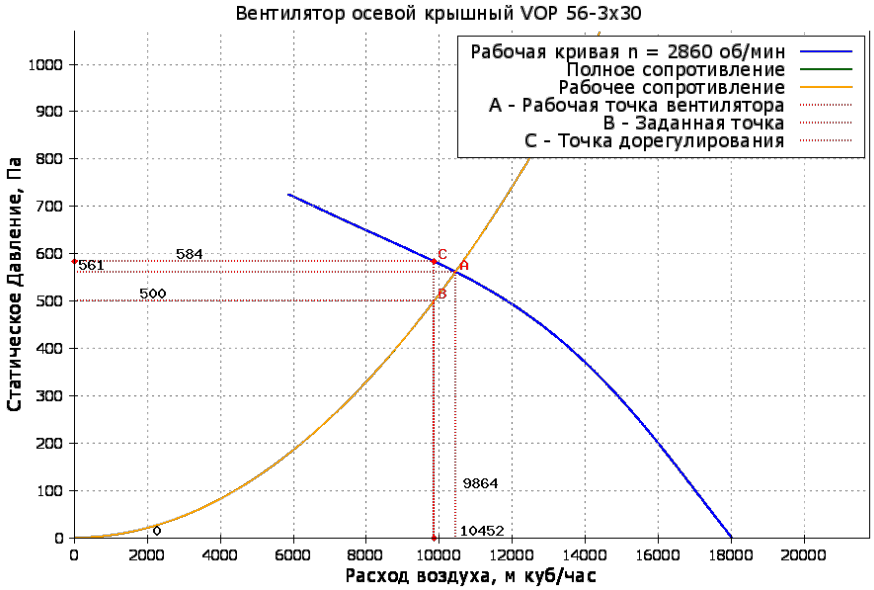
Вентилятор осевой крышный VOP 56-3x30
Рабочая кривая n = 2860 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
584
561
500
0
9864
10452
A
B
C

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД8
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

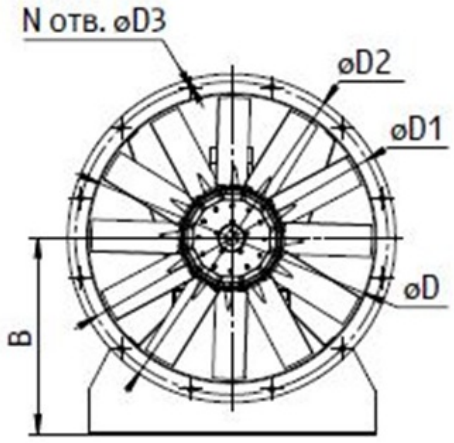

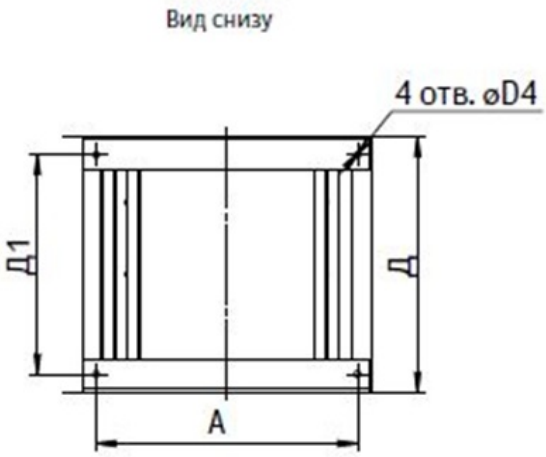

Вентилятор: VOC 71-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9864	10392
Статическое давление (Па)	700	776

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	710	A (мм)	650
D1 (мм)	760	D4 (мм)	14
D2 (мм)	790	D3 (мм)	12
Д (мм)	500	N (шт.)	16
B (мм)	480	Масса (кг)	69.6
Д1 (мм)	420		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V5,5-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая BINC-T4-710	2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	72	79	88	101	98	96	94	88	104

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление	61	68	77	90	87	85	83	77	93

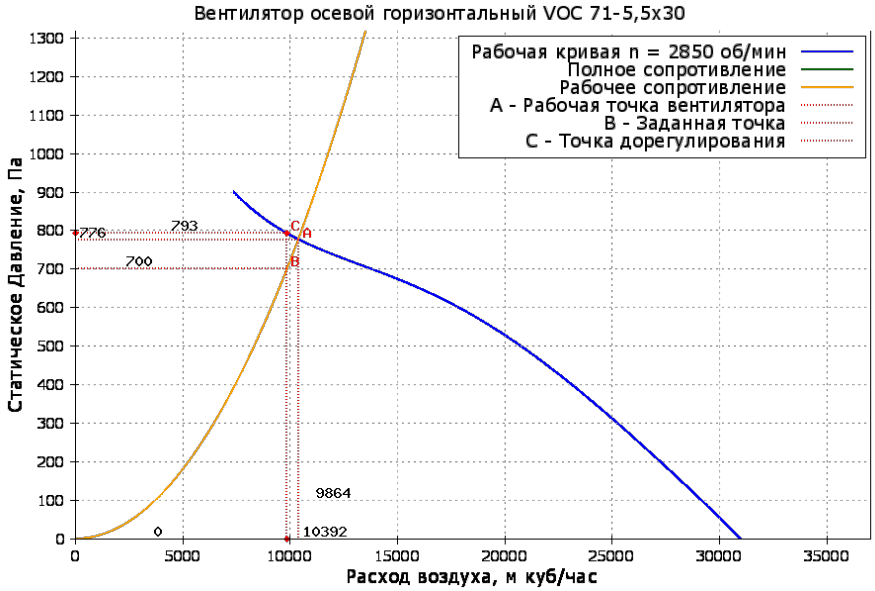

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД9
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

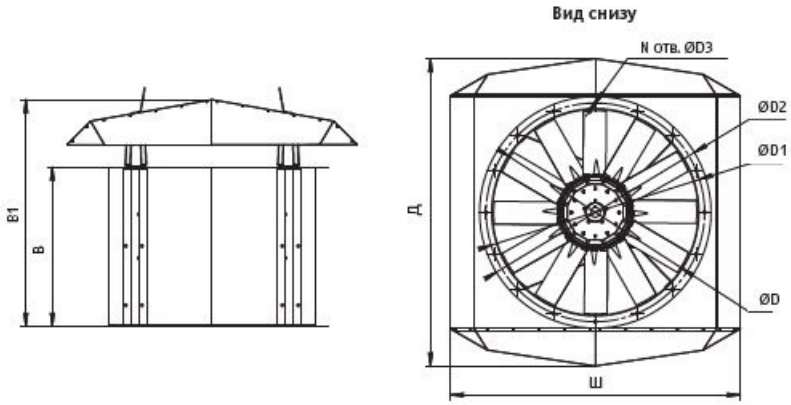

Вентилятор: VOP 63-4x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	12453	13489
Статическое давление (Па)	450	528

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	622	B (мм)	500
D1 (мм)	680	B1 (мм)	722
Д (мм)	1060	D3 (мм)	12
Ш (мм)	1092	N (шт.)	16
Масса (кг)	56.1		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	67	74	79	84	87	88	88	82	93
Звуковое давление	56	63	68	73	76	77	77	71	82

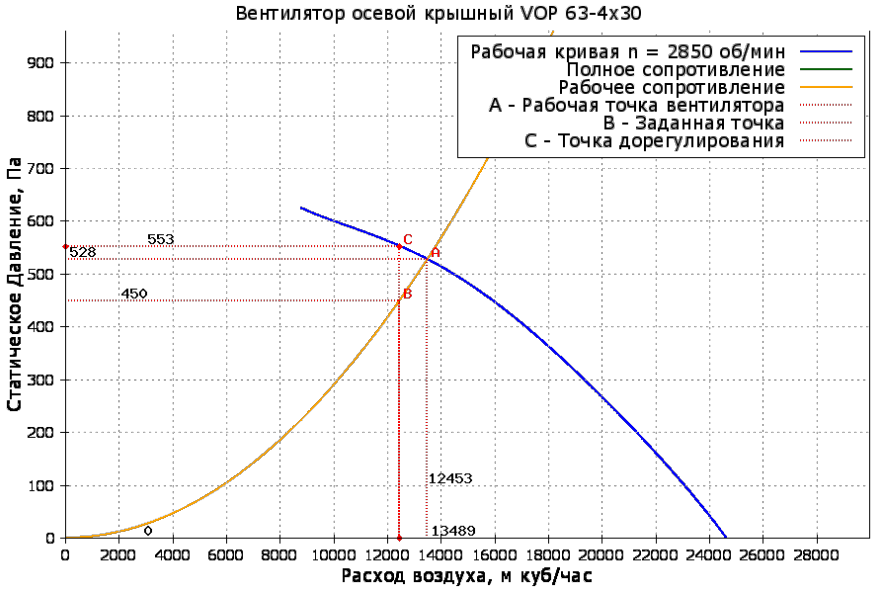
Вентилятор осевой крышный VOP 63-4x30
Рабочая кривая n = 2850 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
553
528
450
12453
13489
0
A
B
C

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД10
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

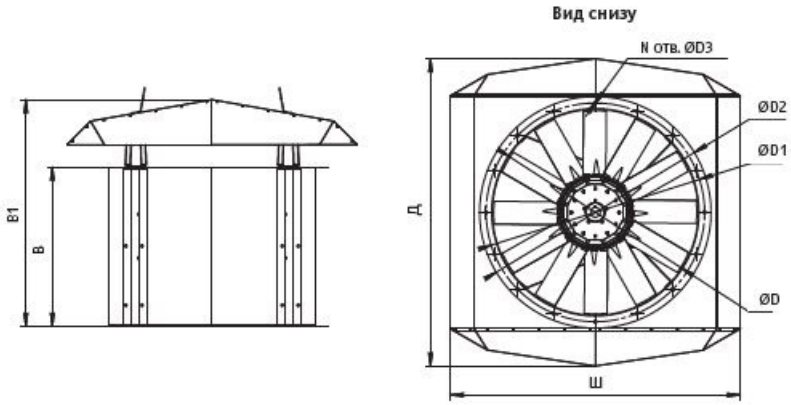

Вентилятор: VOP 80-4x15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20303	21275
Статическое давление (Па)	300	329

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
Частота вращения	1410 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	800	B (мм)	500
D1 (мм)	850	B1 (мм)	762
Д (мм)	1305	D3 (мм)	12
Ш (мм)	1208	N (шт.)	16
Масса (кг)	85.8		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 80	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1
Плита опорная SPN-800	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	61	74	80	84	86	86	85	79	92
Звуковое давление	50	63	69	73	75	75	74	68	81

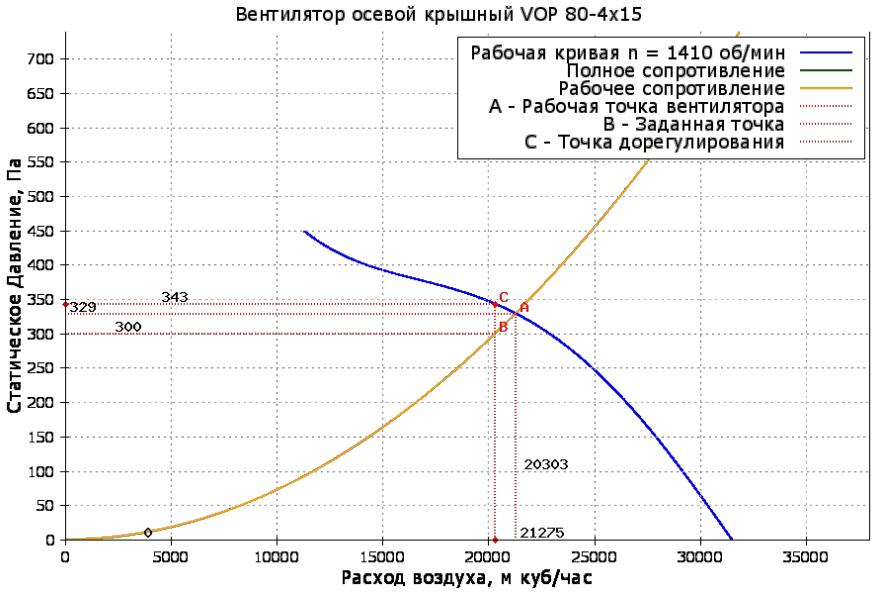
Вентилятор осевой крышный VOP 80-4x15
Рабочая кривая n = 1410 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
343
329
300
0
20303
21275
A
B
C

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/18
Наименование установки	ПД11
Дата коммерческого предложения	28.07.2025

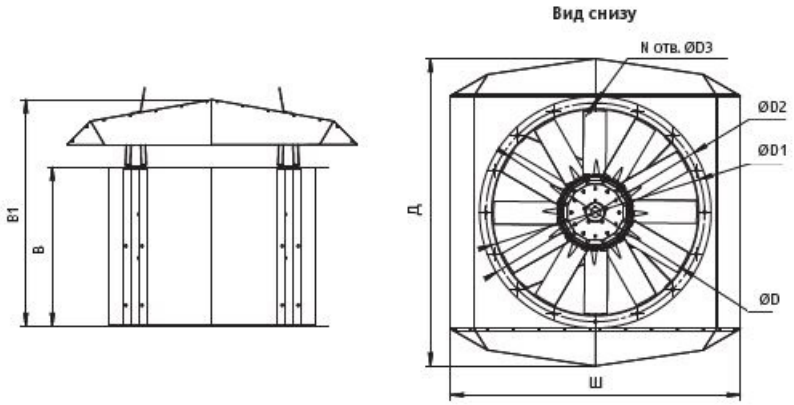

Вентилятор: VOP 80-4x15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20303	21275
Статическое давление (Па)	300	329

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
Частота вращения	1410 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	800	B (мм)	500
D1 (мм)	850	B1 (мм)	762
Д (мм)	1305	D3 (мм)	12
Ш (мм)	1208	N (шт.)	16
Масса (кг)	85.8		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-CR	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 80	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1
Плита опорная SPN-800	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	61	74	80	84	86	86	85	79	92
Звуковое давление	50	63	69	73	75	75	74	68	81

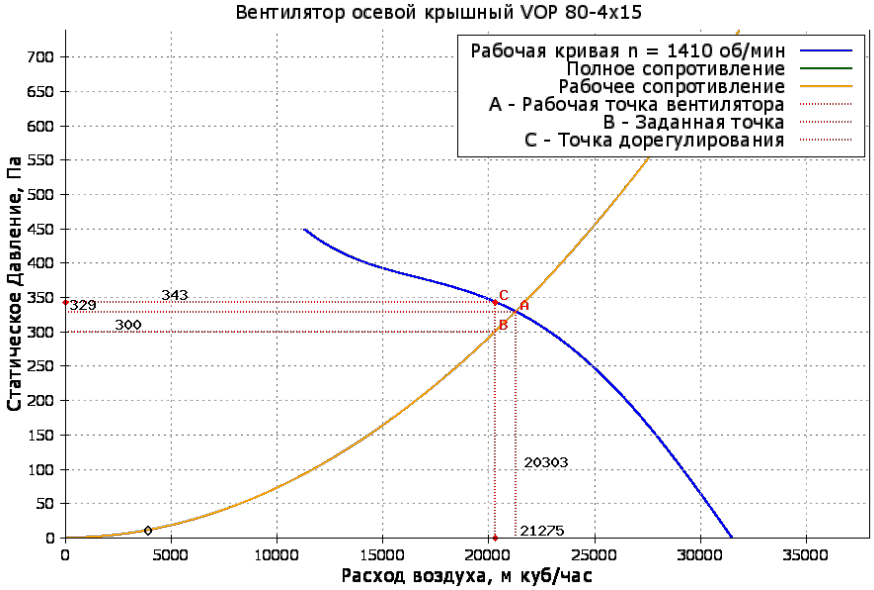
Вентилятор осевой крышный VOP 80-4x15
Рабочая кривая n = 1410 об/мин
Полное сопротивление
Рабочее сопротивление
A - Рабочая точка вентилятора
B - Заданная точка
C - Точка дорегулирования
Статическое Давление, Па
Расход воздуха, м куб/час
343
329
300
0
20303
21275
A
B
C

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/16
Наименование установки	MO7
Дата коммерческого предложения	18.07.2025

Объект:
Адрес:
Вентилятор: VFS 63-4D.5.5

Система: MO7
Расчет №:11877



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:		РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:	
Производительность, м3/ч	10300	Производительность, м3/ч	10300
Статический напор, Па :	483	Статический напор, Па :	483
		Свободный напор, Па :	400

РАЗМЕРЫ

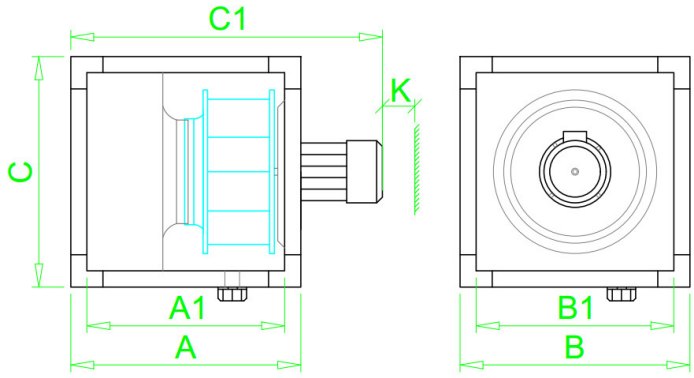

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

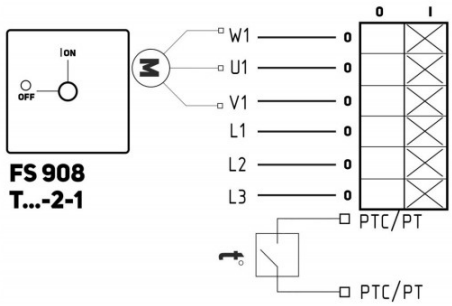

A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	B1, мм	C1, мм	Kmin, мм
900	900	900	830	830	1228	>30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	VFS 63-4D.5.5
Расч. Частота вращения , об/мин	1182
Номин. Частота вращения , об/мин	1455
Макс. Частота вращения , об/мин	1510
Мощность на валу, кВт	2,07
Мощность двигателя, кВт	5,5
Расч. Частота, Гц	41
Номин. Частота, Гц	50
Макс. Частота, Гц	52
КПД , %	72,2
Напряжение, В	380/3
Сила тока, А	11,1
Степень защиты	IP55
Максимальная температура, С	120
Масса, кг	167
Защита электродвигателя	Термистор PTC

Минимальное свободное расстояние со стороны обслуживания = А мм.

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/16
Наименование установки	MO7
Дата коммерческого предложения	18.07.2025

ГРАФИК

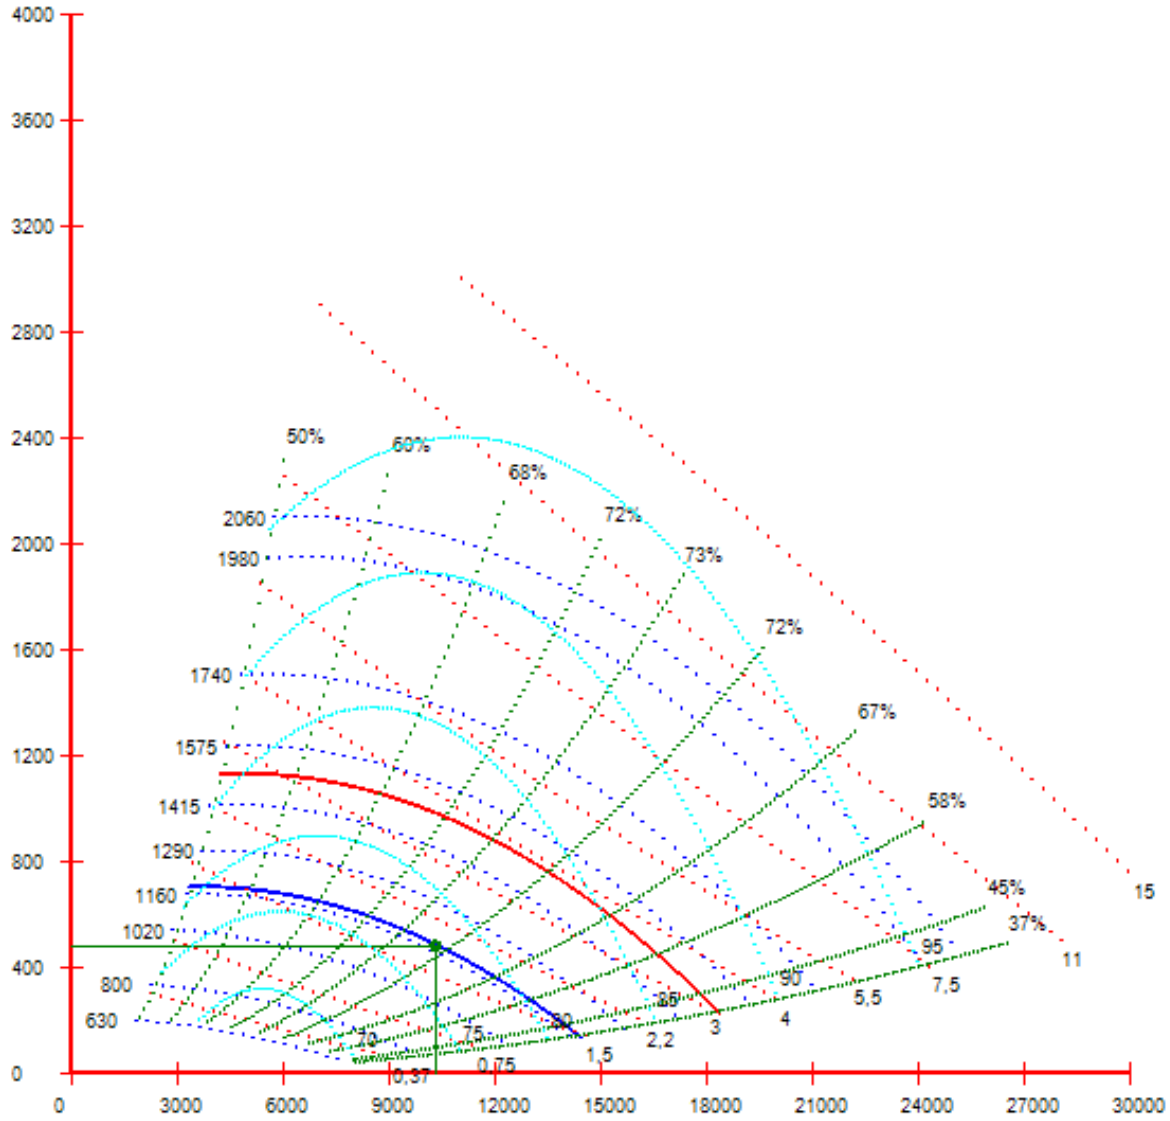

АКСЕССУАРЫ

№	Наименование	Кол-во	Потери давл.
1	Кассетный фильтр KF ФяЖ 1600x800 [исп.1]	1 шт	61 Па
2	Гибкая вставка HB 83-83 (830x830) 200 град.	2 шт	6 Па
3	Гравитационный обратный клапан KRO 83-83 (830x830)	1 шт	16 Па
4	Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой M8	6 шт	-
5	Кожух для защиты электродвигателя VFS 83-83 (830x830)	1 шт	-
	Общие потери давления в аксессуарах :		83 Па

АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VFS 63-4D.5.5			Октавные полосы частот, Гц							
L = 10300 м3/ч, P = 483 Па	Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA к входу	дБ(A)	78	43	51	71	70	72	71	68	64
LwA к выходу	дБ(A)	80	45	53	73	72	74	73	70	66
LwA к окружению	дБ(A)	65	30	38	58	57	59	58	55	51

Уровень звукового давления измерен на расстоянии 2м (свободный объем).

Вариант исполнения 'A'

Вариант исполнения по-умолчанию

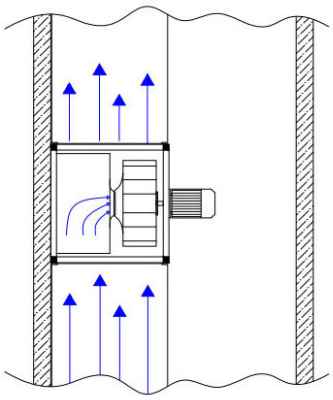

Категория климатического исполнения/температура окружающей среды: ТУ2/ -25°C - +40°C.

Версия программы: 1.2405

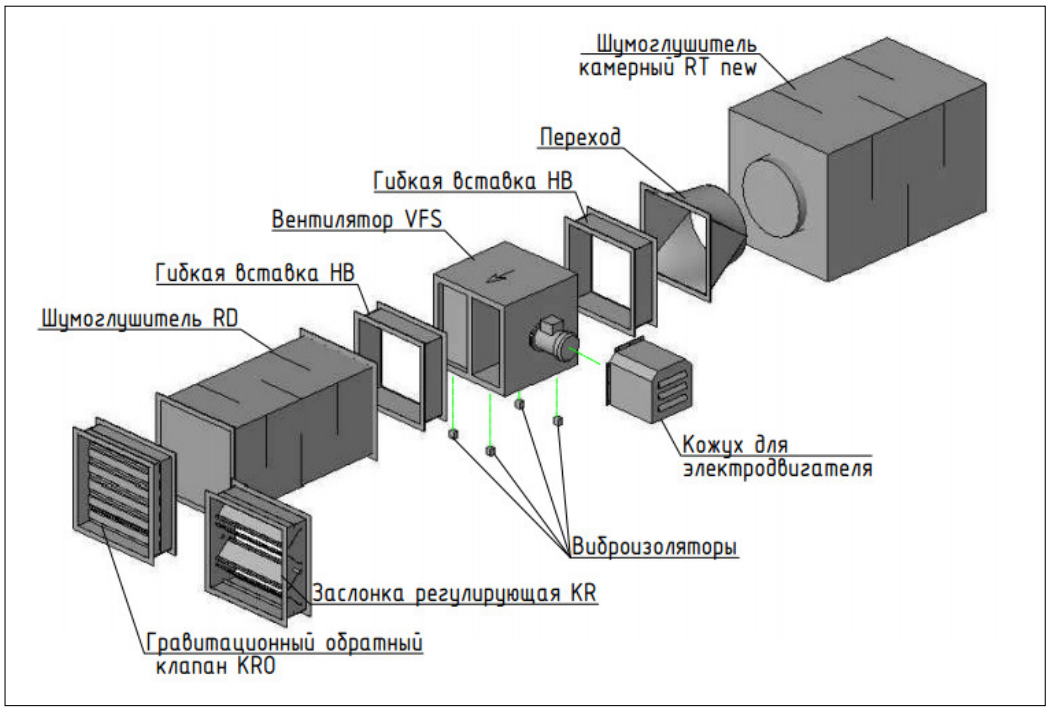

Номер коммерческого предложения	ND25-007765/16
Наименование установки	MO7
Дата коммерческого предложения	18.07.2025

Кассетный фильтр KF ФяЖ [исп.1]. Корпус - оцинковка, фланцы - оцинковка.

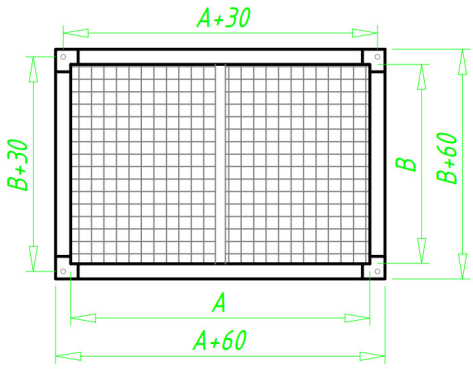



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Расход, м3/ч	A, мм	B, мм
10300	1600	800

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:

Размер корпуса, мм	Размер вставки, мм	Кол-во вставок, шт	Скорость в сечении, м/с	Потери давления, Па
1600x800	528x760	3	2,24	61,43