ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Пояснительная записка

Часть 2

16-25/Г-П – ПЗ2

Том 1.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Пояснительная записка

Часть 2

16-25/Г-П – ПЗ2

Том 1.2

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Москве

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 12.01.2026, поступившего на рассмотрение 12.01.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210
Номер кадастрового квартала:	77:03:0004007
Дата присвоения кадастрового номера:	24.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер 1644/4; Условный номер 2122200 11.03.1992 ГУП МосгорБТИ; Условный номер 77-77-12/027/2007-056
Адрес:	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14
Площадь:	11808.9
Назначение:	Нежилое
Наименование:	Здание
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	4, в том числе подземных 1
Материал наружных стен:	Монолитные
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1938
Год завершения строительства:	1938
Кадастровая стоимость, руб.:	478362715.07
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:03:0004007:89
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	77:03:0004007:9813, 77:03:0004007:9814, 77:03:0004007:9815, 77:03:0004007:9816, 77:03:0004007:9817, 77:03:0004007:9818, 77:03:0004007:9819, 77:03:0004007:9820, 77:03:0004007:9821, 77:03:0004007:9822, 77:03:0004007:9823, 77:03:0004007:9824, 77:03:0004007:9825, 77:03:0004007:9826, 77:03:0004007:9827, 77:03:0004007:9828, 77:03:0004007:9829, 77:03:0004007:9830, 77:03:0004007:9831, 77:03:0004007:9832, 77:03:0004007:9833, 77:03:0004007:9834, 77:03:0004007:9835
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	дата завершения кадастровых работ: 10.01.2007
Сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения раздела: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют.
Получатель выписки:	Лисенкова Марина Алексеевна

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
полное наименование должности	Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 429 "Соколиная гора", ИНН: 7719866056
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Оперативное управление 77-77/012-77/012/057/2015-530/2 08.10.2015 17:14:53
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.2	город Москва
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.2.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.2	Собственность 77-77-12/027/2007-056 18.12.2007 00:00:00
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.2	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
полное наименование должности	Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

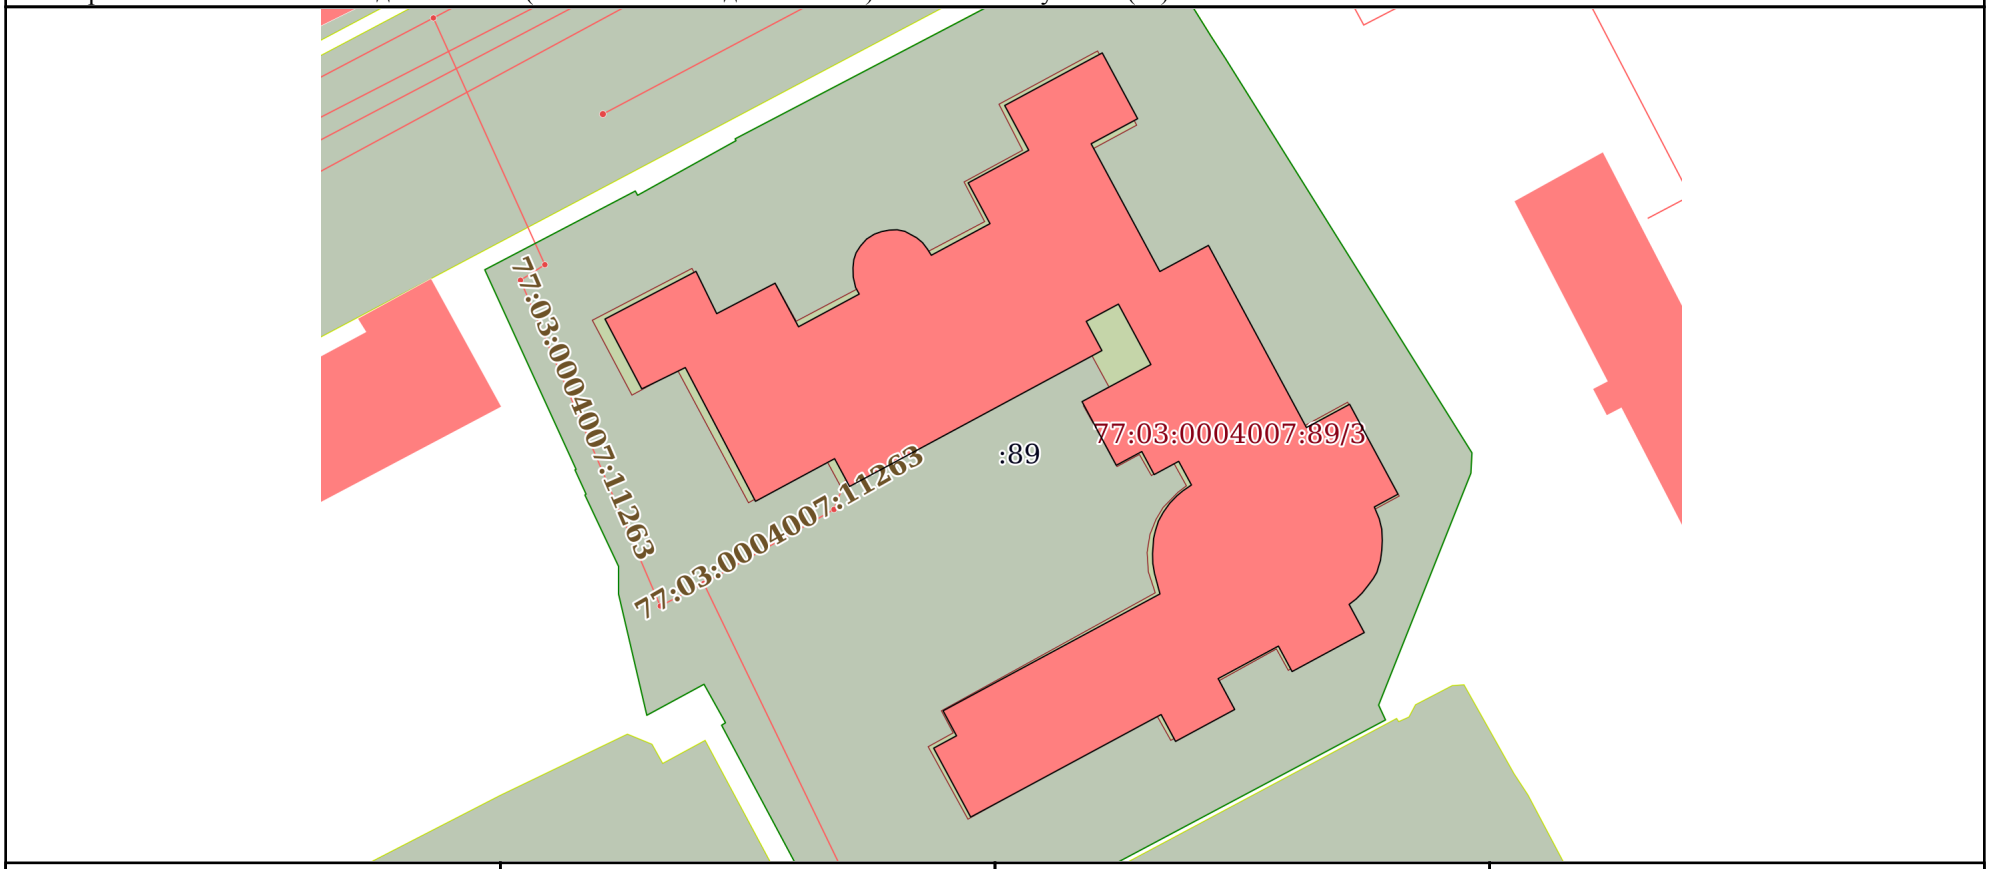

Масштаб 1:900	Условные обозначения:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат ПМСК Москвы

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1	10757.27	15008.13	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	10762.52	15005.3	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	10758.85	14998.26	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	10763.95	14995.76	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	10758.2	14984.78	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	10749.78	14989.22	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	10752.35	14994.47	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	10736.23	15002.94	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	10741.37	15012.48	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	10738.02	15014.29	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	10754.4	15044.73	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	10757.92	15042.84	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

13	10760	15046.72	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
14	10752.72	15050.64	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
15	10748.25	15042.33	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
16	10740.57	15046.46	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
17	10742.23	15049.54	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	10739.45	15051.03	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
19	10741.05	15053.99	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
20	10738.2	15055.53	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
21	10737.49	15054.49	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
22	10736.9	15053.78	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
23	10736	15052.91	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
24	10734.92	15052.14	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
25	10733.86	15051.55	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
26	10732.69	15051.18	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
27	10731.73	15050.96	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
28	10729.93	15050.84	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
29	10728.72	15050.87	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

30	10727.51	15051.08	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
31	10725.07	15051.73	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
32	10710.98	15025.57	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
33	10707.97	15027.19	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
34	10706.48	15024.43	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
35	10698.17	15028.9	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
36	10710.53	15051.87	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
37	10707.29	15053.61	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
38	10711.14	15060.75	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
39	10714.86	15058.75	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
40	10718.78	15066.02	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
41	10715.71	15067.67	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
42	10720.41	15076.38	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
43	10723.81	15074.55	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
44	10724.45	15075.39	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
45	10725.19	15076.13	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
46	10726.09	15076.84	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

47	10726.92	15077.46	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
48	10727.67	15077.9	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
49	10728.29	15078.08	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
50	10729.09	15078.33	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
51	10730.33	15078.49	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
52	10731.51	15078.55	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
53	10732.87	15078.49	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
54	10734.14	15078.18	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
55	10735.55	15077.59	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
56	10737.09	15080.45	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
57	10747.93	15074.61	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
58	10745.12	15069.4	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
59	10767.08	15057.58	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
60	10763.93	15051.72	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
61	10779.33	15043.43	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
62	10782.35	15049.04	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
63	10790.28	15044.77	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

64	10783.94	15033	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
65	10778.55	15035.9	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
66	10774.61	15028.59	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
67	10769.7	15031.23	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
68	10765.89	15024.15	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
69	10766.63	15023.68	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
70	10767.41	15023.09	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
71	10768	15022.38	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
72	10768.77	15020.96	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
73	10768.96	15020.03	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
74	10768.92	15019.07	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
75	10768.74	15018.14	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
76	10768.43	15017.27	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
77	10767.84	15016.34	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
78	10767	15015.6	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
79	10766.2	15015.08	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
80	10765.36	15014.8	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

81	10764.37	15014.7	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
82	10763.26	15014.73	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
83	10762.02	15015.01	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
84	10761.21	15015.45	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	10757.27	15008.13	-	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости	
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют

полное наименование должности		инициалы, фамилия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 7	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат ПМСК Москвы

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7
данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 7	Всего листов раздела 7: 1	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:1210

N п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м2
1	77:03:0004007:9813	0	2122200/0001	Нежилое	данные отсутствуют	1375.2
2	77:03:0004007:9814	0	2122200/0002	Нежилое	данные отсутствуют	25.3
3	77:03:0004007:9815	0	2122200/0003	Нежилое	данные отсутствуют	66
4	77:03:0004007:9816	0	2122200/0004	Нежилое	данные отсутствуют	204.2
5	77:03:0004007:9817	0	2122200/0005	Нежилое	данные отсутствуют	28.6
6	77:03:0004007:9818	0	2122200/0006	Нежилое	данные отсутствуют	296.2
7	77:03:0004007:9819	0	2122200/0007	Нежилое	данные отсутствуют	24.6
8	77:03:0004007:9820	0	2122200/0008	Нежилое	данные отсутствуют	47.9
9	77:03:0004007:9821	1	2122200/0009	Нежилое	данные отсутствуют	1233.7
10	77:03:0004007:9822	1	2122200/0010	Нежилое	данные отсутствуют	1197.3
11	77:03:0004007:9823	1	2122200/0011	Нежилое	данные отсутствуют	4.8
12	77:03:0004007:9824	4	2122200/0012	Нежилое	данные отсутствуют	1234.7
13	77:03:0004007:9825	4	2122200/0013	Нежилое	данные отсутствуют	47.9
14	77:03:0004007:9826	1	2122200/0014	Нежилое	данные отсутствуют	7.4
15	77:03:0004007:9827	1	2122200/0015	Нежилое	данные отсутствуют	116.4
16	77:03:0004007:9828	2	2122200/0016	Нежилое	данные отсутствуют	935.8
17	77:03:0004007:9829	2	2122200/0017	Нежилое	данные отсутствуют	1240.5
18	77:03:0004007:9830	2	2122200/0018	Нежилое	данные отсутствуют	123.8
19	77:03:0004007:9831	3	2122200/0019	Нежилое	данные отсутствуют	924.7
20	77:03:0004007:9832	3	2122200/0020	Нежилое	данные отсутствуют	1241.9
21	77:03:0004007:9833	3	2122200/0021	Нежилое	данные отсутствуют	115.3
22	77:03:0004007:9834	0	2122200/0022	Нежилое	данные отсутствуют	1268.5
23	77:03:0004007:9835	0	2122200/0023	Нежилое	данные отсутствуют	48.2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

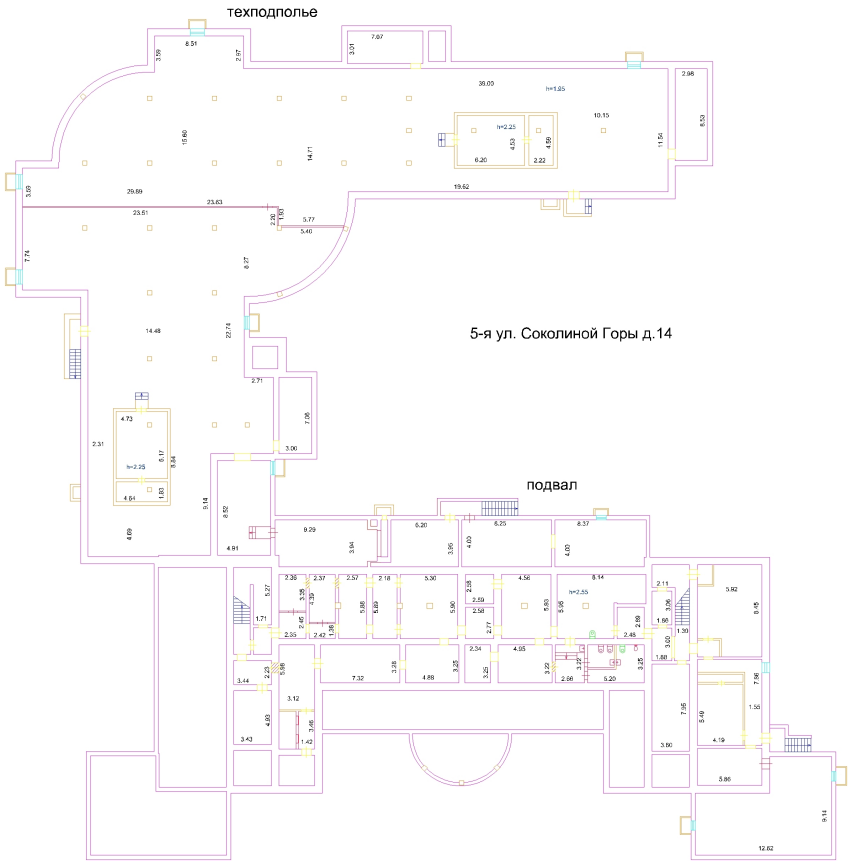

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

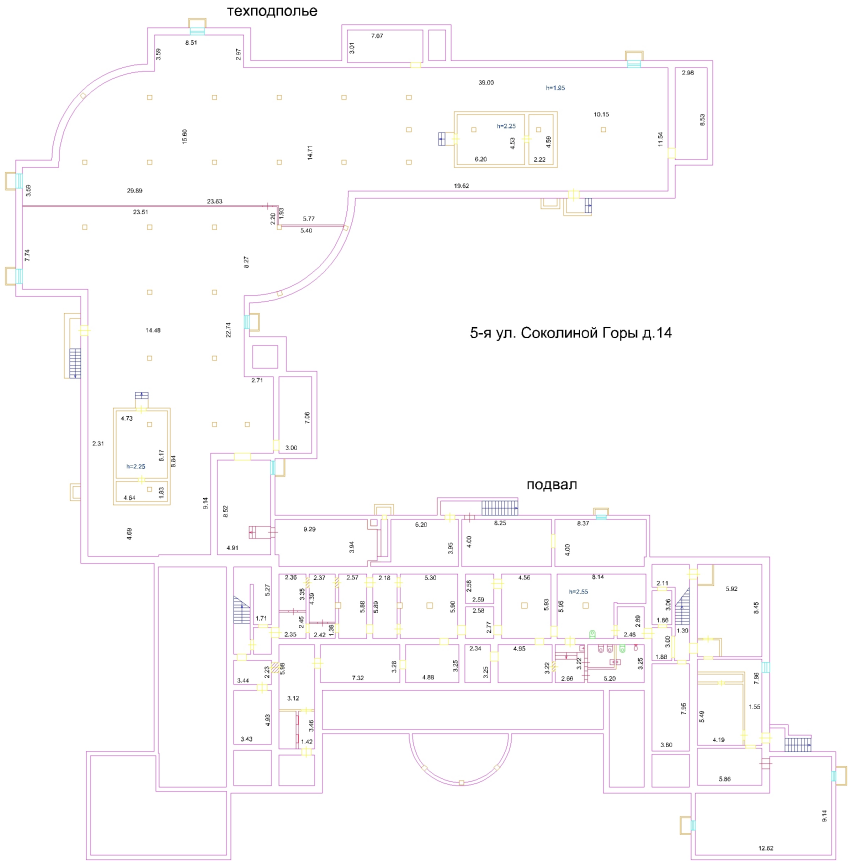

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

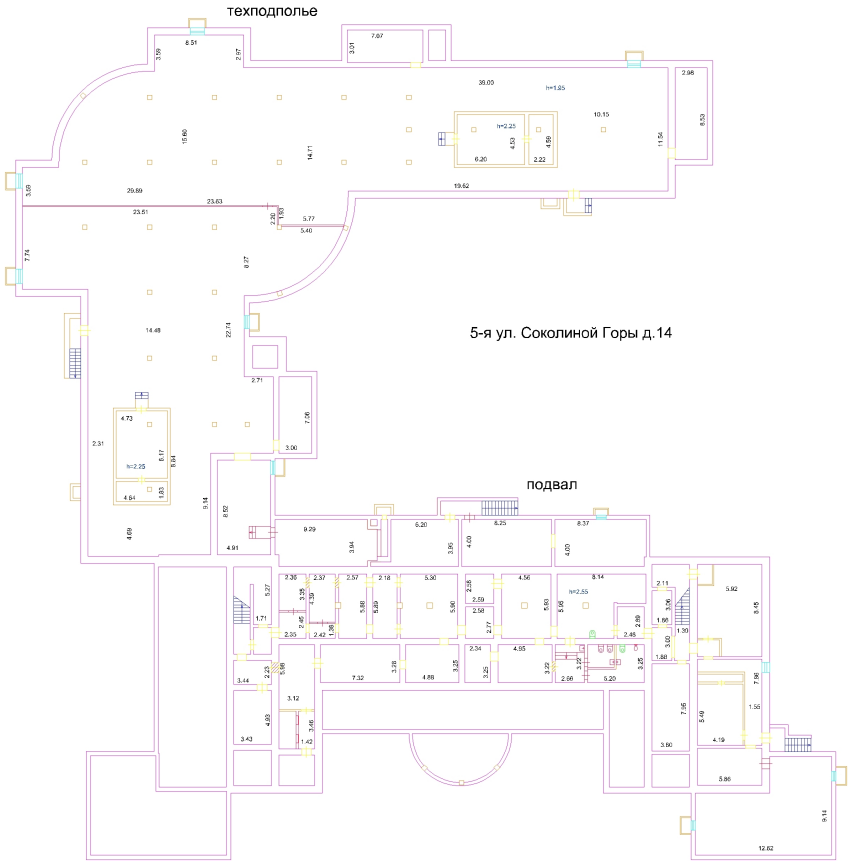

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

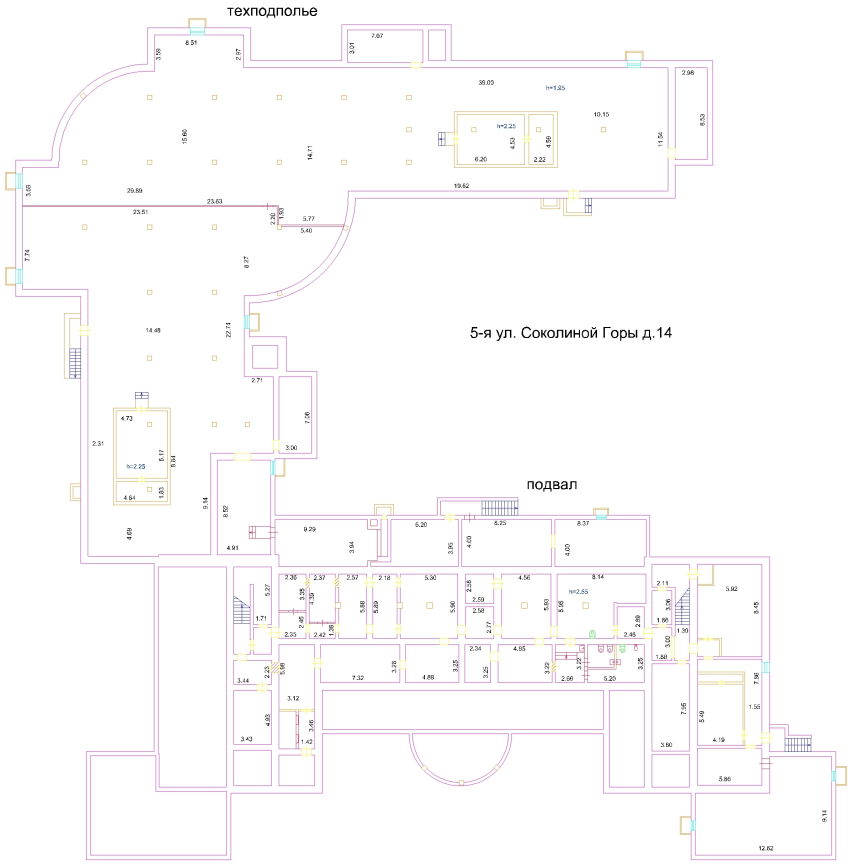

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

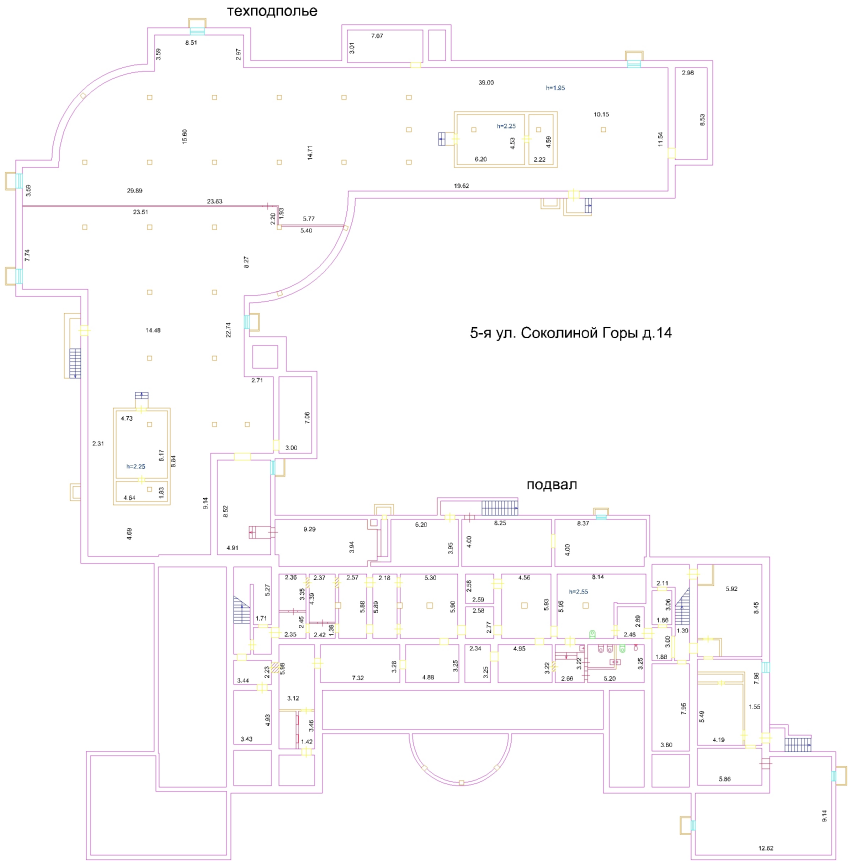

Масштаб 1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

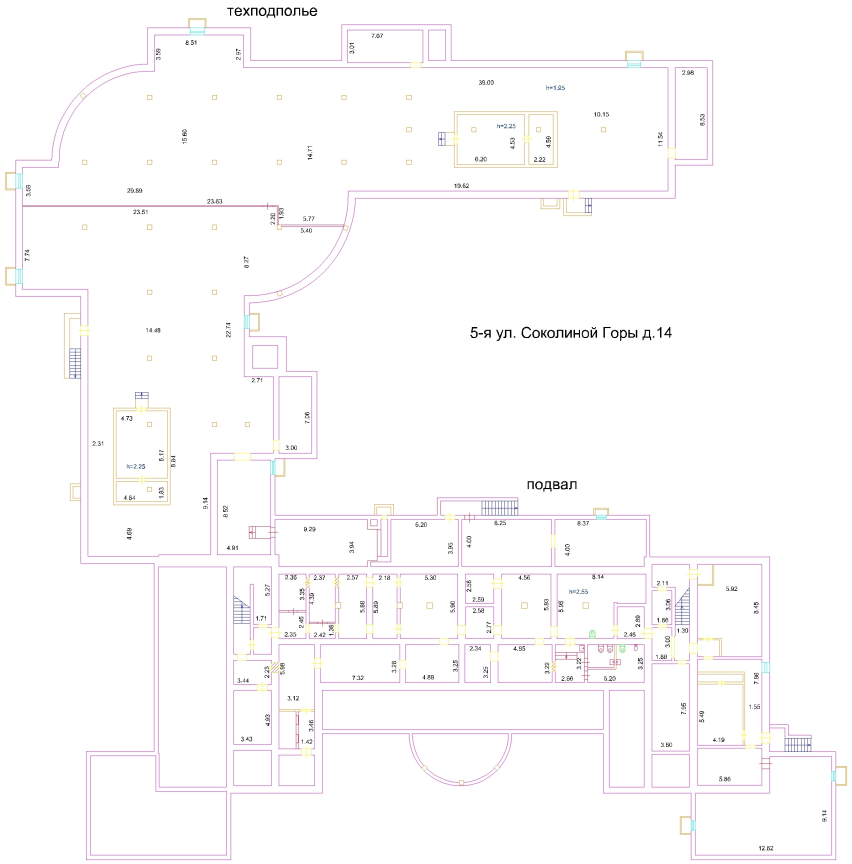

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

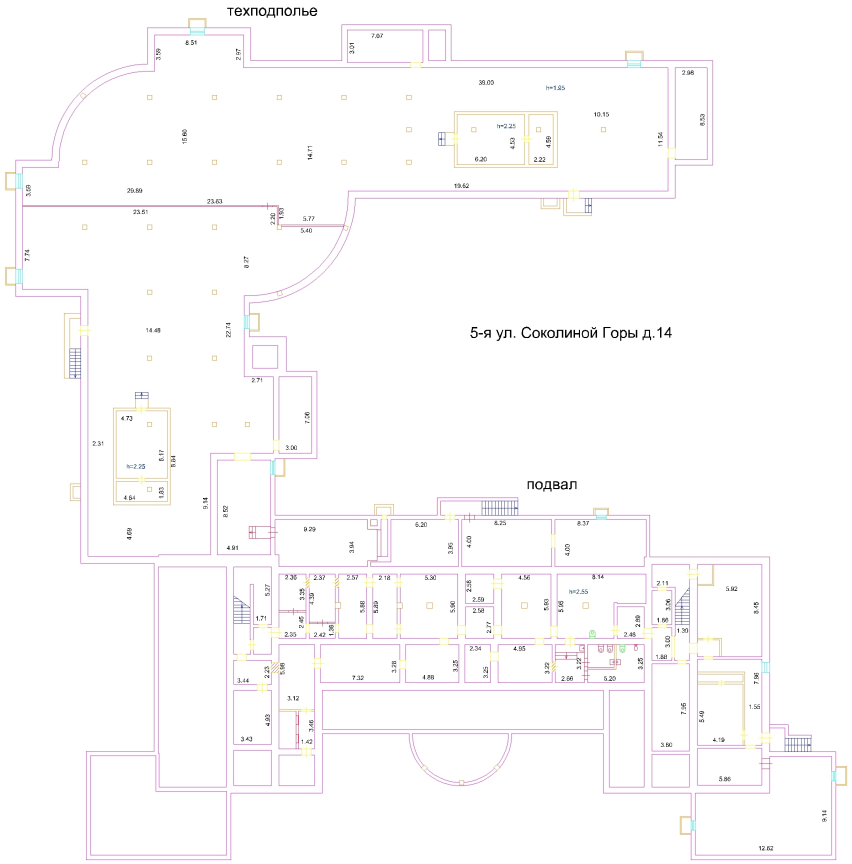

Масштаб 1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

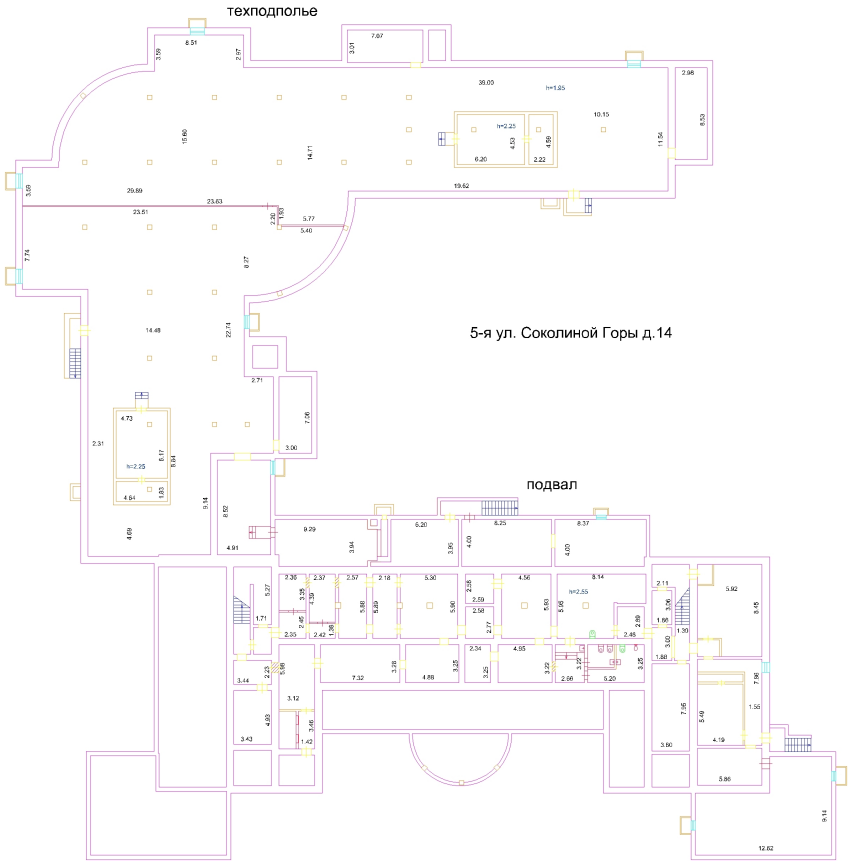

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 1

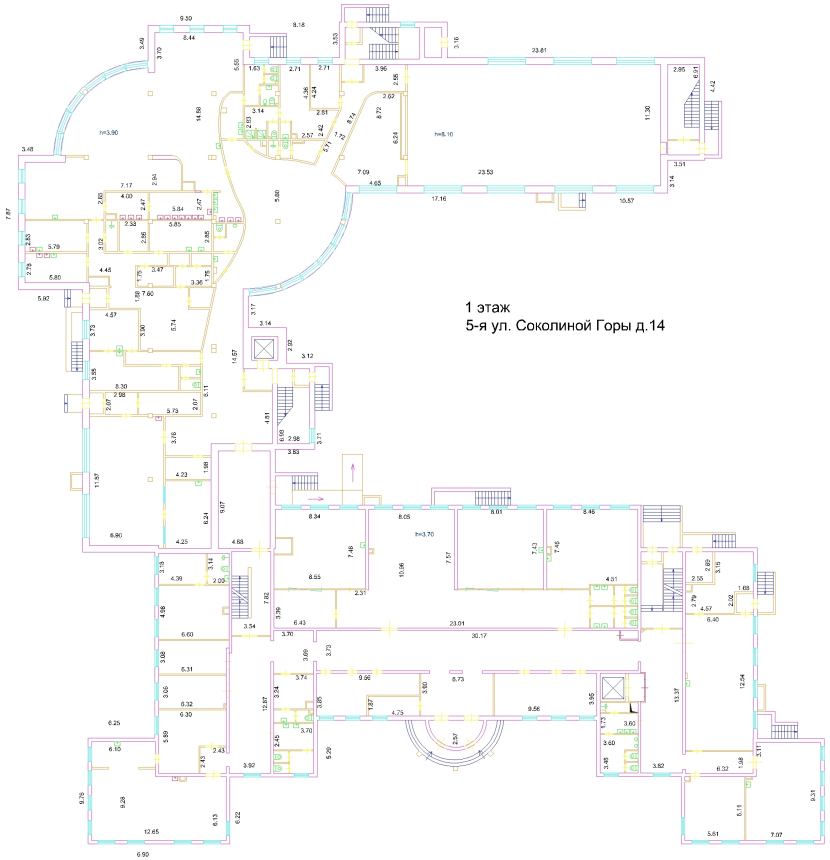

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 1

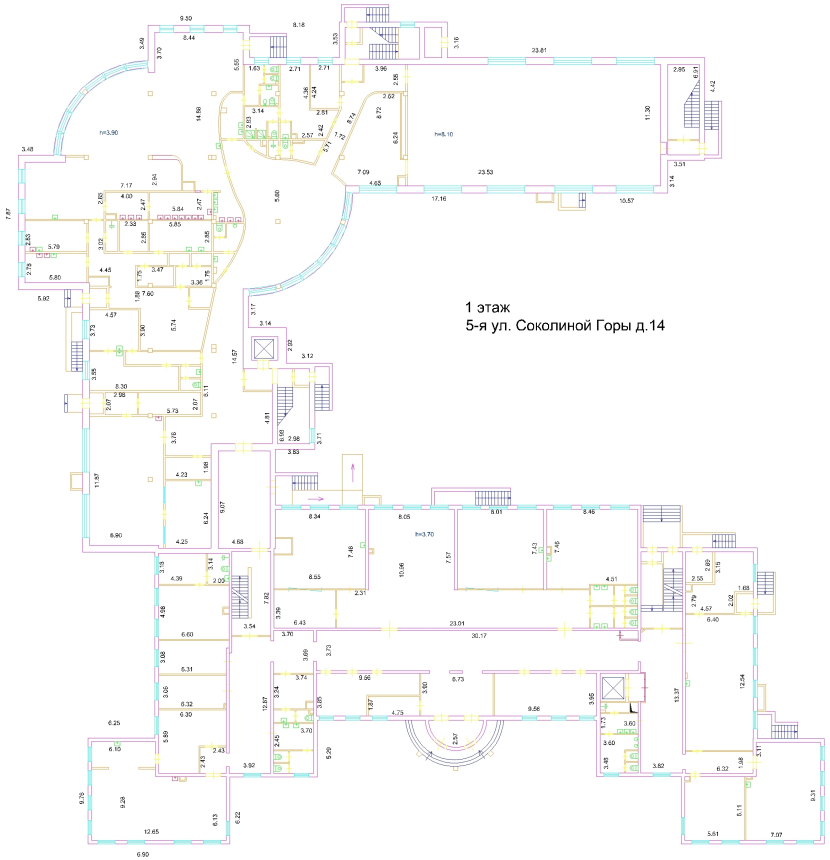

Масштаб 1

полное наименование должности		инициалы, фамилия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 1

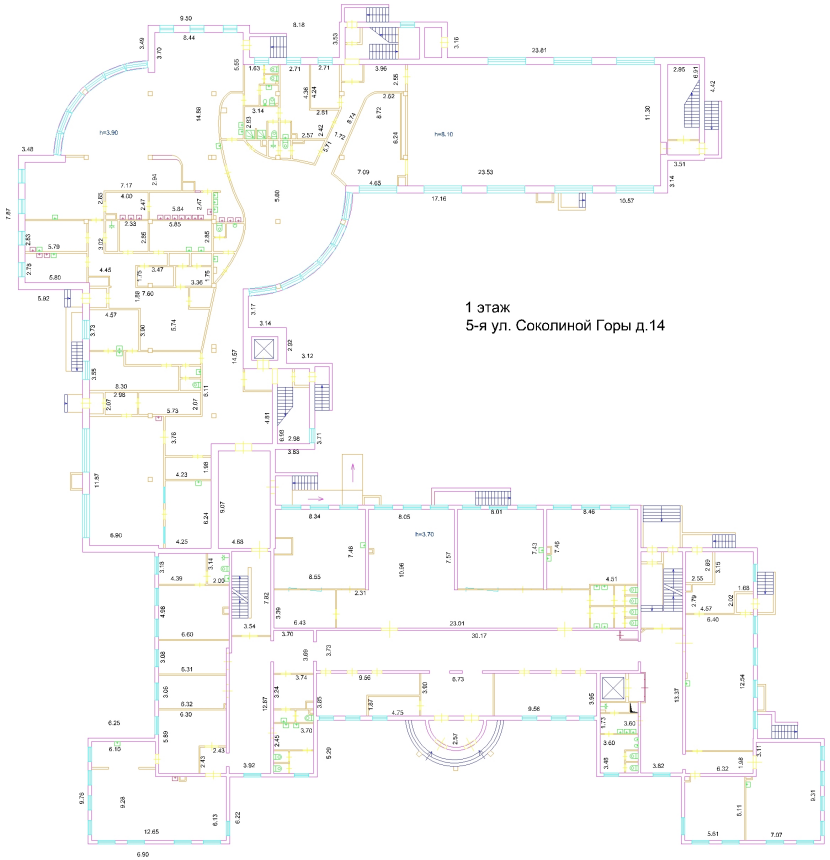

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 4

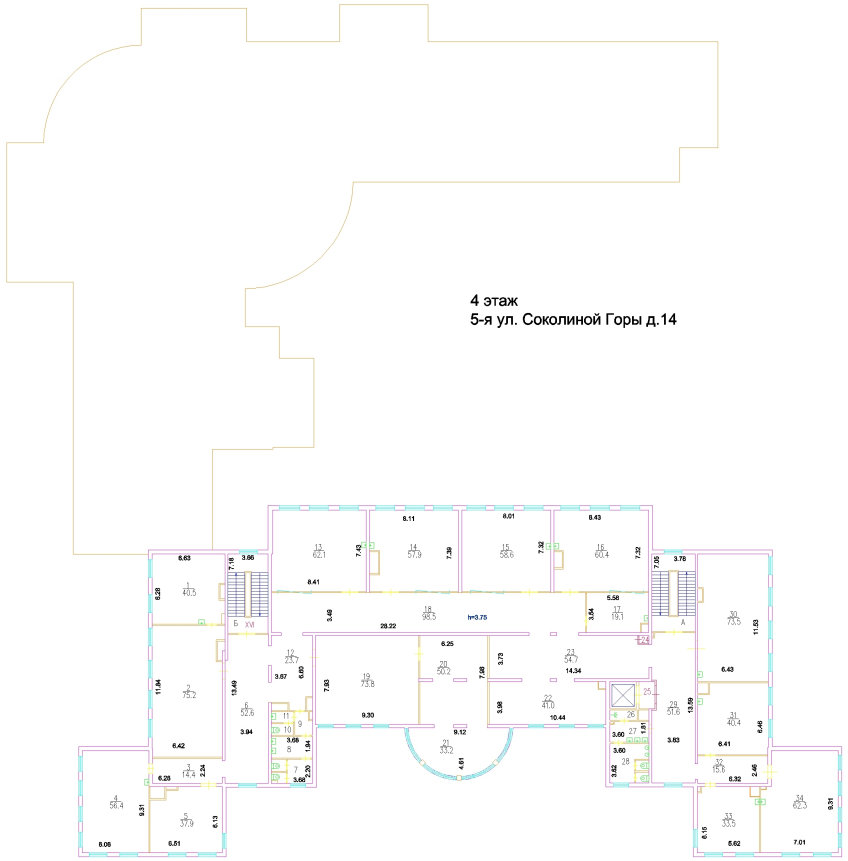

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 4

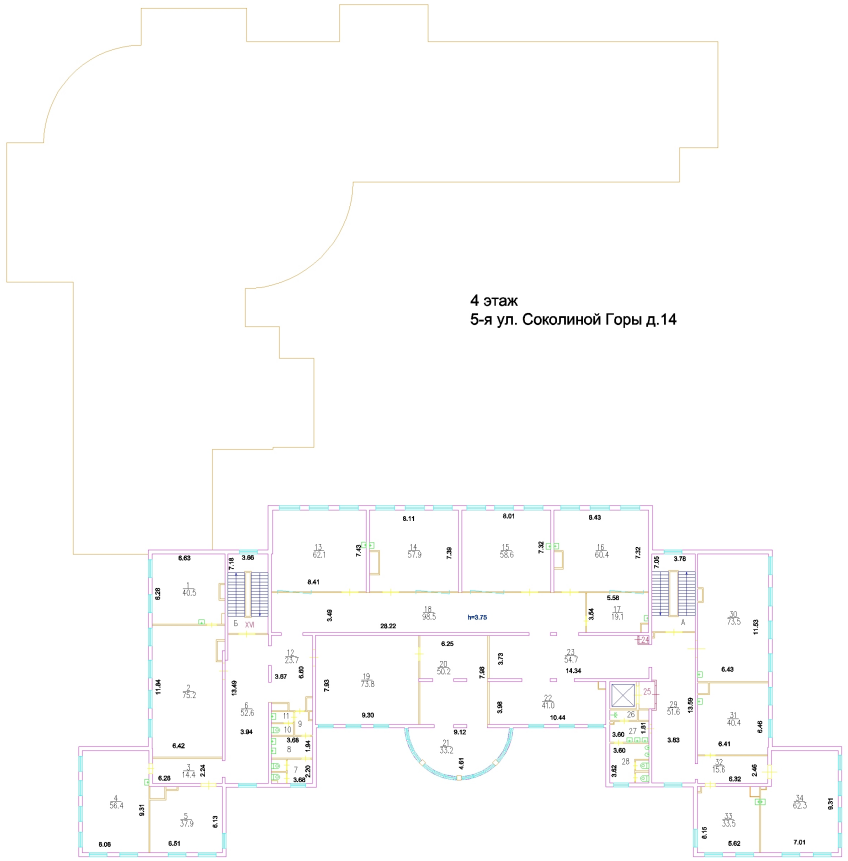

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 1

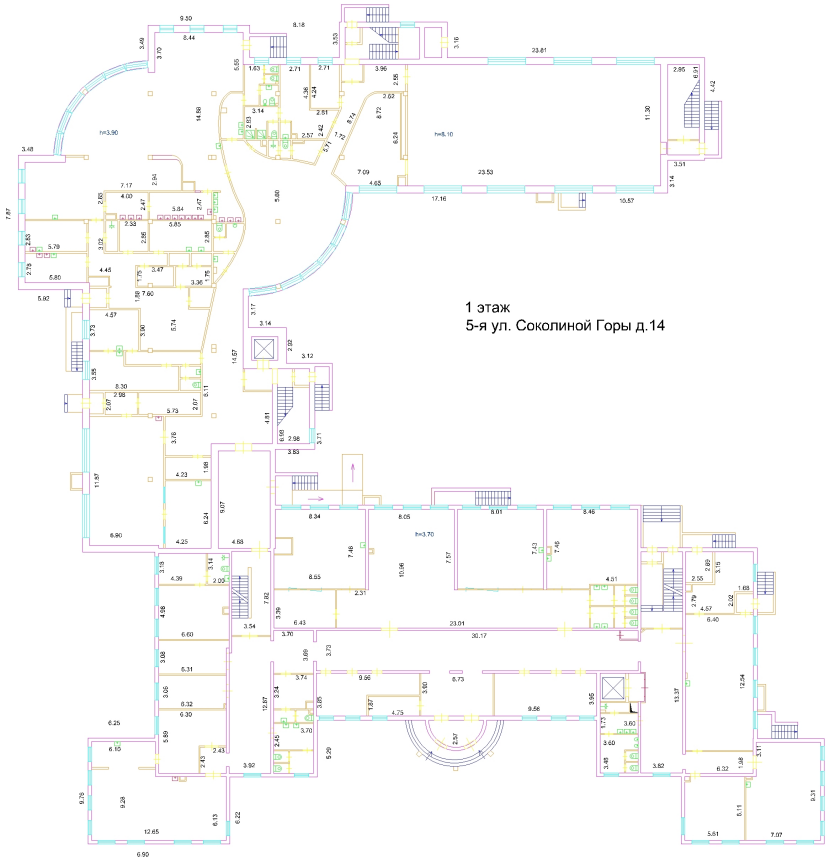

Масштаб 1

полное наименование должности		инициалы, фамилия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 15 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 1

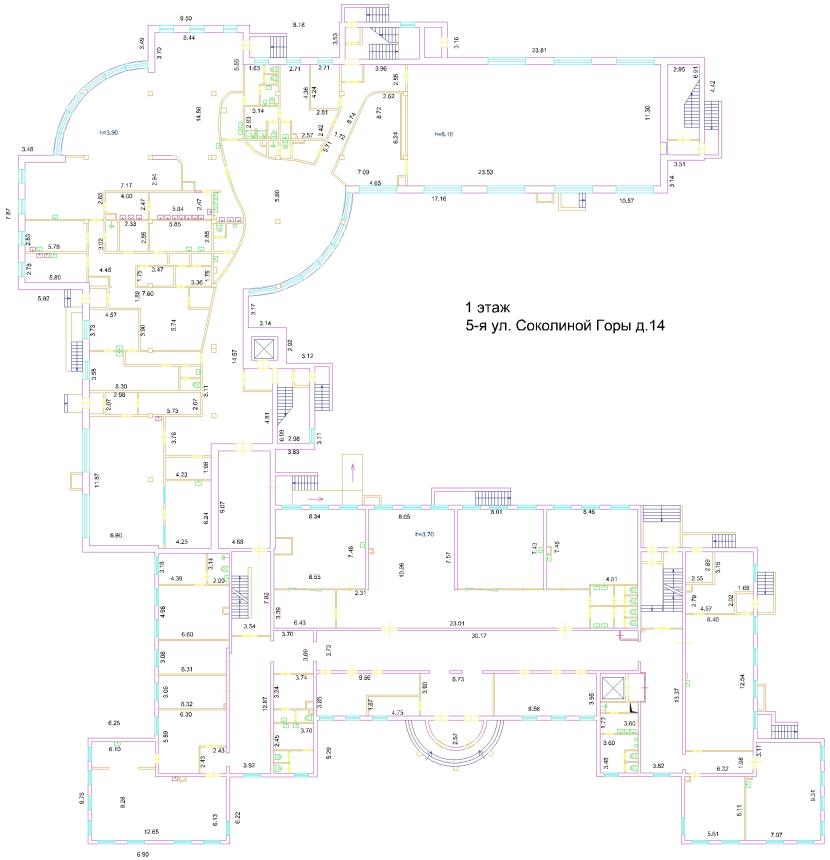

Масштаб 1

полное наименование должности		инициалы, фамилия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 16 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 2

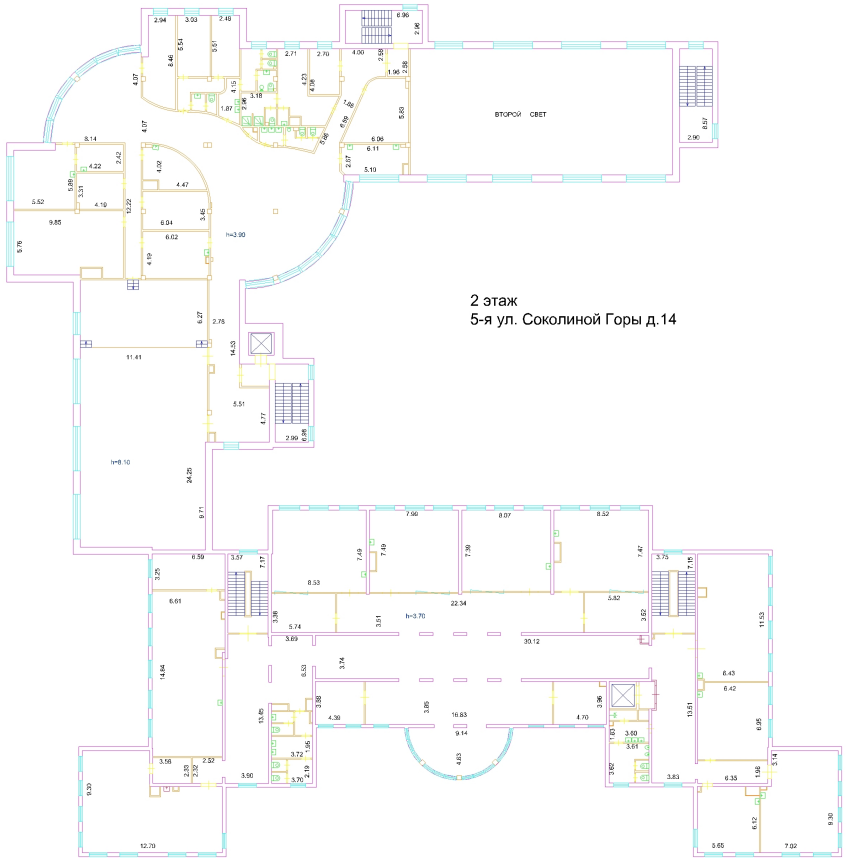

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 17 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 2

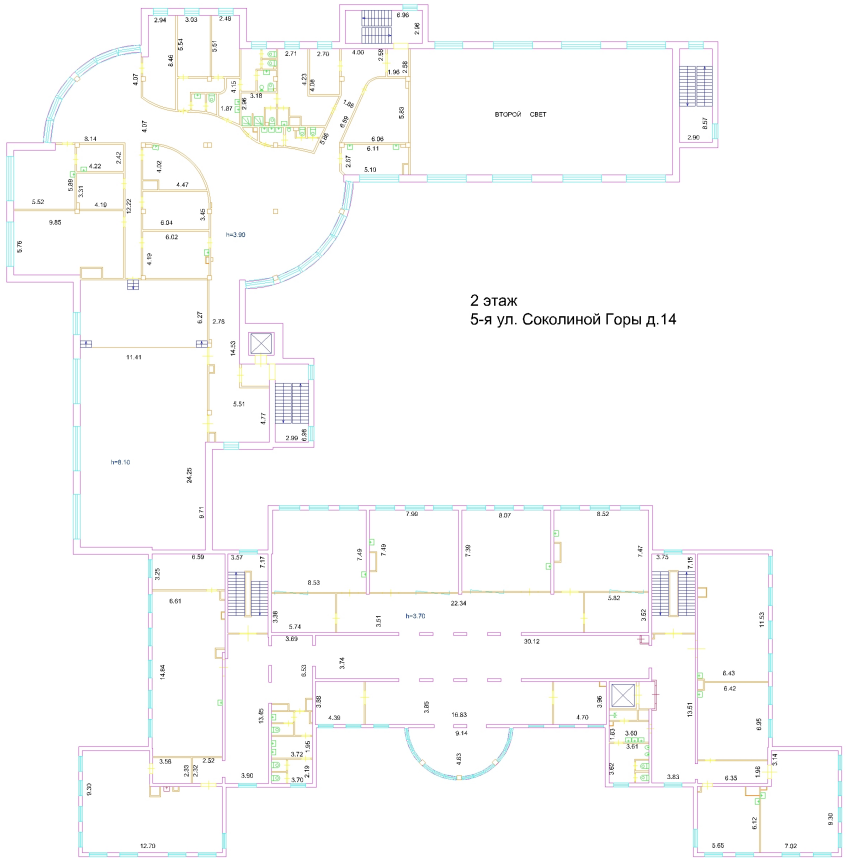

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 18 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 2

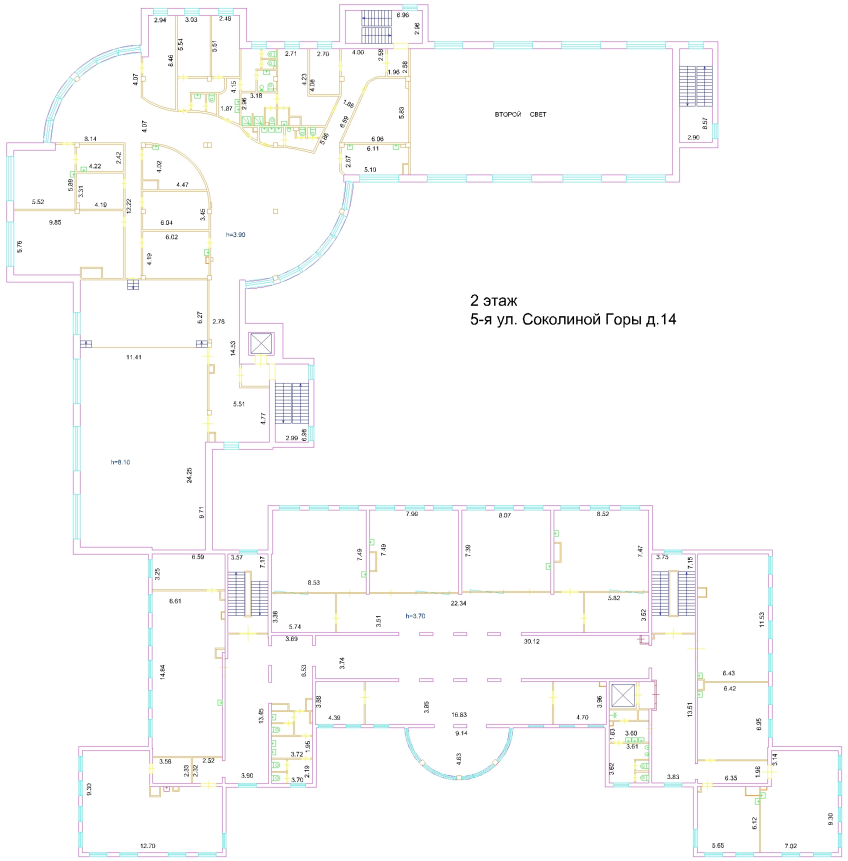

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 19 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 3

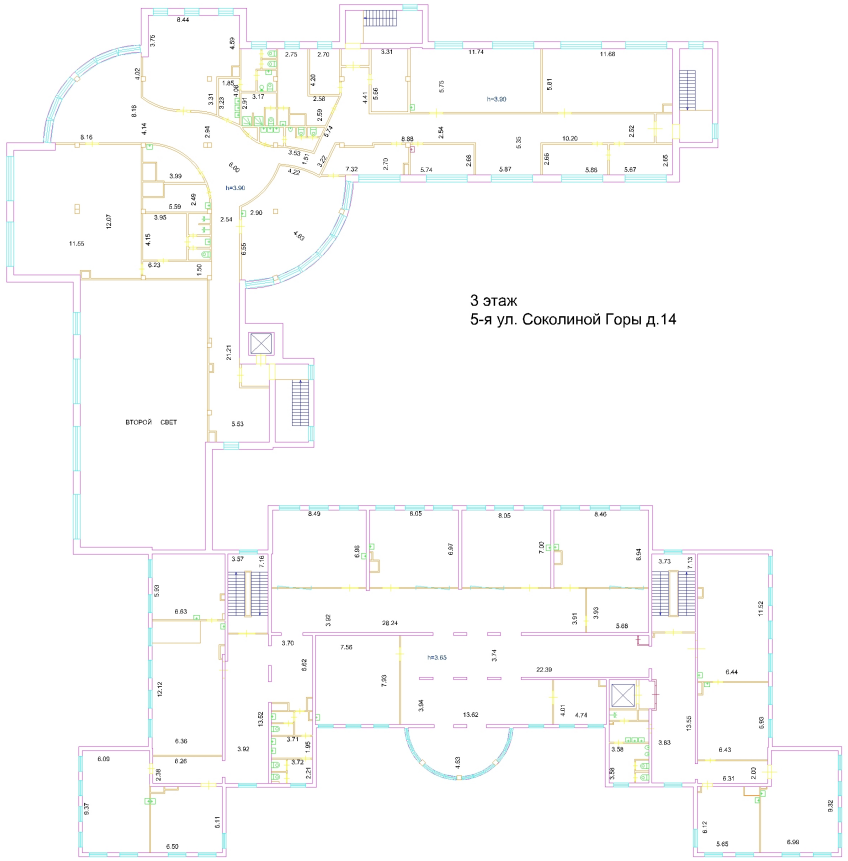

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 20 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 3

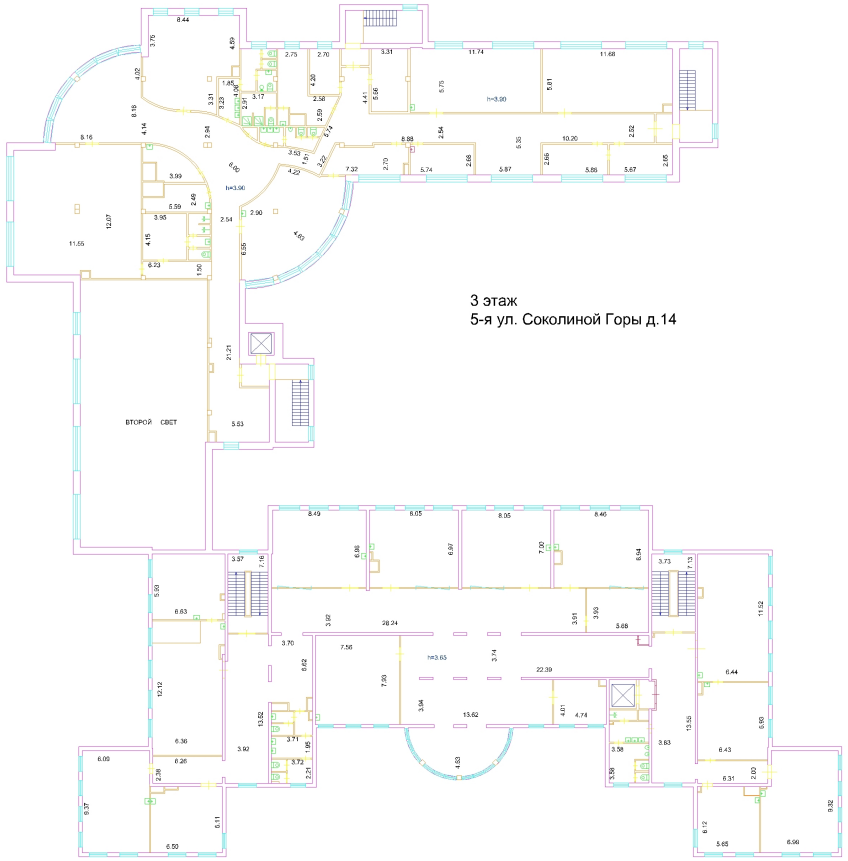

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 21 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 3

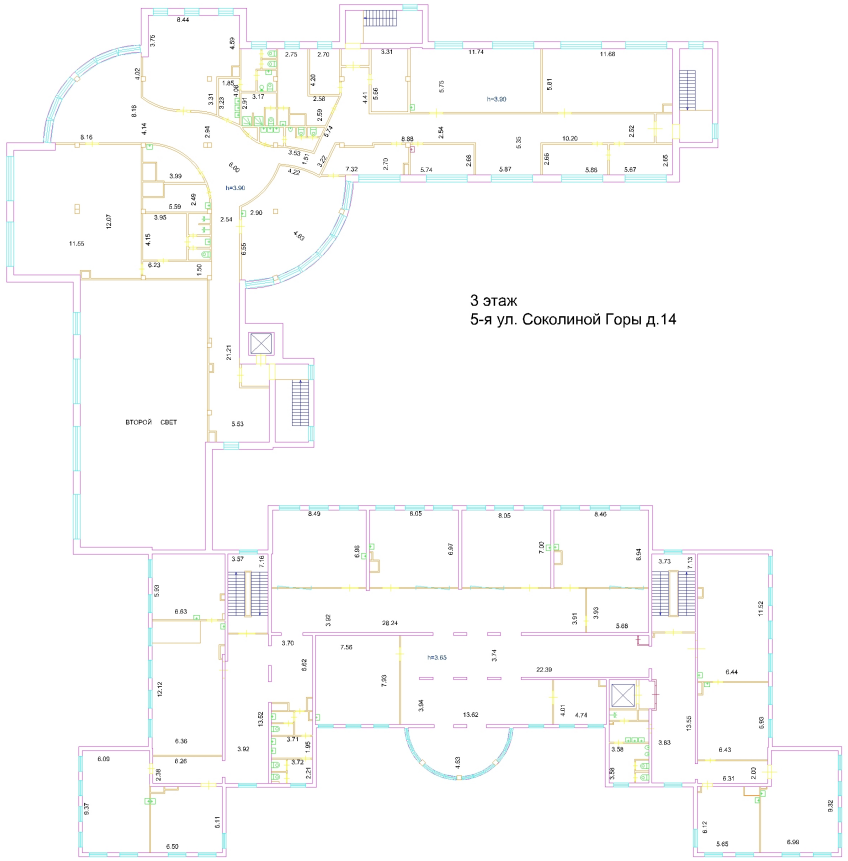

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 22 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

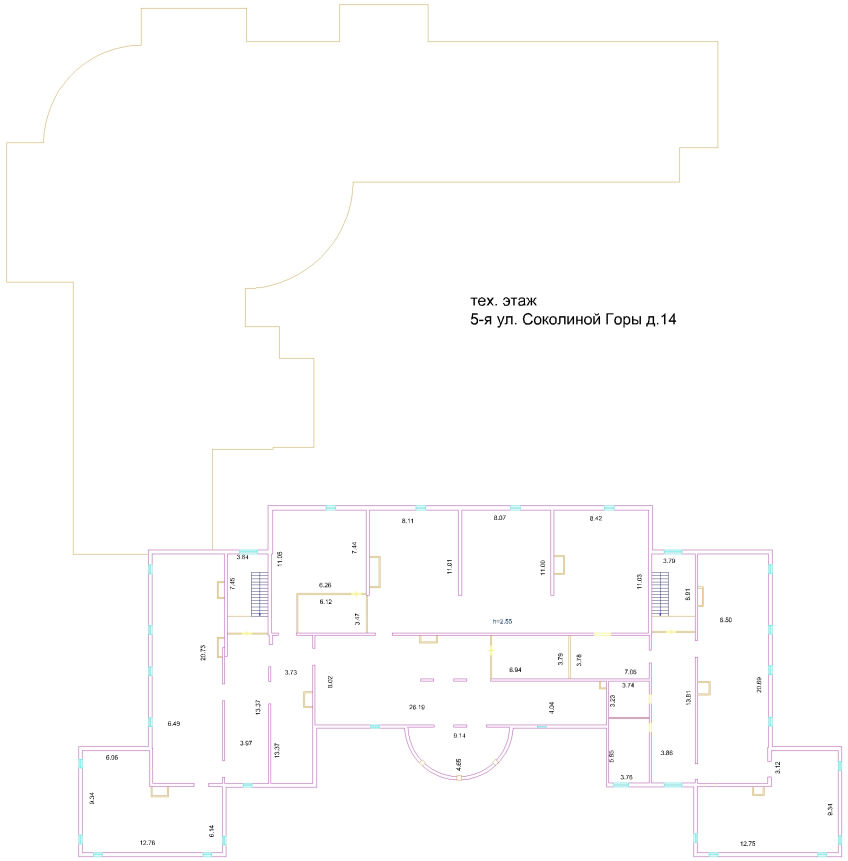

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 23 раздела 8	Всего листов раздела 8: 23	Всего разделов: 6	Всего листов выписки: 36

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1217861	
Кадастровый номер: 77:03:0004007:1210	Номер этажа (этажей): 0

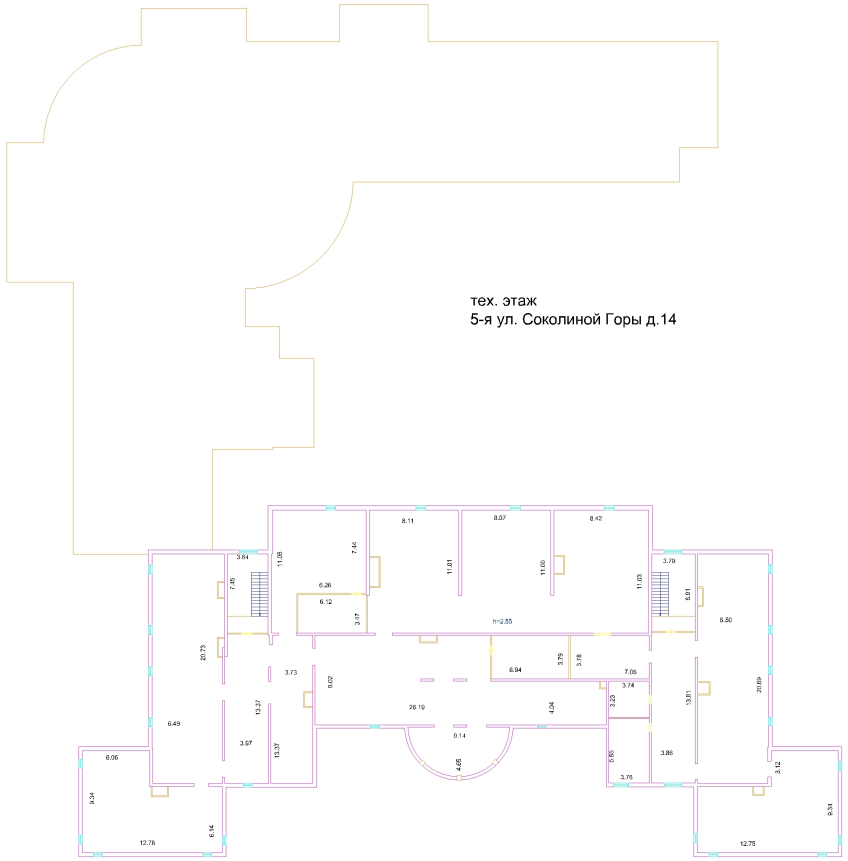

Масштаб 1

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Москве

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 12.01.2026, поступившего на рассмотрение 12.01.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89
Номер кадастрового квартала:	77:03:0004007
Дата присвоения кадастрового номера:	01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, вл. 14.
Площадь:	8979 +/- 11
Кадастровая стоимость, руб.:	123684737.31
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	77:03:0004007:11263, 77:03:0004007:1210
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Категория земель:	Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:	объекты размещения начального и среднего общего образования (1.2.17)
Сведения о кадастровом инженере:	- - -, дата завершения кадастровых работ: 31.08.2012
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714

Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:03:0004007:12205.

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026	инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

Получатель выписки:	Лисенкова Марина Алексеевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 429 "Соколиная гора", ИНН: 7719866056
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Постоянное (бессрочное) пользование 77-77/012-77/012/057/2015-523/2 08.10.2015 11:09:58
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

План (чертеж, схема) земельного участка

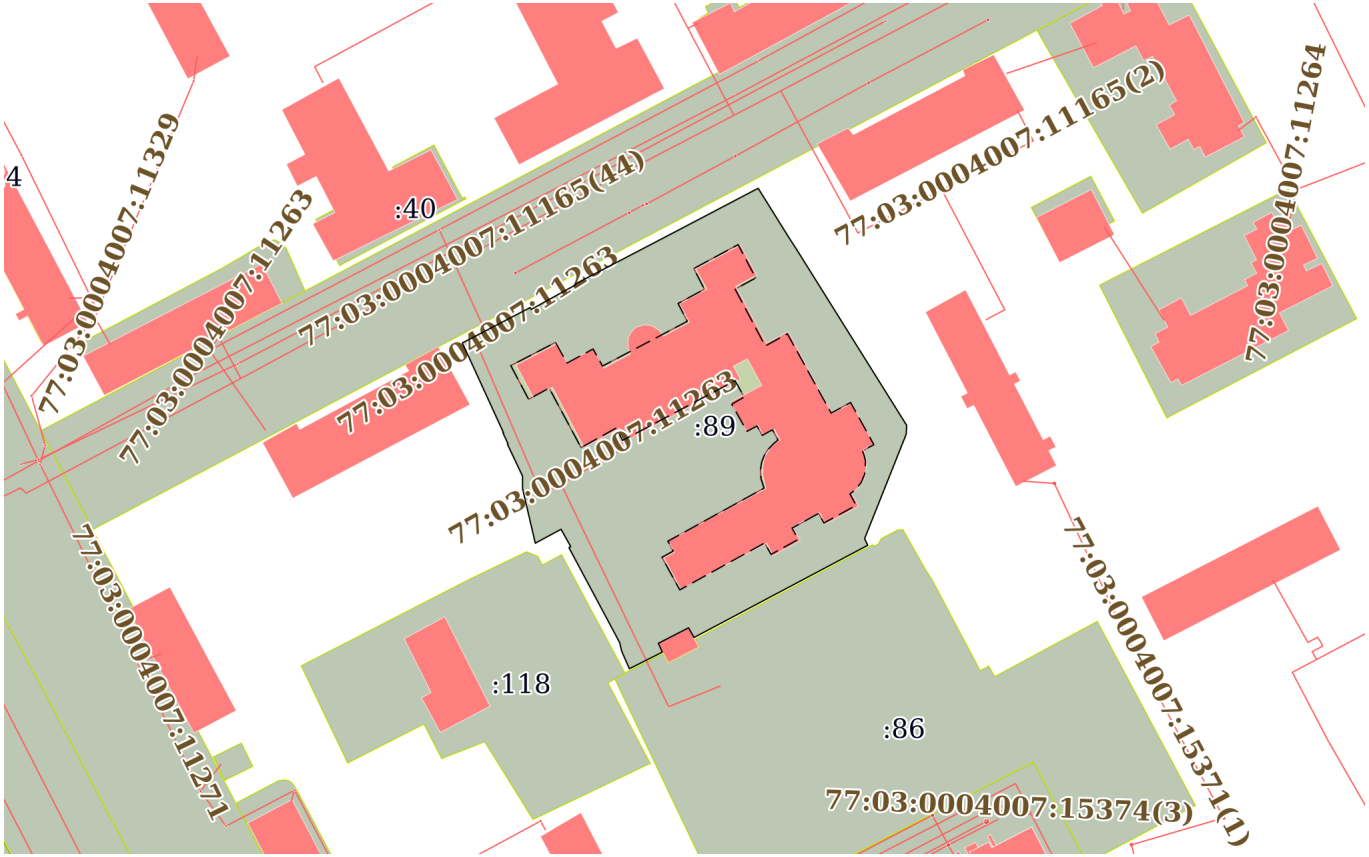

Масштаб 1:2000	Условные обозначения:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

Описание местоположения границ земельного участка

№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	62°24.5`	20.49	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	1.1.2	1.1.3	151°13.9`	0.58	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	1.1.3	1.1.4	60°59.9`	13.57	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	1.1.4	1.1.5	333°26.1`	0.25	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	1.1.5	1.1.6	62°25.2`	30.04	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	1.1.6	1.1.7	62°18.2`	25.37	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	1.1.7	1.1.8	148°2.5`	15.7	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	1.1.8	1.1.9	146°54.5`	3.19	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	1.1.9	1.1.10	147°58.4`	56.1	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	1.1.10	1.1.11	183°2.2`	2.45	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	1.1.11	1.1.12	201°42.8`	30.08	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	1.1.12	1.1.13	155°7.4`	1.97	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
13	1.1.13	1.1.14	242°1.8`	52.71	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
14	1.1.14	1.1.15	330°15.3`	2.98	-	77:03:0004007:12205	данные отсутствуют
15	1.1.15	1.1.16	242°47.2`	9.1	-	77:03:0004007:12205	данные отсутствуют
16	1.1.16	1.1.17	155°36.7`	2.59	-	77:03:0004007:12205	данные отсутствуют
17	1.1.17	1.1.18	243°16.8`	9.9	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	1.1.18	1.1.19	336°11.3`	5.03	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
19	1.1.19	1.1.20	346°24.4`	2.51	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
20	1.1.20	1.1.21	331°53.3`	28.82	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
21	1.1.21	1.1.22	57°27.0`	0.56	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
22	1.1.22	1.1.23	330°49.8`	5.31	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.1.23	1.1.24	241°32.5`	7.85	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
24	1.1.24	1.1.25	346°51.7`	15	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
25	1.1.25	1.1.26	0°0.0`	3.34	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
26	1.1.26	1.1.27	334°43.7`	9.51	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
27	1.1.27	1.1.28	51°50.6`	0.18	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
28	1.1.28	1.1.29	335°20.9`	3.21	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
29	1.1.29	1.1.30	66°48.1`	0.15	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют
30	1.1.30	1.1.1	335°23.5`	26.46	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат ПМСК Москвы

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	10764.14	14970.28	Закрепление отсутствует	0.1
2	10773.63	14988.44	Закрепление отсутствует	0.1
3	10773.12	14988.72	Закрепление отсутствует	0.1
4	10779.7	15000.59	Закрепление отсутствует	0.1
5	10779.92	15000.48	Закрепление отсутствует	0.1
6	10793.83	15027.11	Закрепление отсутствует	0.1
7	10805.62	15049.57	Закрепление отсутствует	0.1
8	10792.3	15057.88	Закрепление отсутствует	0.1
9	10789.63	15059.62	Закрепление отсутствует	0.1
10	10742.07	15089.37	Закрепление отсутствует	0.1
11	10739.62	15089.24	Закрепление отсутствует	0.1
12	10711.67	15078.11	Закрепление отсутствует	0.1
13	10709.88	15078.94	Закрепление отсутствует	0.1
14	10685.16	15032.39	Закрепление отсутствует	0.1
15	10687.75	15030.91	Долговременный межевой знак	0.1
16	10683.59	15022.82	Долговременный межевой знак	0.1
17	10681.23	15023.89	Закрепление отсутствует	0.1
18	10676.78	15015.05	Закрепление отсутствует	0.1
19	10681.38	15013.02	Закрепление отсутствует	0.1
20	10683.82	15012.43	Закрепление отсутствует	0.1
21	10709.24	14998.85	Закрепление отсутствует	0.1
22	10709.54	14999.32	Долговременный межевой знак	0.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

1	2	3	4	5
23	10714.18	14996.73	Долговременный межевой знак	0.1
24	10710.44	14989.83	Долговременный межевой знак	0.1
25	10725.05	14986.42	Закрепление отсутствует	0.1
26	10728.39	14986.42	Закрепление отсутствует	0.1
27	10736.99	14982.36	Закрепление отсутствует	0.1
28	10737.1	14982.5	Закрепление отсутствует	0.1
29	10740.02	14981.16	Закрепление отсутствует	0.1
30	10740.08	14981.3	Закрепление отсутствует	0.1
1	10764.14	14970.28	Закрепление отсутствует	0.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4	Всего листов раздела 4: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

План (чертеж, схема) части земельного участка	Учетный номер части: 77:03:0004007:89/3

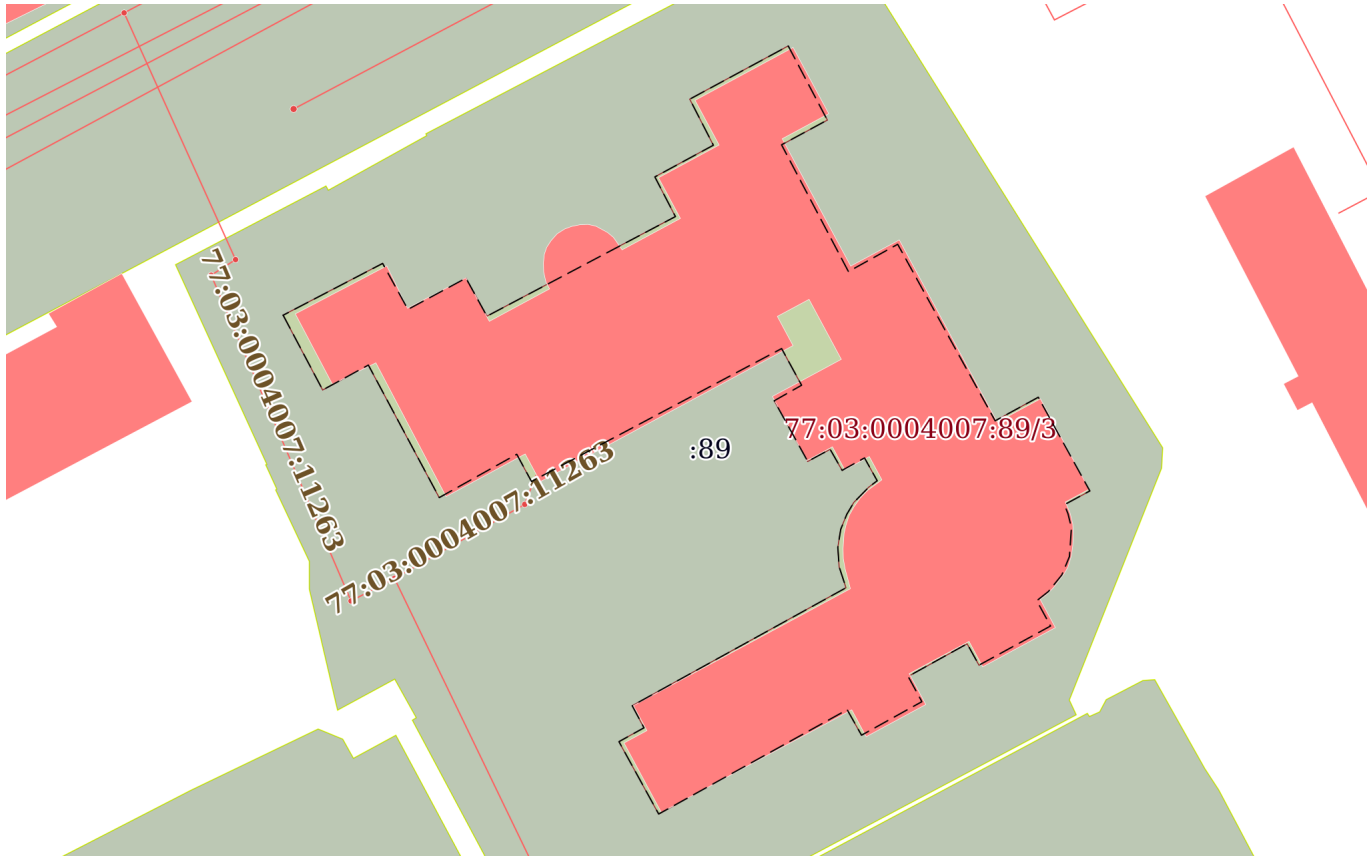

Масштаб 1:900	Условные обозначения:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

Учетный номер части	Площадь, м2	Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1	2	3
77:03:0004007:89/3	2989	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 77:03:0004007:89/3

Система координат ПМСК Москвы

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	10758.05	14983.27	Временный межевой знак	0.1
2	10764.29	14995.27	Временный межевой знак	0.1
3	10758.75	14998.32	Временный межевой знак	0.1
4	10762.52	15005.32	Временный межевой знак	0.1
5	10757.93	15007.85	Временный межевой знак	0.1
6	10769.94	15030.59	Временный межевой знак	0.1
7	10774.72	15028.11	Временный межевой знак	0.1
8	10778.54	15035.17	Временный межевой знак	0.1
9	10784.09	15032.32	Временный межевой знак	0.1
10	10790.5	15044.2	Временный межевой знак	0.1
11	10781.57	15048.91	Временный межевой знак	0.1
12	10778.59	15043.39	Временный межевой знак	0.1
13	10763.31	15051.46	Временный межевой знак	0.1
14	10766.6	15057.4	Временный межевой знак	0.1
15	10745.32	15069.16	Временный межевой знак	0.1
16	10748.16	15074.36	Временный межевой знак	0.1
17	10736.87	15080.58	Временный межевой знак	0.1
18	10735.21	15077.51	Временный межевой знак	0.1
19	10734.14	15077.94	Закрепление отсутствует	0.1
20	10732.43	15078.36	Закрепление отсутствует	0.1
21	10728.96	15078.12	Закрепление отсутствует	0.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности		инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

1	2	3	4	5
22	10726.74	15077.2	Закрепление отсутствует	0.1
23	10724.75	15075.59	Закрепление отсутствует	0.1
24	10723.64	15074.18	Временный межевой знак	0.1
25	10720.59	15075.84	Временный межевой знак	0.1
26	10715.87	15067.21	Временный межевой знак	0.1
27	10718.45	15065.78	Временный межевой знак	0.1
28	10714.51	15058.66	Временный межевой знак	0.1
29	10711.47	15060.32	Временный межевой знак	0.1
30	10707.43	15053.04	Временный межевой знак	0.1
31	10710.5	15051.31	Временный межевой знак	0.1
32	10697.93	15028.57	Временный межевой знак	0.1
33	10706.65	15023.78	Временный межевой знак	0.1
34	10708.32	15026.8	Временный межевой знак	0.1
35	10710.98	15025.38	Временный межевой знак	0.1
36	10725.2	15051.17	Временный межевой знак	0.1
37	10727.72	15050.34	Закрепление отсутствует	0.1
38	10730.06	15050.18	Закрепление отсутствует	0.1
39	10732.24	15050.53	Закрепление отсутствует	0.1
40	10734.05	15051.26	Закрепление отсутствует	0.1
41	10735.48	15052.11	Закрепление отсутствует	0.1
42	10737.31	15053.9	Закрепление отсутствует	0.1
43	10738.1	15054.93	Временный межевой знак	0.1
44	10740.85	15053.4	Временный межевой знак	0.1
45	10739.35	15050.7	Временный межевой знак	0.1
46	10741.89	15049.25	Временный межевой знак	0.1
47	10740.43	15046.55	Временный межевой знак	0.1
48	10747.74	15042.51	Временный межевой знак	0.1
49	10749.61	15045.81	Временный межевой знак	0.1
50	10754.03	15043.4	Временный межевой знак	0.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 15

13.01.2026г. № КУВИ-001/2026-1220714	
Кадастровый номер:	77:03:0004007:89

1	2	3	4	5
51	10738.01	15013.23	Временный межевой знак	0.1
52	10741.29	15011.45	Временный межевой знак	0.1
53	10736.07	15002.1	Временный межевой знак	0.1
54	10752.04	14993.55	Временный межевой знак	0.1
55	10749.04	14988.04	Временный межевой знак	0.1
1	10758.05	14983.27	Временный межевой знак	0.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091AAF5A599507BC7E6D39D2DFA052F9A
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

Действительна в течение 1 года к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

Форма 1а

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА БТИ НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

№ дела БТИ 1644/4 Литер -
по состоянию на 06.09.2021 г.

Информация по зданию (строению) нежилое

Кадастровый номер	77:03:0004007:1210
Предыдущий кадастровый номер	-
Учетный номер объекта	02122200

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации		город Москва			
Административный округ		Восточный административный округ			
Муниципальный округ, поселение		Соколиная Гора			
Населённый пункт					
Микрорайон, квартал, иное					
Улица (пер., бульв., просп. и др.)		5-я улица Соколиной Горы			
дом	14	корпус	-	строение	-
Иное описание местоположения					
Назначение		нежилое			
Функциональное назначение		школа (по данным архивных материалов БТИ)			

Общая площадь всего, м2	11808.9	Количество квартир	0
Площадь объекта, м2 (определена с учетом требований в сфере государственного кадастрового учета)	0.0	Материал стен	монолитные (ж-б)
кроме того площади, м2, в т.ч.	0.0	Год постройки	1938
лестничных клеток	0.0	Количество этажей	4
технического подполья технического этажа	0.0	Этажность (без учета подземных этажей)	4, кроме того технический этаж
вентиляционных камер	0.0	Подземных этажей	1, в том числе подвал,
других помещений	0.0	Инвентаризационная стоимость (руб.)	-
Площадь застройки, м2	3097.0	Объект культурного наследия	нет данных
Строительный объем, м3	56 683.2		

02 50 21 0017581

Описание объекта права: здания (строения) Кадастровый номер 77:03:0004007:1210

Наименование правообладателя (ФИО для физического лица)	ГБОУ города Москвы "Школа № 429 "Соколиная Гора"		
Здание / строение	здание		
Тип помещения: встроенно-пристроенное	-		
пристроенное	-		
Общая площадь, всего, м2	11808.9	Нежилая площадь, м2 в т.ч.	11808.9
Жилая площадь жилых помещений, м2	0.0	жилая площадь в нежилых помещениях, м2	0.0

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану
Адрес зарегистрирован в Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы 06.01.2004 г. № 3302404

Начальник Первого территориального управления Кузнецов А.В.

Исполнитель Марейчева А.В.

М.П.

28.09.2021 г.

Заместитель начальника Первого территориального управления Алешин

Первое территориальное Управление №7

Сведения о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

Действительна в течение 1 года к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

Форма 5

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)

Дата заполнения	28.09.2021 г.	объект	здание	
Паспорт МосгорБТИ №		1644/4		Квартал № 1644

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации		город Москва				
Административный округ		Восточный административный округ				
Муниципальный округ, поселение		Соколиная Гора				
Населённый пункт						
Микрорайон, квартал, иное						
Улица (пер., бульв., просп. и др.)		5-я улица Соколиной Горы				
дом	14	корпус	-	строение	-	
Иное описание местоположения						
Помещение №	-					
Примечание:						

Состояние объекта

Общий процент износа, %	7	на	2021	Год постройки	1938
Материал стен здания	монолитные (ж-б)				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-			-	
Степень технического обустройства	Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - нет; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 2 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м.	техподполье = 2.70; подвал = 2.55; 2.65; технический этаж = 2.55; 1 этаж = 3.70; 3.90; 5.00; 2 этаж = 3.70; 3.90; антресоль 2 = 2.48; 3 этаж = 3.65; 3.90; 4 этаж = 3.50; 3.75;				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы 06.01.2004 г. № 3302404

Начальник Первого территориального управления _____ Кущ А. В.

Заместитель начальника Первого территориального управления М.В. Алешин

Исполнитель _____ Марейчева А.В.

М.П. 28.09.2021 г.

02 50 21 0017580

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

Помещение № I Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1-3,7,8)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
техподпол	1	венткамера	1.9	1.9					270	прочая 06.09.2021 г.
	2	венткамера	34.7	34.7					270	прочая 06.09.2021 г.
	3	подполье техническое	41.8	41.8					195	прочая 06.09.2021 г.
	4	венткамера	8.3	8.3					225	прочая 06.09.2021 г.
	5	венткамера	29.0	29.0					225	прочая 06.09.2021 г.
	6	подполье техническое	21.2	21.2					195	прочая 06.09.2021 г.
	7	подполье техническое	498.3	498.3					195	прочая 06.09.2021 г.
	8	подполье техническое	655.0	655.0					195	прочая 06.09.2021 г.
	9	подполье техническое	21.3	21.3					195	прочая 06.09.2021 г.
	10	венткамера	28.3	28.3					225	прочая 06.09.2021 г.
	11	венткамера	10.0	10.0					225	прочая 06.09.2021 г.
	12	подполье техническое	25.4	25.4					195	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1375.2	1375.2						
Нежилые помещения всего			1375.2	1375.2						
в т.ч. Прочие			1375.2	1375.2						

Помещение № II Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение техническое	25.3	25.3					265	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			25.3	25.3						
Нежилые помещения всего			25.3	25.3						

02 50 21 0017579

в т.ч. Прочие	25.3	25.3						

Помещение № **III** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1,2)
Согласование на фасадные работы не предъявлено

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение техническое	33.0	33.0					265	школьн. 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	31.9	31.9						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			64.9	64.9						
Нежилые помещения всего			64.9	64.9						
в т.ч. Школьные			64.9	64.9						

Помещение № **IV** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1,2,4)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	водомерная	92.4	92.4					255	прочая 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	19.8	19.8						прочая 06.09.2021 г.
	3	венткамера	23.0	23.0						прочая 06.09.2021 г.
	4	коридор	17.2		17.2					прочая 06.09.2021 г.
	5	венткамера	2.8	2.8						прочая 06.09.2021 г.
	6	коридор	3.1		3.1					прочая 06.09.2021 г.
	7	бойлерная	43.3	43.3						прочая 06.09.2021 г.
	8	помещение подсобное	2.6		2.6					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			204.2	181.3	22.9					
Нежилые помещения всего			204.2	181.3	22.9					
в т.ч. Прочие			204.2	181.3	22.9					

Помещение № **V** Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение техническое	28.6	28.6					255	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			28.6	28.6						

Нежилые помещения всего	28.6	28.6						
в т.ч. Прочие	28.6	28.6						

Помещение № **VI** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2-5,14,16-22,22а)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение специальное	7.2	7.2					255	сп.наз. 06.09.2021 г.
	2	помещение специальное	38.5	38.5						сп.наз. 06.09.2021 г.
	3	санузел	10.7		10.7					сп.наз. 06.09.2021 г.
	4	санузел	5.2		5.2					сп.наз. 06.09.2021 г.
	5	коридор	8.5		8.5					сп.наз. 06.09.2021 г.
	6	помещение специальное	15.9	15.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	7	помещение специальное	26.7	26.7						сп.наз. 06.09.2021 г.
	8	помещение специальное	6.7	6.7						сп.наз. 06.09.2021 г.
	9	помещение специальное	7.2	7.2						сп.наз. 06.09.2021 г.
	10	помещение специальное	7.6	7.6						сп.наз. 06.09.2021 г.
	11	помещение специальное	15.9	15.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	12	помещение специальное	30.8	30.8						сп.наз. 06.09.2021 г.
	13	помещение специальное	12.8	12.8						сп.наз. 06.09.2021 г.
	14	помещение специальное	15.0	15.0						сп.наз. 06.09.2021 г.
	15	помещение специальное	24.0	24.0						сп.наз. 06.09.2021 г.
	16	помещение специальное	10.4	10.4						сп.наз. 06.09.2021 г.
	17	коридор	3.3		3.3					сп.наз. 06.09.2021 г.
	18	помещение специальное	7.9	7.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	19	коридор	5.8		5.8					сп.наз. 06.09.2021 г.
	20	помещение специальное	18.7	18.7						сп.наз. 06.09.2021 г.
	21	помещение специальное	4.9	4.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	22	шахта вентиляци	2.3	2.3						сп.наз. 06.09.2021 г.
	22а	шахта вентиляци	2.4	2.4						сп.наз. 06.09.2021 г.
	23	помещение специальное	7.5	7.5						сп.наз. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			295.9	262.4	33.5					
Нежилые помещения всего			295.9	262.4	33.5					
в т.ч. Специальное назначение			295.9	262.4	33.5					

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

Помещение № **VII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	коридор	7.7		7.7				255	прочая 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	16.9	16.9						прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			24.6	16.9	7.7					
Нежилые помещения всего			24.6	16.9	7.7					
в т.ч. Прочие			24.6	16.9	7.7					

Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.Б,б1)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	А	клетка лестничная	5.1		5.1				255	прочая 06.09.2021 г.
	а	коридор	5.6		5.6					прочая 06.09.2021 г.
	а1	коридор	5.7		5.7					прочая 06.09.2021 г.
	а2	коридор	9.5		9.5					прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	3.5		3.5					прочая 06.09.2021 г.
	б	коридор	4.1		4.1					прочая 06.09.2021 г.
	б1	помещение подсобное	9.0		9.0					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			42.5		42.5					
Нежилые помещения всего			42.5		42.5					
в т.ч. Прочие			42.5		42.5					

Помещение № **VIII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.4,8,17,18,21,22,24,26,29-34,42,52,53)
Согласование на фасадные работы не предъявлено

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	переход	44.4		44.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	2	мастерская учебная	26.5	26.5					390	школьн. 06.09.2021 г.
	3	электрощитовая	8.4	8.4					390	прочая 06.09.2021 г.

	4	мастерская учебная	82.0	82.0					390	школьн. 06.09.2021 г.
	5	тамбур	2.5		2.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	6.2		6.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	7	кладовая	11.8		11.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	8	рекреация	78.0		78.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	9	тамбур	5.2		5.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	10	лифт	5.0		5.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	11	уборная	2.1		2.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	12	умывальная	1.9		1.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	13	коридор	8.3		8.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	14	кабинет лечебный	22.7	22.7					390	школьн. 06.09.2021 г.
	15	кабинет лечебный	17.1	17.1					390	школьн. 06.09.2021 г.
	16	тамбур	2.2		2.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	17	коридор	56.5		56.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	18	кладовая	4.1		4.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	19	гардеробная	5.9		5.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	20	умывальная	2.5		2.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	21	душевая	2.1		2.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	22	санузел	2.3		2.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	23	кладовая	6.0		6.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	24	санузел	7.3		7.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	25	цех	16.6		16.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	26	моечная	14.4		14.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	27	кладовая	6.6		6.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	28	кладовая	3.3		3.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	29	моечная	9.6		9.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	30	цех	16.1		16.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	31	цех	16.3		16.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	32	цех	64.3		64.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	33	зал обеденный	151.9		151.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	34	умывальная	6.2		6.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	35	умывальная	7.3		7.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	36	коридор	5.1		5.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	37	уборная	1.2		1.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	38	уборная	1.2		1.2				390	школьн. 06.09.2021 г.

	39	санузел	3.3		3.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	40	душевая	7.2		7.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	41	уборная	1.4		1.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	42	кладовая	1.9		1.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	43	душевая	1.6		1.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	44	рекреация	104.5		104.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	45	санузел	1.7		1.7				390	школьн. 06.09.2021 г.
	46	гардеробная	8.0		8.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	47	умывальная	1.5		1.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	48	раздевалка	21.6		21.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	49	тренерская	11.5	11.5					390	школьн. 06.09.2021 г.
	50	тамбур	2.9		2.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	51	коридор	27.0		27.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	52	помещение для хранения	42.4		42.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	53	зал спортивный	266.4	266.4					810	школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещениc			1234.0	434.6	799.4					
Нежилые помещения всего			1234.0	434.6	799.4					
в т.ч. Школьные			1225.6	426.2	799.4					
Прочие			8.4	8.4						

Помещение № **IX** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.8,10,16,16а,17,19,25,26,32,33,35-37,40,42)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	комната отдыха	14.0	14.0					370	школьн. 06.09.2021 г.
	2	санузел	6.3		6.3					школьн. 06.09.2021 г.
	3	кабинет	32.5	32.5						школьн. 06.09.2021 г.
	4	канцелярия	19.6	19.6						школьн. 06.09.2021 г.
	5	кабинет	19.3	19.3						школьн. 06.09.2021 г.
	6	помещение подсобное	30.6		30.6					школьн. 06.09.2021 г.
	7	тамбур	6.3		6.3					школьн. 06.09.2021 г.
	8	кабинет	96.1	96.1						школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	50.0		50.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	санузел	7.6		7.6					школьн. 06.09.2021 г.

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

	11	умывальная	9.1		9.1					школьн. 06.09.2021 г.
	12	умывальная	2.3		2.3					школьн. 06.09.2021 г.
	13	уборная	1.7		1.7					школьн. 06.09.2021 г.
	14	гардеробная	11.6		11.6					школьн. 06.09.2021 г.
	15	коридор	14.7		14.7					школьн. 06.09.2021 г.
	16	помещение подсобное	15.7		15.7					школьн. 06.09.2021 г.
	16а	помещение подсобное	5.7		5.7					школьн. 06.09.2021 г.
	17	игротека	60.2	60.2						школьн. 06.09.2021 г.
	18	холл	138.7		138.7					школьн. 06.09.2021 г.
	19	класс	59.5	59.5						школьн. 06.09.2021 г.
	20	класс	60.8	60.8						школьн. 06.09.2021 г.
	21	умывальная	3.6		3.6					школьн. 06.09.2021 г.
	22	уборная	3.9		3.9					школьн. 06.09.2021 г.
	23	уборная	3.9		3.9					школьн. 06.09.2021 г.
	24	умывальная	3.6		3.6					школьн. 06.09.2021 г.
	25	шкаф	1.2		1.2					школьн. 06.09.2021 г.
	26	коридор	111.1		111.1					школьн. 06.09.2021 г.
	27	гардеробная	26.8		26.8					школьн. 06.09.2021 г.
	28	комната охраны	8.9		8.9					школьн. 06.09.2021 г.
	29	вестибюль	27.2		27.2					школьн. 06.09.2021 г.
	30	тамбур	10.4		10.4					школьн. 06.09.2021 г.
	31	гардеробная	37.2		37.2					школьн. 06.09.2021 г.
	32	лифт	3.8		3.8					школьн. 06.09.2021 г.
	33	холл лифтовой	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	34	кладовая	2.9		2.9					школьн. 06.09.2021 г.
	35	умывальная	6.2		6.2					школьн. 06.09.2021 г.
	36	уборная	12.4		12.4					школьн. 06.09.2021 г.
	37	коридор	50.6		50.6					школьн. 06.09.2021 г.
	38	мастерская	24.7		24.7					школьн. 06.09.2021 г.
	39	тамбур	2.6		2.6					школьн. 06.09.2021 г.
	40	мастерская учебная	80.2	80.2						школьн. 06.09.2021 г.
	41	коридор	12.5		12.5					школьн. 06.09.2021 г.
	42	гардеробная	34.0		34.0					школьн. 06.09.2021 г.
	43	мастерская учебная	62.9	62.9						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1196.6	505.1	691.5					

Нежилые помещения всего	1196.6	505.1	691.5					
в т.ч. Школьные	1196.6	505.1	691.5					

Помещение № **X** Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	мусорокамера	4.8		4.8				500	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			4.8		4.8					
Нежилые помещения всего			4.8		4.8					
в т.ч. Прочие			4.8		4.8					

Помещение № **XI** Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	электрощитовая	7.4	7.4					370	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			7.4	7.4						
Нежилые помещения всего			7.4	7.4						
в т.ч. Прочие			7.4	7.4						

Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.А,Б)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	А	клетка лестничная	16.1		16.1				370	прочая 06.09.2021 г.
	А1	клетка лестничная	7.2		7.2					прочая 06.09.2021 г.
	а	тамбур	1.9		1.9					прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	26.4		26.4					прочая 06.09.2021 г.
	В	клетка лестничная	19.0		19.0					прочая 06.09.2021 г.
	в	тамбур	1.7		1.7					прочая 06.09.2021 г.
	Г	клетка лестничная	18.0		18.0					прочая 06.09.2021 г.
	г	тамбур	1.8		1.8					прочая 06.09.2021 г.
	Д	клетка лестничная	20.4		20.4					прочая 06.09.2021 г.
	д	тамбур	3.9		3.9					прочая 06.09.2021 г.

Итого по помещению	116.4		116.4					
Нежилые помещения всего	116.4		116.4					
в т.ч. Прочие	116.4		116.4					

Помещение № **XII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2,3,3а,7,26,27,32)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
2	1	тамбур	5.2		5.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	2	рекреация	52.0		52.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	3	зал актовый	256.3	256.3					810	школьн. 06.09.2021 г.
	3а	аппаратная	15.4	15.4					234	школьн. 06.09.2021 г.
	4	помещение подсобное	25.0		25.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	5	радиоузел	20.6		20.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	6	помещение подсобное	13.6		13.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	7	коридор	17.6		17.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	8	комната для занятий музыкой	55.7	55.7					390	школьн. 06.09.2021 г.
	9	костюмерная	13.7		13.7				390	школьн. 06.09.2021 г.
	10	фотостудия	10.2	10.2					390	школьн. 06.09.2021 г.
	11	фотостудия	31.0	31.0					390	школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	51.9		51.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	13	класс	21.8	21.8					390	школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	16.8	16.8					390	школьн. 06.09.2021 г.
	15	комната отдыха	13.7	13.7					390	школьн. 06.09.2021 г.
	16	коридор	7.0		7.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	17	умывальная	1.8		1.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	18	уборная	1.6		1.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	19	умывальная	6.3		6.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	20	душевая	7.4		7.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	21	кладовая	1.6		1.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	22	умывальная	3.2		3.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	23	уборная	5.4		5.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	24	умывальная	1.5		1.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	25	уборная	1.4		1.4				390	школьн. 06.09.2021 г.

	26	санузел	3.3		3.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	27	уборная	7.8		7.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	28	раздевалка	22.0		22.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	29	кабинет	11.0	11.0					390	школьн. 06.09.2021 г.
	30	коридор	26.8		26.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	31	тамбур	5.1		5.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	32	помещение для хранения	24.3		24.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	33	кабинет лечебный	15.4	15.4					390	школьн. 06.09.2021 г.
	34	рекреация	159.0		159.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			932.4	447.3	485.1					
Нежилые помещения всего			932.4	447.3	485.1					
в т.ч. Школьные			932.4	447.3	485.1					

Помещение № **XIII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.5,7,14,16,20,21,26,29-32)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
2	1	кладовая	21.4		21.4				370	школьн. 06.09.2021 г.
	2	класс	94.0	94.0						школьн. 06.09.2021 г.
	3	тамбур	6.2		6.2					школьн. 06.09.2021 г.
	4	помещение подсобное	8.3		8.3					школьн. 06.09.2021 г.
	5	класс	96.3	96.3						школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	51.8		51.8					школьн. 06.09.2021 г.
	7	уборная	7.9		7.9					школьн. 06.09.2021 г.
	8	умывальная	7.3		7.3					школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	3.0		3.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	уборная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	11	умывальная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	23.7		23.7					школьн. 06.09.2021 г.
	13	помещение подсобное	19.4		19.4					школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	63.4	63.4						школьн. 06.09.2021 г.
	15	класс	58.6	58.6						школьн. 06.09.2021 г.
	16	класс	59.6	59.6						школьн. 06.09.2021 г.
	17	класс	62.3	62.3						школьн. 06.09.2021 г.

	18	помещение подсобное	20.2		20.2					школьн. 06.09.2021 г.
	19	коридор	79.7		79.7					школьн. 06.09.2021 г.
	20	рекреация	115.8		115.8					школьн. 06.09.2021 г.
	21	шкаф	0.5		0.5					школьн. 06.09.2021 г.
	22	учительская	17.0	17.0						школьн. 06.09.2021 г.
	23	рекреация	66.0		66.0					школьн. 06.09.2021 г.
	24	рекреация	33.5		33.5					школьн. 06.09.2021 г.
	25	кабинет	18.3	18.3						школьн. 06.09.2021 г.
	26	холл лифтовой	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	27	кладовая	2.2		2.2					школьн. 06.09.2021 г.
	28	умывальная	6.4		6.4					школьн. 06.09.2021 г.
	29	уборная	13.1		13.1					школьн. 06.09.2021 г.
	30	коридор	51.2		51.2					школьн. 06.09.2021 г.
	31	класс	73.3	73.3						школьн. 06.09.2021 г.
	32	класс	44.1	44.1						школьн. 06.09.2021 г.
	33	коридор	12.6		12.6					школьн. 06.09.2021 г.
	34	кабинет	33.3	33.3						школьн. 06.09.2021 г.
	35	класс	62.3	62.3						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1240.2	682.5	557.7					
Нежилые помещения всего			1240.2	682.5	557.7					
в т.ч. Школьные			1240.2	682.5	557.7					

Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
2	А	клетка лестничная	24.1		24.1				370	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	23.4		23.4					прочая 06.09.2021 г.
	В	клетка лестничная	21.7		21.7					прочая 06.09.2021 г.
	Г	клетка лестничная	30.3		30.3					прочая 06.09.2021 г.
	Д	клетка лестничная	24.3		24.3					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			123.8		123.8					
Нежилые помещения всего			123.8		123.8					
в т.ч. Прочие			123.8		123.8					

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

Помещение № **XIIa** Тип: Нежилое ф.25

Разрешение на возведение объекта не предъявлено

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
антрес. 2	1	аппаратная	12.6	12.6					248	школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			12.6	12.6						
Нежилые помещения всего			12.6	12.6						
в т.ч. Школьные			12.6	12.6						

Помещение № **XIV** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2,4,29)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
3	1	тамбур	5.4		5.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	2	коридор	69.0		69.0					школьн. 06.09.2021 г.
	3	коридор	9.2		9.2					школьн. 06.09.2021 г.
	4	уборная	1.6		1.6					школьн. 06.09.2021 г.
	5	умывальная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	6	душевая	3.8		3.8					школьн. 06.09.2021 г.
	7	раздевалка	16.4		16.4					школьн. 06.09.2021 г.
	8	раздевалка	12.2		12.2					школьн. 06.09.2021 г.
	9	раздевалка	11.1		11.1					школьн. 06.09.2021 г.
	10	класс	135.5	135.5						школьн. 06.09.2021 г.
	11	рекреация	52.2		52.2					школьн. 06.09.2021 г.
	12	музей	64.0	64.0						школьн. 06.09.2021 г.
	13	умывальная	6.8		6.8					школьн. 06.09.2021 г.
	14	уборная	7.8		7.8					школьн. 06.09.2021 г.
	15	санузел	3.5		3.5					школьн. 06.09.2021 г.
	16	душевая	7.1		7.1					школьн. 06.09.2021 г.
	17	уборная	1.6		1.6					школьн. 06.09.2021 г.
	18	кладовая	0.7		0.7					школьн. 06.09.2021 г.
	19	рекреация	70.8		70.8					школьн. 06.09.2021 г.
	20	библиотека	68.4	68.4						школьн. 06.09.2021 г.

	21	умывальная	3.4		3.4					школьн. 06.09.2021 г.
	22	уборная	5.7		5.7					школьн. 06.09.2021 г.
	23	умывальная	1.6		1.6					школьн. 06.09.2021 г.
	24	раздевалка	20.9		20.9					школьн. 06.09.2021 г.
	25	кабинет	11.3	11.3						школьн. 06.09.2021 г.
	26	тамбур	3.6		3.6					школьн. 06.09.2021 г.
	27	венткамера	18.7	18.7						прочая 06.09.2021 г.
	28	книгохранилище	17.8		17.8					школьн. 06.09.2021 г.
	29	учительская	15.4	15.4						школьн. 06.09.2021 г.
	30	коридор	107.4		107.4					школьн. 06.09.2021 г.
	31	класс	67.6	67.6						школьн. 06.09.2021 г.
	32	класс	67.2	67.2						школьн. 06.09.2021 г.
	33	тамбур	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	34	кабинет	15.0	15.0						школьн. 06.09.2021 г.
	35	бухгалтерия	15.6	15.6						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			923.9	478.7	445.2					
Нежилые помещения всего			923.9	478.7	445.2					
в т.ч. Школьные			905.2	460.0	445.2					
Прочие			18.7	18.7						

Помещение № **XV** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.13,15,18,20,21,25,26,28,29)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
3	1	лаборатория	38.9	38.9					365	школьн. 06.09.2021 г.
	2	класс	77.2	77.2						школьн. 06.09.2021 г.
	3	коридор	15.3		15.3					школьн. 06.09.2021 г.
	4	класс	57.1	57.1						школьн. 06.09.2021 г.
	5	учительская	38.6	38.6						школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	52.4		52.4					школьн. 06.09.2021 г.
	7	уборная	8.1		8.1					школьн. 06.09.2021 г.
	8	умывальная	7.2		7.2					школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	3.0		3.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	уборная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.

	11	умывальная	1.8		1.8					школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	24.1		24.1					школьн. 06.09.2021 г.
	13	класс	58.7	58.7						школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	54.9	54.9						школьн. 06.09.2021 г.
	15	класс	56.4	56.4						школьн. 06.09.2021 г.
	16	класс	57.8	57.8						школьн. 06.09.2021 г.
	17	помещение подсобное	22.1		22.1					школьн. 06.09.2021 г.
	18	коридор	109.6		109.6					школьн. 06.09.2021 г.
	19	класс	60.0	60.0						школьн. 06.09.2021 г.
	20	рекреация	86.7		86.7					школьн. 06.09.2021 г.
	21	шкаф	0.8		0.8					школьн. 06.09.2021 г.
	22	рекреация	54.7		54.7					школьн. 06.09.2021 г.
	23	рекреация	33.5		33.5					школьн. 06.09.2021 г.
	24	кабинет	18.6	18.6						школьн. 06.09.2021 г.
	25	холл лифтовой	3.8		3.8					школьн. 06.09.2021 г.
	26	кладовая	2.1		2.1					школьн. 06.09.2021 г.
	27	умывальная	6.4		6.4					школьн. 06.09.2021 г.
	28	уборная	12.8		12.8					школьн. 06.09.2021 г.
	29	коридор	51.0		51.0					школьн. 06.09.2021 г.
	30	класс	73.7	73.7						школьн. 06.09.2021 г.
	31	лаборатория	44.0	44.0						школьн. 06.09.2021 г.
	32	коридор	12.6		12.6					школьн. 06.09.2021 г.
	33	комната отдыха	33.2	33.2						школьн. 06.09.2021 г.
	34	класс	62.2	62.2						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1241.2	731.3	509.9					
Нежилые помещения всего			1241.2	731.3	509.9					
в т.ч. Школьные			1241.2	731.3	509.9					

Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
3	А	клетка лестничная	23.8		23.8				365	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	23.6		23.6					прочая 06.09.2021 г.
	В	клетка лестничная	21.6		21.6					прочая 06.09.2021 г.

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

	Г	клетка лестничная	21.3		21.3					прочая 06.09.2021 г.
	Д	клетка лестничная	25.0		25.0					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			115.3		115.3					
Нежилые помещения всего			115.3		115.3					
в т.ч. Прочие			115.3		115.3					

Помещение № **XVI** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2,13,15,17,23-25,28,29,31)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
4	1	лаборатория	40.5	40.5					375	школьн. 06.09.2021 г.
	2	класс	74.7	74.7						школьн. 06.09.2021 г.
	3	коридор	14.4		14.4					школьн. 06.09.2021 г.
	4	лаборатория	56.4	56.4						школьн. 06.09.2021 г.
	5	кабинет методический	37.9	37.9						школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	52.6		52.6					школьн. 06.09.2021 г.
	7	уборная	7.9		7.9					школьн. 06.09.2021 г.
	8	умывальная	7.1		7.1					школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	3.0		3.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	уборная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	11	умывальная	1.8		1.8					школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	23.7		23.7					школьн. 06.09.2021 г.
	13	класс	62.1	62.1						школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	57.9	57.9						школьн. 06.09.2021 г.
	15	класс	58.6	58.6						школьн. 06.09.2021 г.
	16	класс	60.4	60.4						школьн. 06.09.2021 г.
	17	помещение подсобное	19.1		19.1					школьн. 06.09.2021 г.
	18	коридор	98.5		98.5					школьн. 06.09.2021 г.
	19	класс	73.8	73.8						школьн. 06.09.2021 г.
	20	лаборатория	50.2	50.2						школьн. 06.09.2021 г.
	21	лаборатория	33.2	33.2						школьн. 06.09.2021 г.
	22	рекреация	41.0		41.0					школьн. 06.09.2021 г.
	23	рекреация	54.7		54.7					школьн. 06.09.2021 г.
	24	шкаф	0.7		0.7					школьн. 06.09.2021 г.

	25	холл лифтовой	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	26	кладовая	2.1		2.1					школьн. 06.09.2021 г.
	27	умывальная	6.4		6.4					школьн. 06.09.2021 г.
	28	уборная	13.0		13.0					школьн. 06.09.2021 г.
	29	коридор	51.6		51.6					школьн. 06.09.2021 г.
	30	класс	73.5	73.5						школьн. 06.09.2021 г.
	31	класс	40.4	40.4						школьн. 06.09.2021 г.
	32	коридор	15.6		15.6					школьн. 06.09.2021 г.
	33	кабинет	33.5	33.5						школьн. 06.09.2021 г.
	34	класс	62.3	62.3						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1234.2	815.4	418.8					
Нежилые помещения всего			1234.2	815.4	418.8					
в т.ч. Школьные			1234.2	815.4	418.8					

Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
4	А	клетка лестничная	23.6		23.6				350	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	24.3		24.3					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			47.9		47.9					
Нежилые помещения всего			47.9		47.9					
в т.ч. Прочие			47.9		47.9					

Помещение № **XVII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.10,14-16)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
тех.эт.	1	помещение техническое	135.2	135.2					255	школьн. 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	96.9	96.9						школьн. 06.09.2021 г.
	3	помещение техническое	52.6	52.6						школьн. 06.09.2021 г.
	4	помещение техническое	50.1	50.1						школьн. 06.09.2021 г.
	5	помещение техническое	70.5	70.5						школьн. 06.09.2021 г.
	6	венткамера	21.2	21.2						школьн. 06.09.2021 г.
	7	помещение техническое	88.6	88.6						школьн. 06.09.2021 г.

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

	8	помещение техническое	88.8	88.8						школьн. 06.09.2021 г.
	9	помещение техническое	91.6	91.6						школьн. 06.09.2021 г.
	10	помещение техническое	24.3	24.3						школьн. 06.09.2021 г.
	11	венткамера	26.3	26.3						школьн. 06.09.2021 г.
	12	помещение техническое	168.2	168.2						школьн. 06.09.2021 г.
	13	помещение техническое	33.8	33.8						школьн. 06.09.2021 г.
	14	отделение машинное	12.1	12.1						школьн. 06.09.2021 г.
	15	помещение техническое	22.0	22.0						школьн. 06.09.2021 г.
	16	помещение техническое	53.3	53.3						школьн. 06.09.2021 г.
	17	помещение техническое	133.0	133.0						школьн. 06.09.2021 г.
	18	помещение техническое	96.9	96.9						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1265.4	1265.4						
Нежилые помещения всего			1265.4	1265.4						
в т.ч. Школьные			1265.4	1265.4						

Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
тех.эт.	А	клетка лестничная	23.1		23.1				255	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	25.1		25.1					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			48.2		48.2					
Нежилые помещения всего			48.2		48.2					
в т.ч. Прочие			48.2		48.2					

итого	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Примечание
	всего	в том числе		в том числе			
		основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих	
Итого по зданию	11808.9	7334.9	4470.6				
Нежилые помещения всего	11808.9	7334.9	4470.6				
в т.ч. Школьные	9318.3	5410.7	3907.6				
Прочие	2191.3	1661.8	529.5				
Специальное назначение	295.9	262.4	33.5				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы 06.01.2004 г. № 3302404

Экспликация на 18 страницах 28.09.2021 г.

Исполнитель _____ Марейчева А.В.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Москва

Дата выдачи: 08.10.2015

Документы-основания: • Приказ Департамента образования города Москвы от 22.01.2015 №07

• Передаточный акт от 16.07.2015

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 429 "Соколиная гора", ИНН: 7719866056, ОГРН: 1147746002238

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 77:03:0004007:1210

Объект права: Здание, назначение: нежилое, площадь 11 808,9 кв.м., количество этажей: 4, а также подземных: 1 , адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, д.14

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "08" октября 2015 года сделана запись регистрации № 77-77/012-77/012/057/2015-530/2

Государственный регистратор _____ Стрюков Р. Ю.

(подпись, м.п.)

77-77/012-77/012/057/2015-530/2

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

08.09.2025 Исх-21073/25

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Направляю приказ Департамента образования и науки города Москвы от 22.08.2025 № Пр-800 «Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2025-2027 годах и строительно-монтажные работы в 2026-2027 годах» для учета в работе.

Приложение на 13 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

И.А. Антонова
8(495)957-75-00, 39-068

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

22.08.2025 № Пр-800

Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2025-2027 годах и строительно-монтажные работы в 2026-2027 годах

В целях дальнейшей реализации государственных программ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП,

приказываю:

1. Утвердить адресный перечень объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2025-2027 годах и строительно-монтажные работы в 2026-2027 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы **Корнееву А.А.**

Руководитель **И.А. Каклюгина**

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 661A28B159AF3F68105D46BA394ACBAE
Владелец: Каклюгина Ирина Александровна
Действителен с 18-06-2025 до 11-09-2026

Разослать: Корнеевой А.А., Чугариной Е.А., Управлению развития инфраструктуры образования, Управлению экономики и финансов, Управлению координации закупочной деятельности, Управлению общего образования, Управлению инспектирования образовательных организаций, ГКУ ДИОМ, ГАУ ЦТО, ГКУ ЦФО ДОНМ, ГКУ СФК ДОНМ.

Исп.: И.А. Антонова
тел.: 8(495)957-75-00, доб.: 39-068

Документ зарегистрирован № Пр-800073225 от 28.08.2025 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 1 из 14. Страница создана: 28.08.2025 12:08
Документ зарегистрирован № ЭТЕ-01-03-83-2025 от 08.09.2025 ("РГТ" АНО)
Страница 2 из 14. Страница создана: 28.08.2025 12:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от _____ № Пр-800
22.08.2025

Адресный перечень объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2025-2027 годах и строительно-монтажные работы в 2026-2027 годах

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
1	2	3	4	5	6	7		11
1	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Свиблово»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
2	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
3	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Литовский б-р., д. 3, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1206»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
4	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, Живописная ул., д. 32	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1210»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
5	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Кировоградская ул., д. 21	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1245»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
6	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
7	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Никитинская ул., д. 7; г. Москва, Никитинская ул., д. 7, стр. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1290»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
8	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1302»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
9	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, Авангардная ул., д. 11А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1315»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
10	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Лечебная ул., д. 20	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1362»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
11	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 60Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1370»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28.08.2025 Авагимова Д.М. (ДОНМДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТЕ-01-09-83-2025 от 08.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
12	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Федоскинская ул., д. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1374»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
13	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Севанская ул., д. 6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1466 имени Надежды Рушевой»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
14	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Угличская ул., д. 6А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
15	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Перекопская ул., д. 28	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 15»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
16	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 96Г	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 «Энергия»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
17	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, ул. Сталеваров, д. 20А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1504»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
18	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
19	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Липецкая ул., д. 44	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
20	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1524»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
21	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, пр-т. Андропова, д. 17, к. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1527»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
22	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, ул. Тёплый Стан, д. 13, к. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1532»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
23	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Кировоградская ул., д. 30А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1582»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
24	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Камчатская ул., д. 10	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
25	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Воронежская ул., д. 26, к. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1636 «НИКА»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28052025 Антонова Д.О.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТЕ-01-09-83-2025 от 08.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
26	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Союзный пр-т. д. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1798 «Феникс»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
27	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1874»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
28	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Малая Тульская ул., д. 15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1257»	Капитальный ремонт	СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
29	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Радужная ул., д. 7	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
30	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
31	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Елецкая ул., д. 31, к. 2	Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
32	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Кутузовский пр-т. д. 28	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 56 имени академика В.А. Легасова»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
33	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 7»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
34	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 921А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 719»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
35	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 771»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
36	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Зарайская ул., д. 55	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
37	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Шипиловская ул., д. 18, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 878»	Капитальный ремонт	СМР	2026-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
38	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Халтуринская ул., д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1080»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
39	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, 5-й квартал Капотня, д. 29	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Капотне»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508 от 28.08.2025 Антонова Д.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТС-01-09-83422025 от 28.08.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
40	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Суздальская ул., д. 22Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Новокосино» имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
41	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Братиславская ул., д. 8, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени Артема Боровика»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
42	Общеобразовательная организация	ТиНАО	г.Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д.6	Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия г. Троицка»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
43	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д. 7, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1125 имени Я.Н. Федоренко»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
44	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 1642	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
45	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 1468	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1151»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
46	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 1555	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
47	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Дорогобужская ул., д. 13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1195 имени Героя Советского Союза П.И. Меренкова»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
48	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Аргуновская ул., д. 12, к. 2, стр. 1; г. Москва, Аргуновская ул., д. 12, к. 2, стр. 2; г. Москва, Аргуновская ул., д. 12, к. 2, стр. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1220»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
49	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 13, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1286»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
50	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Чоботовская ул., д. 8	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
51	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 12	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28052025 Антонова Д.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТЕ-01-09-83422

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
52	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Авиамоторная ул., д. 51Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1321 «Ковчег»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
53	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, к. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
54	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Андреево-Забелинская ул., д. 28	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1360»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
55	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 45, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1371 «Крылатское»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
56	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 15, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1440»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
57	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1492»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
58	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Мичуринский пр-т. д. 23	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1498 «Московская Международная Школа»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
59	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, ул. Грекова, д. 11А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1506»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
60	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Хабаровская ул., д. 4А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1516»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
61	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 46	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 152»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
62	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 844; г. Москва, г. Зеленоград, к. 844, стр. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1528» имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
63	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, ул. Гримау, д. 11А, стр. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Академическая школа № 1534»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
64	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, ул. Щорса, д. 6, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
65	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 17, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1560 «Лидер»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508 от 28.08.2025 Антонова Д.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТЕ-01-09-83-2025 от 08.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
66	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 529	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
67	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Новомарьинская ул., д. 7, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
68	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, Фестивальная ул., д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
69	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Новопеределкинская ул., д. 13, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1596»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
70	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Приречная ул., д. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1596»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
71	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Профсоюзная ул., д. 98А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 170 имени А.П.Чехова»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
72	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1164»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
73	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, ул. Поляны, д. 31А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1883 «Бутово»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
74	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, Дубравная ул., д. 41, к. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1900»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
75	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 1816	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
76	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Чечёрский пр-д., д. 42	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1980»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
77	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Перервинский б-р., д. 16, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1987»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
78	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Кантемировская ул., д. 22, к. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2000»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
79	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Южнобутовская ул., д. 76, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2009»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
80	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
81	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Муромская ул., д. 1А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2031»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
82	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, ул. Марьинский Парк, д. 43	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
83	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, ул. Перерва, д. 44	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2087 «Открытие»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
84	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, ул. Перерва, д. 36	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2087 «Открытие»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
85	Общеобразовательная организация	ТиНАО	г. Москва, поселение «Мосрентген», посёлок Завода Мосрентген, д. 38	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2094»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
86	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, Талдомская ул., д. 13А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
87	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Салтыковская ул., д. 13Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2127»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
88	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, Коровинское ш., д. 24А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
89	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 222А; г. Москва, г. Зеленоград, 222А, стр. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 618»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28.08.2025 Антонова Д.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТЕ-01-09-83422025 от 08.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
90	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 45, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 641 имени Сергея Есенина»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
91	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 18Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 657»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
92	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Востряковский пр-д., д. 13А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. Самсонова»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
93	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Таймырская ул., д. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 763»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
94	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Ключевая ул., д. 6, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 867»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
95	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 101, к. 6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 875»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
96	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Ряжская ул., д. 13, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 902 «Диалог»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
97	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Борисовский пр-д., д. 40, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 939»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
98	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Паромная ул., д. 5, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 998»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
99	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Первомайская ул., д. 111; г. Москва, Первомайская ул., д. 111, стр. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1811 «Восточное Измайлово»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
100	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, Янтарный пр-д., д. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1381»	Капитальный ремонт	ПСД/СМР	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
101	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Коломенская набережная, д. 8	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Покровский квартал»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
102	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Красноказарменная ул., д. 3, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Содружество»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28.08.2025 Антонова Анна Александровна (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № ЭТС-01-09-83422025 от 28.08.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
103	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Братеевская ул., д. 18	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. Маркина»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
104	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, Штурвальная ул., д. 7, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1056»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
105	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Чертановская ул., д. 1А, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1179»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
106	Общеобразовательная организация	ЗелАО	г. Москва, г. Зеленоград, к. 1530	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
107	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Авиамоторная ул., д. 42	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1228 «Лефортово»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
108	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, ул. Усиевича, д. 31А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
109	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Бойцовая ул., д. 25	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1360»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
110	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Бойцовая ул., д. 20	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1360»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
111	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Нагатинская набережная, д. 24	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1375»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
112	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Фруктовая ул., д. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1450 «Олимп»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
113	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Мичуринский пр-т. д. 15, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1498 «Московская Международная Школа»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
114	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Ленинский пр-т. д. 131, к. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 109»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
115	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Саянская ул., д. 3А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 «Энергия»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28.08.2025 Антонова Д.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01198382025 09.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
116	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Ореховый б-р., д. 35, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1569 «Созвездие»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
117	Общеобразовательная организация	ЦАО	г. Москва, Донская ул., д. 10	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1799»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
118	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, Фестивальная ул., д. 69; г. Москва, Фестивальная ул., д. 69, стр. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
119	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, Приречная ул., д. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1596»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
120	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Воронежская ул., д. 7, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1636 «НИКА»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
121	Общеобразовательная организация	ТиНАО	г. Москва, поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, д. 7А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1391»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
122	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, Дубравная ул., д. 41, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1900»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
123	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 12, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1998 «Лукоморье»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
124	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Литовский б-р., д. 17, к. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
125	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Кустанайская ул., д. 10, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2116 «Зябликово»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
126	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, пр-т. Будённого, д. 15А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
127	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Варшавское ш., д. 143, к. 6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 504»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
128	Общеобразовательная организация	ЮВАО	г. Москва, Перервинский б-р., д. 5, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1547»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28.08.2025 Антонова Д.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01198382025 08.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
129	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Мытная ул., д. 50, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
130	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Кировоградская ул., д. 6Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 851»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
131	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 101, к. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 875»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
132	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, ул. Бехтерева, д. 17А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 904»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
133	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Бирюлёвская ул., д. 50	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
134	Общеобразовательная организация	САО	г. Москва, Михалковская ул., д. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
135	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Барышиха, д. 42, к. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1358»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
136	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Барышиха, д. 42, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1358»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
137	Общеобразовательная организация	ЦАО	г. Москва, Поварская ул., д. 14	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 91»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
138	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Суздальская ул., д. 24Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Новокосино» имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
139	Общеобразовательная организация	ЦАО	г. Москва, Столовый пер., д. 10/2, стр. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
140	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, Соловьиный пр-д., д. 16, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»	Капитальный ремонт	ПСД	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508.28.08.2025 Антонова Д.О.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01198382025 16:08:09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Этап работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
141	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, к. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1519»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
142	Общеобразовательная организация	ЗАО	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Образовательный центр «Протон»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
143	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Лебедянская ул., д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
144	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Борисовский пр-д., д. 13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
145	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Варшавское ш., д. 12	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
146	Общеобразовательная организация	ЮАО	г. Москва, Кантемировская ул., д. 1А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2000»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
147	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	г. Москва, пр-д. Карамзина, д. 13, к. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа им. Н.М. Карамзина»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
148	Общеобразовательная организация	ВАО	г. Москва, Нижняя Первомайская ул., д. 51	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1811 «Восточное Измайлово»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
149	Общеобразовательная организация	СЗАО	г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 22	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
150	Общеобразовательная организация	СВАО	г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина»	Капитальный ремонт	ПСД	2024-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № Пр-8200732508 28.08.2025 Антонова Д.А. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-019838-2025 16.09.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
Улица Маросейка, д.11/4, стр.3, Москва, 101000
Телефон: (495) 633-69-74, факс: (495) 633-64-96, e-mail: dkr@mos.ru, http://www.mos.ru/dkr
ОКПО 87582449, ОГРН 1087746839498, ИНН/КПП 7710723399/770101001

09.06.2026 № 07-10-2687/26

на № _____ от _____

Руководителю Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» Д.А. Петелько

Уважаемый Дан Александрович!

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» разработана проектная документация на капитальный ремонт здания по адресу: ГБОУ «Школа № 429» г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14.

В адресном перечне объектов 2025-2026 гг., на которых запланировано выполнение работ по Договору №174-ОЭКСТ-25 от 01.11.2025г. в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» на разработку проектной документации в рамках первого этапа капитального ремонта объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (капитальный ремонт здания), доведено финансирование в размере 40 228 832, 00 руб.

С уважением,
Руководитель Департамента **А.А. Беляев**

Исп. О.Н. Лилина
Тел. 8-910-400-08-47

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Договор о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы

г. Москва

«14» августа 2025 г. № 2/0267/25

Идентификатор: _____

Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС», которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Романа Андреевича Шурышкина, действующего на основании Устава (утвержден распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от 09.01.2024 №07-14-1/24), с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды «ОЭК Стройтрест», именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице Управляющего Трухина Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава (утвержден единственным учредителем Автономной некомерческой организации по развитию городской среды «ОЭК Стройтрест» Решение №1 от 13.09.2024), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2024 г. № 3128-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам» (далее – Порядок), постановлением Правительства Москвы от 11 августа 2025 г. № 1936-ПП «О мерах, направленных на реализацию отдельных государственных программ города Москвы» (далее – «Правовой акт», заключили настоящий договор (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2025 году Получателю Учреждением субсидии из бюджета города Москвы (далее - Субсидия) в размере 367 655 800 (триста шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в целях финансового обеспечения, в том числе на возмещение ранее произведенных затрат и работ, выполненных хозяйственным способом (собственными силами) – реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций.

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению по КБК 814 0702 03 А 02 08600 633 по целевой статье «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций».

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Получатель подтверждает соблюдение следующих условий:

- наличие согласия Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (далее - поставщики (подрядчики, исполнители) по контрактам (договорам), заключенным Получателем в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению (далее – контракт (договор), на осуществление в отношении них проверок Учреждением соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- отсутствии у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Москвой;

- ведение Получателем аналитического учета затрат по средствам Субсидии.

2.3. Субсидия предоставляется в размере 367 655 800 (триста шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе 2025 год – 367 655 800 (триста шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, аналитический код целевых средств (субсидии) – 8142025063.

Аванс составляет 100% в размере 367 655 800 (триста шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, аналитический код целевых средств (субсидии) 8142025063.

Аналитический код целевых средств (субсидии) формируется в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы.

Субсидия (аванс) перечисляется Получателю на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в сроки, установленные графиком перечисления Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учреждение обязано:

3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в размере и на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2. Установить значения результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3.1.2(1). Сформировать и утвердить одновременно с заключением настоящего Соглашения План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на 2025 год (далее – План мероприятий) по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению.

3.1.3 Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении условий, в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения.

3.1.4. При заключении настоящего Соглашения:

3.1.4.1. Сформировать Сведения о настоящем Соглашении в АСУ ГФ по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы (далее – Сведения о Соглашении), в срок не позднее 7 рабочих дней с момента подписания.

3.1.4.2. Направить настоящее Соглашение Получателю для его подписания и возврата Учреждению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения настоящего Соглашения.

3.1.4.3. В срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего Соглашения представить в Департамент финансов города Москвы посредством АСУ ГФ Сведения о соглашении, подписанные Учреждением с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа настоящего Соглашения.

3.1.5. Принять и утвердить Отчет Получателя об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее – Отчет о расходах), в срок не позднее 3-х месяцев после предоставления Отчета о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению при отсутствии замечаний к нему.

3.1.6. Принять и утвердить Отчет Получателя о достижении значений результатов предоставления субсидии (далее – Отчет о результатах) в срок не позднее 3-х месяцев после предоставления Отчета о результатах по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению при отсутствии замечаний к нему.

3.1.6(1). Принять и утвердить Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (далее - Отчет о реализации плана мероприятий) в срок не позднее 3-х месяцев после предоставления Отчета о реализации плана мероприятий по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению при отсутствии замечаний к нему.

3.1.7. Представить посредством АСУ ГФ в Департамент финансов города Москвы сведения об использовании Субсидии по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, подписанные Учреждением с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа Отчета о расходах в срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения Учреждением указанного Отчета о расходах.

3.1.8. Направить Получателю уведомление о платежных реквизитах счета, на который должен быть осуществлен возврат остатка Субсидии в случае отсутствия согласованного в установленном порядке с Департаментом финансов города Москвы решения Учреждения о наличии потребности в остатке Субсидии, не использованном в отчетном финансовом году.

3.1.9. Осуществить проверку соблюдения Получателем, условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии.

3.1.9(1). Осуществлять мониторинг достижения результатов предоставления Субсидии в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

3.1.9(2). Применять меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе за недостижение результатов:

- возврат Субсидии (части Субсидии) в бюджет города Москвы в случае нарушения Получателем условий, целей, установленных при ее предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных Учреждением и органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения результатов;

- штрафные санкции;

- иные меры ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Учреждение вправе:

3.2.1. Изменять в одностороннем порядке объем Субсидии при изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению на эти цели, с последующим направлением Получателю соответствующего письменного уведомления и заключением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

3.2.2. Запрашивать у Получателя документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.2.3. Принимать в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы, согласованное в срок не позднее 20 марта текущего финансового года с Департаментом финансов города Москвы решение о наличии потребности в остатке Субсидии, не использованном в отчетном финансовом году.

3.2.4. Осуществлять проверку соблюдения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контрактам (договорам) условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии.

3.2.5. Устанавливать при необходимости форму и сроки предоставления получателем дополнительной отчетности.

3.3. Получатель обязан:

3.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым назначением и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.3.1(1). Обеспечить использование Субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций в соответствии с Адресным перечнем объектов (приложение 7).

3.3.2. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения и соблюдения сроков их достижения.

3.3.2(1). Обеспечить реализацию Плана мероприятий, предусмотренного пунктом 3.1.2(1) настоящего Соглашения.

3.3.3. Оказывать содействие Учреждению и органу государственного финансового контроля при осуществлении ими в пределах установленной компетенции контрольных мероприятий по проверке соблюдения Получателем и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предоставлять необходимую информацию и документы по запросу указанных органов.

3.3.4. Перечислить в бюджет города Москвы неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия согласованного с Департаментом финансов города Москвы

решения Учреждения о наличии потребности в указанных средствах в срок не позднее 31 марта текущего финансового года на счет, указанный в пункте 3.1.8 настоящего Соглашения.

3.3.5. Предоставлять ежемесячно Учреждению в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Отчет о расходах и не позднее 16 февраля 2026 года Отчет о расходах за декабрь 2025 года по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы (копии платежных поручений, договоров, накладных, актов приемки-передачи, актов выполненных работ (услуг), актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), подписанных организацией, выполняющей функции строительного контроля, иных документов) (на бумажном носителе или в электронном виде).

3.3.6. Предоставлять в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Учреждению Отчет о результатах за третий квартал 2025 года и не позднее 16 февраля 2026 года Отчет о результатах за четвертый квартал 2025 года по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению.

3.3.6(1). Предоставлять по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Учреждению Отчет о реализации плана мероприятий за третий квартал 2025 года и не позднее 16 февраля 2026 года Отчет о реализации плана мероприятий за четвертый квартал 2025 года а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления Субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению.

3.3.6(2). Осуществить возврат Субсидии в бюджет города Москвы в случае нарушения целей, условий ее предоставления, а также в случае недостижения результатов, выявленных в том числе по фактам проверок, в соответствии с Правовым актом и Порядком, а также оплатить штрафные санкции.

3.3.7. Не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту.

3.3.8. Вести аналитический учет затрат по средствам Субсидии.

3.3.8(1). Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

3.3.8(2). Предоставлять сведения о контрактах (договорах), а также сведения об изменении, исполнении, расторжении таких договоров (соглашений) в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (за исключением случаев, определенных решением Мэра Москвы либо решением совещательного органа, возглавляемого Мэром Москвы, либо решением, принятым на соответствующем совещании с участием Мэра Москвы).

3.3.9. В контрактах (договорах) в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению предусматривать:

- условие о согласии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление Учреждением проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- условия, установленные пунктом 3.3.8(1) настоящего Соглашения.

3.3.9(1). Руководствоваться принципом эффективности использования бюджетных средств, исходить из необходимости достижения заданных результатов предоставления Субсидии с использованием наименьшего объема средств (экономности) Субсидии.

3.3.10. Осуществить возврат в течение текущего финансового года остатка средств Субсидии в случаях и порядке, установленных Учреждением.

3.3.11. Предоставить Учреждению заключение государственной экспертизы проектной документации в срок не позднее 10 дней с момента его получения.

3.3.12. При наличии неиспользованного остатка Субсидии на 31 декабря 2025 г. и потребности Получателя в указанных средствах в 2026 году Получатель уведомляет Учреждение в срок не позднее 2 февраля 2026 г.

3.4. Получатель вправе:

3.4.1. Обращаться к Учреждению за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего Соглашения.

4. Порядок и сроки возврата Субсидии в случае нарушения условий, целей ее предоставления

4.1. В случае выявления нарушения условий, целей предоставления Субсидии, допущенных Получателем, а также в случае недостижения значений результатов и показателей (далее - нарушения) Учреждение составляет Акт о нарушении условий, целей предоставления Субсидии, в котором указываются нарушения и сроки их устранения (далее - Акт), и направляет Акт в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания Получателю для устранения нарушений.

4.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Учреждение в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного в Акте срока устранения выявленных нарушений принимает правовой акт о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии (части субсидии), использованных с нарушением условий, целей предоставления Субсидии.

4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта Учреждение направляет правовой акт о возврате в бюджет города Москвы средств субсидии Получателю вместе с письмом, содержащим требование о возврате средств Субсидии (части Субсидии), использованных с нарушением условий, целей предоставления Субсидии в бюджет города Москвы с указанием суммы Субсидии, подлежащей возврату, и платежных реквизитов счета для зачисления указанных средств в бюджет города Москвы.

4.4. Получатель осуществляет возврат средств Субсидии (части Субсидии), использованных с нарушением условий, целей предоставления Субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) сумма, израсходованная с нарушением условий, целей ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города Москвы в установленном порядке.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Субсидии она подлежит взысканию в доход бюджета города Москвы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в перечне, определенном в Правовом акте, вследствие возникновения которых соблюдение условий предоставления Субсидии, в том числе по достижению значений результата предоставления Субсидии, является невозможным, требования, предусмотренные пунктом 3.1.9.(2), и раздела 4 настоящего Соглашения, не применяются.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Срок действия Соглашения - с даты его подписания Сторонами по 31 марта 2026 года. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания Учреждением настоящего Соглашения, подписанного Получателем.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

В случае невозможности урегулирования путем переговоров споры (разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение	Получатель
Наименование: Государственное казенное учреждение города Москвы по	Наименование: Автономная

капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (ГКУ «УКРиС») Место нахождения: 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 38, стр.1 Юридический адрес: 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 38, стр.1 ОГРН 1087746549395 ИНН 7705840379 КПП 770501001 БИК 004525988 **Платежные реквизиты:** Департамент финансов города Москвы (ГКУ «УКРиС», л/с 0381411000451128) р/с 03221643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва к/с 40102810545370000003	некоммерческая организация по развитию городской среды «ОЭК СтройТрест» Место нахождения: 109012, г. Москва, вн. тер г. Муниципальный округ Таганский, пл. Славянская, д.2/5, стр.2, помещ. 1/0 Юридический адрес: 109012, г. Москва, вн. тер г. Муниципальный округ Таганский, пл. Славянская, д.2/5, стр.2, помещ. 1/0 ОГРН 1247700649591 ИНН 7708442087 КПП 770901001 БИК 044525225 **Платежные реквизиты:** Расчетный счет: 40703810538720000751 Корреспондентский счет: 30101810400000000225 ПАО Сбербанк
Директор:	Управляющий:
_____	_____
Р.А. Шурышкин	Е.А. Трухин
М.П.	М.П.

Приложение № 1 к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от «14» августа 2025 г.
№ 31/0167/25

График перечисления Субсидии

Год	Код бюджетной классификации	Аналитический код целевых средств	Срок перечисления	Сумма, рублей
2025	814 0702 03 А 02 08600 633	8142025063	до 30.08 2025 года	294 124 640,00
2025	814 0702 03 А 02 08600 633	8142025063	до 15.11.2025 года	73 531 160,00
ИТОГО:				**367 655 800,00**

Учреждение

Директор ГКУ «УКРиС»

_____ **Р.А. Шурышкин**

М.П.

Получатель

Управляющий АНО «ОЭК Стройтрест»

_____ **Е.А. Трухин**

М.П.

Приложение 2
к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от "14" августа 2025 г. № 2/03505/25

Значения результатов предоставления Субсидии

			КОДЫ
		по Сводному реестру	450ЦЩ879
Наименование Получателя	АНО «ОЭК Стройтрест»	ИНН	7708442087
Наименование Уполномоченного органа	ГКУ «УКРиС»	по Сводному реестру	452А2457
	(наименование органа исполнительной власти города Москвы, государственного казенного учреждения города Москвы, уполномоченных на предоставление Субсидии)		
Наименование регионального проекта, государственной программы города Москвы	Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")»	по БК	02
Вид документа	0		
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)		

Направление расходов		Результат предоставления Субсидии		Единица измерения		Код строки	Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения							
							на 01.04.2025		на 01.07.2025		на 01.10.2025		на 01.01.2026	
наименование	код по БК	тип	наименование	наименование	код по ОКЕИ		с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций	08600	Оказание услуг (выполнение работ)	**Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций**	**объект**		**0100**							**9**	**9**
			в том числе:											
			Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования	комплект документации		0110							9	9

Учреждение

Директор ГКУ «УКРиС»

М.П.

Р.А. Шурышкин

Получатель

Управляющий АНО «ОЭК Стройтрест»

М.П.

Е.А. Трухин

Приложение № 3 к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от «14» августа 2025 г.
№ 2/ОЖКГ/25

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ «УКРиС»
_____
Р.А. Шурышкин
«___» _____ 20__ г.

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия

на «___» _____ 20__ года

Наименование Получателя: **АНО «ОЭК Стройтрест»**
Периодичность: **месячная**
Единица измерения: **рубль (с точностью до второго десятичного знака).**
Аналитический код целевых средств (субсидии): 8142025063

№№	Наименование показателя	Отчетный период	Сумма нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4
1	Остаток субсидии на начало года, всего:		
1.1	в том числе: потребность в котором подтверждена		
1.2	подлежащий возврату в бюджет города Москвы		
2	Поступило средств, всего:		
2.1	в том числе: из бюджета города Москвы		
2.2	дебиторской задолженности прошлых лет		
3	Выплаты по расходам, всего:		
3.1	в том числе: выплаты персоналу, всего:		
	из них:		
3.1.1.	Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций		
3.1.1.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1360" по адресу: Андреево-Забелинская ул., д. 28		
3.1.1.2.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 2031" по адресу: Муромская ул., д. 1А		
3.1.1.3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" по адресу: Первомайская ул., д. 111; Первомайская ул., д. 111, стр. 2		
3.1.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 2127" по адресу: Салтыковская ул., д. 13Б		
3.1.1.5.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского по адресу: Суздальская ул., д. 22Б		
3.1.1.6.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1516" по адресу: Хабаровская ул., д. 4А		
3.1.1.7.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора" (Укрытие) по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14		

3.1.1.8.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ Школа № 1598 по адресу: Камчатская ул., д. 10		
3.1.1.9.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1362" по адресу: Лечебная ул., д. 20		
3.1.2			
3.2	закупка работ и услуг, всего:		
	из них:		
3.2.1.	Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций		
3.2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1360" по адресу: Андреево-Забелинская ул., д. 28		
3.2.1.2.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 2031" по адресу: Муромская ул., д. 1А		
3.2.1.3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" по адресу: Первомайская ул., д. 111; Первомайская ул., д. 111, стр. 2		
3.2.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 2127" по адресу: Салтыковская ул., д. 13Б		
3.2.1.5.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского по адресу: Суздальская ул., д. 22Б		
3.2.1.6.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1516" по адресу: Хабаровская ул., д. 4А		
3.2.1.7.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора" (Укрытие) по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14		
3.2.1.8.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ Школа № 1598 по адресу: Камчатская ул., д. 10		
3.2.1.9.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1362" по адресу: Лечебная ул., д. 20		
3.3	закупка непроизводственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:		
	из них:		
3.3.1.	Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций		
3.3.1.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1360" по адресу: Андреево-Забелинская ул., д. 28		
3.3.1.2.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 2031" по адресу: Муромская ул., д. 1А		
3.3.1.3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" по адресу: Первомайская ул., д. 111; Первомайская ул., д. 111, стр. 2		
3.3.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 2127" по адресу: Салтыковская ул., д. 13Б		
3.3.1.5.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского по адресу: Суздальская ул., д. 22Б		
3.3.1.6.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1516" по адресу: Хабаровская ул., д. 4А		
3.3.1.7.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора" (Укрытие) по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14		
3.3.1.8.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ Школа № 1598 по адресу: Камчатская ул., д. 10		
3.3.1.9.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта образования ГБОУ "Школа № 1362" по адресу: Лечебная ул., д. 20		
3.4	выбытие со счетов, всего:		
	из них:		
3.4.1			
3.4.2			

3.5	уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:		
	из них:		
3.5.1			
3.5.2			
3.6	иные выплаты, всего:		
	из них:		
3.6.1			
3.6.2			
3.7	выплаты по окончательным расчетам, всего:		
	из них:		
3.7.1			
3.7.2			
3.8	Возвращено в бюджет города Москвы, всего:		
	в том числе:		
3.8.1	израсходовано не по целевому назначению		
3.8.2	в результате применения графика штрафных санкций		
4	Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:		
	в том числе:		
4.1	требуется в направлении на те же цели		
4.2	подлежит возврату		
5	Сумма фактически произведенных расходов		

Приложение: Использование Субсидии по объектам.

Управляющий

_____/_____

Главный бухгалтер

_____/_____

Исполнитель Получателя

"____"_____20___г.

(должность) (фамилия, инициалы)(телефон)

Учреждение

Директор ГКУ «УКРиС»

_____ **Р.А. Шурышкин**

М.П.

Получатель

Управляющий АНО «ОЭК Стройтрест»

_____ **Е.А. Трухин**

М.П.

Приложение к Отчету
о расходах, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия
по состоянию на «1» августа 2025 г.

Использование Субсидии по объектам

№№	Наименование/адрес объекта	Направление затрат	Сумма расходов (затрат), руб.	
			отчетный период	нарастающим итогом
			фактические расходы	фактические расходы

Учреждение

Директор ГКУ «УКРиС»

Р.А. Шуплинкин

М.П.

Получатель

Управляющий АНО «ОЭК Стройтрест»

Е.А. Трухин

М.П.

Приложение № 4
к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от «____» _____ 2025 г. № _____

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ «УКРиС»

_____

Р.А. Шурышкин
«___» _____ 202_ г.

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «__ »_____ 20__ г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	450UЩ879
Наименование Получателя Субсидии: **АНО «ОЭК Стройтрест»**	ИНН	7708442087
Наименование Уполномоченного органа: **ГКУ «УКРиС»**	по Сводному реестру	452А2457
Наименование регионального проекта, государственной программы города Москвы: Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")»	по БК	02
Вид документа: 0 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)		
Периодичность: квартальная		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Результат предоставления Субсидии	Единица измерения		Плановые значения на отчетную дату		Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением	Фактически достигнутые значения						Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии		Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 6 - гр. 13)
						на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения				
	наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года		с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 4 - гр. 7)	в процентах (гр. 9 / гр. 4 х 100%)	код	наименование	обязательств	денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций	Объект				367 655 800,00									
в том числе:														
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования	Комплект документации				367 655 800,00									
				Всего:	367 655 800,00						Всего:			

Управляющий (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Получателя _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 5
к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от «14» августа 2025 г. № 01/0110/25

План
мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии на 2025 год

			КОДЫ
		Год	2025
		по Сводному реестру	450UЩ879
		ИНН	7708442087
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	770901001
Наименование Получателя Субсидии	АНО «ОЭК Стройтрест»	Номер лицевого счета	
Наименование Учреждения	ГКУ «УКРиС»	по Сводному реестру	452А2457
	(наименование органа исполнительной власти города Москвы, государственного казенного учреждения города Москвы, уполномоченных на предоставление Субсидии)		
Наименование регионального проекта, государственной программы города Москвы	Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")»	по БК	02
Наименование Субсидии	Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций	по БК	08600
Вид документа	0		
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)		

Результат предоставления Субсидии и контрольные точки			Единица измерения		Плановое значение	Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.)
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления Субсидии:						
Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций		**Оказание услуг (выполнение работ)**	**Объект**		**9**	**01.01.2026**
1.ГБОУ "Школа №1360" Андреево-Забелинская ул., д. 28						
Контрольная точка 1.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 1.2:						
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 1.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
2.ГБОУ "Школа №2031" Муромская ул., д. 1А						
Контрольная точка 2.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 2.2:						
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 2.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
3.ГБОУ "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" Первомайская ул., д. 111; Первомайская ул., д. 111, стр. 2						
Контрольная точка 3.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 3.2:						
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 3.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
4.ГБОУ "Школа №2127" Салтыковская ул., д. 13Б						
Контрольная точка 4.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 4.2:						
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 4.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026

5.ГБОУ "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского Суздальская ул., д. 22Б						
Контрольная точка 5.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 5.2:						
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 5.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
6.ГБОУ "Школа №1516" Хабаровская ул., д. 4А						
Контрольная точка 6.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 6.2:						
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 6.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
7.ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора" (Укрытие) 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14						
Контрольная точка 6.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 6.2:						
Разработка проектной документации (Стадии П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 6.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
8.ГБОУ Школа №1598 Камчатская ул., д. 10						
Контрольная точка 6.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 6.2:						
Разработка проектной документации (Стадия Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 6.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026
9.ГБОУ "Школа №1362" Лечебная ул., д. 20						
Контрольная точка 6.1:						
Получение технических условий		Условия получены	процент	744	100	01.10.2025
Контрольная точка 6.2:						
Разработка проектной документации (Стадии П и Р)		Документация разработана	шт	796	1	01.01.2026
Контрольная точка 6.3:						
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	шт	796	1	01.01.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя	Управляющий (должность)		Е.А. Трухин (расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(Фамилия, инициалы)	(телефон)

"_____" _____ 202__ г.

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения	ГКУ «УКРиС» (наименование Уполномоченного органа)		
	(должность)	(подпись)	Р.А. Шумышкин (расшифровка подписи)

"_____" _____ 202__ г.

Приложение 6

к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы

от «14» августа 2025 г. № 4/0ЖСТ/25

ФОРМА

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии на 1_____20___ год

			КОДЫ
		Дата	
		по Сводному реестру	450UЩ879
Наименование Получателя Субсидии	АНО «ОЭК Стройтрест»	ИНН	7708442087
Наименование Учреждения	ГКУ «УКРиС»	по Сводному реестру	452А2457
	(наименование органа исполнительной власти города Москвы, государственного казенного учреждения города Москвы, уполномоченных на предоставление Субсидии)		
Наименование регионального проекта, государственной программы города Москвы	Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")»	по БК	02
Наименование Субсидии	Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций	по БК	08600
		Номер соглашения	
		Дата соглашения	
Вид документа	0		
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)		
Периодичность	ежеквартальная		

Наименование результата предоставления Субсидии, контрольной точки	Код	Тип	Единица измерения		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Сведения об отклонениях (статус)
			наиме-нование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления Субсидии:										
Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций		**Оказание услуг (выполнение работ)**	**Объект**							
1.ГБОУ "Школа №1360" Андреево-Забелинская ул., д. 28										
Контрольная точка 1.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 1.2:										
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 1.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
2.ГБОУ "Школа №2031" Муромская ул., д. 1А										
Контрольная точка 2.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 2.2:										
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 2.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
3.ГБОУ "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" Первомайская ул., д. 111; Первомайская ул., д. 111, стр. 2										
Контрольная точка 3.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 3.2:										
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 3.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		

4.ГБОУ "Школа №2127" Салтыковская ул., д. 13Б										
Контрольная точка 4.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 4.2:										
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 4.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
5.ГБОУ "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского Суздальская ул., д. 22Б										
Контрольная точка 5.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 5.2:										
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 5.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
6.ГБОУ "Школа №1516" Хабаровская ул., д. 4А										
Контрольная точка 6.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 6.2:										
Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 6.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
7.ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора" (Укрытие) 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14										
Контрольная точка 6.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 6.2:										
Разработка проектной документации (Стадии П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 6.3:										

Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
8.ГБОУ Школа №1598 Камчатская ул., д. 10										
Контрольная точка 6.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 6.2:										
Разработка проектной документации (Стадия Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 6.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		
9.ГБОУ "Школа №1362" Лечебная ул., д. 20										
Контрольная точка 6.1:										
Получение технических условий		Условия получены	Условия получены	процент				01.10.2025		
Контрольная точка 6.2:										
Разработка проектной документации (Стадии П и Р)		Документация разработана	Документация разработана	шт				01.01.2026		
Контрольная точка 6.3:										
Получение заключения экспертизы		Заключение получено	Заключение получено	шт				01.01.2026		

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя Субсидии — Управляющий (должность) — _____ (подпись) — Е.А. Трухин (расшифровка подписи)

Исполнитель — _____ (должность) — _____ (Фамилия, инициалы) — _____ (телефон)

"____" _____ 202__ г.

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения — ГКУ «УКРиС» (наименование Уполномоченного органа) — _____ (должность) — _____ (подпись) — Р.А. Шурышкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — _____ (должность) — _____ (Фамилия, инициалы) — _____ (телефон)

"____" _____ 202____ г.

Приложение № 7
к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от «14» августа 2025 г. № 2/093575/25

Адресный перечень объектов

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
1	ГБОУ "Школа № 1360" по адресу: Андреево-Забелинская ул., д. 28	Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)	45 850 600,00
2	ГБОУ "Школа № 2031" по адресу: Муромская ул., д. 1А	Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)	44 400 700,00
3	ГБОУ "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" по адресу: Первомайская ул., д. 111; Первомайская ул., д. 111, стр. 2	Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)	27 590 700,00
4	ГБОУ "Школа № 2127" по адресу: Салтыковская ул., д. 13Б	Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)	55 507 400,00
5	ГБОУ "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П. Михайловского по адресу: Суздальская ул., д. 22Б	Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)	55 579 700,00
6	ГБОУ "Школа № 1516" по адресу: Хабаровская ул., д. 4А	Разработка проектной документации (ИИ, стадия П и Р)	46 867 700,00
7	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора" (Укрытие) по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14	Разработка проектной документации (Стадии П и Р)	49 249 000,00
8	ГБОУ Школа № 1598 по адресу: Камчатская ул., д. 10	Разработка проектной документации (Стадия Р)	16 063 000,00

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
9	ГБОУ "Школа № 1362" по адресу: Лечебная ул., д. 20	Разработка проектной документации (Стадии П и Р)	26 547 000,00
ИТОГО:			**367 655 800,00**

Директор ГКУ «УКРиС»

Р.А. Шарышкин

Управляющий АНО «ОЭК Стройтрест»

Е.А. Трухин

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «СИСТЕМА 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

21.01.2026 № 112-25-369/26
на № 26-01/Исх-029 от 19.01.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

21 января 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 79219

на сопряжение объектовой системы оповещения

наименование объекта: ГБОУ «Школа № 429»
по адресу: г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14

с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

на 9 листах

Москва 2026

Заказчик	ООО ПСК "АЗУРИТ"
Исходящий номер заявки	26-01/Исх-029
Дата подачи заявки	19.01.2026
Данные по объекту	
Наименование	ГБОУ «Школа № 429»
Округ	ВАО
Район	Соколиная Гора
Адрес	г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14
Основные характеристики объекта	
Площадь объекта	0 м^2
Этажность	4
Категория надежности по электроснабжению	-
Количество одновременно находящихся людей	750

Требования по сопряжению объектовой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее – ОСО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (далее – РСО города Москвы)	
1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 No 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 No 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 No 126-ФЗ «О связи». 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 No 575-ПП «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 No 87-ПП «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 7. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 8. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 9. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 No 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». 10. ГОСТ Р 42.3.01 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
2. Цель сопряжения	Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСО города Москвы	1. Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (далее – АПУ) РСО города Москвы по проводному и беспроводному каналу связи. 2. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы должно обеспечивать: − непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения; − приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах; – ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения; − передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы; − передачу подтверждений о выполнении команды оповещения; − прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения; − запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства; − контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования; − ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства; − удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации); − удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);

	− хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы; − настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации); – защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации); − резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи. 3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ОСО с РСО города Москвы, должно быть в собственности объекта, соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к техническим средствам оповещения, гарантированно обеспечивать программную, аппаратную и протокольную совместимость с АПУ РСО города Москвы и быть серийно выпускаемым в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309. 4. Программное обеспечение устройства должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939. 5. Время сохранения работоспособности ОСО при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

4. Требования к организации каналов связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для сопряжения ОСО с РСО города Москвы организуются основной и резервный каналы связи, поддерживаемые встроенными техническими средствами устройств сопряжения. 2. Основной и резервный каналы связи должны обеспечивать гарантированную доставку команд управления и сообщений (информации) на устройства сопряжения. 3. В качестве основного канала связи используется проводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи. 4. В качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи или радиоканал связи на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц. 5. Для некапитальных строений, сооружений включая нестационарные и временные объекты, при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи, допускается использовать в качестве основного канала связи- беспроводной канал связи в соответствии с требованиями пункта 4.3. При этом, если в качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных, то для основного и резервного каналов связи следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи. 6. Для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи возможна организация каналов связи в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела на срок до 6 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. По окончании данного срока собственник объекта (эксплуатирующая организация) должна в обязательном порядке обеспечить реализацию пункта 4.2 настоящих Технических условий.
4.1. Требования к оператору связи, предоставляющему каналы связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Оператор связи должен иметь подключение сети связи к РСО города Москвы через оборудование узла связи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Система 112» (далее – ГБУ «Система 112»). 2. Оператор связи должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

4.2. Требования к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена с АПУ РСО города Москвы используется сеть передачи данных, построенная на базе стека протоколов TCP/IP. 2. Для передачи управляющих команд или отправки квитанций взаимодействие осуществляется по транспортному протоколу TCP. 3. Для передачи речевой информации на отдельные узлы комплекса, используется технология многоадресной (multicast, unicast) рассылки, по групповым IP-адресам класса D. 4. Для регистрации абонентов в multicast-группе используется протокол IGMP версии 2.0 и выше. 5. Канал должен обеспечивать передачу различных типов данных: командная, текстовая и речевая информация (разделение типов информации должно обеспечиваться механизмом присвоения меток протокола MPLS). Для передачи речевой информации должна быть обеспечена возможность multicast вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0 или выше. 6. Скорость VPN канала подключения ОСО к сети РСО должна быть не менее 512 Кбит/с. Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-траффик) должны быть не более 250 мс, задержки пакетов для речевой информации (UDP multicast) должны быть не более 50 мс.
4.3. Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы	1. Выполнение требований, аналогичных требованиям к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Встроенные технические средства организации беспроводного канала связи должны поддерживать: стандарт LTE 3GPP (не ниже Release 9 category 4), частоты 3GPP E-ULTRA band 3/7/20/31/40 (450/800/1800/2300 TDD/2600Мгц), функции роутера, технологию VPN-туннелей, агрегацию трафика. 3. Защищенное беспроводное подключение через выделенный APN. 4. Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных не ниже класса 4G LTE.

4.4 Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через радиоканал связи	1. Канал связи должен обеспечивать дальность связи между станциями оповещения в открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 2. Канал связи должен обеспечивать совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 3. Должен использоваться радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5МГц со следующими характеристиками: − двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала; − автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация); − автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.; − автоматический контроль безопасности; − возможность использования каждой станции в качестве ретранслятора; − минимальный период контроля исправности канала не более 2 минут. 4. Канал связи должен обеспечивать устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 5. Канал связи должен обеспечивать защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
5. Требования к исполнителям монтажных работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Порядок сдачи и приема выполненных работ, оформление подтверждающих документов	1. Организовать каналы связи в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих технических условий между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Осуществить установку и настройку оборудования в составе ОСО с подключением его к АПУ РСО города Москвы в соответствии с требованиями технических условий и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке. Приемка в эксплуатацию ОСО без организации каналов связи не допускается. 3. Обеспечить проведение мероприятий по сопряжению ОСО с РСО города Москвы. 4. Подать заявку в ГБУ «Система 112» на подключение ОСО к РСО города Москвы. 5. Получить от ГБУ «Система 112» протокол о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО города Москвы.
7. Прочие условия*	Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО, её технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание.
8. Срок действия технических условий	Срок действия Технических условий составляет 1 год. Выданные Технические условия пролонгации не подлежат.

* Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru и по телефонам: **+7 495 622-93-96, +7 499 977-37-82**.

Исполнитель технических условий:

Главный специалист ГБУ «Система 112»
должность

подпись

В.В. Трактиров
инициалы, фамилия

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»**
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

19.01.2026 № 112-25-285/26
на № 26-01/Исх-028 от 19.01.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

19 января 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №79191

к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара

наименование объекта: ГБОУ «Школа № 429»
по адресу: г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14

в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы

на 5 листах

Москва 2026

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ «Школа № 429»
г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14

(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием раздельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;

б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;

в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;

г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;

д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;

е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;

ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.

Технические условия (задание) № 1280-Ю-2024 от «26» ноября 2024 года
на выполнение работ по обеспечению сохранности
кабельных и канализационных сооружений связи

1. Общие данные:		
1.1.	Наименование и реквизиты заявителя	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН/КПП: 9701170871/770101001 ОГРН: 1217700058146
1.2.	Наименование и реквизиты Заказчика строительства (при наличии)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН/КПП: 9701170871/770101001 ОГРН: 1217700058146
1.3.	Источник финансирования (нужное подчеркнуть)	Федеральный бюджет **Бюджет города Москвы** Бюджет Московской области Частный инвестор Собственные средства
1.4.	Адрес объекта	г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, д.14
1.5.	Реквизиты Правообладателя существующего линейного объекта	Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС): ИНН / КПП: 7710016640 / 997750001 ОГРН 1027739285265
1.6.	Реквизиты обращения о выдаче технических требований и условий	Вх. №036118 от 11.10.2024;
1.7.	Наименование, местоположение, идентификационные признаки и основные показатели линейного объекта (объектов), которые будут являться результатом работ по реконструкции, капитальному ремонту существующего линейного объекта (объектов)	ЛСС по объекту: ГБОУ «Школа №429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, д.14
1.8.	Срок действия технических условий	3 (три) года.
2. Технические требования:		

ПК УКС 682249

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
127030, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д.29, стр.2,
тел.: +7 (495) 636-06-36, www.business.mgts.ru, email: mgts@mgts.ru

2.1	Предварительный перечень сооружений связи, попадающих под сохранность кабельных и канализационных сооружений связи в зоне строительства	ЛКС ПАО МГТС: от **ТК 365-789, ул. 5-я Соколиной Горы** до **ввода в здание ул. 5-я Соколиной Горы, д.14** кол-во каналов **1 (ПАО МГТС)** длина – **3,8 м,** а также все кабели связи, расположенные в перечисленном участке телефонной канализации.
2.2.	Требования по обеспечению сохранности кабельных и канализационных сооружений связи	В целях сохранности существующей телефонной канализации и кабелей, находящихся в ней, необходимо руководствоваться Правилами охраны линий и сооружений связи РФ и требованиями, предъявляемыми к производителю работ на линейных сооружениях связи ПАО МГТС*, размещенными на сайте ПАО МГТС в разделе: «Места в ЛКС и на объектах»**.
		Настоящие технические условия предусматривают ориентировочный объем работ. Конкретный объем работ определяется при проектировании.
2.3.	Требования к согласованию	Предусмотреть проектом СКС прокладку оптического кабеля (ОК) марки ДПТс-нг(А)-HF-12 У (1х12)2,7кН от кабельного ввода в объект до помещения серверной (определяется при проектировании) емкостью 12 оптических волокон (ОВ). Согласовать данное проектное решение с ПАО МГТС.
2.4.	Требования к оформлению	Подписать Акты о сохранности совместно с представителями ПАО МГТС: - перед началом работ; - после производства работ.

3. Контактные данные в ПАО МГТС:	
По вопросам согласования Проекта производства работ по сохранности: Группа согласования технической документации ЛСС ДЭЛС	Терехов Вадим Анатольевич
	+7 (495) 403-51-45
	V.A.terekhov@mgts.ru
	Голышев Аркадий Иванович
	+7 (495) 403-05-45
	A.I.golyshev2@mgts.ru
	Данилушкин Андрей Васильевич
	+7 (495) 403-65-15
	A.V.danilushkin@mgts.ru
По вопросам, связанным с техническим условием: Группа контроля и взаимодействия ДУЭС	Сапронов Василий Викторович
	+7 (495) 403-83-82
	GKV@mgts.ru

Руководитель Группы контроля и взаимодействия ДУЭС ТБ ПАО МГТС **В.М. Кузьмин**

МЧД №83b6071d-f99f-492e-939b-796fd3eda6ea
Ссылка на Сервер проверки электронной подписи: https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature

ПК УКС 682249

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
127030, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д.29, стр.2,
тел.: +7 (495) 636-06-36, www.business.mgts.ru, email: mgts@mgts.ru

*Требования, предъявляемые к производителю работ на линейных сооружениях связи ПАО МГТС здесь:
https://business.mgts.ru/static/files/partner/lks_kr/trebovaniya_predyavlyaemye_k_proizvoditelyu_rabot_na_linejnyh_sooruzheniyah_svyazi_pao_mgts.zip

** Сайт ПАО МГТС – раздел «Предоставление доступа к инфраструктуре и дополнительные услуги» здесь:
https://business.mgts.ru/partner/lks_kr
https://business.mgts.ru/static/files/partner/lks_kr/informaciya_o_sostave_ispolnitelnoj_dokumentacii.docx

ПК УКС 682249

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
127030, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д.29, стр.2,
тел.: +7 (495) 636-06-36, www.business.mgts.ru, email: mgts@mgts.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3078266

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247

Москва _____ г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.07.2025 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2025-2027 годах на общую сумму 5.202.866,89 (пять миллионов двести две тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей 89 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°С), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: DCIJJCHHAJWXJZSM

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

65. Срок исполнения Контракта с 01.07.2025 г. до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

65.1. Сроки подачи холодной воды и приема сточных вод с 01.07.2025 г. по 30.06.2027 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 22.21, 23.63, 62.01,

62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5, 95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22
р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru, Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: 429@edu.mos.ru

76. **Плательщик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: 429@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3078266 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	2	ХВ	ПУ	24859		8-я ул. Соколиной Горы, д 11А (ПОДВАЛ)
			ГВ	49%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7688	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.1 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	ХВ	ПУ	20076		5-я ул. Соколиной Горы, д 5 (С/ШК 433 ТЕПЛОПУНКТ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5423	5-я ул. Соколиной Горы, д 5 ( )
Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	ХВ	ПУ	20076.001/957186		5-я ул. Соколиной Горы, д 5
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.2 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 20А	2	ХВ	ПУ	24855		Будённого просп., д 20А (ТЕПЛОУЗЕЛ)
			ГВ	33%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %		15476	Будённого просп., д 20А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.3 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 29А	2	ХВ	ПУ	21918		Будённого просп., д 27 (ПОДВАЛ Ж/Д №27)
			СТВ от ХВ	100,00 %		10872	Будённого просп., д 27
Абонентский номер 3078266.4 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	22244		8-я ул. Соколиной Горы, д 5А (ТЕПЛОПУНКТ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5428	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А ( )
Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	22244.001/957183		8-я ул. Соколиной Горы, д 5А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 27А	2	ХВ	ПУ	21467		Будённого просп., д 27А (спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 27А	2	ХВ	ПУ	21467.001/957463		Будённого просп., д 27А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 27А	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.6 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	2	ХВ	ПУ	33310.007/950388		9-я ул. Соколиной Горы, д 17А
			ГВ	47%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.7 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 15А	2	ХВ	ПУ	14826		Будённого просп., д 15А (СПЕЦ.ПОМЕЩЕНИЕ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		13322	Будённого просп., д 15А (НА ТЕРРИТОРИИ)
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/022; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 15А	2	ХВ	ПУ	14826.001/956420		Будённого просп., д 15А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/022; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 15А	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.8 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Вольная ул., д 5Б	2	ХВ	ПУ	21465		Вольная ул., д 5Б (тех.помещение)
			СТВ от ХВ	63,80 %			
Абонентский номер 3078266.9 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	ул. Уткина, д 39Б	2	ХВ	ПУ	4555		ул. Уткина, д 39Б
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	5,47 $м^3$/сут			
Суб.по воде - - бойлер ЦТП №04-02-0409/140; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Уткина, д 39Б	2	ХВ	ПУ	4555.001/975857		ул. Уткина, д 39Б
Суб.по канализации - - бойлер ЦТП №04-02-0409/140; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Уткина, д 39Б	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.10 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	ХВ	ПУ	21017		5-я ул. Соколиной Горы, д 14 (тех. помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5440	5-я ул. Соколиной Горы, д 14 ( )
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	ХВ	ПУ	21017.001/956701		5-я ул. Соколиной Горы, д 14
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.11 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	5908.003/95834		9-я ул. Соколиной Горы, д 5А (подвал)
			ГВ	75%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.12 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	5293.403/983433		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.427/985227		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.428/985228		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.429/985242		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	5293.423/966516		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.424/983435		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.425/983436		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.426/983437		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.13 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	2	ХВ	ПУ	18692.403/983438		5-я ул. Соколиной Горы, д 12

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
				(от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	18692.428/984868		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.429/984872		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.430/984873		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.431/984877		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	18692.423/983439		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.424/983444		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.425/983445		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.426/983446		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.427/983447		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.14 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Буракова ул., д 23А	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Буракова ул., д 23А - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	22345.402/970099		Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж)
					22345.403/970101		Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж)
					22345.404/970102		Буракова ул., д 23А (санузел 2-ой этаж)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.15 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 47	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	23824.402/971775		Будённого просп., д 47
					23824.403/971776		Будённого просп., д 47
					23824.404/971777		Будённого просп., д 47
					23824.405/971778		Будённого просп., д 47
					23824.406/971779		Будённого просп., д 47
					23824.407/971781		Будённого просп., д 47
					23824.408/971783		Будённого просп., д 47
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	23824.422/983249		Будённого просп., д 47
					23824.423/983457		Будённого просп., д 47
					23824.424/983458		Будённого просп., д 47
					23824.425/983459		Будённого просп., д 47
					23824.426/983460		Будённого просп., д 47
					23824.427/983461		Будённого просп., д 47
					23824.428/983462		Будённого просп., д 47

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.16 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 30/8	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	37282.402/970106		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.403/970107		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.405/970109		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.406/970112		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	37282.422/983463		Будённого просп., д 30/8
					37282.423/983464		Будённого просп., д 30/8
					37282.425/983467		Будённого просп., д 30/8
					37282.426/983468		Будённого просп., д 30/8
					37282.427/983469		Будённого просп., д 30/8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Н.А.Зуева
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	2	3
Абонентский номер 3078266		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	0,089
Итого по абоненту 3078266		0,089
Абонентский номер 3078266.1		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	0,289
Итого по абоненту 3078266.1		0,289
Абонентский номер 3078266.2		
1	Будённого просп., д 20А	0,115
Итого по абоненту 3078266.2		0,115
Абонентский номер 3078266.3		
1	Будённого просп., д 29А	0,108
Итого по абоненту 3078266.3		0,108
Абонентский номер 3078266.4		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,194
Итого по абоненту 3078266.4		0,194
Абонентский номер 3078266.5		
1	Будённого просп., д 27А	0,212
Итого по абоненту 3078266.5		0,212
Абонентский номер 3078266.6		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	0,141
Итого по абоненту 3078266.6		0,141
Абонентский номер 3078266.7		
1	Будённого просп., д 15А	1,005
Итого по абоненту 3078266.7		1,005
Абонентский номер 3078266.8		
1	Вольная ул., д 5Б	0,217
Итого по абоненту 3078266.8		0,217
Абонентский номер 3078266.9		
1	ул. Уткина, д 39Б	0,283
Итого по абоненту 3078266.9		0,283

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3078266.10		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	0,432
Итого по абоненту 3078266.10		0,432
Абонентский номер 3078266.11		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,284
Итого по абоненту 3078266.11		0,284
Абонентский номер 3078266.12		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	0,008
Итого по абоненту 3078266.12		0,008
Абонентский номер 3078266.13		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	0,01
Итого по абоненту 3078266.13		0,01
Абонентский номер 3078266.14		
1	Буракова ул., д 23А	0,01
Итого по абоненту 3078266.14		0,01
Абонентский номер 3078266.15		
1	Будённого просп., д 47	0,064
Итого по абоненту 3078266.15		0,064
Абонентский номер 3078266.16		
1	Будённого просп., д 30/8	0,059
Итого по абоненту 3078266.16		0,059

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева

МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	2	3
Абонентский номер 3078266		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	0,133
Итого по абоненту 3078266		0,133
Абонентский номер 3078266.1		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	0,318
Итого по абоненту 3078266.1		0,318
Абонентский номер 3078266.2		
1	Будённого просп., д 20А	0,153
Итого по абоненту 3078266.2		0,153
Абонентский номер 3078266.3		
1	Будённого просп., д 29А	0,108
Итого по абоненту 3078266.3		0,108
Абонентский номер 3078266.4		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,194
Итого по абоненту 3078266.4		0,194
Абонентский номер 3078266.5		
1	Будённого просп., д 27А	0,212
Итого по абоненту 3078266.5		0,212
Абонентский номер 3078266.6		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	0,208
Итого по абоненту 3078266.6		0,208
Абонентский номер 3078266.7		
1	Будённого просп., д 15А	1,006
Итого по абоненту 3078266.7		1,006
Абонентский номер 3078266.8		
1	Вольная ул., д 5Б	0,138
Итого по абоненту 3078266.8		0,138
Абонентский номер 3078266.9		
1	ул. Уткина, д 39Б	0,698
Итого по абоненту 3078266.9		0,698

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3078266.10		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	0,437
Итого по абоненту 3078266.10		0,437
Абонентский номер 3078266.11		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,497
Итого по абоненту 3078266.11		0,497
Абонентский номер 3078266.12		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	0,014
Итого по абоненту 3078266.12		0,014
Абонентский номер 3078266.13		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	0,015
Итого по абоненту 3078266.13		0,015
Абонентский номер 3078266.14		
1	Буракова ул., д 23А	0,011
Итого по абоненту 3078266.14		0,011
Абонентский номер 3078266.15		
1	Будённого просп., д 47	0,108
Итого по абоненту 3078266.15		0,108
Абонентский номер 3078266.16		
1	Будённого просп., д 30/8	0,109
Итого по абоненту 3078266.16		0,109

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева

МП

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»**
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

02.03.2026 № 112-25-2013/26
на № 46-2/26 от 20.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

02 марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №80056

к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара

наименование объекта: ГБОУ Школа № 429
по адресу: г. Москва, 5-я Соколиной Горы, д. 14

в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы

на 5 листах

Москва 2026

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ Школа № 429
г. Москва, 5-я Соколиной Горы, д. 14

(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием раздельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;

б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;

в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;

г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;

д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;

е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;

ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Переведеновский пер., д.13, стр.16, Москва, 105082, e-mail: info@ano-rgt.ru
ОГРН 1217700058146, ИНН/КПП 9701170871/770101001

_____ №_____
На № _____ от _____

Управляющему
АНО «ОЭК СТРОЙТРЕСТ»
О.В. Кохновичу

Уважаемый Олег Владиславович!

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» АНО «РГТ» является заказчиком на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объекта ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 (далее – Объект).

Информируем Вас о заключении договора от 23.06.2026 № 10-11/26-662 о подключении Объекта к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» (прилагается).

Приложение: на 26 л. в 1 экз.

С уважением,
Главный инженер **Д.В. Восторгин**

Н.К. Тюрина
+7 (962) 369-72-09

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 1 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24

ДОГОВОР № 10-11/26-662
о подключении к системе теплоснабжения

г. Москва «23» июня 2026 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК», далее – Агент) Ерашова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны, и

Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»), именуемая в дальнейшем **Заявитель**, в лице главного инженера Восторгина Дмитрия Васильевича, действующего на основании доверенности от 08.08.2025 № 1061, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании заявки Заявителя на заключение Договора о подключении Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить подключение объекта капитального строительства «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14 (далее – Объект), к системе теплоснабжения Филиала № 20 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения - ТЭЦ-11 ПАО «Мосэнерго»), а Заявитель обязуется выполнить перечень мероприятий по подключению Объекта к системе теплоснабжения и внести плату за подключение Объекта в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Точка подключения объекта: наружная стена здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14.

1.3. Границы эксплуатационной ответственности Исполнителя и Заявителя: наружная стена здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14.

1.4. Максимальная тепловая нагрузка: 2,248 Гкал/час.

Наименование объекта подключения	Тепловая нагрузка Гкал/час					
	Отопление	Вентиляция	ГВС ср.	ГВС макс.	Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора»	0,4	1,217	0,235	0,631	1,852	2,248

1.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью технические условия подключения (Приложение № 5 к Договору).

1.6. Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное при исполнении Договора Заявителем, является собственностью Заявителя.

2. ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

2.1. Параметры в точке подключения:

Параметры	В тепловой сети	В тепловой сети системы отопления	В тепловой сети системы вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	69-52	-	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	18-28	-	-
Температура теплоносителя, ^{0}C	150-70	-	-

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 ^{0}C при температуре наружного воздуха +4 ^{0}C.

Температурные параметры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75 -44 ^{0}C, с остановом для проведения планово -предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150 ^{0}C.

2.2. Мероприятия, выполняемые Исполнителем

2.2.1. Обеспечить бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей.

2.3. Мероприятия, выполняемые Заявителем

2.3.1. При проектировании и строительстве для потребителей, относящихся к социально значимым категориям в соответствии с пунктом 96 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» рекомендуется предусмотреть резервное теплоснабжение Объекта.

2.3.2. При необходимости разработать проект и выполнить прокладку тепловых сетей от точки подключения до ИТП. Диаметр трубопроводов определить расчетом.

2.3.3. Разработать проект и выполнить монтаж ИТП на максимальную тепловую нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемого потребителя.

2.3.4. Разработать проект и выполнить монтаж внутренних систем теплопотребления.

2.3.5. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ИТП:

- в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);
- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;
- в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 3 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

- в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2.3.6. Представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения.

2.3.7. Обеспечить бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей.

2.3.8. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) своими силами либо с привлечением лиц, имеющих допуск к осуществлению работ данного вида на основании договора.

2.3.9. При разработке проектной/рабочей документации, уточнить направление тепловой сети в ПАО «МОЭК» (планово-высотные отметки проектируемой сети).

2.3.10. Выполнить на Объекте монтаж узла учета тепловой энергии в соответствии с проектной документацией Объекта и техническими условиями подключения, руководствуясь положениями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФот 18.11.2013 № 1034.

2.3.11. Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. В соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 настоящего Договора в установленный настоящим Договором срок осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии, теплоносителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» специалисты проектной организации должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (область аттестации Б 8.6) в установленном законом порядке.

3.1.2. Проверить выполнение Заявителем условий настоящего Договора и технических условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах *в течение 30 (тридцати) календарных дней* со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно Прил ожению № 1 к Договору.

3.1.3. Составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания акт о подключении (Приложение № 2 к Договору), после исполнения Сторонами обязательств по договору и осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 4 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3.1.4. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

3.1.5. Передать Заявителю счет-фактуру после подписания Сторонами акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

Счета-фактуры должны быть оформлены и представлены Заявителю в срок, предусмотренный п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями п.п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137. При несоблюдении данных условий счет-фактура считается невыставленным, а сумма НДС – не предъявленной к оплате.

3.1.6. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

3.1.7. В случае наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, информировать Заявителя об отсутствии технической (строительной) возможности подключения независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Осуществлять проверку выполнения Заявителем условий Договора и технических условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.

3.2.2. Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Заявителем. Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлекаемыми им третьими лицами.

3.2.3. В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;
- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);
- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;
- если Заявитель не предоставил Исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению согласно разделу 2 Договора.

3.2.5. Принимать участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоустановок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 5 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- просрочки Заявителем более трех месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных Договором, в том числе неполной оплаты платежа;

- нарушение Заявителем установленного Договором срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

3.2.7. При отказе от Договора в одностороннем порядке по вине Заявителя Исполнитель вправе требовать уплаты пени, неустоек в соответствии с условиями Договора, а также возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов по подключению, сметной стоимости демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора.

3.2.8. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения Объекта к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа Заявителя от изменения платы за подключение, расторгнуть Договор в установленном законом порядке.

3.2.9. Не выдавать акт о подключении до получения Исполнителем платежей согласно пункту 5.2. Договора, вносимых до выдачи акта о подключении.

3.3. Заявитель обязуется:

3.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 5 настоящего Договора.

3.3.2. Разработать в соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 Договора проектную документацию и согласовать с Исполнителем отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.071997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» специалисты проектной организации должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (область аттестации Б 8.6) в установленном законом порядке.

3.3.3. Представить и согласовать с Исполнителем график производства работ по подключению Объекта к системе теплоснабжения по форме согласно Приложению № 4 к Договору.

3.3.4. Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора, в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, *в течение 30 (тридцати) календарных* дней с даты внесения указанных изменений в соответствии с положениями нормативно-правовых актов.

3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для проверки выполнения технических условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

3.3.6. Получить временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемого Объекта.

3.3.7. Не позднее *чем за 2 (два) рабочих дня*, письменно уведомлять Исполнителя о планируемой дате и времени проведения скрытых работ на Объекте.

3.3.8. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 6 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. Представить Исполнителю заключение экспертизы проектной документации.

3.3.9. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению.

3.3.10. Выполнить технические условия подключения и раздел 2 Договора в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии), в установленный настоящим Договором срок и письменно уведомить об этом Исполнителя.

3.3.11. Направить Исполнителю уведомление о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения технических условий подключения и раздела 2 Договора.

Представить исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

3.3.12. Оборудовать подключаемый Объект прибором(ами) учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.3.13. Подписать акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

3.3.14. До оформления акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, в том числе до начала выполнения п. 3.3.15 Договора, предъявить объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам теплоснабжения, для осмотра и получения временного разрешения на допуск в эксплуатацию, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный энергетический надзор в случаях, установленных законодательством РФ.

3.3.15. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с требованиями законодательства в сфере теплоснабжения провести пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.

3.3.16. Подписать акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

3.3.17. Представлять по письменным запросам Исполнителя информацию, связанную с подключением Объекта, в письменной форме *в течение 10 (десяти) рабочих дней* с даты получения запроса.

3.3.18. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

3.3.19. Уведомить в письменной форме Исполнителя не позднее 5 рабочих дней об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

3.4. Заявитель имеет право:

3.4.1. Получать от Исполнителя по письменному запросу информацию о ходе выполнения предусмотренных договором мероприятий по подключению.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 7 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3.4.2. При соблюдении условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре.

4. СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Срок подключения по Договору – 31.12.2030 г.

5. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Плата за подключение составляет 3 466 152,96 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят два рубля 96 копеек), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ 762 553,65 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 65 копеек), всего плата за подключение с НДС 4 228 706,61 руб. (Четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч семьсот шесть рублей 61 копейка), и определяется в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2025 № ДПР-ТР-362/25 из расчета 1 541 882,99 руб. (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля 99 копеек) без учета НДС, за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки (далее-Плата за подключение).

Расчет платы за подключение указан в Приложении №3.

В случае признания недействующим *приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы Правительства Москвы от 17.12.2025 № ДПР-ТР-362/25*, Плата за подключение, указанная в настоящем пункте, подлежит изменению в соответствии с действующим законодательством на основании документа, устанавливающего плату за подключение на 2026 год (принятого взамен недействующего).

В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки НДС к цене (плате) настоящего Договора без НДС, применяется новая ставка НДС. Данное правило относится к той части цены Договора, в отношении которой до изменения ставки НДС еще не была оказана услуга.

5.2. Сумма, указанная в п. 5.1 Договора, оплачивается Заявителем в следующем порядке:

− 15 % Платы за подключение в размере 634 305,99 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста пять рублей 99 копеек), в т.ч. НДС (22%) 114 383,05 руб. (Сто четырнадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 05 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора;

− 50 % Платы за подключение в размере 2 114 353,31 руб. (Два миллиона сто четырнадцать тысяч триста пятьдесят три рубля 31 копейка), в т.ч. НДС (22%) 381 276,83 руб. (Триста восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть рублей 83 копейки) – в течение 90 (девяноста) дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее даты подписания акта о подключении;

− 20 % Платы за подключение в размере 845 741,32 руб. (Восемьсот сорок пять тысяч семьсот сорок один рубль 32 копейки), в т.ч. НДС (22%) 152 510,72 руб. (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот десять рублей 72 копейки) – в течение 5 (пяти) дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на Объект на время проведения испытаний и пуско-наладочных работ, но не позднее даты подписания акта о подключении;

− оставшаяся доля Платы за подключение 634 305,99 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста пять рублей 99 копеек), в т.ч. НДС (22%) 114 383,05 руб. (Сто четырнадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 05 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

В случае нарушения Заявителем сроков внесения каждого из платежей, указанных в настоящем пункте Договора (в том числе авансовых), на сумму каждого платежа подлежит начислению неустойка (пени) в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего Договора.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 8 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

5.3. Обязанность Заявителя по внесению Платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 10 настоящего Договора расчетный счет Агента.

5.4. Платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемым Министерством экономического развития Российской Федерации в текущем году для прогноза социально-экономического развития РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств по Договору в виде уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей (в том числе авансовых), указанных в п. 5.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

6.4. В случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств и выполнения мероприятий по подключению более чем на 30 дней, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

6.5. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 5.2 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме.

6.6. Исполнитель, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо исполнения их ненадлежащим образом, несет перед Заявителем ответственность в размере реального ущерба. Размер реального ущерба устанавливается вступившим в законную силу решением суда.

6.7. В случае расторжения Договора по вине Заявителя по любому основанию, Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае наличия разногласий о размере фактически понесенных расходов, стороны урегулируют их в соответствии с разделом 7 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 9 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

7.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента её направления не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, а в случае если Заявителем является физическое лицо, спор подлежит разрешению в Тверском районном суде города Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем экземпляра Договора, подписанного Заявителем. Срок действия Договора равен сроку подключения, указанного в пункте 4.1 Договора. По истечении срока действия Договора прекращаются все обязательства Сторон по нему, за исключением финансовых обязательств Заявителя.

8.2. При заключении Договора в электронной форме Договор подписывается со стороны физического лица простой электронной подписью, со стороны юридического лица - усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.4. В случаях, предусмотренных Договором, право на односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с момента получения указанного уведомления.

8.5. С момента расторжения (прекращения действия) Договора прекращают свое действие технические условия подключения.

8.6. Стороны уведомляют друг друга об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, принятии решений о реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств.

8.7. Условия договора, в том числе об объеме выполняемых мероприятий и платы за подключение, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также законодательства о закупках.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1. Акт о готовности внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии и теплоносителя *(форма)*.

Приложение № 2. Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения *(форма)*.

Приложение № 3. Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК».

Приложение № 4. График производства работ по выполнению Заявителем мероприятий по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» *(форма)*.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 10 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 5. Технические условия подключения[1].

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заявитель: АНО «РГТ»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, помещ. 76/5
ОГРН 1217700058146
ИНН 9701170871
КПП 770101001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810638000017898
Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Получатель Департамент финансов города Москвы (АНО «РГТ»
л/с 7181471000452834)
Банк Получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Счет Получателя 03225643450000007305
Счет Банка Получателя (ЕКС) 40102810545370000003
БИК 004525988

Главный инженер
АНО «РГТ»

_____ Д.В. Восторгин

Исполнитель: ПАО «МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017
ОГРН 1047796974092
ИНН 7720518494
КПП 997650001
В лице Агента: ООО «ЦТП МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
ОГРН 1157746421140
ИНН 7720302417
КПП 770301001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810495000016147
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
Кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Телефон: 8 (495) 276-13-07
E-Mail: office@ctp-moek.ru

Генеральный директор
ООО «ЦТП МОЭК»

_____ С.С. Ерашов

[1] В случае если технические условия (ТУ) были выданы до заключения договора и они соответствуют заявке на заключение договора о подключении, Приложением № 5 является ранее выданные ТУ с указанием реквизитов (дата, номер).

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 11 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 1
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ФОРМА

Акт
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель,** в лице *(Должность)* _____ *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

(Наименование Заявителя) _____, именуемое в дальнейшем **Заявитель**, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект: _____, расположенный _____.
(указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № _____ от «____» _____ 20__ г. Заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения:
- _____;
- _____;
- _____.

Работы выполнены по проекту № _____, разработанному _____ и утверждённому _____.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
теплоноситель: _____;
диаметр труб: подающей _____ мм, обратной _____ мм;
тип канала: _____;
материалы и толщина изоляции труб: подающей _____ , обратной _____;
протяженность трассы: _____ м, в том числе подземной: _____;
теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
_____;
класс энергетической эффективности подключаемого объекта: _____;
наличие резервных источников тепловой энергии: _____;
наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: _____;
диспетчеризация объекта ___(да/нет), передача данных в КСПД ПАО "МОЭК" ____(да/нет).

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:
Вид присоединения системы подключения: _____.
а) элеватор № _____, диаметр _____;
б) подогреватель

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 12 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

отопления № _____, количество секций: _____,
Длина секций: _____, назначение: _____,
Тип (марка) _____.
в) диаметр напорного патрубка: _____.
Мощность электродвигателя: _____, частота вращения: _____.
г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____, место установки: _____.
Тип отопительной системы: _____;
количество стояков: _____;
тип и поверхность нагрева отопительных приборов: _____;
схема включения системы горячего водоснабжения _____;
схема включения подогревателя горячего водоснабжения _____;
количество секций I ступени: штук _____, длина _____;
количество секций II ступени штук _____, длина _____;
количество калориферов: штук _____, поверхность нагрева (общая): _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика:

№ п/п Наименование	Наименование	Место установки	Тип	Диаметр	Количество

Место установки пломб: _____.

6. Проектные данные присоединяемых установок:

№ зданий	Кубатура зданий, куб. м	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего

7. Наличие документации:

_____
_____

8. Прочие сведения

_____.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи:

Заявитель: *Исполнитель:*

_____ _____
_____ _____

Дата подписания «_____» _____ 20____ г.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 13 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 2
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ФОРМА

АКТ
о подключении объекта к системе теплоснабжения

Дата составления документа «___»_____20__г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель,** в лице *(Должность)* _____ Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____ и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны, и

(Наименование Заявителя) _____, именуемое в дальнейшем **Заявитель**, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал, а Заявитель принял услугу по подключению, предусмотренную договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от «____» _____ 20__ г. № _____ (далее - договор), в полном объеме.
2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями подключения № ____ в полном объеме.
3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет _____ Гкал/ч.
5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет _____ Гкал/ч.
6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей: _____
_____.
7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: _____
_____
(дата, время, местонахождение узла учета)
_____
(Ф.И.О., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
_____
(результаты проверки узла учета)
_____.
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)
8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии)

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 14 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

является:_____
_____.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей



Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей_____
_____.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является_____
_____.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон



Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон _____
_____
_____.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11 Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила _____ (_____), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ_____ (_____).

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Заявитель **Исполнитель**

_____ _____

Дата подписания «__» _____ 20__ г.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 15 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 3
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК»

Размер платы за подключение объекта капитального строительства «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14к системе теплоснабжения по договору о подключении к системе теплоснабжения 10-11/26-662 с общим размером подключаемой нагрузки 2,248 Гкал/ч. составляет:

3 466 152,96 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят два рубля 96 копеек), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ 762 553,65 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 65 копеек), всего плата за подключение с НДС 4 228 706,61 руб. (Четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч семьсот шесть рублей 61 копейка) и определяется в соответствии с *приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы Правительства Москвы от 17.12.2025 № ДПР-ТР-362/25* и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, определенной соответственно по формуле

$П^{II} = П_1 + Н$ (тыс. руб./Гкал/ч), на подключаемую тепловую нагрузку объекта Заявителя, где:

$П_1$ – расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя в размере *198 476 руб. 44 коп.* (без учета НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки.

$Н$ – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение *1 343 406 руб. 55* коп. (без учета НДС).

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 16 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 4
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ФОРМА

График производства работ по выполнению Заявителем мероприятий по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», расположенного по адресу: _____
(договор о подключении к системе теплоснабжения от _____ № _____)

№	Наименование мероприятий	План / факт начало*	План / факт окончание*	Комментарий**
1	*Разработка и предоставление утвержденной в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения (экспертиза проектной документации).*			
2	*Согласование направления тепловых сетей с Исполнителем.*			
3	*Проведение гидравлических испытаний.*			
4	*Оформление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Пломбировка узлов учета.*			
5	*Получение временного разрешения МТУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.*			
6	*Проведение приемосдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных работ отдельных элементов тепловых энергоустановок, тепловых сетей и системы в целом.* *Оформление акта комплексного опробования оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.*			
7	*Оформление акта о подключении.*			

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 17 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**Даты, указанные в прошлом, считаются фактическими*
*** Заполняется при необходимости предоставления дополнительной информации, относящейся к выполнению мероприятия*

Заявитель

Должность/Ф.И.О.

_____ _____

(подпись) М.П.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 18 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 5
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ЦТП МОЭК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК»
(ООО «ЦТП МОЭК»)

«___» _____ 202_ г.
№ Т-УП1-01-260525/1

Технические условия подключения к системе теплоснабжения
ПАО «МОЭК»

Адрес объекта:	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14
Назначение объекта:	Общеобразовательная организация
Заявитель:	АНО «РГТ»
Тепловая нагрузка в количестве:	2,248 Гкал/час
Категория потребителя:	определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022, СП 31-110-2003 и постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Точка подключения объекта:	наружная стена здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14

Давление теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Параметры	В тепловой сети	В тепловой сети системы отопления	В тепловой сети системы вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	69-52	-	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	18-28	-	-
Температура теплоносителя, ^{0}C	150-70	-	-

Температура теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 ^{0}C при температуре наружного

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 19 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

воздуха +4 ^{0}С.

Параметры температуры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75-44 ^{0}С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150 ^{0}С.

Требования к расположению точки подключения к тепловой сети:

Расположение точки подключения к тепловой сети определяется на стадии разработки проектной (рабочей) документации и согласования планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной (рабочей) документации.

Требования в части схемы подключения:

1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме.
2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по независимой схеме.
3. Предусмотреть подключение системы горячего водоснабжения объекта по закрытой схеме с использованием обратной воды из системы отопления.

Требования к расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта:

1. При проектировании и строительстве ИТП руководствоваться федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012, СП 510.1325800.2022 или СП 41-101-95, СанПиН 2.1.3684-21, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

1.1. В проекте предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%, с учетом обеспечения температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 ^{0}С.

1.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе, а также устройств защиты оборудования, тепловых сетей и систем теплопотребления от недопустимых изменений давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.

1.3. В ИТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

2. Электроснабжение и Электрооборудование:

– электроснабжение ИТП выполнить по техническим условиям, выданным электросетевой компанией;

– оформить акт технологического присоединения к электрическим сетям сетевой

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 20 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

компании;

– запроектировать и установить по ТУ электросетевой компании узел учета электроэнергии;

– руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

– категория надежности электроснабжения ИТП определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003;

– электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента;

– местное управление задвижками с электроприводами и насосами должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли;

– предусмотреть установку на насосах ХВС частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

3. При планируемом размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ИТП рекомендуется предусмотреть раздельный электрический ввод учета, шкафы электрики и автоматики.

4. При проектировании строительной части ИТП предусмотреть вход во встроенное подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск), ограждения в виде стены с навесом, устройство металлической двери и освещение над входом и при спуске.

5. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ИТП и на тепловых сетях:

– трубы по ГОСТ 8731-2025 стальные бесшовные горячедеформированные группа В, сталь ГОСТ 1050 (20);

– трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У, сталь 20 группа В электросварные, прямошовные, термообработанные;

– водяные водоподогреватели в соответствие ПТЭ тепловых энергоустановок;

– насосное оборудование с частотно-регулируемыми преобразователями и станциями группового управления насосными агрегатами;

– на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления;

– арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны;

– расширительные баки мембранного типа или установки автоматического поддержания давления (АУПД) с комплектной автоматикой, выполненные в едином исполнении (модуль заводской готовности) в помещении теплового пункта;

– систему диспетчеризации реализовать на одном контроллере совместно с системой автоматизации.

6. При разработке проекта внутренних систем теплопотребления:

6.1. Отопительные узлы, узлы вентиляции и узлы подключения системы горячего водоснабжения каждого контура оборудовать регуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, действующих СНиП.

6.2. Предусмотреть оборудование стояков и теплопотребляющих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям.

6.3. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ГВС, ХВС, канализации и т.д.) в ИТП.

Технические требования к способу прокладки и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:

1. Проект тепловых сетей выполнить в соответствии с требованиями

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 21 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002 с учетом применения стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2020 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран».

2. Организационные рекомендации для подключения объекта:

2.1. Для строительства объекта капитального строительства необходимо выполнить работы по отключению и сносу существующих зданий, расположенных в границах участка, отведенного под застройку. Необходимо получить в ПАО «МОЭК» Условия отключения объекта капитального строительства от тепловых сетей.

2.2. В случае попадания существующих тепловых сетей в границы земельного участка Заявителя, рекомендуется выполнить мероприятия по сохранности и ремонтопригодности тепловых сетей с соблюдением охранной зоны, а при невозможности выполнения указанных мероприятий - обратиться в ПАО «МОЭК» с целью заключения соглашения о компенсации потерь. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

2.3. В случае ликвидации объектов инженерного назначения, являющихся собственностью ПАО «МОЭК», Заявителю необходимо оформить Соглашение о порядке компенсации потерь в соответствии с выданным Техническим заданием на вынос. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

2.4. В случае попадания в границы земельного участка Заявителя объектов инженерного назначения, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или ином законном праве, Заявителю рекомендуется договорным путем урегулировать отношения переноса и ликвидации инженерных коммуникаций и иного имущества третьих лиц, с обеспечением постоянного бесперебойного тепло-, водоснабжения всех существующих потребителей.

2.5. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» установлен обязательный порядок осуществления владельцем тепловых сетей мероприятий по организации вывода из эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Требования и рекомендации к расположению организации учета тепловой энергии и теплоносителей:

1. В соответствии с п. 19 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета тепловой энергии, теплоносителя (далее УУТЭ) должен быть оборудован в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов.

2. **Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя[2]**

2.1. Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам:

– Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,

[2] *В случае наличия в составе разделов проектной документации подключаемого объекта капитального строительства, раздела «проектирование узла учета» - мероприятия по проектированию узла учета осуществляются заявителем в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства (Объекта).*

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 22 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила учета);

– Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

– Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997;

– Правилам устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

– Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511;

– СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения;

– Приказом Росстандарта от 25.11.2016 № 1802-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

– ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2293-ст);

– ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

– ГОСТ 21.208-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2311-ст);

– ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2310-ст);

– ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.2. Проект УУТЭ должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

– листы проекта должны быть пронумерованы;

– титульный лист проекта должен содержать:

1) наименование организации – Заявителя;

2) адрес организации - Заявителя;

3) характеристику объекта потребления тепловой энергии;

4) абонентский номер ИТП (ЦТП);

5) полное наименование проектной организации с указанием ответственных лиц и исполнителей с печатью организации.

2.3. Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя должен содержать:

– Принципиальную схему теплового пункта (выкопировку из утвержденного проекта теплового пункта);

– Техническое задание на разработку проектной документации УУТЭ, подписанное Заявителем, основной составляющей которого является расчет расходов теплоносителя по видам теплопотребления в разрезе суток (отопительный и летний периоды) для подбора диаметров преобразователей расхода и пределов измерения теплоносителя;

– Функциональную схему измерения параметров теплоносителя;

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 23 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

– Схемы установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы;

– План помещения с указанием мест установки прибора узла учета и кабельных проводок;

– Принципиальную электрическую схему подключения приборов УУТЭ;

– Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителем;

– Электрическую схему питания УУТЭ;

– Чертеж общего вида шкафа узла учета;

– Спецификацию на оборудование, приборы, материалы;

– Форму отчетной ведомости показаний приборов учета, соответствующую требованиям, указанными в п. 4 настоящих Технических условий;

– Форму отчетной ведомости, получаемую с установленного оборудования дистанционного снятия показаний приборов учета, с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, в случае установки на УУТЭ оборудования удаленного доступа, соответствующую требованиям, указанными в п. 4 настоящих Технических условий;

– Схему подключения выходного сигнала от тахометрического водомера подпитки к тепловычислителю;

– Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав УУТЭ.

2.4. При проектировании УУТЭ для потребителей тепловой энергии, подключенных после тепловых пунктов, необходимо предусмотреть:

– ведение учета тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду тепловой нагрузки согласно схемам, утвержденных Правилами учета;

– соответствие программного обеспечения приборов учета тепловой энергии и теплоносителя формулам расчета тепловой энергии, принятым в Правилах учета по каждому из видов теплопотребления.

3. Рекомендуемые требования к расчетам и выбору средств измерений

3.1. Рекомендуется устанавливать типы приборов, внесенные в Государственный реестр средств измерения по согласованию с ПАО «МОЭК».

3.2. Выбор верхнего и нижнего предела измерения должен обеспечивать измерение фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период.

3.3. Должна быть обеспечена возможность пломбирования приборов учета.

3.4. Выбор диаметров трубопроводов для установки приборов учета должен быть осуществлен на основании расчета гидравлических потерь на участке монтажа первичных преобразователей (по «Методике гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов». ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.).

3.5. Метрологические характеристики устанавливаемых средств измерений должны соответствовать Правилам учета.

3.6. Водомер на подпиточной линии наряду с электрической связью с тепловычислителем, должен быть оснащён энергонезависимым счётным механизмом. Для подключения к тепловычислителю допускаются только тахометрические водомеры с передаточным коэффициентом импульсного преобразователя 10 л/имп., указанные в заводских документах на конкретный тип теплосчетчика.

3.7. Прибор учета должен быть оснащен техническими средствами для его подключения к системе дистанционного снятия показаний с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов.

4. Требования к отчетной ведомости

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 24 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

4.1. Отчетная ведомость должна содержать следующую информацию:

– о количестве полученной тепловой энергии (Гкал);

– о массе и объеме теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу (т; куб. м);

– среднечасовую и среднесуточную температуры (по средневзвешенному показателю) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (^{0}C);

– среднечасовое и среднесуточное давление (избыточное) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (МПа);

– массу и объем теплоносителя, израсходованного на подпитку внутренних систем теплопотребления (для независимых схем присоединения) (т; куб. м);

– время работы узла учета тепловой энергии (час);

– показания накопителей на начало/конец отчетного периода и их разницу за отчетный период по:

a. количеству тепловой энергии (Гкал);

b. массе и объему теплоносителя, пропущенного по подающему и обратному трубопроводам (т; куб. м);

c. времени штатной работы теплосчетчика (час).

– время работы узла учета с расходом сетевой воды меньше установленного минимума по подающему трубопроводу (час);

– время работы узла учета с расходом сетевой воды больше установленного максимума по подающему трубопроводу (час);

– время работы узла учета при Δt меньше установленного минимума (час);

– время работы узла учета при отсутствии электропитания (час);

– время работы узла учета с прочими ошибками (час);

– сведения о количестве потреблённой тепловой энергии с учётом нештатной работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал).

4.2. В случае установки прибора учета после теплового пункта, отчетная ведомость дополнительно должна содержать следующую информацию:

– среднечасовую и среднесуточную температуру холодной воды, поступающей на горячее водоснабжение (при отсутствии технической возможности размещения точки измерения данного параметра следовать п. 4.3. настоящих Технических условий), С^0;

– массу (объем) горячей воды, отпущенной по подающему, возвращенной по циркуляционному трубопроводу и израсходованной в системе горячего водоснабжения, т; (м^3).

4.3. В случае, если для определения количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя требуется измерение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии допускается введение указанной температуры в вычислитель в виде константы (по согласованию с теплоснабжающей организацией) с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды (п. 112 и п. 113 Правил учета).

5. Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

5.1. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.

5.2. Смонтированный прибор учета должен полностью соответствовать проекту и техническим условиям подключения.

5.3. Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.

5.4. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 25 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии.

5.5. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем щите (шкафу), исключающем несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

5.6. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.

5.7. Комплект оборудования прибора учета должен содержать замещающие вставки для восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров.

5.8. Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука.

6. **Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую эксплуатацию**

6.1. Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Сведения о допуске (вводе) УУТЭ в эксплуатацию указываются в акте о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.3. Пломбировка узла учета осуществляется в присутствии приемочной комиссии (п. 64, п. 70 и п. 71 Правил учета).

6.4. Документом, подтверждающим ввод УУТЭ в эксплуатацию, является акт о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.5. Ввод УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:

– проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»;

– соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ;

– ведомости непрерывной работы прибора учета в течении 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток), предшествующих дате ввода УУТЭ в коммерческую эксплуатацию;

– паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;

– подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.

6.6. При необходимости расчетов между Субабонентами и Заявителем или для обеспечения возможности расчета тепловой энергии по видам теплопотребления, а также резервного учета при выходе из строя УУТЭ на границе балансовой принадлежности рекомендуется устанавливать отдельные полноценные УУТЭ на системы теплопотребления и ГВС.

Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта:

1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ИТП:

– в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);

– в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;

– в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей,

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 26 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

– в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2. Обеспечить передачу данных системы диспетчеризации ИТП в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП) и последующее 72-часовое опробование системы.

3. В части автоматизированной системы управления необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

Технические условия действительны до

Срок действия технических условий подключения составляет 3 года.

Подписано эл. подписью Восторгин Дмитрий Васильевич., Восторгин Д. В.,
23.06.2026 16:01 (MSK), Сертификат № 0x027B3DD00025B33B944C283F3CEECE2AE6

Подписано эл. подписью в ЕЛК ПАО "МОЭК".
ООО "ЦТП МОЭК", Ерашов С. С., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
03.06.2026 15:45 (MSK), Сертификат №02BA805200D8B3D08A4826B05E73F68145

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4954/26 от 24.06.2026 Тюрина Н.К. ("РГТ" АНО)
Страница 27 из 27. Страница создана: 23.06.2026 16:24

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Инженерно-метрологический центр»
(ГБУ «ИМЦ»)

Юридический адрес: 125375, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Дегтярный, дом 6 строение 1.
Фактический адрес: 125375, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Дегтярный, дом 6 строение 1.
Тел.: 8(495)276-10-56, факс: 8(495)276-01-56, E-mail: gbuimc-info@dom.mos.ru
ОКПО 11356728, ОГРН 1127746615831, ИНН/КПП 7710918359/771001001

Дата выдачи «01» 06 2026 г. № 0385А

Заказчик:	**Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды «ОЭК Стройтрест»**
Адрес объекта:	**г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на организацию автоматизированной системы учета потребления ресурсов (АСУПР) для сбора и передачи показаний с приборов учета тепловой энергии и приборов учета холодной воды, устанавливаемых на вводах объекта - **ГБОУ «СОШ № 433»**

Организация АСУПР

1. АСУПР в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.04.2021 № 521-ПП «Об автоматизированной системе учета потребления ресурсов» представляет собой программный комплекс, предназначенный для автоматизированного сбора, обработки, анализа, актуализации, хранения, предоставления и использования информации о производимых, передаваемых или потребляемых ресурсах, получаемой от приборов учета коммунальных ресурсов, устанавливаемых на вводах объекта.

2. Требования к компонентам:

2.1. Используемые приборы учета (тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды), устанавливаемые на вводах объекта или в индивидуальном тепловом пункте должны соответствовать Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», должны быть зарегистрированы в ФГИС Росстандарта и поверены.

2.2. Счётчики воды должны быть зарегистрированы в ФГИС Росстандарта и поверены.

Соответствовать Приказу Минпромторга РФ от 21.01.2011 № 57 «Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии».

2.3. Устройства сбора и передачи данных (далее – УСПД) должны быть зарегистрированы в ФГИС Росстандарта и поверены. УСПД должны обеспечивать непосредственное взаимодействие (без использования промежуточных серверов) с АСУПР. Совместимые УСПД и типовые проектные решения находятся по ссылке https://cloud.gbuimc.ru/index.php/s/TW8S2kxn8gYZsc6.

2.4. Связь между общедомовыми приборами учета и УСПД организовать при помощи цифровых интерфейсов связи (RS-485, RS-232).

2.5. Основной канал связи устройства сбора и передачи данных обеспечить посредством кабеля UTP категории 5е, подключаемого к коммутатору широкополосного доступа интернет-провайдера на объекте.

2.6. ШУСПД (Шкаф УСПД) установить на максимально приближенном расстоянии до прибора учета (вычислительного устройства) тепловой энергии, теплоносителя и холодной воды, но не более:

- 3 м до установки GSM антенны (резервный канал связи);
- 50 м до подключаемого оборудования с интерфейсом RS485 (при наличии);
- 15 м до подключаемого оборудования с интерфейсом RS232 (при наличии).

2.7. Обеспечить подключение Шкафа устройства сбора и передачи данных к системе гарантированного электропитания (СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

2.8. Передачу данных с УСПД осуществлять в систему АСУПР.

3. Общие положения:

3.1. Рабочую документацию выполнить **отдельным разделом**, направить для согласования в ГБУ «ИМЦ» посредством электронного документооборота или на адрес электронной почты gbuimc-info@dom.mos.ru (тел. +7 495 276-10-56 доб. 3517, 3910).

3.2. Приемка и ввод в эксплуатацию технических средств АСУПР осуществляется комиссией, в состав которой необходимо включить представителей ГБУ «ИМЦ».

3.3. Технические условия действительны в течение 3 (трех) лет со дня выдачи.

Начальник управления
ГБУ «ИМЦ» **М.А. Мамонтов**

Типовые проектные решения:

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Инженерно-метрологический центр»
(ГБУ «ИМЦ»)

Юридический адрес: 125375, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Дегтярный, дом 6 строение 1.
Фактический адрес: 125375, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Дегтярный, дом 6 строение 1.
Тел.: 8(495)276-10-56, факс: 8(495)276-01-56, E-mail: gbuimc-info@dom.mos.ru
ОКПО 11356728, ОГРН 1127746615831, ИНН/КПП 7710918359/771001001

Дата выдачи «01» 06 2026 г. № 0385ВН

Заказчик:	**Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды «ОЭК Стройтрест»**
Адрес объекта:	**г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на организацию системы видеонаблюдения объекта застройки -
ГБОУ «СОШ № 433»

1. Создание Системы видеонаблюдения (далее - СВН)

1.1. Создание СВН – организация на объекте застройки системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям Заказчика и обеспечивающей возможность передачи видеоизображений с камер видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (далее – ЕЦХД) по запросу управляющих систем ЕЦХД.

Архив видеоинформации должен храниться локально на ресурсах СВН, а выгрузка и трансляция архива осуществляется в совместимом с управляющими системами ЕЦХД формате.

1.2. Проектирование сети СВН (видеокамер, линий связи, усилительного, согласующего оборудования, источников питания и т.п.) производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и СП 134.13330.2022 «Система электросвязи зданий и сооружений».

1.3. Требования по интеграции с ЕЦХД:

1.3.1. Проектируемая СВН должна отвечать требованиям регламента передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем

видеонаблюдения (утвержден распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15).

1.3.2. В целях унификации технических решений в рамках создания и эксплуатации территориально-распределенного комплекса средств диспетчерского и визуального контроля смежных систем, техническое решение СВН рекомендуется создавать на базе аппаратно-программного комплекса из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции.

1.3.3. Подробная информация о порядке подключения СВН к ЕЦХД, включая реестр совместимого оборудования находится по ссылке https://video.dit.mos.ru/docs_int/

1.4. Основные требования к первичному оборудованию СВН:

1.4.1. Видеокамеры. При проектировании СВН необходимо применение IP-видеокамер, отвечающих требованиям по интеграции с ЕЦХД и имеющих соответствующее подтверждение производителя.

1.4.2. Узел первичной обработки и архивирования информации – видеосервер/видеорегистратор:

1.4.2.1. Режим работы – круглосуточный;

1.4.2.2. Режим детектирования движения:

- количество зон детектирования – не менее 3-х на канал;
- сигнализация о срабатывании с указанием объекта контроля, видеокамеры, зоны детектирования, даты и времени события;

1.4.2.3. Возможность подключения локального АРМ;

1.4.2.4. Локальный видеоархив:

- глубина архива – не менее 30 суток;
- возможность поиска и просмотра данных с локального АРМ.

1.5. Требуется выполнить подключение распределительной сети СВН к видеосерверу/видеорегистратору.

1.6. Передачу данных осуществлять на АРМ видеонаблюдения.

2. Рабочую документацию выполнить отдельным разделом и согласовать в управлении АСУПР ГБУ «ИМЦ» (тел. (495) 276-10-56 доб. 3517; 3910).

3. Смонтированная СВН предъявляется приемочной комиссии в установленном порядке.

4. Приемка и ввод в эксплуатацию системы СВН осуществляется комиссией, в состав которой необходимо включить представителей ГБУ «ИМЦ».

5. Технические условия действительны в течение 3 (трех) лет со дня выдачи.

Начальник управления
ГБУ «ИМЦ» **М.А. Мамонтов**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Инженерно-метрологический центр» (ГБУ «ИМЦ»)

Юридический адрес: 125375, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Дегтярный, дом 6 строение 1.
Фактический адрес: 125375, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Дегтярный, дом 6 строение 1.
Тел.: 8(495)276-10-56, факс: 8(495)276-01-56, E-mail: gbuimc-info@dom.mos.ru
ОКПО 11356728, ОГРН 1127746615831, ИНН/КПП 7710918359/771001001

Дата выдачи «01» 06 2026 г. № 0385Д

Заказчик:	**Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды «ОЭК Стройтрест»**
Адрес объекта:	**г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение внутридомовых технических средств объекта к посту диспетчера **ГБОУ «СОШ № 433»**

1. Выполнить проект на присоединение инженерного оборудования объекта: **ГБОУ «СОШ № 433»** на пост диспетчера по адресу: **г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14.**

2. Предусмотреть установку автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) на посту диспетчера.

3. Объем сигнализации, передаваемой на пульт диспетчера, должен соответствовать «Положению об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы» 2013 г. № 05-14-169/3 и СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

4. В случае оснащения входных групп автоматизированной системой открывания дверей (АСОД) монтируемые распашные дверные приводы должны отвечать следующим требованиям:

- интеграция с существующей (проектируемой) системой охраны входов.
- механический доводчик двери, отвечающий требованиям по доступности для маломобильных групп населения.
- автоматическое открывание и удержание дверей в соответствии с заданной конкретными условиями монтажа программой.

В качестве управляющего устройства должны использоваться радиобрелоки и/или дополнительные ключевые устройства и кнопки, совмещенные с существующей системой охраны входов.

5. Создание системы диспетчерского и визуального контроля платформ (СДиВК) (при наличии платформ подъемных для маломобильных групп населения).

5.1. Проектирование технических средств диспетчерского и визуального контроля платформ осуществляется в соответствии с «Общими техническими условиями на оснащение средствами диспетчерского и визуального контроля платформ подъемных для маломобильной категории граждан», в соответствии с «ГОСТ Р 55641-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».

5.2. Платформа подъемная для инвалидов (далее – ППИ) должна обеспечивать:

- дистанционное (с АРМ) включение/отключение электропитания;
- возможность переключения в шкафу главного выключателя режимов подачи питания (ремонтный/АРМ).

5.3. Подключение к средствам диспетчерского контроля (с выводом на АРМ) переговорных устройств и следующих параметров:

- платформа исправна/авария.
- обрыв цепей безопасности.
- нажата кнопка «СТОП».
- наличие электропитания (контроль 220В).
- контроль режимов эксплуатации: «ремонтный/с АРМ».
- датчик открытия двери шкафа главного выключателя.

5.4. Установка средств визуального контроля (далее – СВК, выполняется для каждой ППИ).

- установить две IP-видеокамеры на высоте не менее 2,5 м, обеспечивающие визуальный контроль верхней и нижней посадочной площадки, а также самой платформы;
- видеокамеры подключить к источнику бесперебойного питания (ИБП);
- подключить видеокамеры к видеорегистратору.

5.5. Установка средств диспетчерского контроля и управления (СДКиУ) выполняется для каждой ППИ.

- установить контроллер в шкаф телекоммуникационный антивандальный;
- обеспечить вывод контролируемых параметров на контроллер;
- обеспечить установку дополнительных осветительных приборов, обеспечивающих освещенность зоны действия платформы не менее 50 люкс (на уровне пола нижней, верхней посадочных площадок и пола платформы);
- электропитание выполнить с использованием системы бесперебойного питания.

5.6. Передачу данных осуществлять на АРМ ППИ на пост ОДС.

6. Рабочую документацию выполнить отдельным разделом и согласовать в управлении АСУПР ГБУ «ИМЦ» (тел. (495) 276-10-56 доб. 3517, 3910).

7. Смонтированная система ОДС предъявляется приемочной комиссии в установленном порядке.

8. Приемка и ввод в эксплуатацию системы ОДС осуществляется комиссией, в состав которой необходимо включить представителей ГБУ «ИМЦ».

9. Технические условия действительны в течение 3 (трех) лет с момента выдачи.

Начальник управления
ГБУ «ИМЦ» **М.А. Мамонтов**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Переведеновский пер., д.13, стр.16, Москва, 105082, e-mail: info@ano-rgt.ru
ОГРН 1217700058146, ИНН/КПП 9701170871/770101001

_____ №_____
На № _____ от _____

Управляющему
АНО «ОЭК СТРОЙТРЕСТ»
О.В. Кохновичу

Уважаемый Олег Владиславович!

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» АНО «РГТ» является заказчиком на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объекта ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 (далее – Объект).

Направляем полученную от ООО «ЦТП МОЭК» оферту договора о подключении к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК».

Просим **не позднее 11.06.2026** официальным письмом в адрес АНО «РГТ» (**ЭДО** или электронная почта «**info@ano-rgt.ru**», а также продублировать на электронную почту afanasevma@ano-rgt.ru) согласовать оферту договора, либо, при наличии замечаний или изменений по планируемым нагрузкам, направить актуальную на данный момент анкету абонента по Объекту .

Приложение: на 26 л. в 1 экз.

С уважением,
Главный инженер **Д.В. Восторгин**

А.Ю. Разумовская
+ 7 (916) 506-12-75

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 1 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32

ДОГОВОР № 10-11/26-662
о подключении к системе теплоснабжения

г. Москва «____» _____ 20 __ г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК», далее – Агент) Ерашова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны, и

Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»), именуемая в дальнейшем **Заявитель**, в лице главного инженера Восторгина Дмитрия Васильевича, действующего на основании доверенности от 08.08.2025 № 1061, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании заявки Заявителя на заключение Договора о подключении Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить подключение объекта капитального строительства «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14 (далее – Объект), к системе теплоснабжения Филиала № 20 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения - ТЭЦ-11 ПАО «Мосэнерго»), а Заявитель обязуется выполнить перечень мероприятий по подключению Объекта к системе теплоснабжения и внести плату за подключение Объекта в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Точка подключения объекта: наружная стена здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14.

1.3. Границы эксплуатационной ответственности Исполнителя и Заявителя: наружная стена здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14.

1.4. Максимальная тепловая нагрузка: 2,248 Гкал/час.

Наименование объекта подключения	Тепловая нагрузка Гкал/час					
	Отопление	Вентиляция	ГВС ср.	ГВС макс.	Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора»	0,4	1,217	0,235	0,631	1,852	2,248

1.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью технические условия подключения (Приложение № 5 к Договору).

1.6. Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное при исполнении Договора Заявителем, является собственностью Заявителя.

2. ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

2.1. Параметры в точке подключения:

Параметры	В тепловой сети	В тепловой сети системы отопления	В тепловой сети системы вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	69-52	-	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	18-28	-	-
Температура теплоносителя, ^{0}C	150-70	-	-

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 ^{0}C при температуре наружного воздуха +4 ^{0}C.

Температурные параметры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75 -44 ^{0}C, с остановом для проведения планово -предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150 ^{0}C.

2.2. Мероприятия, выполняемые Исполнителем

2.2.1. Обеспечить бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей.

2.3. Мероприятия, выполняемые Заявителем

2.3.1. При проектировании и строительстве для потребителей, относящихся к социально значимым категориям в соответствии с пунктом 96 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» рекомендуется предусмотреть резервное теплоснабжение Объекта.

2.3.2. При необходимости разработать проект и выполнить прокладку тепловых сетей от точки подключения до ИТП. Диаметр трубопроводов определить расчетом.

2.3.3. Разработать проект и выполнить монтаж ИТП на максимальную тепловую нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемого потребителя.

2.3.4. Разработать проект и выполнить монтаж внутренних систем теплопотребления.

2.3.5. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ИТП:

- в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);
- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;
- в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 3 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

- в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2.3.6. Представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения.

2.3.7. Обеспечить бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей.

2.3.8. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) своими силами либо с привлечением лиц, имеющих допуск к осуществлению работ данного вида на основании договора.

2.3.9. При разработке проектной/рабочей документации, уточнить направление тепловой сети в ПАО «МОЭК» (планово-высотные отметки проектируемой сети).

2.3.10. Выполнить на Объекте монтаж узла учета тепловой энергии в соответствии с проектной документацией Объекта и техническими условиями подключения, руководствуясь положениями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФот 18.11.2013 № 1034.

2.3.11. Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. В соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 настоящего Договора в установленный настоящим Договором срок осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии, теплоносителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» специалисты проектной организации должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (область аттестации Б 8.6) в установленном законом порядке.

3.1.2. Проверить выполнение Заявителем условий настоящего Договора и технических условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах *в течение 30 (тридцати) календарных дней* со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно Приложению № 1 к Договору.

3.1.3. Составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания акт о подключении (Приложение № 2 к Договору), после исполнения Сторонами обязательств по договору и осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 4 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3.1.4. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

3.1.5. Передать Заявителю счет-фактуру после подписания Сторонами акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

Счета-фактуры должны быть оформлены и представлены Заявителю в срок, предусмотренный п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями п.п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137. При несоблюдении данных условий счет-фактура считается невыставленным, а сумма НДС – не предъявленной к оплате.

3.1.6. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

3.1.7. В случае наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, информировать Заявителя об отсутствии технической (строительной) возможности подключения независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Осуществлять проверку выполнения Заявителем условий Договора и технических условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.

3.2.2. Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Заявителем. Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлекаемыми им третьими лицами.

3.2.3. В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;
- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);
- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;
- если Заявитель не предоставил Исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению согласно разделу 2 Договора.

3.2.5. Принимать участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоустановок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 5 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- просрочки Заявителем более трех месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных Договором, в том числе неполной оплаты платежа;

- нарушение Заявителем установленного Договором срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

3.2.7. При отказе от Договора в одностороннем порядке по вине Заявителя Исполнитель вправе требовать уплаты пени, неустоек в соответствии с условиями Договора, а также возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов по подключению, сметной стоимости демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора.

3.2.8. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения Объекта к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа Заявителя от изменения платы за подключение, расторгнуть Договор в установленном законом порядке.

3.2.9. Не выдавать акт о подключении до получения Исполнителем платежей согласно пункту 5.2. Договора, вносимых до выдачи акта о подключении.

3.3. Заявитель обязуется:

3.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 5 настоящего Договора.

3.3.2. Разработать в соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 Договора проектную документацию и согласовать с Исполнителем отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» специалисты проектной организации должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (область аттестации Б 8.6) в установленном законом порядке.

3.3.3. Представить и согласовать с Исполнителем график производства работ по подключению Объекта к системе теплоснабжения по форме согласно Приложению № 4 к Договору.

3.3.4. Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора, в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, *в течение 30 (тридцати) календарных* дней с даты внесения указанных изменений в соответствии с положениями нормативно-правовых актов.

3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для проверки выполнения технических условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

3.3.6. Получить временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемого Объекта.

3.3.7. Не позднее *чем за 2 (два) рабочих дня*, письменно уведомлять Исполнителя о планируемой дате и времени проведения скрытых работ на Объекте.

3.3.8. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 6 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. Представить Исполнителю заключение экспертизы проектной документации.

3.3.9. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению.

3.3.10. Выполнить технические условия подключения и раздел 2 Договора в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии), в установленный настоящим Договором срок и письменно уведомить об этом Исполнителя.

3.3.11. Направить Исполнителю уведомление о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения технических условий подключения и раздела 2 Договора.

Представить исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

3.3.12. Оборудовать подключаемый Объект прибором(ами) учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.3.13. Подписать акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

3.3.14. До оформления акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, в том числе до начала выполнения п. 3.3.15 Договора, предъявить объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам теплоснабжения, для осмотра и получения временного разрешения на допуск в эксплуатацию, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный энергетический надзор в случаях, установленных законодательством РФ.

3.3.15. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с требованиями законодательства в сфере теплоснабжения провести пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.

3.3.16. Подписать акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

3.3.17. Представлять по письменным запросам Исполнителя информацию, связанную с подключением Объекта, в письменной форме *в течение 10 (десяти) рабочих дней* с даты получения запроса.

3.3.18. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

3.3.19. Уведомить в письменной форме Исполнителя не позднее 5 рабочих дней об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

3.4. Заявитель имеет право:

3.4.1. Получать от Исполнителя по письменному запросу информацию о ходе выполнения предусмотренных договором мероприятий по подключению.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 7 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3.4.2. При соблюдении условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре.

4. СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Срок подключения по Договору – 31.12.2030 г.

5. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Плата за подключение составляет 3 466 152,96 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят два рубля 96 копеек), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ 762 553,65 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 65 копеек), всего плата за подключение с НДС 4 228 706,61 руб. (Четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч семьсот шесть рублей 61 копейка), и определяется в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2025 № ДПР-ТР-362/25 из расчета 1 541 882,99 руб. (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля 99 копеек) без учета НДС, за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки (далее -Плата за подключение).

Расчет платы за подключение указан в Приложении №3.

В случае признания недействующим *приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы Правительства Москвы от 17.12.2025 № ДПР-ТР-362/25*, Плата за подключение, указанная в настоящем пункте, подлежит изменению в соответствии с действующим законодательством на основании документа, устанавливающего плату за подключение на 2026 год (принятого взамен недействующего).

В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки НДС к цене (плате) настоящего Договора без НДС, применяется новая ставка НДС. Данное правило относится к той части цены Договора, в отношении которой до изменения ставки НДС еще не была оказана услуга

5.2. Сумма, указанная в п. 5.1 Договора, оплачивается Заявителем в следующем порядке:

− 15 % Платы за подключение в размере 634 305,99 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста пять рублей 99 копеек), в т.ч. НДС (22%) 114 383,05 руб. (Сто четырнадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 05 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора;

− 50 % Платы за подключение в размере 2 114 353,31 руб. (Два миллиона сто четырнадцать тысяч триста пятьдесят три рубля 31 копейка), в т.ч. НДС (22%) 381 276,83 руб. (Триста восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть рублей 83 копейки) – в течение 90 (девяноста) дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее даты подписания акта о подключении;

− 20 % Платы за подключение в размере 845 741,32 руб. (Восемьсот сорок пять тысяч семьсот сорок один рубль 32 копейки), в т.ч. НДС (22%) 152 510,72 руб. (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот десять рублей 72 копейки) – в течение 5 (пяти) дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на Объект на время проведения испытаний и пуско-наладочных работ, но не позднее даты подписания акта о подключении;

− оставшаяся доля Платы за подключение 634 305,99 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста пять рублей 99 копеек), в т.ч. НДС (22%) 114 383,05 руб. (Сто четырнадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 05 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

В случае нарушения Заявителем сроков внесения каждого из платежей, указанных в настоящем пункте Договора (в том числе авансовых), на сумму каждого платежа подлежит начислению неустойка (пени) в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего Договора.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 8 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

5.3. Обязанность Заявителя по внесению Платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 10 настоящего Договора расчетный счет Агента.

5.4. Платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемым Министерством экономического развития Российской Федерации в текущем году для прогноза социально-экономического развития РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств по Договору в виде уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей (в том числе авансовых), указанных в п. 5.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

6.4. В случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств и выполнения мероприятий по подключению более чем на 30 дней, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

6.5. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 5.2 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме.

6.6. Исполнитель, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо исполнения их ненадлежащим образом, несет перед Заявителем ответственность в размере реального ущерба. Размер реального ущерба устанавливается вступившим в законную силу решением суда.

6.7. В случае расторжения Договора по вине Заявителя по любому основанию, Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае наличия разногласий о размере фактически понесенных расходов, стороны урегулируют их в соответствии с разделом 7 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 9 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

7.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента её направления не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, а в случае если Заявителем является физическое лицо, спор подлежит разрешению в Тверском районном суде города Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем экземпляра Договора, подписанного Заявителем. Срок действия Договора равен сроку подключения, указанного в пункте 4.1 Договора. По истечении срока действия Договора прекращаются все обязательства Сторон по нему, за исключением финансовых обязательств Заявителя.

8.2. При заключении Договора в электронной форме Договор подписывается со стороны физического лица простой электронной подписью, со стороны юридического лица - усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.4. В случаях, предусмотренных Договором, право на односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с момента получения указанного уведомления.

8.5. С момента расторжения (прекращения действия) Договора прекращают свое действие технические условия подключения.

8.6. Стороны уведомляют друг друга об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, принятии решений о реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств.

8.7. Условия договора, в том числе об объеме выполняемых мероприятий и платы за подключение, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также законодательства о закупках.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1. Акт о готовности внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии и теплоносителя *(форма)*.

Приложение № 2. Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения *(форма)*.

Приложение № 3. Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК».

Приложение № 4. График производства работ по выполнению Заявителем мероприятий по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» *(форма)*.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 10 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 5. Технические условия подключения[1].

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заявитель: АНО «РГТ»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, помещ. 76/5
ОГРН 1217700058146
ИНН 9701170871
КПП 770101001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810638000017898
Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Получатель Департамент финансов города Москвы (АНО «РГТ»
л/с 7181471000452834)
Банк Получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Счет Получателя 03225643450000007305
Счет Банка Получателя (ЕКС) 40102810545370000003
БИК 004525988

Главный инженер
АНО «РГТ»

_____ Д.В. Восторгин

Исполнитель: ПАО «МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017
ОГРН 1047796974092
ИНН 7720518494
КПП 997650001
В лице Агента: ООО «ЦТП МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
ОГРН 1157746421140
ИНН 7720302417
КПП 770301001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810495000016147
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
Кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Телефон: 8 (495) 276-13-07
E-Mail: office@ctp-moek.ru

Генеральный директор
ООО «ЦТП МОЭК»

_____ С.С. Ерашов

[1] В случае если технические условия (ТУ) были выданы до заключения договора и они соответствуют заявке на заключение договора о подключении, Приложением № 5 является ранее выданные ТУ с указанием реквизитов (дата, номер).

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 11 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 1
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ФОРМА

Акт
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель,** в лице *(Должность)* _____ *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

(Наименование Заявителя) _____, именуемое в дальнейшем **Заявитель**, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект: _____, расположенный _____.
(указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № _____ от «____» _____ 20__ г. Заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения:
- _____;
- _____;
- _____.

Работы выполнены по проекту № _____, разработанному _____ и утверждённому _____.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
теплоноситель: _____;
диаметр труб: подающей _____ мм, обратной _____ мм;
тип канала: _____;
материалы и толщина изоляции труб: подающей _____ , обратной _____;
протяженность трассы: _____ м, в том числе подземной: _____;
теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
_____;
класс энергетической эффективности подключаемого объекта: _____;
наличие резервных источников тепловой энергии: _____;
наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: _____;
диспетчеризация объекта ___(да/нет), передача данных в КСПД ПАО "МОЭК" ____(да/нет).

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:
Вид присоединения системы подключения: _____.
а) элеватор № _____, диаметр _____;
б) подогреватель

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 12 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

отопления № _____, количество секций: _____,
Длина секций: _____, назначение: _____,
Тип (марка) _____.
в) диаметр напорного патрубка: _____.
Мощность электродвигателя: _____, частота вращения: _____.
г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____, место установки: _____.
Тип отопительной системы: _____;
количество стояков: _____;
тип и поверхность нагрева отопительных приборов: _____;
схема включения системы горячего водоснабжения _____;
схема включения подогревателя горячего водоснабжения _____;
количество секций I ступени: штук _____, длина _____;
количество секций II ступени штук _____, длина _____;
количество калориферов: штук _____, поверхность нагрева (общая): _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика:

№ п/п Наименование	Наименование	Место установки	Тип	Диаметр	Количество

Место установки пломб: _____.

6. Проектные данные присоединяемых установок:

№ зданий	Кубатура зданий, куб. м	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего

7. Наличие документации:

_____
_____

8. Прочие сведения

_____.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи:

Заявитель: *Исполнитель:*

_____ _____
_____ _____

Дата подписания «_____» _____ 20____ г.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 13 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 2
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ФОРМА

АКТ
о подключении объекта к системе теплоснабжения

Дата составления документа «___»_____20__г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель,** в лице *(Должность)* _____ Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____ и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны, и

(Наименование Заявителя) _____, именуемое в дальнейшем **Заявитель**, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал, а Заявитель принял услугу по подключению, предусмотренную договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от «____» _____ 20__ г. № _____ (далее - договор), в полном объеме.
2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями подключения № ____ в полном объеме.
3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет _____ Гкал/ч.
5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет _____ Гкал/ч.
6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей: _____
_____.
7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: _____
_____
(дата, время, местонахождение узла учета)
_____
(Ф.И.О., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
_____
(результаты проверки узла учета)
_____.
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)
8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии)

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 14 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

является:_____
_____.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей



Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей_____
_____.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является_____
_____.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон



Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон _____
_____
_____.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11 Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила _____ (_____), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ_____ (_____).

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Заявитель **Исполнитель**

_____ _____

Дата подписания «__» _____ 20__ г.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 15 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 3
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК»

Размер платы за подключение объекта капитального строительства «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14к системе теплоснабжения по договору о подключении к системе теплоснабжения 10-11/26-662 с общим размером подключаемой нагрузки 2,248 Гкал/ч. составляет:

3 466 152,96 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят два рубля 96 копеек), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ 762 553,65 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 65 копеек), всего плата за подключение с НДС 4 228 706,61 руб. (Четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч семьсот шесть рублей 61 копейка) и определяется в соответствии с *приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы Правительства Москвы от 17.12.2025 № ДПР-ТР-362/25* и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, определенной соответственно по формуле

$П^{II} = П_1 + Н$ (тыс. руб./Гкал/ч), на подключаемую тепловую нагрузку объекта Заявителя, где:

$П_1$ – расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя в размере *198 476 руб. 44 коп.* (без учета НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки.

$Н$ – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение *1 343 406 руб. 55* коп. (без учета НДС).

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 16 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 4
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ФОРМА

График производства работ по выполнению Заявителем мероприятий по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», расположенного по адресу: _____
(договор о подключении к системе теплоснабжения от _____ № _____)

№	Наименование мероприятий	План / факт начало*	План / факт окончание*	Комментарий**
1	*Разработка и предоставление утвержденной в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения (экспертиза проектной документации).*			
2	*Согласование направления тепловых сетей с Исполнителем.*			
3	*Проведение гидравлических испытаний.*			
4	*Оформление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Пломбировка узлов учета.*			
5	*Получение временного разрешения МТУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.*			
6	*Проведение приемосдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных работ отдельных элементов тепловых энергоустановок, тепловых сетей и системы в целом.* *Оформление акта комплексного опробования оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.*			
7	*Оформление акта о подключении.*			

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 17 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**Даты, указанные в прошлом, считаются фактическими*
*** Заполняется при необходимости предоставления дополнительной информации, относящейся к выполнению мероприятия*

Заявитель

Должность/Ф.И.О.

_____ _____

(подпись) М.П.

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 18 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение № 5
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _____ 20__ г.
№ 10-11/26-662

ЦТП МОЭК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК»
(ООО «ЦТП МОЭК»)

«___» _____ 202_ г.
№ Т-УП1-01-260525/1

Технические условия подключения к системе теплоснабжения
ПАО «МОЭК»

Адрес объекта:	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Соколиной Горы 5-я, дом 14
Назначение объекта:	Общеобразовательная организация
Заявитель:	АНО «РГТ»
Тепловая нагрузка в количестве:	2,248 Гкал/час
Категория потребителя:	определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022, СП 31-110-2003 и постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Точка подключения объекта:	наружная стена здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14

Давление теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Параметры	В тепловой сети	В тепловой сети системы отопления	В тепловой сети системы вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	69-52	-	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	18-28	-	-
Температура теплоносителя, ^{0}C	150-70	-	-

Температура теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 ^{0}C при температуре наружного

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 19 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

воздуха +4 ^{0}С.

Параметры температуры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75-44 ^{0}С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150 ^{0}С.

Требования к расположению точки подключения к тепловой сети:

Расположение точки подключения к тепловой сети определяется на стадии разработки проектной (рабочей) документации и согласования планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной (рабочей) документации.

Требования в части схемы подключения:

1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме.
2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по независимой схеме.
3. Предусмотреть подключение системы горячего водоснабжения объекта по закрытой схеме с использованием обратной воды из системы отопления.

Требования к расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта:

1. При проектировании и строительстве ИТП руководствоваться федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012, СП 510.1325800.2022 или СП 41-101-95, СанПиН 2.1.3684-21, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

1.1. В проекте предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%, с учетом обеспечения температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 ^{0}С.

1.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе, а также устройств защиты оборудования, тепловых сетей и систем теплопотребления от недопустимых изменений давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.

1.3. В ИТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

2. Электроснабжение и Электрооборудование:

– электроснабжение ИТП выполнить по техническим условиям, выданным электросетевой компанией;

– оформить акт технологического присоединения к электрическим сетям сетевой

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 20 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

компании;

– запроектировать и установить по ТУ электросетевой компании узел учета электроэнергии;

– руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

– категория надежности электроснабжения ИТП определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003;

– электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента;

– местное управление задвижками с электроприводами и насосами должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли;

– предусмотреть установку на насосах ХВС частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

3. При планируемом размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ИТП рекомендуется предусмотреть раздельный электрический ввод учета, шкафы электрики и автоматики.

4. При проектировании строительной части ИТП предусмотреть вход во встроенное подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск), ограждения в виде стены с навесом, устройство металлической двери и освещение над входом и при спуске.

5. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ИТП и на тепловых сетях:

– трубы по ГОСТ 8731-2025 стальные бесшовные горячедеформированные группа В, сталь ГОСТ 1050 (20);

– трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У, сталь 20 группа В электросварные, прямошовные, термообработанные;

– водяные водоподогреватели в соответствие ПТЭ тепловых энергоустановок;

– насосное оборудование с частотно-регулируемыми преобразователями и станциями группового управления насосными агрегатами;

– на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления;

– арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны;

– расширительные баки мембранного типа или установки автоматического поддержания давления (АУПД) с комплектной автоматикой, выполненные в едином исполнении (модуль заводской готовности) в помещении теплового пункта;

– систему диспетчеризации реализовать на одном контроллере совместно с системой автоматизации.

6. При разработке проекта внутренних систем теплопотребления:

6.1. Отопительные узлы, узлы вентиляции и узлы подключения системы горячего водоснабжения каждого контура оборудовать регуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, действующих СНиП.

6.2. Предусмотреть оборудование стояков и теплопотребляющих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям.

6.3. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ГВС, ХВС, канализации и т.д.) в ИТП.

Технические требования к способу прокладки и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:

1. Проект тепловых сетей выполнить в соответствии с требованиями

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 21 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002 с учетом применения стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2020 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран».

2. Организационные рекомендации для подключения объекта:

2.1. Для строительства объекта капитального строительства необходимо выполнить работы по отключению и сносу существующих зданий, расположенных в границах участка, отведенного под застройку. Необходимо получить в ПАО «МОЭК» Условия отключения объекта капитального строительства от тепловых сетей.

2.2. В случае попадания существующих тепловых сетей в границы земельного участка Заявителя, рекомендуется выполнить мероприятия по сохранности и ремонтопригодности тепловых сетей с соблюдением охранной зоны, а при невозможности выполнения указанных мероприятий - обратиться в ПАО «МОЭК» с целью заключения соглашения о компенсации потерь. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

2.3. В случае ликвидации объектов инженерного назначения, являющихся собственностью ПАО «МОЭК», Заявителю необходимо оформить Соглашение о порядке компенсации потерь в соответствии с выданным Техническим заданием на вынос. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

2.4. В случае попадания в границы земельного участка Заявителя объектов инженерного назначения, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или ином законном праве, Заявителю рекомендуется договорным путем урегулировать отношения переноса и ликвидации инженерных коммуникаций и иного имущества третьих лиц, с обеспечением постоянного бесперебойного тепло-, водоснабжения всех существующих потребителей.

2.5. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» установлен обязательный порядок осуществления владельцем тепловых сетей мероприятий по организации вывода из эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Требования и рекомендации к расположению организации учета тепловой энергии и теплоносителей:

1. В соответствии с п. 19 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета тепловой энергии, теплоносителя (далее УУТЭ) должен быть оборудован в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов.

2. **Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя[2]**

2.1. Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам:

– Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,

[2] *В случае наличия в составе разделов проектной документации подключаемого объекта капитального строительства, раздела «проектирование узла учета» - мероприятия по проектированию узла учета осуществляются заявителем в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства (Объекта).*

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 22 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила учета);

– Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

– Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997;

– Правилам устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

– Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511;

– СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения;

– Приказом Росстандарта от 25.11.2016 № 1802-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

– ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2293-ст);

– ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

– ГОСТ 21.208-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2311-ст);

– ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2310-ст);

– ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.2. Проект УУТЭ должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

– листы проекта должны быть пронумерованы;

– титульный лист проекта должен содержать:

1) наименование организации – Заявителя;

2) адрес организации - Заявителя;

3) характеристику объекта потребления тепловой энергии;

4) абонентский номер ИТП (ЦТП);

5) полное наименование проектной организации с указанием ответственных лиц и исполнителей с печатью организации.

2.3. Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя должен содержать:

– Принципиальную схему теплового пункта (выкопировку из утвержденного проекта теплового пункта);

– Техническое задание на разработку проектной документации УУТЭ, подписанное Заявителем, основной составляющей которого является расчет расходов теплоносителя по видам теплопотребления в разрезе суток (отопительный и летний периоды) для подбора диаметров преобразователей расхода и пределов измерения теплоносителя;

– Функциональную схему измерения параметров теплоносителя;

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 23 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

– Схемы установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы;

– План помещения с указанием мест установки прибора узла учета и кабельных проводок;

– Принципиальную электрическую схему подключения приборов УУТЭ;

– Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителем;

– Электрическую схему питания УУТЭ;

– Чертеж общего вида шкафа узла учета;

– Спецификацию на оборудование, приборы, материалы;

– Форму отчетной ведомости показаний приборов учета, соответствующую требованиям, указанными в п. 4 настоящих Технических условий;

– Форму отчетной ведомости, получаемую с установленного оборудования дистанционного снятия показаний приборов учета, с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, в случае установки на УУТЭ оборудования удаленного доступа, соответствующую требованиям, указанными в п. 4 настоящих Технических условий;

– Схему подключения выходного сигнала от тахометрического водомера подпитки к тепловычислителю;

– Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав УУТЭ.

2.4. При проектировании УУТЭ для потребителей тепловой энергии, подключенных после тепловых пунктов, необходимо предусмотреть:

– ведение учета тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду тепловой нагрузки согласно схемам, утвержденных Правилами учета;

– соответствие программного обеспечения приборов учета тепловой энергии и теплоносителя формулам расчета тепловой энергии, принятым в Правилах учета по каждому из видов теплопотребления.

3. Рекомендуемые требования к расчетам и выбору средств измерений

3.1. Рекомендуется устанавливать типы приборов, внесенные в Государственный реестр средств измерения по согласованию с ПАО «МОЭК».

3.2. Выбор верхнего и нижнего предела измерения должен обеспечивать измерение фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период.

3.3. Должна быть обеспечена возможность пломбирования приборов учета.

3.4. Выбор диаметров трубопроводов для установки приборов учета должен быть осуществлен на основании расчета гидравлических потерь на участке монтажа первичных преобразователей (по «Методике гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов». ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.).

3.5. Метрологические характеристики устанавливаемых средств измерений должны соответствовать Правилам учета.

3.6. Водомер на подпиточной линии наряду с электрической связью с тепловычислителем, должен быть оснащён энергонезависимым счётным механизмом. Для подключения к тепловычислителю допускаются только тахометрические водомеры с передаточным коэффициентом импульсного преобразователя 10 л/имп., указанные в заводских документах на конкретный тип теплосчетчика.

3.7. Прибор учета должен быть оснащен техническими средствами для его подключения к системе дистанционного снятия показаний с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов.

4. Требования к отчетной ведомости

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 24 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

4.1. Отчетная ведомость должна содержать следующую информацию:

– о количестве полученной тепловой энергии (Гкал);

– о массе и объеме теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу (т; куб. м);

– среднечасовую и среднесуточную температуры (по средневзвешенному показателю) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (^{0}C);

– среднечасовое и среднесуточное давление (избыточное) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (МПа);

– массу и объем теплоносителя, израсходованного на подпитку внутренних систем теплопотребления (для независимых схем присоединения) (т; куб. м);

– время работы узла учета тепловой энергии (час);

– показания накопителей на начало/конец отчетного периода и их разницу за отчетный период по:

a. количеству тепловой энергии (Гкал);

b. массе и объему теплоносителя, пропущенного по подающему и обратному трубопроводам (т; куб. м);

c. времени штатной работы теплосчетчика (час).

– время работы узла учета с расходом сетевой воды меньше установленного минимума по подающему трубопроводу (час);

– время работы узла учета с расходом сетевой воды больше установленного максимума по подающему трубопроводу (час);

– время работы узла учета при Δt меньше установленного минимума (час);

– время работы узла учета при отсутствии электропитания (час);

– время работы узла учета с прочими ошибками (час);

– сведения о количестве потреблённой тепловой энергии с учётом нештатной работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал).

4.2. В случае установки прибора учета после теплового пункта, отчетная ведомость дополнительно должна содержать следующую информацию:

– среднечасовую и среднесуточную температуру холодной воды, поступающей на горячее водоснабжение (при отсутствии технической возможности размещения точки измерения данного параметра следовать п. 4.3. настоящих Технических условий), С^0;

– массу (объем) горячей воды, отпущенной по подающему, возвращенной по циркуляционному трубопроводу и израсходованной в системе горячего водоснабжения, т; (м^3).

4.3. В случае, если для определения количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя требуется измерение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии допускается введение указанной температуры в вычислитель в виде константы (по согласованию с теплоснабжающей организацией) с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды (п. 112 и п. 113 Правил учета).

5. Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

5.1. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.

5.2. Смонтированный прибор учета должен полностью соответствовать проекту и техническим условиям подключения.

5.3. Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.

5.4. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 25 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии.

5.5. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем щите (шкафу), исключающем несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

5.6. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.

5.7. Комплект оборудования прибора учета должен содержать замещающие вставки для восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров.

5.8. Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука.

6. **Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую эксплуатацию**

6.1. Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Сведения о допуске (вводе) УУТЭ в эксплуатацию указываются в акте о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.3. Пломбировка узла учета осуществляется в присутствии приемочной комиссии (п. 64, п. 70 и п. 71 Правил учета).

6.4. Документом, подтверждающим ввод УУТЭ в эксплуатацию, является акт о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.5. Ввод УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:

– проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»;

– соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ;

– ведомости непрерывной работы прибора учета в течении 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток), предшествующих дате ввода УУТЭ в коммерческую эксплуатацию;

– паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;

– подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.

6.6. При необходимости расчетов между Субабонентами и Заявителем или для обеспечения возможности расчета тепловой энергии по видам теплопотребления, а также резервного учета при выходе из строя УУТЭ на границе балансовой принадлежности рекомендуется устанавливать отдельные полноценные УУТЭ на системы теплопотребления и ГВС.

Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта:

1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ИТП:

– в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);

– в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;

– в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей,

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 26 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

– в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2. Обеспечить передачу данных системы диспетчеризации ИТП в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП) и последующее 72-часовое опробование системы.

3. В части автоматизированной системы управления необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

Технические условия действительны до

Срок действия технических условий подключения составляет 3 года.

Подписано эл. подписью в ЕЛК ПАО "МОЭК".
ООО "ЦТП МОЭК", Ерашов С. С., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
03.06.2026 15:45 (MSK), Сертификат №02BA805200D8B3D08A4826B05E73F68145

Документ зарегистрирован № РГТ-03-03-4433/26 от 05.06.2026 Разумовская А.Ю. ("РГТ" АНО)
Страница 27 из 27. Страница создана: 03.06.2026 16:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

1 260624 044531

Приложение № 1
к договору ТП № ИА-26-302-30286(131833)
от 22 мая 2026 г.

18 Район

№ И-26-00-467228/125 «____» 06. 10. 2026 20 ___ г.

Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
энергопринимающих устройств

Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **школы**.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **школа, 105275, г. Москва, муниципальный округ Соколиная гора вн.тер. г., 5-я улица Соколиной Горы, д.14,** кадастровый номер: **77:03:0004007:1210**.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **800 кВт в два этапа:**

3.1. 1 этап: 785 кВт;

3.2. 2 этап: 800 кВт (в т.ч. ВРУ ИТП - 15,0 кВт).

4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ**.
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: в сроки, устанавливаемые дополнительным соглашением к Договору об осуществлении технологического присоединения.
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

1 этап:

7.1. 1-я - 2-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 6-ти КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №10723 в направлении ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя – 400 кВт;

7.2. 3-я - 4-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 6-ти КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №10723 в направлении ВРУ-0,4 кВ №2 Заявителя – 385 кВт.

2 этап:

7.3. 1-я - 2-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 6-ти КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №10723 в направлении ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя – 400 кВт;

7.4. 3-я - 4-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 6-ти КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №10723 в направлении ВРУ-0,4 кВ №2 Заявителя – 400 кВт (в т.ч. ВРУ ИТП - 15,0 кВт).

8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Черкизово 110/10/6 кВ, ТЭЦ-11.**
9. Резервный источник питания: **ТЭЦ-11, ПС 110 кВ Черкизово 110/10/6 кВ.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

1 этап:

10.1.1. Строительство КЛ-0,4 кВ, 6 шт., от сборок н/н луча А и Б вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №10723 до ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,05 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,1 км.

10.1.2. Строительство КЛ-0,4 кВ, 6 шт., от сборок н/н луча А и Б вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №10723 до ВРУ-0,4 кВ №2 Заявителя. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,03 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,07 км.

10.1.3. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) – 4 шт. трехфазных полукосвенного включения. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион».

10.1.4. Восстановление благоустройства по трассе КЛ-0,4 кВ.

2 этап:

10.1.5. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) – 2 шт. трехфазных прямого включения. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион».

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

1 этап:

10.2.1. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №10723 с заменой существующих трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА.

10.2.2. Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №10723 с установкой АВР-10 кВ.

10.2.3. Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №10723 с заменой сборок н/н на комбинированные РУ-0,4 кВ с автоматическими выключателями (10 мест для присоединения и один автоматический выключатель с номинальным током не менее 1600 А в каждом луче).

10.2.4. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ № 10723 АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте. Оснастить объект электросетевого хозяйства оборудованием по обеспечению защиты от однофазных замыканий на землю. Перечень мероприятий уточнить проектом.

10.2.5. Строительство 4-х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ № 10723 до сущ. КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №10723 А,Б – ТП-10/0,4 кВ №31632 А,Б, ТП-10/0,4 кВ №10723 А,Б – ТП-10/0,4 кВ № 11224 А,Б. Объем работ определить проектом.

10.2.6. Строительство 20-ти КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №10723 до сущ. КЛ-0,4 кВ. Объем работ определить проектом.

2 этап:

10.2.7. Вывести из эксплуатации КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10723 - вв. 119676.

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

1 этап:

11.1.1. Запроектировать и построить ВРУ-0,4 кВ, 2 шт., Заявителя. Место установки, параметры и конструктивное исполнение ВРУ-0,4 кВ Заявителя с учетом требуемой категории надежности определить проектом.

11.1.2. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

2 этап:

11.1.3. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.1.4. Запроектировать и построить ВРУ-0,4 кВ ИТП, 1 шт., Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом.

11.1.5. Нагрузку ВРУ-0,4 кВ (ИТП) подключить от сети ВРУ-0,4 кВ № 2 с организацией шлейфовой схемы.

11.1.6. Осуществить отключение сетей 0,4 кВ от существующих точек присоединения, электроснабжение прекратить. Демонтировать вв. 119676.

11.1.7. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35).

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом(ами) ПАО "Россети Московский регион" **Московские кабельные сети**.

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО "Россети Московский регион".

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

11.87. В случае установки зарядных устройств в подземных паркингах проектирование и монтаж осуществлять в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами РФ. Присоединение зарядных устройств к сетям энергоснабжения осуществлять от общедомового электросетевого имущества капитального строения в пределах ранее выделенной сетевой организацией максимальной мощности на капитальное строение.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "Россети Московский регион", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор при участии ПАО "Россети Московский регион" и Заявителя и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № **ИА-26-302-30286(131833)** от **22 мая 2026 г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **дополнительного соглашения к договору** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.6. Ранее выданные ТУ № И-26-00-131833/102 аннулируются.

12.7. После выполнения данных технических условий, ранее выданная разрешительная документация аннулируется и оформляется новый Акт ТП в установленном порядке.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
8acda7c2
Директор департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения технологического присоединения ПАО «Россети Московский регион»
Ю.А.Любимов

Коновалова А.И. 8 (495) 662-40-70

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Группа БалПроект»

115114 г. Москва, ул. Дербеневская д. 24, стр.3, помещ. 3/1
тел. +7 (495) 204-87-00; +7 (999) 902-57-81

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к сети проводного радиовещания

«12» февраля 2026 г. № 10-179/26

Наименование организации	АНО «РГТ»
Наименование объекта	ГБОУ Школа № 429
Адрес объекта	г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14
Округ	ВАО
Район	Соколиная гора
Основные характеристики объекта	
Этажность здания	-
Общая площадь здания	- м^2
Требования для присоединения к сети проводного радиовещания	
1. Основание для выдачи Технических условий	1. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 4. СП 133.13330.2012. Свод правил. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (утв. Приказом Минрегиона России от 5 апреля 2012 г. № 159) (ред. от 27 декабря 2024 г.).
2. Точка присоединения	Центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) ООО «Группа БалПроект».
3. Оборудование объектового узла проводного радиовещания	БПР2-BF3/25-АВТ2 (согласовать с ООО «Группа БалПроект» расчет мощности сети проводного радиовещания). Нагрузку сети радиовещания следует принимать из расчета обеспечения номинальной мощности 0,25 Вт на одну радиоточку.
4. Требуемый перечень программ радиовещания	Оборудование объектового узла проводного радиовещания должно осуществлять прием от ЦСПВ, усиление и передачу программ звукового вещания на абонентские радиотрансляционные точки по 3 (трем) программам вещания: 1-я программа - Радио России; 2-я программа - Радио Маяк; 3-я программа - Радио Москвы.

5. Энергоснабжение объектового узла проводного радиовещания	1. Схему электропитания выполнить в соответствии с проектом и нормами ПУЭ. 2. Предусмотреть резервирование электропитания на период не менее 2 (двух) часов. 3. Предусмотреть места подключения каналообразующего оборудования ООО «Группа БалПроект» к источнику резервного электропитания (розетки 220В) в количестве не менее 2 (двух) штук (максимальная потребляема мощность не более 100 Вт).
6. Выполнить силами и средствами Заказчика следующие мероприятия	1. Разработка проектной документации, включающая в себя поэтажные планы объекта с указанием трасс абонентских линий и мест установки радиоточек и абонентского оборудования. 2. Согласование разработанной проектной документации на радиофикацию с ООО «Группа БалПроект». 3. Монтаж абонентских линий, радиоточек и абонентского оборудования. 4. Монтаж оборудования объектового узла проводного радиовещания. 5. Установка на кровли здания антенны ЧМ/FM диапазон UE01R, 65-74МГц/88-108МГц с использованием грозозащиты (75 Ом). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. 6. Прокладка коаксиального кабеля типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования объектового узла проводного радиовещания. 7. Заключение договора на оказание услуг проводного радиовещания с ООО «Группа БалПроект» (при необходимости).
7. Объем работ, выполняемый оператором связи	1. Технический надзор за строительством и прокладкой кабеля связи. 2. Пуско-наладочные работы выполняются при условии выполнения Заказчиком пункта 6 настоящих технических условий.

По итогам выполнения вышеназванных мероприятий, ООО «Группа БалПроект» выдает Акт о присоединении объекта к сети проводного радиовещания.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Генеральный директор
ООО «Группа БалПроект» **К.С. Селезнев**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «СИСТЕМА 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

02.03.2026 № 112-25-2011/26
на № 46-1/26 от 20.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

02 марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 80054

на сопряжение объектовой системы оповещения

наименование объекта: ГБОУ Школа № 429
по адресу: г. Москва, 5-я Соколиной Горы, д. 14

с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

на 9 листах

Москва 2026

Заказчик	Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий" (АНО "РГТ")
Исходящий номер заявки	46-1/26
Дата подачи заявки	20.02.2026
Данные по объекту	
Наименование	ГБОУ Школа № 429
Округ	ВАО
Район	Соколиная Гора
Адрес	г. Москва, 5-я Соколиной Горы, д. 14
Основные характеристики объекта	
Площадь объекта	$м^2$
Этажность	0
Категория надежности по электроснабжению	-
Количество одновременно находящихся людей	0

Требования по сопряжению объектовой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее – ОСО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (далее – РСО города Москвы)	
1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 No 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 No 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 No 126-ФЗ «О связи». 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 No 575-ПП «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 No 87-ПП «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 7. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 8. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 9. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 No 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». 10. ГОСТ Р 42.3.01 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
2. Цель сопряжения	Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСО города Москвы	1. Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (далее – АПУ) РСО города Москвы по проводному и беспроводному каналу связи. 2. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы должно обеспечивать: − непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения; − приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах; – ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения; − передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы; − передачу подтверждений о выполнении команды оповещения; − прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения; − запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства; − контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования; − ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства; − удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации); − удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);

	− хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы; − настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации); – защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации); − резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи. 3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ОСО с РСО города Москвы, должно быть в собственности объекта, соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к техническим средствам оповещения, гарантированно обеспечивать программную, аппаратную и протокольную совместимость с АПУ РСО города Москвы и быть серийно выпускаемым в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309. 4. Программное обеспечение устройства должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939. 5. Время сохранения работоспособности ОСО при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

4. Требования к организации каналов связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для сопряжения ОСО с РСО города Москвы организуются основной и резервный каналы связи, поддерживаемые встроенными техническими средствами устройств сопряжения. 2. Основной и резервный каналы связи должны обеспечивать гарантированную доставку команд управления и сообщений (информации) на устройства сопряжения. 3. В качестве основного канала связи используется проводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи. 4. В качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи или радиоканал связи на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц. 5. Для некапитальных строений, сооружений включая нестационарные и временные объекты, при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи, допускается использовать в качестве основного канала связи- беспроводной канал связи в соответствии с требованиями пункта 4.3. При этом, если в качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных, то для основного и резервного каналов связи следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи. 6. Для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи возможна организация каналов связи в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела на срок до 6 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. По окончании данного срока собственник объекта (эксплуатирующая организация) должна в обязательном порядке обеспечить реализацию пункта 4.2 настоящих Технических условий.
4.1. Требования к оператору связи, предоставляющему каналы связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Оператор связи должен иметь подключение сети связи к РСО города Москвы через оборудование узла связи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Система 112» (далее – ГБУ «Система 112»). 2. Оператор связи должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

4.2. Требования к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена с АПУ РСО города Москвы используется сеть передачи данных, построенная на базе стека протоколов TCP/IP. 2. Для передачи управляющих команд или отправки квитанций взаимодействие осуществляется по транспортному протоколу TCP. 3. Для передачи речевой информации на отдельные узлы комплекса, используется технология многоадресной (multicast, unicast) рассылки, по групповым IP-адресам класса D. 4. Для регистрации абонентов в multicast-группе используется протокол IGMP версии 2.0 и выше. 5. Канал должен обеспечивать передачу различных типов данных: командная, текстовая и речевая информация (разделение типов информации должно обеспечиваться механизмом присвоения меток протокола MPLS). Для передачи речевой информации должна быть обеспечена возможность multicast вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0 или выше. 6. Скорость VPN канала подключения ОСО к сети РСО должна быть не менее 512 Кбит/с. Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-траффик) должны быть не более 250 мс, задержки пакетов для речевой информации (UDP multicast) должны быть не более 50 мс.
4.3. Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы	1. Выполнение требований, аналогичных требованиям к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Встроенные технические средства организации беспроводного канала связи должны поддерживать: стандарт LTE 3GPP (не ниже Release 9 category 4), частоты 3GPP E-ULTRA band 3/7/20/31/40 (450/800/1800/2300 TDD/2600Мгц), функции роутера, технологию VPN-туннелей, агрегацию трафика. 3. Защищенное беспроводное подключение через выделенный APN. 4. Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных не ниже класса 4G LTE.

4.4 Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через радиоканал связи	1. Канал связи должен обеспечивать дальность связи между станциями оповещения в открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 2. Канал связи должен обеспечивать совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 3. Должен использоваться радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5МГц со следующими характеристиками: − двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала; − автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация); − автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.; − автоматический контроль безопасности; − возможность использования каждой станции в качестве ретранслятора; − минимальный период контроля исправности канала не более 2 минут. 4. Канал связи должен обеспечивать устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 5. Канал связи должен обеспечивать защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
5. Требования к исполнителям монтажных работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Порядок сдачи и приема выполненных работ, оформление подтверждающих документов	1. Организовать каналы связи в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих технических условий между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Осуществить установку и настройку оборудования в составе ОСО с подключением его к АПУ РСО города Москвы в соответствии с требованиями технических условий и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке. Приемка в эксплуатацию ОСО без организации каналов связи не допускается. 3. Обеспечить проведение мероприятий по сопряжению ОСО с РСО города Москвы. 4. Подать заявку в ГБУ «Система 112» на подключение ОСО к РСО города Москвы. 5. Получить от ГБУ «Система 112» протокол о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО города Москвы.
7. Прочие условия*	Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО, её технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание.
8. Срок действия технических условий	Срок действия Технических условий составляет 2 года. Выданные Технические условия пролонгации не подлежат.

* Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru и по телефонам: **+7 495 622-93-96, +7 499 977-37-82**.

Исполнитель технических условий:

Главный специалист ГБУ «Система 112»
должность

подпись

В.В. Трактиров
инициалы, фамилия

Технические условия № 285 от 12.02.2026г.

СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

Наименование объекта	ГБОУ Школа № 429
Адрес объекта	г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14

1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция

1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона. Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Коннектика».

1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) в телекоммуникационный шкаф.

1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2. Домовая распределительная сеть (ДРС)

2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/ 109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах, оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

3. Абонентская распределительная сеть (АРС)

3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4. Электропитание оборудования СКТ

4.1. Электропитание выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ

5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

6. Оборудование используемое при проектировании

- мини ГС производства WISI VS 50 PRO+;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н».

**Допускается применение аналогичного по параметрам и характеристикам оборудования.*

Директор по развитию
ООО «КОННЕКТИКА» Гро А.В.

119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр.1., оф.19
Тел.: +7 (495) 225.56.67 I Факс: +7 (495) 228.71.78
www.konnektika.com I www.коннектика.рф

ДОГОВОР №ИА-26-302-30286(131833)
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

г. Москва "_____" 22. 05. 2026 20___ г.

ПАО «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем **«Сетевая организация»,** в лице **Директора по реализации проектов крупных потребителей Милякова Андрея Анатольевича,** действующего на основании **Доверенности № 77/822-н/77-2025-29-203 от 18.02.2025,** с одной стороны, и **Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий»,** именуемая в дальнейшем **«Заявитель»**, в лице **Главного инженера Восторгина Дмитрия Васильевича**, действующего на основании доверенности **№ 1061 от 08.08.2025,** с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в соответствии с заявкой **№И-26-00-131833/102 от 28.01.2026 г.**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства (далее энергопринимающие устройства) Заявителя (далее – технологическое присоединение) **Школа**, расположенных по адресу: **г. Москва, муниципальный округ Соколиная гора вн.тер. г., 5-я улица Соколиной Горы, д.14**, кадастровый номер присоединяемого объекта **77:03:0004007:1210,** в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: **800 кВт, в т.ч.:**
- **– 1 этап: 785 кВт;**
- **– 2 этап: 800 кВт (в т.ч. ВРУ ИТП -15 кВт);**
- категория надежности: **Вторая;**
- класс напряжения в точках присоединения: **0,4** кВ,

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в технических условиях, внести плату за технологическое присоединение, и в случае расторжения Договора оплатить фактически понесенные Сетевой организацией расходы в соответствии с условиями настоящего Договора. Местом исполнения Договора является местонахождение присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет **2 года** со дня заключения настоящего договора.

1.4. Стороны несут балансовую и эксплуатационную ответственность в пределах границ, установленных в Акте об осуществлении технологического присоединения.

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.3.11 настоящего Договора.

1.5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению (этапа при поэтапном вводе) Стороны составляют Акт об осуществлении технологического присоединения.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Сетевая организация обязуется:

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему Договору и осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. В срок не позднее 360 календарных дней после заключения Договора, направить в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении индивидуального размера платы за технологическое присоединение.

2.1.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении индивидуального размера платы за технологическое присоединение, направить Заявителю в двух экземплярах подписанное со своей стороны дополнительное соглашение с новым расчетом размера платы за технологическое присоединение.

2.1.4. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, согласовать частичное отступление от технических условий в порядке, предусмотренном законодательством.

2.1.5. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о готовности Заявителя к проверке выполнения технических условий провести осмотр присоединяемых электроустановок Заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных Заявителем мероприятий по технологическому присоединению и представленной Заявителем проектной документации. При выявлении в ходе осмотра невыполнения Заявителем требований технических условий, направить в адрес Заявителя составленный по завершении осмотра электроустановок перечень выявленных замечаний, подлежащих устранению. В случае если технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, уведомлять такого субъекта о предполагаемой дате проведения осмотра электроустановок Заявителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня его проведения. Срок проведения проверки выполнения Заявителем технических условий в таком случае составляет не более 20 (двадцать) рабочих дней.

2.1.6. В случаях предусмотренных законодательством в сфере технологического присоединения, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя осуществить фактический прием (подачу) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

2.1.7. Учитывать, что выполнение Заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях, до истечения срока выполнения Сетевой организацией обязательств по Договору не порождает у Сетевой организации обязанности осуществления досрочного технологического присоединения.

2.1.8. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления, оригинал Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации в двух экземплярах.

2.1.9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя 2 (двух) подписанных экземпляров проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 (один) экземпляр Акта согласования технологической и (или) аварийной брони Заявителю.

В случае несогласия Сетевой организации с представленным Заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони, подписать такой проект акта с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан Сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины

технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях Сетевой организации.

2.1.10. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору, направить в адрес Заявителя способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения, письмо с указанием суммы фактически понесенных расходов с приложением подтверждающих документов (заверенные копии первичных учетных документов: договоры, платежные документы, Акты и т.д.), связанных с исполнением договора, содержащее требование об их компенсации.

2.2. Сетевая организация имеет право:

2.2.1. Проверять ход выполнения Заявителем технических условий.

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему Договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.2.4. В случае нарушения Заявителем обязанностей, предусмотренных пунктом 2.3.2 Договора, в том числе в случае нарушения срока оплаты любого из платежей, указанных в пункте 3.1 Договора, Сетевая организация в качестве способа защиты своего нарушенного права может обратиться в суд с иском о взыскании с Заявителя подлежащей оплате суммы задолженности и (или) неустойки.

2.2.5. При невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок продлить их действие (выдать новые технические условия) в порядке и на основаниях, установленных законодательством.

2.2.6. Сетевая организация вправе не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:

– несоответствие проектной документации, разработанной Заявителем, техническим условиям и (или) требованиям нормативно-технической документации;

– несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) техническим условиям. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую организацию) в пределах срока исполнения мероприятий по настоящему Договору.

2.2.7. В случае изменения законодательства Российской Федерации, связанного с введением/исключением или повышением/понижением размера налогов, сборов либо иных обязательных платежей, направить Заявителю в двух экземплярах подписанное со своей стороны дополнительное соглашение, предусматривающее соответствующее повышение/понижение налогов, сборов либо иных обязательных платежей по Договору.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. С момента подписания настоящего Договора принять к исполнению утвержденные технические условия.

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в Разделе 3 настоящего Договора обязательства по оплате технологического присоединения и свою часть мероприятий по осуществлению технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями.

2.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по техническим условиям (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты направления уведомления о

выполнении технических условий) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям технических условий.

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в технических условиях, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении технических условий со стороны Заявителя с приложением документов, предусмотренных законодательством в сфере технологического присоединения, способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения технических условий Заявителем, в том числе с участием представителей филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (в случае если ТУ подлежали согласованию с филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ).

2.3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписать представленный Сетевой организацией Акт о выполнении технических условий либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию.

2.3.8. Организовать и принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) должностным лицом уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора.

2.3.9. В соответствии с пунктом 25 Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 N 85 получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения утвержденного органом федерального государственного энергетического надзора Акта допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя направить копию в Сетевую организацию способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.

2.3.10. В случае расторжения Договора компенсировать Сетевой организации понесенные расходы на технологическое присоединение, в том числе, но не исключительно, связанные с подготовкой и выдачей Сетевой организации технических условий Заявителю.

2.3.11. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения, подписать представленный Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию. В случае не поступления в указанный срок подписанного Акта об осуществлении технологического присоединения, либо не представления мотивированного отказа от подписания, Акт считается подписанным, а услуга оказанной Сетевой организацией и принятой Заявителем в полном объеме и без претензий.

2.3.12. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств требованиям правил, регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов.

2.3.13. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с потреблением и (или) передачей электрической энергии.

2.3.14. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору на основании п. 2.4.2 Договора известить Сетевую организацию об отказе от исполнения настоящего Договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления.

2.3.15. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.10 настоящего

Договора возместить Сетевой организации понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

2.3.16. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения, полученного в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, рассмотреть данное дополнительное соглашение, а также либо подписать и направить в адрес Сетевой организации один из подписанных обеими сторонами экземпляров, либо направить мотивированный отказ от его подписания.

2.3.17. В случае отказа от подписания дополнительного соглашения, направленного Сетевой организацией в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора или ненаправления указанного дополнительного соглашения подписанного со своей стороны в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного дополнительного соглашения, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующих требований, возместить Сетевой организации фактически понесенные Сетевой организацией расходы, связанные с подготовкой технических условий и разработкой проектной документации, в размере стоимости этих мероприятий, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении индивидуального размера платы за технологическое присоединение.

2.3.18. Заявитель обязан подписать указанное в пункте 2.2.7 Договора дополнительное соглашение в течение 10 рабочих дней со дня его получения и направить в адрес Сетевой организации один из подписанных обеими сторонами экземпляров.

В случае если Сетевая организация направила в адрес Заявителя указанное в пункте 2.2.7 Договора дополнительное соглашение, а Заявитель не исполнил требования настоящего пункта Договора и не направил в установленный срок в адрес Сетевой организации дополнительное соглашение, то по истечении указанного в настоящем пункте Договора срока направленное в адрес Заявителя дополнительное соглашение считается заключенным Сторонами.

2.4. Заявитель имеет право.

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от технических условий обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.

2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре, с учетом возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов.

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты.

3.1. Предварительный размер платы за технологическое присоединение рассчитан по стандартизированным тарифным ставкам, утвержденным **Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.11.2025 г. № ДПР-ТР-108/25**, а по мероприятиям, в отношении которых стандартизированные ставки не установлены либо по которым в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям установление стандартизированных тарифных ставок не предусмотрено на основании смет, выполненных с применением сметных нормативов, составляет: **60 719 982,18 (Шестьдесят миллионов семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 18 копеек), в том числе НДС (22%) 10 949 504,98 (Десять миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьсот четыре рубля 98 копеек).**

Расчёт предварительного размера платы за технологическое присоединение указан в Приложении № 2 к Договору.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, связанного с введением/исключением или повышением/понижением размера налогов, сборов либо иных обязательных платежей, Стороны осуществляют соответствующее повышение/понижение

налогов, сборов либо иных обязательных платежей по Договору в порядке, предусмотренном пунктами 2.2.7 и 2.3.18 Договора.

3.1.1. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 80% предварительного размера платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
- оставшаяся часть предварительного размера платы за технологическое присоединение подлежит корректировке после утверждения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов индивидуального размера платы за технологическое присоединение путём заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, направленного в соответствие с пунктом 2.1.3 Договора.

3.2. В случае нарушения Заявителем сроков оплаты, предусмотренных настоящим разделом, Сетевая организация имеет право на взыскание таких платежей в судебном порядке. Взыскание авансовых платежей является самостоятельным способом защиты Сетевой организацией своего права.

3.3. Окончательный размер платы за осуществление технологического присоединения включается в настоящий договор посредством подписания дополнительного соглашения (п.2.1.3, 2.3.17) и представляет собой индивидуальный размер платы за технологическое присоединение, утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

3.4. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в Разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса.

3.6. Ранее полученные платежи засчитываются (в порядке их поступления) в счет погашения задолженности за оказанные услуги на дату подписания первичной учётной документации в сумме оказанных услуг или на сумму полученного платежа в случае, если сумма платежа составляет менее суммы оказанных услуг.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

4.3. Заявитель при нарушении сроков оплаты за технологическое присоединение (пункт 3.1.1 Договора) обязан уплатить Сетевой организации неустойку, равную 0,25 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

4.5. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления непредвиденных

обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

4.6. Неисполнение Заявителем мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями, освобождает Сетевую организацию от ответственности за нарушение срока фактического присоединения к электрической сети.

4.7. В случае нарушения Заявителем сроков оплаты, предусмотренных Разделом 3 Договора, а также невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в период их действия, Сетевая организация имеет право требовать расторжения указанного Договора и компенсации фактически понесенных расходов. При несогласии Заявителя с указанным требованием спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Разделом 5 Договора.

5. Разрешение споров.

5.1. При возникновении споров по настоящему договору, стороны обязуются соблюдать досудебный порядок урегулирования споров посредством направления друг другу претензий и (или) проведения переговоров между уполномоченными представителями сторон.

5.2. Претензия может быть направлена по почте заказным письмом, ценным письмом с описью вложения, по электронной почте на адрес Заявителя: info@ano-rgt.ru, на адрес Сетевой организации: client@rossetimr.ru.

5.3. Вместо направления претензий в качестве обязательного досудебного порядка разрешения спора стороны могут провести переговоры, по итогам которых составить протокол и подписать его уполномоченными представителями обеих сторон. В этом случае сторона, имеющая намерение обратиться в суд, вправе сделать это незамедлительно после подписания протокола обеими сторонами.

5.4. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров до обращения в суд, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. При этом решение третейского суда будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

5.5. Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту нахождения истца.

5.6. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заявитель: info@ano-rgt.ru;

Сетевая организация: client@rossetimr.ru.

6. Заключительные положения.

6.1. В случае одностороннего отказа Заявителя от Договора в соответствии с п. 2.4.2 или расторжения Договора в судебном или внесудебном порядке Заявитель обязуется возместить Сетевой организации расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь расходами за подготовку и выдачу технических условий.

6.2. Документы, составляемые в процессе реализации Договора, направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4 Договора.

6.3. Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены посредством электронного документооборота на адреса электронной почты, указанные в Разделе 8 настоящего Договора, с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.4. При исполнении Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи (ЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов, указанных разделе 8 Договора, уведомить друг друга о произошедших изменениях. Стороны освобождаются от ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения указанной обязанности.

6.6. При исполнении договора стороны обязуются соблюдать положения законодательства о государственной и (или) коммерческой тайне, в том числе, но не исключительно, положения Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне".

6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания исполнения Сторонами обязательств. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем без разногласий экземпляра Договора в Сетевую организацию (при наличии разногласий – с даты их урегулирования). Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. Перечень приложений к Договору.

Приложение №1 – Технические условия.

Приложение №2 – Расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение.

8. Реквизиты Сторон

Сетевая организация:

Наименование	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
Адрес	115114, г.Москва, проезд Павелецкий 2-й, д.3 стр.2
Почтовый адрес	115114, г.Москва, проезд Павелецкий 2-й, д. 3, стр. 2
ИНН	5036065113
КПП	997650001
Банк	БАНК ГПБ (АО)
К/с	30101810200000000823
Р/с	40702810181062145137
БИК	044525823
ОКПО	75273098
ОГРН	1057746555811
Электронная почта	client@rossetimr.ru

Заявитель:

Наименование	Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий»
Юридический адрес	105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, помещ. 76/5
Почтовый адрес	105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, помещ. 76/5
ИНН	9701170871
КПП	770101001
Банковские реквизиты	ПАО Сбербанк Р/с 40703810638000017898 К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

	Получатель: Департамент финансов города Москвы (АНО «РГТ», л/с 7181471000452834) Счет получателя: 03225643450000007305 в ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г.Москве г.Москва Счет банка Получателя: 40102810545370000003
БИК	004525988
ОГРН	1217700058146
Тел.	+7(495) 640-89-55
Эл. почта.	info@ano-rgt.ru

Подписи сторон

Сетевая организация:

_____ /А.А. Миляков /

М.П.

Заявитель:

_____ /Д.В. Восторгин/

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Росгвардия)
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве»
(ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»)
ул. Люблинская, 16, стр. 1, Москва, 109390
тел: 8 (499) 178-94-90; 8 (495) 351-00-60
https://77uvo.rosguard.gov.ru/

23.01.2026 № 20105/8-329

на № 26-01/Исх-052 от 21.01.2026

О выдаче исходных данных

ООО ПСК «АЗУРИТ»

gubareva.ev@psk-azurit.ru

Сообщаю Вам, что для подключения на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технических средств охраны, проектируемых на объектах: ГБОУ Школа № 2127, по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 13Б; ГБОУ Школа № 1516, по адресу: г. Москва, ул. Хабаровская, д. 4А; ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора», по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14; ГБОУ Школа № 1362, по адресу: г. Москва, ул. Лечебная, д. 20, необходимо:

-техническое задание на проектирование систем охранной и(или) тревожной сигнализации разработать в соответствии с требованиями: Р 093-2024 «Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан»;

-проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Р 083-2019 «Нормы и правила проектирования систем безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны», Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» и согласованного с ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технического задания;

-инженерно-техническую укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны помещений, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны, выполнить в соответствии с требованиями Р 102-2024 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны

объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-использовать оборудование, включенное в Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-для организации охраны объектов, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны использовать самостоятельные приёмно-контрольные приборы (оконечное оборудование), извещатели, источники электропитания;

-оконечное оборудование должно быть совместимо с системами передачи извещений, применяемыми в подразделениях вневедомственной охраны г. Москвы (рекомендуется применять оконечное оборудование «Приток-А-КОП»);

-передачу информации с объектов на пункт централизованной охраны осуществлять по проводным линиям связи Интернет-провайдеров, каналам передачи данных сетей сотовых операторов (GPRS), с обязательным дублированием каналов связи (в качестве основного использовать проводной канал связи);

-при проведении организационных и технических мероприятий, направленных на оснащение объектов техническими средствами охраны следует руководствоваться Р 085-2019 «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением».

Руководящие документы, рекомендации и список технических средств разрешённых к применению во вневедомственной охране, расположены на сайте www.nicohrana.ru в разделе Документация.

Телефон для справок: (495) 351-12-85.

Заместитель начальника А.С. Сивов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат B68130D60AFCB38C75AEE51B8425C2A4
Владелец **Сивов Александр Сергеевич**
Действителен с 15.05.2025 по 08.08.2026

Туркин Кирилл Григорьевич (8 отдел)
8 (495) 351-12-85

Единый Технический Центр
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 **от 17.02.2017 г.**
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.
Лицензия МЧС 77-06-2019-**000853 (Л014**-00101-**77/00119350) от 02.04.2019г.**

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Техническому директору
ООО ПСК "Азурит"
Губареву Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №2055 **РФ/ТВ-ЕТЦ**/2026 **от** 29.01.2026 **года**
Срок действия – 2 (два) года.
на радиофикацию,
систему кабельного телевидения
объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»»
по адресу: г. Москва, 5-**я ул. Соколиной горы, д. 14**

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. **РАДИОФИКАЦИЯ.**

1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить одну приемную антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R или аналогичные по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.

1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).

1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).

1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 ***(далее УППВ)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).

1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.

1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.

1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный ***(далее ШТР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.

1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 в закладных устройствах.

1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одной ограничительной коробки РОН-2. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный ***(далее ШКР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).

1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).

1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.

1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе" ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

2.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

2.1.1. Для приема обязательных и общедоступных федеральных программ телевидения ("1-й мультиплекс" и "2-й мультиплекс"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить приемную антенну ДМВ диапазона (ED45LTE-R/21-60, или аналогичную по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

2.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО “Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм).

2.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

2.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

2.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

2.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

2.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

2.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одного ответвителя на два отвода. Неиспользуемые отводы всех ответвителей нагрузить согласованной нагрузкой 75 Ом.

2.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.2.6. Установить домовой усилитель с характеристиками, обеспечивающими выходной уровень не менее 112,0 дБмкВ (в режиме CENELEC-42 CTB / CSO – 60 дБ) (необходимость установки, марку, количество определить при проектировании)

2.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

2.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

2.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

2.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

2.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

2.3.4. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

2.4. Расчет СКТ.

2.4.1. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе Мини ГС - 103/109 дБмкВ (СКТ без домовых усилителей), 99/99 дБмкВ (СКТ с использованием домовых усилителей),
- уровень сигнала по 69 ТВ каналу на выходе домового усилителя (при его наличии) - 109 дБмкВ, с установкой предварительной коррекции АЧХ по 2 ТВ каналу с помощью межкаскадного фиксированного эквалайзера не менее - минус 5дБ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.
- уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

2.5. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.6. **Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.**

2.6.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

2.6.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.7. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

2.7.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- домовые усилители FORO (Сателлит ЛТД), Юрма (Планар), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

3.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, входе-выходе усилителей (при их наличии), отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудование сопряжения до разъемов;
9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

3.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

3.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации ").

3.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

4. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.**

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

4.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

4.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. *Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.*
2. *Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.*
3. *Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.*
4. *Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.*
5. *Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.*
6. *Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".*
7. *Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".*
8. *Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).*
9. *Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".*
10. *Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".*
11. *Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».*
12. *УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.*
13. *УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.*
14. *Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».*
15. *Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.*

Руководитель ЕТЦ
ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» _____ / Потапов В.В. /

Исп. Потапов В.В., Тел. 8-499-742-67-13/17 (potapovv@list.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Маросейка, д.11/4, стр.3, Москва, 101000
Телефон: (495) 633-69-74, факс: (495) 633-64-96, e-mail: dkr@mos.ru, http://www.mos.ru/dkr
ОКПО 87582449, ОГРН 1087746839498, ИНН/КПП 7710723399/770101001

_____ № _____

на №_____ от _____

Руководителю
ГАУ «Московская государственная экспертиза»
Д.А. Петелько

Уважаемый Дан Александрович!

Департамент капитального ремонта города Москвы направляет утвержденный заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития А.В. Раковой Стандарт «Московская школа. Модернизация объектов образования».

Для соблюдения единых требований к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы.

Приложение: на 65 л. в 1 экз.

С уважением,
Заместитель руководителя Департамента **М.А. Конопельченко**

Джигистаева М.М., 8-495-620-20-00, доб. 64846

Утверждаю:
Заместитель Мэра Москвы
В Правительстве Москвы
по вопросам социального развития

_____ **А.В. Ракова**
«___» _____202_ г.

Согласовано:
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента образования
и науки города Москвы

_____ **И.А. Каклюгина**
«___» _____202_ г.

Согласовано:
Заместитель руководителя Департамента
образования и науки города Москвы

_____ **А.А. Корнеева**
«___» _____202_ г.

Согласовано:
Начальник Государственного казенного
учреждения города Москвы Дирекции
инфраструктуры Департамента
образования и науки города Москвы

_____ **Р.М. Иванцова**
«___» _____202_ г.

СТАНДАРТ «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

(единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы)

Москва, 2024

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы

ГКУ ДИОМ

Документ зарегистрирован № 07-10-9937/24 от 30.10.2024 Джигистаева М.М. (ДКР)
Страница 3 из 66. Страница создана: 30.10.2024 08:50

ФАСАДЫ

В качестве отделки наружных стен применяется система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК) с наружным декоративным слоем из минеральной цементно-известковой штукатурки 2 мм* и окрашенной высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской (*RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 000 80 00*).

Для облицовки крылец и наружных лестниц применяется гранит толщиной 30 мм, с подступенками толщиной 20 мм. Ступени лестниц выполняются из гранита шириной 1200 мм с капиносом выносом на более 15 мм и капельником. Для обеспечения травмобезопасности на торцевой грани ступеней необходимо произвести стачивание верхнего ребра. Второстепенные входы облицовываются керамогранитом. Для отделки фриза козырька применяются алюминиевые фасадные панели на металлическом каркасе со скругленными углами. Цвет отливов *RAL 7016*.

Входная группа должна быть изготовлена из алюминиевого профиля со стеклом с бронирующей прозрачной пленкой, двери оборудованы электромагнитными замками (домофонами). Цвет оконных и дверных блоков *RAL 7016*.

ТАМБУР

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм
серый светлый обрезной, затирка в цвет плитки
Плинтус керамогранитный завальцованный
серый светлый обрезной
Грязезащитная решетка

Стены

Окраска стен *RAL 9010*
Бетонная плитка под кирпич *с затиркой под окраску RAL 9010 (в том числе для отделки колонн при наличии)*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *Силикатная краска НГ, RAL 9005*
Грильято (белый) *ячейка 100х100 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Смотровое окно в ленточном оформлении на уровне 900 мм от пола *с поворотно-откидными створками, остекление СМ4 с бронеплёнкой 600 мкм*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*

КОРИДОР 1 ЭТАЖА (С ЗОНОЙ ОЖИДАНИЯ)

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм
пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки
Плинтус керамогранитный завальцованный
пепельный светлый обрезной

Стены

Окраска стен *RAL 9010*
Бетонная плитка под кирпич *с затиркой под окраску RAL 9010*
Панель стеновая кубообразная
80х80 мм, с шагом 80 мм, текстура светлое дерево

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *Силикатная краска НГ, RAL 9005*
Грильято *(белый)* *ячейка 100х100 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Подоконник керамогранитный *белый матовый обрезной 1200х400 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Радиатор *черный*
Терморегулятор *в цвет радиатора*

Пространство оснащено мягкими местами для комфортного ожидания. Не допускается наличие неэргономичных и травмоопасных выступающих конструкций и их элементов.

ГАРДЕРОБ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм
пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки
Плинтус керамогранитный завальцованный
пепельный светлый обрезной

Стены

Окраска стен *RAL 9010, акцентный цвет RAL 000 85 00*
Бетонная плитка под кирпич *с затиркой под окраску RAL 9010*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *Водоэмульсионная краска, RAL 9005*
В зоне витража обеспечить фальшбалку из ГКЛ

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный
черный

Прочее

Подоконник керамогранитный *белый матовый 1200х400 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Витраж в алюминиевом профиле *во всю длину проема от пола, цвет профиля RAL 7016. Предусмотреть максимальное остекление при установке витражей между колоннами и стенами с учетом расстановки мебели.*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали
цвет профиля RAL 7016

Радиатор *черный*
Терморегулятор *в цвет радиатора*

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

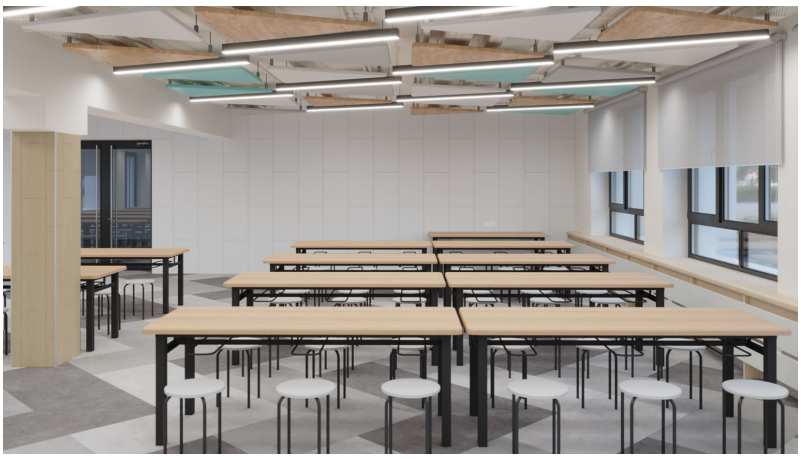

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм *пепельный светлый обрезной, серый светлый обрезной, серый темный обрезной, затирка в цвет плитки*
Плинтус керамогранитный завальцованный *пепельный светлый обрезной*

Стены

Окраска стен *RAL 9010*
Плитка керамическая 200х500 мм *бежевый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении,*
Плитка керамическая 285х85 мм *белый глянцевый RAL 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Плитка керамическая 400х1200 мм *белый матовый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Панель стеновая кубообразная *80х80 мм, с шагом 80 мм, текстура светлое дерево*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска, RAL 9003*
Акустические панели подвесные *треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение).*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный *черный*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*

УМЫВАЛЬНАЯ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*
Плинтус керамогранитный завальцованный *пепельный светлый обрезной*

Стены

Окраска стен *RAL 9010*
Плитка керамическая 285х85 мм *белый глянцевый RAL 9010, затирка RAL 9002, 9018, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска, RAL 9005*
Грильято *(белый)* *ячейка 100х100 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный, встроенный в грильято *над зоной раковин белый*
Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Раковина индивидуального изготовления с круглыми сливными отверстиями из искусственного камня *цвет белый*
Сифон для умывальника цельнометаллический
Смеситель для раковины без донного клапана *хром*

Сплошная раковина для мытья рук удобна в использовании, а также минимизирует количество брызг на полу. Рядом с раковиной размещаются металлические диспенсеры для мыльной пены, электросушители для рук, держатели бумажных полотенец, мусорные ведра с покрытием, устойчивым к внешним воздействиям, зеркала.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Пол

Спортивный паркет

Плинтус вентилируемый

Стены

Окраска стен *RAL 9010*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *силикатная краска НГ RAL 9003*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный накладной 595х595 мм с защитной решеткой

Прочее

Подоконник керамогранитный *белый матовый обрезной 400х1200 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении (подоконник расположен за уровнем сетки защитной)*

Подоконник второго света *оштукатуренный и окрашенный в цвет стен*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*

Стеновые протекторы *цвет серый, голубой*

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ

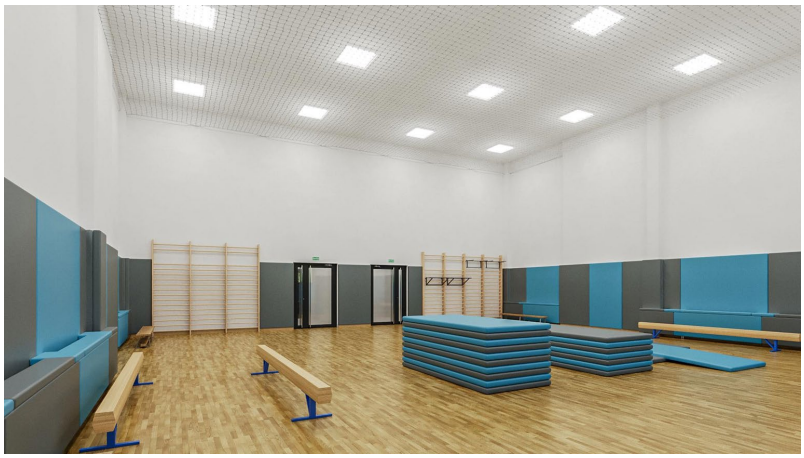

Пол

Спортивный паркет

Плинтус вентилируемый

Стены

Окраска стен *RAL 9010*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *силикатная краска НГ RAL 9003*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный накладной 595х595 мм с защитной решеткой

Прочее

Подоконник керамогранитный *белый матовый 400х1200 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении (подоконник расположен за уровнем сетки защитной)*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*

Стеновые протекторы *цвет серый, голубой*

ДУШЕВЫЕ ПРИ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

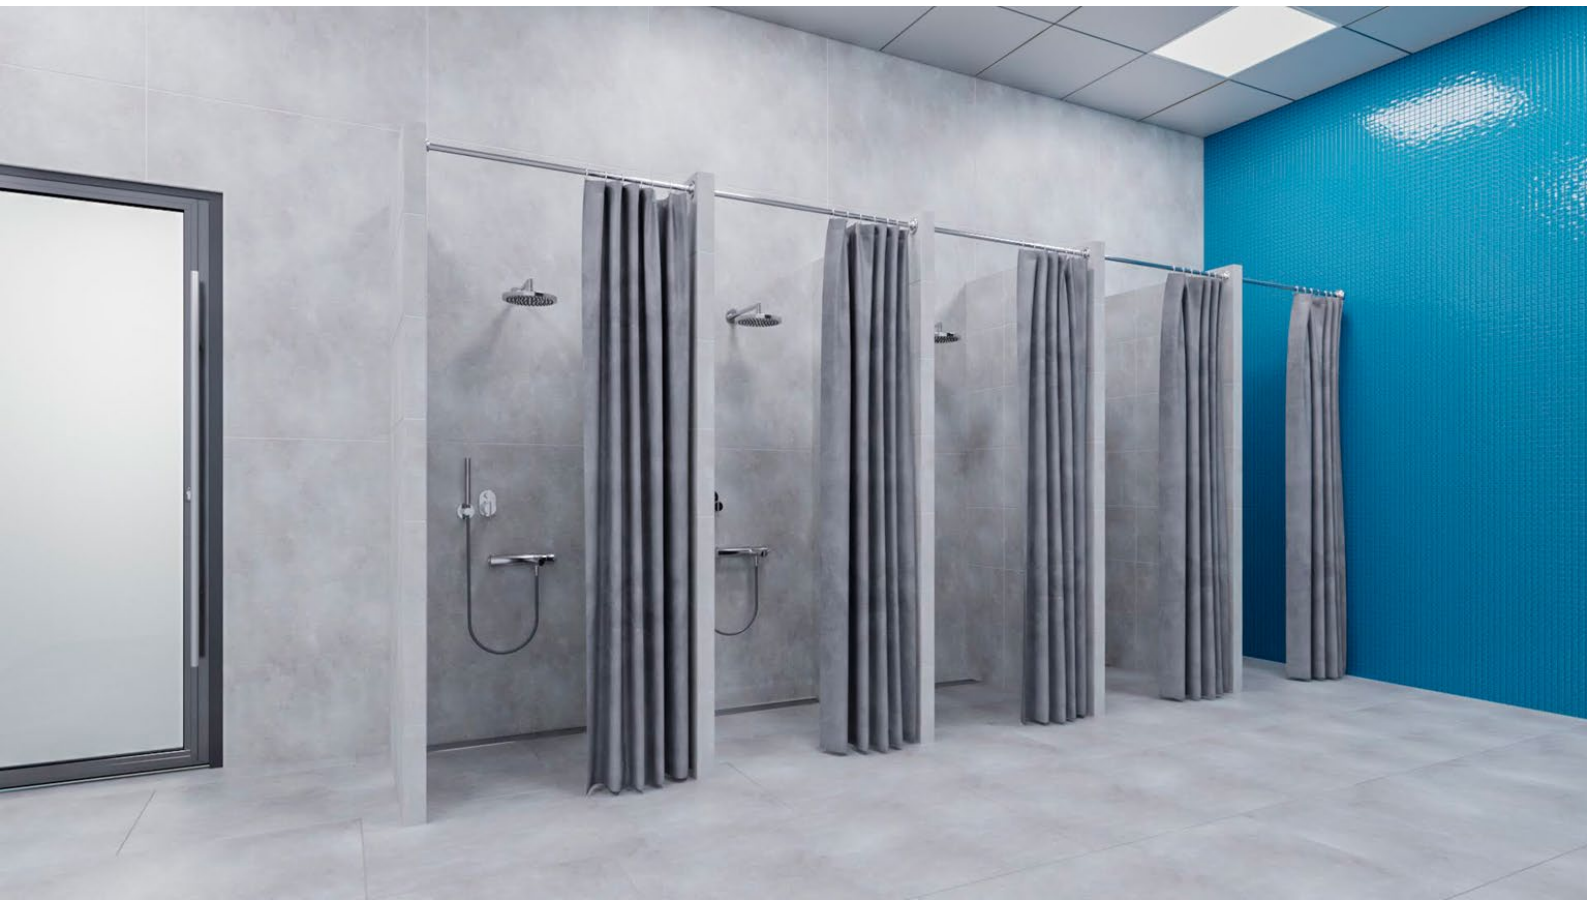

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм
серый светлый обрезной, затирка в цвет плитки

Стены

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм
серый светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении

Стеклянная мозаика
голубой глянцевый 23х23 мм, 300х300 мм (душевая мужская), затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении
зеленый глянцевый 23х23 мм, 300х300 мм (душевая женская), затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении

Потолок

Алюминиевый кассетный потолок *600х600 мм белый*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый *600х600 мм белый*

Прочее

Подоконник керамогранитный *серый светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016 (с матовой пленкой)*

Душевая стойка без выхода для подачи воды *хром глянец*

Монтажная часть для душевого гарнитура *хром*

Встроенный однорычажный смеситель для душа с переключателем на два потока, внешняя и внутренняя части *хром глянец*

Душевой лоток с перфорированной решеткой *55, 75, 85 см*

Душевые кабины с перегородками открытые, в строительном исполнении, оснащены смесителями с душевыми лейками и трапами.

КОРИДОР (1-й этаж)

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*
Плинтус керамогранитный завальцованный *пепельный светлый обрезной*

Стены

Окраска стен *RAL 9010, акцентный цвет RAL 230 70 20*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9003*
Акустические панели подвесные 1192х1192 мм *квадрат, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный *черный*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*

В коридоре стены выровнены в единые плоскости, максимально исключая все незначительные выступы.

КОРИДОР (2-й этаж и выше)

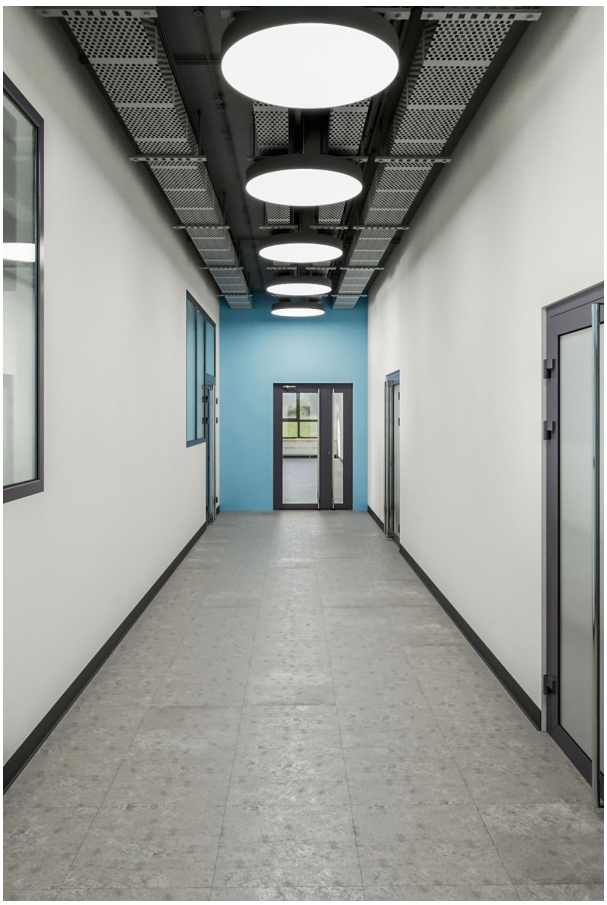

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *натуральный бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *RAL 9010, акцентный цвет RAL 230 70 20*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9005*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной круглый с черной кромкой

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*

В коридоре стены выровнены в единые плоскости, максимально исключая все незначительные выступы.

КАБИНЕТ ВРАЧА

Пол

Линолеум *гетерогенная структура*
Плинтус коннелюрный

Стены

Плитка керамическая 200х200 мм *белый матовый, затирка в цвет плитки*
Плитка керамическая 200х200 мм *голубой светлый матовый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Потолок

Алюминиевый кассетный потолок *600х600 мм белый*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый *600х600х48 опал*

Прочее

Подоконник керамогранитный *белый матовый 1200х400 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016 (вход в медблок)*
Дверь глухая *ручка нажимная*
Раковина подвесная *белая глянцевая*
Смеситель для раковины без донного клапана *хром*
Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*
Радиатор *белый*
Терморегулятор *в цвет радиатора*

РЕКРЕАЦИЯ (1-й этаж). Вариант 1

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*
Плинтус керамогранитный завальцованный *пепельный светлый обрезной*

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, силикатная краска НГ RAL 9010 (в зависимости от расположения рекреации относительно вестибюля),*
акцентный цвет RAL 210 50 40
Бетонная плитка под кирпич *от пола до потолка с затиркой под окраску RAL 9010*
Плитка керамическая 285х85 мм *белый глянцевый RAL 9010 с затиркой под окраску, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении (в зоне питьевого фонтанчика)*
Грифельное покрытие *от пола до потолка*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9003, силикатная краска НГ RAL 9003 (в зависимости от расположения рекреации относительно вестибюля)*
Акустические панели подвесные *треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный *черный*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*

РЕКРЕАЦИЯ (1-й этаж). Вариант 2

Пол

Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*
Плинтус керамогранитный завальцованный *пепельный светлый обрезной*

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, силикатная краска НГ RAL 9010 (в зависимости от расположения рекреации относительно вестибюля), акцентный цвет RAL 210 50 40*
Бетонная плитка под кирпич *от пола до потолка с затиркой под окраску RAL 9010*
Плитка керамическая 285х85 мм *белый глянцевый RAL 9010 с затиркой под окраску, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении (в зоне питьевого фонтанчика)*
Грифельное покрытие *от пола до потолка*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9003, силикатная краска НГ RAL 9003 (в зависимости от расположения рекреации относительно вестибюля)*
Акустические панели подвесные *треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный *черный*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*

РЕКРЕАЦИЯ (2-й этаж и выше). Вариант 1

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *натуральный бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 210 50 40*
Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое *до высоты дверного проема, шириной 1500 мм*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9005*
Акустические панели подвесные *треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный *черный*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*

РЕКРЕАЦИЯ (2-й этаж и выше). Вариант 2

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *натуральный бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 210 50 40*
Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое *до высоты дверного проема, шириной 1500 мм*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9005*
Акустические панели подвесные *треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный *черный*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *серый светлый натуральный, затирка в цвет плитки*
Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой *серый светлый натуральный*
Подступенок для ЛК *серый светлый натуральный*
Плинтус керамогранитный для ЛК *серый светлый натуральный*

Стены

Окраска стен *силикатная краска НГ RAL 9010, в зоне поручня НГ RAL 200 80 25*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *силикатная краска НГ RAL 9003*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный накладной круглый

Прочее

Подоконник керамогранитный *серый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*
Радиатор *белый*
Терморегулятор *в цвет радиатора*
Пристенный поручень из нержавеющей стали
Ограждения лестниц, витражей и второго света

САНУЗЕЛ МУЖСКОЙ (начальная школа)

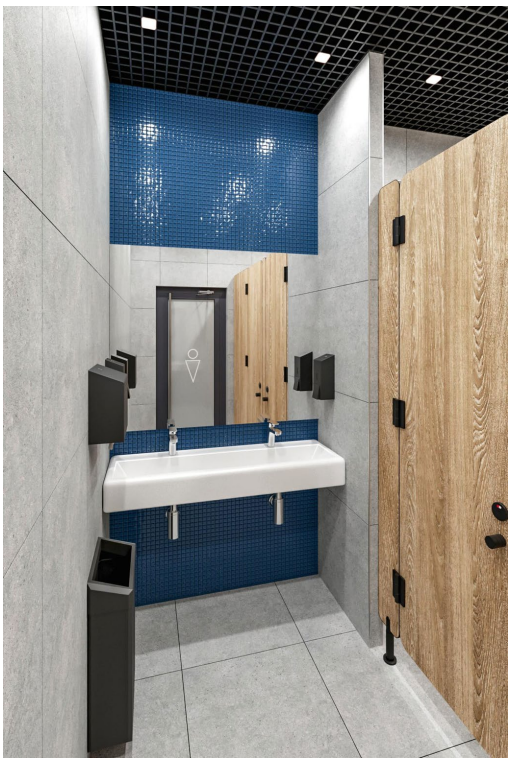

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*

Стены

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Мозаика стеклянная *голубой глянцевый 23х23 мм, 300х300 мм, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Сантехнические перегородки HPL 2250 мм *размер листа 4200х1300 мм, Дуб Бородино*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *RAL 9005*

Грильято (черный) *50х50 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Подоконник керамогранитный *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016, с матовой пленкой*

Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции *хром глянец*

Раковина индивидуального изготовления *RAL 9010*

Смеситель для раковины без донного клапана *хром*

Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

Унитаз *подвесной, белый*

Радиатор *черный*

Терморегулятор *в цвет радиатора*

Санузлы оборудуются диспенсерами для пены, электросушителями для рук, держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами из металла с покрытием, устойчивым к внешним воздействиям, цвет черный, санузел для персонала - нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger.

САНУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ (начальная школа)

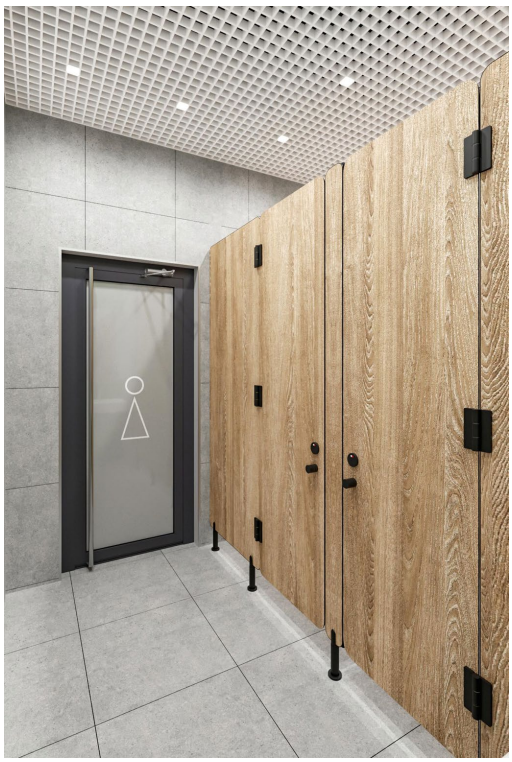

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*

Стены

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Мозаика стеклянная *зеленый глянцевый 23х23 мм, 300х300 мм, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Сантехнические перегородки HPL 2250 мм *размер листа 4200х1300 мм, Дуб Бородино*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *RAL 9005*

Грильято (белый) *50х50 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Подоконник керамогранитный *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016, с матовой пленкой*

Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции *хром глянец*

Раковина индивидуального изготовления *RAL 9010*

Смеситель для раковины без донного клапана *хром*

Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

Унитаз *подвесной, белый*

Радиатор *белый*

Терморегулятор *в цвет радиатора*

Санузлы оборудуются диспенсерами для пены, электросушителями для рук, держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами из металла с покрытием, устойчивым к внешним воздействиям, цвет белый, санузел для персонала - нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger.

САНУЗЕЛ МГН

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм
пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки

Стены

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм
пепельный светлый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении

Плитка керамическая 200х800 мм *бежевый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Сантехнические перегородки HPL 2250 мм
размер листа 4200х1300 мм, Дуб Бородино

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *RAL 9005*
Грильято (белый) *50х50 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Подоконник керамогранитный *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016, с матовой пленкой*

Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции *хром глянец*

Раковина для МГН *керамическая, цвет белый*

Смеситель для раковины без донного клапана *хром*

Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

Унитаз *подвесной, белый*

Радиатор *черный*

Терморегулятор *в цвет радиатора*

Санузлы оборудуются диспенсерами для пены, электросушителями для рук, держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами из металла с покрытием, устойчивым к внешним воздействиям, нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger.

САНУЗЕЛ МУЖСКОЙ (старшая школа)

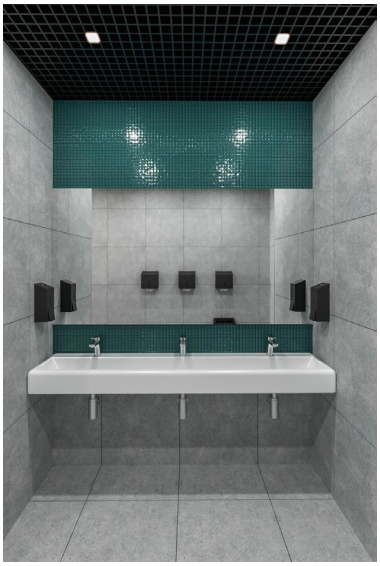

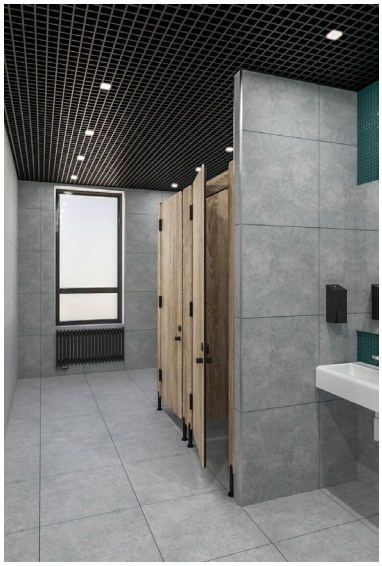

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*

Стены

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Мозаика стеклянная *бирюзовый глянцевый 23х23 мм, 300х300 мм, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Сантехнические перегородки HPL 2250 мм *размер листа 4200х1300 мм, Дуб Бородино*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *RAL 9005*
Грильято (черный) *50х50 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Подоконник керамогранитный *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016, с матовой пленкой*
Окно ПВХ *цвет профиля RAL 7016, стекло с матовой пленкой*

Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, *хром глянец*

Раковина индивидуального изготовления *RAL 9010*
Смеситель для раковины без донного клапана *хром*
Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*
Унитаз *подвесной, белый*
Радиатор *черный*
Писсуар *подвесной, белый*
Терморегулятор *в цвет радиатора*

Санузлы оборудуются диспенсерами для пены, электросушителями для рук, держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами из металла с покрытием, устойчивым к внешним воздействиям, цвет черный, нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger.

САНУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ (старшая школа)

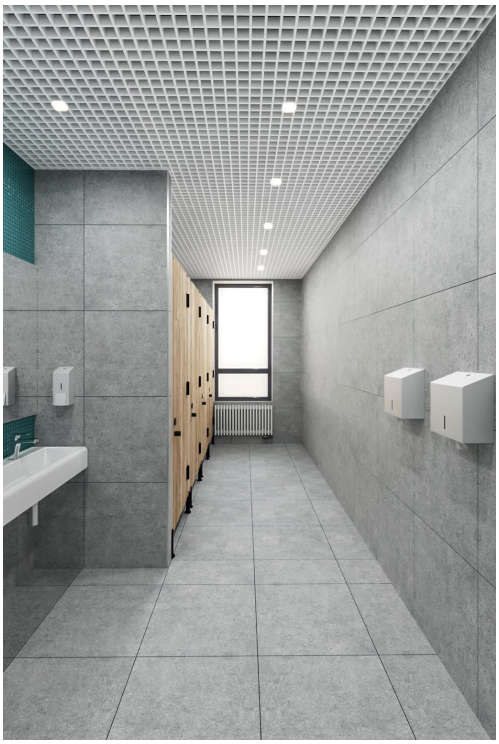
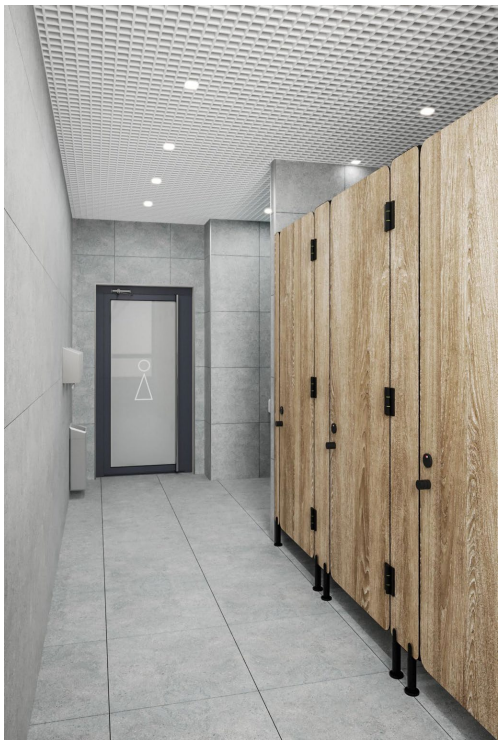

Пол

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки*

Стены

Керамогранит крупноформатный 600х600 мм *пепельный светлый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Мозаика стеклянная *светло-бирюзовый глянцевый 23х23 мм, 300х300 мм, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Сантехнические перегородки HPL 2250 мм *размер листа 4200х1300 мм, Дуб Бородино*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *RAL 9005*

Грильято (белый) *50х50 мм*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Прочее

Подоконник керамогранитный *пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016, с матовой пленкой*

Окно ПВХ *цвет профиля RAL 7016, стекло с матовой пленкой*

Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции *хром глянец*

Раковина индивидуального изготовления *RAL 9010*

Смеситель для раковины без донного клапана *хром*

Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

Унитаз *подвесной, белый*

Радиатор *белый*

Терморегулятор *в цвет радиатора*

Санузлы оборудуются диспенсерами для пены, электросушителями для рук, держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами из металла с покрытием, устойчивым к внешним воздействиям, цвет белый, нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger.

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (начальная школа)

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *натуральный бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 110 85 50*
Плитка керамическая 285х85 мм *в зоне раковины RAL 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. Высота фартука 2100 мм*
Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Потолок

Кассетный акустический потолок 1200х600 мм

Внутреннее освещение

Светильник линейный (кососвет) *черный*
Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм *опал*

Прочее

Перегородка стеклянная в алюминиевом профиле на уровне 1200 мм от пола *цвет профиля RAL 7016*
Окно ПВХ *цвет профиля RAL 7016*
Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*
Раковина мебельная *белая глянцевая*
Смеситель для раковины без донного клапана *хром*
Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

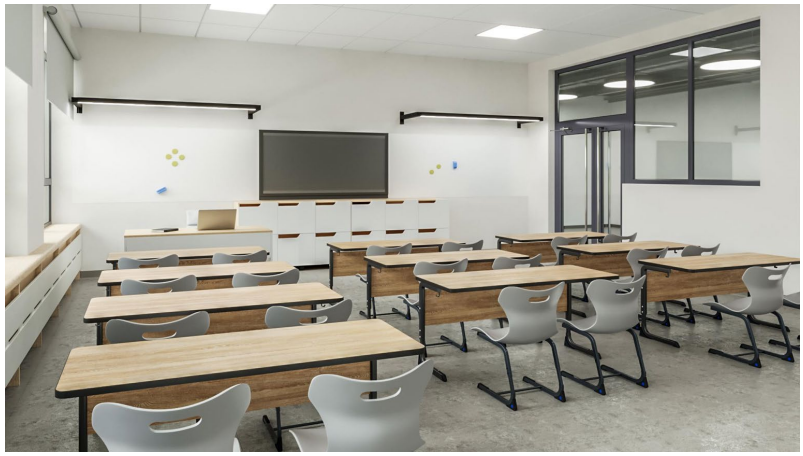

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *натуральный бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 110 80 40*
Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Потолок

Кассетный акустический потолок 1200х600 мм

Внутреннее освещение

Светильник линейный (кососвет) *черный*
Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм *опал*

Прочее

Перегородка стеклянная в алюминиевом профиле на уровне 1200 мм от пола *цвет профиля RAL 7016*
Окно ПВХ *цвет профиля RAL 7016*
Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ (информатика, физика, биология, химия, технология)

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 190 70 30*
Плитка керамическая 285х85 мм *в зоне раковины глянцевая RAL 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Трансформируемая перегородка *(для кабинетов иностранного языка и информатики) с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система*
Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Потолок

Кассетный акустический потолок 1200х600 мм

Внутреннее освещение

Светильник линейный (кососвет) *черный*
Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм *опал*

Прочее

Перегородка стеклянная в алюминиевом профиле на уровне 1200 мм от пола *цвет профиля RAL 7016*
Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый в т.ч блэкаут*

Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*
Раковина мебельная *белая глянцевая*
Смеситель для раковины без донного клапана *хром*
Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска, RAL 9010, акцентный цвет RAL 220 50 25*
Трансформируемая перегородка *с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска, RAL 9003*
Акустические панели подвесные *треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)*

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный
Светильник светодиодный подвесной круглый

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый в т.ч блэкаут*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*

Библиотека с медиатекой выполняет функции пространства для коммуникации, проектной работы, проведения занятий дополнительного образования, организации внеурочной деятельности, проведения соревнований и конкурсов.

КАБИНЕТ С РАБОЧИМ ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 1000х200 мм *белый дуб*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 210 50 40*
Плитка керамическая 285х85 мм *глянцевая, RAL 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении (в зоне фартука)*

Потолок

Кассетный акустический потолок 1200х600 мм

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм *опал*

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016, стекло с матовой пленкой*

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОСВЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска RAL 9010, акцентный цвет RAL 000 85 00*

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций *водоэмульсионная краска RAL 9003*
Акустические панели подвесные
треугольник со скругленными углами, цвета согласно Ведомости отделки помещений (Приложение)

Внутреннее освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный

Прочее

Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый в т.ч блэкаут*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой-рейлинг из нержавеющей стали
цвет профиля RAL 7016

ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
(информационные технологии, естествознание)

Пол

Дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм *серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон*
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен *водоэмульсионная краска, RAL 9010, акцентный цвет RAL 190 70 30*
Плитка керамическая 285х85 мм *белая глянцевая RAL 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении*
Трансформируемая перегородка *с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система*
Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Потолок

Кассетный акустический потолок 1200х600 мм

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм *опал*

Прочее

Перегородка стеклянная в алюминиевом профиле на уровне 1200 мм от пола *цвет профиля RAL 7016*
Подоконник с экраном радиаторов *березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL 9003*
Жалюзи рулонные ПВХ *ткань скрин, цвет серый, в т.ч. блэкаут*
Дверной блок стеклянный в алюминиевом профиле с ручкой рейлинг из нержавеющей стали *цвет профиля RAL 7016*
Раковина мебельная *белая глянцевая*
Смеситель для раковины без донного клапана *хром*
Сифон для умывальника цельнометаллический *хром*

Характеристики материалов

ГКУ ДИОМ

Документ зарегистрирован № 07-10-9937/24 от 30.10.2024 Джигистаева М.М. (ДКР)
Страница 33 из 66. Страница создана: 30.10.2024 08:50

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Отделочные материалы помещений: пол

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
1.1	Керамогранит крупноформатный 1195x600		Для всех уровней	Коридор 1 этажа Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Рекреация 1 этажа	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: со смещением на 1/2 по длиной стороне Формат: 1195x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL500720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.2	Керамогранит крупноформатный 600x600		Начальная	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Помещение уборочного инвентаря	
1.3	Керамогранит крупноформатный 600x600		Для всех уровней	Душевые Тамбур	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 600x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.4	Плинтус керамогранитный завальцованный		Для всех уровней	Тамбур	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 95x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.5	Керамогранит крупноформатный 600x600		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую)	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DD600900R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.6	Керамогранит крупноформатный 1195x600		Для всех уровней	Обеденный зал	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г" Формат: 1195x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
					Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г" Формат: 1195x600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента серый светлый обрезной DL500820R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

					Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г" Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента серый темный обрезной DL501020R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.7	Плинтус керамогранитный завальцованный		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10ВС Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R\6BT*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Обеденный зал	
1.8	Керамогранит крупноформатный 600х600		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD641020R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.9	Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х300 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\GR*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.10	Подступенок для ЛК		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х145 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\2*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.11	Плинтус керамогранитный для ЛК		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\3BT*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

1.12	Линолеум		Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) $10^6 \leq R \leq 109$, Ом Гетерогенная структура материала Общая толщина: 2 мм Толщина износоустойчивого слоя: 0,80 мм Класс износостойкости: 34/43 **Forbo Smaragd Lux FR 6361SB*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.13	Плинтус коннелюрный		Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Плинтус для завода покрытий на стену. Применяется при ремонте помещений с высокими требованиями к чистоте в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". При использовании коннелюрного профиля место стыка стены и пола приобретает округленную форму, не давая пыли и грязи скапливаться вдоль стен. Верхняя защитная кромка LA32 в наличии. **ТК 25 ПП3*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.14	Дизайн-плитка ПВХ		Для всех уровней	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет информационных технологий Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская см. ниже. Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон Тип укладки: "зиг-заг" **Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO*** **Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO*** **Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO*** **IVC Craft Beton 577*** **IVC Craft Medio 585*** **IVC Craft Medio 538*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.15	Дизайн-плитка ПВХ		Для всех уровней	Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет Комната инструктора Приемная Кабинет директора	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры: (ШхГ) 1000х200 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Вес: 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: белый дуб Тип укладки: без смещения, сдвиг на 1/2 для административных кабинетов **Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.16	Дизайн-плитка ПВХ		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Рекреация 2 этаж и выше Серверная Кроссовая	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Вес: 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: натуральный бетон **Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO*** **IVC Craft Nova 598*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Рекреация 2 этажа и выше (для всех уровней) Коридор 2 этаж и выше (для всех уровней) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Лаборантские Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Серверная Кроссовая	

1.17	Плинтус гибкий ПВХ		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 2 этажа и выше Творческая мастерская Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	Плинтус полимерный на основе ПВХ Плинтус соответствуют REACH и не содержат вредных веществ **Первый профильный завод PL100SD*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет информационных технологий Лаборантская кабинета информационных технологий Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 2 этажа и выше Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
			Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны	
1.18	Плинтус вентилируемый		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии	Плинтус вентилируемый из массива сосны срощенный Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. Плинтус вентилируемый из массива дуба Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. **Krast School SA22*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.19	Спортивный паркет		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии	Высота паркетной системы: 57мм Состав пирога: 1.Паркетная доска "Krast"* 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм Толщина верхнего слоя: 14мм, Ценный слой дуба: 3,5 - 4мм, 2. Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм 3. Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины Толщина: 19мм Характеристики Спортивного паркета : Ударопоглащение: 60% Вертикальный отскок мяча: 88% Скольжение: 86 **Krast School KS57*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

1.20	Грязезащитная решетка		Для всех уровней	Тамбур	Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 23 мм (для приямка от 18 до 25 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект) **ДЕССА ST20 (ВОРС)*** **АЛСА Артикул А11010*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2 Отделочные материалы помещений: стены

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
2.1	Окраска стен (акцентная)		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок Покрытие: матовое Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 1 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности:не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Применение: на стенах и потолках с бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована для применения: в спортивных, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах RAL 110 80 40 - Основная и старшая школа, Учебные кабинеты RAL 200 80 25 - Начальная школа, Специализированные учебные кабинеты RAL 110 85 50 - Начальная школа, Учебные кабинеты RAL 190 70 30 - Основная и старшая школа, Специализированные учебные кабинеты RAL 220 50 25 - Медиатека RAL 000 85 00 Гардероб (Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2) RAL 240 70 20 - Административные кабинеты RAL 000 85 00 - Кабинет директора, ММП RAL 210 50 40 – Рекреация, Учительская RAL 230 70 20 – Коридор RAL 200 80 25 – Лестничная клетка **Bravo Class Profi FW-55*** **NEOLINE SATIN*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет информационных технологий Лаборантские Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Гардероб для обучающихся Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
2.2	Окраска стен		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок Покрытие: матовое Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 1 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Применение: на стенах и потолках с бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована для применения: в спортивных, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах RAL (9010) Гардероб, Обеденный зал, умывальные обеденного зала, спортивный зал, коридор, рекреация, лестница. Учебные кабинеты, библиотека/медиатека, учительская, многофункциональное пространство Коридор 1 этажа (с зоной ожидания), Зона тамбура **Bravo Class Profi FW-55*** **Neoline Satin*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет информационных технологий Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	

	Окраска стен		Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Обеденный зал Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Кроссовая Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Тамбур Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
2.3	Силикатная краска НГ		Для всех уровней	Рекреация 1 этажа	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска с высокой степенью износостойкости Класс пожароопасности: НГ Влажное истирание: класс 1 Укрывистость: не ниже класса 2 Содержит противоплесневые добавки Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; **Bravo Decor Class profi W-200 НГ RAL 9010*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.4	Окраска лестничных клеток в зоне поручня		Для всех уровней	Лестничная клетка	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска с высокой степенью износостойкости Класс пожароопасности: НГ Влажное истирание: класс 1 Укрывистость: не ниже класса 2 Содержит противоплесневые добавки Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; **BRAVO Bravo Decor Class profi W-200 НГ (RAL 200 80 25)/(RAL 9010)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.5	Бетонная плитка под кирпич		Начальная Основная и старшая Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа Рекреация 1 этажа Коридоры 1 этажа Тамбур	Размер фактуры: 205х60 Толщина, мм: 18 Цвет: белый Поверхность: рифленая Применение: для стен Материал: бетон с затиркой швов под окраску RAL 9010 **Bremen BR-001*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.6	Керамогранит крупноформатный 600х600		Начальная Основная и старшая Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Санузел МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Помещение уборочного инвентаря	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый DL600720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.7	Керамогранит крупноформатный 1195х600		Для всех уровней	Душевые Душевая и санузел персонала	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.8	Плитка керамическая 200х500		Для всех уровней	Обеденный зал	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат:500х200 мм Толщина: 8-10 мм Цвет: бежевый **Kerama Marazzi Ауленти Бежевый 7211*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.9	Плитка керамическая 1200х400		Для всех уровней	Обеденный зал	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 400х1200 мм Толщина: 8-10 мм Цвет: белый Затирка в цвет плитки **МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.10	Плитка керамическая 85х285		Для всех уровней	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) (используется как кабанчик) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня (используется как кабанчик) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом (используется как кабанчик) Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) (используется как кабанчик) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания (используется как кабанчик) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (используется как кабанчик) Творческая мастерская (используется как кабанчик) Умывальная обеденного зала Рекреация 1 этажа (в зоне питьевого фонтанчика)	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 85х285 мм Толщина: 8-10 мм Цвет: белый Затирка в цвет плитки (для Умывальной обеденного зала - RAL 9002, 9018) **Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.11	Плитка керамическая 200х200		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 200х200 мм Толщина: 6.9 мм Цвет: белый **Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.12	Плитка керамическая 200х200		Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 200х200 мм Толщина: 6,9 мм Цвет: голубой светлый матовый, белый **Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.13	Мозаика стеклянная		Основная и старшая	Санузлы мужские Санузлы мужские при спортблоке.	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Малахит бирюзовый глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.14	Мозаика стеклянная		Основная и старшая	Санузлы женские Санузлы женские при спортблоке.	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Жадеит светло-бирюзовый глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.15	Мозаика стеклянная		Начальная	Санузлы мужские (начальная школа) Санузлы мужские при спортблоке Душевые (для всех уровней) мужские	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Мороксит голубой глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.16	Мозаика стеклянная		Начальная	Санузлы женские (начальная школа) Санузлы женские при спортблоке Душевые (для всех уровней) женские	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Уваровит глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.17	Плитка керамическая 200х800 200х1600 194х1200		Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Материал: керамика Поверхность: структурированная Формат: 200х800 мм Толщина: 9 мм Цвет: бежевый **Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.18	Панель стеновая кубообразная		Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Обеденный зал Линии турникетов (ИСПП)	Материал: алюминий Тип: труба Сечение трубы: 80х80 мм Толщина металла: 2-3 мм Шаг между рейками - 80 мм Цвет: "под дерево" **Perfaten Pergola 6/2-4*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.19	Трансформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями Учебные кабинеты специализированные Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал профилей: алюминий и сталь Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживанием нагрузки до 60-70кг/м2 Звукоизоляция: до 50 дБ Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие Удельный Вес: рассчитать согласно расчетам на перекрытие **NORMA*** **SMART WALL*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.20	Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская Административный кабинет	Магнитный слой в пленке — винил Маркерная пленка — ПВХ Повышенная устойчивость к истиранию Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств Наносить полосой от 0,8 до 2,2 метра **ООО "СК" или аналог*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Административный кабинет	
			Для всех уровней	Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Комната инструктора Приемная Рекреации 1 этажа и выше	
2.21	Грифельное покрытие		Для всех уровней	Рекреации 1 этажа и выше	Материал: грифельная краска на водной основе, глубокоматовая Стойкая к мытью и трению Подходит для внутренних и наружных работ Содержит добавки, блокирующие грибок, подходит для влажных помещений Подходит для покраски стен, мебели и предметов интерьера
2.22	Сантехнические перегородки HPL		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Сантехнические кабины в составе с дверьми и разделительными перегородками Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60мм Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Все углы конструкции должны быть выполнены с применением травмобезопасных радиусов – не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели). Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300мм Регулируемые опоры: 150мм Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005 Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005 Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005 Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог **Krafter*** **Alexvit*** **Lemark*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.23	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/ГКЛ с замком		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ Глубина: 55 мм Ширина: 400 мм Высота: 250 мм Расположение люка: настенный Способ открывания: нажатием Варианты отделки люка: керамическая плитка, мозаика, искусственный и натуральный камень и другие отделочные материалы. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком. Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклеенная на дверцу плитка н выступать за ее периметр. **Секрет Лайт*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

3 Отделочные материалы помещений: потолки

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
3.1	Окраска (Негорючая краска КМ0)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа	Основа: водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска Нанесение: на поверхность, обработанную грунтовкой Покрытие: матовое Цвет покрытия: RAL 9016 (белый), в сочетании с потолками Грильято RAL 9005 RAL 9011 применяется в Умывальные обеденного зала, Санузел для МГН, Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены, Туалет медблока, Санузел персонала (Пищеблок), Тамбур, Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, Помещение для персонала (включая душевую) Класс пожароопасности: НГ Обладает высокой белизной и укрывистостью Температура нанесения: +5...+35 0С Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению Экологически безопасна Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300 **Bravo decor Class profi НГ W-200*** **BAUTOR Stop Flamme КМ0-Lux*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания)	
			Для всех уровней	Умывальная обеденного зала Гимнастический зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Тамбур Лестничная клетка	
3.2	Водоэмульсионная краска		Начальная	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше	Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок Покрытие: матовое Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 2 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Применение: на стенах и потолках с бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована для применения в: спортивных, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах RAL 9011 (черный) применяется для запотолочного пространства потолка типа грильято белый/черный), коридоры 2-го этажа и выше, рекреации 2 этажа и выше, гардероб для обучающихся, гардероб для учителей, Помещение уборочного инвентаря, санузел для персонала RAL 9003 (белый) применяется коридор 1 этажа, рекреации 1 этажа, Обеденный зал, Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг, Многофункциональное многосветное пространство, Кабинет директора, Раздевальные, Пищеблок, Гимнастический зал, Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии, Универсальный спортивный зал **Bravo Class Profi FW-55*** **Neoline Satin*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Гардероб для обучающихся Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Кабинет директора Санузлы мужские Санузлы женские Санузел для МГН	

3.3	Кассетный акустический потолок		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская Кабинет с рабочим пространством для учителей Медиакласс Комната тренера-инструктора	Потолочная панель Материал: стекловолокно высокой плотности Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Влагостойкость (RH%): 95 %, Класс звукопоглощения: А Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 1200x600x20 **Ecophon Фокус А*** **Onetop Bona A*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет с рабочим пространством для учителей	
3.4	Акустические панели подвесные		Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Коридоры 1 этажа Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив Многофункциональное многосветное пространство Кабинет директора	Материал изготовления: стекловолокно высокой плотности Толщина панели: 40,00 мм +/- 1,00 Размеры панели: 1100*953*40 мм (треугольник со скругленными углами), 1192x1192 мм/2192x1192 мм (прямоугольник/квадрат со скругленными углами) *Прямоугольник/квадрат* - Коридор 1 этажа, Кабинет директора *Треугольник* - Обеденный зал, Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, Многофункциональное многосветное пространство, Рекреация (все этажи) Класс звукопоглощения : А Вес панели с учётом подвесной системы: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Влагостойкость: 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений Плотность: 90 кг/м3 +/- 10% Класс пожарной опасности: не ниже Г1, В1, Д2, Т2 Коэффициент (индекс) звукопоглощения на 1000 Гц (м², по Сэйбену): не менее 2,6 Цвет: RAL 9010 RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, Текстура "под дерево" **Ecophon solo*** **Baffle Acoustic*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
3.5	Грильято (черный)		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы мужские при спортблоке	Материал изготовления: алюминий Толщина алюминия: 0.3 Размер ячейки: 50x50 мм Цвет: черный **Грильято Албес GL 50-75 Sh черный*** **GRAND LINE GER GL-15*** **Грильято CESAL CLASSIC 50x50 черный*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
3.6	Грильято (белый)		Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы женские Санузлы женские при спортблоке Санузел МГН Тамбур Умывальная обеденного зала	Материал изготовления: алюминий Толщина алюминия: 0.3 Размер ячейки: 50x50 мм - санузлы; 100x100 в помещениях с АПС Цвет: белый **Грильято Албес GL 50-75 Sh белый*** **GRAND LINE GER GL-15*** **Грильято CESAL CLASSIC 50x50 белый*** **Грильято CESAL CLASSIC 100x100 белый*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

3.7	Алюминиевый кассетный потолок		Для всех уровней	Душевые Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Потолочная панель Материал изготовления: алюминий Поверхность: гладкая Размер кассеты: 600х600 мм Класс пожарной опасности: КМ1 Скрытая подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on **АЛБЕС CLIP-IN*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
					Потолочная панель Материал изготовления: алюминий Поверхность: гладкая Размер кассеты: 600х600 мм Класс пожарной опасности: КМ1 Скрытая подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on **Clip-In SM-Plus*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
					Потолочная панель Материал изготовления: алюминий Поверхность: гладкая Размер кассеты: 600х600 мм Класс пожарной опасности: КМ1 Скрытая подвесная система: CONSTRUCTO КС 3* **Cesal Art на скрытой системе*** **CONSTRUCTO КС 3 *** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
3.8	Сетка защитная		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальный спортивный зал	Материал: полипропиленовая нить Размер ячейки: 100х100 мм Толщина нити: не менее 2,2 мм **Спортивные Технологии*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

4 Внутреннее освещение

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
4.1	Светильник светодиодный накладной круглый		Для всех уровней	Лестничная клетка	в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 55 до 105Вт Индекс цветопередачи: >90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально согласно дизайн-проекту Диаметр: от 750 до 900 Высота: от 70 до 80 Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса, отсутствие рамок. Корпус: облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Вес: до 5 кг Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% **ООО "Русвиталэлектро" RVE-LBX-RING*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

4.2	Светильник линейный (кососвет)		Для всех уровней	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом В соответствии с проектными решениями Учебные кабинеты специализированные	Серия линейных накладных LED светильников, предназначенных для функционального освещения школьных досок с возможностью изменения угла направления света. Гарантия: 5 лет Мощность: от 42 до 49 Вт (Low lumen) Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3500 до 44000 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Длина:1200 мм Ширина: от 35 до 50 мм Высота: от 35 до 50 мм Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса Отсутствие рамок Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро"*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.3	Светильник светодиодный подвесной/встраиваемый линейный	 	Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа Коридоры 1 этажа Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Серия линейных LED светильников, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 19 до 25 Вт (Low lumen) Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 2000 до 3500Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Длина: 1450 – 1550 мм и более в соответствии с дизайн-проектом Ширина: от 49 до 55 мм Высота: от 70 до 80 мм Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса Отсутствие рамок Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ Для зоны Умывальных обеденного зала встраивается в потолок грильято **ООО "Русвиталэлектро" RVE-PLS5070-GEARLINE*** **ООО "Система освещения" (HTL) OPTIMA 5771 P 1500 HB 40 4090 W*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.4	Светильник светодиодный встраиваемый		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Серия LED светильников квадратной формы, выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 38Вт Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: белый Размеры: 595х595мм, Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-SLIM-PRIME-595*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
			Для всех уровней	Душевые Комната инструктора Приемная Душевые Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	

4.5	Светильник светодиодный подвесной круглый		Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше	Серия LED светильников круглой формы, выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 55 до 105Вт Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Диаметр: от 750 до 900 мм Высота : от 70 до 80 мм Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса Отсутствие рамок: да Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: подвесной Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Вес: до 5 кг Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% **ООО "Русвиталэлектро" RVE-LBX-RING*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.6	Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Серия LED светильников, предназначенных для потолков грильято, выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 5 до 10Вт Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 500 до 1000 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Размеры: 90x90x50 мм (для потолков грильято серии GL10); 85x85x50мм (для потолков серии GL15) Отсутствие рамок: да Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Предусмотрено групповое соединений: да Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-LBX-CONTRO*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Тамбур Умывальная обеденного зала Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН Санузел для персонала ПУИ если тип потолка грильято (для всех уровней)	
4.7	Светильник светодиодный встраиваемый 595x595 мм с защитной решеткой		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал	Серия LED светильников квадратной или прямоугольной формы с равномерным рассеиванием света по поверхности, оборудованных защитной решёткой, предназначенных для функционального освещения спортивных залов, внутренних пространств школ. Гарантия: 5 лет Мощность: от 35 до 80Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 8000Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Размеры: 595x595 мм/1100x150x100 мм Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-PRIME-STRONG*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

4.8	Светильник светодиодный встраиваемый ClipIN		Для всех уровней	Душевые Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Серия встраиваемых LED светильников для потолка CLIP-IN, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств, разработанная специально для потолков CLIP-IN. Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 80Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3300 до 8800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: белый Размеры: 600х600 мм, 1200х300 мм, 1200х600 мм Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: встраиваемый Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP54 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: АС220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: А+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN 600x600x48*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.9	Светильник светодиодный встраиваемый HOOK-ON		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Административный кабинет	Серия встраиваемых LED светильников для потолка HOOK-ON, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств, разработанная специально для потолков HOOK-ON. Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 80Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3300 до 8800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: белый Размеры: 600х600мм, 1200х300 мм, 1200х600 мм Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: встраиваемый Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP54 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: АС220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: А+ **ООО "Русвиталэлектро"*** **ООО «Система освещения» (HTL) HOOK ON R 600x600 HB 54 4000 W*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантская кабинета физики Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантская кабинета химии Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантская кабинета биологии Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Административный кабинет	
			Для всех уровней	Душевые Комната инструктора Приемная Душевые Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	
4.10	Подвесные/накладные светильники		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую)	Серия универсальных LED светильников накладного, подвесного или настенного монтажа, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 18 до 50Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 1620 до 4500Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: серый Размеры: 600 мм, 900 мм, 1200 мм Корпус: пластик или алюминий Монтаж: универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP65 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: АС220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: А+ **ООО "Русвиталэлектро"*,** **ООО "Система освещения (HTL) "DUST12.ARCTIC.1262.35.4080.GR *** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

5 Окна и витражи					
№	**Наименование**	**Изображение**	**Тип школы**	**Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)**	**Характеристики**
5.1	Окно ПВХ		Начальная	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Санузлы мужские (с матовой пленкой) Санузлы женские (с матовой пленкой)	Материал профиля: ПВХ. Оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм). Звукоизоляция конструкции 35 дБА (согласно СП 51.13330.2011). Коэффициент сопротивления теплопередачи не менее нормируемого значения. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL7016 (антрацит гладкий). Предусмотреть остекление: - при высоте подоконника менее 550 мм от уровня пола внутреннее стекло классом СМ4; - при устройстве нижней фрамуги с высотой подоконника менее 550 мм предусмотреть внутреннее стекло классом СМ4, остальное остекление классом СМ1; - для эксплуатируемых подоконников остекление классом СМ4 на всю высоту окна; - при высоте подоконника более 550 мм остекление классом СМ1; - внешнее стекло на всех окнах закаленное; - стекло СМ4, с внутренней стороны (в заводских условиях) с предоставлением подтверждающего сертификата. Применить матирование окон плёнкой в помещениях: санузлы, душевые, раздевальные. Москитные сетки предусмотреть только на одну поворотно-откидную / откидную створку. Предусмотреть замки безопасности в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности устройства проветривания помещения. Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания в актовых и спортивных залах в зависимости от типа школ. Для санузлов, раздевальных, прививочного кабинета и процедурного кабинета необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) CraftWall* ТД Окна* НПО Профиль* *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантская кабинета физики Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантская кабинета химии Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантская кабинета биологии Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Санузлы мужские (с матовой пленкой) Санузлы женские (с матовой пленкой)	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Обеденный зал Гимнастический зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола) Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные (с матовой пленкой) Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача Процедурный кабинет (с матовой пленкой) Прививочный кабинет (с матовой пленкой) Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузел для МГН (с матовой пленкой) Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены (с матовой пленкой) Туалет медблока (с матовой пленкой) Санузел персонала (Пищеблок) (с матовой пленкой) Лестничная клетка	
5.2	Перегородка стеклянная в алюминиевом профиле от пола, в том числе на уровне 1200 мм от пола		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, Толщина перегородки:75 мм Видимая часть нащельника: 26 мм Профиль окрашен порошковой краской Цвет: RAL7016 (муар) Стекло: марки М1 Класс Защиты: СМ4 Оклеенное защитной пленкой: с 2-х сторон, Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия Для противопожарного исполнения: профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ

			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	**CraftWall*** **Ateri*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.3	Витраж в алюминиевом профиле от колонны до колонны от пола		Для всех уровней	Гардероб для обучающихся	Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, Толщина перегородки:75 мм Видимая часть нащельника: 26 мм Профиль окрашен порошковой краской Цвет: RAL7016 (муар) Стекло: марки М1 Класс Защиты: СМ4 Оклеенное защитной пленкой: с 2-х сторон, Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия Для противопожарного исполнения: профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ **CraftWall*** **Ateri*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.4	Смотровое окно в ленточном оформлении на уровне 900 мм от пола с раздвижной створкой.		Для всех уровней	Тамбур	Остекление СМ4 с бронеплёнкой 600 мкм
5.5	Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Гардероб для обучающихся Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Универсальный спортивный зал (нижний ярус окон) Гимнастический зал	Материал: керамогранит Цвет: "моноколор белый" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 1200х400 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.6	Подоконник второго света		Для всех уровней	Универсальный спортивный зал (верхний ярус окон)	оштукатуренный, окрашенный

5.7	Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD641020R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.8	Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Душевые Санузлы мужские Санузлы женские Санузел для МГН Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R*** **Kerama Marazzi Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R* (для душевых)** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.9	Подоконник с экраном радиаторов		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал: березовая фанера не менее 24 мм Фасад: МДФ 12 мм, окрашен матовой эмалью с обеих сторон Каркас: фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон Материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана Противопожарная обработка: КМ1 (КМ0 для путей эвакуации) **Стиль-Комплект*** **НПК "Олимп"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	
			Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Административный кабинет Кабинет с рабочим пространством для учителей	
5.10	Жалюзи рулонные ПВХ		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Состав: 100 % PES FR Размер изделия: 1600*1600 мм Толщина: 0,35 мм Вес (плотность) ткани: 190 г/м2 Вес (плотность) ткани блэкаут: не менее 250 г/м2 Светопроницаемость: 50% Светоотражение: 40-61% Цвет: Ral 7004, Grey Ice Коллекция ткани: Paratore All 80 Фактура: под лён Возможна сухая и полувлажная чистка Гарантирует теплоизоляцию, визуальный комфорт и энергосбережение Регулирует потоки света, блокируя прямые солнечные лучи Затемнение: 50% Процент светонепроницаемости блэкаут 100% Стабильность формы полотна за счет покрытия акрилом Антистатические свойства Соответствуют международным стандартам охраны здоровья и окружающей среды Монтаж: на проём окна со стороны помещений, на хлёст на стену 5 см Цвет изделий соответствует общей концепции дизайна помещений Уникальность подтверждается наличием фирменного знака на каждом изделии

			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Блэкаут: - Учебный кабинет для изучения естествознания: физика; - Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания; - Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг; - Многофункциональное многосветное пространство. Декор-Снаб* НПК "Олимп"* SP Desing* ООО "Махаон"* *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	

6 Двери

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
6.1	Двери внутренние кабинетные полуторные светопрозрачные из алюминиевого профиля		Для всех уровней	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа) Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два Творческая мастерская Гардероб для обучающихся Обеденный зал Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Санузлы (с матовой пленкой) Душевая (с матовой пленкой) Вход в медблок (с матовой пленкой) Вход в пищеблок (с матовой пленкой) Лестничная клетка Кабинет с рабочим пространством для учителей Многофункциональное многосветное пространство Снарядная Тренерская (с матовой пленкой) Раздевальная (с матовой пленкой)	Особенности и внешний вид дверей. Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами. Площадь остекления дверного полотна должна составлять: не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Цвет :RAL 7016 Толщина профиля дверного полотна: 64 ± 2 ммПокраска по RAL 7016. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Дверная фурнитура. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом Доводчики дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска по RAL7016 Дверной порог - отсутствует Вертикальная ручка скоба на всю высоту двери. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Нержавеющая сталь AISI304, либо AISI316. Петли роликовые регулируемые При проектной необходимости использования СКУД, применять электромеханический замок с установкой в центральную часть двери над механическим замком. Характеристики дверей. Все двери одностворчатые с размером строительного проема 2150 х 1030 мм Звукоизоляция : не менее 32 дБ Огнестойкость : отсутствует Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4 Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000 Все металлические элементы двери, кроме ручек, должны быть окрашены порошковой покраской по каталогу RAL 7016 Для санузлов, душевых, входа в мед блок, входа в пищеблок, тренерских и раздевальных необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) **CraftWall*** **Ateri*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

6.2	Двери уличные входные полуторные светопрозрачные, выходы с ЛК и в составе витражей из алюминиевого профиля		Для всех уровней	Фасады Лестничные клетки Входные группы Тамбур	Входные алюминиевые двери выполнить из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм. В качестве заполнения использовать стеклопакет толщиной 32мм. Со стороны улицы мультифункциональное закаленное стекло 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из двух стекол толщиной 4мм с двумя пленками внутри по 0,76мм с формулой [6is.зак – 18t.черн.Ar – 4зак.4зак.2] Порошковая окраска Цвет: RAL 7016 муар. Дверная фурнитура для одностворчатой двери. Замок: отсутствует Доводчики: дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска по RAL7016 Дверной порог: 14 мм Ручка: вертикальная ручка скоба на всю высоту двери с диаметром трубы от 32 до 35 мм. Нержавеющая сталь AISI304, либо AISI316. Петли: накладные. Цвет: RAL 7016 Электромагнитная защелка: нормально-открытая Косой ригель для электромагнитной защелки Дверная фурнитура для двухстворчатой двери. Замок: отсутствует Доводчики: дверной на обе створки, покраска по RAL7016 Скользящая тяга с синхронизацией для доводчиков EN 1-4 Цвет: RAL7016 Ручка на основную створку: вертикальная ручка скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35 мм. Материал: нержавеющая сталь AISI304, либо AISI316 Петли: накладные Электромагнитная защелка для основной створки: нормально-открытая Косой ригель для электромагнитной защелки На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна для дверей главного входа и тамбура: двери светопрозрачные, система "антипаника" на пассивную створку двери, основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной штангой во всю высоту полотна и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек Предусмотреть во всех наружных дверных блоках (и для внутренних дверей тамбура) устройство стационарного порога высотой не более 14 мм **ООО “КРАФТВОЛ”*** **ООО "Ставр Дорз"*** **ПК АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.3	Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм		Для всех уровней	Душевая персонала Комната личной гигиены Медблок (все помещения внутри медблока) Туалет медблока (вход внутри помещения)	Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД) Коробка, наличник, полотно. Покрытие полотна: пвх 1,5 мм Толщина полотна: 38-42 мм Обвязка полотна6 лвл-брус Торец: гладкий. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон Цвет: белый стандартный Фурнитура. Замок: с язычком Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель Петли: накладные бабочки. Цвет – хром Замок с цилиндром: ключ/вертушка либо ключ/ключ Доводчик: накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог Цвет: серебристый или серый металлик Строительный проем: 1050х2100 мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

6.4	Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм с отбойной пластиной нержавеющей на уровне рук и ног		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех (со скрытым наличником) Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД) Коробка, наличник, полотно. Покрытие полотна: пвх 1,5 мм Толщина полотна: 38-42 мм Обвязка полотнаб лвл-брус Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов для крепления запрещено Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой слой, использование саморезов запрещено Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон Цвет: белый стандартный Фурнитура. Замок: с язычком Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель Петли: накладные бабочки. Цвет – хром Замок с цилиндром: ключ/вертушка либо ключ/ключ Доводчик: накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог Цвет: серебристый или серый металлик Строительный проем: 1050х2100 мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.5	Дверные блоки металлические технические и противопожарные (EI 60): однопольные		Для всех уровней	Технические помещения в подвале ИТП Венткамера Водомерный узел Помещения установки щитов автоматики	Материал: сталь толщиной 1,2мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Виды порогов: плоские 3, 14, 20 мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический, в технических дверях может отсутствовать Фурнитура. Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик. Ручки: шажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра:никель/ хром Требование. Единый дизайн Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств Строительный проем: 900х2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.6	Дверные блоки металлические технические и противопожарные (EI 60): полуторопольные, или равнопольные глухие		Для всех уровней	Технические помещения в подвале ИТП Венткамера Водомерный узел Помещения установки щитов автоматики	Материал: сталь толщиной 1,2мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Виды порогов: плоские 3, 14, 20 мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический, в технических дверях может отсутствовать Фурнитура. Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик. Ручки: шажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра:никель/ хром Требование. Единый дизайн Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств Строительный проем: 1500х2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

6.7	Дверные блоки металлические противопожарные (EI 60) с остеклением: полуторопольные или равнопольные		Подвальные этажи	Выходы на Лестничные клетки из подвала Коридор в подвале	Материал: сталь толщиной 1,2мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Виды порогов: плоские 3, 14, 20 мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический, в технических дверях может отсутствовать Фурнитура. Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик. Ручки: шажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра:никель/ хром Требование. Единый дизайн Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств Строительный проем: 1500x2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.8	Двери герметичные утепленные ДУС 1,25х0,5 серия 5.904-4		Подвальные этажи	Форкамеры	Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм Порог: 23/41мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Петли: каплевидные 2 шт на открытом подшипнике 2 барашка и приварной уголок. Цвет фурнитуры: в цвет полотна Строительный проем: 530x1270 мм **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.9	Дверные блоки металлические глухие для технических ниш: однопольные или равнопольные противопожарные (EI 60)		Для всех уровней	Электротехнические шкафы на этажах	Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм, замкнутая по периметру коробка Порог: единый с коробкой Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7016 (либо 9016,7035,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Цвет замка и цилиндра: никель/ хром Строительный проем: 1200-1500x2100мм и 700-900x2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7 Сантехническое оборудование и аксессуары

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
7.1	Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец		Начальная	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Для подвесного унитаза Управление: Механическое Установка: Скрытая (встраиваемая) Материал: Металл / Пластик Размеры: Ширина 510 мм Высота 1120 мм **KERAMA MARAZZI AM101\1120KM + M571KM*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	

		     	Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
7.2	Раковина для МГН		Для всех уровней	Санузел для МГН	Материал: фарфор Форма: прямоугольная, эргономичный дизайн передней стороны Монтаж: подвесной Расположение смесителя: посередине Отверстие под смеситель: 1 Цвет: белый Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 600х545х165 мм **Jika Mio, Vitra 5289B003-0001, Roca ACCESS Z.RU93.0.765.9*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.3	Раковина индивидуального изготовления		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Умывальные обеденного зала	Материал: искусственный камень, акрил Высота установки: в соответствии с возрастом обучающихся Раковина общего пользования на несколько смесителей Цвет: RAL 9010
7.4	Раковина мебельная\подвесная 50, белая глянцевая	 	Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал: фаянс Форма: прямоугольная Тип установки: подвесная/накладная Цвет: белый Расположение смесителя: посередине Отверстие под смеситель: 1 Габаритные размеры (ШхГхВ): 500х420х150 мм Материал: керамика **KERAMA MARAZZI PRO.WB.50*** **Ideal Standard STRADA K077701*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Творческая матерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет материальной технологии тип 2. Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантские	
			Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	

7.5	Сифон для умывальника цельнометаллический		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Умывальная обеденного зала Кабинет врача	Материал: латунь с хромированным покрытием. Форма: округлая Конструкция сифона: бутылочный Регулировка: по высоте и глубине Затвор: мокрый Цвет: хром Габаритные размеры: d=61мм, G=1 1/4 **KERAMA MARAZZI A400*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая матерская Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантские Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Умывальная обеденного зала Кабинет врача	
7.6	Смеситель для раковины без донного клапана, хром	 	Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Метериал: латунь Поверхность: глянцевая Тип монтажа: на раковину, одно отверстие Расположение рычага: сверху Тип подводки: гибкая подводка Вид излива: традиционный Рычаг: металлический рычаг Регулировка расхода воды: с ограничителем температуры. Габаритные размеры (ДхШхВ): 161x47x159 мм Цвет: хром **KERAMA MARAZZI P4CR205ZNKM*** **Ideal Standard CERAFLEX Grande B1714AA*** **SANTEHMAG Varion Armaturen 9340713*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая матерская Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантские Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Умывальная обеденного зала Кабинет врача Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовле Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН (локтевой)	
7.7	Душевая стойка PIANO без выхода для подачи воды, хром глянец; Монтажная часть OLE для душевого гарнитура, хром; Встроенный однорычажный смеситель PIANO для душа с переключателем на два потока, внешняя и внутренняя части, хром глянец		Для всех уровней	Душевые	Материал: пластик Форма: округлая Тип установки: открытый Длинна шланга: 1500 мм, 1/2" x 1/2" Цвет: хром Подключение душевого шланга: Материал: латунь Форма: округлая Тип установки: открытый Поверхность: глянцевая Цвет: хром Габаритные размеры (ДхШ): 70x67 мм **KERAMA MARAZZI*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Для всех уровней	Душевые	Материал: пластик Форма: округлая Тип установки: открытый Длинна шланга: 1750 мм, 1/2" x 1/2" Цвет: хром Подключение душевого шланга Материал: латунь Форма: округлая Тип установки: открытый Поверхность: глянцевая Цвет: хром Габаритные размеры (ДхШ): 70x67 мм **Типа IDEAL STANDARD IDEALRAIN SOFT S3*** **A6758AA, BD647AA, B9501AA*** **Типа IDEAL STANDARDIDEALRAIN BC808AA*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.8	Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 55см; Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 75см; Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 85см		Для всех уровней	Душевые	Материал желоба: пластик Материал решетки: нержавеющая сталь Общая высота монтажа: 80 мм Диаметр слива: 40 мм Вид решетки: с щелью для воды Размещение: вровень с полом Габаритные размеры (ШхГхВ): 600х60х80 мм Решетка в комплект:е есть **KERAMA MARAZZI APZ10-550KM*** **KERAMA MARAZZI APZ10-750KM*** **KERAMA MARAZZI APZ10-850KM*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.9	Душевой поддон акрил 600х600 (+ экран, ножки и слив)		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями (при условии невозможности применения трапа)	Материал поддона: акрил Антискользящее покрытие: есть Ножки регулируются по высоте Форма квадратная Размер мм: 900х900 **KERAMA MARAZZI*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.10	Унитаз		Начальная	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Материал: керамика Форма: овальная Безободковый: да Сиденье: с микролифтом Тип установки: подвесной Цвет: белый Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х550х330 мм **KERAMA MARAZZI PLAZA Modern*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
			Начальная	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Форма: овальная Безободковый: да Сиденье: тонкое легкосъемное сиденье и крышка с функцией плавного закрытия Тип установки: подвесной Цвет: белый Габаритные размеры (ШхГхВ): 365х545х350 мм **Ideal Standard ELLISSE T569201*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
7.11	Писсуар		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы мужские при спортблоке	Цвет - Белый Способ установки - Подвесной Поверхность - Глянцевая Ширина - 58 см Глубина - 38 см Высота - 36.5 см **KERAMA MARAZZI PROC.ur.02*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.12	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 10,2 Ширина: 10,7 Высота: 26 **Merida DSC117.R, Дозатор мыльной пены металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (BLACK)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.13	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 20,7 Ширина: 30,7 Высота: 37,5 **Merida CSC302.R, Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах металлический автомат "MERIDA STELLA R" MAXI (BLACK)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.14	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 12,2 Ширина: 22,3 Высота: 32 Высокоскоростная сушилка Время сушки: 8-10 сек Уровень шума: 70 дБ Пыле/влагозащищенность: XI IP Температура воздуха: 40 °C Скорость воздуха: 360 км/ **Merida ESC001.R, Электросушилка для рук металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) *** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.15	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 35 Высота: 62 объём 27 л **Merida KSC106.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) 27 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.16	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 25 Ширина: 33 Высота: 63 объём 47 л **Merida KSC102.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) 47 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.17	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Диаметр 9,5 Высота: 39,5 **Merida GIC345, Щетка санитарная настенная MERIDA OPTIMUM с крышкой, черный*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.18	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 12,1 Ширина: 22,3 Высота: 26,9 **Merida BSC203.R, Диспенсер туалетной бумаги "MERIDA STELLA R" MINI (BLACK)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.19	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 23,9 Высота: 40,3 объём 12 л **Merida BSC203.R, KSC107.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) 12 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.20	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 10,2 Ширина: 10,7 Высота: 26 **Merida DSB117.R, Дозатор мыльной пены металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (WHITE) 1000 мл.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.21	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 20,7 Ширина: 30,7 Высота: 37,5 **Merida CSB302.R, Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах металлический автомат "MERIDA STELLA R" MAXI (WHITE)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.22	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 12,2 Ширина: 22,3 Высота: 32 Высокоскоростная сушилка Время сушки: 8-10 сек Уровень шума: 70 дБ Пыле/влагозащищенность: XI IP Температура воздуха: 40 °C Скорость воздуха: 360 км/ **Merida ESB001.R, Электросушилка для рук металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.23	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 35 Высота: 62 объём 27 л **Merida KSB106.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE)) 27 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.24	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 25 Ширина: 33 Высота: 63 объём 47 л **Merida KSB102.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE) 47 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.25	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Диаметр 9,5 Высота: 39,5 **Merida GIB345, Щетка санитарная настенная MERIDA OPTIMUM с крышкой, белый*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.26	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 12,1 Ширина: 22,3 Высота: 26,9 **Merida BSB203.R, Диспенсер туалетной бумаги "MERIDA STELLA R" MINI (WHITE)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.27	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 23,9 Высота: 40,3 объём 12 л **Merida KSB107.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE) 12 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.28	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Кабинеты с раковинами Умывальная обеденного зала	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 10,2 Ширина: 10,7 Высота: 26 **Merida DSA117.R, Дозатор мыльной пены металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (ANTI FINGER) 1000 мл.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.29	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Кабинеты с раковинами Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 9,75 Ширина: 22,9 Высота: 34,4 **Merida ASA106.R, Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец Z-слож. металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.30	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Кабинеты с раковинами Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 35 Высота: 62 объём 27 л **Merida KSA106.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER) 27 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.31	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: Нержавеющая сталь Размер: диаметр 9,5 Высота: 39,5 **Merida GIM345, Щетка санитарная настенная MERIDA OPTIMUM с крышкой матовая*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.32	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: Глубина: 12,1 Ширина: 22,3 Высота: 26,9 **Merida BSA203.R, Диспенсер туалетной бумаги "MERIDA STELLA R" MINI (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.33	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 23,9 Высота: 40,3 объём 12 л **Merida KSA107.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER) 12 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.34	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Умывальная обеденного зала	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 20,7 Ширина: 30,7 Высота: 37,5 **Merida CSA302.R, Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах металлический автомат "MERIDA STELLA R" MAXI (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.35	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Умывальная обеденного зала Санузел для персонала Санузел для МГН	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 12,2 Ширина: 22,3 Высота: 32 **Merida ESA001.R, Электросушилка для рук металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.36	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Умывальная обеденного зала	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина 26; Ширина 38; Высота 62 Объём: 47 л **Merida KSA102.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER) 47 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.37	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина 10,2; Ширина 10,7; Высота 27,5 **Merida DSA111.R, Сенсорный дозатор мыла-пены металлический "MERIDA STELLA R" (Anti Finger)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.38	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина 10,2; Ширина 10,7; Высота 27,5 **Merida DSA112.R, Сенсорный наливной дозатор дезинфицирующих средств (спрей) металлический "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER), 550 мл*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

8. Оборудование инженерных сетей: отопление

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
8.1	Кондиционер		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип: накладной Система двухтрубная для горячего цеха предусмотреть внутренний блок канального типа с моющимся кожухом и установкой фильтров-жироуловителей **HAIER или Hisense*** **Tadiran ЕПМ*** **ballu olympio legend bsw/out-07hn1_24y RC-TWN22HN/IN*** **ROYAL CLIMA*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

8.2	Кондиционер		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип: кассетный Система: двухтрубная для горячего цеха предусмотреть внутренний блок канального типа с моющимся кожухом и установкой фильтров-жироуловителей. **HAIER или Hisense*** **Tadiran ЕПМ*** **Ballu Machine BLC_CF-36HN1_21Y*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.3	Тепловая завеса В соответствии с проектом		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: согласно дверного проема Материал корпуса: нержавеющая сталь Тип: с источником тепла Параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц **Тепломаш серия 300* или 400* Бриллиант**** **Ballu BHC-B15T06-PS НС-1207415 **** *модель подбирается согласно площади помещения и ширины дверного проема; **ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.4	Решетка приточно-вытяжная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал: алюминий Порошковое полиэфирное покрыти Цвет: белый (клапан без покрытия) Размер: минимальный - 350х350 мм, максимальный - 600х600 мм Регулируемые жалюзи Клапан расхода воздуха (регулируется с помощью пластикового рычага) **AeroTechnoGrou*** **ПК Титан*** **Redvent*** **Tadiran ЕПМ*** **Ballu Квадра 600*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.5	Диффузор		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• тип: 4АПР; • материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый; • размер: 300х300 мм или 600х600 мм. **AeroTechnoGroup*** **ПК Титан*** **Redvent*** **Tadiran ЕПМ*** **Ballu BAF-FW 100*** Окраска в цвет потолка *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.6	Радиатор (цвет по проекту)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Гардероб для обучающихся Лестничная клетка	Материал: Сталь Высота: в зависимости от архитекуры помещения Ширина: от 82 мм (2 секции) -до 1982 мм (40 секций) Глубина прибора: не более 60 мм Рабочее давление: 16 бар Испытательное давление: 24 бар Макс. Температура: до 130°С Подключения: боковое, нижнее центральное, нижнее левое, нижнее правое, нижнее по краям Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок Цвет: черный, белый **Guardo 3D*** **Pradex*** **Zehnder Charleston*** **EVRA Delta Ring 42*** **Delta Laserline AB 2180*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Гардероб для обучающихся Кабинет врача Лестничная клетка	
8.7	Терморегулятор (в цвет радиатора)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Терморегулятор для радиаторов (в цвет радиатора) Диапазон настройки: 8 - 28 °С Дистанционная настройка: Нет Защита от замерзания: Есть в цвет радиатора (согласно проекту) Максимальная температура теплоносителя: 120 °С Максимальная температура чувств. элемента: 50 °С Время закрытия: 22 минуты Макс. давление теплоносит: 10 бар Шкала: 1 - 5, без нулевой отметкой Габариты (ДхШхВ): 55 х 55 х 84 мм **Kermi ZV01900001*** **EVRA Delta MTB 140*** **Zehnder Charleston*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Гардероб для обучающихся Кабинет врача Лестничная клетка	

9 Оборудование инженерных сетей: электрооборудование, КИП, автоматика, телекоммуникационное оборудование, программируемые устройства					
№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
9.1	Розетка		Для всех уровней	Все помещения	Тип монтажа: скрытая установка Тип крепления: на захватах и винтах Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Габаритные размеры: (ШхГхВ): 75.8x75.8x45 мм Номинальный ток: 16 А Номинальное напряжение: 250 В Класс защиты: IP20 **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм EYR16-028-20*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.2	Выключатель		Для всех уровней	Все помещения	Тип монтажа: скрытая установка Тип крепления: винтовой зажим Вид выключателя: одна клавиша Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Габаритные размеры: (ШхГхВ): 75.8x75.8x43.65 мм Номинальный ток: 10 А Номинальное напряжение: 250 В Класс защиты: IP20 **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм EYV10-121-20*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.3	Розетка (ЦЦО)		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип монтажа: скрытая установка Тип крепления: на захватах и винтах Материал корпуса: пластик Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Подходит для степени защиты: IP20 Дифференциальная токовая защита: нет Исполнение: розетка 2К+3 16А 250В, красная с защитными шторками, безвинтовые зажимы **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.4	Рамка		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип монтажа: скрытый Тип крепления: зажимное/винтовое Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Количество постов (мест): 1,2,3,4 Класс защиты: IP20 **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм EXM-G-302-10*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.5	Шкафы управления для размещения электроавтоматов		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип монтажа: навесной Материал корпуса: сталь Толщина металла дверцы: 1,5 мм Толщина металла корпуса: 1,2 мм Покраска: порошковая Цвет покраски: RAL 3000 Высота шкафа: 200-1200 мм Ширина шкафа: 250-600 мм Глубина шкафа: 150-400 мм Наполнение: монтажная плата / панель Степень защиты IP: 66 IK: 10 Замок: да (под ключ с бородкой) Применение: в соответствии с дизайн-проектом **IEK TITAN 5*** **EKF PROxima mb24-1-3001*** **EKF PROxima*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.6	Комплект СКУД		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Комплектация: Считыватель, Контроллер, Источник вторичного питания, Аккумулятор, Кнопка выхода, Карта доступа, Замок электромагнитный, Пульт управления, Вызывная панель. **ZKTeco*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

9.7	Считыватель СКУД		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал корпуса: пластик Цвет белый Размер: 80,5x44x15 мм Выход: Wiegand 34 бит Способ установки: накладной (считыватель СКУД устанавливается на высоте 1400 мм от уровня чистого пола до оси). **ZKTeco ProID10WM*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.8	Контроллер для системы доступа		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: 46x26x15 мм Длительность открывания замка: от 0 до 220 с Напряжение питания: 9-24V DC Максимальный потребляемый ток: 45мА Максимальный ток замка: 3А Защита от неправильного включения: есть Количество ключей: 1364 Интерфейс связи: Dallas TM (iButton), Wiegand 26, 34, 37, 40, 42 Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот **IRONLOGIC Z-5R(МОД. RELAY WIEGAND CASE)*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
9.9	Источник резервированный		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: 224x216x101 мм Тип используемого аккумулятора: 12 Световая индикация: "наличие сети","нагрузка" Напряжение питания: от сети переменного тока 187-242 В Защита от короткого замыкания: да Класс защиты: не ниже IP 44 **Бастион ББП РАПАН-20*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.10	Карта доступа				Размер: 86x54x1,8 мм **Smartec арт.ST-PC010MF*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
9.11	Кнопка выхода, пульт управления		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Сенсорная кнопка выхода Срабатывает при поднесении ладони либо другого предмета, без касания, на расстояние 5-7 см от кнопки Не содержит подвижных деталей, замыкание контактов осуществляет встроенное реле (свыше 500 000 срабатываний) Тип установки: накладной Тип контактов: НЗ/НР Материал корпуса: пластик Габаритные размеры: 86x50x21 мм Индикация: да Комплект: радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.) Рабочая частота: 433,92 МГц Излучаемая мощность передатчика: не более 5 мВт Зона приема сигнала: до 250 м Количество обучающих пультов с различными кодами: до 230 пультов Ток потребления: 28 мА **ZKTeco EB 2*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования Пульт управления
9.12	Речевой оповещатель		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: 230x75 мм Цвет: белый **МЕТА АСР-06.3.0-100В арт.162676*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
9.13	Шкаф пожарный		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал корпуса: сталь 0,6-0,8 мм Полимерная порошковая окраска Цвет: RAL 9016 Предназначение: для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана и огнетушителей Комплектация: одна дверцу, рукавная кассета, евро-замок, перфорированные отверстия Ф105 мм Края шкафов завальцованы **ШП-К-001 "Т"*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

9.14	Световое табло		Для всех уровней	Пути эвакуации	Размер: 267x173x34 Степень защиты: IP20 Установка: настенная Материал корпуса: ABS пластик Потребляемая мощность: не более 2 Вт Оснащена резервным источником питания (четыре часа автономной работы). Срок службы: 40000 часов Гарантия: 4 года Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению Совместим с устройством дистанционного тестирования и управления аварийным освещением (УДТУ), а также оснащен кнопкой "Тест" для индивидуального тестирования работоспособности светильника. Тип аккумулятора: Аккумулятор LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) Светильник **IEK PRO Светильник эвакуационный ССА1100 двусторонний* TELECHECK*** **Указатель аварийный ЕПМ, АСТ3, Световые технологии*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.15	Камера видеонаблюдения цилиндрическая		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Матрица: 1/2.8" Захват видео с разрешением 2Мп Частота кадров: 25 к/с Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 Поддержка карты памяти MicroSD до 256 Гбайт Питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты: IP67 Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по ГК **Dahua DH-IPC-HFW7225EP*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.16	Камера видеонаблюдения купольная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Матрица: 1/2.8" Захват видео с разрешением 2Мп Частота кадров: 25 к/с Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 Встроенный микрофон Поддержка карты памяти MicroSD до 256 Гбайт Питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты: IP67, IK10 Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по ГК **Dahua DH-IPC-HDPW7564N-SP*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.17	Видеорегистратор 16-канальный IP-			В соответствии с проектными решениями	Запись видеоканалов с разрешением 2Мп и частотой кадров 25 к/с Подключение IP-видеокамер по протоколам ONVIF и RTSP Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 Наличие видеовыходов VGA и HDMI Удаленное конфигурирование IP-видеокамер Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции **Dahua DHI-NVR4216-16P-XXI*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.18	Программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера 2U с предустановленным ПО			В соответствии с проектными решениями	Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции
9.19	Программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера 3U с предустановленным ПО			В соответствии с проектными решениями	Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции
9.20	Рабочее место формата Tower для отображения видеопотоков сервера с предустановленным ПО			В соответствии с проектными решениями	Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции **RVI RV-WS0320 Оператор ECO*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.21	Программное обеспечение для отображения видеопотоков сервера на удаленном рабочем месте			В соответствии с проектными решениями	• ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции

10. Ограждения крылец, пандусов, кровли, пожарных лестниц					
№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
10.1	Пристенный поручень		Для всех уровней	Лестничная клетка	Нержавеющая сталь или сталь под покраску в заводских условиях Расстояние между стойками: до 100 мм Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм Предусмотреть расстояние между поручнем и стеной (ограждением) от 45 мм Предусмотреть двусторонние поручни на двух уровнях на высоте 900 мм, а также дополнительный на высоте 500 мм Высота ограждений должна быть не менее 1200 мм **ГК Проформ*** **МИРМЕТАЛЛА*** **"ПК АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
10.2	Ограждения лестниц, витражей и второго света		Для всех уровней	Лестничная клетка Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала	Нержавеющая сталь или сталь под покраску в заводских условиях Расстояние между стойками: до 100 мм Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм Предусмотреть расстояние между поручнем и стеной (ограждением) от 45 мм Предусмотреть двусторонние поручни на двух уровнях на высоте 900 мм, а также дополнительный на высоте 500 мм Высота ограждений должна быть не менее 1200 мм **ГК Проформ*** **МИРМЕТАЛЛА*** **"ПК АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 5813-19

г. Москва

Выдано

" 08 " августа 2019 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО "БАУМИТ" Россия, 141982, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д.11 Тел. +7 (495) 984-7612; e-mail: baumit@baumit.ru
РАЗРАБОТЧИК	ООО "БАУМИТ" Россия, 141982, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д.11
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями "BAUMIT EPS" и "BAUMIT Mineral"

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - комплект материалов и изделий для устройства тепловой изоляции зданий и сооружений, состоит из теплоизоляционного слоя (плиты минераловатные в системе "BAUMIT Mineral", плиты пенополистирольные в системе "BAUMIT EPS", закрепляемые на стенах клеем и тарельчатыми дюбелями), армированного стеклянной сеткой базового штукатурного слоя и защитно-декоративного покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для наружной отделки и утепления стен зданий и сооружений, во всех климатических районах при температуре на поверхности защитно-декоративного покрытия от минус 40°С до плюс 80°С, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 в случае применения системы "BAUMIT EPS", в местностях, относящихся к различным ветровым районам, устанавливаемым на основе прочностного расчета механического крепления изделия к основанию; в зонах влажности – сухой, нормальной, влажной; при стабильности внешней среды – в соответствии с принятыми в проекте техническими решениями.

ВЕРСИЯ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - механическая прочность систем обеспечивается применением теплоизоляционных, отделочных, армирующих материалов и крепежных изделий с необходимыми прочностными показателями. Пожарная безопасность систем обеспечивается применением в них негорючих материалов и изделий ("BAUMIT Mineral") и техническими решениями, препятствующими распространению огня ("BAUMIT EPS"). Тепловая защита и необходимый температурно-влажностный режим стен обеспечиваются применением теплоизоляционных изделий с соответствующими теплофизическими характеристиками, установленными в технических свидетельствах на эти материалы.

ЮНОШИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие систем, технологии и контроля качества требованиям нормативной, конструкторской, технологической и проектной документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - альбомы технических решений узлов систем, протоколы и заключения специализированных организаций, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 29 июля 2019 г. на 16 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно по " 08 " августа 2024 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации

Д.А. Волков

Зарегистрировано " 08 " августа 2019 г., регистрационный № 5813-1

В подлинности данного документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб. 1081)

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА
№8
БАУМИТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
(ФАУ "ФЦС")

г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

"СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ "BAUMIT EPS" и "BAUMIT Mineral"

РАЗРАБОТЧИК ООО "БАУМИТ"
Россия, 141982, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д.11

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "БАУМИТ"
Россия, 141982, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д.11
Тел. +7 (495) 984-7612; e-mail: baumit@baumit.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем (обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 16 страницах, заверенных печатью ФАУ "ФЦС".

Директор ФАУ "ФЦС" А.В. Басов

29 июля 2019

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "БАУМИТ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 19 февраля 2017 г. № 191) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение предоставляется в порядке информации.

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА
для документов
№8
«БАУМИТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются комплекты изделий и материалов для создания фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями "BAUMIT EPS" и "BAUMIT Mineral", разработанные и поставляемые ООО "БАУМИТ" (Московская обл., г.Дубна).

1.2. ТО содержит:

принципиальное описание систем, позволяющее проведение их идентификации;

назначение и область применения систем;

основные технические решения, параметры и свойства элементов систем, характеризующие возможность обеспечения безопасности, надежности и эксплуатационные свойства систем;

дополнительные условия по контролю качества устройства систем;

выводы о пригодности и допускаемой области применения систем.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики элементов систем, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, выбор конструктивных вариантов систем и других проектных решений с учетом указанных характеристик осуществляется при разработке проекта на строительство в соответствии с установленным порядком проектирования и при соблюдении действующих нормативных документов и рекомендаций разработчика систем.

1.4. Вносимые разработчиком систем изменения в документацию по производству элементов систем и их монтажу отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного заявителем Альбома технических решений систем, в котором содержатся чертежи основных элементов системы и их соединений, архитектурных узлов и деталей, а также рассмотрения заключений, актов, протоколов испытаний и других обосновывающих материалов, включая нормативные документы, которые были использованы при подготовке заключения и на которые в заключении имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА
baumit.com
для документов
№8
БАУМИТ

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Системы состоят из следующих основных элементов (рис.1):

- утеплитель: плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (система "BAUMIT MINERAL"); плиты пенополистирольные, полосы и фрагменты из минераловатных плит (система "BAUMIT EPS");
- клеевой состав для приклеивания плит утеплителя к изолируемой поверхности;
- тарельчатые дюбели для механического крепления плит утеплителя;
- базовый штукатурный состав;
- армирующая стеклянная сетка;
- декоративно-защитное штукатурное покрытие.

2.2. В системах предусмотрено также применение:

- грунтовочных составов;
- подкладок из утеплителя;
- цокольных профилей;
- анкерных дюбелей;
- угловых профилей и дополнительных усиливающих элементов;
- фасадных красок;
- элементов декора;
- герметиков, уплотнительных материалов;
- металлических сливов, отливов, подоконников, козырьков и др.

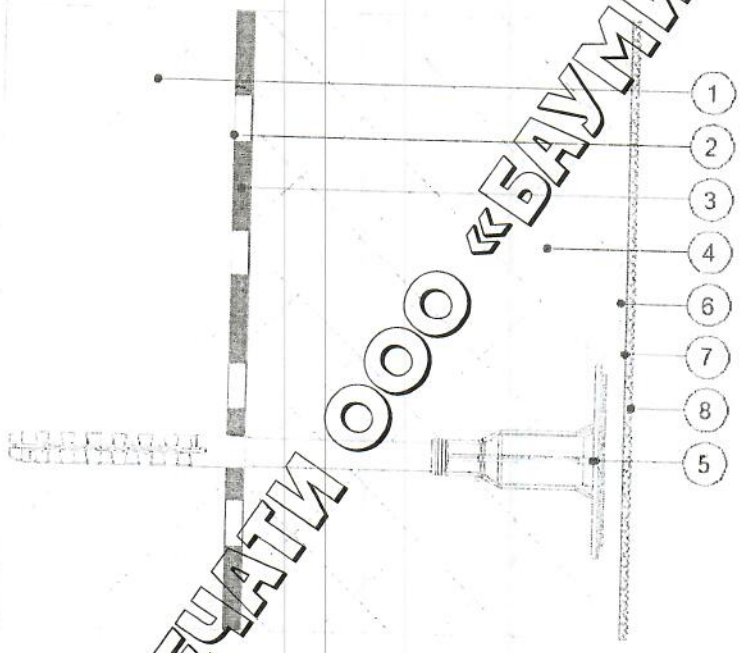

Рис. 1.
Расположение слоев в системах

1. Основание
2. Грунтовка (при необходимости)
3. Клеевой состав для приклеивания утеплителя
4. Утеплитель
5. Тарельчатый дюбель
6. Армированный слой с сеткой из стекловолокна
7. Грунтовка (при необходимости)
8. Декоративно-защитное покрытие

2.3. Собранные и закрепленные на стене элементы образуют фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями, служащими для защиты теплоизоляционного слоя от внешних воздействий.

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

2.4. Системы предназначены для отделки и утепления с внешней стороны наружных стен зданий и других строительных сооружений в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите.

2.5. Системы могут применяться на строящихся и реконструируемых зданиях и сооружениях различных уровней ответственности в следующих районах и местах строительства:

- относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2016 с учетом расположения, высоты и конструктивных особенностей возводимых зданий и сооружений, а также типа местности;

- с обычными геологическими и геофизическими условиями по СП 115.13330.2016;

- с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2018 в сухой, нормальной или влажной зонах по СП 50.13330.2012 при температурах на поверхности защитно-декоративного покрытия от минус 40°С до плюс 80°С;

- со слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей средой по СП 28.13330.2017.

3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Общие положения

3.1.1. Технические решения систем, их элементов, креплений и соединений, включая покупные изделия, приведены в Альбомах технических решений [1, 2].

Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяемых в системах, включая покупные изделия, приведена в табл.1. Конкретную номенклатуру типов (марок) и количество изделий для устройства системы на строящемся (реконструируемом) здании или другом сооружении определяют в проектной документации на строительство.

Таблица 1

№№ п/п	Наименование продукции	Марка продукции (обозначение)	Назначение продукции	НД или ТС на продукцию[1)]
1.	Грунтовочные составы	Baumit MultiPrimer, Baumit Re-Compact, Baumit FungoFluid, Baumit Grund	Подготовка основания перед производством монтажных и отделочных работ	ТД изготовителя
2.	Цокольные профили	Профиль цокольный, Профиль цокольный с сеткой	Стартовый профиль для опирания первого ряда теплоизоляционных плит	ТУ 5772-001-66315627-2012
		Профиль цокольный/стартовый алюминиевый, Профиль ПВХ цокольный стартовый		ТУ 22.21.10-001-12381993-2017
	Подкладки под цокольные профили, соединительные элементы	Компенсатор для цокольных профилей "ТехПроф". Соединитель цокольных профилей "ТехПроф"	Компенсация неровностей ограждающих конструкций, соединение профилей	ТД изготовителя
3.	Анкерные дюбели	mango типов MB	Крепление цокольных профилей к ограждающим конструкциям, панелей отлива, элементов обрамления оконных и дверных проемов	ТД изготовителя
		S-UF, S-FP и S-UP		ТС 4948-16
		FFT		ТС 5150-17
		ЕЛОТ типов SDF и SDP		ТС 4947-16
		ЕВРОПАРТНЕР типа KA1		ТС 5584-18
				ТС 4100-14

[1)] при изготовлении по ГОСТ... - на уровне показателей

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА

№№ п/п	Наименование продукции	Марка продукции (обозначение)	Назначение продукции	НД или ТС на продукцию
4.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с пределом прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям не менее 15 кПа	EFA-F	Теплоизоляционный слой в системе "BAUMIT MINERAL", расценки в системе "BAUMIT EPS"	ТС 4341-14
		GRAVIT тип DF-B		ТС 5221-17
		fischer типа FUR, SXR и SXRL		ТС 4660-15
		PAROC Linio 10, Linio 15, Linio 18, Linio 20, Linio 80		ТС 5663-19
		ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д, ФАСАД БАТТС ОПТИМА, ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА, ФАСАД ЛАМЕЛЛА, ФАСАД БАТТС ЭКСТРА		ТС 1588-15
		ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР, ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА, ЭКОФАСАД, ЭКОФАСАД СТАНДАРТ, ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ		ТС 5252-17
		IZOVOL Ф		ТС 5642-18
		ИЗОФАС -140, ИЗОФАС-110		ТС 5777-19
		ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС		ТС 5253-17
		ИЗОВЕР Штукатурный Фасад		ТС 5758-19
		EURO-ФАСАД ОПТИМА, EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ		ТС 5767-19
		EURO-ФАСАД		ТС 4827-16
		BASWOOL ФАСАД		ТС 4691-15
		ИЗОМИН Фасад		ТС 4652-15
		ТЕХНОФАС		ТС 5173-17
		ИЗОЛ ФШ 150		ТС 5715-19
5.	Плиты пенополистирольные	ПСБ-С16Ф	Основной теплоизоляционный слой в системе "BAUMIT EPS"	ГОСТ 15588-2014
6.	Клеевые и армирующие составы	Baumit StarContact Baumit ProContact Baumit DuoContact Baumit StarContact Speed	Приклеивание плит утеплителя к основанию и устройства армированного базового штукатурного слоя	ТД изготовителя ТУ 23.64.10-003-56826812-2018; ГОСТ Р 54359-2017
		Baumit VivoFix Baumit SupraFix Baumit BluFix 2K	Приклеивание плит утеплителя к основанию	
7.	Тарельчатые дюбели	ejotherm STR, STR U 26, NTK U, EJOT H1 eco, EJOT H4 eco	Механическое крепление плит утеплителя	ТС 4855-16
		Termoclip Стена		ТС 5248-17
		EJOT H5 eco		ТС 5460-18
		EJOT TID-T-L, TID-T-LS		ТС 5310-17
		Evofast		ТС 5478-18
		BOGIRUS		ТС 5044-16
		RAWLPLUG типа KI и TFIX		ТС 4554-15
		bau-fix типа TD		ТС 4910-16
		KOELNER типа KI		ТС 4955-16
		БИЙСК ДС-1, ДС-2, ДС-3		ТС 4740-15
		elementa EIP-M, EIP-T, EIP-TS		ТС 5520-18
		HOLDEX типа TA		ТС 5720-19
8.	Угловые, обрамляющие и примыкающие профили с сетками и без них, уплотнительные ленты, деформационные профили, костовочные профили фасадные герметики, теплоизолирующие штуры	PVC-Gewebewinkel, Anputzleiste, Leibungsprofile, Tropfkantenprofile, Dehnfugenprofile, Fugendichtband, Эмфимастика PU 25, Вилатерм WEROFORM, БАУФАС, ПрофильСистеме, Тех-Проф	Армирование ребер углов здания и откосов проемов, снятие напряжений в местах примыкания штукатурного слоя к оконному блоку, компенсация напряжений в деформационных швах	ТД изготовителя
9.	Стеклянные сетки	MASTER 2000, MASTER 320	Армирование базового штукатурного слоя	ТС 1588-15
		GW 545		ТС 1588-15
		R131, R117, R275		ТС 1588-15
		Baumit StarTex 160 (Кремикс 2000), Baumit KeraTex (Кремикс 2600), Кремикс САУ-320		ТС 1588-15

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

№№ п/п	Наименование продукции	Марка продукции (обозначение)	Назначение продукции	НД или ТС на продукцию
10.	Отлив оконный из оцинкованной окрашенной стали	-	Для крепления к оконному проему	ГОСТ 52146-2003
11.	Грунтовочные составы	Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer	Подготовка основания перед отделкой декоративной штукатуркой	ТД изготовителя
12.	Декоративные минеральные штукатурки	Baumit Classico Special, Baumit Classico Special Natur	Для устройства декоративно-защитного финишного слоя	ГОСТ Р 55358-2017 ТУ 23.64.10-003-56826812-2018
13.	Декоративные полимерные штукатурки	Baumit FineTop, Baumit GranoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop,		ГОСТ Р 55818-2018 ТУ 20.30.22-004-56826812-2018
14.	Ускоритель твердения	Baumit SpeedTop	Для повышения устойчивости декоративно-защитного финишного слоя	ТД изготовителя
15.	Фасадные краски	Baumit GranoporColor, Baumit PuraColor, Baumit NanoporColor, Baumit SilikatColor, Baumit SilikonColor, Baumit StarColor	Финишная отделка покрытия (лакокрасочное покрытие)	ТУ 20.30.22-001-56826812-2018 ТД изготовителя
16.	Финишные декоративные покрытия	Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter, Baumit CreativDash	Дизайнерская отделка (лакокрасочные тонкослойные покрытия)	ТД изготовителя
17.	Элементы декора	Фасонные детали из пенополистирола	Отделка околопроемных участков (наличники, фризы), карнизы и т.п.	ГОСТ 15588-2014 ТД изготовителя
18.	Облицовочные плитки	Керамические плитки	Отделка отдельных фрагментов фасада (застекленные лоджии, балконы), фрагментов цокольной части фасада	ТД изготовителя
19.	Клеевые составы	Baumit BaumacolFlexTop, Baumit BaumacolFlexWhite	Приклеивание облицовочных плиток	ТД изготовителя ГОСТ 56387-2018
20.	Строительные затирки для швов	Baumit KlinkerFuge F, Baumit KlinkerFuge S, Baumit BaumacolPremiumFuge	Затирка швов	ТД изготовителя ГОСТ 31357-2007

3.1.2. Указанные в табл. 1 покупные материалы и изделия применяют с учетом данных, приведенных в соответствующих ТС.

В системах допускается применение других (не указанных в табл.1) компонентов, если они аналогичны указанным в табл.1 компонентам по назначению, области применения, техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или технические свидетельства, подтверждающие их пригодность для применения в подобных системах.

При применении материалов и изделий, выпускаемых по стандартам, необходимо предоставлять дополнительные данные, обосновывающие возможность их применения в системе.

Решение о возможности и условиях применения в системах таких компонентов принимают заказчик и проектная организация по согласованию с разработчиком системы с учетом требований настоящего заключения, а также, при необходимости, заключений о пожарной безопасности системы и дополнительных прочностных расчетов.

3.1.3. Механическая безопасность систем, их прочность и устойчивость при совместном действии статической нагрузки от собственного веса и

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

ветровых нагрузок с учетом пульсационной составляющей согласно СП 20.13330.2016 обеспечивается применением теплоизоляционных и отделочных материалов с соответствующими прочностными характеристиками и достаточного количества крепежных элементов.

3.1.4. Соответствие системы "BAUMIT MINERAL" требованиям строительных норм по пожарной безопасности обеспечивается применением в ней негорючих теплоизоляционных и отделочных материалов, а также результатами пожарных испытаний смонтированного на стене натурного образца системы по ГОСТ 31251-2008 [6]. Подтвержденный испытаниями класс пожарной опасности системы – К0 по Техническому регламенту "О требованиях пожарной безопасности" (№ 123-ФЗ от 22.07.2008).

3.1.5. Соответствие системы "BAUMIT EPS" требованиям пожарной безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, подтвержденными результатами пожарных испытаний смонтированного на стене натурного образца системы по ГОСТ 31251-2008 [7]. Подтвержденный испытаниями класс пожарной опасности системы – К0 по Техническому регламенту "О требованиях пожарной безопасности" (№ 123-ФЗ от 22.07.2008).

3.1.6. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и температурно-влажностному режиму наружных стен обеспечивается конструктивными решениями по устройству теплоизоляционного слоя с применением теплоизоляционных и отделочных материалов соответствующего качества. Толщина теплоизоляционного слоя определяется расчетом с учетом теплотехнических неоднородностей по СП 230.1325800.2015.

3.2. Производство работ по устройству систем

3.2.1. В соответствии с СП 293.1325800.2017 работы по устройству системы производят после завершения общестроительных работ по возведению стен здания, устройству покрытия и установке оконных и дверных блоков, а также отделочных работ внутри помещений, связанных с большим выделением влаги. В случаях, когда выполнение отделочных работ предполагается позднее, в проекте должны предусматриваться технические решения для предотвращения чрезмерного поступления влаги в ограждающие конструкции.

3.2.2. Перед началом работ ограждающие конструкции здания подвергают обследованию для определения фактических отклонений от плоскостности.

3.2.3. Перед установкой элементов системы изолируемые поверхности освобождают от наплывов бетона, кладочного раствора, старой непрочной штукатурки, пятен нефтепродуктов, краски и других загрязнений, а также выступающих деталей, не являющихся элементами конструкции здания.

Трещины и углубления более 20 мм подлежат заполнению и заделке. Неровности основания менее 20 мм на квадратный метр при необходимости выравнивают механическим способом или с помощью цементно-песчаных ремонтных штукатурных растворов.

Допускается выравнивание отдельных участков поверхности стен с применением минераловатных или пенополистирольных плит в соответствии с решениями [1.2]. Поверхность стены (при необходимости) обрабатывают составами Baumit MultiPrimer, Baumit ReCompact, Baumit FungoFluid.

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "БАУМИТ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

3.2.4. Монтаж элементов систем осуществляют послойно. Плиты утеплителя устанавливают снизу-вверх с соблюдением правил перевязки швов: смещение вертикальных швов по горизонтали, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и дверных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами.

3.2.5. В цокольной части зданий для установки первого ряда плит утеплителя рекомендуется (при необходимости) применять специальные стартовые профили (цокольные шины), прикрепляемые к стене анкерными дюбелями. При необходимости под цокольные шины могут устанавливаться подкладочные шайбы. В случаях, когда выполняется также изоляция цокольной части заподлицо с теплоизоляционным слоем на основной поверхности стен, цокольные шины могут не применяться. Утепление цокольных частей зданий, а также зоны фасадов подверженные воздействию воды (например, нижние части балконов) рекомендуется выполнять с использованием экструдированного пенополистирола по ГОСТ 32310. Возможна отделка цокольных частей здания с использованием плит природного или искусственного камня.

3.2.6. Предварительную фиксацию плит утеплителя осуществляют с помощью клея. Клеевой состав наносят на тыльную сторону плиты по периметру сплошной полосой шириной около 80-100 мм и толщиной 5-20 мм, в средней части плиты наносят 1-3 пятна клеевого состава диаметром не менее 100 мм, в зависимости от типоразмера плиты [1, 2]. Площадь, покрытая клеем, должна составлять не менее 40% общей площади плиты. При использовании ламельных плит их тыльную поверхность покрывают сплошным слоем клея. Приклеиваемую поверхность минераловатных плит непосредственно перед нанесением клея прогрунтовывают тонким слоем того же клея.

3.2.7. Плиты при приклеивании следует плотно прижимать к торцам соседних плит для устранения зазоров в стыках. При этом нужно предотвращать попадание клеевого состава в стыки между плитами. Зазоры в стыках размером более 2 мм подлежат заполнению распушенной минеральной ватой или фрагментами минераловатных плит в системе "BAUMIT MINERAL". В системе "BAUMIT EPS" возможно также заполнение зазоров клиновидными полосками из пенополистирола.

3.2.8. При выполнении работ на участках стен, имеющих криволинейную поверхность (эркеры, фонари и т.п.) применяют, как правило, ламельные плиты. Ламельные плиты могут также применяться в качестве основного теплоизоляционного слоя на рядовых участках системы.

3.2.9. При использовании на основной плоскости фасада в качестве теплоизоляционного материала пенополистирольных плит (в системе "BAUMIT EPS"), через промежутки, равные высоте этажа, но не реже чем через 4 м, устанавливают рассечки в виде нарезанных из минераловатных плит полос той же толщины высотой не менее 150 мм. Все проемы по периметру обрамляют такими же полосами. На углах оконных и дверных проемов устанавливают теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 50 мм от угла проема. Дополнительные решения для обеспечения требований пожарной безопасности выполняют в соответствии с [6, 7].

3.2.10. Места ввода инженерных коммуникаций (например, газопроводов) обрамляют фрагментами минераловатных плит на всю толщину теплоизоляционного слоя.

3.2.11. После схватывания клея (в зависимости от погодных условий, но не менее чем через 24 часа) осуществляют механическое крепление утеплителя тарельча-

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "БАУМИТ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

тыми дюбелями. Тарельчатый элемент дюбеля должен быть установлен заподлицо с поверхностью теплоизоляционного материала.

3.2.12. Минераловатные полосы и фрагменты в системе "BAUMIT EPS" закрепляют клеем и дюбелями независимо от основного слоя пенополистирольного утеплителя.

3.2.13. На участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий или балконов, допускается только клеевое крепление утеплителя без использования дюбелей.

3.2.14. Наружные углы стен и ребра откосов проемов предварительно (до нанесения базового штукатурного слоя) армируют угловыми профилями из пластика с вклеенной в них стеклосеткой. В углах оконных и дверных проемов осуществляют дополнительное армирование диагонально расположенными отрезками сетки (либо специальными угловыми сетками или "стрелками" из сетки) размерами не менее 400х200 мм.

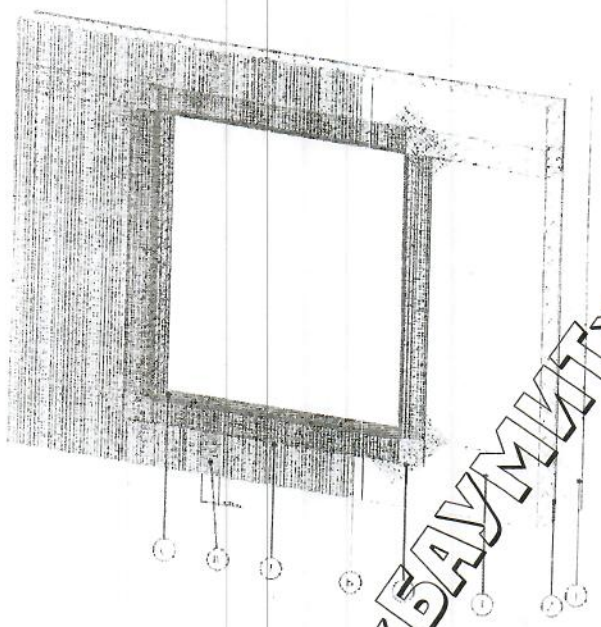

Рис. 2.
Схема установки угловых элементов и армирующей сетки вокруг оконных проемов

1. Основание
2. Клеевой слой
3. Плиты утеплителя ПСБ16Ф
4. Угловой усиливающий элемент из армирующей сетки
5. Усиливающий диагональный элемент из армирующей сетки
6. Профиль угловой армирующий с сеткой
7. Армирующая сетка
8. Перехлест соседних полотен армирующей сетки

3.2.15. Устройство базового армированного слоя осуществляют путем нанесения на поверхность утеплителя базового штукатурного состава, в который полностью утапливают армирующую сетку, после чего состав сразу же равномерно заглаживают. При необходимости поверхность базового армированного слоя дополнительно зашпаклевывают "свежее по свежему" вторым слоем базового штукатурного состава толщиной 1-2 мм. При этом армирующая сетка должна находиться примерно в середине базового армированного слоя. При температуре окружающего воздуха и поверхностей ограждающих конструкций ниже плюс 5°С до минус 10°С следует применять специальные (Speed, Winter) модификации клеевых и базовых составов. Работы в зимний период должны выполняться в соответствии со специальными инструкциями разработчика системы [3].

3.2.16. Стеклосетку раскатывают сверху вниз без складок и перекосов. По продольным кромкам сетки предусматривается нахлест соседних полотен на ширину не менее 100 мм.

3.2.17. Изоляцию цокольной части здания, при необходимости, на высоту до 2,5 м выполняют в "антивандальном" варианте с усилением армированным штука-

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

турного слоя за счет применения панцирных сеток или двойных слоев рядовых сеток, а также с увеличенной толщиной штукатурного слоя. Кромки панцирных сеток соединяют встык с последующим устройством второго слоя рядовой сетки.

3.2.18. После высыхания базового армированного слоя (длительность - в зависимости от погодных условий, но не менее 24 часа) его поверхность при необходимости грунтуют, после чего наносят декоративное покрытие - фактурную декоративную штукатурку.

3.2.19. Для повышения защитных свойств наружного покрытия возможно также применение фасадных красок. При этом акриловые и силиконовые краски могут наноситься на минеральные штукатурки через 7 суток, а силикатные - через 3 суток (в зависимости от погодных условий) после нанесения минеральной декоративной штукатурки.

3.2.20. Суммарная толщина декоративно-защитного покрытия систем, включая базовый и отделочные слои, составляет в "рядовом" исполнении не менее 5 мм на основной плоскости и не менее 6 мм на откосах проемов, а в "антивандальном" варианте исполнения - не менее 7 мм как на основной плоскости фасада, так и на откосах проемов.

3.2.21. Допускается облицовка цокольной части стен, а также отдельных фрагментов фасадов, например, на лоджиях или балконах, клинкерной (керамической) плиткой или плитками из природного камня с применением специального клеевого состава и состава для затирки швов Baumit. При этом суммарная площадь швов должна составлять не менее 6% от изолируемой поверхности. Толщина базового слоя на этих участках должна составлять 5-8 мм с установкой дюбелей сквозь армирующую сетку. Отделка плитами из природного камня в цокольной части допускается только по утеплителю из пенополистирола.

3.2.22. Площадь пенополистирола, не защищённого штукатурным слоем, в процессе выполнения работ в системе "BAUMIT EPS" не должна превышать 250 м^2, в т.ч. не более 12 м по высоте. При выполнении работ одновременно на нескольких участках фасада здания площадь незащищённого пенополистирола на каждом участке не должна превышать указанных размера, а между участками должны быть обеспечены разрывы не менее 2,6 м по горизонтали и не менее 5 м по вертикали.

3.2.23. В системах возможно применение декоративных элементов из пенополистирола, наклеиваемых непосредственно на поверхность базового армированного слоя и, при необходимости, закрепляемых дюбелями. Армирование штукатурного слоя, который может наноситься и в заводских условиях, на этих деталях осуществляется с применением тонких стеклосеток. При устройстве рустовочных швов допустимо также применение рустовочных профилей из пластика.

3.2.24. При выполнении работ предусматривается устройство температурных деформационных швов по существующим деформационным швам здания. Возможно устройство деформационных швов при помощи двух цокольных профилей и уплотнительной ленты. В случае, если поверхность стен не является прямолинейной (при наличии пилястр и других архитектурных деталей), решение о необходимости устройства швов принимается проектной организацией.

3.2.25. Выбор типа декоративно-защитного слоя выполняется с учетом условий эксплуатации (паропроницаемость, гидрофобность, стойкость к УФ-излучению, стойкость к загрязнению, биологическая стойкость, ударопрочность) и рекомендаций

Без печати ООО «Баумит» недействительно
КОПИЯ ВЕРНА
ООО «БАУМИТ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ями в технических описаниях на материалы. Решение о применении насыщенных оттенков для отделки и окрашивания фасадных систем, с учетом требований колористических решений и расположения здания принимает проектная организация по согласованию с заказчиком и производителем системы. На подготовленную поверхность армированного базового штукатурного слоя декоративная штукатурная смесь наносится механизировано или теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя.

3.2.26. Отделку цоколя здания рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, плит натурального или искусственного камня, клинкерной (керамической) плитки (допустимая нагрузка от облицовки не более 40 кг/м^2) с оштукатурки.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА СИСТЕМ

4.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ и эксплуатации систем в соответствии с особенностями строящегося здания (сооружения), определяют в проекте на строительство и в технологической документации по производству работ с учетом рекомендаций поставщика материалов и требований действующих нормативных документов.

При этом должно быть предусмотрено обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам монтажа и техники безопасности, осуществление надлежащего контроля качества при монтаже элементов систем и проведение наблюдений (мониторинга) состояния систем в процессе эксплуатации.

4.2. Предусматривается приемка строительной организацией компонентов систем с осуществлением входного контроля по ГОСТ 24297-2013, операционный и приемочный контроль качества монтажа с выделением особо важных операций и видов работ.

В частности, предусматривается проверка соответствия прочностных характеристик основания проектным с проведением контрольных испытаний для определения несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) применительно к реальному основанию.

4.3. Установку дюбелей при проведении контрольных испытаний и при монтаже элементов систем в процессе строительства осуществляют одним способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели и в рекомендациях поставщиков крепежных изделий.

Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [12].

4.4. Необходимое количество тарельчатых дюбелей для крепления теплоизоляционных плит определяют расчетом. Количество дюбелей, их тип, размер, расположение, глубину анкеровки относительно материала основания и размера теплоизоляционных плит, определяют в соответствии с рекомендованной областью применения, технической документацией, а также в соответствии с положениями [13]. Минимальное количество дюбелей на 1 м^2 стены приведено в табл. 2.

БЕЗПЛАТНО ООО «БУМИТ» ПЕНЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА

Таблица 2

Наименование системы (вид утеплителя)	Высота здания					
	до 20 м включительно		св. 20 до 40 м включительно		свыше 40 м	
	средняя зона	крайняя зона	средняя зона	крайняя зона	средняя зона	крайняя зона
Система "BAUMIT MINERAL" (минераловатные плиты)	5	6	5	8	6	8
Система "BAUMIT EPS" (плиты пенополистирольные)	5	5	5	6	5	8

5. ВЫВОДЫ

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями "BAUMIT EPS" и "BAUMIT Mineral" по настоящему техническому свидетельству пригодны для отделки и утепления наружных стен зданий с учетом следующих положений.

5.1. Системы могут применяться для устройства фасадов зданий при условии соответствия входящих в комплект материалов и изделий, технологии и контроля качества монтажа требованиям конструкторской и технологической документации разработчика, в т.ч. приведенным в настоящем заключении, а также нормативной и проектной документации на строительство.

5.2. При проектировании и строительстве здания (сооружения) наибольшую высоту, до которой возможно применение систем, но не более установленных для таких зданий действующими строительными нормами с учетом ограничений, предусмотренных настоящим заключением, определяют соответствующим расчетом с учетом прочностных характеристик материала ограждающей конструкции, результатов испытаний крепежных изделий на объекте, вертикальных нагрузок от веса элементов системы, ветровых нагрузок в зависимости от района строительства и типа местности.

5.3. Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооружения имеется необходимость учета других нагрузок и воздействий или более высоких значений нагрузок и воздействий по сравнению с принятыми в обосновывающих материалах заявителя, возможность применения систем подлежит дополнительной проверке.

5.4. Применение систем в районах, относящихся к сейсмическим в соответствии с СП 14.13330.2018, не является предметом настоящей технической оценки.

При необходимости применения систем по настоящему техническому свидетельству в сейсмически опасных районах, возможность этого должна быть подтверждена обоснованными заключениями и рекомендациями компетентных в области сейсмостойкого строительства организаций, исходя из требований Закона № 384-ФЗ, с указанием допустимой сейсмичности площадки строительства и высоты зданий, а также применяемых в этом случае технических решений элементов систем и их соединений. Проектирование и устройство тепловой изоляции конкретных зданий должно производиться с учетом указанных заключений и рекомендаций после подтверждения экспериментальным путем соответствия прочности материала фасада возводимого здания проектным значениям.

5.5. Класс энергетической эффективности здания и требования к теплотехническим характеристикам наружных стен для природно-климатических условий района

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "БАУМИТ" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КОПИЯ ВЕРНА

строительства определяют в соответствии с СП 50.13330.2012. Толщину слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит определяют в проекте на строительство здания на основании расчетов приведенного сопротивления теплопередаче стены с учетом ее теплотехнической однородности. Максимальная толщина утеплителя в системах составляет 200 мм.

5.6. Системы "BAUMIT MINERAL" и "BAUMIT EPS" могут применяться на вновь строящихся и реконструируемых зданиях и сооружениях всех уровней ответственности, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности, за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 для системы "BAUMIT EPS", по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) и другим нормам, определяющим требования пожарной безопасности.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Альбом технических решений "Система фасадная теплоизоляционная композиционная "BAUMIT Mineral" с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из минеральной ваты". Шифр: ВМ190123. ООО "БАУМИТ", ООО "Центр Фасадных Систем", г. Москва, 2019.

2. Альбом технических решений "Система фасадная теплоизоляционная композиционная "BAUMIT EPS" с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из пенополистирола. Шифр: ВЕ190122. ООО "БАУМИТ", ООО "Центр Фасадных Систем", г. Москва, 2019.

3. Руководство по технологии монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных "BAUMIT", ООО "БАУМИТ", ООО "Центр Фасадных Систем", г. Москва, 2019.

4. Рекомендации по эксплуатации фасадов зданий, оборудованных системами фасадными теплоизоляционными композиционными "BAUMIT", ООО "БАУМИТ", Москва, 2019.

5. Технические условия:

ТУ 22.21.10-001-12381993-2017 "Профили ПВХ армирующие для штукатурных систем утепления фасадов (СФТК), т.м. "Профильсистеме". ООО "Профильсистеме СПРО";

ТУ 5772-001-66315627-2012 "Профили армирующие для штукатурных систем утепления фасадов". ООО "Технологии профессионалов".

6. Заключение № 3/3-2019 от 13.06.2019 по оценке пожарной опасности СФТК "Baumit Mineral". ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Москва.

7. Заключение № 4/3-2019 от 18.06.2019 г. по оценке пожарной опасности СФТК "Baumit EPS". ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Москва.

8. Протокол испытаний №01-К/28.02.2018/2 от 01.10.2018 системы фасадной теплоизоляционной композиционной "Baumit Mineral" на соответствие ГОСТ 55943-2018. Технический центр "Вакер Хеми Рус", Москва.

БЕЗПЛАТНО ООО «БАУМИТ» ЕДИНОЛИЧНО ЕДИНСТВЕННОМУ

КОПИЯ ВЕРНА

9. Протокол испытаний №07.03.2018/3/К от 06.11.2018 системы фасадной теплоизоляционной композиционной "Baumit EPS" на соответствие ГОСТ 54943-2018. Технический центр "Вакер Хеми Рус", Москва.

10. Протоколы испытаний Технического центра "Вакер Хеми Рус" (Москва) от 01.10.2018:

- № 01/27-04-2018/1С - на соответствие ГОСТ Р 54359 клеевого и базового штукатурного состава "Baumit DuoContact";

- № 02/27-04-2018/1С - на соответствие ГОСТ Р 54359 клеевого и базового штукатурного состава "Baumit ProContact";

- № 03/27-04-2018/1С - на соответствие ГОСТ Р 54359 клеевого и базового штукатурного состава "Baumit StarContact";

- № 04/27-04-2018/1С - на соответствие ГОСТ Р 54359 клеевого состава "Baumit NivoFix";

- № 05/27-04-2018/1С - на соответствие ГОСТ Р 54359 клеевого состава "Baumit DuoFix";

- № 06/27-04-2018/1С - ГОСТ Р 54358 состава декоративного штукатурного "Baumit Classico Special";

- № 07/27-04-2018/1С - на соответствие ГОСТ Р 54358 состава декоративного штукатурного "Baumit Classico Special Nature".

11. Протоколы испытаний НИЦ "Строительные Технологии и Материалы" (Москва) от 12.11.2018:

№№ И.1-08/01, И.1-08/02, И.1-08/03, И.1-08/04, И.1-08/05, И.1-08/06, И.1-08/07, И.1-08/08, И.1-08/09 - готовых к применению тонкослойных декоративных штукатурок BAUMIT;

№№ И.1-08/10, И.1-08/11, И.1-08/12, И.1-08/13, И.1-08/14 и И.1-08/15 - красок BAUMIT.

12. СТО 44416204-010-2010 "Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний". ФГУ "ФЦС", г. Москва.

13. Нормативно-техническая документация и технические свидетельства, приведенные в табл. 1 настоящего заключения.

14. Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 14.13330.2014 "СНиП II -7-81*. Строительство в сейсмических районах".

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия".

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии".

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий".

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология".

СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей".

СП 293.1325800.2017 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ".

СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий".

СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87".

ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия".

ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008). "Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия".

ГОСТ 31251-2008 "Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность".

ГОСТ 33290-2015 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия".

ГОСТ Р 54359-2017 "Составы клеевые базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия".

ГОСТ Р 54358-2017 "Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия".

ГОСТ 56387-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия".

ГОСТ 13996-93 "Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия".

ГОСТ Р 52020-2003 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия".

ГОСТ 55943-2013 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями методы определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям".

Ответственный исполнитель Ю.Р. Андрианова

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «БАУМИТ» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02335** 35792

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "АЕ ГлассТек" (ООО "АЕ ГлассТек"). Адрес: 117587, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, строение 3, этаж 1, помещение II, комнаты 83-86. ОГРН: 1167746474268. Телефон: +7 4957282931. Факс: отсутствует. Электронная почта: a-galashin@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "АЕ ГлассТек" (ООО "АЕ ГлассТек"). Адрес: 117587, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, строение 3, этаж 1, помещение II, комнаты 83-86. ОГРН: 1167746474268. Телефон: +7 4957282931. Факс: отсутствует. Электронная почта: a-galashin@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Витраж противопожарный светопрозрачный, с остеклением более 25%, типа ВПС-EIW30, изготовленный из алюминиевых профилей системы ТАТПРОФ ТП-50300 (ГОСТ 22233-2018), с заполнением камер материалом «РЕФРАФИЛИНГ» (производство ООО "АЕ ГлассТек", ТУ 23.64.10-004-02543319-2020), остекление – стекло многослойное пожаростойкое марки «РЕФРАГЛАСС EIW 30» (ООО "АЕ ГлассТек", ТУ 5923-001-02543319-2016) толщиной 18 мм в составе стеклопакета стеклопакет 6 Optifloat Clear (зак) - 10 Ar - 6 Optitherm s3 - 10 Ar - 18РефраглассEIW30, общей толщиной 50 мм, изготавливаемый в соответствии с ТУ 25.11.23-028-02543319-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости – EIW30

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.120
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 249-С-23 от 07.08.2023 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. (бессрочно).
Акт о результатах анализа состояния производства № 140-АСП/23 от 14.07.2023 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-028-02543319-2023 "ВИТРАЖ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТИПА ВПС-EIW30".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.08.2023 ПО 09.08.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) **Д.С. Подсевалов** (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) **А.В. Савицкий** (инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Воскресенск, 2022г., "В". Зак. №СП-233

АЕ ГлассТек

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Б № 000681

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем (см. приложения – бланки №№ 000682-000688). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности СФТК по применению СК 1

КОД ТН ВЭД

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11. Телефон: +7 (800) 770-00-45, адрес электронной почты: baumit@baumit.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1215.И-3 от 15.09.2023, выданного ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020; Технического заключения по результатам климатических испытаний системы скрепленной теплоизоляции «Baumit» от 21.12.2018, выданного Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус»; Заключения № 3/3-2019 от 13.06.2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit Mineral», выданного ФГБУ ВНИИПО МЧС России; Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.СБМ.ОС.00405-22 от 30.06.2022, выданного ОС ООО «ПромСтандартНадзор»; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СМИК/349 от 05.10.2023 года, выданный ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001 от 13 октября 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000682

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности строительного основания
2.	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство клеевого слоя
3.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 56707	Теплоизоляционный слой
4.	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство армированного базового штукатурного слоя
5.	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
6.	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
7.	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя
8.	Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special»	ГОСТ Р 54358 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
9.	Краска «Baumit SilikonColor»	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 56707	Устройство слоя декоративно-защитного финишного слоя

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В» ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000683

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Техническое требование	Результат	Класс надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Класс пожарной опасности СФТК	К0	СК0	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/3-2019 от 13.06.2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit Mineral» с минераловатным утеплителем основной плоскости фасада и защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов BAUMIT (БАУМИТ) наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий, сооружений, выдано ФГБУ ВНИИПО МЧС Росси
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВ0	СК0	Техническое заключение по результатам климатических испытаний системы скрепленной теплоизоляции «Baumit» от 21.12.2018, выданное Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус»
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	8	СК0	Протокол испытаний № 1215.И-3 от 15.09.2023, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	10	СК0	
5.	Прочность сцепления (адгезия) базового штукатурного слоя СФТК с материалом теплоизоляционного слоя, МПа	0,03	СК0	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК, $F_к$	Fк75	СК1	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м²•ч)	0,02	СК0	

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б» Т3 № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000684
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
1.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Универсальная грунтовка «Baumit Grund»
2.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Грунтовка водно-дисперсионная «Baumit SuperPrimer»
3.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Грунтовка водно-дисперсионная на силикатной основе «Baumit SanovaPrimer / PutzFestiger»
4.	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»	Грунтовка водно-дисперсионная «Baumit FillPrimer»
5.	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit PremiumPrimer»
6.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой состав «Baumit NivoFix `Winter`»
7.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»
8.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»
9.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit DuoContact»
10.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact `Winter`»
11.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»
12.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit DuoContact»
13.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact `Winter`»
14.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 120

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б» ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000685

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
15.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 140
16.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120
17.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф140
18.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф150
19.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 18»
20.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»
21.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА
22.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
23.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОМИН ФАСАД
24.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-СЛ
25.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-140

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 824

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000686

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
26.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД
27.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС
28.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД»
29.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД ОПТИМА»
30.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ»
31.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ТИЗОЛ-ФАСАД 110
32.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ЭКОФАСАД
33.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР
34.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА
35.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «ФИКСАР», марки АТН 10

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000687

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
36	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
37.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3
38.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T
39.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
40.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3
41.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T
42.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
43.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3
44.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена ISOL MS»
45.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем TDL8MTR

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 000688

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00312

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
46.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем TDL10MT
47.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»
48.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T»
49.	Армирование базового штукатурного слоя	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	Сетка фасадная армирующая Isomax 165
50.	Армирование базового штукатурного слоя	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	Сетка фасадная из стекловолокна FasadPro 2000
51.	Армирование базового штукатурного слоя	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	Фасадная стеклосетка «GW 545 4x4-165-100-050»
52.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special»	Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special Natur»
53.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special»	Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special `Winter`»
54.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска «Baumit SilikonColor»	Краска «Baumit NanoporColor»
55.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска «Baumit SilikonColor»	Краска «Baumit StarColor»
56.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска «Baumit SilikonColor»	Краска «Baumit PuraColor»
57.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска «Baumit SilikonColor»	Краска «Baumit SilikatColor»
58.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска «Baumit SilikonColor»	Краска «Baumit GranoporColor»

МП

Руководитель органа **О.В. Сырко**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Вх» ТЗ № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02335** 35792

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "АЕ ГлассТек" (ООО "АЕ ГлассТек"). Адрес: 117587, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, строение 3, этаж 1, помещение II, комнаты 83-86. ОГРН: 1167746474268. Телефон: +7 4957282931. Факс: отсутствует. Электронная почта: a-galashin@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "АЕ ГлассТек" (ООО "АЕ ГлассТек"). Адрес: 117587, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, строение 3, этаж 1, помещение II, комнаты 83-86. ОГРН: 1167746474268. Телефон: +7 4957282931. Факс: отсутствует. Электронная почта: a-galashin@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Витраж противопожарный светопрозрачный, с остеклением более 25%, типа ВПС-EIW30, изготовленный из алюминиевых профилей системы ТАТПРОФ ТП-50300 (ГОСТ 22233-2018), с заполнением камер материалом «РЕФРАФИЛИНГ» (производство ООО "АЕ ГлассТек", ТУ 23.64.10-004-02543319-2020), остекление – стекло многослойное пожаростойкое марки «РЕФРАГЛАСС EIW 30» (ООО "АЕ ГлассТек", ТУ 5923-001-02543319-2016) толщиной 18 мм в составе стеклопакета стеклопакет 6 Optifloat Clear (зак) - 10 Ar - 6 Optitherm s3 - 10 Ar - 18РефраглассEIW30, общей толщиной 50 мм, изготавливаемый в соответствии с ТУ 25.11.23-028-02543319-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости – EIW30

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.120
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 249-С-23 от 07.08.2023 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. (бессрочно).
Акт о результатах анализа состояния производства № 140-АСП/23 от 14.07.2023 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-028-02543319-2023 "ВИТРАЖ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТИПА ВПС-EIW30".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.08.2023 ПО 09.08.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) **Д.С. Подсевалов** (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) **А.В. Савицкий** (инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Воскресенск, 2022г., "В". Зак. №СП-233

АЕ ГлассТек

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00605/26

Серия RU № 0607439

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номерТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита»», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив-участок вблизи д. Аро, к.н. 47:07:1047002:1434, ОГРН 1117847434187, Телефон: +7 (812) 385-53-78, Адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита»», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив-участок вблизи д. Аро, к.н. 47:07:1047002:1434.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, изготавливаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 «Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т» и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», изготавливаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011 «Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер»», нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний № 3511/ТР от 10.07.2026, 3512/ТР от 10.07.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2222-2225/АСП от 05.06.2026 Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Деюшин Алексей Николаевич,
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (п. 3.4, п. 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк 1100866 (1лист).
Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления таких образцов (проб) продукции 19.05.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2026 **ПО** 14.07.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

КОПИЯ
ПРОЕКТ
ПРОЕКТОВ
ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 152

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C- RU.ПБ09.В.00605/26

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС _____

Серия RU № 1100866

Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, изготавливаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 «Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т» и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», изготавливаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011 «Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер»», нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001 « Термобарьер К» от 09.02.2026 обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°С на образце, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения 20Б1 с приведённой толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) не менее, мм	Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе:			
			Теплоизоляционный материал «Термобарьер»-Т (ТУ 5768-005-30642285-2016)		Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер» (ТУ 2313-001-30642285-2011)	
			толщина, мм	расход*, кг/м²	толщина, мм	расход*, кг/м²
7-я (не менее 15)	3,4	0,05	0,8	1,1	0,3	0,45
6-я (не менее 30)	3,4	0,05	0,8	1,1	0,45	0,68
5-я (не менее 45)	3,4	0,05	0,8	1,1	0,8	1,2
4-я (не менее 60)	3,4	0,05	0,8	1,1	1,3	1,95
3-я (не менее 90)	3,4	0,05	0,8	1,1	3,3	4,95
2-я (не менее 120)	3,4	0,05	0,8	1,1	5,7	8,55
1-я (не менее 150)	3,4	0,05	0,8	1,1	8,4	12,6

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°С на образце, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения 20Б1 с приведённой толщиной металла, мм	Толщина «СИЛМАКС» ЦИНК (ТУ 2312-003-30642285-2016) не менее, мм	Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе:				Толщина «СИЛМАКС» АС (ТУ 2312-002-30642285-2012) не менее, мм
			Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т (ТУ 5768-005-30642285-2016)		Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер» (ТУ 2313-001-30642285-2011)		
			толщина, мм	расход*, кг/м²	толщина, мм	расход*, кг/м²	
1-я (не менее 150)	3,4	0,03	0,8	1,1	8,4	12,6	0,06

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Применяется на промышленных, складских и гражданских объектах в т. ч. административного, пищевого, культурного, образовательного и торгово-развлекательного назначения, а также объектах энергетики и добычи.
Общие условия эксплуатации продукции	Внутри помещения при температуре воздуха от -45°С до +45°С (кратковременно до +80°С) и относительной влажности до 90% при отсутствии конденсата, контакта с жидкостями и агрессивными средами.
Общие условия хранения продукции	В таре изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от -60°С до +45°С при относительной влажности воздуха до 85% в отсутствии контакта с водой, агрессивными веществами.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления.
Срок службы или ресурс продукции	30 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) УмрихинаОльгаВасильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

КОПИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ООО «НПК «ОгнеХимЗащита» т. (812) 385-

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 152

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.00134 000178

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, ОГРН 1117847434187, Телефон: +7(812)385-53-78. Адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, Бокситогорская ул., д. 19.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г., телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, выпускаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», выпускаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011, нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001.
Сертификат распространяется на серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19 20.30.12
код ТН ВЭД: 6806 90 000 0 3208 20

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1).
Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 000121 (три позиции).

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 301/ДС от 28.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).
Акт о результатах анализа состояния производства № 161-164/ДС от 07.02.2022 г. (ОС АНО «СЦПП», Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.05.2022 г. по 22.05.2027 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы (инициалы, фамилия)

ООО «ПКФ «ОгнеХимЗащита» т. (812) 385-53-78

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.000134 000121

(номер сертификата соответствия)

Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, выпускаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», выпускаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011, нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 (алкидный грунт), мм	Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т по ТУ 5768-005-30642285-2016		Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер» по ТУ 2313-001-30642285-2011		Общая толщина двухслойной конструктивной огнезащиты «Термобарьер» К, мм
			толщина, мм	расход*, кг/м²	толщина, мм	расход*, кг/м²	
6-я (не менее 30)	2,4	0,05	0,8	1,1	0,8	1,2	1,6
3-я (не менее 90)	2,4	0,05	0,8	1,1	4,4	6,6	5,2
1-я (не менее 150)	5,8	0,05	0,8	1,1	5	7,5	5,8

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — (подпись) Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы (инициалы, фамилия)

КОПИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.00161 000211

(номер сертификата соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г., телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, ОГРН 1117847434187, Телефон: +7-812-385-53-78, Адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Ленинградская область, Всеволожский район, массив-участок вблизи д. Аро, к.н. 47:07:1047002:1434.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, выпускаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 «Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т» и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», выпускаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011 «Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер»», нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001.

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

код ОКПД2: -

код ТН ВЭД: 3824 99 700 0

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (п.п. 3.4, 6.1).

Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 000140 (три позиции).

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 338/ДС от 30.08.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 193-198/23 от 03.08.2023 г. (ОС АНО «СЦПП», Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.09.2023 г. по 22.09.2028 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Умрихина Ольга Васильевна

(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы

(подпись) (инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.000161 000140

(номер сертификата соответствия)

Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, выпускаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 «Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т» и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», выпускаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011 «Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер»», нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 (алкидный грунт), мм	Теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т (ТУ 5768-005-30642285-2016)		Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер» (ТУ 2313-001-30642285-2011)		Общая толщина двухслойной конструктивной огнезащиты «Термобарьер» К, мм
			толщина, мм	расход*, кг/м²	толщина, мм	расход*, кг/м²	
7-я (не менее 15)	2,4	0,05	0,8	1,1	0,7	1,05	1,5
5-я (не менее 45)	2,4	0,05	0,8	1,1	1,2	1,8	2,0
4-я (не менее 60)	2,4	0,05	0,8	1,1	1,8	2,7	2,6

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Продукция предназначена для:	Повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций зданий и сооружений.
Общие сведения об области применения продукции	Применяется на промышленных, складских и гражданских объектах в т. ч. административного, пищевого, культурного, образовательного и торгово-развлекательного назначения, а также объектах энергетики и добычи.
Общие условия эксплуатации продукции	Внутри помещения при температуре воздуха от -45°С до +45°С (кратковременно до +80°С) и относительной влажности до 90% при отсутствии конденсата, контакта с жидкостями и агрессивными средами.
Общие условия хранения продукции	В таре изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от -60°С до +45°С при относительной влажности воздуха до 85% в отсутствии контакта с водой, агрессивными веществами.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления.
Срок службы или ресурс продукции	30 лет.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Умрихина Ольга Васильевна
(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОЕКТ
ПРОЕКТОВ
ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
+7 (495) 255-53-78

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.00168 000219

(номер сертификата соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г., телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, ОГРН 1117847434187, Телефон: +7-812-385-53-78, Адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита», место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н помещение 405, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Ленинградская область, Всеволожский район, массив-участок вблизи д. Аро, к.н. 47:07:1047002:1434.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двухслойная конструктивная огнезащита «Термобарьер» К в составе: теплоизоляционного материала «Термобарьер» Т, выпускаемого по ТУ 5768-005-30642285-2016 и огнезащитной вспучивающейся краски «Термобарьер», выпускаемой по ТУ 2313-001-30642285-2011, нанесенная по Технологическому регламенту № 005/001.

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

код ОКПД2: -

код ТН ВЭД: 3824 99 700 0

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98, СП 14 13330.2014. ГОСТ 27751-2014. MSK-64. Шкала для определения интенсивности сильных землетрясений на количественной основе.

При проведении динамических испытаний по ГОСТ 30546.1.-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98, СП 14.1333.2014, ГОСТ 27751-2014, с целью использования указанной системы материалов в сейсмоопасных районах РФ от 6 до 9 баллов по Шкале для определения сейсмической интенсивности (MSK-64).

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 345/ДС от 11.10.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 193-198/23 от 03.08.2023 г. (ОС АНО «СЦПП», Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **12.10.2023 г.** по **11.10.2028 г.**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Умрихина Ольга Васильевна

(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы

(подпись) (инициалы, фамилия)

ООО «НПО «ОгнеХимЗащита» т. 812 385-53-78

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

КОПИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.001942.07.17 от 11.07.2017 г.

Продукция:
Двухкомпонентный теплоизоляционный материал (компонент А + компонент Б) "Термобарьер" Т. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5768-005-30642285-2016 "Теплоизоляционный материал "Термобарьер" Т". Изготовитель (производитель): ООО "НПК "ОгнеХимЗащита", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 19, Литер "Л", пом. 1-Н, ком. 7- 11 (Российская Федерация). Получатель: ООО "НПК "ОгнеХимЗащита", адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, Литер "А", офис 507 (Российская Федерация).

ДЛЯ ПРОЕКТОВ

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и места нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г..(гл. II, разд.6,19)
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для повышения предела огнестойкости стальных конструкций в составе двухслойной конструктивной огнезащиты зданий и сооружений на промышленных, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02027 от 04.07.2017 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-466/5 от 03.06.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002289.06.17 от 22.06.2017 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф.И.О. (подпись))

М. П.

№0349603

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2016 г., уровень «В».

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.001942.07.17 от 11.07.2017 г.

(информация, не входящая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

складских и гражданских объектах в т.ч. административного, культурного, образовательного и торгово-развлекательного назначения, на пищевых производствах, а также объектах энергетики и добычи.

КОПИЯ
ДЛЯ
ПРОЕКТОВ

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для ознакомления
Андреева Е.Е.

М. П.

ООО «НПК «ОптеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2016 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н11987

Срок действия с 01.09.2023 **по** 31.08.2026

№ 0033701

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Двухкомпонентный теплоизоляционный материал (компонент А + компонент Б) "Термобарьер" Т. Серийный выпуск.

код ОК
23.99.19.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5768-005-30642285-2016

код ТН ВЭД
3824 99 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита». ОГРН: 1117847434187, ИНН: 7801557981. Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Индустриальный, Дом 70, Литер А, 10-Н Помещение 405, телефон: 7 (812) 385-53-78, адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита». ОГРН: 1117847434187, ИНН: 7801557981. Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Индустриальный, Дом 70, Литер А, 10-Н Помещение 405, телефон: 7 (812) 385-53-78, адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/F-01/09/23 от 01.09.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Для сертификатов

Руководитель органа _____ А.В. Босик
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.А. Белянин
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОПИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В», ТЗ № 513.

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.011365.12.12 от 24.12.2012 г.

Продукция:
Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-001-30642285-2011 "Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер" с изм № 1, паспортом безопасности на продукцию. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная компания "ОгнеХимЗащита", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская д.19, лит. Л (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная компания "ОгнеХимЗащита", адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы 1, офис 6068 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд. 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций на всех промышленных, административных и гражданских объектах торгово-развлекательного, пищевого и других назначений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 1393/1393-АС-12 от 05.12.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.012778.12.12 от 19.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица органа, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для свидетельства о государственной регистрации

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О./подпись)

№ 0282823 Главный государственный санитарный врач по городу Москве Г.Г. Онищенко М. П.

КОПИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н13742

Срок действия с 04.02.2026 по 03.02.2029

№ 0066298

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер". Серийный выпуск.

код ОК
20.30.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2313-001-30642285-2011 "Огнезащитная вспучивающаяся краска «Термобарьер». Технические условия"

код ТН ВЭД
3208209009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОГНЕХИМЗАЩИТА". ОГРН: 1117847434187, ИНН: 7801557981, КПП: 780601001. Адрес: 195279, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н пом. 405, телефон: +78123855378, адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОГНЕХИМЗАЩИТА". ОГРН: 1117847434187, ИНН: 7801557981, КПП: 780601001. Адрес: 195279, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 70, Литер А, 10-Н пом. 405, телефон: +78123855378, адрес электронной почты: mail@ognehimzashita.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 007/А-04/02/26 от 04.02.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОПИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ООО «НПК «ОгнеХимЗащита»
т. (812) 385-53-78

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 807

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE55.B.00028/23

Серия RU № 0409830

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, владение 50, строение 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HE55. Дата регистрации аттестата аккредитации 19.05.2022 г. Номер телефона: +7 (495) 287-49-14 доб. 3068. Адрес электронной почты: oc@ikbs-mgsu.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество автоматизированных и автоматических систем пожарной и охранной сигнализации и управления установками пожаротушения (АО «Спецавтоматика»).

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д. 3, эт. 1, пом. 22, каб. 101. ОГРН: 1027700238015. Номер телефона: +7(495) 215-09-69. Адрес электронной почты: info@safire.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество автоматизированных и автоматических систем пожарной и охранной сигнализации и управления установками пожаротушения (АО «Спецавтоматика»).

Место нахождения: 129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д. 3, эт. 1, пом. 22, каб. 101. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д. 3.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства пожаротушения автономные следующих типов и исполнений: АУШТ F-Line® 01П; АУШТ F-Line® 01П-Г; АУШТ F-Line® 01ПР; АУШТ F-Line® 01ПР-Г; АУШТ F-Line® 02П; АУШТ F-Line® 02П-Г; АУШТ F-Line® 02ПР; АУШТ F-Line® 02ПР-Г; АУШТ F-Line® 01Н; АУШТ F-Line® 01Н-Г; АУШТ F-Line® 01НР; АУШТ F-Line® 01НР-Г; АУШТ F-Line® 02Н; АУШТ F-Line® 02Н-Г; АУШТ F-Line® 02НР; АУШТ F-Line® 02НР-Г; АУШТ F-Line® 01Т; АУШТ F-Line® 01Т-Г; АУШТ F-Line® 01ТР; АУШТ F-Line® 01ТР-Г; АУШТ F-Line® 02Т; АУШТ F-Line® 02Т-Г; АУШТ F-Line® 02ТР; АУШТ F-Line® 02ТР-Г, изготавливаемые по ТУ 28.29.22-020-05804631-2022 «Устройства пожаротушения автономные «АУШТ F-LINE®». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 23-09-27/1ТР-ИКБС от 27.09.2023 г. (Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09). Акта о результатах анализа состояния производства № 002/ЕАС-23 от 22.03.2023 г. (ОС ИКБС МГСУ, рег. № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г.), Борисов Андрей Вячеславович.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические решения ТР СА 002/2022 «Устройства пожаротушения автономные «АУШТ F-LINE®»». Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.10.2023 **ПО** 01.10.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Кирильченко Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Поляков Дмитрий Витальевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00385/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Фанерный завод «Власть труда» (АО «Фанерный завод «Власть труда»),
Адрес (место нахождения): 442153, Россия, Пензенская область, Нижеломовский р-н, г. Нижний Ломов, пер. Широкий 31,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 442153, Россия, Пензенская область, Нижеломовский р-н, г. Нижний Ломов, пер. Широкий 31, ОГРН 1025800972988, ИНН 5804001081, Тел.: +7 (841) 544-47-52,
Адрес электронной почты: office@fzlomov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Фанерный завод «Власть труда» (АО «Фанерный завод «Власть труда»),
Адрес (место нахождения): 442153, Россия, Пензенская область, Нижеломовский р-н, г. Нижний Ломов, пер. Широкий 31,
Адрес производства продукции: 442153, Россия, Пензенская область, Нижеломовский р-н, г. Нижний Ломов, пер. Широкий 31, ОГРН 1025800972988, ИНН 5804001081.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фанера трудногорючая для строительства марки ФСФ-ТС толщиной до 25 мм, изготовленная в соответствии с ТУ 5512-005-00255214-2004 (Извещение об изменении №6) «Фанера трудногорючая для строительства». Серийный выпуск.	Код ОКПД2:	16.21.12.119
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	---------

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1739/ТР от 10.02.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Акт о результатах анализа состояния производства № 1262/22 от 05.12.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),
группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20),
группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	10.02.2023	по	09.02.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Марутаев А.В.

Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Подтверждение соответствия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЮ64.В.00501/24

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акционерной общество «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» (АО «АФЗ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 164900, Россия, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14. ОГРН: 1022901004610. ИНН 2903004722. Телефон: +7(81852)51200. Адрес электронной почты: omk@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерной общество «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» (АО «АФЗ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 164900, Россия, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14. ОГРН: 1022901004610. ИНН 2903004722. Телефон: +7(81852)51200. Адрес электронной почты: omk@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355, ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плита фанерная трудногорючая атмосферостойкая марок ПФА-Т и ПФА-Т (комби) толщиной от 10 мм до 30 мм, изготовленная в соответствии с ТУ 16.21.12-004-05807233-2018 «Плиты фанерные трудногорючие атмосферостойкие»
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.12

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний № 2/М003 от 15.01.2024, № 2/М004 от 15.01.2024, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства № 00043/АА от 25.07.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» - группа горючести: слабогорючие (Г1);
ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» – группа распространения пламени: нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - группа воспламеняемости материала: умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (с Изменением N 1) - коэффициент дымообразования: с умеренной дымообразующей способностью (Д2), показатель токсичности продуктов горения: умереннноопасные (Т2). Условия хранения: плиты должны храниться в закрытых помещениях при температуре от -60°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Гарантийный срок хранения плит 24 месяца со дня отгрузки заказчику.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.01.2024 по 16.01.2029

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Чесноков Сергей Борисович (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Варлаков Евгений Олегович (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)

(подпись) — Афанасьев Олег Геннадьевич (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)

ply.green-ply.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00866/22

ЗА ЯВИТЕЛЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» (АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД.
Место нахождения: 164900, РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОДВИНСК, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, 14.
ОГРН 1022901004610, ИНН 2903004722. Телефон: +78185251200, адрес электронной почты: info@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» (АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД.
Место нахождения: 164900, РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОДВИНСК, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, 14.
ОГРН 1022901004610, ИНН 2903004722. Телефон: +78185251200, адрес электронной почты: info@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты фанерные трудногорючие атмосферостойкие, маркировки ПФА-Т, для покрытия полов, с содержанием антипиренов не менее 20 %, толщиной от 4 до 30 мм, плотностью от 680 до 900 кг/м^3, выпускаемые по ТУ 5518-003-05807233-2007, изм. № 1,2,3,4,5,6,7 «Плиты фанерные трудногорючие атмосферостойкие. Технические условия».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.21.12

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний № НМ93-049/02-2022 от 15.02.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный центр в области Пожарной Безопасности" RA.RU.21НМ93.
Акта анализа состояния производства № 1244-СС/12-2021 от 21.12.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Плиты должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 ^{0}С до плюс 50 ^{0}С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества плит требованиям настоящих технических условий при соблюдении требований по хранению и транспортированию. Гарантийный срок хранения со дня изготовления плит – 24 месяца. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ и показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.03.2022 по 23.03.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3064388/baseInfo

fire-green.ply.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00866/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст.13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст.13, п.10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

fire.green-pk.ru

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3064388/baseInfo

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00868/22

ЗА ЯВИТЕЛЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» (АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД.
Место нахождения: 164900, РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОДВИНСК, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, 14.
ОГРН 1022901004610, ИНН 2903004722. Телефон: +78185251200, адрес электронной почты: info@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» (АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД.
Место нахождения: 164900, РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОДВИНСК, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, 14.
ОГРН 1022901004610, ИНН 2903004722. Телефон: +78185251200, адрес электронной почты: info@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты фанерные трудногорючие атмосферостойкие, маркировки ПФА-Т, для отделки стен и потолков, с содержанием антипиренов не менее 20 %, толщиной от 4 до 30 мм, плотностью от 680 до 900 кг/м^3, выпускаемые по ТУ 5518-003-05807233-2007, изм. № 1,2,3,4,5,6,7 «Плиты фанерные трудногорючие атмосферостойкие. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.21.12

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний № НМ93-047/02-2022 от 14.02.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный центр в области Пожарной Безопасности" RA.RU.21НМ93.
Акта анализа состояния производства № 1244-СС/12-2021 от 21.12.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Плиты должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 ^{0}С до плюс 50 ^{0}С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества плит требованиям настоящих технических условий при соблюдении требований по хранению и транспортированию. Гарантийный срок хранения со дня изготовления плит – 24 месяца. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ и показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.03.2022 по 24.03.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3064531/baseInfo

fire-green-ply.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00868/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст.13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст.13, п.10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

fire.green-ply.ru

М.П.*

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3064531/baseInfo

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7722762829-20260403-0948
(регистрационный номер выписки)

03.04.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1117746979096
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722762829
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО ПСК "Азурит"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	129085, Россия, Москва, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков "Альянс проектировщиков профессионалов" (СРО-П-163-20122010)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-163-007722762829-0240
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	23.04.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 23.04.2019	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**23.04.2019**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**33142475 руб.**

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7722762829-20260403-0946
(регистрационный номер выписки)

03.04.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1117746979096
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722762829
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО ПСК "Азурит"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	129085, Россия, Москва, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Останкинский, пр-д Ольминского, д. 5, помещ. 1/4
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО-И-013-25122009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-013-007722762829-0649
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	05.07.2018
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 05.07.2018	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**05.07.2018**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Второй уровень ответственности (не превышает пятьдесят миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**11.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**4684180 руб.**

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026