Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.

2024-00272-01-0-ОДИ

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.

2024-00272-01-0-ОДИ

И.о. заместителя директора Н.Р. Нигматулин 09.10.24

Главный архитектор проекта О.О. Ходос 09.10.24

2025

Содержание пояснительной записки

Раздел 11

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства»

№ п/п	Наименование	Стр.
	Содержание тома	3
	Текстовая часть	4
	Схема планировочной организации земельного участка с указанием путей перемещения инвалидов	16
	План 1-го этажа. Пути перемещения МГН (М1-М4)	17
	План 1-го этажа. Пути эвакуации МГН (М1-М4)	18
	Фрагмент плана первого этажа в осях «4-5/Г-В”»	19

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0272-01-0-АР-ТЧ		
Разработал		Закаев М.В.			19.03.25	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Ходос О.О.			19.03.25		П	3	21
Н.контр.		Нигматулин Н.Р.			19.03.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Формат А4

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Школа 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4, разработан в соответствии с заданием на проектирование, действующими законами и сводами правил:

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения к зданию

На основании задания на проектирование, решения территориальных органов социальной защиты населения и на основании СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" проектирование осуществляется в рамках "разумного приспособления".

В соответствии с заданием на проектирование, утверждённым в установленном порядке, проектными решениями предусматривается доступ в здание инвалидов группы мобильности М1-М4.

Доступ МГН, в соответствии с существующим положением, предусмотрен только на 1-й этаж в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН и помещение охраны. Учитывая, что рабочие места для сотрудников из числа МГН на объекте не предусмотрены, доступ в подвал, зоны персонала и учебные кабинеты для МГН обеспечивать не требуется.

Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала, учебные кабинеты не обеспечивается.

Проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

1. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части / частях, непротиворечащих требованиям СП59.13330.2020

2. СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020;

3. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020

4. СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020;

5. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;

6. ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»;

7. ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

8. ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.

а) Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту.

На основании задания на проектирование проектом не предусматривается разработка решений по движению МГН на участке, благоустройство территории и обеспечение специализированных мест стоянки (парковки) транспортных средств для МГН.

Доступ маломобильных групп населения М1–М4 предусматривается по существующему положению только на 1-й этаж, в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН, помещение охраны. Учитывая, что рабочие места для сотрудников из числа МГН на объекте не предусмотрены, доступ в подвал, зоны персонала и учебные кабинеты для МГН обеспечивать не требуется.

Доступ инвалидов группы М4 на 1 этаж осуществляется по пандусу , М1-М3 по лестнице с главного входа по осям «8-16/Г-В"»,

Эвакуация инвалидов группы М4 с 1-го этажа осуществляется через входную группу, из 2-х тамбуров по пандусу с главного входа по осям «8-16/Г-В"».

Эвакуация инвалидов группы М1-М3 с 1-го этажа осуществляется через входную группу, из 2-х тамбуров главного входа по осям «8-16/Г-В"», из лестничных клеток по осям «1-2/Д-Г», «22-23/Д-Г».

Проект выполнен в соответствии с перечнем мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и престарелым в помещения объекта, с учетом антропометрических и эргономических параметров человека, функциональных зон и пространства, а также мероприятий по обеспечению эвакуации из здания в экстремальных условиях.
Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество их среды обитания при соблюдении:
– досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
– безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
– эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
– своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания),
получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
– удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Разработка наружного благоустройства для инвалидов прилегающей территории, и организация парковочных мест не входит в объем работ по капитальному ремонту.

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их эвакуацию из указанных объектов

Требования к земельным участкам.

Входы и пути движения. Разработка наружного благоустройства для инвалидов прилегающей территории не входит в объем работ по капитальному ремонту.

Пути движения.

Стоянки (парковки, транспортных средств инвалидов.

Устройство парковочных мест для транспортных средств – не входит в объем работ по капитальному ремонту.

Входные узлы

7. Здание оборудовано двумя основными входными группами:

8. 1). Вход м/о «8-16/Г-В"» предназначен для пользования маломобильными группами населения М1-М4 и оборудован входной площадкой размерами 2,3х18,0 м, двумя тамбурами размерами 2,40х7,00 м. Для инвалидов колясочников устраивается пандус общей длиной 18,000м и шириной 1,0м, высота перепада h=0,93м, с уклоном 1:16,7 при длине одного марша пандуса не более 9м (что соответствует нормативному значению), пандус имеет разворотную площадку размерами 1,55х2,4м. Пандус оборудуется поручнями из нержавеющей стали с не травмирующим окончанием на высоте 0,7 и 0,9м, расстояние между поручнями – 0,9 – 1,0м и металлическим ограждением высотой 900 мм.

Над входными группами устраиваются козырьки.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесена одна полоса, контрастная с поверхностью ступени, желтого цвета, имеющая общую ширину в пределах 0,08 – 0,1м.

Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м.

Входы в здание оборудуются распашными дверьми с доводчиком. Ширина в свету одной створки (дверного полотна) не менее 0, 9м.

Усилие открывания двери не более 50Нм.

Форма ручки двери П-образная или дугообразная.

Дверные проемы не имеют порогов. При необходимости их высота не должна превышать 0,014м.

Максимальное усилие при открывании дверей вручную не более 2,5кгс. Задержка автоматического закрывания дверей на пути следования инвалида не менее 5 секунд.

Прозрачные полотна дверей на входах и в здании по проекту выполнены из ударостойкого безопасного стекла. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м.

Устройство дренажных решеток выполнено перпендикулярно направлению движения и расположено в одном уровне с поверхностью покрытия пола.

Решетки устанавливаются перед дверью входа в здание, являясь предупреждающим тактильным указателем, на расстоянии 0,9м от навесной двери, в тамбурах на расстоянии 0,3м. Ширина просветов не превышает диаметр круглых ячеек 0,018м.

У входных дверей на стене здания устанавливается кнопка вызова, с выходящим сигналом на пульт охраны.

<u>Ремонт внешних лестниц</u> для маломобильных групп населения см.лист ОДИ-1.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесена одна полоса, контрастная с поверхностью ступени, желтого цвета, имеющая общую ширину в пределах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м.

Тактильные наклейки нанесены на поручнях при начале и окончании спуска/подъема, для определения слабовидящим и незрячим людям уровень спуска/подъема, на котором они находятся, и избегать травмирования.

Устройство поручней на высоте 0,9м и 0,5м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием, указанным на рисунке 1. Поручни округлого сечения Ф0,03-0,05м. Устройство дополнительных поручней на главной входной группе.

Видеодомофон с нижней части пандуса на пост охраны первого этажа. Двухсторонняя связь поста охраны в вестибюле первого этажа с пультовой.

Предусмотрены турникеты и калитки в главной входной группе на пути движения МГН, ширина в чистоте не менее 900 мм.

Перед внешней лестницей выполнены предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

Главная лестница дублируются пандусом.

Устройство безбарьерного главного входа в здание с устройством пандуса согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012 см. лист ОДИ-1

В верхнем и нижнем окончании пандусов предусмотрена свободная зона размерами не менее 1,5х1,5м. Поверхность пандуса маркирована цветом.

Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, выполнить на расстоянии 0,8 – 0,9м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей, согласно ГОСТ Р 52875-2018

Глубина предупреждающего указателя в пределах 0,5 – 0,6 м и входит в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Глубина рифов тактильных наземных указателей с формой рифления, указанной на рисунках 1 – 4, должна быть 5 мм.

Уровень освещенности на путях движения и эвакуации принят не менее 100 ЛК.

б) Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;

Пути движения МГН в здании.
Горизонтальные коммуникации

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания разработаны в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Проектирование путей передвижения, эвакуации внутри здания на 1-ом этаже для МГН групп М1-М4, согласно СП 59.13330.2020. В пределах общедоступных зон (вестибюль, санузел для МГН, помещение охраны) предусмотрено свободное передвижение инвалида на кресле-коляске. Так же предусмотрено свободное передвижение внутри здания на 1-ом этаже для МГН групп М1-М3 в административный кабинет.

- открытые участки стен коридоров, холлов оборудуются поручнями в уровне на высоте 0,9м.

Горизонтальное завершение поручня имеет не травмирующее исполнение. Для защиты стен от повреждения монтируется пластиковая доска в двух уровнях верх на высоте 0,65 и 1,2м.

Ремонт путей передвижения, эвакуации внутри здания в пределах 1-го этажа для МГН категорий М1-М4, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012, см.листы ОДИ-1.

Габариты помещений, доступных для МГН: 1.

Входной тамбур – 2,4х7,00м; -2шт.

2. Универсальная кабина в т.ч. для инвалидов всех категорий – 2,97х2,2м(на 1-м этаже),

3. Ширина коридоров на всех этажах – 3,6-3,8 м

Высота проходов по всей их длине и ширине в свету не менее 2,1м.

Подходы к стойке информации и мебели выполнить по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90°

– не менее 1,2м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя не менее 1,2м, а при открывании к себе – не менее 1,5м при ширине не менее 1,5м.

Ширину прохода в помещение с оборудованием и мебелью – не менее 1,2м. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений выполнены не менее 0,9м.

Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов предусмотрена не менее 3,2 м, при одностороннем – не менее 2,8м.

По маршрутам движения маломобильных групп населения предусмотрены информационные таблички с текстом Брайля, дублирующие название помещений, на высоте 1,40 мм от пола. У дверей санитарно-бытовых помещений предусмотрены специальные тактильные мнемосхемы на высоте 1,40м от пола.

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями имеют тактильно-контрастные предупреждающие указатели 300х300 мм глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:

– в зоне предполагаемой опасности используется специальную вставку из материала основного покрытия контрастного цвета шириной 300 мм;

– полы в помещениях, в которых могут находиться маломобильные группы населения, выполняются из ровного нескользящего материала, исключающего стыки и задиры, высота дорожек не более 14 мм (п.5.2.8 СП 59.13330.2020);

– пороги и перепады уровней пола после капитального ремонта отсутствуют (п.5 59.13330.2020);

– на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;

2.2 Восстанавливаемые двери (в доступных для инвалидов помещениях):

– ширина одного полотна дверного проема не менее 0,9 м (в свету); *

– дверное заполнение проемов в перегородках предусмотрено – двери с петлями одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», усилие открывания двери не превышает 50 Нм, с задержкой автоматического закрывания двери – 5 сек. и более с доводчиком (усилие 19,5 Нм).;

– на путях эвакуации по коридору используются ручки штанги нажимные с системой «антипаника»;

– внутренние двери в коридоре и холле выполняются светопрозрачными в алюминиевой коробке. На прозрачные стекла дверей предусматривается предупредительный знак «Осторожно» – желтый круг из самоклеющей пленки. Наклеивается с двух сторон на стеклянную поверхность на высоте 1,2 – 1,5м. от уровня чистого пола. Нижняя часть дверного полотна на высоту 0,3м от уровня пола оснащается противоударной полосой;* на расстоянии 300 мм перед дверьми, доступных для посетителей МГН, используется напольный преупреждающий указатель "Внимание препятствие" – специальная вставка из материала основного покрытия контрастного цвета шириной 300 мм.;

– рядом с дверью на высоте 1,35 м со стороны коридоров и на расстоянии 0,3 м от дверного проема со стороны расположения дверной ручки размещена информационная табличка о назначении кабинета с рельефным шрифтом.

– на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;

– непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;

– на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей.

Согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Вертикальные коммуникации Лестницы

Доступ инвалидов предусмотрен только в помещения 1-го этажа. На путях перемещения к доступным помещениям лестницы отсутствуют. Здание не оборудовано лифтами.

При перепаде высот пола в здании имеются лестницы.

Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте.

Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и имеют травмобезопасное исполнение.

Поручни лестниц соответствуют требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017.

Поручни округлого сечения диаметром 0,04м. Расстояние в свету между поручнем и стеной не менее 0,045м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06м для стен с шероховатыми поверхностями.

На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий предусматриваются рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.

Пути эвакуации.

Места обслуживания и постоянного нахождения МГН расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Уровень освещенности на путях движения и эвакуации принят не менее 100 ЛК.

Ширина дверных полотен выполнена не менее 0,9м. Полотно двери на путях эвакуации имеет окраску, контрастную со стеной. Ширина марша лестницы, В полотнах наружных дверей, доступных для МГН,

предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели располагается на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница – не выше 1,0 м. Существующая ширина марша лестницы, используемая инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, составляе 1,2 м (в условиях капитального ремонта ширина маршей лестничной клетки не меняется).

Санитарно-гигиенические помещения.

Здание оборудовано универсальной кабиной с центральным расположением унитаза: пом. № 147 в осях «4-5/В"-Г», размерами 2,97х2,2м. Габариты дверных проемов в санузлах – 1200х2100(h) мм, ширина проема в свету не менее 0,9м. В кабинах имеется свободное пространство ⌀1,4м для разворота кресла-коляски.

Санузлы для МГН оборудуются системами связи с диспетчером-дежурным (см. раздел «СС»):

- Абонентским устройством вызова;
- Устройством вызова/сброса (шнурок);
- Светозвуковыми табло.

Унитаз для МГН выполнен с высотой от уровня пола до верха сидения равной 0,45-0,5м и длину 0,7м с опорой для спины. Сбоку от унитаза предусмотрено пространство шириной не менее 0,8м.

Откидные поручни для унитаза устанавливаются на высоте 0,85м от уровня пола.

Раковина для МГН выполнена на высоте 0,8м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2м от боковой стены.

Поручень для раковины устанавливается выше уровня раковины в пределах от 10 до 50мм для предотвращения опирания на раковину.

Смеситель для МГН сенсорного управления позволяет действовать без применения излишних усилий, крутых поворотов или изгибов руки в запястье.

Диспансер для мыла сенсорного управления позволяет действовать без применения излишних усилий, препятствует скоплению бактерий.

Зеркало для МГН устанавливается на высоте 0,8м от уровня пола до нижнего края ручки управления.

Крючки травмобезопасные для МГН предусмотрены рядом с унитазом и раковиной, чтобы легко повесить и снять костыли. Следует размещать крючки с закругленными окончаниями во избежание травмирования.

Поручни для инвалидов по периметру помещения выполнены на высоте – 0,75м при высоте установки унитаза – 0,45мм (устанавливаются на 300мм выше сидения унитаза). Завершающие горизонтальные части поручня имеют травмобезопасное исполнение. Поручни округлого сечения диаметром 0,04м.

Опорные устройства из нержавеющей стали сечением ⌀40мм в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022.

Дверь кабины открывается наружу, оборудуется доводчиком.

Выключатель света в санузел установлен на высоте 800мм от пола.

Уровень освещенности на путях движения принят не менее 100 ЛК.

Внутреннее оборудование и устройство здания.

На путях движения маломобильных групп населения по зданию максимально уменьшено количество выступающих углов и острых кромок оборудования.

Скруглять внешние углы выступающих в сторону путей движения частей оборудования в местах ожидания и отдыха (радиус – не менее 5 см).

Установлены поручни-отбойники на алюминиевом каркасе в коридоре на высоте 0,85 м.

Предусмотрены П-образные не травмирующие дверные ручки, а также механизмы, краны и другие устройства управления или регулирования, позволяющие действовать одной рукой без применения излишних усилий, крутых поворотов или изгибов в запястье.

Обеспечена устойчивость к сдвигу и опрокидыванию стационарного оборудования и мебели.

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации.

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания инвалидов различных категорий и МГН соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 51885-2002 и ГОСТ Р 52131-2019.

Тактильная вывеска со шрифтом Брайля устанавливается на высоте 1,2-1,6м от уровня пола рядом с входом в учреждение, согласно СП 59.13330.2020. На вывеске присутствует информация об организации (название, часы работы, др.), выполненная рельефным способом и дублирующаяся шрифтом Брайля для того, чтобы слабовидящие и незрячие люди могли ее прочитать. Размер, материал и внешний вид таблички изготавливается по стандартным или индивидуальным эскизам.

Тактильные пиктограммы (внутренние) устанавливаются на высоте 1,2-1,6м, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012.

Тактильные пиктограммы служат ориентиром для посетителей с МГН. Пиктограммы, размещаемые в помещении должны иметь размер 100х100 мм. В учреждении могут размещаться пиктограммы, подсказывающие МГН, что они могут получить информацию в определенном месте, найти адаптированный санузел, лестницу и т.д. Это удобный способ ориентирования всех посетителей.

Тактильные номера этажей устанавливаются на высоте 1,2-1,6 м.
Тактильные таблички с номерами этажей помогают слабовидящим и незрячим людям ориентироваться в многоэтажном здании.

Информационный тактильный стенд устанавливается на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, согласно СП 136.13330.2012.

Информационный тактильный стенд позволяет инвалидом по зрению получить информацию об учреждении. Текст на стенде выполнен рельефным способом и дублируется шрифтом Брайля.

Звуковой маяк устанавливается в соответствии с инструкцией звукового маяка, регламентируются СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012.

Звуковой маяк устанавливается с целью информирования посетителей об особенностях работы учреждения, ориентирования посетителей и др. На данном примере звуковой маяк расположен на углу здания для того, чтобы сориентировать посетителей с МГН как пройти к адаптированному входу в учреждение.

Для оповещения МГН дополнительно устанавливаются светозвуковые оповещатели в сан.узлах для МГН и в зонах пожарной безопасности МГН, а так же во всех помещениях с доступом МГН установлены стробоскопические оповещатели.

Светозвуковой маяк устанавливается на высоте 1,5-4,5м от уровня пола, согласно СП 59.13330.2020

Светозвуковой маяк на входной группе учреждения устанавливается для обозначения адаптированного входа. Привлекает внимание представителей МГН ярко светящейся пиктограммой, звуковые сообщения информируют о наличии доступного входа, о предназначении учреждения и др.

Световой маяк "Пара" для обозначения габаритов дверей и проемов устанавливается на высоте 1,5-2,1 м от уровня пола, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012.

Дополнительное оборудование: тактильная табличка с пиктограммой и текстом, выполненным шрифтом Брайля.

Данные световые маяки размещаются для обозначения адаптированного входа в здание, а также для обозначения габаритов дверей. Помогают слабовидящим людям ориентироваться на территории учреждения и избежать травмирования.

Стойка с кнопкой абонентским вызывным устройством связь с постом охраны устанавливается рядом с лестницей и рядом с заездом на пандус на высоте 0,85-1,1 м от пола, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012. В случае отсутствия стены или другой поверхности, на которой можно разместить кнопку вызова, необходимо устанавливать специальную стойку для крепления данного оборудования.

Дополнительное оборудование: в случае отсутствия на корпусе кнопки идентифицирующей тактильной информации (пиктограммы, рельефного текста) устанавливается соответствующая тактильная табличка.

Системы вызова помощи устанавливаются на входной группе для того, чтобы представители МГН могли позвать сотрудника учреждения в случае, если не могут сами справиться с подъемом по лестнице или пандусу. Кнопки вызова на входной группе рекомендуется размещать в антивандальном корпусе, защищающем оборудование от погодных условий.

Кнопка системы вызова со шнурком устанавливается на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости, согласно СП 59.13330.2020.

В санузлах и лифтовых холлах следует размещать кнопки вызова помощи со шнурком. В случае, если инвалид упадет и не сможет самостоятельно подняться, он сможет вызвать

Кнопка системы экстренной связи

устанавливается на высоте не более 1,1м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости, согласно СП 59.13330.2020.

В санузлах и лифтовых холлах следует размещать кнопку системы двухсторонней связи

Контрастные круги для маркировки дверей устанавливаются на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м

от уровня пола, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012.

Контрастные круги предупреждают слабовидящих людей о наличии двери на пути их следования. Такая маркировка помогает избежать травмирования и быстрее найти вход в здание.

Маркировка дверного проема контрастной лентой выполняется по периметру дверного проема на стене рядом с дверью или на дверных откосах, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012.

Для обозначения адаптированного входа и указания габаритов двери входной проем маркируется с помощью контрастной ленты, привлекающей внимание.

Маркировка дверного проема лифта контрастной лентой выполняется по периметру дверного проема на стене рядом с дверью или на дверных откосах (но не на самой двери),согласно СП 136.13330.2012.

Для указания габаритов двери лифта входной проем маркируется с помощью контрастной ленты, привлекающей внимание.

Тактильные наклейки на перилах выполняются при начале и окончании спуска/подъема, тактильная надпись должна размещаться на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней, согласно СП 59.13330.2020 и СП 136.13330.2012.

Тактильные контрастные наклейки с указанием уровня лестницы помогают слабовидящим и незрячим людям определять уровень спуска/подъема, на котором они находятся, и избегать травмирования.

Контрастная разметка ступеней выполняется из контрастной полосы шириной – 0,08–0,1м, расстояние между полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. Маркируются крайние ступени лестничного пролета, согласно СП 59.13330.2020.

Контрастная разметка ступеней необходима для идентификации препятствия на пути следования слабовидящих людей. Также контрастная разметка может обладать противоскользящими свойствами.

Предупреждающий указатель с конусами (в линейном порядке), согласно СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 52875–2018

Глубина укладки – 0,5–0,6 м. Ширина – равна размеру препятствия, но не менее 1 м. Расстояние между препятствием и указателем – 0,3 м. Предупреждает о наличии на пути следования преодолимых препятствий, таких как лестницы, отдельные ступени, пандусы, входные группы. Данный указатель говорит о возможности движения с осторожностью.

План 1 этажа. Пути перемещения МГН (М1-М4)

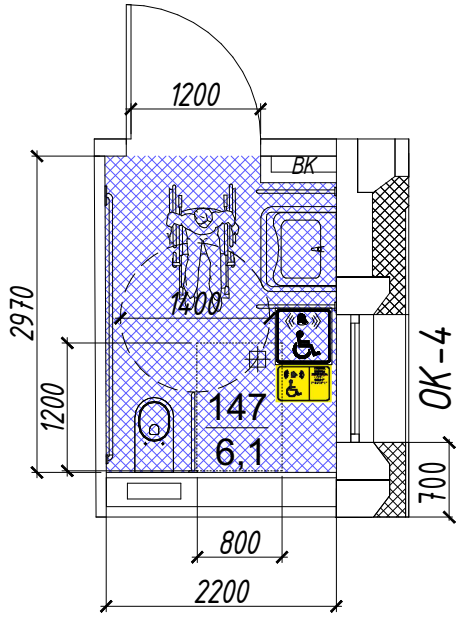

Устройство утепления стен защитного цеха: по металлическим каркасу, с минераловатным заполнением толщ. 50мм, с обшивкой безасбестовыми цементными плитами δ 5 (см)
Ступень входной группы КР-2 с противоскользящими насечками, изготовленная в заводских условиях
Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900мм ф50 мм
Экран из материала группы горючести НГ, Г 1 на высоте от пола 2 метра и до потолка
Кубообразная стеновая панель 80х80мм с шагом 80 мм, группа горючести НГ
Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900мм и 500мм, ф50 мм Высота ограждения 1,2м
Граница пожарной зоны
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением, заполнения ограждения из вертикальных рилеевс шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
В чистоте ширина сборного полотна 3000мм, что позволяет обеспечить беспрепятственную нормативную ширину эвакуационного коридора
Граница пожарной зоны площадью не более 1000 кв.м.
Выпускные перегородки с стеклянными вставками. Высота установки 1100
360 крючков
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющего полированного стекла высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 999 мм с непротивоподъемным заполнением, заполнения ограждения из вертикальных рилеевс с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Двери установлювая ДВ-1
Элементы установлювая ДВ-1
Усиление стен
Панель стеновая кубообразная Pergola 6/2-4, 80х80 мм с шагом 160 мм, группа горючести НГ
Боковой бынос козырька
Предусмотреть скрытение козырька
Трансформирующее перегородка предусмотреть из несгорючем материалов класса НГ
Продольная оконная балка покрытия предусмотреть из несгорючем материалов (соответствующих виду бетонирования) ширина балки b=1000-1200 мм (в разрез ОДИ
Грязезащитная решетка (разработка в альбоме фасадов)
Предусмотреть скрытение козырька
Замена пристенного с двух сторон из нержавеющей полированной стали на высоте 900 и 500 мм, ф50 мм. Заполнение вертикальное из рилеевс ф16 мм, с шагом 100 мм
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющего полированного стекла высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением, заполнения ограждения из вертикальных рилеевс с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющего полированного стекла высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением, заполнения ограждения из вертикальных рилеевс с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручня на высоте 500 и 900 мм с непротивоподъемным заполнением (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Усиление стен
Граница козырька
Грязезащитная решетка (разработка в альбоме фасадов)
Выход наружу №1
Выход наружу №2
Выход наружу №3
Выход наружу №4
ОВ
ДУ
ВК
ЭОМ
Км
ЩУ
ОК-1
ОК-1/1
ОК-1/4
ОК-2*
ОК-4
ОК-5
ОК-1*
ОК-1/4*
ОК-2*
ОК-4*
ОК-5*
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОК-24
ОК-25
ОК-26
ОК-27
ОК-28
ОК-29
ОК-30
ОК-31
ОК-32
ОК-33
ОК-34
ОК-35
ОК-36
ОК-37
ОК-38
ОК-39
ОК-40
ОК-41
ОК-42
ОК-43
ОК-44
ОК-45

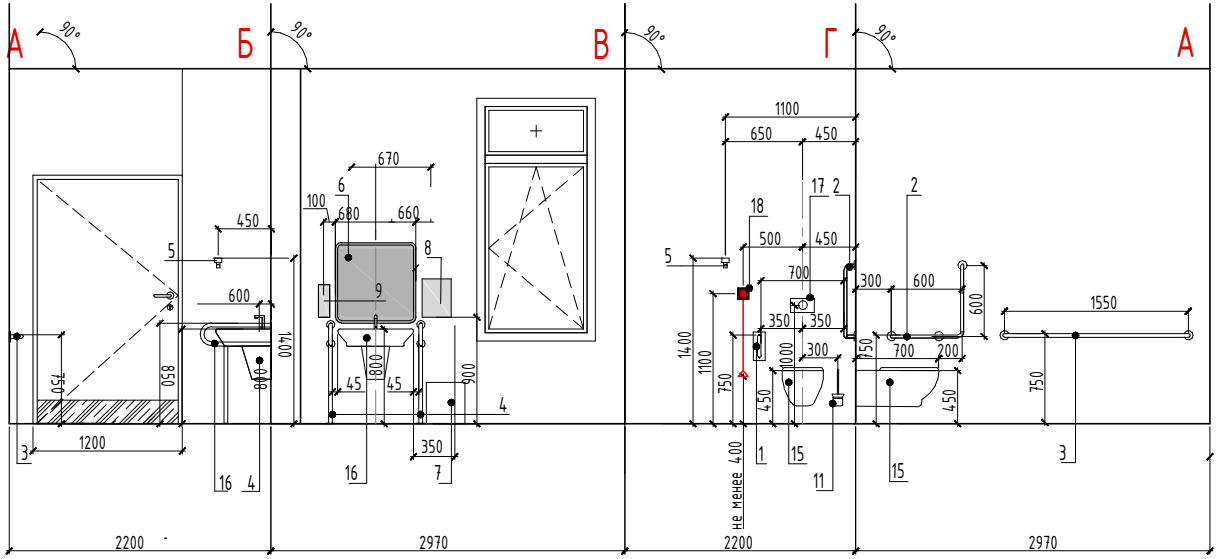
План 1 этажа
М 1:100


Устройство утепления стен эвакуационного шлюз 1Н: металлический каркас, с минераловатным заполнением толщ. 100мм, с обшивкой бесхлористым цементным плитами ∅ 5 (см)
Ступень входной группы КР-2 с противоскользящими насечками, изготовлены в заводских условиях
Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900мм ø50 мм
Экран из материала группы горючести НГ , Г 1, на высоте от пола 2 метра и до потолка
Кубообразная стеновая панель 80х80мм с шагом 80 мм, группа горючести НГ
Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900мм и 500мм, ø50 мм Высота ограждения 1,2м
Граница пожарной зоны
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием, заполнение ограждения из вертикальных рилеелз с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
В чистате ширина дверного полотна 1000мм, что позволяет обеспечить беспрепятственную нормативную ширину эвакуационного коридора
Граница пожарной зоны площадью не более 1000 кв.м.
Выпускные перегородки с стеклянными вставки. Высота установки 1100
360 крючков
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 999 мм с непротивящим забеганием, заполнение ограждения из вертикальных рилеелз с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Усиление стен
Двери установливаем ДВГ
Тамбуры установливаем ДВГ
Панель стеновая кубообразная Pergola 6/2-4, 80х80 мм с шагом 160 мм, группа горючести НГ
Боковой бынс козырька
Предусмотреть скруглённая козырька
Трансформирующие перегородки предусмотреть из несгорючих материалов класса НГ
Граница козырька
Грязезащитная решетка (разработка в альбоме фасадов)
Замена пристенного с двух сторон из нержавеющей полированной стали на высоте 900 и 500 мм, ø50 мм. Заполнение вертикальное из рилеелз Ф16 мм, с шагом 100 мм
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием, заполнение ограждения из вертикальных рилеелз с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 999 мм с непротивящим забеганием, заполнение ограждения из вертикальных рилеелз с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием (1-2 этажи) Высота ограждения 1,2м
Замена ограждения лестничного марша из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с непротивящим забеганием, заполнение ограждения из вертикальных рилеелз с шагом не более 100 мм Высота ограждения 1,2м
Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900мм и 500мм, ø50 мм Высота ограждения 1,2м
Усиление стен
Усиление стен
Усиление стен

Оборудование типового доступного санузла для МГН

Фрагмент плана первого этажа в осях «4-5/ В"-Г» М1:50. Развертки стен (пом. 147) М1:50





Условные обозначения оборудования санузла для МГН	
№ п.п.	Наименование
1	Поручень опорный для санузла, откидной, со стопорным механизмом и бумагодержателем, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм, 240x100x840 мм. Артикул: 80019-1, ООО "Вертикаль" или аналог. ГОСТ Р 51261-2022
2	Поручень опорный угловой, Г-образный, пристенный, тип 1, правый нержавеющая сталь, D38 мм, 600x600 мм. Артикул: 80011P, ООО "Вертикаль" или аналог. ГОСТ Р 51261-2022
2.1	Поручень опорный угловой, Г-образный, пристенный, тип 1, левый, нержавеющая сталь, D38 мм, 600x600 мм. Артикул: 80011L, ООО "Вертикаль" или аналог. ГОСТ Р 51261-2022
3	Поручень опорный прямой, пристенный, тип 4, нержавеющая сталь, D38 мм, 1200x120 мм. Артикул: 80010-3, ООО "Вертикаль" или аналог. ГОСТ Р 51261-2022
4	Поручень опорный для санузла, настенно-напольный, тип 2, нержавеющая сталь, D38 мм, 850x196x600 мм. Артикул; 80022-1, ООО "Вертикаль" или аналог ГОСТ Р 51261-2022
5	Крючок-держатель для одежды, костылей и других принадлежностей, М12, нержавеющая сталь, Артикул: 70013, ООО "Вертикаль" или аналог.

Условные обозначения оборудования санузла для МГН	
№ п.п.	Наименование
6	Зеркало поворотное с ручкой управления, каркас из нержавеющей стали AISI 304, 680x680 мм. Артикул: 80035, ООО "Вертикаль" или аналог.
7	Корзина металлическая для мусора Tork Image Design B1, 50 л, без крышки, стальная, Артикул: 460011.
8	Диспенсер настенный для бумажных полотенец, 325x245x109 мм, цвет: глянцевый хром, корпус из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,2 мм. Tuna 04046.B Нофер.
9	Диспенсер для жидкого мыла сенсорный автоматический, 275x105x95 мм, цвет: глянцевый хром, корпус из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,0 мм. Tuna 03039.B Нофер.
10	Диспенсер для туалетной бумаги, 260x112x260 мм, цвет: глянцевый хром, корпус из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,0 мм. Tuna 05006.B Нофер.
11	Туалетный ершик с креплением на стену. Tuna Niza 16857.S, Нофер.

Условные обозначения оборудования санузла для МГН	
№ п.п.	Наименование
12	Комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (устанавливается снаружи над дверным проемом санузла) см. раздел "СС"
13	Тактильный информационный знак санузла МГН см. лист ОДИ-1
14	Тактильна мнемосхема санузла см. лист ОДИ-1
15	Специализированный унитаз для МГН с инсталляцией см. раздел "ВК"
16	Раковина для МГН см. раздел "ВК"
17	Кнопка слива воды см. раздел "ВК"
18	Кнопка "вызова" см. раздел "СС"

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Закаев М.В.			02.25
Проверил		Ходос О.О.			02.25
ГИП		Нигматулин Н.Р.			02.25

2024-00272-01-0-ОДИ.ГЧ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы "Школы 263" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп. 4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	18	18

МГН. Фрагмент плана первого этажа в осях «4-5/ Д-Ж» М1:50. Развертки стен (пом. 147) М1:50

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3