Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 2. Система водоснабжения

2024-00375-01-0-ИОС2

Том 5.2

1 этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 2. Система водоснабжения

2024-00375-01-0-ИОС2

Том 5.2

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Исполнитель
Раздел 1. Пояснительная записка.			
1.1	2024-00375-01-0-СП	Часть 1. Состав проектной документации	МосжилНИИпроект
1.2	2024-00375-01-0-ПЗ	Часть 2. Пояснительная записка	
3	2024-00375-01-0-АР	**Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения**	МосжилНИИпроект
4	2024-00375-01-0-КР	**Раздел 4. Конструктивные решения**	МосжилНИИпроект
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения			
5.1	2024-00375-01-0-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения.	МосжилНИИпроект
5.2	2024-00375-01-0-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения.	
5.3	2024-00375-01-0-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения.	
Подраздел 4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.			
5.4.1	2024-00375-01-0-ИОС4.1	Часть 1. Отопление.	МосжилНИИпроект
5.4.2	2024-00375-01-0-ИОС4.2	Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.	МосжилНИИпроект
Подраздел 5. Сети связи.			
5.5.1	2024-00375-01-0-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация.	МосжилНИИпроект
5.5.2	2024-00375-01-0-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения и управления эвакуацией.	
5.5.3	2024-00375-01-0-ИОС5.3	Часть 3. Радиотрансляционная сеть.	
5.5.4	2024-00375-01-0-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевидения.	
5.5.5	2024-00375-01-0-ИОС5.5	Часть 5. Структурированная кабельная сеть.	
5.5.6	2024-00375-01-0-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация.	
5.5.7	2024-00375-01-0-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного телевидения.	
5.5.8	2024-00375-01-0-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля и управления доступом.	
5.5.9	2024-00375-01-0-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализации.	

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-СП		
Разработал		Купреев И.А.			12.24	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пильгуй Н.М.			12.24		П	1	
Н.контроль		Нигматулин Н.Р.			12.24		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Формат А4

5.5.10	2024-00375-01-0-ИОС5.10	Часть 10. Система двусторонней связи.	МосжилНИИпроект
5.5.11	2024-00375-01-0-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация.	
7	2024-00375-01-0-ПОС	**Раздел 7. Проект организации строительства.**	МосжилНИИпроект
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды			
8.1	2024-00375-01-0-ООС1	Подраздел 1. Акустический расчет	МосжилНИИпроект
8.2	2024-00375-01-0-ООС2	Подраздел 2. Мероприятия по обращению с отходами	
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства			
10.1	2024-00375-01-0-ПТА	Подраздел 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам.	МосжилНИИпроект
10.2	2024-00375-01-0-ТБЭ	Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
11	2024-00375-01-0-ОДИ	**Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.**	
12	2024-00375-01-0-СМ	**Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.**	

Сведения о проектных организациях, участвующих в проектировании

1. Государственное автономное учреждение г. Москвы «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»). 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.4/2 стр.1

ОГРН 1197746303204

ИНН/КПП 9710075487/770901001

Директор Д.В. Коровка

Обозначение	Наименование		Примечание
2024-00375-01-0-ИОС2. ТЧ	Содержание текстовой части	1	
	Состав проектной документации		
То же	1 Общая часть	2	
-«-	2 *Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.*	3	
-«-	3 *Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах*	4	
-«-	4 *Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров*	5	
-«-	5 *Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное*	7	
-«-	6 *Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды – для объектов производственного назначения*	7	
-«-	7 *Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды*	7	
-«-	8 *Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод*	7	
-«-	9 *Сведения о качестве воды*	8	
	10 *Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей*	8	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС2-С		
Разраб.		Сухотская				Содержание тома	Стадия: П	Лист:	Листов: 1
ГИП		Пильгуй					ГАУ «МосжилНИИпроект»		

-«-	11	*Перечень мероприятий по резервированию воды*	9
-«-	12	*Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водопотребления*	10
-«-	13	*Описание системы автоматизации водоснабжения*	10
-«-	14	*Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды если такие требования предусмотрены в задании на проектирование*	10
-«-	15	*Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование*	10
-«-	16	*Описание системы горячего водоснабжения*	10
-«-	17	*Расчетный расход горячей воды*	11
-«-	18	*Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды*	11
-«-	19	*Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения*	12
-«-	20	*Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства- для объектов непроизводственного назначения*	12

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

-«-	21	*Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требованиями оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)*	12
-«-	22	*Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов*	14
-«-	23	*Графическая часть*	25

1. Общая часть

Проектная документация внутренней системы хозяйственно-питьевого водоснабжения «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5» выполнена на основании Технического задания и исходных документов, заданий смежных отделов.

Настоящий раздел проектной документации разработан в соответствии с действующими нормами:

- СП 30.13330.2020 Изм.1,2,3,4 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»
-СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»
-СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Исходными данными при проектировании послужили следующие документы:

- задание на проектирование;
- архитектурные решения;
- задания от смежных отделов

Настоящим разделом предусматривается разработка следующих инженерных систем:

- Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе водопровод холодного водоснабжения и водопровод горячего водоснабжения

2. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Холодное водоснабжение

Источник водоснабжения - магистральные городские сети. Договор водопользования с АО Мосводоканал №3074112 от 22.12.2023.

Проектными решениями, предусматривается капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов, санитарно-технического оборудования, запорной арматуры.

В здание школы выполнены 2 ввода водопровода Д=100мм каждый.

Вводы выполнены в осях 13/14 по оси А в подвал здания. На вводе выполнен расходомерный узел.

Существующие системы водоснабжения разделены на две системы:

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения
- система противопожарного водоснабжения.

В настоящем разделе описаны решения по водопроводу хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Фактический напор в сети холодного водоснабжения, по данным АО Мосводоканал -32 м.в.ст. (письмо № (47)02.09и-3455/24 от 14.08.2024.

При обследовании установлено наличие противопожарной насосной станции. Установка повышения давления в сети холодного хоз-питьевого водоснабжения – отсутствует. Проектными решениями не предусматривается устройство установки повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения. Замена противопожарной насосной станции выполняется в смежном разделе.

Горячее водоснабжение

Приготовление горячей воды выполняется в ЦТП №01-04-0717/089 (на балансе АО МОЭК) в здании, пристроенном к школе.

Замена расходомерных узлов выполнена в ИТП школы, по месту нахождения существующих. Узлы заменены на аналогичные. Разработка ИТП выполнена в составе раздела ИОС4, 2-й этап.

Проектными решениями предусмотрена разводка ГВС от ИТП по существующим магистралям.

Помещение ИТП расположено в подвале в осях 19`/20 по оси А.

Резервное ГВС от накопительных водонагревателей предусмотрено в кабинете врача, процедурном кабинете и в помещениях приготовления пищи.

3. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

На участке проектирования, источники питьевого водоснабжения (водозаборы, артезианские скважины) не предусматриваются.

Водоснабжение здания школы выполняется от существующих магистральных сетей.

4. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

Существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода обеспечена круглосуточным водоснабжением. Согласно уточненным данным, подтвержденным письмом ресурсоснабжающей организации, постоянный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 0,32 МПа. Таким образом, согласно требованиям СП 30.13330.2020 п. 8.21 с учетом изм 1,2,3,4 — «При проектировании в усло-

виях сложившейся застройки по заданию на проектирование (при бюджетном финансировании строительства или реконструкции зданий до пяти этажей включительно) допускается принимать значение свободного напора по паспортным данным устанавливаемых приборов». Проектными решениями предусмотрен свободный напор прибора 10,0 м.в.ст. по паспорту прибора.

Согласно расчету потребного напора (в приложении к текстовой части) – потребный напор в сети составляет 32 м.в.ст.

Система водоснабжения В1 представляет собой хозяйственно-питьевой водовод, обеспечивающий подачу воды к санитарно-техническим приборам: рукомойникам, унитазам, душевым смесителям для забора воды на помывку полов.

Система водоснабжения Т3 представляет собой хозяйственно-питьевой водовод ГВС, обеспечивающий подачу воды к санитарно-техническим приборам: смесители раковин и душевых.

Напор в сети ГВС составляет 0,47Мпа (согласно данных договора №01.980043кГВ от 18.01.2024, приложение 2). Согласно расчету, потребный напор в сети ГВС составляет 35,6 м.в.ст., таким образом установка повышения давления – не требуется

Водоснабжение здания предусмотрено по проектируемым стоякам (12 стояков).

Хозяйственно питьевой водопровод и водопровод ГВС подведен к рукомойникам, к душевым кабинам, кранам для забора воды для мытья полов и унитазам.

Разводка по этажам, лежаки в подвальном этаже и стояки водопроводной системы выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Подводки к санитарным приборам выполняются из полипропиленовых труб.

Проектными решениями предусматривается тепловая изоляция трубопроводов лежаков, расположенных в подвальном этаже теплоизоляцией из вспененного полиэтилена «Энерго-Флекс», для ХВС не менее 9 мм, для труб ГВС не менее 13мм. В качестве антикоррозийной защиты трубопровода предусматривается окраска эмалью ПФ-115 по грунтованной поверхности (ГФ-021).

Система ХВС тупиковая, с установкой отключающей запорной арматуры.

Система ГВС от ИТП, с циркуляцией по магистралям. Полотенцесушители не предусмотрены. Полотенцесушители предусмотрены электрическими и учтены в разделе ИОС1.

На разводящей сети внутренних сетей водоснабжения, на ответвлениях к санитарным приборам устанавливается запорная арматура.

В качестве запорной арматуры предусмотрены краны шаровые при диаметрах до 50 мм и задвижки при диаметрах свыше 50мм

Подвод воды к санитарно-техническому оборудованию выполняется через гибкое соединение.

Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие зазор вокруг трубы не менее 0.2м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом. В местах пересечения инженерными коммуникациями (в том числе и в коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий и противопожарных преград предусмотрена заделка зазоров негорючими материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности пересекаемых конструкций.

По способу подачи потребителям водоводы классифицируются, как водопроводы напорные, по характеру непосредственного использования воды – прямоточный водопровод, в котором вода после однократного использования выпускается в канализацию.

5. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации (хозяйственно-питьевые нужды и расходы на пожаротушение)

Наименование системы	Расчетный расход (хозяйственно-питьевые нужды и расходы на пожаротушени)				Установленная мощн. электродвигателей, кВт	Примечание
	м3/сут	м3/ч	л/с	на пожар, л/с		
Общий расход	8,55	8,23	3,24			В том числе 3,92 м3/сутки – полив твердых покрытий и зеленых насаждений
ХВС(В1)	7,39	7,5	3,0			
ГВС	1,16	0,92	0,51			64,14 кВт/час / 0,0552Гкал/час
К1	4,63	8,23	4,84			Потери на полив 3,92 м3/сутки

6. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды – для объектов производственного назначения

Расходы на производственные нужды - отсутствуют

7. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Фактический напор в системе согласно письма АО Мосводоканал № (47)02.09и-3455/24 от 14.08.2024— составляет 32 м.в.ст.

Согласно требованиям СП 30.13330.2020 в условиях сложившейся застройки, при выполнении капитального ремонта, при применении бюджетной системы финансирования работ по капитальному ремонту — возможно применение в расчете паспортных данных прибора. Согласно заданию на проектирование, предусматривается давление на крайнем приборе (кран рукомойный) - по паспорту прибора, но не менее 10,0м, в связи с вышеуказанным, допустимый напор в системе — проверен и составляет 32,0м.в.ст. Таким образом насосная установка повышения давления — не требуется.

Напор в сети ГВС обеспечивается насосами в составе ЦТП №01-04-0717/089 (АО МОЭК).

Потребный напор в системе горячего водоснабжения 35,6 м. Напор в сети ГВС по данным ресурсоснабжающей организации составляет 0,47 Мпа (договор №01.980043кГВ от 18.01.2024). Таким образом насосная установка повышения давления — не требуется.

8. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Подводки к приборам из полипропиленовых труб PPRC PN20 Ду 15-25мм.

Предусмотрена скрытая прокладка полипропиленовых труб (в штрабах стены, запотолочное пространство, в коробах, за фальш-стенами в санузлах.). Соединение полипропиленовых труб с приборами осуществляется специальными фитингами. Запорная арматура установлена в специальных технических шкафчиках с свободным доступом к ней технического персонала (СП 30.13330.2016 п. 5.4.10).

Прокладки к санитарным приборам могут выполняться без замоноличивания.

Трубопроводы по подвалу – выполняются из труб водогазопроводных стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75, с соединением на резьбовых муфтах до диаметра 40мм включительно, Диаметры свыше 40мм – муфтовые соединения. В качестве защиты предусматривается окраска труб эмалью ПФ-115 в 2-а слоя по грунту ГФ-021, и изолирование лежаков по подвалу, для исключения потения труб теплоизоляцией из вспененного полиэтилена «Энерго-Флекс», для ХВС не менее 9 мм, для труб ГВС не менее 13мм.

9. Сведения о качестве воды

Подаваемая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья. Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение палочковых бактерий Legionella;

конструкция системы водоснабжения в зданиях сведена к минимуму колебания давления;

11. Перечень мероприятий по резервированию воды

Проектными решениями не предусмотрено резервирование воды.

12. Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водопотребления

Проектными решениями не предусматривается устройства узла учета воды на сети ХВС. Граница проектирования проходит после узла учета.

Согласно требованиям СП 30.13330-2020 – вводы объединяются для взаимного резервирования.

Учет воды на хозяйственно-питьевые нужды выполняется через существующий счетчик ВСХнд-50 с импульсным выходом. Диаметр условного прохода проверен на соответствие проектным расходам согласно рекомендациям СП 30.13330-2020, и приведен в приложении к настоящей текстовой части. Направление водовода на нужды пожаротушения выполнено в обход узла учета, в противопожарную насосную станцию.

Водоучетный узел оснащается обводной трубой на пропуск противопожарного расхода. Обводная труба перекрывается задвижкой с ручным приводом. Согласно Задания на проектирование, во втором этапе проектирования предусматривается замена задвижки с ручным приводом (Ду 100) на вводе, на электрифицированную. Автоматизация открытия задвижки должна быть выполнена в соответствии с алгоритмом, изложенным в СП10.13130 и СП 484.1311500.

Учетные узлы расхода воды и тепла системы ГВС существующие. Замена узлов выполняется в рамках 2-го этапа. Схемы узлов приведены в графической части.

13. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Требования не предусмотрены

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Требования не предусмотрены

15. Описание системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение – приготовление в ЦТП. Температура воды у потребителя не ниже 60 ^{0}С и не выше 75^{0}С.

В санузле МГН, и в санузлах начальной школы, а также на рукомойниках перед столовой предусмотрена установка термосмесительного клапана обеспечивающего подачу горячей воды не выше 37^{0}С.

В помещениях пищеблока предусмотрено резервирование/догрев ГВС в водонагревателях.

В помещениях врачебного и процедурного кабинетов предусмотрено резервирование горячей воды путем установки электрических водонагревателей.

Сети горячего водопровода прокладываются скрытно. Подводки к приборам – из полипропиленовых труб PP-RC. PN20 Ду15мм.

Предусмотрена скрытая прокладка полипропиленовых труб (в штробах стены). Соединение полипропиленовых труб с приборами осуществляется специальными фитингами. Запорная арматура установлена в специальных технических шкафчиках с свободным доступом к ней технического персонала (СП 30.13330.2022 п. 5.4.10).

Прокладки к санитарным приборам могут выполняться без замоноличивания.

Опорожнение трубопроводов предусмотрено через сливные краны и гибкий шланг в ближайший канализационный выпуск через сифон раковины, трапа душевой.

16. Расчетный расход горячей воды

Показатели по расходам приведены в приложении к настоящей текстовой части, а также см. п.5.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации (ГВС)

Наименование системы	Расчетный расход (хозяйственно-питьевые нужды)			Установленная мощн. электродвигателей, кВт	Примечание
	м3/сут	м3/ч (ср.ч)	л/с		
ГВС	1,16	0,92	0,51		64,14 кВт/час / 0,0552Гкал/час

Определение максимального в час количества тепла необходимого для приготовления горячей воды:

Тепловой поток определяем по формуле:

Укрупненно:

$$P^h_T = q^h_{hr} \times (65 - t^c) \times K^{/} \times 1{,}16 \text{ (кВт/час)}$$
$$Q^h_T = q^h_{hr} \times (65 - t^c) \times K^{/} / 1000 \text{ (Гкал/час)}$$

где: q^h_{hr} – максимальный часовой расход горячей воды;
$K^{/}$ - коэффициент учитывающий потери теплоты трубами.

P^h_T	=	0,92	x (65°- 5°) x 1,00 x 1,16	64,14	кВт/ч
Q^h_T	=	0,92	x (65°- 5°) x 1,00/1000	0,0552	Гкал/ч

17. Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Оборотное водоснабжение не предусмотрено.

Мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды в составе здания и встроенных помещений – не предусмотрено.

18. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения

Данный объект не является объектом производственного назначения.

19. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту приведен в приложении к настоящей текстовой части

20. Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требованиями оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Отсутствует прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций здания (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).

Водопроводные стояки и вводы воды в помещения, а также запорная арматура, размещаются в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала.

Прокладка внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия предусматривается в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2°С.

На трубопроводе существующего ввода предусмотрен упор на поворотах труб в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия воспринимают соединениями труб.

Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей приняты из условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети. Принята скорость движения воды в трубопроводах 1,0-1,2 м/с. Максимальная скорость движения воды в трубопро-

водах внутренних сетей не превышает 1,5 м/с. Для трубопроводов противопожарных систем скорость движения воды в трубопроводах не превышает 3 м/с. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения испытываются гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями СП 73.13330.

Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения имеют соответствующие качественные характеристики, и их механическая прочность соответствует расчетному давлению в системе.

Санитарно-технические устройства имеют соответствующие качественные характеристики, допускающие их применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В паспортах и технической документации заводов - изготовителей трубопроводов, арматуры, санитарно-технических устройств и оборудования указаны гарантированные сроки службы и эксплуатации, соответствующие требованиям настоящего свода правил.

21. Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Узлы учета расходов ГВС и ХВС предусмотрены в подвальном этаже здания в помещении ИТП и техническом помещении.

22. Графическая часть

Приложение 1. БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (хозяйственно-питьевые нужды, показатели по пожаротоушению)

Школа 1547 (пер.Старопименовский д.5)

№ п/п		Технологический процесс	Кол-во часов работы	Норма водопотребления				Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
														Городская канализация				Водосток, л/с
			Кол-во единиц обору-дования	Обоснование - Нормативный документ	Обоснование - подпункт	Расход на единицу оборудования, м³/сут	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Хозяйственно-бытовая	Нормативно чистые	Загрязненные механическими и минеральными примесями	Загрязненные хим., органическими и прочими примесями	
1	2	3	4	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Хозяйственно-бытовые нужды																
1	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 учащийся и 1 преподаватель в смену	8 / 463	СП30.13330. 2020 с изм 3	12.1	0,01		4,63	4,63	-	-	-	-	4,63	-	-	-	-
2	Полив зеленых насаждений, газонов и цветников (минимум 3 м3/сутки, по новому СП 4 м3/сутки)	1 м2	2 / 600	СП30.13330 .2020	26.6	0,006		3,60	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-	-	-
3	Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов (минимум 0,4 м3/сутки по СНиПУ и новому СП, по СП 0,5м3/сутки)	1 м2	2 / 800	СП30.13330.2020	26.4	0,0004		0,32	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-
	ИТОГО:							**8,55**	**8,55**				**3,92**	**4,63**				**5,24**

Наименование	Суточный расход	Часовой расход	Секундный расход	
Общая вода	8,55 м³/сут	8,23 м³/час	3,24 л/с	
Холодная вода	7,39 м³/сут	7,50 м³/час	3,00 л/с	
Горячая вода	1,16 м³/сут	0,92 м³/час	0,51 л/с	
Канализация (бытовая)	4,63 м³/сут	8,23 м³/час	4,84	л/сек
Внутренний водосток	3,92			
Расходы на внутреннее пожаротушение			- л/с	не требуется
Расходы на наружное пожаротушение			- л/с	не входит в объем разработки

ХВС

Расчет потерь с счетчике по паспорту прибора	0,046871167	м.в.с.

свободный напор на приборе	10	м
высота этажа	18,45	м
высота установки прибора	0,8	м
глубина заложения ввода	1,6	м
геометрическая высота	20,85	м
потери по длине	0,92	м
местные потери	0,18408	м
потери в счетчике	0,046871	м
потери на теплообменниках/ водонагревателях	0	м
требуемый напор	**32,00**	
напор в сети	32	м

напор для насосной установки	**0,00**	**м**
Расход для насосной установки ХВС	**8,23**	**м3/час**

ГВС

свободный напор на приборе	10	м
высота этажа	18,45	м
высота установки прибора	0,8	м
глубина заложения ввода	0	м
геометрическая высота	19,25	м
потери по длине	0,92	м
местные потери	0,276	м
потери в счетчике	0,10	м
потери на теплообменниках/ водонагревателях	5	м
потери на вводе		м
	35,55	
напор в сети	47	м

напор для насосной установки	**-11,45**	**м**
Расход для насосной установки ГВС	**0,00**	**л/с**

наименование счетчика	Диаметр условного прохода счетчика, мм	Параметры: расход воды, м3/ч минимальный	эксплуатационный	максимальный	порог чувствительности, м3/ч, не более	максимальный объем воды за сутки, м3	гидравлическое сопротивление счетчика S, м/(л/с)2	проверка 1: предел сопротивления, м вод. ст.	проверка 2: предел при пожаре сопротивления, м вод. ст.	проверка 3: на возможность расчёта минимального расхода воды ВМХ и СКБ (А/В) Завод водоприбор, м3/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
крыльчатые счетчики	15	0,03	1,2	3	0,015	45	14,5	5	10	-
	20	0,05	2	5	0,025	70	5,18	5	10	0,1/0,05
	25	0,07	2,8	7	0,035	100	2,64	5	10	0,14/0,07
	32	0,1	4	10	0,05	140	1,3	5	10	0,24/0,12
	40	0,16	6,4	16	0,08	230	0,5	5	10	0,4/0,20
турбинные счетчики	50	0,3	12	30	0,15	450	0,143	2,5	5	0,3
	65	1,5	17	70	0,6	610	0,0081	2,5	5	0,45
	80	2	36	110	0,7	1300	0,00264	2,5	5	0,6
	100	3	65	180	1,2	2350	0,000766	2,5	5	1
	150	4	140	350	1,6	5100	0,00013	2,5	5	2
	200	6	210	600	3	7600	0,000035	2,5	5	4
	250	15	380	1000	7	13700	0,000018	2,5	5	-
	* Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А – на наклонных и вертикальных трубопроводах.									

Kmax	Kmin
1,00	1,00
1,20	0,74
1,40	0,54
1,60	0,40
1,80	0,29
2,00	0,21
2,25	0,14
2,50	0,10
2,75	0,07
3,00	0,04

средний часовой расход на В1 =	2,39406	м3/ч
максимальный часовой расход В1 =	7,50	м3/ч
минимальный часовой расход В1 =	0,95763	м3/ч
Kmax=	3,13465	
Kmin=	0,40	

$Hсч=Q^2*S$

Выбираем счётчик диаметром - 50 мм

S= 0,143 м/(л/с)2

Q(х-п)= 3,24 л/с Q(х-п+пож)= 3,24 л/с 3,24

проверка 1	напор	Hсч=	1,502356756 м	должен быть не более	2,5 м
проверка 2	напор	Hсч=	1,502356756 м	должен быть не более	5 м
проверка 3	расход	Qмин=	0,957625 м3/ч	должен быть не менее	0,3 м3/ч

наименование счетчика	Диаметр условного прохода счетчика, мм	Параметры: расход воды, м3/ч минимальный	эксплуатационный	максимальный	порог чувствительности, м3/ч, не более	максимальный объем воды за сутки, м3	гидравлическое сопротивление счетчика S, м/(л/с)2	проверка 1: предел сопротивления, м вод. ст.	проверка 2: предел при пожаре сопротивления, м вод. ст.	проверка 3: на возможность расчёта минимального расхода воды ВМХ и СКБ (А/В) Завод водоприбор, м3/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
крыльчатые счетчики	15	0,03	1,2	3	0,015	45	14,5	5	10	-
	20	0,05	2	5	0,025	70	5,18	5	10	0,1/0,05
	25	0,07	2,8	7	0,035	100	2,64	5	10	0,14/0,07
	32	0,1	4	10	0,05	140	1,3	5	10	0,24/0,12
	40	0,16	6,4	16	0,08	230	0,5	5	10	0,4/0,20
турбинные счетчики	50	0,3	12	30	0,15	450	0,143	2,5	5	0,3
	65	1,5	17	70	0,6	610	0,0081	2,5	5	0,45
	80	2	36	110	0,7	1300	0,00264	2,5	5	0,6
	100	3	65	180	1,2	2350	0,000766	2,5	5	1
	150	4	140	350	1,6	5100	0,00013	2,5	5	2
	200	6	210	600	3	7600	0,000035	2,5	5	4
	250	15	380	1000	7	13700	0,000018	2,5	5	-
	* Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А – на наклонных и вертикальных трубопроводах.									

Kmax	Kmin
1,00	1,00
1,20	0,74
1,40	0,54
1,60	0,40
1,80	0,29
2,00	0,21
2,25	0,14
2,50	0,10
2,75	0,07
3,00	0,04

средний часовой расход на ТЗ =	0,14469	м3/ч
максимальный часовой расход ТЗ =	0,92	м3/ч
минимальный часовой расход ТЗ =	0,05788	м3/ч
Kmax=	6,36945	
Kmin=	0,40	

$Hсч=Q^2*S$

Выбираем счётчик диаметром - 32 мм

S= 1,3 м/(л/с)2


Q(х-п)= 0,51 л/с

Q= 0,51 л/с


0,51

проверка 1	напор	Hсч=	0,336448812 м	должен быть не более	5 м
проверка 2	напор	Hсч=	0,336448812 м	должен быть не более	10 м
проверка 3	расход	Qмин=	0,057875 м3/ч	должен быть не менее	0,24/0,12 м3/ч

План подвала М.1:100

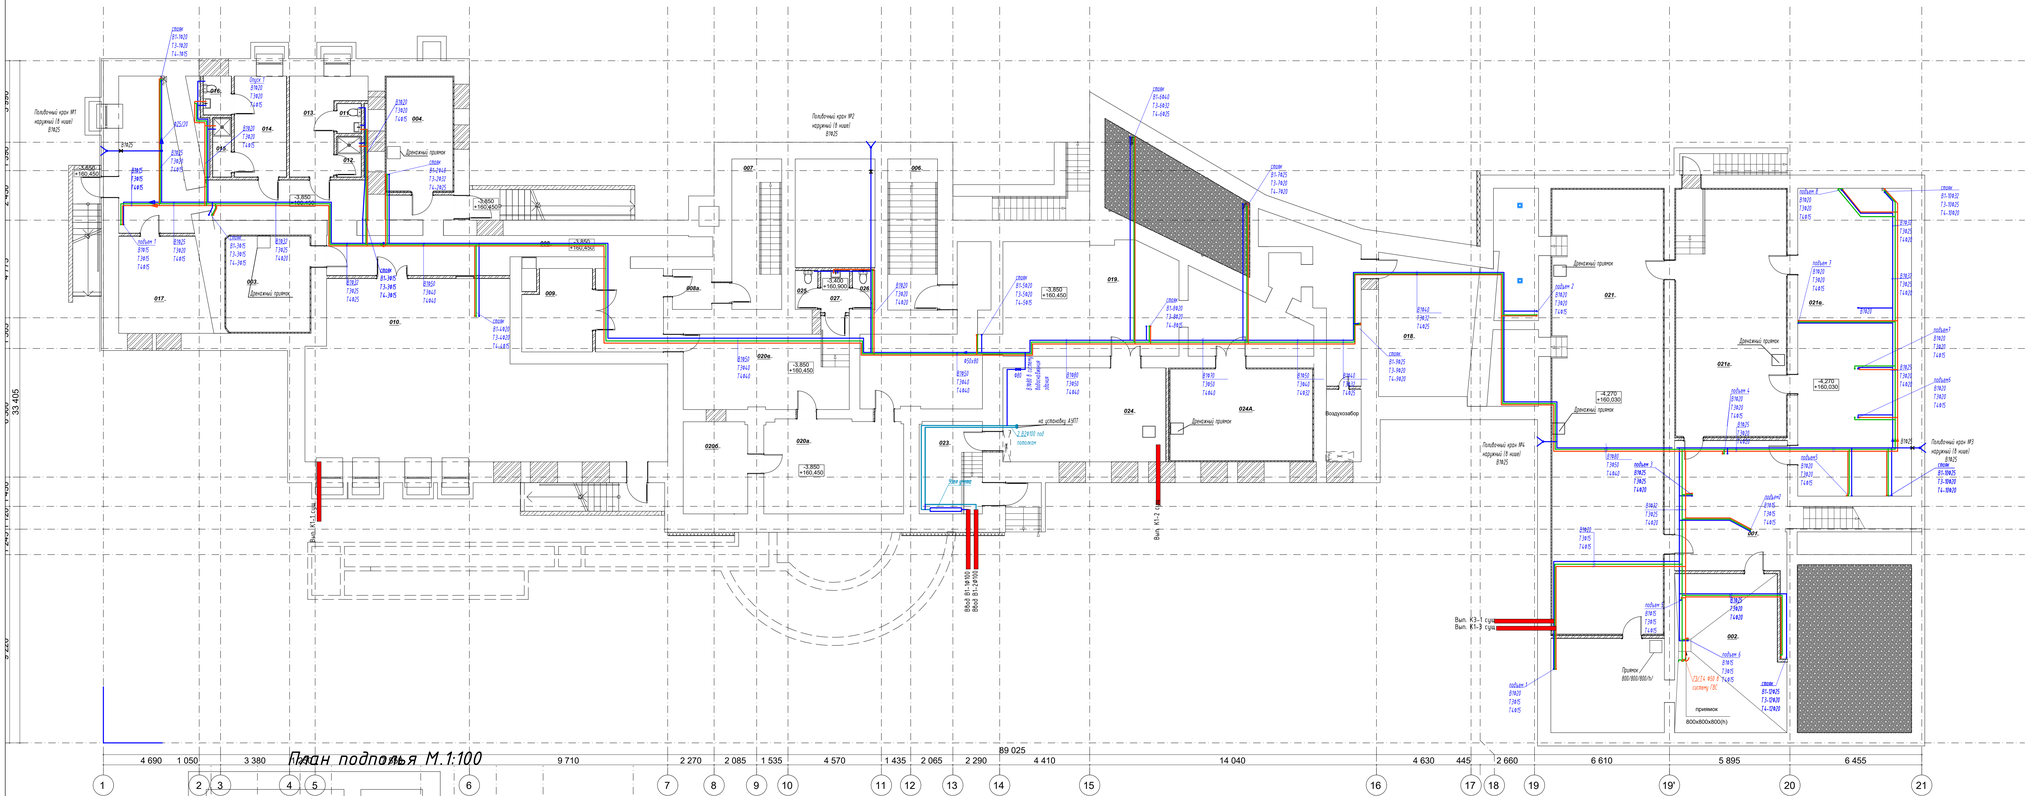

План подполья М.1:100

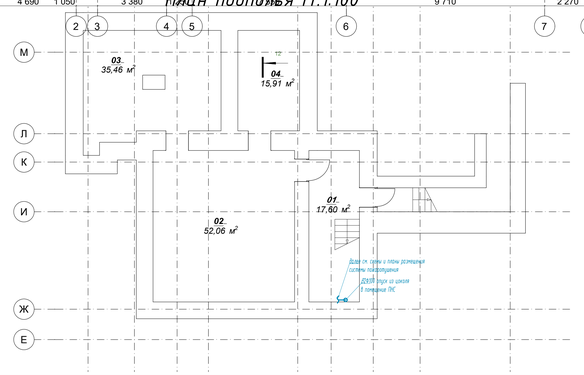

Экспликация помещений подполья

	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
01	Лестничная клетка тип У1	17,60	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	52,06	
03	Помещение для прокладки коммуникаций	35,46	
04	Помещение для прокладки коммуникаций	15,91	
		121,03 м²	

Экспликация помещений подвального этажа

	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	49,95	
002	ИТП	61,18	В4
003	Венткамера	21,00	В4
004	Венткамера	15,68	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,06	
007	Лестничная клетка тип Л1	17,98	
008	Коридор	103,33	
009	Снарядная	13,02	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,70	
012	Душевая	2,34	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,67	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,54	
015	Душевая	2,60	
016	Санузел	2,58	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,76	
020а	Помещение для прокладки коммуникаций	31,96	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,77	
020в	Коридор	30,70	
021	Венткамера	151,10	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	83,97	
021г	Венткамера	67,98	В3
023	Узел ввода	15,14	Д
024	Насосная	38,31	Д
024А	Венткамера	32,62	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,48 м²	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Буйлова Т.С.			09.2025
ГИП		Пильщу Н.М.			09.2025
Н.контроль		Ишмуллин И.Р.			09.2025

2024-00375-01-0-ИОС 2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	


Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План подвала М1:100. План подполья М1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А 1х1.5

План 1-го этажа М.1:100

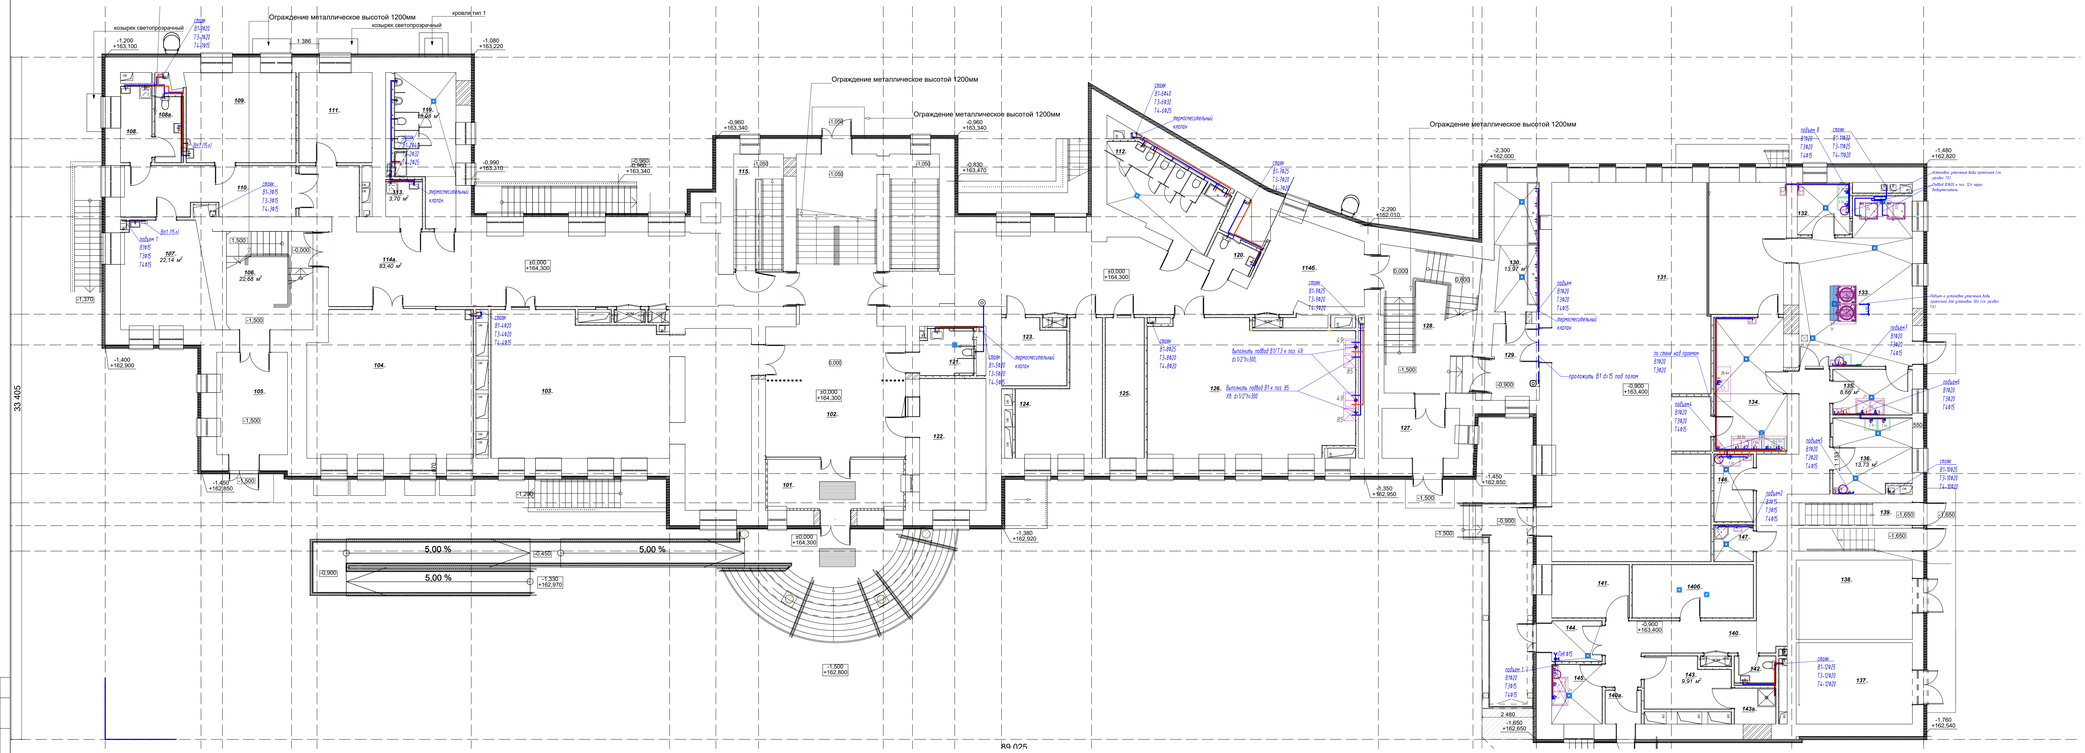

Экспликация помещений 1-го этажа		
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
101	Тамбур	17,76	
102	Зона ожидания	45,69	
103	Раздаточная для обучающихся(начальная,основная и старшая школы)	95,13	
104	Кабинет материальной технологии тип2	53,98	
105	Тамбур	16,77	
106	Лестничная клетка(тип Н2)	21,46	
107	Процедурный(перевязочный)кабинет	21,98	
108	Туалет медсестры с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря,предназначенных для помещений медицинского назначения	11,26	
108а	Санузел медсестры	4,09	
109	Кабинет врача	24,00	
110	Коридор	21,55	
111	Кладовая для хранения материалов	15,91	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	21,31	
113	ПУИ	2,38	В4
114	Коридор	168,44	
115	Лестничная клетка(тип Л1)	13,91	
116	Лестничная клетка(тип Л1)	19,18	
117	Тамбур	4,52	
118	Лестничная клетка(тип Л1)	14,62	
119	Санузел для мальчиков	19,83	
120	Санузел для персонала	5,03	
121	Санузел для МГН	9,42	
122	Комната охраны	16,66	
123	Кроссовая	10,20	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,06	
125	Раздаточная комната (для учителей)	12,67	
126	Кабинет материальной технологии тип1	68,52	
127	Тамбур	11,76	
128	Лестничная клетка(тип Н2)	34,41	
129	Коридор	9,32	
130	Умывальные	12,37	
131	Обеденный зал	159,63	
132	Холодный цех	8,90	"
133	Горячий цех	44,32	"
134	Моечная столовой посуды	25,36	"
135	Моечная кухонной посуды	10,51	"
136	Доготовочный цех	18,60	"
137	Техническое помещение	22,28	В3
138	Техническое помещение	22,09	В3
139	Лестничная клетка(тип Л1)	12,63	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	59,96	"
140.1	Тамбур	1,78	
141	Кладовая сухих продуктов	8,64	"
142	Санузел	2,08	
143	Помещения для персонала	8,60	
143.1	Душ	2,60	
144	Загрузочный цех	8,72	"
145	Кладовая и моечная оборотной тары	8,55	"
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	5,49	"
147	ПУИ	0,99	"
		1 254,43 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС 2	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Булатова Т.С.			09.2025	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
ГИП		Пильщу Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 1-го этажа М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Артемьева И.Р.			09.2025		


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А 1х1.5

План 2-го этажа М.1:100

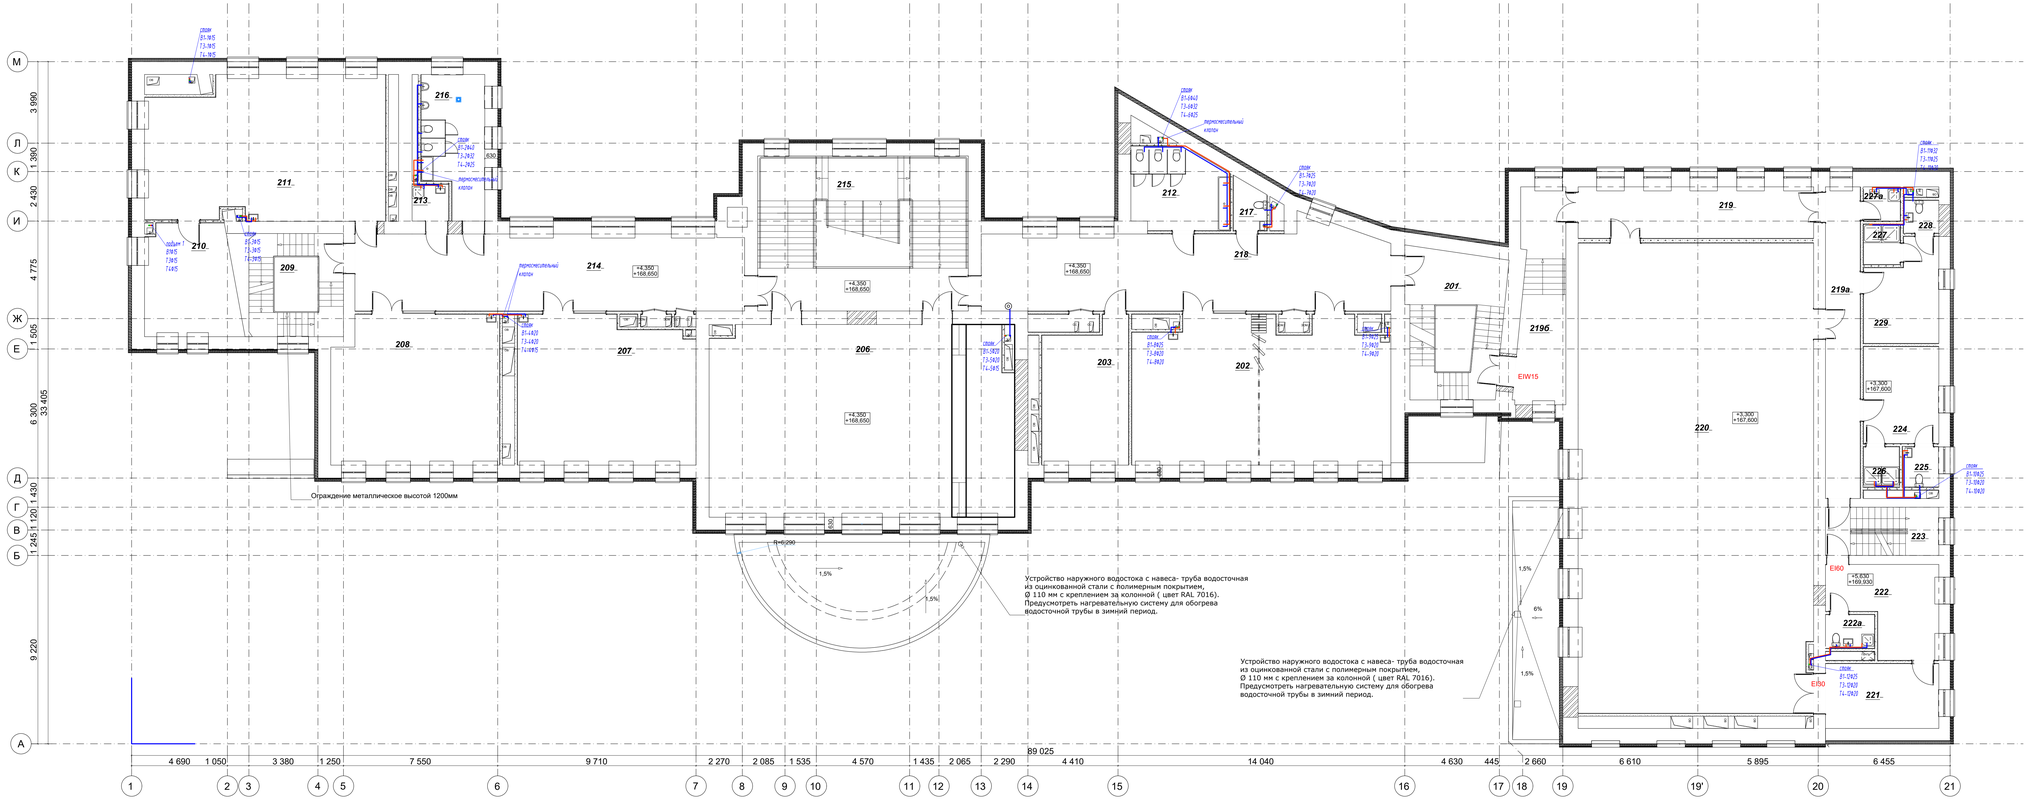

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	87,81	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2(начальная школа)	28,22	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	140,26	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	61,49	
208	Учебный кабинет (1-класс)	58,99	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,18	В3
211	Кабинет ИЗО	82,27	
212	Санузел для девочек	17,75	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Вестибюль	78,26	
216	Санузел для мальчиков	20,00	
217	Санузел для персонала	3,41	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	29,98	
219а	Коридор	22,90	
2196	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	265,54	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комнаата инструктора	19,94	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,51	
225	Санузел	3,27	
226	Душевая	3,27	
227	Душевая	3,53	
227а	ПУИ	2,81	
228	Санузел	2,88	
229	Раздевальная	16,33	
		1 264,27 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС 2	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Буторская Т.С.			09.2025	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 2-го этажа М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Ярмольчук Н.Р.			09.2025		

Согласовано

Взамен инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1х15

План 3-го этажа М.1:100

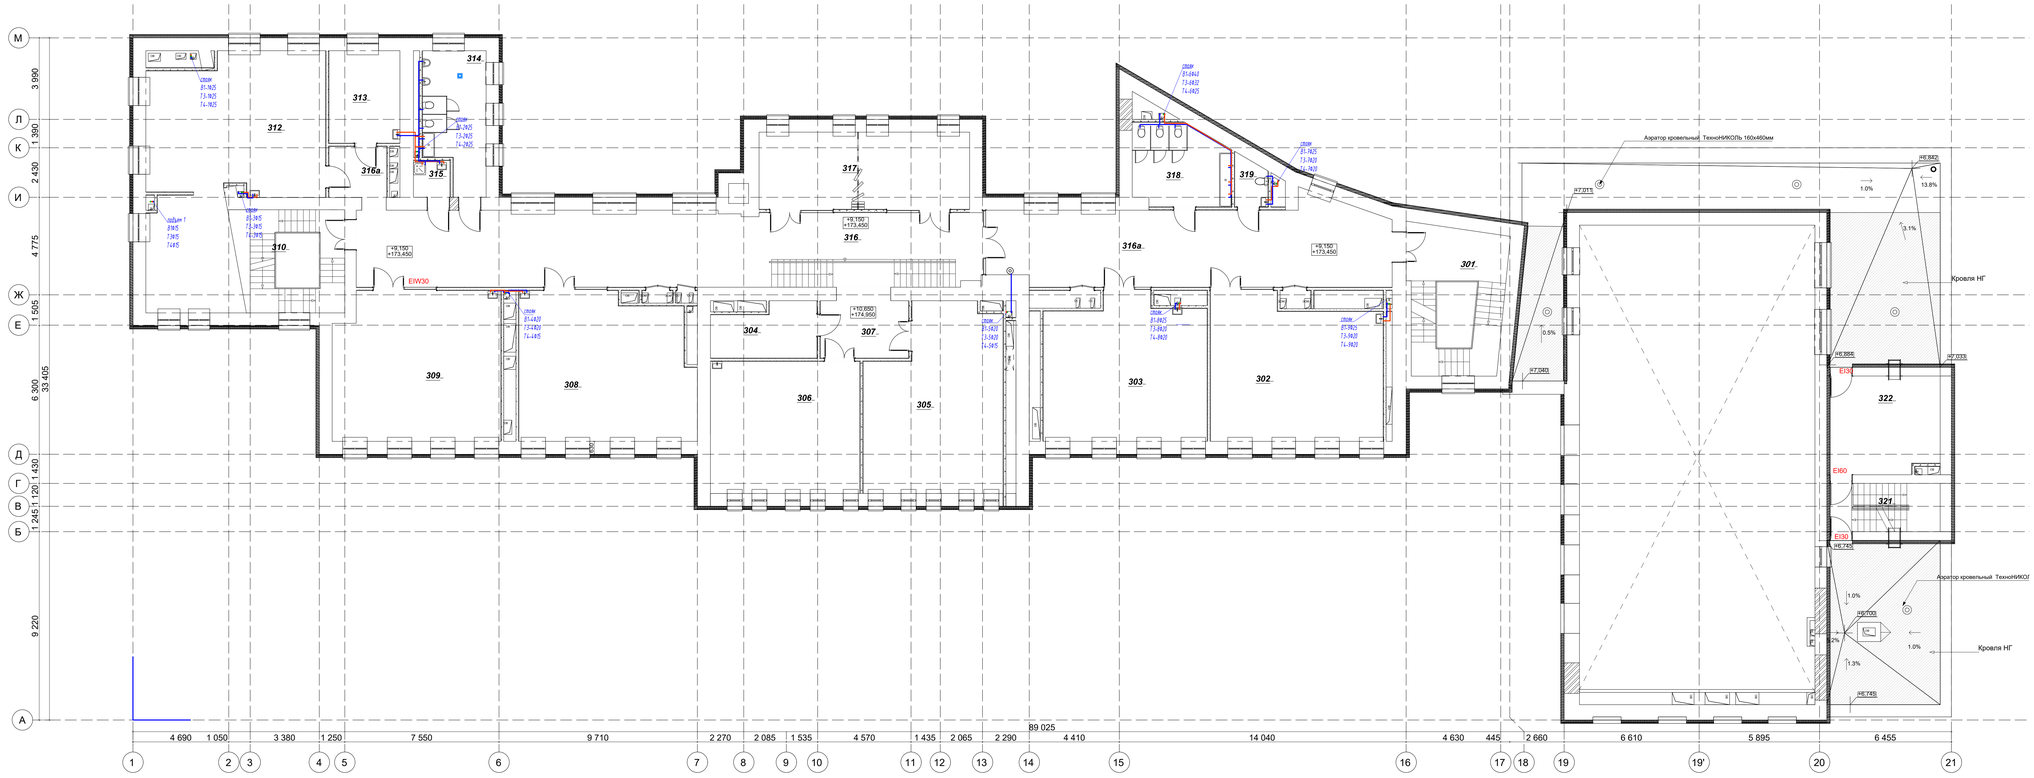

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,38	
303	Учебный кабинет	54,67	
304	Серверная	12,47	В3
305	Учебный кабинет	57,06	
306	Учебный кабинет	47,32	
307	Коридор	12,21	
308	Учебный кабинет	61,50	
309	Учебный кабинет	58,99	
310	Лестничная клетка тип Л1	23,38	
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	84,10	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в т ч с учителем -логопедом	15,76	
314	Санузел для мальчиков	20,00	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,83	
316а	Коридор	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10	
317	Кабинет иностранного языка	38,97	
318	Санузел для девочек	17,75	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Тамбур	25,55	
		838,95 м²	

					2024-00375-01-0-ИОС 2	
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Буторская Т.С.			09.2025	Система водоснабжения
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 3-го этажа М1:100.
Н.контроль		Ярмолупа Н.Р.			09.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	4	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1х15


Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

План 4-го этажа М.1:100

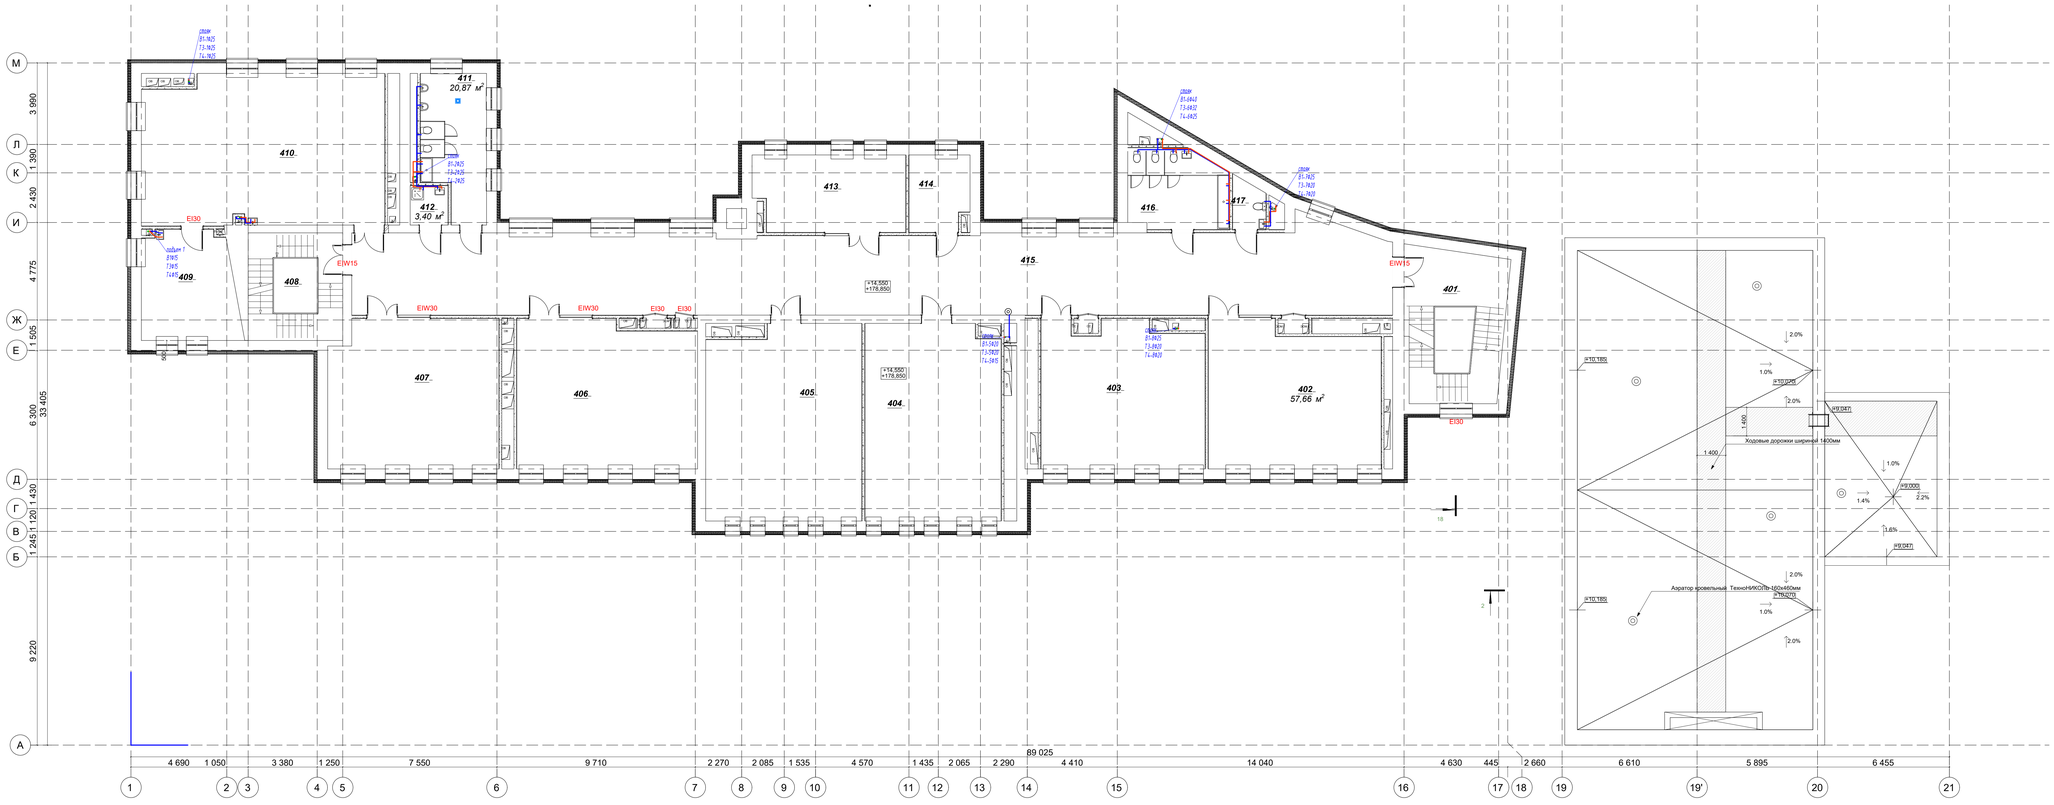

Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
4.01	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
4.02	Кабинет русского языка и литературы	57,94	
4.03	Кабинет русского языка и литературы	56,42	
4.04	Кабинет истории тип 1	63,34	
4.05	Кабинет математики	71,06	
4.06	Кабинет математики	62,66	
4.07	ОБЗР	60,02	
4.08	Лестничная клетка тип Л1	6,18	
4.09	Лаборантская кабинета биологии	24,32	В3
4.10	Учебные кабинеты для изучения естественных биологии/ЛИ	86,52	
4.11	Санузел для мальчиков	20,91	
4.12	ПУИ	3,40	В4
4.13	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	27,39	
4.14	Кабинет для индивидуальных занятий с педагогом-психологом	10,76	
4.15	Коридор	205,54	
4.16	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
4.17	Санузел для персонала	3,67	
		813,79 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС 2	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Буторская Т.С.			09.2025	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 4-го этажа М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Житкулин Н.Р.			09.2025		


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А1х15

План 5-го этажа М.1:100

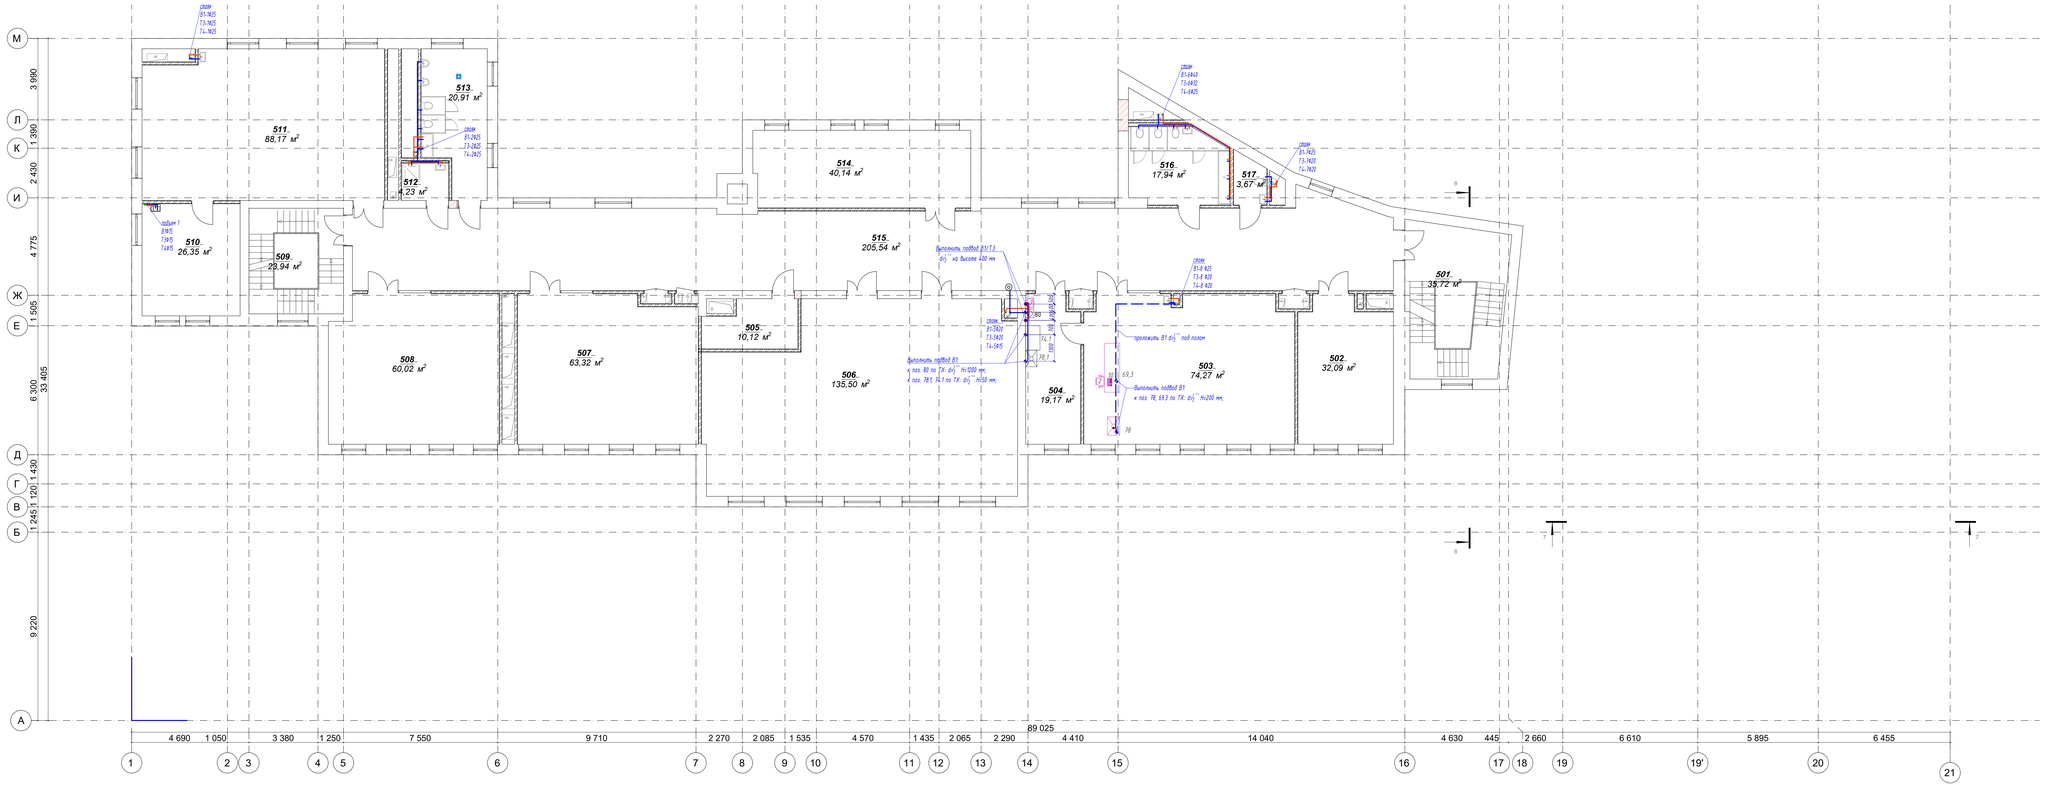

Экспликация помещений 5 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещений
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,96	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,65	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	8,80	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,72	
507	Кабинет географии	62,62	
508	Кабинет русского и литературы	60,02	
509	Лестничная клетка тип Л1	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,35	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,15	
512	ПУИ	4,23	В4
513	Санузел для мальчиков	20,91	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	38,59	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
517	Санузел для персонала	3,67	
		845,98 м²	

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Куликова Т.С.			09.2025
ГИП		Пильщиков Н.Н.			09.2025
Н.контроль		Мухутдинов Н.Р.			09.2025

2024-00375-01-0-ИОС 2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	6	


Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 5-го этажа М1:100.

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А 1х1.5

Принципиальная схема водоснабжения

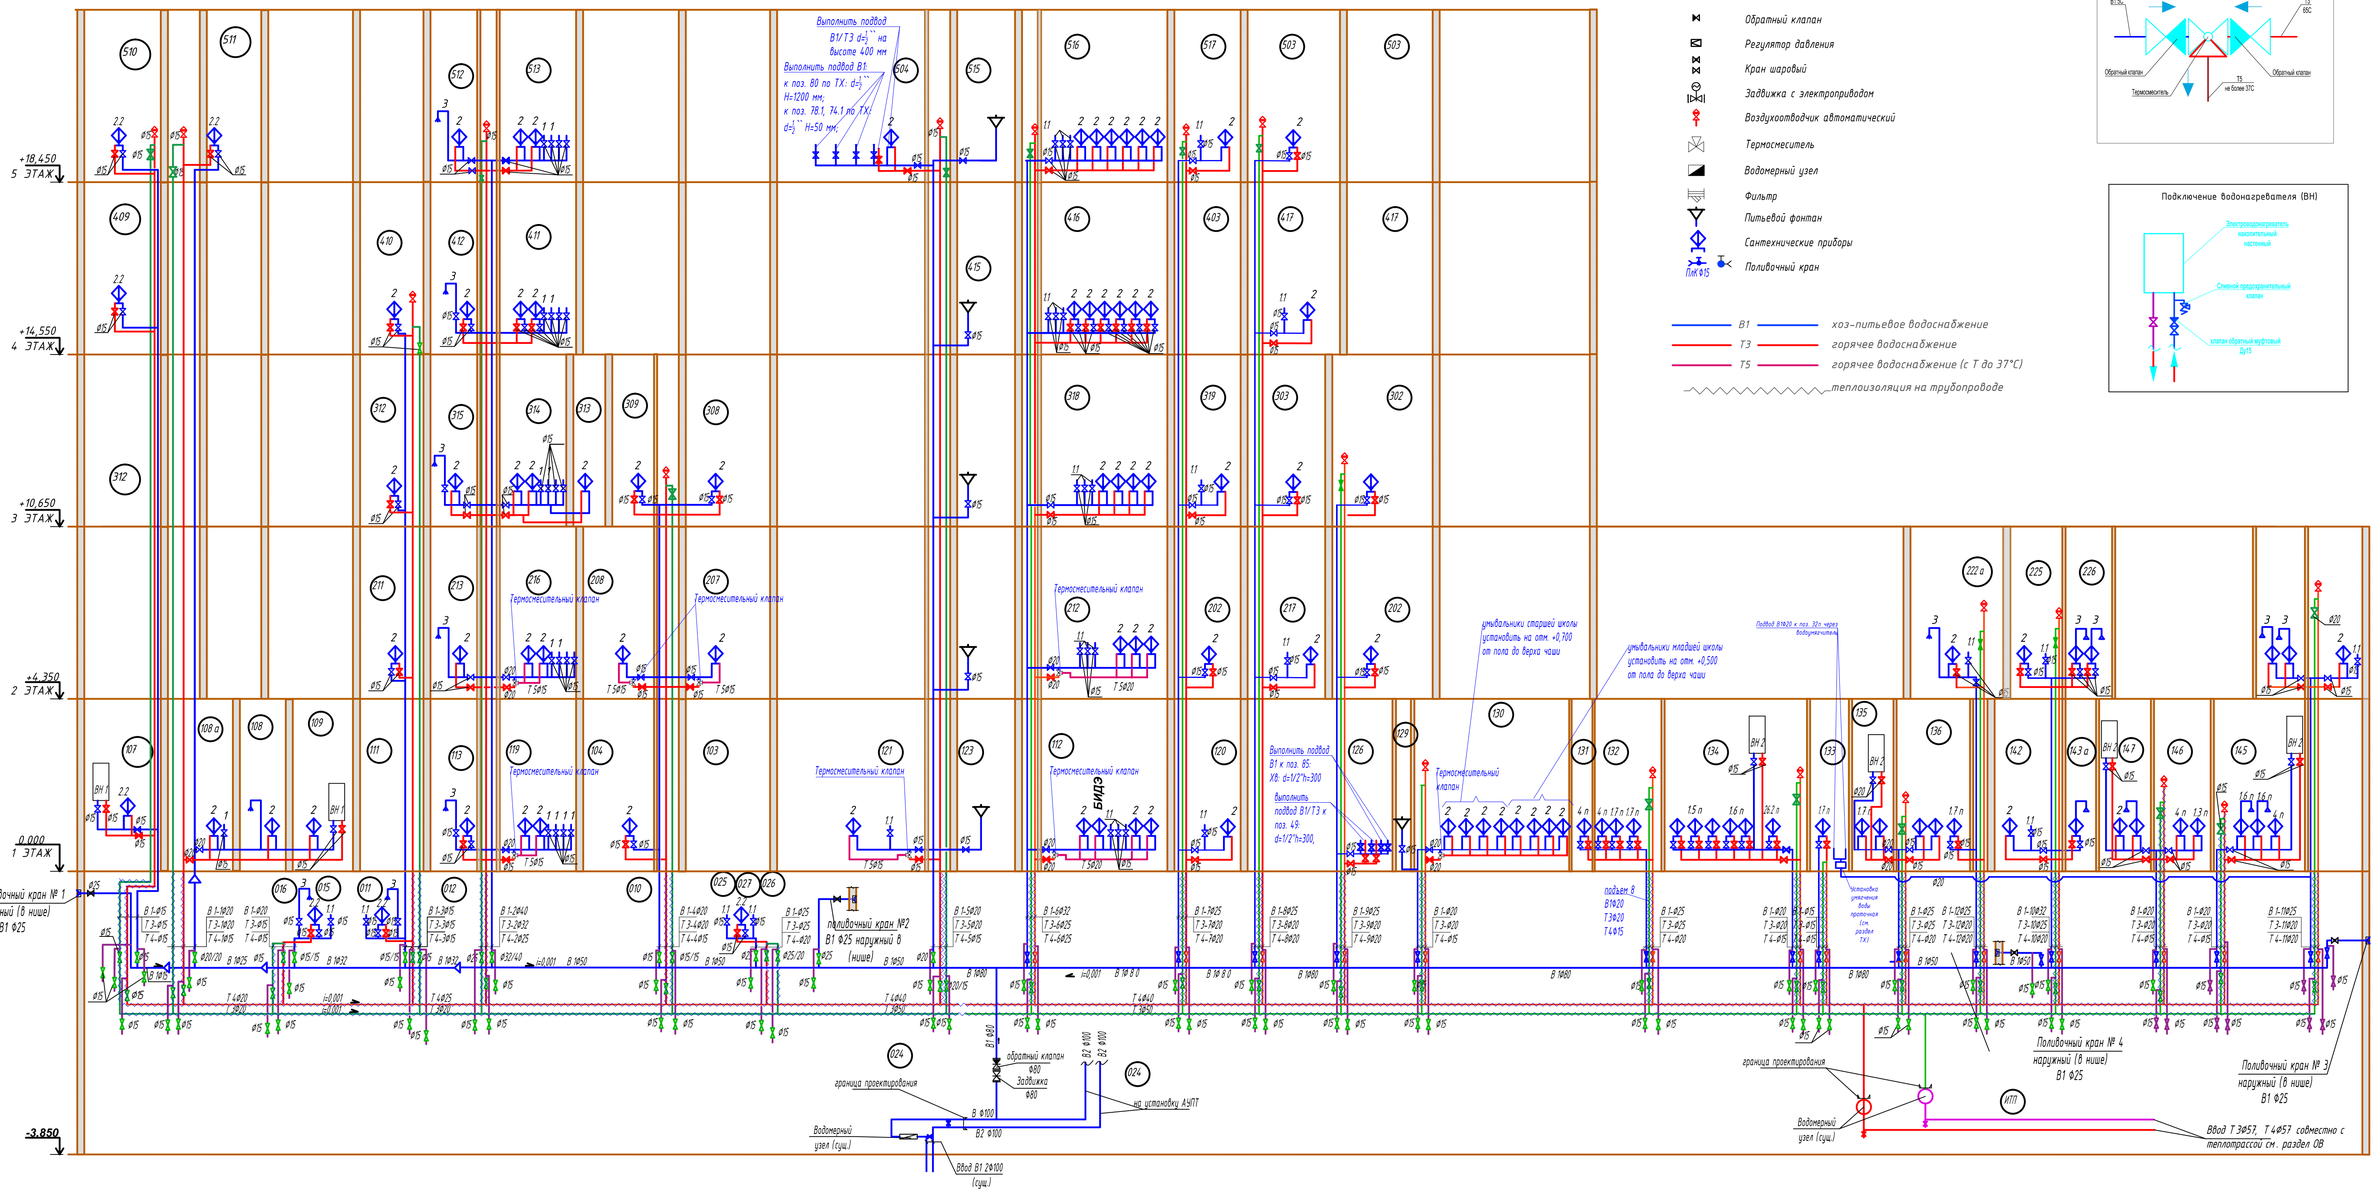


Условные обозначения

- Обратный клапан
- Регулятор давления
- Кран шаровый
- Задвижка с электроприводом
- Воздухоотводчик автоматический
- Термосмеситель
- Водомерный узел
- Фильтр
- Питьевой фонтан
- Сантехнические приборы
- Полив.кран Пок.Ф15 — Поливочный кран


- В1 — хоз-питьевое водоснабжение
- Т3 — горячее водоснабжение
- Т5 — горячее водоснабжение (с Т до 37°С)
- теплоизоляция на трубопроводе

Узел подключения термосмесителя для защиты от ожогов



Подключение водонагревателя (ВН)

Узел прохода труб через наружную стену подвала

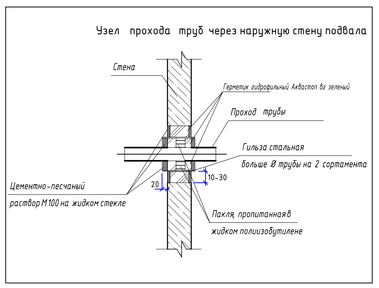

Прокладка водопровода стенах

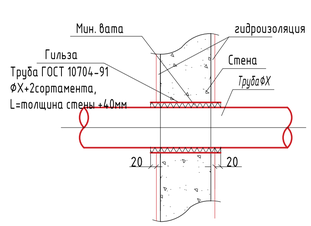


Схема существующего водомерного узла (Т3) (без замены)

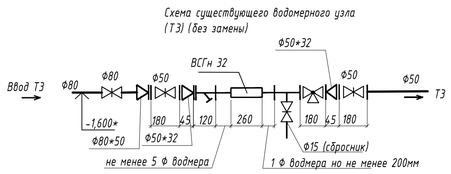


Схема существующего водомерного узла (без замены)


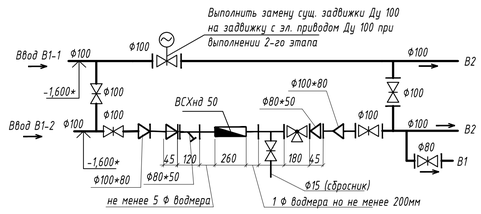


Схема существующего водомерного узла (Т4) (без замены)

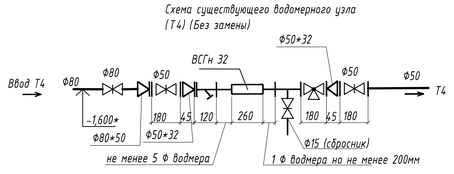

						2024-00375-01-0-ИОС 2
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Система водоснабжения
						Стадия: П; Лист: 7; Листов:
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Принципиальная схема. Узлы прохода труб. Схема узла учета
Н.контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А 1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Подземная часть)								
1	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	28	1,28	
2	Труба стальная электросварная ø25х3,2 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,12 м	ГОСТ 10704-91			шт	8	0,28	
3	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	45	1,66	
4	Труба стальная электросварная ø32х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду20) l=0,7м	ГОСТ 10704-91			шт	2	0,22	
5	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	35	2,39	
6	Труба стальная электросварная ø40х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,40 м	ГОСТ 10704-91			шт	4	0,92	
7	Труба стальная электросварная ø40х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,12 м	ГОСТ 10704-91			шт	1	0,28	
8	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	22	3,09	
9	Труба стальная электросварная ø57х3,0(футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,12 м	ГОСТ 10704-91			м	-	0,48	
10	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40х3,5 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	55	3,84	
11	Труба стальная электросварная ø108х4,0 (футляр-гильза на трубу Ду40/32) l=0,7 м	ГОСТ 10704-91			шт	7	0,85	
12	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50х3,5 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	110	4,88	
13	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø70х4,0 с фасонными частями**				м	16		
14	Тройник переходной резьбовой оцинкованный 60,3-1 1/2" (70х40)				шт	1	1,1	
15	Тройник переходной резьбовой оцинкованный 60,3-1" (70х25)				шт	1		
16	Тройник переходной резьбовой оцинкованный 60,3-3/4" (70х20)				шт	1		
17	Тройник переходной резьбовой оцинкованный 2"-1 1/2" (50х40)				шт	1	1,1	
18	Тройник переходной резьбовой оцинкованный 2"-1" (50х25)				шт	1	1	
19	Тройник переходный резьбовой оцинкованный 2"-3/4" (50х20)				шт	2	0,99	
20	Тройник переходный резьбовой оцинкованный 60,3-11/2" (40х32)				шт	1	0,99	
21	Тройник переходный резьбовой оцинкованный 60,3-11/2" (40х20)				. шт	3		
22	Тройник переходный резьбовой оцинкованный 1"1/2 - 1" (32х25)				шт	2	0,99	

Примечание:

1. Демонтаж выполнить в объеме монтажа

2. Количество фасонных частей и креплений уточнить при монтаже.

3. Гибкие подводки для присоединения смесительной арматуры и соединения трубопроводов определяются монтажной организацией дополнительно после получения сан. тех. оборудования и проведения обмерочных работ.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Топчиева			
ГИП		Пильгуй			
Н.контр					

2024-00375-01-0-ИОС2.С

Спецификация материалов и оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
23	Тройник равнопроходной резьбовой оцинкованный 1" -1" (25х25)				шт	4	0,99	
24	Переход концентрический резьбовой под муфту оцинкованный 60,3-1,1/2" (50х40)				шт	1	0,4	
25	Муфта жесткая оцинкованная 60,3				шт	2	0,7	
26	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø70х4,0; в том числе:**				м	16	7,05	
27	Тройник равносторонний под муфту оцинкованный 80				шт	4	1,62	
28	Колено 90° под муфту оцинкованное 80				шт	3	1,16	
29	Переход концентрический резьбовой под муфту оцинкованный 76-2' (70х50)				шт	1	1,2	
38	Переход концентрический резьбовой под муфту оцинкованный 89-1 1/2"				шт	1	0,6	
39	Муфта жесткая оцинкованная 70				шт	1	0,8	
40	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду15мм				шт	12		
41	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду20мм				шт	12		
42	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм				шт	4		
43	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду32мм				шт	1		
44	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду40мм				шт	2		
45	Кран спускной шаровой латунный с наружной резьбой и насадкой для шланга Ø15				шт	23		
46	Клапан обратный чугунный фланцевый Ø65 Ру=1,0Мпа в комплекте с прокладками и крепежом комплекте с прокладками и крепежом				компл.	2		
47	Клапан обратный чугунный фланцевый 50 Ру=1,0Мпа в комплекте с прокладками и крепежом комплекте с				компл.	1		
48	Задвижка чугунная фланцевая с невыдвижным шпинделем в комплекте с прокладками и крепежом Ру1,0Мпа Д=65мм				компл.	3		
49	Адаптер фланцевый под муфту 76,1				шт	8	2,0	
50	Муфта жесткая оцинкованная 76,1				шт	8	0,8	
57	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена Энерго-Флекс δ=9мм для трубы Ø15мм				м	18		
58	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø20мм				м	40		
59	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø25мм				м	30		
60	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø32мм				м	20		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
61	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø40мм				м	55		
62	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø50мм				м	110		
63	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø70 мм				м	16		
64	**Поливочный кран в комплекте (наружный) в нише:**				компл.	4		
65	Кран шаровой латуный полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм	15Б3р			шт	4*		*кол-во на 1кран
66	Рукав В(II)-6,3-25-36-У L=25,0м	ГОСТ 18698-79			шт	4*		*кол-во на 1кран
Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Надземная часть)								
1	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	75	1,28	
2	Труба стальная электросварная ø25х2,0 (футляр-гильза на трубу Ду15) l=0,34м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,1	
3	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	90	1,66	
4	Труба стальная электросварная ø32х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду20) l=0,34м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,62	
5	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	75	2,39	
6	Труба стальная электросварная ø40х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,34 м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,79	
7	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	50	3,09	
8	Труба стальная электросварная ø57х3,0(футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,34 м	ГОСТ 10704-91			м	10	1,36	
9	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=15 Ø20х3,4 мм SDR 6 (PN20)				м	43		
10	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=20 Ø25х4,2 мм SDR 6 (PN20)				м	145		
11	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду15мм	15Б3р			шт	150	0,22	
12	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду20мм	15Б3р			шт	20	0,37	
13	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм	15Б3р			шт	4	0,61	
14	Клапан обратный горизонтальный с проверочным отверстием В 3/4"					5		
15	Клапан обратный горизонтальный с проверочным отверстием В 1/2"					3		
16	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø15мм				м	75		
17	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø20мм				м	90		
18	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø25мм				м	75		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
19	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø32мм				м	50		
	Фитинги из полипропилена для системы ХВС							
24	Муфта, комбинированная Ду15				шт	75		
25	Муфта комбинированная Ду20				шт	10		
26	Тройник Ду15х15х15				шт	42		
27	Тройник Ду20х20х20				шт	1		
28	Тройник Ду20х15х20				шт	10		
29	Муфта переходная Ду20х15				шт	68		
30	Угольник 90º Ду15				шт	148		
31	Угольник 90º Ду20				шт	20		
32	Угольник 90° комбинированный Ду15				шт	10		
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4) (Подземная часть)							
1	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	33	1,28	
2	Труба стальная электросварная ø25х2,0 (футляр-гильза на трубу Ду15) l=0,34м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,1	
3	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	87	1,66	
4	Труба стальная электросварная ø32х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду20) l=0,12м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,22	
5	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	25	2,39	
6	Труба стальная электросварная ø40х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,40 м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,92	
7	Труба стальная электросварная ø40х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,12 м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,28	
8	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	64	3,09	
9	Труба стальная электросварная ø57х3,0(футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,12 м	ГОСТ 10704-91			м	3	0,48	
10	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40х3,5 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	95	3,84	
11	Труба стальная электросварная ø76х4,0 (футляр-гильза на трубу Ду40/32) l=0,2 м	ГОСТ 10704-91			шт	6	0,85	
12	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50х3,5 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	12	3,84	
13	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду15мм	15Б1п			шт	26		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
14	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду20мм	15Б1п			шт	22		
15	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм	15Б1п			шт	3		
16	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду32мм	15Б1п			шт	2		
17	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду40мм	15Б1п			шт	-		
25	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø15мм				М2	3,3		
26	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø20мм				М2	8,7		
27	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø25мм				М2	2,5		
28	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø32мм				М2	4,0		
32	Кран спускной шаровой латунный с наружной резьбой и насадкой для шланга Ø15	15Б1п			шт	46		
Горячее водоснабжение (Т3, Т4) (Надземная часть)								
1	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	90	1,28	
2	Труба стальная электросварная ø25х2,0 (футляр-гильза на трубу Ду15) l=0,34м	ГОСТ 10704-91			шт	16	0,1	
3	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,8 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	100	1,66	
4	Труба стальная электросварная ø32х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду20) l=0,34м	ГОСТ 10704-91			шт	7	0,62	
5	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	54	2,39	
6	**Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х3,2 с фасонными частями**	ГОСТ 3262-75*			м	45	3,09	
7	Труба стальная электросварная ø40х2,5 (футляр-гильза на трубу Ду25) l=0,34 м	ГОСТ 10704-91			шт	10	0,79	
8	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=15 Ø20х3,4 мм SDR 6 (PN20)				м	30		
9	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=20 Ø25х4,2 мм SDR 6 (PN20)				м	30		
16	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду15мм	15Б1п			шт	29		
17	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду20мм	15Б1п			шт	19		
18	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм	15Б1п			шт	3		
19	Автоматический воздухоотводчик латунный Ду15мм				шт	18		
22	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø15мм				м	90		
23	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø20мм				м	100		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
24	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø25мм				м	54		
25	Теплоизоляция δ=13мм для трубы Ø32мм				м	45		
27	Термостатический балансировочный клапан в комплекте с присоединительными фитингами и с шаровым краном Ø20				компл.	5		
28	Термостатический балансировочный клапан в комплекте с присоединительными фитингами и с шаровым краном Ø15				компл.	3		
	Клапан обратный горизонтальный с проверочным отверстием В 3/4"					5		
	Клапан обратный горизонтальный с проверочным отверстием В 1/2"					3		
	Фитинги из полипропилена для системы ГВС							
29	Муфта, комбинированная Ду15				шт	67		
30	Муфта комбинированная Ду20				шт	10		
31	Тройник Ду15х15х15				шт	30		
32	Тройник Ду20х20х20				шт	2		
33	Тройник Ду20х15х20				шт	10		
34	Муфта переходная Ду20х15				шт	68		
35	Угольник 90º Ду15				шт	140		
36	Угольник 90º Ду20				шт	17		
37	Угольник 90° комбинированный Ду15				шт	10		
	Арматура и смесители							
1	Смеситель с термостатом для душа с душевой сеткой на гибком шланге с регулируемой по высоте штангой, комплектно с гибкой подводкой к смесителю (пара)			Россия	компл.	8		
2	Смеситель универсальный для поддона, DN15, длина излива 461 мм, 2 комплектно с гибкой подводкой к смесителю (пара)			Россия	компл.	6		
3	Гибкая подводка с металлической накидной гайкой, Ду=15 мм L=0,5 (к унитазам)				шт	38		
4	Кран шаровой муфтовый угловой Ду 15 (1/2") (подключение унитаза)				шт	38		
5	Смеситель локтевой однорычажный DN15, медицинский, комплектно			Россия	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
6	Смеситель для умывальника, без донного клапана, сенсорный, комплектно с гибкой подводкой к смесителю (пара), работа от электросети.			Россия	компл.	40		
7	Смеситель для раковины, без донного клапана, комплектно с гибкой подводкой к смесителю (пара)			Россия	компл.	31		
8	Смеситель для раковины, высокий, комплектно с гибкой подводкой к смесителю (пара)			Россия	компл.	1		Milardo
10	Водоразборный кран для писсуара сенсорный , работа от электросети			Россия	компл.	10		
11	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255мм, крепление к стене			Россия	компл.	2		
12	Смеситель локтевой однорычажный DN15, для санузла, комплектно			Россия	компл.	1		Санузел пищеблока
	Оборудование							
11	Водонагреватель накопительный 15л				компл.	2		ВН1(в медкабинетах)
12	Водонагреватель проточный				компл.	4		ВН2
13	Питьевой фонтанчик с нажатием кнопки на корпусе. Материал-нержавеющая сталь. Комплект: слив, сифон с переходной манжетой 25/50мм, кран-поилка, фильтр, регулятор давления, полный установочный комплект.				компл.	5		

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3074112

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232770709493777070100100370010000244

Москва 22.12.2023 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2024-2025 годах на общую сумму 5.891.579,37 (пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят девять рублей 37 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: FIAADFHHFMUHBVED

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2024 г.

65. Настоящий Контракт действует по 31.12.2026 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22
р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411,
корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru,
Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Юридический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
ИНН 7707094937, КПП 770701001, ОГРН 1027700500134, ОКПО 45408543, ОКВЭД 85.14, 85.13, 85.12, 85.42.1, 85.41, 85.11, 85.21, 85.41.9, 88.10, 87.90, 85.42.9
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1574 л/с 2607542000451331)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8-499-972-32-28, Факс: 8-499-972-32-28, Email: 1574@edu.mos.ru

76. **Плательщик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Юридический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
ИНН 7707094937, КПП 770701001, ОГРН 1027700500134, ОКПО 45408543, ОКВЭД 85.14, 85.13, 85.12, 85.42.1, 85.41, 85.11, 85.21, 85.41.9, 88.10, 87.90, 85.42.9
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1574 л/с 2607542000451331)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8-499-972-32-28, Факс: 8-499-972-32-28, Email: 1574@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3074112 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	ХВ	ПУ	14274		2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		8546	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1 (НА ТЕРРИТОРИИ)
			ПЛВ	5,31 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/057; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	ХВ	ПУ	14274.001/956652		2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/057; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.1 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	4-й Лесной пер., д 6	2	ХВ	ПУ	16822		4-й Лесной пер., д 6 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		13994	4-й Лесной пер., д 6
			ПЛВ	3,21 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/069; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	4-й Лесной пер., д 6	2	ХВ	ПУ	16822.001/956725		4-й Лесной пер., д 6

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/069; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	4-й Лесной пер., д 6	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.2 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	Старопименовский пер., д 5	2	ХВ	ПУ	19132		Старопименовский пер., д 5
			СТВ от ХВ	100,00 %		8690	Старопименовский пер., д 5 (НА ТЕРРИТОРИИ)
			ПЛВ	5,27 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0717/089; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Старопименовский пер., д 5	2	ХВ	ПУ	19132.001/956352		Старопименовский пер., д 5
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0717/089; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Старопименовский пер., д 5	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.3 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	2	ХВ	ПУ	23755		Долгоруковская ул., д 29, строение 2
			ГВ	33%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
			ПЛВ	4,02 м^3/сут			
Абонентский номер 3074112.4 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	1-я Миусская ул., д 4	2	ХВ	ПУ	15573		1-я Миусская ул., д 4 (спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		16305	1-я Миусская ул., д 4
			ПЛВ	8,70 м^3/сут			

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №01-04-0303/071; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 4	2	ХВ	ПУ	15573.001/974027		1-я Миусская ул., д 4
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №01-04-0303/071; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 4	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.5 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	ХВ	ПУ	27983		ул. Фадеева, д 2, строение 2
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	4,72 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0715/009; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	ХВ	ПУ	27983.001/956345		ул. Фадеева, д 2, строение 2
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0715/009; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.6 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	1-я Миусская ул., д 18	2	ХВ	ПУ	22946		1-я Миусская ул., д 18 (в подвале)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	3,21 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/105; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 18	2	ХВ	ПУ	22946.001/956278		1-я Миусская ул., д 18

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/105; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 18	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.7 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	ХВ	ПУ	12613		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3 (м.дмитровка 23/15, стр.3 расп.:спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		2736	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3 (М.ДМИТРОВКА)
			ПЛВ	2,33 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП 01-04-0717/123; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	ХВ	ПУ	12613.001/956361		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП 01-04-0717/123; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	СТВ от ХВ	100%			
Суб.по воде - - лечебное учреждение; №3059373; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Психиатрическая клиническая больница №1 им.Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 4	2	ХВ	ПУ	12613.601/940394		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 4
Абонентский номер 3074112.8 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - нежилое помещение	Оружейный пер., д 25, строение 1А	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Оружейный пер., д 25, строение 1А - № 90106, ГБУ "Жилищник района Тверской")	16603.401/990600 (патр.4,344 м^3/сут)		Оружейный пер., д 25, строение 1А
			ГВ	ПУ	16603.421/990601 (патр.2,896 м^3/сут)		Оружейный пер., д 25, строение 1А

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

_____ Е.В.Купрова

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074112		
1	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	0,23
Итого по абоненту 3074112		0,23
Абонентский номер 3074112.1		
1	4-й Лесной пер., д 6	0,413
Итого по абоненту 3074112.1		0,413
Абонентский номер 3074112.2		
1	Старопименовский пер., д 5	0,521
Итого по абоненту 3074112.2		0,521
Абонентский номер 3074112.3		
1	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	0,181
Итого по абоненту 3074112.3		0,181
Абонентский номер 3074112.4		
1	1-я Миусская ул., д 4	0,469
Итого по абоненту 3074112.4		0,469
Абонентский номер 3074112.5		
1	ул. Фадеева, д 2, строение 2	0,286
Итого по абоненту 3074112.5		0,286
Абонентский номер 3074112.6		
1	1-я Миусская ул., д 18	0,382
Итого по абоненту 3074112.6		0,382
Абонентский номер 3074112.7		
1	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	0,125
Итого по абоненту 3074112.7		0,125
Абонентский номер 3074112.8		
1	Оружейный пер., д 25, строение 1А	0,405
Итого по абоненту 3074112.8		0,405

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

_____ Е.В.Купрова

МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074112		
1	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	0,635
Итого по абоненту 3074112		0,635
Абонентский номер 3074112.1		
1	4-й Лесной пер., д 6	0,657
Итого по абоненту 3074112.1		0,657
Абонентский номер 3074112.2		
1	Старопименовский пер., д 5	0,921
Итого по абоненту 3074112.2		0,921
Абонентский номер 3074112.3		
1	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	0,545
Итого по абоненту 3074112.3		0,545
Абонентский номер 3074112.4		
1	1-я Миусская ул., д 4	1,131
Итого по абоненту 3074112.4		1,131
Абонентский номер 3074112.5		
1	ул. Фадеева, д 2, строение 2	0,644
Итого по абоненту 3074112.5		0,644
Абонентский номер 3074112.6		
1	1-я Миусская ул., д 18	0,627
Итого по абоненту 3074112.6		0,627
Абонентский номер 3074112.7		
1	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	0,301
Итого по абоненту 3074112.7		0,301
Абонентский номер 3074112.8		
1	Оружейный пер., д 25, строение 1А	0,621
Итого по абоненту 3074112.8		0,621

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

_____ Е.В.Купрова

МП

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	22.12.2023 14:45:44
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Купрова Елена Викторовна, SN=Купрова, G=Елена Викторовна, E=kuprovaev@edu.mos.ru, ИНН=770703092168, СНИЛС=07790583815, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 1574""", T=Директор, L=г. Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	22.12.2023 15:18
Отпечаток ключа:	00EFC69A9DFB50B9CB596AC5891E98B03F
Статус подписи:	Подпись корректна

МОСВОДОКАНАЛ

Акционерное общество «Мосводоканал»
Плетешковский пер., д.2, Москва, 105005 тел. (499) 763-34-34 факс (499) 265-22-01 E-mail:post@mosvodokanal.ru

14.08.2024 № (47)02.09и-3455/24
На № 530 от 13.08.2024

Директору
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1574"
Е.В. КУПРОВОЙ
1574@edu.mos.ru

О напоре воды по адресу:
Старопименовский переулок, д.5

Уважаемая Елена Викторовна!

В соответствии с Вашим обращением от 13.08.2024 № 530 о напоре воды в здании по адресу: Старопименовский переулок, д. 5, сообщаю.

Фактическое давление на сети водопровода по указанному адресу на момент обследования составляет 32 м.в.ст., что соответствует требованиям СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Давление должно быть не менее 10 и не должно превышать 60 м.в.ст.

Одновременно сообщаю, что возможность сохранения существующей схемы водоснабжения и водоотведения, а также необходимость реконструкции водопроводного ввода и водомерного узла, в том числе изменение диаметра и калибра водосчётчика, определяется проектным решением на основании гидравлического расчёта, с учётом дополнительной нагрузки. При этом если пропускная способность ввода позволяет подать запрашиваемый расход на пожаротушение, то заявку на заключение договора технологического присоединения подавать не требуется при условии, что расход на хозяйственно-бытовые нужды останется неизменным (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130).

Подать заявку о заключении договора технологического присоединения можно в электронном виде через официальный сайт Мэра Москвы в раздел "Услуги и сервисы" https://www.mos.ru/services/ либо через электронную почту post@mosvodokanal.ru или Единую приёмную на официальном сайте Общества www.mosvodokanal.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что графический материал должен быть подгружен в виде приложения в формате PDF, исключая предоставление ссылок на облачные хранилища данных.

Подробная информация по вопросу выдачи договоров о подключении размещена на сайте www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам" в подразделе "Подключение к водоснабжению и водоотведению".

Исполняющий обязанности директора Производственного управления "Мосводопровод" АО "Мосводоканал"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Номер: 36738900C4B17A9B4D1804EF0EC810E1
Владелец: Прокофьев Руслан Вячеславович
Действителен с 06.08.2024 до 19.06.2039

Р.В. Прокофьев

Д.Е. Хохлов
(499)263-92-85

СХ

Идентификатор для бюджета - 2
(для закрытой системы теплоснабжения)

ОКВЭД	8 5 . 1 4
ОКПО	4 5 4 0 8 5 4 3
ОКТМО	4 5 2 8 6 5 8 5 0 0 0
ОКОГУ	2 3 0 0 2 2 3
ИНН	7 7 0 7 0 9 4 9 3 7
КПП	7 7 0 7 0 1 0 0 1
Вид бюджета	
БИК	0 0 4 5 2 5 9 8 8
ОКОПФ	7 5 2 0 3
Код банка	
ОКФС	1 3
Кор. счет банка Абонента в ЦБ РФ	4 0 1 0 2 8 1 0 5 4 5 3 7 0 0 0 0 0 0 3
Р/счет Абонента	0 3 2 2 4 6 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0

КОНТРАКТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ 01.980043кГВ

Москва «18» января 2024 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в лице Заместителя начальника отделения по операционной деятельности отделения сбыта № 1 (ЦАО) Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Золотовой Марии Олеговны, действующего на основании доверенности № Ф11/2023-72 от 28.09.2023, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574», именуемое в дальнейшем Абонент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Контракт горячего водоснабжения (далее - Контракт) о нижеследующем.

Размещение государственного заказа осуществляется без проведения торгов у единственного поставщика на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Предмет Контракта

1.1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется поставлять Абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее поставки, определенным настоящим Контрактом, а Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный Контрактом режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность прибора учета (узла учета) (далее – ПУ) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.

1.2. Местом исполнения обязательств Организации, осуществляющей горячее водоснабжение по настоящему Контракту, является место в сети горячего водоснабжения, находящееся на границе раздела балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон (точка подключения к сетям горячего водоснабжения).

1.2.1. Точка подключения к сетям горячего водоснабжения определяется по каждому объекту в подписанных Сторонами актах разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности Сторон, которые являются неотъемлемой частью Контракта (приложение 7 к Контракту).

1.2.2. Адреса точек подключения указаны в приложении 1 к Контракту.

1.3. Отношения в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).

2. Срок и режим поставки горячей воды, установленная мощность

2.1. Дата начала поставки горячей воды определяется датой начала срока действия Контракта в отношении каждого объекта горячего водоснабжения по точке подключения, указанной в приложении 1 к Контракту.

2.2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, и Абонент обязуются соблюдать режим поставки горячей воды в точке подключения (технологического присоединения).

2.3. Режим поставки горячей воды в точке подключения (технологического присоединения) и гарантированный объем поставки горячей воды в календарном году устанавливаются по каждой точке подключения с разбивкой по месяцам согласно приложению 2 к Контракту.

2.4. Сведения об установленной мощности, необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента, в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения, а также о подключенной нагрузке, в пределах которой организация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение Абонента, приведены в приложении 3 к Контракту.

2.5. Абонент обязуется ежегодно, до 01 марта года, предшествующего году поставки, представлять Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, заявку об объеме горячей воды на следующий год с разбивкой по месяцам.

3. Порядок осуществления учета поданной (полученной) горячей воды

3.1. Объем поставленной горячей воды определяется в точке подключения на основании показаний допущенных к эксплуатации и принятых к коммерческому учету ПУ, сведения о которых приведены в приложении 5 к Контракту, или расчетным способом.

В случае оборудования ПУ системой дистанционного снятия показаний учет поставленной горячей воды осуществляется с использованием указанной системы.

3.2. ПУ горячей воды допускаются к эксплуатации и принимаются к коммерческому учету в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

3.3. Снятие показаний ПУ, установленных в точке подключения Абонента, производится ежемесячно Абонентом по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным. Показания представляются Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

В случае если ПУ принадлежит третьему лицу, его показания снимаются уполномоченным представителем третьего лица совместно с Абонентом и представляются в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным.

В случае если ПУ принадлежит ГБУ города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы», ОГРН 1127746615831 (далее – ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»), Абонент путем подписания Контракта уполномочивает ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» на осуществление действий по снятию показаний ПУ и представлению указанных показаний в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, а также на подписание Ведомостей о количестве поставленной горячей воды. Показания подлежат представлению в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. Указанное полномочие выдано Абонентом ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» на срок 10[1] лет с даты вступления в силу настоящего Контракта, если настоящий Контракт не будет расторгнут ранее. При подписании Ведомостей о количестве поставленной горячей воды ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» действует от имени и в интересах Абонента. При предоставлении показаний ПУ ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» в порядке, предусмотренном настоящем пунктом, Абонент подтверждает достоверность таких показаний и отсутствие к ним замечаний.

3.4. Снятие и представление в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, показаний ПУ производится Абонентом с использованием системы дистанционного снятия показаний в случаях, предусмотренных Контрактом.

3.5. В целях проверки представленных Абонентом сведений об объемах горячей воды Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право осуществлять контроль за правильностью учета объемов поставленной Абоненту горячей воды, а также участвовать в проводимых Абонентом проверках достоверности сведений о показаниях ПУ. О сроках проведения таких проверок Стороны уведомляют друг друга соответственно, не позднее, чем за 3 (трое) суток до даты их проведения.

3.6. В случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Абонентом, фактическим сведениям, выявленным в ходе проверки и зафиксированным в соответствующем Акте, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, производит корректировку начислений в соответствии с результатами проверки в следующем расчетном периоде.

3.7. Передача Абонентом показаний ПУ Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, производится любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение показаний ПУ Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.

3.8. В случае непредставления Абонентом сведений об объемах горячей воды в сроки, установленные в п. 3.3 настоящего Контракта, при отсутствии ПУ у Абонента, выходе его из строя, а также в случае утраты ранее введенного в эксплуатацию ПУ или истечения срока его эксплуатации, расчет объема поставленной горячей воды осуществляется расчетным способом одним из методов, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

[1] Срок предоставления полномочия может быть изменен (увеличен или сокращен) в зависимости от срока действия контракта, заключенного с Абонентом.

3.9. Определение количества горячей воды при изменении расчетных нагрузок горячего водоснабжения, не согласованных с Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, осуществляется расчетным способом одним из методов, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

3.10. При отсутствии или выходе из строя ПУ потери горячей воды на сетях Абонента, зафиксированные совместным документом (двусторонним актом), подлежат дополнительной оплате в расчетном периоде.

4. Порядок расчета стоимости горячей воды

4.1. Тарифы на горячую воду устанавливаются органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов. Изменение тарифов (стоимости) в период действия настоящего Контракта не требует его переоформления.

Величины применяемых тарифов отражаются в платежных документах. Информация о подлежащих применению тарифах является общедоступной и приведена, в том числе, на официальном интернет-сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Стоимость горячей воды за расчетный период определяется как произведение фактически поставленного по Контракту объема горячей воды, определённого в соответствии с разделом 3 Контракта, за расчетный месяц и соответствующего тарифа на горячую воду.

4.3. В период плановых перерывов горячего водоснабжения Организация, осуществляющая горячее водоснабжения, предупреждает об этом Абонента и при наличии расхода холодной воды из системы горячего водоснабжения, зафиксированного ПУ, Абонент возмещает Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, затраты, связанные с потреблением Абонентом холодной воды из системы горячего водоснабжения. Показания ПУ на дату начала и на дату окончания планового перерыва фиксируются двусторонними актами.

4.4. Ориентировочная стоимость настоящего Контракта определяется с учетом объема потребления горячей воды за прошедший финансовый год или по расчетным данным. Ориентировочная стоимость Контракта составляет 2 914 810 руб. 24 коп. (Два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот десять рублей 24 копейки), кроме того НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в размере 582 962 руб. 06 коп., в том числе:

- с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. - 1 860 736 руб. 80 коп. (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) (без НДС), кроме того НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в размере 372 147 руб. 37 коп.;

- с 01.01.2025 г. по 31.12.2026 г. - 1 054 073 руб. 44 коп. (Один миллион пятьдесят четыре тысячи семьдесят три рубля 44 копейки) (без НДС), кроме того НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в размере 210 814 руб. 69 коп.

4.5. Окончательная стоимость Контракта определяется как произведение фактически потребленной горячей воды, количество которой определено в соответствии с разделом 3 к Контракту, на соответствующий тариф.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1. Расчетный период (далее также – «расчетный месяц») устанавливается равным календарному месяцу, начало которого определяется с 00 часов 1-го дня календарного месяца, а окончание - в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по Контракту является период, начало которого определяется с даты вступления в силу Контракта, а окончание - в 24:00 часа последнего дня соответствующего месяца.

5.2. По окончании расчетного месяца Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, передает Абоненту:

1) акт приемки-передачи поставленной горячей воды в двух экземплярах по одному

для каждой из Сторон;

2) счет;

3) счет-фактуру.

Абонент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 1) п. 5.2 Контракта, возвращает Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи поставленной горячей воды (1 экземпляр).

5.3. При неполучении от Абонента подписанного акта приемки-передачи поставленной горячей воды либо обоснованных письменных замечаний по количеству и/или качеству поставленной горячей воды в срок, предусмотренный пунктом 5.2 Контракта, количество горячей воды, указанное в акте приемки-передачи, считается принятым Абонентом и подтвержденным им без замечаний.

5.4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, оформляет Абоненту счет на сумму фактически потребленной в расчетном периоде горячей воды.

Абонент до 12 числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, по адресу Отделение сбыта № 1 (ЦАО), г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3 представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью, предусматривающей право получения первичных документов.

5.5. Абонент производит оплату потребленной горячей воды в следующие сроки:

- до 18 числа расчетного месяца – в размере 30 % стоимости объема подачи горячей воды за расчетный месяц;

- до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, – сумму окончательного расчета, равную разнице между стоимостью фактически потребленной Абонентом горячей воды и произведенной оплатой за расчетный период.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

5.5.1. Оплата поставленной в расчетном периоде горячей воды производится по коду бюджетной классификации (КБК _____).

5.6. Заключение настоящего Контракта, дополнительных соглашений к Контракту, а также выставление Абоненту расчетно-платежных документов (далее – РПД), изложенных в п. 5.2 настоящего Контракта, возможно в форме электронного документа, подписанного Сторонами с применением электронной подписи через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО), в порядке, установленном п. 5.7 настоящего Контракта.

5.7. При передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи применяется следующий порядок:

5.7.1. По окончании расчетного месяца Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, выставляет Абоненту РПД, изложенные в п. 5.2 настоящего Контракта, посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО. Дата выставления РПД подтверждается Оператором ЭДО.

5.7.2 Абонент обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи поставленной горячей воды в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью Абонента и подтвержденный Оператором ЭДО. Дата выставления РПД подтверждается Оператором ЭДО. Акт приемки-передачи горячей воды в электронном виде считается полученным Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Абонента.

5.7.3. В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Абоненту акта приемки-передачи поставленной горячей воды в электронном виде по

телекоммуникационным каналам связи Абонент письменно не заявит Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, своих замечаний по количеству и/или качеству поставленной горячей воды, считается, что количество горячей воды, указанное в акте приемки-передачи, принято Абонентом и подтверждено им без замечаний.

5.7.4. Сторонами может осуществляться подписание и обмен посредством ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО прочими документами, связанными с исполнением Контракта (в том числе - Актами сверки взаиморасчетов между Сторонами, Ведомостями и Справками о количестве поставленной горячей воды за расчетный период в сроки, предусмотренные Контрактом), а также претензиями, связанными с несоблюдением одной из Сторон условий Контракта, в том числе претензиями, направляемыми Сторонами в целях соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров.

5.7.5. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. Абонент, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью Абонента и подтвержденный Оператором ЭДО.

5.7.6. Акт сверки в электронном виде считается полученным Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Абонента.

5.7.7. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Абоненту акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Абонент письменно не заявит Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, своих замечаний, считается, что акт сверки принят Абонентом и подтвержден им без замечаний.

5.7.8. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных п.п. 5.7.1-5.7.7 настоящего Контракта.

5.8. Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, по Контракту, урегулирован в приложении 8 к Контракту.

5.9. Неполучение Абонентом платежных документов, необходимых для оплаты потребленной горячей воды, не освобождает Абонента от надлежащего исполнения им обязательств по своевременной и полной оплате фактически потребленной горячей воды за расчетный месяц в установленные настоящим Контрактом сроки.

5.10. В случае неполучения документов для оплаты в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, Абонент уведомляет Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, о необходимости выдачи дубликатов платежных документов.

5.11. Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки не реже одного раза в квартал. Сторона, которой направлен акт сверки, обязана подписать его и возвратить другой Стороне либо представить замечания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязана:

6.1.1. обеспечивать эксплуатацию объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по которым осуществляется

транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой Организации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

6.1.2. обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения), в соответствии с параметрами, установленными приложением 2 к Контракту, кроме случаев временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

6.1.3. обеспечивать соблюдение качества горячей воды в соответствии с показателями, приведенными в приложении 6 к Контракту;

6.1.4. осуществлять допуск к эксплуатации ПУ горячей воды;

6.1.5. проводить производственный контроль качества горячей воды, в том числе температуры подачи горячей воды;

6.1.6. уведомлять Абонента о начале и окончании периода гидравлических испытаний и необходимости возмещения Абонентом затрат Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в случае пользования холодной водой из системы горячего водоснабжения, а также временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения в порядке, предусмотренном Контрактом;

6.1.7. принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и инцидентов на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе на водопроводных сетях, по которым осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности такой Организации, в порядке и сроки, установленные Контрактом, а также меры по возобновлению действия таких объектов и сетей;

6.1.8. уведомлять Абонента в случае передачи прав владения на объекты централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе на водопроводные сети горячего водоснабжения, и (или) прав пользования такими сетями и объектами третьим лицам, об изменении наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, платежных реквизитов, а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Контракта, в течение 5 рабочих дней со дня такого изменения.

6.2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право:

6.2.1. осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной Абоненту горячей воды;

6.2.2. осуществлять контроль за фактами самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения путем обхода потребителей и (или) визуального осмотра объекта по месту расположения, а также принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения;

6.2.3. временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами горячего водоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642;

6.2.4. осуществлять беспрепятственный доступ (с предварительным уведомлением Абонента) к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды, ПУ, установленным в точке подключения, индивидуальным приборам учета для контрольного снятия показаний ПУ, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, а также для осмотра сетей горячего водоснабжения и оборудования в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом;

6.2.5. требовать от Абонента поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима потребления горячей воды, предусмотренного приложением 2 к Контракту;

6.2.6. выдавать технические условия на установку ПУ, присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцию оборудования;

6.2.7. осуществлять допуск в эксплуатацию и пломбирование ПУ, установленных у Абонента, по согласованному Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, проекту;

6.2.8. проводить проверку журнала учета потребления горячей воды и показаний ПУ.

В случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Абонентом, фактическим сведениям, выявленным в ходе проведения проверки, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, производит корректировку начислений в соответствии с установленными фактическими сведениями на основании Акта проверки в следующем расчетном периоде.

6.2.9. В случае отказа представителя Абонента от подписания Акта проверки представитель Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на месте подписи представителя Абонента производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. В этом случае данные, указанные в акте проверки, считаются достоверными.

6.3. Абонент обязан:

6.3.1. обеспечить эксплуатацию сетей горячего водоснабжения и объектов, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также замену и поверку принадлежащих Абоненту ПУ в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776;

6.3.2. обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на ПУ, кранах и задвижках, на их обводах и других устройствах, находящихся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и(или) эксплуатационной ответственности Абонента. Нарушение сохранности пломб (в том числе их отсутствие) влечет за собой применение расчетного способа при определении количества полученной за определенный период горячей воды в порядке, предусмотренном Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776;

6.3.3. обеспечить сохранность и целостность установленных ПУ, пломб и знаков поверки на средствах измерений и устройствах, входящих в состав ПУ, в том числе сохранность и целостность оборудования систем дистанционного снятия показаний, находящихся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и (или) эксплуатационной ответственности Абонента;

6.3.4. обеспечить учет поставленной горячей воды в соответствии с порядком, установленным разделом 3 к Контракту;

6.3.5. производить снятие и представление в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, показаний ПУ с использованием систем дистанционного снятия показаний в случаях, установленных Контрактом;

6.3.6. соблюдать установленный Контрактом режим потребления горячей воды, не увеличивать размер подключенной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение;

6.3.7. производить оплату стоимости поставленной горячей воды в порядке, размере и в сроки, которые определены Контрактом;

6.3.8. в случае передачи объекта системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании, иному собственнику (иному законному владельцу и (или) пользователю), реорганизации Абонента, изменения Абонентом наименования, места нахождения (адреса) и платежных реквизитов, а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Контракта, уведомить Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, и представить ей подтверждающие документы в течение 5 рабочих дней со дня такого изменения;

6.3.9. незамедлительно сообщать Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, обо всех авариях и инцидентах на объектах, в том числе на сетях горячего водоснабжения, на которых осуществляется потребление горячей воды, и находящихся в

границах его балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности;

6.3.10. установить ПУ (оборудовать узлы учета) в случае отсутствия таковых на дату заключения Контракта;

6.3.11. установку и (или) замену ПУ в точке подключения производить в соответствии с техническими условиями, выданными Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и на основании согласованного с ней проекта, обеспечивать исправное состояние и сохранность указанного ПУ;

6.3.12. предъявлять ПУ, установленные в точке подключения, Организации, осуществляющей горячее водоснабжение для допуска их в эксплуатацию в качестве коммерческих;

6.3.13. следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении Абонента, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения;

6.3.14. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование горячей воды и поддержанию нормативных температурных и гидравлических режимов работы систем водопотребления;

6.3.15. ежемесячно производить снятие показаний ПУ, установленного в точке подключения, по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным и представлять их Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

6.3.16. в случае, если ПУ, расположенный в точке подключения, принадлежит третьему лицу, Абонент обеспечивает снятие показаний совместно с уполномоченным представителем третьего лица и их представление в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным;

6.3.17. обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к сетям горячего водоснабжения, ПУ, оборудованию систем дистанционного снятия показаний, находящимся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и (или) эксплуатационной ответственности Абонента, для осмотра и проведения эксплуатационных и иных работ, в том числе для осуществления мероприятий по установке (монтажу) на ПУ оборудования систем дистанционного снятия показаний, а также для проверки представляемых Абонентом сведений в случаях и порядке, которые предусмотрены приложением 9 к Контракту.

6.4. Абонент имеет право:

6.4.1. требовать от Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима подачи горячей воды, предусмотренного приложением 2 к Контракту;

6.4.2. получать информацию о качестве горячей воды в соответствии с приложением 10 к Контракту;

6.4.3. присутствовать при проверках объектов системы горячего водоснабжения, в том числе ПУ, принадлежащих Абоненту или третьим лицам, проводимых представителями Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителями иной организации;

6.4.4. осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе температуры горячей воды;

6.4.5. предоставлять иным Абонентам и организациям, осуществляющим транспортировку горячей воды, возможность подключения (технологического присоединения) к сетям горячего водоснабжения и (или) объектам, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащим на законном основании Абоненту, при наличии согласования с Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.

7. Ответственность сторон

7.1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, несет

ответственность за качество подаваемой горячей воды в точке подключения к сетям горячего водоснабжения, расположенной на границе раздела, указанной в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности Сторон, подписанном между Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и Абонентом.

7.2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не несет ответственности за недоотпуск горячей воды, произошедший по вине Абонента или вызванный обстоятельствами непреодолимой силы, или ненадлежащим исполнением Абонентом своих обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях, предусмотренных в приложении 11 к Контракту.

7.3. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не несет ответственности за нарушение режимов подачи горячей воды, вызванных авариями на сетях горячего водоснабжения и оборудовании, принадлежащих Абоненту или третьим лицам, или в результате ненадлежащего исполнения Абонентом своих обязательств, предусмотренных Контрактом и действующими нормативными правовыми актами.

7.4. При соблюдении Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, режимов подачи горячей воды и параметров ее качества, Абонент несет ответственность за необеспечение параметров и режимов в точке подключения:

- для системы горячего водоснабжения температура в циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения должна поддерживаться в пределах 46-55^{0}С.

7.5. Абонент несет ответственность за неисполнение в срок обязательств по оплате за поставленную горячую воду в виде пени в размере, определенном Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

7.6. Абонент несет ответственность за несвоевременное, ненадлежащее уведомление и (или) неуведомление Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и непредставление подтверждающих документов о наличии обстоятельств, указанных в п.п. 6.3.8., 6.3.10, 6.3.11. п. 6.3 Контракта, риски наступления вследствие этого неблагоприятных последствий и обязан возместить Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, причиненные убытки.

7.7. Абонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 6.3.5 Контракта, а также за недостоверность представленных данных, на основании которых Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, осуществляет контроль и управление режимами систем горячего водоснабжения либо производит расчет стоимости горячей воды и выставление платежных документов.

7.8. Абонент несет ответственность за сохранность оборудования системы дистанционного снятия показаний (при наличии), находящегося в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения Абонента, независимо от принадлежности оборудования, а также за умышленный вывод из строя прибора учета и оборудования системы дистанционного снятия показаний или за иное воздействие на оборудование с целью искажения показаний.

7.9. В случае выхода из строя оборудования системы дистанционного снятия показаний, находящегося в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения Абонента, по причине необеспечения Абонентом сохранности указанного оборудования восстановление работоспособности оборудования системы дистанционного снятия показаний осуществляется за счет средств Абонента.

7.10. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Контракту ни одна из них не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ процентов.

8. Порядок урегулирования разногласий по Контракту, возникающих между Абонентом и Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение

8.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Контракту или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 10 (десяти) календарных дней не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2024, и действует по 31.12.2026 включительно, а в части исполнения денежных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие в следующих случаях:

- в связи с истечением срока, на который он заключен или его расторжением, - со дня, следующего за днем подписания соглашения о прекращении или расторжении настоящего Контракта;

- в связи с ликвидацией одной из Сторон Контракта, при отсутствии правопреемника, - в одностороннем порядке;

- в связи с невозможностью исполнения обязательств по Контракту в результате прекращения у Абонента права собственности (равно пользования и (или) владения) оборудованием (имуществом), участвующем в передаче, распределении и (или) потреблении горячей воды в рамках настоящего Контракта, - в одностороннем порядке. В этом случае настоящий Контракт прекращает действие в момент фактического прекращения подачи горячей воды и составления двухстороннего акта.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, один – для Абонента.

9.4. Дополнение, изменение и расторжение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все дополнения и изменения условий настоящего Контракта совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями дополнительных соглашений, составляющих неотъемлемую часть Контракта.

9.5. Изменение, расторжение или прекращение настоящего Контракта не освобождает его Стороны от исполнения неисполненных обязательств и осуществления расчетов за потребленную горячую воду.

9.6. В случае возникновения необходимости передачи и использования при исполнении Контракта информации, являющейся конфиденциальной для ПАО «МОЭК», передача и использование информации осуществляются Сторонами на основании заключенного между ними соглашения о конфиденциальности.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Адреса и платежные реквизиты сторон

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение: ПАО «МОЭК» 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН 7720518494
КПП 772843001 (для использования в счетах, Счетах-фактурах)
Расчетный счет №40702810700000028901
в БАНК ГПБ (АО)
Кор. Счет 30101810200000000823
БИК 044525823

ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКТМО 45383000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
ОКОНХ

Реквизиты для счета-фактуры
Грузоотправитель и его адрес: Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», 117574, г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А
ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001
ОКТМО: 45383000

Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:
фактический адрес: 117574, г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А
Телефон: 8 (495) 539-59-01, факс: 8 (495) 539-59-01
E-mail: oc-1@moek.ru
Адрес для переписки: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3

Абонент:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
юридический адрес: 125047, г. Москва, Миусская 1-я ул, д. 4
фактический адрес: 125047, г. Москва, Миусская 1-я ул, д. 4

ИНН 7707094937
КПП 770701001
Расчетный счет № 03224643450000007300
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
Кор. счёт 40102810545370000003
БИК 004525988
Лиц.сч. 2607542000451331

ОКПО 45408543
ОКВЭД 85.14
ОКОГУ 2300223

ОКТМО 45286585000
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
ОКОНХ

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
Адрес для переписки:
_____
КБК _____
Реквизиты для счета-фактуры
Грузополучатель и его адрес_____
Покупатель и его адрес _____
ИНН/КПП покупателя_____
ОКТМО _____

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

1. Приложение 1 - Реестр точек подключения.
2. Приложение 2 - Режим подачи горячей воды.
3. Приложение 3 - Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту.
4. Приложение 4 - Перечень ответственных исполнителей Сторон.
5. Приложение 5 - Сведения о ПУ.
6. Приложение 6 - Сведения о показателях качества и температуры горячей воды.
7. Приложение 7 - Акт разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности Сторон.
8. Приложение 8 - Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.
9. Приложение 9 - Порядок обеспечения Абонентом доступа Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды и ПУ.
10. Приложение 10 - Порядок контроля качества горячей воды.
11. Приложение 11 - Условия временного прекращения или ограничения горячего

водоснабжения.

11. Подписи сторон

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 1
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Реестр точек подключения

№ п/п	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес здания, строения, в которое осуществляется поставка горячей воды	Точка подключения	Дата начала действия контракта по точке подключения
1	ИТП № 01-04-0303/057	Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4’выходной фланец задвижки 3’	01.01.2024
2	ИТП № 01-04-0303/069	Лесной 4-й пер., д. 6	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3’	
3	ИТП № 01-04-0303/071	Миусская 1-я ул., д. 4	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3’	
4	ИТП № 01-04-0303/105	Миусская 1-я ул., д. 18	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3’	
5	ЦТП № 01-04-041	Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2	наружная сторона стены здания, расположенного по адресу: Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2	
6	ИТП № 01-04-0715/009	ул. Фадеева, д.2, стр.2	Выходной фланец задвижки (№ 7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№ 13) перед циркуляционными насосами ГВС	
7	ИТП № 01-04-	Старопименовский	Выходной фланец	

	0717/089	пер., д.5	задвижки (№ 7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№ 13) перед циркуляционными насосами ГВС	
8	ЦТП № 01-04-0717/123	ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3	Выходной фланец задвижки (№ 7) после теплообменника ГВС II ступени	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 18
ИТП № 01-04-0303/105

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,31
2	Февраль	2.4200000	40.0000000	
3	Март	2.4200000	40.0000000	
4	**Итого I квартал**	**9.6800000**	**160.0000000**	
5	Апрель	2.4200000	40.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.4850000	30.0000000	
8	**Итого II квартал**	**5.8850000**	**110.0000000**	
9	Июль	1.4850000	30.0000000	
10	Август	1.4850000	30.0000000	
11	Сентябрь	1.9800000	40.0000000	
12	**Итого III квартал**	**4.9500000**	**100.0000000**	
13	Октябрь	2.4200000	40.0000000	
14	Ноябрь	2.4200000	40.0000000	
15	Декабрь	6.0500000	100.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**10.8900000**	**180.0000000**	
17	**Итого за год**	**31.4050000**	**550.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 18
ИТП № 01-04-0303/105

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,31
2	Февраль	2.4200000	40.0000000	
3	Март	2.4200000	40.0000000	
4	**Итого I квартал**	**9.6800000**	**160.0000000**	
5	Апрель	2.4200000	40.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.4850000	30.0000000	
8	**Итого II квартал**	**5.8850000**	**110.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**15.5650000**	**270.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Фадеева, д.2, стр.2
ИТП № 01-04-0715/009

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,32
2	Февраль	4.8400000	80.0000000	
3	Март	4.8400000	80.0000000	
4	**Итого I квартал**	**14.5200000**	**240.0000000**	
5	Апрель	4.8400000	80.0000000	
6	Май	3.9600000	80.0000000	
7	Июнь	1.3860000	28.0000000	
8	**Итого II квартал**	**10.1860000**	**188.0000000**	
9	Июль	1.3860000	28.0000000	
10	Август	1.3860000	28.0000000	
11	Сентябрь	3.9600000	80.0000000	
12	**Итого III квартал**	**6.7320000**	**136.0000000**	
13	Октябрь	4.8400000	80.0000000	
14	Ноябрь	4.8400000	80.0000000	
15	Декабрь	4.8400000	80.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**14.5200000**	**240.0000000**	
17	**Итого за год**	**45.9580000**	**804.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Фадеева, д.2, стр.2
ИТП № 01-04-0715/009

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,32
2	Февраль	4.8400000	80.0000000	
3	Март	4.8400000	80.0000000	
4	**Итого I квартал**	**14.5200000**	**240.0000000**	
5	Апрель	4.8400000	80.0000000	
6	Май	3.9600000	80.0000000	
7	Июнь	1.3860000	28.0000000	
8	**Итого II квартал**	**10.1860000**	**188.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**24.7060000**	**428.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2
ЦТП № 01-04-041

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	6.7760000	112.0000000	
2	Февраль	6.7760000	112.0000000	
3	Март	6.7760000	112.0000000	
4	**Итого I квартал**	**20.3280000**	**336.0000000**	
5	Апрель	6.7760000	112.0000000	
6	Май	5.5440000	112.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**14.3000000**	**264.0000000**	
9	Июль	1.9800000	40.0000000	
10	Август	1.9800000	40.0000000	
11	Сентябрь	5.5440000	112.0000000	
12	**Итого III квартал**	**9.5040000**	**192.0000000**	
13	Октябрь	6.7760000	112.0000000	
14	Ноябрь	6.7760000	112.0000000	
15	Декабрь	6.7760000	112.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**20.3280000**	**336.0000000**	
17	**Итого за год**	**64.4600000**	**1128.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2
ЦТП № 01-04-041

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	6.7760000	112.0000000	
2	Февраль	6.7760000	112.0000000	
3	Март	6.7760000	112.0000000	
4	**Итого I квартал**	**20.3280000**	**336.0000000**	
5	Апрель	6.7760000	112.0000000	
6	Май	5.5440000	112.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**14.3000000**	**264.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**34.6280000**	**600.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46
ИТП № 01-04-0303/057

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	5.5660000	92.0000000	0,33
2	Февраль	5.5660000	92.0000000	
3	Март	5.5660000	92.0000000	
4	**Итого I квартал**	**16.6980000**	**276.0000000**	
5	Апрель	5.5660000	92.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**9.5260000**	**172.0000000**	
9	Июль	0.4950000	10.0000000	
10	Август	0.9900000	20.0000000	
11	Сентябрь	4.5540000	92.0000000	
12	**Итого III квартал**	**6.0390000**	**122.0000000**	
13	Октябрь	5.5660000	92.0000000	
14	Ноябрь	5.5660000	92.0000000	
15	Декабрь	5.5660000	92.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**16.6980000**	**276.0000000**	
17	**Итого за год**	**48.9610000**	**846.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46
ИТП № 01-04-0303/057

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	5.5660000	92.0000000	0,33
2	Февраль	5.5660000	92.0000000	
3	Март	5.5660000	92.0000000	
4	**Итого I квартал**	**16.6980000**	**276.0000000**	
5	Апрель	5.5660000	92.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**9.5260000**	**172.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**26.2240000**	**448.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____/
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Лесной 4-й пер., д. 6
ИТП № 01-04-0303/069

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.5880000	175.0000000	0,37
2	Февраль	9.9830000	165.0000000	
3	Март	8.7120000	144.0000000	
4	**Итого I квартал**	**29.2830000**	**484.0000000**	
5	Апрель	8.9540000	148.0000000	
6	Май	5.4450000	110.0000000	
7	Июнь	2.9700000	60.0000000	
8	**Итого II квартал**	**17.3690000**	**318.0000000**	
9	Июль	0.9900000	20.0000000	
10	Август	0.9900000	20.0000000	
11	Сентябрь	6.4350000	130.0000000	
12	**Итого III квартал**	**8.4150000**	**170.0000000**	
13	Октябрь	7.8650000	130.0000000	
14	Ноябрь	7.8650000	130.0000000	
15	Декабрь	11.4950000	190.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**27.2250000**	**450.0000000**	
17	**Итого за год**	**82.2920000**	**1422.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Лесной 4-й пер., д. 6
ИТП № 01-04-0303/069

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.5880000	175.0000000	0,37
2	Февраль	9.9830000	165.0000000	
3	Март	8.7120000	144.0000000	
4	**Итого I квартал**	**29.2830000**	**484.0000000**	
5	Апрель	8.9540000	148.0000000	
6	Май	5.4450000	110.0000000	
7	Июнь	2.9700000	60.0000000	
8	**Итого II квартал**	**17.3690000**	**318.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**46.6520000**	**802.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 4
ИТП № 01-04-0303/071

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	13.3100000	220.0000000	0,29
2	Февраль	13.3100000	220.0000000	
3	Март	13.3100000	220.0000000	
4	**Итого I квартал**	**39.9300000**	**660.0000000**	
5	Апрель	13.3100000	220.0000000	
6	Май	10.8900000	220.0000000	
7	Июнь	4.9500000	100.0000000	
8	**Итого II квартал**	**29.1500000**	**540.0000000**	
9	Июль	2.4750000	50.0000000	
10	Август	2.4750000	50.0000000	
11	Сентябрь	10.8900000	220.0000000	
12	**Итого III квартал**	**15.8400000**	**320.0000000**	
13	Октябрь	15.1250000	250.0000000	
14	Ноябрь	15.1250000	250.0000000	
15	Декабрь	15.1250000	250.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**45.3750000**	**750.0000000**	
17	**Итого за год**	**130.2950000**	**2270.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 4
ИТП № 01-04-0303/071

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	13.3100000	220.0000000	0,29
2	Февраль	13.3100000	220.0000000	
3	Март	13.3100000	220.0000000	
4	**Итого I квартал**	**39.9300000**	**660.0000000**	
5	Апрель	13.3100000	220.0000000	
6	Май	10.8900000	220.0000000	
7	Июнь	4.9500000	100.0000000	
8	**Итого II квартал**	**29.1500000**	**540.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**69.0800000**	**1200.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Старопименовский пер., д.5
ИТП № 01-04-0717/089

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.2850000	170.0000000	0,47
2	Февраль	10.2850000	170.0000000	
3	Март	10.2850000	170.0000000	
4	**Итого I квартал**	**30.8550000**	**510.0000000**	
5	Апрель	10.2850000	170.0000000	
6	Май	8.4150000	170.0000000	
7	Июнь	2.4750000	50.0000000	
8	**Итого II квартал**	**21.1750000**	**390.0000000**	
9	Июль	2.4750000	50.0000000	
10	Август	2.4750000	50.0000000	
11	Сентябрь	8.4150000	170.0000000	
12	**Итого III квартал**	**13.3650000**	**270.0000000**	
13	Октябрь	10.2850000	170.0000000	
14	Ноябрь	10.2850000	170.0000000	
15	Декабрь	10.2850000	170.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**30.8550000**	**510.0000000**	
17	**Итого за год**	**96.2500000**	**1680.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Старопименовский пер., д.5
ИТП № 01-04-0717/089

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.2850000	170.0000000	0,47
2	Февраль	10.2850000	170.0000000	
3	Март	10.2850000	170.0000000	
4	**Итого I квартал**	**30.8550000**	**510.0000000**	
5	Апрель	10.2850000	170.0000000	
6	Май	8.4150000	170.0000000	
7	Июнь	2.4750000	50.0000000	
8	**Итого II квартал**	**21.1750000**	**390.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**52.0300000**	**900.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3
ЦТП № 01-04-0717/123

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	0.0000000	0.0000000	0,27
2	Февраль	0.0000000	0.0000000	
3	Март	0.0000000	0.0000000	
4	**Итого I квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
5	Апрель	0.0000000	0.0000000	
6	Май	0.0000000	0.0000000	
7	Июнь	0.0000000	0.0000000	
8	**Итого II квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**0.0000000**	**0.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3
ЦТП № 01-04-0717/123

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	0.0000000	0.0000000	0,27
2	Февраль	0.0000000	0.0000000	
3	Март	0.0000000	0.0000000	
4	**Итого I квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
5	Апрель	0.0000000	0.0000000	
6	Май	0.0000000	0.0000000	
7	Июнь	0.0000000	0.0000000	
8	**Итого II квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**0.0000000**	**0.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/105

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Миусская 1-я ул., д. 18	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	40.637269	14245.288000	788.400000	0.090000	0.090000	0.090000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				40.637269	14245.288000	788.400000	0.090000	0.090000	0.090000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				40.637269	14245.288000	788.400000	0.090000	0.090000	0.090000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0715/009

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	ул. Фадеева, д. 2, стр. 2	Бюджетные потребители	034	д/с № 1497	19.415587	6806.083000	376.680000	0.043000	0.000000	0.000000	0.000000	0.043000	24ч	7д
1.2	ул. Фадеева, д. 2, стр. 2	Бюджетные потребители	034	д/с № 1497	14.597819	5117.227000	283.216000	0.032330	0.032330	0.032330	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				34.013406	11923.310000	659.896000	0.075330	0.032330	0.032330	0.000000	0.043000		
	Итого по ЦТП				34.013406	11923.310000	659.896000	0.075330	0.032330	0.032330	0.000000	0.043000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ЦТП № 01-04-041

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	24.382365	8547.174000	473.040000	0.054000	0.054000	0.054000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				24.382365	8547.174000	473.040000	0.054000	0.054000	0.054000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				24.382365	8547.174000	473.040000	0.054000	0.054000	0.054000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/057

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	22.576261	7914.049000	438.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				22.576261	7914.049000	438.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				22.576261	7914.049000	438.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/069

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Лесной 4-й пер., д. 6	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	11.739660	4115.307000	227.760000	0.026000	0.026000	0.026000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				11.739660	4115.307000	227.760000	0.026000	0.026000	0.026000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				11.739660	4115.307000	227.760000	0.026000	0.026000	0.026000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/071

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Миусская 1-я ул., д. 4	Бюджетные потребители	034	лицей № 1574	10.836601	3798.742000	210.240000	0.024000	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000	24ч	7д
1.2	Миусская 1-я ул., д. 4	Бюджетные потребители	034		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				10.836601	3798.742000	210.240000	0.024000	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				10.836601	3798.742000	210.240000	0.024000	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0717/089

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Старопименовский пер., д. 5	Бюджетные потребители	034	школа № 175	45.152522	15828.098000	876.000000	0.100000	0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	24ч	7д
1.2	Старопименовский пер., д. 5	Бюджетные потребители	034	школа № 175	18.061011	6331.240000	350.400000	0.040000	0.040000	0.040000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				63.213533	22159.338000	1226.400000	0.140000	0.140000	0.140000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				63.213533	22159.338000	1226.400000	0.140000	0.140000	0.140000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ЦТП № 01-04-0717/123

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 3	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	9.030503	3165.619000	175.200000	0.020000	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				9.030503	3165.619000	175.200000	0.020000	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				9.030503	3165.619000	175.200000	0.020000	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 4
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Перечень ответственных исполнителей Сторон

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

1. Вопросы качества горячей воды, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений, переключений:

Директор предприятия № 4 Филиала № 1 - Лапин Иван Борисович, телефон 8-495-587-96-01;
диспетчер района - телефон 8-495-587-96-01 ;
Главный инженер - Ханжинов Павел Владимирович, телефон 8-495-587-96-01.
исполнитель_____

Директор предприятия № 9 Филиала № 9 - Дорошенко Николай Иванович, телефон (495) 587-97-09;
диспетчер района - телефон 8 (495) 587-97-09;
Главный инженер Петренко Владимир Владимирович, телефон 8 (495) 587-97-09;
исполнитель_____

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:
Заместитель директора - начальник отделения сбыта № 1 (ЦАО) – Бойко Инга Александровна, телефон 8 (495) 539-59-01;
Клиент-менеджер – Голубницкая С.Е., телефон 8 (495) 539-59-01;
Расчетный отдел – Скворцова Н.А., телефон 8 (495) 539-59-01;
Бухгалтерия – Арчакова М.В., телефон 8 (495) 539-59-01.
Телефон горячей линии: 8 (495) 539-59-59.

Абонент:
главный инженер – Ф.И.О._____, телефон_____ ;
главный энергетик - Ф.И.О. _____, телефон_____ ;
бухгалтер – Ф.И.О._____, телефон_____ .
лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –
Ф.И.О._____ , телефон_____ .

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 5
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»

Сведения о ПУ

№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес строения Абонента	Место расположения ПУ	Показания ПУ на начало подачи горячей воды		Дата очередной поверки	Дата поверки	Дата опломбирования	Диаметр водопроводной сети (миллиметров)	Марка и заводской номер прибора учета	Наименование прибора учета, тип прибора
				подающий трубопровод	обратный трубопровод						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01-04-0303/057	Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46				11.09.2027	11.09.2023			110568_GV	Теплосчётчик ВИС.Т
2	01-04-0303/069	Лесной 4-й пер., д. 6				13.01.2026	13.01.2022			110574_GV	Теплосчётчик ВИС.Т
3	01-04-0303/071	Миусская 1-я ул., д. 4				08.10.2025	08.10.2021			110556_GV	Теплосчётчик ВИС.Т
4	01-04-0303/105	Миусская 1-я ул., д. 18				29.04.2025	29.04.2021			406321_GV	Теплосчётчик КМ-5-4
5	01-04-041	Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2				06.04.2026	06.04.2022			480602_GV	Теплосчётчик КМ-5-4
6	01-04-0715/009	ул. Фадеева, д.2, стр.2				20.06.2026	20.06.2022			406335_GV	Теплосчётчик КМ-5-4

7	01-04-0717/089	Старопименовский пер., д.5				25.08.2025	25.08.2021			24792_GV	Теплосчётчик КМ-5-4
8	01-04-0717/123	ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3				18.05.2027	18.05.2023			406396_GV	Теплосчётчик КМ-5-1

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____ / Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____ / _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 6
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

СВЕДЕНИЯ
о показателях качества и температуры горячей воды

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется для системы горячего водоснабжения поддерживать на вводе в здание следующие параметры качества и температуры горячей воды:

1. Гигиенические требования к качеству питьевой горячей воды должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обеспечивает бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение всего года за исключение перерывов на гидравлические испытания. При этом допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа.
3. Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах горячего водоснабжения не должно превышать сроки, установленные СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» для различных категорий централизованных систем водоснабжения.
4. Абонент обязуется в системе горячего водоснабжения поддерживать часовой расход горячей воды на циркуляцию в соответствии с нормативно установленными значениями.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 7
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов И.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4' выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/057 2-я Тверская-Ямская ул.д.46 стр.1



Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 4 м $L_{от(обр)}$ = 3 м $L_{цент}$ = 1 м $L_{вент\,(обр)}$ = 2 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 80мм $D_{от.(обр)}$ = 80мм $D_{цент.}$ = 25мм $D_{вент(обр).}$ = 25мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»
_____/_____

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/ Н.В.Степнов/

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/ Н.И.Дорошенко

Представитель Потребителя
_____
_____/_____


Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов Н.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/069 4-й Лесной пер.д.6

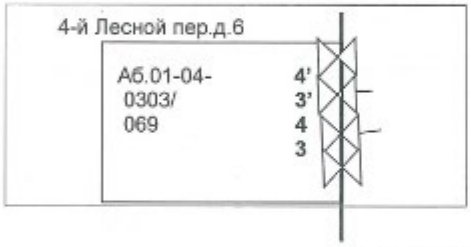

Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 1.5 м $L_{от(обр)}$ = 5.5 м $L_{вент}$ = 2.5 м $L_{вент\,(обр)}$ = 3.5 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 100мм $D_{от\,(обр)}$ = 100мм $D_{вент.}$ = 80мм $D_{вент(обр).}$ = 80мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

_____/_____

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/ **Н.И.Дорошенко**

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

_____/ Н.В.Степнов/

Представитель Потребителя
_____

_____/_____


Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов Н.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/071 1-я Миусская ул.д.4

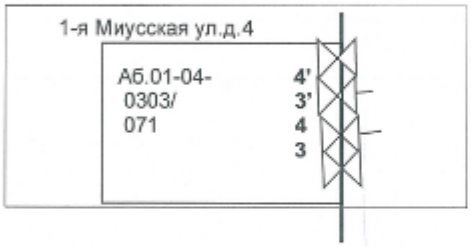

Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 12 м $L_{от(обр)}$ = 8 м $L_{вент}$ = 8 м $L_{вент\,(обр)}$ = 1.5 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 80мм $D_{от\,(обр).}$ = 80мм $D_{вент.}$ = 100мм $D_{вент(обр).}$ = 100мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

_____/_____

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/**Н.И.Дорошенко**

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

_____/Н.В.Степнов/

Представитель Потребителя

_____

_____/_____


Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов Н.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/105 1-я Миусская ул.д.18

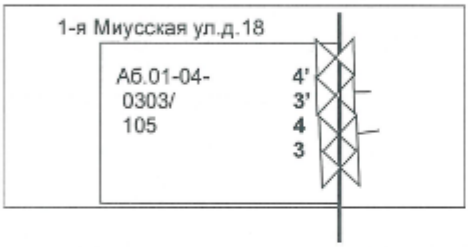

Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 13,8 м $L_{от(обр)}$ = 12,5 м $L_{вент}$ = 9 м $L_{вент\,(обр)}$ = 9 м $L_{от\,(бассейн)}$ = 5,5 м $L_{от\,(бассейн)(обр)}$ = 5,5 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 80мм $D_{от\,(обр).}$ = 80мм $D_{вент.}$ = 32мм $D_{вент(обр).}$ = 32мм $D_{от.(бассейн)}$ = 32мм $D_{от\,(бассейн)(обр).}$ = 32мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

_____/_____

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____ / **Н.И.Дорошенко**

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

_____/Н.В.Степнов/

Представитель Потребителя
_____
_____/_____

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " " 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":

Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,

Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,

Владелец промежуточных сетей - Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской" (Долгоруковская ул., д.29) в лице _____

и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2) в лице


_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

1. Между ПАО «МОЭК» и Владельцем промежуточных сетей являются:
наружные стороны стен здания, расположенного по адресу: Долгоруковская ул., д.29;

2. Между ПАО «МОЭК» и Потребителем является:
наружная сторона стены здания, расположенного по адресу: Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2.

Схема присоединения Потребителя
ЦТП № 01-04-041 (адрес: Долгоруковская ул., д.33, стр.13)

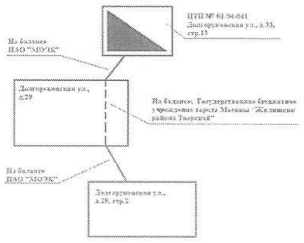

*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы присутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 1,5 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 50 мм Dгвс = 50 мм Dгвс.ц = 40 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ **/ С.Ю. Сучков /**

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ **/ И.Б. Лапин /**

ПАО «МОЭК» Филиал Предприятие № 4 «Тверское»

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Владелец промежуточных сетей:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"

_____/_____/

Фролова Е.С. 12.04.2023г.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " "_____2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":

Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,

Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,


и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (ул. Фадеева, д.2. стр.2) в лице

_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:

1. Выходной фланец задвижки (№3) на подающем трубопроводе системы отопления после теплообменника отопления и входной фланец задвижки (№4) на обратном трубопроводе системы отопления перед циркуляционными насосами отопления;
2. Выходной фланец задвижки (№7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№13) перед циркуляционными насосами ГВС.

Схема присоединения Потребителя
ЦТП № 01-04-0715/009 (адрес: ул. Фадеева, д.2, стр.2)

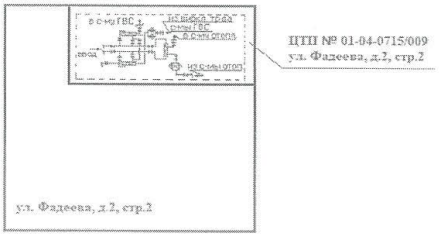

*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы присутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 3 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 50 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____/ С.Ю. Сучков /

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____/ И.Б. Лапин /

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Фролова Е.С. 12.04.2023.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон


г. Москва от " " 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":
Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,
Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,
и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (Старопименовский пер., д.5) в лице
_____
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:

1. Выходной фланец задвижки (№3) на подающем трубопроводе системы отопления после теплообменника отопления и входной фланец задвижки (№4) на обратном трубопроводе системы отопления перед циркуляционными насосами отопления;
2. Выходной фланец задвижки (№7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№13) перед циркуляционными насосами ГВС.

Схема присоединения Потребителя

ЦТП № 01-04-0717/089 (адрес: Старопименовский пер., д.5)

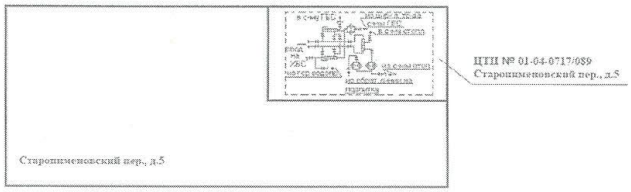

*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы отсутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 4 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 80 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / С.Ю. Сучков /

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / И.Б. Лапин /

ПАО «МОЭК» Филиал № 1 Предприятие № 4 «Таганское»

Фролова Е.С. 12.04.2023г.

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " " _____2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":

Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,

Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,

и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3) в лице


_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:

1. Выходной фланец задвижки (№3) на подающем трубопроводе системы отопления после теплообменника отопления и входной фланец задвижки (№4) на обратном трубопроводе системы отопления перед циркуляционными насосами отопления;
2. Выходной фланец задвижки (№7) после теплообменника ГВС II ступени.

Схема присоединения Потребителя

ЦТП № 01-04-0717/123 (адрес: ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3)

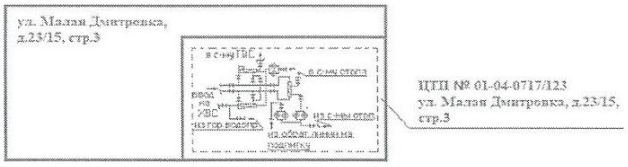

*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы присутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 0,5 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 50 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / **С.Ю. Сучков** /

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / **И.Б. Лапин** /

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Фролова Е.С. 12.04.2023.

ФОРМА

Приложение
к Акту разграничения
балансовой принадлежности сетей горячего
водоснабжения и эксплуатационной
ответственности сторон
от «___» _____ 20__г.

Соглашение с владельцем промежуточных сетей

г. Москва « ___» _____ 20__ г.

ПАО «МОЭК», именуемое в дальнейшем «**Организация, осуществляющая горячее водоснабжение**», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и _____**,** именуемое в дальнейшем «**Абонент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и

_____

(наименование организации-владельца сетей)

именуемый в дальнейшем «**Владелец промежуточных сетей**», в лице _____, действующего на основании _____, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Участок сети (и/или тепловой сети) от _____ до _____, к которой присоединено энергопринимающее устройство Абонента, принадлежит Владельцу промежуточных сетей.

2. Владелец промежуточных сетей согласен на передачу горячей воды по принадлежащей ему сети (и/или) сети (и/или) тепловой сети, указанной в пункте 1 настоящего соглашения, Абоненту.

3. Владелец промежуточных сетей осуществляет эксплуатацию участка сети (и/или) тепловой сети, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не несет ответственности за техническое состояние участка сети (и/или) тепловой сети, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Контракта от «___»_____ 20__ г. № _____.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**	**Владелец промежуточных сетей**
_____/_____/	_____/_____/	_____/_____/
подпись	подпись	подпись
«___»_____ 20___г.	«___»_____ 20___г.	«___»_____ 20___г.

Главный инженер Филиала № ___

_____/_____/

ФОРМА

Приложение 8
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

1. Средства, поступающие от Абонента, учитываются Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, в соответствии с информацией о периоде, за который производится платеж, указанной в платежном документе.

Если сумма распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке денежных средств превышает стоимость потребленной Абонентом в расчетном периоде горячей воды, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, засчитывает ее в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

2. Неполучение Абонентом платежных документов не освобождает Абонента от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате в установленные Контрактом сроки.

3. При осуществлении оплаты по Контракту Абонент обязан указывать в платежных документах: основание платежа (номер и дату Контракта), период, за который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

В случае отсутствия указания в платежных документах основания платежа (номера, даты Контракта), номера и даты счета-фактуры Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, уведомляет об этом Абонента. Платеж считается произведенным по Контракту только после письменного заявления Абонента об отнесении полученных денежных средств на Контракт.

4. В случае отсутствия указания в платежных документах периода, за который производится платеж, поступившие в текущем расчетном периоде (с первого по последнее число месяца включительно) денежные средства учитываются в счет оплаты за предыдущий расчетный период, ближайший к дате оплаты.

Если сумма распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке денежных средств превышает стоимость потребленной Абонентом в расчетном периоде горячей воды, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, засчитывает ее в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

5. Средства, поступающие от Абонента через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и через иные расчетные центры, учитываются согласно информации о расчетном периоде, за который производится оплата, содержащейся в структурированной выписке банка.

Если сумма распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке денежных средств превышает стоимость потребленной Абонентом в расчетном периоде

горячей воды, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, засчитывает ее в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

6. В случае если количество поставленной в расчетном периоде горячей воды по сравнению с тем, как оно было определено первоначально в акте приемки-передачи (п. 5.2 Контракта), изменено в сторону уменьшения, соответствующая сумма денежных средств засчитывается Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

7. В случае если Сторонами в иных Контрактах установлен отличный от указанного порядок расчетов, применяются положения настоящего Контракта.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 9
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Порядок обеспечения Абонентом доступа Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды и ПУ.

1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к сетям горячего водоснабжения, ПУ, местам отбора проб горячей воды, находящимся в границах его эксплуатационной ответственности, в целях:

- проверки исправности ПУ, сохранности контрольных пломб, снятия показаний приборов учета и контроля за снятыми Абонентом показаниями приборов учета;
- опломбирования ПУ;
- определения качества поданной (полученной) горячей воды путем отбора проб;
- обслуживания сетей горячего водоснабжения и оборудования, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

2. Абонент извещается о проведении проверки ПУ, их показаний, проверки сохранности контрольных пломб, о проведении процедуры определения качества поданной (полученной) горячей воды в порядке, установленном Правилами горячего водоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642.

3. Уполномоченные представители Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представители иной организации допускаются к сетям горячего водоснабжения, ПУ, местам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности).

4. В случае отказа в допуске Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представителей иной организации к ПУ такие ПУ признаются неисправными. В таком случае применяется расчетный способ определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период в соответствии с п. 3.8 Контракта.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 10
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Порядок контроля качества горячей воды

1. Качество поставляемой горячей воды должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам.

2. Контроль качества подаваемой горячей воды осуществляется:

- по инициативе и за счет Абонента;

- на основании программы производственного контроля качества горячей воды Организации, осуществляющей горячее водоснабжение;

- при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля уполномоченным территориальным органом федерального органа исполнительной власти.

3. Сведения о показателях качества горячей воды предусмотрены приложением 6 к Контракту.

4. Контроль качества горячей воды, подаваемой Абоненту с использованием систем горячего водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие горячей воды установленным требованиям.

5. Отбор проб горячей воды производится с участием представителей Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и представителей Абонента.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 11
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Условия временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения

1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение Абонента в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами горячего водоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642, в том числе:

- для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей и/или сетей горячего водоснабжения в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии, при условии уведомления Абонента в течение 1 (одного) дня;

- для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию тепловых сетей и/или сетей горячего водоснабжения, продолжительность которых определяется уполномоченными органами, при условии уведомления Абонента за 15 (пятнадцать) дней.

2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе вводить ограничение, прекращение горячего водоснабжения в случаях:

- потребления горячей воды без надлежащего оформления тепловых нагрузок для целей горячего водоснабжения (потребление горячей воды с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе горячего водоснабжения с нарушением установленного порядка подключения);

- аварийного состояния водопроводных сетей Абонента;

- нарушения сроков и порядка оплаты потребленной горячей воды;

- в иных случаях.

Прекращение или ограничение горячего водоснабжения осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения или ограничения.

3. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не менее, чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения горячего водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении органы исполнительной власти города Москвы (Управу р-на, Префектуру АО).

4. Уведомление о прекращении или ограничении горячего водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении горячего водоснабжения направляется Абоненту любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления Абонентом.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru, КПП=6663003127
Владелец:	CN=ПАО \"МОЭК\", SN=Золотова, G=Мария Олеговна, C=RU, ST=77 г. Москва, L=г Москва, STREET=ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО\, ДОМ 101\, КОРП 3\, ЭТ/КАБ 20/2017, O=ПАО \"МОЭК\", T=Заместитель начальника отделения по операционной деятельности, ОГРН=1047796974092, СНИЛС=08099714909, ИНН=771507980264, E=Zolotova_M_O@moek.ru, КПП=7720518494
Дата подписания:	18.01.2024 12:58:49
Отпечаток ключа:	e3943ce353108a29df440e3e375695071fdfec30
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Купрова Елена Викторовна, SN=Купрова, G=Елена Викторовна, E=kuprovaev@edu.mos.ru, ИНН=770703092168, СНИЛС=07790583815, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 1574""", T=Директор, L=г. Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	18.01.2024 12:02
Отпечаток ключа:	00EFC69A9DFB50B9CB596AC5891E98B03F
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Публичное акционерное общество
«Московская объединенная
энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)
Филиал №11 «ГОРЭНЕРГОСБЫТ» ПАО «МОЭК»
Отделение сбыта №1
(ЦАО)

ул. Складочная, д. 1А, стр. 1, Российская Федерация, г. Москва, 127018
телефон: +7 (495) 539-59-01
e-mail: ОС-1@moek.ru, www.moek.ru
ОКПО 97266957, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/772843001

17.09.2024 № 02-Ф11/08-41558/24

на № 531 от 13.08.2024

Директору
ГБОУ города Москвы
«Школа № 1574»
Е.В. Купровой

О направлении информации

Уважаемая Елена Викторовна!

В ответ на Ваше обращение сообщаю.

Поставка энергоресурсов в здание по адресу: Старопименовский пер., д 5 (ЦТП №01-04-0717) производится ПАО «МОЭК» на основании заключенных с ГБОУ г. Москвы «Школа №1574», контрактов теплоснабжения от 18.01.2024 № 01.980043кТЭ и горячего водоснабжения от 18.01.2024 № 01.980043кГВ (далее – Контракты).

В приложениях 6 к Контрактам сторонами утверждены Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон на здание по адресу: Старопименовский пер., д 5 (ЦТП №01-04-0717).

Тепловые нагрузки на системы отопления и горячего водоснабжения, отражены в приложениях № 3 к Контрактам по видам теплопотребления.

В части получения прочей запрашиваемой документации сообщаю.

В соответствии с внутренней политикой ПАО «МОЭК» (далее - Общество) услуга по подбору и предоставлению информации по объектам Общества является платной и предоставляется на основании заключенного договора

Стоимость предоставления услуги, в соответствии с прейскурантом цен, размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» https://online.moek.ru/services.

Для получения прочей запрашиваемой документации Вам необходимо подать заявку на официальном сайте ПАО «МОЭК» (online.moek.ru), в разделе «Услуги/ Выдача копий исполнительной/проектной документации и согласование топопланов» (https://online.moek.ru/services).

Заместитель начальника отделения –
руководитель клиентского центра **Ю.С. Аверина**

С.Е. Голубницкая
(495) 539-59-01 (доб. 22-05)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в АС «Делопроизводство» ПАО «МОЭК»

Владелец: Аверина Юлия Сергеевна
Сертификат: 057FE1D20046B1CCA9411029002012DC99
Действителен: с 02.04.2024 по 02.04.2025