



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I ЭТАП**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства.
Часть 2. Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности.**

696/П-24-АНО/АТЗ

Том 10.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I ЭТАП

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства.
Часть 2. Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности.

696/П-24-АНО/АТЗ

Том 10.2

Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

Москва 2025
Шифр 24-108

Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

**Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-6/24-(24-108)-суб1 от 22.08.2024 г.**

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
I этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства.
Часть 2. Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности.**

696/П-24-АНО/АТЗ

Том 10.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025



Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

**Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-6/24-(24-108)-суб1 от 22.08.2024 г.**

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
I этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства.
Часть 2. Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности.**

696/П-24-АНО/АТЗ

Том 10.2

Исполнительный директор

Д. В. Мирошниченко

Руководитель проекта

Д. В. Мирошниченко

Главный инженер проекта

А. И. Мелихов

Москва 2025



Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
	Титульный лист.	
697/П-24-АНО/АТЗ-С	Содержание тома.	5-6
697/П-24-АНО/АТЗ-СГ	Заверение проектной документации	7
697/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Пояснительная записка	8-36
	1. Общие положения.	8
	2. Термины и сокращения.	8
	3. Сведения о наличии у организации-разработчика проектной документации "Перечень мероприятий по противодействию террористическим актам" свидетельства, выданного саморегулируемой организацией.	8
	4. Исходные данные, полученные для разработки систем антитеррористической защищенности.	8-9
	5. Краткая характеристика проектируемого объекта.	9-11
	6. Мероприятия и проектные решения, направленные на обеспечение защиты объекта от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.	11-12
	7. Обоснование классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту в случае реализации террористических угроз.	12-13
	8. Описание технических систем (средств) и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.	13
	9. Система контроля и управления доступом.	13-15

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Мирошниченко				03.25
Проверил					03.25
Н.контр.					03.25
ГИП	Мелихов				03.25

697/П-24-АНО/АТЗ-С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	2
ООО «ДИСС-ПРОЕКТ»		

	10. Система охранно-тревожной сигнализации.	15-23	
	11. Система охранного телевидения.	23-25	
	12 Система охранного освещения.	26	
	13. Система экстренной связи.	26	
	14. Средства обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов и обнаружения, и локализации радиоактивных материалов.	26-27	
	15. Мероприятия и проектные решения по системе оповещения персонала и посетителей объекта об опасностях.	28	
	16. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией при пожаре.	28-30	
	17. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объект охраны.	30-36	
	Приложения	37-47	
Графическая часть			
697/П-24-АНО/АТЗ	лист 1	Схема организации досмотра План цокольного этажа.	48
Прилагаемые документы			
697/П-24-АНО/АТЗ-СО		Спецификация оборудования, изделий и материалов.	18

Иув. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

						697/П-24-АНО/АТЗ-С	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Заверение проектной организации

Проектная документация на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт здания ГБОУ «Школа № 498» по адресу: г. Москва, ул. Народная, д.11/2, разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____ А. И. Мелихов

Согласовано:			

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

						697/П-24-АНО/АТЗ-СГ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заверение проектной документации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Мирошниченко			03.25		П	1	1
Проверил					03.25		ООО «ДИСС-ПРОЕКТ»		
Н.контр.				03.25					
ГИП		Мелихов			03.25				

Пояснительная записка.

1. Общие положения.

Настоящий том содержит описание проектных решений, принятых в разделе 13 части 1 "Перечень мероприятий по противодействию террористическим актам" (далее МПТА), для их реализации по результатам выполнения капитального ремонта ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корпус 1.

2. Термины и сокращения.

ПЗ - Пояснительная Записка;
 СКУД - Система контроля управления доступом;
 СОТ - Система охранного телевидения;
 СОТС - Система охранной и тревожной сигнализации;
 СКС - Структурированная кабельная система;
 СОУЭ - Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре;
 СЭС - Система экстренной связи;
 АРМ - Автоматизированное рабочее место;
 ЛВ - Локализация взрыва;
 МГН - Маломобильные группы населения;
 ТО - Техническое обслуживание;
 ТУ - Технические условия;
 ЧС - Чрезвычайные ситуации.

3. Сведения о наличии у организации-разработчика проектной документации "Перечень мероприятий по противодействию террористическим актам" свидетельства, выданного саморегулируемой организацией.

ООО «ДИСС-ПРОЕКТ» имеет допуск к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009).

4. Исходные данные, полученные для разработки систем антитеррористической защищенности.

Для разработки подраздела получены проектные материалы и исходные данные от Заказчика (задание на проектирование, генеральный план земельного участка и т. д.). проектные решения разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от .2 9.12.2006 № 190-ФЗ); - Федеральным законом от 21.12.1996 № 68-ФЗ «О защите населения и

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Мирошниченко				03.25	Пояснительная записка	Стадия	Лист
Проверил					03.25		П	8
Н.контр.					03.25		Листов	40
ГИП	Мелихов				03.25		ООО «ДИСС-ПРОЕКТ»	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Сводом Правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Проектные решения направлены на обеспечение защиты проектируемого объекта от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Реализация проектных решений, содержащихся в разделе, осуществляется путём их учета при разработке рабочей документации (на следующей стадии проектирования) и в процессе строительства.

5. Краткая характеристика проектируемого объекта.

В существующем здании располагается Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1.

Здание построено в 1937-м году по индивидуальному проекту и переоборудовано в 1954 г.

Здание четырехэтажное, с подвалом под частью здания.

Объёмно-пространственная структура здания – сложная Е-образной конфигурации в плане.

Габариты здания в координационных осях - 47,95 x 61,85 м.

Высота здания (архитектурная) – 21,07 м от уровня земли (СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Приложение А, п.А12).

Высота здания (пожарно-техническая) – 14,77 м от поверхности проезжей части для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа в наружной стене (СП 1.13130.2020 п.3.1).

За условную отметку $\pm 0,000$ принят уровень чистого пола первого этажа, равный абсолютной отметке 146,37.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Степень огнестойкости – I.

Функциональное назначение здания: Согласно О К 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Ограждающие наружные несущие конструкции стен и внутренние стены здания – кирпичные на цементно-песчаном растворе, междуэтажные и чердачное перекрытия – сборные железобетонные (ребристые и многпустотные плиты) и монолитные железобетонные. Плиты опираются на железобетонные сборные балки и металлические балки из прокатных двутавров.

Пространственная жесткость и устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой стен и перекрытий.

Фундаменты наружных и внутренних стен - ленточные из кладки бутового камня.

Несущие стены здания – кладка из одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружная верста выполнена из силикатного одинарного кирпича на цементно-песчаном растворе. Общая толщина кладки составляет 510 мм. Снаружи стены утеплены минеральной ватой толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							9

Внутренние стены – несущие и самонесущие стены выполнены из кладки одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина кладки составляет 380 мм (без учета отделочных слоев).

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.

Крыша здания – скатная.

Кровельное покрытие здания – из металлических листов с фальцевыми соединениями. Имеется зона кровельного окрытия профилированным металлическим листом.

Водосток – организованный наружный.

Лестницы здания – двухмаршевые, сборные железобетонные по металлическим оштукатуренным косоурам и балкам. Лестницы спуска в подвал – двухмаршевые, выполнены из монолитной железобетонной конструкции с опиранием на несущие стены.

Школа рассчитана на 460 человек (23 класса).

Учебные помещения соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативным показателям площади для определения мощности учреждений образования данного типа. Общеобразовательное учреждение реализует общеобразовательные программы начального и основного общего образования и включает следующие группы помещений:

1. Учебные кабинеты (универсальные и специализированные);
2. Спортивно-оздоровительная группа помещений;
3. Группа зрительного зала;
4. Помещения изучения технологий;
5. Пищеблок;
6. Библиотека-медиаотека;
7. Административные помещения;
8. Медицинский блок;
9. Вспомогательные и подсобные помещения;
10. Санитарно-бытовые помещения;
11. Технические помещения.

Состав учебных классов (в т. ч. по возрасту учеников), а также размещение зальных помещений, приняты по существующему положению и в рамках капитального ремонта остаются без изменений.

Состав и высота размещения помещений, в т. ч. с возможностью пребывания в них учащихся основной и начальной школы, отвечают существующему положению и в рамках капитального ремонта остаются без изменений — в соответствии с результатами обследования технических конструкций здания (заданием на капитальный ремонт изменение параметров состава и назначения помещений не предусмотрено, на основании положений ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в отношении объектов защиты, на которых проведены капитальный ремонт, требования Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту).

В здании расположены следующие помещения по существующему функциональному назначению:

В подвальном этаже расположены технические помещения - вентиляционные камеры, ИТП, насосная, подсобные помещения, техническое пространство, коридоры, спортивный зал со спортивными и помещением уборочного инвентаря.

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ			10

Количество учащихся, одновременно находящихся в спортивном зале по существующему положению, включая преподавателя, не превышает 15 человек, т.е. занятий предназначены для половины классной группы.

На первом этаже расположены вестибюль с зоной для ожидания, комната охраны, гардеробы для учителей и учеников, кабинеты для персонала школы, учебные кабинеты для учащихся школы, медицинская блок с кабинетом врача, процедурной и туалетом с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, уборные для учащихся, персонала и универсальной уборной для МГН, ПУИ, помещения пищеблока с обеденным залом, раздевальные для спортивного зала, тренерская с санузлом, кабинеты материальной технологии с кладовой, коридоры и лестничные клетки.

На втором этаже расположены учебные кабинеты для учащихся, гимнастический зал с раздевальными, уборные для учащихся, туалет для персонала, ПУИ, помещения СС, кладовые, коридоры с зонами для отдыха во время перемены и лестничные клетки.

Количество учащихся, одновременно находящихся в гимнастическом зале, включая преподавателя, не превышает 14 человек.

На третьем этаже расположены учебные кабинеты для учащихся, многофункциональный информационный библиотечный центр с закрытым хранением книг, кабинет для индивидуальных занятий, уборные для учащихся, туалет для персонала, ПУИ, помещения СС, кладовые, коридоры с зонами для отдыха во время перемены и лестничные клетки.

Количество учащихся, одновременно находящихся в многофункциональном информационном библиотечном центре, включая работника, не превышает 46 человек.

На четвертом этаже расположены учебные кабинеты, учебный кабинет для естествознания с лаборантской, кабинет для индивидуальных занятий, актовое зала, технический центр, гримерная и кладовая инвентаря, уборные для учащихся, туалет для персонала, ПУИ, помещения СС, кладовые, коридоры и лестничные клетки.

6. Мероприятия и проектные решения, направленные на обеспечение защиты объекта от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Перечень мероприятий и проектных решений по обеспечению защиты объекта от угроз террористического характера, от несанкционированного вторжения, направленных на обнаружение предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами, основывающихся на комплексе организационных мероприятий, проводимых администрацией проектируемого объекта, на применении сил обеспечения безопасности и комплекса технических средств антитеррористической защиты, необходимых к установке на проектируемом объекте.

Основой обеспечения надёжной защиты проектируемого объекта от преступных посягательств является его инженерная-техническая укрепленность. Наружные и внутренние стены, перекрытия проектируемого объекта - труднопреодолимые для проникновения нарушителей и имеют соответствующий класс защиты от взлома. Оконные конструкции в помещениях, предусмотренные проектом, остеклены, имеют надежные исправные запирающие устройства и обеспечивают надежную защиту помещений здания, обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							11
Изм. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Функции КПП осуществляются стационарным постом охраны, размещаемым в зоне ожидания регистрации (помещение 103), недалеко от основного входа.

Охрана проектируемого объекта предусмотрена лицензированными организациями по договору. Основными мероприятиями по предупреждению террористических актов на объекте являются:

- ежедневные обходы и осмотры внутренних помещений проектируемого объекта и прилегающей территории на предмет выявления взрывчатых устройств или подозрительных предметов;
- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях;
- обучение персонала объекта правилам (порядку) действий в нештатных ситуациях, в том числе вызванных террористическими актами;
- применение в системах жизнеобеспечения здания проектируемого объекта оборудования, оснащенного элементами безопасности, исключающими несанкционированный запуск (остановку) или преднамеренное повреждение оборудования;
- обеспечение наблюдения (мониторинга) и контроля за ситуацией внутри здания проектируемого объекта, а также на прилегающей территории;
- обеспечение наличия аварийных источников электроснабжения, а также системы сигнализации и оповещения людей о возникших опасностях;
- качественная проверка помещений ответственными лицами перед их закрытием;
- содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к применению средств пожаротушения, медицинской помощи, связи и оповещения.
- качественное выполнение должностных обязанностей сотрудниками охраны объекта.

7. Обоснование классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту в случае реализации террористических угроз.

Согласно Своду правил СП 132.13330.2011 “Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования” в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на нем людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, все объекты подразделяются на следующие классы:

- класс 1 (высокая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает федеральный или межрегиональный масштаб;
- класс 2 (средняя значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает региональный или межмуниципальный масштаб;
- класс 3 (низкая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает муниципальный или локальный масштаб.

В настоящем подразделе для оценки класса значимости объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен ему, находящимся на нем людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, не предусмотрено применение методов многокритериальной оценки возможного ущерба, в связи с чем класс значимости объекта, согласно пункта 6.3 СП132.13330.2011, определен как класс 3 (низкая значимость).

Категория объекта с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий совершения террористического акта – третья категория (п.13 требований ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							12
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Здание оборудовано системами СОТ, СОО, СОТС и СЭС (п.7.4 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»).

Дополнительно, проектом предусмотрено оснащение объекта системой контроля и управления доступом (далее по тексту - СКУД).

8. Описание технических систем (средств) и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

Объект предусматривает в своем составе помещения с единовременным нахождением не более 60 человек. Эксплуатация объекта предусматривает установку специального пропускного режима.

Проектные решения системы безопасности объекта принимаются на основании свода Правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Проектируемый комплекс систем безопасности должен обеспечивать: обнаружение и фиксацию фактов несанкционированного проникновения человека («нарушителя») в здание и отдельные помещения;

- оповещение службы охраны о срабатывании технических средств системы охранной сигнализации и контроля и управления доступом, а также о возникновении нештатных ситуаций;
- автоматическое ведение отчета и сохранение его в базе о посетителях и обслуживающем персонале находящихся на территории комплекса;
- контроль работоспособности систем безопасности;
- автоматическое регулирование ограничением входа/выхода в точках прохода, оборудованных системой контроля доступа.

В соответствии с п. 25 Требований подпункт в) на проектируемом объекте на первом этаже организованы помещения охраны, которое оборудовано следующими средствами контроля безопасности:

- Ручной металлодетектор "ВМ-611 СФИНКС";
- Металлодетектор панельный Паутина-Н2-2;
- Газоанализатор паровзрывчатых веществ «Кербер-Т»
- Локализатор взрыва "Фонтан-2" мод. 10У;
- Набор досмотровых зеркал;
- Пульт управления;
- Пост управления видеонаблюдением;
- Прибор управления речевого оповещения.

Организовано круглосуточное дежурство на объекте. Во входных зонах на объекте организованы стационарные посты охраны, с оборудованием для досмотра подозрительных лиц. Остальные входы-выходы, находящиеся (на плане 1 этажа) используются по мере необходимости как служебные или запасные входы-выходы, которые контролируются СКУД и автоматически разблокируются для эвакуации людей при срабатывании пожарной сигнализации.

9. Система контроля и управления доступом.

СКУД (см. 696/П-24-АНО/ИОС5.5) предназначена для ограничения доступа в здание, а так же для контроля за входом/выходом и перемещением людей в здании. Компоненты системы контроля управления доступом контролируют персонализацию прав доступа в здание и определённые функциональные участки/помещения.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		13

Система контроля и управления доступом (СКУД) выполняет функцию ограничения доступа в здание с разграничением полномочий (учитывая время суток и дни недели, т.е. запрет на вход разных лиц в разное время). При этом должна обеспечиваться смена полномочий и фиксация в памяти всех событий в привязке к текущей дате и времени суток.

При проектировании системы применено оборудование с использованием IP протокола.

Проектом предусмотрен резерв для подключения систем проекта «Благоустройство».

Кабельные линии связи:

Линии подключения контролеров ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 (кабель учтен в ИОС 5.4), линии питания 12В выполняются кабелем КПСВВнг(A)- LSLTx 1x2x1,5мм2, линии управления замком выполняются кабелем КПСВВнг(A)- LSLTx 1x2x0,5 мм2, линии управления дверью выполняются кабелем КПСВВнг(A)- LSLTx 1x2x0,5мм2, линии контроля положения дверью выполняются кабелем КПСВВнг(A)- LSLTx 1x2x0,5мм2, линии управления кнопкой выход выполняются кабелем КПСВВнг(A)- LSLTx 1x2x0,5мм2, линии управления считывателями выполняются кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 .

Прокладка внутри здания выполняется в гладкостенных ПВХ трубах диам. 20мм в запотолочном пространстве, кабельных лотках по коридорам (учтены в разделе ИОС 5.4). Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 32 или 40 мм. После прокладки отверстия заделываются легкоудаляемой противопожарной пеной.

Принятые технические решения основаны на комплексном подходе к защите здания и помещений и соответствуют требованиям нормативно технической документации и дополнительным требованиям Заказчика, вытекающим из специфики организации обеспечения безопасности и жизнедеятельности Объекта в целом и его отдельных помещений (в части зонирования, интегрирования систем безопасности).

Оснащению системой контроля и управлением доступа подлежат:

все входы в здание;

входы в подвал;

помещения серверных;

административное помещение на втором этаже;

медицинский блок;

комната охраны.

Состав системы:

сетевой контроллер «ST-NC221R2»;

Электромагнитный замок «ST-EL250MLD, ST-EL250ML»;

устройство дистанционного пуска «ST-ER115» (Аварийный выход);

кнопка выхода «ST-EX020LSM»;

считыватель «ST-CR312S-WT»;

дверной доводчик учтен в АР;

стабилизированный блок питания 12В ST-PS103 с АКБ.

Построение СКУД.

Считыватели, замки подключаются к сетевым контроллера «ST-NC221R2».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист 14
------	---------	------	--------	-------	------	---------------------	------------

«ST-CR312S-WT» осуществляет считывание карт доступа при внесении карты в зону действия считывателя (до 50 мм).

В качестве исполнительных устройств используются электромагнитные замки.

Для обеспечения автоматического закрытия дверей, защищаемых СКУД, устанавливается доводчик двери. Для предоставления доступа в обратном направлении используется считыватель «ST-CR312S-WT» или кнопка выхода «ST-EX020LSM».

Для аварийного открытия двери используется устройство дистанционного пуска «ST-ER115» (Аварийный выход), подключаемое через монтажную коробку к электромагнитному замку «ST-EL250MLD», «ST-EL250ML».

Для автоматической разблокировки дверей на путях эвакуации, оборудованных системой СКУД, используются адресные релейные модули «PM-1-R3», которые включаются в адресные линии связи приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» проекта -АПС.

Контроллеры «ST-NC221R2» предназначены для работы под управлением встроенного программного обеспечения. Настройка, мониторинг, выгрузка отчетов и т.д., производится через встроенное ПО, путем обращения к нему через WEB-браузер по IP-адресу.

Система контроля и управления доступом совмещения с системой охранно-тревожной сигнализации на АРМ 1 оператора СКУД, ОС. Система обеспечивает контроль событий (вход и выход), фиксируя в энергонезависимой памяти системы, с возможностью просмотра на автоматизированном рабочем месте (АРМ 1).

Система видеодомофонной связи

Видеодомофонная связь предназначена для:

местного отпирания дверей;

обеспечения двухсторонней, громкоговорящей и видеосвязи между службой охраны и посетителем от каждой входной двери;

дистанционного открывания дверей из комнаты охраны.

Блоки вызова устанавливаются на неподвижной части двери.

В помещениях охраны установлен видеодомофон.

Проектом предусмотрено разблокирование всех указанных систем по сигналу «Пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации.

Проектом предусмотрен резерв для подключения систем проекта «Благоустройство».

Оборудование СКУД функционирует в непрерывном круглосуточном режиме и требует бесперебойного электропитания, не допускающего перерыва в подаче электроэнергии в любых режимах работы электроустановок.

Система контроля и управления доступом оборудуется резервируемыми источника питания 12 В с аккумуляторными батареями.

10. Система охранно-тревожной сигнализации.

Система ОС (см. 696/П-24-АНО/ИОС5.7-ПЗ). Выбор типа и состава оборудования обусловлен требованиями архитектурной компоновкой объекта, а также требованием по аппаратно-программной совместимости с другими системами здания.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								15
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

Указанные в проектной документации типы и марки оборудования указаны в качестве базовых аналогов, как соответствующее техническому уровню оснащения объекта.

Окончательно тип оборудования будет уточняться перед началом монтажных работ и закупки оборудования. Применяемое оборудование должно соответствовать, по своим характеристикам, проектному аналогу, но не превышать его стоимость.

Система ОС предназначена для организации охраны технических и служебных помещений здания от несанкционированного проникновения в них.

Техническими средствами охраны системы охранной сигнализации на объекте оснащаются:

- Периметр здания (окна, помещения подвала и 1-го этажа);
- Главный вход;
- Служебные входы;
- Эвакуационные выходы;
- Выходы с лестниц на технический этаж и подвал;
- Комнаты охраны;
- Кабинеты медицинского блока;
- Административные кабинеты;
- Серверные;
- Электрощитовые;
- Прочие помещения.

Двери подвала и первого, второго и третьих этажей оборудуются извещателями охранными магнитоуправляемыми адресными ИО 10220-2 и извещателями охранными поверхностными оптико-электронными адресными ИО 30920-2 (все наружные двери на пролом).

Окна 1 этажа и 2-4 этажей оснащаются извещателями охранными поверхностными звуковыми адресными ИО 32920-2 для защиты от разрушения стеклопакета окна. Помещения медицинского блока, административные кабинеты и комнаты охраны дополнительно защищаются извещателями охранными объемными оптико-электронными адресными ИО 40920-2.

Сигналы при срабатывании охранных извещателей поступают на прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП. Для наглядности отображения разделов применяется блок индикации и управления «R3-Рубеж БИУ» и АРМ1 оператора СКУД, ОС.

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП.

Основные функции прибора R3-Рубеж-2ОП:

- прием сигналов от адресных устройств по адресной линии связи;
- включение выносных приборов сигнализации при возникновении тревоги и пожара;
- управление системами пожаротушения и дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;
- управление системой контроля и управления доступом;
- автоматический контроль целостности АЛС и исправности адресных устройств;
- управление исполнительными устройствами и сценариями других приборов R3-Рубеж-2ОП, находящихся в одном интерфейсе R-Link;
- символьная индикация принимаемых сигналов;
- светозвуковая индикация сигнализация режимов работы;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- обмен данными по интерфейсу USB с компьютером.

Блок индикации и управления "R3-Рубеж-БИУ.

Основные функции блока индикации и управления:

- трехцветная светодиодная индикация состояния контролируемых зон или исполнительных устройств, находящихся на приемно-контрольных приборах в интерфейсе R-Link;
- светодиодная индикация состояния системы и режимов работы;
- звуковая сигнализация режимов работы;
- управление охранно-пожарными зонами;
- управление исполнительными устройствами.

Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ обменивается информацией с приемно-контрольными приборами R3-Рубеж-2ОП по интерфейсу R-Link. Наличие обмена блок индикации показывает на индикаторе СВЯЗЬ. При пропадании связи приемно-контрольных приборов с R3-Рубеж-БИУ он переводит светодиодные индикаторы зон в режим кратковременных вспышек зеленым цветом с частотой 0,5 Гц. При частичной потере обмена (с частью приборов) индикатор СВЯЗЬ мигает.

Для увеличения информативности на блоке индикации и управления реализована возможность выбора страницы индикации. Число страниц - 5. Выбор нужной страницы производится нажатием на соответствующую кнопку с номером страницы. R3-Рубеж-БИУ обеспечивает автоматическое переключение на страницу с новым событием при отсутствии активности.

БИ информирует о поступлении нового события миганием индикацией страницы. R3-Рубеж-БИУ имеет на каждой странице 50 трехцветных световых индикаторов (красный, зеленый, желтый) с привязкой каждого индикатора к контролируемой зоне, группе зон или исполнительному устройству.

Состояние охранной зоны отображается светодиодным индикатором следующим образом:

- Зона не запрограммирована – не светится;
- Норма, снята с охраны – светится желтым, когда зона снята с охраны;
- Норма, поставлена на охрану – светится зеленым, когда зона на охране;
- Нарушение зоны (тревога) – мигает красным с частотой 2 Гц;
- Неисправность/потеря связи/невзятие – мигает с частотой 0,5 Гц желтым при обнаружении неисправности или потере связи с устройствами в зоне, а также при неудачной постановке на охрану.

Индикация состояния исполнительного устройства назначается индивидуально с помощью ПО FireSec. По умолчанию применяется следующая индикация:

- Отключен (дежурный режим) – зеленый;
- Включен (режим тревоги) – красный;
- Неисправность – желтый.

Изменение состояний зон и исполнительных устройств сопровождается звуковыми сигналами. При появлении сигналов «Внимание», «Пожар» или «Тревога» в зонах включается непрерывная звуковая сигнализация меняющейся тональности. При неисправности включается кратковременный единичный звуковой сигнал.

Имеется кнопка сброса звуковой сигнализации на БИУ с оптической индикацией состояния.

Для разграничения доступа к устройству используются бесконтактные карты доступа типа EM-Marine, которые прописываются при создании конфигурации системы в ПО FireSec. Карты

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							17

используются для блокировки/разблокировки кнопок управления зонами клавиатуры R3-Рубеж-БИУ или для сброса сигналов «Пожар» и «Внимание» с контролируемых приборов.

Конфигурация R3-Рубеж-БИУ выполняется с компьютера с помощью ПО FireSec. При конфигурировании в блок записывается информация о зонах и устройствах объекта или его части, контролируемых блоком индикации и управления R3-Рубеж-БИУ.

Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2.

Извещатель представляет собой адресное устройство, состоящее из управляемого контакта и магнита, формирующее сигнал «Тревога» при открывании подвижных частей охраняемых конструкций, таких как двери, окна и т.п.

Извещатель работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, поддерживающего обмен в АЛС по протоколу R3. Питание извещателя и передача сигнала осуществляется по униполярной адресной линии связи, подключенной к прибору.

На корпусе извещателя присутствует индикатор «Связь». Индикацию на извещателе можно отключить программным способом. При включенной индикации извещатель отражает свое состояние вне зависимости от того, поставлена зона на охрану или снята с охраны.

Имеется возможность тестирования работоспособности извещателя с помощью оптического тестера «ОТ-1». В системе извещатель занимает один адрес. Возможна работа устройства в технологическом режиме.

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2.

Принцип работы извещателя строится на основе улавливания высокоточным микрофоном окружающих звуков, после чего сигнал анализируется микропроцессором.

Питание извещателя и передача сигналов осуществляется по униполярной адресной линии связи АЛС. Для информации о состоянии извещателя предусмотрен оптический индикатор. При состоянии «Тревога» индикатор промаргивает с частотой 2 Гц. Предусмотрена возможность отключения оптического индикатора. При включенной индикации извещатель отражает формируемые им извещения вне зависимости от того, поставлена зона на охрану или снята с охраны.

Для настройки чувствительности в зависимости от типа стекла в извещателе предусмотрен выбор параметра «Средняя частота ФВЧ» для четырех диапазонов частот. Для каждого диапазона извещатель имеет три предустановленных режима чувствительности:

- **ВЫСОКАЯ** – для помещений с низким уровнем шума и увеличенной дальностью от места установки извещателя до охраняемого стекла.
- **НОРМАЛЬНАЯ** – для помещений со средним уровнем шума и средней дальностью от места установки извещателя до охраняемого стекла.
- **НИЗКАЯ** – для помещений с высоким уровнем шума и близким расположением от места установки извещателя до охраняемого стекла.

Переключение режимов чувствительности и выбор диапазона частот производится в ПО «FireSec 3 Администратор».

Внимание! Следует избегать близкого расположения с извещателем источников шума (звонки, вентиляторы, компрессоры, шумные механизмы и т.д.). Следует также убедиться, что между микрофоном извещателя и охраняемым стеклом нет преград.

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Устанавливать извещатель можно на потолке или непосредственно на стенах, перегородках, конструкциях, изготовленных из негорючих материалов напротив защищаемого стекла. Имеется возможность установки извещателя на кронштейн (в комплект поставки не входит и приобретается отдельно).

Тестирование связи извещателя с прибором может проводиться с помощью оптического тестера ОТ-1.

В системе извещатель занимает один адрес.

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2.

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный пассивный адресный Рубеж ИО30920-2 (ИК, пассивный, штора) предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга.

Извещатель работает в составе системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.РЗ.

Питание извещателя осуществляется по униполярной адресной линии связи. На корпусе индикатора присутствует индикатор «Связь»:

- в дежурном состоянии - мигает один раз в 4-5 сек;
- в тревожном состоянии - мигает два раза в сек.;
- в режиме «Тест» - частое мигание в течение 2-3 сек после нажатия на тест-кнопку.

Индикацию на извещателе можно отключить программным способом. При включенной индикации извещатель отражает свое состояние вне зависимости от того, поставлена зона на охрану или снята с охраны.

Имеется возможность тестирования работоспособности извещателя с помощью оптического тестера «ОТ-1».

Извещатель охранный объёмный оптико-электронный адресный ИО 40920-2.

Извещатель работает в составе системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.РЗ. Питание извещателя осуществляется по униполярной адресной линии связи.

На корпусе индикатора присутствует индикатор «Связь»:

- в дежурном состоянии – мигает один раз в 4-5 сек;
- в тревожном состоянии - мигает два раза в сек;
- в режиме «Тест» - частое мигание в течение 2-3 сек после нажатия на тест-кнопку.

Индикацию на извещателе можно отключить программным способом. При включенной индикации извещатель отражает свое состояние вне зависимости от того, поставлена зона на охрану или снята с охраны.

Имеется возможность тестирования работоспособности извещателя с помощью оптического тестера «ОТ-1».

Тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М".

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-2 «КНФ-1М» предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации для формирования ручным способом извещения о тревоге при возникновении тревожной ситуации.

Особенности:

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

- удобство и простота монтажа на объекте (отсутствует пружина);
- контроль вскрытия корпуса;
- пониженный уровень шума при нажатии на управляющую кнопку;
- использование замка повышенной секретности;
- отсутствие винтовых соединений при креплении крышки извещателя к основанию;
- расположение кнопки с фиксацией на торце извещателя, что повышает удобство его использования, обеспечивает возможность установки в стесненных местах и снижает количество ложных вызовов групп вневедомственной охраны.

Адресная метка АМ-1-РЗ.

Адресная метка АМ-1 прот.РЗ предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.РЗ. Адресная метка позволяет контролировать неисправности (обрыв, короткое замыкание) линии связи, соединяющей адресную метку с контролируемым устройством.

Контролируя сопротивление шлейфа сигнализации, адресная метка передает на приемно-контрольный прибор извещение о соответствующем событии (замыкании-размыкании контактов, неисправности) с указанием своего адреса.

Питание адресной метки и передача сигналов на приемно-контрольный прибор осуществляются по адресной линии связи. Адресная метка АМ-1 прот. РЗ и АМ-4 прот.РЗ имеет возможность установки на DIN-рейку с помощью специальной крепежной планки (в комплект поставки не входит и комплектуется по отдельному заказу).

Функционально адресная метка АМ-4 прот.РЗ представляет собой четыре отдельных логических устройства АМ-1 прот.РЗ.

На плате адресной метки имеется кнопка, которая является датчиком вскрытия корпуса (используется в охранной конфигурации) и используется для адресации устройства на приемно-контрольном приборе.

Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ.

Работа изолятора шлейфа в АЛС основана на его способности разрывать цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 4 кОм, при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. Изолятор шлейфа отключает короткозамкнутые участки адресной линии связи, тем самым обеспечивая работоспособность остальной части линии связи.

При устранении короткого замыкания изолятор шлейфа автоматически восстанавливает работоспособность адресной линии связи.

Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ является адресным устройством и занимает 1 адрес в АЛС.

Изолятор передает информацию о своем состоянии на приемно-контрольный прибор по линии АЛС.

На плате установлены два двухконтактных клеммника (АЛС1 и АЛС2) для подключения приходящей и отходящей линии. Клеммники АЛС1 и АЛС2 полностью симметричны и равноправны при включении в адресную линию. Защищаемый участок АЛС начинается у изолятора и заканчивается у следующего изолятора или у последнего устройства в линии или ответвлении.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							20

Применение изоляторов шлейфа в АЛС позволяет:

- разрывать радиальную АЛС в месте установки изолятора, ближайшего к точке короткого замыкания. Это локализует участок после изолятора и оставляет работоспособным участок АЛС между прибором и сработавшим изолятором шлейфа;

- разрывать кольцевую АЛС между двумя местами установки изоляторов шлейфа. Это локализует участок между изоляторами и оставляет работоспособными остальные участки АЛС.

ИВЭПР 12/5А RS-R3.

Источник обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянным током до 5 А.

Для увеличения времени резервирования к источнику может подключаться необходимое количество внешних боксов резервного питания БР 12 производства «Рубеж».

Источник обеспечивает формирование и передачу в приемно-контрольные приборы ОПС по адресной линии связи по протоколу RS-R3 следующие сообщения:

События:

- Разряд АКБ1
- Разряд АКБ1 устранён
- Отсутствие АКБ1
- АКБ1 подключен
- Нет сетевого напряжения
- Разряд АКБ2
- Разряд АКБ2 устранён
- Отсутствие АКБ2
- АКБ2 подключен
- Есть сетевое напряжение.

Неисправности:

- Отсутствие напряжения на выходе, напряжение < 9В (выход 1)
- Отсутствие напряжения на выходе, напряжение < 9В (выход 2)
- Глубокий разряд АКБ1
- Глубокий разряд АКБ2

Источник также передает в ППКП текущие значения выходного напряжения по каждому выходу, а также напряжения каждой из двух АКБ.

Устройство оконечное объективное Приток-А-КОП-02.

Устройство оконечное объективное, 4 ШС, возможность расширения до 128 ШС, возможность подключения приемников МБД-01(02) для подключения радиоканальных извещателей Ладога-РК(Астра-РИ-М), Ethernet, 2 SIM карты, USB, RS-485, U-шс.7 В, I-шс.1 мА, вход ТМ, выход на сирену и маяк, U-пит.10.2...14.5 В, I-потр.230 мА, t-раб.-25...+50°C, 147x110x39 мм.

Прибор предназначен для организации охраны объектов в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» путем контроля состояния шлейфов сигнализации.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							21

Связь с автоматизированным рабочим местом пульта централизованного наблюдения осуществляется по IP-совместимым каналам связи (по сети Интернет, включая технологию GPON) с резервированием по каналам сотовой связи GSM.

Связь с АРМ ПЦН осуществляется по шифрованному каналу с защитой от подмены прибора.

Особенности:

- высокая надёжность связи, обеспечиваемая использованием Ethernet в качестве основного канала связи и 2 сим-карт (2 оператора связи GSM) в качестве резервного;
- уникальный алгоритм контроля каналов связи и переключения на резервный канал связи;
- поддержка DHCP, GPON;
- программирование параметров шлейфов сигнализации;
- светодиодная индикация состояния 4х шлейфов;
- память ключей доступа.

Астра-Р РПУ.

Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге от зарегистрированных РПД по радиоканалу и формирования извещения срабатыванием встроенного реле РПУ.

Астра-Р РПД.

Предназначено для формирования и передачи закодированных сигналов на радиоприемное устройство, входящее в состав устройства беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р».

СКАТ-1200Д исп.2.

Резервированный источник питания; U-вх.150...250 В, U-вых.12.9...14 В, I-ном.4 А, I-мах.5А (до 5 сек); под два АКБ 12 В 12(17) А·ч или один аккумулятор 12 В 26 А·ч; световая индикация режимов работы, диагностические выходы "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, 217x295x176 мм.

Источник электропитания «СКАТ 1200Д исп.2» предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с токами потребления до 4,0А.

ШИМ-стабилизатор, возможность подключения резервных источников питания "СКАТ 1200P5", "СКАТ 1200P20" с целью увеличения времени резервирования. Защита аккумулятора от глубокого разряда. Наличие выхода пропадания сетевого напряжения.

Центральное оборудование (прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП и Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ) системы охранно-тревожной сигнализации и контроля и управления доступом располагается на 1 этаже в помещении охраны. С помощью интерфейсной линии связи оно соединено с центральным оборудованием в пульту. С помощью релейного блока РМ-1 информация о работе системы охранно-тревожной сигнализации передается на приемно-контрольный прибор Приток-А-КОП IP/GPRS, который передает информацию по сети Ethernet и дублированию по каналу GPRS на круглосуточный пункт централизованной охраны (ПЦО) подразделения вневедомственной

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							22

охраны г. Москвы. Для графического отображения информации от систем охранно-тревожной сигнализации и контроля доступа предусмотрено автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора СКУД, ОС, которое состоит из системного блока, монитора, клавиатуры, манипулятора типа «мышь» и специализированного ПО. Рабочее место располагается на 1 этаже в помещении охраны.

11. Система охранного телевидения.

Система видеонаблюдения включает в себя функции системы охранного телевидения (СОТ (см. 696/П-24-АНО/ИОС5.8))) и обеспечивает обнаружение и передачу на автоматизированное рабочее место на пост охраны визуальной информации об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

СОТ обеспечивает:

- круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеoinформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);
 - вывод видео на экран;
 - запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;
 - возможность создания удаленных рабочих мест;
 - возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;
 - интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ).

Проектируемая система имеет возможность подключения и интеграции к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением департамента информационных технологий г. Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15 (за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики, которые подключаются по первому типу интеграции).

Видеокамеры, видеосерверы и программное обеспечение, используемое в видеонаблюдении, отвечают требованиям по интеграции с ЕЦХД в соответствии с регламентом Департамента информационных технологий города Москвы.

Для передачи данных системы СОТ, предусмотрено подключение оборудования видеонаблюдения, видеосервера к активному сетевому оборудованию, устанавливаемому в рамках организации доступа к сервисам московской электронной посредством одного коммутационного шнура UTP, классом cat5e за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики.

Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики подключаются напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД.

В состав системы должны входить:

- IP видеокамеры для возможности регистрации происходящих событий;
- коммутаторы для подключения видеокамер (учтены в ИОС5.4);
- видеосерверы для управления системой и организации записи и хранения информации;

Инт. № подл	Взам. инв. №					Лист	
	Подпись и дата						
Изм.	Для передачи данных системы СОТ, предусмотрено подключение оборудования видеонаблюдения, видеосервера к активному сетевому оборудованию, устанавливаемому в рамках организации доступа к сервисам московской электронной посредством одного коммутационного шнура UTP, классом cat5e за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики.					696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	23
	Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики подключаются напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД.						
	В состав системы должны входить:						
	- IP видеокамеры для возможности регистрации происходящих событий; - коммутаторы для подключения видеокамер (учтены в ИОС5.4); - видеосерверы для управления системой и организации записи и хранения информации;						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- специализированное программное обеспечение (ПО);
 - АРМ операторов СВН/СОТ для возможности наблюдения за обстановкой внутри здания и прилегающей территорией.

Для полного и оперативного отображения информации в комнате охраны предусмотрено оборудование АРМ дополнительными мониторами большого размера, что позволяет отображать информацию как в масштабах всего объекта, так и его отдельных зон.

Проектом предусмотрена установка на объекте видеокамер, записывающих изображение в цвете, в том числе стационарных видеокамер уличного исполнения, предназначенных для наружного наблюдения за входами, периметром здания, прилегающей территорией. Запроектированные видеокамеры обеспечивают достаточный угол обзора для исключения «слепых зон».

Уличные камеры имеют соответствующее климатическое исполнение.

Установка уличных видеокамер наружного наблюдения выполняется на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м.

Внутри здания устанавливаются стационарные купольные видеокамеры для наблюдения во внутренних помещениях (коридорах). Запроектированные видеокамеры имеют антивандальное исполнение, поэтому могут быть использованы для установки в спортивных залах.

Внутренние видеокамеры устанавливаются на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.

Цифровой сигнал с видеокамер поступает по кабелям типа «витая пара» (UTP, категория 5е учтены в ИОС5.4) на коммутаторы (учтены в ИОС5.4), расположенные в телекоммуникационных шкафах (ШСКС1.1, ШСКС 2) с системой ограничения доступа в помещениях серверных, далее на видеосервер (ШСКС1.1).

Телекоммуникационные шкафы расположены:

- ШСКС1.1 на 1-ом этаже в помещении серверной 116;
- ШСКС 2 на 3-ем этаже в помещении серверной 323.

Проектом предусмотрена передача информации от видеокамер на АРМ2 в помещении охраны. Питание видеокамер осуществляется от коммутаторов, поддерживающих стандарты 802.3af (PoE), 802.3at (PoE +). Суммарная мощность (бюджет) PoE коммутатора обеспечивает питанием все подключаемые к нему камеры. В каждом коммутаторе предусмотрено не менее 10% свободных портов от общего количества для возможности дальнейшего развития системы видеонаблюдения.

Кабели прокладываются по лоткам в гофре.

Заземление оборудования СОТ осуществляется путем присоединения металлических токоведущих частей оборудования к нулевому (защитному) проводу сети электропитания согласно ПУЭ разд. 1.7 и 7.1.

Видеокамеры обеспечивают просмотр оперативной обстановки в следующих зонах обзора:

- Центральный вход в здание (на вход и на выход);
- Пищеблок (места приготовления горячей еды);
- Обеденный зал;
- Актный зал;
- Внешний периметр здания, входы в подвал;
- Рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек;

Изм. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Кабели прокладываются по лоткам в гофре.									
			Заземление оборудования СОТ осуществляется путем присоединения металлических токоведущих частей оборудования к нулевому (защитному) проводу сети электропитания согласно ПУЭ разд. 1.7 и 7.1.									
			Видеокамеры обеспечивают просмотр оперативной обстановки в следующих зонах обзора: – Центральный вход в здание (на вход и на выход); – Пищеблок (места приготовления горячей еды); – Обеденный зал; – Актовый зал; – Внешний периметр здания, входы в подвал; – Рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек;									
						696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ						Лист
												24
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

- Эвакуационные и служебные выходы;
- Спортивные залы;
- Гардеробы для обучающихся;
- Кабинеты информатики и информационных технологий.

Решения по программному обеспечению и оборудованию видеозаписи.

Программное обеспечение выполняет следующие функции:

- возможность получения удаленного доступа к изображению и видеоархиву по сети Ethernet;
- разграничения права доступа к настройкам системы и работе с видеоархивом;
- защиты записи от вмешательства (монтажа);
- права на использование ПО (лицензии) имеют неограниченный по времени использования срок действия или срок действия не менее чем 10 лет с даты сдачи объекта в эксплуатацию;
- предусмотрена возможность передачи видеопотоков в ЕЦХД со всех камер видеонаблюдения, запланированных к установке на объекте.

Видеосервер и источник бесперебойного питания устанавливаются в телекоммуникационном шкафу ШКС1.1 с системой ограничения доступа, размещенный в серверной (пом. 116) на первом этаже здания.

Видеосервер имеет резервные места под жесткие диски для дальнейшего подключения камер видеонаблюдения по проекту благоустройства территории.

В помещении охраны (пом.103) на 1-ом этаже устанавливается АРМ2 оператора с мониторами для удаленного мониторинга.

Кабельные линии выполнены кабелями в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполняются закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделываются на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполняются строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладка кабельных линий выполняется скрыто в конструкции стены.

Передача информации с камер видеонаблюдения осуществляется по локальной вычислительной сети объекта (сегмент ЛВС СБ) в ЕЦХД.

Информация с камер видеонаблюдения, через коммутаторы, передается на видеосервер с установленным на нем ПО. Данное ПО предназначено для обработки, хранения и вывода изображения на АРМ поста охраны.

Техническая эксплуатация проектируемого оборудования и кабельных линий системы производится в штатном режиме и требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

При возникновении аварийных режимов, прежде всего, необходимо определить причину неисправности и действовать в соответствии с эксплуатационной технической документацией завода-изготовителя.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								25
Изм. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №						

12. Система охранного освещения.

Согласно приложению Б (справочное) СП 132.13330.2011: СОО - совокупность средств освещения, позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время.

Функционирование СОО на проектируемом объекте обеспечивается за счет существующей системы внутреннего и наружного освещения территории объекта капитального ремонта, управление которой осуществляется централизованно.

Видимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время также обеспечены функцией ночного видения камер наблюдения. Более подробно проектные решения по управлению наружным и внутренним освещением, включая дежурное освещение, приведены в Разделе 5 Подразделе 1 «Система электроснабжения».

13. Система экстренной связи.

Система экстренной связи (СЭС) — это комплекс программного обеспечения и спецоборудования, применяется для организации связи людей со специальными службами (службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью и другими) посредством проводных вызывных панелей в помещениях с возможным одновременным пребыванием людей в количестве 50 человек и более, с диспетчерским пунктом в комнате охраны.

Функционирование СЭС на проектируемом объекте обеспечивается предусмотренной телефонизацией, сведения о которой представлены в том 5.5.4 шифр 696/П-24-АНО/ИОС5.4.

Центральное оборудование (прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП и Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ) системы охранно-тревожной сигнализации и контроля и управления доступом располагается на 1 этаже в помещении охраны. С помощью интерфейсной линии связи оно соединено с центральным оборудованием в пультовой. С помощью релейного блока РМ-1 информация о работе системы охранно-тревожной сигнализации передается на приемно-контрольный прибор Приток-А-КОП IP/GPRS, который передает информацию по сети Ethernet и дублированию по каналу GPRS на круглосуточный пункт централизованной охраны (ПЦО) подразделения вневедомственной охраны г. Москвы. Для графического отображения информации от систем охранно-тревожной сигнализации и контроля доступа предусмотрено автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора СКУД, ОС, которое состоит из системного блока, монитора, клавиатуры, манипулятора типа «мышь» и специализированного ПО. Рабочее место располагается на 1 этаже в помещении охраны.

14. Средства обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов и обнаружения, и локализации радиоактивных материалов.

Перед вводом объекта в эксплуатацию, руководителю проектируемого объекта, необходимо заключить договор с охранным предприятием, в функции которого будет входить также обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

Организации, представляющие услуги по охране проектируемого объекта должны предусматривать оснащение охранного персонала сертифицированными средствами защиты от угроз террористического характера:

- ручными металлоискателями (далее по тексту - МИ) - «СФИНКС ВМ-611 РД-2.0»;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- обнаружитель взрывчатых веществ и опасных химических агентов «Кербер-Т» локализаторами взрыва (далее по тексту - ЛВ)
- «Фонтан-2» мод. 10У;
- металлодетекторов стационарных (Металлодетектор панельный «ПАУТИНА-Н2-2»).

Ручные металлодетекторы.

Количество ручных металлодетекторов устанавливается в соответствии с инструкциями организации, осуществляющей охрану объекта или отдельных помещений. При необходимости, организация, осуществляющая охрану объекта (или отдельных помещений), может использовать дополнительное оборудование.

В качестве альтернативных вариантов МИ могут быть использованы сертифицированные металлоискатели типа «СФИНКС ВМ-611 РД-2.0».

Металлодетекторы стационарные.

Моноблочный металлодетектор «ПАУТИНА-Н2-2» хоть и имеет небольшие размеры, обладает большими возможностями. Благодаря новейшим цифровым технологиям, он обеспечивает безопасность. Занимая мало места, так как имеет только одну стойку, он ничем не отличается от полноценного арочного металлодетектора и позволяет обнаруживать любые спрятанные на теле человека металлические предметы заданного размера и веса. Большой спектр настроек позволяет исключить ложные срабатывания на мелкие предметы, такие как ключи, брелоки, кольца и т.д. Использование передовых технологий в разработке детектора позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности при высокой пропускной способности устройства. Выполненный из прочного пластика, арочный металлодетектор «ПАУТИНА-Н2-2» можно купить для установки в местах с массовой проходимостью (учебные заведения, ночные клубы и т.д.).

Особенности:

- быстрый монтаж и простая настройка;
- отображение информации на ЖК-дисплее;
- индикатор уровня чувствительности;
- цифровое управление;
- режим самодиагностики;
- высокая чувствительность;
- электронная регулировка звукового сигнала;
- отсутствие неблагоприятного воздействия на работу электронных и периферийных устройств и коммуникационного оборудования;
- полная безопасность для окружающей среды и здоровья человека.

Исходя из возможности обслуживания ширины прохода до 900мм предусматривается 1-ин металлодетектор.

В рамках проведения капитального ремонта стационарные металлодетекторы поставляются, монтируются и осуществляются пусконаладочные работы силами подрядной организации с предоставлением сертификатов соответствия на предусмотренное оборудование.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	27

15. Мероприятия и проектные решения по системе оповещения персонала и посетителей объекта об опасностях.

Основной задачей системы оповещения об опасностях является доведение сигналов и информации до персонала и посетителей проектируемого объекта. При проведении оповещения проектируемого объекта об опасностях, проектными решениями предусмотрены:

- система оповещения и управления эвакуацией.

Основным способом оповещения персонала и посетителей проектируемого объекта об опасностях является передача речевой информации.

16. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией при пожаре.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (см. 696/П-24-АНО/ИОС5.12.) предназначена для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации, путем трансляции речевой информации в помещениях, о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Основные требования к СОУЭ изложены в своде правил 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Громкость звука зависит от уровня звукового давления, которое может обеспечить оповещатель. Единицей измерения этого параметра является децибел (дБ). Характеристикой каждого оповещателя является уровень звукового давления, измеренный на расстоянии 1 м по оси излучения.

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Речевые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами свода правил. Допустимый уровень шума в административных помещениях составляет 55-60 дБ(А).

Для оповещения находящихся в помещениях людей о возникшем пожаре, принята система оповещения 3-его типа, совмещенная с громкоговорящей связью. Для устранения на объекте явлений, усложняющих процесс эвакуации (паника, скопление людей в проходах и т.п).

Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:

- подача звуковых (речевых) сигналов в помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцию текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;
- автоматической трансляцией специально разработанных текстов (речевое сообщение), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме; Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								28
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

- Ручные пожарные извещатели, работающие по алгоритму «А», устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах на высоте 1,5 м от пола и не более 45 м друг от друга (в соответствии с п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020). Алгоритм «А» должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса (в соответствии с п. 6.4.3 СП 484.1311500.2020).

Формат А4

- своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и др. на объект;
 - неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов;
 - ежедневной проверки (обход и осмотр) здания, а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), подвальных помещений в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;
 - принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств;
 - поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта;
- в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях):
- организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов;
 - своевременное пресечения нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект;
 - организации санкционированного допуска на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств;
 - поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечение бесперебойной и устойчивой связи на объекте;
 - исключения фактов бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объекте (территории) или в непосредственной близости от них;
- ежедневной проверки (обход и осмотр) здания, а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), подвальных помещений в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;
- осуществление контроля состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму;
- г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения:
- своевременного выявления и незамедлительного доведения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							31

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;

- разработки алгоритмов действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в том числе алгоритма действий по их безопасной и своевременной эвакуации;

- обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;

- проведения учений, тренировок работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), с отработкой действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в том числе действий по их безопасной и своевременной эвакуации;

- обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений);

- проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта;

- создания резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта.

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий):

- ограничения доступа должностных лиц (работников) к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории);

- обеспечения надлежащего хранения и использования служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории);

- осуществления мер по выявлению и предупреждению возможной утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории);

- подготовки и переподготовки должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений:

- неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов;
- поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
- своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов на объекты (территории), в том числе при их получении посредством почтовых отправлений;
- обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях угрозы распространения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов;
- проведения практических занятий с работниками объектов (территорий) по действиям в условиях угрозы проноса на территорию, распространения и (или) распространения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их категории осуществляются следующие мероприятия:

- а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории);
- б) назначение должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

Интв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (в том числе системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112") и поддержание их в исправном состоянии, оснащение объектов (территорий) бесперебойной и устойчивой связью;

- е) организация круглосуточной охраны, ежедневная проверка (обход и осмотр) зданий (строений, сооружений), потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта, складских и подсобных помещений;

- ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

- з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, а также в непосредственной близости от объекта (территории);

- и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму;

- к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

- л) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией для оперативного информирования работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

Наружные и внутренние стены, перекрытия проектируемого объекта труднопреодолимые для проникновения нарушителей и имеют соответствующий класс защиты от взлома.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист	
								34
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

Оконные конструкции, в помещения предусмотренных проектом, обеспечивают надежную защиту помещений здания, обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности школы и учащихся (СП 118.13330.2022 п.6.28) проектом предусмотрен 1 пост охраны на главном входе (пом. 103) им осуществляются функции КПП. Охрана проектируемого объекта предусмотрена лицензированными организациями по договору. Режим охраны предусмотрен круглосуточный, 7 дней в неделю.

Режим работы Объекта - с 8:00 до 20:00 - 5 дней в неделю;

Численность охранников (по штату) – 8 чел.;

Максимальное количество охранников в смену на один вход – 2 чел. (второй охранник осуществляет контроль входящих лиц в зоне досмотра в вестибюле);

Количество смен – 2;

Продолжительность смены – 12 часов;

График – 2дня/2дня.

Основными мероприятиями по предупреждению террористических актов на объекте являются:

- ежедневные обходы и осмотр внутренних помещений проектируемого объекта и прилегающей территории на предмет выявления взрывчатых устройств или подозрительных предметов;
- досмотр транспортных средств въезжающих на территорию с помощью досмотровых зеркал, а при необходимости с помощью ручных средств обнаружения и идентификации взрывчатых веществ;
- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях;
- обучение персонала объекта правилам (порядку) действий в нештатных ситуациях, в том числе вызванных террористическими актами;
- применение в системах жизнеобеспечения здания проектируемого объекта оборудования, оснащенного элементами безопасности, исключающими несанкционированный запуск (остановку) или преднамеренное повреждение оборудования;
- обеспечение наблюдения (мониторинга) и контроля за ситуацией внутри здания проектируемого объекта, а также на прилегающей территории;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							35

- обеспечение наличия аварийных источников электроснабжения, а также системы сигнализации и оповещения людей о возникших опасностях;
- качественная проверка помещений ответственными лицами перед их закрытием;
- содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к применению средств пожаротушения, медицинской помощи, связи и оповещения.
- качественное выполнение должностных обязанностей сотрудниками охраны объекта.

В соответствии с п.48 Постановления Правительства №1006, после завершения капитального ремонта выполнить актуализацию Паспорта безопасности объекта.

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ			36

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
										37
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

						696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ	Лист
							38
Изм.	Кол.уч.	Лист	№доку.	Подп.	Дата		

- 50 стандартных программ обнаружения;
- возможность сохранения до 10 пользовательских программ;
- интеллектуальный счетчик проходов: возможность отключения показателя на дисплее, инверсия счетчика проходов, возможность выбора режима отображения посетителей – сумма или разница показателей;
- возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации).
- настройка и управление с пульта дистанционного управления (ПДУ) или клавиатуры (опционально);
- звуковая сигнализация с электронной регулировкой громкости (255 уровней) и тональности (70 тональностей);
- счетчик тревог;
- различные варианты маскировки ложных сигналов по данным счетчика проходов;
- возможность выбора языка меню – русский и английский;
- кнопка искусственного сигнала тревоги;
- регуляторы прохода «СТОЙТЕ/ИДИТЕ» (опция);
- световая сигнализация на дисплее и торцевых частях панелей (опционально);
- 1000 уровней чувствительности;
- три кода доступа.

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ			39



**Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»**

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул. Арбат, д. 51, стр. 2,
помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00552

Срок действия с 18.12.2025 по 17.12.2028

№ 0000679

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.2025. Место нахождения: Россия, 142300, Московская область, городской округ Чехов, город Чехов, Симферопольское шоссе дом 2, этаж 2, помещение 18. Место осуществления деятельности: Россия, 300041, Тульская область, город Тула, улица Путейская, дом 7, этаж 3, помещение 33

Телефон: +74872370827. Адрес электронной почты: info@iniciativa-tula.ru

ПРОДУКЦИЯ Металлодетекторы, серия «Паутина»

TU 27.90.40-002-60773961-2023

Серийный выпуск

код ОКПД-2
27.90.40.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53705-2009 (Ип. 5.2, 5.8, 5.9.1, 5.9.2 (разд. 6)), ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ CISPR 24-2013

код ТН ВЭД
8543709000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
Юридический адрес: 620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1, квартира 27

Фактический адрес: 620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1Б
ИНН: 6670243472

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"

Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1, квартира 27

Телефон: +73433450351. E-mail: manager@mdprautina.ru

ИНН: 6670243472


НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 099-12-25-ЕМ-ВТ от 17.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



М.П. Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.И. Колесник

Е.А. Соболев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

40

Фонтан-2 модель 10У



Технические характеристики:

Для локализации взрывоопасного предмета, не требующей его перемещения, включает в себя противоосколочный экран. Устройство "Фонтан" позволяет локализовать взрыв и обезопасить людей и здания от его действия. Рекомендуются использовать в административных зданиях, кредитно- финансовых учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, метрополитене, музеях, гостиницах и в др. местах большого скопления людей и повышенной опасности террористических актов.

Возможности:

1. Снижает до минимума разрушения и человеческие жертвы.
2. Эффективно подавляет фугасное, осколочное, термическое, термобарическое и другие разрушительные последствия взрыва на открытой местности, в замкнутых и полузамкнутых пространствах.
3. Многократно снижает амплитуду давления на фронте ударной волны.
4. Размывает и выполаживает фронт ударной волны.
5. Предотвращает возгорания, термические и термобарические поражения за счет полного подавления огненного шара.
6. Уменьшает осколочный поток и снижает вероятность поражения.
7. Блокировка опасной зоны без эвакуации людей и остановки работы (больницы, магазины, стадионы).

Изм. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

41

Применение:

Обнаруженный взрывоопасный предмет накрывают локализатором взрыва "ФОНТАН-2" до прибытия взрывотехников. Не требуется перемещать предмет или касаться его, что значительно снижает риск срабатывания взрывоопасного устройства.

При обследовании взрывоопасного предмета, устройство не создает помех в рентгеновском диапазоне. Быстрая блокировка опасной зоны силами 1-2 человек.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР009.Н.00042

Срок действия с 31.05.2022 по 30.05.2025

№ 0022886

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2019 г.

ПРОДУКЦИЯ

Устройство для защиты от взрыва «Фонтан-2»
ТУ 0989-047-31041642-05
Модельный ряд - см. Приложение (бланк № 0008973)
Серийный выпуск

код ОК

28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 0989-047-31041642-05 (п.п. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6) и обеспечивает снижение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны до уровня не более 50 кПа с погрешностью измерений не более 10 кПа, расстояние от края изделия при подрыве взрывного устройства и масса ТНТ согласно Приложению

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-производственное объединение специальных материалов»
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а,
тел.: +7(812) 294-58-97, электронная почта: nii@pro-sm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Научно-производственное объединение специальных материалов»
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а,
тел.: +7(812) 294-58-97, электронная почта: nii@pro-sm.ru

НА ОСНОВании

Протоколов испытаний № Ц006С-22 от 12.05.2022 г., № Ц007С-22 от 12.05.2022 г., № Ц008С-22 от 12.05.2022 г., № Ц010С-22 от 25.05.2022 г., выданных ИЦ СМ И АО «НПО Спецматериалов»,
№ 206С-16 от 04.07.16 г., № 411С-17 от 25.09.17 г., выданных ИЦ СМ И ЗАО «НПО СМ»,
свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР010
Сертификата ISO 9001:2015 № RU003529 АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Солодских Алексей Сергеевич

инициалы, фамилия

Зуева Юлия Алексеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Изн. № подл	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

42

Металлоискатель СФИНКС ВМ-611 РД-2.0



Сфинкс ВМ-611 РД с функцией обнаружения радиоактивных веществ предназначен для поиска и обнаружения металлических предметов и радиоактивных веществ (гамма- и бета-активных) при проведении личного досмотра, контроле багажа и корреспонденции на проходных и контрольно-пропускных пунктах любых гражданских и военных объектов.

Металлодетектор Сфинкс ВМ-611 РД-2.0 выявляет проносимые людьми источники радиоактивного излучения и металлические предметы, такие как оружие, контейнеры для радиоактивных материалов. Сфинкс ВМ-611 РД призван обеспечить решение актуальных задач, связанных с противодействием несанкционированному перемещению радиоактивных и ядерных материалов. Металлодетектор Сфинкс (Sphinx) ВМ-611 РД может использоваться предприятиями ядерно-промышленного комплекса, службами таможенного контроля и досмотра, специальными подразделениями МВД и ФСБ, охранными предприятиями и прочими службами в качестве портативного средства обнаружения радиоактивных веществ и предметов из черных и цветных металлов.

Особенности Sphinx ВМ-611 Вихрь:

- рабочая частота – около 60 кГц,
- вероятность обнаружения – 0,98,
- питание – 9 В,
- ток потребления – 3 мА,
- время непрерывной работы – 80 ч,
- габаритные размеры – 410*80*30 мм,
- масса с элементом питания – 0,35 кг,
- высокая чувствительность,
- широкая зона сканирования,
- селекция по размерам объекта,
- полная автоматическая настройка,

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

43

- возможность ручной настройки,
- высокая помехоустойчивость,
- ударопрочный корпус из пластика ABS+PC,
- автоматическое отключение питания,
- звуковая, световая, бесшумная индикация.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04CCN0.06728

Срок действия с 09.04.2024 по 08.04.2027

№ 07759

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение 1, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru
Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04CCN0.OC01

ПРОДУКЦИЯ

Металлоискатель портативный электромагнитный, модель BM-612(ПРО), торговая марка «СФИНКС» («SPHINX»).
Серийный выпуск.

КОД ОК

26.30.50.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ-4276-002-11641507-07

КОД ТН ВЭД

8531109500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Сфинкс".
Место нахождения: 125413, РОССИЯ, г. Москва, ул. Онежская д. 24, стр.1, комн. 29
ИНН 7722094018, ОГРН 1027739827444.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество "Сфинкс".
Место нахождения: 125413, РОССИЯ, г. Москва, ул. Онежская д. 24, стр.1, комн. 29
ИНН 7722094018, ОГРН 1027739827444. Телефон: +7 (495) 150-09-06. Адрес электронной почты: info@sphinx-md.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 30080-МС-2024 от 09.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04CCN0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт



Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Изн. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист 44

Формат А4

Обнаружитель взрывчатых веществ и опасных химических агентов «Кербер-Т»



Характеристики:

Спектрометр ионной подвижности «ИДД Кербер-Т» соответствует требованиям, предъявляемым к техническим средствам обеспечения защищенности объектов транспортной инфраструктуры, регламентированным документами: №16/УНТР/1-2258 от 03.07.2013,

№16/УНТР/1-3827 от 15.12.2010 с дополнением №16/УНТР/1-758 от 24.02.2014, для категории технических средств – портативные обнаружители паров и следов ВВ. (Заключение ФГКУ «В/ч 35533» №16/16/С6/2/2331).

«ИДД Кербер-Т» как техническое средство обнаружения и идентификации взрывчатых веществ обладает чувствительностью, позволяющей определять наличие следующих следовых количеств взрывчатых веществ и их компонентов: нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), органические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганические нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), а также смесевые взрывчатые вещества на их основе.

Детектор может быть использован при обследовании территорий, помещений, передвижных объектов и грузов при таможенном и пограничном контроле, в экспертно-криминалистических лабораториях различных ведомств, аналитических лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Изн. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

45

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

Дата выдачи: 06.12.2023

Срок действия: с 06.12.2023 по 05.12.2026
(для серийно выпускаемых технических средств обеспечения транспортной безопасности)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что спектрометр ионной подвижности
«ИДД КЕРБЕР-Т» ТУ 4215-002-38343004-12
(наименование технического средства обеспечения транспортной безопасности, номер партии (количество), заводской номер)

соответствует подпунктам а, б, в, г, д, е пункта 20 Раздела IV
(номера подпунктов, пунктов)

требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969.

Сертификат соответствия выдан: ФГУП «НТЦ «Орион»
(наименование органа по сертификации)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Модус», 117638,
Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4,
помещение IV, комната 9
(наименование, адрес местонахождения организации-заявителя)

Производитель: _____
(наименование организации-производителя)

Директор ФГУП «НТЦ «Орион» - руководитель органа по сертификации
(должность, руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации)

М.П. _____ А.В. Маркин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован в реестре
выданных сертификатов соответствия технических средств обеспечения
транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам

06.12.2023 регистрационный номер 00534
(дата)

000994
(учетный номер бланка)

Изн. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

RUSSIAN FEDERATION					
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»					
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ					
№ 0174116					
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ					
		Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.37781			
		Срок действия с 15.08.2023 по 14.08.2026			
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11и/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru					
ПРОДУКЦИЯ Зеркала досмотровые серии «Взгляд», типов: «Взгляд-001А», «Взгляд-001», «Взгляд-002», «Взгляд-003», «Взгляд-004», «Взгляд-005», «Взгляд-012» и их модификации, выпускаемые по ТУ 4471-001-88400291-2011. Серийный выпуск.					
					код ОК 23.12.13.110
					код ТН ВЭД
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 4471-001-88400291-2011					
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ДИВЕКОН Групп», Адрес: Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, эт. 2, пом. III, ком. 12А, ИНН: 7719695989, ОГРН: 5087746215882, телефон: 7(495) 507-85-35, электронная почта: info@divecon.net					
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ДИВЕКОН Групп», Адрес: Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, эт. 2, пом. III, ком. 12А, ИНН: 7719695989, ОГРН: 5087746215882, телефон: 7(495) 507-85-35, электронная почта: info@divecon.net					
НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №33767-ПРГ/23 от 14.08.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09					
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).					
		Руководитель органа		В.Я. Воскресенский	
				К.О. Кадырова	
		Эксперт		К.О. Кадырова	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации					
Настоящий сертификат соответствия оформляет организация, обладающая лицензией (разрешением) Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии на проведение сертификации продукции и услуг, что будет являться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Промтехстандарт» и использоваться при предъявлении соответствующего заявления на рассмотрение.					


Изн. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АТЗ-ПЗ

Лист

47

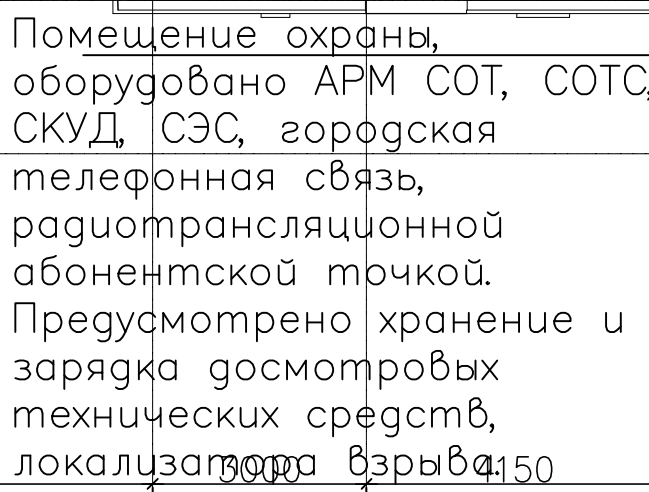

Экспликация помещений 1-го этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Акт, подтверждающий	
Административные помещения				
103	Комната охраны (с охранным пунктом)	16,2		
145	Кабинет с рабочим пространством для учителя (начальная и основная школа) Тип 1	41,9		
		58,2		
Преподавательские				
104	Гардероб для обучающихся (основная школа)	46,2		
106	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	43,4		
146	Гардероб для учителей	19,4		
147	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	46,4		
		150,4		
Медицинский блок				
140	Кабинет врача	18,7		
141	Процедурная (приёмочная) кабинет	12,6		
142	Туалет медблока с местом для размещения медицинского оборудования, раскраски и хранения лекарственных средств, предназначенные для проведения медицинского назначения	6,0		Б4
143	Коридор медблока	3,1		
		40,4		
Основная школа. Учебные кабинеты				
111	Учебный кабинет (математика)	53,3		
		53,3		
Пешеходы				
129	Учебный зал	10,1		
130	Обеденный зал	102,6		
131	Мясная для столовой посуды	16,7		
132	Коридор	23,2		
133	Кладовая и мясная обходной тары	5,9		
134	Защитный шик	6,7		
135	Туалет	1,8		
136	Помещение персонала с душевой	5,1		
137	Помещение для временного хранения пешеходной одежды	3,8		
138	ПМ	4,6		Б4
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки рабочей посуды	21,1		Б4
Помещение общего пользования				
101	Пом.бур	12,5		

[illegible]

Инв. № подл.1ООО «ДИСС-ПРОЕКТ»