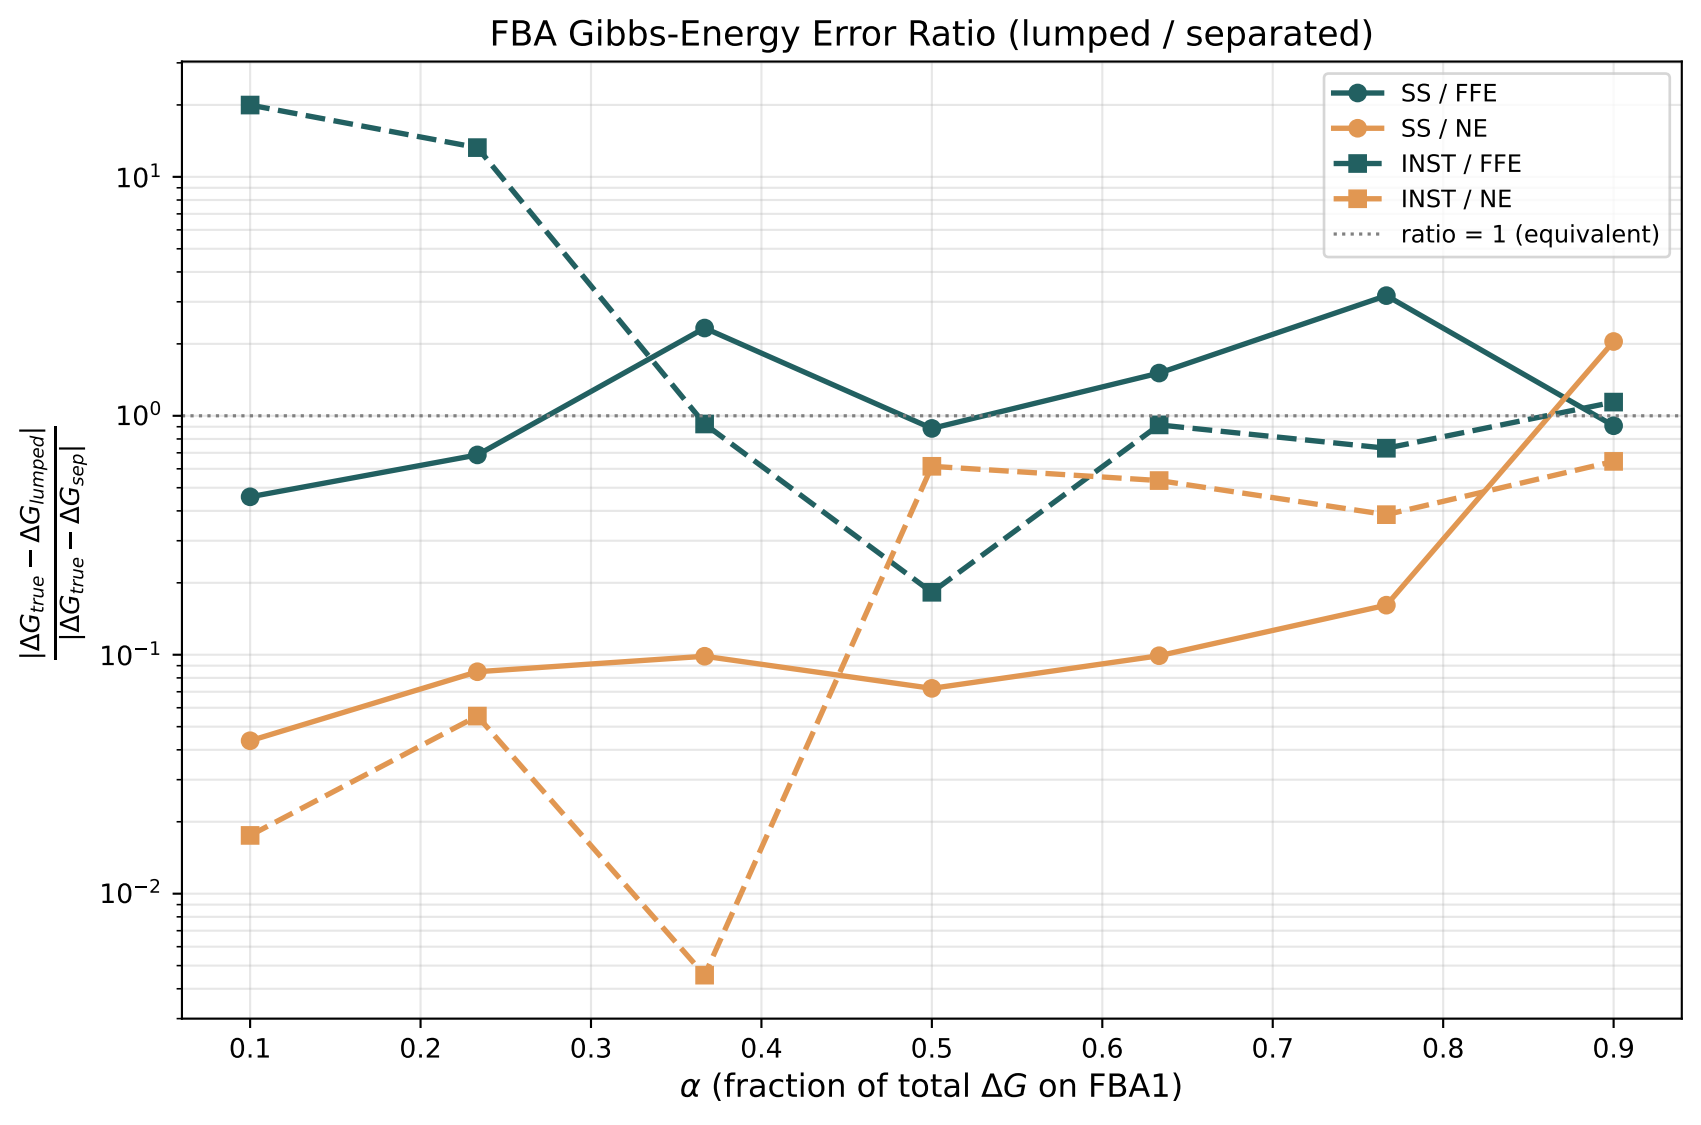
FBA Gibbs-Energy Error Ratio (lumped / separated)
SS / FFE
SS / NE
INST / FFE
INST / NE
ratio = 1 (equivalent)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
$\frac{|\Delta G_{true} - \Delta G_{lumped}|}{|\Delta G_{true} - \Delta G_{sep}|}$
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
α (fraction of total ΔG on FBA1)