IIoT Gateway


사용 매뉴얼

수집 구성을 다루고 실제 연결 상태를 구분하기

4개 동작 · 실제 캡처 4장

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5181/

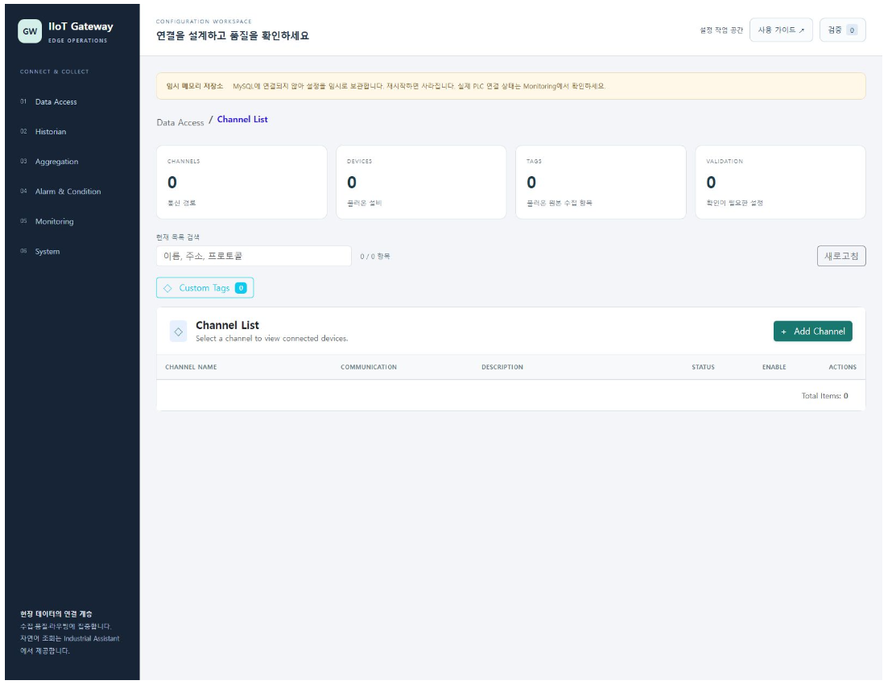

시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

01 로컬 ConfigUI http://127.0.0.1:5181/ 가 실행 중이어야 합니다.

02 현재 화면의 '임시 메모리 저장소'는 MySQL 미연결 상태입니다. 여기서 저장한 설정은 재시작 시 사라질 수 있습니다.

03 UI에 접근할 수 있다는 사실과 Gateway backend·OPC UA 연결 성공은 별개입니다. 현재 backend :5191은 사용 불가입니다.

04 아래 채널 실습은 격리된 임시 메모리 UI에 교육용 채널 하나를 저장합니다. 실제 장치 주소, 운영 설정 또는 인증서를 변경하지 않습니다.

실습에서 확인하는 범위

ConfigUI에서 수집 구성을 확인하고 채널 입력 양식을 검토하며 목록 검색·새로고침과 Gateway/OPC UA 상태를 점검합니다. 현재 실습은 UI의 임시 메모리 저장소를 사용합니다. backend http://127.0.0.1:5191 과 실제 OPC UA 수집은 사용 불가 상태이므로 생산 수집 정상 상태로 간주하지 않습니다.

수집 구성과 저장소 확인

등록된 구성 수와 실제 연결 상태를 구분합니다.

Data Access 열기

01 왼쪽 Data Access


저장소 안내 읽기

02 임시 메모리 저장소 안내

구성 수와 상태 대조

03 CHANNELS · DEVICES · TAGS

실제 화면 확대

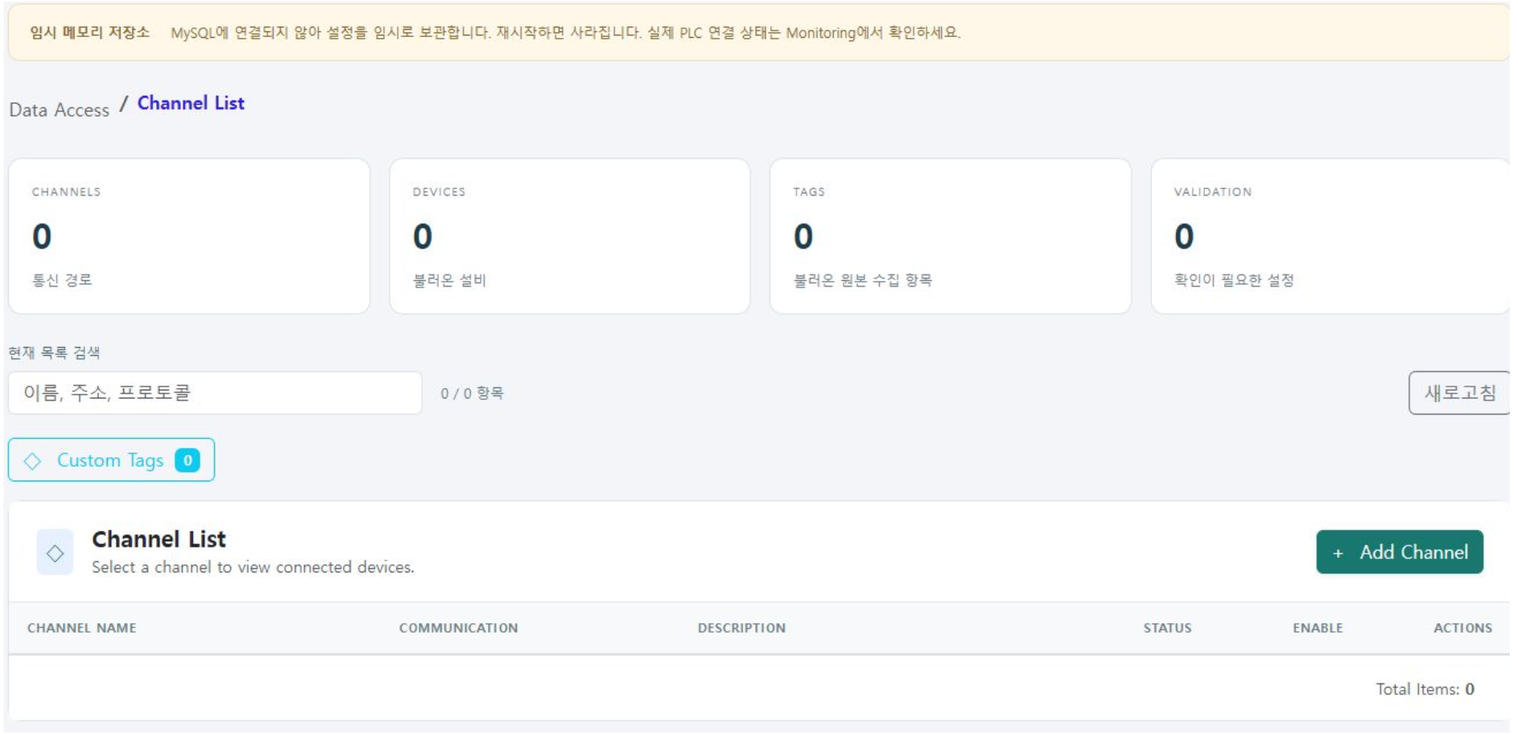

실습은 MySQL 미연결 임시 저장소입니다. Enable이나 등록만으로 수집 성공을 판단하지 않습니다.

현재 저장소의 구성과 검증 항목 수가 보입니다.
빈 목록은 등록된 구성이 없는 상태입니다.

교육용 Modbus 채널 등록

임시 저장소에 실습 채널을 만들고 목록을 확인합니다.

실제 화면 확대

채널 입력 열기

01 Add Channel

고유 이름과 설명 입력

02 Manual_Modbus · 실습용 설명

통신과 매개변수 지정


03 Modbus TCP · JSON {}

저장 결과 확인

04 Save → 목록 1 / 1 확인

교육용 채널 정리

05 삭제 아이콘 → 삭제 확인

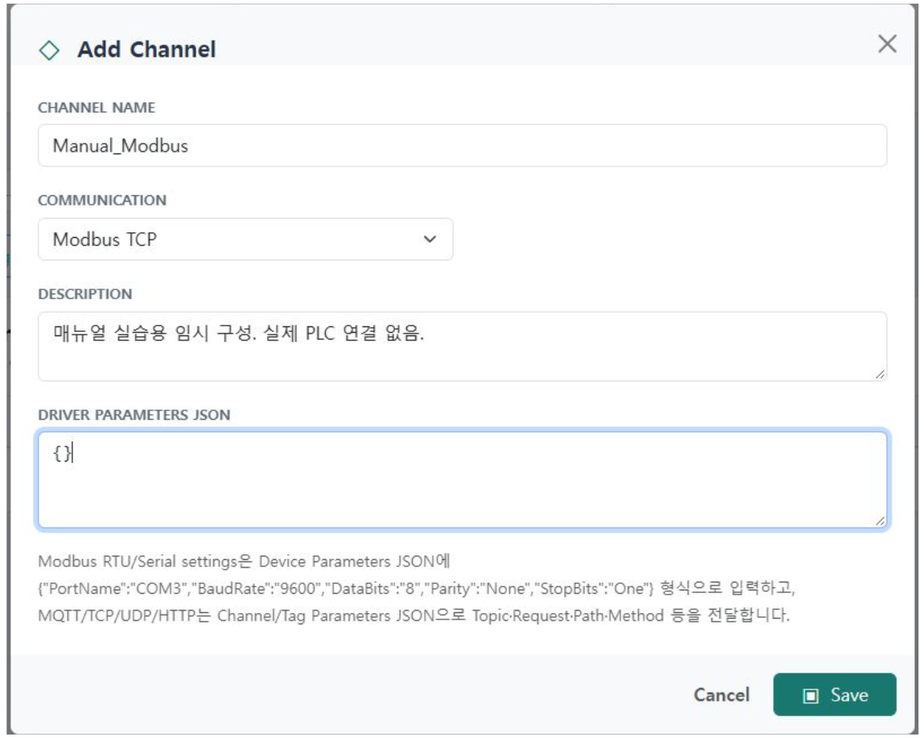

{}는 연결용 구성이 아닙니다. 실제 PLC 연결은 없으며 임시 설정은 재시작 시 사라질 수 있습니다.

채널이 Enabled·Stopped로 등록됩니다.
등록 결과는 다음 구성 검색 화면에서 확인합니다.

구성 검색 후 다시 불러오기

현재 목록에서 필요한 채널·설비·태그를 찾습니다.

현재 목록 범위 확인

01 채널 · 설비 · 태그 범위 확인

목록 검색

02 현재 목록 검색: Manual


표시 건수 대조

03 표시 건수 / 전체 항목

저장 구성 재조회

04 검색 삭제 → 새로고침

실제 화면 확대

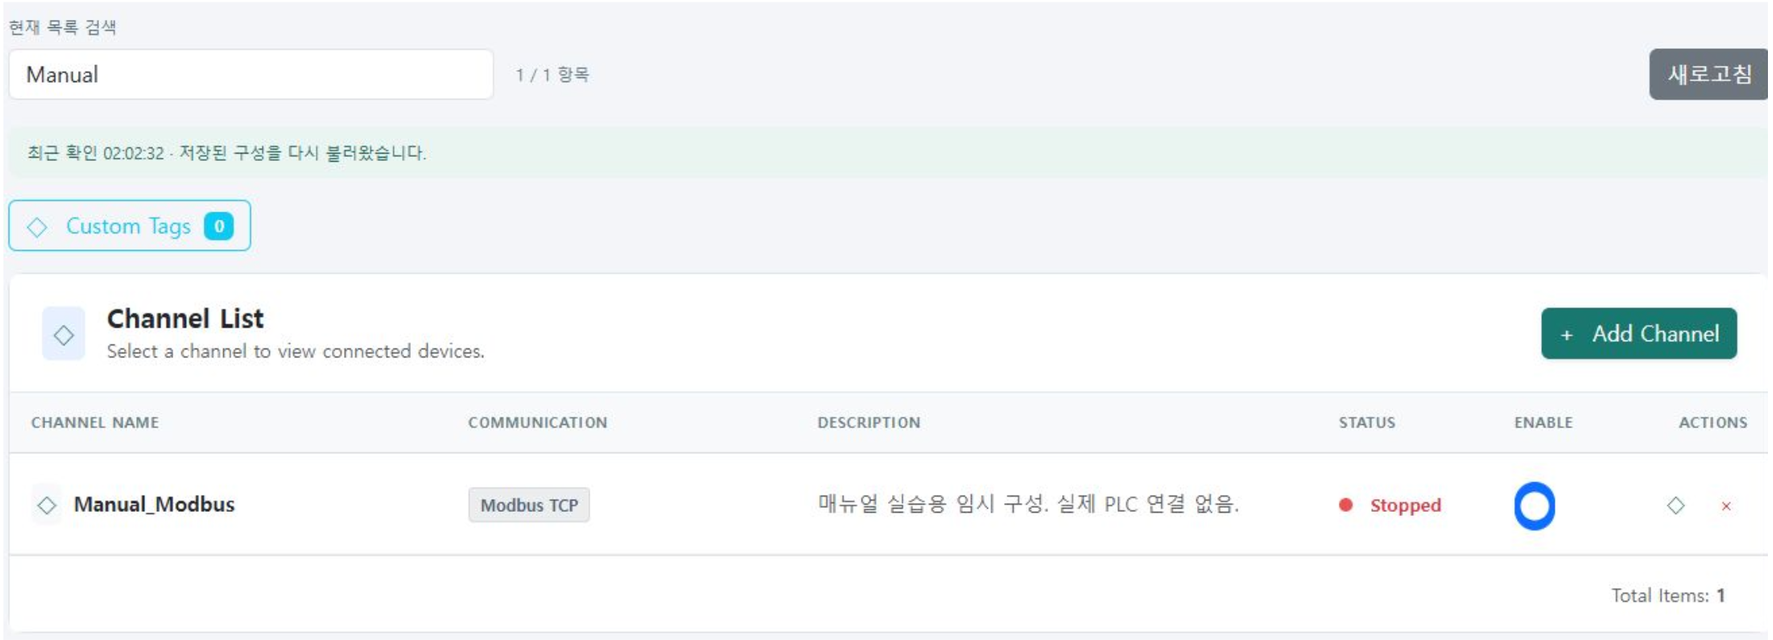

재조회에 실패하면 기존 목록을 최신 구성으로 간주하지 않습니다.

표시 건수와 최근 확인 시각이 갱신됩니다.
장치 재시작이나 구성 저장은 수행하지 않습니다.

Gateway·OPC UA 상태 점검

UI 접근, 수집 서버, OPC UA 연결을 따로 확인합니다.

실제 화면 확대

Monitoring 열기


01 왼쪽 Monitoring

수집 서버 상태 갱신

02 Server Status → Refresh

OPC UA 연결 읽기

03 Connection Status · Endpoint

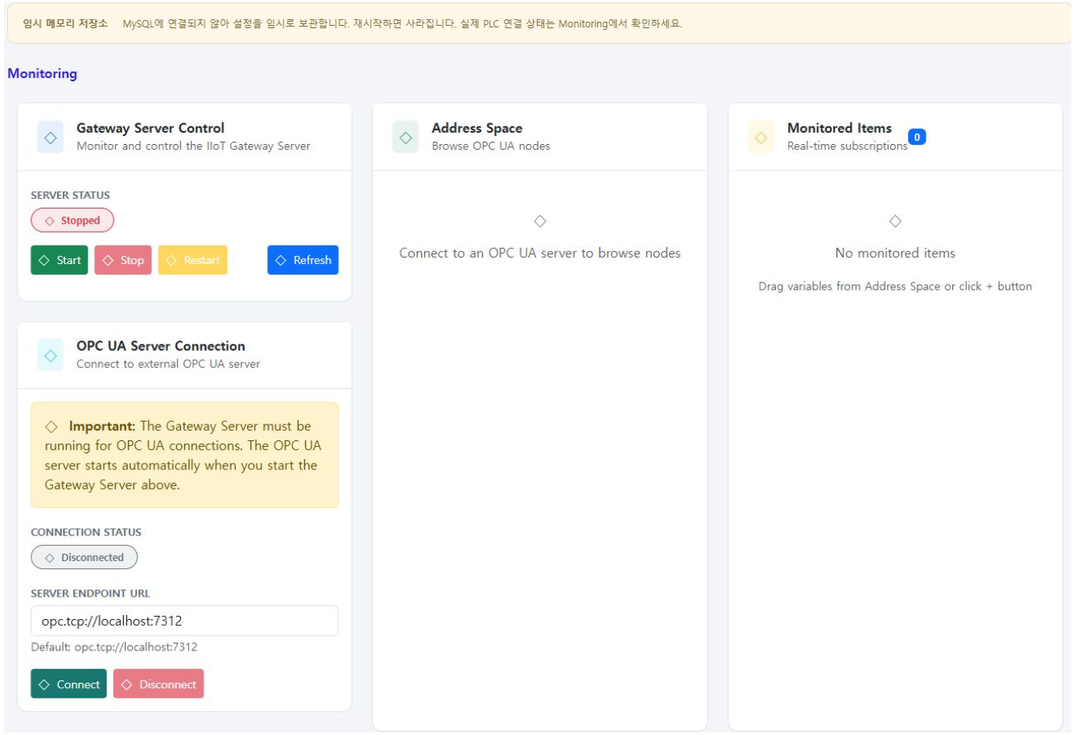

backend :5191 미가동. 조회 실습에서는 Start·Restart·Stop·Connect를 누르지 않습니다.

Gateway 정지·OPC UA 미연결 상태입니다.
UI 접근과 실제 수집 성공은 구분합니다.

상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

솔루션별 Markdown

chapters/02-gateway.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-gateway.html