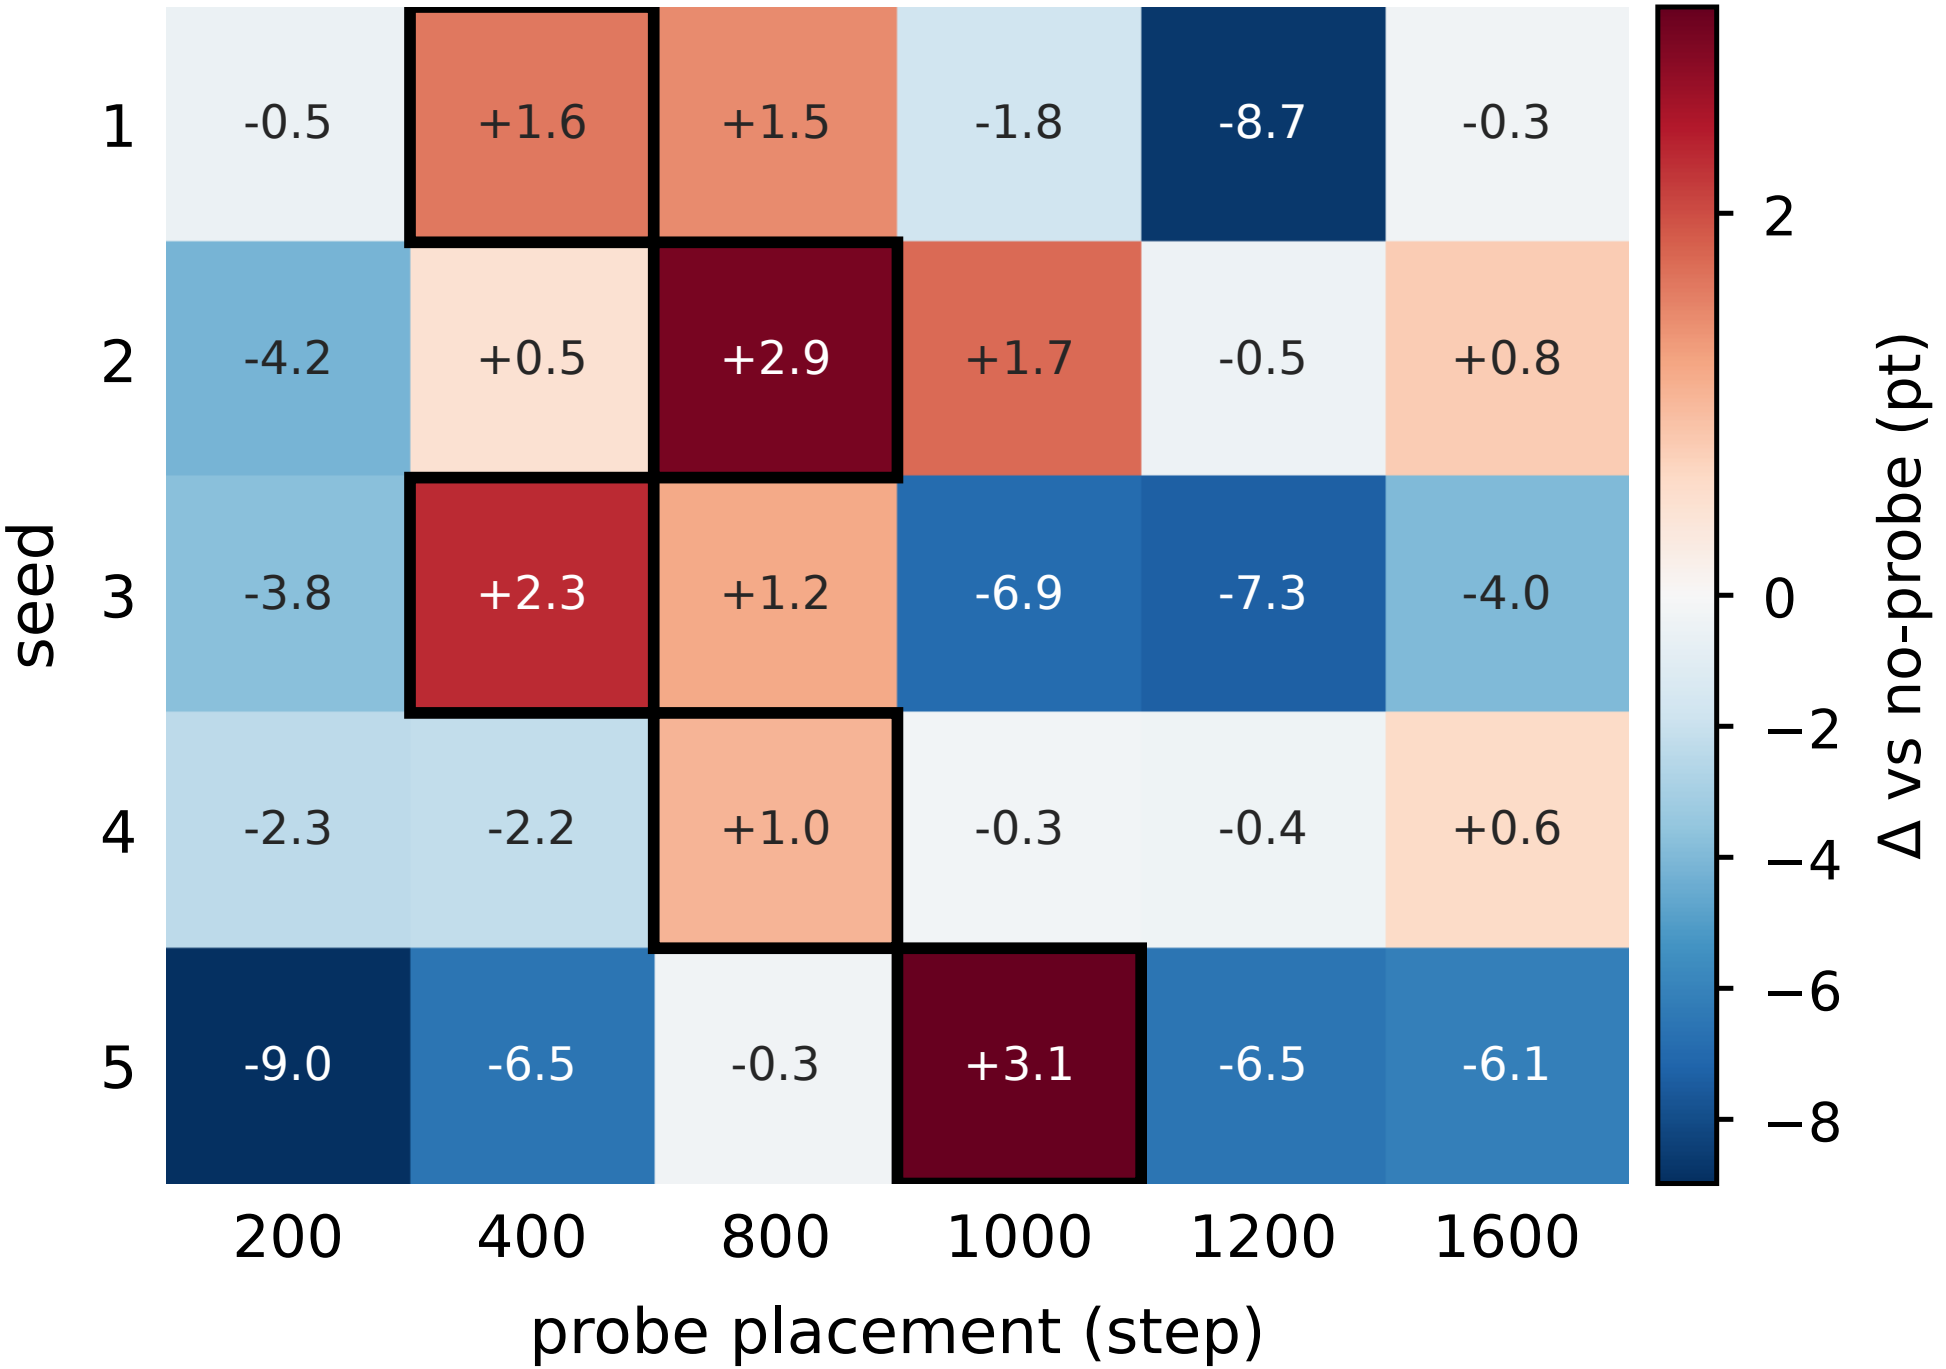
seed
1
2
3
4
5
-0.5
+1.6
+1.5
-1.8
-8.7
-0.3
-4.2
+0.5
+2.9
+1.7
-0.5
+0.8
-3.8
+2.3
+1.2
-6.9
-7.3
-4.0
-2.3
-2.2
+1.0
-0.3
-0.4
+0.6
-9.0
-6.5
-0.3
+3.1
-6.5
-6.1
200
400
800
1000
1200
1600
probe placement (step)
Δ vs no-probe (pt)
2
0
−2
−4
−6
−8