

云南昭通卷烟厂动力锅炉
 μ XL集散控制系统组态技术资料汇编

中国科学技术大学自动化系 薛美盛 编写

中 国 科 学 技 术 大 学

1998.8

本技术资料汇编主要内容是云南昭通卷烟厂动力锅炉 μXL 集散控制系统的组态技术资料(参见: Worksheets Entry Guide, IM 34A6X10-01E), 其它一些资料以附录的形式出现。其中, 附录 A 为云南昭通卷烟厂 1#、2#动力锅炉控制方案(参见: 昭通烟厂动力管理控制集成系统工程设计方案)以及 μXL 集散控制系统 1#和 2#控制站上的所有内部仪表及其注释; 附录 B 为 μXL 集散控制系统控制站部分内部仪表的参数设置; 附录 C 包括 μXL 集散控制系统组态中所用汉字的编码(同国标汉字编码), μXL 集散控制系统资料清单和 μXL 集散控制系统软件清单。

Contents


1	Interconnections Between Equipments	(01)
2	Unit Configuration	(03)
3	Operator Station Card Configuration	(05)
4	Operator Station Definition (BASIC, Printer)	(07)
5	Operator Station Definition (Operation Group)	(09)
6	Trend Block Definition	(10)
7	Trend Pen Assignment	(11)
8	Overview Assignment	(16)
9	Control Groups Assignment	(18)
10	BASIC Scheduler	(21)
11	Function Key Definition	(23)
12	Instrument Parameters	(25)
13	Message Requests	(26)
14	Field Control Unit Configuration (DDC/SEQ Related)	(28)
15	Feedback Control Instruments Overview (For Field Control Unit)	(30)
16	Feedback Control Instruments Detail (For Field Control Unit)	(34)
17	Feedback Control Instruments Loop Connections	(35)
18	Sequence Table Overview	(41)
19	Sequence Elements Status Switches	(43)

20	Sequence Elements Contact Inputs/Outputs	(45)
21	Sequence Elements Timer, Counter and Code I/O	(48)
22	Sequence Relational Expressions	(50)
23	Sequence Computational Expressions	(52)
24	Sequence Messages	(58)
25	Operator Guide Messages	(60)
26	Annunciator Messages	(62)
27	MHM*A (MHC*A) Signal Conditional Nest Terminal Allocation	(64)
28	MUB*A Terminal Assignments	(68)
29	APPENDIX A 云南昭通卷烟厂 1#、2#动力锅炉控制方案	(71)
30	APPENDIX B 仪表参数设置	(78)
31	APPENDIX C 汉字字符编码	(84)
	集散控制系统资料清单	(88)
	集散控制系统软件清单	(89)

μXL Interconnections Between Equipments

Customer's name: 云南昭通卷烟厂

Plant name: 1#、2#动力锅炉集散控制系统

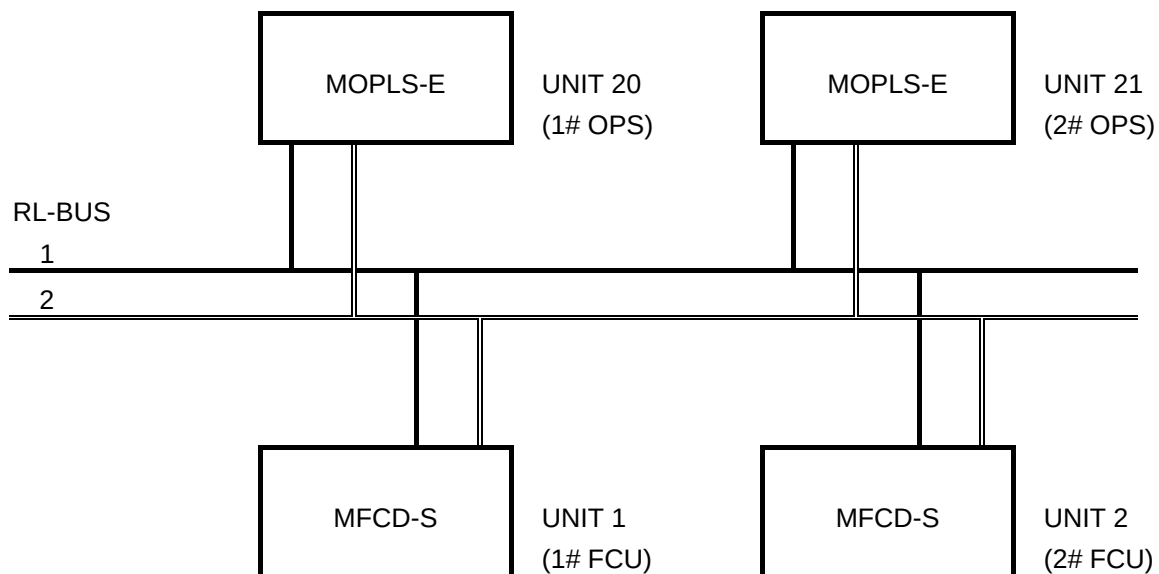

MOPLS-E: 20" Desk Top Type MOPS (Enhanced type)

MFCD-S: Duplexed Field Control Unit (Standard type)

OPS: Operator Station



FCU: Field Control Unit

WS 34A6X11-11E

μXL Interconnections Between Equipments

Customer's name: 云南昭通卷烟厂

Plant name: 1#、2#动力锅炉集散控制系统

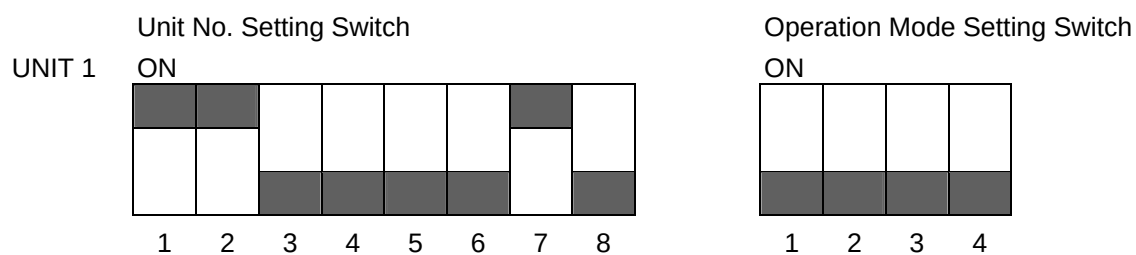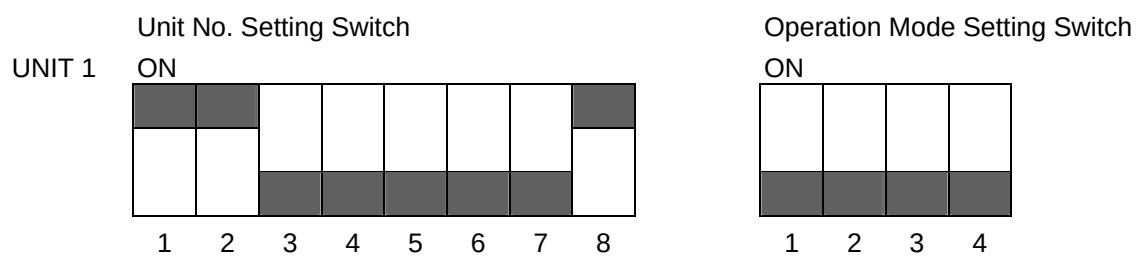

MODEL:

UNIT 1: MFCD-S520*A

UNIT 2: MFCD-S520*A

UNIT 20: MOPLS-E227*B/2-RL

UNIT 21: MOPLS-E227*B/1-EN82/EKC/2-RL

WS 34A6X11-11E

System Name: μ XL DCS System Comment: 云南昭通卷烟厂动力锅炉集散控制系统(一号操作站)

Number	Unit	Number	Unit	Number	Unit
1*	FCD-STD	8		15	
2*	FCD-STD	9		16	
3		10		17	
4		11		18	
5		12		19	
6		13		20*	*OPS
7		14		21*	OPS


RL Bus redundancy: [Y]

System Name: μ XL DCS System Comment: 云南昭通卷烟厂动力锅炉集散控制系统(二号操作站)

Number	Unit	Number	Unit	Number	Unit
1*	FCD-STD	8		15	
2*	FCD-STD	9		16	
3		10		17	
4		11		18	
5		12		19	
6		13		20*	OPS
7		14		21*	*OPS


RL Bus redundancy: [Y]

Operator Station Card Configuration

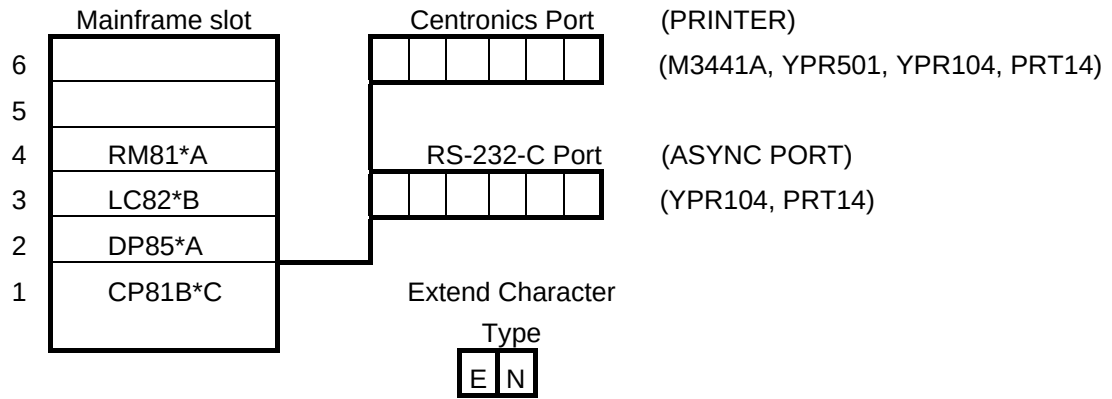

<Peripheral Devices>


Applies when RS81 card is installed in slot 5 to 6.

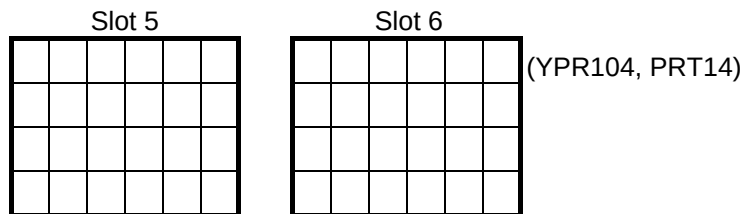

Codes:


- 1: 0 (ROOT)
- 3: 20 (STATION NO.)
- D (CD NO.)

Operator Station Card Configuration

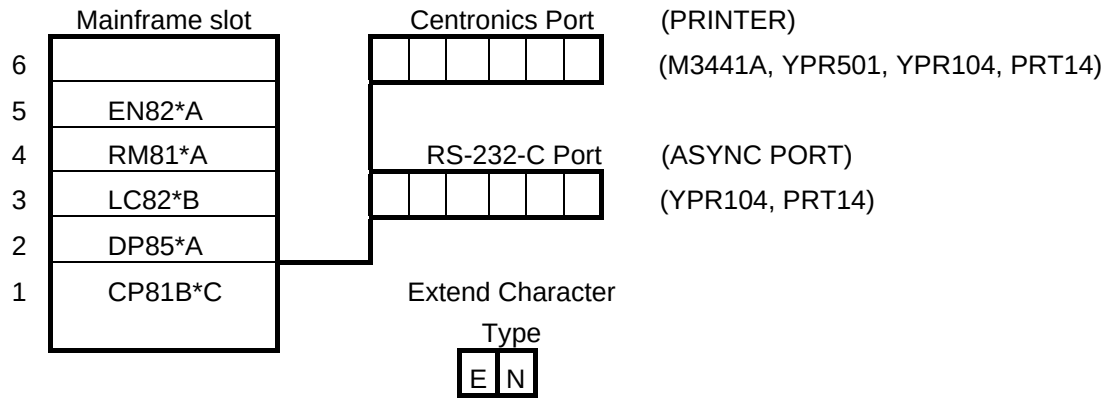

<Peripheral Devices>

Applies when RS81 card is installed in slot 5 to 6.

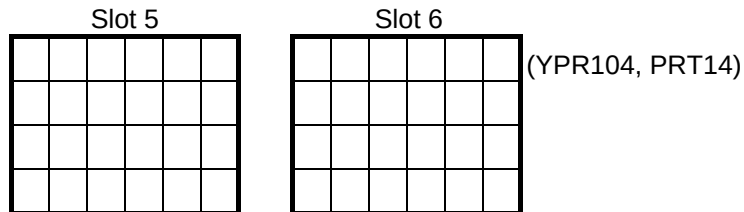

Codes:

- 1: 0 (ROOT)
- 3: 21 (STATION NO.)
D (CD NO.)
- 5: 5 (CD NO.)

Printer No. (2-7) Definition

Port Name	Item	No.
CPU Centronics port		
CPU RS-232-C port		
Slot 5	Port No.1	
	2	
	3	
	4	
Slot 6	Port No.1	
	2	
	3	
	4	

Option Software Registration

Database(Y/N)	N
Max. no. of fields (10-100)	30
Hi speed index key length(2-20)	16

BASIC Task Area Setting

Area	Total	Program	Common
T1	128KB	124KB	4KB
T2	128KB	124KB	4KB
T3	128KB	124KB	4KB
T4	128KB	124KB	4KB
T5	128KB		
T6	128KB		

Printer No. (2-7) Definition

Port Name	Item	No.
CPU Centronics port		
CPU RS-232-C port		
Slot 5	Port No.1	
	2	
	3	
	4	
Slot 6	Port No.1	
	2	
	3	
	4	

Option Software Registration

Database(Y/N)	N
Max. no. of fields (10-100)	30
Hi speed index key length(2-20)	16

BASIC Task Area Setting

Area	Total	Program	Common
T1	128KB	124KB	4KB
T2	128KB	124KB	4KB
T3	128KB		
T4	128KB		
T5	128KB		
T6	128KB		

Page Assignment

Panel Type	Start	End
Overview Panel	1 1	1 1
Control Group Panel	1 18	18 18
Graphic Panel	1 5	5 5
Trend Panel	1 73	73 73

Message Position Assignment

Message Type	No.	Position
Operation Message	1	2
Process Message	1	1
Operator Guide Message	1	3

No.	Page range	Type	Scan	Time Span	Pens	Ref.	Stop
1	001-016	REAL	10 S	500 M	128		
2	017-032	HISTORY	1 M	50 H	128		
3	033-048	HISTORY	2 M	100 H	128		
4	049-064	HISTORY	5 M	250 H	128		
5	065-080	HISTORY	10 M	500 H	128		
6	081-096	BATCH	1M	50H	128	N	N
7	097-112	BATCH	2M	100H	128	N	N
19	289-304	DISK					
20	305-320	FDC					

.TG0001 一号炉实时趋势 1

MV(LIC-101A)
PV(LIC-101A)
MV(FIC-101A)
PV(FIC-101A)
MV(TIC-102A)
PV(TIC-102A)
MV(PIC-101A)
PV(PIC-101A)

.TG0002 一号炉实时趋势 2

MV(AIC-101A)
PV(AIC-101A)
MV(PIC-111A)
PV(PIC-111A)
PV(PI-102A)
PV(FI-102A)
PV(TI-100A)
PV(TI-101A)

.TG0003 一号炉实时趋势 3

PV(TI-111A)
PV(TI-112A)
PV(TI-113A)
PV(TI-114A)
PV(TI-116A)
PV(PI-114A)
PV(PI-115A)
PV(PI-116A)

.TG0004 二号炉实时趋势 1

MV(LIC-101B)
PV(LIC-101B)
MV(FIC-101B)
PV(FIC-101B)
MV(TIC-102B)
PV(TIC-102B)
MV(PIC-101B)
PV(PIC-101B)

.TG0005 二号炉实时趋势 2

MV(AIC-101B)
PV(AIC-101B)
MV(PIC-111B)
PV(PIC-111B)
PV(PI-102B)
PV(FI-102B)
PV(TI-100B)
PV(TI-101B)

.TG0006 二号炉实时趋势 3

PV(TI-111B)
PV(TI-112B)
PV(TI-113B)
PV(TI-114B)
PV(TI-116B)
PV(PI-114B)
PV(PI-115B)
PV(PI-116B)

.TG0007 除氧器实时趋势

MV(LIC-201)
PV(LIC-201)
MV(PIC-201)
PV(PIC-201)
PV(FI-201)
PV(TI-201)
PV(TI-202)
PV(TI-203)

.TG0008 双减器实时趋势

MV(PIC-011)
PV(PIC-011)
MV(TIC-011)
PV(TIC-011)
PV(FI-011)
PV(PI-203)
PV(WI-101A)
PV(WI-101B)

.TG0009 水位实时趋势

PV(LIC-101A)
PV(LIC-101B)
PV(LIC-201)
PV(LI-301)
PV(LI-302)
PV(LI-303)
PV(LI-304)

.TG0017 一号炉历史趋势 1

MV(LIC-101A)
PV(LIC-101A)
MV(FIC-101A)
PV(FIC-101A)
MV(TIC-102A)
PV(TIC-102A)
MV(PIC-101A)
PV(PIC-101A)

.TG0018 一号炉历史趋势 2

MV(AIC-101A)
PV(AIC-101A)
MV(PIC-111A)
PV(PIC-111A)
PV(PI-102A)
PV(FI-102A)
PV(TI-100A)
PV(TI-101A)

.TG0019 一号炉历史趋势 3

PV(TI-111A)
PV(TI-112A)
PV(TI-113A)
PV(TI-114A)
PV(TI-116A)
PV(PI-114A)
PV(PI-115A)
PV(PI-116A)

.TG0020 二号炉历史趋势 1

MV(LIC-101B)
PV(LIC-101B)
MV(FIC-101B)
PV(FIC-101B)
MV(TIC-102B)
PV(TIC-102B)
MV(PIC-101B)
PV(PIC-101B)

.TG0021 二号炉历史趋势 2

MV(AIC-101B)
PV(AIC-101B)
MV(PIC-111B)
PV(PIC-111B)
PV(PI-102B)
PV(FI-102B)
PV(TI-100B)
PV(TI-101B)

.TG0022 二号炉历史趋势 3

PV(TI-111B)
PV(TI-112B)
PV(TI-113B)
PV(TI-114B)
PV(TI-116B)
PV(PI-114B)
PV(PI-115B)
PV(PI-116B)

.TG0023 除氧器历史趋势

MV(LIC-201)
PV(LIC-201)
MV(PIC-201)
PV(PIC-201)
PV(FI-201)
PV(TI-201)
PV(TI-202)
PV(TI-203)

.TG0024 双减器历史趋势

MV(PIC-011)
PV(PIC-011)
MV(TIC-011)
PV(TIC-011)
PV(FI-011)
PV(PI-203)
PV(WI-101A)
PV(WI-101B)

.TG0025 水位历史趋势

PV(LIC-101A)
PV(LIC-101B)
PV(LIC-201)
PV(LI-301)
PV(LI-302)
PV(LI-303)
PV(LI-304)

.TG0033 一号炉历史趋势 1

MV(LIC-101A)
PV(LIC-101A)
MV(FIC-101A)
PV(FIC-101A)
MV(TIC-102A)
PV(TIC-102A)
MV(PIC-101A)
PV(PIC-101A)

.TG0034 一号炉历史趋势 2

MV(AIC-101A)
PV(AIC-101A)
MV(PIC-111A)
PV(PIC-111A)
PV(PI-102A)
PV(FI-102A)
PV(TI-100A)
PV(TI-101A)

.TG0035 一号炉历史趋势 3

PV(TI-111A)
PV(TI-112A)
PV(TI-113A)
PV(TI-114A)
PV(TI-116A)
PV(PI-114A)
PV(PI-115A)
PV(PI-116A)

.TG0036 二号炉历史趋势 1

MV(LIC-101B)
PV(LIC-101B)
MV(FIC-101B)
PV(FIC-101B)
MV(TIC-102B)
PV(TIC-102B)
MV(PIC-101B)
PV(PIC-101B)

.TG0037 二号炉历史趋势 2

MV(AIC-101B)
PV(AIC-101B)
MV(PIC-111B)
PV(PIC-111B)
PV(PI-102B)
PV(FI-102B)
PV(TI-100B)
PV(TI-101B)

.TG0038 二号炉历史趋势 3

PV(TI-111B)
PV(TI-112B)
PV(TI-113B)
PV(TI-114B)
PV(TI-116B)
PV(PI-114B)
PV(PI-115B)
PV(PI-116B)

.TG0039 除氧器历史趋势

MV(LIC-201)
PV(LIC-201)
MV(PIC-201)
PV(PIC-201)
PV(FI-201)
PV(TI-201)
PV(TI-202)
PV(TI-203)

.TG0040 双减器历史趋势

MV(PIC-011)
PV(PIC-011)
MV(TIC-011)
PV(TIC-011)
PV(FI-011)
PV(PI-203)
PV(WI-101A)
PV(WI-101B)

.TG0041 水位历史趋势

PV(LIC-101A)
PV(LIC-101B)
PV(LIC-201)
PV(LI-301)
PV(LI-302)
PV(LI-303)
PV(LI-304)

.TG0049 一号炉历史趋势 1

MV(LIC-101A)
PV(LIC-101A)
MV(FIC-101A)
PV(FIC-101A)
MV(TIC-102A)
PV(TIC-102A)
MV(PIC-101A)
PV(PIC-101A)

.TG0050 一号炉历史趋势 2

MV(AIC-101A)
PV(AIC-101A)
MV(PIC-111A)
PV(PIC-111A)
PV(PI-102A)
PV(FI-102A)
PV(TI-100A)
PV(TI-101A)

.TG0051 一号炉历史趋势 3

PV(TI-111A)
PV(TI-112A)
PV(TI-113A)
PV(TI-114A)
PV(TI-116A)
PV(PI-114A)
PV(PI-115A)
PV(PI-116A)

.TG0052 二号炉历史趋势 1

MV(LIC-101B)
PV(LIC-101B)
MV(FIC-101B)
PV(FIC-101B)
MV(TIC-102B)
PV(TIC-102B)
MV(PIC-101B)
PV(PIC-101B)

.TG0053 二号炉历史趋势 2

MV(AIC-101B)
PV(AIC-101B)
MV(PIC-111B)
PV(PIC-111B)
PV(PI-102B)
PV(FI-102B)
PV(TI-100B)
PV(TI-101B)

.TG0054 二号炉历史趋势 3

PV(TI-111B)
PV(TI-112B)
PV(TI-113B)
PV(TI-114B)
PV(TI-116B)
PV(PI-114B)
PV(PI-115B)
PV(PI-116B)

.TG0055 除氧器历史趋势

MV(LIC-201)
PV(LIC-201)
MV(PIC-201)
PV(PIC-201)
PV(FI-201)
PV(TI-201)
PV(TI-202)
PV(TI-203)

.TG0056 双减器历史趋势

MV(PIC-011)
PV(PIC-011)
MV(TIC-011)
PV(TIC-011)
PV(FI-011)
PV(PI-203)
PV(WI-101A)
PV(WI-101B)

.TG0057 水位历史趋势

PV(LIC-101A)
PV(LIC-101B)
PV(LIC-201)
PV(LI-301)
PV(LI-302)
PV(LI-303)
PV(LI-304)

.TG0065 一号炉历史趋势 1

MV(LIC-101A)
PV(LIC-101A)
MV(FIC-101A)
PV(FIC-101A)
MV(TIC-102A)
PV(TIC-102A)
MV(PIC-101A)
PV(PIC-101A)

.TG0066 一号炉历史趋势 2

MV(AIC-101A)
PV(AIC-101A)
MV(PIC-111A)
PV(PIC-111A)
PV(PI-102A)
PV(FI-102A)
PV(TI-100A)
PV(TI-101A)

.TG0067 一号炉历史趋势 3

PV(TI-111A)
PV(TI-112A)
PV(TI-113A)
PV(TI-114A)
PV(TI-116A)
PV(PI-114A)
PV(PI-115A)
PV(PI-116A)

.TG0068 二号炉历史趋势 1

MV(LIC-101B)
PV(LIC-101B)
MV(FIC-101B)
PV(FIC-101B)
MV(TIC-102B)
PV(TIC-102B)
MV(PIC-101B)
PV(PIC-101B)

.TG0069 二号炉历史趋势 2

MV(AIC-101B)
PV(AIC-101B)
MV(PIC-111B)
PV(PIC-111B)
PV(PI-102B)
PV(FI-102B)
PV(TI-100B)
PV(TI-101B)

.TG0070 二号炉历史趋势 3

PV(TI-111B)
PV(TI-112B)
PV(TI-113B)
PV(TI-114B)
PV(TI-116B)
PV(PI-114B)
PV(PI-115B)
PV(PI-116B)

.TG0071 除氧器历史趋势

MV(LIC-201)
PV(LIC-201)
MV(PIC-201)
PV(PIC-201)
PV(FI-201)
PV(TI-201)
PV(TI-202)
PV(TI-203)

.TG0072 双减器历史趋势

MV(PIC-011)
PV(PIC-011)
MV(TIC-011)
PV(TIC-011)
PV(FI-011)
PV(PI-203)
PV(WI-101A)
PV(WI-101B)

.TG0073 水位历史趋势

PV(LIC-101A)
PV(LIC-101B)
PV(LIC-201)
PV(LI-301)
PV(LI-302)
PV(LI-303)
PV(LI-304)

Panel Name: %OV0001

Panel Comment: 1#操作站总貌画面

No.	Comment/Tag/Panel name Related panel	No.	Comment/Tag/Panel name Related panel
1	*一号炉流程图 %GR0002	15	*除氧器流程图 %GR0004
2	%CG0001 %CG0001	16	%CG0004 %CG0004
3	*一号炉实时趋势 %TG0001	17	*除氧器实时趋势 %TG0007
4	%TG0017 %TG0017	18	%TG0023 %TG0023
5	*一分钟历史趋势 %TG0017	19	*五分钟历史趋势 %TG0049
6		20	LIC-101B LIC-101B
7	*μ XL DCS %GR0001	21	PIC-101B PIC-101B
8	*二号炉流程图 %GR0003	22	*减温减压器流程图 %GR0005
9	%CG0006 %CG0006	23	%CG0005 %CG0005
10	*二号炉实时趋势 %TG0004	24	*双减器实时趋势 %TG0008
11	%TG0020 %TG0020	25	%TG0024 %TG0024
12	*二分钟历史趋势 %TG0033	26	*十分钟历史趋势 %TG0065
13	LIC-101A LIC-101A	27	
14	PIC-101A PIC-101A	28	

Panel Name: %OV0001

Panel Comment: 2#操作站总貌画面

No.	Comment/Tag/Panel name Related panel	No.	Comment/Tag/Panel name Related panel
1	*一号炉流程图 %GR0002	15	*除氧器流程图 %GR0004
2	%CG0006 %CG0006	16	%CG0004 %CG0004
3	*一号炉实时趋势 %TG0001	17	*除氧器实时趋势 %TG0007
4	%TG0017 %TG0017	18	%TG0023 %TG0023
5	*一分钟历史趋势 %TG0017	19	*五分钟历史趋势 %TG0049
6		20	LIC-101B LIC-101B
7	*μ XL DCS %GR0001	21	PIC-101B PIC-101B
8	*二号炉流程图 %GR0003	22	*减温减压器流程图 %GR0005
9	%CG0001 %CG0001	23	%CG0005 %CG0005
10	*二号炉实时趋势 %TG0004	24	*双减器实时趋势 %TG0008
11	%TG0020 %TG0020	25	%TG0024 %TG0024
12	*二分钟历史趋势 %TG0033	26	*十分钟历史趋势 %TG0065
13	LIC-101A LIC-101A	27	
14	PIC-101A PIC-101A	28	

.CG0001 一号炉控制组 1	.CG0002 一号炉控制组 2	.CG0003 一号炉控制组 3
LIC-101A	PI-203	TI-100A
PIC-111A	FIC-101A	TI-101A
PIC-101A	LIC-101A	TI-111A
TIC-102A	*LIC-101A	TI-112A
FI-102A	PI-102A	TI-113A
TI-111A	PI-114A	TI-114A
AIC-101A	PI-115A	TI-116A
LIC-201	PI-116A	WI-101A
.CG0004 除氧器控制组	.CG0005 减温减压器控制组	.CG0006 二号炉控制组 1
LIC-201	PIC-011	LIC-101B
*LIC-201	*PIC-011	PIC-111B
PIC-201	TIC-011	PIC-101B
FI-201	*TIC-011	TIC-102B
TI-201	FI-011	FI-102B
TI-202	PI-203	TI-111B
TI-203		AIC-101B
		TIC-011
.CG0007 二号炉控制组 2	.CG0008 二号炉控制组 3	.CG0009 水位控制组
PI-203	TI-100B	LIC-101A
FIC-101B	TI-101B	LIC-101B
LIC-101B	TI-111B	LIC-201
*LIC-101B	TI-112B	LI-301
PI-102B	TI-113B	LI-302
PI-114B	TI-114B	LI-303
PI-115B	TI-116B	LI-304
PI-116B	WI-101B	

.CG0001 二号炉控制组 1	.CG0002 二号炉控制组 2	.CG0003 二号炉控制组 3
LIC-101B	PI-203	TI-100B
PIC-111B	FIC-101B	TI-101B
PIC-101B	LIC-101B	TI-111B
TIC-102B	*LIC-101B	TI-112B
FI-102B	PI-102B	TI-113B
TI-111B	PI-114B	TI-114B
AIC-101B	PI-115B	TI-116B
TIC-011	PI-116B	WI-101B
.CG0004 除氧器控制组	.CG0005 减温减压器控制组	.CG0006 一号炉控制组 1
LIC-201	PIC-011	LIC-101A
*LIC-201	*PIC-011	PIC-111A
PIC-201	TIC-011	PIC-101A
FI-201	*TIC-011	TIC-102A
TI-201	FI-011	FI-102A
TI-202	PI-203	TI-111A
TI-203		AIC-101A
		LIC-201
.CG0007 一号炉控制组 2	.CG0008 一号炉控制组 3	.CG0009 水位控制组
PI-203	TI-100A	LIC-101A
FIC-101A	TI-101A	LIC-101B
LIC-101A	TI-111A	LIC-201
*LIC-101A	TI-112A	LI-301
PI-102A	TI-113A	LI-302
PI-114A	TI-114A	LI-303
PI-115A	TI-116A	LI-304
PI-116A	WI-101A	

.CG00010	.CG0011	.CG0012
GSB1-RUN	SSB1-RUN	LS1-SW
GSB2-RUN	SSB2-RUN	LS2-SW
GSB3-RUN	KYB1-RUN	PW1-SW
GSB4-RUN	KYB2-RUN	PW2-SW
GSB5-RUN	COAL1RUN	COAL1-H
CYB1-RUN	COAL2RUN	COAL1-L
CYB2-RUN	CZ1-RUN	COAL2-H
CYB3-RUN	CZ2-RUN	COAL2-L
.CG0013	.CG0014	.CG0015
GSB1-ON	GSB5-ON	SSB1-ON
GSB1-OFF	GSB5-OFF	SSB1-OFF
GSB2-ON	CYB1-ON	SSB2-ON
GSB2-OFF	CYB1-OFF	SSB2-OFF
GSB3-ON	CYB2-ON	KYB1-ON
GSB3-OFF	CYB2-OFF	KYB1-OFF
GSB4-ON	CYB3-ON	KYB2-ON
GSB4-OFF	CYB3-OFF	KYB2-OFF
.CG0016	.CG0017	.CG0018
COAL1ON	L301-H	P203-H
COAL1OFF	L301-L	P203-L
COAL2ON	L302-H	L101A-L
COAL2OFF	L302-L	P101A-H
CZ1-ON	L303-H	L101B-L
CZ1-OFF	L303-L	P101B-H
CZ2-ON	L304-H	L201-L
CZ2-OFF	L304-L	L201-H

No.	Program Name	Area	Type	Date	Start Time	Period	Repeats	Start Param.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

No.	Program Name	Area	Type	Date	Start Time	Period	Repeats	Start Param.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

No.	Chinese Label	Key Definition	LED Definition
1	一号炉控制组	O-%CG0001	A-%CG0001
2	一号炉实时趋势	O-%TG0001	
3	一号炉历史趋势	O-%TG0017	
4	一号炉汽包水位	O-LIC-101A	A-LIC-101A
5	一号炉汽包压力	O-PIC-101A	A-PIC-101A
6	一号炉主蒸汽温度	O-TIC-102A	A-TIC-102A
7	一号炉炉膛负压	O-PIC-111A	A-PIC-111A
8	一号炉主蒸汽流量	O-FI-102A	A-FI-102A
9	一号炉工艺流程图	O-%GR0002	
10			
11			
12			
13	除氧器水位	O-LIC-201	A-LIC-201
14	除氧器压力	O-PIC-201	A-PIC-201
15	(RECL: Displays each of the previous three pages in order.)		
16		K-RECL	
17	二号炉控制组	O-%CG0006	A-%CG0006
18	二号炉实时趋势	O-%TG0004	
19	二号炉历史趋势	O-%TG0020	
20	二号炉汽包水位	O-LIC-101B	A-LIC-101B
21	二号炉汽包压力	O-PIC-101B	A-PIC-101B
22	二号炉主蒸汽温度	O-TIC-102B	A-TIC-102B
23	二号炉炉膛负压	O-PIC-111B	A-PIC-111B
24	二号炉主蒸汽流量	O-FI-102B	A-FI-102B
25	二号炉工艺流程图	O-%GR0003	
26			
27			
28			
29	双减器压力	O-PIC-011	A-PIC-011
30	双减器温度	O-PIC-011	A-TIC-011
31	(PROC: Calls the last tag displayed.)		
32		K-PROC	

No.	Chinese Label	Key Definition	LED Definition
1	一号炉控制组	O-%CG0006	A-%CG0006
2	一号炉实时趋势	O-%TG0001	
3	一号炉历史趋势	O-%TG0017	
4	一号炉汽包水位	O-LIC-101A	A-LIC-101A
5	一号炉汽包压力	O-PIC-101A	A-PIC-101A
6	一号炉主蒸汽温度	O-TIC-102A	A-TIC-102A
7	一号炉炉膛负压	O-PIC-111A	A-PIC-111A
8	一号炉主蒸汽流量	O-FI-102A	A-FI-102A
9	一号炉工艺流程图	O-%GR0002	
10			
11			
12			
13	除氧器水位	O-LIC-201	A-LIC-201
14	除氧器压力	O-PIC-201	A-PIC-201
15	(RECL: Displays each of the previous three pages in order.)		
16		K-RECL	
17	二号炉控制组	O-%CG0001	A-%CG0001
18	二号炉实时趋势	O-%TG0004	
19	二号炉历史趋势	O-%TG0020	
20	二号炉汽包水位	O-LIC-101B	A-LIC-101B
21	二号炉汽包压力	O-PIC-101B	A-PIC-101B
22	二号炉主蒸汽温度	O-TIC-102B	A-TIC-102B
23	二号炉炉膛负压	O-PIC-111B	A-PIC-111B
24	二号炉主蒸汽流量	O-FI-102B	A-FI-102B
25	二号炉工艺流程图	O-%GR0003	
26			
27			
28			
29	双减器压力	O-PIC-011	A-PIC-011
30	双减器温度	O-TIC-011	A-TIC-011
31	(PROC: Calls the last tag displayed.)		
32		K-PROC	

Operation Mark

No.	Comment	Color	When Key off	
			Opera.	Assign
1	串级副环	Y	NO	NO
2	串级主环	C	NO	NO
3		G	NO	NO
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Switch Position Label

No.	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
1	运行		停运	
2	开		关	
3	煤位高			
4	煤位低			
5	启动			
6	停止			
7	水位高			
8	水位低			
9	压力高			
10	压力低			
11				
12				
13				
14				
15				

Engineering Units:

1. KPa
2. MPa
3. t/h
4. m3/h
5. %O2
6. mm
7. °C
8.
9.

Message No.	Function	Parameters	Message No.	Function	Parameters
%RQ0001			%RQ0021		
%RQ0002			%RQ0022		
%RQ0003			%RQ0023		
%RQ0004			%RQ0024		
%RQ0005			%RQ0025		
%RQ0006			%RQ0026		
%RQ0007			%RQ0027		
%RQ0008			%RQ0028		
%RQ0009			%RQ0029		
%RQ0010			%RQ0030		
%RQ0011			%RQ0031		
%RQ0012			%RQ0032		
%RQ0013			%RQ0033		
%RQ0014			%RQ0034		
%RQ0015			%RQ0035		
%RQ0016			%RQ0036		
%RQ0017			%RQ0037		
%RQ0018			%RQ0038		
%RQ0019			%RQ0039		
%RQ0020			%RQ0040		

Message No.	Function	Parameters	Message No.	Function	Parameters
%RQ0001			%RQ0021		
%RQ0002			%RQ0022		
%RQ0003			%RQ0023		
%RQ0004			%RQ0024		
%RQ0005			%RQ0025		
%RQ0006			%RQ0026		
%RQ0007			%RQ0027		
%RQ0008			%RQ0028		
%RQ0009			%RQ0029		
%RQ0010			%RQ0030		
%RQ0011			%RQ0031		
%RQ0012			%RQ0032		
%RQ0013			%RQ0033		
%RQ0014			%RQ0034		
%RQ0015			%RQ0035		
%RQ0016			%RQ0036		
%RQ0017			%RQ0037		
%RQ0018			%RQ0038		
%RQ0019			%RQ0039		
%RQ0020			%RQ0040		

μXL Field Control Unit Configuration(DDC/SEQ Related)

UNIT

1

<DDC/SEQ I/O Cards>

Slot	1	2	3	4	5	6	7	8
MAIN-UNIT	MAC2	MAC2			VM1	ST2		

<DI/DO Element No.>

DI-START						0000		
DI-END						0015		
DO-START						0000		
DO-END						0015		

<Power Cards>

Dual-redundant power(Y/N): [Y]

<Power-Down Restart Condition>

(AUT/MAN/TIM): [TIM]

<FAN>

(Y/N): [N]

UNIT 1: MFCD-S520*A

CPL-7		CPL-7									
M	M			V	S			N	N	P	P
A	A			M	T			P	P	S	S
C	C			1	2			5	5	3	3
2	2			*D	*D			3	3	5	5
*B	*B							*C	*C	*A	*A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WS 34A6X51-11E

μXL Field Control Unit Configuration(DDC/SEQ Related)

UNIT

2

<DDC/SEQ I/O Cards>

Slot	1	2	3	4	5	6	7	8
MAIN-UNIT	MAC2	MAC2			VM1	ST2	ST2	

<DI/DO Element No.>

DI-START						0016	0032	
DI-END						0031	0047	
DO-START						0016	0032	
DO-END						0031	0047	

<Power Cards>

Dual-redundant power(Y/N): [Y]

<Power-Down Restart Condition>

(AUT/MAN/TIM): [TIM]

<FAN>

(Y/N): [N]

UNIT 2: MFCD-S520*A

CPL-7		CPL-7									
M	M			V	S	S		N	N	P	P
A	A			M	T	T		P	P	S	S
C	C			1	2	2		5	5	3	3
2	2			*D	*D	*D		3	3	5	5
*B	*B							*C	*C	*A	*A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WS 34A6X51-11E

LP No.	Tag No.	Tag Comment	Inst. Model	HI	LO	Eng. Units	Input	OC	DR	Scan
0001	LIC-101A		PID	250.0	-250.0	mm	LNR	1	R	Y L
0002	K1A		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0003	FIC-101A		PID	140.0	4.00	m3/h	LNR	1	R	Y L
0004	TIC-102A		PID	400.0	0.0	°C	LNR	1	D	Y L
0005	SMITHA		DLAY-C	100.0	0.0	%				Y L
0006	K2A		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0007	S2A		SS-L	100.0	0.0	%		1		Y L
0008	PIC-101A		PID	4.00	0.00	MPa	LNR	1	R	Y L
0009	K3A		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0010	AIC-101A		PID	20.6	0.0	%O2	LNR	1	R	Y L
0011	K4A		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0012	PIC-111A		PID	0.50	-0.50	KPa	LNR	1	D	Y L
0013	K5A		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0014	TI-100A		PVI-DV	250.0	0.0	°C	LNR			Y L
0015	TI-101A		PVI-DV	250.0	0.0	°C	LNR			Y L
0016	TI-111A		PVI-DV	1400.0	0.0	°C	LNR			Y L
0017	TI-112A		PVI-DV	600.0	0.0	°C	LNR			Y L
0018	TI-113A		PVI-DV	600.0	0.0	°C	LNR			Y L
0019	TI-114A		PVI-DV	300.0	0.0	°C	LNR			Y L
0020	TI-116A		PVI-DV	300.0	0.0	°C	LNR			Y L
0021	PI-102A		PVI-DV	4.00	0.00	MPa	LNR			Y L
0022	PI-114A		PVI-DV	10.00	0.00	KPa	LNR			Y L
0023	PI-115A		PVI-DV	10.00	0.00	KPa	LNR			Y L
0024	PI-116A		PVI-DV	10.00	0.00	KPa	LNR			Y L
0025	FI-102A		PVI-DV	63.00	3.00	t/h	LNR			Y L
0026	WI-101A		PVI-DV	10.00	0.00	t/h	LNR			Y L
0027	LIC-201		PID	250.0	-250.0	mm	LNR	1	R	Y L
0028	PIC-201		PID	60.0	0.0	KPa	LNR	1	R	Y L
0029	FI-201		PVI-DV	250.0	5.0	m3/h	LNR			Y L
0030	TI-201		PVI-DV	250.0	0.0	°C	LNR			Y L
0031	TI-203		PVI-DV	120.0	0.0	°C	LNR			Y L
0032										

LP No.	Tag No.	Tag Comment	Inst. Model	HI	LO	Eng. Units	Input	OC	DR	Scan
0033										
0034										
0035										
0036										
0037										
0038										
0039										
0040										
0041										
0042										
0043										
0044										
0045										
0046										
0047										
0048										
0049										
0050										
0051										
0052										
0053										
0054										
0055										
0056										
0057										
0058										
0059										
0060										
0061										
0062										
0063										
0064										

LP No.	Tag No.	Tag Comment	Inst. Model	HI	LO	Eng. Units	Input	OC	DR	Scan
0001	LIC-101B		PID	250.0	-250.0	mm	LNR	1	R	Y L
0002	K1B		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0003	FIC-101B		PID	140.0	4.00	m3/h	LNR	1	R	Y L
0004	TIC-102B		PID	400.0	0.0	°C	LNR	1	D	Y L
0005	SMITHB		DLAY-C	100.0	0.0	%				Y L
0006	K2B		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0007	S2B		SS-L	100.0	0.0	%		1		Y L
0008	PIC-101B		PID	4.00	0.00	MPa	LNR	1	R	Y L
0009	K3B		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0010	AIC-101B		PID	20.6	0.0	%O2	LNR	1	R	Y L
0011	K4B		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0012	PIC-111B		PID	0.50	-0.50	KPa	LNR	1	D	Y L
0013	K5B		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0014	TI-100B		PVI-DV	250.0	0.0	°C	LNR			Y L
0015	TI-101B		PVI-DV	250.0	0.0	°C	LNR			Y L
0016	TI-111B		PVI-DV	1400.0	0.0	°C	LNR			Y L
0017	TI-112B		PVI-DV	600.0	0.0	°C	LNR			Y L
0018	TI-113B		PVI-DV	600.0	0.0	°C	LNR			Y L
0019	TI-114B		PVI-DV	300.0	0.0	°C	LNR			Y L
0020	TI-116B		PVI-DV	300.0	0.0	°C	LNR			Y L
0021	PI-102B		PVI-DV	4.00	0.00	MPa	LNR			Y L
0022	PI-114B		PVI-DV	10.00	0.00	KPa	LNR			Y L
0023	PI-115B		PVI-DV	10.00	0.00	KPa	LNR			Y L
0024	PI-116B		PVI-DV	10.00	0.00	KPa	LNR			Y L
0025	FI-102B		PVI-DV	63.00	3.00	t/h	LNR			Y L
0026	WI-101B		PVI-DV	10.00	0.00	t/h	LNR			Y L
0027	PIC-011		PID	2.50	0.00	MPa	LNR	1	R	Y L
0028	TIC-011		PID	250.0	0.0	°C	LNR	1	D	Y L
0029	K0		RATIO	100.0	0.0	%	LNR	1		Y L
0030	FI-011		PVI-DV	8000	320	m3/h	LNR			Y L
0031	TI-202		PVI-DV	100.0	0.0	°C	LNR			Y L
0032	PI-203		PVI-DV	4.00	0.00	MPa	LNR			Y L

LP No.	Tag No.	Tag Comment	Inst. Model	HI	LO	Eng. Units	Input	OC	DR	Scan
0033										
0034										
0035										
0036										
0037										
0038										
0039										
0040										
0041	DSET301		DSET	2500	0	mm				Y L
0042	LI-301		PVI-DV	2500	0	mm	LNR			Y L
0043	DSET302		DSET	2500	0	mm				Y L
0044	LI-302		PVI-DV	2500	0	mm	LNR			Y L
0045	DSET303		DSET	4000	0	mm				Y L
0046	LI-303		PVI-DV	4000	0	mm	LNR			Y L
0047	DSET304		DSET	4000	0	mm				Y L
0048	LI-304		PVI-DV	4000	0	mm	LNR			Y L
0049										
0050										
0051										
0052										
0053										
0054										
0055										
0056										
0057										
0058										
0059										
0060										
0061										
0062										
0063										
0064										

μXL Feedback Control Instruments Detail(For Field Control Unit)

Loop No.	Tag No.	I/O Compen.	PID Type	Tracking	Compen. Output Signal
LP0001U01	LIC-101A	OUT	M	YES	
LP0002U01	K1A			YES	MV
LP0003U01	FIC-101A	NO	E	YES	
LP0004U01	TIC-102A	IN	M	YES	
LP0005U01	SMITHA				PV
LP0006U01	K2A			YES	MV
LP0007U01	S2A				
LP0008U01	PIC-101A	OUT	M	YES	
LP0009U01	K3A			YES	MV
LP0010U01	AIC-101A	OUT	M	YES	
LP0011U01	K4A			YES	MV
LP0012U01	PIC-111A	OUT	M	YES	
LP0013U01	K5A			YES	MV
LP0027U01	LIC-201	NO	M	YES	
LP0028U01	PIC-201	NO	M	YES	
Loop No.	Tag No.	I/O Compen.	PID Type	Tracking	Compen. Output Signal
LP0001U02	LIC-101B	OUT	M	YES	
LP0002U02	K1B			YES	MV
LP0003U02	FIC-101B	NO	E	YES	
LP0004U02	TIC-102B	IN	M	YES	
LP0005U02	SMITHB				PV
LP0006U02	K2B			YES	MV
LP0007U02	S2B				
LP0008U02	PIC-101B	OUT	M	YES	
LP0009U02	K3B			YES	MV
LP0010U02	AIC-101B	OUT	M	YES	
LP0011U02	K4B			YES	MV
LP0012U02	PIC-111B	OUT	M	YES	
LP0013U02	K5B			YES	MV
LP0027U02	PIC-011	NO	M	YES	
LP0028U02	TIC-011	OUT	M	YES	
LP0029U02	K0			YES	MV

WS 34A6X52-12E

Loop No.	Instrument Model (IN)	Tag Number (OUT)	Tag Comment (SET)	(SUB)
LP0001U01	PID	LIC-101A		
	IN=M-1-1-04-0	OUT=SET(FIC-101A)		
LP0002U01	RATIO	K1A		
	IN=PV(FI-102A)			SUB=VN(LIC-101A)
LP0003U01	PID	FIC-101A		
	IN=M-1-1-03-0	OUT=M-1-1-04-0	SET=OUT(LIC-101A)	
LP0004U01	PID	TIC-102A		
	IN=M-1-1-05-0	OUT=IN2(S2A)		
LP0005U01	DLAY-C	SMITHA		
	IN=MV(TIC-102A)			SUB=VN(TIC-102A)
LP0006U01	RATIO	K2A		
	IN=MV(LIC-101A)	OUT=IN1(S2A)		
LP0007U01	SS-L	S2A		
	IN1=OUT(K2A)	OUT=M-1-1-05-0	IN2=OUT(TIC-102A)	
LP0008U01	PID	PIC-101A		
	IN=M-1-1-01-0	OUT=M-1-1-01-0		
LP0009U01	RATIO	K3A		
	IN=PV(FI-102A)			SUB=VN(PIC-101A)
LP0010U01	PID	AIC-101A		
	IN=V-1-5-13-0	OUT=M-1-1-02-0		
LP0011U01	RATIO	K4A		
	IN=MV(PIC-101A)			SUB=VN(AIC-101A)
LP0012U01	PID	PIC-111A		
	IN=M-1-1-02-0	OUT=M-1-1-03-0		
LP0013U01	RATIO	K5A		
	IN=MV(AIC-101A)			SUB=VN(PIC-111A)
LP0014U01	PVI-DV	TI-100A		
	IN=V-1-5-01-0			
LP0015U01	PVI-DV	TI-101A		
	IN=V-1-5-02-0			
LP0016U01	PVI-DV	TI-111A		
	IN=V-1-5-03-0			

Loop No.	Instrument Model (IN)	Tag Number (OUT)	Tag Comment (SET)	(SUB)
LP0017U01	PVI-DV	TI-112A		
	IN=V-1-5-04-0			
LP0018U01	PVI-DV	TI-113A		
	IN=V-1-5-05-0			
LP0019U01	PVI-DV	TI-114A		
	IN=V-1-5-06-0			
LP0020U01	PVI-DV	TI-116A		
	IN=V-1-5-07-0			
LP0021U01	PVI-DV	PI-102A		
	IN=V-1-5-08-0			
LP0022U01	PVI-DV	PI-114A		
	IN=V-1-5-09-0			
LP0023U01	PVI-DV	PI-115A		
	IN=V-1-5-10-0			
LP0024U01	PVI-DV	PI-116A		
	IN=V-1-5-11-0			
LP0025U01	PVI-DV	FI-102A		
	IN=V-1-5-12-0			
LP0026U01	PVI-DV	WI-101A		
	IN=V-1-5-14-0			
LP0027U01	PID	LIC-201		
	IN=M-1-1-07-0	OUT=M-1-1-06-0		
LP0028U01	PID	PIC-201		
	IN=M-1-1-08-0	OUT=M-1-1-07-0		
LP0029U01	PVI-DV	FI-201		
	IN=M-1-1-06-0			
LP0030U01	PVI-DV	TI-201		
	IN=V-1-5-15-0			
LP0031U01	PVI-DV	TI-203		
	IN=V-1-5-16-0			

Loop No.	Instrument Model (IN)	Tag Number (OUT)	Tag Comment (SET)	(SUB)
LP0033U01				
LP0034U01				
LP0035U01				
LP0036U01				
LP0037U01				
LP0038U01				
LP0039U01				
LP0040U01				
LP0041U01				
LP0042U01				
LP0043U01				
LP0044U01				
LP0045U01				
LP0046U01				
LP0047U01				
LP0048U01				

Loop No.	Instrument Model (IN)	Tag Number (OUT)	Tag Comment (SET)	(SUB)
LP0001U02	PID	LIC-101B		
	IN=M-1-1-04-0	OUT=SET(FIC-101B)		
LP0002U02	RATIO	K1B		
	IN=PV(FI-102B)			SUB=VN(LIC-101B)
LP0003U02	PID	FIC-101B		
	IN=M-1-1-03-0	OUT=M-1-1-04-0	SET=OUT(LIC-101B)	
LP0004U02	PID	TIC-102B		
	IN=M-1-1-05-0	OUT=IN2(S2B)		
LP0005U02	DLAY-C	SMITHB		
	IN=MV(TIC-102B)			SUB=VN(TIC-102B)
LP0006U02	RATIO	K2B		
	IN=MV(LIC-101B)	OUT=IN1(S2B)		
LP0007U02	SS-L	S2B		
	IN1=OUT(K2B)	OUT=M-1-1-05-0	IN2=OUT(TIC-102B)	
LP0008U02	PID	PIC-101B		
	IN=M-1-1-01-0	OUT=M-1-1-01-0		
LP0009U02	RATIO	K3B		
	IN=PV(FI-102B)			SUB=VN(PIC-101B)
LP0010U02	PID	AIC-101B		
	IN=V-1-5-13-0	OUT=M-1-1-02-0		
LP0011U02	RATIO	K4B		
	IN=MV(PIC-101B)			SUB=VN(AIC-101B)
LP0012U02	PID	PIC-111B		
	IN=M-1-1-02-0	OUT=M-1-1-03-0		
LP0013U02	RATIO	K5B		
	IN=MV(AIC-101B)			SUB=VN(PIC-111B)
LP0014U02	PVI-DV	TI-100B		
	IN=V-1-5-01-0			
LP0015U02	PVI-DV	TI-101B		
	IN=V-1-5-02-0			
LP0016U02	PVI-DV	TI-111B		
	IN=V-1-5-03-0			

Loop No.	Instrument Model (IN)	Tag Number (OUT)	Tag Comment (SET)	(SUB)
LP0017U02	PVI-DV	TI-112B		
	IN=V-1-5-04-0			
LP0018U02	PVI-DV	TI-113B		
	IN=V-1-5-05-0			
LP0019U02	PVI-DV	TI-114B		
	IN=V-1-5-06-0			
LP0020U02	PVI-DV	TI-116B		
	IN=V-1-5-07-0			
LP0021U02	PVI-DV	PI-102B		
	IN=V-1-5-08-0			
LP0022U02	PVI-DV	PI-114B		
	IN=V-1-5-09-0			
LP0023U02	PVI-DV	PI-115B		
	IN=V-1-5-10-0			
LP0024U02	PVI-DV	PI-116B		
	IN=V-1-5-11-0			
LP0025U02	PVI-DV	FI-102B		
	IN=V-1-5-12-0			
LP0026U02	PVI-DV	WI-101B		
	IN=V-1-5-14-0			
LP0027U02	PID	PIC-011		
	IN=M-1-1-06-0	OUT=M-1-1-06-0		
LP0028U02	PID	TIC-011		
	IN=M-1-1-07-0	OUT=M-1-1-07-0		
LP0029U02	RATIO	K0		
	IN=MV(PIC-011)			SUB=VN(TIC-011)
LP0030U02	PVI-DV	FI-011		
	IN=M-1-1-08-0			
LP0031U02	PVI-DV	TI-202		
	IN=V-1-5-15-0			
LP0032U02	PVI-DV	PI-203		
	IN=V-1-5-16-0			

Loop No.	Instrument Model (IN)	Tag Number (OUT)	Tag Comment (SET)	(SUB)
LP0033U02				
LP0034U02				
LP0035U02				
LP0036U02				
LP0037U02				
LP0038U02				
LP0039U02				
LP0040U02				
LP0041U02	DSET	DSET301		
LP0042U02	PVI-DV	LI-301		
	IN=SV(DSET301)			
LP0043U02	DSET	DSET302		
LP0044U02	PVI-DV	LI-302		
	IN=SV(DSET302)			
LP0045U02	DSET	DSET303		
LP0046U02	PVI-DV	LI-303		
	IN=SV(DSET303)			
LP0047U02	DSET	DSET304		
LP0048U02	PVI-DV	LI-304		
	IN=SV(DSET304)			

Sheet No.	Sheet Comment	ON	Mode	Prev. Sheet	Next Sheet
%ST0001	TABLE FOR TIMER1	Y	L T		
%ST0002	DO OUTPUT INI.	Y	L I		
%ST0003	一炉汽包水位检查	Y	L T		
%ST0004	一炉汽包压力检查	Y	L T		
%ST0005	除氧器水位检查	Y	L T		
%ST0006					
%ST0007					
%ST0008					
%ST0009					
%ST0010					
%ST0011					
%ST0012					
%ST0013					
%ST0014					
%ST0015					
%ST0016					

Sheet No.	Sheet Comment	ON	Mode	Prev. Sheet	Next Sheet
%ST0001	DO OUTPUT INI.	Y	L I		
%ST0002	中间水箱水位检查	Y	L T		
%ST0003	CO2 水箱水位检查	Y	L T		
%ST0004	软水箱水位检查	Y	L T		
%ST0005	疏水箱水位检查	Y	L T		
%ST0006	给水压力检查	Y	L T		
%ST0007	二炉汽包水位检查	Y	L T		
%ST0008	二炉汽包压力检查	Y	L T		
%ST0009					
%ST0010					
%ST0011					
%ST0012					
%ST0013					
%ST0014					
%ST0015					
%ST0016					

Status Switch	Tag Number	Tag Comment	Comment No.	D/R	Level
%SW0300					
%SW0301					
%SW0302					
%SW0303					
%SW0304					
%SW0305					
%SW0306					
%SW0307					
%SW0308					
%SW0309					
%SW0310					
%SW0311					
%SW0312					
%SW0313					
%SW0314					
%SW0315					

Status Switch	Tag Number	Tag Comment	Comment No.	D/R	Level
%SW0300					
%SW0301					
%SW0302					
%SW0303					
%SW0304					
%SW0305					
%SW0306					
%SW0307					
%SW0308					
%SW0309					
%SW0310					
%SW0311					
%SW0312					
%SW0313					
%SW0314					
%SW0315					

DI	Tag No.	Tag Comment	Cmnt No.	D/R	Level
%DI0000U01	GSB1-RUN	1#给水泵运行	1	R	3
%DI0001U01	GSB2-RUN	2#给水泵运行	1	R	3
%DI0002U01	GSB3-RUN	3#给水泵运行	1	R	3
%DI0003U01	GSB4-RUN	4#给水泵运行	1	R	3
%DI0004U01	GSB5-RUN	5#给水泵运行	1	R	3
%DI0005U01	CYB1-RUN	1#除氧泵运行	1	R	3
%DI0006U01	CYB2-RUN	2#除氧泵运行	1	R	3
%DI0007U01	CYB3-RUN	3#除氧泵运行	1	R	3
%DI0008U01	SSB1-RUN	1#疏水泵运行	1	R	3
%DI0009U01	SSB2-RUN	2#疏水泵运行	1	R	3
%DI0010U01	KYB1-RUN	1#空压泵运行	1	R	3
%DI0011U01	KYB2-RUN	2#空压泵运行	1	R	3
%DI0012U01	COAL1RUN	1#煤机运行	1	R	3
%DI0013U01	COAL2RUN	2#煤机运行	1	R	3
%DI0014U01	CZ1-RUN	1#除渣运行	1	R	3
%DI0015U01	CZ2-RUN	2#除渣运行	1	R	3
%DI0016U02	LS1-SW	1#联锁开关	2	R	3
%DI0017U02	LS2-SW	2#联锁开关	2	R	3
%DI0018U02	PW1-SW	1#排污开关	2	R	3
%DI0019U02	PW2-SW	2#排污开关	2	R	3
%DI0020U02	COAL1-H	1#煤位高	3	R	3
%DI0021U02	COAL1-L	1#煤位低	4	R	3
%DI0022U02	COAL2-H	2#煤位高	3	R	3
%DI0023U02	COAL2-L	2#煤位低	4	R	3
%DI0024U02	PS201-H	除氧蒸汽压力高	9	R	3
%DI0025U02					
%DI0026U02					
%DI0027U02					
%DI0028U02					
%DI0029U02					
%DI0030U02					
%DI0031U02					

DO	Tag No.	Tag Comment	Cmnt No.	D/R	Level
%DO0000U01	GSB1-ON	1#给水泵启动	5	R	3
%DO0001U01	GSB1-OFF	1#给水泵停止	6	R	3
%DO0002U01	GSB2-ON	2#给水泵启动	5	R	3
%DO0003U01	GSB2-OFF	2#给水泵停止	6	R	3
%DO0004U01	GSB3-ON	3#给水泵启动	5	R	3
%DO0005U01	GSB3-OFF	3#给水泵停止	6	R	3
%DO0006U01	GSB4-ON	4#给水泵启动	5	R	3
%DO0007U01	GSB4-OFF	4#给水泵停止	6	R	3
%DO0008U01	GSB5-ON	5#给水泵启动	5	R	3
%DO0009U01	GSB5-OFF	5#给水泵停止	6	R	3
%DO0010U01	CYB1-ON	1#除氧泵启动	5	R	3
%DO0011U01	CYB1-OFF	1#除氧泵停止	6	R	3
%DO0012U01	CYB2-ON	2#除氧泵启动	5	R	3
%DO0013U01	CYB2-OFF	2#除氧泵停止	6	R	3
%DO0014U01	CYB3-ON	3#除氧泵启动	5	R	3
%DO0015U01	CYB3-OFF	3#除氧泵停止	6	R	3
%DO0016U02	SSB1-ON	1#疏水泵启动	5	R	3
%DO0017U02	SSB1-OFF	1#疏水泵停止	6	R	3
%DO0018U02	SSB2-ON	2#疏水泵启动	5	R	3
%DO0019U02	SSB2-OFF	2#疏水泵停止	6	R	3
%DO0020U02	KYB1-ON	1#空压泵启动	5	R	3
%DO0021U02	KYB1-OFF	1#空压泵停止	6	R	3
%DO0022U02	KYB2-ON	2#空压泵启动	5	R	3
%DO0023U02	KYB2-OFF	2#空压泵停止	6	R	3
%DO0024U02	COAL1ON	1#煤机启动	5	R	3
%DO0025U02	COAL1OFF	1#煤机停止	6	R	3
%DO0026U02	COAL2ON	2#煤机启动	5	R	3
%DO0027U02	COAL2OFF	2#煤机停止	6	R	3
%DO0028U02	CZ1-ON	1#除渣启动	5	R	3
%DO0029U02	CZ1-OFF	1#除渣停止	6	R	3
%DO0030U02	CZ2-ON	2#除渣启动	5	R	3
%DO0031U02	CZ2-OFF	2#除渣停止	6	R	3

DO	Tag No.	Tag Comment	Cmnt No.	D/R	Level
%DO0032U01	L301-H	中间水箱水位高	7	R	3
%DO0033U01	L301-L	中间水箱水位低	8	R	3
%DO0034U01	L302-H	CO2 水箱水位高	7	R	3
%DO0035U01	L302-L	CO2 水箱水位低	8	R	3
%DO0036U01	L303-H	软水箱水位高	7	R	3
%DO0037U01	L303-L	软水箱水位低	8	R	3
%DO0038U01	L304-H	疏水箱水位高	7	R	3
%DO0039U01	L304-L	疏水箱水位低	8	R	3
%DO0040U01	P203-H	给水压力高	9	R	3
%DO0041U01	P203-L	给水压力低	10	R	3
%DO0042U01	L101A-L	1#炉汽包水位低	8	R	3
%DO0043U01	P101A-H	1#炉汽包压力高	9	R	3
%DO0044U01	L101B-L	2#炉汽包水位低	8	R	3
%DO0045U01	P101B-H	2#炉汽包压力高	9	R	3
%DO0046U01	L201-L	除氧水箱水位低	8	R	3
%DO0047U01	L201-H	除氧水箱水位高	7	R	3

No.	Type	Tag No.	Tag Comment	Detail	Contact	Conv.	Polarity	Level
0001	%TM0001	TIMER1	TIMER FOR GRAPH	SEC				3
0002	%TM0002							
0003	%TM0003							
0004	%TM0004							
0005	%TM0005							
0006	%TM0006							
0007	%TM0007							
0008	%TM0008							
0009	%TM0009							
0010	%TM0010							
0011	%TM0011							
0012	%TM0012							
0013	%TM0013							
0014	%TM0014							
0015	%TM0015							
0016	%TM0016							

No.	Type	Tag No.	Tag Comment	Detail	Contact	Conv.	Polarity	Level
0001	%TM0001							
0002	%TM0002							
0003	%TM0003							
0004	%TM0004							
0005	%TM0005							
0006	%TM0006							
0007	%TM0007							
0008	%TM0008							
0009	%TM0009							
0010	%TM0010							
0011	%TM0011							
0012	%TM0012							
0013	%TM0013							
0014	%TM0014							
0015	%TM0015							
0016	%TM0016							

No.	Comment	X	:	Y
%RL0001				
%RL0002				
%RL0003				
%RL0004				
%RL0005				
%RL0006				
%RL0007				
%RL0008				
%RL0009				
%RL0010				
%RL0011				
%RL0012				
%RL0013				
%RL0014				
%RL0015				
%RL0016				

No.	Comment	X	:	Y
%RL0001				
%RL0002				
%RL0003				
%RL0004				
%RL0005				
%RL0006				
%RL0007				
%RL0008				
%RL0009				
%RL0010				
%RL0011				
%RL0012				
%RL0013				
%RL0014				
%RL0015				
%RL0016				

%CL0001

COM:	INITIALIZATION OF TIMER1
1	PH(TIMER1)=3
2	DL(TIMER1)=1
3	STOP
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0002

COM:	INITIALIZATION OF DO OF UNIT 1 (1)
1	PV(GSB1-ON)=1
2	PV(GSB1-OFF)=1
3	PV(GSB2-ON)=1
4	PV(GSB2-OFF)=1
5	PV(GSB3-ON)=1
6	PV(GSB3-OFF)=1
7	PV(GSB4-ON)=1
8	PV(GSB4-OFF)=1
9	PV(GSB5-ON)=1
10	PV(GSB5-OFF)=1
11	STOP
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0003

COM:	INITIALIZATION OF DO OF UNIT 1 (2)
1	PV(CYB1-ON)=1
2	PV(CYB1-OFF)=1
3	PV(CYB2-ON)=1
4	PV(CYB2-OFF)=1
5	PV(CYB3-ON)=1
6	PV(CYB3-OFF)=1
7	STOP
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0004

COM:	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0005

COM:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

%CL0006

COM:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

%CL0001

COM:	INITIALIZATION OF DO OF UNIT 2 (1)
1	PV(SSB1-ON)=1
2	PV(SSB1-OFF)=1
3	PV(SSB2-ON)=1
4	PV(SSB2-OFF)=1
5	PV(KYB1-ON)=1
6	PV(KYB1-OFF)=1
7	PV(KYB2-ON)=1
8	PV(KYB2-OFF)=1
9	STOP
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0002

COM:	INITIALIZATION OF DO OF UNIT 2 (2)
1	PV(COAL1ON)=1
2	PV(COAL1OFF)=1
3	PV(COAL2ON)=1
4	PV(COAL2OFF)=1
5	PV(CZ1-ON)=1
6	PV(CZ1-OFF)=1
7	PV(CZ2-ON)=1
8	PV(CZ2-OFF)=1
9	STOP
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0003

COM:	INITIALIZATION OF DO OF UNIT 2 (3)
1	PV(L301-H)=1
2	PV(L301-L)=1
3	PV(L302-H)=1
4	PV(L302-L)=1
5	PV(L303-H)=1
6	PV(L303-L)=1
7	PV(L304-H)=1
8	PV(L304-L)=1
9	STOP
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0004

COM:	INITIALIZATION OF DO OF UNIT 2 (4)
1	PV(P203-H)=1
2	PV(P203-L)=1
3	PV(L101A-L)=1
4	PV(P101A-H)=1
5	PV(L101B-L)=1
6	PV(P101B-H)=1
7	PV(L201-L)=1
8	PV(L201-H)=1
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

%CL0005

COM:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

%CL0006

COM:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

No.	Message	No.	Message
%PR0001		%PR0017	
%PR0002		%PR0018	
%PR0003		%PR0019	
%PR0004		%PR0020	
%PR0005		%PR0021	
%PR0006		%PR0022	
%PR0007		%PR0023	
%PR0008		%PR0024	
%PR0009		%PR0025	
%PR0010		%PR0026	
%PR0011		%PR0027	
%PR0012		%PR0028	
%PR0013		%PR0029	
%PR0014		%PR0030	
%PR0015		%PR0031	
%PR0016		%PR0032	

No.	Message	No.	Message
%PR0001		%PR0017	
%PR0002		%PR0018	
%PR0003		%PR0019	
%PR0004		%PR0020	
%PR0005		%PR0021	
%PR0006		%PR0022	
%PR0007		%PR0023	
%PR0008		%PR0024	
%PR0009		%PR0025	
%PR0010		%PR0026	
%PR0011		%PR0027	
%PR0012		%PR0028	
%PR0013		%PR0029	
%PR0014		%PR0030	
%PR0015		%PR0031	
%PR0016		%PR0032	

No.	Message	Related Panel	Color
%OG0001	一号炉汽包水位超高限。	LIC-101A	M
%OG0002	一号炉汽包水位超低限。	LIC-101A	R
%OG0003	一号炉汽包压力超高限。	PIC-101A	M
%OG0004	一号炉汽包压力超低限。	PIC-101A	R
%OG0005	除氧器水位超高限。	LIC-201	M
%OG0006	除氧器水位超低限。	LIC-201	R
%OG0007	一号炉汽包水位过低，联锁启动。	LIC-101A	R
%OG0008	一号炉汽包压力过高，联锁启动。	PIC-101A	R
%OG0009			
%OG0010			
%OG0011			
%OG0012			
%OG0013			
%OG0014			
%OG0015			
%OG0016			

No.	Message	Related Panel	Color
%OG0001	二号炉汽包水位超高限。	LIC-101B	M
%OG0002	二号炉汽包水位超高限。	LIC-101B	R
%OG0003	二号炉汽包压力超高限。	PIC-101B	M
%OG0004	二号炉汽包压力超高限。	PIC-101B	R
%OG0005	中间水箱水位超高限。	LI-301	M
%OG0006	中间水箱水位超高限。	LI-301	R
%OG0007	CO2 水箱水位超高限。	LI-302	M
%OG0008	CO2 水箱水位超高限。	LI-302	R
%OG0009	软水箱水位超高限。	LI-303	M
%OG0010	软水箱水位超高限。	LI-303	R
%OG0011	疏水箱水位超高限。	LI-304	M
%OG0012	疏水箱水位超高限。	LI-304	R
%OG0013	给水压力超高限	PI-203	M
%OG0014	给水压力超低限	PI-203	R
%OG0015	二号炉汽包水位过低，联锁启动。	LIC-101B	R
%OG0016	二号炉汽包压力过高，联锁启动。	PIC-101B	R

No.	Message	Imp.	Level	No.	Message	Imp.	Level
%AN0001	一号炉水位过低			%AN0017			
%AN0002	一号炉压力过高			%AN0018			
%AN0003				%AN0019			
%AN0004				%AN0020			
%AN0005				%AN0021			
%AN0006				%AN0022			
%AN0007				%AN0023			
%AN0008				%AN0024			
%AN0009				%AN0025			
%AN0010				%AN0026			
%AN0011				%AN0027			
%AN0012				%AN0028			
%AN0013				%AN0029			
%AN0014				%AN0030			
%AN0015				%AN0031			
%AN0016				%AN0032			

No.	Message	Imp.	Level	No.	Message	Imp.	Level
%AN0001	二号炉水位过低			%AN0017			
%AN0002	二号炉压力过高			%AN0018			
%AN0003				%AN0019			
%AN0004				%AN0020			
%AN0005				%AN0021			
%AN0006				%AN0022			
%AN0007				%AN0023			
%AN0008				%AN0024			
%AN0009				%AN0025			
%AN0010				%AN0026			
%AN0011				%AN0027			
%AN0012				%AN0028			
%AN0013				%AN0029			
%AN0014				%AN0030			
%AN0015				%AN0031			
%AN0016				%AN0032			

槽号	联 接	插卡类型	信 号 类 型	信 号	测点工位号	量 程
1IN	M-1-1-01-0	EA1	4-20mA, 二线	汽包压力	PT-101A	0-4MPa
1OUT	M-1-1-01-0	EC0	4-20mA	炉排变频器	PV-101A	
2IN	M-1-1-02-0	EA1	4-20mA, 二线	炉膛负压	PT-111A	-0.5-+0.5KPa
2OUT	M-1-1-02-0	EC0	4-20mA	送风变频器	PV-116A	
3IN	M-1-1-03-0	EA1	4-20mA, 二线	汽包给水流量	FT-101A	DN80
3OUT	M-1-1-03-0	EC0	4-20mA	引风变频器	PV-111A	
4IN	M-1-1-04-0	EA1	4-20mA, 二线	汽包水位	LT-101A	-2.5-+2.5KPa
4OUT	M-1-1-04-0	EC0	4-20mA	给水阀	LV-101A	
5IN	M-1-1-05-0	ER5	Pt100, 三线	主蒸汽温度	TE-102A	1-400℃
5OUT	M-1-1-05-0	EC0	4-20mA	主汽调温阀	TV-102A	
6IN	M-1-1-06-0	EA1	4-20mA, 二线	除氧水流量	FT-201	DN100
6OUT	M-1-1-06-0	EC0	4-20mA	除氧器水阀	LV-201	
7IN	M-1-1-07-0	EA1	4-20mA, 二线	除氧水箱水位	LT-201	-2.5-+2.5KPa
7OUT	M-1-1-07-0	EC0	4-20mA	除氧器汽阀	PV-201	
8IN	M-1-1-08-0	EA1	4-20mA, 二线	除氧器压力	PT-201	0-60KPa

槽号	联 接	插卡类型	信 号 类 型	信 号	测点工位号	量 程
1	V-1-1-01-0	ER5	Pt100, 三线	省煤器入水温度	TE-100A	0-250℃
2	V-1-1-02-0	ER5	Pt100, 三线	省煤器出水温度	TE-101A	0-250℃
3	V-1-1-03-0	ET5	S T/C	炉膛出口烟温	TE-111A	0-1400℃
4	V-1-1-04-0	ET5	E T/C	省煤器前烟温	TE-112A	0-600℃
5	V-1-1-05-0	ET5	E T/C	省煤器后烟温	TE-113A	0-600℃
6	V-1-1-06-0	ET5	E T/C	排烟温度	TE-114A	0-300℃
7	V-1-1-07-0	ET5	E T/C	热风温度	TE-116A	0-300℃
8	V-1-1-08-0	EA1	4-20mA, 二线	主蒸汽压力	PT-102A	0-4MPa
9	V-1-1-09-0	EA1	4-20mA, 二线	除尘器前烟压	PT-114A	0-10KPa
10	V-1-1-10-0	EA1	4-20mA, 二线	除尘器后烟压	PT-115A	0-10KPa
11	V-1-1-11-0	EA1	4-20mA, 二线	送风风压	PT-116A	0-10KPa
12	V-1-1-12-0	EA1	4-20mA, 二线	主蒸汽流量	FT-102A	DN200
13	V-1-1-13-0	EA1	4-20mA, 二线	烟气氧含量	AT-101A	0-20.6%
14	V-1-1-14-0	EA1	4-20mA, 二线	送煤量	WT-101A	
15	V-1-1-15-0	ER5	Pt100, 三线	除氧器温度	TE-201	0-250℃
16	V-1-1-16-0	ER5	Pt100, 三线	除氧器出水温度	TE-203	0-120℃

槽号	联 接	插卡类型	信 号 类 型	信 号	测点工位号	量 程
1IN	M-1-1-01-0	EA1	4-20mA, 二线	汽包压力	PT-101B	0-4MPa
1OUT	M-1-1-01-0	EC0	4-20mA	炉排变频器	PV-101B	
2IN	M-1-1-02-0	EA1	4-20mA, 二线	炉膛负压	PT-111B	-0.5-+0.5KPa
2OUT	M-1-1-02-0	EC0	4-20mA	送风变频器	PV-116B	
3IN	M-1-1-03-0	EA1	4-20mA, 二线	汽包给水流量	FT-101B	DN80
3OUT	M-1-1-03-0	EC0	4-20mA	引风变频器	PV-111B	
4IN	M-1-1-04-0	EA1	4-20mA, 二线	汽包水位	LT-101B	-2.5-+2.5KPa
4OUT	M-1-1-04-0	EC0	4-20mA	给水阀	LV-101B	
5IN	M-1-1-05-0	ER5	Pt100, 三线	主蒸汽温度	TE-102B	1-400℃
5OUT	M-1-1-05-0	EC0	4-20mA	主汽调温阀	TV-102B	
6IN	M-1-1-06-0	EA1	4-20mA, 二线	双减汽压	PT-U011	0-2.5MPa
6OUT	M-1-1-06-0	EC0	4-20mA	双减调压阀	PV-U011	
7IN	M-1-1-07-0	ER5	Pt100, 三线	双减汽温	TE-U011	0-250℃
7OUT	M-1-1-07-0	EC0	4-20mA	双减调温阀	TV-U011	
8IN	M-1-1-08-0	EA1	4-20mA, 二线	饱和蒸汽流量	FT-U011	DN200

槽号	联 接	插卡类型	信 号 类 型	信 号	测点工位号	量 程
1	V-1-1-01-0	ER5	Pt100, 三线	省煤器入水温度	TE-100B	0-250℃
2	V-1-1-02-0	ER5	Pt100, 三线	省煤器出水温度	TE-101B	0-250℃
3	V-1-1-03-0	ET5	S T/C	炉膛出口烟温	TE-111B	0-1400℃
4	V-1-1-04-0	ET5	E T/C	省煤器前烟温	TE-112B	0-600℃
5	V-1-1-05-0	ET5	E T/C	省煤器后烟温	TE-113B	0-600℃
6	V-1-1-06-0	ET5	E T/C	排烟温度	TE-114B	0-300℃
7	V-1-1-07-0	ET5	E T/C	热风温度	TE-116B	0-300℃
8	V-1-1-08-0	EA1	4-20mA, 二线	主蒸汽压力	PT-102B	0-4MPa
9	V-1-1-09-0	EA1	4-20mA, 二线	除尘器前烟压	PT-114B	0-10KPa
10	V-1-1-10-0	EA1	4-20mA, 二线	除尘器后烟压	PT-115B	0-10KPa
11	V-1-1-11-0	EA1	4-20mA, 二线	送风风压	PT-116B	0-10KPa
12	V-1-1-12-0	EA1	4-20mA, 二线	主蒸汽流量	FT-102B	DN200
13	V-1-1-13-0	EA1	4-20mA, 二线	烟气氧含量	AT-101B	0-20.6%
14	V-1-1-14-0	EA1	4-20mA, 二线	送煤量	WT-101B	
15	V-1-1-15-0	ER5	Pt100, 三线	除氧器进水温度	TE-202	0-100℃
16	V-1-1-16-0	EA1	4-20mA, 二线	给水压力	PT-203	0-4MPa

μXL MUB*A Terminal Assignments

Terminal	DI/DO	Tag No.	Tag Comment
TB-11L-01A	%DI0000U01	GSB1-RUN	1#给水泵运行
TB-11L-02A	%DI0001U01	GSB2-RUN	2#给水泵运行
TB-11L-03A	%DI0002U01	GSB3-RUN	3#给水泵运行
TB-11L-04A	%DI0003U01	GSB4-RUN	4#给水泵运行
TB-11L-05A	%DI0004U01	GSB5-RUN	5#给水泵运行
TB-11L-06A	%DI0005U01	CYB1-RUN	1#除氧泵运行
TB-11L-07A	%DI0006U01	CYB2-RUN	2#除氧泵运行
TB-11L-08A	%DI0007U01	CYB3-RUN	3#除氧泵运行
TB-11L-09A	%DI0008U01	SSB1-RUN	1#疏水泵运行
TB-11L-10A	%DI0009U01	SSB2-RUN	2#疏水泵运行
TB-11L-11A	%DI0010U01	KYB1-RUN	1#空压泵运行
TB-11L-12A	%DI0011U01	KYB2-RUN	2#空压泵运行
TB-11L-13A	%DI0012U01	COAL1RUN	1#煤机运行
TB-11L-14A	%DI0013U01	COAL2RUN	2#煤机运行
TB-11L-15A	%DI0014U01	CZ1-RUN	1#除渣运行
TB-11L-16A	%DI0015U01	CZ2-RUN	2#除渣运行
TB-21L-01A	%DI0016U02	LS1-SW	1#联锁开关
TB-21L-02A	%DI0017U02	LS2-SW	2#联锁开关
TB-21L-03A	%DI0018U02	PW1-SW	1#排污开关
TB-21L-04A	%DI0019U02	PW2-SW	2#排污开关
TB-21L-05A	%DI0020U02	COAL1-H	1#煤位高
TB-21L-06A	%DI0021U02	COAL1-L	1#煤位低
TB-21L-07A	%DI0022U02	COAL2-H	2#煤位高
TB-21L-08A	%DI0023U02	COAL2-L	2#煤位低
TB-21L-09A	%DI0024U02	PS201-H	除氧蒸汽超压
TB-21L-10A	%DI0025U02		
TB-21L-11A	%DI0026U02		
TB-21L-12A	%DI0027U02		
TB-21L-13A	%DI0028U02		
TB-21L-14A	%DI0029U02		
TB-21L-15A	%DI0030U02		
TB-21L-16A	%DI0031U02		

WS 34A6X84-12E

μXL MUB*A Terminal Assignments

Terminal	DI/DO	Tag No.	Tag Comment
TB-11R-01A	%DO0000U01	GSB1-ON	1#给水泵启动
TB-11R-02A	%DO0001U01	GSB1-OFF	1#给水泵停止
TB-11R-03A	%DO0002U01	GSB2-ON	2#给水泵启动
TB-11R-04A	%DO0003U01	GSB2-OFF	2#给水泵停止
TB-11R-05A	%DO0004U01	GSB3-ON	3#给水泵启动
TB-11R-06A	%DO0005U01	GSB3-OFF	3#给水泵停止
TB-11R-07A	%DO0006U01	GSB4-ON	4#给水泵启动
TB-11R-08A	%DO0007U01	GSB4-OFF	4#给水泵停止
TB-11R-09A	%DO0008U01	GSB5-ON	5#给水泵启动
TB-11R-10A	%DO0009U01	GSB5-OFF	5#给水泵停止
TB-11R-11A	%DO0010U01	CYB1-ON	1#除氧泵启动
TB-11R-12A	%DO0011U01	CYB1-OFF	1#除氧泵停止
TB-11R-13A	%DO0012U01	CYB2-ON	2#除氧泵启动
TB-11R-14A	%DO0013U01	CYB2-OFF	2#除氧泵停止
TB-11R-15A	%DO0014U01	CYB3-ON	3#除氧泵启动
TB-11R-16A	%DO0015U01	CYB3-OFF	3#除氧泵停止
TB-21R-01A	%DO0016U02	SSB1-ON	1#疏水泵启动
TB-21R-02A	%DO0017U02	SSB1-OFF	1#疏水泵停止
TB-21R-03A	%DO0018U02	SSB2-ON	2#疏水泵启动
TB-21R-04A	%DO0019U02	SSB2-OFF	2#疏水泵停止
TB-21R-05A	%DO0020U02	KYB1-ON	1#空压泵启动
TB-21R-06A	%DO0021U02	KYB1-OFF	1#空压泵停止
TB-21R-07A	%DO0022U02	KYB2-ON	2#空压泵启动
TB-21R-08A	%DO0023U02	KYB2-OFF	2#空压泵停止
TB-21R-09A	%DO0024U02	COAL1ON	1#煤机启动
TB-21R-10A	%DO0025U02	COAL1OFF	1#煤机停止
TB-21R-11A	%DO0026U02	COAL2ON	2#煤机启动
TB-21R-12A	%DO0027U02	COAL2OFF	2#煤机停止
TB-21R-13A	%DO0028U02	CZ1-ON	1#除渣启动
TB-21R-14A	%DO0029U02	CZ1-OFF	1#除渣停止
TB-21R-15A	%DO0030U02	CZ2-ON	2#除渣启动
TB-21R-16A	%DO0031U02	CZ2-OFF	2#除渣停止

WS 34A6X84-12E

μXL MUB*A Terminal Assignments

Terminal	DI/DO	Tag No.	Tag Comment
TB-22R-01A	%DO0032U01	L301-H	中间水箱水位高
TB-22R-02A	%DO0033U01	L301-L	中间水箱水位低
TB-22R-03A	%DO0034U01	L302-H	CO2 水箱水位高
TB-22R-04A	%DO0035U01	L302-L	CO2 水箱水位低
TB-22R-05A	%DO0036U01	L303-H	软水箱水位高
TB-22R-06A	%DO0037U01	L303-L	软水箱水位低
TB-22R-07A	%DO0038U01	L304-H	疏水箱水位高
TB-22R-08A	%DO0039U01	L304-L	疏水箱水位低
TB-22R-09A	%DO0040U01	P203-H	给水压力高
TB-22R-10A	%DO0041U01	P203-L	给水压力低
TB-22R-11A	%DO0042U01	L101A-L	1#炉汽包水位低
TB-22R-12A	%DO0043U01	P101A-H	1#炉汽包压力高
TB-22R-13A	%DO0044U01	L101B-L	2#炉汽包水位低
TB-22R-14A	%DO0045U01	P101B-H	2#炉汽包压力高
TB-22R-15A	%DO0046U01	L201-L	除氧水箱水位低
TB-22R-16A	%DO0047U01	L201-H	除氧水箱水位高

云南昭通卷烟厂1#、2#动力锅炉控制方案

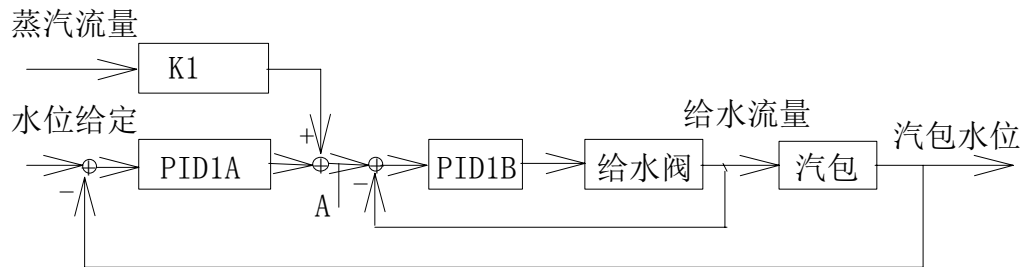


图1 汽包水位三冲量控制回路

- PID1A: 汽包水位三冲量控制系统串级控制回路的主环PID控制器
PID, LIC-101A, LIC-101B PID=50, 300, 0
- K1: 蒸汽流量前馈系数表, 作为控制器PID1A的输出补偿
RATIO, K1A, K1B K1=0.5-0.8
- PID1B: 汽包水位三冲量控制系统串级控制回路的副环PID控制器
PID, FIC-101A, FIC-101B PID=200, 10, 0

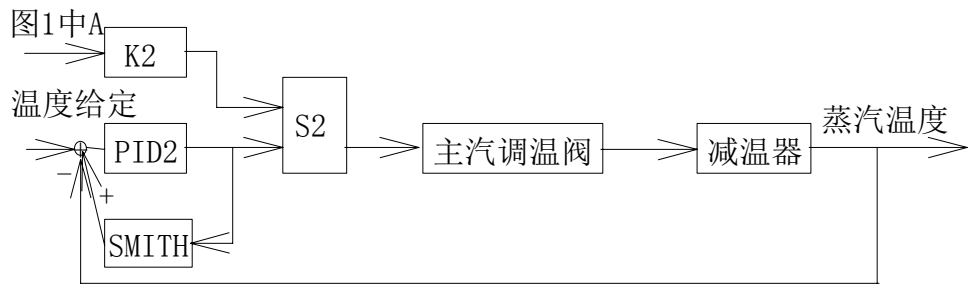


图2 蒸汽温度控制回路

- PID2: 蒸汽温度PID控制器
PID, TIC-102A, TIC-102B
- SMITH: Smith预估器(用于滞后补偿)
DLAY-C, SMITHA, SMITHB
- K2: 给水流量比例表
RATIO, K2A, K2B
- S2: 信号选择器(低选)

SS-L, S2A, S2B

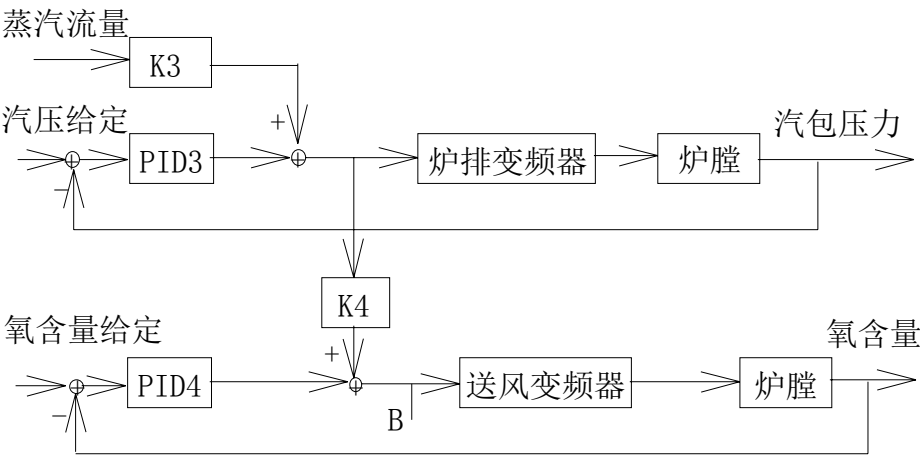


图3 汽包压力和氧含量控制回路

- PID3: 汽包压力PID控制器
PID, PIC-101A, PIC-101B PID=30, 1000-3000, 100
- K3: 蒸汽流量前馈系数表, 作为控制器PID3的输出补偿
RATIO, K3A, K3B 可无, K3=0-0.1
- PID4: 氧含量PID控制器
PID, AIC-101A, AIC-101B
- K4: 汽包压力前馈系数表, 作为控制器PID4的输出补偿
RATIO, K4A, K4B

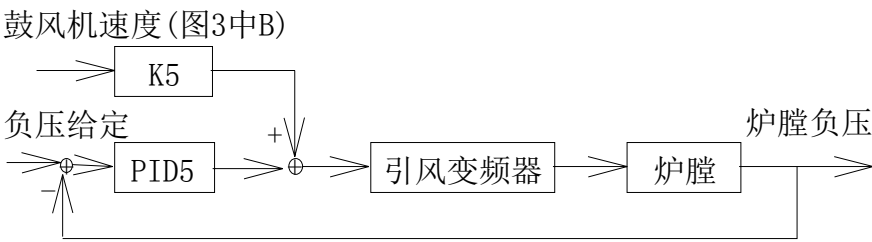


图4 炉膛负压控制回路

- PID5: 炉膛负压PID控制器
PID, PIC-111A, PIC-111B PID=300, 20, 0
- K5: 鼓风机速度前馈系数表, 作为PID5的输出补偿
RATIO, K5A, K5B K5=0.1-0.2

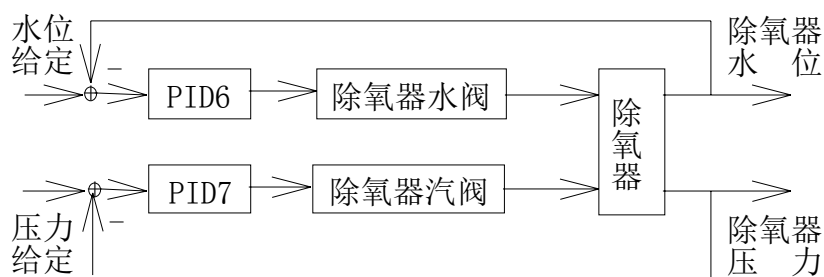


图5 除氧器水位和除氧器压力控制回路

PID6: 除氧器水位PID控制器

PID, LIC-201

PID=300, 200-300, 0

PID7: 除氧器压力PID控制器

PID, PIC-201

PID=30, 300-400, 0

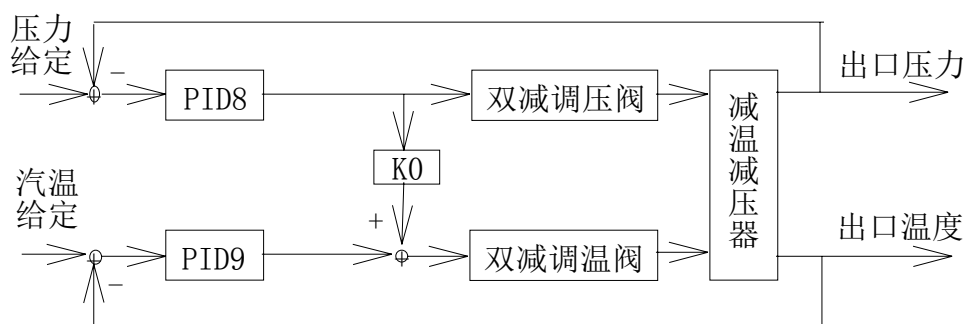


图6 减温减压器出口压力和出口温度控制回路

PID8: 减温减压器出口压力PID控制器

PID, PIC-011

PID9: 减温减压器出口温度PID控制器

PID, TIC-011

K0: 出口压力前馈系数表，作为控制器PID9的输出补偿

RATIO, K0

μ XL 一号控制站内部仪表

序号	工位号	注 释	Tag Comment
01	LIC-101A	一号炉汽包水位显示、控制	一号锅炉汽包水位
02	K1A	蒸汽流量前馈系数表	蒸汽流量前馈1A
03	FIC-101A	一号炉汽包给水流量显示、控制	一炉汽包给水流量
04	TIC-102A	一号炉主蒸汽温度显示、控制	一号炉主蒸汽温度
05	SMITHA	Smith预估器	滞后补偿器A
06	K2A	给水流量比例表	给水流量比例表
07	S2A	信号选择器(低选)	信号选择器A
08	PIC-101A	一号炉汽包压力显示、控制	一号锅炉汽包压力
09	K3A	蒸汽流量前馈系数表	蒸汽流量前馈2A
10	AIC-101A	一号炉烟气氧含量显示、控制	一号炉烟气氧含量
11	K4A	汽包压力前馈系数表	一号锅炉风煤比
12	PIC-111A	一号炉炉膛负压显示、控制	一号锅炉炉膛负压
13	K5A	鼓风机速度前馈系数表	鼓风机速度前馈A
14	TI-100A	一号炉省煤器入水温度显示	省煤器入水温度
15	TI-101A	一号炉省煤器出水温度显示	省煤器出水温度
16	TI-111A	一号炉炉膛出口烟气温度显示	炉膛出口烟气温度
17	TI-112A	一号炉省煤器前烟气温度显示	省煤器前烟气温度
18	TI-113A	一号炉省煤器后烟气温度显示	省煤器后烟气温度
19	TI-114A	一号炉排烟温度显示	一号锅炉排烟温度
20	TI-116A	一号炉热风温度显示	一号锅炉热风温度
21	PI-102A	一号炉主蒸汽压力显示	一号炉主蒸汽压力
22	PI-114A	一号炉除尘器前烟气压力显示	除尘器前烟气压力
23	PI-115A	一号炉除尘器后烟气压力显示	除尘器后烟气压力
24	PI-116A	一号炉送风风压显示	一号锅炉送风风压
25	FI-102A	一号炉主蒸汽流量显示	一号炉主蒸汽流量
26	WI-101A	一号炉送煤量显示	一号锅炉送煤量

27	LIC-201	除氧器水位显示、控制	除氧器水位
28	PIC-201	除氧器压力显示、控制	除氧器压力
29	FI-201	除氧器给水流量显示	除氧器给水流量
30	TI-201	除氧器温度显示	除氧器温度
31	TI-203	除氧器出水温度显示	除氧器出水温度

μ XL 二号控制站内部仪表

序号	工位号	注 释	Tag Comment
01	LIC-101B	二号炉汽包水位显示、控制	二号锅炉汽包水位
02	K1B	蒸汽流量前馈系数表	蒸汽流量前馈1B
03	FIC-101B	二号炉汽包给水流量显示、控制	二炉汽包给水流量
04	TIC-102B	二号炉主蒸汽温度显示、控制	二号炉主蒸汽温度
05	SMITHB	Smith预估器	滞后补偿器B
06	K2B	给水流量比例表	给水流量比例表
07	S2B	信号选择器(低选)	信号选择器B
08	PIC-101B	二号炉汽包压力显示、控制	二号锅炉汽包压力
09	K3B	蒸汽流量前馈系数表	蒸汽流量前馈2B
10	AIC-101B	二号炉烟气氧含量显示、控制	二号炉烟气氧含量
11	K4B	汽包压力前馈系数表	二号锅炉风煤比
12	PIC-111B	二号炉炉膛负压显示、控制	二号锅炉炉膛负压
13	K5B	鼓风机速度前馈系数表	鼓风机速度前馈B
14	TI-100B	二号炉省煤器入水温度显示	省煤器入水温度
15	TI-101B	二号炉省煤器出水温度显示	省煤器出水温度
16	TI-111B	二号炉炉膛出口烟气温度显示	炉膛出口烟气温度
17	TI-112B	二号炉省煤器前烟气温度显示	省煤器前烟气温度
18	TI-113B	二号炉省煤器后烟气温度显示	省煤器后烟气温度
19	TI-114B	二号炉排烟温度显示	二号锅炉排烟温度
20	TI-116B	二号炉热风温度显示	二号锅炉热风温度
21	PI-102B	二号炉主蒸汽压力显示	二号炉主蒸汽压力
22	PI-114B	二号炉除尘器前烟气压力显示	除尘器前烟气压力
23	PI-115B	二号炉除尘器后烟气压力显示	除尘器后烟气压力
24	PI-116B	二号炉送风风压显示	二号锅炉送风风压
25	FI-102B	二号炉主蒸汽流量显示	二号炉主蒸汽流量
26	WI-101B	二号炉送煤量显示	二号锅炉送煤量

27	PIC-011	减温减压器蒸汽压力显示、控制	双减器蒸汽压力
28	TIC-011	减温减压器蒸汽温度显示、控制	双减器蒸汽温度
29	K0	出口压力前馈系数表	出口压力前馈
30	FI-011	减温减压器饱和汽流量显示	双减器饱和汽流量
31	TI-202	除氧器进水温度显示	除氧器进水温度
32	PI-203	给水压力显示	锅炉给水压力
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41	DSET301	DSET FOR LI-301	DSET FOR LI-301
42	LI-301	中间水箱水位	中间水箱水位
43	DSET302	DSET FOR LI-302	DSET FOR LI-302
44	LI-302	CO2水箱水位	CO2水箱水位
45	DSET303	DSET FOR LI-303	DSET FOR LI-303
46	LI-303	软水箱水位	软水箱水位
47	DSET304	DSET FOR LI-304	DSET FOR LI-304
48	LI-304	疏水箱水位	疏水箱水位

APPENDIX B

μ XL Controller Parameters Assignment

Tag No.	Model	SV	PID	OPHI	OPLO	MH	ML
LIC-101A	PID	10	50,300,0				
FIC-101A	PID	13-37t/h	200,10,0				
TIC-102A	PID	350	200,100,0				
PIC-101A	PID	1.35	30,1000-3000,100				
AIC-101A	PID	3	200,大,0				
PIC-111A	PID	± 0.1	300,20,0				
LIC-201	PID	10	300,200-300,0				
PIC-201	PID	20	30,300-400,0				
Tag No.	Model	SV	PID	OPHI	OPLO	MH	ML
LIC-101B	PID	10	50,300,0				
FIC-101B	PID	13-37t/h	200,10,0				
TIC-102B	PID	350	200,100,0				
PIC-101B	PID	1.35	30,1000-3000,100				
AIC-101B	PID	3	200,大,0				
PIC-111B	PID	± 0.1	300,20,0				
PIC-011	PID	1.2	200,100,0				
TIC-011	PID	220	200,100,0				

μXL RATIO Parameters Assignment

RATIO Calculation:

$$MV=(SV*m)*PV+BS+CS$$

Tag No.	SV	m	BS	CS	OPHI	OPLO	MH	ML
K1A	0.5-0.8	1.00						
K2A	0.3	1.00						
K3A	0-0.1	1.00						
K4A	0.3	1.00						
K5A	0.1-0.2	1.00						
Tag No.	SV	m	BS	CS	OPHI	OPLO	MH	ML
K1B	0.5-0.8	1.00						
K2B	0.3	1.00						
K3B	0-0.1	1.00						
K4B	0.3	1.00						
K5B	0.1-0.2	1.00						
K0	0.3	1.00						

μXL SS-L Parameters Assignment

S2A, S2B: SV=4

μXL DLAY-C Parameters Assignment

SMITHA, SMITHB:

Pure delay time L: Sampling time(D)*(m-1)
 Sampling number m: 1-48(created by builder)
 Lag time constant T1(=I-1): 0-9998SEC
 GAIN: 0-4.0

Tag No.	Inst. Model	HI	LO	WS	HH	PH	PL	LL	VL	Access Level	Imp. Level
LIC-101A	PID	250.0	-250.0	±10						2	0
K1A	RATIO	100.0	0.0							3	1
FIC-101A	PID	140.0	4.00	13-37						2	0
TIC-102A	PID	400.0	0.0	350						2	0
SMITHA	DLAY-C	100.0	0.0							3	1
K2A	RATIO	100.0	0.0							3	1
S2A	SS-L	100.0	0.0							3	1
PIC-101A	PID	4.00	0.00	1.35						2	0
K3A	RATIO	100.0	0.0							3	1
AIC-101A	PID	20.6	0.00	3.0						2	0
K4A	RATIO	100.0	0.0							3	1
PIC-111A	PID	0.50	-0.50	±0.1						2	0
K5A	RATIO	100.0	0.0							3	1
TI-100A	PVI-DV	250.0	0.0	104						2	1
TI-101A	PVI-DV	250.0	0.0	154						2	1
TI-111A	PVI-DV	1400.0	0.0	1047						2	0
TI-112A	PVI-DV	600.0	0.0	460						2	1
TI-113A	PVI-DV	600.0	0.0	296						2	1
TI-114A	PVI-DV	300.0	0.0	181						2	1
TI-116A	PVI-DV	300.0	0.0	172						2	1
PI-102A	PVI-DV	4.00	0.00	1.3						2	0
PI-114A	PVI-DV	10.00	0.00	-4						2	1
PI-115A	PVI-DV	10.00	0.00	-4.6						2	1
PI-116A	PVI-DV	10.00	0.00	4.32						2	1
FI-102A	PVI-DV	63.00	3.00	12-35						2	0
WI-101A	PVI-DV	10.00	0.00							2	1
LIC-201	PID	250.0	-250.0	±10						2	0
PIC-201	PID	60.0	0.0	20						2	0
FI-201	PVI-DV	250.0	5.0	12-75						2	1
TI-201	PVI-DV	250.0	0.0	120						2	1
TI-203	PVI-DV	120.0	0.0	102						2	1

[illegible]

Tag No.	Inst. Model	HI	LO	WS	HH	PH	PL	LL	VL	Access Level	Imp. Level
LIC-101B	PID	250.0	-250.0	±10						2	0
K1B	RATIO	100.0	0.0							3	1
FIC-101B	PID	140.0	4.00	13-37						2	0
TIC-102B	PID	400.0	0.0	350						2	0
SMITHB	DLAY-C	100.0	0.0							3	1
K2B	RATIO	100.0	0.0							3	1
S2B	SS-L	100.0	0.0							3	1
PIC-101B	PID	4.00	0.00	1.35						2	0
K3B	RATIO	100.0	0.0							3	1
AIC-101B	PID	20.6	0.00	3.0						2	0
K4B	RATIO	100.0	0.0							3	1
PIC-111B	PID	0.50	-0.50	±0.1						2	0
K5B	RATIO	100.0	0.0							3	1
TI-100B	PVI-DV	250.0	0.0	104						2	1
TI-101B	PVI-DV	250.0	0.0	154						2	1
TI-111B	PVI-DV	1400.0	0.0	1047						2	0
TI-112B	PVI-DV	600.0	0.0	460						2	1
TI-113B	PVI-DV	600.0	0.0	296						2	1
TI-114B	PVI-DV	300.0	0.0	181						2	1
TI-116B	PVI-DV	300.0	0.0	172						2	1
PI-102B	PVI-DV	4.00	0.00	1.3						2	0
PI-114B	PVI-DV	10.00	0.00	-4						2	1
PI-115B	PVI-DV	10.00	0.00	-4.6						2	1
PI-116B	PVI-DV	10.00	0.00	4.32						2	1
FI-102B	PVI-DV	63.00	3.00	12-35						2	0
WI-101B	PVI-DV	10.00	0.00							2	1
PIC-011	PID	2.50.	0.00	1.20						2	0
TIC-011	PID	250.0	0.0	220						2	0
K0	RATIO	100.0	0.0							3	1
FI-011	PVI-DV	8000	320	20t/h						2	1
TI-202	PVI-DV	100.0	0.0	60						2	1
PI-203	PVI-DV	4.00	0.0	2.38						2	1

01) 汽包水位	汽 3891 包 1692 水 4314 位 4627
02) 蒸汽流量前馈	蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331 前 3916 馈 3201
03) 汽包给水流量	汽 3891 包 1692 给 2488 水 4314 流 3387 量 3331
04) 主蒸汽温度	主 5487 蒸 5384 汽 3891 温 4634 度 2240
05) 滞后补偿器	滞 5445 后 2683 补 1825 偿 1905 器 3887
06) 给水流量前馈	给 2488 水 4314 流 3387 量 3331 前 3916 馈 3201
07) 信号选择器	信 4837 号 2637 选 4901 择 5281 器 3887
08) 汽包压力	汽 3891 包 1692 压 4925 力 3306
09) 蒸汽流量前馈	蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331 前 3916 馈 3201
10) 烟气氧含量	烟 4944 气 3888 氧 4985 含 2612 量 3331
11) 汽包压力前馈	汽 3891 包 1692 压 4925 力 3306 前 3916 馈 3201
12) 炉膛负压	炉 3415 膛 4437 负 2426 压 4925
13) 鼓风机速度前馈	鼓 2536 风 2371 机 2790 速 4357 度 2240 前 3916 馈 3201
14) 省煤器入水温度	省 4201 煤 3526 器 3887 入 4075 水 4314 温 4634 度 2240
15) 省煤器出水温度	省 4201 煤 3526 器 3887 出 1986 水 4314 温 4634 度 2240
16) 炉膛出口烟气温度	炉 3415 膛 4437 出 1986 口 3158 烟 4944 气 3888 温 4634 度 2240
17) 省煤器前烟气温度	省 4201 煤 3526 器 3887 前 3916 烟 4944 气 3888 温 4634 度 2240
18) 省煤器后烟气温度	省 4201 煤 3526 器 3887 后 2683 烟 4944 气 3888 温 4634 度 2240
19) 排烟温度	排 3737 烟 4944 温 4634 度 2240
20) 热风温度	热 4040 风 2371 温 4634 度 2240
21) 主蒸汽压力	主 5487 蒸 5384 汽 3891 压 4925 力 3306
22) 除尘器前烟气压力	除 1993 尘 1930 器 3887 前 3916 烟 4944 气 3888 压 4925 力 3306
23) 除尘器后烟气压力	除 1993 尘 1930 器 3887 后 2683 烟 4944 气 3888 压 4925 力 3306
24) 送风风压	送 4345 风 2371 风 2371 压 4925
25) 主蒸汽流量	主 5487 蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331
26) 送煤量	送 4345 煤 3526 量 3331
27) 除氧器水位	除 1993 氧 4985 器 3887 水 4314 位 4627
28) 除氧器压力	除 1993 氧 4985 器 3887 压 4925 力 3306
29) 除氧器给水流量	除 1993 氧 4985 器 3887 给 2488 水 4314 流 3387 量 3331
30) 除氧器温度	除 1993 氧 4985 器 3887 温 4634 度 2240
31) 除氧器出水温度	除 1993 氧 4985 器 3887 出 1986 水 4314 温 4634 度 2240

01) 汽包水位	汽 3891 包 1692 水 4314 位 4627
02) 蒸汽流量前馈	蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331 前 3916 馈 3201
03) 汽包给水流量	汽 3891 包 1692 给 2488 水 4314 流 3387 量 3331
04) 主蒸汽温度	主 5487 蒸 5384 汽 3891 温 4634 度 2240
05) 滞后补偿器	滞 5445 后 2683 补 1825 偿 1905 器 3887
06) 给水流量前馈	给 2488 水 4314 流 3387 量 3331 前 3916 馈 3201
07) 信号选择器	信 4837 号 2637 选 4901 择 5281 器 3887
08) 汽包压力	汽 3891 包 1692 压 4925 力 3306
09) 蒸汽流量前馈	蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331 前 3916 馈 3201
10) 烟气氧含量	烟 4944 气 3888 氧 4985 含 2612 量 3331
11) 汽包压力前馈	汽 3891 包 1692 压 4925 力 3306 前 3916 馈 3201
12) 炉膛负压	炉 3415 膛 4437 负 2426 压 4925
13) 鼓风机速度前馈	鼓 2536 风 2371 机 2790 速 4357 度 2240 前 3916 馈 3201
14) 省煤器入水温度	省 4201 煤 3526 器 3887 入 4075 水 4314 温 4634 度 2240
15) 省煤器出水温度	省 4201 煤 3526 器 3887 出 1986 水 4314 温 4634 度 2240
16) 炉膛出口烟气温度	炉 3415 膛 4437 出 1986 口 3158 烟 4944 气 3888 温 4634 度 2240
17) 省煤器前烟气温度	省 4201 煤 3526 器 3887 前 3916 烟 4944 气 3888 温 4634 度 2240
18) 省煤器后烟气温度	省 4201 煤 3526 器 3887 后 2683 烟 4944 气 3888 温 4634 度 2240
19) 排烟温度	排 3737 烟 4944 温 4634 度 2240
20) 热风温度	热 4040 风 2371 温 4634 度 2240
21) 主蒸汽压力	主 5487 蒸 5384 汽 3891 压 4925 力 3306
22) 除尘器前烟气压力	除 1993 尘 1930 器 3887 前 3916 烟 4944 气 3888 压 4925 力 3306
23) 除尘器后烟气压力	除 1993 尘 1930 器 3887 后 2683 烟 4944 气 3888 压 4925 力 3306
24) 送风风压	送 4345 风 2371 风 2371 压 4925
25) 主蒸汽流量	主 5487 蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331
26) 送煤量	送 4345 煤 3526 量 3331
27) 双减器蒸汽压力	双 4311 减 2885 器 3887 蒸 5384 汽 3891 压 4925 力 3306
28) 双减器蒸汽温度	双 4311 减 2885 器 3887 蒸 5384 汽 3891 温 4634 度 2240
29) 出口压力前馈	出 1986 口 3158 压 4925 力 3306 前 3916 馈 3201
30) 双减器饱和汽流量	双 4311 减 2885 器 3887 饱 1705 和 2645 汽 3891 流 3387 量 3331
31) 除氧器进水温度	除 1993 氧 4985 器 3887 进 2988 水 4314 温 4634 度 2240
32) 锅炉给水压力	锅 2588 炉 3415 给 2488 水 4314 压 4925 力 3306

- 01) 云南昭通卷烟厂 云 5238 南 3647 昭 5349 通 4508 卷 3077 烟 4944 厂 1907
- 02) 动力锅炉集散控制系统
 动 2215 力 3306 锅 2588 炉 3415 集 2815 散 4102 控 3156 制 5438 系 4721 统 4519
- 03) 云南昭通卷烟厂动力车间
 云 5238 南 3647 昭 5349 通 4508 卷 3077 烟 4944 厂 1907 动 2215 力 3306 车 1921 间 2868
- 04) 一二号锅炉集散控制系统
 一 5027 二 2294 号 2637 锅 2588 炉 3415 集 2815 散 4102 控 3156 制 5438 系 4721 统 4519
- 05) 整体观察画面 整 5391 体 4469 观 2559 察 1876 画 2713 面 3570
- 06) 控制分组画面 控 3156 制 5438 分 2354 组 5573 画 2713 面 3570
- 07) 调整画面 调 2187 整 5391 画 2713 面 3570
- 08) 流程图画面 流 3387 程 1944 图 4528 画 2713 面 3570
- 09) 趋势画面 趋 3987 势 4238 画 2713 面 3570
- 10) 操作指导信息画面 操 1857 作 5587 指 5424 导 2128 信 4837 息 4702 画 2713 面 3570
- 11) 报警信息画面 报 1708 警 3015 信 4837 息 4702 画 2713 面 3570
- 12) 操作站现场控制站 操 1857 作 5587 站 5330 现 4754 场 1901 控 3156 制 5438 站 5330
- 13) 信号调理箱端子板 信 4837 号 2637 调 2187 理 3277 箱 4768 端 2243 子 5551 板 1669
- 14) 控制柜 控 3156 制 5438 柜 2581
- 15) 一二号炉总貌画面 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 总 5560 貌 3518 画 2713 面 3570
- 16) 除氧器画面 除 1993 氧 4985 器 3887 画 2713 面 3570
- 17) 减温减压器画面 减 2885 温 4634 减 2885 压 4925 器 3887 画 2713 面 3570
- 18) 一二号炉控制组 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 控 3156 制 5438 组 5573
- 19) 除氧器控制组 除 1993 氧 4985 器 3887 控 3156 制 5438 组 5573
- 20) 减温减压器控制组 减 2885 温 4634 减 2885 压 4925 器 3887 控 3156 制 5438 组 5573
- 21) 一二号炉实时趋势 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 实 4221 时 4217 趋 3987 势 4238
- 22) 除氧器实时趋势 除 1993 氧 4985 器 3887 实 4221 时 4217 趋 3987 势 4238
- 23) 双减器实时趋势 双 4311 减 2885 器 3887 实 4221 时 4217 趋 3987 势 4238
- 24) 一二号炉历史趋势 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 历 3290 史 4223 趋 3987 势 4238
- 25) 除氧器历史趋势 除 1993 氧 4985 器 3887 历 3290 史 4223 趋 3987 势 4238
- 26) 双减器历史趋势 双 4311 减 2885 器 3887 历 3290 史 4223 趋 3987 势 4238
- 27) 串级副环串级主环℃ 串 2014 级 2822 副 2417 环 2723 串 2014 级 2822 主 5487 环 2723℃0170

- 01) 一 二 号 炉 控 制 组 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 控 3156 制 5438 组 5573
- 02) 一 二 号 炉 实 时 趋 势 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 实 4221 时 4217 趋 3987 势 4238
- 03) 一 二 号 炉 历 史 趋 势 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 历 3290 史 4223 趋 3987 势 4238
- 04) 一 二 号 炉 汽 包 水 位 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 汽 3891 包 1692 水 4314 位 4627
- 05) 一 二 号 炉 汽 包 给 水 流 量
 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 汽 3891 包 1692 给 2488 水 4314 流 3387 量 3331
- 06) 一 二 号 炉 汽 包 压 力 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 汽 3891 包 1692 压 4925 力 3306
- 07) 一 二 号 炉 主 蒸 汽 温 度
 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 主 5487 蒸 5384 汽 3891 温 4634 度 2240
- 08) 一 二 号 炉 炉 膛 负 压 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 炉 3415 膛 4437 负 2426 压 4925
- 09) 一 二 号 炉 烟 气 氧 含 量
 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 烟 4944 气 3888 氧 4985 含 2612 量 3331
- 10) 一 二 号 炉 主 蒸 汽 压 力
 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 主 5487 蒸 5384 汽 3891 压 4925 力 3306
- 11) 一 二 号 炉 主 蒸 汽 流 量
 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 主 5487 蒸 5384 汽 3891 流 3387 量 3331
- 12) 一 二 号 炉 送 煤 量 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 送 4345 煤 3526 量 3331
- 13) 一 二 号 炉 工 艺 流 程 图
 一 5027 二 2294 号 2637 炉 3415 工 2504 艺 5053 流 3387 程 1944 图 4528
- 14) 除 氧 器 水 位 除 1993 氧 4985 器 3887 水 4314 位 4627
- 15) 除 氧 器 压 力 除 1993 氧 4985 器 3887 压 4925 力 3306
- 16) 双 减 器 压 力 双 4311 减 2885 器 3887 压 4925 力 3306
- 17) 双 减 器 温 度 双 4311 减 2885 器 3887 温 4634 度 2240
- 18) 一 二 五 十 分 钟 历 史 趋 势
 一 5027 二 2294 五 4669 十 4214 分 2354 钟 5451 历 3290 史 4223 趋 3987 势 4238
- 19) 计 算 比 例 表
 计 2838 算 4367 比 1740 例 3293 表 1777
- 20) 中 国 科 学 技 术 大 学 工 业 自 动 化 研 究 所
 中 5448 国 2590 科 3138 学 4907 技 2828 术 4285 大 2083 学 4907
 工 2504 业 5021 自 5552 动 2215 化 2715 研 4948 究 3031 所 4389

μ XL 集散控制系统资料清单

序号	资料编号	资料名称
1	IM 34A6A11-01E	μ XL Document Guide
2	IM 34A6H31-01E	Model MOPLS Operator Station (Hardware Manual)
3	IM 34A6L12-01E	Model MFCU Field Control Unit Model MFCD Duplexed Field Control Unit Model MEXU I/O Expansion Unit (Hardware Manual)
4	IM 34A6M11-01E	Input/Output Cards (Hardware Manual)
5	IM 34A6N11-01E	Signal Conditioner (Hardware Manual)
6	IM 34A6H52-01E	Enigeering Operation Manual
7	IM 34A6B11-01E	Model MOPS and MOPL Operator Station Function Manual
8	IM 34A6H51-01E	Model MOPS and MOPL Operator Station Operation Manual
9	IM 34A6H61-01E	Model MOPS and MOPL Operator Station Builder Operation Manual
10	IM 34A6H62-01E	Model MOPS and MOPL Operator Station Graphic Builder Operation Manual
11	IM 34A6B21-01E	Model MFC□ Field Control Unit Function Manual
12	IM 34A6L11-01E	Model MFMU Field Monitoring Unit Function Manual
13	IM 34A6H65-01E	Model MFC□ Field Control Unit Builder Operation Manual
14	IM 34A6X10-01E	μ XL Worksheet Entry Guide
15	IM 34A6B10-01E	μ XL Instrument Faceplates and Data Types
16	IM 34A6A13-01E	μ XL Message Manual
17	IM 34A6B52-01E	Examples of BASIC Program
18	IM 34A6D10-01E	BASIC Syntax Manual
19	IM 34A6D11-01E	BASIC Programming Manual
20	IM 34A6D21-01E	I/O Cards Driver Program for BASIC
21	IM 34A6J82-01E	Model MAPF-S211 Ethernet Communication Package Manual

μXL 集散控制系统软件清单

卷号	卷名	型号	版本号	软件用途
1	SYSV	MINF-S209*A1-1/7 MINF-S209*A1-2/7 MINF-S209*A1-3/7 MINF-S209*A1-4/7 MINF-S209*A1-5/7 MINF-S209*A1-6/7 MINF-S209*A1-7/7 MBPF-S101*A1-1/1	REV 15 REV 15 REV 15 REV 15 REV 15 REV 15 REV 15 REV 19	μ XL 系统引导及生成/维护 BASIC
10	APV0	MINF-S209*A2-1/2 MINF-S209*A2-2/2 MAPF-S211*A	REV 12 REV 12 REV 22	MOPLS 初始化 Ethernet 通讯软件
13		MBMF-S101*A-1/2 MBMF-S101*A-2/2 MINF-F501*A-1/1 MBMF-F101*A-1/3 MBMF-F101*A-2/3 MBMF-F101*A-3/3		操作站生成 控制单元初始化 控制单元生成
	FSAV1# FSAV2# FCOM1# FCOM2# OSAV20# OSAV21# MGRP20# MGRP21#			现场控制单元组态映象文件 运算式、关系式及顺控表 操作站组态映象文件 流程图源文件

Revision Record

Edition	Date	Revised Items
1st	1996.09	First Edition
2nd	1997.08	Some Corrections
3th	1998.08	Some Corrections