Bước đặt điện áp CV: 57,6 → 58,0 V

Phóng to 95–140 ms · Dải xác lập ±8 mV, bằng 2% biên độ bước 0,4 V

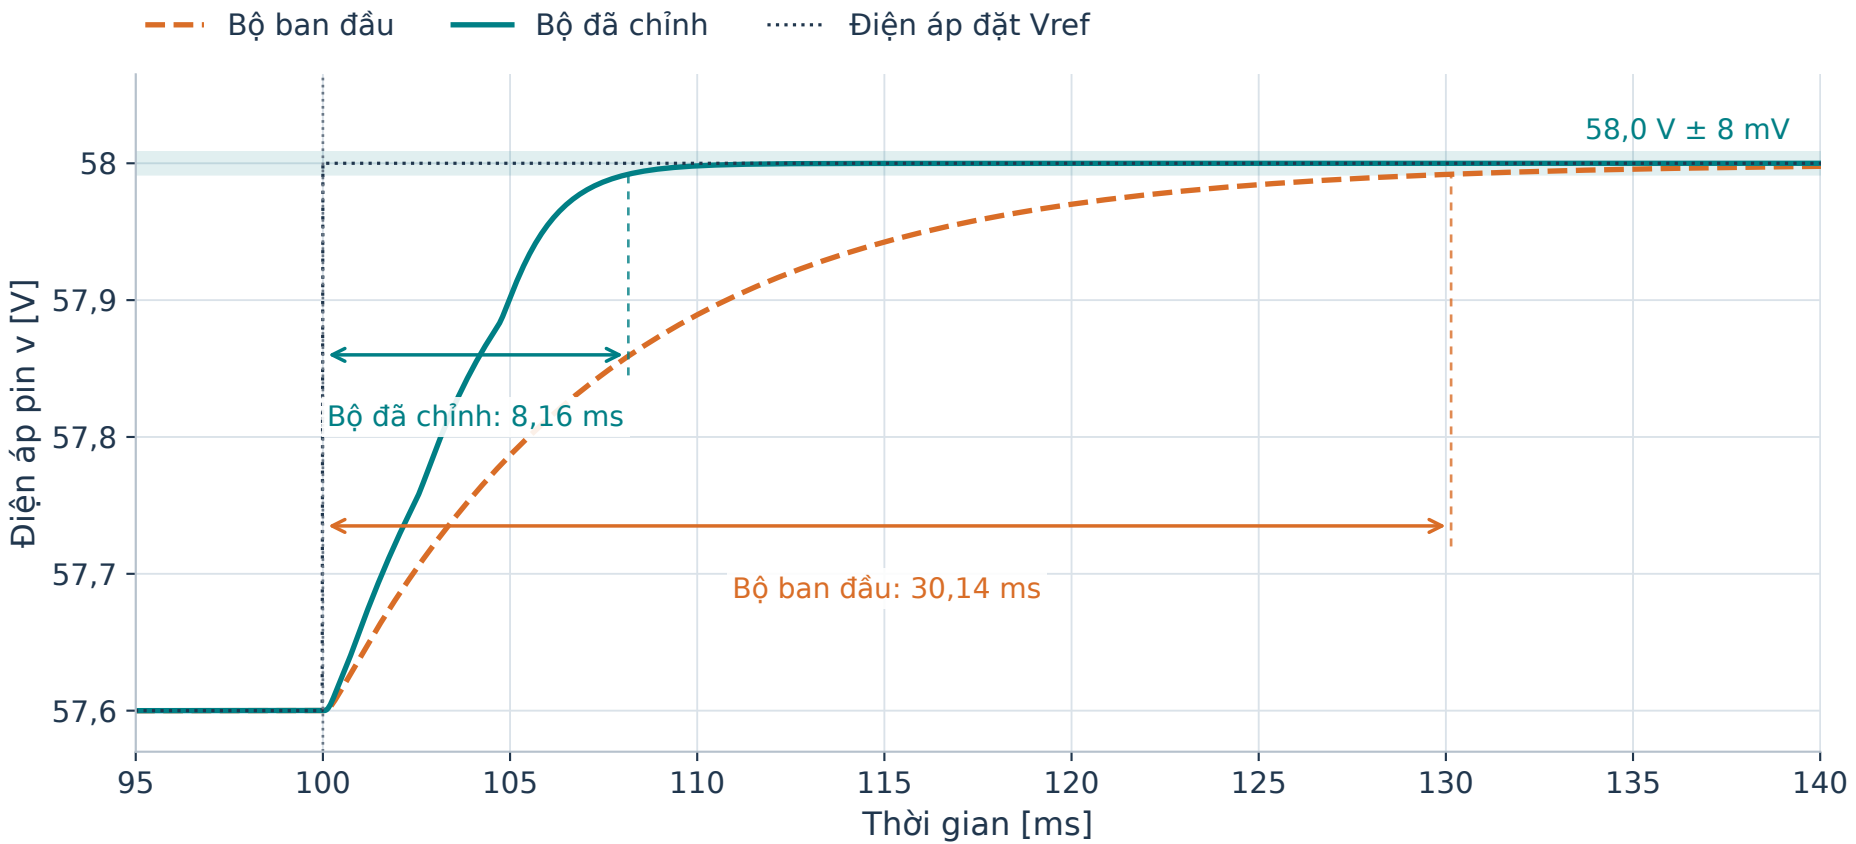

E = 56 V cố định; phép thử danh định không thêm nhiễu đo. Thời gian xác lập tính từ bước đặt tại 100 ms.