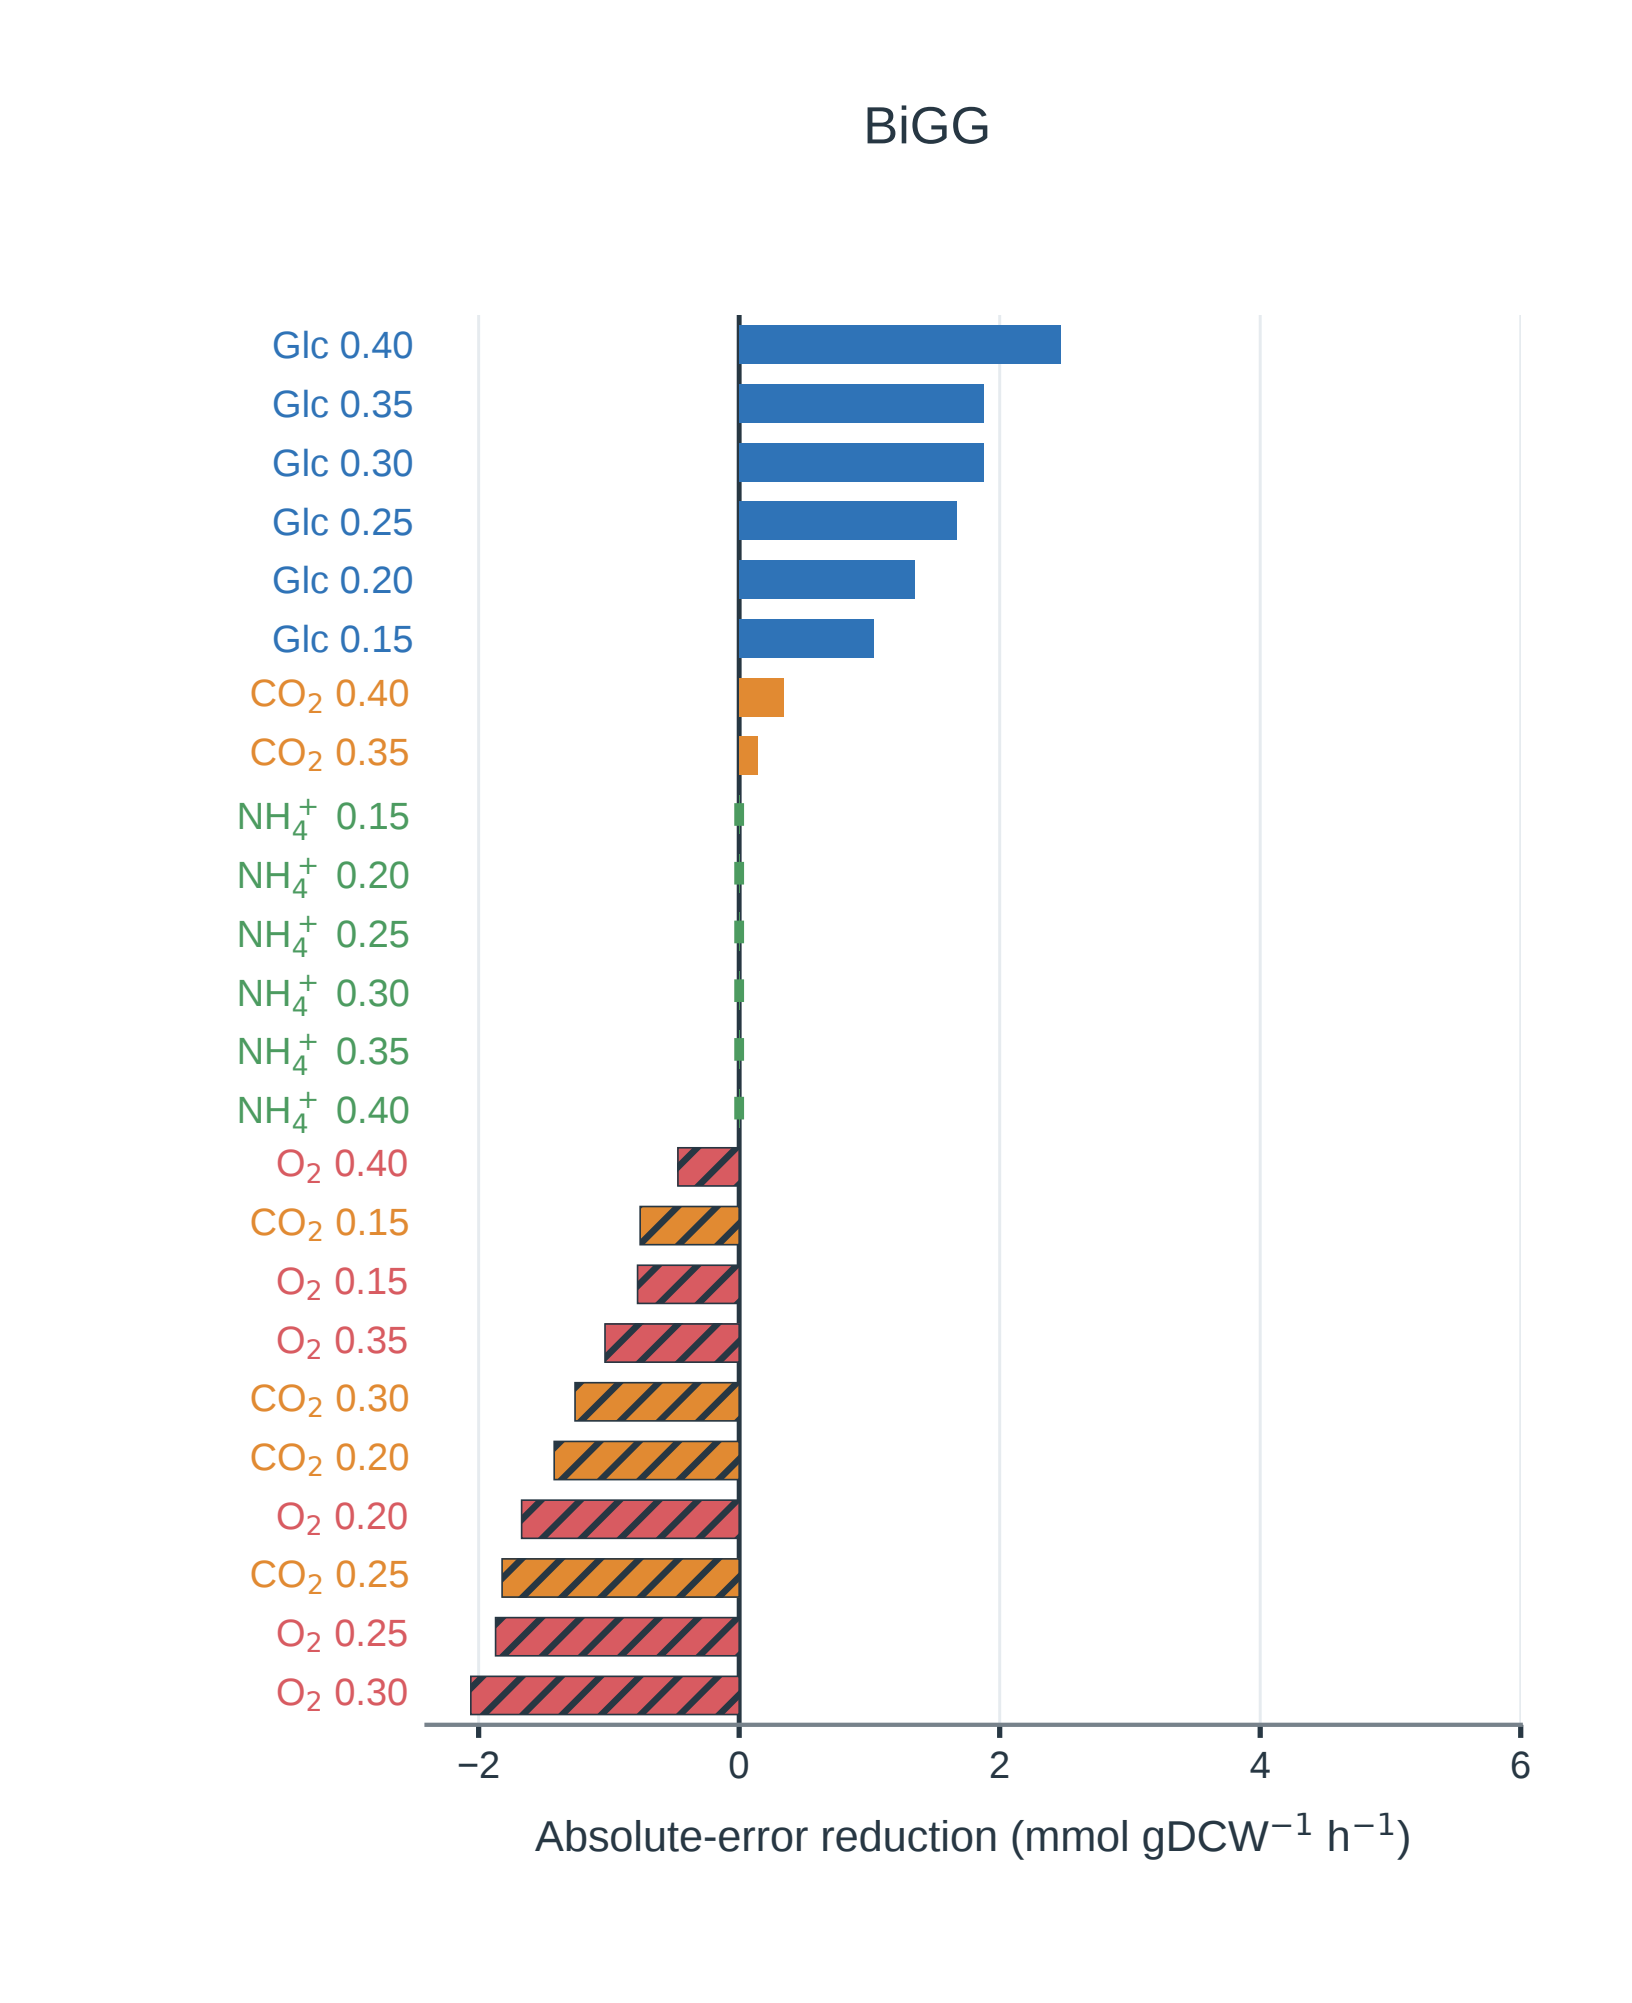
BiGG
Glc 0.40
Glc 0.35
Glc 0.30
Glc 0.25
Glc 0.20
Glc 0.15
CO2 0.40
CO2 0.35
NH4+ 0.15
NH4+ 0.20
NH4+ 0.25
NH4+ 0.30
NH4+ 0.35
NH4+ 0.40
O2 0.40
CO2 0.15
O2 0.15
O2 0.35
CO2 0.30
CO2 0.20
O2 0.20
CO2 0.25
O2 0.25
O2 0.30
−2
0
2
4
6
Absolute-error reduction (mmol gDCW−1 h−1)