



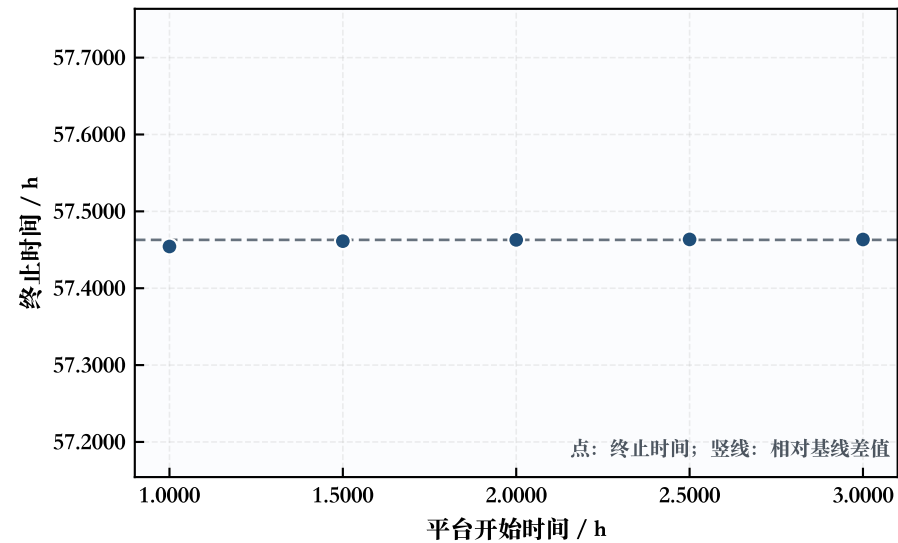

(a) 恒温恒湿平台开始时刻敏感性

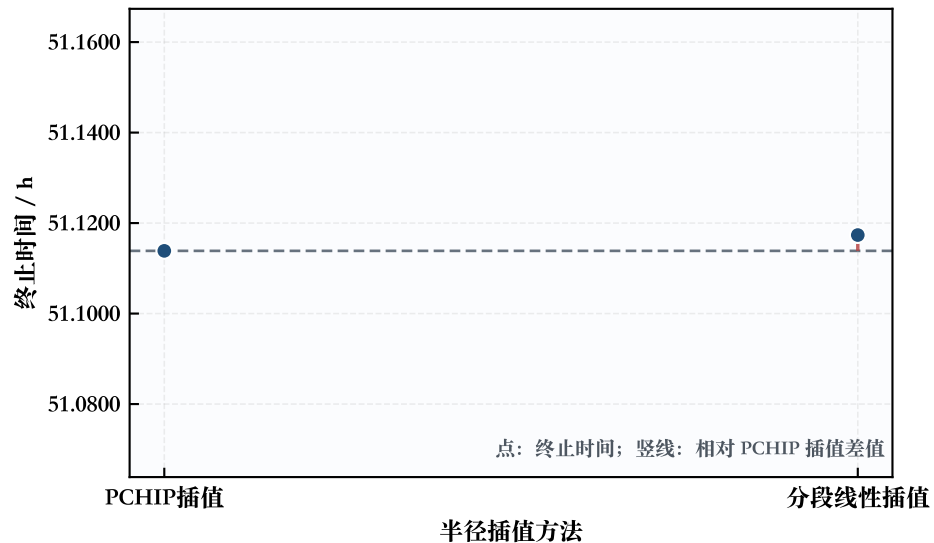

(b) 半径插值方法敏感性

问题三、问题四新增基线敏感性; 数值均保留四位小数