

Informe de Resultados de Análisis

NUMERO DE SERIE: F00083334030011801000

CLIENTE: 29DCC0002U AT'N INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA DE MUESTREO: 30/01/2018
FECHA DE RECEPCIÓN: 31/01/2018
FECHA DE ANÁLISIS: 31/01/2018
FECHA DE IMPRESIÓN: 21/02/2018

DIRECCION: 3 De Mayo S/N., Acxotla Del Monte, Tlax. C. P. 90850

Clave de Muestra: FA1954-1 Muestra: AGUA Sitio de Muestreo: Instalaciones/ Generales Lote: Fechas. Elaboración: --- Empaque: --- Caducidad: --- Proveedor: -- Muestra tomada por: Personal de muestreo de CONSECAL.

| PARÁMETROS ANÁLIZADOS / ANÁLISIS BASADOS EN | UNIDADES | RESULTADO | LÍMITE PERMISIBLE / REFERENCIA |
|---|------------|-------------------|---|
| (6) pH / Método Interno SCM-002-T. | U pH | 7.5 a 18 °C | 6.5-8.5 / MOD. NOM-127-SSA1-1994 |
| (1) Fierro / NOM-117-SSA1-1994 | mg/L | < (LCM = 0.148) | ≤ 0.30 / MOD. NOM-127-SSA1-1994 |
| (1) Arsenico / NOM-117-SSA1-1994 | mg/L | < (LCM = 0.00446) | ≤ 0.025 / MOD. NOM-127-SSA1-1994 |
| (1) Plomo (Pb) / NOM-117-SSA1-1994 | mg/L | 0.00243 | ≤ 0.01 / MOD. NOM-127-SSA1-1994 |
| (1) Coliformes Totales / NOM-210-SSA1-2014 Apéndice Normativo H | NMP/100 mL | < 1.1 | No detectables / MOD. NOM-127-SSA1-1994 |
| (1) Coliformes Fecales / NOM-210-SSA1-2014 Apéndice Normativo H | NMP/100 mL | <1.1 | No detectables / MOD. NOM-127-SSA1-1994 |

Observaciones: Se recibe muestra en envase de plastico bolsa estéril a 3.80 °C y en cantidad 3.25 L. Realizado por CONSECAL y diseño.

Acreditaciones y/o autorizaciones.
(1) Método autorizado por la COFEPRIS con No. de Autorización TA-61-15 vigente a partir del 08/10/2015 al 08/10/2017.
(2) Método acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación con No. de Acreditación A-051-004/12 vigente a partir 02/04/2012.
(4) Método validado en laboratorio CONSECAL que no está dentro del alcance Acreditado y/o Autorizado.
(5) Método acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación con No. de Acreditación A-0110-009/13 vigente a partir 22/02/2013.
(6) Método acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (No. de Acreditación AG-0616-066/15) vigente a partir 09/01/2017.
(7) Método aprobado por la CONAGUA (No. de Aprobación CNA-GCA-1803) vigente a partir 07/12/2017 al 30/03/2019.

Abreviaturas. NMP: Número más probable, UFC: Unidades formadoras de colonias, g: Gramo, ml: Mililitro, pH: Potencial de hidrógeno, kg: Kilogramo, VE: Valor estimado, ND: No detectable, DNPC(Verif):Demasido numerosos para contar S.S.A.: Secretaria de salud LCM: Limite de Cuantificación del Método. CMC: Cantidad Mínima Cuantificable LDM: Limite de Detección del Método.

Notas. Estos resultados no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la autorización por escrito de Consultores y Servicios en Calidad de Alimentos S.A. de C.V. Estas pruebas se realizan en los laboratorios Consultores y Servicios en Calidad de Alimentos S.A. de C.V. El presente informe como los efectos de sus resultados sólo se relacionan a las muestras y a sus análisis indicados en los mismos. Es responsabilidad de CONSECAL la confiabilidad de los resultados contratados y/o subcontratados.

LCS002P-01-F/01

FIN DE DOCUMENTO

Hoja 1 de 1 Malintzin No. 45 Int. 2 • Col. Estrella • C.P. 07810 • Del. Gustavo A. Madero • México, D.F.
Tels: 5233-6518 • 5233-6519
E-mail: consecal@consecal.com.mx


Signatario Autorizado

[Handwritten Signature]

M. A. LUIS MANUEL CHÁVEZ ALVAREZ
GERENTE OPERATIVO



Previene y soluciona la contaminación en sus productos.

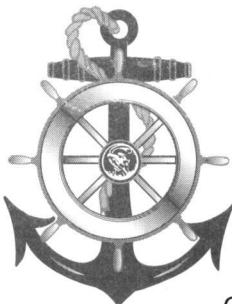

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DEL 2018.
Since 1935

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|--------------|---|------------|
| Surveyors | ✂ | Adjusters | ✂ | Laboratories | ✂ | Certifiers |
|-----------|---|-----------|---|--------------|---|------------|

MUESTREO Y ANÁLISIS
Control de Calidad
Alimentos
Bebidas
Productos Químicos
Minerales
Agua

A PETICIÓN DE LOS SEÑORES INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, CON DIRECCION EN VITO ALESSIO ROBLES No. 380, COLONIA FLORIDA, C.P. 01030, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SE EXTIENDE EL PRESENTE REPORTE DE ANÁLISIS.

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

RECIBIMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES UNA MUESTRA DE AGUA POTABLE , IDENTIFICADA POR CONSULTORES Y SERVICIOS EN CALIDAD DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. COMO:

REFERENCIA FA1954-1: MUESTRA DE AGUA POTABLE 29DCC0002U , CON DIRECCIÓN EN 3 DE MAYO S/N, COLONIA ACXOTLA DEL MONTE, CIUDAD TEOLOCHOLCO, C.P. 90850, ESTADO DE TLAXCALA.

FECHA DE RECEPCION EN EL LABORATORIO: 09/02/2018
FECHA DE EJECUCION: DEL 09 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2018

INFORME DE RESULTADOS

1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

| PARAMETRO | RESULTADO | LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE SEGÚN NOM-127-SSA1-1994 | LIMITE DEL METODO |
|---|-----------|--|----------------------|
| 1. CONDUCTIVIDAD (mS/m) NMX-AA-093-SCFI-2000 | 16,4 | -- | |
| 2. COLOR ⁽²⁾ NOM-201-SSA1-2015 | < 2,5 | 20,0 | 5 ⁽⁴⁾ |
| 3. TURBIEDAD ⁽³⁾ NOM-201-SSA1-2015 | < 0,50 | 5,0 | 1 ⁽⁵⁾ |
| 4. DUREZA TOTAL COMO CaCO ₃ (mg/L) NMX-AA-072-SCFI-2001 | 69,42 | 500,0 | 15 ⁽⁴⁾ |
| 5. SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (mg/L) NMX-AA-034-SCFI-2015 | 88,7 | 1000,0 | 15 ⁽⁴⁾ |
| 6. FLUORUROS (mg/L) NMX-AA-077-SCFI-2001 | 0,21 | 1,50 | 0,10 ⁽⁵⁾ |
| 7. NITROGENO DE NITRATOS (mg/L) NMX-AA-079-SCFI-2001 | < 0,10 | 10,00 | 0,10 ⁽⁵⁾ |
| 8. SULFATOS COMO SO ₄ (mg/L) NMX-AA-074-SCFI-2014 | < 10,00 | 400,0 | 10,00 ⁽⁵⁾ |

(2) = UNIDADES DE COLOR VERDADERO EN LA ESCALA PLATINO-COBALTO.
(3) = UNIDADES DE TURBIEDAD NEFELOMÉTRICAS (UTN) O SU EQUIVALENTE.
(4) = CANTIDAD MÍNIMA CUANTIFICABLE (5)-LIMITE DE CUANTIFICACIÓN PRÁCTICO


2. ANÁLISIS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

ANÁLISIS REALIZADO DE ACUERDO AL MÉTODO DE PRUEBA DE LA NORMA NMX-AA-051-SCFI-2016, UTILIZANDO UN EQUIPO GBC, MODELO 932 B PLUS, LÁMPARAS DE CÁTODO HUECO, FLAMA AIRE-ACETILENO (A-A) Y FLAMA ACETILENO - OXIDO NITROSO (A-NO) Y GENERADOR DE HIDRUROS HG 3000.

| DETERMINACIÓN | FLAMA | RESULTADO (mg/L) | LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE SEGÚN NORMA NOM-127-SSA1-1994 (mg/L) | LÍMITE DE CUANTIFICACION PRACTICO (mg/L) |
|-------------------|-------|------------------|---|--|
| 1. MANGANESO (Mn) | (A-A) | < 0,10 | 0,15 | 0,1 |

BIBLIOGRAFÍA:
NOM-127-SSA1-1994: SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTO A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN. NORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 22/NOVIEMBRE/2000.

A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS, SE EXTIENDE EL PRESENTE REPORTE DE ANÁLISIS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ALOS A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

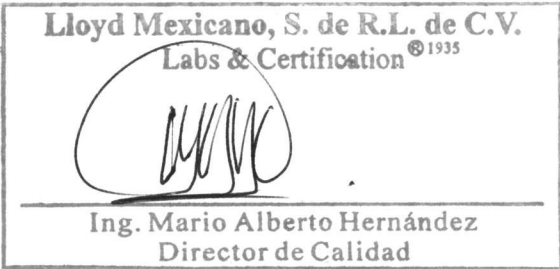

CONSULTORÍA
Higiene y Seguridad
Food Safety
Inspección de Calidad
Inspección Sanitaria
Manejo Higiénico de los Alimentos y Bebidas