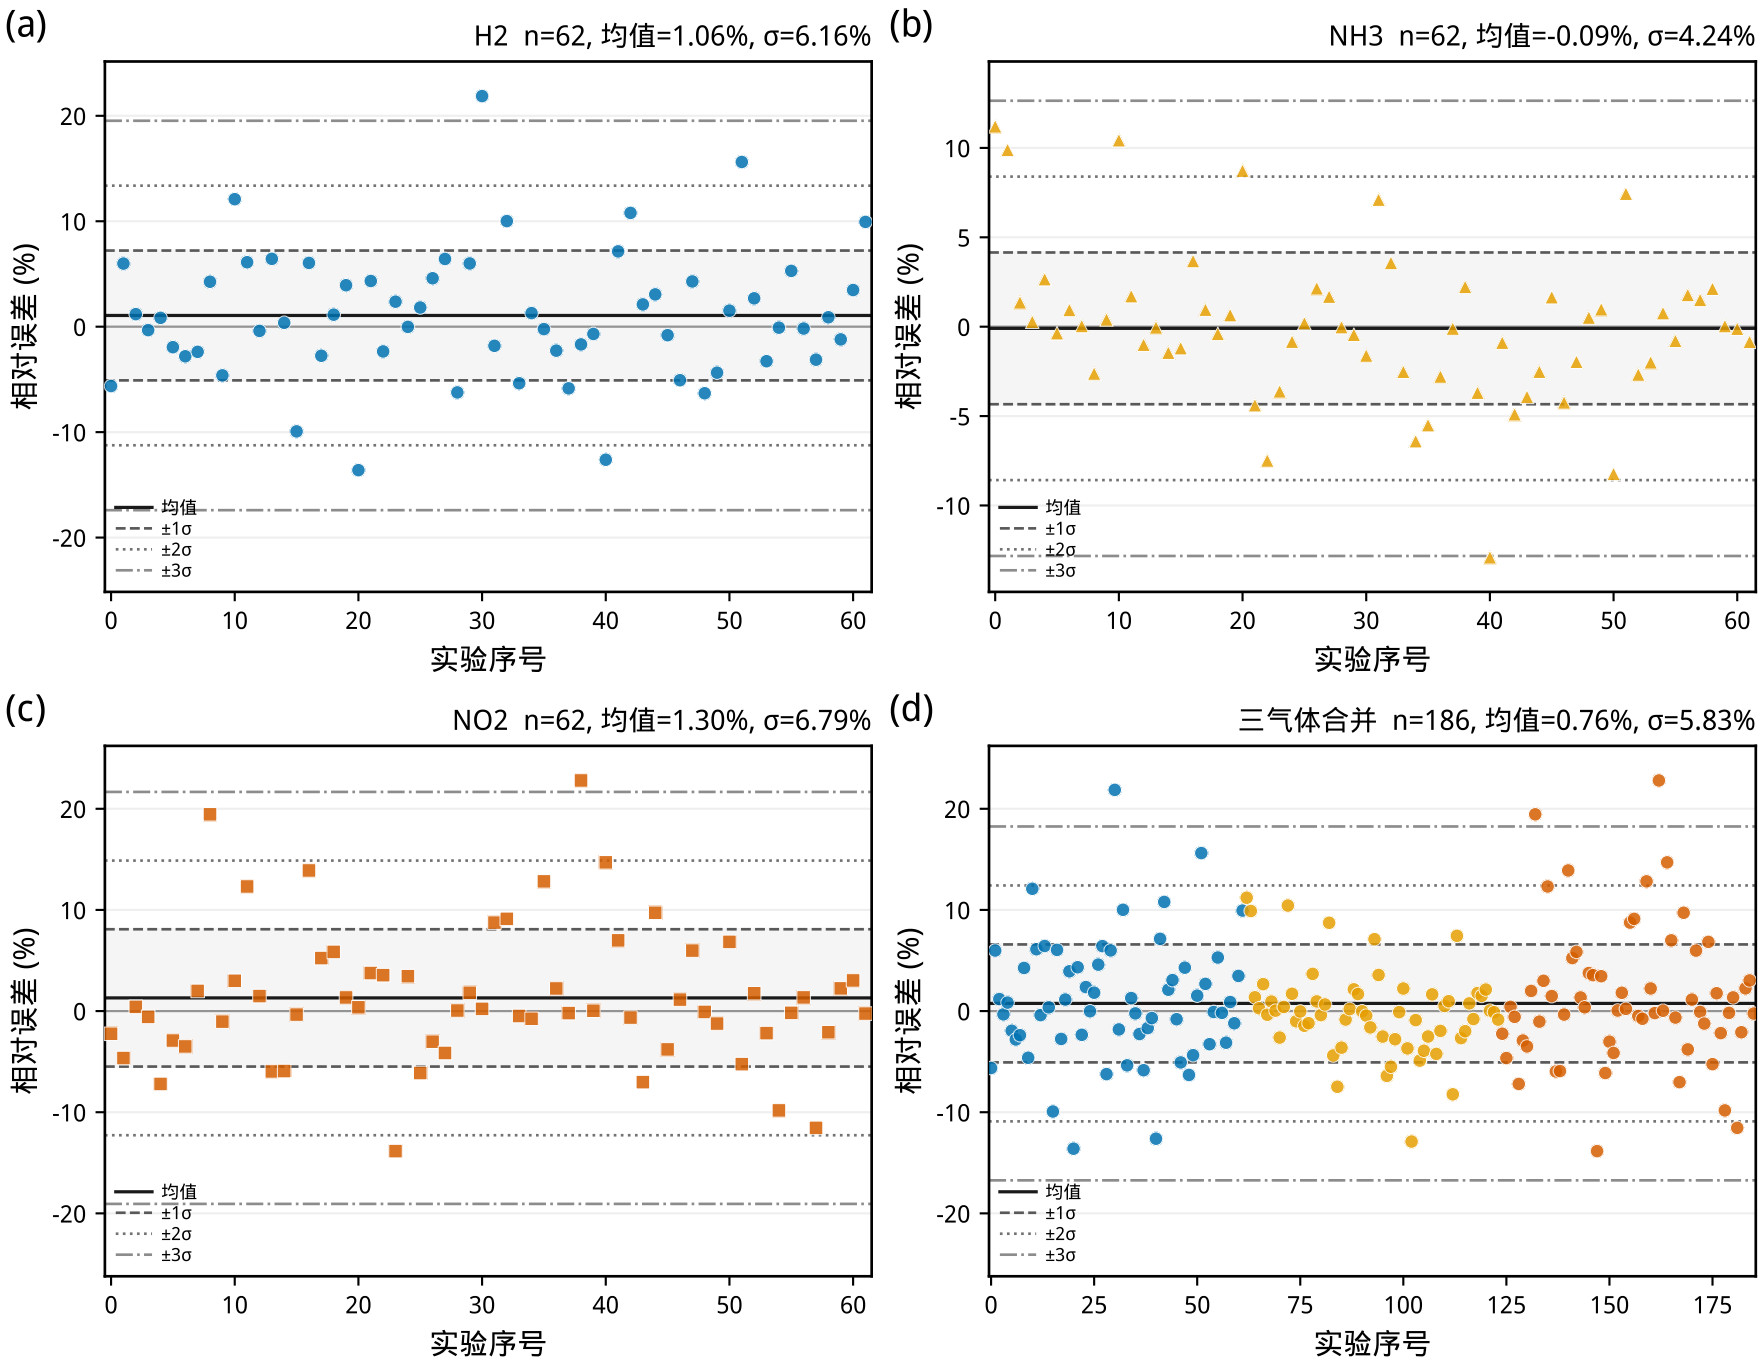
全部 62 组相对误差分布（50 个开发集 OOF + 12 个锁定测试，10 秒）
(a)
H2 n=62, 均值=1.06%, σ=6.16%
(b)
NH3 n=62, 均值=-0.09%, σ=4.24%
(c)
NO2 n=62, 均值=1.30%, σ=6.79%
(d)
三气体合并 n=186, 均值=0.76%, σ=5.83%
相对误差 (%)
实验序号
均值
±1σ
±2σ
±3σ