




VISTA INTERNA

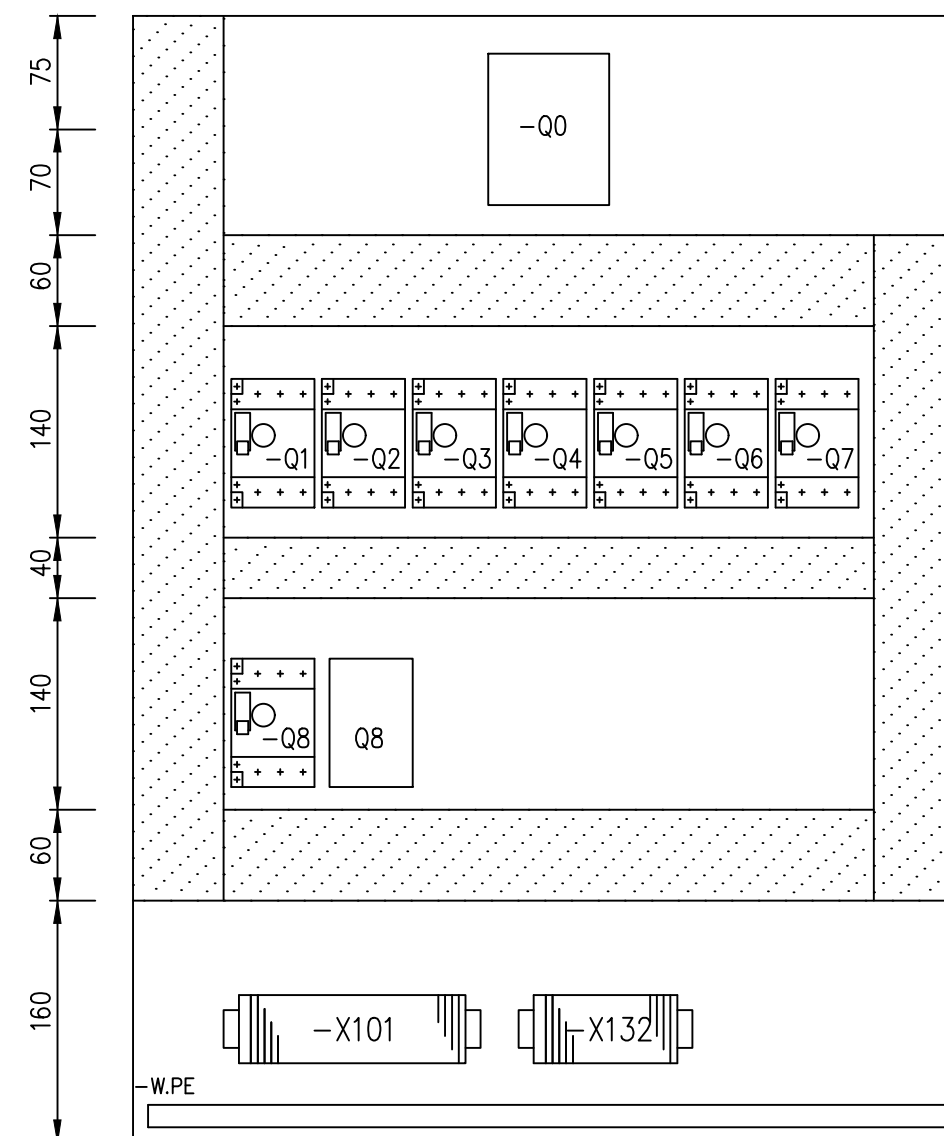

| REFER. | DESCRIPCION | | CODIGO DE IDENTIFICACION | REFERENCIA AL ESQUEMA | TIPO Y DIMENSION |
|--------|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | =30BB .Z204 | CAMINO DE RODILLOS PARA ESTRATOS (A SALIDA CMA SECT. 1) | | | 26x74 (010) |
| 2 | LLEGADA LINEA 3 ~ 50Hz 380V | | —Q1 | /506.2 | 18x52 (010) |
| 3 | ACTIVACION PROTECCIONES | | —H1 | /506.5 | COLLARE 122 (007) |

626.16E-008-044-3

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|---------|---------|------------|--------------|-----------------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|
| 3 | DESP. START-UP | MAY 98 | LOG. | Fecha | 27/01/1997 | SIPAR | | |  | CAJA GUARDAMOTORES =30BB.Z204 | Servicios auxiliares acabadora | | = 30BB.F02 | |
| 2 | DESP. PRUEBAS | ABR 97 | GLEREAN | Encarg. | VENDRAME | | | | | | | | + | |
| 1 | EMISION PARA CON | JUN 97 | GLEREAN | Contr. | VENDRAME | | | | | | | | | |
| | Modificacion | Fecha | Nombre | Norma | IEC | Obtenido de: | Reemplazo para: | Reemplaz. por: | Descript. | 30620 | N°: 3062-D30-E3302 | | Hoja 44 45 Sigue | |