


3	REVAMP. COTIZ	11.05.20	EPROC	Fecha	27.01.97	SIPAR		 DANIELI AUTOMATION	EMERGENCIA CAJETA LOCAL P506	AUT. ACABADORA LAMINADOR		=30BB.L50	
2	DESP. PRUEBAS	06.05.97	IACOB	Encarg	IACOBUCCI					30620		+ 3062-D30-S3550	
1	EMISION	27.01.97	IACOB	Contr.	TURUS					N°		Hoja 233	
	Modificacion	Fecha	Nombre	Norma	IEC	Obtenido de:	Reemplazo para:	Reemplaz. por:		30620		235 Sigue	

.P506
CAJETA LOCAL PLC REMOTO AREA CIZALLA FRIA

.F01-A0
TABLERO CONVERTIDOR

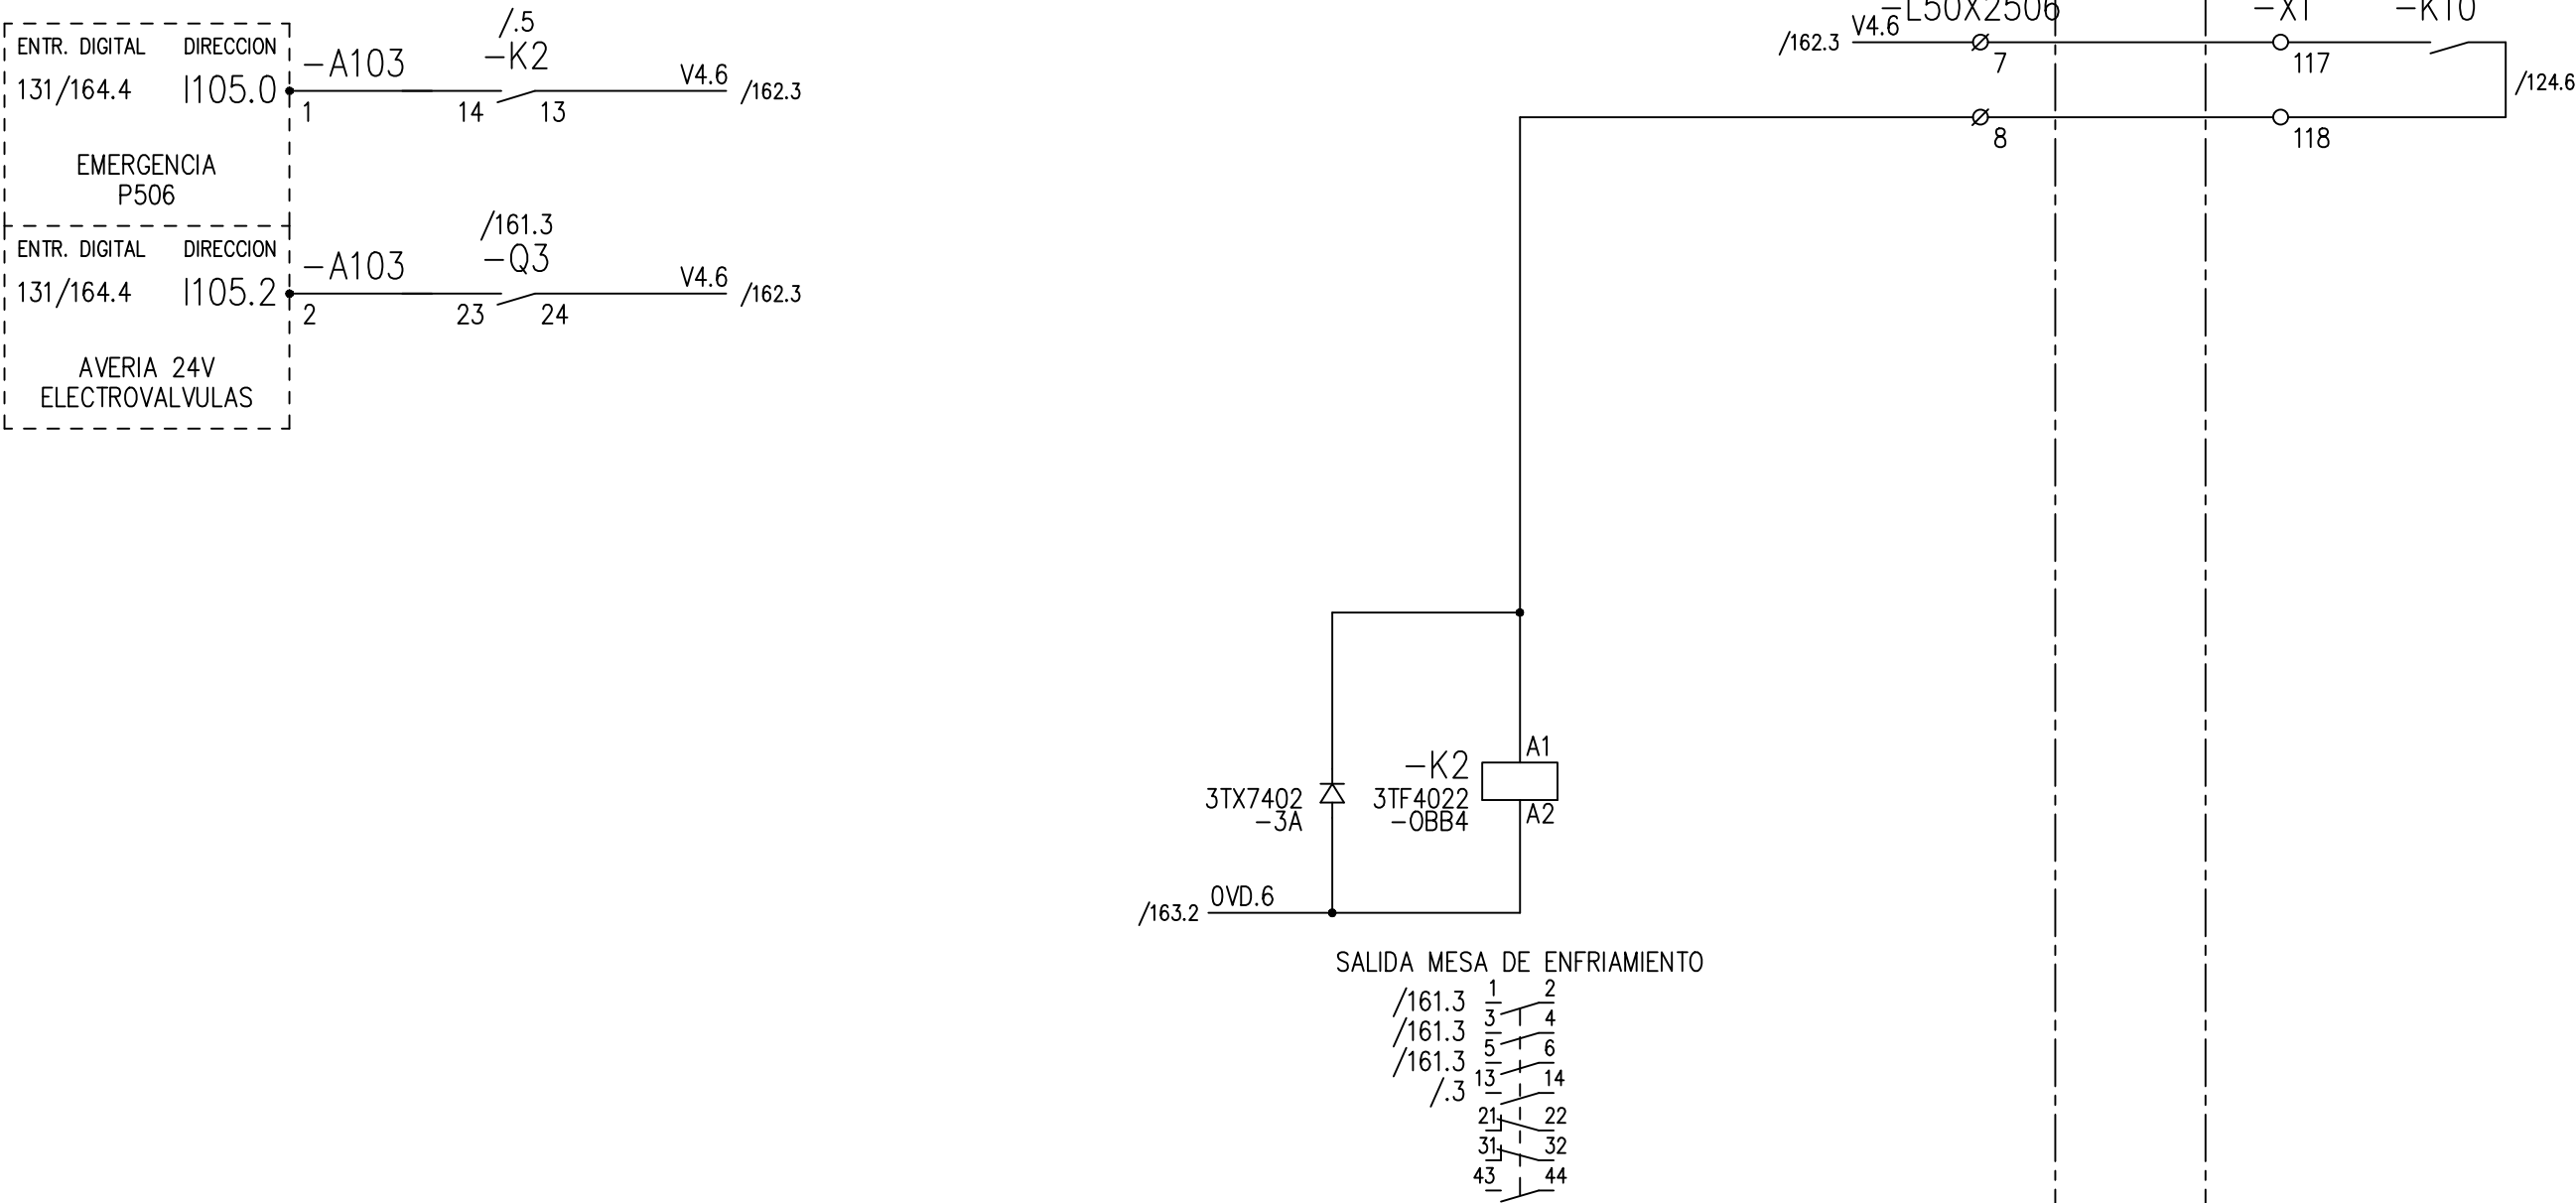

626.16E-007-233-3