REFER.	DESCRIPCION		CODIGO DE IDENTIFICACION	REFERENCIA ESQUEMA
1	=30BB .P508	CAJETA LOCAL PLC REMOTO AREA EVACUACION		



ETA ST8 830
W800xH800xD300 mm

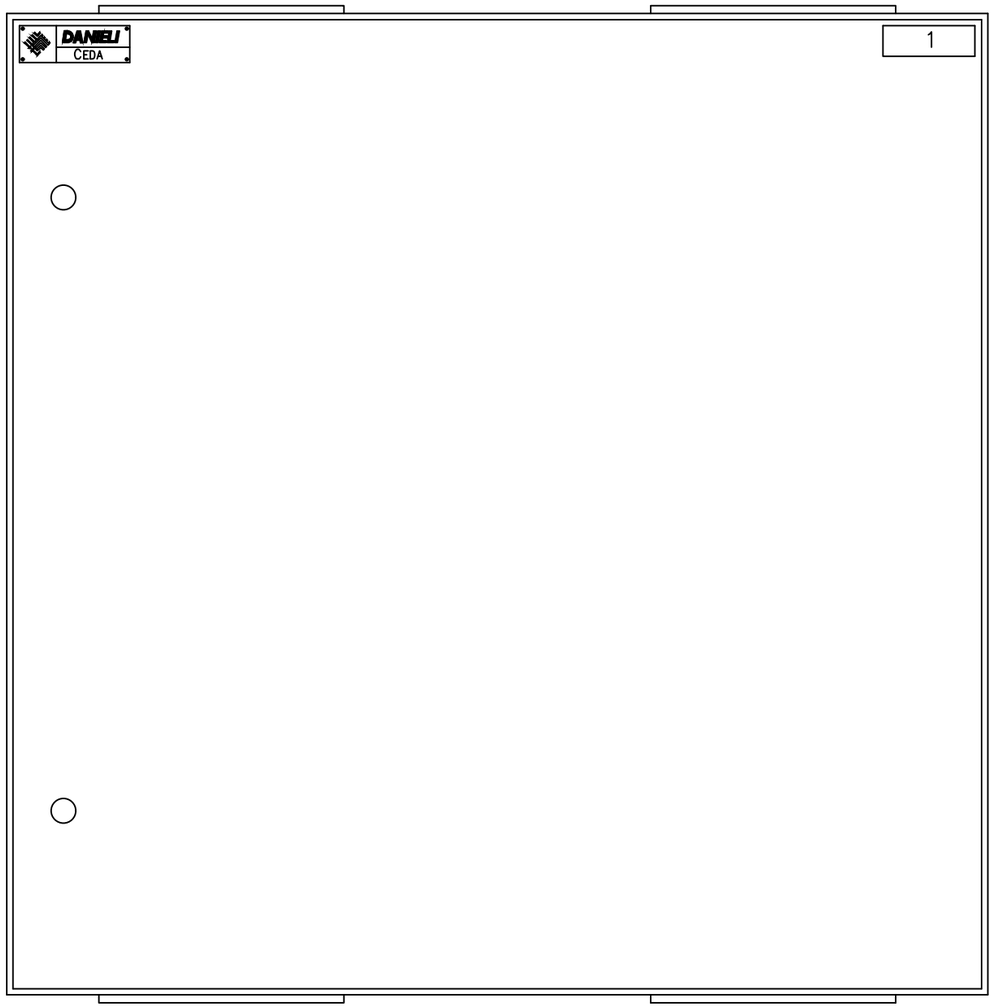

VISTA EXTERNA

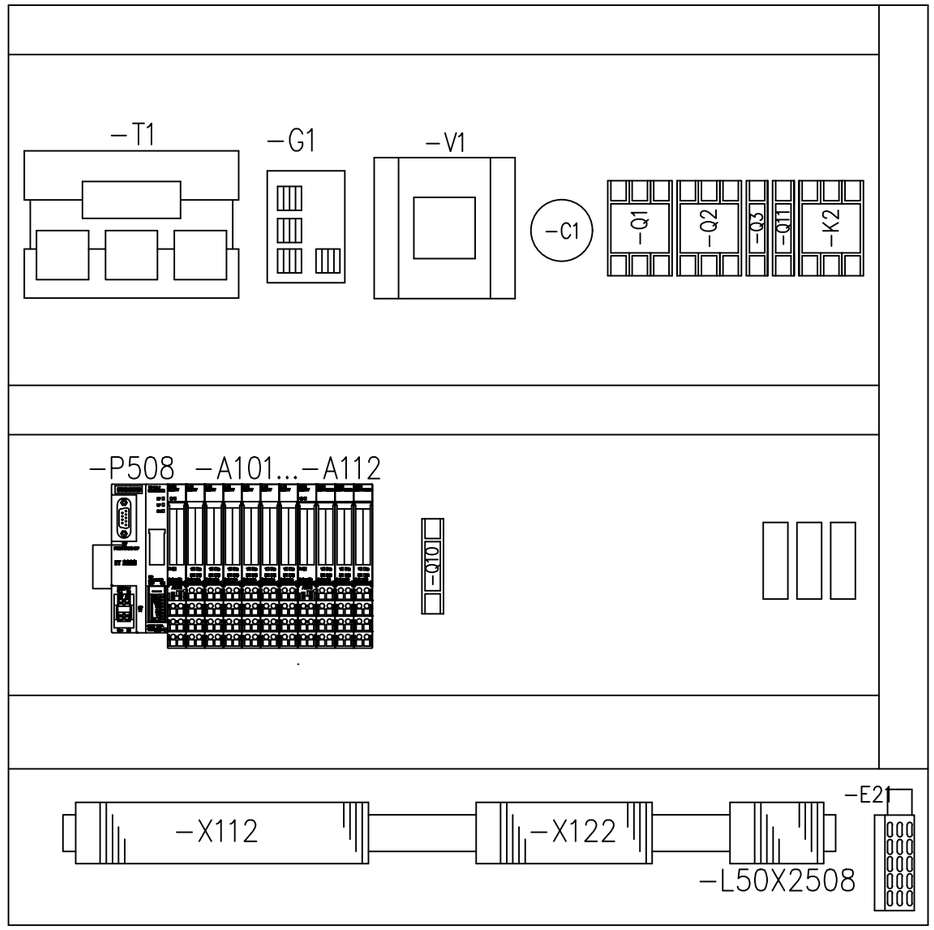

626.16E-007-095-3

VISTA DISPOSITIVOS EN PANEL INTERIOR

CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES
CSQ
UNI EN 29001
ISO 9001
Member of
CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM

De acuerda con la ley,la DANIELI CEDA considera este documenta como secreto industrial par lo tantó queda prohibida su reproduccion y/o su difusion total o parcial e terceros sin la espec. autorizacion escrita de Direccion DANIELI CEDA

AutoCAD-COMPUTER AIDED DESIGN
S3550095

3	REVAMP. COTIZ	11.05.20	EPROC	Fecha	27.01.97
2	DESP. PRUEBAS	06.05.97	IACOB	Encarg.	IACOBUCCI
1	EMISION	27.01.97	IACOB	Contr.	TURUS
	Modificacion	Fecha	Nombre	Norma	IEC

SIPAR

Obtenido de: | Reemplazo para: | Reemplaz. por:

DANIELI AUTOMATION

CAJETA_LOCAL .P508

AUT. ACABADORA LAMINADOR =30BB.P508 +

30620 N°: 3062-D30-S3550 Hoja 095 097 Sigue

ft. DIN6771/Teil 5