


Alimentación Externa  
380 VCA 50 Hz  
3F+N+T

Motor  
Ventilador


Tomacorrientes  
220 VCA


Fuente DC

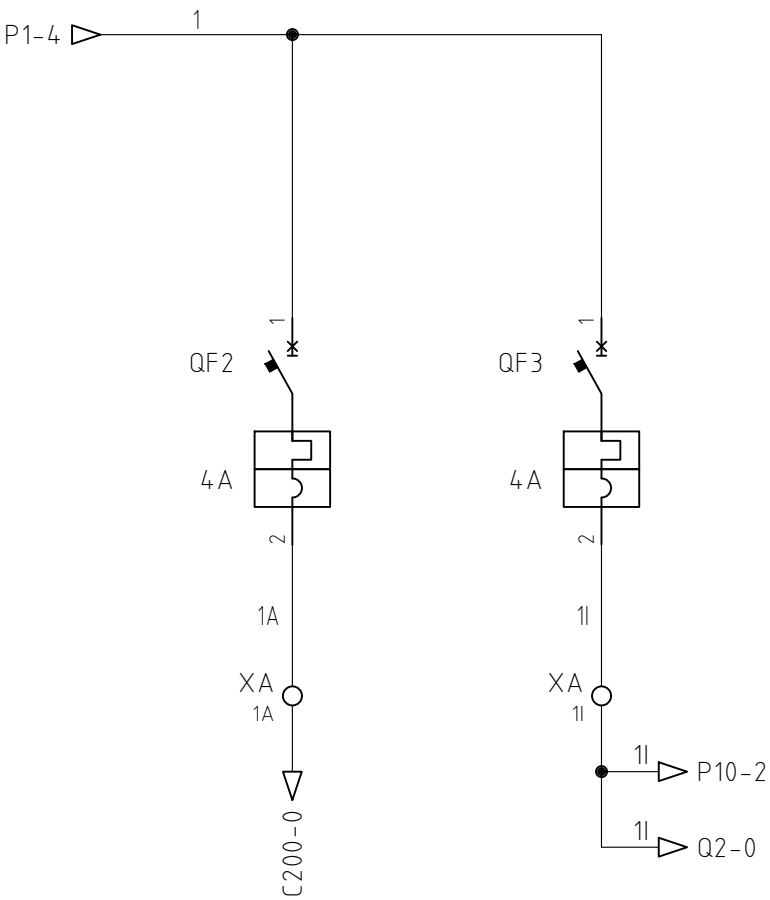


Alimentación  
Auxiliar

Alimentación  
I/O del PLC

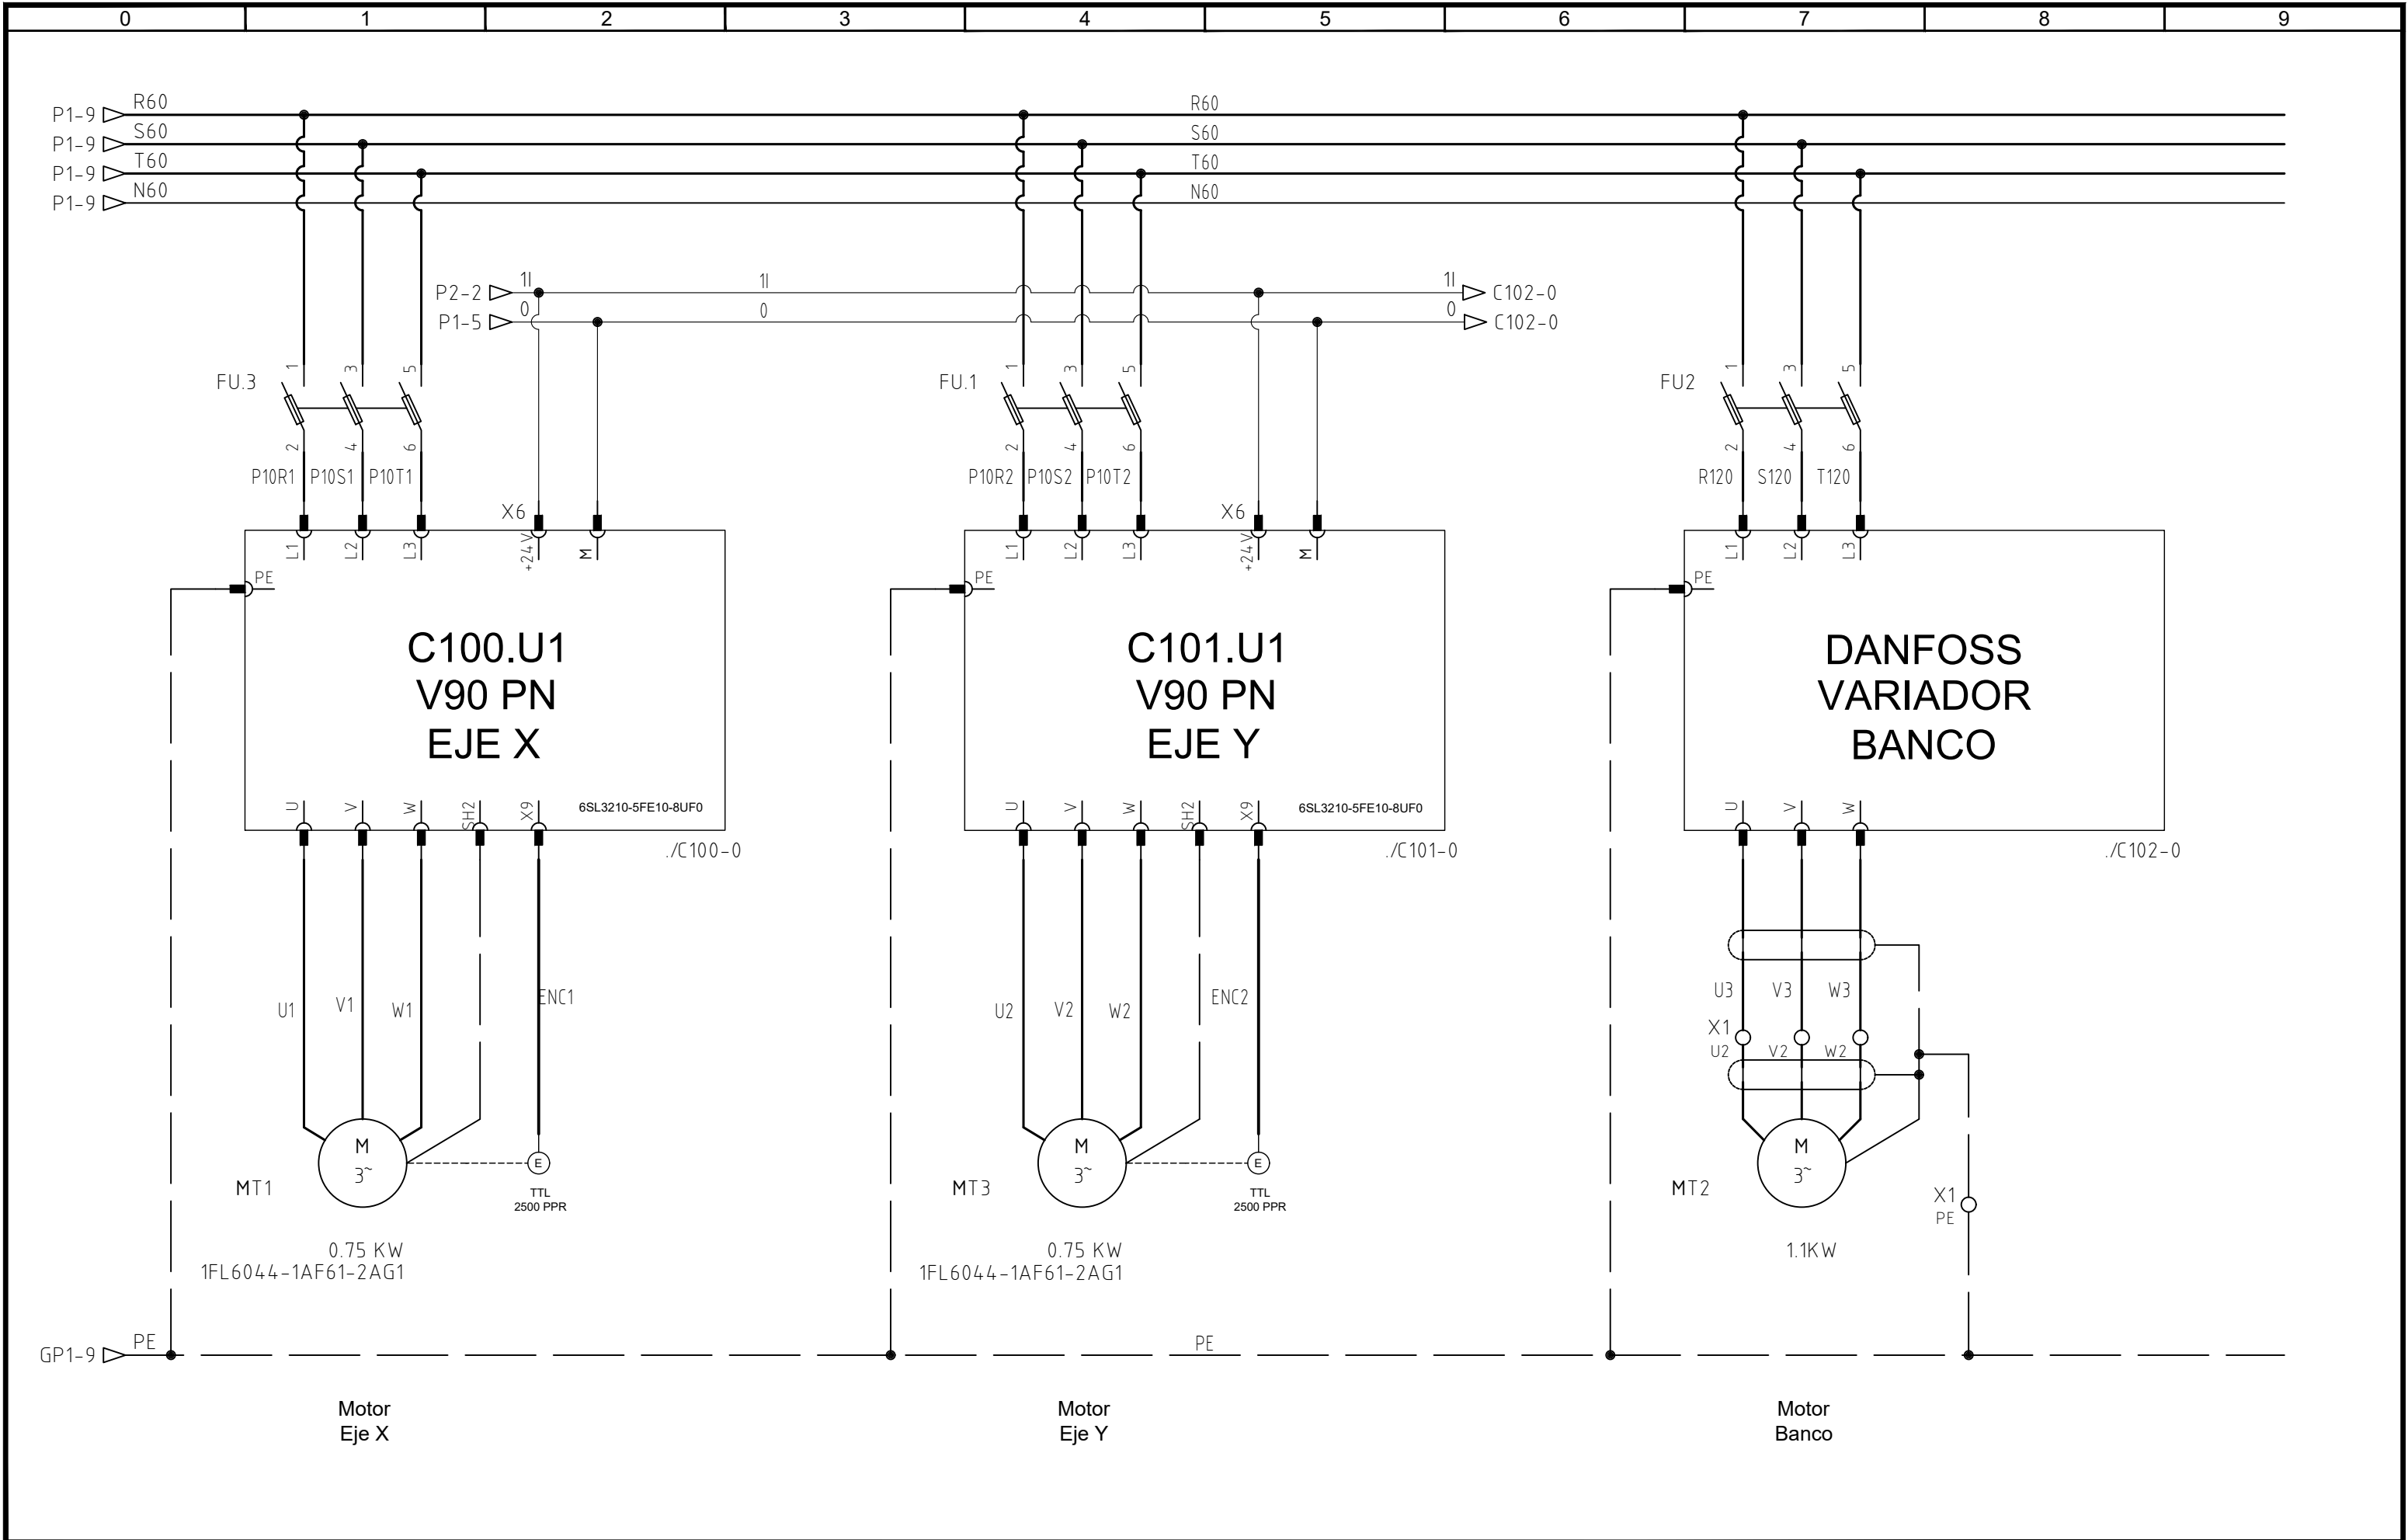

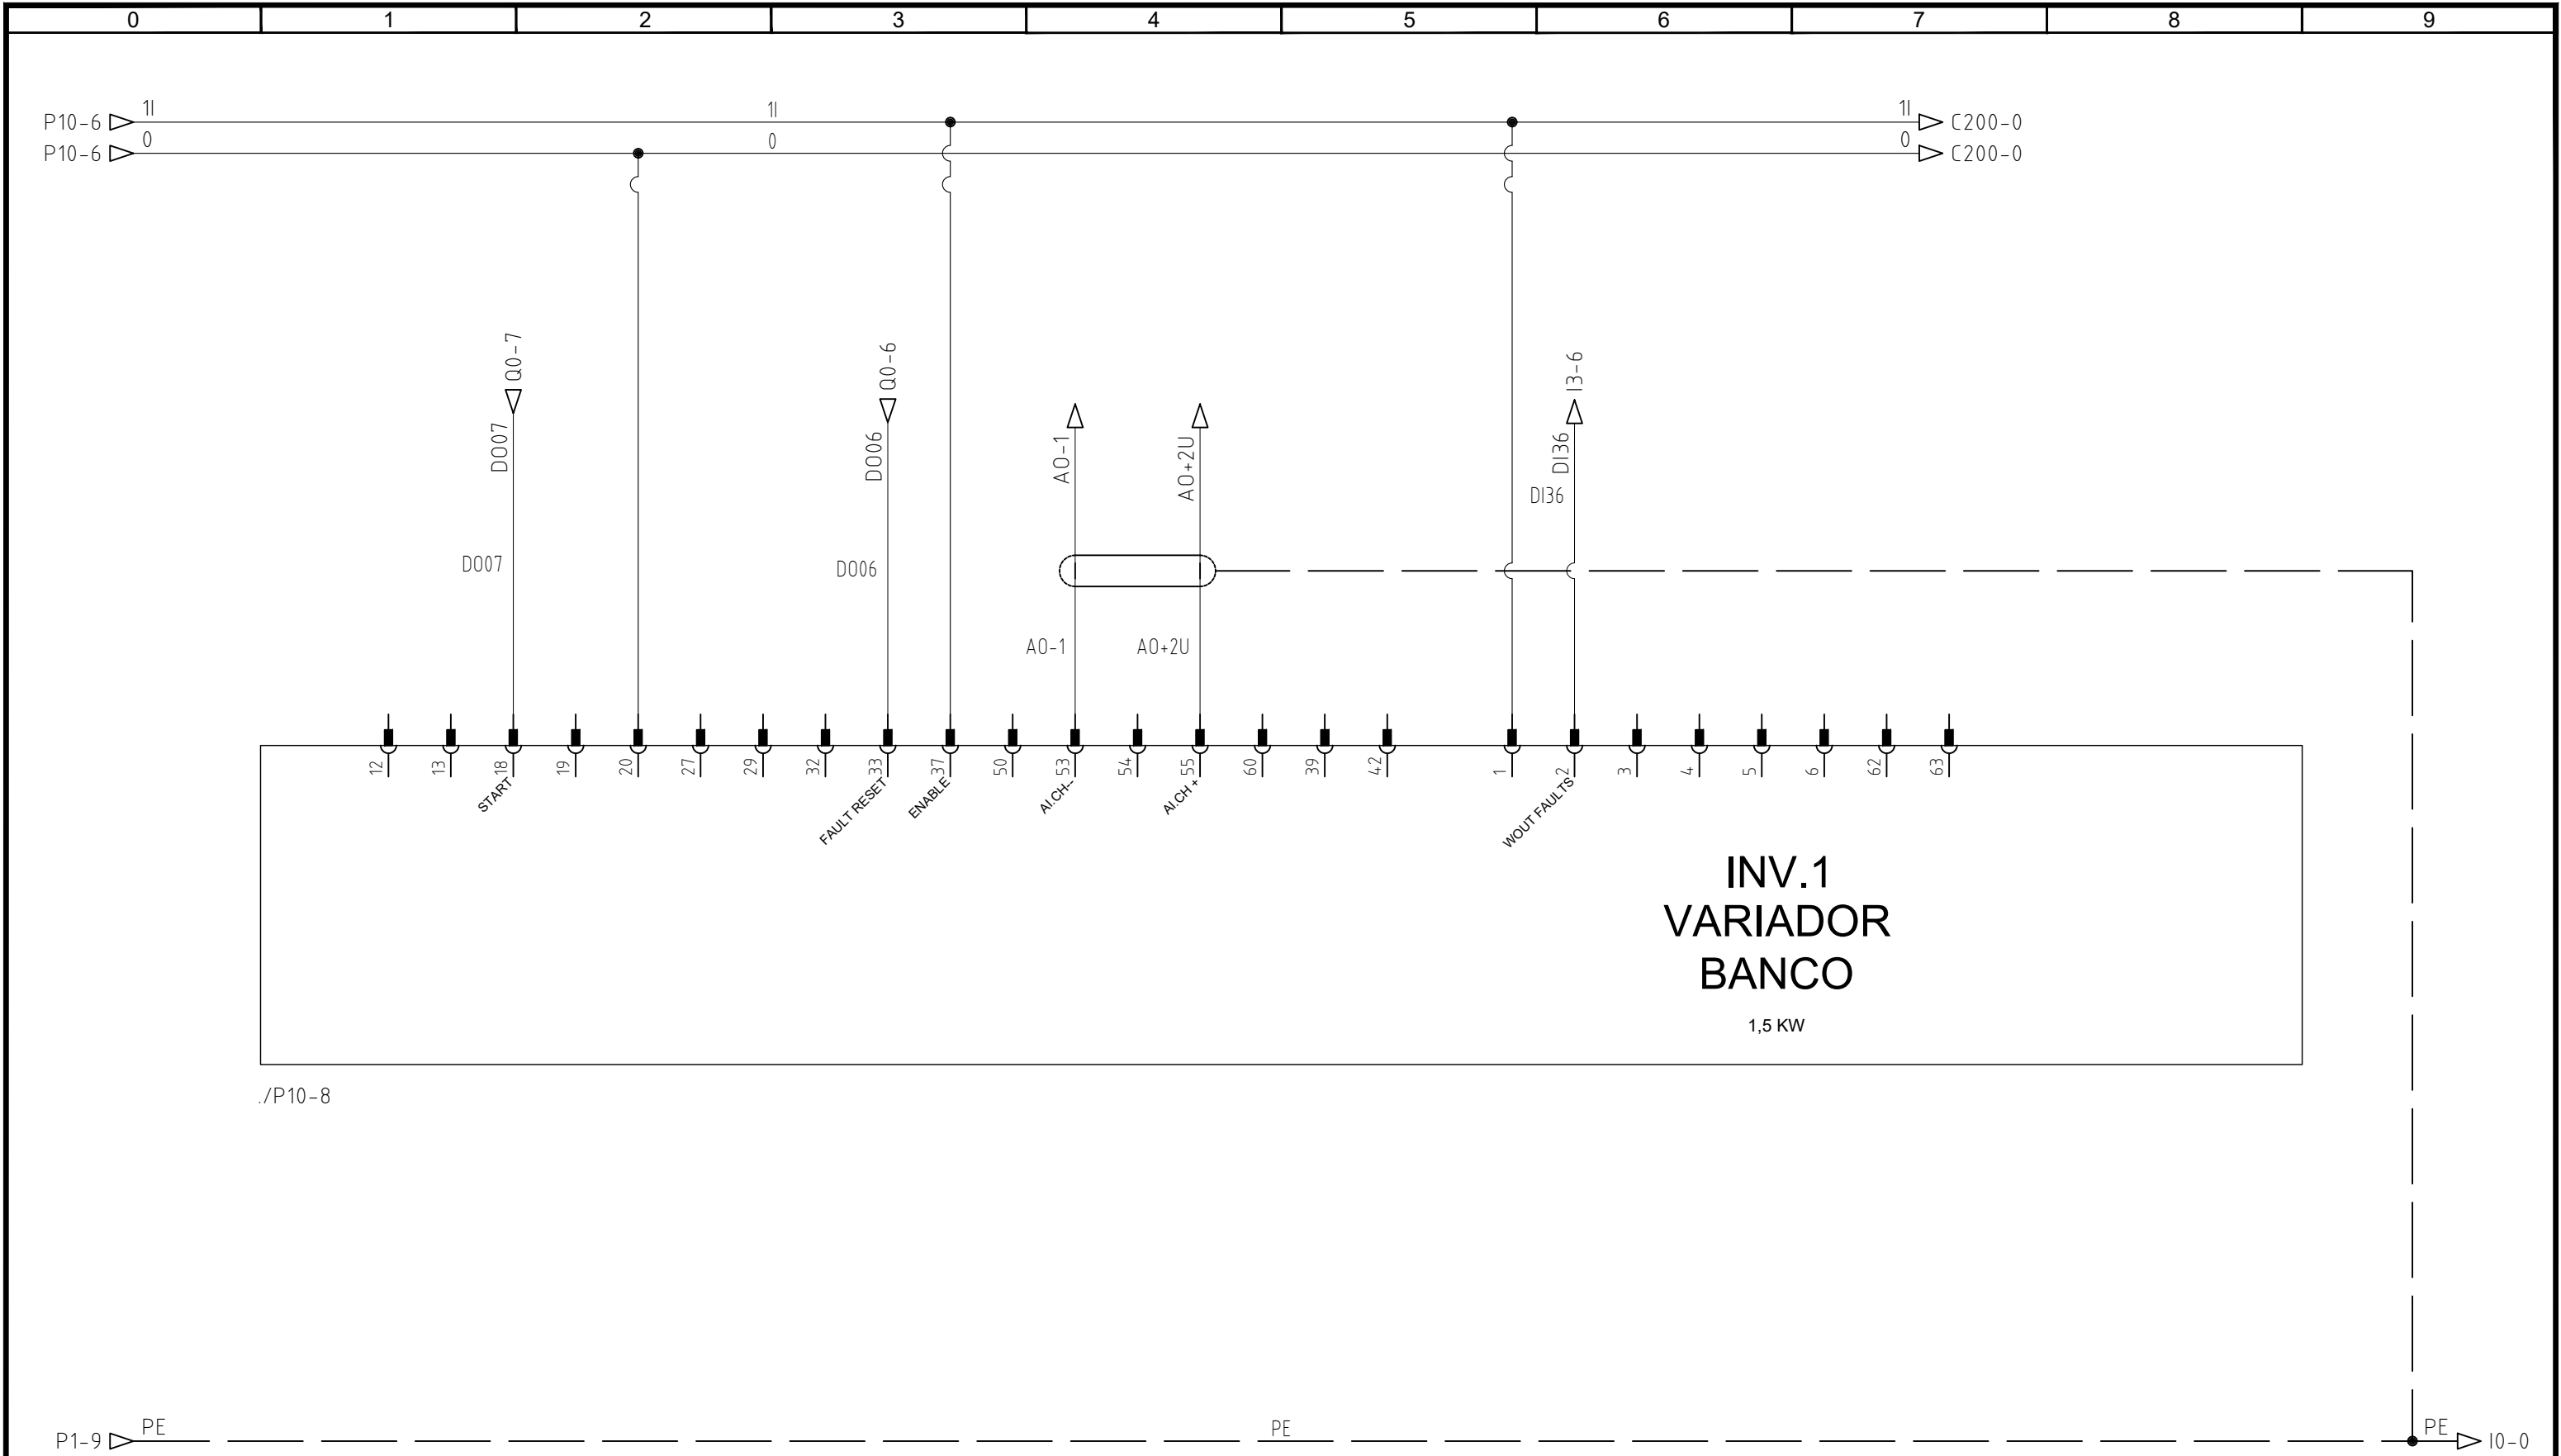

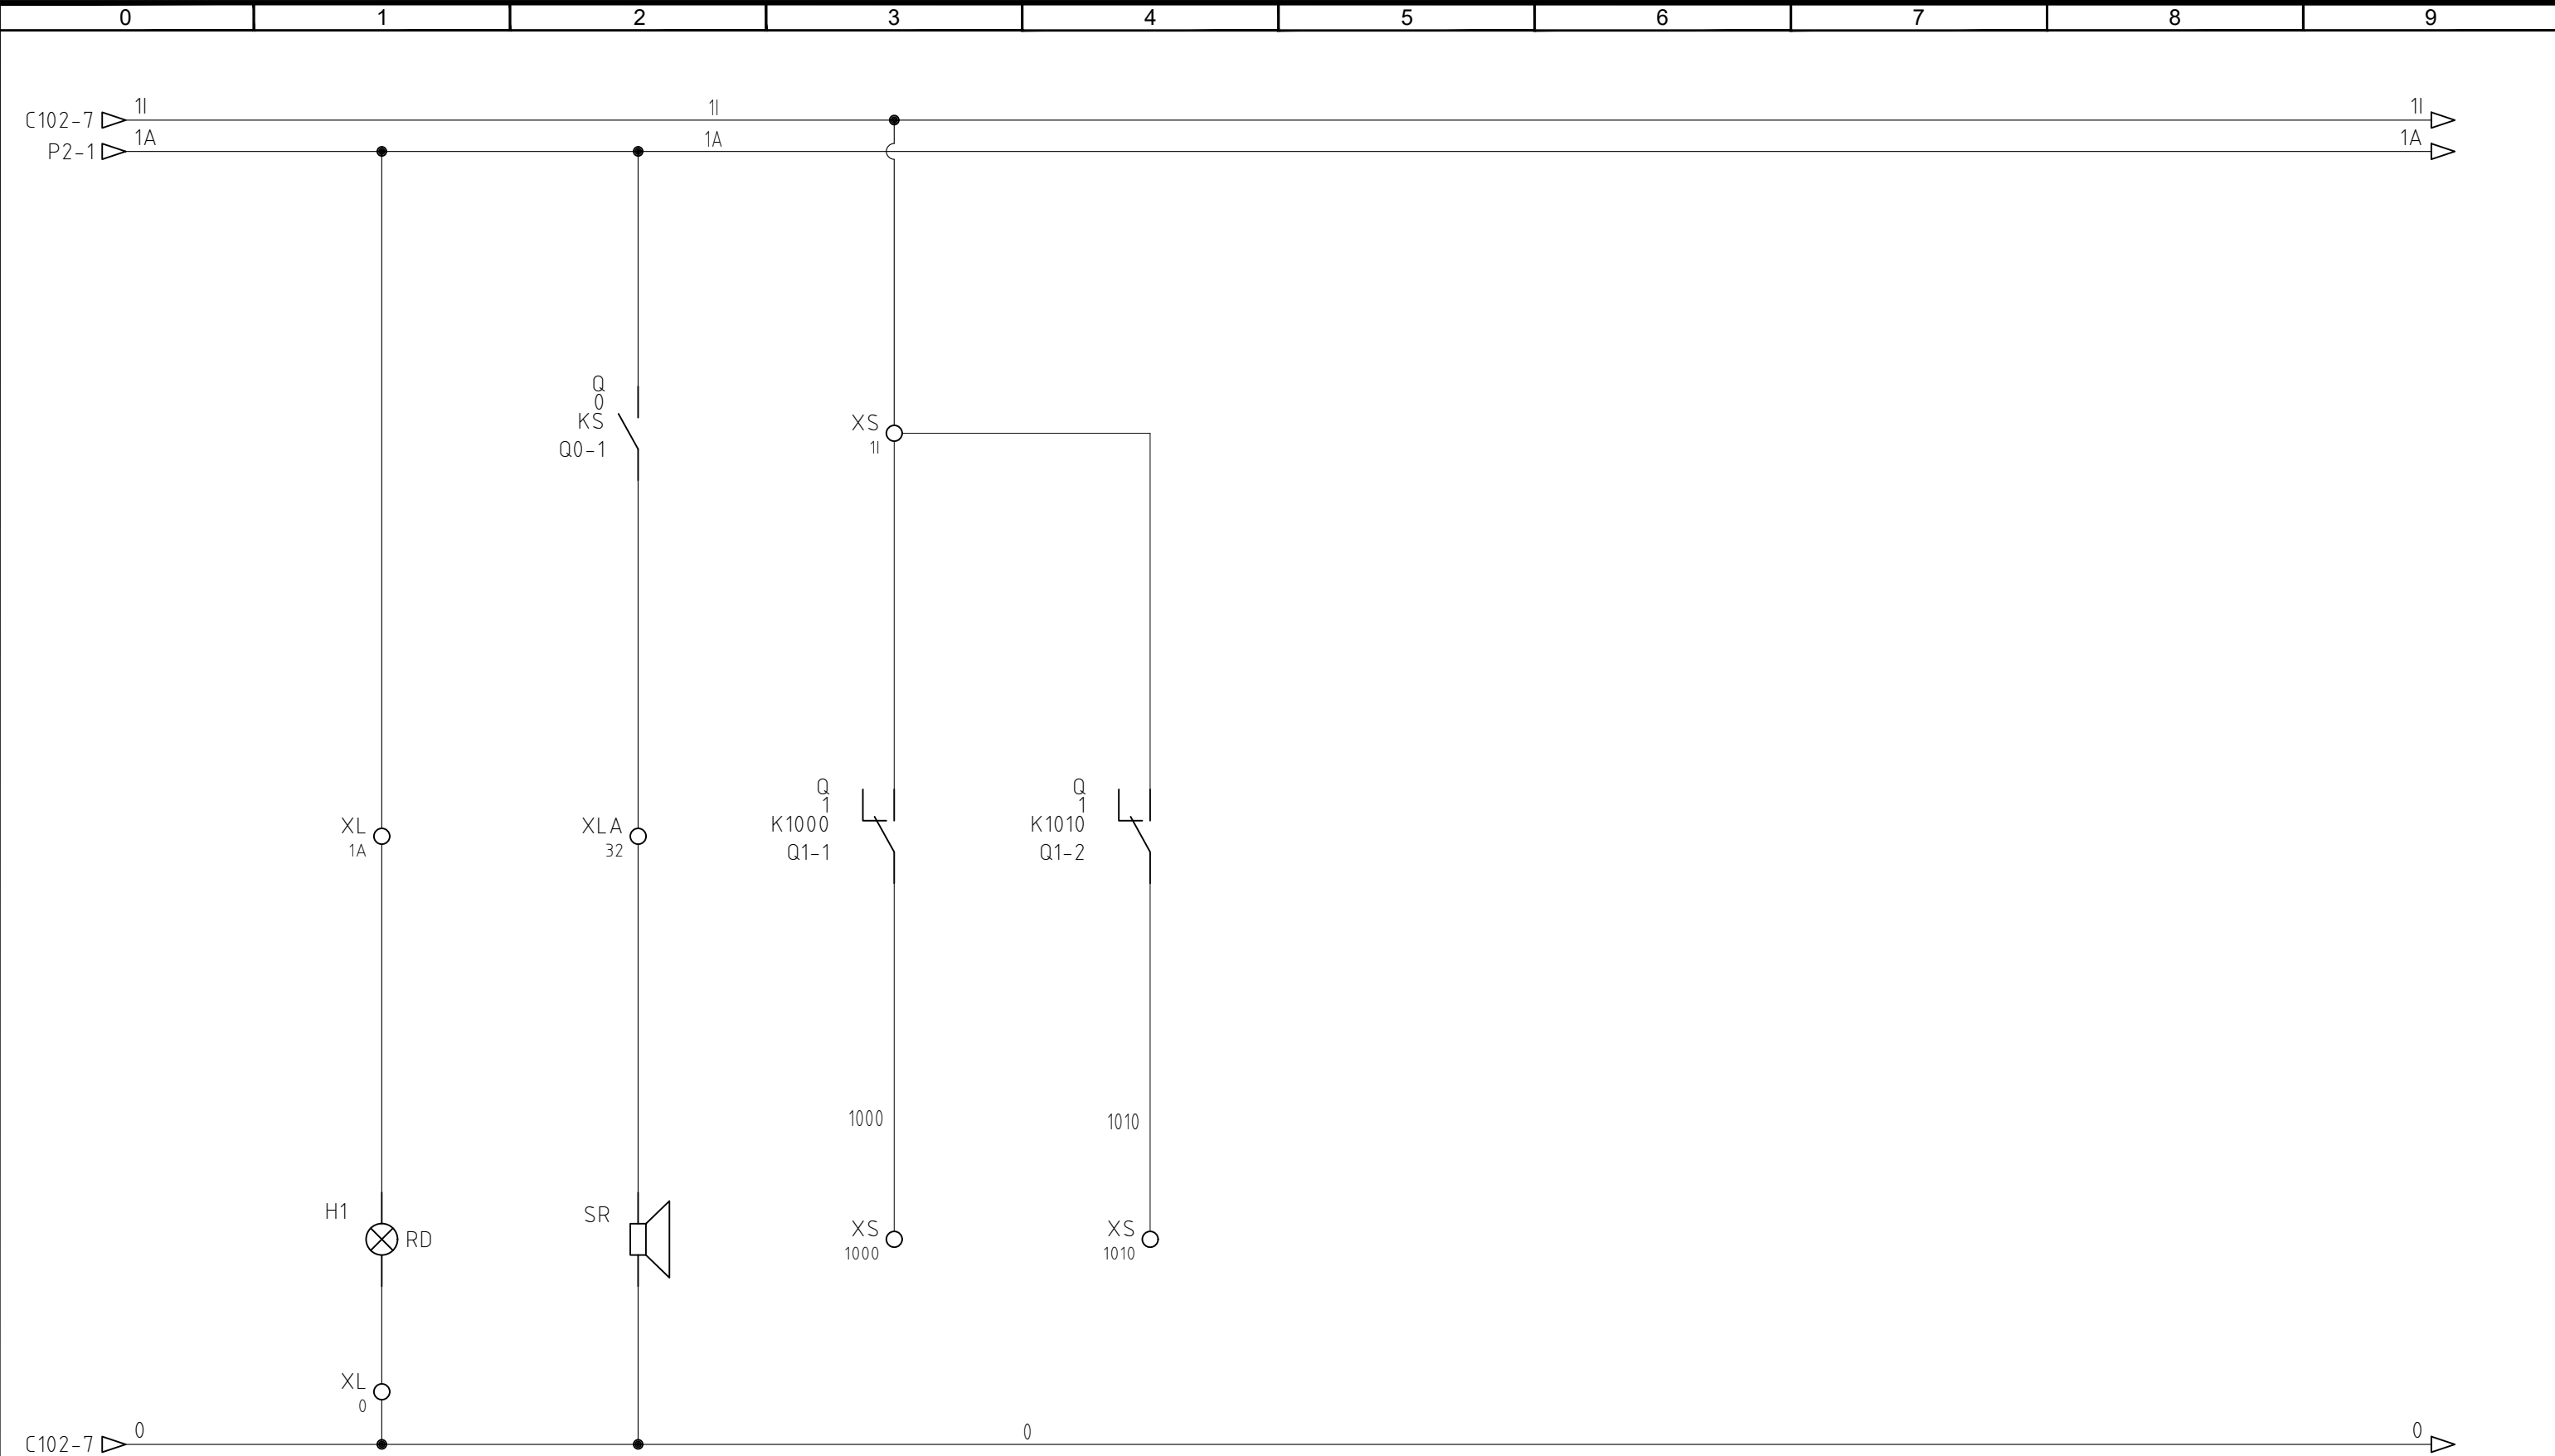


Testigo  
de línea

Alimentación  
I/O del PLC

Divider  
En Marcha

Divider  
en Falla

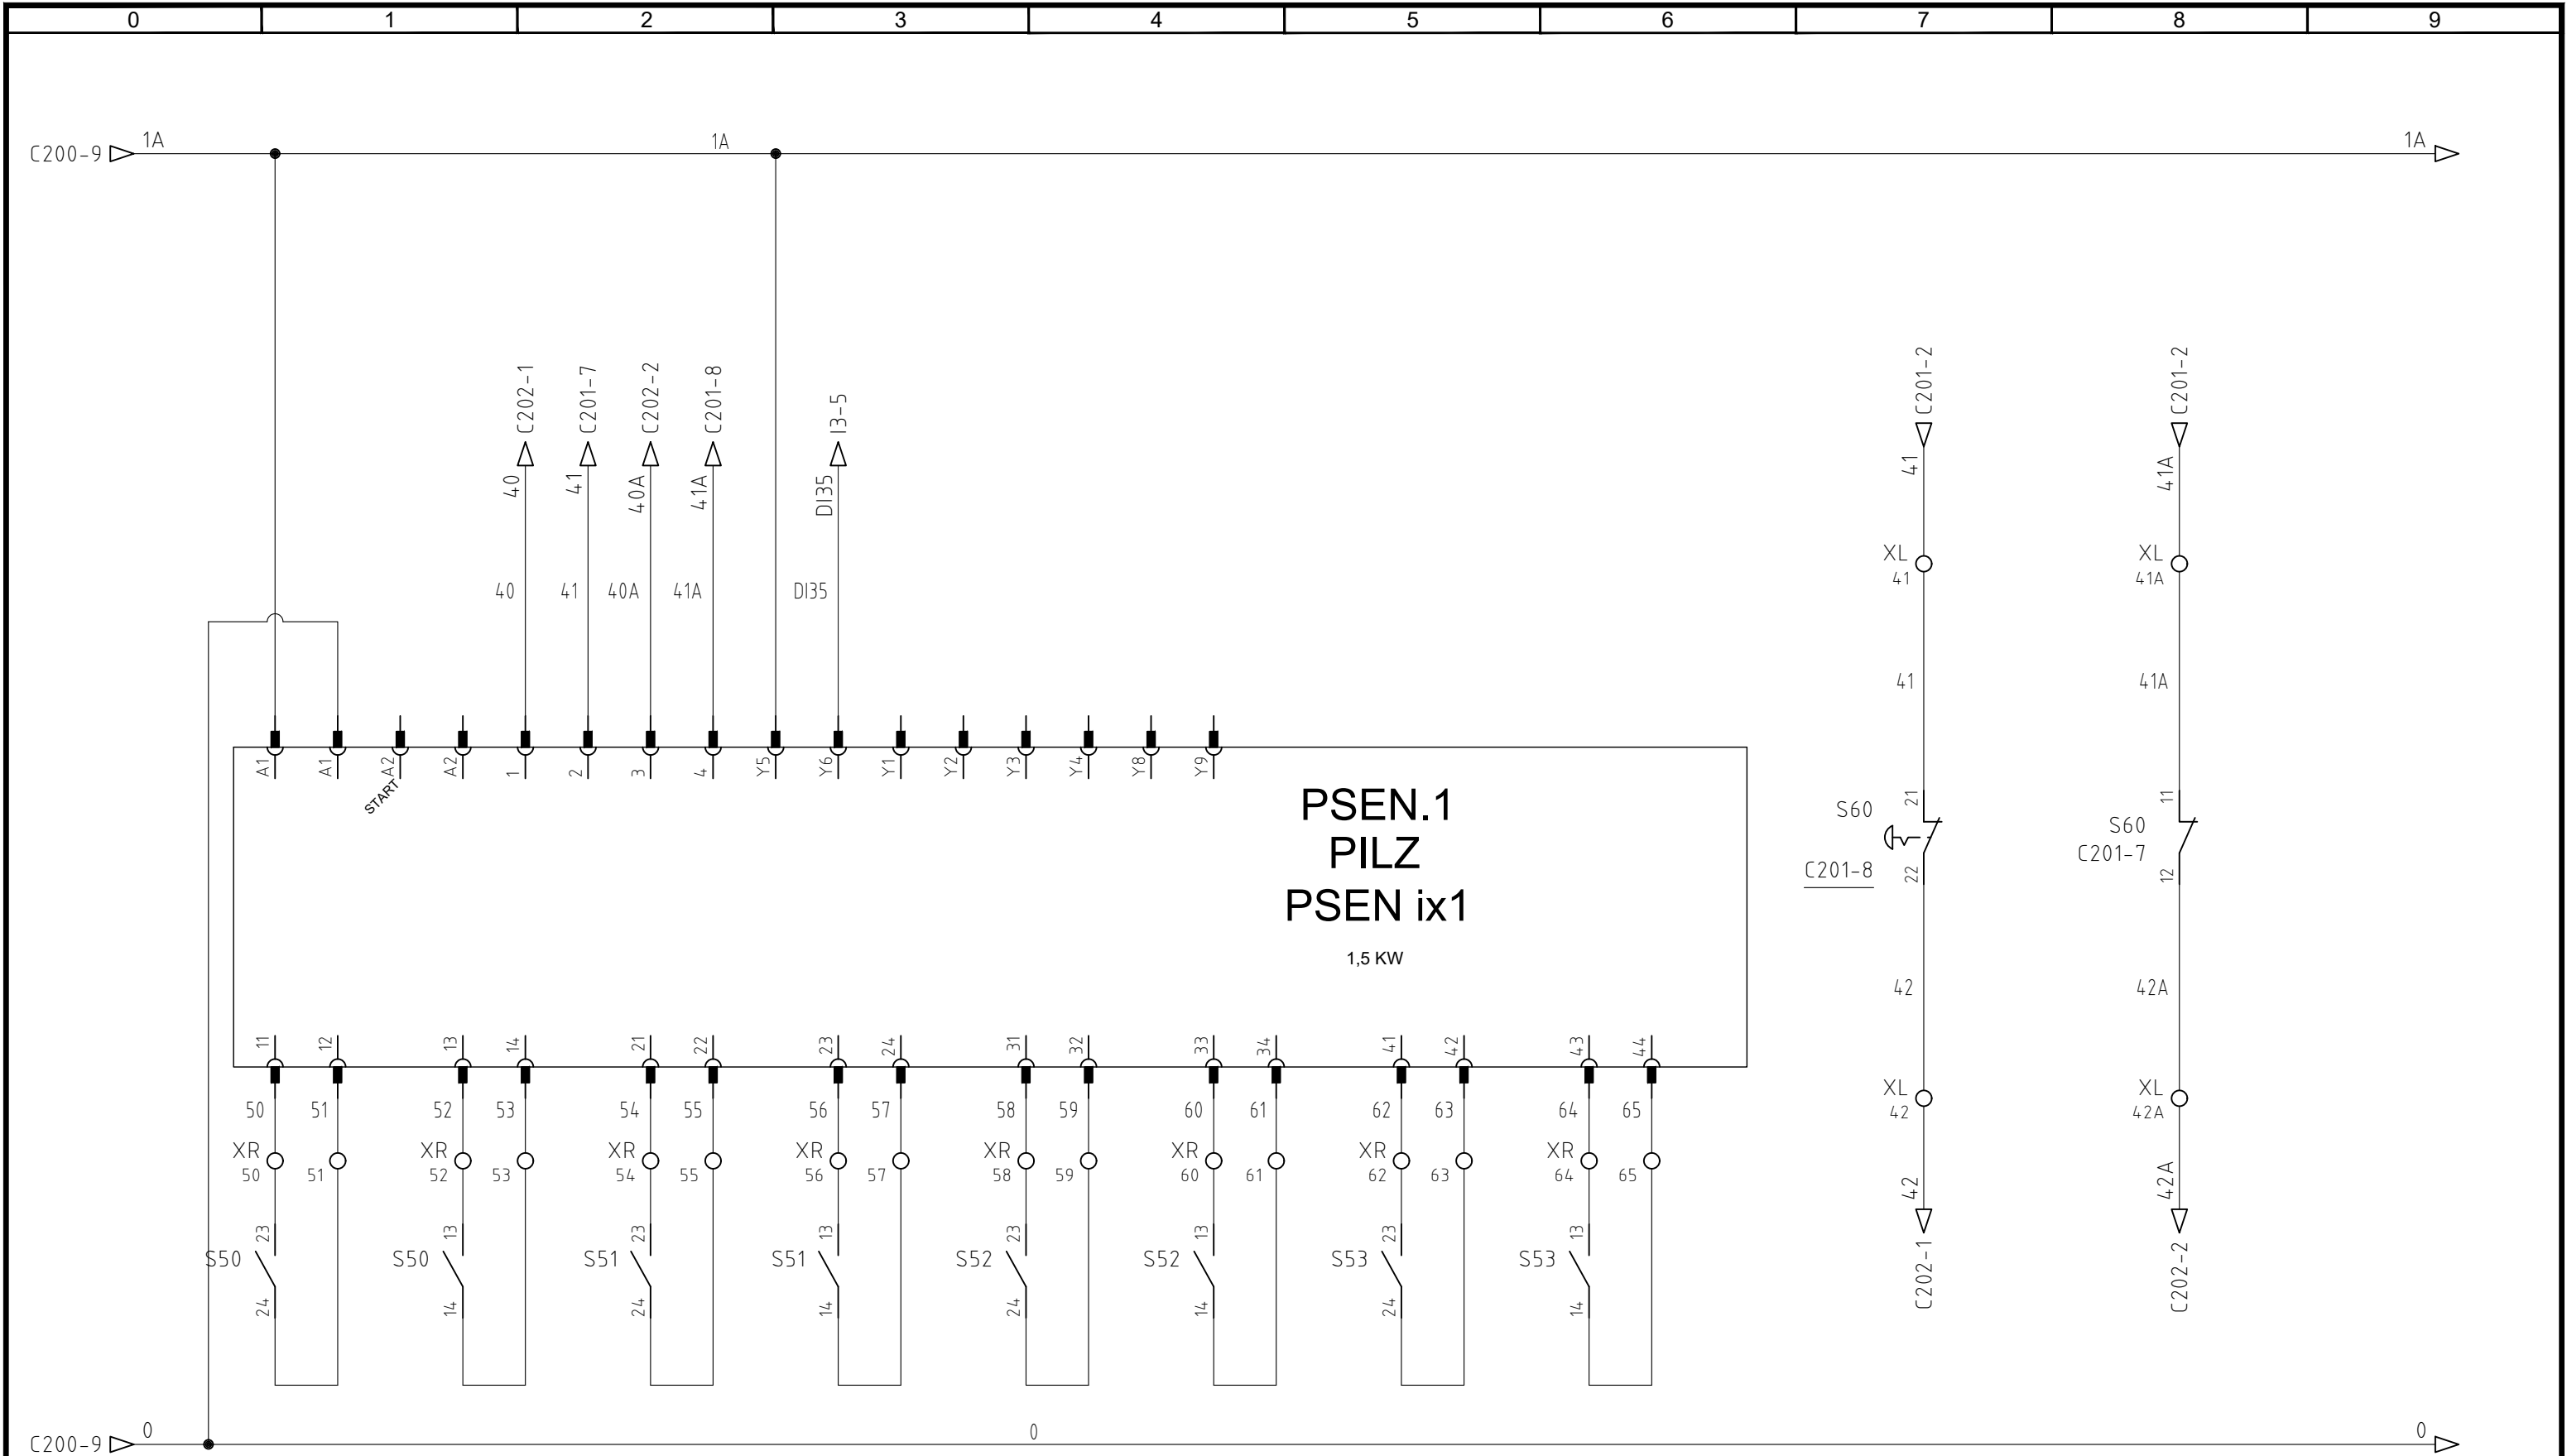

PROTECCIONES S50

PROTECCIONES S51

PROTECCIONES S52


PROTECCIONES S53











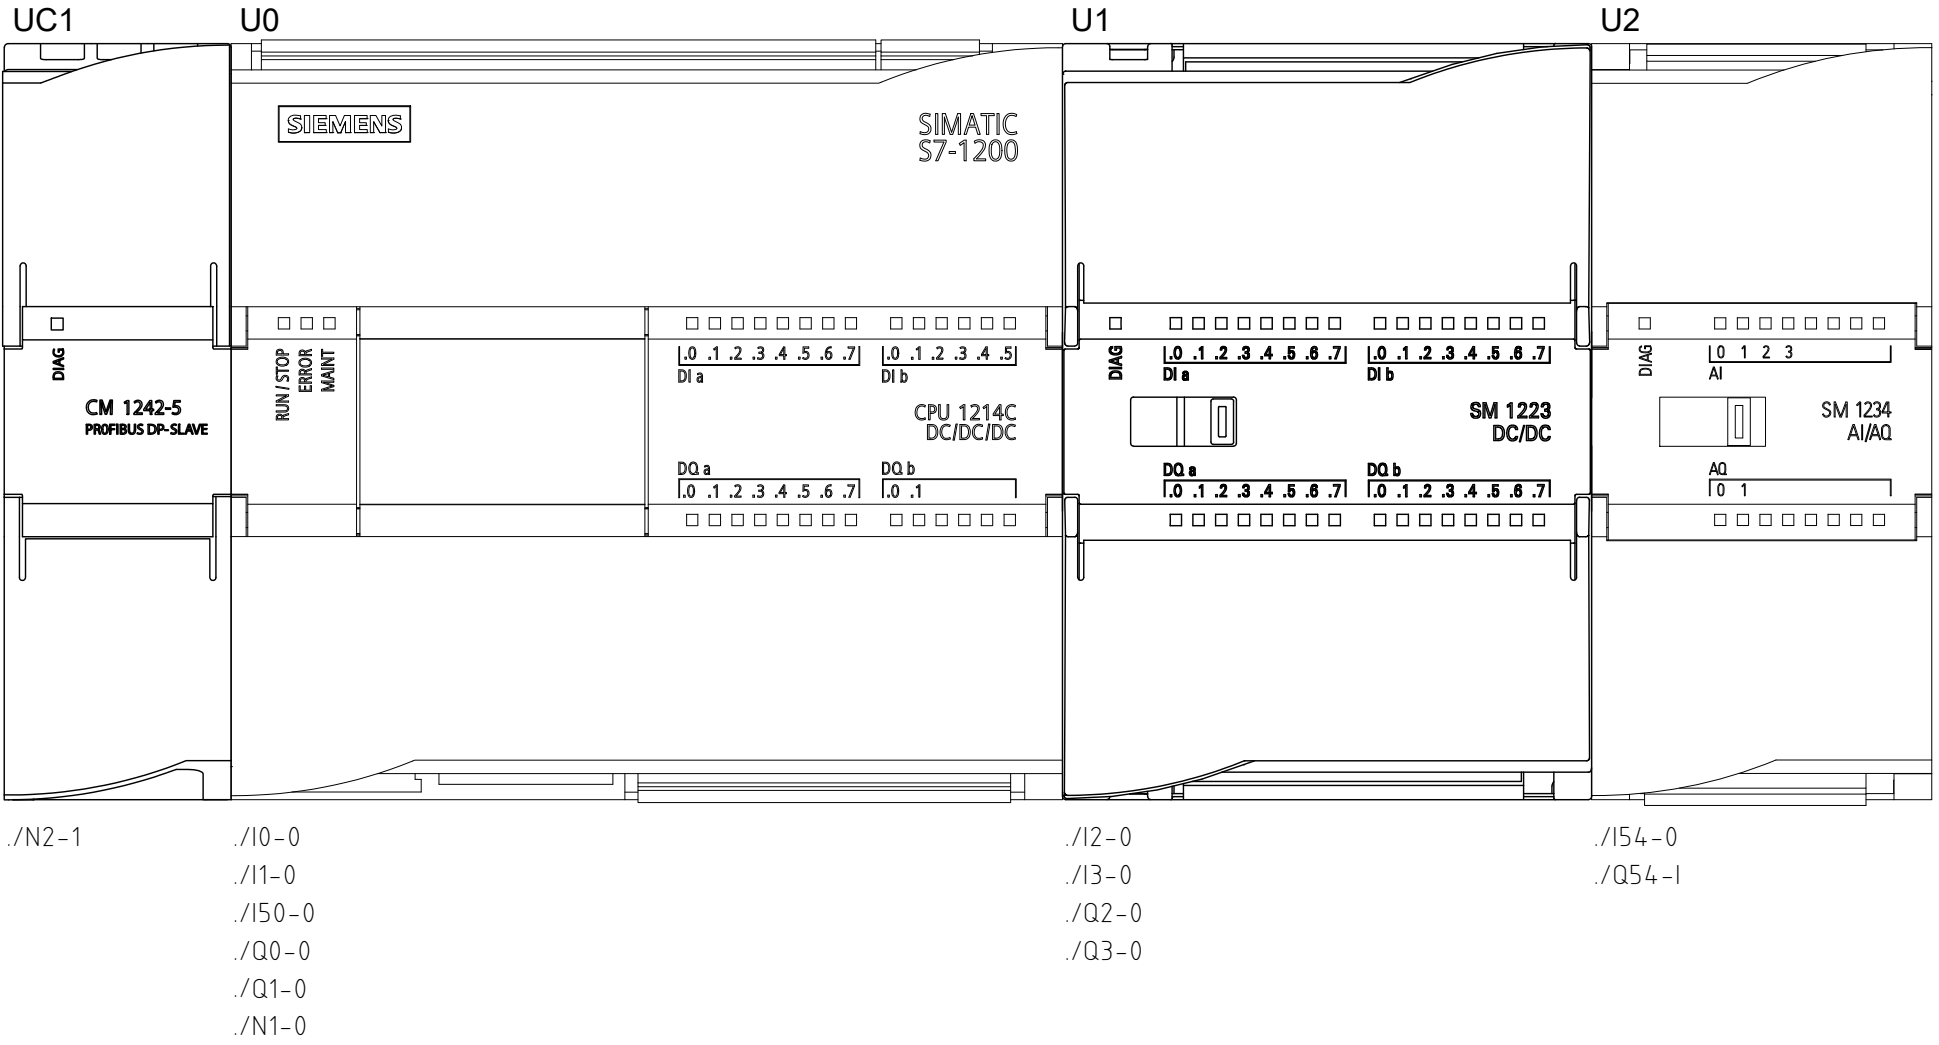







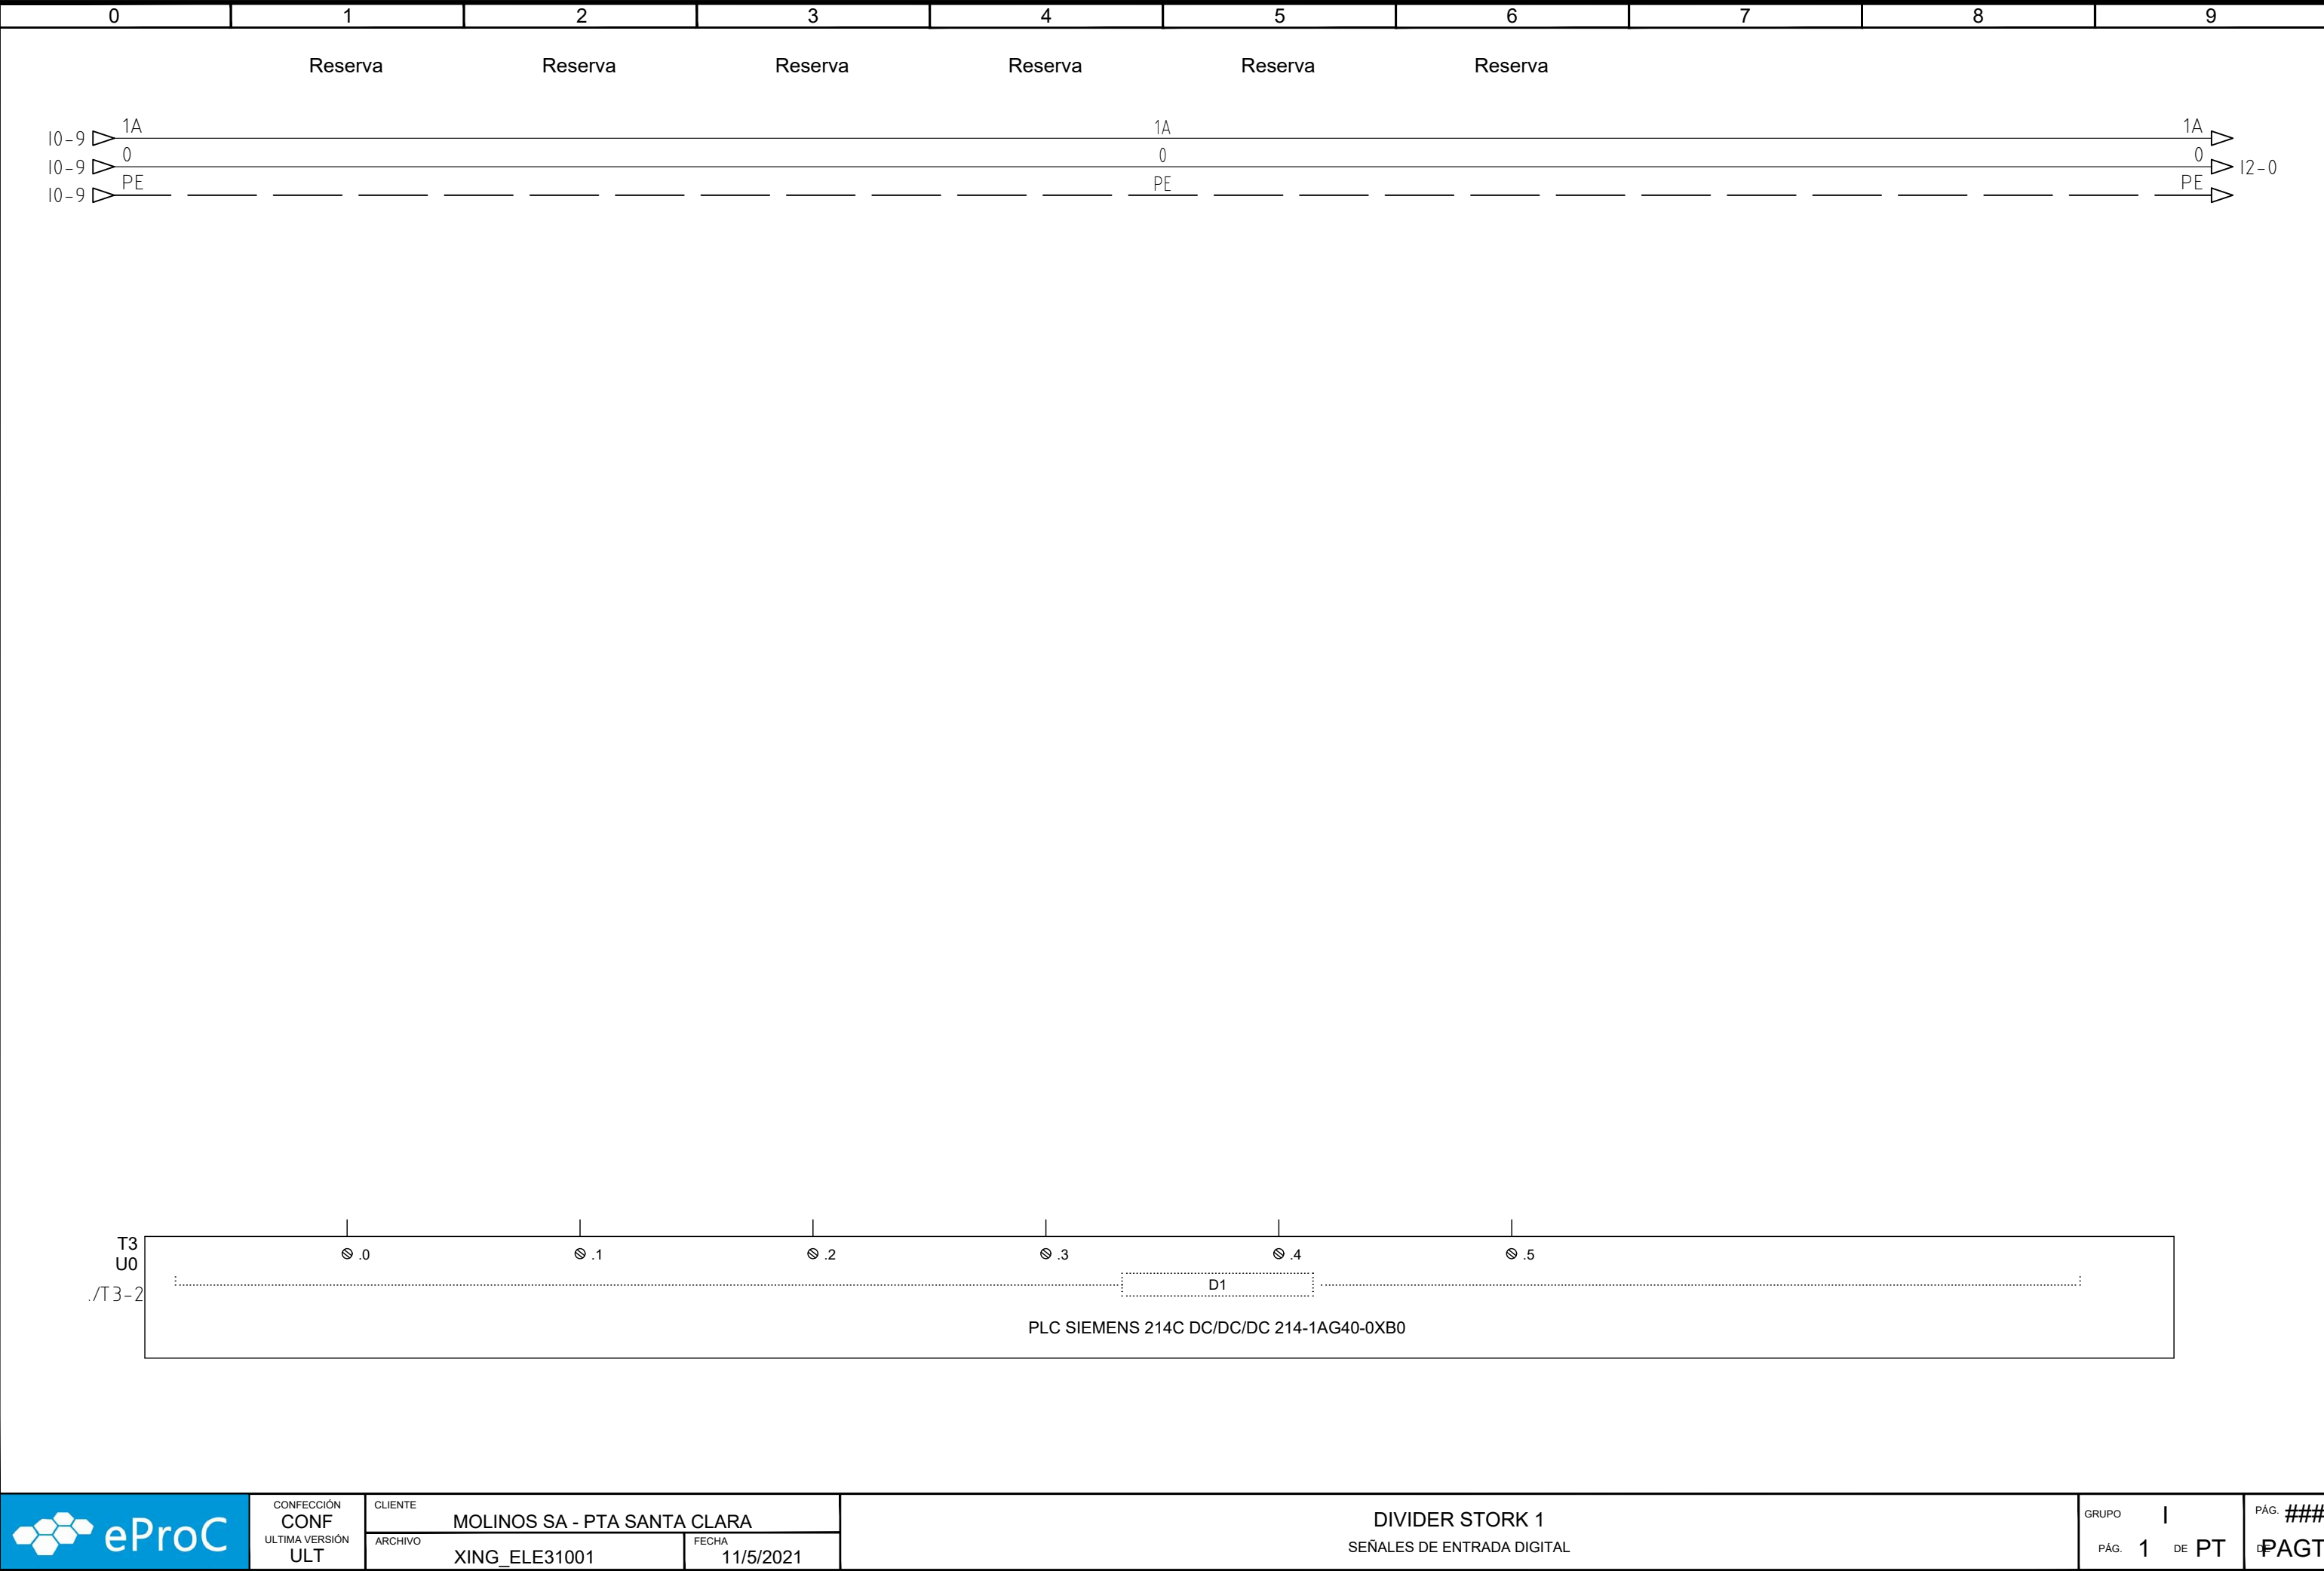


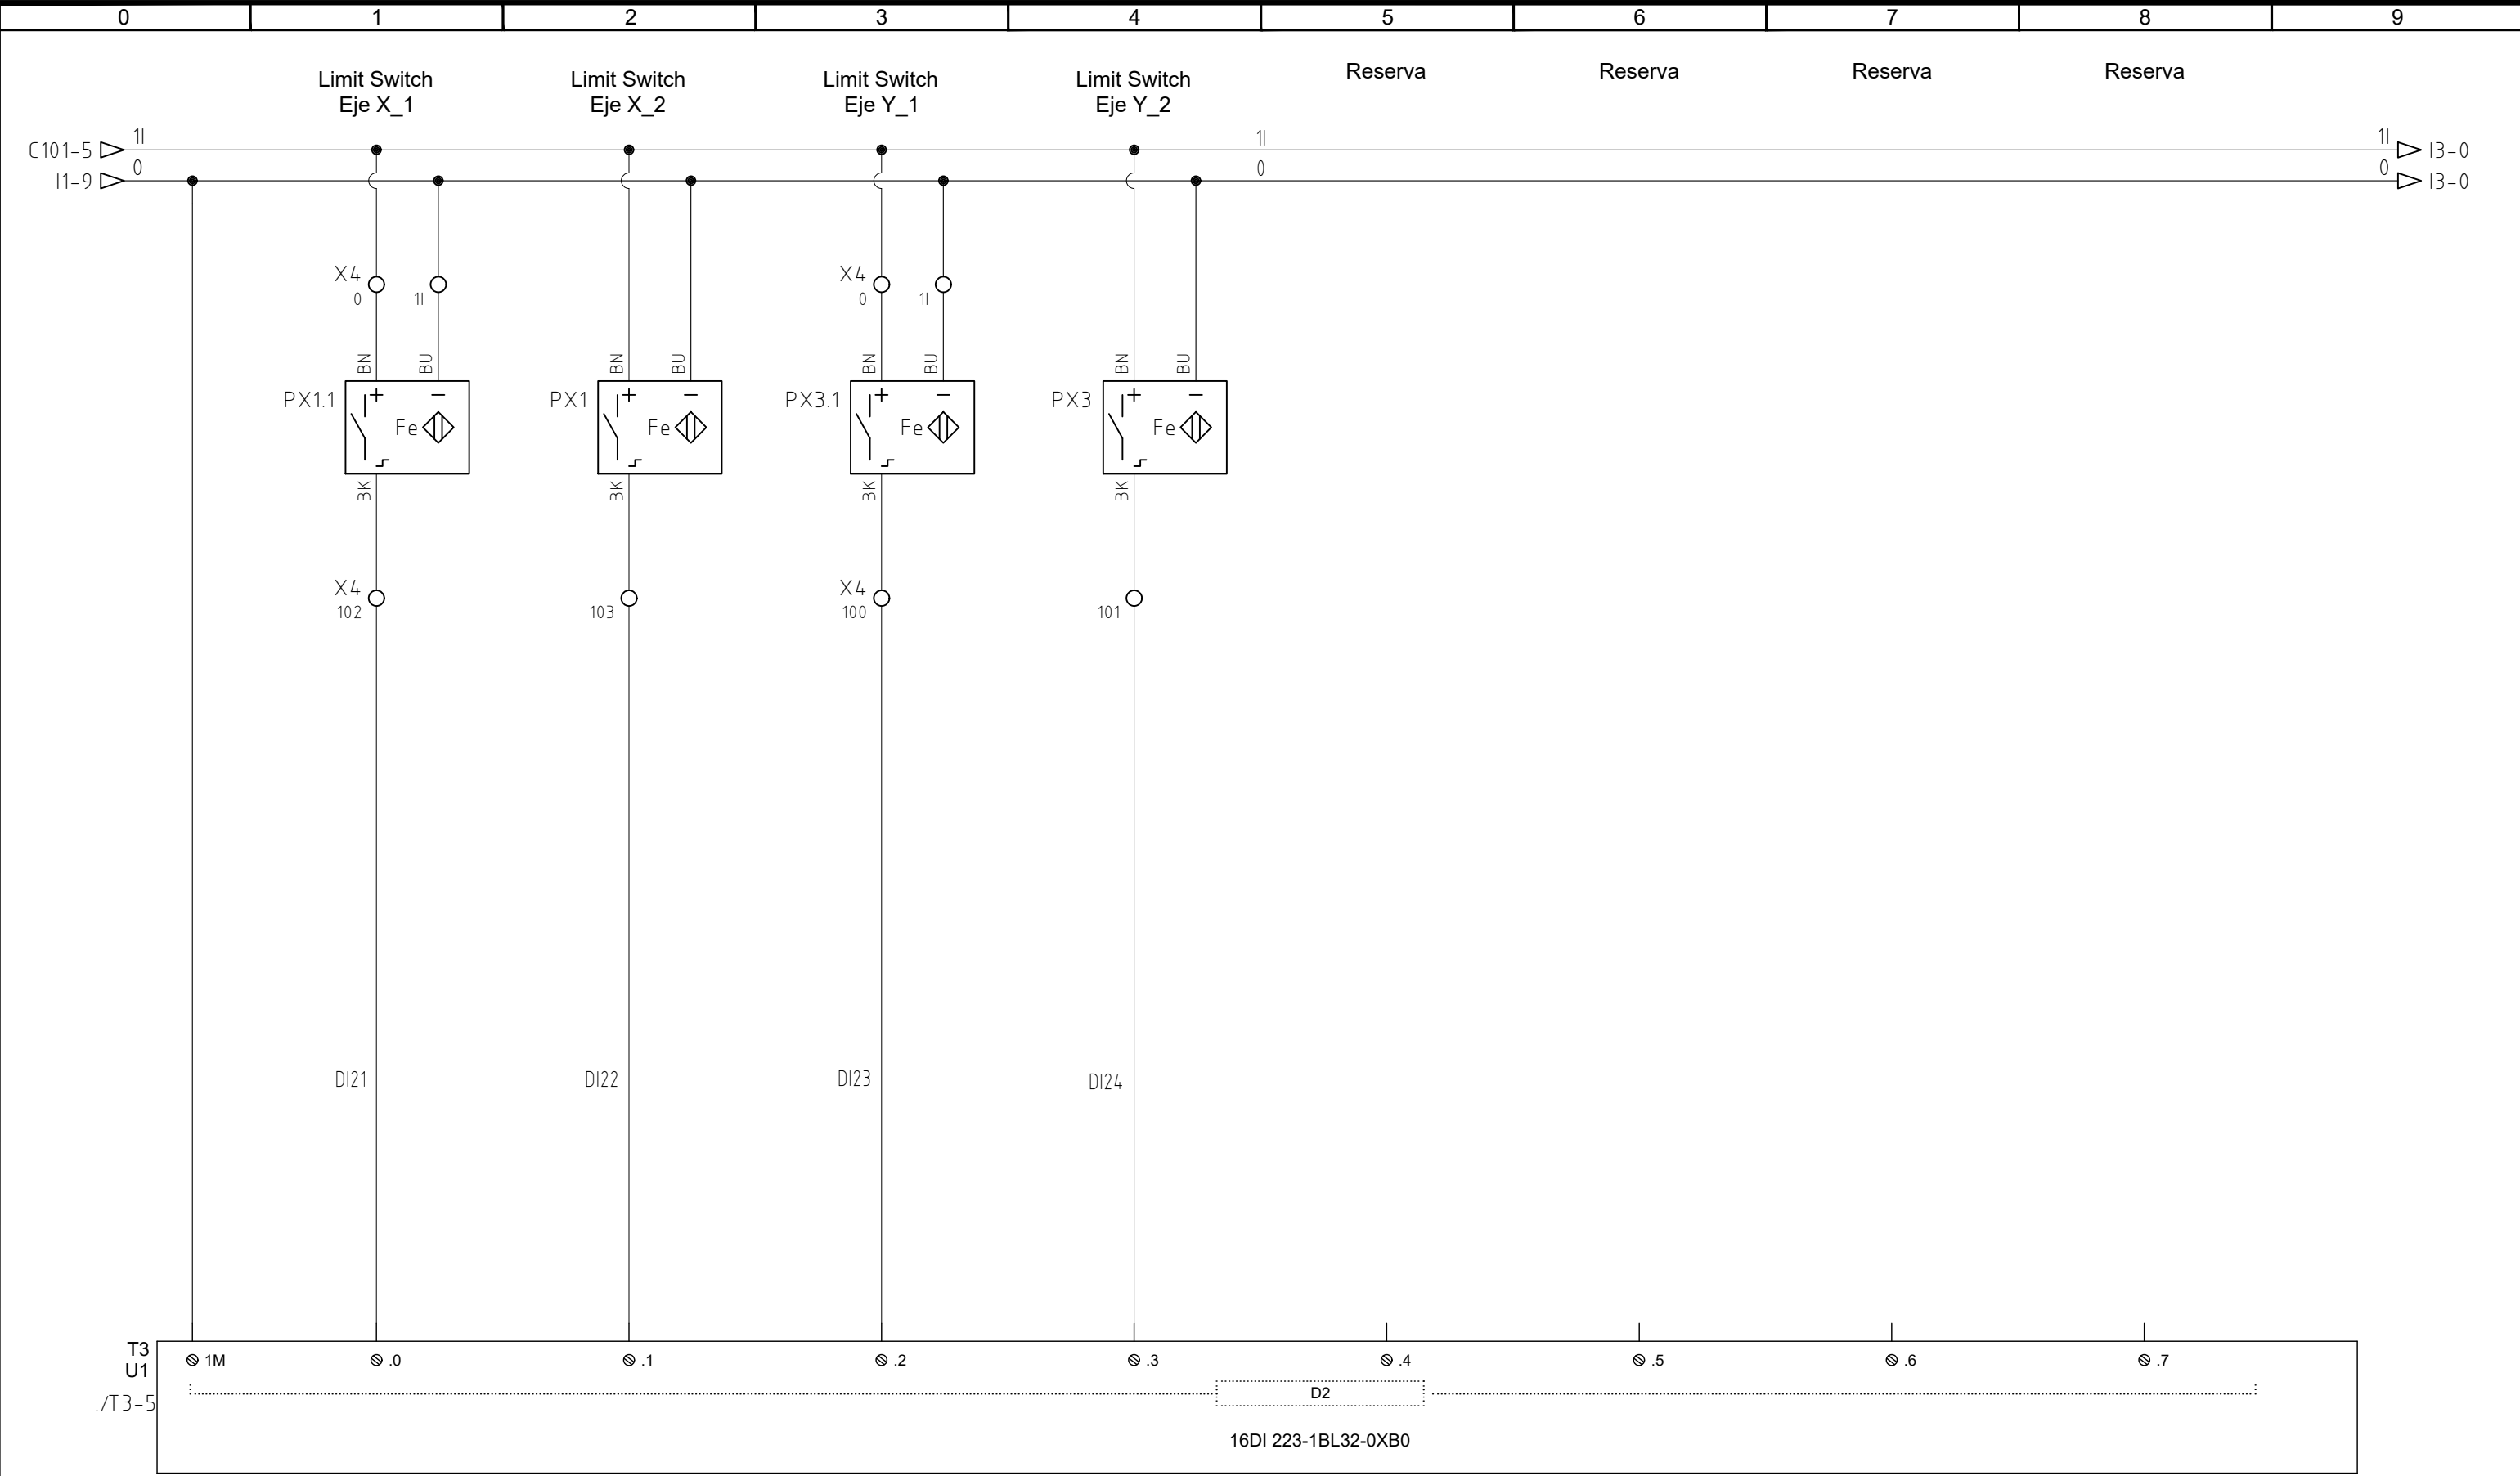


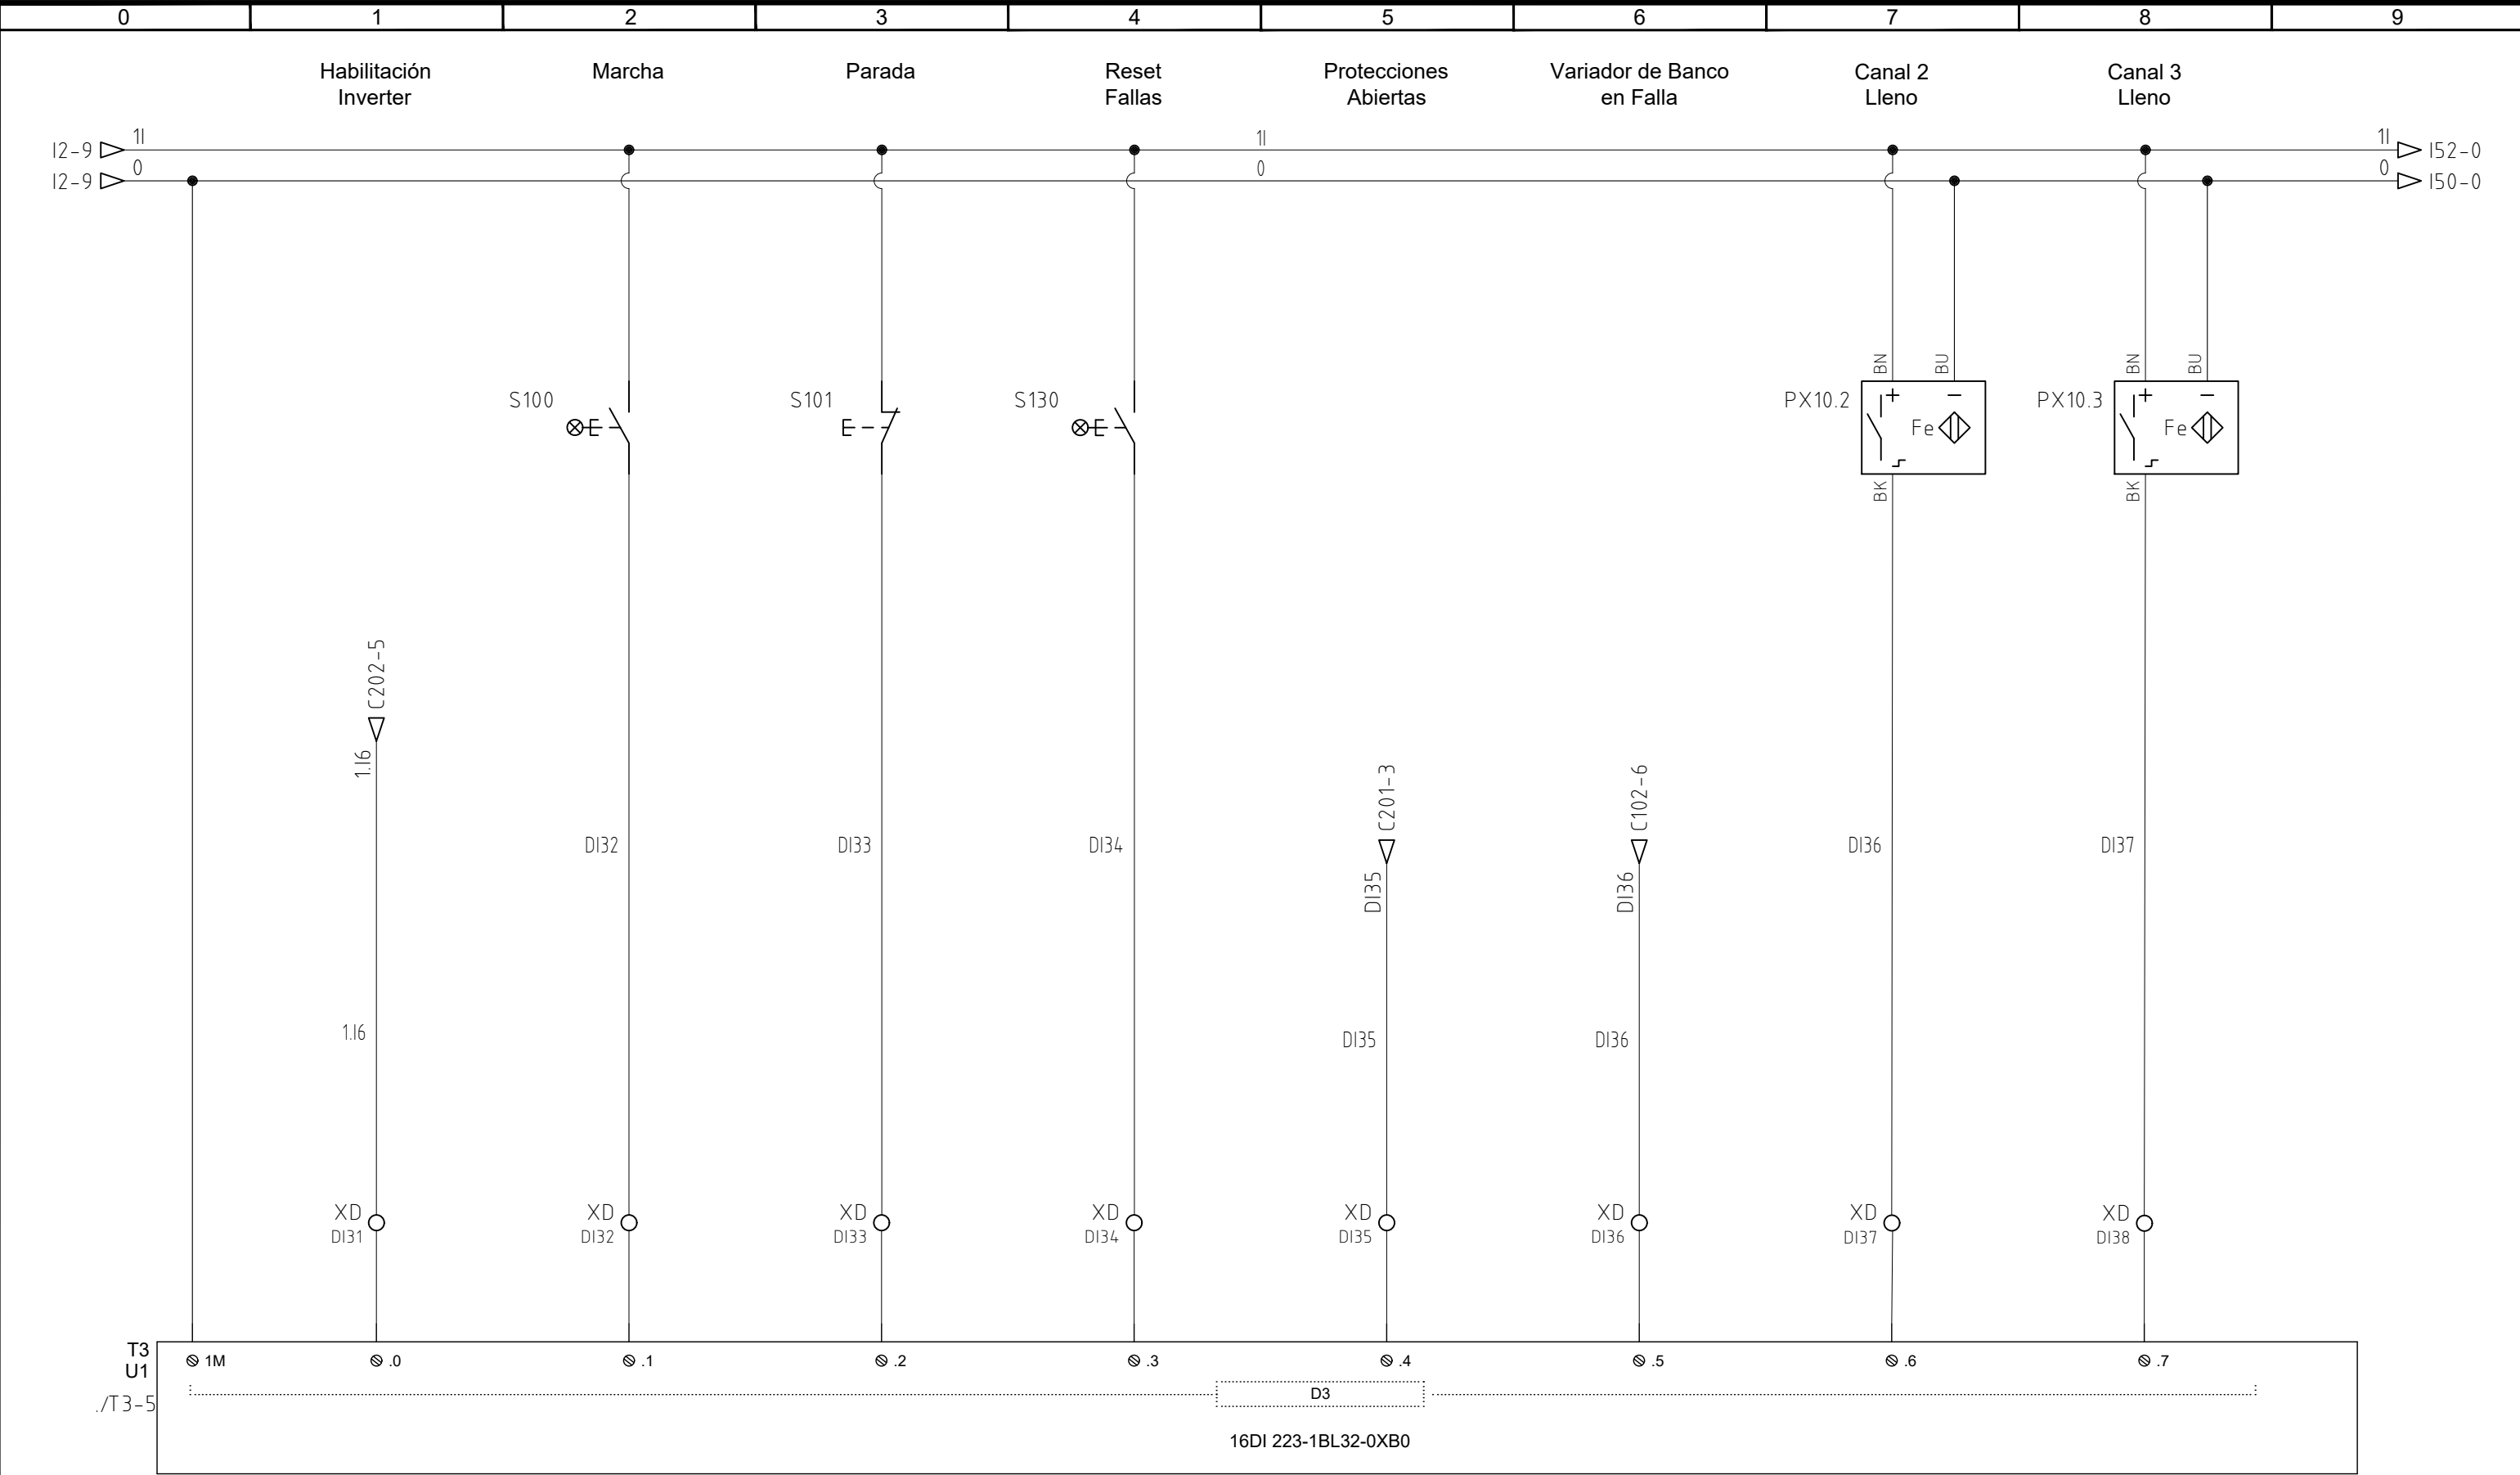


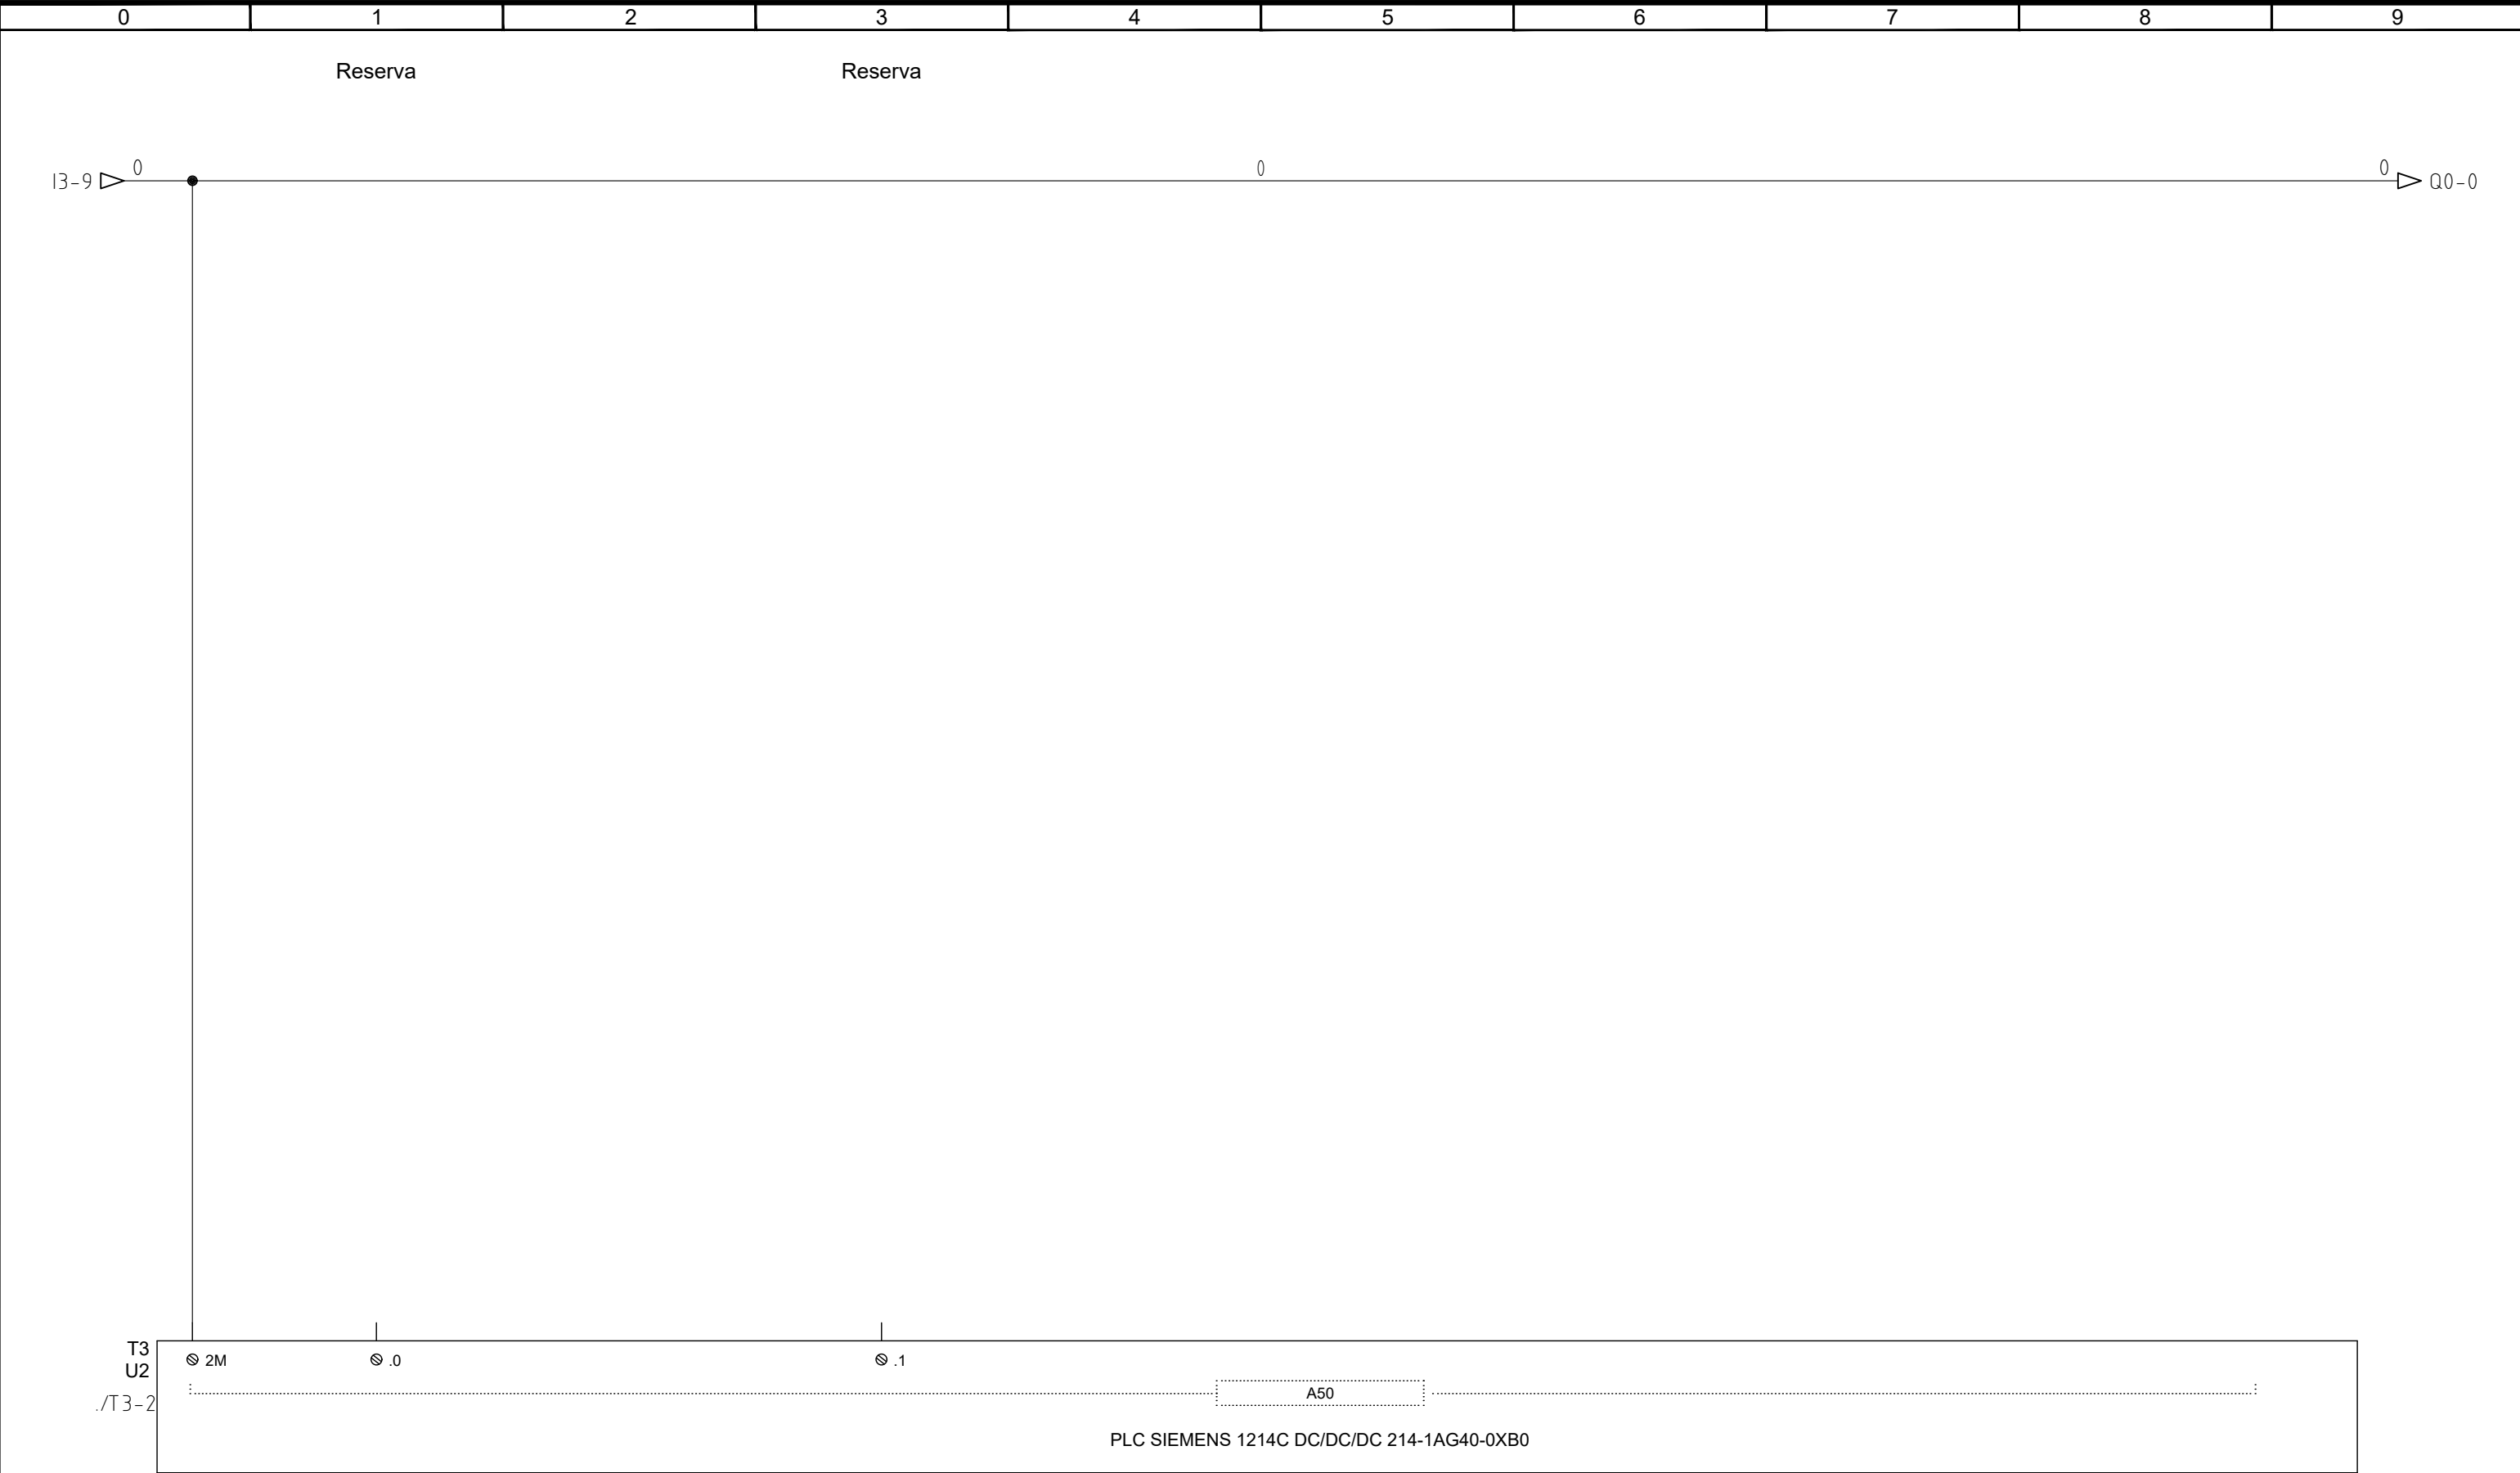




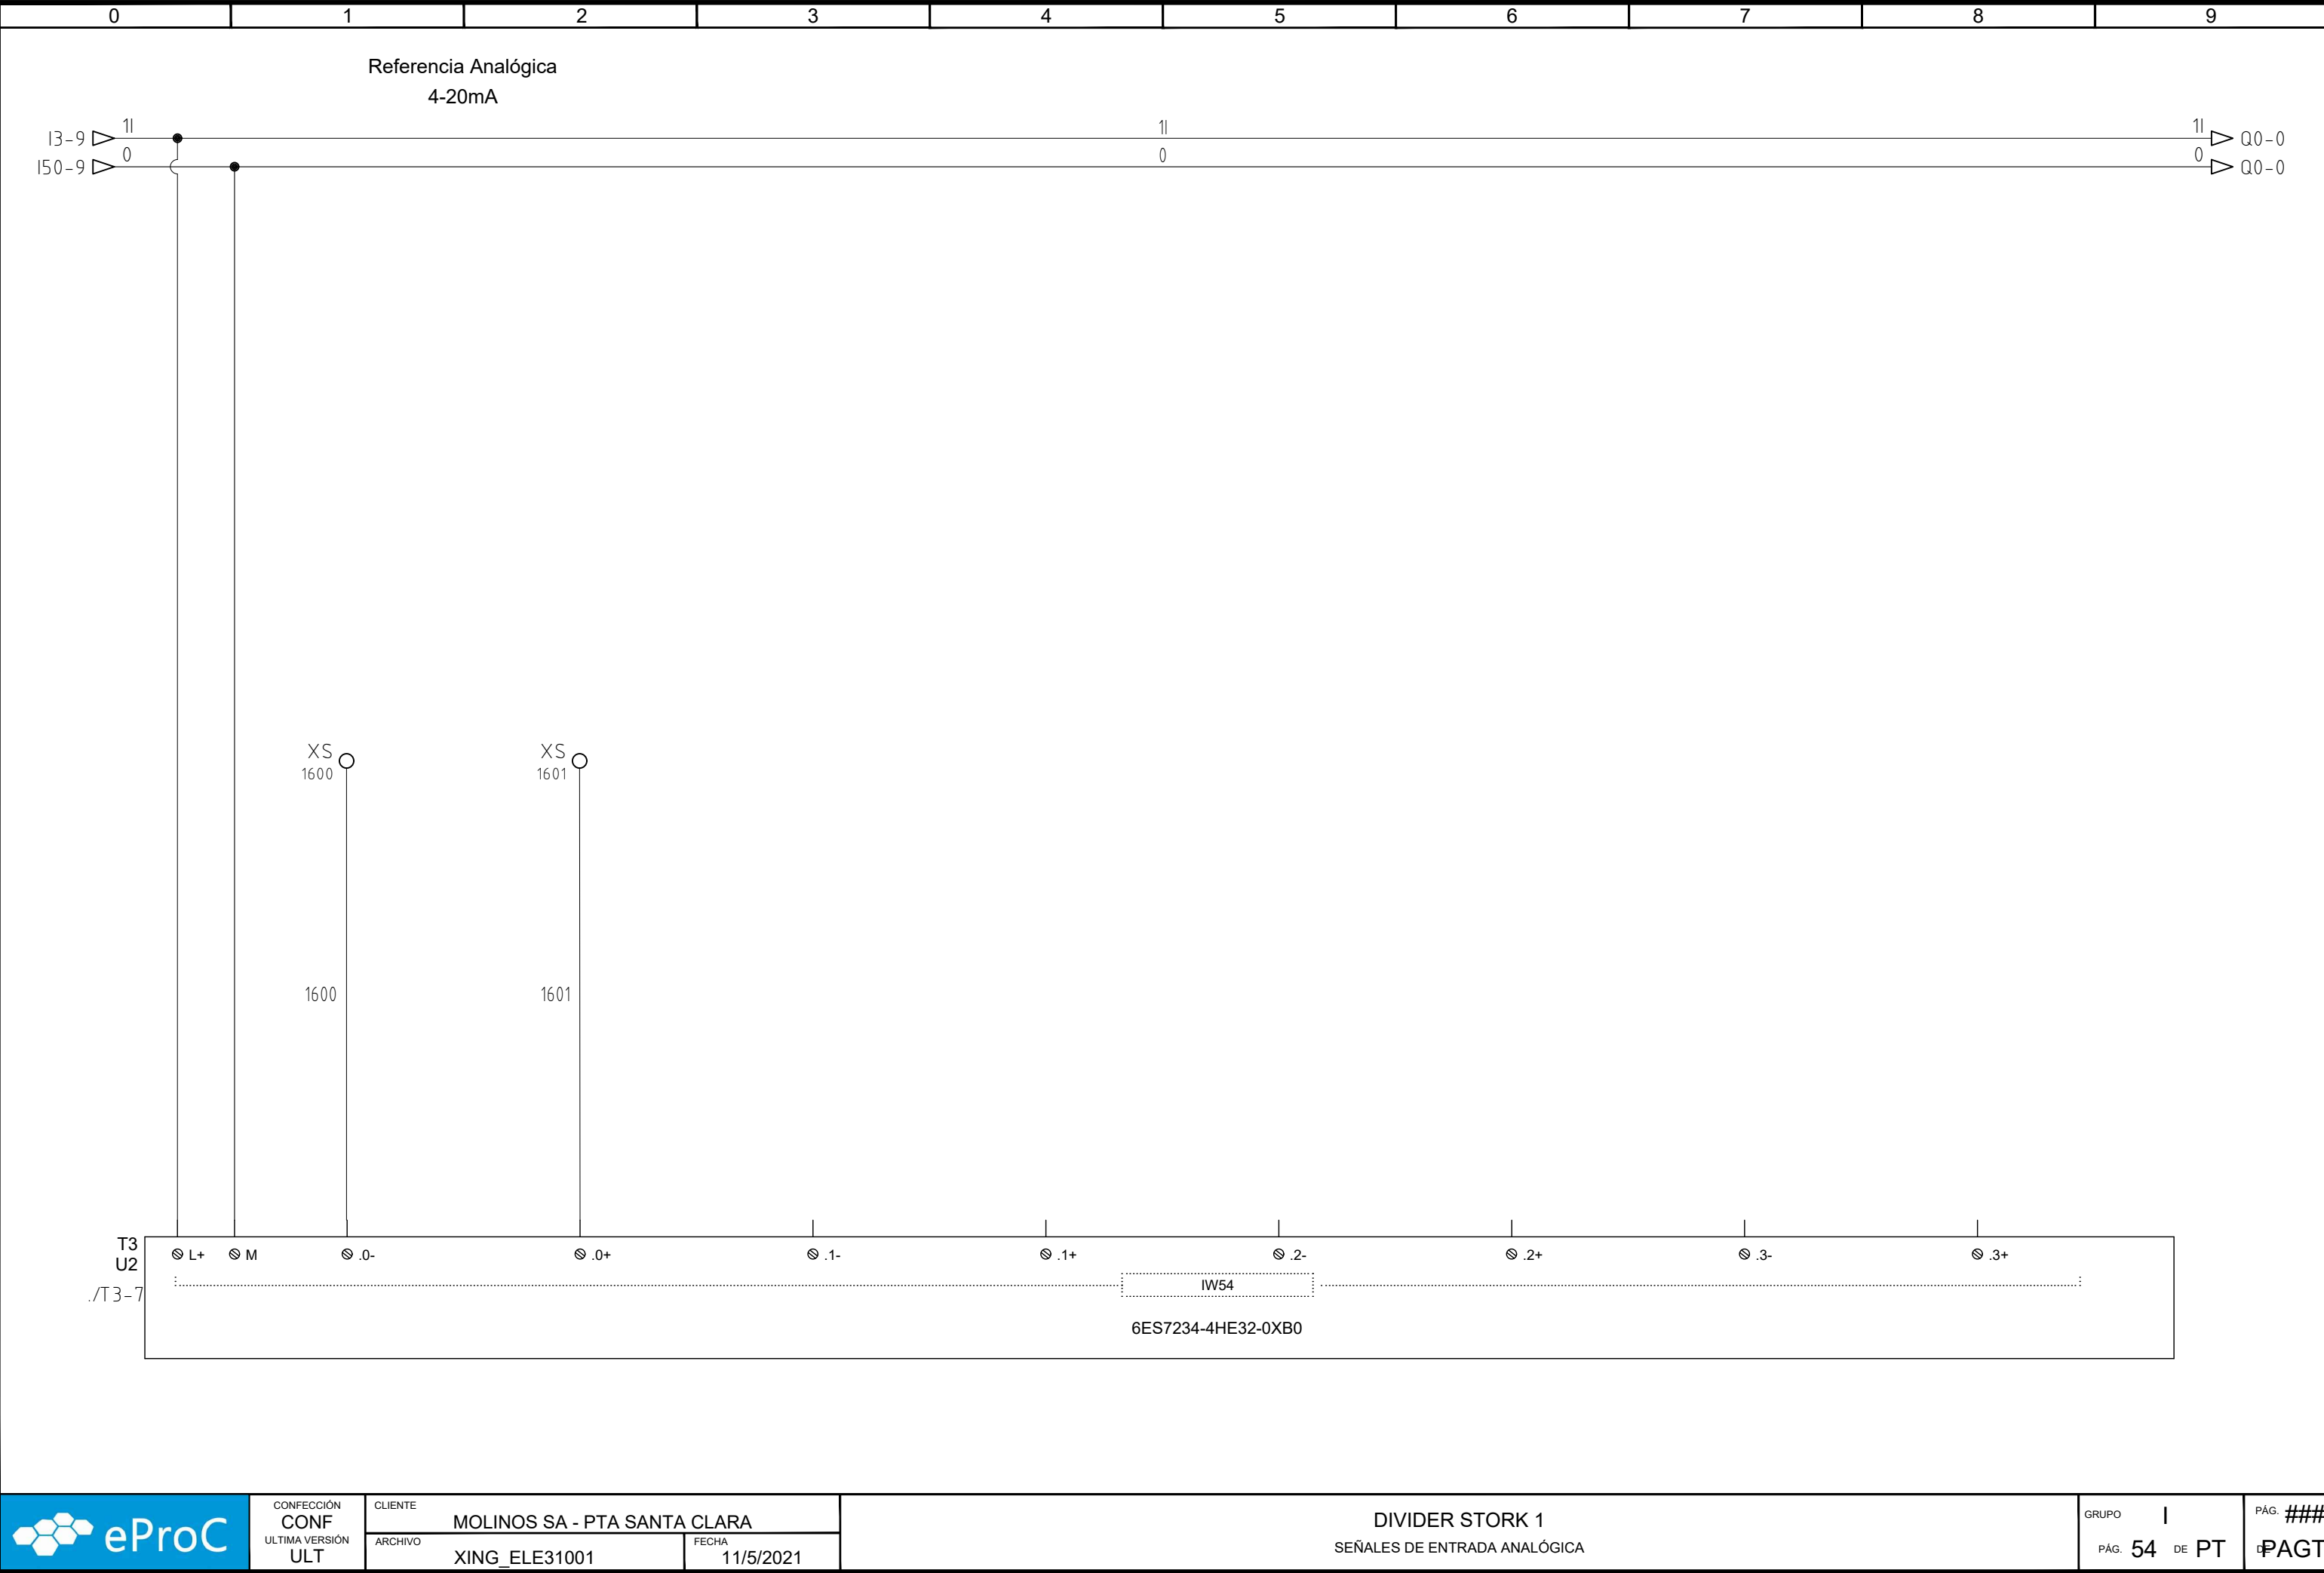

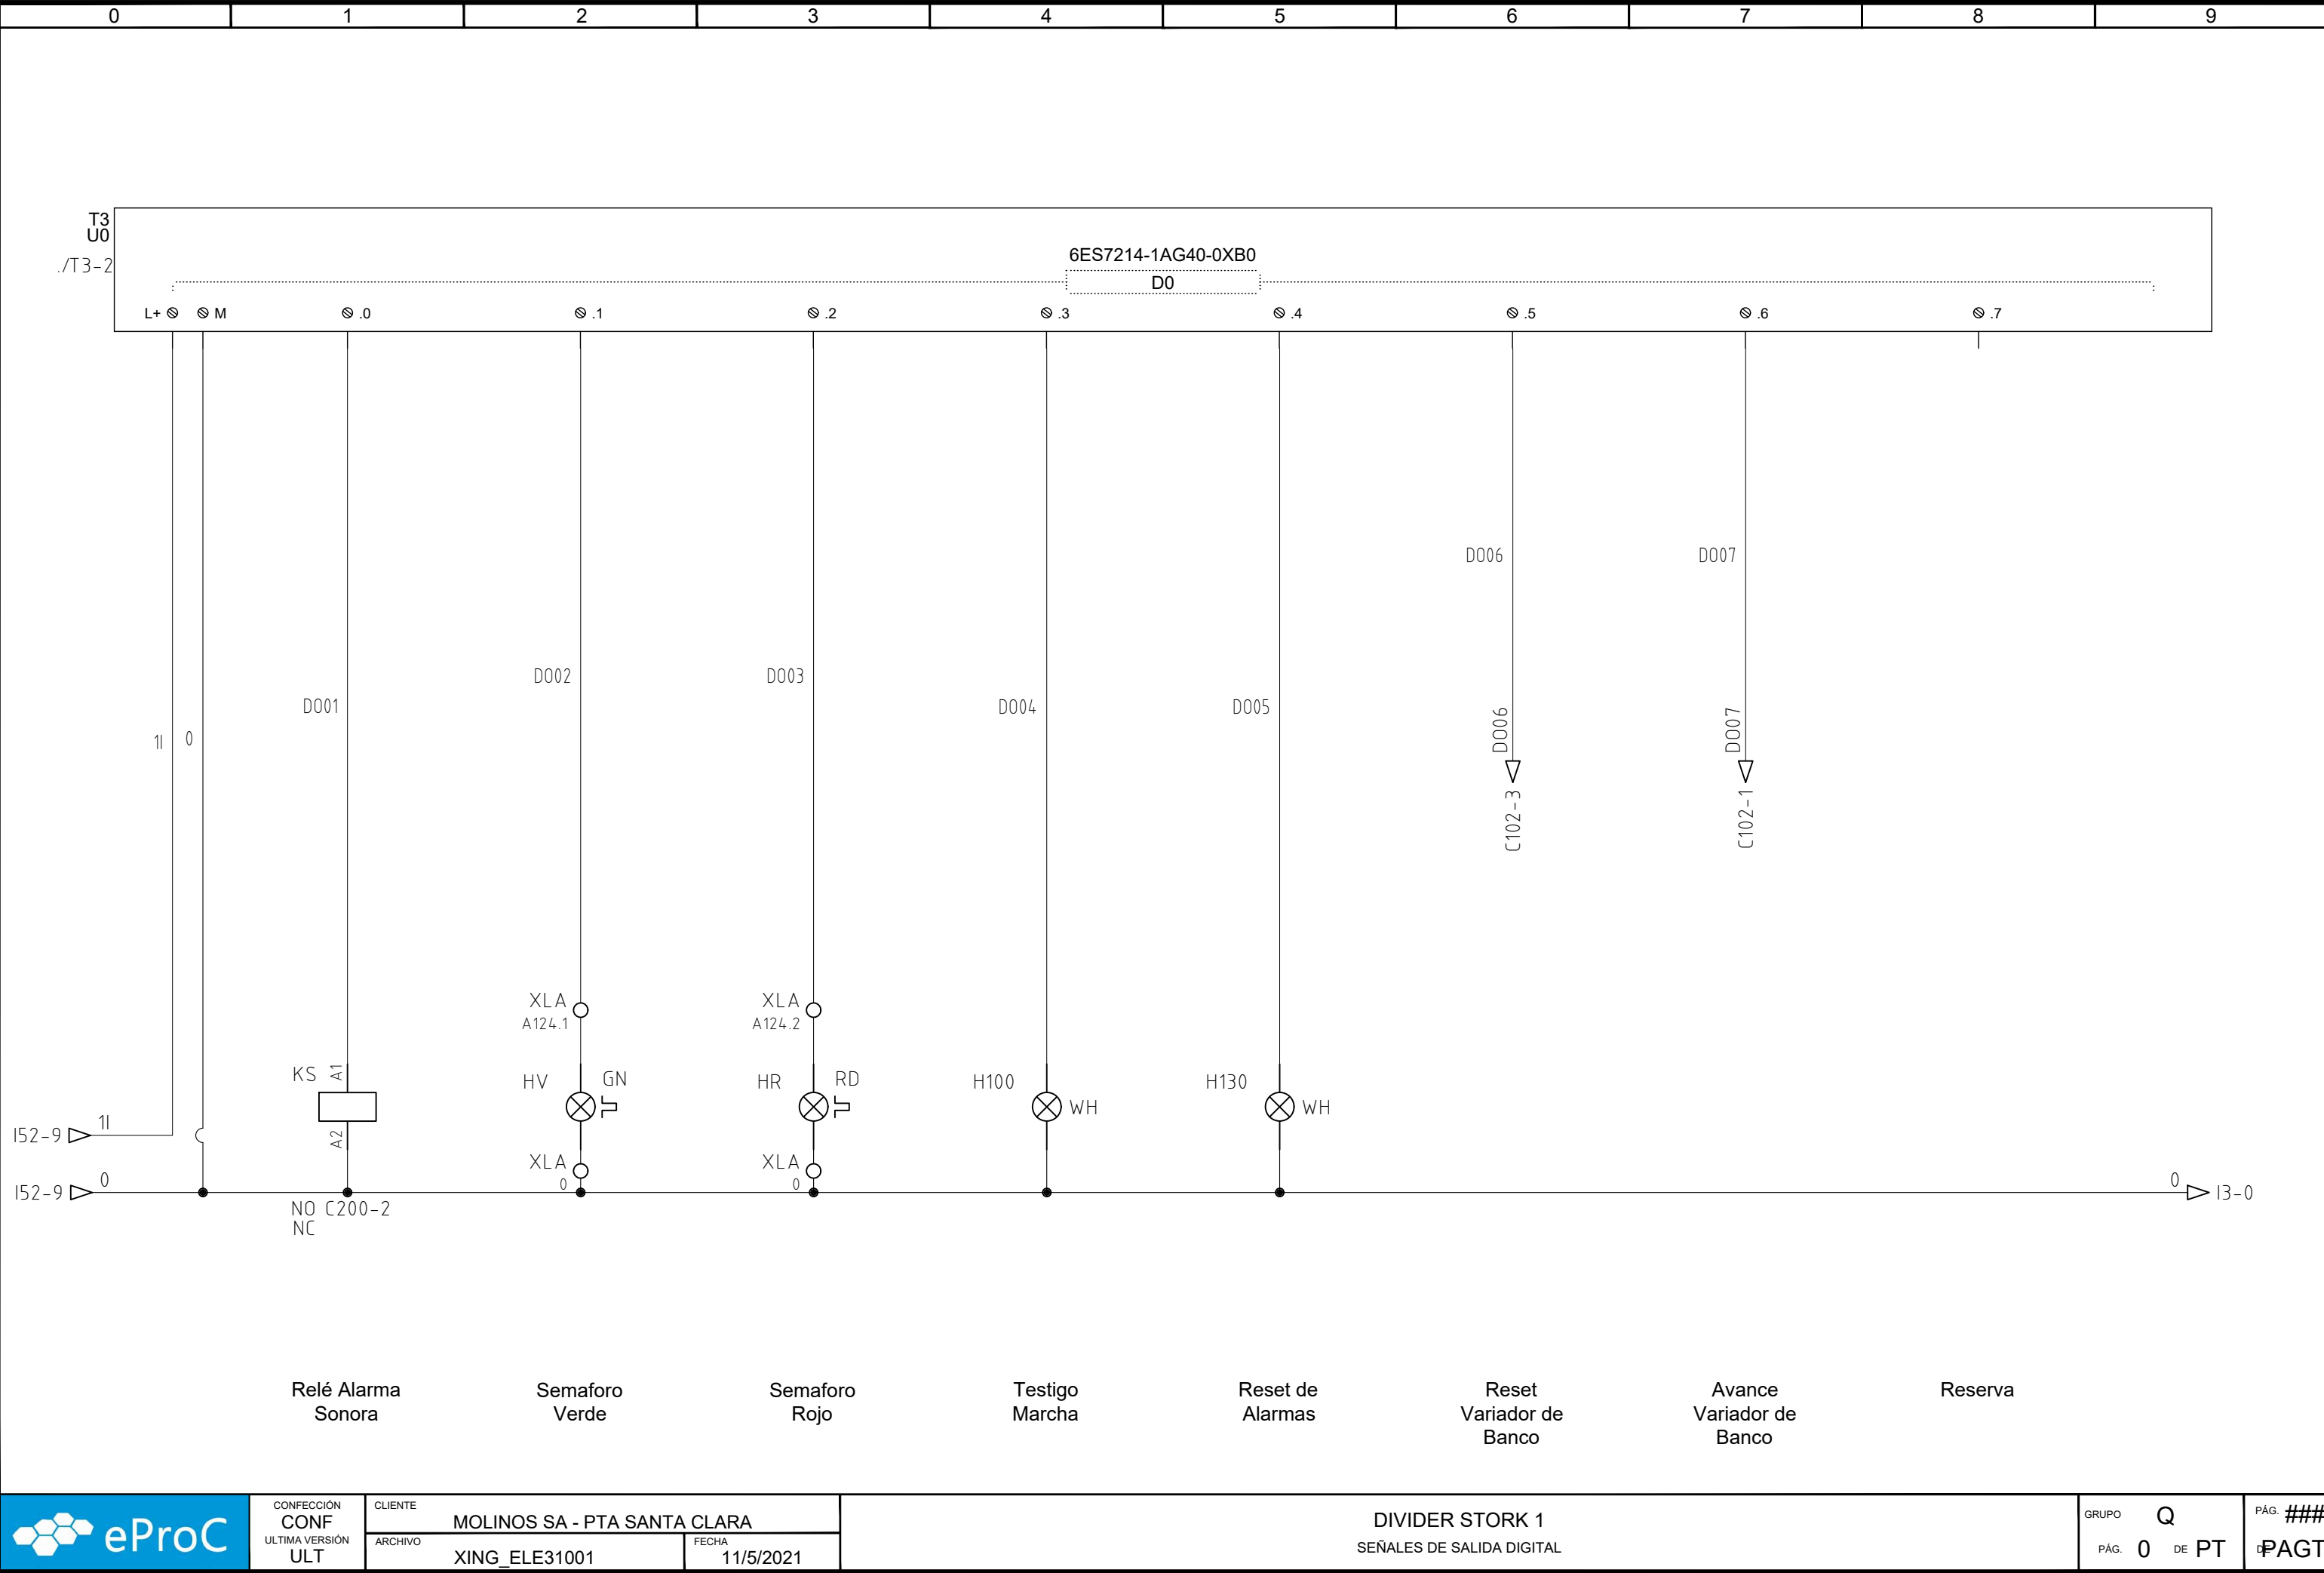

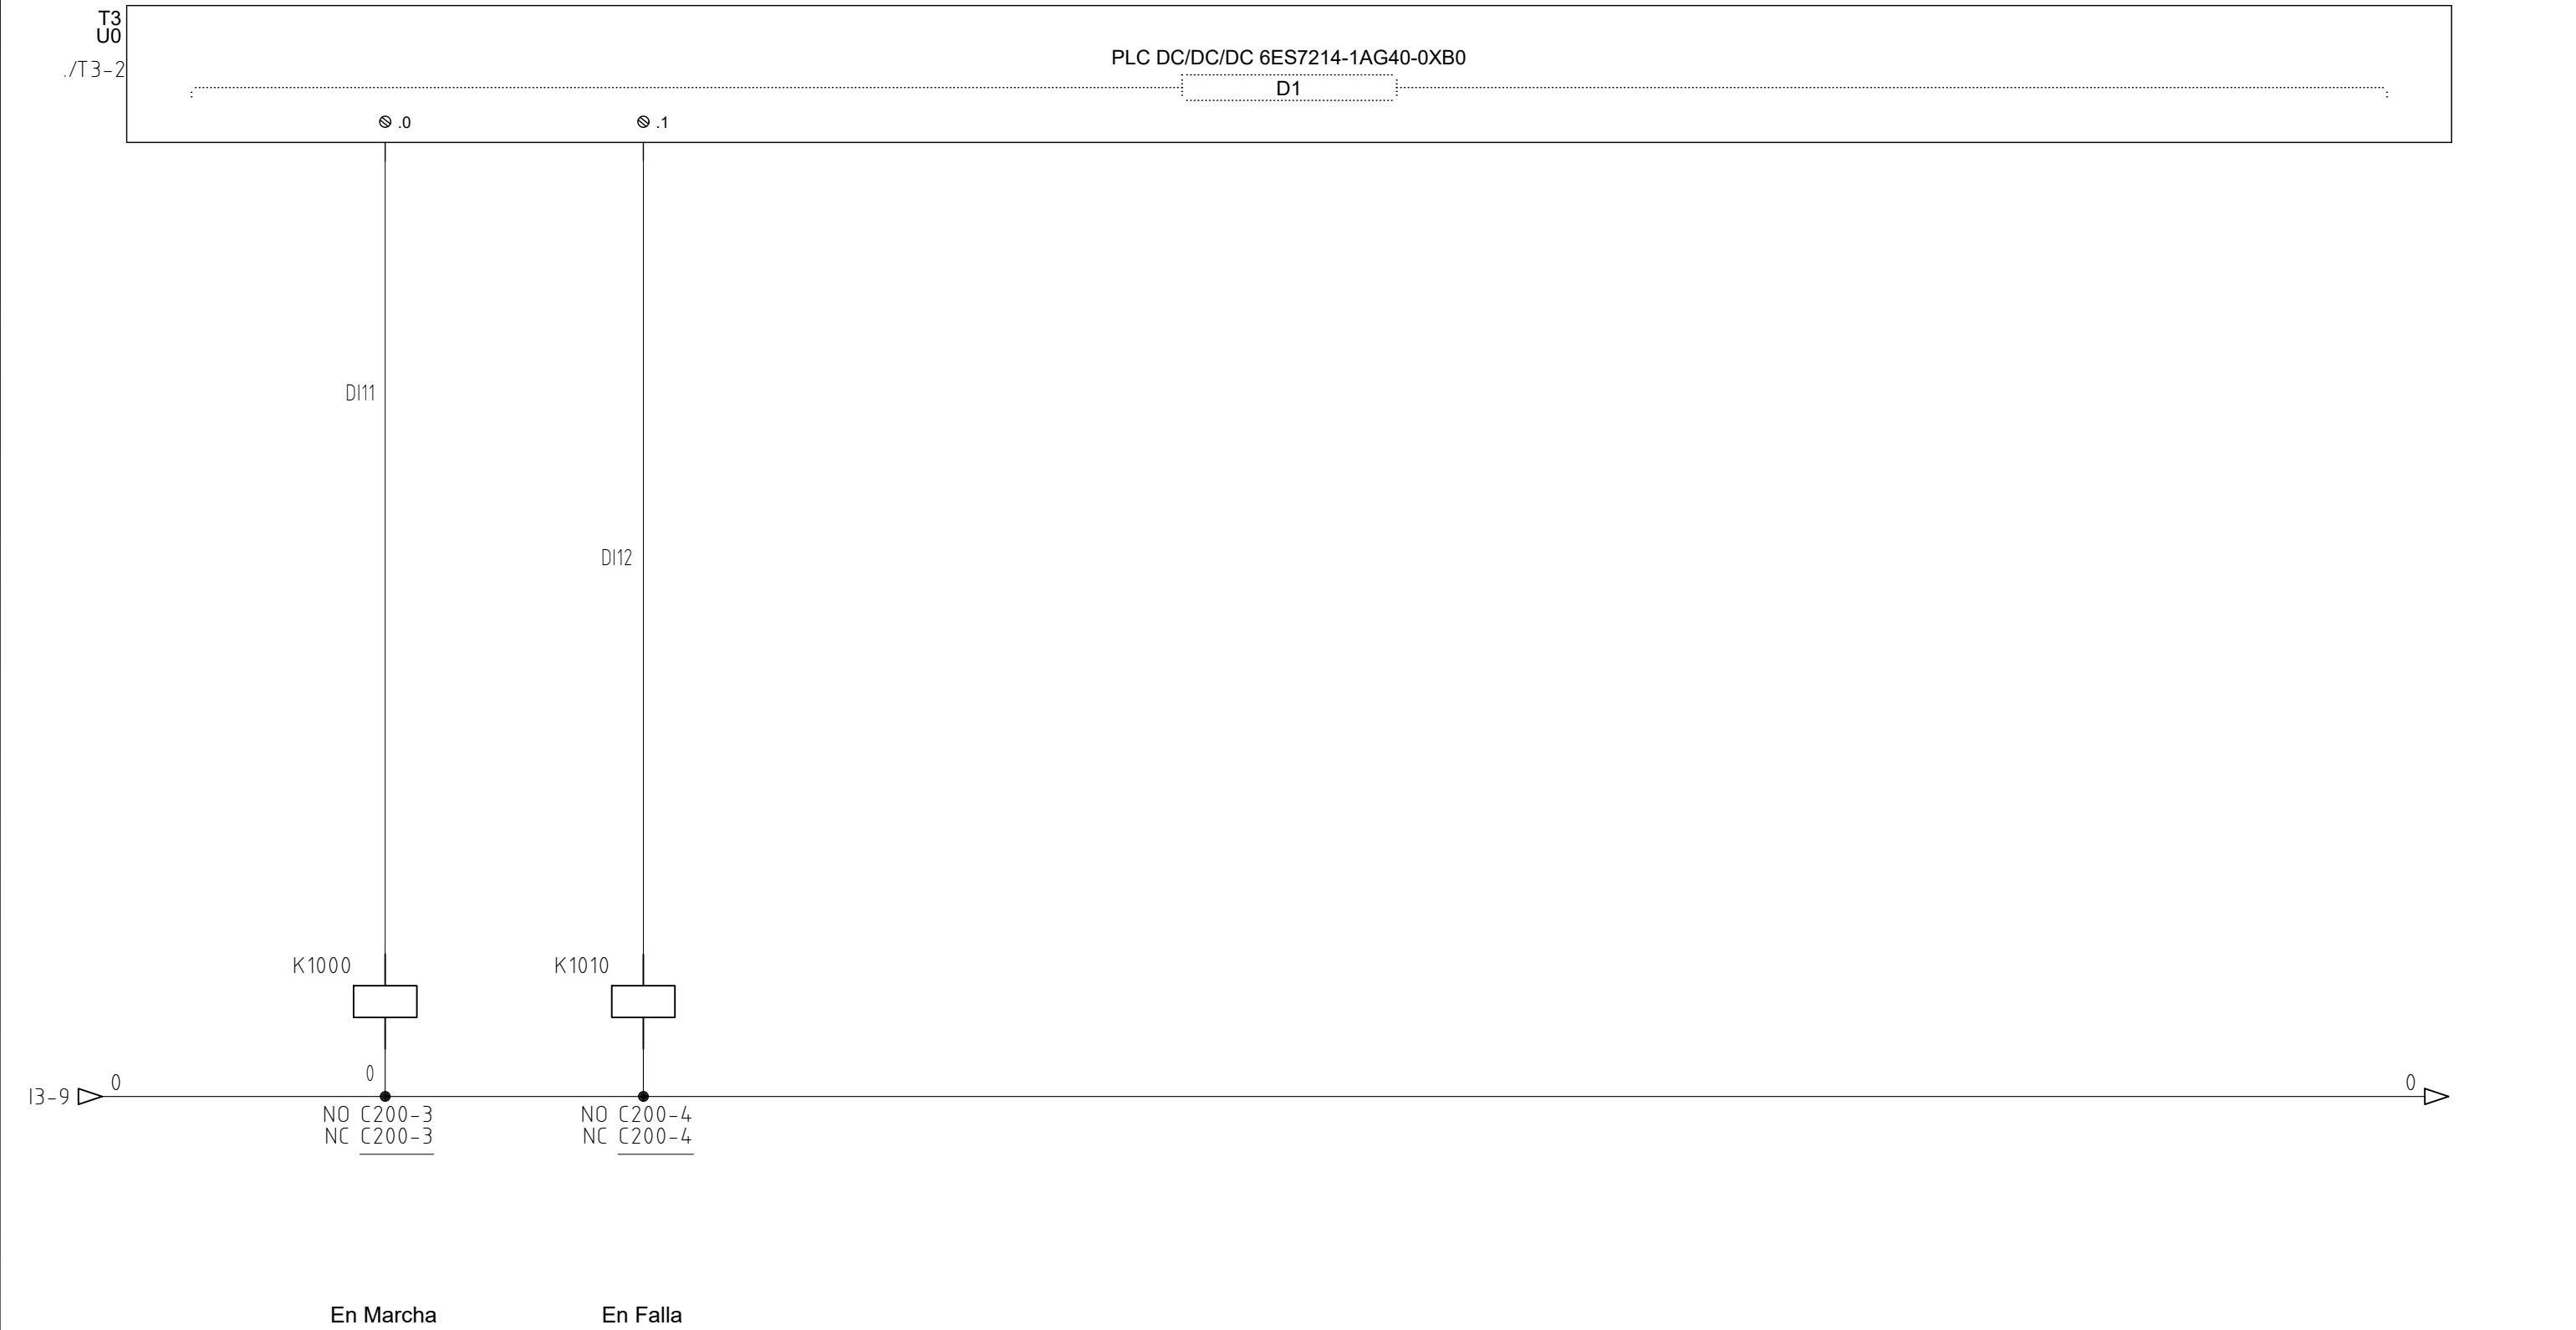



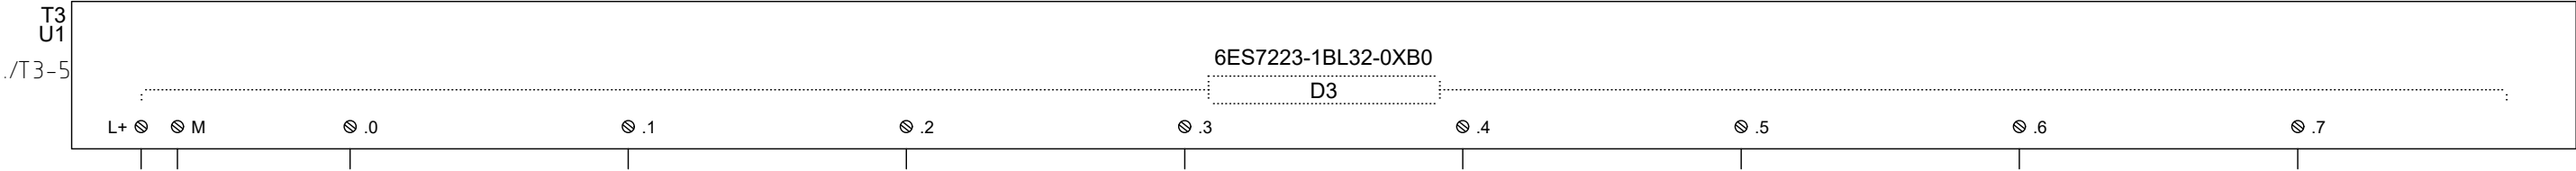

Reserva

Reserva

Reserva


Reserva

Reserva

Reserva


Reserva

Reserva

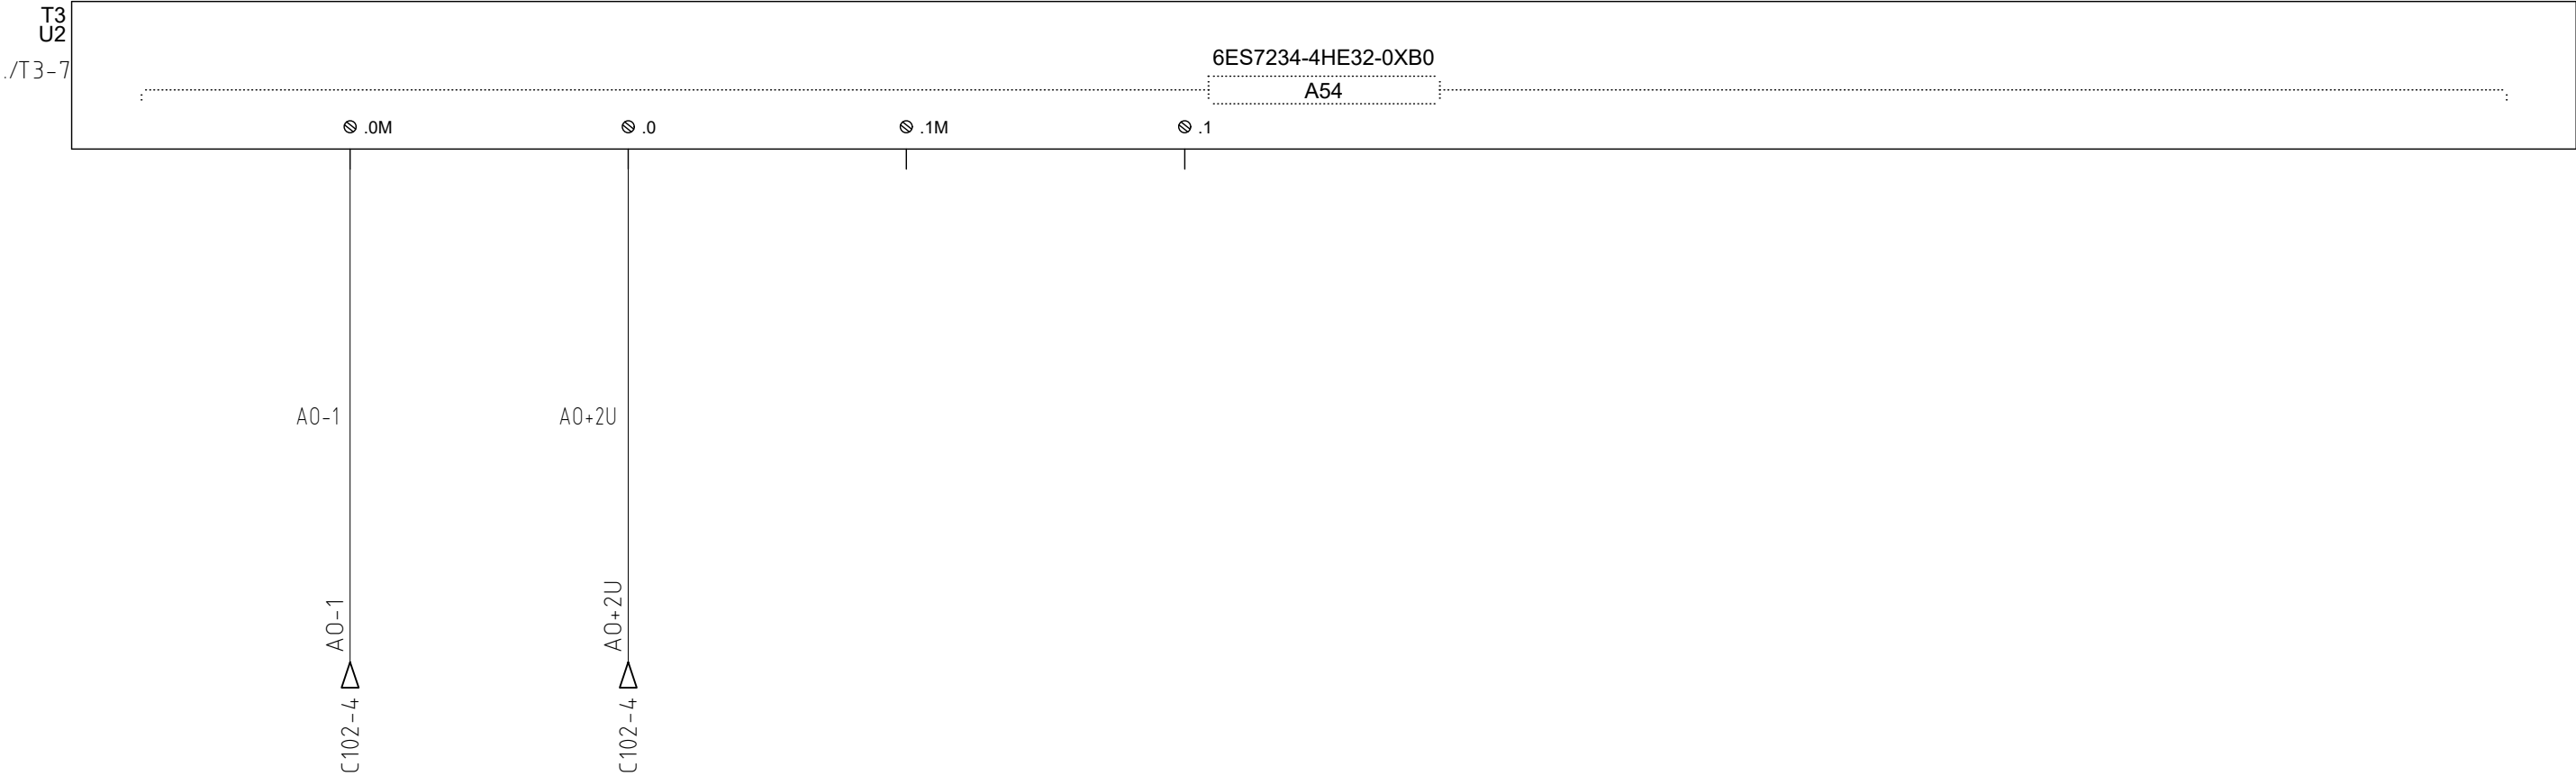

Referencia  
Analógica  
+20mA

Reserva

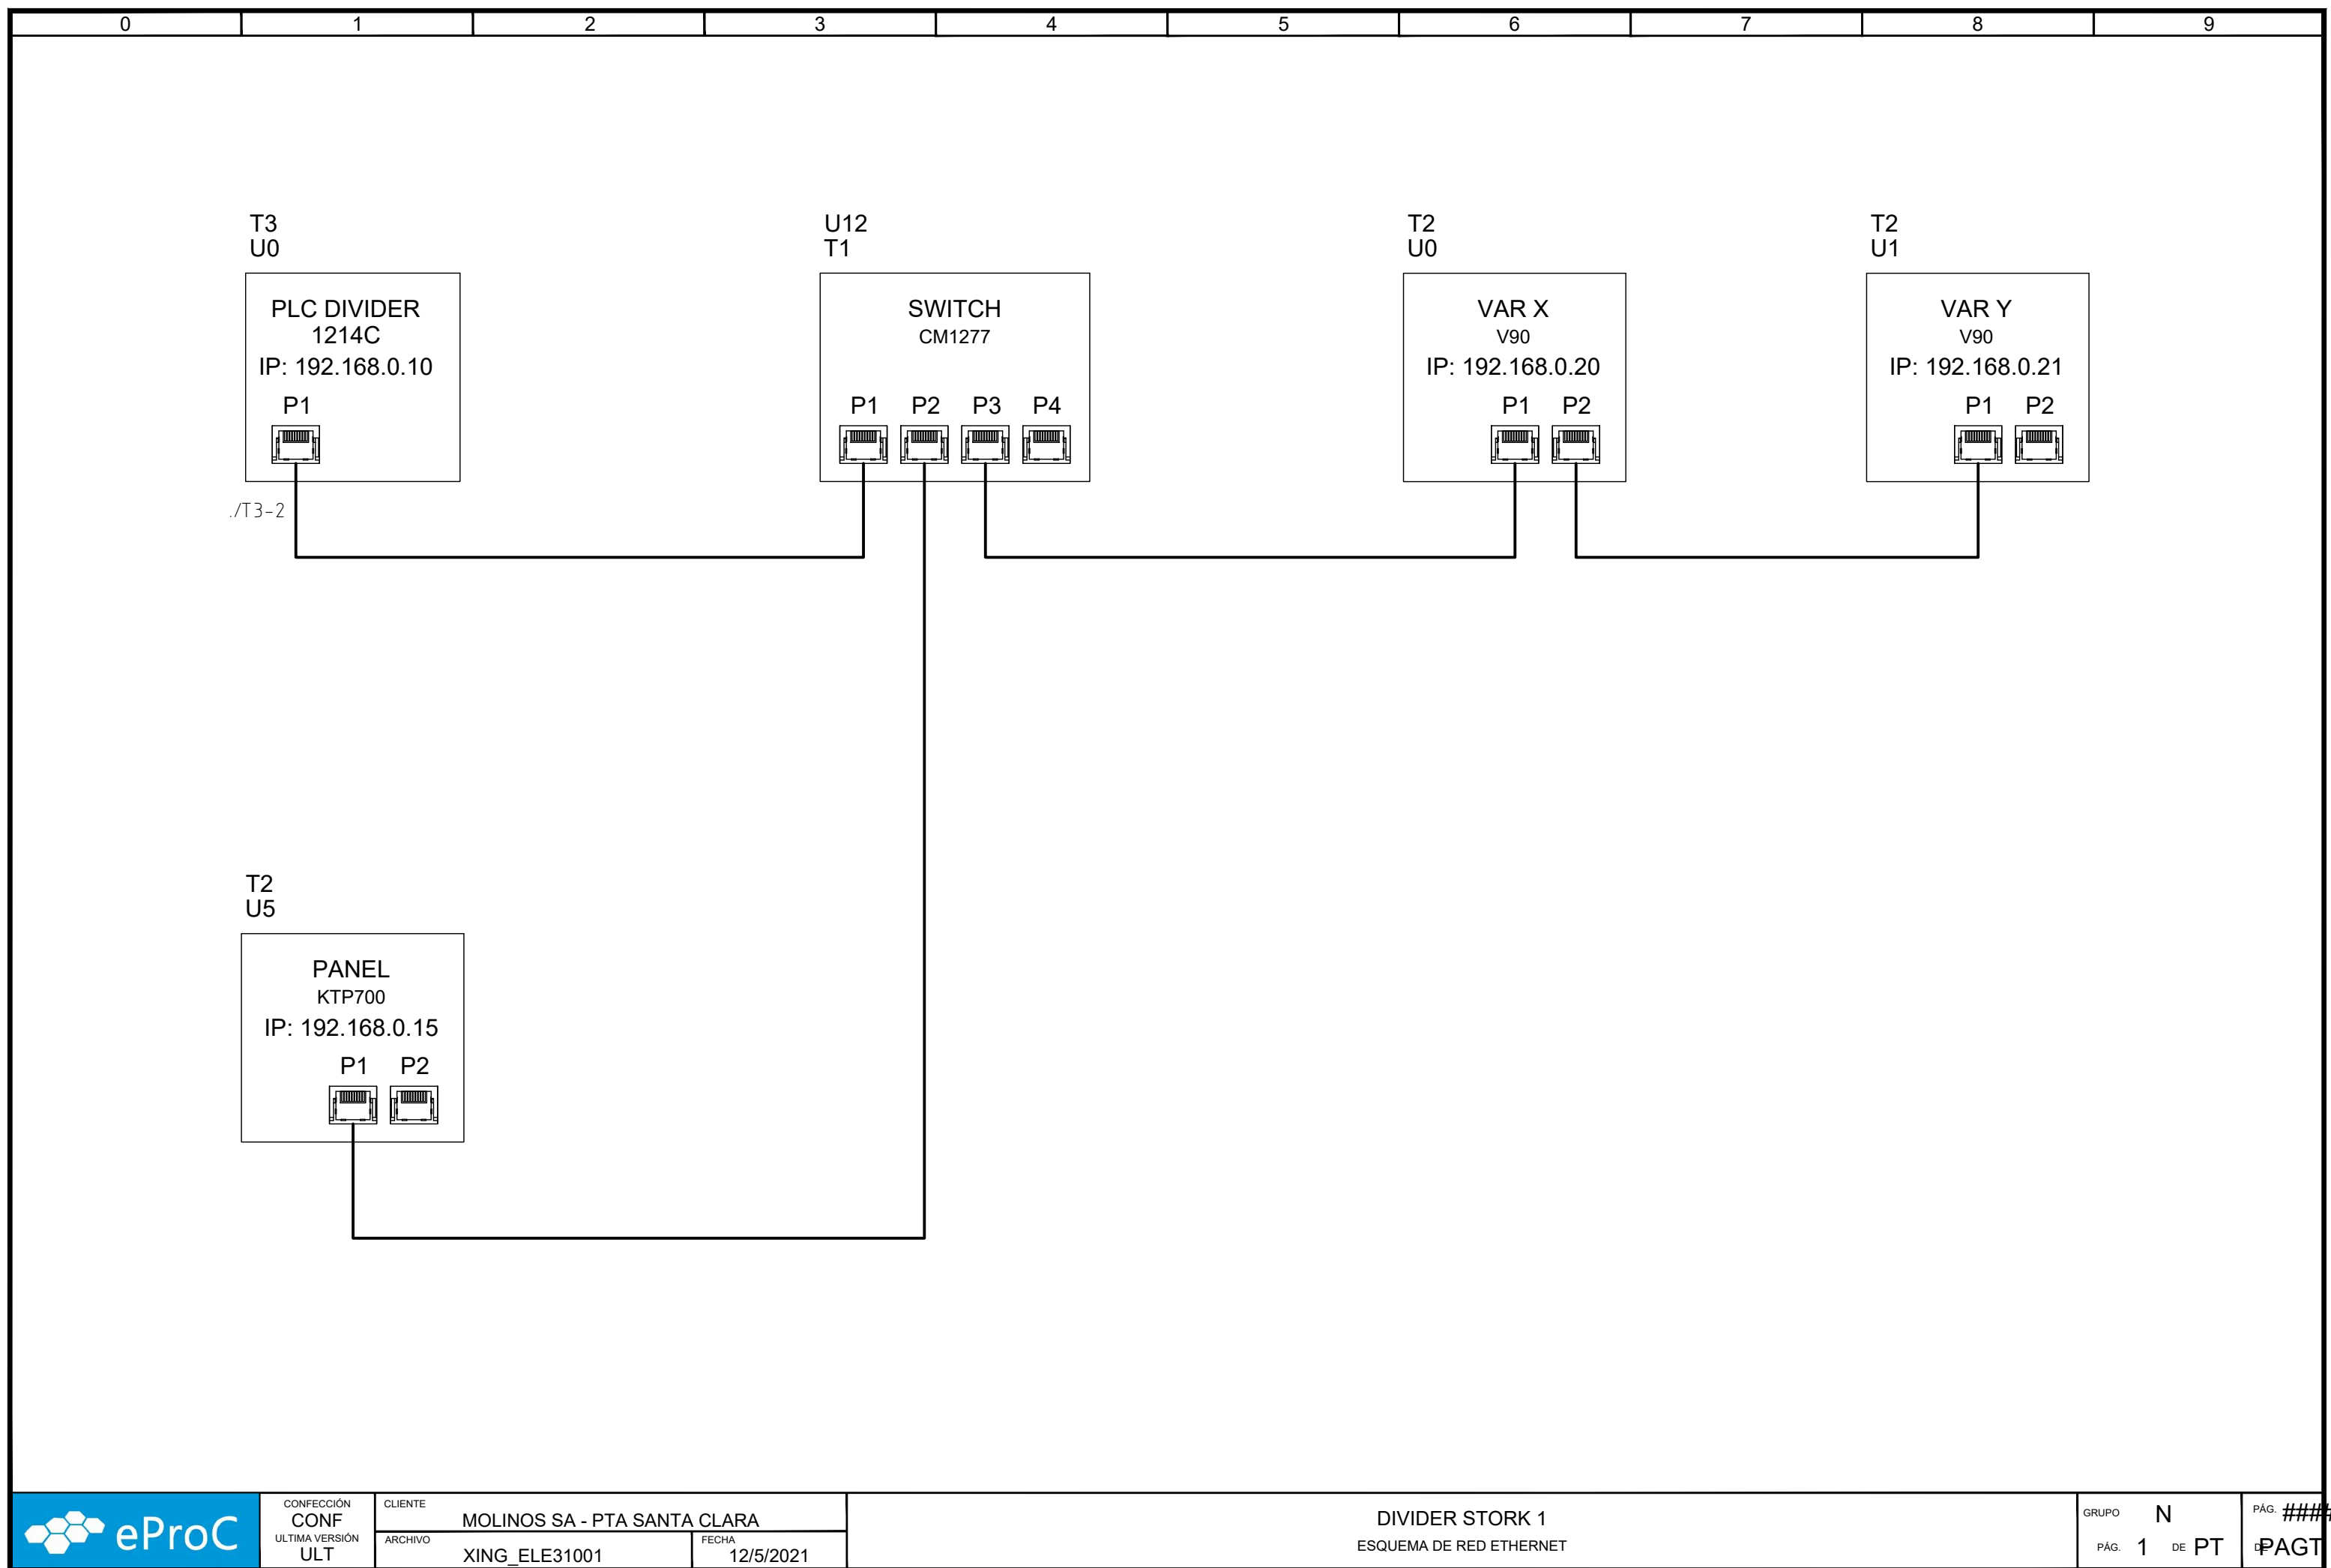



CONFECCIÓN CONF	CLIENTE MOLINOS SA - PTA SANTA CLARA
ULTIMA VERSIÓN ULT	ARCHIVO XING_ELE31001
	FECHA 12/5/2021

DIVIDER STORK 1

ESQUEMA DE RED ETHERNET

GRUPO N	PÁG. ###
PÁG. 1 DE PT	PAGT

