纯 SAC | 用户响应与电网购电变化

均训练 2000 回合，seed 42 · 108 场景的逐小时均值 · 用户负荷与储能效果分开呈现

a 用户用电：可见平均填谷与削减

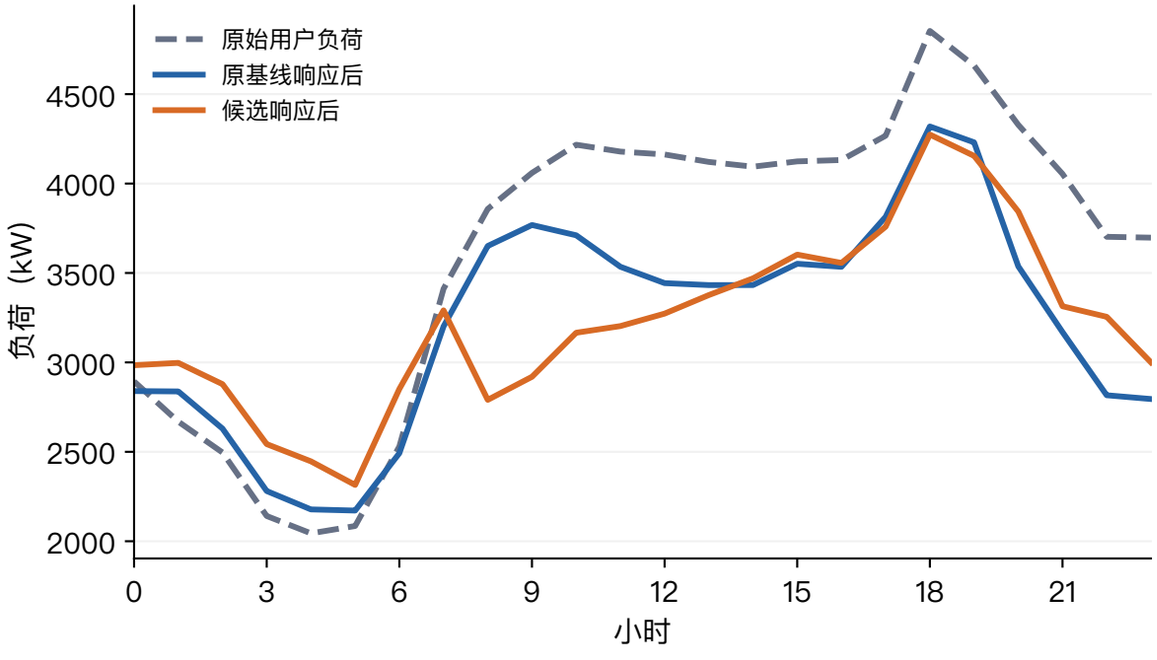

b 电网购电：同时包含风电与储能作用

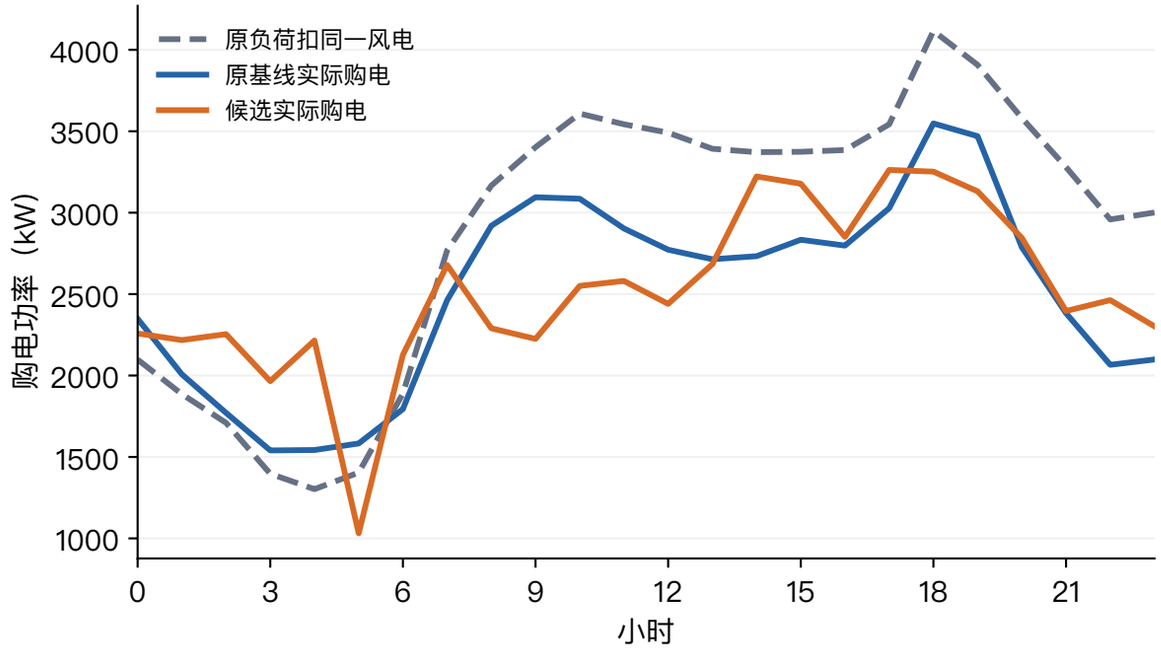

c 候选购电变化的逐时会计分解

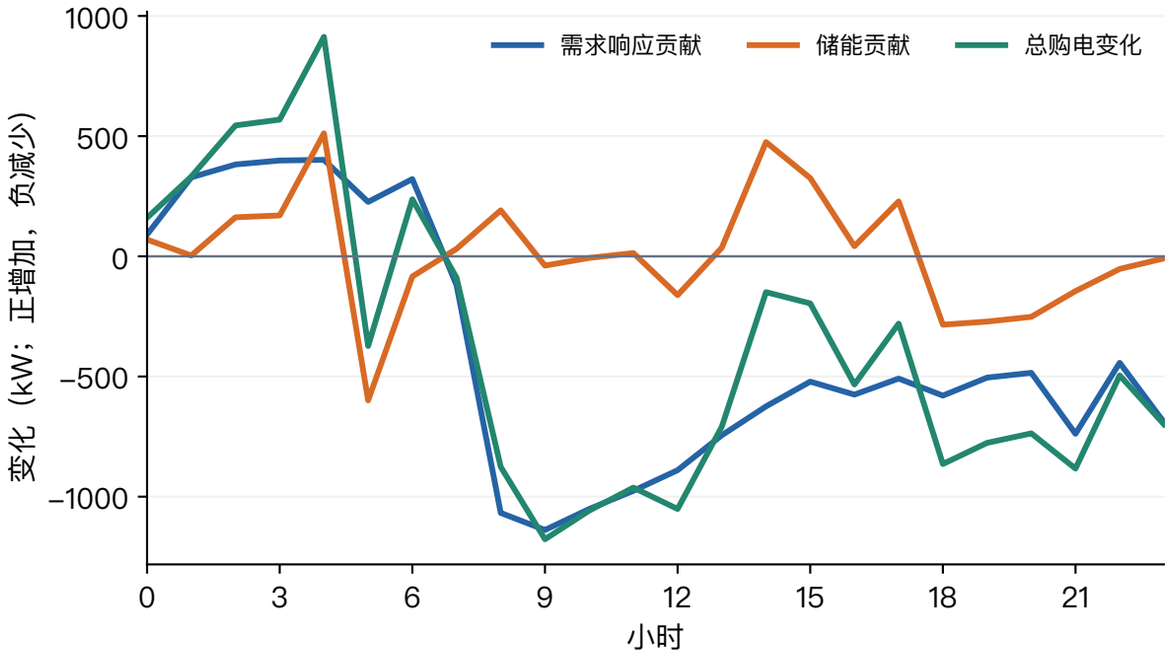

d 固定低/高负荷时段的用户响应

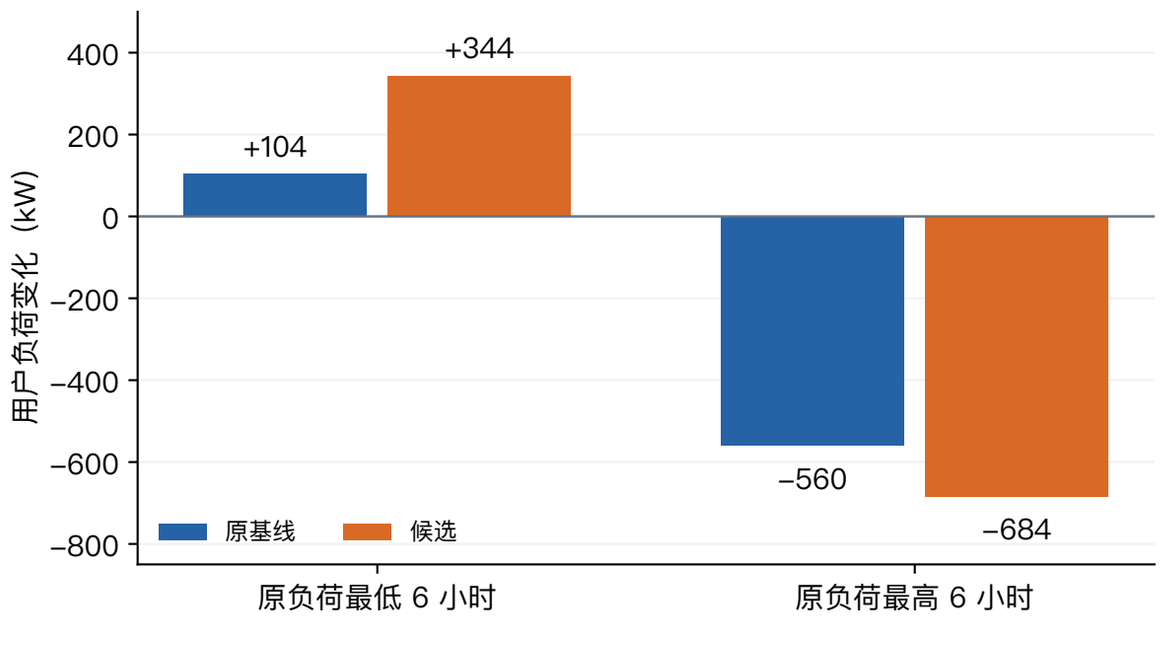

时段由原始名义负荷确定，未按策略结果重新分类；储能会计对照保持同一价格与用户响应，不是重新优化策略。
平均曲线的峰值不等于各场景日峰值的均值。原模型无跨时补回，需求削减不能全部解释为负荷转移。