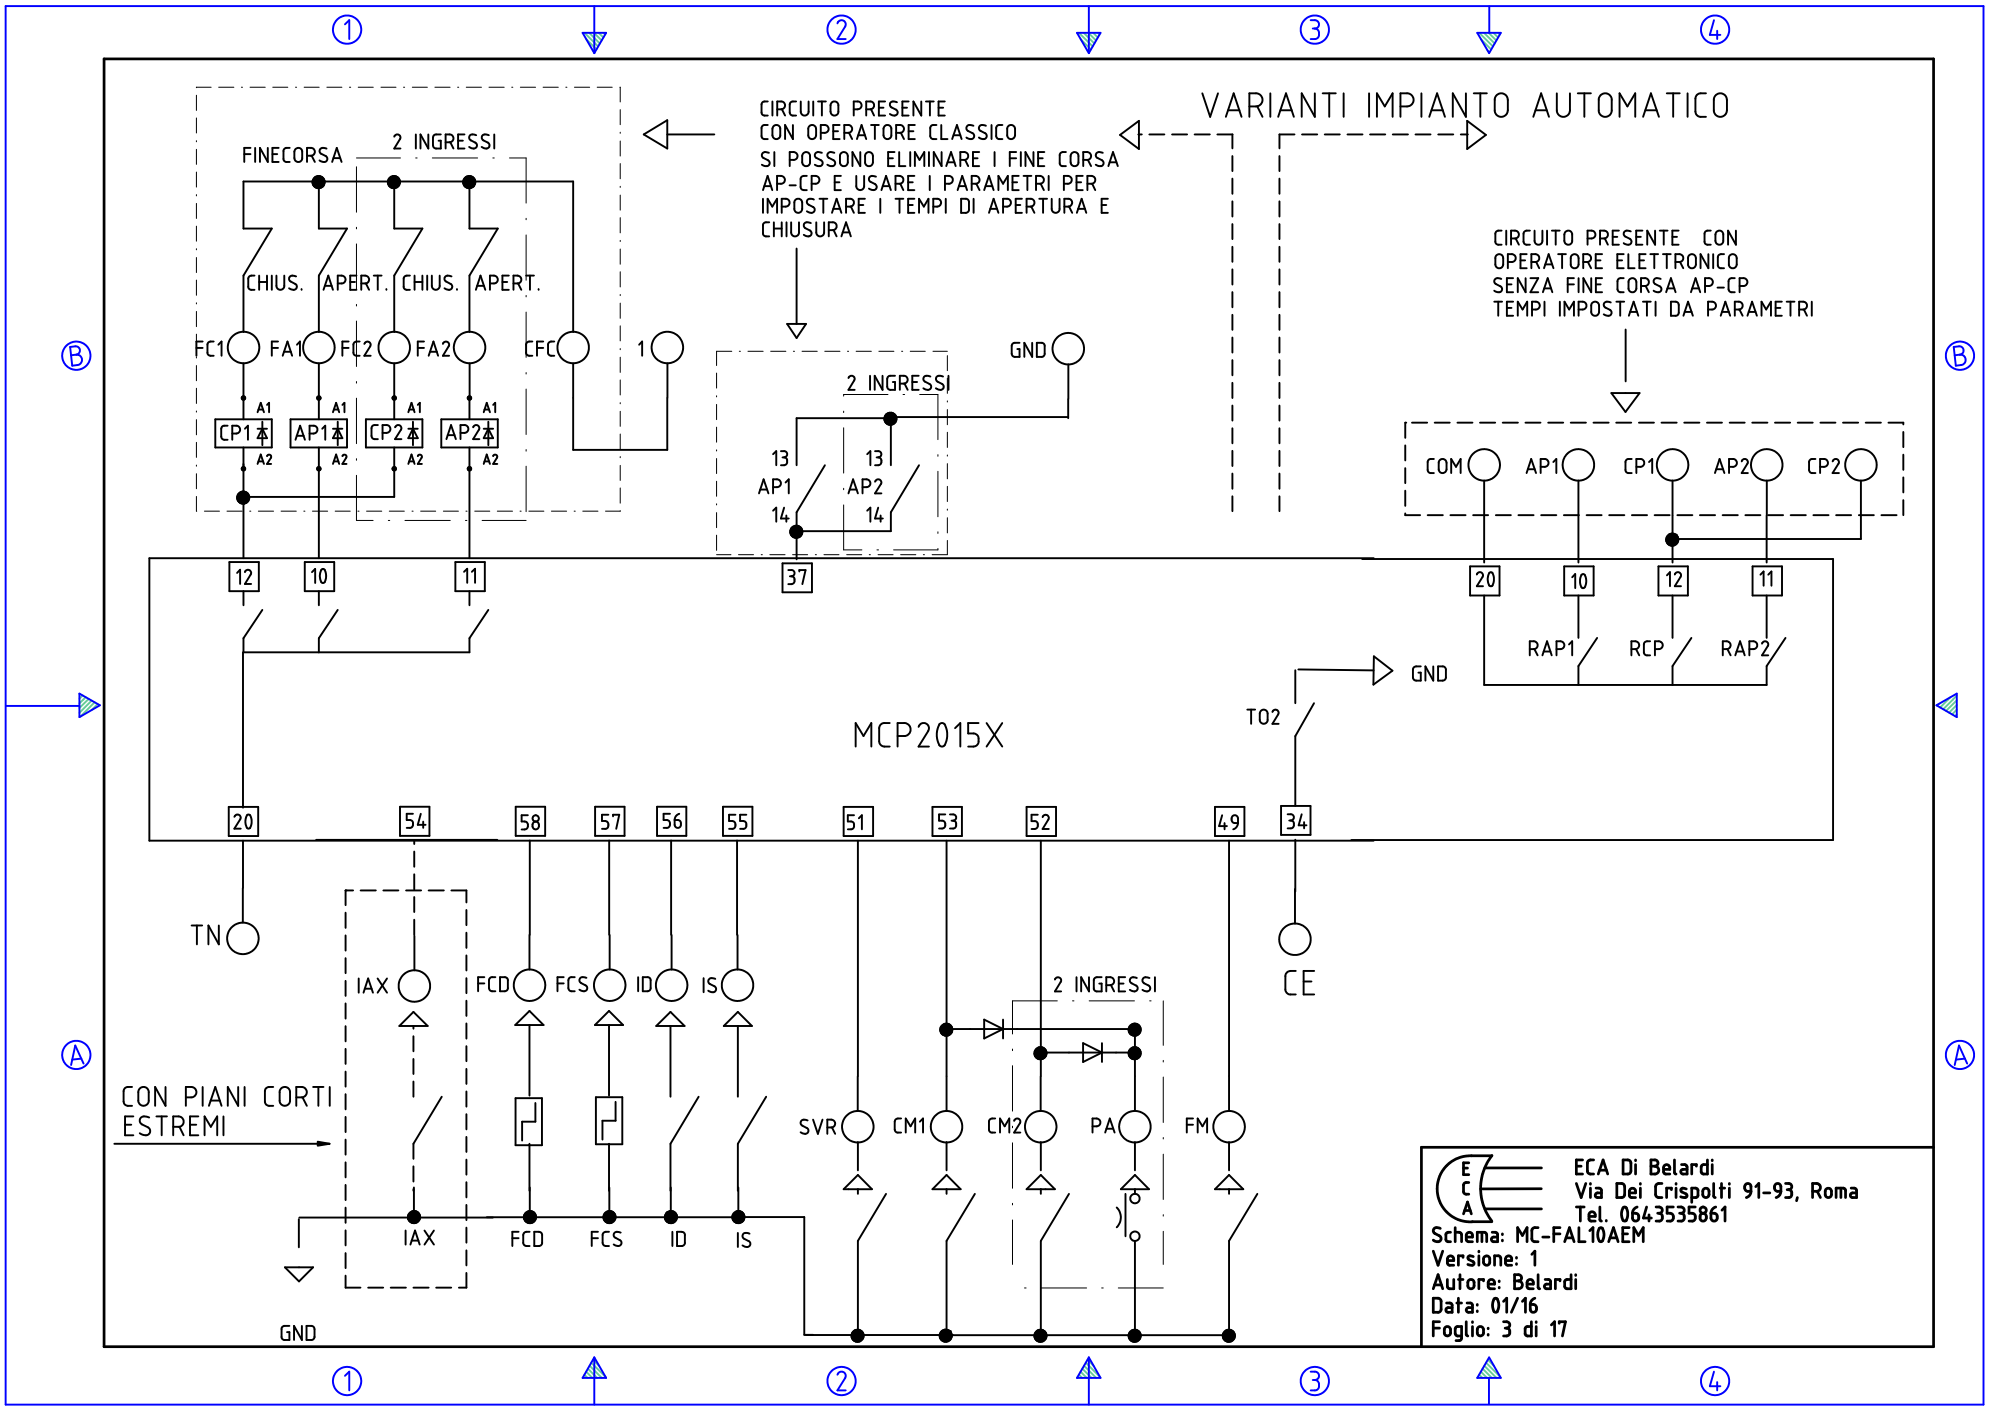
VARIANTI IMPIANTO AUTOMATICO
CIRCUITO PRESENTE
CON OPERATORE CLASSICO
SI POSSONO ELIMINARE I FINE CORSA
AP-CP E USARE I PARAMETRI PER
IMPOSTARE I TEMPI DI APERTURA E
CHIUSURA
CIRCUITO PRESENTE CON
OPERATORE ELETTRONICO
SENZA FINE CORSA AP-CP
TEMPI IMPOSTATI DA PARAMETRI
FINECORSA
2 INGRESSI
CHIUS.
APERT.
CHIUS.
APERT.
FC1
FA1
FC2
FA2
CFC
1
CP1
AP1
CP2
AP2
A1
A2
GND
2 INGRESSI
13
AP1
14
13
AP2
14
COM
AP1
CP1
AP2
CP2
12
10
11
37
20
10
12
11
RAP1
RCP
RAP2
GND
TO2
MCP2015X
20
54
58
57
56
55
51
53
52
49
34
TN
IAX
FCD
FCS
ID
IS
2 INGRESSI
CE
CON PIANI CORTI
ESTREMI
SVR
CM1
CM2
PA
FM
IAX
FCD
FCS
ID
IS
GND
ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-FAL10AEM
Versione: 1
Autore: Belardi
Data: 01/16
Foglio: 3 di 17