


# VARIANTE IMPIANTO AUTOMATICO


ALIMENTAZIONE  
OPERATORE

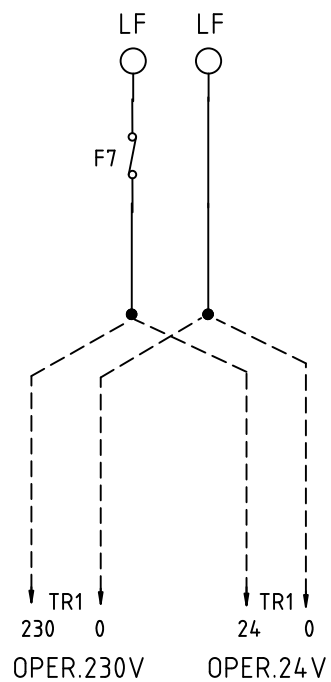


COMANDI AP-CP DIRETTI  
DA SCHEDA - VEDI FOGLIO 3

OPERATORI  
ELETTRONICI


DOPPI INGRESSI

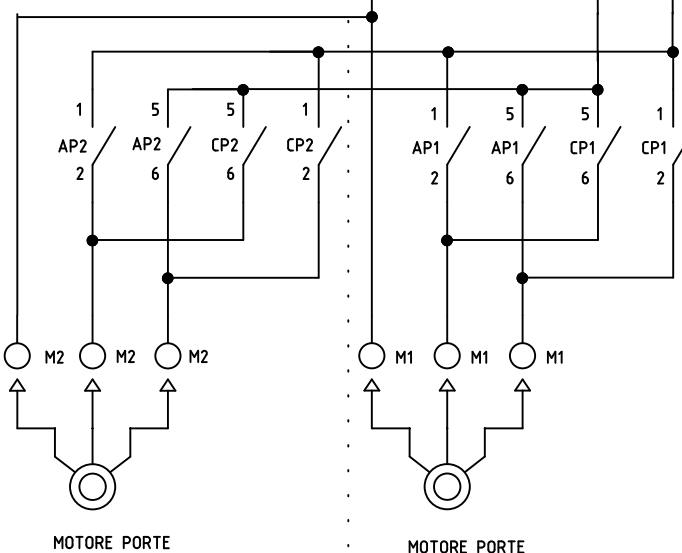

OPERATORI TRADIZIONALI  
TRIFASE

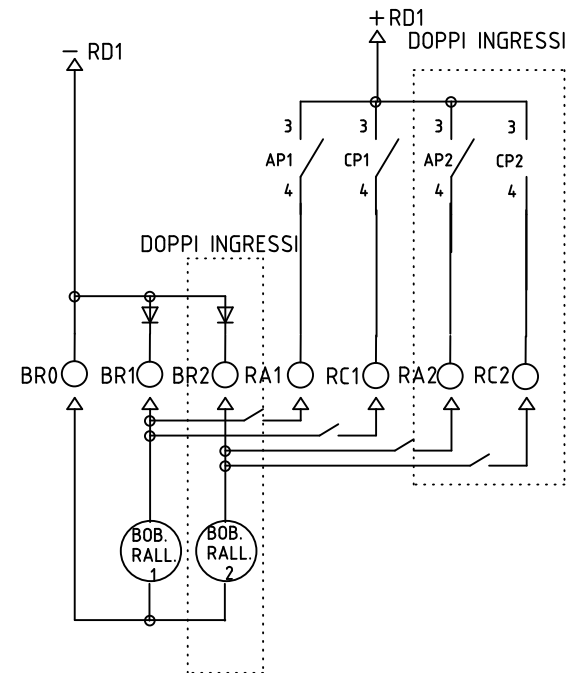

VARIANTE RALLENTAMENTO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL12  
Foglio: 9 di 18