


VARIANTE IMPIANTO AUTOMATICO

ALIMENTAZIONE
OPERATORE

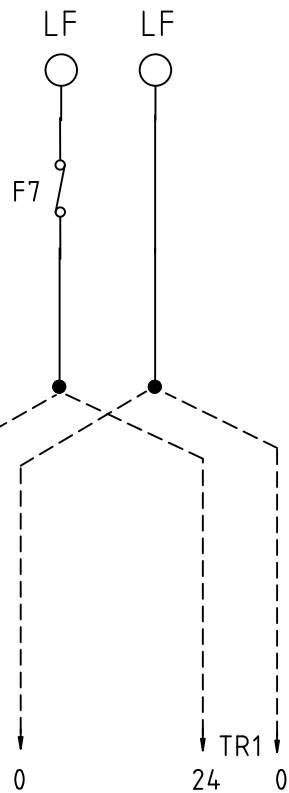


OPER.230V OPER.24V

COMANDI AP-CP DIRETTI
DA SCHEDA - VEDI FOGLIO 4

OPERATORI
ELETTRONICI

DOPPI INGRESSI

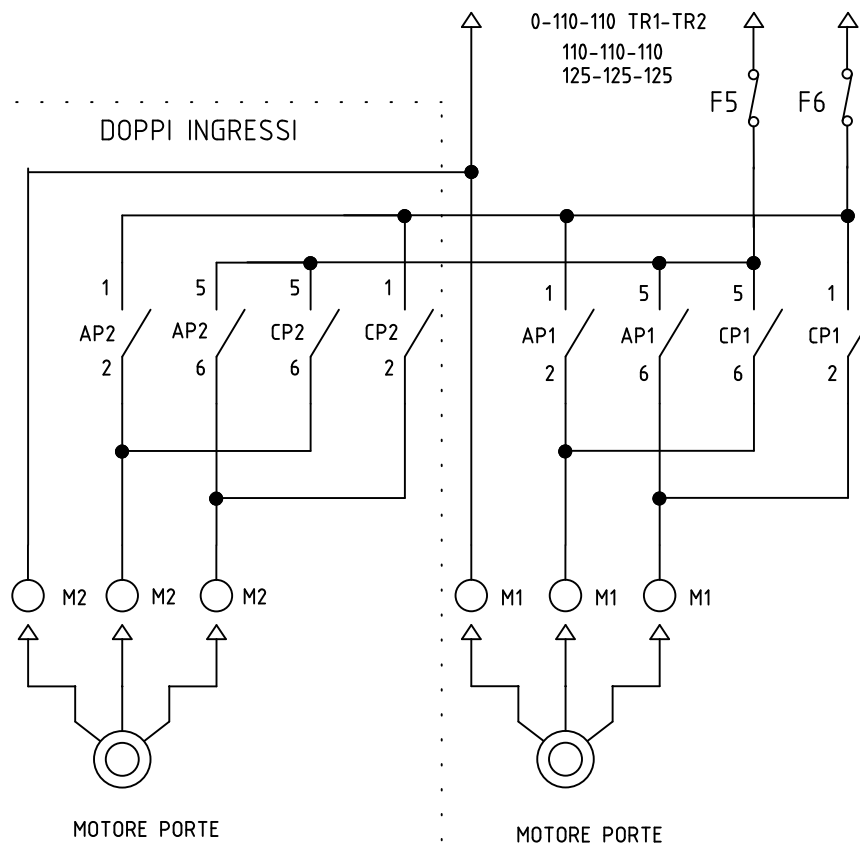

MOTORE PORTE


MOTORE PORTE

OPERATORI TRADIZIONALI
TRIFASE

0-110-110 TR1-TR2
110-110-110
125-125-125

F5 F6

RD1/ DOPPI INGRESSI

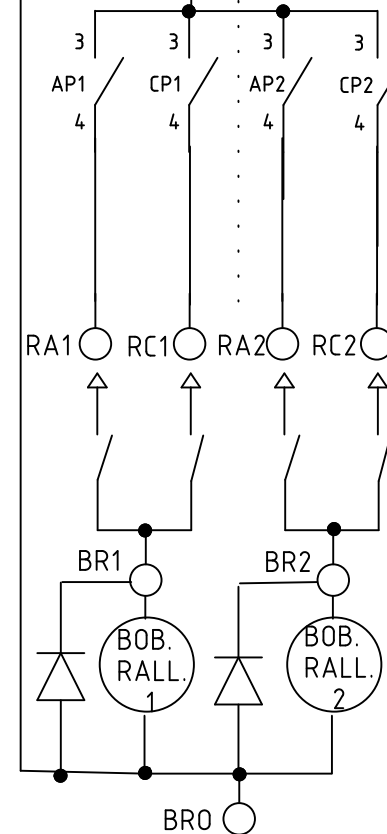

VARIANTE RALLENTAMENTO

ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-OL12A31-06
Foglio: 11 di 20