

# VARIANTE IMPIANTO AUTOMATICO

ALIMENTAZIONE  
OPERATORE




OPER.230V      OPER.24V

COMANDI AP-CP DIRETTI  
DA SCHEDA - VEDI FOGLIO 3


OPERATORI  
ELETTRONICI

DOPPI INGRESSI

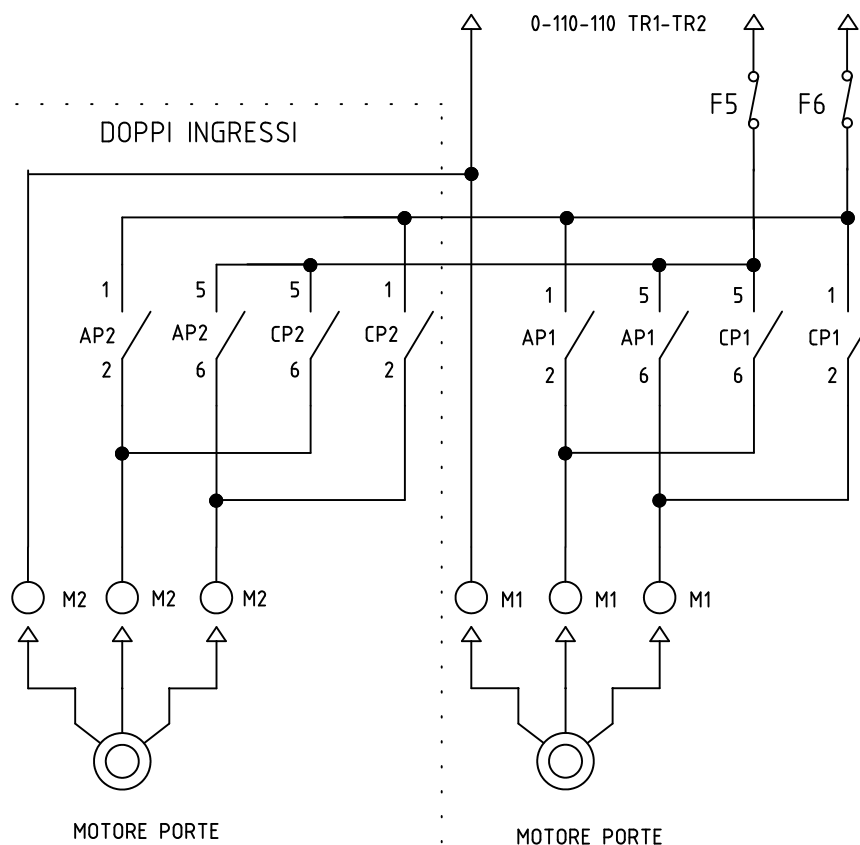


OPERATORI TRADIZIONALI  
TRIFASE

0-110-110 TR1-TR2  
F5 F6

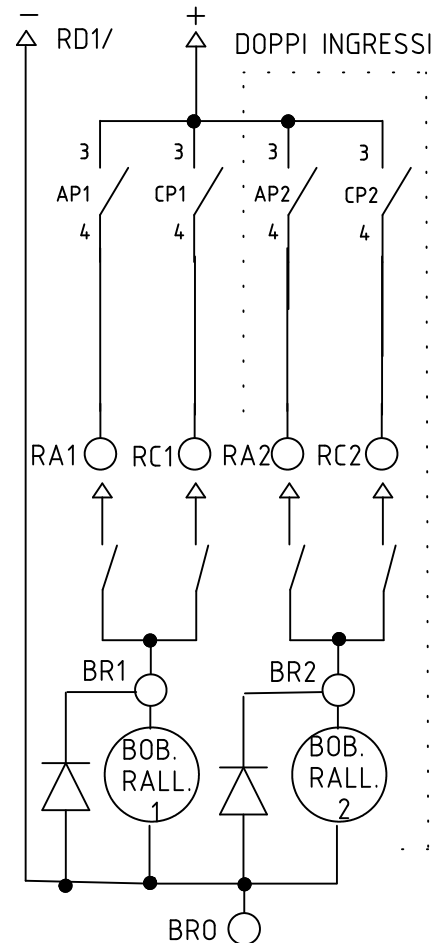

VARIANTE RALLENTAMENTO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL48MIAE  
Versione: 1  
Autore: Belardi  
Data: 01/16  
Foglio: 8 di 16