


VARIANTE IMPIANTO AUTOMATICO


ALIMENTAZIONE OPERATORE

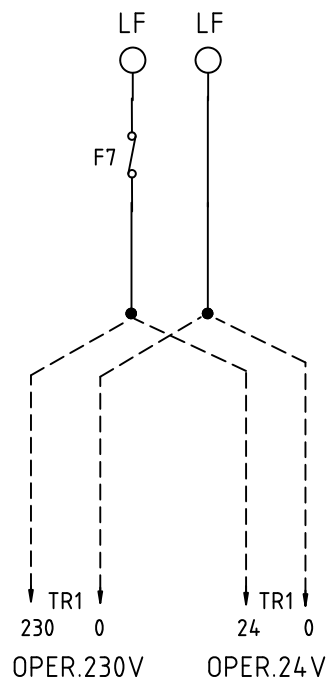


COMANDI AP-CP DIRETTI
DA SCHEDA - VEDI FOGLIO 4

OPERATORI
ELETTRONICI


DOPPI INGRESSI

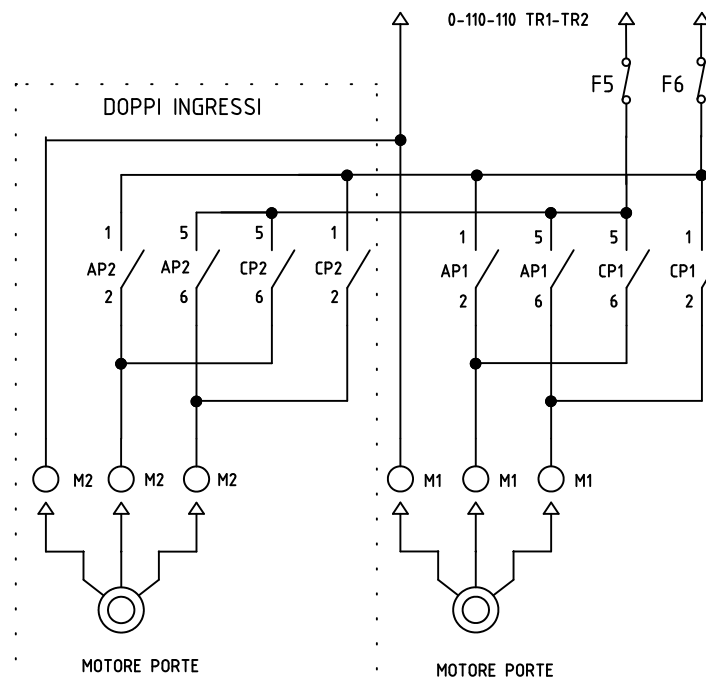

OPERATORI TRADIZIONALI
TRIFASE

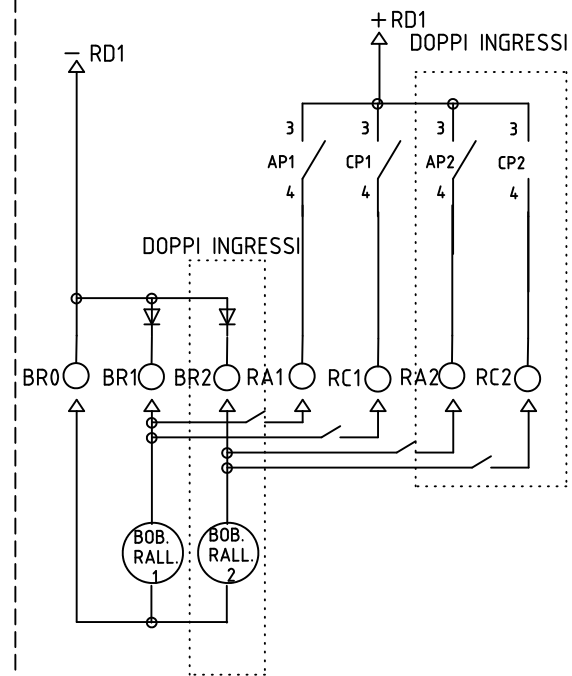

VARIANTE RALLENTAMENTO



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL48MIAE-06
Autore: Belardi
Data: 01/16
Foglio: 9 di 17