

VARIANTE IMPIANTO AUTOMATICO

ALIMENTAZIONE
OPERATORE




OPER.230V OPER.24V

COMANDI AP-CP DIRETTI
DA SCHEDA - VEDI FOGLIO 3

OPERATORI
ELETTRONICI

DOPPI INGRESSI

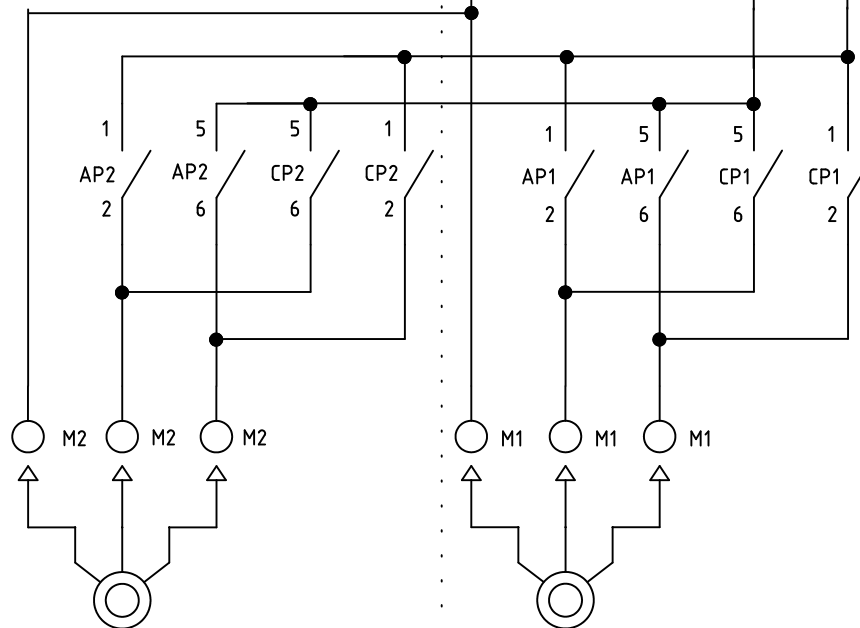


MOTORE PORTE

MOTORE PORTE


OPERATORI TRADIZIONALI
TRIFASE

0-110-110 TR1-TR2

F5 F6

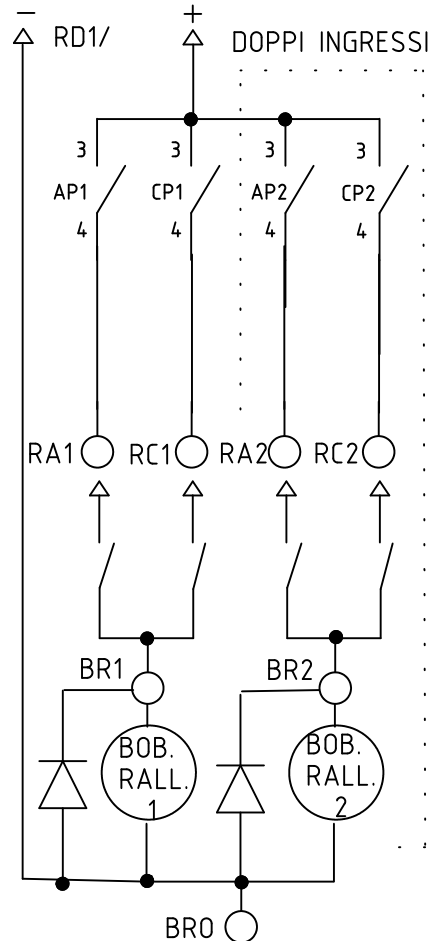

VARIANTE RALLENTAMENTO



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL48MIAEA31

Versione: 1

Autore: Belardi

Data: 01/16

Foglio: 9 di 17