

# VARIANTE IMPIANTO AUTOMATICO

ALIMENTAZIONE  
OPERATORE




OPER.230V      OPER.24V

COMANDI AP-CP DIRETTI  
DA SCHEDA - VEDI FOGLIO 3

OPERATORI  
ELETTRONICI

DOPPI INGRESSI

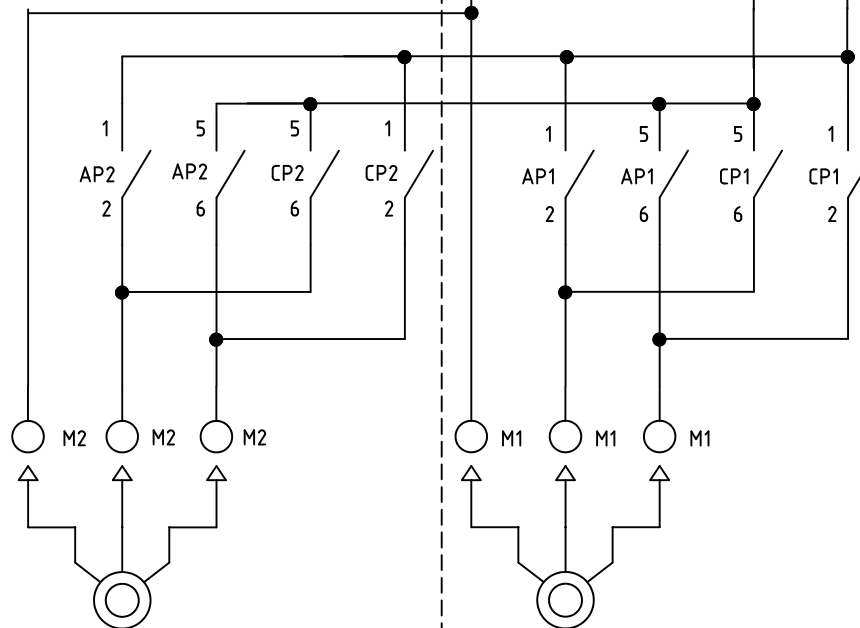


MOTORE PORTE

MOTORE PORTE

OPERATORI TRADIZIONALI  
TRIFASE


0-110-110 TR1-TR2

F5      F6

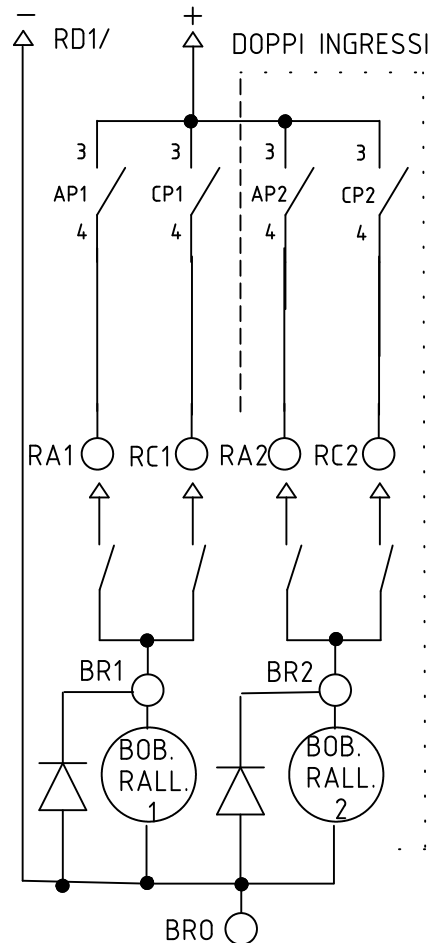

BR0

VARIANTE RALLENTAMENTO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-POC48SEMIAE06A3TR  
Autore: Belardi  
Data: 01/16  
Foglio: 12 di 20