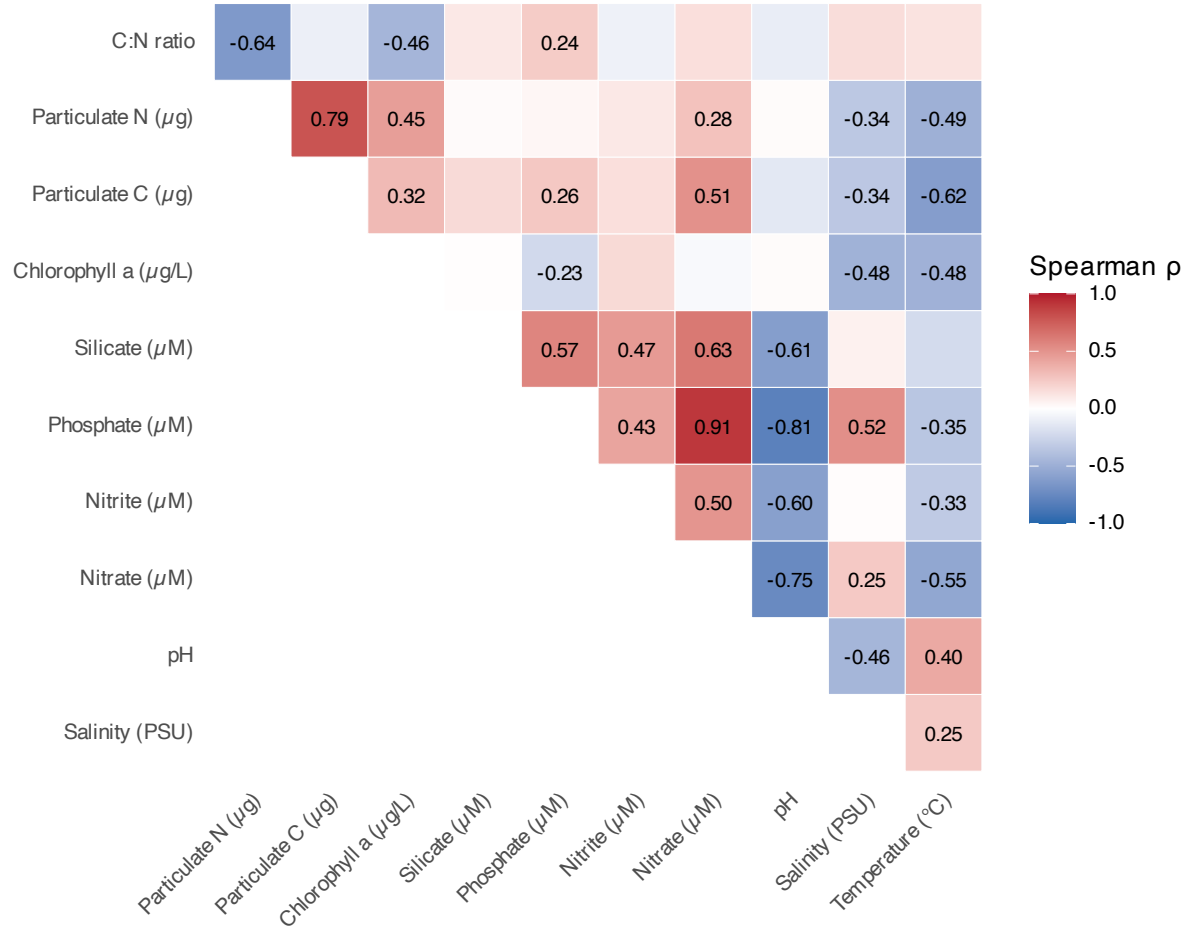
C:N ratio
Particulate N (μg)
Particulate C (μg)
Chlorophyll a (μg/L)
Silicate (μM)
Phosphate (μM)
Nitrite (μM)
Nitrate (μM)
pH
Salinity (PSU)
-0.64
-0.46
0.24
0.79
0.45
0.28
-0.34
-0.49
0.32
0.26
0.51
-0.34
-0.62
-0.23
-0.48
-0.48
0.57
0.47
0.63
-0.61
0.43
0.91
-0.81
0.52
-0.35
0.50
-0.60
-0.33
-0.75
0.25
-0.55
-0.46
0.40
0.25
Particulate N (μg)
Particulate C (μg)
Chlorophyll a (μg/L)
Silicate (μM)
Phosphate (μM)
Nitrite (μM)
Nitrate (μM)
pH
Salinity (PSU)
Temperature (°C)
Spearman ρ
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0