


Control Simplificado por Interruptor: Campaña de Prospección (Desactivado) vs. Campaña de Marketing (Activo)  
Guía Visual de Estados del Switch, Transiciones Inmediatas y Flujo del Cron diario

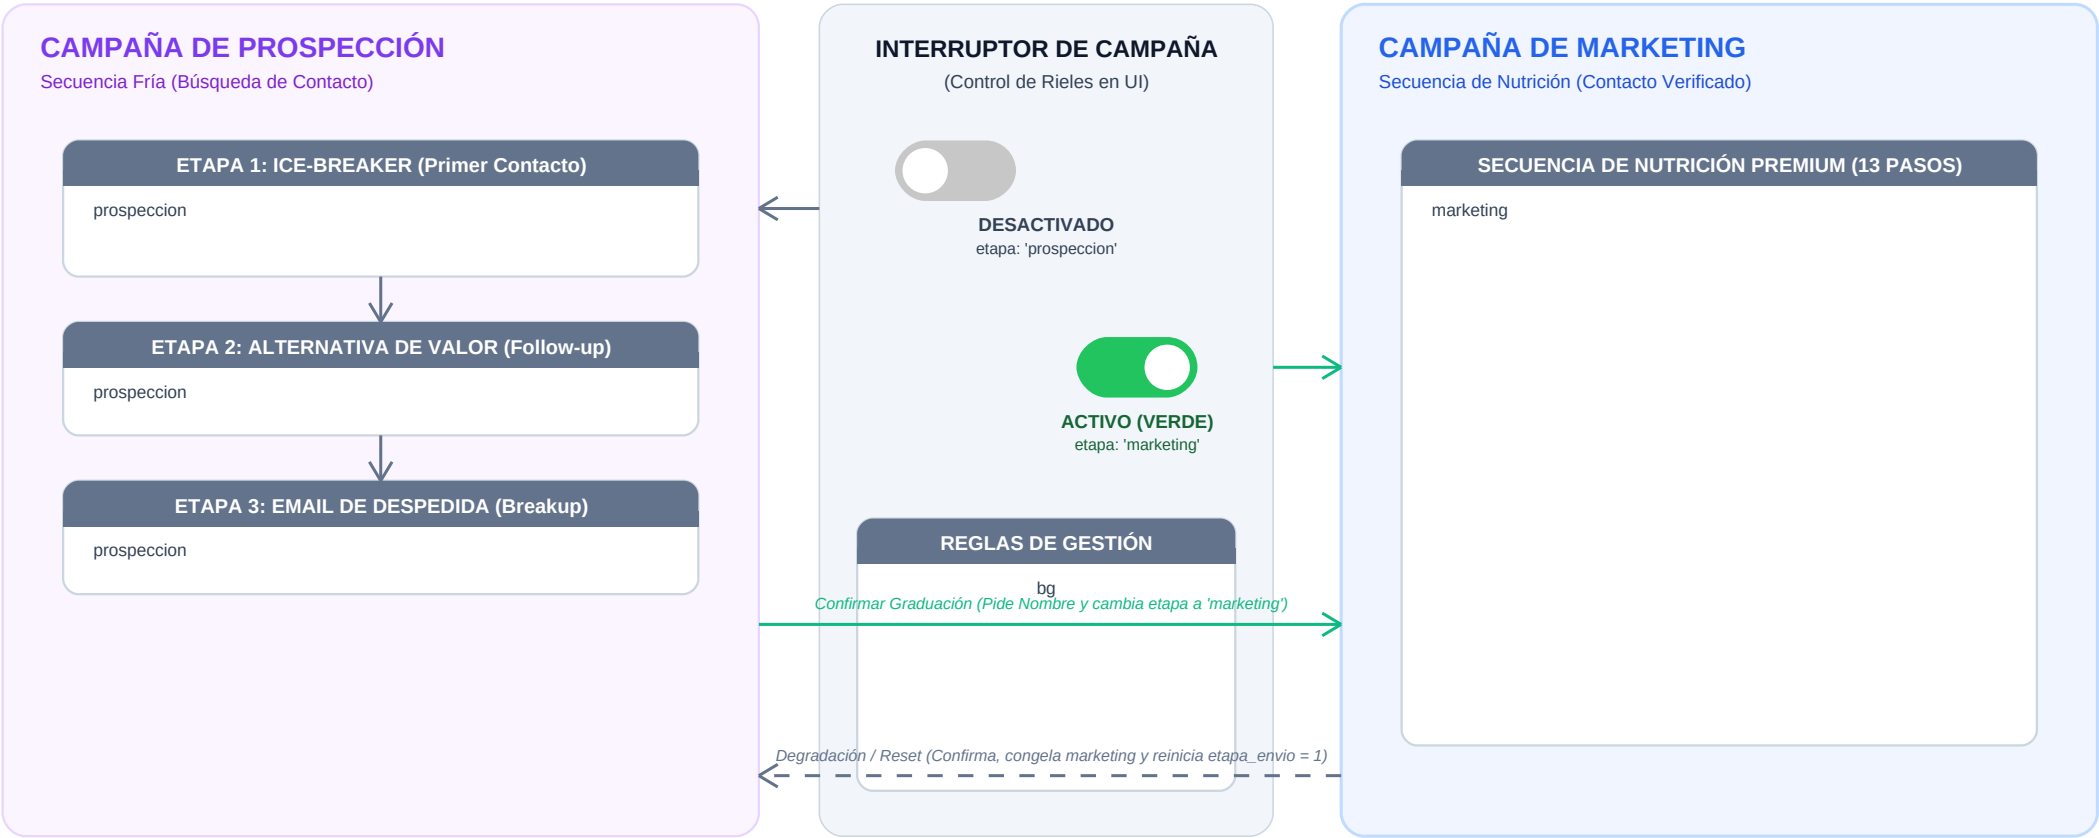

NOTAS TÉCNICAS Y OPERACIONALES DEL FLUJO DE TRABAJO SIMPLIFICADO

- Interruptor de Campaña: Elimina el estado de pausa independiente. El interruptor define la campaña: Desactivado = Prospección, Activo = Marketing. Cuando está Desactivado (Gris), corre la secuencia fría. Cuando está Activo (Verde), corre la secuencia de nutrición.
- Comportamiento de Degradación: Al degradar un contacto, su etapa se cambia a 'prospeccion', su 'etapa\_envio' se reinicia a 1 y su 'proximo\_envio' se limpia para que el cron le envíe de inmediato el Ice-Breaker. El progreso de su campaña de marketing queda congelado sin alterarse.
- Reanudación de Marketing: Si el contacto responde positivamente en prospección y es el encargado correcto, al encender el interruptor, este se gradúa a Marketing y retoma la campaña de nutrición exactamente en la etapa que estaba previamente congelada.
- Contactos de la IA: Todo nuevo prospecto extraído por la IA comienza por defecto en Prospección y con el interruptor Desactivado. El cron diario comenzará su prospección de manera autónoma. Si el contacto no sirve o no desea recibir correos, se elimina del CRM.