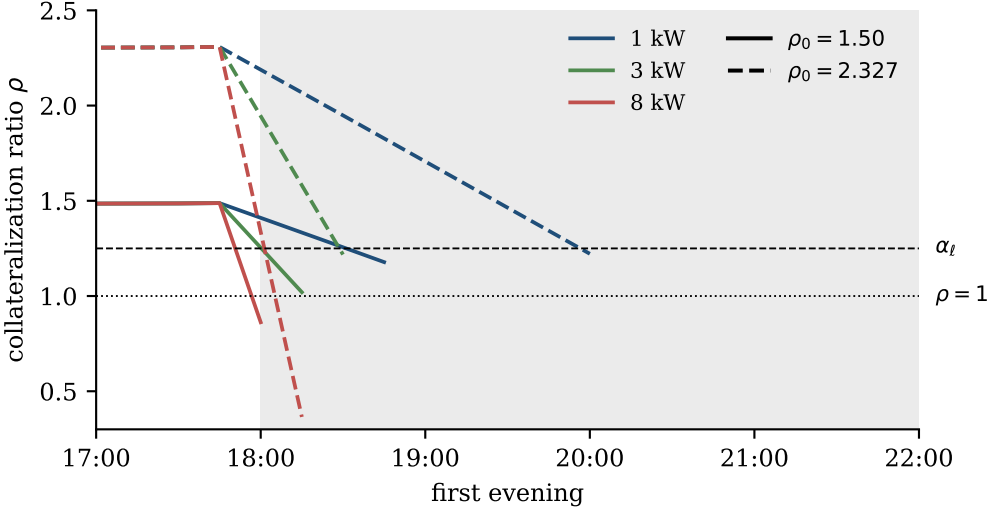
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
collateralization ratio ρ
1 kW
3 kW
8 kW
$\rho_0 = 1.50$
$\rho_0 = 2.327$
α_ℓ
$\rho = 1$
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
first evening