



Localización	Secc. B2- L599		
Equipamiento	Contacto central		
Fase	T		
Carga actual	156	Carga máxima	230

Fecha de Inspección	20/05/2005		
Distancia al Objeto	10,0 m		
Humedad Relativa	0,50		
Temperatura ambiente	8,0°C		
Emisividad	0,75		

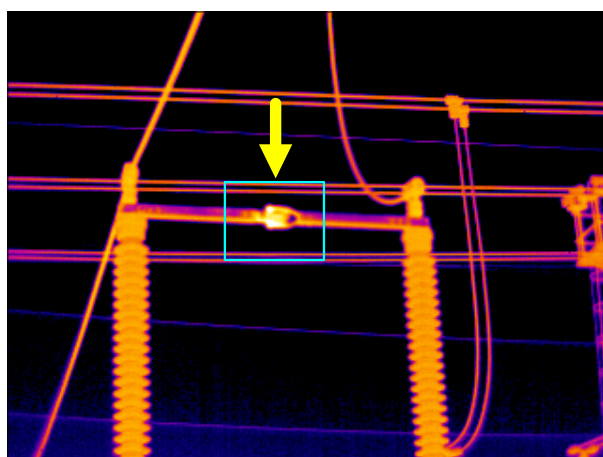

Contacto central

Fase: T

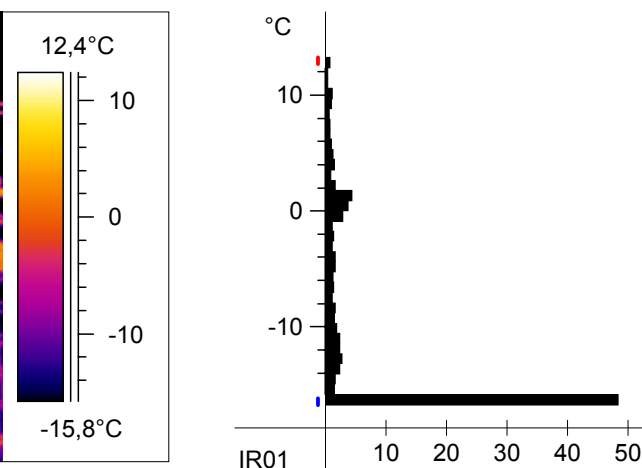

Observación

T. Medida	15,5°C	T. Ambiente	8,0°C	Carga Actual	156	Carga Max.	230
-----------	--------	-------------	-------	--------------	-----	------------	-----

Sobretensión (Δt) corregida para carga del 100%: **24,4 °C**

Recomendación

Si $\Delta t < 69^\circ\text{C}$ Mantener bajo observación termográfica

Si $69^\circ\text{C} < \Delta t < 138^\circ\text{C}$ Realizar el mantenimiento de forma programada

Si $138^\circ\text{C} < \Delta t < 207^\circ\text{C}$ Realizar el mantenimiento en la primera oportunidad

Si $\Delta t > 207^\circ\text{C}$ Realizar el mantenimiento de forma inmediata

Fecha de reparación _____ Por _____