



TABLERO DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO


VISTA FRONTAL EXTERIOR

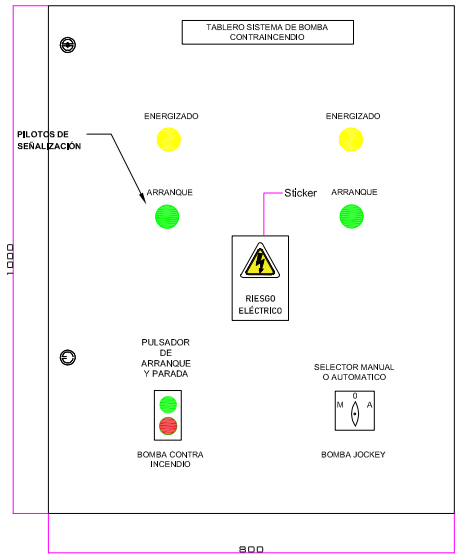

VISTA FRONTAL INTERIOR

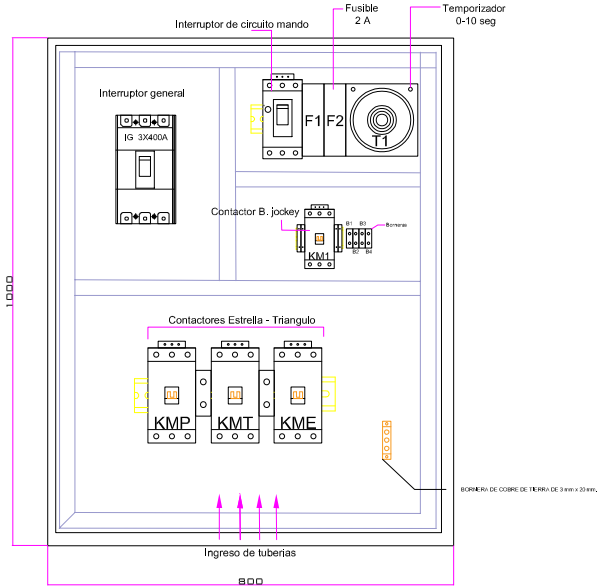

VISTA LATERAL

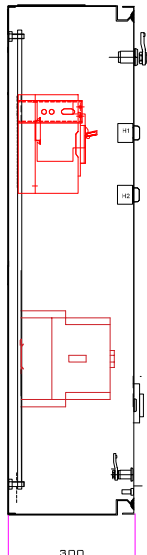

LEYENDA DE COMPONENTES

IG	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3x400 A
Q1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CIRCUITO JOCKEY 3X20 A
KMP	CONTACTOR PRINCIPAL BCI 165 AMP
KMT	CONTACTOR DE CONEXION TRIANGULO 160 AMP
KME	CONTACTOR DE CONEXION ESTRELLA 120 AMP
KM1	CONTACTOR B. JOCKEY 18 AMP
T1	TEMPORIZADOR DE 0-10 SEG.
F1	FUSIBLE DE CIRCUITO - BCI 2 AMP
H1	SEÑALIZADOR AMBAR - ENERGIZADO BCI
H2	SEÑALIZADOR VERDE - ARRANQUE BCI
H3	PULSADOR DE ARRANQUE BCI
H4	PULSADOR DE PARADA BCI
B1	BORNERA 1 - ENTRADA DE PRESOSTATO BCI
B2	BORNERA 2 - ENTRADA DE PRESOSTATO BCI
PBCI	PRESOSTATO DE BCI CON RANGO
X1 - X2	BORNERAS DE SEÑALIZADORES
A1 - A2	BORNERAS DE BOBINA DE CONTACTOR

NOTAS

1	El cliente debe verificar que las dimensiones de los tableros son los adecuados para el área destinada para su instalación.
2	La puerta tendrá una apertura de 150°.
3	La base y la puerta estarán debidamente aterrados.
4	Las puertas contarán con jebes garantizando la hermeticidad.
5	Este plano debe ser utilizado únicamente para la bomba especificada.
6	Rotulos de aluminio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Tipo de tablero	Para adosar
Dimensiones	1000X800X300mm (Alt x Ancho x Prof)
Base y puerta	Hoja de acero 1.5 mm
Placa de montaje	Zinc-revestido acero 2mm
Acabado	Color ROJO
Tierra	De Cobre de 3 mm x 20 mm de espesor
Grado de proteccion	IP 66
Rotulos	Fondo negro y letras blancas



DESCRIPCIÓN :
DIAGRAMA MECANICO DEL TABLERO DE
AGUA CONTRA INCENDIO
380 V 3F+T 60 HZ

ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE
SERVICIOS GENERALES AL YESER, NO SE
PERMITE LA COPIA, LA REPRODUCCION Y/O EL
SUMINISTRO A TERCEROS SIN PREVIA
AUTORIZACION

FORMATO: A-4

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	AARON BALABARCA	15/05/2026
DISEÑADO	SEBASTIAN FLOILAN	15/05/2026
APROBADO	MOHAMAD AL MEFLEH	15/05/2026

CLIENTE :	SUN FIRE
PROYECTO :	CASAPARQ

LISTA DE MATERIALES:	C/PLANO:
COLOR : ROJO	1/3
	REV. : 3.0

TABLERO DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO


CIRCUITO DE FUERZA

ALIMENTACIÓN
380V,3Ø
60HZ

L1
L2
L3

Interrupor General
3X400 A

Conexion a tierra




KMP
Contactor
A-165

KMT
Contactor
A-165

KME
Contactor
A-120

ALIMENTACIÓN
380V,3Ø
60HZ

L1 L2 L3

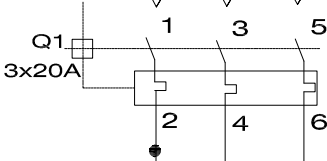

KMJ
AF-18

B1

3φ

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONTRUCCION

Tipo de tablero	Para adosar
Dimensiones	800X600X300mm (AltoxAchoxAProf)
Base y puerta	Hoja de acero 1.5 mm
Placa de montaje	Zinc-revestido acero 2mm
Acabado	Color ROJO
Tierra	De Cobre de 3 mm x 20 mm de espesor
Grado de proteccion	IP 66
Rolulos	Fondo negro y letras blancas

LEYENDA DE COMPONENTES	
IG	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3x400 A
Q1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CIRCUITO JOCKEY 3X20 A
KMP	CONTACTOR PRINCIPAL BCI 165 AMP
KMT	CONTACTOR DE CONEXION TRIANGULO 165 AMP
KME	CONTACTOR DE CONEXION ESTRELLA 120 AMP
KM1	CONTACTOR B. JOCKEY 18 AMP
T1	TEMPORIZADOR DE 0-10 SEG
F1	FUSIBLE DE CIRCUITO - BCI 2 AMP
H1	SEÑALIZADOR AMBAR - ENERGIZADO BCI
H2	SEÑALIZADOR VERDE - ARRANQUE BCI
H3	PULSADOR DE ARRANQUE BCI
H4	PULSADOR DE PARADA BCI
B1	BORNERA 1 - ENTRADA DE PRESOSTATO BCI
B2	BORNERA 2 - ENTRADA DE PRESOSTATO BCI
PBCI	PRESOSTATO DE BCI CON RANGO
X1 - X2	BORNERAS DE SEÑALIZADORES
A1 - A2	BORNERAS DE BOBINA DE CONTACTOR

NOTAS	
1	La tubería y canalización deb ser en EMT según normativa vigente
2	El motor o bomba debe estar conectado a tierra de forma efectiva
3	Todas las conexiones deben realizarse según CNE y normas técnicas vigentes
4	Verificar sentido de giro del equipo antes de la operación
5	Este plano debe ser utilizada unicamente para la bomba especificada



DESCRIPCIÓN :
DIAGRAMA DE FUERZA DEL TABLERO DE
AGUA CONTRA INCENDIO
380 V 3F+T 60 HZ

ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE
SERVICIOS GENERALES AL YESER, NO SE
PERMITE LA COPIA, LA REPRODUCCION Y/O EL
SUMINISTRO A TERCEROS SIN PREVIA
AUTORIZACION



FORMATO: A-4

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	AARON BALABARCA	15/05/2026
DISEÑADO	SEBASTIAN FLOILAN	15/05/2026
APROBADO	MOHAMAD AL MEFLEH	15/05/2026

CLIENTE : SUN FIRE
PROYECTO : CASAPARQ

LISTA DE MATERIALES:	C/PLANO: 2/3
COLOR : ROJO	REV. : 3.0

CIRCUITO DE MANDO

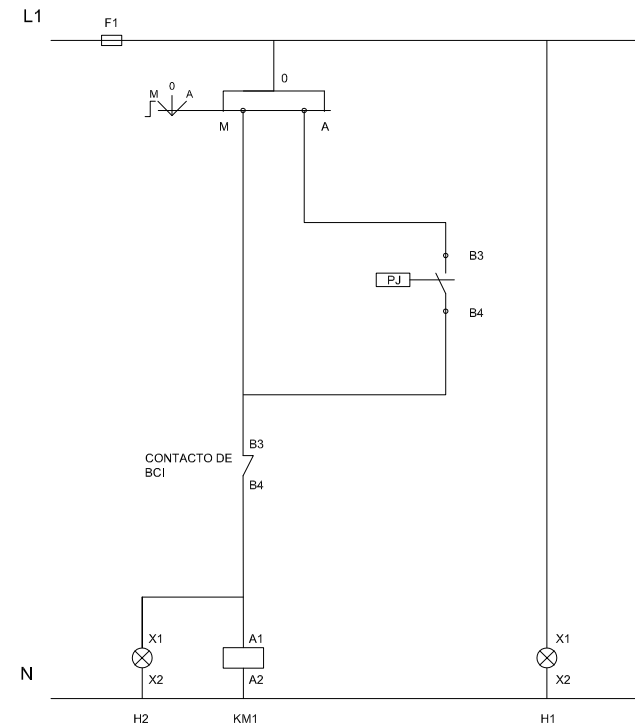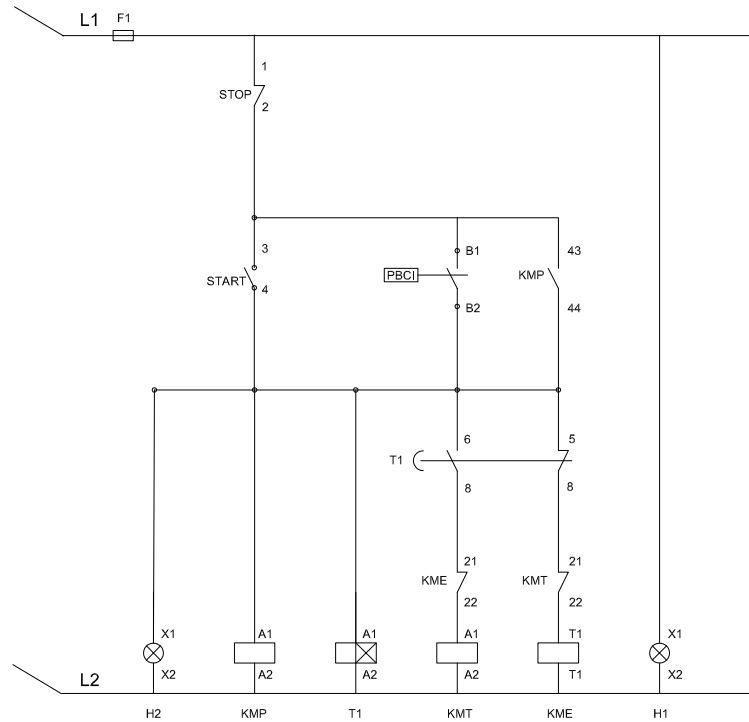

IG	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3x400 A
Q1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CIRCUITO JOCKEY 3x20 A
KMP	CONTACTOR PRINCIPAL BCI 165 AMP
KMT	CONTACTOR DE CONEXION TRIANGULO 165 AMP
KME	CONTACTOR DE CONEXION ESTRELLA 120 AMP
KM1	CONTACTOR B. JOCKEY 18 AMP
T1	TEMPORIZADOR DE 0-10 SEG
F1	FUSIBLE DE CIRCUITO - BCI 2 AMP
H1	SENAIZADOR AMBAR - ENERGIZADO BCI
H2	SENAIZADOR VERDE - ARRANQUE BCI
H3	PULSADOR DE ARRANQUE BCI
H4	PULSADOR DE PARADA BCI
B1	BORNERA 1 - ENTRADA DE PRESTOSTATO BCI
B2	BORNERA 2 - ENTRADA DE PRESTOSTATO BCI
PBC1	PRESTOSTATO DE BCI CON RANGO
X1 - X2	BORNERAS DE SENALIZADORES
A1 - A2	BORNERAS DE BOBINA DE CONTACTOR

1	La tubería y canalización deb ser en EMT según normativa vigente
2	El motor o bomba debe estar conectado a tierra de forma efectiva
3	Todas las conexiones deben realizarse segun CNE y normas técnicas vigentes
4	Verificar sentido de giro del equipo antes de la operacion
5	Este plano debe ser utilizada unicamente para la bomba especificada

Tipo de tablero	Para adosar
Dimensiones	800x600x250mm (AltosxAnchosxProf)
Base y puerta	Hoja de acero 1.5 mm
Placa de montaje	Zinc-revestido acero 2mm
Acabado	Color ROJO
Tierra	De Cobre de 3 mm x 20 mm de espesor
Grado de protección	IP 66
Rotulos	Fondo negro y letras blancas



DESCRIPCIÓN :
**DIAGRAMA DE MANDO DEL TABLERO DE
 AGUA CONTRA INCENDIO
 380 V 3F+T 60 HZ**

ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE
SERVICIOS GENERALES AL YESER, NO SE
PERMITE LA COPIA, LA REPRODUCCION Y/O EL
SUMINISTRO A TERCEROS SIN PREVIA
AUTORIZACION

FORMATO: A-4

	NOMBRE	FECHA	CLIENTE :	LISTA DE MATERIALES:	C/PLANO:
DIBUJADO	AARON BALABARCA	15/05/2026	SUN FIRE		3/3
DISEÑADO	SEBASTIAN FLOILAN	15/05/2026	PROYECTO :	CASAPARQ	REV. :
APROBADO	MOHAMAD AL MEFLEH	15/05/2026		COLOR : ROJO	3.0