



TABLERO DE SISTEMA DE VENTILACION CUARTO DE BOMBA


VISTA FRONTAL EXTERIOR

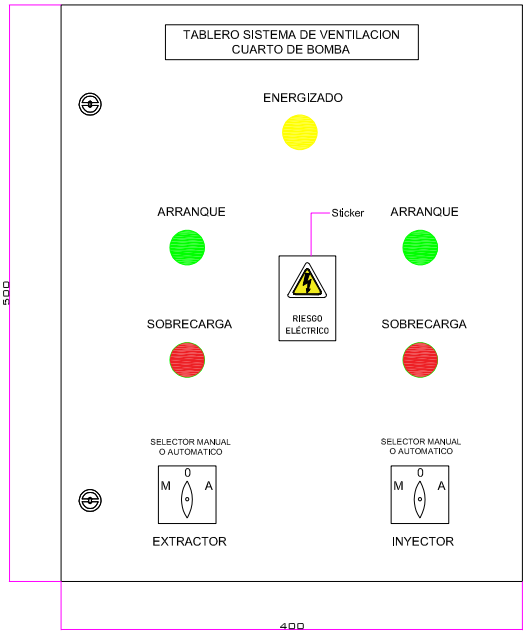

VISTA FRONTAL INTERIOR

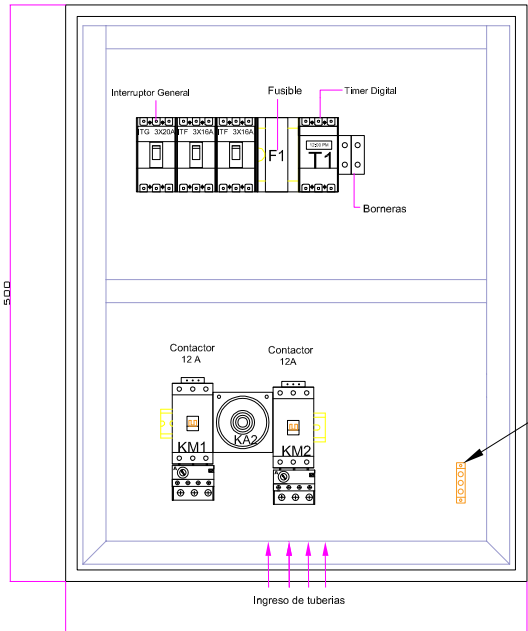

VISTA LATERAL

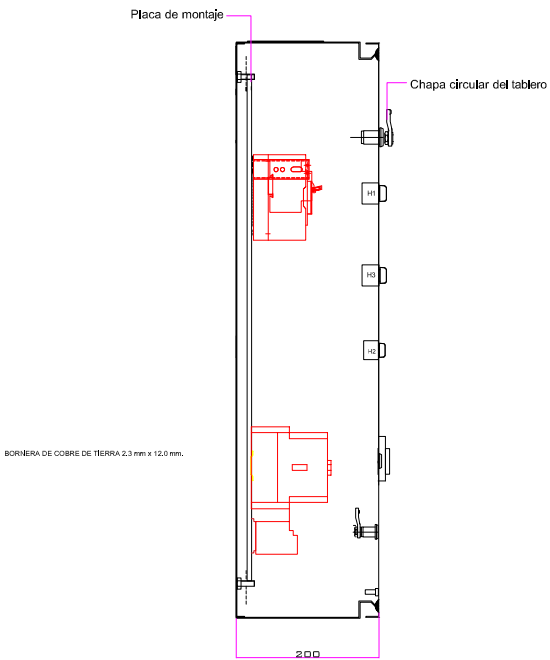

LEYENDA DE COMPONENTES

T1	TIMER DIGITAL
F1	FUSIBLE 2 AMP
H1	SEÑALIZADOR AMBAR - ENERGIZADO
H2	SEÑALIZADOR ROJO - SOBRECARGA
H3	SEÑALIZADOR VERDE - ARRANQUE
B1	BORNERA 1 - ENTRADA
B2	BORNERA 2 - ENTRADA
MOA	SELECTOR - MANUAL / AUTOMATICO
KA1	RELAY ENCAPSULADO 220VAC
KM1	CONTACTOR DE ARRANQUE INYECTOR 3X12 AMP
KM2	CONTACTOR DE ARRANQUE EXTRACTOR 3X12 AMP
Q1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1/ 3X16 AMP
Q2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2/ 3X16 AMP
ITG	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3X20 A
X1 - X2	BORNERAS DE SEÑALIZADORES
A1 - A2	BORNERAS DE BOBINA DE CONTACTOR

NOTAS

1	La tubería y canalización deb ser en EMT según normativa vigente
2	El motor o bomba debe estar conectado a tierra de forma efectiva
3	Todas las conexiones deben realizarse según CNE y normas técnicas vigentes
4	Verificar sentido de giro del equipo antes de la operación
5	Este plano debe ser utilizada únicamente para la bomba especificada

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Tipo de tablero	Para adosar
Dimensiones	500X400X200mm (AltosAnchoxProf)
Base y puerta	Hoja de acero 1.5 mm
Placa de montaje	Zinc-revestido acero 2mm
Acabado	Color GRIS RAL 7035
Tierra	De Cobre con 2.3 mm de espesor
Grado de proteccion	IP 66
Rotulos	Fondo negro y letras blancas



DESCRIPCION :
DIAGRAMA DE MECANICO DEL TABLERO DE VENTILACION DE CUARTO DE BOMBA
380 V 3F+T 60 HZ

FORMATO: A-4


	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	AARON BALABARCA	15/05/2026
DISEÑADO	SEBASTIAN FLOILAN	15/05/2026
APROBADO	MOHAMAD AL MEFLAH	15/05/2026

CLIENTE :	SUN FIRE
PROYECTO :	CASAPARQ

LISTA DE MATERIALES:	C/PLANO:
COLOR RAL:	REV. :
GRIS RAL 7035	3.0

TABLERO DE SISTEMA DE VENTILACION CUARTO DE BOMBA

CIRCUITO DE FUERZA

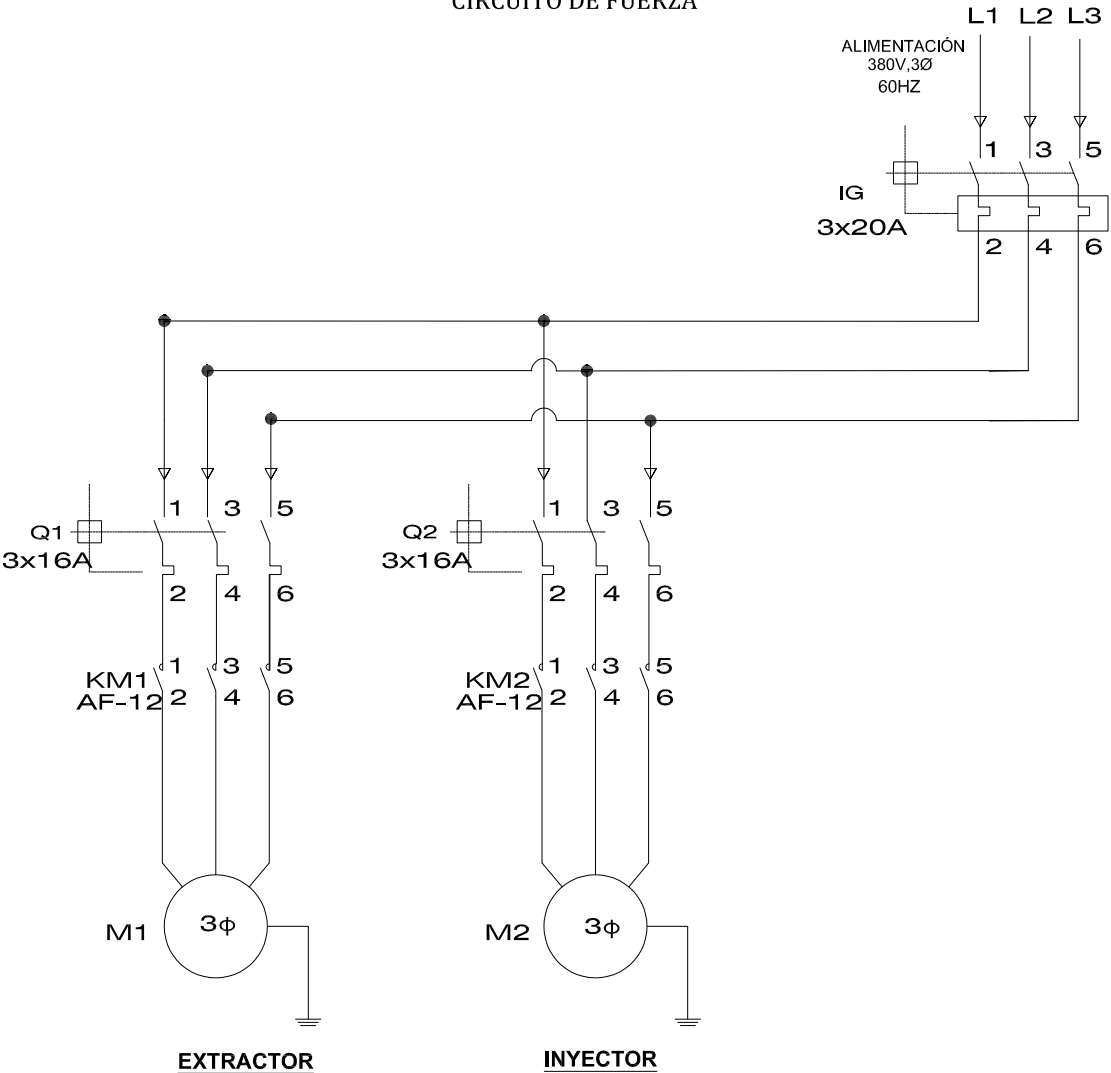

LEYENDA DE COMPONENTES	
T1	TIMER DIGITAL
F1	FUSIBLE 2 AMP
H1	SEÑALIZADOR AMBAR - ENERGIZADO
H2	SEÑALIZADOR ROJO - SOBRECARGA
H3	SEÑALIZADOR VERDE - ARRQUE
B1	BORNERA 1 - ENTRADA
B2	BORNERA 2 - ENTRADA
MOA	SELECTOR - MANUAL / AUTOMATICO
KA1	RELAY ENCAPSULADO 220VAC
KM1	CONTACTOR DE ARRANQUE INYECTOR 3X12 AMP
KM2	CONTACTOR DE ARRANQUE EXTRACTOR 3X12 AMP
Q1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1/ 3X16 AMP
Q2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2/ 3X16 AMP
ITG	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3X20 A
X1 - X2	BORNERAS DE SEÑALIZADORES
A1 - A2	BORNERAS DE BOBINA DE CONTACTOR

NOTAS	
1	La tubería y canalización deb ser en EMT según normativa vigente
2	El motor o bomba debe estar conectado a tierra de forma efectiva
3	Todas las conexiones deben realizarse según CNE y normas técnicas vigentes
4	Verificar sentido de giro del equipo antes de la operación
5	Este plano debe ser utilizada unicamente para el motor o arranque específico

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	
Tipo de tablero	Para adosar MARCA: AL YESER
Dimensiones	500X400X200mm (AltoxAchoxAProf)
Base y puerta	Hoja de acero 1.5 mm
Placa de montaje	Zinc-revestido acero 2mm
Acabado	Color GRIS RAL 7035
Tierra	De Cobre con 2.3 mm de espesor
Grado de proteccion	IP 66
Rolulos	Fondo negro y letras blancas



DESCRIPCIÓN :
DIAGRAMA DE FUERZA DEL TABLERO DE
VENTILACION DE CUARTO DE BOMBA
380 V 3F+T 60 HZ

ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE
SERVICIOS GENERALES AL YESER, NO SE
PERMITE LA COPIA, LA REPRODUCCIÓN Y/O EL
SUMINISTRO A TERCEROS SIN PREVIA
AUTORIZACION

FORMATO: A-4


	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	AARON BALABARCA	15/05/2026
DISEÑADO	SEBASTIAN FLOILAN	15/05/2026
APROBADO	MOHAMAD AL MEFLIH	15/05/2026

CLIENTE :	SUN FIRE
PROYECTO :	CASAPARQ

LISTA DE MATERIALES:	C/PLANO: 2/3
COLOR RAL: GRIS RAL 7035	REV. : 3.0

TABLERO DE SISTEMA DE VENTILACION CUARTO DE BOMBA

CIRCUITO DE MANDO

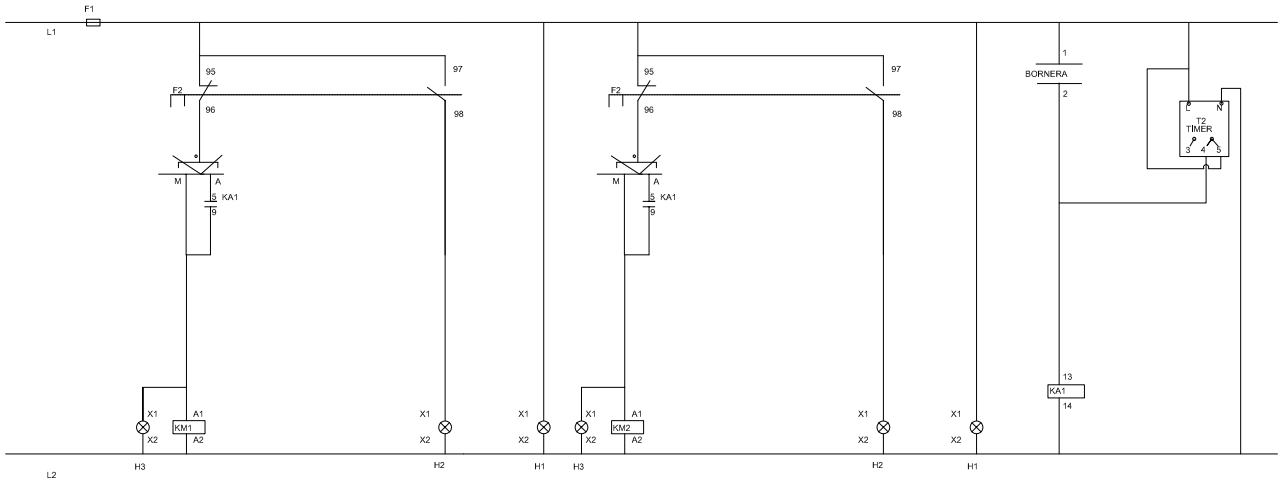

LEYENDA DE COMPONENTES

T1	TIMER DIGITAL
F1	FUSIBLE 2 AMP
H1	SEÑALIZADOR AMBAR - ENERGIZADO
H2	SEÑALIZADOR ROJO - SOBRECARGA
H3	SEÑALIZADOR VERDE - ARRANQUE
B1	BORNERA 1 - ENTRADA
B2	BORNERA 2 - ENTRADA
MOA	SELECTOR - MANUAL / AUTOMATICO
KA1	RELAY ENCAPSULADO 220VAC
KM1	CONTACTOR DE ARRANQUE INYECTOR 3X12 AMP
KM2	CONTACTOR DE ARRANQUE EXTRACTOR 3X12 AMP
Q1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1/ 3X16 AMP
Q2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2/ 3X16 AMP
ITG	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3X20 A
X1 - X2	BORNERAS DE SEÑALIZADORES
A1 - A2	BORNERAS DE BOBINA DE CONTACTOR

NOTAS

- 1 La tubería y canalización deb ser en EMT según normativa vigente.
- 2 El motor o bomba debe estar conectado a tierra de forma efectiva
- 3 Todas las conexiones deben realizarse según CNE y normas técnicas vigentes
- 4 Verificar sentido de giro del equipo antes de la operación
- 5 Este plano debe ser utilizada únicamente para la bomba especificada

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION

Tipo de tablero	Para adosar MARCA: AL YESER
Dimensiones	500X400X200mm (AltoxAchoxAProf)
Base y puerta	Hoja de acero 1.5 mm
Placa de montaje	Zinc-revestido acero 2mm
Acabado	Color GRIS RAL 7035
Tierra	De Cobre con 2.3 mm de espesor
Grado de proteccion	IP 66
Rotulos	Fondo negro y letras blancas



DESCRIPCIÓN :
DIAGRAMA DE MANDO DEL TABLERO DE
VENTILACION DE CUARTO DE BOMBA
380 V 3F+T 60 HZ

ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE
SERVICIOS GENERALES AL YESER, NO SE
PERMITE LA COPIA, LA REPRODUCCION Y/O EL
SUMINISTRO A TERCEROS SIN PREVIA
AUTORIZACION

FORMATO: A-4

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	AARON BALABARCA	15/05/2026
DISEÑADO	SEBASTIAN FLOILAN	15/05/2026
APROBADO	MOHAMAD AL MEFLAH	15/05/2026

CLIENTE : SUN FIRE

PROYECTO : CASAPARQ

LISTA DE MATERIALES:

COLOR RAL:
GRIS RAL 7035

C/PLANO:

3/3

REV. :

3.0