

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

1855 *Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 6 de mayo de 2026, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos de instalación eléctrica denominados “Nueva Subestación Drago 66 kV”, nuevas líneas eléctricas asociadas “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Draco” y “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., en los términos municipales de Icod de los Vinos, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora, Tenerife.- Expte. 7/2023-0220092553.*

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante escritos de la entonces Dirección General de Protección de la Naturaleza, de 24 de marzo de 2017 (PTSS/4456 y PTSS/4460), se comunicó a la entidad promotora Red Eléctrica de España, S.A.U. (en adelante, REE) y al órgano sustantivo (en aquel momento la Dirección General de Industria y Energía), la amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EsIA) del Proyecto de “Subestación Drago, L/66 kV Chío-Draco, L/66 kV Drago-Icod de los Vinos y entrada en Drago de la L/66 kV Icod de los Vinos-Cuesta de la Villa y de la L/66 kV Icod de los Vinos-Los Realejos”.

Segundo.- Con fecha 27 de marzo de 2017 (PTSS/7620), el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad de Icod de los Vinos remitió su informe respuesta a la consulta en cuanto a la determinación de la amplitud y nivel de detalle. Por otra parte, el Área de Infraestructura Hidráulica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife trasladó su informe el 25 de abril de 2017 (PTSS/10377). Ambos se remitieron al órgano sustantivo y a la entidad promotora el 12 de abril de 2017 (PTSS/5486 y 5490) y el 5 de mayo de 2017 (PTSS/6928 y 6930), respectivamente.

Tercero.- La solicitud de evaluación de impacto ambiental de la entidad promotora de los proyectos referenciados, a excepción del reformado del proyecto, se presentó ante la Dirección General de Energía (en adelante, DGE) el 28 de octubre de 2019 (CECE/115659), instando a que “...se efectúen los trámites preceptivos al objeto que le sea concedida...la Declaración de Impacto Ambiental...”.

La referida solicitud identifica que estos proyectos «...se encuentran recogidos en el documento publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo denominado “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”. La citada Planificación Energética es vinculante para Red Eléctrica como sujeto que actúa en el sistema eléctrico habiendo participado en su elaboración las Comunidades Autónomas a través de las propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico».

Cuarto.- Con fecha 11 de marzo de 2021 (TELP/3492), la DGE remite a este centro directivo los proyectos de referencia, el EsIA y el resultado de las consultas a organismos e información pública de los proyectos referenciados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, "...a los efectos de la emisión de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental del mismo". Al escrito le acompañan los siguientes documentos, de carácter técnico e individualizado sobre cada uno de los expedientes en trámite de autorización sustantiva con números de expediente: SE-2019/077, SE-2019/078, SE-2019/079 y SE-2019/080:

a) Proyecto "Nueva Subestación Drago 66 kV", Expte. n.º SE-2019/077.

- Proyecto técnico administrativo Nueva Subestación Drago 66 kV, elaborado y válidamente firmado por el ingeniero industrial Luis Cabezón López en febrero de 2018, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-Toledo el 20 de febrero de 2018. Incluye los siguientes documentos y anexos: (1) Memoria y Anexo 1 Cálculos; (2) Pliego de condiciones técnicas, Anexo 1 Requisitos ambientales, Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, Anexo 2 Estudio de Seguridad, Anexo 3 Campos electromagnéticos; (3) Planos y (4) Presupuesto.

- En respuesta al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con fecha 29 de mayo de 2020 (TELP/4976), la entidad promotora registra ante la DGE, el "Estudio de riesgo hidráulico de la Subestación Eléctrica Drago", término municipal Icod de los Vinos (Tenerife, Canarias), de abril de 2018.

- Respuestas de la entidad promotora al órgano sustantivo (de 5 de diciembre de 2019-EICC/131684 y 24 de febrero de 2020-PTSS/4744), que incluyen una descripción más detallada de los Servicios Auxiliares (línea de MT y Centro de Transformación) y Anexo al proyecto técnico administrativo de Drago 66 kV, de enero de 2020, elaborado por el ingeniero industrial Luis Cabezón López.

- En respuesta al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con fecha 2 de octubre de 2020 (TELP/31115) la entidad promotora registra ante la DGE, el "Informe de respuesta al Consejo Insular de Aguas Subestación Drago Parque 66 kV".

b) Proyecto "Línea aéreo-subterránea a 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos", Expte. n.º SE-2019/078.

- Proyecto de Ejecución de la Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos, elaborado y válidamente firmado por el ingeniero industrial Jordi Rodríguez Escaño en mayo de 2019, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-Santa Cruz de Tenerife el 29 de mayo de 2019. Incorpora los siguientes documentos: (1) Memoria, (2) Cálculos, (3) Planos, (4) Presupuesto, (5) Estudio de seguridad, (6) Relación de bienes y derechos, (7) Pliego de condiciones técnicas y (8) Gestión de residuos.

c) Proyecto "Línea aérea subterránea a 66 kV DC Drago-Cuesta la Villa/Los Realejos", Expte. n.º SE-2019/079.

- Proyecto de Ejecución de la Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Realejos, elaborado y válidamente firmado por el ingeniero industrial Jordi Rodríguez Escaño en agosto de 2019 y, visado por el

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-Santa Cruz de Tenerife el 17 de septiembre de 2019. Incorpora los siguientes documentos: (1) Memoria, (2) Cálculos, (3) Planos, (4) Presupuesto, (5) Estudio de seguridad, (6) Relación de bienes y derechos, (7) Pliego de condiciones técnicas y (8) Gestión de residuos.

d) Proyecto “Línea aérea subterránea a 66 kV DC Chío-Drage”, Expte. n.º SE-2019/080.

- Proyecto de Ejecución de la Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drage, elaborado y válidamente firmado por el ingeniero industrial Jordi Rodríguez Escaño en diciembre de 2018, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-Santa Cruz de Tenerife el 20 de diciembre de 2018. Incorpora los siguientes documentos: (1) Memoria, (2) Cálculos, (3) Planos, (4) Presupuesto, (5) Estudio de seguridad, (6) Relación de bienes y derechos, (7) Pliego de condiciones técnicas y (8) Gestión de residuos.

- El Ayuntamiento de Santiago del Teide, con fecha 28 de febrero de 2020 (PTSS/3179), remite los siguientes documentos, ambos firmados digitalmente por el Sr. Alcalde-Presidente Emilio José Navarro Castanedo:

(1) Informe-propuesta al EsIA de la Nueva Subestación Drage, L/66 kV DC Chío-Drage, L/66 kV DC Drage-Icod de los Vinos y L/66 kV Drage-Cuesta de la Villa/Los Realejos, elaborado por Urbanfix, S.L.P.

(2) Estudio técnico de viabilidad del soterramiento de la línea de alta tensión de 66 kV de doble circuito Chío-Drage en el municipio de Santiago del Teide, elaborado por el ingeniero técnico industrial Fermín Alexis Romero Medina.

- Ese mismo Ayuntamiento, con fecha 17 de junio de 2020 (TELP/2119), remite el documento denominado “Respuesta a las consideraciones realizadas por REE al informe-propuesta del EsIA de la Nueva Subestación Drage, L/66 kV DC Chío-Drage, L/66 kV DC Drage-Icod de los Vinos y L/66 kV Drage-Cuesta de la Villa/Los Realejos realizado por el Ayuntamiento de Santiago del Teide”, elaborado por Urbanfix, S.L.P., firmado digitalmente por el Sr. Alcalde-Presidente Emilio José Navarro Castanedo.

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Nueva subestación Drage, L/66 kV DC Chío-Drage, L/66 kV DC Drage-Icod de los Vinos y L/66 kV Drage-Cuesta de la Villa/Los Realejos, elaborado por la empresa Asistencias Técnicas Clave, S.L. y firmado digitalmente el día 24 de septiembre de 2019, por Juan Requejo Liberal (Director-gerente de AT Clave). Consta de los siguientes Tomos: I-Memoria. Volumen I; II-Memoria. Volumen II; III-Anexos: (I) Legislación; (II) Bibliografía; (III) Fotográfico; (IV) Documento de amplitud y nivel de detalle del EsIA y respuestas al trámite de consultas previas; (V) Estudio hidráulico de la Subestación Drage; (VI) Estudio de campos electromagnéticos (CEM) y (VII) Simulaciones hiperrealistas; IV-Inventario preliminar. Cartografía; V-Inventario detalle. Cartografía; VI-Documento de síntesis; VII-Informe de caminos de acceso a apoyos; VIII-Evaluación patrimonial del Proyecto “Línea eléctrica a 66 kV Chío-Drage y Subestación Drage”, elaborado por la empresa Arqueología y Patrimonio Tibicena y rubricado por los licenciados en Historia: Marco A. Moreno Benítez, Félix A. Mendoza Medina e Ibán Suárez Medina el 5 de junio de 2019 y IX-Informe de afecciones a la Red Natura 2000.

Certificados del resultado del trámite de consultas e información pública emitidos por el Jefe de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE, para los expedientes: n.º SE-2019/077 Proyecto “Nueva Subestación Drago 66 kV”; n.º SE-2019/078 Proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, n.º SE-2019/079 Proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Realejos” y n.º SE-2019/080 Proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drage”.

Quinto.- Con fecha 9 de septiembre de 2021 (TELP/11495), de forma complementaria la DGE remite el “...informe emitido por la Dirección General de Salud Pública, recibido en esta Dirección General el 2 de julio de 2021, con n.º de registro de entrada interno TELP/8857, así como respuesta del promotor de fecha 19 de agosto de 2021 a dicho informe”. El citado informe está referido a los cuatro proyectos originales objeto de evaluación de impacto ambiental: Nueva Subestación Drago 66 kV, línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos, Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos y Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drage.

Sexto.- Atendiendo a los requerimientos recibidos durante los trámites de información pública y de consultas en cuanto a los proyectos de construcción de las líneas Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos, el día 31 de agosto de 2022 (TELP/77486), la entidad promotora REE solicita a la DGE que “...se efectúen los trámites preceptivos al objeto que le sea concedida a esta sociedad la autorización administrativa del reformado de las líneas D/C Drago-Icod de los Vinos 66 kV y D/C Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos 66 kV, unificándolos en 1 solo proyecto de ejecución...”.

La referida solicitud de REE aborda que dicha actuación se encuentra incluida en la “...Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026”, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 2022 y publicada por Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de fecha 8 de abril de 2022 (BOE n.º 93, de 19.4.2022). Asimismo, las citadas líneas se encontraban recogidas en la planificación 2015-2020”.

Séptimo.- Con fecha 6 de julio de 2023 (TELP/10413), el órgano sustantivo remite a este centro directivo el “...enlace del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental y el resultado de las consultas a organismos e información pública el proyecto referenciado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013...” del Proyecto denominado “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”. A dicha remisión se acompañaron los siguientes documentos, de carácter técnico e individualizado:

- Proyecto Reformado a los Proyectos de ejecución de las Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos, elaborado y firmado digitalmente por la ingeniera industrial María Soler Soneira en agosto de 2022, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-Santa Cruz de Tenerife el 26 de agosto de 2022. Incluye los siguientes documentos: (1)

Memoria, (2) Cálculos, (3) Planos, (4) Presupuesto, (5) Estudio de seguridad, (6) Relación de bienes y derechos, (7) Pliego de condiciones técnicas, (8) Gestión de residuos y Anexo 1. Estudio de detalle de afección de las líneas subterráneas a la carretera TF-366 que cuenta con Antecedentes, Estudio de Geodetección, Estudio Geotécnico y Planos.

- Adenda al EsIA. Memoria ambiental sobre la modificación de accesos de la Línea L/66 kV Chío-Draco y Reformado a los Proyectos de Ejecución de las Líneas L/66 kV DC Draco-Icod de los Vinos y L/66 kV DC Draco-Cuesta de la Villa/Los Realejos, elaborado por la empresa Asistencias Técnicas Clave, S.L. y firmado digitalmente el día 2 de septiembre de 2022 por Juan Requejo Liberal (Director-gerente de AT Clave). La Adenda se completa con Anexo I: Cartografía 1:5.000 de síntesis ambiental del proyecto modificado vs proyecto original y Anexo II: Evaluación patrimonial del tramo soterrado de las líneas eléctricas a 66 kV: “DC Draco-Cuesta de la Villa-Los Realejos y DC Draco-Icod”. Este último anexo se nombra pero no se remite en la documentación.

- Certificado del resultado del trámite de consultas e información pública emitido por la Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario el 21 de junio de 2023, para el expediente n.º SE19R078079, en relación con el Proyecto denominado Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Draco-Icod de los Vinos” y “Draco-Cuesta de la Villa/Los Realejos”.

Octavo.- Con fecha 20 de octubre de 2023 (TELP/14403), la DGE remite “...el Informe aclaratorio relativo al reformado de las instalaciones soterradas L/66 kV DC Draco-Icod de los Vinos y L/66 kV DC Draco-Cuesta de la Villa/Los Realejos, presentado por Red Eléctrica de España, S.A.U., para su análisis y valoración dentro de la evaluación ambiental...”, vinculado a las alegaciones relativas a las afecciones por la ejecución de una de las cámaras de empalme. Dicho informe aclaratorio está elaborado por la empresa Asistencias Técnicas Clave, S.L. y firmado digitalmente el día 11 de octubre de 2023 por Carmelo Oyola Arroyo en representación de REE.

Noveno.- Con fecha 28 de noviembre de 2024 (CTEE/12048), una vez efectuado el análisis previo del expediente remitido por la DGE, en cuanto al resultado de los trámites de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, se comunica a órgano sustantivo y a la entidad promotora las carencias formales del expediente remitido (artículo 40.1 de la Ley 21/2013), todo ello sin menoscabo del posterior resultado del análisis técnico del EsIA y los informes sectoriales y alegaciones recibidos.

Décimo.- Con fecha 19 de diciembre de 2024 (CTEE/12885), en relación con el escrito anterior, la entidad promotora aporta documentación para que se tenga “...por subsanadas parte de las deficiencias indicadas...”. En concreto, se remite:

- Evaluación patrimonial del Proyecto: Tramo soterrado de la línea eléctrica a 66 kV de doble circuito: “DC Draco-Cuesta de la Villa-Realejos” y “DC Draco-Icod”, en el término municipal Icod de los Vinos (Tenerife), elaborado por Tibicena Arqueología y Patrimonio, S.L., en junio de 2022. Firmado el 24 de junio de 2022 por los licenciados en Historia, arqueólogos Marco Antonio Moreno Benítez, Félix Andrés Mendoza Medina e Ibán Suárez Medina.

- Escritos de respuesta de la entidad promotora a los informes emitidos por la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

Décimo primero.- Mediante comunicación interna n.º 7831 de la DGE, de fecha 14 de enero de 2026, se aporta diversa documentación en respuesta al requerimiento de este centro directivo de 28 de noviembre de 2024 (CTEE/12048), al objeto que “...se dé por subsanada la solicitud formulada y se considere formalmente completo el expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria, a los efectos de la formulación de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental”. Además de remitir la documentación expuesta en el apartado de antecedentes décimo, remiten lo siguiente:

- Informe de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de 22 de agosto de 2022 (TELP/11698) y respuesta de la entidad promotora de 2 de septiembre de 2022 (TELP/78135).

- Informes de la Dirección General de Emergencias (en adelante, DGEM) de 21 de febrero de 2025 (CTEE/1608) y de 3 de junio de 2025 (CTEE/56521). Respuestas de la entidad promotora de 6 de junio de 2025 (CTEE/58081) y de 16 de junio de 2025 (CTEE/61774).

- Informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente (Servicio de Biodiversidad), de 4 de agosto de 2021 (TELP/10396). Respuesta de la entidad promotora de 19 de agosto de 2021 (TELP/61563).

- Informes de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad (Servicio de Biodiversidad), de 1 de julio de 2025 (CTEE/7238) y 5 de diciembre de 2025 (CTEE/14796). Respuestas de la entidad promotora a los anteriores de 28 de julio de 2025 (CTEE/80763) y 18 de diciembre de 2025 (CTEE/141193), respectivamente.

- Respuestas de la entidad promotora a las alegaciones.

- Certificado del resultado del trámite de consultas e información pública emitido por la Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario el 13 de enero de 2026, para el expediente n.º SE19R078079, en relación con el Proyecto denominado Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Drago-Icod de los Vinos” y “Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que [...] los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, señala el mismo precepto que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.

A los proyectos “Nueva Subestación Drago 66 kV”, nuevas líneas eléctricas asociadas “línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Draco” y “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, le es de aplicación el artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, por estar incluido en su Anexo I, concretamente en el Grupo 9. Otros proyectos, apartado a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 6.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los espacios naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.

Concretamente, los proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria porque la longitud de la línea aérea-subterránea 66 kV DC Chío-Draco es superior a 3 km (en concreto, 21,369 km) y afecta a los espacios naturales protegidos Parque Rural de Teno (T-13) y Reserva Natural Especial de Chinyero (T-9) que, a su vez, se integran en los siguientes espacios Red Natura 2000: Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Teno 95_TF y ZEC Chinyero 88_TF y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Teno ES0000106 y ZEPA Montes y Cumbres de Tenerife ES0000107.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA), debe señalarse que, de conformidad con el artículo 41.2 de la citada disposición legal, La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada protección de los factores enumerados en el artículo 35.1.c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias”, fijando a continuación su contenido.

Por otra parte, respecto a la vigencia de la DIA, la misma finalizará en el plazo de cuatro años, contados a partir de la publicación de aquella, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la misma norma estatal.

II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

A los efectos de la presente Ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. No obstante, esta

designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento [...].

No obstante, debe tenerse en cuenta que el Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y se crea y regula el Consejo para la Transición Energética de Canarias, ha venido a modificar a su vez, a través de su disposición final séptima, el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dedicado a determinar los órganos superiores de este departamento, resultando que la citada Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático pasa a denominarse Dirección General de Calidad Ambiental.

En este sentido, el artículo 15 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, aprobado mediante Decreto 1/2026, de 26 de enero, atribuye las competencias en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos en la Dirección General de Calidad Ambiental, especificando su apartado a) las de Formular las declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia de la administración autonómica. Al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración autonómica, como es el caso de la DGE, el órgano ambiental resulta ser la Dirección General de Calidad Ambiental.

En cuanto a la propuesta, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración autonómica, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos, estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe de Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a dicha Dirección General.

En virtud de los antecedentes y los fundamentos jurídicos precedentes, y vista la propuesta técnica del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,

RESUELVO:

Primero.- Formular la declaración de impacto ambiental de los Proyectos denominados “Nueva subestación drago 66 kV”, nuevas líneas eléctricas asociadas “línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drago” y “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, promovidos por REE, en los términos municipales de Icod de los Vinos, Villa y Puerto de Garachico, El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora, isla de Tenerife, determinando que, a los efectos ambientales, procede su realización condicionada, con el siguiente contenido:

A) IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR, DEL ÓRGANO SUSTANTIVO, OBJETO DEL PROYECTO, ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS Y EL REFORMADO DEL PROYECTO.

A.1. Los proyectos denominados “Nueva subestación drago 66 kV”, nuevas líneas eléctricas asociadas “línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV

doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drago” y “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos” están promovidos por la empresa REE.

A.2. El órgano sustantivo competente en relación con el presente proyecto es la DGE, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

A.3. El objeto de este conjunto de instalaciones eléctricas es el de “...permitir reforzar la Red de Transporte que da suministro eléctrico a la zona oeste de isla de Tenerife (suministro de las demandas de las subestaciones de Icod de los Vinos, Guía de Isora y Los Olivos) que supone en torno a un 20% de la demanda del sistema eléctrico tinerfeño”.

La red existente que abastece el suministro eléctrico de la zona oeste de Tenerife “...resulta deficitaria puesto que en la actualidad el mantenimiento de las tensiones en los rangos admisibles, tanto en determinadas situaciones de total disponibilidad como ante determinados fallos simples requiere la conexión de los grupos electrógenos de Guía de Isora y de Arona”. Además, “...en las situaciones de punta, la pérdida de uno de los circuitos de la línea Candelaria-Cuesta Villa 66 kV supone la sobrecarga del otro circuito de la misma”. En definitiva, las nuevas instalaciones eléctricas permitirán mejorar el mallado y la eficiencia de la Red de Transporte en la región, lo que derivará en un mejor aprovechamiento de los recursos del sistema eléctrico y en un aumento de la fiabilidad. Su función principal será la resolución de restricciones técnicas (RRTT en claves de motivación de la planificación eléctrica vigente), evitando cortes de suministro, locales o zonales.

A.4. El EsIA de los proyectos de “Nueva subestación drago 66 kV”, nuevas líneas eléctricas asociadas “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drago”, considera las siguientes alternativas:

A.4.1. Alternativa de repotenciación de la actual Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora.

La entidad promotora descarta esta alternativa por el hecho de que [...] la zona oeste de Tenerife requiere de nuevas instalaciones que potencien y complementen las líneas y subestaciones existentes actualmente. La demanda en esta zona de la isla [...] se sitúa en torno a un 20 % de la demanda del sistema eléctrico tinerfeño, y la red actual hace que no se pueda asegurar el suministro de energía eléctrica de las localidades alimentadas por este eje.

A.4.2. Alternativa de sustitución/modificación de la preexistente Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora.

De igual manera que la anterior, la entidad promotora descarta esta alternativa [...] dada la necesidad de implementar un nuevo eje de instalaciones que complemente al existente...

A.4.3. Alternativa de trazado en paralelo al anillo insular.

El EsIA considera que el tramo proyectado del anillo insular entre El Tanque y Erjos, en su mayoría en soterrado, [...] no es coincidente con ningún tramo alternativo planteado para la L/66 kV Chío-Drage, debido a [...] la inviabilidad de un trazado de una línea eléctrica atravesando el núcleo urbano de El Tanque en un primer lugar y los diseminados de Casas de Barrio Nuevo y del norte de Ruigómez a continuación en dirección W para discurrir en paralelo al anillo insular.

A.4.4. Alternativas de emplazamiento para la Subestación (SE) Chío 66 kV.

El proyecto de “Nueva SE Chío 66 kV”, conjuntamente con los Proyectos de “Nuevo Enlace Eléctrico Submarino Doble Circuito entre la SE Chío (Tenerife), SE El Palmar (La Gomera) a 66 kV y Reformado del proyecto técnico de la SE El Palmar de La Gomera 66 kV”, obtuvieron DIA (mediante Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental publicado en el BOC n.º 251, de 23.12.2022) y, posteriormente, autorización administrativa y declaración de utilidad pública (mediante Resolución n.º 2154/2022, de 28 de diciembre, de la DGE publicada en el BOE n.º 19, de 23.1.2022), por lo anterior no procede su descripción en la presente DIA.

A.4.5. Alternativa de trazado total o parcial en soterrado de la Línea 66 kV DC Chío-Drage.

La entidad promotora considera que el soterrado de las líneas eléctricas supone [...] mayores inconvenientes en relación con los trazados aéreos en aspectos técnicos, ambientales territoriales y económicos, además de presentar [...] unos condicionantes de carácter administrativo y jurídico que imposibilitan a Red Eléctrica a plantear alternativas en soterrado para una línea eléctrica si esta actuación no viene reflejada como tal en la Planificación Eléctrica.

El EsIA elabora una comparativa entre líneas aéreas y soterradas ahondando en aspectos técnicos, constructivos, afecciones ambientales y territoriales y económicas, para concluir que [...] las líneas eléctricas subterráneas suelen llevar asociados mayores impactos sobre el medio físico (suelo y morfología y ciclo del agua), la vegetación natural y los usos del suelo, tanto en la fase de construcción como en la de desmantelamiento, mientras que en el caso de las aéreas el impacto solo es, en general, mayor sobre la fauna.

A.4.6. Alternativa cero.

El EsIA entiende que la no realización del proyecto [...] siempre resultará la más favorable, ya que no conlleva los impactos sobre los elementos del medio natural y el territorio..., pero, desde el punto de vista económico dicha opción no supone beneficio dado que permanece [...] la debilidad de la red de transporte eléctrico de la zona oeste de la isla de Tenerife (20% de la demanda insular), con los consecuentes bajos índices de estabilidad y calidad del servicio.

A.4.7. Alternativas de emplazamiento para la SE Drage (SED).

Contemplan hasta cinco alternativas de ubicación de la SED en el municipio de Icod de los Vinos, a diferentes cotas y entornos (alternativa Drage 1: barrio de la Fuente a 375 m s.n.m.; alternativa Drage 2: al SW del núcleo principal a 685 m s.n.m.; alternativa Drage 3: entre los

núcleos de La Vega y Cruz del Camino, a 795 m s.n.m.; alternativa Drago 4: es colindante con la alternativa Drago 5 a 810 m s.n.m.; y alternativa 5: colindante con la alternativa 4, a 815 m s.n.m.). Tras realizar un análisis comparativo de los impactos identificados, la valoración resultante determina que el [...] emplazamiento finalmente seleccionado para desarrollar el proyecto de la SE Drago se corresponde con la alternativa Drago 2.

A.4.8. Alternativas de trazado para la Línea 66 kV DC Chío-Drago.

A partir de una serie de condicionantes técnicos, territoriales y ambientales, el EsIA plantea un total de 17 tramos de pasillos para línea de cuya combinación resultan un total de 20 corredores posibles. No obstante, cualquiera de las combinaciones, siempre tiene obligado paso a través del tramo K, coincidente con el único paso planteado para la conexión entre la zona norte y la zona sur del trazado. De esta manera, el EsIA simplifica la comparación de los corredores, diferenciando en dos sectores (sector Norte y sector Sur). Establece cinco posibles corredores para el sector norte y cuatro para el sector sur, que son descritos y analizados en el EsIA.

Tras comparar los corredores desde la óptica ambiental (longitud total, medio físico, medio biótico y paisaje), la componente social (población y actividad económica) y la vertiente territorial (espacios protegidos), el EsIA identifica como corredor de mínimo impacto para la Línea 66 kV DC Chío-Drago, el que estaría formado [...] por la unión de los corredores II del sector norte y IV del sector sur y XII, resultando por tanto de la combinación de los tramos B+D+G+I+K+M+P+Q.

A.4.9. Alternativas de trazado para las líneas eléctricas de conexión con la SED, Línea aérea-subterránea 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y Línea aérea-subterránea 66 kV DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos.

Una vez planteados los corredores alternativos para ambas líneas de conexión con la SED, el EsIA selecciona para la implantación en paralelo de ambos proyectos los tramos 1, 2A, 3A, 4 y 5.

Sin embargo, los requerimientos efectuados en el trámite de información pública y de consultas para estos proyectos de líneas de conexión con la SED, conducen a la entidad promotora a modificar el trazado y unificar ambos proyectos en uno solo denominado “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito, Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”. Finalmente las líneas presentan el mismo trazado íntegramente en subterráneo, con una nueva longitud [...] motivado por el cambio de trazado.

A.5. La “Nueva SED a 66 kV” se sitúa en el término municipal de Icod de los Vinos, a 685 m de altitud. Se trata de una instalación interior con tecnología GIS y el siguiente reparto de calles:


Calle 1. Reserva sin equipar-reserva sin equipar. Cero interruptores.

Calle 2. Chío 2-Realejos. Con 3 interruptores.

Calle 3. Chío 1-Icod 1. Con 3 interruptores.

Calle 4. Cuesta de la Villa-Icod 2. Con 3 interruptores.


La SED se construye con celdas blindadas con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF_6) de diseño modular encapsulado trifásico.

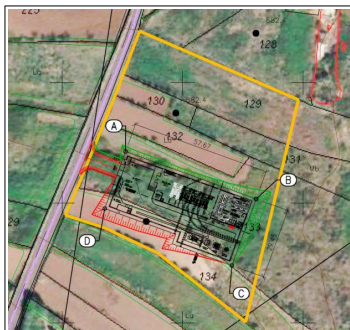

Cuenta con la siguiente aparamenta: interruptores automáticos, transformadores de intensidad y de tensión, seccionadores de aislamiento, de puesta a tierra de mantenimiento, de puesta a tierra rápidos y campanas para terminales de cable aislados SF_6 y pararrayos.

Se construyen tres líneas aéreo-subterráneas de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 66 kV:

El proyecto “Línea aéreo-subterránea 66 kV DC Chío-Drágo”, consiste en la construcción de una línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica, de doble circuito a 66 kV, con una longitud de 21,369 km, que conecta la SE Chío (SEC) en Guía de Isora, con la SED en Icod de los Vinos.

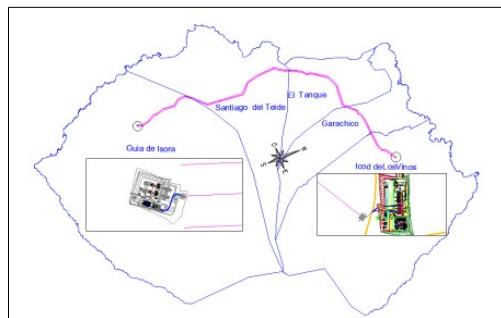


Discurre desde la sala de celdas de la SEC por trazado subterráneo hasta el apoyo PAS A-1, a partir del cual sigue trazado aéreo en dirección norte cruzando las carreteras TF-1 en el pk. 97,2, la TF-375 en los pp.kk. (6,6, 1,5 y 1,15) y la TF-373 en los pp.kk. (14,6, 13,4, 13 y 6,9) hasta llegar al apoyo PAS A-66, a partir del cual continúa en tramo subterráneo hasta la sala de celdas de la SED. Se puede dividir esta línea aérea-subterránea en tres tramos:

- Tramo subterráneo desde la SEC hasta el apoyo PAS A-1 con un sistema de conexionado pantallas constituido por un tramo single-point con un cable de acompañamiento transpuesto en la mitad del tramo.


- Tramo aéreo desde el apoyo PAS A-1 hasta el apoyo PAS A-66.

- Tramo subterráneo desde el apoyo PAS A-66 hasta la SED con el mismo conexionado de pantallas que el primer tramo subterráneo.

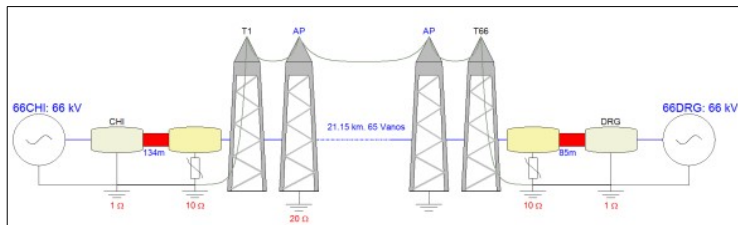


Por otro lado, “...fruto del procedimiento de información pública y los contactos mantenidos con el Cabildo de Tenerife y los diferentes ayuntamientos...” y en respuesta a las alegaciones del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife en relación con la reducción del riesgo de accidentes en los puntos de partida de los accesos en la carretera TF-375 entre las localidades de Arguayo y Las Manchas, la entidad promotora informa de la modificación de los accesos a los apoyos T-20, T-22 y T-23 de la L/66 kV DC Chío-Drago, en el documento Adenda al EsIA. Memoria ambiental sobre la modificación de accesos de la Línea L/66 kV Chío-Drago y Reformado a los Proyectos de Ejecución de las Líneas L/66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y L/66 kV DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos.

El proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica 66 kV DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, conecta la SED con una nueva cámara de empalme a ubicar en los circuitos Cuesta de la Villa/Realejos-Icod de los Vinos 66 kV, en el término municipal de Icod de los Vinos.

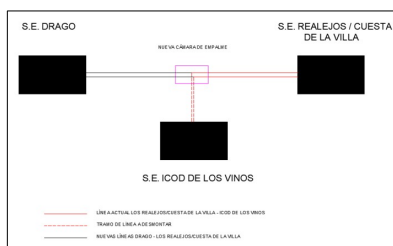

Con una longitud total de 4,051 km (tramo aéreo de 0,369 km y tramo soterrado de 3,682 km), discurre desde la sala de celdas de la SED, por trazado subterráneo hasta el apoyo PAS A-67, a partir del cual la línea sigue en tramo aéreo durante 0,369 km para volver a trazado subterráneo a partir del apoyo PAS A-65 en la calle El Balcón, para seguir el eje de esta calle hasta el camino El Lance, por donde prosigue, en dirección norte, hasta el camino El Amparo cruzando la carretera TF-366.


Una vez llegado al cruce con camino El Peralillo, la línea continúa por esta en dirección noroeste, hasta enlazar con la TF-366, la cual sigue hasta el cruce con la calle Fray Cristóbal Oramas hasta alcanzar el caserío la Tablada, donde se emplaza la cámara de empalme para conectar con la línea dirección Cuesta de la Villa/Los Realejos.

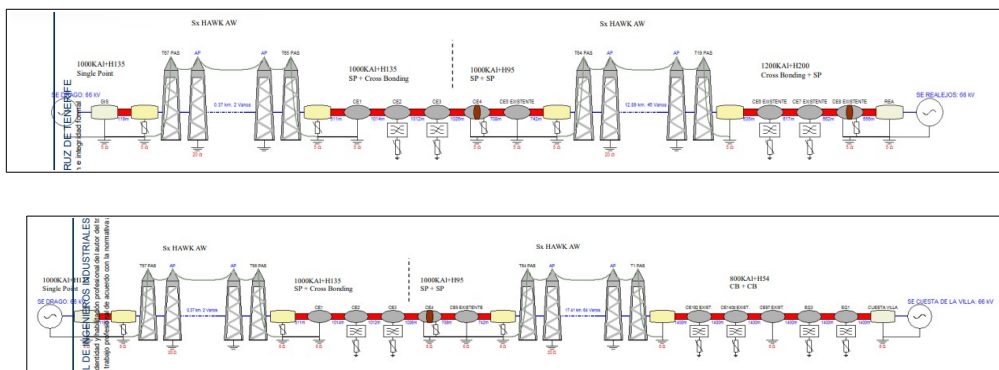


Como se observa en las imágenes anteriores, el tramo soterrado cuenta con cuatro cámaras de empalme (CEs) a lo largo de su recorrido. La distancia entre CEs será de:

- Apoyo PAS A-65 a la CE1: 511 m.
- CE1 a la CE2: 1.014 m.
- CE2 a la CE3: 1.012 m.
- CE3 a la CE4: 1.026 m.
- CE4 a la CE5 existente: 706 m.

Las CEs serían prefabricadas de hormigón armado con unas dimensiones de 10,4 x 3,3 m, de una sola pieza y estancas, colocadas sobre una losa de hormigón armado nivelada y cuya colocación se realiza mediante grúa. A continuación, se procede a la conexión de los distintos tubos de la canalización con la cámara. Para finalizar, se rellena el espacio entre la cámara y el terreno con un hormigón de limpieza tipo HM-12,5 hasta una cota de 300 mm por debajo de la cota del terreno.

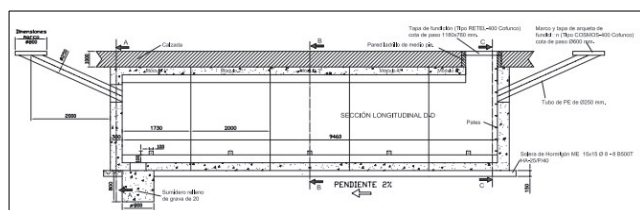


El proyecto “Línea aéreo-subterránea 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos conecta la SED con la SE Icod de los Vinos, con una longitud total de 4,052 kms (tramo aéreo de 0,387 kms y tramo soterrado de 3,665 kms).

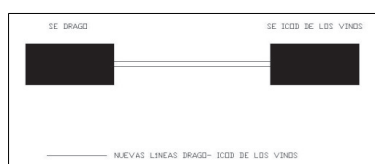

Discurre desde la sala de celdas de la SED, por trazado subterráneo hasta el apoyo PAS A-1, a partir del cual la línea seguirá en tramo aéreo durante 0,387 km para volver a trazado subterráneo a partir del apoyo PAS A-3, siguiendo a continuación el mismo trazado que el descrito para el proyecto “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”. Como se observa en el esquema inferior, el tramo soterrado cuenta con tres CEs a lo largo del tramo soterrado. La distancia entre CEs será de:

- Apoyo A-3 a la CE1: 493 m.
- CE1 a la CE2: 1.046 m.
- CE2 a la CE3: 1.051 m.
- CE3 a SE Icod: 955 m.

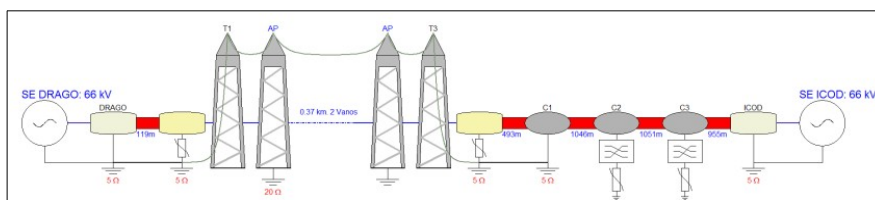


Tras los requerimientos efectuados durante los trámites de información pública y de consultas de los dos proyectos de líneas soterradas, la entidad promotora reforma los trazados previamente planteados de estas dos líneas y el punto de conexión en Icod de los Vinos, solicitando a la DGE que “...se efectúen los trámites preceptivos al objeto que le sea concedida a esta sociedad la autorización administrativa del reformado de las líneas D/C Drago-Icod de los Vinos 66 kV y D/C Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos 66 kV, unificándolos en 1 solo proyecto de ejecución...”.

El “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito, Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos” incluye las siguientes actuaciones:


- Nuevos trazados de las líneas íntegramente subterráneos.
- Nueva longitud de ambas líneas motivado por el cambio de trazado: Drago-Icod de los Vinos con 5.800 m de trazado subterráneo y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos con 5.821 m de trazado subterráneo.

Las dos líneas subterráneas transcurren en paralelo en todo el trazado, en zanja hormigonada de doble y cuádruple circuito bajo vial asfaltado, con secciones muy particulares, en muchos casos, diferentes a las secciones normalizadas para mayor adaptación de la instalación a las necesidades del territorio.

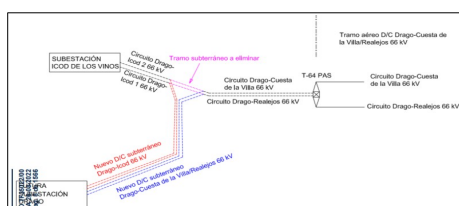


Ambas líneas discurren desde la sala de celdas de la SED y en soterrado atraviesan las siguientes calles/caminos/carreteras: Los Pajares, Fuente de la Vega, Lance, El Sabuguero, TF-366 (El Amparo), La Patita, Lomo de Las Lajas, Las Lajas, Pino Cafoño, El Pino, Penichet y el Miradero. Terminarían su recorrido en la CE7.1 a situar en la calle Penichet para el DC Drago-Icod de los Vinos y, en la CE6.2 en la calle Caserío el Miradero para el DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos.

En las imágenes anexas se visualizan los esquemas de conexionado de los cables de estas dos líneas subterráneas incluyendo las CEs.

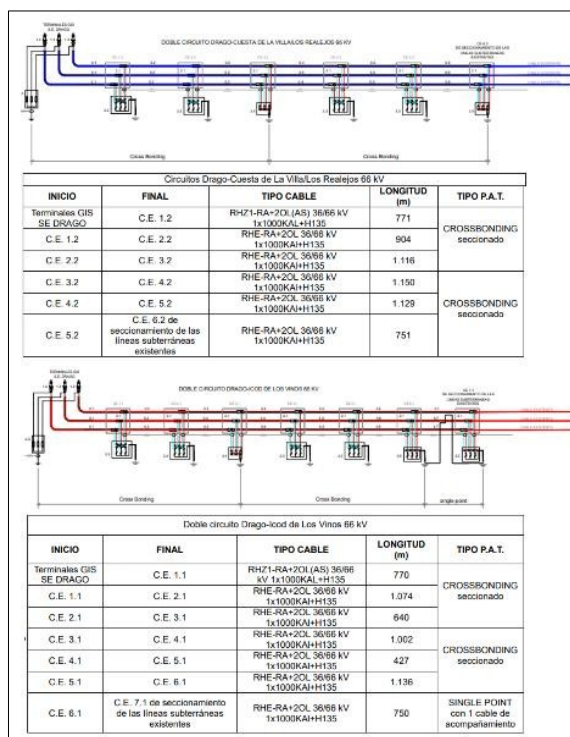

En las CE7.1 y 6.2 los nuevos circuitos subterráneos de 66 kV se conectan con los DC existentes, seccionando ambos circuitos y constituyendo las nuevas líneas soterradas. El seccionamiento de ambos circuitos no será simultáneo, para limitar las indisponibilidades de la red necesarias para su ejecución. Una vez puesta en servicio la primera entrada y salida a SED de un seccionamiento, a continuación se secciona el segundo.

La obra civil de esta zanja requiere en ciertos puntos del empleo de entibación, consistente en la creación de una estructura de contención provisional para el sostenimiento de las paredes y evitar los deslizamientos del terreno. El diseño de la entibación tendrá en cuenta el tipo de terreno en función del estudio geotécnico previo, las solicitudes de tráfico, muros y edificios adyacentes. La entibación será de tipo continua con descenso escalonado y se colocará lo antes posible a partir de una excavación inicial previa de modo que el resto de excavación se realice con la protección de la entibación.

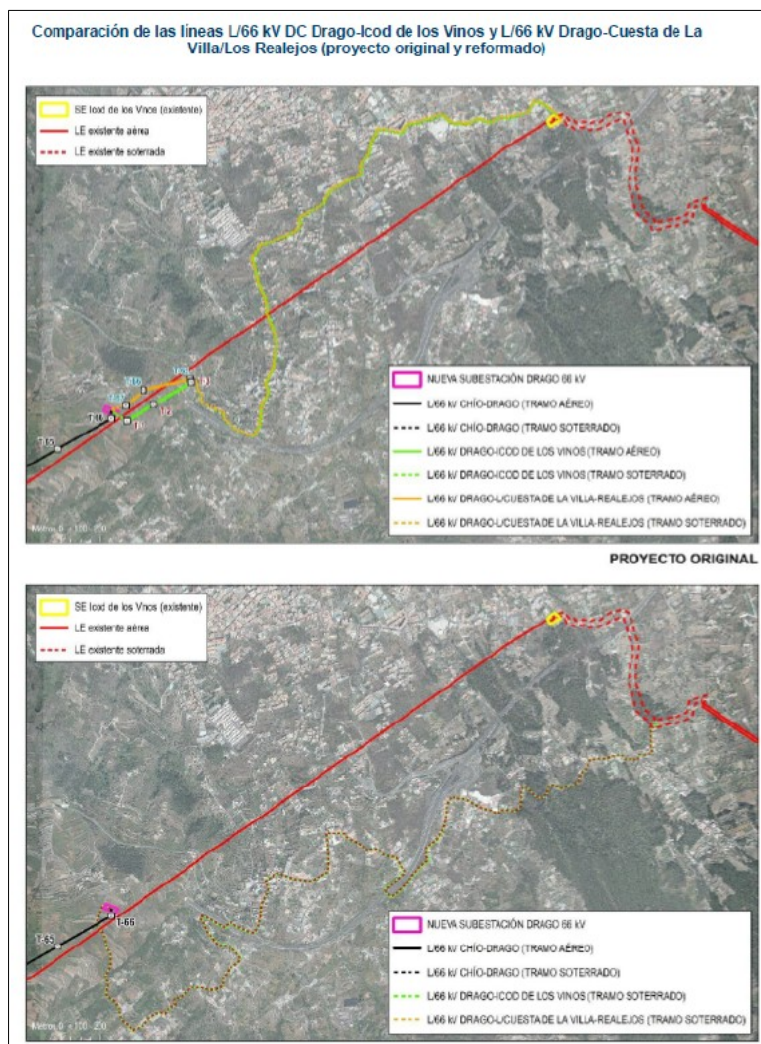

Por último, el documento trasladado por la DGE el día 20 de octubre de 2023 (TELP/14403) “Informe aclaratorio relativo al reformado de las instalaciones soterradas L/66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y L/66 kV DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, plantea la Modificación del Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito, atendiendo a las alegaciones relativas a las afecciones por la ejecución de la CE7.1 de la línea Drago-Icod de los Vinos, “...sobre viñedos de elevado valor cultural y agronómico”.

La entidad promotora introduce modificaciones en el reformado del proyecto de 2022, consistentes en el desplazamiento de la CE7.1 al norte de la posición inicial, “...a una parcela sin cultivos permanentes y más favorable desde el punto de vista técnico además del ambiental”. El cambio de posición de la CE genera la ampliación de la longitud de la línea subterránea en 256 m por el camino Penichet, pasando a ser la longitud total de 6.075 m.

B) TRÁMITES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS.

B.1. Proyecto “Nueva Subestación Drago 66 kV”, Expte. n.º SE-2019/077.

B.1.1. Mediante certificado emitido por el Jefe de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE de 11 de marzo de 2021, en cuanto al resultado del trámite de

consultas e información pública realizado para el Expediente n.º SE-2019/077, hace constar que “Mediante Anuncio de Información Pública de fecha 15 de junio de 2020 se sometió a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a través de los medios que se detallan a continuación: 6 de julio de 2020-BOP n.º 81; 24 de junio de 2020-BOE n.º 175; 26 de junio de 2020-periódico El Día; 10 de julio de 2020-BOC n.º 139; tablón de anuncios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos y sede electrónica de la Consejería...”.

Asimismo, en dicho certificado se hace figurar que “...el expediente ha estado expuesto a información pública en estas dependencias por un periodo mínimo de 30 días hábiles a partir de las publicaciones en los periódicos y boletines oficiales descritos...”. Como anexo adjunta la relación de las consultas e informes recibidos de las administraciones públicas (20 en total), especificando que no consta que se hayan presentado alegaciones por parte de particulares durante el periodo de información pública.

B.1.2. Mediante certificado del O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, recibido en la DGE el 11 de septiembre de 2020 (TELP/26698), se hace constar que el Anuncio “...estuvo expuesto en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de este Excmo. Ayuntamiento en el periodo comprendido del 23 de junio al 4 de agosto de 2020”, en el que “...no constan escritos de alegaciones o de reclamaciones al citado anuncio”.

B.1.3. En el expediente remitido por el órgano sustantivo, constan los siguientes documentos relacionados con el trámite de información pública:

- Anuncio de la DGE por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Nueva Subestación Drago 66 kV”, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 85, de 27 de marzo de 2020.

- Publicación del Anuncio en el periódico Diario de Avisos del 30 de marzo de 2020.

- Con fecha 24 de abril de 2020 (TELP/174156 y 174177), el Jefe de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE remite a las Áreas de Recursos Hidráulicos y de Infraestructura Hidráulica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, la Resolución de la DGE de 23 de abril de 2020, por la que se resuelve, durante la vigencia del estado de alarma, la continuación de la tramitación de los procedimientos administrativos tramitados por la DGE en lo que se refiere a las autorizaciones, al entender esa DGE que son indispensables para la protección del interés general.

- Anuncio de la DGE por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Nueva Subestación Drago 66 kV”, publicado en el BOE n.º 175, de 24 de junio de 2020.

- Publicación del Anuncio en el periódico El Día del 26 de junio de 2020.

- Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Nueva Subestación Drago 66 kV”, publicado en el BOP n.º 81, de 6 de julio de 2020.

- Anuncio de 15 de junio de 2020, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Nueva Subestación Drago 66 kV”, publicado en el BOC n.º 139, de 10 de julio de 2019 (se entiende que hay un error en el año de publicación del BOC, dado que el Anuncio es de 2020).

B.1.4. Con fecha 7 de abril de 2020, el Servicio Administrativo de Política Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, devuelve la comunicación remitida por la DGE, relativa a la tramitación de la solicitud de Autorización Administrativa de este proyecto, dado que el mismo se remite en formato DVD y ante la situación de estado de alarma por el COVID-19, no es posible el traslado del personal a las oficinas administrativas donde se remitió el citado DVD. El 16 de abril de 2020, esa unidad administrativa insular acusa recibo de recepción por vía telemática de la documentación el día 8 de abril de 2020.

B.1.5. Con fecha 21 de abril de 2020, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife pone en conocimiento de la DGE que, podrá solicitar, la no suspensión de los términos y los plazos de los mismos, para lo cual deberá remitir una solicitud, si considera necesaria la continuación de los procedimientos hasta su finalización, ya que solo obtenida la conformidad expresa, podrá levantarse dicha suspensión. A lo anterior, la DGE da respuesta el 24 de abril de 2020.

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	13/03/20	-	-
Dirección General de Política Energética y Minas	13/03/20 17/06/20	23/06/20	09/03/21
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Servicio Económico-Administrativo	13/03/20 16/06/20	- -	- -
Servicio Biodiversidad	08/03/21	04/08/21	19/08/21
Servicio Contaminación Aguas y Suelos	08/03/21	-	-
Servicio Planificación Medio Natural	08/03/21	-	-
Servicio Prevención y Control Contaminación Atmosférica	08/03/21	-	-
Servicio Cambio Climático e Información Ambiental	08/03/21	-	-
Servicio Residuos	08/03/21	-	-
Dirección General de Patrimonio Cultural	13/03/20 17/06/20 09/03/21	- - -	- - -
Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas	13/03/20 17/06/20	30/07/20	10/09/20
Dirección General Salud Pública	08/03/21	02/07/21	19/08/21
Dirección General de Seguridad y Emergencias	08/03/21	03/06/25	16/06/25
Cabildo Insular de Tenerife			
Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático	13/03/20	-	-
Área de Política Territorial y Patrimonio Histórico	13/03/20	30/09/20	-
Área de Presidencia y Hacienda	-	08/06/20	18/06/20
Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo	-	08/06/20 07/07/20 30/09/20	18/06/20 18/09/20
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca	-	08/06/20	18/06/20
Área de Carreteras, Movilidad e Innovación	-	08/06/20	18/06/20

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad	-	08/06/20	18/06/20
Consejo Insular de Aguas de Tenerife	13/03/20	06/05/20 26/06/20 07/07/20 11/09/20 23/10/20	29/05/20 06/07/20 02/10/20 03/11/20
Ayuntamiento de Icod de los Vinos	13/03/20 16/06/20	20/05/20 -	08/06/20 -
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	12/03/20 17/06/20	- -	- -
Telefónica - Movistar, S.A.	12/03/20 17/06/20	- -	- -

A modo de resumen, se exponen los argumentos esenciales de los informes recibidos que hacen mención a aspectos ambientales o territoriales:

a) Consejo Insular de Aguas de Tenerife-CIATF (6.5.2020).

En cuanto a la afección a la red de cauces, el Consejo Insular indica que [...] las actuaciones proyectadas No afectan a ningún cauce inventariado por lo que No requieren -por el concepto de afección a barrancos- autorización administrativa de este Organismo.

Respecto al drenaje de los terrenos ocupados, entienden que “Será necesario presentar la definición de la red de pluviales proyectada, incluyendo el punto de vertido de la misma”.

De manera específica, el Consejo Insular indica que las subestaciones eléctricas están consideradas infraestructuras estratégicas, por lo que “Será necesaria la elaboración de un Estudio de Riesgo Hidráulico de la Subestación Transformadora por el titular de la misma, en los términos especificados en la Normativa del Plan Hidrológico de Tenerife (Sección II, del Capítulo 3 del Título V), así como la definición de la red de pluviales proyectada en el recinto, incluyendo el punto de vertido”.

Por último, este organismo considera adecuada la instalación de saneamiento proyectada.

Respuesta del promotor (29.5.2020): ante las carencias informadas por este organismo público de cauces, la entidad promotora remite Estudio de Riesgo Hidráulico de la Subestación eléctrica “Drago”, término municipal Icod de los Vinos (Tenerife, Canarias), elaborado por PGMA, S.L.P. en abril de 2018, firmado digitalmente por D. José Juan Moya Muñoz el 6 de abril de 2018 y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía el 9 de abril de 2018. Además, en su escrito la empresa comunica que en [...] relación a la información relativa a la red de pluviales proyectada, incluyendo el punto de vertido de la misma, esta Compañía está recabando dicha documentación que será ante este Consejo Insular de Aguas en la fase de proyecto constructivo, una vez obtenida la autorización del órgano sustantivo.

Respuesta del CIATF (26.6.2020): Los Servicios Técnicos adscritos a las Áreas de Infraestructura Hidráulica y Recursos Hidráulicos emiten informe, [...] en sentido Favorable-Condicionado a:

Respecto al drenaje: será necesaria la elaboración de un Estudio de Riesgo Hidráulico de la Subestación Transformadora por el titular de la misma, en los términos especificados en la Normativa del Plan Hidrológico de Tenerife (Sección II, del Capítulo 3 del Título V), así como la definición de la red de pluviales proyectada en el recinto, incluyendo el punto de vertido”.

Respuesta del promotor (6.7.2020): adjunta el estudio de riesgo hidráulico requerido, [...] que ya fue aportado al Área de Recursos Hidráulicos de este Consejo Insular de Aguas.

Respuesta del CIATF (7.7.2020): una vez analizado y evaluado el documento presentado, desde el Área de Infraestructura Hidráulica emite informe [...] en sentido Favorable-Condicionado a:

1. Se deberá definir la red de pluviales de la subestación, incluyendo el punto de vertido, la cual deberá cumplir con lo determinado en el Estudio de Riesgo Hidráulico para garantizar la no entrada de agua en la subestación para un periodo de retorno $T=500$ años. Por lo tanto, se deberán proyectar cunetas en la parte oeste y sur de la parcela con capacidad de desagüe para un caudal de $2 \text{ m}^3/\text{s}$.

Respuesta del CIATF (11.9.2020): en respuesta al escrito de la DGE de 29 de julio de 2020 y con registro n.º 3666 solicitando que se emita informe sobre la nueva documentación presentada relativa al Proyecto de Subestación Drago 66 kV, este organismo público emite nuevo informe [...] en sentido Favorable-Condicionado a:

1. Se deberá presentar la definición geométrica de los elementos de la red de pluviales proyectada y justificar la capacidad de desagüe del caudal de $2 \text{ m}^3/\text{s}$ de las cunetas del borde sur y oeste, según lo señalado en el Estudio de Riesgo Hidráulico presentado.

2. La solución planteada para la disipación de la escorrentía superficial de la plataforma, se considera Viable, siempre que se garantice que la intervención no altera apreciablemente el drenaje superficial del ámbito, ni afecta negativamente a los predios privados ni a las actividades permitidas en los mismos.

Respuesta del promotor (2.10.2020): tomando razón de lo explicitado por el CIATF, la entidad promotora adjunta “Informe de respuesta al Consejo Insular de Tenerife”, concluyendo que [...] se ha justificado el drenaje exterior de la SET y dimensionado las cunetas y obras de paso necesarias en base al pertinente cálculo hidráulico. También se ha justificado los elementos dispuestos y el planteamiento proyectado para disipación de la escorrentía superficial de la plataforma.

Respuesta del CIATF (23.10.2020): a lo anterior, el CIATF emite informe, [...] en sentido Favorable-Condicionado a:

1. La solución planteada para la disipación de la escorrentía superficial de la plataforma, se considera Viable, siempre que se garantice que la intervención no altera apreciablemente el drenaje superficial del ámbito, ni afecta negativamente a los predios privados ni a las actividades permitidas en los mismos.

Respuesta del promotor (3.11.2020): REE toma razón de lo informado por el CIATF y confirma que [...] los condicionantes requeridos por este Consejo Insular de Aguas se aceptaron por parte de esta Compañía y así consta en el Informe remitido...

b) Ayuntamiento de Icod de los Vinos (20.5.2020).

La Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico-Artístico de esa Corporación municipal remite el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector de dicho Organismo Autónomo Local (OAL) de esa Gerencia, en sesión ordinaria de fecha 12 de mayo de 2020, en relación con el proyecto citado.

Por unanimidad de los miembros corporativos presentes acuerdan [...] Prestar la disconformidad al proyecto “Nueva Subestación Drago 66 kV, Expte. SE-2019/077” promovido por Red Eléctrica de España S.A.U. y al Estudio de Impacto Ambiental “Nueva Subestación Drago, L/66 kV DC Chío-Drage, L/ 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y L/66 Kv Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, en los términos señalados en el informe del arquitecto municipal de fecha 22 de abril de 2020:

- La tipología constructiva planteada no se mimetiza en el enclave en el que se propone su ubicación produciendo un impacto importante en el paisaje que se pretende proteger conforme a la clase y categoría de suelo del Plan General de Ordenación vigente.

- Las alternativas planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental son de muy poca calidad, consistiendo únicamente en distintos acabados superficiales pero sin modificar la tipología constructiva.

- En el Proyecto no figuran instalaciones de evacuación de aguas, ni pluviales, ni residuales, además de otros residuos líquidos que se puedan generar, y por tanto no consta que se haya previsto una adecuada red separativa ni sistema de tratamiento y vertido de aguas, teniendo en cuenta que en la zona no hay ningún tipo de red municipal a la que se puedan conectar en la zona.

- Asimismo, en el Proyecto no consta plano que defina con exactitud la urbanización a ejecutar, “vía de acceso”, desde el camino Los Pajares, y como es la conexión entre ambas, siendo necesario valorar si es adecuado ejecutar arcén o margen de protección en el acceso, y la correcta delimitación entre el camino público y la futura infraestructura de titularidad de Red Eléctrica de España S.A.U..

- Además de lo anterior, se deben tener en cuenta las consideraciones realizadas con respecto a las líneas aéreas vinculadas a esta nueva subestación, en los expedientes correspondientes, “Línea aéreo-subterránea a 66 kV doble circuito Chío-Drage”. N.º expediente SE-2019/080”, “Línea aéreo-subterránea a 66 kV doble circuito DRAGO-Cuesta la Villa-Los Realejos”. N.º Expte. SE-2019/079.” y “línea aéreo-subterránea a 66 kV doble circuito Drago-Icod”. N.º Expte. SE2019/078”, en concreto:

- Los tendidos aéreos sin duda son de gran impacto visual en una zona categorizada como de Protección Ambiental Paisajística según el Plan General de Ordenación.

- Las actuaciones previstas referidas a las líneas vinculadas a esta nueva sub-estación están prohibidas en aplicación del planeamiento de aplicación, en concreto el tendido aéreo en suelo rústico con protección ambiental paisajística y/o fisiográfica (001), entendiéndose que puede ser autorizable si se ejecuta soterrada, cuando su impacto sea menor, teniendo en este caso vías existentes por donde se puede ejecutar las redes planteadas desde la

ubicación de la nueva subestación, por lo que se debería soterrar el tendido aéreo puesto que se considera que el impacto de ello es menor.

- Se entiende que la excepcionalidad, del artículo 123 de la Ley 4/2017, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias para afectar a suelo rústico de protección ambiental, no está lo suficientemente justificada para el trazado aéreo de esta línea “Drago-Icod” y “Drago-Cuesta la Villa-Los Realejos”.

- El trazado elegido para las líneas “Drago-Icod” y “Drago-Cuesta la Villa-Los Realejos” no es adecuado por su gran afección a las vías de titularidad municipal, debiéndose considerar un trazado por vías de mayor ancho útil y menor afección para el dominio público y/o la ejecución simultánea de las redes municipales de servicios públicos no existentes, puesto no se ha tenido en cuenta la ubicación futura de las redes municipales.

Respuesta del promotor (8.6.2020): de forma resumida se traslada la respuesta dada por la empresa: [...] El citado proyecto de ejecución se encuentra recogido en el documento publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo denominado “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”. La Planificación Energética es vinculante para Red Eléctrica como sujeto que actúa en el sistema eléctrico habiendo participado en su elaboración las Comunidades Autónomas a través de las propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

[...] Así mismo, el proyecto de ejecución que nos ocupa va a ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental...

[...] En relación a la tipología de la subestación se plantean soluciones de integración paisajística de calidad elaboradas en coordinación con las Universidades de la Comunidad Autónoma.

[...] los residuos líquidos van directamente a un depósito estanco, con control y vaciado (gestor autorizado). No hay emisión de residuos líquidos al entorno. Se adjunta plano de Saneamiento-Abastecimiento.pdf para mayor detalle.

La gestión de la red de pluviales se realiza de forma separada, con canalización y evacuación a través de varios puntos con playa de grava. Se adjunta plano con detalle de fluviales P-DGOC1000.dwg.

[...] En relación, por tanto, a la ordenación urbanística y territorial, se toma razón de lo informado en relación a la conformidad del proyecto de la subestación eléctrica de la SE Drago 66 kV respecto al planeamiento, al ser una actuación permitida por el mismo. No obstante, siendo el suministro de energía un servicio esencial tal y como estipula el artículo 52.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, esta Compañía solicitará al Gobierno de Canarias la declaración de interés general de la instalación en cumplimiento de lo establecido en el artículo primero de la Ley 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias...

c) Cabildo Insular de Tenerife (8.6.2020).

El Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2020, Acuerda:

[...] Primero.- Informar, a solicitud de la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en el trámite de autorización administrativa de instalaciones eléctricas, el proyecto denominado “Nueva Subestación Drago 66 kV” así como su Estudio de Impacto Ambiental, promovida por Red Eléctrica de España, S.A.U., en el término municipal de Icod de los Vinos, (SE-2019/077), en los siguientes términos:

1.- En relación a la adecuación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife, se informa que la actuación propuesta se localiza en una ARH de Protección Ambiental 2, siendo aplicable el régimen previsto en el artículo 2.3.3.5 en el cual el uso de infraestructura no figura entre el principal o secundario establecidos, ni tampoco entre los usos incompatibles. Pero en cuanto a las intervenciones, se dispone expresamente que están prohibidas con carácter general todas las instalaciones salvo que el planeamiento de desarrollo establezca las excepciones atendiendo a los objetivos de ordenación y a los usos permitidos.

2.- En relación a las competencias en patrimonio histórico, antes de iniciar las obras y durante el replanteo se determinará la relación espacial concreta de las infraestructuras respecto de los bienes patrimoniales existentes u otros no identificados con anterioridad, valorándose de nuevo las medidas a adoptar.

3.- En relación con las competencias en materia de agricultura, el análisis de las alternativas no ha tenido suficientemente en cuenta los aspectos sectoriales agrarios.

4.- En relación con las competencias en materia de carreteras, dicha actuación no afecta a ninguna carretera insular.

5.- En relación con las competencias en materia de medio ambiente, y teniendo en cuenta que las repercusiones ambientales de las líneas aéreas que se prevé partan de la subestación Drago, se tendrán en cuenta tales repercusiones en el análisis de las alternativas de emplazamiento para dicha subestación.

6.- En relación a la afección a los bienes y derechos de la corporación: No se aprecia afección a los bienes y derechos incluidos en el inventario del Cabildo Insular de Tenerife.

Respuesta del promotor (18.6.2020): de forma resumida, la respuesta de la entidad promotora es: [...] El estudio tiene como primer objetivo, proporcionar los datos necesarios para definir alternativas y elegir la solución óptima de emplazamiento desde el punto de vista medioambiental, técnico, social y económico. De esta manera se cumple con el objetivo de conservación del entorno de la citada instalación.

El análisis de alternativas para la subestación Drago justifica la alternativa seleccionada (2), dada su localización, que corresponde con la de menor impacto potencial, en otros, sobre la topografía, los suelos, la vegetación y los hábitats de interés comunitario, presentando la mejor accesibilidad de todas las planteadas, las cuales requerirían de movimientos de tierra sustancialmente superiores a los estimados para la alternativa 2.

Respecto a las cuestiones relativas a Patrimonio Histórico, esta Compañía llevará a cabo el seguimiento arqueológico que indican en su informe.

En relación a la ordenación urbanística y territorial, se toma razón de lo informado en relación a la conformidad del proyecto de la subestación eléctrica de la SE Drago 66 kV respecto al planeamiento, al ser una actuación que no tiene usos incompatibles.

Respuesta del Servicio Administrativo de Política Territorial del Cabildo de Tenerife (7.7.2020): analizado el escrito presentado por REE, la institución insular indica dos cuestiones:

1.º) [...] el Informe Institucional emitido por el Consejo de Gobierno Insular, de fecha 2 de junio de 2020, se recoge expresamente que, la actuación propuesta se localiza en una ARH de Protección Ambiental 2 (PIOT), siendo aplicable el régimen previsto en el artículo 2.3.3.5 en el cual el uso de infraestructura no figura entre el principal o secundario establecidos, ni tampoco entre los usos incompatibles. Pero en cuanto a las intervenciones, se dispone expresamente que están prohibidas con carácter general todas las instalaciones salvo que el planeamiento de desarrollo establezca las excepciones atendiendo a los objetivos de ordenación y a los usos permitidos.

2.º) El resto de su contenido no desvirtúa el Informe Institucional emitido por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 2 de junio de 2020, manteniéndose los términos del mismo.

Respuesta del promotor (18.9.2020): la entidad promotora tras realizar algunas consideraciones sobre la planificación energética, la ordenación territorial y la normativa sectorial del sector eléctrico, expone que [...] Red Eléctrica solicitará al Gobierno de Canarias la Declaración de Interés General para la citada instalación de transporte.

Respuesta del Servicio Administrativo de Política Territorial del Cabildo de Tenerife (30.9.2020): analizada la respuesta anterior la entidad promotora, la institución [...] comprueba que el mismo no desvirtúa el Informe Institucional emitido por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 2 de junio de 2020, por lo que esta Corporación se reitera en el contenido de dicho acuerdo, manteniéndose en sus mismos términos.

d) Dirección General de Política Energética y Minas (23.6.2020).

Esta Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, [...] informa favorablemente a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000 y en el artículo 16.1.a) de la Circular 5/2019, de 5 de diciembre, respecto a la instalación.

Respuesta del promotor (9.3.2021): la entidad promotora toma razón del informe favorable recibido.

e) Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas (30.7.2020).

En respuesta a la consulta de la DGE, el Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental informa que [...] no tiene atribuidas funciones o bienes que pudieran resultar afectados por el objeto de la consulta, de forma que no puede pronunciarse sobre la “conformidad u oposición a la autorización solicitada”. No obstante, se recuerda que pueden existir condicionantes territoriales y/o urbanísticos contenidos en los distintos instrumentos de ordenación que resultan afectados por el proyecto y cuya gestión, conforme al nuevo

reparto competencial establecido por la Ley 4/2017, corren a cargo del Cabildo Insular de Tenerife y del ayuntamiento de Icod de los Vinos (administraciones incluidas en la relación de organismos afectados).

Respuesta del promotor (10.9.2020): toma razón de lo informado.

f) Dirección General de Salud Pública (2.7.2021).

El informe emitido por este centro directivo está referido a los cuatro proyectos, centrándose en los impactos generados por estos:

[...] Impactos en la población:

- Durante la fase de obra, los impactos potenciales de la línea y subestación proyectadas probablemente se circunscribirán a perturbaciones temporales que se asocian a los trabajos realizados debido a las emisiones de ruidos, gases, polvo, etc., al trasiego de maquinaria y vehículos pesados, a las alteraciones del paisaje y también de los usos existentes en el entorno cercano. El promotor considera que el impacto será moderado en fase de construcción por molestias por tránsito y obras, en especial durante la construcción de los tramos soterrados de las L/66 kV Drago-Icod y L/66 kV Drago-L/ Los Realejos-Cuesta de la Villa.

- En la fase de explotación se espera que la incidencia sea por el impacto visual y la potencial exposición a radiaciones electromagnéticas.

1. El promotor aporta una simulación sobre los valores de radiación emitidos por el campo magnético, siendo el generado por la actividad del parque Drago en las condiciones más desfavorables de funcionamiento, de valores por debajo de los valores límite recomendados.

2. Los valores más elevados de campo en el exterior se producen en la zona de entrada de las líneas de 66 kV, siendo de 5.14 μ T.

3. El proyecto no contiene una representación gráfica de la estimación de la intensidad de los campos electromagnéticos a lo largo del trazado.

4. Con relación a la visibilidad e impacto visual y paisajístico, el proyecto contiene simulaciones fotográficas virtuales que permiten deducir que el impacto visual será negativo y acumulativo. Dadas las características del emplazamiento y a la población afectada se considera que el impacto visual será de magnitud alta, pudiendo suponer un empeoramiento de la calidad de vida de la población cercana y transeúnte. A pesar de esto, el promotor considera “compatible” el impacto sobre la población aunque no detalla las medidas preventivas a aplicar en las zonas pobladas incluidas en el área de influencia del trazado de la línea.

En caso de que finalmente se apruebe este proyecto, se sugiere que se contrasten las medidas estimadas en el proyecto con las reales en aquellos lugares donde permanezcan las personas de forma habitual y que están ubicados en el área de influencia del trazado.

Respuesta del promotor (19.8.2021): para dar respuesta al informe de Salud Pública, la entidad promotora elabora un documento de respuesta señalando lo siguiente:

En cuanto a los impactos sobre la población, responde que [...] dicha representación no se ha aportado porque dicha intensidad es constante a lo largo de todo los tramos aéreos y subterráneos de las líneas, al no variar las características de los mismos, ni la intensidad de la corriente transportada, ni la profundidad o método de confinamiento de las líneas

subterráneas, salvo en los puntos de transición de trazado aéreo a trazado subterráneo; de tal manera, no se esperan variaciones en superficie en la intensidad de los campos electromagnéticos generados por el proyecto, salvo en los tramos soterrados (que no generan campos eléctricos apreciables en superficie y una intensidad del campo magnético a 1 m sobre el suelo algo mayor que los generados por los tramos aéreos), sin que en ningún momento se superen los umbrales establecidos por la legislación.

En relación con el impacto visual, traslada que [...] la valoración del impacto sobre la población realizada en el EIA no incluye el impacto visual y paisajístico, que queda evaluado en un apartado independiente (con el objeto de no realizar una doble valoración del mismo), y donde este es valorado como “moderado”.

Es necesario destacar, en primer lugar, que las subestaciones y las líneas eléctricas aéreas son instalaciones que resultan inevitablemente visibles desde su entorno, y es por ello que en el marco del análisis de alternativas de emplazamiento y trazado para las mismas, la incidencia paisajística y visual del proyecto es uno de los aspectos de mayor importancia valorados, buscando siempre la menor incidencia paisajística de las instalaciones.

En segundo lugar, el análisis de alternativas de ubicación de la subestación Drago ha tenido en cuenta, entre otros factores, no solo la visibilidad de esta, sino también su afección a la calidad del paisaje de su entorno, seleccionándose finalmente el emplazamiento que se ha considerado más favorable desde este punto de vista. La metodología de análisis incluye la elaboración de un mapa de intervisibilidad ponderada, la identificación de hitos paisajísticos y la delimitación de Zona de Especial Incidencia Paisajística (ZEIP).

En tercer lugar, el informe de la DGSP afirma que el EIA no detalla las medidas preventivas a aplicar en las zonas pobladas incluidas en el área de influencia del trazado de la línea en relación con el impacto visual y paisajístico. Dadas las características formales y la altura de los apoyos, no es posible aplicar medidas correctoras concretas específicas, mientras que la mejor medida preventiva posible consiste en la mejor localización de los apoyos en función de los análisis previamente realizados (fase de diseño de proyecto), de manera que estos se han localizado, en la medida de lo posible, de forma que sean poco visibles y alejados de núcleos de población, así como de las áreas de mayor valor paisajístico.

[...] En relación con la SE Drago, y con el objeto de mejorar su integración paisajística, se ha llevado a cabo en el Estudio de Impacto Ambiental un ejercicio de presentación de distintas alternativas de acabados para la misma. En este ejercicio se han tenido en cuenta tanto los colores, materiales y texturas del acabado de la fachada del edificio principal como distintas composiciones de este (integración de ventanas) o de otros componentes de la instalación: diseño y acabado formal de muretes, etc. La selección de la alternativa considerada más favorable queda abierta a la opinión de la administración competente que autorice el proyecto.

Por último, en cuanto a las mediciones estimadas del proyecto, [...] REE asume dicha recomendación y llevará a cabo dichas mediciones en el marco de la vigilancia ambiental del proyecto, como queda recogido en el propio Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. En cualquier caso, se hace necesario añadir el matiz de que realizándolas una vez sería suficiente, ya que no variarán de un año a otro, porque los resultados se obtienen en función de la carga del cable y la distancia a la que midamos. En el caso de las subestaciones se podrán realizar una vez puesta en servicio la instalación y será suficiente con hacerla una sola vez igualmente, tomando medición en el perímetro exterior de la SE.

Las mediciones se podrán realizar en el momento de mayor demanda diaria del nudo en coordinación con el centro de control para garantizar un escenario de máxima intensidad.

**g) Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Servicio de Biodiversidad (4.8.2021).**

En respuesta a la solicitud de la DGE, esta unidad administrativa de medio ambiente emite informe en el marco de sus competencias, concluyendo que [...] Tercera.- Según la información obrante en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, se ha detectado la presencia en el ámbito de estudio de al menos 1 especie protegida, la ruda canaria (*Ruta pinnata*), que pudiera verse directa o indirectamente afectada en la zona. Dicha especie de flora que aparece citada en la cuadrícula de 500 x 500 m coincidente con el ámbito de estudio, es presumible que esté ausente del ámbito concreto en el que se pretende implantar la subestación, dado que se trata de bancales de cultivo de abandono reciente, en barbecho o incluso en activo. Con toda probabilidad, estará presente en el reducto de fayal brezal existente en la ladera situada al norte de dicho emplazamiento y que también coincide con la cuadrícula de 500 x 500 m.

Cuarta.- El emplazamiento donde se prevé instalar la Subestación Eléctrica Drago no se localiza dentro de espacios incluidos en la Red Natura 2000, designados en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, ni coincide con la distribución de hábitats de interés comunitario incluido en la citada Directiva 92/43/CEE.

Respuesta del promotor (19.8.2021): REE comparte la valoración del Servicio de Biodiversidad [...] sobre la no afección del proyecto a la zona de presencia de *Ruta pinnata*, al no coincidir la zona de actuación con el hábitat de la especie. En todo caso, durante la vigilancia ambiental, el supervisor ambiental del proyecto prestará una especial atención a la posible presencia de la especie en el entorno de los puntos de actuación, adoptando las medidas preventivas y protectoras necesarias para evitar la afección a la misma.

h) Dirección General de Emergencias (3.6.2025).

El informe en materia de seguridad y emergencia en relación con el proyecto, detecta contradicciones en las fuentes consultadas, a pesar de lo anterior, concluye que [...] se han detectado dos riesgos principales de catástrofe o accidente grave para esta instalación:

1. El riesgo volcánico, que estaría vinculado con una reactivación o bien en la cercana Dorsal NW (más probable), o en el edificio central de Tenerife.

En todo caso, la instalación no tiene influencia alguna en el desencadenamiento de este riesgo ni, por lo tanto, en sus posibles consecuencias sobre el medio ambiente.

2. El riesgo por incendio forestal, que se ha valorado como medio en la aplicación RIESGOMAP, mientras que se clasifica como alto en el visor de seguridad y emergencias del Gobierno de Canarias. En el propio EIA se dice que el riesgo de incendio forestal es uno de los principales en el ámbito de estudio, y que estos espacios se corresponden, entre otros, con espacios donde los usos residenciales o productivos se integran en ambientes forestales (zona de interfaz urbano-forestal), que es precisamente el entorno en el que se ubicará la nueva subestación Drago.

No obstante, el EIA afirma que la nueva subestación en concreto se encontraría en una zona de baja combustibilidad, donde el riesgo de que se produzcan incendios forestales es

despreciable, y además se señala que la subestación contará con los medios de lucha contra incendios exigidos por la legislación sectorial.

Por todo ello, se considera que el riesgo por incendio forestal ha sido suficientemente estudiado en el EIA, y que se han previsto las medidas correctoras existentes en la vigente legislación, por lo que no hay nada más que añadir.

Respuesta del promotor (16.6.2025): la entidad promotora toma razón del referido informe, así como [...] de su no oposición, recalcando que la construcción de la instalación no incrementa el riesgo volcánico y teniendo en cuenta el alto riesgo forestal, habiéndose previsto las medidas correctoras existentes en la legislación vigente.

B.2. Proyecto “Línea aéreo-subterránea a 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos”, Expte. n.º SE-2019/078.

B.2.1. Mediante certificado emitido por el Jefe de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE de 11 de marzo de 2021, en cuanto al resultado del trámite de consultas e información pública realizado para el Expte. n.º SE-2019/078, hace constar que “Mediante Anuncio de Información Pública de fecha 2 de diciembre de 2019 se sometió a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a través de los medios que se detallan a continuación: 25 de diciembre de 2019-BOP n.º 155; 28 de diciembre de 2019-BOE n.º 312; 8 de enero de 2020-periódico El Día; 16 de enero de 2020-BOC n.º 10; tablón de anuncios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos y sede electrónica de la Consejería...”.

Asimismo, en dicho certificado se hace figurar que “...el expediente ha estado expuesto a información pública en estas dependencias por un periodo mínimo de 30 días hábiles a partir de las publicaciones en los periódicos y boletines oficiales descritos...”. Como anexo adjunta la relación de consultas e informes recibidos de las administraciones públicas (22 en total), especificando que no consta que se hayan presentado alegaciones por parte de particulares durante el periodo de información pública.

B.2.2. Mediante certificado del O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, recibido en la DGE el 1 de junio de 2020 (TELP/5231), se hace constar que el Anuncio “...figura publicado en el tablón de anuncios y Edictos electrónicos de la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento desde el día 29 de enero de 2020”, y que “...en el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 12 de marzo de 2020, no constan alegaciones”.

B.2.3. En el expediente remitido por el órgano sustantivo, constan los siguientes documentos relacionados con el trámite de información pública:

- Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, publicado en el BOP n.º 155, de 25 de diciembre de 2019.

- Anuncio de la DGE por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Línea aérea-

subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, publicado en el BOE n.º 312, de 28 de diciembre de 2019.

- Publicación del Anuncio en el periódico El Día del 8 de enero de 2020.

- Anuncio de 2 de diciembre de 2019, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Icod de los Vinos”, publicado en el BOC n.º 10 de 16 de enero de 2020.

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de Consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	22/11/19	19/12/19	09/03/21
Dirección General de Política Energética y Minas	22/11/19	27/12/19	09/03/21
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Servicio Económico-Administrativo	22/11/19	-	-
Servicio Biodiversidad	08/03/21	-	-
Servicio Contaminación Aguas y Suelos	08/03/21	-	-
Servicio Planificación Medio Natural	08/03/21	-	-
Servicio Prevención y Control Contaminación Atmosférica	08/03/21	-	-
Servicio Cambio Climático e Información Ambiental	08/03/21	-	-
Servicio Residuos	08/03/21	-	-
Dirección General de Patrimonio Cultural	22/11/19 08/03/21	- -	- -
Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas	22/11/19	11/12/19	08/01/20
Dirección General Salud Pública	08/03/21	02/07/21	19/08/21
Dirección General de Seguridad y Emergencias	08/03/21	21/02/25	06/06/25
Dirección General de Infraestructura Viaria	22/11/19	-	-
Cabildo Insular de Tenerife			
Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático	22/11/19	-	-
Área de Política Territorial y Patrimonio Histórico	22/11/19	-	-
Área de Presidencia y Hacienda	-	18/03/20	02/04/20
Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo	-	18/03/20 28/05/20	02/04/20 09/06/20
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca	-	18/03/20	02/04/20
Área de Carreteras, Movilidad e Innovación	22/11/19	10/01/20 18/03/20 28/05/20	28/02/20 02/04/20 09/06/20
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad	-	18/03/20 28/05/20	02/04/20 09/06/20
Consejo Insular de Aguas de Tenerife	22/11/19	02/01/20 03/02/20 23/06/20 26/06/20 07/08/20	11/03/20 13/07/20 10/09/20
Ayuntamiento de Icod de los Vinos	22/11/19	13/01/20	28/02/20
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	22/11/19	26/12/19	09/03/21
Telefónica - Movistar, S.A.	22/11/19	-	-

A modo de resumen, se exponen los argumentos esenciales de los informes recibidos que hacen mención a aspectos ambientales o territoriales:

a) Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas (11.12.2019).

En respuesta a la consulta de la DGE, el Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental informa que [...] no tiene atribuidas funciones o bienes que pudieran resultar afectados por el objeto de la consulta, de forma que no puede pronunciarse sobre la “conformidad u oposición a la autorización solicitada”.

En relación al estudio de Impacto Ambiental del proyecto, debe informarse que este Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental, en el ámbito de sus competencias, no tiene alegaciones o condicionantes técnicos que aportar. No obstante, se recuerda que pueden existir condicionantes territoriales contenidos en los distintos instrumentos de ordenación urbanísticos o territoriales que resultan afectados por el proyecto, tal y como se desprende de la documentación aportada y cuya gestión, conforme al nuevo reparto competencial establecido por la Ley 4/2017, corre a cargo del Cabildo Insular de Tenerife y de los ayuntamientos...

Respuesta del promotor (8.1.2020): REE toma razón de la no afectación de los proyectos a bienes y derechos a su cargo, comunicándole que se ha solicitado informe al resto de los organismos interesados.

b) Agencia Estatal de Seguridad Aérea (19.12.2019).

Informan que AESA solo es competente en materia de autorización de obstáculos en el ámbito de las servidumbres aeronáuticas, de acuerdo al Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

Exponen que si las actuaciones proyectadas se encuentran en terrenos afectados por servidumbres aeronáuticas civiles/militares y/o superan los 100 metros de altura sobre el terreno, [...] el interesado deberá solicitar a AESA autorización en materia de servidumbres aeronáuticas, de forma directa a través de la administración con competencias urbanísticas (en caso de requerir licencia o autorización municipal), previamente a su ejecución.

Tras aportar el desarrollado normativo en cuanto a plazos para la emisión del acuerdo previo y el régimen sancionador, comunica que [...] a partir de ahora esta Agencia no responderá a futuras solicitudes de condicionados técnicos de construcciones, instalaciones o plantaciones, sirviendo el siguiente condicionado técnico como aplicable de forma general: el interesado deberá solicitar a AESA autorización en materia de servidumbres aeronáuticas, de forma directa o a través de la administración con competencias urbanísticas en caso de requerir licencia o autorización municipal, previamente a su ejecución.

Respuesta del promotor (9.3.2021): REE toma razón del escrito.

c) Edistribución Redes Digitales, S.L. (26.12.2019).

La contestación de la empresa manifiesta que se deberá tener en consideración lo siguiente:

[...] El trazado del recorrido de los cables en el interior de la parcela de la SE Icod debe adecuarse para que tenga menos afección a futuros crecimientos de la subestación.

Debe tener presente el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (RD 223/2008) y en concreto en lo relativo a la ITC-LAT 07 sobre Líneas Aéreas con Conductores Desnudos.

El Decreto 141/2009, de 10 de noviembre y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en relación a que el titular de los proyectos tenga en consideración la afección en las redes de distribución, quien además se encargará de realizar el o los desvíos necesarios a su cargo y de la correspondiente legalización y obtención de permisos. En cualquier caso, se debe reconsiderar los recorridos para tener menor impacto.

Que el promotor deberá contactar con EDistribución Redes Digitales SLU con el fin de establecer las posibles modificaciones de trazado de las instalaciones de distribución afectadas.

Respuesta del promotor (9.3.2021): REE toma razón de lo manifestado por esta empresa.

d) Dirección General de Política Energética y Minas (27.12.2019).

Esta Dirección General informa favorablemente el proyecto de ejecución a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, respecto a la instalación señalada.

Respuesta del promotor (9.3.2021): toma razón de los informes favorables recibidos.

e) Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). Área de Recursos Hidráulicos (2.1.2020).

Este Área del CIATF analiza la afección del proyecto a cauces, elaborando informe el 17 de diciembre de 2019, indicando que [...] las actuaciones descritas en el proyecto, pueden afectar a barrancos incluidos en el Inventario de Cauces de la Isla de Tenerife, aclarando que su ejecución requiere de previa autorización administrativa, de este Consejo, en materia de cauces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, debiendo ser solicitada previamente por el promotor, teniendo en cuenta la documentación indicada en el informe y en el artículo 34 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Decreto 86/2002, de 2 de julio.

Respuesta del promotor (11.3.2020): REE hace referencia a que el proyecto se encuentra recogido en el Anexo I de la Planificación Energética con horizonte 2015-2020 (Orden IET/2209/2025, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020). Además, adjunta la documentación técnica requerida por ese organismo público.

f) Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Área de Carretera, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular de Tenerife (10.1.2020).

Esta unidad administrativa advierte que informa desde un enfoque eminentemente técnico y en aplicación de la legislación sectorial, limitándose a analizar en qué medida el

Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), se adaptan a las determinaciones aplicables del Reglamento de Carreteras de Canarias y a las determinaciones y recomendaciones derivadas de los documentos del Servicio que establecen criterios de referencia para la mejora ambiental y paisajística de las carreteras de competencia insular de Tenerife: “Directrices para la mejora ambiental y paisajística de la Red Insular de Carreteras de Tenerife” y “Criterios Técnicos de Integración Paisajística para los Proyectos de Rehabilitación Ambiental de las Carreteras competencia del Cabildo Insular de Tenerife” y al marco sobre paisaje en los términos establecidos por el Convenio Europeo del Paisaje, concluyendo que:

[...] En cuanto a las consideraciones en materia de paisaje no se estima ninguna consideración que señalar.

En cuanto a las consideraciones en materia de carreteras y en base a lo indicado en el apartado anterior, este Servicio estima que la propuesta recibida no reúne los requisitos mínimos de diseño para estar en disposición de emitir informe favorable, dando sentido al carácter desfavorable en relación a la línea soterrada con la traza presentada.

Respuesta del promotor (28.2.2020): REE [...] toma razón de lo informado, así como de su disconformidad. Con la finalidad de poder analizar las cuestiones técnicas planteadas en el informe del área de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, por medio de la presente se solicita a este organismo una visita de campo en la que poder analizar los distintos condicionantes técnicos de la actuación...

g) O.A.L. de la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (13.1.2020).

La Gerencia de esa Corporación municipal remite el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esa Gerencia, en sesión ordinaria de fecha 9 de enero de 2020, en relación con el proyecto citado.

Con el voto favorable de los seis Consejeros presentes acuerdan [...] No prestar conformidad a la ejecución del proyecto “Línea aéreo-subterránea a 66 kV doble circuito Drago-Icod”, n.º de Expte.: SE-2019/078, promovido por Red Eléctrica de España por los motivos que constan en el informe técnico municipal de fecha 1 de diciembre de 2019, transcrito en el punto único de los antecedentes de hecho del presente Acuerdo.

El citado informe técnico analiza el planeamiento de aplicación en el ámbito de ejecución del proyecto, determinando que [...] la actuación prevista está prohibida [...] en concreto el tendido aéreo en Suelo Rústico con Protección Ambiental Paisajística y/o Fisiográfica (001), entendiéndose que puede ser autorizable si se ejecuta soterrada, cuando su impacto sea menor, teniendo en este caso vías existentes por donde se puede ejecutar las instalaciones previstas.

Continúa mencionando que [...] a la salida de la nueva subestación Drago tras unos pocos metros subterráneos la línea se convierte en aérea previéndose 3 apoyos de gran altura, de más de 30 metros de altura en la ladera de los Pajares [...]. Por lo que dicho tendido aéreo es sin duda de gran impacto visual en una zona categorizada como de protección ambiental paisajística según el Plan General de Ordenación, añadido al otro tendido previsto para la “Línea aéreo-subterránea a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta la Villa-Los Realejos”, tal y como se puede observar en las simulaciones y montajes fotográficos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental, si bien por la zona ya existe un tendido aéreo, el mismo no

es de la envergadura de los previstos ahora para las líneas de 66 kV, por lo que se considera que debería optarse por el soterramiento total de la línea por las vías municipales y/o de titularidad insular, de ancho adecuado, por donde su impacto sea menor.

A lo anterior hay que añadir los accesos a realizar, también en la categoría de protección ambiental paisajística, para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario, para el paso de vehículos y personas cuya afección resulta necesaria al objeto de posibilitar el acceso a los apoyos, tanto para la construcción, como para la vigilancia, conservación y reparación de la instalación eléctrica proyectada.

En cuanto al tramo soterrado, el informe sostiene que las vías municipales afectadas por el trazado lo serían [...] prácticamente en su totalidad dada sus características no solo durante la ejecución de las obras, con corte total de las mismas, afecciones seguras a redes existentes, en particular de abastecimiento, etc.; sino también con posterioridad ya que la servidumbre permanente, entre la línea prevista en el proyecto objeto de este informe, como la otra línea de 66 kV prevista por el mismo trazado, ocupará la totalidad de la vía en la mayoría de las mismas y por tanto implica unas consecuencias futuras de gran importancia en todo el recorrido, más aún cuando la mayoría de las vías no cuentan con redes de saneamiento, ni evacuación de aguas pluviales, ni canalizaciones de alumbrado público, ni de telecomunicaciones, por lo que cualquier actuación para implantar dichas redes de forma subterránea implica afección a la servidumbre permanente.

Entendiendo el informe técnico que [...] el trazado elegido para las líneas previstas no es adecuado por su gran afección a las vías de titularidad municipal, y en consecuencia el trazado debería plantearse por vías de mayor ancho útil, aunque el recorrido fuera mayor, o incluso estudiar al menos la viabilidad, sin entrar en valorar consideraciones técnicas o normativas de aplicación, desarrollar el trazado por la Carretera Insular TF-5 (Anillo Insular), que atraviesa el municipio pasando cerca del punto inicial y final de las líneas.

Respecto al estudio de la planificación urbanística desarrollado en el EsIA y, específicamente lo indicado en cuanto al Suelo Rústico con Protección Ambiental Paisajística y/o Fisiográfica (001), el informe técnico entiende que [...] en esta categoría de suelo estaría permitido el uso de infraestructura de energía, en cuanto a la subestación Drago, puesto que debe situarse necesariamente en suelo rústico, siendo un caso excepcional para completar la red, pero por lo contrario están prohibidos los tendidos eléctricos, permitiéndose excepcionalmente los nuevos necesarios siempre que sean soterrados en todos los tramos y siempre que este soterramiento no produzca un impacto mayor, cuestión que en cuanto a la línea en cuestión se entiende que no es así, puesto que existe la posibilidad de soterramiento por vías existentes desde la ubicación de la nueva subestación hasta la denominada Icod. En consecuencia, [...] afectar a suelo rústico de protección ambiental, no está lo suficientemente justificada para el trazado aéreo de esta línea Drago-Icod.

Finalmente, el informe técnico municipal alcanza las mismas conclusiones expuestas previamente en el apartado B.1.5.b).

Respuesta del promotor (28.2.2020): REE estima que el EsIA [...] se ha fijado como objetivos principales:

- Justificar la necesidad de la instalación.

- Describir y analizar los contenidos y objetivos del Proyecto, haciendo especial hincapié en los aspectos de posibles alteraciones medioambientales que, a priori, las actuaciones incorporadas en el mismo pudieran conllevar.

- Describir de forma detallada el medio existente en el área de estudio, analizando los distintos componentes que definen este medio: físico, biológico, socioeconómico y paisajístico.

- Localizar e identificar las zonas y parajes que, debido a sus características legales, especiales o destacables, se puedan ver afectados por el proyecto, de modo que puedan representar un impedimento para su realización, o posean una sensibilidad especial frente a este, ya sea ateniéndose a criterios medioambientales como socioeconómicos.

- Localizar las áreas que reúnan las condiciones precisas para ser consideradas idóneas, por exclusión de las anteriores, tras analizar los condicionantes técnicos a tener en cuenta en la determinación de emplazamiento para las citadas instalaciones.

- Seleccionar los posibles trazados de la línea eléctrica de nueva construcción y proporcionar los elementos de juicio para poder seleccionar el que sea más idóneo.

- Analizar la solución dada para la futura línea eléctrica, desde un punto de vista medioambiental, de forma que se puedan prever y evaluar, cualitativa y cuantitativamente, los efectos que, sobre su área de influencia, puedan producir las obras de construcción y su posterior puesta en funcionamiento.

- Y, por último, el trazado de la línea eléctrica se recoge en el marco del Estudio de Impacto Ambiental, en el que se incluirá un análisis profundo y exhaustivo de los impactos potenciales, las medidas preventivas y correctoras necesarias, valoración de impactos residuales y por último se propondrá un Programa de Vigilancia Ambiental en el que se recoja el seguimiento de las obras.

En este sentido, entienden que [...] Las distintas opciones de trazado de la línea eléctrica proyectada permiten determinar, a partir de la información disponible y el trabajo de campo correspondiente, el trazado de la línea en el que se produciría un menor impacto... las alternativas han sido debidamente estudiadas y justificadas remitiéndonos al Estudio de Impacto Ambiental donde se recoge la metodología empleada por Red Eléctrica en la elección de los trazados idóneos de líneas en función de criterios medioambientales y sociales.

Respecto a lo indicado por el Ayuntamiento en cuanto al impacto visual de la línea, REE indica que [...] el tramo aéreo únicamente comprende 2 vanos con un total de 370 metros, por lo que el impacto visual es mínimo. Los apoyos tienen la altura necesaria para cruzar por encima las infraestructuras existentes (cruzamiento con línea eléctrica existente de 66 kV en el vano 65-66).

En otro orden de cosas, el trazado aéreo no puede ir en subterráneo, dado la pendientes existentes desde el emplazamiento de la subestación hasta el entorno urbano de Icod de los Vinos, y dada la imposibilidad de proyectar un trazado subterráneo en entornos no urbanizados, tal y como determina el documento de Planificación Eléctrica con horizonte 2015-2020, que determina expresamente las características técnicas de la instalación en aéreo

o subterráneo, siendo preceptivo, como decíamos anteriormente, el informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica...

En relación al trazado de la línea por la TF-5, la entidad promotora especifica que [...] no es viable para la zanja subterránea ya que dicha carretera discurre en tramos de túnel y viaducto, donde no es viable la apertura de zanja para el tendido de los cables de potencia. Desde el punto de vista de seguridad de las infraestructuras y la ejecución de obra, la zanja hormigonada debe discurrir por las calles y carreteras que atraviesan el municipio, donde los viales asfaltados están ejecutados contra el terreno natural.

Por último, en lo referente a la ordenación urbanística y territorial, la entidad promotora traslada que [...] solicitará al Gobierno de Canarias la declaración de interés general de la instalación...

h) Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). Área de Infraestructura Hidráulica (3.2.2020).

Una vez analizadas las actuaciones previstas en el proyecto, con el fin de verificar su adecuación a las determinaciones contenidas en la normativa y planificación sectorial de aplicación, este Área propone informar [...] en sentido Favorable-Condicionado a:

Respecto a la afección a la red de cauces:

1. Será necesaria la obtención de la correspondiente autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas en relación a la afección de la red de cauces.

Respecto a la afección a infraestructuras hidráulicas:

2. Antes del comienzo de las obras se deberá contactar con las entidades gestoras de las conducciones Canal Enlace Norte-Sur y Canal Guancha-Icod, con el fin de solventar las posibles interferencias de las actuaciones proyectadas con las citadas conducciones.

En lo referente a la Conducción principal AUNO El Reventón y la conducción El Tanque-S.J. de la Rambla, gestionadas por este Consejo Insular de Aguas, las intervenciones que pudieran afectarlas directa o indirectamente requerirán autorización administrativa de este Organismo, sin perjuicio del resto de autorizaciones que pudieran resultar exigibles a la intervención.

En cualquier caso, en lo referente a intervenciones sobre la red básica de transporte de agua, se deberá cumplir con el condicionado recogido en el artículo 219 de la Normativa del Plan Hidrológico de Tenerife:

- El tramo afectado deberá restituirse mediante conducción cerrada, excepto que la solución constructiva original fuera en canal y el Consejo Insular de Aguas, en resolución motivada, estimase más conveniente esta última solución técnica. Esta excepción no será aplicable en aquellos supuestos de conducciones especializadas para abastecimiento urbano.

- Deberá garantizarse el transporte del caudal máximo de diseño de la infraestructura.

- Deberán permitirse las labores de operación del canal, incluyendo el control funcional y de calidad.

- Deberán permitirse las labores de mantenimiento y conservación del canal que resulten precisas para que la infraestructura se mantenga en las mejores condiciones estructurales.

- Deberán permitirse las labores de mejora y adaptación normativa, que podrían implicar la sustitución total o parcial del canal.

Respuesta del promotor: se aporta en el subsiguiente apartado B.2.3.j).

i) Informe institucional del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (18.3.2020).

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2020, Acuerda:

[...] Primero.- Informar, en el trámite de autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública del proyecto denominado “Línea Aérea Subterránea a 66 kV Doble Circuito Drago-Icod”, en el término municipal de Icod de los Vinos, así como el Estudio de Impacto Ambiental:

1.- En relación con las competencias en materia de Carreteras, se informa desfavorablemente por no reunir el proyecto los requisitos mínimos de diseño en cuanto a la línea soterrada con la traza presentada.

2.- En relación a la adecuación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife, se informa que la actuación propuesta se localiza, en gran parte, en una ARH de Protección Ambiental 2, siendo aplicable el régimen previsto en el artículo 2.3.3.5 en el cual el uso de infraestructura no figura entre el principal o secundarios establecidos, ni tampoco entre los usos incompatibles. Pero en cuanto a las intervenciones, están prohibidas con carácter general todas las instalaciones salvo que el planeamiento de desarrollo establezca las excepciones atendiendo a los objetivos de ordenación y a los usos permitidos.

3.- En relación a las competencias en Patrimonio Histórico, antes de iniciar las obras y durante el replanteo se determinará el emplazamiento de las infraestructuras y su relación espacial concreta respecto a los bienes patrimoniales existentes u otros no identificados con anterioridad, valorándose de nuevo las medidas a adoptar.

4.- En relación con las competencias en materia de Medio Ambiente:

a) Se deben valorar otras alternativas del trazado aéreo por la ladera de Los Pajares (tramo 5) para evitar la afección al paisaje y, además, a la avifauna debido a la presencia de un corredor ecológico.

b) Se deben revisar las alternativas de emplazamiento de la Subestación Drago, algunas de las cuales permitirían, incluso, el soterramiento de una parte del tramo aéreo descrito en el apartado anterior.

c) Para garantizar la ejecución de las medidas planteadas, tanto en el proyecto como en el Documento Ambiental, debe habilitarse una partida económica específica a partir de la estimación presupuestaria recogida en el EIA.

5.- En relación a la Afección a los bienes y derechos de la corporación: no se aprecia afección a los bienes y derechos del Cabildo Insular de Tenerife.

Respuesta del promotor (2.4.2020): REE responde a la institución insular empleando los mismos argumentos, respecto a la planificación energética y la legislación sectorial, que se han expuesto en las respuestas precedentes de la entidad promotora a otras administraciones.

En cuanto a las opciones de trazado de la línea eléctrica, dan la misma respuesta que aportaron al Ayuntamiento de Icod de los Vinos y que está resumida en apartados precedentes. En cuanto a las consideraciones aportadas en materia de Medio Ambiente por el Cabildo Insular, la entidad promotora responde en el siguiente sentido:

[...] “En cuanto a la afección al paisaje natural, con respecto al tramo aéreo (tramo 5), no se han considerado alternativas de trazado viables que eviten la afección a la ladera de Los Pajares, pese a la baja capacidad de acogida paisajística de esta zona y la cercanía al espacio natural protegido, entre cuyos fundamentos de protección figura la conservación del paisaje natural. Por todo ello, se considera necesario valorar alternativas de trazado para el tendido aéreo por la ladera Los Pajares (tramo 5) que eviten su potencial afección paisajística.

Respecto a los efectos sobre la avifauna, la presencia de un corredor ecológico afectado, tanto por el tendido aéreo, como por los accesos y apoyos necesarios en el tramo 5, y la cercanía con el espacio protegido, entre cuyos fundamentos de protección se encuentra la presencia de poblaciones animales y vegetales que tienen la consideración de amenazadas, determina nuevamente la necesidad de valorar nuevas alternativas para el tramo aéreo del tendido.

El trazado seleccionado para el tramo 5 es el más corto posible entre el extremo occidental del tramo soterrado hasta la Subestación Drago. Cualquier otra alternativa aérea para la L/66 kV Drago-Icod conllevaría una mayor longitud (y número de apoyos), y en consecuencia, un mayor impacto sobre los aspectos destacados; la presencia del Paisaje Protegido, así como de asentamientos residenciales imposibilita el planteamiento de trazados aéreos alternativos viables.

En relación con el impacto sobre la avifauna, el Estudio de Impacto Ambiental, en su Tomo II, Memoria Vol. II, punto 2.2.2, fauna, Efecto: colisión de aves, desarrolla un modelo predictivo sobre el riesgo de colisión de todos los tramos aéreos de las 3 líneas objeto del EIA, desprendiéndose del mismo un riesgo bajo para el tramo aéreo de la L/66 kV Drago-Icod.

En el análisis de las alternativas de emplazamiento para la Subestación Drago, la ubicación elegida (alternativa 1) determina que el trazado aéreo que parte de ella (tramo 5) repercute ambientalmente sobre el paisaje natural y la avifauna del entorno. En este sentido, se considera necesario la revisión de dichas alternativas, pues las 3, 4 y 5 permitirían, incluso, el soterramiento de una parte del tramo aéreo en los caminos de El Lance y El Sabugero, reduciendo el potencial impacto sobre la ladera de Los Pajares e, indirectamente, sobre el espacio protegido próximo.

El análisis de alternativas para la Subestación Drago justifica que la alternativa seleccionada (2), dada su localización, corresponde con la de menor impacto potencial, en otros, sobre la topografía, los suelos, la vegetación y los hábitats de interés comunitario, presentando la mejor accesibilidad de todas las planteadas, las cuales requerirían de movimientos de tierra sustancialmente superiores a los estimados para la alternativa 2”.

Respecto a la posibilidad de que la línea Drago-Chío compartiese trazado por la futura carretera TF-5, se hace inviable, además de por lo ya trasladado anteriormente, dado que la infraestructura viaria se encuentra actualmente en ejecución.

Técnicamente, tampoco resulta viable ejecutar un trazado en zanja subterránea de doble circuito por el interior de varios tramos de túneles (con uno de ellos de 4,7 km de largo) que no son dedicados expresamente para infraestructuras eléctricas, por los riesgos que implicaría para la obra y la dificultad de coordinación con las contratistas de ejecución de obra civil de la carretera. Asimismo, habría que ubicar varias cámaras de empalme a lo largo de la carretera con la consiguiente ocupación y dificultar de ejecución en tramo de túnel.

Además, en caso de existencia de viaductos en el trazado de la carretera TF-5, no sería viable el uso de zanja hormigonada para la línea eléctrica, ya que implicaría cortar la losa de hormigón armado de los viaductos, con el consiguiente debilitamiento de la infraestructura vial.

Por otra parte, el trazado de la línea subterránea debe realizarse por zonas urbanizadas, si bien, el trazado de la futura carretera TF-5 no cumple dicho requisito, recorriendo entornos no urbanizados, en cumplimiento con lo determinado en el artículo 5 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.

Respuesta del Cabildo Insular mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2020 (28.5.2020): el Consejo de Gobierno Insular Acuerda:

[...] 1.º) En relación con las competencias en materia de carreteras, se mantiene el carácter desfavorable por no reunir el proyecto los requisitos mínimos de diseño en cuanto a la línea soterrada con la traza presentada...

2.º) En relación a las competencias en materia de patrimonio histórico, se mantiene las consideraciones originales...

3.º) En relación con las competencias en materia de medio ambiente:

a) Respecto del trazado del tendido eléctrico en su tramo aéreo por la Ladera de Los Pajares (tramo 5), se considera necesario con la finalidad de minimizar la afección sobre el paisaje natural valorar alternativas específicas para dicho tramo 5 que eviten su potencial afección paisajística, o bien justificar en detalle la imposibilidad de trazados alternativos viables aéreos o subterráneos, o incluso una combinación de ambos.

b) En cuanto al impacto sobre la avifauna, considerando el principio de cautela, no se puede descartar la afección sobre la misma en base únicamente a un modelo teórico con una escala de detalle muy amplia como el recogido en el estudio ambiental.

c) Con respecto al análisis de alternativas para la Subestación Drago, no ha sido considerado entre las variables analizadas para la ubicación de la subestación Drago, se refiere a las repercusiones ambientales de los tendidos aéreos que parten de dicha subestación, repercusiones que variarían en función del emplazamiento elegido para esta. Efectivamente, dicho emplazamiento determina que el tendido aéreo atravesase la ladera de Los Pajares, con las repercusiones ambientales antes señaladas frente a otras alternativas,

como la 3, 4 y 5, que podrían tener una menor afección ambiental desde el punto de vista de las líneas aéreas que partirían de la subestación, cuestión que no ha sido considerada en el análisis de alternativas desarrollado.

Respuesta del promotor (9.6.2020): REE responde al Cabildo Insular de Tenerife en términos similares a los de su respuesta de fecha 2 de abril de 2020, y que están plasmados en párrafos precedentes.

j) Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). Áreas de Infraestructura Hidráulica y Recursos Hidráulicos (26.6.2020 y 23.6.2020, respectivamente).

En respuesta a la petición de informe de la DGE, con registro de entrada en ese Consejo el día 15 de junio de 2020, ambos servicios técnicos emiten informes:

Por parte del Área de Infraestructura Hidráulica, en sentido Favorable-Condicionado y en los mismos términos que los expuestos en su informe de 3 de febrero de 2020. El Área de Recursos Hidráulicos expone que por parte de ese departamento se remitió oficio en el que se requería justificar lo establecido en el artículo 125 del PHT. En respuesta a lo anterior, se aportó la documentación [...] denominada “Detalles secciones cauces” es el trazado en planta de la conducción en el cruce con cauces y secciones de cruce en las que no se acota la profundidad de instalación de la conducción ni se aporta sección de la zanja que minimice el riesgo de avenida.

El informe indica que [...] El trazado de la línea se ha modificado con respecto al trazado inicial, en el cruce con el barranco El Preceptor, catalogado de titularidad pública, discurriendo ahora, a lo largo del cauce. Dado que ya no prevé una afección puntual al cruzar transversalmente al cauce, sino que procede a la ocupación a lo largo del barranco, se deberá acreditar que la red se ubica fuera del cauce, en zona de servidumbre y aportar medidas que minimicen el riesgo al que estará sometida la instalación si le afecta la avenida extraordinaria.

Por lo anterior, reiteran lo ya informado para que las actuaciones sean objeto de autorización, en concreto:

[...] Determinación de la actuación encaminada a minimizar el riesgo de avenida.

Estudio geotécnico en el que se detalle la profundidad del firme del cauce.

Secciones transversales, perpendiculares al eje del barranco en las que se aprecie claramente el cauce con la línea subterránea que se propone.

Estudio hidráulico del barranco El Preceptor, en el que se justifique que la red se ubica fuera del cauce, en zona de servidumbre y medidas que minimicen el riesgo a que se verá sometida la instalación si esta se ve afectada por la avenida extraordinaria.

Respuesta del promotor (13.7.2020): en relación con la interpretación realizada por el Consejo Insular sobre el plano incluido en la documentación, la entidad promotora informa que [...] el trazado en color rosa corresponde al eje real del barranco y el trazado en azul oscuro corresponde al eje teórico del barranco, no tratándose, por tanto, de los trazados de las líneas subterráneas. Así, el cruzamiento de las líneas subterráneas es puntual, cruzando transversalmente el cauce.

Respuesta del Área de Recursos Hidráulicos (7.8.2020): considerando que el cruce de la línea se realiza de forma transversal a los cauces, ese departamento concluye que la entidad promotora de las obras, [...] previo al inicio de las mismas, deberá aportar la documentación ya requerida para que las actuaciones previstas sean objeto de autorización por parte de este Organismo en materia de cauces...

Respuesta del promotor (10.9.2020): REE toma razón de lo informado, indicando que aportará la documentación requerida en cuanto se disponga de la autorización administrativa del órgano sustantivo.

k) Dirección General de Salud Pública (2.7.2021).

El contenido de este informe así como la respuesta de la entidad promotora al mismo, se ha resumido en el apartado precedente B.1.5.f).

l) Dirección General de Emergencias (21.2.2025).

En cuanto al riesgo, este centro directivo traslada que la [...] adenda al EIA No contempla el correspondiente análisis de vulnerabilidad que establece la norma. Establecen que se debe considerar todo lo establecido en el apartado 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), así como analizar la vulnerabilidad económica y social, la exposición social y económica del territorio ante este tipo de peligros, para terminar valorando el riesgo, tanto social como económico, y el riesgo total ante cada uno de estos fenómenos.

Para finalizar, indica que para realizar un correcto análisis del riesgo debe tenerse en cuenta lo establecido en los siguientes planes de protección civil: PEFMA, INFOCA, PEVOLCA, PESICAN y PEINCA.

Respuesta del promotor (6.6.2025): la respuesta de REE consiste en repetir el contenido del informe emitido por la DGEM del 21 de febrero de 2025, por lo que no se aporta el análisis de vulnerabilidad del riesgo requerido en el marco de este proyecto.

B.3. Proyecto “Línea aérea subterránea a 66 kV DC Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, Expte. n.º SE-2019/079.

B.3.1. Mediante certificado emitido por el Jefe de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE de 11 de marzo de 2021, en cuanto al resultado del trámite de consultas e información pública realizado para el Expte. n.º SE-2019/079, hace constar que “Mediante Anuncio de Información Pública de fecha 2 de diciembre de 2019 se sometió a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a través de los medios que se detallan a continuación: 25 de diciembre de 2019-BOP n.º 155; 31 de diciembre de 2019-BOE n.º 314; 8 de enero de 2020-periódico El Día; 16 de enero de 2020-BOC n.º 10; tablón de anuncios del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos y sede electrónica de la Consejería...”.

Asimismo, en dicho certificado se hace figurar que “...el expediente ha estado expuesto a información pública en estas dependencias por un periodo mínimo de 30 días hábiles a partir de las publicaciones en los periódicos y boletines oficiales descritos...”. Como anexo adjunta la relación de consultas e informes recibidos de las administraciones públicas (22

en total), especificando que no consta que se hayan presentado alegaciones por parte de particulares durante el periodo de información pública.

B.3.2. Mediante certificado del O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, recibido en la DGE el 1 de junio de 2020 (TELP/5243), se hace constar que el “...anuncio figura publicado en el tablón de anuncios y Edictos electrónicos de la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento desde el día 29 de enero de 2020” y que “...en el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 12 de marzo de 2020, no constan alegaciones”.

B.3.3. En el expediente remitido por el órgano sustantivo, constan los siguientes documentos relacionados con el trámite de información pública:

- Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada Línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta la Villa/Los Realejos, publicado en el BOP n.º 155, de 25 de diciembre de 2019.

- Anuncio de la DGE por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada Línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta la Villa/Los Realejos, publicado en el BOE n.º 314, de 31 de diciembre de 2019.

- Publicación del Anuncio en el periódico El Día el 8 de enero de 2020.

- Anuncio de la DGE de 2 de diciembre de 2019, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada Línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, Drago-Cuesta la Villa/Los Realejos, publicado en el BOC n.º 10, de 16 de enero de 2020.

B.3.4. Con fecha 1 de mayo de 2020, el Servicio Administrativo de Política Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, solicita ampliación del plazo en relación con el escrito de la DGE, con fecha de entrada en el registro general de ese Cabildo del día 29 de abril de 2020, por el que se da traslado de las alegaciones presentadas por REE. Mediante Resolución n.º 521 de 14 de mayo de 2020 del Jefe de Área de Energía, se resuelve la ampliación del plazo de emisión de informe del Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, en relación con el proyecto denominado Línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Drago-Cuesta la Villa/Los Realejos.

B.3.5. Con fecha 21 de abril de 2020, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife pone en conocimiento de la DGE que, podrá solicitar, la no suspensión de los términos y los plazos de los mismos, para lo cual deberá remitir una solicitud, si considera necesaria la continuación de los procedimientos hasta su finalización, ya que solo obtenida la conformidad expresa, podrá levantarse dicha suspensión. A lo anterior, la DGE da respuesta el 27 de abril de 2020 remitiendo al CIATF, la Resolución de la DGE de fecha 23 de abril de 2020, por la que se resuelve, mientras esté vigente el estado de alarma, la continuación de la tramitación de los procedimientos administrativos tramitados por la DGE en lo que se refiere a las autorizaciones, por ser indispensable para la protección del interés general.

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	22/11/19	23/12/19	09/03/21
Dirección General de Política Energética y Minas	22/11/19	27/12/19	09/03/21
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Servicio Económico-Administrativo	25/11/19	-	-
Servicio Biodiversidad	09/03/21	-	-
Servicio Contaminación Aguas y Suelos	09/03/21	-	-
Servicio Planificación Medio Natural	09/03/21	-	-
Servicio Prevención y Control Contaminación Atmosférica	09/03/21	-	-
Servicio Cambio Climático e Información Ambiental	09/03/21	-	-
Servicio Residuos	09/03/21	-	-
Dirección General de Patrimonio Cultural	25/11/19 09/03/21	- -	- -
Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas	25/11/19	11/12/19	08/01/20
Dirección General Salud Pública	09/03/21	02/07/21	19/08/21
Dirección General de Seguridad y Emergencias	09/03/21	21/02/25	06/06/25
Dirección General de Infraestructura Viaria	25/11/19	-	-
Cabildo Insular de Tenerife			
Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático	22/11/19	-	-
Área de Política Territorial y Patrimonio Histórico	22/11/19	-	-
Área de Presidencia y Hacienda	-	26/03/20	20/04/20
Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo	-	26/03/20 05/06/20	20/04/20 09/06/20
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca	-	26/03/20	20/04/20
Área de Carreteras, Movilidad e Innovación	22/11/19	26/03/20 05/06/20	20/04/20 09/06/20
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad	-	26/03/20 05/06/20	20/04/20 09/06/20
Consejo Insular de Aguas de Tenerife	22/11/19	02/01/20 08/05/20 26/06/20 07/08/20	02/04/20 03/04/20 05/06/20 13/07/20 17/07/20 04/09/20
Ayuntamiento de Icod de los Vinos	22/11/19	13/01/20	28/02/20
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	22/11/19	27/12/19	23/01/20
Telefónica - Movistar, S.A.	22/11/19	-	-

A modo de resumen, se exponen los argumentos esenciales de los informes recibidos que hacen mención a aspectos ambientales o territoriales:

a) Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas (11.12.019).

La respuesta trasladada por el Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental es la expuesta en el apartado precedente B.2.3.a).

Respuesta del promotor (8.1.2020): REE toma razón de la no afectación de los proyectos a bienes y derechos a su cargo, comunicándole que se ha solicitado igualmente informe al resto de los organismos interesados.

b) Agencia Estatal de Seguridad Aérea (23.12.2019).

Esta Agencia responde lo ya expuesto en el apartado precedente B.2.3.b).

Respuesta del promotor (9.3.2021): la compañía toma razón de lo indicado.

c) Edistribución Redes Digitales, S.L. (27.12.2019).

La empresa manifiesta que deberá tenerse en consideración: [...] El Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (RD 223/2008) y en concreto en lo relativo a la ITC-LAT 07 sobre Líneas Aéreas con Conductores Desnudos.

El Decreto 141/2009, de 10 de noviembre y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en relación a que el titular de los proyectos tenga en consideración la afección en las redes de distribución, quien además se encargará de realizar el o los desvíos necesarios a su cargo y de la correspondiente legalización y obtención de permisos.

Que el promotor deberá contactar con EDistribución Redes Digitales SLU con el fin de establecer las posibles modificaciones de trazado de las instalaciones de distribución afectadas.

Respuesta del promotor (23.1.2020): REE remite las siguientes consideraciones: [...] toma razón de lo manifestado por Endesa Distribución Eléctrica S.L. así como de su conformidad al proyecto citado.

REE solicitará los servicios afectados de las líneas que lo requieran con el fin de las instalaciones de transporte y distribución sean compatibles.

REE, como no puede ser de otra manera y como viene reiterando en sus escritos, atiende cumplidamente a lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero...

d) Dirección General de Política Energética y Minas (27.12.2019).

Esta Dirección General informa favorablemente el proyecto de ejecución a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, respecto a la instalación señalada.

Respuesta del promotor (9.3.2021): la compañía toma razón de los informes favorables.

e) Consejo Insular de Aguas de Tenerife-CIATF. Área de Recursos Hidráulicos (2.1.2020).

Trasladan que la línea subterránea cruza los siguientes cauces recogidos en el inventario de ese organismo: el Bebedero, La Haya, Preceptor y El Sobrado. Por ello, indican que [...] pueden ser objeto de autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas, por la afección a cauces y deberá ser solicitado por el promotor de las obras acreditando:

- Acreditación de que se carezca de alternativas para la instalación de la línea a alta tensión en canalización enterrada afectando a los cauces recogidos en el inventario.

- Determinación de la actuación encaminada a minimizar el riesgo de avenida.
- Estudio geotécnico en el que se detalle la profundidad del firme del cauce.
- Secciones transversales, perpendiculares al eje del barranco en las que se aprecie claramente el cauce con la línea subterránea que se propone.

Respuesta del promotor (2.4.2020 y 3.4.2020): REE toma razón de lo informado y responde lo siguiente:

[...] 1. No existe alternativa de trazado subterráneo que no cruce los barrancos, debido a que los barrancos atraviesan los viales asfaltados principales de Icod de Los Vinos en la zona objeto de proyecto, que son la única alternativa de trazado para los cables subterráneos, ya que no existen más calles en el municipio con continuidad física y suficiente anchura para que discurra las canalizaciones subterráneas por debajo de ellos.

2. Una vez terminada la obra civil de las canalizaciones subterráneas en el cruce con los barrancos, se repondrá el pavimento de cruce de los barrancos al estado inicial de los mismos (hormigonado o asfaltado) no modificándose el riesgo de avenida.

3. El estudio geotécnico se aportará una vez que se haya obtenido la resolución de autorización administrativa por parte de la Dirección Gral. de Energía del Gobierno de Canarias...

4. Las secciones transversales figuran en el plano adjunto.

Respuesta del CIATF (8.5.2020): las intervenciones del proyecto que pudieran afectar directa o indirectamente a la conducción principal AUNO El Reventón y la conducción El Tanque-S.J. de la Rambla, requieren autorización administrativa de ese organismo. Las actuaciones llevan aparejado lo siguiente:

[...]- El tramo afectado deberá restituirse mediante conducción cerrada, excepto que la solución constructiva original fuera en canal y el Consejo Insular de Aguas, en resolución motivada, estimase más conveniente esta última solución técnica. Esta excepción no será aplicable en aquellos supuestos de conducciones especializadas para abastecimiento urbano.

- Deberá garantizarse el transporte del caudal máximo de diseño de la infraestructura.
- Deberán permitirse las labores de operación del canal, incluyendo el control funcional y de calidad.
- Deberán permitirse las labores de mantenimiento y conservación del canal que resulten precisas para que la infraestructura se mantenga en las mejores condiciones estructurales.
- Deberán permitirse las labores de mejora y adaptación normativa, que podrían implicar la sustitución total o parcial del canal.

Respuesta del CIATF (26.6.2020): en respuesta a la solicitud de informe realizada por la DGE con fecha de registro de entrada 15 de junio de 2020, en virtud de lo dispuesto en

el artículo 9.2 del Decreto 141/2009, los servicios técnicos adscritos al Departamento de Aguas Superficiales del Área de Recursos Hidráulicos emiten informe del que se destaca lo siguiente:

[...] se aporta escrito de Red Eléctrica en el que se indica que el trazado elegido para la instalación de la red afectando cauces, se realiza por los viales existentes porque según se expone: “porque es la única forma de conectar físicamente y de manera viable las subestaciones de Drago e Icod de los Vinos”.

El trazado de la línea se ha modificado con respecto al trazado inicial, en el cruce con el barranco El Preceptor, catalogado de titularidad pública, discurriendo ahora, a lo largo del cauce.

[...] se deberá acreditar que la red se ubica fuera del cauce, en zona de servidumbre y aportar medidas que minimicen el riesgo al que estará sometida la instalación si le afecta la avenida extraordinaria.

No se aportan modificaciones respecto a la zanja tipo ya aportada, por lo que se estima que no minimiza el riesgo de avenida a que está sometida la canalización, ni se aporta alternativa constructiva que acredite el cumplimiento del condicionante para su autorización.

[...] el Departamento de Aguas Superficiales propone, reiterar lo ya informado...

Respuesta del promotor (5.6.2020): REE traslada las siguientes consideraciones: [...] En cuanto a que no existe alternativa a estos cruces, indicar que los cruzamientos se producen en la intersección de los cauces con los viales asfaltados que existen en la zona y por debajo de los cuales transcurrirán las zanjas de las futuras líneas subterráneas. Es necesario utilizar dichos viales asfaltados porque es la única forma de conectar físicamente y de manera viable las subestaciones de Drago e Icod de los Vinos.

El riesgo de avenida no se modifica respecto a la situación actual porque las zanjas canalizadas y hormigonadas por la que discurren los cables irán por debajo de las posibles avenidas de agua.

Por último, indicar que los estudios geotécnicos se realizarán cuando tengamos confirmado que el trazado de las líneas se va a ejecutar conforme a proyecto.

Se adjuntan planos. La línea discurre por encima de caminos hormigonados/asfaltados, por lo que se ha acotado la distancia desde los tubos de las líneas subterráneas a la rasante del camino hormigonado/asfaltado.

Respuesta del promotor (13.7.2020): en respuesta a lo indicado por el CIATF: el trazado de la línea se ha modificado con respecto al trazado inicial, en el cruce con el barranco El Preceptor, catalogado de titularidad pública, discurriendo ahora, a lo largo del cauce, la entidad promotora especifica que [...] El trazado de proyecto no ha sido modificado, por lo que el cruce con el barranco El Preceptor siempre ha sido el mismo.

Respuesta del CIATF. (7.8.2020): en respuesta a que no se pretende un cambio de trazado, este Área concluye que [...] el promotor de las obras, previo al inicio de las

mismas, deberá aportar la documentación ya requerida para que las actuaciones previstas sean objeto de autorización por parte de este Organismo en materia de cauces...

Respuesta del promotor (4.9.2020): la compañía [...] toma razón de lo informado al respecto de la citada actuación confirmando que se procederá a la preparación de la documentación requerida para aportarla junto con la solicitud de autorización administrativa sectorial a este Consejo Insular de Aguas de Tenerife en cuanto se disponga de la autorización administrativa del proyecto por parte del órgano sustantivo.

f) Consejo Insular de Aguas de Tenerife-CIATF. Área de Infraestructura Hidráulica (2.1.2020).

Informa [...] en sentido Favorable-Condicionado a:

Respecto a la afección a la red de cauces:

1. Será necesaria la obtención de la correspondiente autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas en relación a la afección de la red de cauces.

Respecto a la afección a infraestructuras hidráulicas:

2. Antes del comienzo de las obras se deberá contactar con las entidades gestoras de las conducciones Canal Enlace Norte-Sur y Canal Guancha-Icod, con el fin de solventar las posibles interferencias de las actuaciones proyectadas con las citadas conducciones.

En lo referente a la Conducción principal AUNO El Reventón y la conducción El Tanque S.J. de la Rambla, gestionadas por este Consejo Insular de Aguas, las intervenciones que pudieran afectarlas directa o indirectamente requerirán autorización administrativa de este Organismo...

En cualquier caso, en lo referente a intervenciones sobre la red básica de transporte de agua, se deberá cumplir con el condicionado recogido en el artículo 219 de la Normativa del Plan Hidrológico de Tenerife:

- El tramo afectado deberá restituirse mediante conducción cerrada, excepto que la solución constructiva original fuera en canal y el Consejo Insular de Aguas, en resolución motivada, estimase más conveniente esta última solución técnica. Esta excepción no será aplicable en aquellos supuestos de conducciones especializadas para abastecimiento urbano.

- Deberá garantizarse el transporte del caudal máximo de diseño de la infraestructura.

- Deberán permitirse las labores de operación del canal, incluyendo el control funcional y de calidad.

- Deberán permitirse las labores de mantenimiento y conservación del canal que resulten precisas para que la infraestructura se mantenga en las mejores condiciones estructurales.

- Deberán permitirse las labores de mejora y adaptación normativa, que podrían implicar la sustitución total o parcial del canal.

Respuesta del CIATF (26.6.2020): en respuesta al último escrito de la DGE con fecha de registro de entrada 15 de junio de 2020 y n.º 2980, el Área de Infraestructura Hidráulica del CIATF se reitera en los condicionantes anteriormente trasladados.

Respuesta del promotor (17.7.2020): REE toma razón de lo informado, aceptando los condicionantes trasladados.

g) O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (13.1.2020).

La gerencia de esa corporación municipal remite el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector de dicho de esa Gerencia en sesión ordinaria de fecha 9 de enero de 2020, en relación con el Proyecto citado.

Con el voto favorable de los seis Consejeros presentes acuerdan [...] No prestar conformidad a la ejecución del proyecto “Línea aérea subterránea a 66 kV. doble circuito Drago-Cuesta de la Villa-Los Realejos”, n.º de Expte. SE-2019/079, promovido por Red Eléctrica de España por los motivos que constan en el informe técnico municipal de fecha 16 de diciembre de 2019, transcrito en el punto único de los antecedentes de hecho del presente Acuerdo.

El citado informe técnico analiza el planeamiento de aplicación en el ámbito de ejecución del proyecto, determinando que [...] la actuación prevista está prohibida [...] en concreto el tendido aéreo en Suelo Rústico con Protección Ambiental Paisajística y/o Fisiográfica (001), entendiéndose que puede ser autorizable si se ejecuta soterrada, cuando su impacto sea menor, teniendo en este caso vías existentes por donde se puede ejecutar las redes planteadas desde la ubicación de la nueva subestación, por lo que se debería soterrar el tendido aéreo puesto que se considera que el impacto de ello es menor.

Continúa mencionando que [...] El trazado elegido para las líneas previstas no es adecuado por su gran afección a las vías de titularidad municipal, debiéndose considerar un trazado por vías de mayor ancho útil y menor afección para el dominio público y/o la ejecución simultánea de las redes municipales de servicios públicos no existentes, puesto que no se ha tenido en cuenta la ubicación futura de las redes municipales.

Respuesta del promotor (28.2.2020): responden en el mismo sentido que lo expuesto en el apartado B.2.3.g) de esta resolución.

h) Informe institucional del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (26.3.2020).

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2020, Acuerda:

[...]- En materia de Carreteras, se informa en sentido desfavorable por no reunir el Proyecto los requisitos mínimos de diseño en cuanto a la línea soterrada con la traza presentada.

- Con relación a la adecuación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife, la actuación propuesta afectaría en una parte de su trazado a un ARH de Protección Ambiental 2,

subcategoría de Bosques Potenciales, siendo aplicable el régimen previsto en el artículo 2.3.3.5 para estas ARH de conformidad con el cual, el uso de infraestructuras al que se adscribe no se encuentra entre el principal o secundarios establecidos, ni tampoco entre los usos incompatibles, prohibiéndose con carácter general todas las instalaciones salvo que el planeamiento de desarrollo establezca las excepciones.

- En materia de Patrimonio Cultural, antes de iniciar las obras y durante el replanteo, se determinará el emplazamiento de las infraestructuras y su relación espacial concreta respecto a los bienes patrimoniales existentes u otros no identificados con anterioridad, valorándose de nuevo las medidas de intervención a adoptar que deberán ser comunicadas al Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo...

- En el ámbito de la competencia insular en materia de Medio Ambiente, el trazado no se encuentra dentro de los límites de los espacios protegidos que integran la Red Natura ni de los espacios naturales protegidos de la Red Canaria...No obstante, proponen las mismas consideraciones resumidas en el apartado B.2.3.i).

Respuesta del promotor (20.4.2020): REE responde en sentido similar a lo expuesto en el apartado B.2.3.i), con la particularidad de la afectación a carreteras que en este caso es a la carretera TF-366, trasladando que [...] no hay ninguna alternativa viable atravesando calles de Icod de los Vinos, debido a las grandes pendientes y a la falta de continuidad de las mismas, que hacen que el único trazado viable sea la TF-366. Además, la zanja debe discurrir por debajo de los viales de la carretera porque no hay arcén que se pueda utilizar.

Respuesta del Cabildo Insular mediante Acuerdo de su Consejo de Gobierno de 2 de junio de 2020 (5.6.2020): en respuesta a las alegaciones presentadas por la mercantil REE contra el informe institucional del Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020, esta institución informa lo siguiente:

[...]- En relación con las competencias en materia de carreteras, se mantiene el carácter desfavorable, ya que las alegaciones presentadas no responden a lo solicitado en el informe anteriormente emitido...

- En relación con las competencias en materia de medio ambiente:

- Respecto al trazado del tendido eléctrico en su tramo aéreo por la ladera de Los Pajares, tramo 5, con la finalidad de minimizar la afección sobre el paisaje natural, se considera necesario valorar alternativas específicas para dicho tramo que eviten su potencial afección paisajística, o bien justificar en detalle la imposibilidad de trazados alternativos viables, aéreos o subterráneos, o incluso una combinación de ambos.

- En cuanto al impacto sobre la avifauna, y teniendo en cuenta la cercanía de la actuación al Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata, por aplicación del principio de cautela, no se puede descartar la afección sobre la misma en base únicamente a un modelo teórico, con una escala de detalle muy amplia como el recogido en el Estudio Ambiental.

- Con respecto al análisis de alternativas para la Subestación Drago, no se ha considerado entre las variables analizadas para la ubicación de la subestación, las repercusiones ambientales de los tendidos aéreos que parten de dicha subestación, repercusiones que variarían en función del emplazamiento elegido para esta. El emplazamiento elegido determina que el tendido aéreo atravesase la ladera de Los Pajares, con las repercusiones ambientales

señaladas, frente a otras alternativas, como la 3, 4 y 5 que podrían tener una menor afección ambiental...

Respuesta del promotor (9.6.2020): la respuesta de REE es similar a la resumida en el apartado B.2.3.i).

i) Dirección General de Salud Pública (2.7.2021).

El contenido de este informe así como la respuesta de la entidad promotora al mismo, se ha resumido en el apartado precedente B.1.5.f).

j) Dirección General de Emergencias (21.2.2025).

El contenido de este informe, así como la respuesta de la entidad promotora al mismo, se ha resumido en el apartado B.2.3.l).

B.4. Proyecto Línea aéreo-subterránea a 66 kV DC Chío-Drage Expte. n.º SE-2019/080.

B.4.1. Mediante certificado emitido por el Jefe de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE de 11 de marzo de 2021, en cuanto al resultado del trámite de consultas e información pública realizado para el Expte. n.º SE-2019/080, hace constar que “Mediante Anuncio de Información Pública de fecha 2 de diciembre de 2019 se sometió a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a través de los medios que se detallan a continuación: 25 de diciembre de 2019-BOP n.º 155; 27 de diciembre de 2019-BOE n.º 311; 8 de enero de 2020-periódico El Día; 16 de enero de 2020-BOC n.º 10; tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico e Icod de Los Vinos y sede electrónica de la Consejería...”.

Asimismo, en dicho certificado hace figurar que “...obran en el expediente: Certificado de fecha 24 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Guía de Isora. Certificados de fechas 31 de enero y 29 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Certificado de fecha 4 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de El Tanque. Certificado de fecha 2 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Garachico. Certificado de fecha 1 de junio de 2020 del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos”.

Por último, hace constar que “...el expediente ha estado expuesto a información pública en estas dependencias por un periodo mínimo de 30 días hábiles a partir de las publicaciones en los periódicos y boletines oficiales descritos...”. Como Anexo n.º I adjunta la relación de las consultas e informes recibidos de las Administraciones públicas (28 en total) y como Anexo n.º II, la relación de alegaciones recibidas durante el periodo de información pública (14 en total).

B.4.2. Dos Certificados del Ayuntamiento de El Tanque con registro de entrada en la DGE el 4 de febrero de 2020 (EICC/9761), de publicación de la documentación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2020 y, con posterioridad, entre el 10 de enero de 2020 y el 25 de enero de 2020. Durante estos periodos presentaron alegaciones Juan Alayón Díaz, Mabel Josefina Torres Garbán, Juana Candelaria Josefa González Dorta y Nieves Candelaria Dorta Díaz y, por último, el Alcalde-

Presidente Román Antonio Martín Canaves. La misma documentación es registrada de nuevo el 11 de febrero de 2020 (EICC/11551 y EICC/11556).

B.4.3. Certificado del Ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide con registro de entrada en el Gobierno de Canarias de fecha 7 de febrero de 2020 (PTSS/3111), de que “...transcurrido el periodo de exposición pública desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020 del anuncio relativo a la realización de trámite de información pública del Proyecto [...], no se han presentado alegaciones”.

B.4.4. Certificado del Ayuntamiento de Guía de Isora con registro de entrada en el Gobierno de Canarias de fecha 7 de febrero de 2020 (CECE/11225), de publicación de la documentación en el tablón de anuncios el día 11 de diciembre de 2019 y que dejó de estarlo el 23 de enero de 2020, “...sin que se hayan efectuado reclamaciones”.

B.4.5. Certificado del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico con registro de entrada de 9 de marzo de 2020 (PTSS/6395), de que la documentación “...ha estado publicado en el Tablón de Edictos municipal desde el día viernes, 10 de enero de 2020 hasta el día jueves, 20 de febrero de 2020”, presentando alegaciones los siguientes: Ana Angustias Barroso Expósito, Jesús Manuel Morales Pescoso, Orlando Rodríguez González representante de José González Álvarez y Severa González Álvarez, Margot Alonso de la Rosa, Juan Gabriel García Rodríguez y Benito Benigno González González.

B.4.6. Certificado del Ayuntamiento de Santiago del Teide con registro de entrada en la DGE de 1 de junio de 2020 (TELP/5212) de corrección de error en la fecha, estableciendo que “...la correcta sería del 10 de diciembre de 2020 al 24 de enero de 2020 en relación al anuncio sobre el trámite de información pública del Proyecto...”.

B.4.7. Certificado del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, con registro de entrada en la DGE de 1 de junio de 2020 (TELP/5241), constatando que el “...anuncio figura publicado en el tablón de anuncios y edictos electrónicos de la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento desde el 29 de enero de 2020”. Una vez consultado el registro general de entrada de dicho Ayuntamiento “...en el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 12 de marzo de 2020, no constan alegaciones”.

B.4.8. En el expediente remitido por el órgano sustantivo, constan los siguientes documentos relacionados con el trámite de información pública:

- Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drage”, publicado en el BOP n.º 155, de 25 de diciembre de 2019.

- Anuncio de la DGE por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drage”, publicado en el BOE n.º 311, de 27 de diciembre de 2019.

- Publicación del Anuncio en el periódico El Día el 8 de enero de 2020.

- Anuncio de 2 de diciembre de 2019, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Chío-Drage”, publicado en el BOC n.º 10, de 16 de enero de 2020.

- Solicitud de ampliación del plazo otorgado al Ayuntamiento de Santiago del Teide para la emisión de informe, de fecha 15 de enero de 2020 y Resolución de la Directora General de Energía n.º 28/2020, de 17 de enero de 2020, relativa al Acuerdo sobre la ampliación del plazo de emisión de informe del Il. Ayuntamiento de Santiago del Teide en relación con este proyecto.

- Solicitud de ampliación del plazo otorgado al Cabildo Insular de Tenerife para recabar informe de las Áreas de esa Corporación Insular, de fecha 1 de mayo de 2020 y Resolución del Jefe de Área de Energía n.º 522/2020 de 14 de mayo de 2020, relativa al Acuerdo sobre la ampliación del plazo de emisión de informe del Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife en relación con este proyecto.

- Adjuntan las siguientes alegaciones de particulares: Margarita del Hoyo de Lorenzo-Cáceres, Catalina del Hoyo de Lorenzo-Cáceres, Juan Alayón Díaz, Ana Angustias Barroso Expósito y Antonio Acosta Acosta, Jesús Manuel Morales Pescoso y Josefa Candelaria García Pérez, Josefa Alegría Rodríguez, José González Álvarez, Severa González Álvarez y Rosa Mairene González, Natalio García García, Margot Alonso de la Rosa, Juan Gabriel García Rodríguez, Mabel Josefina Torres Garbán, Juana Candelaria Josefa González Dorta, Nieves Candelaria Dorta Díaz y Benito Benigno González González, y los Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Tanque, Román Antonio Martín Canaves y del Ayuntamiento de Santiago del Teide, Emilio José Navarro Castanedo.

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	25/11/19	23/12/19	09/03/21
Dirección General de Política Energética y Minas	26/11/19	27/12/19	09/03/21
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Servicio Económico-Administrativo	25/11/19	-	-
Servicio Biodiversidad	09/03/21	01/07/25	28/07/25
Servicio Contaminación Aguas y Suelos	09/03/21	-	-
Servicio Planificación Medio Natural	09/03/21	-	-
Servicio Prevención y Control Contaminación Atmosférica	09/03/21	-	-
Servicio Cambio Climático e Información Ambiental	09/03/21	-	-
Servicio Residuos	09/03/21	-	-
Dirección General de Patrimonio Cultural	25/11/19 09/03/21	-	-
Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas	25/11/19	16/01/20	02/03/20 18/03/20
Dirección General Salud Pública	09/03/21	02/07/21	19/08/21
Dirección General de Seguridad y Emergencias	09/03/21	22/08/22	02/09/22
Dirección General de Infraestructura Viaria	25/11/19	-	-
Cabildo Insular de Tenerife			
Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático	22/11/19	-	-

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Área de Política Territorial y Patrimonio Histórico	22/11/19	-	-
Área de Presidencia y Hacienda		26/03/20	13/04/20
Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo		26/03/20 29/05/20	13/04/20 18/06/20
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca		26/03/20 29/05/20	13/04/20 18/06/20
Área de Carreteras, Movilidad e Innovación	22/11/19	16/12/19 18/12/19 26/03/20 29/05/20	09/01/20 13/04/20 18/06/20
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad		26/03/20 29/05/20 07/07/20 (Órg. Gestor ENP)	13/04/20 18/06/20 06/10/20
Consejo Insular de Aguas de Tenerife	25/11/19	26/03/20	13/04/20
Ayuntamiento de Icod de los Vinos	22/11/19	13/01/20	28/02/20
Ayuntamiento de El Tanque	22/11/19	11/02/20	28/02/20
Ayuntamiento de Guía de Isora	22/11/19	12/02/20 23/10/20	28/02/20 27/10/20
Ayuntamiento de Villa y Puerto de Garachico	22/11/19	-	-
Ayuntamiento de Santiago del Teide	22/11/19	28/02/20 16/04/20 17/06/20	02/04/20 03/07/20
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	25/11/19	26/12/19	23/01/20
Telefónica - Movistar, S.A.	25/11/19	-	-

A modo de resumen, se exponen los argumentos esenciales de los informes recibidos que hacen mención a aspectos ambientales o territoriales:

a) Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular de Tenerife (16.12.2019).

Vista la documentación constatan que [...] tanto las instalaciones, como los tramos y los apoyos de la red, así como sus accesos, no afectan a ningún corredor ni a ninguna de las alternativas de trazado consideradas para la definición del ámbito territorial de los sistemas ferroviarios ordenados en sus respectivos planes territoriales.

Se ha comprobado a su vez que el ámbito de actuación del proyecto aportado no tiene incidencia territorial sobre terrenos limitados en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte de Tenerife, no afectando a infraestructuras ni a instalaciones previstas en el mismo, al margen de posibles afecciones a la red viaria, cuya valoración y pronunciamiento le compete al Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje de esta Corporación Insular.

En virtud de lo anterior, se concluye indicando que la actuación pretendida por Red Eléctrica de España S.A.U. es compatible con las determinaciones incluidas en la planificación territorial sectorial del transporte, no siendo necesario realizar observación adicional, al margen de lo indicado en el párrafo anterior.

Respuesta del promotor (9.1.2020): la compañía toma razón de la conformidad.

b) Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular de Tenerife traslada informe emitido por Metropolitano de Tenerife (18.12.2019).

Concluyen que la actuación prevista [...] es compatible con las determinaciones incluidas en el Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras de la Ampliación del Tren del Sur a Fonsalía, pues no existe coincidencia geográfica de los mismos.

Respuesta del promotor (9.1.2020): la compañía toma razón de la conformidad.

c) Agencia Estatal de Seguridad Aérea (23.12.2019).

Responde lo ya expuesto en el apartado precedente B.2.3.b).

Respuesta del promotor (9.3.2021): la compañía toma razón de lo indicado.

d) Edistribución Redes Digitales, S.L. (26.12.2019).

La empresa traslada las mismas consideraciones expuestas en el precedente apartado B.3.5.c).

Respuesta del promotor (23.1.2020): la compañía responde en el mismo sentido que lo indicado en el apartado B.3.5.c).

e) Dirección General de Política Energética y Minas (27.12.2019).

Esta Dirección General traslada las mismas consideraciones expuestas en el precedente apartado B.3.5.d).

Respuesta del promotor (9.3.2021): REE toma razón de los informes favorables.

f) Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas. Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental (16.1.2020).

En respuesta a la consulta, este Servicio informa que [...] no tiene atribuidas funciones o bienes que pudieran resultar afectados por el objeto de la consulta, de forma que no puede pronunciarse sobre la “conformidad u oposición a la autorización solicitada”.

En relación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, debe informarse que este Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental, en el ámbito de sus competencias, no tiene alegaciones o condicionantes técnicos que aportar. No obstante, se recuerda que pueden existir condicionantes ambientales contenidos en los distintos instrumentos de ordenación urbanísticos o territoriales que resultan afectados por el proyecto, tal y como se desprende de la documentación aportada y cuya gestión, conforme al nuevo reparto competencial establecido por la Ley 4/2017, corre a cargo del Cabildo Insular de Tenerife y de los ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos. Asimismo, dado que el trazado atraviesa Espacios Naturales Protegidos, se da traslado de la consulta al Servicio Técnico de Suelo Rústico y EENNPP a los efectos oportunos.

Respuesta del promotor (2.3.2020): REE toma razón de lo informado y traslada las condiciones de la planificación energética, la aplicación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto a la ordenación urbanística y territorial y la solicitud de esta compañía al Gobierno de Canarias de la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997 en relación con el interés general de la instalación.

g) Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas. Servicio Técnico de Ordenación Suelo Rústico y ENP (16.1.2020).

El informe técnico emitido alcanza las siguientes conclusiones una vez analizado el EsIA: [...] se comprueba su conformidad a los contenidos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

Sin embargo, detectan diversas carencias o errores que se estima deben ser corregidos o modificados para la correcta aprobación del mismo. En cuanto a los apartados 7, 8, 9 y 10 del Anexo VI de la Ley 21/2013, señalan que:

[...] el punto 7 no se presenta en el Documento, en tanto que los puntos 8, 9 y 10 lo hacen en forma de Anexos, cuando deberían, de acuerdo con la Ley, formar parte del Estudio propiamente dicho. Por su parte, el “resumen no técnico” presentado no se ajusta a las dimensiones y características señaladas en ese punto.

- La Memoria incluye dos inventarios ambientales, uno en cada tomo, de los que el primero corresponde a un ámbito amplio, previo a la elección de la alternativa considerada óptima, abarcando por tanto todo el territorio potencialmente afectado por el Proyecto, mientras que el segundo se centra en el ámbito definido por la alternativa elegida. Esto ocasiona no solo una extensión notable del documento, sino una considerable cantidad de información repetitiva y una aun mayor de información superflua, dado que el ámbito del estudio preliminar incluye zonas en la práctica muy alejadas de aquella por la que va a discurrir el tendido eléctrico. Se considera que, de cara a la máxima simplicidad del documento, que debe ser uno de los objetivos de su redacción para facilitar su consulta, comprensión y manejo, lo más oportuno sería la eliminación del inventario preliminar y la incorporación de los datos que fueran relevantes de manera exclusiva al inventario de detalle.

- Del mismo modo, en esos inventarios se dedica un punto al análisis de la situación territorial y urbanística, pero limitándose a señalar los instrumentos de planeamiento actualmente en vigor. La información referida a las determinaciones normativas contenidas en esos instrumentos se presenta en un punto separado, concretamente el punto 5 del Tomo 2, situado una vez diseñado ya el proyecto y elegida la alternativa considerada óptima. Dado que, como luego resulta manifiesto, esa normativa resulta relevante a la hora de establecer condicionantes sobre las posibles alternativas, se estima que toda esta información debería tratarse en el documento antes de realizar la comparación de alternativas del proyecto, por lo que se propone la eliminación del citado punto 5 y la incorporación de su contenido a los apartados correspondientes del inventario.

- En la Memoria del Estudio debería incluirse lo más relevante de la información contenida en el anexo denominado Evaluación Patrimonial del Proyecto “Línea eléctrica a 66 kV Chío-Drago y Subestación Drago”, en relación con los valores etnográficos y arqueológicos, ausentes en el inventario, en el cual, en la parte dedicada a los valores patrimoniales, se trata exclusivamente de los Bienes de Interés Cultural (BIC).

- El análisis de alternativas incluye de hecho dos análisis: uno basado en alternativas al proyecto, que se encarga de desechar todas las opciones que pudieran contemplarse en vez de la presentada, y otro que se centra ya en alternativas del proyecto, variaciones en el modelo elegido, en cuanto a ubicación y trazado de sus componentes. Dado que el Proyecto presentado queda definido desde el principio (subestación más línea eléctrica que la une con otra subestación), todo el contenido del primer análisis es irrelevante, pues ha sido de hecho descartado desde el momento en que se presenta el proyecto en sí. Debería por ello eliminarse de este apartado. En todo caso, de estimarse esa información relevante para el conjunto del Estudio, se podría trasladar al punto 2 del tomo 1, referido a la “Necesidad y objetivo de las instalaciones”, donde podría figurar como una justificación del propio proyecto, pero de ninguna manera tiene cabida como alternativas dentro del proyecto, pues no forman parte de él.

- La alternativa 0 debe, de acuerdo con lo establecido por la Ley, ser considerada como una alternativa más, ser evaluada y comparada con el resto, y no simplemente ser descartada en un inicio. Además, los criterios para su eventual desestimación no deben basarse, como se hace en el documento, en demostrar que otros posibles proyectos alternativos serían peores, causarían más afección o originarían una mayor problemática que el presentado. Debe analizarse la alternativa 0 por sí misma, entendida como la no ejecución de este Proyecto, no como la ejecución de otro proyecto en su lugar.

- El análisis de la compatibilidad de las actuaciones del Proyecto con las determinaciones de los instrumentos de planeamiento de los espacios naturales protegidos debe ser revisado. Por un lado, respecto a los espacios de Red Natura, debe completarse la información con parte de la presentada en el Anexo denominado Tomo IX. En cuanto hace a los espacios de la Red Canaria, el análisis efectuado obvia que el Plan Director de la Reserva Natural Especial del Chinyero prohíbe en todo su territorio los tendidos eléctricos aéreos, realizando de hecho un análisis completamente erróneo, mientras que para el caso de las determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno se debe realizar una demostración más exhaustiva y detallada de las razones que hacen ambientalmente inviable un trazado soterrado, condición sine qua non impuesta por el Plan Rector para considerar el trazado aéreo como autorizable.

- En el punto dedicado a las medidas preventivas y correctoras para la minimización de los efectos negativos del proyecto, se debería homogeneizar el planteamiento, que en unos casos se hace en función del parámetro al que afectan y en otros de la definición de la medida en sí.

Respuesta del promotor (18.3.2020): la empresa responde a las conclusiones del informe emitido por este Servicio de la siguiente manera:

[...] En relación con lo expuesto sobre el punto 7, debemos indicar que dicho apartado, en conformidad con los contenidos recogidos en la Ley 21/2013, si está presente en el Estudio de Impacto Ambiental tramitado; concretamente, se incluye en el Tomo II, Memoria Volumen II, en su punto 7.2.4. “Análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes”.

Respecto a la inclusión de los puntos 8, 9 y 10 como anexos al Estudio de Impacto Ambiental, es preciso indicar que, tanto el punto 8 (Evaluación de impactos sobre la RN2000) como el 9 (Resumen no técnico -Documento de Síntesis-), no se incluyen en el EIA como anexos, si no que conforman cada uno de ellos un Tomo independiente dentro del conjunto de contenidos del EIA (Tomos IX y VI respectivamente); tan solo el punto 10 (Bibliografía y Normativa aplicable) se incluye en el Tomo III -Anexos-, sin que esto represente una falta de contenidos o forma, toda vez esta documentación, al igual que el resto, se encuentra igualmente accesibles, y que la Ley 21/2013 no hace referencia expresa a la no inclusión de contenidos en forma de anexos del EIA.

[...] Esta organización en diferentes tomos, además de dar respuesta a los contenidos recogidos en el Anexo VI de la Ley 21/2013, cubre los requerimientos que emanaron del Documento de Alcance derivado de las consultas previas, entre otra documentación adicional (Informe ambiental de accesos, etc.).

[...] La elaboración de dos inventarios ambientales (incluidos no en una, si no en dos memorias diferentes), sigue una secuencia lógica...

- en primer lugar, estudiar un ámbito lo suficientemente amplio como para determinar varias alternativas y su posterior valoración...

- en segundo lugar, una vez determinadas las alternativas de menor impacto para las líneas y la subestación, es preciso caracterizar de forma más pormenorizada el entorno próximo de los trazados y ubicaciones de los diferentes elementos del proyecto...

[...] Ambos inventarios recogen la información relativa a los distintos instrumentos normativos de aplicación en el entorno del ámbito del EIA: clasificación de suelos, zonificación, figuras, objetivos y carácter de las distintas zonas reguladas, etc., conforme a la propia naturaleza de un inventario.

La recopilación y análisis de los diferentes planes territoriales, urbanísticos, sectoriales, etc. se lleva a cabo durante la elaboración del inventario, y en cada fase de desarrollo del EIA (análisis de alternativas, valoración de impactos), se consideran las determinaciones normativas de cada uno de los instrumentos. Trasladar la normativa aplicable al cuerpo de los inventarios se considera innecesaria, dada su extensión; es por ello, además de por una cuestión de entendimiento, que estas determinaciones se exponen en el punto 5 del Tomo II (Cumplimiento de la normativa ambiental y territorial), en el contexto secuencial de las valoraciones del proyecto que se desarrollan en este tomo.

Se entiende que la información detallada del Informe de Evaluación Patrimonial (Tomo VIII, no corresponde realmente con un anexo del EIA) queda integrada en el conjunto de documentación del EIA...

Las denominadas en el informe al que da respuesta el presente escrito como “alternativas al proyecto”, no son otras que las pertinentes soluciones alternativas de diseño o planificación, que emanan tanto de la propia iniciativa del promotor (REE), como de las consideraciones sobre la amplitud y nivel de detalle realizadas por el Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Protección de la Naturaleza (2017), donde manifestó la necesidad de valorar las diferentes alternativas de diseño contempladas en este apartado.

La Alternativa 0 es considerada y valorada en el análisis de alternativas (Tomo I, punto 7.5.1) conforme a lo establecido en la Ley 21/2013. En ningún momento se trata de desestimar bajo la hipótesis de que otros proyectos alternativos serían peores; por el contrario, se expone que la no realización del proyecto conllevaría que tanto las condiciones ambientales como la situación del sistema eléctrico de Tenerife permanecerían invariables, con sus consiguientes implicaciones: opción más favorable desde una óptica ambiental, continuidad de la debilidad de la red eléctrica en el W de la isla, etc.

La información sobre la Red Natura queda expuesta de forma proporcionada en los dos inventarios, mientras que en el informe de afección específico sobre estos espacios (Tomo IX), se realiza un análisis mucho más detallado...

[...] el EIA en su punto 7.2.5 (Alternativa de trazado total o parcial en soterrado de la L/66 kV Chío-Drage), desarrolla igualmente argumentos legales (incluidos las excepciones), técnicos y ambientales para justificar las dificultades para desarrollar el proyecto de la L/66 kV Chío-Drage íntegra o parcialmente soterrada. Se exponen las implicaciones de ambos métodos constructivos (para línea aérea y soterrada), que ponen de manifiesto condicionantes significativos de naturaleza operativa y técnica (limitaciones en la capacidad de transporte, reposición en caso de averías, seguridad del sistema, etc.) así como ambientales (anchura de la zona afectada por la construcción, tipología de las afecciones sobre usos naturales debido a la necesidad de retranquearse con respecto a la red de carreteras, etc.); se incluye una tabla comparativa entre los efectos potenciales derivados de las líneas aéreas y las soterradas, de la que se deduce que las afecciones sobre la componente biofísica (la más valiosa en estos espacios naturales), serían de mayor relevancia que las derivadas de un trazado aéreo.

Es preciso recordar que, con el objetivo de minimizar los potenciales efectos del proyecto a su paso por los espacios del Chinyero y Teno, se plantean medidas preventivas que minimizarán sustancialmente los impactos residuales, tales como la no ejecución de accesos de nueva construcción (se accederá a los puntos de implantación de apoyos campo a través por medios no mecánicos), la selección de ubicaciones para los apoyos que no afecten a hábitats de interés comunitario prioritarios, etc.

Las medidas preventivas y correctoras se organizan en función de la magnitud de los efectos previstos en las distintas fases (diseño, proyecto, construcción, funcionamiento y desmantelamiento)...

h) O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (13.1.2020).

La gerencia de esa corporación municipal remite el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esa Gerencia en sesión ordinaria de fecha 9 de enero de 2020, en relación con el proyecto citado.

Con el voto favorable de los seis Consejeros presentes acuerdan [...] No prestar conformidad a la ejecución del proyecto “Línea aérea subterránea a 66 kV doble circuito Chío-Drage promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., por los motivos que constan en el informe técnico municipal de fecha 8 de enero de 2020, transcrito en el punto único de los antecedentes de hecho del presente Acuerdo.

El citado informe técnico concluye que [...] existen una serie de inconvenientes para mostrar la conformidad a la autorización solicitada, [...] si bien en este caso se entiende que la excepcionalidad, del artículo 123 de la Ley 4/2017, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias para afectar a suelo rústico de protección ambiental, puede considerarse suficientemente justificada para el trazado aéreo de esta línea Chío Icod puesto que dentro de este término municipal y por la zona del trazado no existe alternativa posible sin modificar todo el trazado que afecta a varios municipios, y que se resume en lo siguiente:

- El tendido aéreo es sin duda es de gran impacto visual en zonas categorizadas como de protección ambiental paisajística y con protección de valores agropecuarios según del Plan General de Ordenación.

- La actuación prevista está prohibida en aplicación del planeamiento de aplicación, en concreto el tendido aéreo en Suelo Rústico con Protección Ambiental Paisajística y/o Fisiográfica (001), permitiéndose excepcionalmente los nuevos necesarios siempre que sean soterrados en todos los tramos siempre que este soterramiento no produzca un impacto mayor, si bien en este caso no es posible el soterramiento puesto que dentro de este término municipal y por la zona del trazado no existe alternativa posible de soterramiento por vías municipales sin modificar todo el trazado que afecta a varios municipios, y en el Suelo Rústico con Protección de Valores Económicos Agropecuarios (010) ya que están prohibidos los tendidos eléctricos excepto las acometidas de suministro a los edificios e instalaciones que se permiten.

Respuesta del promotor (28.2.2020): REE toma razón de la disconformidad. A continuación, la empresa traslada las condiciones de la planificación energética, el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997 en relación con el interés general, la reglamentación sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y, en cuanto a servidumbres, afectaciones y aprovechamientos y la solicitud de declaración de utilidad pública. En cuanto al soterramiento de las líneas, REE hace constar la dificultad técnica de esta tipología constructiva, los condicionantes que la limitan, el cumplimiento de los términos establecidos en la planificación energética.

i) Alegaciones particulares.

- Ana Angustias Barroso Expósito y Antonio Acosta Acosta (20.1.2020), propietarios de las parcelas 15 y 16 en el municipio de Garachico, [...] muestran su oposición a la afección de sus terrenos al no ser, entre los posibles, los que constituyen la opción menos gravosa, ni entendemos la más razonable al resultar un trazado más extenso, con desvío más perjudicial para el medio ambiente, irracional e injustificado.

Respuesta del promotor (20.2.2020): la compañía toma razón de la disconformidad y responde en el marco de la planificación energética, el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y en relación con la servidumbre y la aplicación del artículo 162 del Real Decreto 1955/2000.

- Margarita del Hoyo Lorenzo-Cáceres (23.1.2020), titular de las parcelas proyecto 137 y 142, solicita [...] A.- el cambio de titular de la finca 142 a favor de Dña. Margarita del

Hoyo Lorenzo-Cáceres. B.- que el acceso al apoyo T-30, se ubique lo más cerca posible de los linderos de la parcela y que transcurra, en la mayor parte posible, por la zona de seguridad que se haya debajo de las líneas de electricidad.

Respuesta del promotor (20.2.2020): REE toma razón de lo manifestado en relación con la titularidad de las parcelas y la documentación remitida sobre la propiedad de las fincas afectadas.

- Catalina del Hoyo Lorenzo-Cáceres (23.1.2020), titular de las parcelas proyecto 121, 123 y 131, solicita [...] A.- El acercamiento de la ubicación de la torre T-24 a la linde que más convenga, para evitar así, la afección de los posibles usos de dicha parcela. B.- El amojonamiento de la superficie de la parcela a expropiar para el apoyo, mediante el procedimiento correspondiente, levantando acta incorporada al expediente, para así delimitar sus efectos.

Respuesta del promotor (20.2.2020): REE responde de igual manera que lo indicado a Margarita del Hoyo Lorenzo-Cáceres.

- Jesús Manuel Morales Pescoso y Josefa Candelaria García Pérez (30.1.2020), propietarios de la parcela con referencia catastral 38015A00900072, muestran [...] disconformidad con su expropiación y que me fuera entregada una cantidad a tanto alzado por la referida expropiación en los términos de que la misma fuera valorada, rechazando ya desde ahora tal posibilidad.

Respuesta del promotor (20.2.2020): toman razón de su disconformidad y trasladan que los titulares no se verán privados de la propiedad de las mismas dado que lo que se establece sobre las parcelas del proyecto es una servidumbre de paso de la línea.

- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, Emilio José Navarro Castanedo (4.2.2020), mediante alegación manifiesta que [...] si bien esta administración se muestra de acuerdo en lo que a la identificación y superficie de las parcelas afectadas respecta, tal conformidad se efectúa sin perjuicio de los derechos, afecciones y otras circunstancias que puedan existir en el suelo en cuestión, tales como: servidumbres, afecciones varias, aprovechamientos, etc., que en cualquier caso deberán tenerse en cuenta debido a la necesidad de que los mismos sean preservados.

Respuesta del promotor (28.2.2020): REE toma razón de lo informado en relación a las afectaciones de la línea eléctrica sobre determinadas parcelas de titularidad municipal. A continuación, la empresa traslada las condiciones de la planificación energética, el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997, en relación con el interés general, la reglamentación sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y, en cuanto a servidumbres, afectaciones y aprovechamientos y la solicitud de declaración de utilidad pública.

- José González Álvarez, Servera González Álvarez y Rosa Mairene González Hernández (11.2.2020), no se oponen al cruce de la línea, [...] pero si exigimos que se comunique en tiempo y forma el paso de esta, y que no hagan ningún destrozo en las siguientes parcelas: 320 polígono 10, 69 polígono 9 y 448 polígono 8.

Respuesta del promotor (21.2.2020): toman razón de su conformidad.

- Natalio García García (13.2.2020), resultando ser parte afectada en el inmueble con referencia catastral 38022A02200135, alega [...] 1.º) Que la ocupación aérea y subterránea de tendido de cables de alta tensión, me causa en el terreno afectado un grave perjuicio económico en el sentido de que hace inviable la realización de cualquier tipo de actividad agrícola, además de producir una infravaloración de la propiedad.

[...] 2.º) Cada vez son más concluyentes los estudios e investigaciones científicas que confirman los efectos negativos de las radiaciones electromagnéticas, y la relación existente entre estas y el riesgo de cáncer, y la manifestación de otra serie de trastornos y alteraciones de la salud tales como insomnio, cambio de conducta, alteraciones del sueño, estrés, etc...

Respuesta del promotor (19.2.2020): la compañía toma razón de la disconformidad y responde aludiendo a la planificación energética, el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la aplicación de la reglamentación sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, en materia de servidumbre y sobre los supuestos efectos de los campos eléctricos y magnéticos sobre la salud de las personas.

- Margot Alonso de la Rosa (14.2.2020), propietaria de las parcelas 38015A00900070 y 38015A00900080, alega que [...] 1) No estoy de acuerdo con la expropiación prevista. 2) Soterrar las líneas de alta tensión. 3) Desviar el trazado hacia el monte público...

[...] 6) Solicito la expropiación total de la finca n.º 80...

7) Las fincas, y toda esa zona, están valladas y con sus muros de piedra. No conozco la forma en que se desarrollarán los trabajos, es decir, si van a romper y luego reponer, si no van a romper...

Respuesta del promotor (20.2.2020): la compañía toma razón de la disconformidad y responde en el marco de la planificación energética, sobre el soterramiento de las líneas, sobre los supuestos efectos de los campos eléctricos y magnéticos sobre la salud de las personas y en relación con la expropiación y la aplicación del artículo 152 del Real Decreto 1955/2000.

- Juan Gabriel García Rodríguez (14.2.2020), propietario de las parcelas 38015A00900077 y 38015A00900078, alega que [...] 1) No estoy de acuerdo con el trazado previsto tan irregular, habiendo abundantes terrenos vacíos en el monte público. 2) También porque tienen que pasar las líneas por propiedades valladas, muradas y con posible proyecto para edificar cuarto de aperos...

Respuesta del promotor (19.2.2020): la compañía toma razón de la disconformidad y responde en el marco del contenido de la planificación energética y la elección del corredor tras el estudio y análisis de las distintas alternativas.

- Benito Benigno González González (19.2.2020), propietario de la parcela 38015A00800447, alega [...] 1) No estoy de acuerdo con la expropiación prevista. 2) Soterrar las líneas de alta tensión. 3) Desviar el trazado hacia el monte público...

Respuesta del promotor (4.3.2020): la compañía toma razón de su disconformidad y de la documentación aportada en relación con las parcelas de su propiedad. Por otra parte, REE traslada al alegante las condiciones implantadas por la planificación energética,

la aplicación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el cumplimiento del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y, las limitaciones y condicionantes técnicos que supone el soterramiento de la línea.

j) Alegaciones presentadas en el Ayuntamiento de El Tanque (4.2.2020 y 11.2.2020).

- Juan Alayón Díaz (8.1.2020), propietario de las parcelas 75, 76 y 80 del polígono 17, expone que [...] el camino que tiene afectada la servidumbre es un camino privado que solo da acceso a las tres fincas de mi propiedad y que, [...] no es una servidumbre de paso sino de acceso únicamente a nuestra propiedad privada.

Respuesta del promotor (20.2.2020): REE toma razón de lo manifestado, así como de la información y la documentación remitida sobre la propiedad de las fincas afectadas.

- Mabel Josefina Torres Garbán (21.1.2020), en relación con la afectación de la parcela con referencia catastral 38044A01600147, muestra [...] disconformidad con su expropiación y que me fuera entregada una cantidad a tanto alzado por la referida expropiación en los términos de que la misma fuera valorada, rechazando ya desde ahora tal posibilidad.

Respuesta del promotor (20.2.2020): toman razón de su disconformidad y trasladan que los titulares no se verán privados de la propiedad de las mismas dado que lo que se establece sobre las parcelas del proyecto es una servidumbre de paso de la línea.

- Juana Candelaria Josefa González Dorta (22.1.2020), advierte error catastral en la asignación de referencia a su parcela, y solicita que [...] no coloquen la torreta T-43 en mi parcela.

Respuesta del promotor (20.2.2020): toman razón del error en la titularidad de las parcelas afectadas por el proyecto.

- Nieves Candelaria Dorta Díaz (23.1.2020), advierte error catastral.

Respuesta del promotor (20.2.2020): toman razón del error en la titularidad de las parcelas afectadas por el proyecto.

- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Tanque, Román Antonio Martín Canaves (23.1.2020), mediante alegación solicita que la línea [...] se instale no aéreo sino de forma soterrada, entendiéndose que esta obra tal y como está propuesta afecta al interés general de los ciudadanos y al entorno natural. Se propone que forme parte del proyecto de Trazado del Cierre del Anillo.

Respuesta del promotor (11.2.2020): REE toma razón de la disconformidad. A continuación, la empresa traslada las condiciones de la planificación energética, el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997 en relación con el interés general de la instalación, la reglamentación sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y, en cuanto a servidumbres, afectaciones y aprovechamientos y la solicitud de declaración de utilidad pública. En cuanto al soterramiento de las líneas, REE hace constar la dificultad técnica de esta tipología constructiva, los condicionantes que la limitan, el cumplimiento de los términos establecidos en la planificación energética.

- Josefa Alegría Rodríguez (11.2.2020), advierte error catastral.

Respuesta del promotor (20.2.2020): toman razón del error en la titularidad de las parcelas afectadas por el proyecto.

k) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guía de Isora (12.2.2020).

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2020 y una vez visto el informe emitido por el técnico municipal, adoptó acuerdo dando cumplimiento al trámite del artículo 9 del Decreto 141/2009, y del artículo 37 de la Ley 21/2013, emitido informe, en cuyo apartados quinto y sexto concluye que [...] se puede indicar que las actuaciones planteadas no son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana de Guía de Isora y con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias siempre y cuando estén autorizadas por el Área de Carreteras del Cabildo Insular en aplicación de la normativa sectorial y que no exista prohibición expresa en el planeamiento insular...

Sexto.- Respecto a los bienes y/o derechos afectados por la actuación y partiendo de los datos recogidos en el documento 6 del Proyecto “Relación de bienes y derechos” se informa lo siguiente: la mayor parte de los bienes municipales afectados son vías (pistas asfaltadas o caminos agrícolas), siendo su afección una servidumbre de vuelo.

Dentro de las “Condiciones generales de la construcción, edificación e instalaciones en suelo rústico” recogidas en el artículo 5.1.6 de las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada y más concretamente en el apartado 2.h.

[...] Por tanto deberá garantizarse que la distancia de cualquier torreta a eje de los caminos públicos debe ser como mínimo de 6,00 m.

También resulta de aplicación lo establecido en el artículo 5.8.4 de las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada respecto a las “Condiciones específicas de las Infraestructuras de energía eléctrica”.

[...] 1. Los trazados en suelo rústico no de asentamiento rural en que necesariamente deba optarse por tendidos aéreos se proyectarán manteniendo en lo posible una cota de trazado y evitando cambios de cota innecesarios. El proyecto deberá optimizar las luces de los vanos para obtener una máxima adaptación al relieve por el que discurre. Será de aplicación lo contenido en las disposiciones que regulan los tendidos y las infraestructuras de energía eléctrica y lo que establezca la Ordenanza Ambiental y de Actividades Clasificadas.

2. Cualquier nuevo tendido eléctrico aéreo de alta y media tensión deberá guardar una distancia a toda edificación residencial o dotacional según lo establecido en la legislación sectorial y en el planeamiento insular.

3. Los actuales tendidos de alta y media tensión que atraviesen suelo urbano, urbanizable y asentamientos rurales deberán soterrarse. Igual condición será de aplicación a los nuevos tendidos.

4. Los proyectos de ejecución de nuevas subestaciones y centros de transformación se proyectarán y tramitarán junto con las líneas de transporte y distribución que confluyan en ellos, siendo inseparable la tramitación de ambos proyectos”.

Respuesta del promotor (28.2.2020): REE toma razón de la informado, así como de a compatibilidad de la actuación respecto al PGOU del municipio. A continuación, la empresa traslada las condiciones de la planificación energética, el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la aplicación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto a la ordenación urbanística y territorial y la solicitud de esta compañía al gobierno de canarias de la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997, en relación con el interés general de la instalación y, en relación a la afectación a carreteras competencia del Cabildo Insular, la empresa informa que [...] ha recabado, igualmente, su informe y procederá a solicitar su autorización sectorial una vez que se disponga de la autorización administrativa previa y de construcción, así como la declaración, en concreto, de utilidad pública, otorgada por el órgano sustantivo...

Respuesta del Ayuntamiento de Guía de Isora (23.10.2020): la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2020, adoptó el siguiente Acuerdo: 13. Expediente 608/2020. Propuesta de Informe Complementario del Proyecto...

Para el ámbito exclusivo de Guía de Isora, el informe complementario expone que [...] la alternativa elegida (el corredor IV) es la más favorable. Los principales criterios ambientales considerados en la elección y diseño de los accesos a los apoyos deben ser los siguientes:

- Utilizar al máximo la red de caminos existentes, reducir al máximo la longitud de los nuevos caminos a construir y tramos con actuación, priorizar aquellas propiedades que ya cuentan con la ubicación del apoyo u otras afecciones a la hora de definir el trazado de los accesos.

- El adecuado diseño de los accesos se realizará de manera que produzcan sobre el medio ambiente el menor impacto posible, teniendo en cuenta rigurosamente, entre otros, cada uno de los aspectos anteriormente señalados.

- El acceso planteado ni el trayecto hasta el mismo coinciden con ningún espacio natural protegido.

- El paisaje corresponde a la unidad Vertiente Suroeste de Chío caracterizada por ser una ladera homogénea de materiales basálticos recientes, surcada por barrancos de escasa incidencia superficial.

- En el tramo final campo a través se eliminará algún ejemplar aislado de tabaiba amarga y posiblemente de bejeque y vinagrera.

- El acceso discurre por un sector del suroeste de Chío en una zona en el que se distribuyen cultivos abancalados abandonados, cultivos en invernaderos y áreas de matorrales de sustitución.

- Las zonas concretas de implantación de apoyos y sus accesos se corresponden con una zona abancalada en abandono en la que se han desarrollado aislados ejemplares de tabaibas amargas encontrándose también presentes ejemplares de cornical, verode, tunera, bejeque y vinagrera.

- Según la información disponible en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, en los entornos de estos accesos y apoyos no se reconoce la presencia de ejemplares de flora amenazada.

- Parcela de cultivo abandonada donde se ha desarrollado un matorral de sustitución dominado por tabaibas amargas y otros ejemplares que la acompañan.

- Los restos del desbroce pueden aplicarse al terreno por su escasa cuantía y baja lignificación.

- Será necesario proteger las tuberías de riego que perimetran la parcela en su inicio.

- No se localizan elementos patrimoniales en el entorno.

Conclusiones: Las actividades proyectadas implican una serie de actuaciones que no van a suponer un cambio o una afección significativa sobre los parámetros ambientales de la zona de estudio. La extensión del impacto se presupone Moderado.

Respuesta del promotor (27.10.2020): REE toma razón de lo informado aceptando sus condicionados que son lo que incorpora el EsIA del proyecto.

I) Ayuntamiento de Santiago del Teide (28.2.2020).

De forma complementaria al escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide de 4 de febrero de 2020, dan traslado de Informe-Propuesta al Estudio de Impacto Ambiental firmado por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, elaborado por la empresa Urbanfix, S.L., y un Estudio Técnico de Viabilidad del Soterramiento de la Línea de Alta Tensión de 66 kV de doble circuito Chío-Draco en el municipio de Santiago del Teide, realizado por el ingeniero industrial, Fermín Alexis Romero Medina.

El Informe-Propuesta al EsIA analiza: (1) la compatibilidad del proyecto con el planeamiento vigente, (2) la calidad de la información contenida en cada uno de los apartados del Anexo VI en relación con el EsIA tramitado, así como con respecto a los contenidos exigidos en el documento de alcance, (3) la alternativa de soterramiento, su viabilidad jurídica y económica concluyendo en el Capítulo V de la siguiente manera:

[...]- Que la concesión de una declaración de interés estratégico no puede ir en detrimento de los intereses y derechos de la población del municipio de Santiago del Teide.

- Que analizado el planeamiento vigente y el régimen jurídico del suelo, se deduce que la actuación está expresamente prohibida en la práctica totalidad de la implantación de la línea en este municipio.

- Que el EIA no desarrolla los contenidos mínimos establecidos por la Ley y por el Documento de Alcance emitido por el Gobierno de Canarias, evaluándose solo la Alternativa Seleccionada y no la totalidad de las planteadas, advirtiendo desde este momento la necesidad de volver a tramitar la actual fase del EIA, dando cumplimiento a lo estipulado por la LEA y el Documento de Alcance.

- Que el EIA no evalúa el impacto acumulado o sinérgico del proyecto propuesto con otros existentes y futuros previstos para el ámbito de este municipio, cuestión ineludible y exigida tanto por la LEA como por el Documento de Alcance.

- Que el Programa de Vigilancia Ambiental no contempla la totalidad de los contenidos exigidos legalmente.

- Que pese a exigirse desde el Documento de Alcance la evaluación del soterramiento parcial o total de la línea proyectada, el EIA justifica una valoración arbitraria y no fundamentada en criterios técnicos, imposibilitando la debida comparación entre el trazado aéreo y el soterrado.

- Que las valoraciones de las alternativas no seleccionadas no sustituyen, de ninguna manera, la necesidad de evaluar los efectos probables de cada una de ellas, de forma que puedan compararse a un mismo nivel de evaluación y análisis.

- Que la elaboración por parte de este ayuntamiento de una alternativa soterrada, ha demostrado ser la más adecuada tanto a nivel técnico como social y ambiental, siguiendo directrices marcadas tanto por el planeamiento insular como por el Documento de Alcance.

Por todo lo anterior, solicitan que

1.- Que teniendo en cuenta que no se ha valorado la cuestión sobrevenida dimanante de la Declaración de Emergencia Climática, se proceda al archivo del expediente a fin de adecuar la Planificación Eléctrica a lo dispuesto en dicha declaración, de forma que el proyecto que se desarrolle posteriormente pueda ajustarse a la alternativa propuesta por esta administración.

2.- Que de no estimarse la petición efectuada en el apartado anterior, se proceda a la revisión y subsanación de los contenidos del EIA a fin de ajustarse a los legalmente establecidos.

Por su parte, el Estudio Técnico de Viabilidad del Soterramiento de la Línea concluye:

a) En cuanto a la viabilidad constructiva:

[...] Al igual que en el caso de la viabilidad eléctrica, existe un gran abanico de metodologías constructivas capaces de materializar el soterramiento de la línea aérea a su paso por el municipio de Santiago del Teide.

- La propuesta indicada en zanja hormigonada, ya ha sido realizada en varias instalaciones existentes donde, como en este caso existen corredores de infraestructuras que pueden aprovecharse, como el corredor de la TF1.

- Es importante señalar que el impacto provocado por el soterramiento de un servicio de este tipo se concentra sobre todo durante la fase de ejecución de las obras.

- La propuesta presentada con una disposición de trébol reduce significativamente una disposición horizontal, por lo que sería factible su instalación en arcones existentes de todo el recorrido propuesto. Esta configuración, en una línea de doble circuito presentaría un ancho de 1,4 metros y no los 4,2 que indica REE en su informe (disposición horizontal).

b) Aportan valoraciones respecto a la viabilidad económica del soterramiento de la línea eléctrica a su paso por el municipio, indicando que [...] se ha pretendido aportar argumentos para demostrar que el soterramiento de la línea en su paso por el municipio de Santiago del Teide es posible y viable desde el punto de vista técnico, constructivo, y económico. Se han presentado una alternativa soterrada, con aislamiento XLPE. Esto no quiere decir que sea la definitiva, ya que no es la finalidad de este estudio, para ello sería necesario un proyecto de ejecución. Pero sí demuestra que una solución soterrada tendría una capacidad equivalente a la solución aérea. La propuesta ha aprovechado los corredores de infraestructuras existentes en el territorio y se han planteado soluciones de ejecución en el plano conceptual para solucionar cualquier escollo.

Finalmente, se ha estimado que los costes directos de la solución soterrada son 3.5 veces superiores a los de la solución aérea. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los costes de mantenimiento y las pérdidas de energía de una línea soterrada son inferiores a los de una línea aérea y, además, valoramos los costes indirectos, como la pérdida de valor de los terrenos o las expropiaciones necesarias para el tramo aéreo, observamos que la diferencia entre las dos soluciones se reduce.

Respuesta del promotor (2.4.2020): REE responde en relación con las cuestiones jurídicas planteadas atendiendo al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto a la vinculación de la planificación eléctrica, en cuanto al estricto cumplimiento de la reglamentación sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, respecto a la ordenación urbanística y territorial y la solicitud de esta compañía al gobierno de canarias de la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997, en relación con el interés general de la instalación, en cuanto a servidumbres, afectaciones y aprovechamientos y la solicitud de declaración de utilidad pública. Sobre el soterramiento de las líneas, REE hace constar la dificultad técnica de esta tipología constructiva, los condicionantes que la limitan y el cumplimiento de los términos establecidos en la planificación energética.

[...] Así mismo, el proyecto de ejecución que nos ocupa va a ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en base a lo preceptuado en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental...

[...] Desde el punto de vista de la elección del corredor elegido en la traza de la línea eléctrica de transporte, esta Compañía debe manifestar que las alternativas han sido debidamente estudiadas y justificadas a lo largo de la evaluación de impacto ambiental y, en este sentido, nos remitimos al Estudio de Impacto Ambiental donde se recoge la

metodología empleada por Red Eléctrica en la elección de los trazados idóneos de líneas en función de criterios medioambientales y sociales.

El análisis ambiental se desarrolla en profundidad en el estudio de impacto ambiental que acompaña a los citados proyectos de ejecución...

[...] Las distintas opciones de trazado de la línea eléctrica proyectada permiten determinar, a partir de la información disponible y el trabajo de campo correspondiente, el trazado de la línea en el que se produciría un menor impacto. Toda la información antedicha puede analizarse a partir de la lectura del proyecto de ejecución y del estudio de impacto ambiental que acompaña al proyecto. Desde el punto de vista de la elección del corredor elegido en la traza de la línea eléctrica de transporte, las alternativas han sido debidamente estudiadas y justificadas remitiéndonos al Estudio de Impacto Ambiental donde se recoge la metodología empleada por Red Eléctrica en la elección de los trazados idóneos de líneas en función de criterios medioambientales y sociales.

[...] En los múltiples apartados del punto 7 del Tomo I (Memoria Volumen I), del Estudio de Impacto Ambiental, se valoran y comparan los impactos potenciales de todas las alternativas consideradas, entre las que se incluyen, además de las propuestas por REE, aquellas que emanan del Documento de Alcance. En el punto 1.4.2. del Tomo I (Memoria Volumen I) se relacionan todos los contenidos del EIA y su correspondencia con los establecido en la Ley 21/2013.

En el apartado 4.4. del Tomo II (Memoria Volumen II) se valoran los impactos sinérgicos con proyectos conocidos y/o con avanzado estado de tramitación, así como entre los propios elementos que conforman el proyecto. Otros proyectos no han sido evaluados al constatarse la inexistencia de sinergias entre estos y el proyecto objeto del EIA, dada la distancia, las diferencias en la tipología y magnitud de los proyectos y los impactos potenciales asociados a cada uno de ellos, etc.

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) contempla todos los contenidos recogidos en la Ley 21/2013, y son coherentes con las características del proyecto, los efectos potenciales del mismo sobre el medio, y la necesidad y eficacia de las medidas propuestas para minimizar los impactos residuales. Una vez se emita la Declaración de Impacto Ambiental, en su caso, este mismo PVA se ajustará a lo que disponga la Declaración.

En la línea de lo solicitado en el Documento de Alcance, el punto 7.2.5 del Tomo I (Memoria Volumen I) del EIA valora la posibilidad de soterrar íntegra o parcialmente la L/66 kV Chío-Drage, aportando adicionalmente una comparativa técnicamente objetiva, desarrollada bajo el prisma de la experiencia incuestionable del promotor en materia de transporte de energía eléctrica.

Por otra parte, de cara a la Operación del Sistema y a la seguridad del suministro, es más fiable la ejecución de una línea aérea que una línea subterránea, así como para la reposición del servicio en caso de un incidente.

Las líneas soterradas deben discurrir íntegramente por terrenos urbanizados, en base a lo preceptuado en el artículo 5 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.

La afección al entorno sería mucho mayor atendiendo a la propuesta trasladada por este Ayuntamiento, pues hay que llevar una zanja hormigonada de doble circuito por debajo de los viales asfaltados, así como hacer cámaras de empalme a lo largo de la carretera.

Igualmente, no es viable el uso de la TF-1 para el trazado subterráneo, ya que discurre por tramos de túnel en la zona de Arguayo, donde no resulta viable la ejecución de la zanja subterránea desde el punto de vista de complejidad de ejecución de la obra y seguridad de las personas.

Respuesta del Ayuntamiento de Santiago del Teide (16.4.2020): mediante escrito solicitan [...] (i) se tenga por comunicada de forma expresa la disconformidad con la resolución notificada- escrito de respuesta de REE, (ii) como quiera que dicha resolución se dictó una vez decretada el estado de alarma se proceda a suspender el plazo otorgado en dicha resolución mérito a lo expuesto en el supra citado Real Decreto, (iii) se notifique a esta parte dicha suspensión de forma expresa a fin de no causar indefensión.

Respuesta del Ayuntamiento de Santiago del Teide (17.6.2020): el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento solicita que se [...] tenga por presentado su escrito y el informe adjunto en tiempo y forma, y, atendiendo a los argumentos contenidos en el mismo se tenga por manifestada la Disconformidad del Ayuntamiento de Santiago del Teide respecto a la respuesta dada por Red Eléctrica de España en relación con la autorización administrativa del proyecto...

El referido informe adjunto denominado “Respuesta a las consideraciones realizadas por REE al Informe-propuesta del Estudio de Impacto Ambiental...”, firmado por el Sr. Alcalde y elaborado por la empresa Urbanfix, S.L., mantiene las conclusiones expuestas en el precedente apartado B.4.8.1), solicitando:

[...] 1.- Que se proceda a la revisión y subsanación de los contenidos del EIA a fin de ajustarse a los legalmente establecidos por la Ley de evaluación ambiental y por el Documento de Alcance, y a los requerimientos de este Ayuntamiento.

2.- Que, consecuentemente con lo anterior, se proceda a un nuevo periodo de consulta e información pública donde se evalúen, a fin de comprobar sus efectos medioambientales, todas las alternativas propuestas en el Documento de Alcance.

3.- Que se reevalúen los efectos del proyecto teniendo en cuenta la acumulación de este con otras infraestructuras ejecutadas o en ejecución (anillo insular, otras instalaciones eléctricas, etc.).

4.- Que se tengan en consideración, como la alternativa medioambientalmente más favorable, la anexa al primer escrito presentado por este Ayuntamiento.

5.- Que se tengan en cuenta, a fin de evitar la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental, cuestiones sobrevenidas desde la aprobación de la Planificación Eléctrica, procediendo, en caso de ser necesario, a su modificación.

Respuesta del promotor (3.7.2020): REE indica que se reitera en todas las consideraciones ambientales, técnicas y jurídicas ya trasladadas. En particular, lo relacionado con la ejecución de las instalaciones en aéreo o en soterrado, la empresa se reitera en lo anteriormente trasladado, así como en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 24/2013, de

26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 5 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.

II) Informe Institucional del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (26.3.2020).

En sesión el 10 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife acuerda:

[...] 1.- En relación con las competencias en materia de Carreteras, se informa desfavorablemente por no reunir el proyecto los requisitos mínimos de diseño en cuanto a los nuevos accesos a los apoyos del tendido aéreo desde la carretera insular, debiendo aportarse a su vez los proyectos de los mismos.

2.- En relación a la adecuación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife, se informa que la actuación propuesta se localiza, en parte, en una ARH de Protección Ambiental 2, siendo aplicable el régimen previsto en el artículo 2.3.3.5 en el cual el uso de infraestructura no figura entre el principal o secundarios establecidos, ni tampoco entre los usos incompatibles. Pero en cuanto a las intervenciones, están prohibidas con carácter general todas las instalaciones salvo que el planeamiento de desarrollo establezca las excepciones atendiendo a los objetivos de ordenación y a los usos permitidos.

3.- En relación a las competencias en Patrimonio Histórico, se deben adoptar medidas protectoras adicionales respecto a determinados elementos patrimoniales de carácter etnográfico.

4.- En relación con las competencias en materia de Medio Ambiente:

En relación con el Parque Rural de Teno: a la vista de las consideraciones citadas, y en lo que respecta al régimen jurídico que establece el PRUG del Parque Rural, se informa desfavorablemente el proyecto. Asimismo, en lo que respecta a la afección al espacio en su condición de Red Natura 2000, dada la naturaleza de la intervención y la ausencia de citas de especies de interés comunitario que justificaron su declaración como ZEPA ES0000106 Teno, la actividad pretendida previsiblemente no tendría una afección significativa sobre sus valores.

En relación con la Reserva Natural Especial del Chinyero: el Plan Director de la Reserva establece que la instalación de líneas eléctricas aéreas es un uso prohibido, por lo que se informa desfavorablemente el proyecto. Asimismo, este se encuentra en la relación de proyectos incluidos en el Anexo de la Ley del Suelo autonómica, apartado B Proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada, Grupo 4. Industria Energética, 3.º Transporte de energía eléctrica con un voltaje superior a 15 kV con una longitud superior a 3 km. Dadas las características del proyecto y su ubicación en un espacio natural protegido que a su vez es Red Natura 2000, se ajustaría a los criterios para determinar que debe someterse a evaluación ambiental ordinaria.

En relación con el contenido del estudio de impacto ambiental:

a) Vista la previsible afección significativa sobre la Red Natura 2000, debe cobrar una especial trascendencia valorar una alternativa ambientalmente viable para los tramos que discurren a través del Parque Rural y, especialmente, a través de la Reserva Natural, ya que

para garantizar la protección y coherencia global de dicha Red, la legislación ambiental establece que en los casos de afección a estos espacios solo podrán esgrimirse razones imperiosas de interés público de primer orden a falta de soluciones alternativas y tomándose cuantas medidas compensatorias sean necesarias para preservar la coherencia de esta red.

b) En cuanto a los efectos previsibles sobre los hábitats naturales y corredores ecológicos por los que discurre parcialmente la línea, si bien se plantean y presupuestan unas medidas preventivas y correctoras, entre estas no se contempla labores de restauración de los ámbitos afectados mediante preparación de terreno y revegetación, entendiéndose prioritarias para acelerar la recuperación ambiental y, en especial, frenar la introducción de flora exótica en esos lugares. Por tanto, debería incluirse una valoración de la superficie de terreno potencialmente recuperable tras las obras, así como todas las medidas precisas para dicha recuperación, con una estimación económica conjunta.

c) Con respecto a los recursos faunísticos, al afectar el trazado parcialmente al Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma canaria “Montes y cumbres de Tenerife”, también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como a la ZEPA “Teno”, se recomienda que durante los primeros años de servicio de la línea la periodicidad del seguimiento de sus efectos sea, al menos, trimestral.

d) En lo que se refiere a la red insular de senderos, con el fin de garantizar su conservación se extremará la atención en aquellos tramos afectados directamente por las obras, como por ejemplo el tramo del sendero PR-TF-43, afectado previsiblemente por el acceso a los apoyos T.49 y T.50.

5.- En relación a las competencias del Consejo Insular de Aguas, los cruces de la línea de alta tensión con los cauces de barranco deben autorizarse cumpliendo una serie de requisitos recogidos en el cuerpo del informe y, de otro lado, se relacionan las conducciones existentes y planificadas por el CIATF que se ven afectadas y sobre algunas de las cuales se proponen unas acciones.

6.- En relación a la Afección a los bienes y derechos de la corporación: el proyecto afecta a varias parcelas del polígono 15 del término municipal de El Tanque, las cuales forman parte del Ecomuseo del Tanque, inventariado con el n.º 100383.

7.- En relación con las competencias en materia de Agricultura, no se contempla la agricultura entre los condicionantes del Estudio Ambiental para definir alternativas ni en el análisis y valoración de las mismas. Esta carencia, que se hace evidente en algunos apoyos concretos, debe ser corregida mediante la revisión global de dicho Estudio. En particular, el apoyo 36 debería ser desplazado fuera de la huerta en la que se ha ubicado, o en todo caso justificar la imposibilidad de tal desplazamiento. En general, el trazado de la línea en las proximidades del Ecomuseo de El Tanque debería ser objeto de revisión.

Respuesta del promotor (13.4.2020): REE responde a lo informado por la institución, apuntando al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto a la vinculación de la planificación eléctrica, en cuanto al estricto cumplimiento de la reglamentación sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, respecto a la ordenación urbanística y territorial y la solicitud de esta compañía al gobierno de canarias de la aplicación del artículo 6-bis de la Ley 11/1997, en relación con el interés general de la instalación, en cuanto a servidumbres, afectaciones y aprovechamientos y la solicitud de declaración de utilidad pública y respecto al sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los mismos términos que respondieron al Ayuntamiento de Santiago del Teide.

De manera específica, responden a la afección del proyecto al paisaje natural, a la avifauna, a los espacios naturales protegidos, al patrimonio y a la agricultura, de la siguiente manera:

[...] En cuanto a la afección al paisaje natural, con respecto al tramo aéreo (tramo 5), no se han considerado alternativas de trazado viables que eviten la afección a la ladera de Los Pajares, pese a la baja capacidad de acogida paisajística de esta zona y la cercanía al espacio natural protegido, entre cuyos fundamentos de protección figura la conservación del paisaje natural. Por todo ello, se considera necesario valorar alternativas de trazado para el tendido aéreo por la ladera Los Pajares (tramo 5) que eviten su potencial afección paisajística.

Respecto a los efectos sobre la avifauna, la presencia de un corredor ecológico afectado, tanto por el tendido aéreo, como por los accesos y apoyos necesarios en el tramo 5, y la cercanía con el espacio protegido, entre cuyos fundamentos de protección se encuentra la presencia de poblaciones animales y vegetales que tienen la consideración de amenazadas, determina nuevamente la necesidad de valorar nuevas alternativas para el tramo aéreo del tendido.

El trazado seleccionado para el tramo 5 es el más corto posible entre el extremo occidental del tramo soterrado hasta la Subestación Drago. Cualquier otra alternativa aérea para la L/66 kV Drago-Icod conllevaría una mayor longitud (y número de apoyos), y en consecuencia, un mayor impacto sobre los aspectos destacados; la presencia del Paisaje Protegido, así como de asentamientos residenciales imposibilita el planteamiento de trazados aéreos alternativos viables.

En relación con el impacto sobre la avifauna, el Estudio de Impacto Ambiental, en su Tomo II, Memoria Vol. II, punto 2.2.2, fauna, Efecto: colisión de aves, desarrolla un modelo predictivo sobre el riesgo de colisión de todos los tramos aéreos de las 3 líneas objeto del EIA, desprendiéndose del mismo un riesgo bajo para el tramo aéreo de la L/66 kV Drago-Icod.

En el análisis de las alternativas de emplazamiento para la subestación Drago, la ubicación elegida (alternativa 1) determina que el trazado aéreo que parte de ella (tramo 5) repercute ambientalmente sobre el paisaje natural y la avifauna del entorno. En este sentido, se considera necesario la revisión de dichas alternativas, pues las 3, 4 y 5 permitirían, incluso, el soterramiento de una parte del tramo aéreo en los caminos de El Lance y El Sabugero, reduciendo el potencial impacto sobre la ladera de Los Pajares e, indirectamente, sobre el espacio protegido próximo.

El análisis de alternativas para la Subestación Drago justifica que la alternativa seleccionada (2), dada su localización, corresponde con la de menor impacto potencial, en otros, sobre la topografía, los suelos, la vegetación y los hábitats de interés comunitario,

presentando la mejor accesibilidad de todas las planteadas, las cuales requerirían de movimientos de tierra sustancialmente superiores a los estimados para la alternativa 2.

En relación a las competencias en Patrimonio Histórico, se indica en su informe que se deben adoptar medidas protectoras adicionales respecto a determinados elementos patrimoniales de carácter etnográfico, por lo que se adoptarán las medidas protectoras adicionales expuestas por el Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo.

[...] El punto 5.2. del Volumen II del Estudio de Impacto Ambiental desarrolla el encaje del proyecto en relación con los distintos instrumentos normativos de los Espacios Naturales Protegidos afectados. Según el artículo 6.6.3.4. del PRUG del Parque Rural de Teno, las líneas eléctricas aéreas son una actividad autorizable siempre que no exista una alternativa soterrada viable ambientalmente. El análisis de alternativas del Estudio de Impacto Ambiental justifica que no existe una alternativa viable, o de menor impacto ambiental, que no afecte al parque rural o que lo haga de forma subterránea, dada la disposición continua de este espacio en relación con los dos puntos a conectar (Subestación de Chío y Drago).

En relación con la Reserva Natural Especial del Chinyero, en el punto 5.2. del Volumen II del Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla detalladamente la forma en que el proyecto ha tratado de adaptarse a las disposiciones del Plan Director de la R.N. del Chinyero; de la misma forma, el Análisis de Alternativas consideró distintas alternativas de trazado y diseño con el objetivo de minimizar las afecciones, la operatividad y seguridad del sistema, etc. En la misma línea, y tal y como se recoge en el EIA, se han adoptado medidas preventivas destinadas a reducir al máximo las afecciones sobre el espacio, entre las que destacan la no ejecución de accesos de nueva construcción, la construcción del menor número de apoyos posible, y su posicionamiento en todos los casos fuera de zonas con presencia de hábitats de interés comunitario prioritarios. El proyecto se está tramitando por el método ordinario de evaluación de impacto ambiental.

[...] del estudio específico sobre Afecciones a la Red Natura 2000...se desprende que la ejecución y funcionamiento del proyecto en su conjunto no afectará de forma significativa a los valores de conservación ni la integridad de dichos espacios, habiéndose propuesto en cualquier caso las medidas preventivas y correctoras oportunas para eliminar y reducir la magnitud de las potenciales afecciones.

En cuanto al alcance y carácter de las alteraciones de los hábitats como consecuencia de la construcción de la línea podrán ser revertidas a partir de las medidas previstas, en particular aquellas destinadas a la restitución de los suelos (descompactación), protección estricta de la vegetación circundante, etc.; se considera que en los contextos bioclimáticos en los que se plantea la línea, la capacidad de autoregeneración de las comunidades vegetales es muy elevada (siempre que se realicen las ya citadas medidas de restitución básicas de las condiciones edáficas), tanto más considerando la escueta extensión superficial donde se producirán efectos sobre los distintos hábitats. La estricta conservación y evitación de daños a los ejemplares y formaciones anexas a las zonas de obras posibilitará la recolonización de las zonas afectadas en el corto-medio plazo.

Con respecto a los recursos faunísticos, al afectar el trazado parcialmente al Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma canaria “Montes y cumbres de Tenerife”,

también Zona de especial Protección para las Aves (ZEPA), así como a la ZEPA “Teno”, se recomienda que durante los primeros años de servicio de la línea la periodicidad del seguimiento de sus efectos sea, al menos, trimestral, el Plan de Vigilancia Ambiental recoge actualmente un seguimiento semestral.

En relación con las competencias en materia de Agricultura, el punto 2.2 del Volumen II del EIA valora entre otros elementos, las afecciones a los cultivos agrícolas, tanto en fase de construcción como en la de funcionamiento de la instalación.

Respecto a la posibilidad de que la línea Drago-Chío compartiese trazado por la futura carretera TF-5, se hace inviable, además de por lo ya trasladado anteriormente, dado que la infraestructura viaria se encuentra actualmente en ejecución.

Técnicamente, tampoco resulta viable ejecutar un trazado en zanja subterránea de doble circuito por el interior de varios tramos de túneles (con uno de ellos de 4,7 km de largo) que no son dedicados expresamente para infraestructuras eléctricas, por los riesgos que implicaría para la obra y la dificultad de coordinación con las contratas de ejecución de obra civil de la carretera. Asimismo, habría que ubicar varias cámaras de empalme a lo largo de la carretera con la consiguiente ocupación y dificultar de ejecución en tramo de túnel.

Además, en caso de existencia de viaductos en el trazado de la carretera TF-5, no sería viable el uso de zanja hormigonada para la línea eléctrica, ya que implicaría cortar la losa de hormigón armado de los viaductos, con el consiguiente debilitamiento de la infraestructura vial.

Por otra parte, el trazado de la línea subterránea debe realizarse por zonas urbanizadas, si bien, el trazado de la futura carretera TF-5 no cumple dicho requisito, recorriendo entornos no urbanizados, en cumplimiento con lo determinado en el artículo 5 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.

Respuesta del Cabildo Insular de Tenerife (29.5.2020): en sesión el 26 de mayo de 2020, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife acuerda:

[...] 1.º) En relación con las competencias en materia de carreteras, se mantiene el carácter desfavorable ya que las alegaciones presentadas no responden a lo solicitado en el informe anterior emitido por el Servicio Técnico...

2.º) En relación con las competencias en materia de ordenación insular, se mantiene los términos contenidos en el informe institucional al no quedar desvirtuado con las alegaciones presentadas.

3.º) En relación con las competencias en materia de medio ambiente:

- Partiendo del trazado seleccionado, y a los efectos de evitar o minimizar impactos sobre la Red Natura 2000, especialmente en el caso de la ZEC Chinyero, se reitera la necesidad de valorar una solución alternativa para ese tramo de línea, bien de trazado, bien de instalación (aérea/subterránea), o una combinación de ambas.

- Al respecto de los efectos previsibles sobre los hábitats naturales por los que discurre parcialmente la línea, si bien en la documentación se plantean y presupuestan una serie de medidas preventivas y correctoras, entre estas no se contempla la restauración de los ámbitos afectados con labores de preparación de terreno y revegetación, entendiéndose prioritarias las mismas en orden a acelerar la recuperación ambiental y, en especial, a fin de frenar la introducción de especies vegetales exóticas invasoras en los mismos tras la conclusión de las obras. Se debería por tanto incluir una valoración de la superficie de terreno potencialmente recuperable tras las obras, así como todas las medidas precisas para dicha recuperación, con una estimación económica del conjunto de las mismas.

- Respecto de los recursos faunísticos, y dado que el trazado afecta parcialmente al Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias “Montes y cumbres de Tenerife”, también Zona de especial Protección para las Aves (ZEPA), así como a la ZEPA “Teno”, se recomienda que durante al menos el primer año de funcionamiento de la línea la periodicidad del seguimiento de los efectos de la misma sea, al menos, trimestral.

4.- En relación con las competencias en materia de agricultura, se mantiene lo informado anteriormente dado que en las alegaciones presentadas no se aporta información que haga modificar sus términos.

Respuesta del promotor (18.6.2020): en relación a las cuestiones ambientales y paisajísticas, la compañía se ratifica en todas las consideraciones anteriormente manifestadas. Adjuntan informe [...] conteniendo la valoración preliminar de áreas potencialmente recuperables tras las afecciones derivadas de la construcción de la L/66 kV Chío-Drage, principales acciones y estimación de costes.

Respecto a las cuestiones relativas a las afectaciones a carreteras, la compañía se ratifica en todas las consideraciones anteriormente manifestadas. En cuanto a la posibilidad de modificar el trazado de la línea en subterráneo, se reiteran en lo indicado por el articulado del Real Decreto 1955/2000, de la Ley del Sector Eléctrico y a la solicitud al Gobierno de Canarias de la declaración de interés general de la instalación, en cumplimiento del artículo 1.º de la Ley 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, y la Ley 19/2003, de 14 de abril, estableciendo el artículo 6-bis el procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica.

m) Órgano Gestor del Espacio Natural Protegido. Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife (7.7.2020).

En calidad de órgano gestor de los ENP emiten informe preceptivo según lo previsto en los artículos 64.1 y 66.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que se resume seguidamente:

1. En relación a la Reserva Natural Especial de Chinyero:

[...] 1.2. Consideraciones Técnicas.

El documento de alegaciones no resuelve la limitación que impone el Plan Director de la RNE del Chinyero, que establece en su régimen general como Prohibido la instalación de tendidos eléctricos aéreos (artículo 27.4).

No se plantean alternativas, ni se justifica técnicamente la imposibilidad de la instalación del tramo que atraviesa la reserva de modo subterráneo, aprovechando otras infraestructuras lineales existentes.

Se indica que no se abrirán nuevos caminos y, sin embargo, queda explícito en el proyecto que se hace necesario la prolongación de 4 viales existentes para poder acceder a los puntos de ubicación de los apoyos proyectados.

Desde el punto de vista de afecciones a Red Natura 2000 se mantiene la misma consideración del informe original, considerando que este proyecto debe someterse a evaluación ambiental ordinaria.

1.3. Conclusiones.

Visto que el Plan Director de la RNE de Chinyero establece que la instalación de líneas eléctricas aéreas es un uso prohibido, se mantiene el criterio inicial y se informa el proyecto en sentido Desfavorable.

2. En relación al Parque Rural de Teno.

[...] se proyecta la ejecución de los accesos a los apoyos T-33 (coordenadas UTMx: 323.254, UTM y: 3.133.254) y T34 (coordenadas UTMx: 323.328, UTM y: 3.133.429), que según el documento técnico parten desde la carretera TF-373 a la altura del pk 14,5, a través de un camino estrecho que será necesario acondicionar para luego ser utilizado en la construcción de los apoyos y para el mantenimiento futuro de los mismos. El acceso al apoyo T-33 se realiza desde el final del camino existente para llegar a cada apoyo por caminos de nueva construcción, contando con unos 467 metros de longitud desde la carretera hasta el apoyo T-33 (con 175 metros nueva construcción) y unos 224 metros desde la carretera hasta el apoyo T-34 (de los cuales 175 metros serán de nueva construcción). Los nuevos caminos contarán se planifican con 3 metros de ancho (ver mapa adjunto). No obstante, no el documento no recoge un proyecto de ejecución detallado para la construcción de los viales, por lo que no se puede valorar la afección de los mismos sobre el entorno. El acceso al apoyo T-35 (coordenadas UTMx: 323.503, UTM y: 3.133.773) se inicia en la carretera TF-373, a la altura del p.k 14,2. En este punto se toma un camino de tierra durante unos 40 metros para luego desviarse a la derecha por una pista agrícola en sus primeros 75 metros y luego girando levemente a la izquierda durante unos 70 metros atravesando campo a través terrenos llanos dominados por terrazas de cultivos en la que se implantará el apoyo. El acceso hasta el apoyo T-36, se inicia a la altura del Pk 13,6 de la carretera TF-376; en este punto se toma un camino de tierra a lo largo de unos 150 metros con una curva de unos 180° a mitad de recorrido, el tramo final hasta el apoyo, recorre unos 60 metros sobre un herbazal de una parcela agrícola completamente llana.

2.2. Consideraciones relativas al informe del Órgano Gestor.

Dado que la actuación afecta al Parque Rural de Teno (Espacio Natural Protegido), ha de ajustarse a su instrumento de planeamiento específico el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno (PRUG). Según el artículo 6.6.1.8 del régimen general de usos del PRUG, se encuentra prohibido la instalación de nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y similares, siempre que exista una alternativa ambientalmente viable para

su instalación subterránea. No obstante, en el artículo 6.6.3.4 se considera autorizable los tendidos aéreos y subterráneos eléctricos, de telefonía o similares, así como la instalación de cualquier otra infraestructura relacionada con las comunicaciones en el ámbito del espacio natural protegido sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6.6.1.8 para los tendidos aéreos.

Por otro lado, el proyecto afecta a la siguiente zonificación:

1. Zona de Uso Moderado en Suelo Rústico de Protección Paisajística (ZUM-SRPP). Se ubican los apoyos T-33 y T-34. Para esta zonificación, el apartado c) del artículo 6.8.2.1 prohíbe la construcción de nuevas pistas y carreteras o la pavimentación de las pistas ya existentes, salvo las excepciones referidas en los apartados 6.8.2.3.d) y 6.8.2.3.g), las cuales no son de ampliación en el proyecto que se informa.

2. Zona de Uso Tradicional en Suelo Rústico de Protección Agraria (ZUT-SRPA). Se ubica el apoyo T-35. Para esta zonificación, el apartado b) del artículo 6.9.1.1 prohíbe la apertura de nuevas pistas o carreteras y la roturación de nuevas tierras de cultivo en zonas donde la pendiente sea superior al 20%.

3. Zona de Uso General en Suelo Rústico de Protección Agraria (ZUG-SRPA). Se ubica el apoyo T-36. El artículo 4.4. indica para esta zonificación “están constituidas por superficies de pequeña entidad, pero que admiten una mayor afluencia de visitantes, dada a su menor calidad ambiental relativa dentro del parque. Servirán para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las poblaciones locales o próximas al Estado Natural y de una mejora de la ordenación de uso público.

2.3. Consideraciones relativas al informe Red Natura 2000.

En lo que se refiere a su afección a Red Natura 2000, la actuación afecta a zona de especial protección para las aves (ZEPA), y parte de esta actuación se encuentra además en Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente en zona de conservación prioritaria (zona A); “constituida por las áreas que poseen un alto valor para la conservación dado que albergan hábitats naturales de interés comunitario que presentan un estado favorable de conservación y hábitats que albergan núcleos de población de las especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE”.

En cuanto a los criterios de actuación en zona A, según el punto 7.1.1. del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7020096 Teno: “para la conservación de los valores naturales de la ZEC, sin perjuicio de lo establecido en el PRUG y con carácter general, no se permitirá el desarrollo de actividades que pudieran suponer una afección negativa significativa sobre cualquiera de los valores naturales presentes en la ZEC”.

El apoyo T-33 se encuentra ubicado en una zona limítrofe entre el hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos, y el hábitat 9550 Pinares endémicos canarios. El apoyo T-34 afecta al ámbito del hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos.

[...] En este orden de cosas, cabe decir que el trazado aéreo promovido causaría evidentemente un gran impacto en el medio natural y paisajístico si fuese soterrado en su misma trayectoria. Sin embargo, siguiendo otros trazados de infraestructuras ya construidas

y consolidadas (otros tendidos, pistas, carreteras), se eliminaría la afección paisajística en el entorno, y se daría cumplimiento a lo mandado en el PRUG de Teno.

Por otro lado, la ejecución de vías de acceso rodado hasta los apoyos T-33 y T-34 se encuentra prohibida en el PRUG de Teno, ya que su destino y uso posterior no cumplen con los requisitos recogidos en el planeamiento. La ejecución de vías de acceso a los apoyos T-35 y T-36 podrían ser autorizados siempre y cuando no superen el 20% de pendiente. En cualquier caso, estas actuaciones no se pueden valorar ya que no se dispone de proyecto técnico que defina unívocamente las unidades de obras a ejecutar.

2.4. Conclusiones.

A la vista de las consideraciones citadas, y en lo que respecta al régimen jurídico que establece el PRUG del Parque Rural de Teno, se informa desfavorablemente el tramo de la línea aéreo subterránea de 66 Kv de doble circuito Chío-Draco.

En relación a la afección de Red Natura 2000, y dada la naturaleza de la intervención y la ausencia de citas de especies de interés comunitario que justificaron su declaración como ZEPA ES0000106 Teno, la actividad pretendida previsiblemente no tendría una afección significativa sobre sus valores.

Respuesta del promotor (6.10.2020): la compañía [...] se ratifica en todas las consideraciones anteriormente trasladadas, reiterando que la línea eléctrica citada va a ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental...

La empresa responde las siguientes consideraciones técnicas:

[...] sí se plantean alternativas al cruzamiento en aéreo de la Reserva Natural del Chinyero en el EIA, concluyéndose en todos los casos como alternativa ambientalmente más favorable la solución del proyecto, al margen del incumplimiento reglamentario del artículo 27.4 del Plan Director. Concretamente, en el volumen I del EIA se plantean distintas soluciones de diseño como:

- Punto 7.2.1. Alternativa de repotenciación de la actual línea a 66 kV Icod de Los Vinos-Guía de Isora

- Punto 7.2.2. Alternativa de sustitución/modificación de la existente línea a 66 kV Icod de Los Vinos-Guía de Isora que igualmente atraviesa en mayor longitud (2,9 km frente a los 1,6 de la solución de proyecto del EIA).

- Punto 7.2.5. Alternativa de trazado total o parcial soterrado de la nueva línea de proyecto L/66 kV Chío Draco.

[...] Estos tramos de caminos están grafiados en los planos como tramos de nueva construcción, pero en el conjunto del EIA se establece como medida preventiva que serán realmente “Sendas de acceso a pie por medios no mecánicos” tal y como se recoge en cada una de las fichas del Tomo VII Informe ambiental de accesos. De este modo los operarios se desplazarán a pie al punto de ubicación de cada uno de los apoyos en el Chinyero y el montaje se llevará a cabo mediante helicóptero tal y como se señala en las páginas 415 y 416 (Memoria Volumen II) en el marco de la justificación de la adecuación del proyecto a los contenidos normativos del Plan Director de la Reserva Natural del Chinyero.

Además, en diversos puntos del apartado 2.2.1 Efectos en fase de construcción y 3.4.3 Medidas preventivas y correctoras se indica igualmente que estos tramos finales de acceso no se ejecutarán, sino que el acceso se realizará a pie por medios no mecánicos (pgs 182, 187, 233, 298, 299, 319, 321, 346, 351, 355 y 419).

[...] el Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla detalladamente la forma en que el proyecto ha tratado de adaptarse a las disposiciones del Plan Director de la R.N. del Chinyero; de la misma forma, el Análisis de Alternativas consideró distintas alternativas de trazado y diseño con el objetivo de minimizar las afecciones, la operatividad y seguridad del sistema, etc. En la misma línea, y tal y como se recoge en el EIA, se han adoptado medidas preventivas destinadas a reducir al máximo las afecciones sobre el espacio, entre las que destacan la no ejecución de accesos de nueva construcción, la construcción del menor número de apoyos posible, y su posicionamiento en todos los casos fuera de zonas con presencia de hábitats de interés comunitario prioritarios por lo que se considera la solución de proyecto seleccionada la solución más favorable desde el conjunto de los puntos de vista técnico, reglamentario y ambiental.

[...] tal y como se justifica en el Volumen II de la memoria del EIA en su apartado 5.2 relativa a la justificación de la normativa ambiental y territorial señala tal y como se indica que “las líneas eléctricas aéreas son una actividad autorizable (artículo 6.6.3.4) siempre que no exista una alternativa soterrada viable ambientalmente” indicándose además que el análisis de alternativas del Estudio de Impacto Ambiental justifica que no existe una alternativa viable, o de menor impacto ambiental, que no afecte al parque rural o que lo haga de forma subterránea, dada la disposición continua de este espacio en relación con los dos puntos a conectar (Subestación de Chío y Drago). De hecho, dada la disposición de los diferentes espacios naturales protegidos y de la orografía se considera como única solución ambientalmente y técnicamente viable el aprovechamiento del puerto de Erjos para el trazado de la línea proyectada.

[...] debemos manifestar que en ningún caso el proyecto ni el Estudio de Impacto Ambiental señalan que ni para este ni para ninguno de los apoyos se vayan a construir nuevas pistas. El EIA señala que se van a construir tramos temporales de accesos necesarios para garantizar que la maquinaria pueda llegar al punto de implantación de los apoyos.

Se trata de tramos puntuales que en este caso suman 336 m en el interior del Parque Rural de Teno con inicio en un tramo de camino existente y fin en los puntos de implantación de los apoyos T-33 y T-34. Estos trazados se han diseñado siguiendo la topografía existente de manera que los movimientos de tierra van a ser mínimos y relacionados con pequeños desmontes necesario para lograr un ancho de firme de 3 m que pueda ser utilizado por la maquinaria para el acceso. La escasa entidad de la obra civil y carácter temporal ya que serán restituidos los terrenos afectados implica que estos no requieran de un proyecto técnico civil de ingeniería.

[...] para la construcción del apoyo T-35 no es necesaria la apertura temporal de ningún tramo de acceso de nueva construcción ya que se utilizará en primer lugar un camino en buen estado para posteriormente transitar campo a través de una parcela de cultivo llana hasta el emplazamiento del apoyo.

[...] la implantación de las nuevas instalaciones proyectadas supondrá un beneficio social global para la isla y con ello de las poblaciones locales o próximas al espacio natural

dado que se mejorará la calidad del servicio eléctrico y mejorando el suministro de la red de transporte en la zona oeste de la isla de Tenerife.

[...] el estudio de afección a RN 2000 que acompaña al EIA (Tomo IX) lleva a cabo un exhaustivo análisis de la presencia y potencial afección del proyecto sobre los hábitats de interés y especies de flora y fauna objetivo de conservación de esta Zona de Especial Conservación.

De esta manera, en relación con los HIC se señala en el apartado 9.4.1.2 (pg 97) que “de los 9 hábitat que son objetivo de conservación de esta ZEC, en esta estrecha franja las fuentes de referencia tan solo identifican la presencia del hábitat prioritario 4050* de los Brezales macaronésicos endémicos.

No obstante, los trabajos de campo realizados en el marco del presente proyecto permitieron reconocer que este sector de la ZEC, que presenta una acusada deforestación (al igual que todo en buena parte del entorno inmediato, dentro y fuera de la ZEC), no cuenta con la presencia de dicho hábitat 4050*, sino que en la actualidad alberga un dosel arbustivo ralo dominado por el jaguarzo (*Cistus monspeliensis*) y acompañado por ejemplares de escobones y cerrajones principalmente (ver foto); en el entorno apenas pueden encontrarse algunos ejemplares achaparrados y aislados de *Erica arborea*”.

Por tanto, como se concluye en la pg 99 de este mismo informe “no se considera presente en la zona afectada por el proyecto ninguno de los hábitats de interés comunitario listados para esta extensa ZEC; el único hábitat incluido en la cartografía de referencia, el 4050* (prioritario) de los Brezales macaronésicos endémicos, no se encuentra realmente presente en el entorno de las actuaciones, que actualmente alberga un jaguarzal denso y ralo acompañado de escobones y cerrajones. En consecuencia, se constata la ausencia de afecciones significativas sobre los objetivos de conservación de esta ZEC ligados a los hábitats de interés comunitario”.

[...] se recoge en el Estudio de Afecciones a RN 2000 del proyecto la ausencia de especies de flora y fauna objetivos de conservación de la ZEC (pgs 98 y 99) por lo que se indica igualmente la no afección del proyecto a estos elementos objetivos de conservación.

[...] Como se señala en el EIA (Volumen II Capítulo 5.2 pg 412) el EIA en el capítulo dedicado al análisis de alternativas ha justificado que no existe una alternativa viable, o de menor impacto ambiental, que no afecte al parque rural o que lo haga de forma subterránea.

[...] en relación con el soterramiento atravesando el Parque Rural de Teno se defiende en el EIA los mayores impactos asociados a las líneas soterradas en especial en terrenos de topografía desfavorable siendo en este caso además la única posibilidad de soterramiento aprovechando elementos existente la utilización de las carreteras TF373 y T-82 ya que no existen caminos y pistas que se puedan aprovechar ya que dada la orografía del puerto no existen caminos ni pistas con la orientación que requiere la línea proyectada.

En este sentido las carreteras TF-373 y T-82 no pueden ser reglamentariamente utilizadas para implantar la línea en soterrado, en cualquier caso sería necesario su trazado en paralelo a las mismas, fuera del dominio público y sus zonas servidumbres de manera que se arrasaría a lo largo de un mínimo de 2,3 km (el trazado en aéreo es 1 km) con toda

la vegetación existente amen de los extraordinarios movimientos de tierra necesario para discurrir en paralelo a una carretera de montaña plena de curvas cerradas para ajustarse a la topografía en su ascenso y descenso del puerto.

Por otro lado, el EIA analiza la afección visual del proyecto en el cruzamiento en el entorno del Puerto de Erjos y se incluyen simulaciones hiperrealistas (Tomo III Anexos del Estudio de Impacto Ambiental) de la disposición de los apoyos y el cableado demostrándose la escasa incidencia visual del trazado desde el Mirador de Puerto de Erjos, situado a unos 275 m de la línea y punto habitual de detención de los turistas para la contemplación del paisaje ya que su dominancia en el paisaje es poco relevante, sin que se altere sustancialmente la escena al quedar los apoyos por debajo de la línea del horizonte (no destacan a contra cielo).

Por último, a las conclusiones, la empresa responde que: [...] el estudio de impacto ambiental ha justificado que no existe una alternativa viable, o de menor impacto ambiental que se pueda llevar a cabo en soterrado dada la inexistencia de caminos o pistas que se puedan aprovechar y la imposibilidad jurídica de soterrar bajo las carreteras T-373 y T-82 de manera que el trazado debería ir en paralelo a estas fuera de su zona de servidumbre y arrasando altamente una longitud aproximada de unos 2,3 km de matorral natural frente a la solución de proyecto que únicamente supone la implantación de 4 apoyos y el recorrido en aéreo de 1 km de línea.

Por ello se entiende compatible el proyecto con la normativa del PRUG que establece que la prohibición de nuevos tendidos aéreos “siempre que exista una alternativa ambientalmente viable para su instalación subterráneo”, que como se ha dejado claro en el presente escrito y el EIA no existe una solución soterrada ambientalmente viable.

n) Dirección General de Salud Pública (2.7.2021).

El contenido de este informe así como la respuesta de la entidad promotora al mismo, se ha resumido en el apartado precedente B.1.5.f).

ñ) Dirección General de Emergencias (22.8.2022).

Este centro directivo traslada que el [...] correspondiente análisis de vulnerabilidad que establece la norma, si bien una vez revisado, este análisis es bastante somero. Por ejemplo, se establece que la probabilidad de ocurrencia es baja para el vulcanismo, cuando el correspondiente mapa de riesgo para esta zona en cuestión establece una probabilidad de lavas alta o muy alta. En relación con los incendios forestales (IF) ocurre lo mismo, sería conveniente revisar el histórico de IF para esta zona y lo mismo con el resto de riesgos naturales.

Establecen que [...] habrá de ser considerado todo lo establecido en el apartado 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA)...

También que [...] se analiza habitualmente la vulnerabilidad económica y social, así como la exposición social y económica del territorio ante este tipo de peligros, para terminar valorando el riesgo, tanto social como económico, y el riesgo total ante cada uno de estos fenómenos.

Para finalizar, indica que para realizar un correcto análisis del riesgo debe tenerse en cuenta lo establecido en los siguientes planes de protección civil: PEFMA, INFOCA, PEVOLCA, PESICAN y PEINCA.

Respuesta del promotor (2.9.2022): REE expone cual ha sido el enfoque adoptado en el EsIA para la elaboración del apartado de valoración de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y catástrofes.

REE determina que el [...] nivel bajo de probabilidad de ocurrencia de vulcanismo recogida en el EsIA es coherente con el Plan Especial de Protección Civil y Atención de

Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA, 2018), fuente principal utilizada, así como como con el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV) del Cabildo de Tenerife (2020): ambos planes, en sus memorias y cartografías, consideran que el riesgo volcánico en el ámbito del proyecto es bajo o muy bajo, por lo que así se ha recogido en el EsIA.

Por su parte, el Visor de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (IDE Canarias) recoge para la zona una alta probabilidad de ocurrencia de cenizas y lavas. Presumiblemente esta información volcada en IDE Canarias proceda del Plan Territorial

Especial de Ordenación (PTEO) para la Prevención de Riesgos de Tenerife (2012), y a ella debe referirse el informe de la DGSE.

Para la elaboración del EIA se ha tenido en consideración la información más actualizada del PEVOLCA (2018) y PAIV (2020) frente a la del PTEO (2012), por lo que el riesgo de vulcanismo se consideró como bajo, si bien es cierto que según este último plan, el riesgo de lavas y ceniza para el ámbito del proyecto es alto en alguna zona. Se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante este riesgo sería alta (caída de apoyos y conductores; interrupción del transporte de electricidad), pero que el efecto sobre el medio ambiente derivado de la probabilidad de su incidencia sobre el proyecto sería escasamente significativo, dada la mayor repercusión que sobre este tendrían las lavas y cenizas acumuladas en el entorno en un episodio de esta naturaleza. Sí que se valora como significativo el efecto derivado de la potencial interrupción del servicio de transporte de electricidad, si bien es cierto que Red Eléctrica de España, como operadora del sistema eléctrico insular, tiene previstas medidas de actuación ante esta posible incidencia que neutralizarían o minimizarían, sus efectos.

Respecto a los Incendios Forestales, REE puntualiza que [...] según el Visor..., en el entorno del proyecto predomina una probabilidad baja moderada de riesgo de incendios forestales, siendo alta y muy alta solo en zonas puntuales, tal y como se refleja en el propio EsIA. Es por ello que el riesgo global se valora como medio, si bien se identifican los tramos de mayor riesgo potencial de ocurrencia de incendios forestales.

En relación al histórico de incendios en la zona, el PTEO para la Prevención de Riesgos incluye una cartografía el número de incendios en el periodo comprendido entre 1972-2004 (plano II.4.6). Algunos tramos del proyecto de la línea aéreo-soterrada a 66 kV Chío-Draco, así como la subestación eléctrica Draco 66 kV, se emplazan sobre zonas que han sido afectadas por incendios en el periodo citado:

- Tramo de la línea entre T-1 y T-30: sin incendios o sin datos.
- Tramo de la línea entre T-30 y T-34: entre 1 y 30 incendios entre 1972-2004.
- Tramo de la línea entre T-34 y T-50: entre 31 y 50 incendios entre 1972-2004.
- Tramo de la línea entre T-50 y T-59: entre 1 y 30 incendios entre 1972-2004.
- Tramo de la línea entre T-59 y T-66 y subestación Drago: entre 51 y 92 incendios entre 1972-2004.

Este histórico de incendios se corresponde con la valoración vertida en apartado 2.2.4 del Tomo II del EsIA, en relación con el riesgo de incendios, donde se recoge: “Este riesgo podría ser especialmente significativo en el caso de que estas instalaciones se ubicaran en terrenos con matorral o arbolado, por la posibilidad de que se propagara en forma de incendios forestales, con potencial capacidad de afectar a la población además de al propio medio ambiente. Estas circunstancias son más probables en la mitad N de la L/Chío-Drago (T-38 a T-66) por la existencia de masas densas de matorral y arbolado...”.

Por último, REE indica que [...] El análisis desarrollado en el EsIA se ajusta a los contenidos del PLATECA y a la clasificación de los tipos de riesgos contenida en el mismo...

o) Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Servicio de Biodiversidad (1.7.2025).

Del extenso informe de esta unidad administrativa, se reproduce la literalidad de las conclusiones:

[...] Primera. Por parte de Red Eléctrica de España se propone ejecutar la instalación de una nueva línea aérea-subterránea 66 kV, doble circuito, entre la SE Chío y la SE Drago, con el fin de dar suministro a la zona oeste de la isla de Tenerife. La línea estará constituida por dos tramos subterráneos cortos (SE Chío-Apoyo 1, y Apoyo 66-SE Drago) y un trazado en aéreo de 21.150 m de longitud compuesto por 66 apoyos. La longitud de los accesos a los apoyos de la línea será de 16.440 m, de los que 5.750 m se corresponden con accesos de nueva creación, 1.686 m son existentes que requerirán de acondicionamiento y 1.232 m serán de campo a través. La superficie de ocupación permanente de los apoyos (incluyendo el anillo de puesta a tierra) se estima en 6.896 m² a la que habrá que sumar la ocupación temporal asociada a los mismos (campas trabajo) que variará según el apoyo, estimándose en unos 900 m² por cada uno. Igualmente será necesaria la apertura de calles de seguridad (4-6 m de anchura) que implicará la tala del arbolado existente bajo los vanos de la línea eléctrica para guardar una distancia mínima de 2.20 m entre la vegetación y los conductores.

Segunda.- Se proponen 9 posibles alternativas de corredores para el Sector Norte (5 corredores) y el Sector Sur (4 corredores), habiéndose identificado como la seleccionada la combinación de las más favorables, técnica y ambientalmente, para cada uno de los sectores.

Para cada una de las alternativas de corredores propuestos a excepción de la alternativa finalmente seleccionada, se desconoce el emplazamiento de los distintos elementos del proyecto, careciéndose de una valoración cuantitativa y comparativa de la afección superficial que cada una de las alternativas tendría sobre los hábitats de interés comunitario,

así como previsibles afecciones directas a la flora y la fauna amenazada. Sin esta comparativa no puede justificarse que la solución adoptada sea la ambientalmente más viable.

Tercera.- El proyecto afectará a unas 12,61 ha de vegetación natural existente en el área, siendo de esta superficie: 9,1 ha afectadas por la instalación de los apoyos y elementos asociados (superficies de ocupación permanente y temporal, y accesos de nueva creación y tránsito campo a través); y 3,54 ha por las calles de seguridad, viéndose afectadas por esta última formaciones vegetales con presencia de pinos en malpaíses con comunidades líquénicas, fayal-brezal con pinar, pinar típico y pinar con sabinar, implicando la tala de aproximadamente 725 pinos, mayoritariamente pino canario.

Cuarta.- En cuanto a los hábitats de interés comunitario, la instalación de 25 apoyos con sus correspondientes accesos, y calles de seguridad, sobre los mismos, afectarán a unas 10 ha de superficie, que incluyen según tipología: 4050* Fayal-brezal, 4050* + 9550 Fayal-brezal con pinar, 8320 Campos de lava con comunidades líquénicas, 8320 + 9550 Campos de lava con comunidades líquénicas con pinar, 9550 Pinar típico tinerfeño, 9550 + 9560* Pinar con sabinar. A ello habría que añadirle 1 ha más de superficie equivalente a los escobonales con retamares y codesares (9320 + 9550) que no han sido tenidos en cuenta en la valoración del EsIA.

Quinta.- En lo referido a la red Natura 2000, 9 apoyos con sus accesos y calles de seguridad se ubicarán sobre hábitats de interés comunitario integrados en las ZEC's "Teno" y "Chinyero", pudiendo repercutir igualmente sobre los valores faunísticos que motivaron la designación de las ZEPA's "Teno" y "Montes y Cumbre de Tenerife".

Las actuaciones previstas dentro de la red Natura 2000 se incluyen en la Zona de Conservación Prioritaria (Zona A) de las ZEC afectadas, según zonificación establecida en los correspondientes Planes de Gestión.

No hay que olvidar que las Zonas A son aquellas constituidas por áreas que poseen un alto valor para la conservación dado que albergan hábitats naturales de interés comunitario que presentan un estado favorable de conservación y hábitats que albergan núcleos de población de las especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. El objetivo principal al que se destinan estas zonas es la protección, conservación y gestión de los recursos naturales. Y que los criterios de actuación para lograr dicho objetivo es evitar el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección negativa significativa sobre cualquiera de los hábitats naturales y especies de interés comunitario presentes, especialmente todas aquellas actividades que supongan una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones naturales.

Sexta.- Visto lo expuesto, se considera que la afección del proyecto sobre los hábitats de interés comunitario va a ser Significativa, y con respecto a aquellos que se encuentran dentro de las Zonas Especiales de Conservación, la instalación de la línea eléctrica va a contravenir con los objetivos de conservación en las Zonas de Conservación Prioritaria en las que se ubican.

Se recuerda que el artículo 46, apartados 2 y 3, del texto consolidado de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece lo siguiente:

2. "Las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las

alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley”.

3. “Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies, fuera de la red Natura 2000, en la medida en que estos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats y especies”.

Séptima.- En el ámbito del proyecto han sido citadas al menos 52 especies específicamente protegidas, 8 de ellas amenazadas (*Pleiomereis canariensis*, *Sambucus nigra* ssp. *palmensis* e *Himantoglossum metlesicsianum*, *Columba bollii*, *Corvus corax canariensis*, *Falco peregrinus pelegrioides*, *Pandion haliaetus* y *Plecotus teneriffae*).

Los trabajos de campo realizados en relación a la flora amenazada descartan cualquier afección del proyecto sobre *Pleiomereis canariensis* y *Sambucus nigra* ssp. *palmensis*. Sin embargo, con respecto a *Himantoglossum metlesicsianum*, el EsIA propone como medida preventiva una exhaustiva prospección previa a las obras. Se recuerda que en base a los principios que establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de “precaución y acción cautelar”, las prospecciones propuestas de *Himantoglossum metlesicsianum* no deberán estar vinculadas a los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Octava.- En relación a la fauna, no consta la realización de trabajos de campo específicos con el fin de valorar la afección del proyecto sobre las especies específicamente protegidas con distribución en el ámbito. Por otro lado, teniendo en cuenta que la fase de funcionamiento del proyecto es la que mayor afección tendrá sobre las aves por el riesgo de colisión de estas contra los cables de la línea eléctrica, tampoco se aprecia la realización de un estudio anual de avifauna con el fin de conocer la distribución y abundancia de las distintas especies y el uso que estas hacen del hábitat en el entorno del proyecto con vistas al establecimiento de las debidas medidas correctoras. Sin los resultados de este estudio no se considera prudente establecer un valor definitivo de riesgo de colisión a cada uno de los vanos, cuyo fin es la selección de estos para su señalización mediante salvapájaros.

Novena.- Parte de la línea eléctrica 66 kV Chío-Drago coincide con el área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias T-22 “Montes y Cumbres de Tenerife”, designada por la Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de 15 de mayo de 2015, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, por incluir la distribución de especies amenazadas como *Fringilla teydea*, *Corvus corax canariensis*, *Columba bollii*, *Burhinus oedicnemus distinctus* o *Falco peregrinus pelegrioides*.

Décima.- Desde esta Dirección General, conscientes de la necesidad de la instalación de la línea eléctrica, se realizan una serie de propuestas destinadas a evitar o mitigar la afección del proyecto sobre los valores ambientales más relevantes existentes en el ámbito:

1. Diseño soterrado de la línea eléctrica en paralelo al trazado de la carretera del Anillo Insular.

2. Únicamente en el caso último de que la anterior propuesta fuera “solo técnicamente inviable”, y con el fin de evitar la afección a los hábitats de interés comunitario que se localizan dentro de la red Natura 2000, deberán eliminarse todos los elementos ubicados dentro de la Zona de Conservación Prioritaria de las dos ZEC afectadas. Particularmente, para la ZEC “Chinyero” se propone que su cruce se realice de forma soterrada a lo largo de todo su recorrido por el lado sur de la actual carretera TF-373, la cual hace de límite entre la Zona A y la Zona B de la ZEC, soterramiento que deberá extenderse también en su recorrido por la ZEC ES7020054 Corona Forestal, al discurrir también en esta última por la Zona de Conservación Prioritaria del citado espacio.

3. Con el fin de minimizar la afección al hábitat 8320 con distribución fuera de la red Natura 2000, dada la dificultad de ser restaurado una vez afectado, los apoyos a ubicar deberán ser todos del tipo “4 patas”, debiendo ceñirse la superficie de ocupación a la estrictamente necesaria; no deberán ejecutarse accesos de nueva construcción a los apoyos previstos realizándose el acceso a los mismos por medios no mecánicos; y todos aquellos accesos de nueva construcción previstos a otros apoyos que pudieran afectar al hábitat 8320, aún no estando estos últimos sobre el mismo, deberán ser evitados.

4. Restauración de las superficies de ocupación temporal, debiendo ir dirigida a la restitución de la vegetación afectada como consecuencia de los desbroces.

5. Señalización con dispositivos salvapájaros de la totalidad de la línea, teniendo en cuenta la distribución de 3 especies amenazadas de aves que campean frecuentemente por todo la extensión del ámbito y altamente sensibles a la colisión con las líneas eléctricas.

6. Desmantelamiento de la actual línea eléctrica 66 kV Guía de Isora-Icod de Los Vinos y restauración de las superficies afectadas por la instalación de la misma.

Respuesta del promotor (28.7.2025): la empresa toma razón del informe y responde al apartado décimo de las conclusiones:

1. [...] Como resultado del estudio de alternativas realizado, en base a los criterios y condicionantes expuestos, se considera que el soterramiento de la línea es una opción inviable, habida cuenta que las instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acometerse en los términos establecidos en la Planificación Eléctrica tal y como se refiere en el artículo 4 de la Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, de 26 de diciembre, ya que son infraestructuras que requieren de Informe previo del Ministerio de Industria respecto de las afecciones a los planes de desarrollo de la red, la gestión técnica del sistema y el régimen económico de las instalaciones, y de acuerdo a lo establecido, igualmente en el artículo 114 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Por otra parte, cabe destacar que tampoco resulta viable ejecutar un trazado en zanja subterránea de doble circuito por el interior de varios tramos de túneles que no son dedicados expresamente para infraestructuras eléctricas, por los riesgos que implicaría para la seguridad viaria. La opción de soterramiento paralela al trazado de la carretera del Anillo Insular ya ha sido respondida reiteradamente durante la tramitación del expediente y se ha descartado debido a su inviabilidad técnica. No se puede mantener en servicio

la vía mientras se ejecutan las obras. La intensidad de tráfico de esta vía principal, así como la naturaleza compleja de las obras que habría que ejecutar tanto en túneles como en viaductos, desaconsejan esta opción por ser claramente insegura para los usuarios de la vía y para la infraestructura eléctrica.

Se debe señalar, además, que tras las pertinentes consultas a la Administración (carreteras del cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias) que la carretera del Anillo Insular no cuenta con canalizaciones previstas que pudieran aprovecharse para la nueva línea eléctrica, evitando las obras civiles que podrían comprometer la seguridad viaria.

En conclusión, el trazado aéreo seleccionado se encuentra dentro del pasillo de menor impacto medioambiental evaluado en el estudio de impacto. Es decir, se ha diseñado para generar el menor impacto en el territorio, manteniendo en todo momento las distancias recogidas en los Reglamentos de aplicación. Tal como se ha comentado anteriormente, de las alternativas presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, la seleccionada para el proyecto es la más viable a nivel socioeconómico, ambiental, jurídico, técnico y de la propia planificación eléctrica, que hace necesario, además de implantar las nuevas líneas proyectadas, el mantenimiento de las existentes para mantener la seguridad de suministro garantizar condiciones de calidad exigidas por la normativa impacto ambiental, que no afecte al parque rural o que lo haga de forma subterránea.

2. [...] en el caso de la ZEC del Teno, se toma en cuenta para su estudio, el desplazamiento hacia el oeste de los apoyos T33 y T34, así como la supresión de sus accesos planificados, evitando así la afección a la zona A (Prioritaria), pasando a afectar a la zona E (Transición).

Con respecto a la ZEC Chinyero, tal como se comentó anteriormente, Red Eléctrica debe ejecutar las líneas conforme a los términos establecidos en la Planificación Nacional, la cual determina que la línea debe ser ejecutada en aéreo.

Además, hay que tener en cuenta que los mayores impactos asociados a las líneas soterradas, en especial en terrenos de topografía desfavorable, se vinculan a la ocupación temporal y permanente del suelo, afecciones a hábitats y especies, etc. Cabe destacar que la única posibilidad de soterramiento, aprovechando elementos existentes (viales), es la utilización de la carretera TF-373, ya que no existen otros caminos y pistas que se puedan aprovechar debido a que la orografía de la zona no presenta viales con la orientación que requiere la línea proyectada.

En este sentido la carretera TF-373 no puede ser reglamentariamente utilizada para implantar la línea en soterrado. En cualquier caso, sería necesario ejecutar su trazado en paralelo a la misma, generando un tercer carril, fuera del dominio público y sus zonas de servidumbre, de manera que se produciría una afección a lo largo de un mínimo de 2,3 km (el trazado en aéreo es 1 km) con toda la vegetación existente amen de los extraordinarios movimientos de tierra necesarios para discurrir en paralelo a una carretera de montaña plena de curvas cerradas para ajustarse a la topografía en su ascenso y descenso.

A tenor de todo lo anterior, se considera que el soterramiento por el Chinyero se considera inviable en los términos actuales de la Planificación Nacional.

3. En el Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla detalladamente la forma en que el proyecto ha tratado de adaptarse a las disposiciones del Plan Director de la R.N. del Chinyero; de la misma forma, el análisis de alternativas consideró distintas opciones de

trazado y diseño con el objetivo de minimizar las afecciones, la operatividad y seguridad del sistema, etc. En la misma línea, y tal y como se recoge en el EIA, se han adoptado medidas preventivas destinadas a reducir al máximo las afecciones sobre el espacio, entre las que destacan la no ejecución de accesos de nueva construcción, la construcción del menor número de apoyos posible, y su posicionamiento en todos los casos fuera de zonas con presencia de hábitats de interés comunitario prioritarios, por lo que la solución de proyecto seleccionado se considera la solución más favorable desde el conjunto de los puntos de vista técnico, reglamentario y ambiental.

En este sentido, se toma razón de que los apoyos serán del tipo de “4 patas” y se evitará la apertura de accesos de nueva ejecución que afecten a los referidos hábitats, siendo preferente en esas zonas los trabajos por medios no mecánicos.

4. En relación con la restauración de las superficies de ocupación temporal, la aplicación del programa de vigilancia ambiental garantiza el cumplimiento de las medidas de mitigación planificadas, así como la adopción de medidas compensatorias, lo que implica una restauración paisajística y vegetal de las zonas afectadas.

5. Por otro lado, a pesar de que en el estudio de impacto ambiental se indica la señalización de determinados vanos con salvapájaros, en el caso del presente proyecto, se procederá a la instalación de estos dispositivos en el 100% de los tramos aéreos.

6. Con respecto a la actual línea eléctrica 66 kV Guía de Isora-Icod de Los Vinos se estará a lo establecido tanto en la Declaración de Impacto Ambiental como en la futura Planificación Eléctrica, debido a que para proceder a su desmantelamiento será preceptivo el informe favorable del operador del sistema, quien garantizará que dicho desmantelamiento es seguro para el conjunto del sistema eléctrico de la isla de Tenerife, y, por tanto, en caso de ser viable tendría que ejecutarse en los plazos y términos que este indique. En caso de que se proceda a su desmantelamiento, se realizarán todas las restauraciones ambientales que se indiquen en el pertinente plan de restauración.

B.5. Reformado a los proyectos de ejecución de las Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos n.º Expte. SE-2019R078079.

B.5.1. Mediante certificado emitido por la Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE de 21 de junio de 2023, en cuanto al resultado del trámite de consultas e información pública realizado para el Expte. n.º SE19R078079, hace constar que “...mediante Anuncio de Información Pública de 20 de septiembre de 2022, se sometió a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a través de los medios que se detallan a continuación: 3 de octubre de 2022-BOC n.º 196; 30 de septiembre de 2022-BOP n.º 118; 28 de septiembre de 2022-BOE n.º 233; 3 de octubre de 2022-Prensa (El Día); 21 de septiembre de 2022-Sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial; tablón de anuncios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos”.

Asimismo, en dicho certificado se hace figurar que “...el expediente ha estado expuesto a información pública en estas dependencias por un periodo de 15 días hábiles a partir de las publicaciones en los periódicos y boletines oficiales descritos anteriormente”. Como

Anexo n.º I adjunta la relación de las consultas e informes recibidos de las Administraciones Públicas (23 en total) y como Anexo n.º II, la relación de las alegaciones recibidas durante el periodo de información pública (153 en total).

B.5.2. Oficios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, registrados con fechas 5 de mayo de 2023 (TELP/47165) y 17 de mayo de 2023 (TELP/52400), trasladando certificación de alegaciones e indicando que la publicación del Anuncio tuvo inicio en su sede electrónica “...en fecha 12 de abril de 2023 y finalización a fecha 4 de mayo de 2023”. Adjuntan listado de firmantes que «...se adhieren a la reivindicación del Ayuntamiento de la ciudad de Icod de los Vinos en el sentido de exigir que el Reformado de los proyectos [...] sea a través de la infraestructura viaria insular TF-5 o “anillo insular”».

B.5.3. Con fecha 13 de enero de 2026, la Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario de la DGE emite nuevo certificado en cuanto al resultado del trámite de consultas e información pública realizado para el Expte. n.º SE19R078079, añadiendo con respecto al emitido el 21 de junio de 2023, que el periodo de exposición a información pública por un periodo de 15 días hábiles es “...en aplicación del artículo 2 de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias...”.

B.5.4. En el expediente remitido por el órgano sustantivo, constan los siguientes documentos relacionados con el trámite de información pública:

- Anuncio de la DGE por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, publicado en el BOE n.º 233, de 28 de septiembre de 2022.

- Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, publicado en el BOP n.º 118, de 30 de septiembre de 2022.

- Anuncio de 20 de septiembre de 2022, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, publicado en el BOC n.º 196, de 3 de octubre de 2022.

- Publicación del Anuncio en el periódico El Día el 3 de octubre de 2022.

- Anuncio de notificación de 24 de marzo de 2023 (publicado en el BOE n.º 77, de 31.3.2023), en procedimiento de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración, en concreto de Utilidad Pública, a determinadas personas físicas por imposibilidad de notificación.

- Solicitud de ampliación del plazo otorgado al Cabildo Insular de Tenerife para recabar informe de otros Servicios de esa Corporación Insular, de fecha 27 de septiembre de 2022.

- Con fecha 16 de noviembre de 2022, REE solicita a la DGE le conceda una ampliación del plazo de contestación a los escritos de alegaciones mencionados en su expositivo II. Mediante Resolución n.º 1909/2022, de 25 de noviembre de 2022, el Jefe de Área de Energía propone y resuelve ampliar el plazo en cinco días hábiles al plazo otorgado. Con fechas 29 de noviembre de 2022 y 21 de marzo de 2023, REE solicita a la DGE una ampliación del plazo de contestación a los escritos de alegaciones y de la alcaldía remitidos.

Administraciones afectadas y personas interesadas	Fecha de consulta	Respuesta consultado	Respuesta REE
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	20/09/22	10/10/22	07/12/22
Dirección General de Política Energética y Minas	21/09/22	28/09/22	09/12/24
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Servicio Económico-Administrativo	21/09/22	-	-
Servicio Biodiversidad	30/09/22	05/12/25	18/12/25
Servicio Contaminación Aguas y Suelos	30/09/22	-	-
Servicio Planificación Medio Natural	30/09/22	-	-
Servicio Prevención y Control Contaminación Atmosférica	30/09/22	-	-
Servicio Cambio Climático e Información Ambiental	30/09/22	14/11/22	13/12/22
Servicio Residuos	30/09/22	-	-
Dirección General de Patrimonio Cultural	21/09/22	-	-
Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas	21/09/22	-	-
Dirección General Salud Pública	30/09/22	15/11/22	18/12/24
Dirección General de Seguridad y Emergencias	30/09/22	-	-
Dirección General de Infraestructura Viaria	21/09/22	10/11/22	09/12/24
Cabildo de Tenerife			
Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático	20/09/22	03/11/22	07/12/22
Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico	-	21/10/22	07/12/22
Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo	21/09/22	10/11/22	07/12/22
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca	-	13/10/22	07/12/22
Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura	20/09/22	28/11/22	07/12/22
Consejo Insular de Aguas de Tenerife	20/09/22	17/10/22	19/12/22
Ayuntamiento de Icod de los Vinos	20/09/22	11/10/22 17/11/22 02/03/23 14/06/23	11/12/22 28/03/23 05/06/23
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	21/09/22	-	-
Telefónica - Movistar, S.A.	21/09/22	23/09/22	04/11/22

A modo de resumen, se exponen los argumentos esenciales de los informes recibidos que hacen mención a aspectos ambientales o territoriales:

a) Telefónica de España (23.9.2022).

La empresa considera que el Reformado del proyecto puede afectar a la línea telefónica en diversos puntos. No tienen objeción alguna a la ejecución del proyecto, siempre y cuando

se cumpla la normativa vigente en relación a los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación y en particular los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión.

Respuesta del promotor (4.11.2022): REE toma razón de su no oposición a los proyectos e informa que en el apartado n.º 7 del documento I del Reformado, [...] se indican las distancias mínimas reglamentarias a cumplir tanto en cruzamiento como en paralelismos...

b) Dirección General de Política Energética y Minas (28.9.2022).

Esta Dirección General informa favorablemente respecto de esta instalación a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 21/2013, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, y el artículo 16.1.a) de la Circular 5/2019.

Respuesta del promotor (9.12.2024): la empresa toma razón de la respuesta así como de su conformidad al proyecto.

c) Agencia Estatal de Seguridad Aérea (10.10.2022).

La Agencia comunica que ha cancelado la solicitud de informe dado que [...] el objeto de comunicación/solicitud no está claramente definido. Recuerdan que AESA solo es competente en materia de autorización de obstáculos en el ámbito de las servidumbres aeronáuticas, de acuerdo con el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

Por lo anterior, esa Agencia [...] no atenderá peticiones o solicitudes del tipo: Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción, Declaración de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Declaración de Utilidad Pública o informes sobre conformidad, oposición o reparos al proyecto, que no estén dentro de sus competencias o que no se hayan tramitado correctamente.

También informan que, [...] de conformidad con el artículo 30.1 del referido Decreto 584/1972, no se podrá llevar a cabo ninguna construcción, instalación o plantación ubicada en los espacios y zonas afectados por servidumbres aeronáuticas o que pueda constituir un obstáculo [...] sin resolución favorable de AESA en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas civiles o del Ministerio de Defensa en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas militares.

Respuesta del promotor (7.12.2022): REE toma razón de lo indicado y en caso de que fuera preciso, con carácter previo a las obras, se solicitará a la AESA la correspondiente autorización.

d) Ayuntamiento de Icod de los Vinos (11.10.2022).

Una vez visto el informe del Técnico Municipal de 6 de octubre de 2022, esta corporación municipal emite las siguientes alegaciones:

[...] 1.- Asumir el informe técnico y manifestar la disconformidad.

2.- Proponer, dado que se ha corregido y eliminado el tendido aéreo a través del Sabuguero, que el trazado sea utilizando en todo el término municipal el anillo insular de carreteras TF-5.

Estas alegaciones devienen del contenido del informe del técnico municipal, cuyas conclusiones son que:

[...] existen inconvenientes para mostrar la conformidad a la autorización solicitada del Proyecto Reformado los proyectos de ejecución de las Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Drago-Icod de los Vinos” y “Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, puesto que el trazado elegido para las líneas previstas no es adecuado por su gran afección a las vías de titularidad municipal, debiéndose considerar un trazado por vías de mayor ancho útil y menor afección para el dominio público municipal y/o la ejecución simultánea de las canalizaciones para las redes municipales de servicios públicos no existentes, así como al soterramiento de las existentes, ya sean aéreas o en fachadas, ya que no se ha tenido en cuenta el soterramiento futuro de las redes municipales que estarán condicionadas por las servidumbres permanentes.

Asimismo, la cámara de enlace junto al Camino Pino Caño (C.E 5.2 y C.E. 6.1) se prevé en Suelo Rústico con Protección Ambiental Paisajística y/o Fisiográfica (001), categoría de suelo en el que estaría permitido el uso de infraestructura de energía, si tuviera que situarse necesariamente en suelo rústico siendo un caso excepcional para completar la red, permitiéndose excepcionalmente los nuevos tendidos necesarios, siempre que sean soterrados en todos los tramos y siempre que este soterramiento no produzca un impacto mayor, pudiendo en este caso modificar la ubicación para no afectar a esta categoría de suelo.

Con fecha 17 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento se cerciora que, por error, en su escrito anterior no adjunto el informe técnico municipal, por lo que [...] se adjunta el mismo a los efectos de que se incorpore a la alegación presentada en su momento...

Respuesta del promotor (1.12.2022): la entidad promotora remite al órgano sustantivo enlaces a los que [...] podrán acceder para descargarse de manera segura los escritos de respuesta de Red Eléctrica a las alegaciones al proyecto indicado en el asunto...

En cuanto a los alegantes que manifiestan su adhesión a las alegaciones formuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos al proyecto “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Drago-Icod de los Vinos” y “Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, la entidad promotora [...] adjunta a la presente el escrito remitido por Red Eléctrica en respuesta a las mismas.

De forma previa, REE indica que se remite al contenido de su escrito de 28 de febrero de 2020 de respuesta al informe emitido por el Ayuntamiento, excepto en todo lo relativo al antiguo trazado aéreo de las líneas eléctricas, ya que en el reformado se ha eliminado. Continuando con la respuesta, la entidad promotora toma conocimiento de la compatibilidad urbanística entre las instalaciones y el Planeamiento Urbanístico vigente.

Respecto a la ubicación de las cámaras de empalme CE 5.2 y 6.1, REE manifiesta que [...] corresponde a una zona actualmente degradada (antigua extracción de áridos) y una vez instaladas las citadas cámaras, quedarán completamente soterradas junto al camino actual existente, por lo que no se producirá ningún impacto visual. Ponen de manifiesto que trasladar las cámaras a terrenos próximos clasificados como suelo rústico de valores económicos, supondría [...] impacto visual y constructivo...puesto que el movimiento de tierras...sería mayor dadas las condiciones del terreno.

La empresa destaca el estudio de viabilidad del trazado de las líneas proyectadas, concluyendo que el proyecto de REE resulta ser viable desde el punto de vista constructivo, [...] al sustituir los tramos aéreos de las líneas proyectadas por otros subterráneos y al proyectar el trazado de estas líneas por vías municipales con un mayor ancho que las anteriores, tal y como el propio técnico redactor del informe destaca...

En la elaboración del proyecto reformado, REE declara que [...] ha tenido en cuenta la información que se le ha facilitado por ese Ayuntamiento en las reuniones de coordinación que se han mantenido hasta la fecha. Si bien, en dichas reuniones, a pesar de que el Ayuntamiento transmitió su voluntad de desarrollar las redes e infraestructuras del municipio, no pudo facilitar a esta compañía ningún proyecto técnico en concreto al no disponer de ellos.

En cuanto a los inconvenientes propios de la ejecución de este tipo de instalaciones, la entidad promotora pretende [...] garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras se ejecuten las obras y minimizar, en la medida de lo posible, los eventuales inconvenientes que pudieran ocasionarse. Respecto a la ocupación de las cámaras de empalme 7.1 y 6.2, REE propone estudiar [...] en detalle lo indicado en el informe técnico...

Para la subestación Drago la entidad promotora plantea que [...] quedará integrada en un edificio cuyos acabados se asemejarán a una tipología constructiva de la zona. Además, prevén [...] llevar a cabo un estudio complementario a los realizados de integración paisajística...

Por último, en cuanto a la propuesta de que el trazado de la línea discorra en todo el término municipal por el anillo insular de carreteras TF-5 dado que se ha corregido y eliminado el tendido aéreo a través del Sabuguero, la entidad promotora traslada lo expuesto por el Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular de Tenerife, el cual [...] pone de manifiesto, la existencia de ciertos aspectos técnicos y de seguridad que hacían inviable la construcción de una canalización transversal mediante el sistema de zanja a cielo abierto en la calzada de las carreteras de su competencia.

Respuesta del Ayuntamiento (2.3.2023): requiere a la DGE que [...] se dé traslado a este Ayuntamiento de la documentación obrante en el expediente en cuestión sobre la imposibilidad de realizar el trazado a través de la vía insular TF-5 o Anillo Insular, tramo Icod-El Tanque, reiterando que el trazado se realice a través de dicho anillo insular.

Respuesta del promotor (28.3.2023): REE informa que ha solicitado al Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife, la elaboración de un informe en el que se analice la viabilidad de la instalación de las mencionadas líneas eléctricas a través de la vía insular TF-5 o anillo insular.

Respuesta del promotor (5.6.2023): la empresa da traslado del informe emitido por el Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife el día 1 de junio de 2023, en el que esta unidad administrativa competente en materia de carreteras considera necesario [...] remarcar el claro perjuicio a la seguridad vial que se generaría tanto en fase de obras como en la futura explotación de la red, en caso de realizar el trazado, tal y como solicita el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, esto es: "...a través de la vía insular TF-5 o Anillo Insular, tramo Icod-El Tanque".

Por lo anteriormente expuesto, se ha instado al promotor de la actuación a definir alternativas que, minimizando las afecciones que se generan a la red viaria de competencia insular, atiendan a la necesaria jerarquización de la red existente.

Respuesta del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (14.6.2023): reiteran [...] la oposición a que el trazado sea a través del viario local; exigiendo que sea a través de la vía insular.

e) Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife (13.10.2022).

El Servicio Técnico de Estructuras Agrarias informa que el reformado del proyecto [...] no presenta incidencias relevantes sobre la agricultura.

Por parte del Servicio Técnico de Ganadería y Pesca [...] se constata que a priori no se verá afectada ninguna explotación ganadera por la actuación propuesta.

Respuesta del promotor (7.12.2022): toman razón del escrito y de su conformidad a la instalación.

f) Área de Infraestructura Hidráulica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (17.10.2022).

Se trasladan las siguientes conclusiones:

[...] Por parte del Departamento de Aguas Superficiales del Área de Recursos Hidráulicos:

- Las líneas subterráneas cruzan los siguientes cauces recogidos en el inventario de cauces elaborado por este Organismo: Barranco del Preceptor, afluente Bco. Del Preceptor, Barranco Los Pinos y Barranco Barbarroja.

- Los cruces de las líneas Requieren autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas por la afección a cauces y deberá ser solicitado por el promotor de las obras acreditando, en aplicación del artículo 125 del Plan Hidrológico de Tenerife, que se carece de alternativas para la instalación de la línea afectando a los cauces inventariados, así como las actuaciones encaminadas a minimizar el riesgo de avenida.

- Dada la ocupación de los cauces por la trama urbana, la inexistencia de obras de drenaje con capacidad para evacuar los caudales asociados a la avenida de 500 años, para la autorización de la ejecución de la línea prevista, se deberán valorar alternativas de instalación que no comprometan la recuperación del desagüe de los barrancos que intercepta o por los que discurre.

Por parte del Área de Infraestructura Hidráulica:

- Se deberá resolver de forma pormenorizada el encaje de las actuaciones pretendidas en el proyecto de referencia con las infraestructuras hidráulicas existentes en el ámbito de actuación pertenecientes al Sistema Territorial de Infraestructuras para el Suministro de Agua Salobre Desalinizada del Noroeste (Sistema AUNO).

A los efectos anteriores, se deberán presentar planos de detalle de las secciones de los cruces y paralelismos de las líneas eléctricas con las conducciones de agua del Sistema AUNO.

- Se deberá contactar con el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, con la EPEL BALTEN, así como con los gestores de los canales afectados, a los efectos de solventar las posibles interferencias con el resto de infraestructuras presentes en el ámbito de actuación.

Respuesta del promotor (19.12.2022): la empresa informa que [...] tiene previsto completar la información recabada hasta la fecha con la realización de otros estudios más detallados que le permitan analizar en profundidad las cuestiones plantadas en su informe.

Asimismo, indican que una vez realizados dichos estudios, se [...] contactará con personal de ese Consejo Insular de Aguas con el fin de estudiar de forma conjunta las cuestiones planteadas en su informe.

En cuanto a las afecciones a infraestructuras hidráulicas existentes, la empresa [...] se pondrá en contacto con los organismos que indica ese Consejo en su informe, encargados de la gestión de las infraestructuras hidráulicas afectadas por las citadas líneas eléctricas, para coordinar los trabajos de construcción de las mismas y, en su caso, estudiar cualquier interferencia que pudiera existir entre ambas infraestructuras.

En cuanto a la aportación de los planos de detalle, REE indica que los mismos se [...] encuentran incluidos en el apartado de planos del Reformado a los proyectos de ejecución...

g) Alegaciones particulares. Entre los días 17 y 25 de octubre de 2022, los siguientes alegantes: Álvaro Delgado Hernández, Francisco Javier Gómez Pimentel, Ofelia Rodríguez Hernández, Juan Hernández Hernández, Teresa Dorta Luis, Teodora Luis Dorta, Etelvina González García, Jorge Jorge Jorge, Jessica Hernández Rodríguez, Jorge Luis Méndez Lima, Consuelo Hernández Delgado, Jonathan Hernández Rodríguez, Higinio Dorta González, Jesús Manuel Rodríguez González, Jesús Miguel Luis Socas, Sixta Luis García, Antonia Luis Luis, Lucas Luis García, Marcos Manuel Rodríguez Hernández, Luz Marina González García, Cándida García Delgado, Gabriel Rodríguez Rosquete, Barbara Díaz López, Jesús García Hernández, María del Carmen Pérez García, Estela Rodríguez Guillermo, Alfredo Delgado Rodríguez, María Nieves Rodríguez Dorta, María Beatriz Luis Rodríguez, Juan Ángel González Ravelo, María del Carmen Mesa Díaz, Adriano Hernández Hernández, Gabriel Pérez Orán, Jaabs Sibisse Orán Martín, María Estela Hernández Rosquete, Eulalia Abreu Hernández, Ezequiel González García, Luisa Pérez Hernández, Jesús Manuel García Moreno, María Candelaria Rodríguez Guillermo, José Manuel Luis Rodríguez, María Verena González León, Julio Amaro González, María del Carmen Toledo Amador, Antonia González Pimentel, Ana Delia González García, Domingo González Luis, Carmen Rosa Martín Amaro, Miguel Ángel Pimentel Dorta, María Candelaria León Luis, María Nieves Pimentel Rodríguez, María Benita Luis Pérez, Jesús Manuel Socas González, María del Carmen Martín Hernández, Vicente Delgado Hernández, María Estela Delgado Hernández, Benita Delgado Hernández, Julio González González, María de los Remedios de la Guardia Pérez, María del Carmen Delgado Hernández, Rogelio González González, María Isabel González Martín, María Elena González González, Damián Salazar Pérez, Leiba Luis Díaz, María Isabel González González, Cristo Manuel González Socas, Ramona Macarena Martín Méndez, Estíbalin Pérez Martín, Gustavo Nicolás González Alonso, Ana Candelaria

Méndez Martín, Salvador Manuel Rodríguez Chávez, Sebastián José Benítez León, Juan José Pérez Delgado, Mauro Méndez Martín, Davinia Méndez Martín, Daida Grimanese Orán Martín, Edgar Willian Orán Martín, María Verónica González Toledo, Luz Marina González León, Ana Rosa González León, Oliver Rodríguez González, Jesús Ramón Orán Martín, Ofelia Martín González, Verónica González León, José Luis Martín Luis, Fidencia Luis González, Luis Martín Rodríguez, Pablo Luis Socas, María Candelaria Díaz Díaz, Juan Alberto González Delgado, Francisco José Jorge González, Enrique González Martín, Noelia González Alonso, María Hilda Hernández González, Noelia González Alonso, Laura González González, Candelaria Alonso Martín, Nicolás González González, Jesús Socas Socas, Ana Rosa González Rodríguez, María del Pilar Afonso García, Lorena Socas Luis, Juan José García Santana, José María García González, Sergio Socas Luis, María de las Nieves Santana Afonso, José Erudino Ramos Pérez, María Teresa Pérez Hernández, Alberto Pérez Delgado, Candelaria del Rosario Rosquete González, Antonia Obdulia Socas Luis, Noelia Gómez Hernández, Jorge Jorge Hernández, Flora Hernández Hernández, María Eugenia González Martín, José Francisco Rodríguez Díaz, Ana Teresa Rodríguez Cha Cha, José Gregorio Alonso León, José Gabriel González Luis, María Macarena González Morales, Domingo Socas Martín, María Candelaria Rodríguez Cabrera, Enrique Socas Rodríguez, Jesús Manuel Socas González, manifiestan su [...] adhesión a las alegaciones realizadas desde el Ayuntamiento de la ciudad de Icod de los Vinos; y en el sentido de que el nuevo trazado previsto de las instalaciones eléctricas de alta tensión a su paso por Icod de los Vinos sea subterráneo y utilizando la vía del anillo insular.

Respuestas del promotor (1.12.2022 y 20.12.2022): la entidad promotora remite al órgano sustantivo enlaces a los que [...] podrán acceder para descargarse de manera segura los escritos de respuesta de Red Eléctrica a las alegaciones al proyecto indicado en el asunto...

En cuanto a los alegantes que manifiestan su adhesión a las alegaciones formuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos al proyecto “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Drago-Icod de los Vinos” y “Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos”, la entidad promotora [...] adjunta a la presente el escrito remitido por Red Eléctrica en respuesta a las mismas. El resumen de esta respuesta se encuentra en el precedente apartado B.5.4.d).

h) María Candelaria Luis Rodríguez (19.10.2022). Mediante su alegación manifiesta su disconformidad al proyecto ya que las obras afectarán en todo su trazado a la vía Camino el Lance, con una zanja que tiene un ancho de 3 m en algunos tramos y de 1,70 en otros, afectando [...] el acceso rodado y por ende a la única vía que dispongo para llegar a mi vivienda de forma segura...

Además, en cuanto al empleo de las hormigoneras, expone que [...] es prácticamente imposible compatibilizar la ejecución del hormigonado con el paso de vehículos en muchos de los tramos del Camino El Lance, favoreciendo acceder a la vía Ctra. El Amparo TF-366 en vez de Camino Fuente de la Vega, ya que en sentido ascendente y en invierno es imposible subir...

Por lo tanto, presenta la alegación al proyecto porque [...] no se hace un estudio detallado de las afecciones reales al tráfico en la vía Camino El Lance...No hay un cronograma estimado de la duración de las obras por la vía...Tampoco el impacto que tendrá el desvío

del tráfico por dicha vía de la población residente en la Cruz del Camino y Las Abiertas, cuando se comience a trabajar en el Camino Los Pajares y si es seguro o no hacerlo.

Respuesta del promotor (1.12.2022): la respuesta se centra en indicar que la empresa [...] ha realizado un estudio completo de la viabilidad del trazado de las líneas proyectadas, así como de la construcción de las mismas. En dicho estudio se ha tenido en cuenta multitud de factores, como por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, la pendiente y anchura del viario municipal por el que discurren las citadas líneas, las redes de abastecimiento e infraestructuras existentes, la distancia a las viviendas más próximas, necesidad de interrupciones temporales del tráfico durante la ejecución de las obras, etc...concluyendo que [...] el proyecto de Red Eléctrica resulta ser viable desde el punto de vista constructivo.

Destacan [...] el gran esfuerzo que ha realizado Red Eléctrica en este nuevo proyecto respecto al inicial, al sustituir los tramos aéreos de las líneas proyectadas por otros subterráneos y al proyectar el trazado de estas líneas por vías municipales con un mayor ancho que las anteriores. Trasladan al alegante que [...] durante la ejecución de las obras, Red Eléctrica prestará sus mejores esfuerzos para garantizar el acceso actual de los particulares a sus viviendas, a salvo de los posibles inconvenientes que de forma habitual se suelen ocasionar en la construcción de este tipo de infraestructuras... así como que si [...] fuera preciso llevar a cabo restricciones en el tráfico rodado de algunas de estas vías afectadas, Red Eléctrica solicitará las autorizaciones que sean necesarias para llevarlas a cabo... e [...] informará, con la suficiente antelación, a los usuarios de las vías afectadas por las obras sobre el inicio y avances de las obras de acuerdo a la planificación de las mismas.

En cuanto al trazado propuesto, la entidad promotora indica que [...] no ha resultado posible encontrar una alternativa de trazado subterráneo que discurra por terrenos consolidados, asimilables a suelo urbano, que no afectase a vías de titularidad municipal y que no implicara una mayor afección ambiental. Respecto a un trazado por la TF-5, exponen que [...] el área de carreteras, movilidad e innovación del Cabildo Insular de Tenerife puso de manifiesto, la existencia de ciertos aspectos técnicos y de seguridad que hacían inviable la construcción de una canalización transversal mediante el sistema de zanja a cielo abierto en la calzada de las carreteras de su competencia. Asimismo, y tras el correspondiente análisis, se detectó la existencia en la carretera de circunvalación TF-5 de unos tramos de túneles y viaductos adscritos a la misma sobre los que era técnicamente inviable construir una zanja subterránea para que por la misma se instalaran las mencionadas líneas eléctricas.

i) Josué Delgado Martín, María de Carmen Martín Hernández, Álvaro Delgado Hernández y Laura Delgado Martín (20.10.2022). De forma resumida exponen: [...] Que el trazado propuesto por el proyecto no es el óptimo ni aconsejado para la realización de dichas obras debido a diversos factores...

[...] el trazado actualmente propuesto es complejo y largo, “serpenteando” por diversas vías municipales lo cual alarga y dificulta la propia realización de la obra. En su lugar, se podría plantear el uso de la TF-5 (conocido como anillo insular) que discurre por el municipio...

[...] las vías, estas son estrechas en muchos tramos y de antigua construcción, siendo en diversos puntos la anchura máxima del vial igual o inferior a 4 metros. La realización de dichas obras conllevaría la ocupación prácticamente total de la vía dada las dimensiones descritas en el Reformado a los Proyectos...

[...] actualmente gran parte de las vías tienen ya soterradas servicios de agua de regadío perteneciente y/o gestionadas por la empresa pública BALTEN (Q-3800517)...

[...] dichas vías carecen de diversos servicios necesarios para los núcleos poblacionales existentes tales como: saneamiento, aguas residuales, encauzamiento de pluviales, alumbrado. El soterramiento de dicha red de energía impediría y/o dificultaría gravemente las futuras instalaciones de dichos servicios indispensables...

[...] en el nuevo trazado existen multitud de viviendas colindantes al vial asfaltado, las cuales podrían verse afectadas por las obras de soterramiento...

[...] en la adenda ambiental publicada...en el apartado 4.1.4 sobre “Medio socio-económico y población” se expone que el nuevo trazado produce una menor afección por ruido, polvo, etc...Si el trazado transcurriera por la TF-5 (anillo insular), la afección descrita en dicho apartado sería aún menor, dado que los núcleos poblacionales estaría más alejados.

[...] el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, remitió un oficio de comunicación n.º de expediente municipal 4756/2022 dirigido al Gobierno de Canarias...de fecha de presentación 11-10-2022 donde se adjuntaba el informe del técnico de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos correspondiente al expediente de la gerencia n.º 4476/2022, en el cual el propio técnico municipal expone de manera más precisa los diferentes inconvenientes encontrados...

[...] La referencia catastral 38022A01900527, polígono 19 parcela 57 y la referencia catastral 38022A02000001, polígono 20 parcelas 1, la calificación es incorrecta dado que es terreno de cultivo...se encuentra una edificación tradicional (Casa estilo canario antiguo) de gran antigüedad la cual no fue construida para soportar la presión que será ejercida por dichas obras, las cuales son totalmente colindantes.

Respuesta del promotor (1.12.2022): en cuanto a la adhesión a la alegación del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, REE adjunta copia del escrito remitido por la empresa a la corporación municipal. También trasladan que toman razón de la [...] existencia de una red soterrada de abastecimiento de agua para riego y asimismo le informamos que próximamente nos pondremos en contacto con la sociedad pública BALTEN...

Registran la clasificación de las parcelas catastrales con referencia 38022A01900527 y 38022A02000001 para su análisis y, respecto a la construcción tradicional, informan que [...] con carácter general, se ha establecido un sistema de entibación en todos los tramos de los viales donde haya viviendas próximas independientemente de la profundidad de la zanja. A su vez, la separación del borde de fachada al borde de la entibación será de al menos la mitad de la zanja, salvo casos puntuales muy concretos, donde se deberán tomar las medidas oportunas previas. En cualquier caso, previo a la ejecución de las obras, se realizará un estudio geotécnico de todo el trazado con especial relevancia en aquellos puntos donde las viviendas se encuentren más próximas, así como un estudio de fisuras e integridad estructural actual de todas las viviendas próximas al trazado subterráneo...

Añaden que según el [...] Estudio de Evaluación patrimonial en el que se confirma la no afección de la citada construcción...

j) Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico. Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico. Cabildo de Tenerife (21.10.2022).

Este Servicio [...] informa favorablemente la intervención proyectada, proponiendo su autorización en el entorno del BIC de la Iglesia de El Amparo, supeditada al cumplimiento de los condicionantes indicados en el apartado anterior.

Los citados condicionantes se reflejan en el apartado cuarto: consideraciones y se resumen de la siguiente manera:

[...] dado que se trata de una instalación soterrada a su paso por el entorno de protección del BIC de la Iglesia de El Amparo se considera que la afección al mismo es nula, siempre que se reponga el pavimento alterado por las obras y se recupere la imagen actual de este espacio.

Asimismo, las modificaciones a los accesos T-20, T-22 y T-23 corrigen y minimizan el impacto indirecto que se producía sobre algunos bienes de naturaleza etnográfica situados en el entorno de los trazados originales.

Sin embargo, existen condicionantes en el informe de este Servicio Administrativo de 8 de enero de 2020 que no han sido solventados. Tales condicionante son los siguientes:

- En relación con el bien ETN-04, un majano de piedras de moderadas dimensiones, se deberá desplazar el emplazamiento del apoyo 17, así como el de su vía de acceso, estableciendo un ámbito de protección de 15 m respecto al mismo.

- En relación con el bien ETN-05, un pasil destinado al secado de fruta, se deberá desplazar la vía de acceso al apoyo 18, salvo que este se corresponda con una vía ya existente, en cuyo caso solo se podrá ensanchar, si fuera imprescindible, por la margen de la vía opuesta a la ubicación del bien.

- En relación con el bien ETN-06, otro pasil de características similares, se deberá desplazar el emplazamiento del apoyo 18, estableciendo un ámbito de protección de 15 m respecto al mismo.

- En relación con el bien ETN-24, un conjunto agropecuario de carácter tradicional, se procederá a desplazar el emplazamiento del apoyo 45, estableciendo un ámbito de protección de 15 m respecto al mismo.

- En relación con los caminos tradicionales, que se ven atravesados por los viarios de acceso a diferentes apoyos, se deberá mantener la configuración original de los caminos en los puntos de cruce, sin que se vea alterado ni el pavimento ni los muretes delimitadores, salvo para efectuar la conexión de ambos viarios.

- En relación con los restantes bienes patrimoniales, en los casos que se ubiquen junto a viarios preexistentes, que sean utilizados como acceso a los apoyos, las ampliaciones de los mismos siempre se efectuarán por la margen opuesta al emplazamiento del bien.

Además del cumplimiento de estos condicionantes, se han de adoptar los siguientes durante la fase de ejecución de los trabajos:

- Como medida correctora más importante, resulta imprescindible la realización de una labor de seguimiento arqueológico por parte de un técnico especialista en Arqueología, que deberá supervisar y ejecutar la totalidad de las medidas adicionales que se proponen a continuación:

- Con carácter previo al inicio de las obras y durante la fase de comprobación del replanteo, se determinará el emplazamiento de las infraestructuras a instalar y su relación espacial concreta respecto a los bienes patrimoniales existentes. Con esta acción se pretende confirmar que no existen variaciones respecto al análisis efectuado durante la Evaluación Ambiental del proyecto. En el caso de que existan cambios, se efectuará una nueva valoración de las medidas de intervención a adoptar, que deberán ser comunicadas a esta Unidad de Patrimonio Histórico.

- Con carácter previo al inicio de las obras se procederá al balizamiento y vallado provisional de todos los bienes inventariados (en aquellos sectores que discurren por trazado urbano o por viales preexistentes esta medida no resulta necesaria), bajo supervisión del técnico arqueólogo, con objeto de evitar que se produzcan daños casuales a los mismos derivados de las obras, movimientos de tierras, depósito de maquinaria o materiales, vertidos de escombros o similares.

- Se efectuará un seguimiento arqueológico de todas las actuaciones del proyecto que impliquen movimientos de tierra, desmontes y, en general, cualquier transformación de la morfología del terreno, en ámbitos más o menos naturales, no urbanos o que no discurren por vías asfaltadas preexistentes, con objeto de prevenir el hallazgo casual de vestigios arqueológicos no advertidos en la prospección previa por localizarse en el subsuelo o porque se encuentren en superficie pero no hayan sido detectados en la misma, así como para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas protectoras propuestas. La labor de control deberá extenderse a todas aquellas actuaciones complementarias, como apertura de pistas, movimientos de tierras, acopios, instalaciones provisionales, etc.

- En los sectores más urbanos del proyecto, en los que la línea discorra por vías asfaltadas o por caminos ya consolidados bastará con asegurar que no se genera afección a los bienes que se localizan junto a estas vías.

Cualquier modificación del proyecto conllevará la prospección del nuevo espacio afectado por parte de arqueólogo, que establecerá las medidas protectoras/correctoras que estime oportunas y que deberán ser consensuadas con este Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. Dicha modificación deberá tener en cuenta, igualmente, tanto las delimitaciones como las ubicaciones de bienes patrimoniales contenidas en el Estudio patrimonial, así como durante el desarrollo de otras infraestructuras relacionadas con la instalación del tendido eléctrico (como los apoyos de alineación y los accesos a los apoyos), con la finalidad de que ello no modifique las valoraciones de impacto establecidas. Ello supone igualmente, que en el marco de la ejecución del proyecto evaluado, dichas delimitaciones no puedan ser invadidas durante el desarrollo de cualquier actuación con medios agresivos, como por ejemplo maquinaria pesada o cualquier elemento resultante de la instalación de las infraestructuras eléctricas.

- La aparición de vestigios de interés patrimonial implicará la paralización inmediata de los trabajos y su comunicación a esta Unidad de Patrimonio Histórico, con objeto de coordinar las medidas a adoptar al respecto.

- Se deberá comunicar a este Servicio Administrativo el inicio de las obras, a los efectos de asegurar que se cumple con la labor de seguimiento arqueológico y de su comprobación por parte del personal con funciones inspectoras adscrito a dicho Servicio.

Respuesta del promotor (7.12.2022): REE toma razón de lo indicado.

k) Jesús Manuel León González (21.10.2022). Expone que [...] no esta de acuerdo con el trazado propuesto, actualmente, teniendo en cuenta que se puede realizar por otros lugares que hacen menos daño a los vecinos.

Propuesta n.º 1: utilizar el anillo insular, no tiene ningún sentido que tengamos esta vía y no se utilice para esta línea de alta tensión, teniendo en cuenta los problemas que van a generar con el trazado propuesto.

Propuesta n.º 2: salida de la planta, ubicada en los pajares hasta llegar a la carretera TF-373, y luego continuar por la TF-366, carretera El Amparo, transcurriendo por toda esta carretera el resto del trazado.

Propuesta n.º 3: por lo tanto, como vecino afectado, no estar de acuerdo con el trazado propuesto...

Además, indica que el [...] 5 de noviembre de 2009, el propio Cabildo Insular de Tenerife, desde el área de Carreteras, elabora un informe y redacción de un proyecto para la canalización de las aguas pluviales de la TF-366 carretera el Amparo...

Respuesta del promotor (1.12.2022): la respuesta de REE a las dos propuestas de trazado es que:

Propuesta 1.- [...] el área de carreteras, movilidad e innovación del Cabildo Insular de Tenerife puso de manifiesto, la existencia de ciertos aspectos técnicos y de seguridad que hacían inviable la construcción de una canalización transversal mediante el sistema de zanja a cielo abierto en la calzada de las carreteras de su competencia. Además, [...] en la carretera de circunvalación TF-5 de unos tramos de túneles y viaductos adscritos a la misma sobre los que era técnicamente inviable construir una zanja subterránea para que por la misma se instalaran las mencionadas líneas eléctricas...

Propuesta 2.- [...] Dada la alta intensidad de tráfico de las carreteras TF-373 y TF-366 por razones de seguridad se recomienda minimizar lo máximo posible la afección a las citadas vías con infraestructuras, por eso en el nuevo proyecto presentado por Red Eléctrica, se ha maximizado el uso de calles del municipio, en lugar de carreteras provinciales, ya que estas últimas tienen mayor intensidad de tráfico... Aclaran que [...] no ha resultado posible encontrar una alternativa de trazado subterráneo que discurra por terrenos consolidados, asimilables a suelo urbano, que no afectase a vías de titularidad municipal y que no implicara una mayor afección ambiental.

l) Jesús Manuel León González, en calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de la Federación de Comunidades de Aguas de Icod (24.10.2022). Siendo esta Federación la propietaria de la canalización que discurre por el Camino del Lance desde la Galería de Canuto hasta el estanque y caja de reparto, por lo que se ve afectada por el nuevo trazado

de las líneas eléctricas de este reformado, entre los p.k. 1+200 y el cruce del Camino del Lance con el Camino el Sabugero, en el p.k. 1+600. Solicitan:

[...] 1. Que se valore el recorrido del trazado del tendido eléctrico subterráneo propuesto, buscando otras zonas, menos costosas y gravosas, tanto para los vecinos de la zona como para los propietarios de las participaciones de la Galería de Canuto.

2. Que existen dos opciones para el desarrollo de dicho trazado que desde esta presidencia solicita se tengan en cuenta y que pasamos a detallar:

a) Aprovechar las franjas de terreno de 8 metros que constituyen el dominio público establecido por la Ley autonómica de Carreteras a ambos lados del actual trazado del Anillo Insular.

b) Partir desde el Camino de los Pajares en dirección hacia la carretera insular TF-373 y luego continuar por la TF-366 (antigua carretera del Amparo), transcurriendo por toda esta carretera el resto del trazado; tramo similar en longitud al propuesto por el Camino del Lance pero con la ventaja de que al tratarse de carreteras insulares son más anchas y en esa zona existen menos edificaciones...

Respuesta del promotor (1.12.2022): la empresa manifiesta que [...] ha realizado un estudio completo de la viabilidad del trazado de las líneas proyectadas, así como de la construcción de las mismas...ha concluido que el proyecto de Red Eléctrica resulta ser viable desde el punto de vista constructivo...Asimismo, la empresa informa que [...] con carácter previo al inicio de las obras, Red Eléctrica, de forma habitual realiza una serie de catas para identificar los servicios existentes y así de esta manera ejecutar las obras mediante la técnica constructiva más adecuada.

Respecto a las alternativas de trazado, informan que [...] dada la alta intensidad de tráfico de estas carreteras, por razones de seguridad se recomienda minimizar lo máximo posible la afección a las citadas vías con infraestructuras, por eso en el nuevo proyecto presentado por Red Eléctrica, se ha maximizado el uso de calles del municipio, en lugar de carreteras provinciales, ya que estas últimas tienen mayor intensidad de tráfico.

Respuesta del alegante (15.3.2023): aportan los datos de la persona de contacto de la Federación.

Respuesta del promotor (27.3.2023): toman razón de la información remitida e indican que se pondrán en contacto.

II) Noelia Carmen Delgado Hernández (24.10.2022). [...] entendemos que es necesaria dicha línea eléctrica y a la que no nos oponemos, pero si queremos hacer constar que al trazado actual nos oponemos, por la complejidad de la obra propuesta como por las enormes molestias que se causaran a todos los vecinos de la zona, que en su mayoría son personas mayores, muchos de reducida movilidad y en muchos casos, necesitan traslados de forma periódica a centros hospitalarios... Solicito:

1. Que se valore la ubicación del trazado de dicho tendido eléctrico subterráneo por otras zonas, menos costosas y gravosas, tanto para los vecinos de la zona, como para los propietarios de las participaciones de la Galería.

2. Que entendemos que existen dos opciones para el desarrollo de dicho trazado y que les expongo y solicitó que se tengan en cuenta y que, paso a detallar los mismos:

a) Aprovechar el actual trazado del Anillo Insular.

b) Desde El camino de los Pajares llevarlo directamente hacia la TF-373 y luego continué por la TF-366 (Carretera del Amparo), transcurriendo por toda esta carretera el resto del trazado.

Respuesta del promotor (20.12.2022): la mercantil estima que las alegaciones realizadas por la alegante coinciden casi en su totalidad con las formuladas por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Por ello adjunta el escrito remitido por Red Eléctrica en respuesta a las alegaciones realizadas por dicho Ayuntamiento que se han resumido en el apartado precedente B.5.4.d).

m) Floro Socas Socas (25.10.2022). Manifiesta que [...] Lo que se pretende ocupar es un terreno cultivado íntegramente de viñedo y de monte bajo-viñedo. Este terreno ubicado en el polígono 18 parcela 158 de vides centenarias lleva cultivándose desde hace muchos años...estas variedades de cultivo han sido incluso reconocida por la Casa del Vino, perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife...Por lo anterior, solicita:

[...] 1.- Que se mantenga el trazado por las vías de mayor amplitud como Carrera el Amparo y Santa Bárbara, con el objeto de impedir que el paso de estas líneas condicionen de manera definitiva las futuras instalaciones municipales de la red de saneamiento, ampliación de agua potable, etc, de los siguientes núcleos: Los Pajares, Camino Fuente de la Vega, Camino el Lance, Camino el Sabuguero, Camino La Patita, Camino Lomo Las Lajas, Camino Las Lajas, Camino Pino Cafoño, Calzada el Pino, Camino Penichet y Caserío Miradero.

2.- Que en el caso de pasar las líneas por el Camino Penichet, se modifique el trazado de la línea y la ubicación de la cámara de empalme 7.1, de tal forma que no perjudique a la zona cultivada de viña, dado que la ocupación a mi entender no es temporal sino definitiva, produciendo un daño irreversible en el cultivo y por otro lado se pueda salvar el pase del canal de agua...

Respuesta del promotor (20.12.2022): la empresa responde que [...] próximamente, personal de esta compañía se pondrá en contacto con Ud., con el fin de realizar una visita a su finca y analizar lo manifestado en su escrito con el fin de adoptar la solución técnica que minimice la afección a su finca.

Respuesta del alegante (4.5.2023): registra nuevo escrito en respuesta a la contestación recibida, reiterándose en lo manifestado en su alegación de 25 de octubre de 2022.

Respuesta del promotor (2.6.2023): tras mantener REE reunión con Roberto Socas, hijo del alegante, la empresa manifiesta [...] su voluntad de analizar dichas inquietudes... informando que REE [...] continúa realizando distintos estudios y análisis técnicos del citado proyecto, con el fin de encontrar una solución técnica que minimice, en la medida de lo posible, la afección a su finca.

n) Roherte Tenerife, S.L.U. (25.10.2022). Siendo titular de la vivienda sita en Camino El Lance n.º 20 y representada por Juan Víctor Reyes Delgado, expone de forma resumida lo siguiente:

[...] 2) Teniendo en cuenta que, por la zona afectada con estas líneas de transporte de energía eléctrica, pasa la Infraestructura Viaria denominada TF-5, se debería aprovechar la misma, para canalizar esta Nueva Instalación Eléctrica...

3) Si la alternativa anterior no fuera viable, y para evitar que la zona del Lance, se vea nuevamente afectada por un proyecto de interés general, se debería estudiar la Propuesta que se adjunta a la Alegación (Línea Azul), partiendo desde la subestación de los parajes, canalizar las líneas hasta la TF-366 utilizando dicha carretera insular.

Sabiendo que existe ya un proyecto del Cabildo Insular de Tenerife, en el que se contempla la ejecución de una senda peatonal desde la rotonda de las Lajas, hasta el cruce de la TF-366 con la TF-373, se podrían realizar las dos obras conjuntamente por la TF-366...

[...] la realidad es que la población y viviendas de la zona se verán significativamente afectadas por el nuevo trazado cuando lo cierto es que caben otras alternativas de menor impacto para los vecinos.

La justificación resulta absolutamente contradictoria, pues sorprende que, pese al notabilísimo incremento de metros así como de afección a los núcleos de población, sea considerado que la solución propuesta resulte más favorable a los intereses generales y, en concreto, al conjunto de los vecinos afectados directamente por la intervención que verían socavados sus legítimos derechos e intereses como consecuencia de las afecciones y servidumbres que conllevan este tipo de trazados.

A mayor abundamiento, se reduce la afección en la TF-366 (170 m) y, a cambio, “Por el contrario, aumenta la afección sobre el viario urbano municipal, así como, especialmente sobre los caminos asfaltados”, olvidando que es precisamente en dichos caminos asfaltados donde se concentra el mayor volumen de población de la zona, y cuando existe otra alternativa de menor impacto: que el trazado transcurriese prácticamente en su totalidad por la vía insular TF-366.

Parece que la intencionalidad subyacente en la propuesta sometida a información pública tuviese como objetivo afectar lo menos posible a la vía insular TF-366 en detrimento directo de las vías urbanas municipales y por ende de su población.

[...] 9) Y para finalizar y siendo una de las preocupaciones más importantes de los vecinos qué garantías tenemos que las canalizaciones están herméticamente selladas para que no se produzcan escape de radiaciones, que afecten a las personas que residimos en la zona...

Respuesta del promotor (20.12.2022): la empresa alude a la aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y las obligaciones atribuidas a REE por la Planificación Eléctrica de la Red de Transporte, por lo que [...] Red Eléctrica debe garantizar no solo la construcción de las líneas eléctricas mencionadas anteriormente, sino el mantenimiento y conservación de las mismas. Seguidamente la mercantil responde lo siguiente:

[...] 1. Aunque el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, de evaluación ambiental, otorga un plazo de treinta (30) días para formular alegaciones a los proyectos publicados, la reciente Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, en su artículo 2 acuerda reducir a la mitad los plazos de los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas en Canarias. Por lo que el plazo legal establecido para formular las citadas alegaciones queda establecido en quince (15) días.

2. Dentro del procedimiento de autorización administrativa de las líneas eléctricas proyectadas por Red Eléctrica, el área de carreteras, movilidad, innovación y cultura del Cabildo Insular de Tenerife puso de manifiesto, la existencia de ciertos aspectos técnicos y de seguridad que hacían inviable la construcción de una canalización transversal mediante el sistema de zanja a cielo abierto en la calzada de las carreteras de su competencia.

Por otro lado, y tras el correspondiente análisis, se detectó la existencia en la carretera de circunvalación TF-5 de unos tramos de túneles y viaductos adscritos a la misma sobre los que era técnicamente inviable construir una zanja subterránea para que por la misma se instalaran las mencionadas líneas eléctricas.

Además, no podemos obviar que, dada la elevada intensidad del tráfico de la carretera de circunvalación TF-5, por razones de seguridad, no resultaría posible construir la citada canalización a cielo abierto en su calzada.

Sin perjuicio de lo anterior, a petición del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Red Eléctrica consultó al organismo que gestiona la mencionada carretera de circunvalación acerca de la existencia de canalizaciones bajo la citada carretera que estuvieran vacantes con el fin de que, en caso de que fuera viable técnicamente, poder instalar por las mismas las líneas eléctricas de su propiedad. No obstante, el citado organismo informo a esta mercantil que la carretera TF-5 carecía dichas canalizaciones.

Adicionalmente, le informamos el Servicio Administrativo de Carreteras y Paisajes del Cabildo de Tenerife ha emitido recientemente informe favorable al trazado de las líneas que aparece recogido en el proyecto Reformado a los Proyectos de Ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Drago-Icod de los Vinos” y “Drago-Cuesta de la Villa/los Realejos”.

3. Por economía procesal Red Eléctrica se remite a las manifestaciones efectuadas en el punto 2 anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, Red Eléctrica le informa que, durante la ejecución de las obras, Red Eléctrica prestará sus mejores esfuerzos para minimizar, en la medida de lo posible, los inconvenientes que pudieran surgir en la construcción de las infraestructuras de este tipo.

4. Resulta de especial importancia señalar que Red Eléctrica ha realizado un estudio completo de la viabilidad del trazado de las líneas proyectadas, así como de la construcción de las mismas. En dicho estudio se ha tenido en cuenta multitud de factores, como, por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, la pendiente y anchura del viario municipal por

el que discurren las citadas líneas, las redes de abastecimiento e infraestructuras existentes, la distancia a las viviendas más próximas, necesidad de interrupciones temporales del tráfico durante la ejecución de las obras, etc....

Pues bien, una vez realizados los análisis correspondientes, dicho estudio ha concluido que el proyecto de Red Eléctrica resulta ser viable desde el punto de vista constructivo.

Igualmente, destacable es el gran esfuerzo que ha realizado Red Eléctrica en este nuevo proyecto respecto al inicial, al sustituir los tramos aéreos de las líneas proyectadas por otros subterráneos y al proyectar el trazado de estas líneas por vías municipales con un mayor ancho que las anteriores. Todo ello con el fin de poder compatibilizar las infraestructuras eléctricas de esta compañía tanto con las redes existentes como con las futuras.

En este sentido, Red Eléctrica, a la hora de elaborar el nuevo proyecto, ha tenido en cuenta la información que se le ha facilitado por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos en las reuniones de coordinación que se han mantenido hasta la fecha acerca de infraestructuras existentes, así como futuras.

Es más, Red Eléctrica ha solicitado al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, la remisión de la documentación técnica o proyecto que pudieran tener sobre alguna actuación concreta proyectada con el fin de garantizar la adecuada coordinación entre ambos proyectos.

No obstante, le informamos que, con carácter previo al inicio de las obras, Red Eléctrica, de forma habitual realiza una serie de catas para identificar los servicios existentes y así de esta manera ejecutar las obras mediante la técnica constructiva más adecuada.

Así pues, si durante la ejecución de las obras se detectara alguna interferencia entre las líneas proyectadas por Red Eléctrica y las canalizaciones, redes o infraestructuras existentes, las obras se ejecutarán bajo la mejor solución técnica posible que permita resolver dichas interferencias.

5. Con carácter previo al inicio de las obras, Red Eléctrica se pondrá en contacto con los propietarios de los bienes y derechos afectados por las líneas de su propiedad con el fin de constituir, de común acuerdo, las correspondientes servidumbres de paso de energía eléctrica y fijar la contraprestación económica que deberá ser abonada por Red Eléctrica por la constitución de las citadas servidumbres, así como por el resto de las afecciones...

[...] 6. Con carácter general, le informamos que para la fase de construcción se ha establecido un sistema de entibación en todos los tramos de los viales donde haya viviendas próximas independientemente de la profundidad de la zanja.

A su vez, la separación del borde de fachada al borde de la entibación será de al menos la mitad de la zanja, salvo casos puntuales muy concretos, donde se deberán tomar las medidas oportunas previas. En cualquier caso, previo a la ejecución de las obras, se realizará un estudio geotécnico de todo el trazado con especial relevancia en aquellos puntos donde las viviendas se encuentren más próximas, así como un estudio de fisuras e integridad estructural actual de todas las viviendas próximas al trazado subterráneo.

En base a dicho estudio geotécnico y del estudio de fisuras e integridad estructural se diseñará el sistema de entibación más adecuado que garantice la correcta ejecución de las obras en todas aquellas zonas próximas a viviendas.

Sin perjuicio de lo anterior, en este sentido mi representada considera relevante señalar que algunas de las viviendas situadas próximas a las vías por donde discurrirán las líneas eléctricas han estado sometidas a obras de mayor impacto y envergadura como la construcción de la carretera TF-5.

7. Por economía procesal, en respuesta a esta alegación nos remitimos a lo expuesto en el punto 4 del presente escrito.

8. Red Eléctrica, en cumplimiento de lo establecido por el Cabildo de Tenerife, ha llevado a cabo distintos estudios geotécnicos para determinar la viabilidad de la afección del proyecto a la carretera TF-366.

Asimismo, Red Eléctrica también ha elaborado dichos estudios en otros puntos representativos del trazado, información que, como no puede ser de otro modo, se ha utilizado para la elaboración del proyecto de ejecución.

Si bien, antes del inicio de las obras se desarrollarán estudios adicionales que terminarán de ajustar las técnicas constructivas más adecuadas para cada tramo, garantizando la reposición del firme que se altere, una vez hayan finalizado las obras de cada tramo.

9. En cuanto a la emisión de campos electromagnéticos, indicar que en el marco del presente proyecto se ha llevado a cabo un estudio específico de los campos electromagnéticos que se incluye en el Tomo III del Estudio de Impacto Ambiental, cuyos resultados no varían con respecto al proyecto reformado.

Este estudio tiene el objeto de analizar las potenciales emisiones de campos eléctricos y magnéticos que generarán las líneas proyectadas y valorar la posible incidencia de estas emisiones sobre la población. En este caso se presentan los datos de campo magnético máximo considerando las corrientes máximas por todos los circuitos y considerando un 30% de carga en ellos (exceptuando los correspondientes a las reactancias, que se mantienen en el nivel de carga máximo). Este estudio concluye que el campo magnético máximo es inferior al nivel de referencia de 100mT establecido en el Real Decreto 1066/2001.

o) Carmelo Manuel Gómez Ruiz, Ana Rosa Luis Martín, María Fátima Luis Martín, Mario Germán Abreu Luis, Obdulia Flora Hernández González, Paula Martín Luis Ravelo, Domingo González Luis y María Verena González León (25.10.2022). Coincide parcialmente con la alegación presentada por Roherte Tenerife, S.L.U. No incluye los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del anterior apartado n).

Respuesta del promotor (20.12.2022): trasladan la misma contestación que dan a Roherte Tenerife, S.L.U., expuesta en el apartado precedente B.5.4.n).

Con fecha 4 de mayo de 2023, María Fátima Luis Martín, responde a la contestación de la entidad promotora presentando alegación, señalando que [...] existen dos carriles en la TF-5, por lo que tanto para construir la canalización y las posibles reparaciones futuras se pueden realizar cortes del carril situado más al norte, igual que se está realizando actualmente con la obra del muro de contención en la zona de San Vicente, Los Realejos en la misma TF-5.

A su vez, la alegante estima que con la comunicación recibida [...] no se contesta a lo que aquí se pregunta: Si el trazado continúa por las vías municipales, qué afección se va a

tener a ambos lados de las canalizaciones, es decir, en cuanto a las viviendas y a las parcelas que están sin edificar y que se van a ver afectadas en cuanto a las alineaciones, ya que en el proyecto se habla de varias servidumbres...

Pregunta [...] porqué no se ha realizado el mismo estudio geotécnico en el resto de las vías afectadas...

Por último, pregunta [...] qué garantías tenemos que las canalizaciones están herméticamente selladas para que no se produzcan escape de radiaciones, que afecten a las personas que residimos en la zona.

Respuesta del promotor (2.6.2023): en respuesta a lo anterior, REE se reitera en lo manifestado en su respuesta de 20 de diciembre de 2022 y añade, la respuesta emitida por el Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo Insular de 1 de junio de 2023, que se incluye en la contestación de la entidad promotora a la alegación del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (ver apartado B.5.4.d).

p) Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife (3.11.2022).

Desde el Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible remiten informe, cuyas conclusiones son: [...] La superficie de actuación no se encuentra afectada por las delimitaciones de los ámbitos del PTEOR.

La actuación no es de gestión de residuos, por lo que no procede informe alguno respecto al contenido sectorial del PTEOR.

Respuesta del promotor (7.12.2022): toman razón de las conclusiones manifestadas.

q) Alegaciones remitidas por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (9.11.2022). Los siguientes alegantes: Fidencia Luis González, Verónica González León, José Luis Martín Luis y Luis Martín Rodríguez alegan [...] No podemos admitir que realicen unas obras de estas consideraciones ya que primero es acondicionar las vías con todos los suministros antes de pasar líneas de alta tensión que luego condiciona a que se puedan realizar todos estos acondicionamientos para poder dar todos los servicios que son esenciales para todos los vecinos.

Solicitando [...] Que no se realice por las vías públicas y que se use el trazado del anillo insular para el cual expropiaron terrenos que en su día en los laterales del mismo. Por tanto mi adhesión a las alegaciones presentadas por el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, cuyo informe del técnico municipal da muchos más motivos por lo que deben hacer uso de la vía del anillo insular.

Respuesta del promotor (1.12.2022): en su contestación trasladan la respuesta dada por REE al Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

r) Servicio Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife (10.11.2022).

El día 8 de noviembre de 2022, el Excmo. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife emite Decreto por el que resuelve:

Primero.- Informar el proyecto [...] conforme a los siguientes términos:

- Con relación a las Disposiciones Territoriales del Título II del PIOT, el proyecto de referencia resulta compatible con el submodelo de las infraestructuras básicas que condicionan la estructuración del territorio insular. Respecto al submodelo de distribución básica de usos e intervenciones también resulta compatible con las determinaciones del planeamiento insular con excepción del tramo de línea que discurre por la ARH de Protección Ambiental 2 (Bosques potenciales) del PIOT coincidiendo con ámbitos del Plan General de Icod de los Vinos con aprobación definitiva suspendida, dado que se encuentran prohibidas, con carácter general, todas las instalaciones, sin que el planeamiento de desarrollo haya regulado el correspondiente régimen de excepciones, recomendándose que este tramo discurra canalizado y enterrado por el viario existente en el mismo entorno que afecta a una ARH de Protección Económica 2.

- Con relación a las Disposiciones Sectoriales del Título III del PIOT, el proyecto de referencia se adapta a las determinaciones establecidas en los artículos 3.3.4.5-1D y 3.3.2.3-1D.

- Con relación al Planeamiento Territorial, el proyecto de referencia resulta compatible con las determinaciones del Plan Especial de Prevención de Riesgos de la Isla de Tenerife.

Respuesta del promotor (7.12.2022): en cuanto a la recomendación de canalizar y soterrar el tramo de línea (60 metros) que discurre por terrenos adscritos al Área de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Ambiental 2 (Bosques potenciales) del PIOT, por el viario existente ubicado en ARH de Protección Económica 2, la empresa manifiesta que:

[...] Resulta de especial relevancia significar que en la fase de redacción del proyecto, Red Eléctrica estudió la posibilidad de que la línea discurriera por el viario que aconseja ese Servicio, si bien, se tuvo que descartar dicha propuesta puesto que, tras la correspondiente consulta realizada al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje de ese Cabildo acerca de la viabilidad de esta solución técnica, dicho servicio indicó que no había suficiente cobertura (material de relleno) sobre la bóveda del túnel que garantizara la posibilidad de construir la zanja que albergara las líneas proyectadas, poniendo incluso en peligro la propia estructura del túnel actual. Por este motivo, el citado Servicio de Carreteras invalidó la citada solución técnica planteada por Red Eléctrica, recomendando el trazado que consta en el proyecto.

s) Dirección General de Infraestructura Viaria (10.11.2022).

En el marco de sus competencias, esta Dirección General informa que [...] en las inmediaciones del trazado de las líneas planteadas únicamente se encuentra la carretera de interés regional TF-5, que cruza dos veces sobre puente los caminos donde se instalarán las líneas eléctricas:

- Puente Sabuguero.

- Puente La Patita.

En ambos casos el tramo de autopista fue construido antes de la modificación de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, por lo que en base a lo establecido por dicha Ley para los casos especiales de puentes se fijará como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno.

Será, en todo caso, de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura si estos sobrepasan dicha línea exterior. La obra de instalación de cableado se va a realizar, por tanto, en zona de Dominio público y como tal requiere de autorización previa del titular de la misma.

El informe manifiesta que las zanjas mantienen una [...] distancia a los cimientos del puente también se considera suficiente siendo, en el lugar donde menos distancia queda de 50 cm.

Respuesta del promotor (9.12.2024): la mercantil toma razón de la respuesta.

t) Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica (14.11.2022).

El informe de esta unidad concluye que [...] la documentación aportada no aborda un análisis ambiental integral de las modificaciones propuestas...considerando que [...] las modificaciones no se han evaluado conforme al contenido formal que exige un estudio de impacto ambiental (artículo 35 de la Ley 21/2013, anudado a su Anexo VI). Dicho de otro modo, que la adenda haya desarrollado su contenido de acuerdo con los seis apartados citados del artículo 7.2.c) equivale a eludir, para la variable ambiental que nos interesa, la inclusión de la perspectiva climática en las modificaciones del proyecto, ya que nada se establece en los seis apartados citados sobre cambio climático.

[...] En cualquier caso, el proyecto debería ejecutarse teniendo en cuenta el principio de ahorro y eficiencia energética, valorar las afecciones a los sumideros de carbono inducidas por el proyecto, tanto en fase de ejecución como operativa, y prever, en el marco de los riesgos que puedan afectar a esta infraestructura y sus acciones principales y secundarias, las medidas adecuadas de adaptación al cambio climático.

Respuesta del promotor (13.12.2022): REE considera que [...] la valoración de estos supuestos no actúa en detrimento de la evaluación ambiental de la modificación, que no se basa exclusivamente en los mismos, como se expone a continuación, sino que proporciona información adicional para la evaluación, que puede ser o no considerada, a efectos de su pronunciamiento, por el organismo competente para ello.

La empresa entiende [...] que los contenidos de este apartado, que complementan los del EIA tramitado en su día en lo relativo a potenciales efectos significativos sobre el medio ambiente, dan satisfacción a lo planteado por dicho Servicio en relación con las necesidades de evaluación establecidas por la Ley 21/2013.

Específicamente en relación con la variable cambio climático, el EIA del proyecto desarrolló este contenido en sus apartados 2.2.1.1 para la fase de construcción y 2.2.2.1 para la fase de funcionamiento, concluyendo que estos efectos serán, respectivamente, no significativo y positivo.

Puesto que la adenda del proyecto corresponde a una modificación menor del mismo, que no supera los umbrales establecidos en el artículo 7.1.c de la Ley 21/2013, y dada la no significación de los efectos previsibles del proyecto y su modificación sobre la variable cambio climático, esta no fue objeto de un tratamiento específico en la adenda, como tampoco otros potenciales efectos igualmente valorados en el EIA como no significativos. Si bien la variable cambio climático no aparece expresamente considerada en la adenda, si

lo fue extensamente en el estudio de impacto ambiental del proyecto al que no ha tenido acceso el Servicio emisor del informe.

u) Dirección General de Salud Pública (15.11.2022).

En materia del potencial impacto en la salud y el bienestar de las personas, esta Dirección General concluye su informe de la siguiente manera:

[...]- Con la modificación del trazado, se verán afectadas diversas calles/carreteras del término municipal de Icod de Los Vinos, concretamente en los núcleos poblacionales de La Patita, Lomo Las Lajas y Llanito Perera. El nuevo trazado evita el paso por el núcleo principal de Icod de los Vinos, por lo que, a pesar del aumento en la longitud de la línea, se prevé menos afectación a las personas, dado que los núcleos afectados poseen una menor densidad poblacional.

- Durante la fase de obra, los cambios propuestos en esta modificación no conllevarán cambios en las previsiones evaluadas en el proyecto original.

- En la fase de explotación, se prevé que el impacto paisajístico será menor al modificar los tramos aéreos a soterrados.

- En referencia a la potencial exposición a radiaciones electromagnéticas:

1. El promotor aportó en el proyecto original una estimación de los valores de radiación emitidos por el campo magnético, siendo el generado por la actividad del parque Drago en las condiciones más desfavorables de funcionamiento, de valores por debajo de los valores límite recomendados. Con las nuevas modificaciones, donde la línea pasará a ser únicamente soterrada, se prevé que puedan presentar modificaciones. El promotor no presenta simulaciones donde se pueda valorar estos posibles cambios en la emisión de radiaciones.

2. El proyecto no contiene una representación gráfica de la estimación de la intensidad de los campos electromagnéticos a lo largo del trazado.

En caso de que finalmente se apruebe este proyecto, se sugiere que se contrasten las medidas estimadas en el proyecto con las reales en aquellos lugares donde permanezcan las personas de forma habitual y que están ubicados en el área de influencia del trazado.

Respuesta del promotor (18.12.2024): la mercantil toma razón de la conformidad a la instalación proyectada y traslada que lo que se aporta en la Adenda al EsIA [...] es una nueva estimación de los valores de radiación emitidos por el campo magnético, ya que queda justificado que las modificaciones no son significativas y que por tanto los valores estimados para la versión inicial del proyecto no varían para el nuevo trazado.

v) Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife (28.11.2022).

Tienen a bien aportar las siguientes conclusiones:

[...]- En cuanto a las consideraciones en materia de paisaje respecto de la Adenda al Estudio de Impacto Ambiental (Adenda_EIA) del documento no se estima ninguna consideración que señalar.

- En cuanto a las consideraciones en materia de carreteras y de acuerdo a lo indicado en el grueso de este informe, se informa favorablemente la traza de la actuación recogida en el “Reformado a los proyectos de ejecución de las líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, “Drago-Icod de Los Vinos” (color rojo) y “Drago-Cuesta de la Villa / Los Realejos” toda vez que se han tenido en consideración los criterios previos solicitados para la unificación de ambas líneas de transporte de energía eléctrica a un único carril de la carretera insular TF-366, de Icod a La Vega por El Amparo en el tramo comprendido entre el P.K. 1+770 y el P.K. 2+450, en el término municipal de Icod de Los Vinos, con la salvedad manifiesta de la reposición del firme de la citada vía al estar afectada por la obra “Rehabilitación superficial del firme de las carreteras insulares TF-366 y de la carretera insular TF-373 entre el P.K. 0+000 y el P.K. 3+300 y entre el P.K. 5+800 y el P.K. 11+000, en el término municipal de Icod de los Vinos” promovida por esta Administración Insular y cuya fecha de inicio es inminente.

Respuesta del promotor (7.12.2022): el promotor responde que con carácter previo al inicio de las obras de construcción, se solicitará la autorización sectorial correspondiente. Asimismo, la empresa asume la reposición del firme del tramo de la carretera TF-366 afectado, una vez construidas las líneas soterradas.

w) Miguel Marino González León, Carmen María Luis Rodríguez, Manuel Delgado León, Roberto Socas Luis, Ramón Jesús Socas Luis y Rita Luis Rodríguez (5.5.2023). Alegantes que se unen al listado remitido por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, manifestando que “...se adhieren a la reivindicación del Ayuntamiento de la ciudad de Icod de los Vinos en el sentido de exigir que el Reformado de los proyectos [...] sea a través de la infraestructura viaria insular TF-5 o “anillo insular””.

A su vez Roberto Socas Luis y Ramón Jesús Socas Luis presentan nuevo escrito el 4 de mayo de 2023, reiterándose en la alegación presentada con fecha 25 de octubre de 2022.

Respuesta del promotor (2.6.2023): como respuesta a los anteriores, la empresa adjunta el escrito remitido por Red Eléctrica en respuesta a las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento que se han resumido en el apartado precedente B.5.4.d).

En el caso particular, de Roberto y Ramón Jesús Socas Luis, REE responde que [...] no le consta haber recibido el escrito de alegaciones de fecha 25 de octubre al que hacen referencia en su escrito, ni durante el periodo de información pública abierto con motivo de la publicación del proyecto en los distintos boletines oficiales, ni adjunto a la documentación recibida recientemente...

x) María del Carmen Méndez Álvarez, en calidad de Presidenta de la Comunidad Acueducto Guancha-Icod (27.4.2023). Siendo propietarios del canal Guancha-Icod que se inicia desde el lugar conocido por La Peña en San Juan de la Rambla y finaliza en El Bebedero en Icod de los Vinos, solicitan que [...] se modifique el recorrido del trazado del tendido eléctrico subterráneo por la zona donde pasa el canal Guancha-Icod...

Respuesta del promotor (2.6.2023): la empresa aclara que [...] ha previsto la ampliación de la vía pública con el fin de implantar la Cámara de Empalme 7.1 y desviar la citada canalización, consiguiendo con ello que la misma no interfiera negativamente con las citadas líneas...y que [...] está realizando las comprobaciones oportunas para confirmar que la distancia entre la futura línea eléctrica y la citada conducción de agua se ajusta a lo establecido en la instrucción técnica ITC-LAT 06, de acuerdo a la naturaleza de la misma.

y) Servicio de Biodiversidad. Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad (5.12.2025).

De las conclusiones del informe, destacan por su contenido ambiental las siguientes:

[...] Tercera.- El ámbito del Reformado del proyecto no se incluye dentro de los límites de algún espacio incluido en la Red Natura 2000, designado en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, o de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Asimismo, tampoco coincide con áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, declaradas mediante la Orden de 15 de mayo de 2015 de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Cuarta.- Parte del trazado que discurre por el Camino de Las Lajas, atraviesa el hábitat de interés comunitario 9550 “Pinares endémicos canarios”, conformado por un pinar sálico seco tinerfeño (*Morello fayae*-*Pinetum canariensis* subass. *arbutetosum canariensis*) incluido en el Anexo I de la Directiva 82/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Consecuentemente, deberán tomarse las medidas preventivas oportunas para que las obras no afecten de forma indirecta al citado hábitat.

Quinta.- Según información obrante en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, en el ámbito del proyecto y su entorno más inmediato se ha detectado la presencia de al menos 16 especies específicamente protegidas. Dado que el trazado de las líneas discurrirá por las vías y caminos existentes, se descarta cualquier posible afección directa o indirecta a las citadas especies.

Sexta.- Se ratifica que el reformado del proyecto referido a las líneas L/66 kV DC “Drago-Icod de Los Vinos” y L/66 kV DC “Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos” no tendrá afección significativa sobre los valores naturales más relevantes presentes en el ámbito donde se prevén ejecutar las obras para su instalación.

Respuesta del promotor (18.12.2025): en respuesta al condicionado cuarto, la empresa manifiesta que [...] el Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto garantizará la adopción de todas las medidas necesarias para evitar las afecciones al hábitat.

C) RESUMEN DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Teniendo en consideración el contenido de los proyectos técnicos, del reformado del proyecto, del EsIA, la Adenda al EsIA, el informe aclaratorio relativo al reformado del proyecto, las alegaciones y los informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas, así como las observaciones recogidas en las visitas realizadas los días 26 de noviembre de 2024, 17 de diciembre de 2024, 29 de enero de 2025 y 30 de enero de 2025 al ámbito de actuación, se exponen las siguientes consideraciones:

C.1. Determinación de la alternativa a desarrollar.

Los trazados proyectados y evaluados por la entidad promotora para la línea eléctrica aérea-subterránea 66 kV DC Chío-Draco y las reformadas líneas subterráneas 66 kV DC Draco-Icod de los Vinos y Draco-Cuesta de la Villa/Los Realejos, presentan condiciones limitantes y desfavorables desde las Administraciones públicas consultadas:

El Servicio Técnico de Ordenación Suelo Rústico y ENP avisa que [...] el Plan Director de la Reserva Natural Especial del Chinyero prohíbe en todo su territorio los tendidos eléctricos aéreos,...mientras que para el caso de las determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno se debe realizar una demostración más exhaustiva y detallada de las razones que hacen ambientalmente inviable un trazado soterrado, condición sine qua non impuesta por el Plan Rector para considerar el trazado aéreo como autorizable.

A la vista del régimen jurídico y de aplicación de los instrumentos que regulan estos espacios protegidos, el informe institucional del Cabildo Insular de Tenerife de 26 de marzo de 2020 informa desfavorablemente el proyecto Línea 66 kV DC Chío-Draco a su paso por el Parque Rural de Teno y la Reserva Natural Especial del Chinyero.

Con fecha 7 de julio de 2020, el Órgano Gestor de los Espacios Naturales Protegidos de la isla de Tenerife mantiene el sentido desfavorable a este proyecto en la Reserva Natural Especial del Chinyero, al establecer su instrumento de ordenación que la instalación de líneas eléctricas aéreas es un uso prohibido.

Para el Parque Rural de Teno, el gestor del espacio significa que el artículo 6.6.3.4. [...] considera autorizable los tendidos aéreos y subterráneos eléctricos, de telefonía o similares, así como la instalación de cualquier otra infraestructura relacionada con las comunicaciones en el ámbito del espacio natural protegido sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6.6.1.8 para los tendidos aéreos, esto es, que está [...] prohibido la instalación de nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y similares, siempre que exista una alternativa ambientalmente viable para su instalación subterránea.

En particular, [...] el apartado c) del artículo 6.8.2.1 prohíbe la construcción de nuevas pistas y carreteras o la pavimentación de las pistas ya existentes, en el contexto de las Zonas de Uso Moderado en Suelo Rústico de Protección Paisajística (ZUM-SRPP) del Parque Rural de Teno. Resulta que los apoyos T-33 y T-34 están ubicados en ZUM-SRPP, el acceso al primero de los apoyos requiere del acondicionamiento de 177 m y la nueva construcción de 290 m y, el acceso al segundo, del acondicionamiento de 177 m y la nueva construcción de 47 m. Finalmente, el órgano gestor informa desfavorablemente el tramo de Línea 66 kV DC Chío-Draco en el Parque Rural de Teno.

El proyecto afecta a espacios Red Natura 2000: Zona Especial de Conservación (ZEC) n.º 88_TF Chinyero y ZEC n.º 95_TF Teno, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) código ES0000106 Teno y código ES0000107 Montes y Cumbres de Tenerife, este último espacio también es Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma Canaria n.º 22 Montes y Cumbres de Tenerife. Además en el ámbito del proyecto están las Charcas de Erjos, humedal fundamental para las aves.

Los apoyos situados en estos espacios Red Natura (del T-32 al T-35 en la ZEC/ZEPA Teno y del T-47 al T-51 en la ZEC Chinyero y ZEPA Montes y Cumbres de Tenerife), lo hacen en Zona A-Zona de Conservación Prioritaria de las ZEC's, [...] áreas que poseen un alto valor para la conservación dado que albergan hábitats naturales de interés comunitario que presentan un estado favorable de conservación y hábitats que albergan núcleos de población de las especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.

En coherencia, el Servicio de Biodiversidad añade que el objetivo de estas áreas es [...] la protección, conservación y gestión de los recursos naturales, siendo uno de los criterios de actuación para lograr dicho objetivo el de [...] evitar el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección negativa significativa sobre cualquiera de los hábitats naturales y especies de interés comunitario presentes, especialmente todas aquellas actividades que supongan una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones naturales.

En cuanto a la afección del proyecto a la ZEPA Teno, el órgano gestor estima que la actividad [...] previsiblemente no tendría una afección significativa sobre sus valores, a raíz de la [...] ausencia de citas de especies de interés comunitario que justificaron su declaración. Respecto a las ZEC's el servicio técnico competente en materia de biodiversidad, considera que la instalación de la línea eléctrica [...] va a contravenir con los objetivos de conservación en las Zonas de Conservación Prioritaria en las que se ubican.

El EsIA estima que la ejecución del proyecto tiene una afección directa sobre aproximadamente 10 ha de superficie de hábitats de interés comunitario; sin embargo, el Servicio de Biodiversidad calcula que la cifra podría ascender hasta las 11 ha si se añade [...] la equivalente a los escobonales con retamares y codesares (1,23 ha), formaciones vegetales integradas en los hábitats de interés comunitario 9320 "Bosques de Olea y Ceratonia" y 9550 "Pinares endémicos macaronésicos".

Unos 25 apoyos con sus accesos [...] se emplazan directamente sobre hábitats de interés comunitario, afectando no solo a su superficie sino también a su integridad ecológica por la tala de especies arbóreas afectadas por las mismas, tomando especial relevancia para el Servicio de Biodiversidad el hábitat 8320 Campos de lava y excavaciones naturales, que se vería afectado por los apoyos T-8, T-9 y sus accesos (conjuntamente con sabinar), T-10 y su acceso, T-14 a T-17 y sus accesos, accesos a T-20, T-21, T-24 y T-26 y sus accesos, T-48 a T-51 (conjuntamente con pinar), además de la calle de seguridad estricta entre los vanos T-49 y T-52.

Además, otros hábitats se verán afectados en el ámbito de los espacios protegidos: el apoyo T-33 y los 290 m a construir de nuevo acceso afectan a los hábitats 4050* y 9550. El apoyo T-34 afecta al hábitat 4050* y su acceso lo hace al hábitat 9550. Por su parte, el apoyo T-47 se ubica en el hábitat 8320, el apoyo T-48 y los 220 m de acceso de nueva ejecución, el T-49 y 139 m de acceso, el T-50 y el T-51 y 105 m de acceso se desarrollan en hábitat 9550 (información extraída de la capa "Hábitats de Interés Comunitario año 2016" del Visor IDECanarias).

Por todo ello, el Servicio de Biodiversidad estima que [...] la afección del proyecto sobre los hábitats de interés comunitario va a ser Significativa, recayendo la mayor parte de las afecciones en [...] el 8320 "Campos de lava y excavaciones naturales" vinculado a

las comunidades vegetales y liquénicas que se desarrollan sobre coladas recientes y malpaíses, tanto en la mitad meridional del ámbito (laderas Montaña como sobre las coladas del volcán de Garachico, el 9550 “Pinares endémicos macaronésicos” mayoritariamente asociado a las comunidades de fayal-brezal y a las coladas, y el 4050* “Brezales macaronésicos endémicos”, representado por un fayal-brezal.

Por su parte, el informe institucional del Cabildo Insular de Tenerife de 26 de marzo de 2020, también traslada que la afección sobre la Red Natura 2000 es significativa, por lo que estima que es especialmente trascendente [...] valorar una alternativa ambientalmente viable para los tramos que discurren a través del Parque Rural y, especialmente, a través de la Reserva Natural... dado que [...] la legislación ambiental establece que en los casos de afección a estos espacios solo podrán esgrimirse razones imperiosas de interés público de primer orden a falta de soluciones alternativas y tomándose cuantas medidas compensatorias sean necesarias para preservar la coherencia de esta red.

Posteriormente, el 29 de mayo de 2020, el nuevo informe institucional del Cabildo Insular reitera, especialmente en el ZEC Chinyero, la necesidad de valorar una solución alternativa para ese tramo de la línea, [...] bien de trazado, bien de instalación (aérea/subterránea), o una combinación de ambas.

Desde la óptica de la planificación, el Cabildo Insular de Tenerife determina que parte de la Línea 66 kV DC Chío-Drage se sitúa [...] en una ARH de Protección Ambiental 2, siendo aplicable el régimen previsto en el artículo 2.3.3.5 en el cual el uso de infraestructura no figura entre el principal o secundarios establecidos, ni tampoco entre los usos incompatibles. Pero en cuanto a las intervenciones, están prohibidas con carácter general todas las instalaciones salvo que el planeamiento de desarrollo establezca las excepciones atendiendo a los objetivos de ordenación y a los usos permitidos.

De los planos denominados “Planificación territorial” incluidos en el Inventario ambiental de detalle del EsIA, se extrae que los siguientes apoyos se sitúan en ARH de Protección Ambiental 2: T-8, T-9, T-10 (en el municipio de Guía de Isora); del T-13 al T-29 y el T-33 (en el municipio de Santiago del Teide); del T-34 al T-49 (en el municipio de El Tanque) y de los apoyos T-50 al T-59 (en el municipio de Garachico). Para el Ayuntamiento de Guía de Isora, las actuaciones [...] no son incompatibles con el Plan General. En el caso de Santiago del Teide, el informe adjunto elaborado por la empresa Urbanfix, S.L., concluye que [...] en los tramos de suelo clasificados y categorizados como Suelo Rustico de protección de valores ambientales no se encuentran permitidas estas actuaciones, estando prohibidas expresamente para el Suelo Rústico de Protección Ambiental-Protección Natural. Por parte de los Ayuntamientos de El Tanque y Garachico no se remitieron pronunciamientos en cuanto a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento general urbanístico de ambos municipios.

Por otro lado, los Ayuntamientos de Icod de los Vinos, El Tanque y Santiago del Teide, así como diversos alegantes han manifestado su disconformidad al proyecto de línea eléctrica aérea Chío-Drage y al reformado de los proyectos de las líneas soterradas citadas, solicitando que el trazado se realice en soterrado al paso por sus términos municipales. En particular, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y sus alegantes, piden que el trazado proyectado, que en su caso, es en soterrado, no lo haga a través de su viario local sino que [...] sea utilizando en todo el término municipal el anillo insular de carreteras TF-5.

En este sentido, la entidad promotora con fecha 1 de junio de 2023 realiza consulta a la unidad administrativa competente en materia de carreteras (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife), remarcando esa unidad [...] el claro perjuicio a la seguridad vial que se generaría tanto en fase de obras como en la futura explotación de la red, en caso de realizar el trazado, tal y como solicita el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, esto es: "...a través de la vía insular TF-5 o Anillo Insular, tramo Icod-El Tanque".

Atendiendo a las afecciones ambientales de los proyectos anteriormente expuestas, se determina que la ejecución del proyecto de Línea 66 kV DC Chío-Drage debe seguir un trazado total o parcial en soterrado, siguiendo las propuestas establecidas en el Condicionante 1 de la presente DIA. La finalidad de estas propuestas es la de evitar o mitigar la afección de los proyectos sobre los valores ambientales, generando la mejora ambiental de los proyectos, al menos por las siguientes cuestiones:

a) Se evita en el contexto de los espacios naturales protegidos, del Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias, de los espacios Red Natura y los hábitats de interés comunitario, la construcción, montaje e izado, tendido del cable y puesta en funcionamiento de varios apoyos eléctricos, así como la ejecución de los correspondientes accesos y plataformas de instalación, la generación de calles de seguridad que ocupan entre 4 y 6 m de ancho [...] especialmente en la ZEC Chinyero/ZEPA Montes y Cumbres de Tenerife, donde la densidad y continuidad del pinar es localmente muy elevada) y las superficies de ocupación permanente.

b) Se evita el cruce en aéreo de espacios protegidos, eliminando el impacto visual, paisajístico y de fragmentación de una infraestructura lineal en entornos naturales.

c) Se eliminan las afecciones sobre las Zonas prioritarias de conservación de los espacios naturales protegidos que atraviesa la línea eléctrica aérea, favoreciendo la integridad y la coherencia de los espacios Red Natura 2000.

d) Se disminuye la afección a los recursos faunísticos asociados al Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma Canaria n.º 22 "Montes y cumbres de Tenerife", también ZEPA código ES0000107 Montes y Cumbres de Tenerife, así como a los que designaron la ZEPA código ES0000106 Teno y al humedal denominado Charcas de Erjos. En especial, sobre los vanos T-32 a T-37 y T-46 a T-48, identificados en el EsIA con grado de riesgo severo para la colisión y electrocución de las aves.

e) En fase de construcción se reduce la afección directa e indirecta sobre la vegetación derivada de la instalación de los apoyos, creación de accesos y establecimiento de calles de seguridad, esto último se extiende a la fase de funcionamiento con el mantenimiento periódico con desbroces, talas y podas de los renuevos o brinzales desarrollados entre los periodos de entresaca.

f) Ayuda a garantizar la integridad en la red insular de senderos, en especial, el tramo del sendero PR-TF-43, afectado por el acceso a los apoyos T-49 y T-50.

g) Con la eliminación de los tramos aéreos, no será necesaria la colocación de medidas anticolidión mediante el empleo de dispositivos salvapájaros en esos tramos.

h) Se minimizan las probabilidades de afección a la línea aérea por el efecto de los incendios forestales, tal y como advierte la DGEM según el histórico de incendios en la zona citados en el PTEO para la Prevención de Riesgos, que incluye una cartografía del número de incendios en el periodo comprendido entre 1972-2004: entre 1 y 30 incendios entre los apoyos T-30 y T-34 y entre 31 y 50 incendios entre los apoyos T-34 y T-50.

i) Se puede reducir la afección del apoyo T-36 a una huerta, como indica el área con competencias en materia de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife.

j) Se puede reducir la ocupación de la instalación eléctrica proyectada en ARH de Protección Ambiental 2.

k) Se reduciría y/o evitaría la afección del proyecto a elementos de patrimonio cultural, al menos los referidos a los bienes etnográficos codificados como ETN-020 (era), ETN-021 (hacienda rural) y ETN-025 (conjunto agropecuario).

C.2. Desmantelamiento del existente circuito 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora.

Como la entidad promotora ha indicado en sus respuestas al trámite de información pública y de consultas, descarta el desmantelamiento de la actual Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora, a raíz de la [...] necesidad de implementar un nuevo eje de instalaciones que complemente al existente, no que lo sustituya.

En respuesta a la petición del Servicio de Biodiversidad en cuanto al desmantelamiento de la referida línea, la entidad promotora argumenta que [...] se estará a lo establecido tanto en la Declaración de Impacto Ambiental como en la futura Planificación Eléctrica, debido a que para proceder a su desmantelamiento será preceptivo el informe favorable del operador del sistema, quien garantizará que dicho desmantelamiento es seguro para el conjunto del sistema eléctrico de la isla de Tenerife, y, por tanto, en caso de ser viable tendría que ejecutarse en los plazos y términos que este indique...

Una vez puesta en servicio la Línea 66 kV DC Chío-Drage y sin que se comprometa la seguridad del suministro eléctrico de la isla, procede el desmantelamiento de la existente Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora, así como la elaboración de ciertos contenidos explicitados en el Condicionante 4 de la presente DIA.

C.3. Impactos sinérgicos y acumulativos.

El apartado 4.4. del Tomo II (Memoria Volumen II) del EsIA considera los impactos sinérgicos en dos situaciones:

(1) con otros proyectos de la misma entidad promotora, concluyendo que la Planificación Energética 2015-2020 no prevé ninguna actuación en el ámbito de estudio [...] con las que pudieran manifestarse efectos sinérgicos.

(2) entre las líneas proyectadas entre sí, y en relación con otras líneas de similares características próximas, en particular, la Línea 66 kV DC Chío-Drage que mantiene un trazado próximo a la existente Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora. Una vez realizada la valoración de impactos sinérgicos considerando las características de las

infraestructuras y del medio (atmósfera, morfología y suelos, vegetación, flora y hábitats de interés comunitario, fauna, medio socioeconómico y paisaje), concluye que [...] el proyecto solo tiene capacidad de inducir impactos sinérgicos potencialmente significativos en relación con la fauna.

El Ayuntamiento de Santiago del Teide traslada que el EsIA [...] no evalúa el impacto acumulado y sinérgico del proyecto propuesto con otros existentes y futuros previstos para su ámbito municipal, a lo que la entidad promotora responde que otros proyectos [...] no han sido evaluados al constatare la inexistencia de sinergias entre estos y el proyecto objeto del EIA, dada la distancia, las diferencias en la tipología y magnitud de los proyectos y los impactos potenciales asociados a cada uno de ellos, etc.

De otra parte, aunque el EsIA considera que la construcción de las líneas eléctricas objeto de evaluación, [...] pueden generar molestias sobre la población por tránsito de vehículos y realización de las obras, o por el ruido generado en fase de funcionamiento o tener incidencia sobre la salud de la población por los campos electromagnéticos, valora este impacto sinérgico como no significativo.

En este sentido, a futuro se pueden producir sinergias por la afección de los proyectos de las Líneas 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos al [...] dominio público municipal y/o la ejecución simultánea de las canalizaciones para las redes municipales de servicios públicos no existentes, así como al soterramiento de las existentes, ya sean aéreas o en fachadas, ya que no se ha tenido en cuenta el soterramiento futuro de las redes municipales que estarán condicionadas por las servidumbres permanentes. Para lo anterior, la entidad promotora responde que su intención es la de [...] garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras se ejecuten las obras y minimizar, en la medida de lo posible, los eventuales inconvenientes que pudieran ocasionarse...así como [...] llevar a cabo restricciones en el tráfico rodado de algunas de estas vías afectadas.

Además, en respuesta a la afección de la construcción de las zanjas de las líneas eléctricas soterradas a las viviendas colindantes a los viales afectados, la entidad promotora propone como método constructivo para estos casos, la entibación. Para ello, [...] previo a la ejecución de las obras, se realizará un estudio geotécnico de todo el trazado con especial relevancia en aquellos puntos donde las viviendas se encuentren más próximas, así como un estudio de fisuras e integridad estructural actual de todas las viviendas próximas al trazado subterráneo...

Se suma a lo anterior, que de las labores de prospección superficial realizadas por la empresa Arqueología y Patrimonio Tibicena en 2022, se identificaron numerosos elementos arquitectónicos y etnográficos ubicados en los márgenes de los viales afectados por la construcción de las zanjas para las líneas soterradas, en concreto los codificados como del patrimonio arqueológico insular: AQT 005, AQT 007, AQT 013, AQT 014, AQT 015, AQT 016, AQT 021, AQT 023, AQT 024, AQT 027, AQT 029, AQT 030, AQT 032, AQT 033, AQT 034, AQT 035, AQT 036, AQT 037 y AQT 038, y los bienes etnográficos: ETN 005, ETN 009, ETN 011, ETN 013, ETN 014 y ETN 016.

En aras de evitar los previsibles impactos sinérgicos y acumulativos derivados de la construcción de las líneas soterradas 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos, con la presumible simultaneidad de ejecución de las futuras

redes municipales del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, así como las afecciones sobre el bienestar de las personas y sus bienes y al patrimonio arquitectónico y etnográfico identificado en los márgenes del viario, debe aplicarse lo indicado en el Condicionante 5 de la presente DIA.

C.4. Campos electromagnéticos (CEM).

Los proyectos incluyen Estudios de campos electromagnéticos cuyos resultados [...] se han obtenido a través de una aplicación de cálculo de campos eléctricos y magnéticos desarrollada por el Dpto. de Diseño de REE. Las conclusiones de los anteriores son valoradas en el EsIA, determinando que [...] la escasa intensidad de los campos eléctricos y magnéticos de la línea y la subestación Drago se encuentran muy alejados de los niveles-umbrales de referencia, de forma que el efecto del proyecto sobre la atmósfera debido a la generación de campos electromagnéticos se valora como No Significativo, por lo que [...] no es necesaria la aplicación de medidas preventivas o correctoras en relación con la generación de campos electromagnéticos.

Además, el EsIA aduce que en fase de funcionamiento se produce [...] una acumulación entre las emisiones de ruido y campos electromagnéticos de todas las líneas en el entorno de la SE Drago, y de dos líneas en el tramo coincidente de las L/66 kV Drago-Icod y L/66 kV Drago-L/ Los Realejos-Cuesta de la Villa, considerando que aunque se generaría un incremento en la intensidad de los campos electromagnéticos, estos [...] no generarán impactos sinérgicos de significancia.

Al respecto, la Dirección General de Salud Pública sugiere que para los proyectos [...] se contrasten las medidas estimadas en el proyecto con las reales en aquellos lugares donde permanezcan las personas de forma habitual y que están ubicados en el área de influencia del trazado. Por su lado, la entidad promotora [...] asume dicha recomendación y llevará a cabo dichas mediciones en el marco de la vigilancia ambiental del proyecto... añadiendo que [...] realizándolas una vez sería suficiente, ya que no variarían de un año a otro...

La Adenda al EsIA admite que las afecciones por los campos electromagnéticos [...] no se incrementan con la modificación de los accesos ni con la ampliación de trazado de las líneas soterradas, reconociendo que dichos impactos [...] no son significativos. Aunque la Dirección General de la Salud Pública significa que con el reformado de los proyectos se [...] prevé menos afectación..., dado que los núcleos afectados poseen una menor densidad poblacional, mantiene las cautelas en cuanto a este soterramiento porque [...] pueda presentar modificaciones respecto a los valores de radiación, sugiriendo nuevamente la realización de medidas.

Por lo tanto, la entidad promotora deberá realizar mediciones de los campos electromagnéticos producidos en fase de funcionamiento de los proyectos, siguiendo lo indicado en el Condicionante 6 de la presente DIA.

C.5. Patrimonio cultural.

Una vez finalizadas las labores de prospección superficial del ámbito de afección de los proyectos de la Línea 66 kV DC Chío-Draco, la SED y las líneas soterradas 66 kV DC Drago-Icod de los Vinos y Drago-Cuesta de la Villa/Los Realejos originales, ejecutadas por la empresa Arqueología y Patrimonio Tibicena en 2018, concluyen con la localización de un total de 44 elementos patrimoniales, 29 de ellos de naturaleza etnográfica y 15

del patrimonio arquitectónico. En ese marco, consideran viable el desarrollo de estas infraestructuras si se cumplen las medidas preventivas generales, y las medidas específicas destinadas a la protección de los bienes etnográficos: ETN-002, ETN-004, ETN-005, ETN-006, ETN-008, ETN-009, ETN-010, ETN-011, ETN-012, ETN-013, ETN-014, ETN-015, ETN-016, ETN-020, ETN-024 y ETN-025.

Respecto a la SED, el Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, informa que es [...] imprescindible la realización de una labor de seguimiento arqueológico y patrimonial por parte de un técnico especialista, que deberá supervisar y ejecutar la totalidad de las medidas propuestas...identificando en fase de replanteo la relación espacial particularizada de las infraestructuras y los bienes patrimoniales existentes y elaborando una nueva valoración de las medidas de intervención a adoptar.

En el caso de la Línea 66 kV DC Chío-Drage, la unidad administrativa con competencias en materia de patrimonio, considera [...] muy adecuadas las medidas protectoras y correctoras establecidas en el Estudio patrimonial de 2018, estimando la aplicación de medidas protectoras adicionales para cuatro de los elementos patrimoniales, en concreto: ETN-004 (desplazar el emplazamiento del apoyo T-17 y el de su vía de acceso), ETN-005 y ETN-006 (trasladar la ubicación del apoyo T-18 y su acceso) y ETN-024 (desplazar la posición del apoyo T-45), mantener la configuración original de los caminos tradicionales en los puntos de cruce y realizar las mismas acciones expuestas en el párrafo anterior.

Con el desarrollo del reformado de los proyectos de las Líneas 66 kV DC Drage-Icod de los Vinos y Drage-Cuesta de la Villa/Los Realejos en 2022, la misma empresa de arqueología localiza un total de 55 elementos patrimoniales, 16 de naturaleza etnográfica, 38 para el patrimonio arquitectónico y, por último, un Bien de Interés Cultural. Estiman que los proyectos son viables si se adoptan las medidas preventivas especificadas.

Al respecto, el Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico declara que la afección al BIC de la Iglesia de El Amparo es [...] nula, siempre que se reponga el pavimento alterado por las obras y se recupere la imagen actual de este espacio. Además, la unidad administrativa también manifiesta que, con las modificaciones de los accesos a los apoyos T-20, T-22 y T-23, implementadas en la Adenda al EsIA de 2022, se [...] corrigen y minimizan el impacto indirecto que se producía...

La entidad promotora toma razón de las consideraciones aportadas desde ese servicio administrativo con competencias en materia de patrimonio. No obstante, el informe de esta unidad administrativa de 21 de octubre de 2022, advierte que [...] no han sido solventados... los condicionantes formulados en el informe anterior, relacionados con los bienes ETN-004, ETN-005, ETN-006 y ETN-024, por lo anterior se debe dar estricto cumplimiento a lo indicado en el Condicionante 7 de la presente DIA.

C.6. Integración paisajística de la SED.

El EsIA presenta distintas opciones de acabados de la SED, considerando [...] los colores, materiales y texturas del acabado de la fachada del edificio principal como distintas composiciones de este (integración de ventanas) o de otros componentes de la instalación: diseño y acabado formal de muretes, etc. Las alternativas presentadas son: (1) Acabado convencional de la fachada, (2) Fachada enfoscada en blanco, similar al caserío tradicional canario, (3) Fachada en colores similares a edificios del entorno (verde claro)

y (4) Acabado de la fachada en verde oscuro-pardo buscando su mimetización con el entorno. Sin embargo, el EsIA traslada la elección de la alternativa [...] a la opinión de la administración competente que autorice el proyecto.

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos plantea que la tipología constructiva de la SED [...] no se mimetiza en el enclave en el que se propone su ubicación produciendo un impacto importante en el paisaje que se pretende proteger conforme a la clase y categoría de suelo del Plan General de Ordenación vigente. A esto, la entidad promotora responde que [...] las soluciones han sido elaboradas en coordinación con las Universidades de la Comunidad Autónoma.

Resulta necesaria la realización de un estudio de impacto e integración paisajística de esta instalación en la localización seleccionada, cuyo contenido se especifica en el Condicionante 8 de la presente DIA.

C.7. Acerca de la flora y la fauna amenazada.

Una vez consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC) en cuanto al ámbito de afección de la Línea 66 kV DC Chío-Drago, el EsIA advierte que se han citado 10 taxones de flora protegida: *Ceterach aureum*, *Cheirolophus webbianus*, *Dracaena draco*, *Sideroxylon canariensis*, *Anagyris latifolia*, *Himantoglossum metlesicsianum*, *Pleioimeris canariensis*, *Salix canariensis*, *Sambucus nigra* subsp. *palmensis* y *Sideritis cystosiphon*, estando las seis últimas amenazadas y, de estas, solamente *Himantoglossum metlesicsianum* (En peligro de extinción), *Pleioimeris canariensis* (Vulnerable) y *Sambucus nigra* subsp. *palmensis* (En peligro de extinción) son coincidentes con algún elemento del proyecto.

Para *Pleioimeris canariensis* consideran que no existe riesgo de afección y, en el caso de *Sambucus nigra* subsp. *palmensis* proponen una nueva prospección durante la fase de obras. En cuanto a *Himantoglossum metlesicsianum*, descartan la presencia en el entorno del apoyo T-32 y su acceso, pero podría existir afección en fase de ejecución en el entorno de los apoyos T-16 a T-18 y accesos de nueva construcción T-16.2, T-17.0, T-18.0 y T-19.0; apoyo T-27 y primeros 100 m del acceso de nueva construcción T-28.1.

El EsIA propone la realización de prospecciones previas a las obras y vigilancia experta. En el caso de constatar la presencia de *Himantoglossum metlesicsianum*, procederían a la paralización temporal de las obras hasta la determinación de las medidas adecuadas para garantizar su conservación. En este sentido, el Servicio de Biodiversidad traslada que las [...] prospecciones propuestas de *Himantoglossum metlesicsianum* no deberán estar vinculadas a los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

En cuanto al entorno de instalación de la futura SED y tras consulta al BDBC, el Servicio de Biodiversidad indica que se ha detectado la presencia de la especie protegida *Ruta pinnata*, aunque aparece citada en la cuadrícula de 500 x 500 m coincidente con el ámbito, concluyen que es [...] presumible que esté ausente del ámbito concreto en el que se pretende implantar la subestación, dado que se trata de bancales de cultivo de abandono reciente, en barbecho o incluso en activo.

Con respecto a la fauna amenazada y sobre la base de la información bibliográfica existente y la incluida en el BDBC, el EsIA relaciona en el ámbito la distribución de cuatro invertebrados, tres reptiles, 73 aves, y tres mamíferos autóctonos. De estos, seis especies de aves (*Pandion haliaetus*, *Falco peregrinus* *pelegrinoides*, *Columba bollii*, *Columba junoniae*

y *Corvus corax canariensis*) y un mamífero (*Plecotus teneriffae teneriffae*) se encuentran amenazados. También define como áreas de interés faunístico las ZEPA's Teno y Montes y Cumbres de Tenerife y, las Charcas de Erjos, humedal fundamental para las aves.

El BDBC recoge con nivel de precisión 2 la presencia reproductora de *Falco peregrinus pelegrinoides* en la Montaña del Herrero y en la Hoya los Cardos (Santiago del Teide), y no reproductora en el entorno de Arguayo y Tamaimo, Santiago del Teide y entre los parajes de Montaña del Viento y la localidad de Ruígomez.

Corvus corax canariensis cuenta con ejemplares no reproductores en la mitad occidental del ámbito, en el entorno de Montaña del Viento y Erjos de El Tanque, los Llanos de La Grama (Santiago del Teide), las localidades de Las Manchas y de Arguayo y el Pajal de Juan López (Guía de Isora), y en el extremo nororiental, en el entorno de la localidad de Icod de los Vinos. *Pandion haliaetus* en el ámbito está ausente también como reproductor, pero ha sido citada la presencia en las Charcas de Erjos y en el entorno de La Vega y El Molledo.

Columba bollii y *Columba junoniae* tampoco han sido citadas como reproductoras en el ámbito, siendo las citas como reproductoras más próximas en el bosque de fayal-brezal del entorno de Erjos para ambas especies, y en la Degollada de La Florida, Era de Los Brezos y Hoya los Cardos en el caso de la paloma rabiche. Las citas del BDBC de *Plecotus teneriffae* están referidas a presencia en refugios diurnos en cuevas y galerías del Monte del Negro de Abajo, al este de la localidad de Las Manchas, y de la Montaña Picón del Pelado, al oeste de la localidad de Valle de Arriba en la mitad sur del ámbito.

Las previsibles afecciones del proyecto sobre la avifauna están referidas a las colisiones y electrocuciones de las aves con el tendido aéreo en fase de funcionamiento. Sobre la base de la identificación de las especies de aves sensibles a la colisión con los tendidos eléctricos, la delimitación de las áreas de presencias de estas según el BDBC y la caracterización de zonas de concurrencia de factores de riesgo (barrancos, cruces y paralelismos con otros tendidos, zonas afectadas por nieblas habituales, proximidad a puntos y focos de atracción de aves y áreas de importancia), el EsIA establece para los vanos de la Línea 66 kV DC Chío-Drage un nivel de riesgo de ocurrencia de accidentes de colisión: 19 se valoran con riesgo de colisión bajo (29% de la línea), 40 con riesgo moderado (61,5%) y 6 con riesgo severo (9,2%).

En especial, los vanos T-32 a T-37 y T-46 a T-48 tienen un riesgo severo y, precisamente, estos discurren por la ZEPA/ZEC Teno, ZEPA Montes y Cumbres de Tenerife, ZEC Chinyero y el Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma Canaria n.º 22 Montes y Cumbres de Tenerife. Como medidas correctoras el EsIA establece:

(1) la señalización de los cables de tierra con espirales salvapájaros de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro, color naranja o amarillo, a intervalos de 10 m alternos, de manera que se produzca un efecto de señalización cada 5 m, u otro dispositivo similar de probada eficacia en todos los vanos valorados con riesgo moderado y severo (T-9 a T-12, T-15 a T-27, T-29 a T-38, T-39 a T-52 y T-55 a T-64).

(2) medidas de seguimiento de la incidencia de accidentes de colisión de la avifauna en el marco del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) conforme a la metodología y protocolos específicos desarrollados al respecto por REE, en la totalidad del trazado de la

línea durante 3 años, con dos muestreos semestrales (separados temporalmente entre sí un mínimo de 2 semanas) en la segunda mitad de cada uno de los periodos estacionales de reproducción e invernada de las aves. En relación con la temporalidad de los seguimientos, el Área con competencias en materia de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife recomienda que sea [...] al menos, trimestral.

El aumento de la probabilidad de colisión de aves con los conductores, asociado a la coexistencia espacial de la futura Línea 66 kV DC Chío-Draco y la existente Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora, conducen a la entidad promotora a ampliar la medida correctora de señalización con dispositivos salvapájaros a los vanos T-16 a T-24, T-29 a T-36 y T-59 a T-63 de la línea objeto de evaluación.

En cuanto a la fauna, el Servicio de Biodiversidad entiende la necesidad de una [...] actualización de la información referida a los valores faunísticos presentes en el área así como la elaboración de [...] un estudio anual de avifauna con el fin de conocer la distribución y abundancia de las distintas especies y el uso que estas hacen del hábitat en el entorno del proyecto con vistas al establecimiento de las debidas medidas correctoras. Entienden que sin disponer de los resultados del estudio anual, no resulta prudente establecer un valor definitivo de riesgo de colisión y electrocución según los vanos de la línea para su señalización con salvapájaros, [...] pudiendo variar los valores al alza. Además, parte de la línea coincide con el Área prioritaria n.º 22 Montes y Cumbres de Tenerife, declarada mediante Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión.

La ausencia de actualización de la información y el frecuente campeo de al menos tres especies de aves amenazadas en toda la extensión, siendo, además, altamente sensibles a la colisión, inducen al servicio competente en materia de biodiversidad a la prudencia, planteando que se proceda a la [...] señalización con dispositivos salvapájaros de la totalidad de la línea; lo que la entidad promotora asume indicando que se instalarán [...] estos dispositivos en el 100% de los tramos aéreos.

La confluencia y probable acumulación espacial de varios tendidos aéreos (Línea aérea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora, líneas de telecomunicación, antenas, instalaciones de distribución, etcétera) en el ámbito de construcción y funcionamiento de la Línea aérea 66 kV DC Chío-Draco, la afección a diversos espacios protegidos y a un área prioritaria para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión, así como la presencia de especies de aves amenazadas sensibles a las colisiones, conducen a la aplicación de los principios de prevención y cautela en la protección de la avifauna, siguiendo lo indicado en el Condicionante 9 de la presente DIA.

C.8. Ubicación de los apoyos y diseño de los accesos a los mismos.

El EsIA incluye como Tomo VII el Informe de camino de acceso a apoyos. Su contenido está referido a la exposición de los criterios técnicos y ambientales seguidos en la elección y diseño del trazado de los accesos a los apoyos de la Línea 66 kV DC Chío-Draco, seguido de la descripción de los accesos proyectados mediante fichas individualizadas por apoyo, acompañadas de planos de situación, fotografía aérea y fotos de los puntos de inicio, final y de actuación. Cada ficha incluye: (1) descripción del acceso diferenciando en tramos a acondicionar, de nueva construcción, con actuaciones, campo a través o con medios no

mecánicos; (2) descripción ambiental del entorno; (3) impactos positivos y negativos y, (4) mediciones de residuos.

Seguidamente, en respuesta al informe del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, en la Adenda al EsIA de 2022, la entidad promotora modifica los trazados de los accesos a los apoyos T-20, T-22 y T-23, manifestando ese servicio administrativo que los cambios [...] corrigen y minimizan el impacto indirecto que se producía...

Adicionalmente, el Servicio de Biodiversidad establece condiciones para los apoyos T-8 al T-10, T-14 al T-17, T-20, T-21, T-24 y T-26 con el fin de minimizar la afección al hábitat 8320 con distribución fuera de la Red Natura 2000. En respuesta a lo anterior, la entidad promotora asume que [...] los apoyos serán del tipo de 4 patas y se evitará la apertura de accesos de nueva ejecución que afecten a los referidos hábitats siendo preferente en esas zonas los trabajos por medios no mecánicos.

Por lo anterior, la tendencia en el diseño de los accesos a los apoyos por parte de la entidad promotora debería ser la de evitar la apertura de nuevos accesos y/o tramos y optar por el empleo de otros medios que no produzcan alteración topográfica y geomorfológica. En cuanto a los accesos a los apoyos, se debe tener en consideración las siguientes cuestiones que forman parte del Condicionante 10 de la presente DIA:

- Los últimos 84 m del acceso al apoyo T-7, los 723 m al apoyo T-8 y los 509 m al apoyo T-9 son de nueva construcción a través de campos de coladas basálticas traquibasálticas procedentes de la alineación Samara-Bilma. Además, los apoyos T-8 y T-9 afectan al hábitat de interés comunitario prioritario 9560* Bosques endémicos de *Juniperus* spp., por lo que su ejecución debe realizarse por medios no mecánicos.

- El acceso a los apoyos T-10, del T-14 al T-17, T-20 y T-21, T-24 y T-26 atraviesan el hábitat 8320 Campos de lava y excavaciones naturales, quedando condicionada su ejecución por las limitaciones establecidas por el Servicio de Biodiversidad y asumidas por la entidad promotora.

- Los apoyos T-18, T-19, T-22, T-25 y sus accesos, total o parcialmente, se encuentran en hábitat 8320, por lo que su ejecución debe realizarse por medios no mecánicos.

- Se modificó el acceso al apoyo T-23 atendiendo al requerimiento del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, pero parece que el nuevo trazado es más largo y de nueva construcción, por campos de coladas basálticas traquibasálticas, por lo que su ejecución debe realizarse por medios no mecánicos.

- La ejecución del acceso al apoyo T-29 supone la nueva construcción 149 m sobre coladas. Existe una pista que parte desde la charca que pasa muy próxima al punto de implantación del apoyo, debe de estudiarse esta otra alternativa de ejecución.

- Los apoyos T-43 y T-44 se ubican en borde del hábitat de interés comunitario prioritario 4050* Brezales macaronésicos endémicos. Debe estudiarse su desplazamiento fuera de dicho hábitat. El apoyo T-46 también se sitúa en hábitat 4050*, pero a escasos 40 m existe una senda a la que puede aproximarse.

- El acceso al apoyo T-55 requiere de la ejecución de 135 m de nueva construcción, atravesando una colada de traquitas-fonolitas sobre la que se asienta un pinar mixto con

brezal-fayal y aceviño y en la que, además, aparecen túmulos de piedras asociados a antiguos bordes de bancales que pudieran tener valor o significado etnográfico, procede reestudiar esta ubicación.

- Para llegar al apoyo T-65 se necesita construir unos 244 m de acceso atravesando un bosque de brezos, fayas y algún elemento de monte verde y antiguas huertas. Existe una calle de seguridad de una línea eléctrica próxima desde la que acceder al apoyo o desde alguno de los desvíos del Camino Los Pajares, opciones que deben considerarse.

C.9. Tratamiento de especies exóticas invasoras.

El EsIA constata la presencia de numerosas especies exóticas invasoras en el ámbito de actuación, destacando por su capacidad colonizadora el rabogato (*Cenchrus setaceus*) y el venenero (*Nicotiana glauca*), ambas especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Las medidas que propone el EsIA son las de evitar [...] el empleo de suelos de préstamo procedentes de fuera de la isla y seguir los [...] protocolos y métodos determinados por los organismos competentes para evitar la propagación de las especies exóticas invasoras.

No obstante, en los entornos del desarrollo de los proyectos existen otras especies con alta capacidad de dispersión y comportamiento invasor constatado, como puede ser el caso de *Pluchea ovalis*, arbusto en situación de alerta temprana y bajo gestión de control de RedEXOS, o el tojo (*Ulex europaeus* subsp. *europaeus*), especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que se distribuye ampliamente por las medianías y zonas húmedas del norte de Tenerife. Por ello, el seguimiento y control por parte de la entidad promotora durante la fase de obras del proyecto de las especies exóticas invasoras es el objeto del Condicionante 11.

C.10. Restauración de las superficies afectadas.

En fase de construcción se requiere de la creación de campas de trabajo, cuyas dimensiones son variables en función de las condiciones topográficas y el montaje e izado de los apoyos mediante grúas, que requerirán de una superficie máxima de 40 x 40 m (1.600 m²) de ocupación temporal, que incluye los 105 m² que de media ocupan de forma permanente la base de los apoyos. No obstante, la entidad promotora especifica que [...] esta superficie no termina alcanzándose y adquiere, en la mayoría de las ocasiones, una forma irregular ajustada a los elementos presentes en la parcela, por lo que la cuantificación de las afecciones por desbroce de vegetación, ocupación temporal etc. se pueden entender como sobreestimadas.

La explanación de la SED ocupará 1.698 m², de los que una parte quedarán sellados por la cimentación de los edificios, la zorra del acceso y la grava del parque de intemperie. Según los cálculos del EsIA, la ejecución de [...] 6.067 m de accesos de nueva construcción repercutirá en la ocupación permanente de aproximadamente 20.255 m² de suelo (a los que habría que restar los 740 m² de accesos que no se ejecutarán en la R.N. del Chinyero).

Por lo tanto, una vez finalizado el uso de las zonas de ocupación temporal, resulta necesario proceder a su restauración, siguiendo las consideraciones que propone el Servicio de Biodiversidad y que se reflejan en el Condicionante 12 de la presente DIA.

D) CONDICIONANTES.

Se establecen los siguientes condicionantes, de manera que minimicen los posibles efectos negativos de las actuaciones propuestas y que estas sean viables a los solo efectos ambientales. Todo ello sin perjuicio de que, tras los resultados del PVA, la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) pueda establecer nuevos condicionantes o modificaciones de los indicados en el presente apartado.

Condicionante 1. Atendiendo a las afecciones ambientales e inconformidades a los proyectos anteriormente expuestas, se determina que la ejecución proyectual debe seguir un trazado total o parcial en soterrado, siguiendo las siguientes propuestas:

1. Diseñar en soterrado las líneas eléctricas en paralelo al trazado de la carretera del Anillo Insular.

2. En caso de la inviabilidad técnica de la propuesta anterior, debe soterrarse la Línea 66 kV DC Chío-Drage en margen anexo a las carreteras preexistentes, en los tramos de la línea que afectan a la Reserva Natural Especial del Chinyero y espacios Red Natura 2000: ZEC Chinyero y ZEPA Montes y Cumbres de Tenerife. En el caso del Parque Rural de Teno y la ZEC y ZEPA Teno, deberá estudiarse el soterramiento en paralelo a los viarios existentes y, únicamente, si esta opción fuera inviable técnica y/o ambientalmente, dicho tramo debe desplazarse fuera de la Zona de conservación prioritaria de la ZEC Teno.

La opción elegida que finalmente se pretenda desarrollar en cuanto a los proyectos objeto de evaluación ambiental, incorporando las consideraciones en respuesta a las consultas y alegaciones recibidas en los trámites simultáneos de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, incluyendo el resultado de los acuerdos con los propietarios, así como las cuestiones que se deriven de la presente DIA, deberán desarrollarse en un proyecto técnico de ejecución definitivo, acompañado de un estudio que analice y justifique ambientalmente la solución seleccionada. Lo anterior deberá contar con informes favorables de las unidades administrativas con competencias en materia de carreteras, medio ambiente, biodiversidad y del órgano gestor de los espacios naturales protegidos de la isla de Tenerife.

Condicionante 2. Cualquier modificación de las características de los proyectos de instalaciones eléctricas aquí analizados será objeto de evaluación ambiental en virtud de lo establecido en la legislación vigente en materia de evaluación ambiental.

Condicionante 3. Deberán adoptarse todas aquellas determinaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en los proyectos, el reformado de los proyectos, en el EsIA y la Adenda al EsIA y la documentación complementaria, así como los compromisos adquiridos en el marco del resultado de los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas, que garanticen la viabilidad ambiental de los proyectos, siempre y cuando no vayan en contra de lo dispuesto en la presente DIA.

En base a lo anterior, la entidad promotora deberá actualizar el presupuesto de los proyectos, además de incluir el desglose de los costes del PVA.

Condicionante 4. A fin de evitar la coexistencia territorial de la existente Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora y la futura Línea 66 kV DC Chío-Drage objeto de

evaluación, así como los impactos asociados a esta situación, una vez puesta en servicio la Línea 66 kV DC Chío-Drage y sin que se comprometa la seguridad del suministro eléctrico de la isla, se deberá acometer el desmantelamiento de la existente Línea 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora.

Para ello será necesario la elaboración previa del proyecto de desmantelamiento y un estudio ambiental que evalúe la situación de los accesos, apoyos y cimentaciones, los procedimientos necesarios para el desmontaje de los conductores, los cables, los apoyos y la retirada de las cimentaciones, la gestión de los residuos generados, la restauración y adecuación paisajística final de los ámbitos afectados por el desmantelamiento, los potenciales impactos asociados a los procedimientos a aplicar y las medidas correctoras para su minimización, y la adopción de cautelas ambientales específicas en las áreas de los espacios naturales protegidos y de Red Natura 2000 donde se requiera realizar el desmantelamiento.

Lo anterior deberá contar con informes favorables de las unidades administrativas con competencias en materia de patrimonio, medio ambiente, biodiversidad y del órgano gestor de los espacios naturales protegidos de la isla de Tenerife.

Condicionante 5. Una vez desarrollado el proyecto de ejecución definitivo de las líneas eléctricas soterradas, incluido el correspondiente estudio geotécnico del trazado y el de fisuras e integridad estructural de las viviendas colindantes a las vías municipales afectadas, debe establecerse una planificación de las actuaciones y acciones del proyecto cuya finalidad ha de ser la de minimizar los impactos derivados de la ejecución del proyecto hasta los mínimos aceptables, compatibilizando, en su caso, la ejecución de las obras con aquellas otras que se pudieran desarrollar a nivel municipal en el mismo ámbito.

Ha de tenerse especial precaución con las viviendas pertenecientes al patrimonio arquitectónico y etnográfico identificado y, además, tener conocimiento de los proyectos diseñados por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos en materia de habilitación de redes municipales en el área de ejecución de los proyectos.

Condicionante 6. Siguiendo la sugerencia aportada por la Dirección General de Salud Pública y aplicando el principio de cautela, en fase de funcionamiento de los proyectos y, especialmente, de los proyectos de las líneas soterradas 66 kV DC Drage-Icod de los Vinos y Drage-Cuesta de la Villa/Los Realejos, deberán contrastarse las medidas estimadas de emisiones de campos electromagnéticos para estos proyectos con las reales, tomadas en las zonas donde residan las personas de forma habitual en el área de influencia de los trazados de las líneas.

Estas mediciones, la metodología seguida para su obtención, así como la caracterización cartográfica de los puntos de medición, deberá remitirse a la Dirección General de Salud Pública para su conocimiento y, en el caso de que así lo estime, la emisión de informe.

Condicionante 7. Finalizado el proyecto de ejecución definitivo del conjunto de proyectos que conforman la presente instalación eléctrica, resulta imprescindible nueva prospección superficial al espacio objeto de implantación del proyecto y elaboración de un nuevo estudio de afección del proyecto al patrimonio cultural por parte de técnico especialista en Arqueología. Se identificarán los valores patrimoniales existentes, el grado de afección caso por caso y, si fuera necesario, la determinación de las medidas preventivas y correctoras que se consideran oportunas para evitar, minimizar o mitigar la afección,

así como el seguimiento de estas en el marco del PVA al objeto de asegurar su estricto cumplimiento. Dicho estudio deberá ser trasladado al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife para la obtención de informe favorable.

Condicionante 8. Dado que no se ha elegido alternativa de acabado e integración en el paisaje de la SED, deberá realizarse un Estudio de impacto e integración paisajística de esta subestación que, al menos, debe incorporar lo siguiente:

- Identificación de los elementos que componen la SED: acceso, aparamenta eléctrica, edificio de control y cerramiento.
- Determinaciones de aplicación en materia de paisaje de la normativa, el planeamiento y los instrumentos de planificación.
- Descripción del paisaje de acogida entorno a la SED e identificación de los valores paisajísticos.
- Elaboración del análisis de visibilidad y de impacto de la SED sobre el paisaje, detectando los puntos de mayor apertura visual y los puntos de observación desde los lugares más frecuentados.
- Planteamiento de alternativas de integración paisajística de la SED, criterios de selección y medidas de integración.
- Simulaciones fotográficas de las vistas del edificio, alzados y volumen y resultado final de la integración.

Deberá darse traslado del resultado del Estudio de integración paisajística a la Dirección General de Energía, administración competente en la autorización del proyecto de ejecución de la SED.

Condicionante 9. Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la Línea 66 kV DC Chío-Drage, deberá elaborarse un Estudio anual de la avifauna y de los quirópteros, cuyo fin debe ser conocer la distribución y abundancia de las distintas especies de aves y el uso que estas hacen del ecosistema, en el entorno que engloba la construcción del futuro proyecto técnico de ejecución definitivo y el resto de instalaciones aéreas relevantes.

El Estudio anual deberá abarcar tanto las épocas pre-reproductoras, reproductoras y post-reproductoras de las distintas especies residentes, así como las de invernada, y pasos pre y post-nupciales de las especies migratorias, e identificar las pautas de vuelo (dirección, altura de vuelo, frecuencia, etcétera) teniendo en cuenta aspectos de la biología de las especies tales como la fenología de la reproducción, comportamientos gregarios, hábitos nocturnos o crepusculares, diferencias estacionales en el uso del espacio, etcétera. También detectar las zonas de migración, dormideros, áreas de alimentación o de paso, zonas de nidificación, el uso como corredores de los barrancos y el empleo de charcas, estanques, balsas, depósitos, etcétera.

Los datos resultantes deberán tener reflejo en una visualización cartográfica a escala adecuada, estar analizados estadísticamente, poniendo énfasis en la incertidumbre de las estimaciones obtenidas, valorar el efecto barrera, identificar patrones de comportamiento

y tramos conflictivos, con el fin de verificar si la medida de señalizar el 100% de la futura línea aérea con dispositivos salvapájaros es suficiente para minimizar la siniestralidad o sería necesario aplicar otras medidas de corrección adicionales. Los resultados de los estudios de avifauna serán trasladados al Servicio de Biodiversidad, para su conocimiento, valoración y, en el caso de que así lo estime, la emisión de informe en el marco de sus competencias.

Condicionante 10. La tendencia en el diseño de los accesos a los apoyos debería ser la de evitar la apertura de nuevos accesos y/o tramos y optar por el empleo de otros medios que no produzcan alteración topográfica y geomorfológica. En cuanto a los accesos a los apoyos, se debe tener en consideración las siguientes cuestiones:

- Los últimos 84 m del acceso al apoyo T-7, los 723 m al apoyo T-8 y los 509 m al apoyo T-9 son de nueva construcción a través de campos de coladas basálticas traquibasálticas procedentes de la alineación Samara-Bilma. Además, los apoyos T-8 y T-9 afectan al hábitat de interés comunitario prioritario 9560* Bosques endémicos de *Juniperus* spp., por lo que su ejecución debe realizarse por medios no mecánicos.

- El acceso a los apoyos T-10, del T-14 al T-17, T-20 y T-21, T-24 y T-26 atraviesan el hábitat 8320 Campos de lava y excavaciones naturales, quedando condicionada su ejecución por las limitaciones establecidas por el Servicio de Biodiversidad y asumidas por la entidad promotora.

- Los apoyos T-18, T-19, T-22, T-25 y sus accesos, total o parcialmente, se encuentran en hábitat 8320, por lo que su ejecución debe realizarse por medios no mecánicos.

- Se modificó el acceso al apoyo T-23 atendiendo al requerimiento del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, pero parece que el nuevo trazado es más largo y de nueva construcción, por campos de coladas basálticas traquibasálticas, por lo que su ejecución debe realizarse por medios no mecánicos.

- La ejecución del acceso al apoyo T-29 supone la nueva construcción 149 m sobre coladas. Existe una pista que parte desde la charca que pasa muy próxima al punto de implantación del apoyo, debe de estudiarse esta otra alternativa de ejecución.

- Los apoyos T-43 y T-44 se ubican en borde del hábitat de interés comunitario prioritario 4050* Brezales macaronésicos endémicos. Debe estudiarse su desplazamiento fuera de dicho hábitat. El apoyo T-46 también se sitúa en hábitat 4050*, pero a escasos 40 m existe una senda a la que puede aproximarse.

- El acceso al apoyo T-55 requiere de la ejecución de 135 m de nueva construcción, atravesando una colada de traquitas-fonolitas sobre la que se asienta un pinar mixto con brezal-fayal y aceviño y en la que, además, aparecen túmulos de piedras asociados a antiguos bordes de bancales que pudieran tener valor o significado etnográfico, por tanto, procede reestudiar esta ubicación.

- Para llegar al apoyo T-65 se necesita construir unos 244 m de acceso atravesando un bosque de brezos, fayas y algún elemento de monte verde y antiguas huertas. Existe una calle de seguridad de una línea eléctrica próxima desde la que acceder al apoyo o desde alguno de los desvíos del Camino Los Pajares, opciones que deben considerarse.

La evaluación ambiental de los cambios y/o replanteos anteriores deberá recogerse, literal y cartográficamente, en un informe que será remitido a esta Dirección General con carácter previo al inicio de las obras.

Condicionante 11. Durante la fase de replanteo del proyecto técnico de ejecución definitivo, se estará en disposición de identificar, de forma particularizada, las especies exóticas invasoras presentes en el contexto de la futura construcción.

Seguido a lo anterior, se deberán establecer las medidas de control y/o erradicación de las especies exóticas invasoras detectadas, aplicando las directrices técnicas de manejo, control y eliminación aprobadas.

El PVA deberá establecer el seguimiento y control de los efectos derivados del manejo de estas especies exóticas invasoras, que se prolongará hasta al menos los tres años posteriores a la revegetación de las zonas objeto de acciones del proyecto. Para validar el mantenimiento de estas acciones en el tiempo, deberán estar presupuestadas y formar parte del citado proyecto.

Condicionante 12. En la restauración de las zonas de ocupación temporal deben seguirse las siguientes pautas:

- Incorporar el suelo necesario con tierra vegetal compatible medioambientalmente con la del entorno de las superficies de actuación, a fin de evitar la dispersión de semillas de especies que no sean propias del lugar.

- Con lo anterior se garantizaría el éxito de la plantación de las especies dominantes o características en el entorno de las superficies a renaturalizar.

- El origen del material vegetal empleado en las plantaciones, deberá tener una adecuada trazabilidad, procediendo preferentemente de la población del taxón objeto de plantación más cercana o de fuentes ex situ autorizadas.

- Las revegetaciones deberán realizarse en los meses que ofrezcan mayor garantía de prosperidad para los ejemplares plantados, siendo el más idóneo el coincidente con el de mayor rango de precipitaciones del año.

- No obstante lo anterior, podría proporcionarse agua suficiente a las revegetaciones desde el momento inicial (riegos de asiento) hasta que se haya asegurado su arraigo y la adaptación estructural de la raíz.

- El plan de seguimiento de las zonas restauradas deberá comprender al menos los tres años posteriores a la revegetación, de tal forma que se garantice el desarrollo de los ejemplares de las especies implantadas y la reposición de marras si fuera necesario, así como el control de especies exóticas invasoras.

- Las labores de restauración y revegetación deberán contar con una estimación económica que formará parte del proyecto técnico de ejecución definitivo.

Condicionante 13. Todas las determinaciones de índole ambiental contenidas en las propias determinaciones del EsIA, así como aquellas derivadas de los condicionantes de

la presente DIA, incluyendo el PVA, que precisen del correspondiente gasto económico, tendrán fiel reflejo en un capítulo específico del proyecto. Esta determinación se hará extensible, asimismo, a todas aquellas eventuales modificaciones que sufra dicho proyecto.

Condicionante 14. De la información adicional que se reciba como consecuencia de la información complementaria solicitada en la presente DIA, así como de los resultados del PVA que se lleve a cabo, podrán establecerse nuevos condicionantes y/o modificaciones de los que la presente DIA ha establecido.

E) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Con carácter previo al inicio de las obras, se deberá elaborar un PVA, refundido y actualizado que, siempre y cuando no contradiga los condicionantes del apartado anterior, se considera parte integrante de esta DIA.

Deberán adoptarse todas aquellas determinaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en los proyectos técnicos, el reformado del proyecto, en el EsIA y en la Adenda al EsIA y documentación complementaria, así como los compromisos adoptados como resultado de los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas, que garanticen la viabilidad ambiental de los proyectos, y las que emanen del condicionado ambiental de esta DIA.

El PVA debe incluir una diferenciación de la verificación y del seguimiento y control en cada una de las distintas fases del proyecto, así como recoger, al menos, la diferenciación de los impactos y todas las medidas a aplicar en cada una de sus fases, identificando los indicadores que permitan valorar la eficiencia de cada medida y determinar su efectividad para cada variable ambiental que pueda verse afectada, especificando el método, momento y lugar de medición.

El PVA, así como los informes que se deriven del mismo, debe ser realizado por un técnico cualificado y responsable del seguimiento ambiental durante las obras y la fase de funcionamiento del proyecto y acompañarse de toda la documentación técnica que se estime necesaria para complementar la información. En base a los resultados del seguimiento, se podrán establecer condicionantes adicionales. El PVA debe contar con presupuesto a parte con costes desglosados.

F) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL.

La presente Declaración de Impacto Ambiental tiene naturaleza de informe preceptivo y determinante, advirtiéndose que la evaluación ambiental realizada no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de las previsiones contempladas en la normativa y/o planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

En consecuencia, la formulación de esta Declaración de Impacto Ambiental no exime, en ningún caso, a la entidad promotora de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.

La presente Declaración de Impacto Ambiental no debe entenderse, en ningún caso, como un pronunciamiento sobre implicaciones o evaluaciones ambientales de otros Proyectos que compartan o puedan compartir alguna de sus infraestructuras.

Asimismo, se recuerda que la evaluación de impacto ambiental, es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos que se requiera para su ejecución.

La presente Declaración de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo de cuatro años, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

A estos efectos, la entidad promotora deberá comunicar el inicio de la ejecución del Proyecto a la Dirección General de Energía, a la Dirección General de Calidad Ambiental, al Cabildo de Tenerife y a los Ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, El Tanque e Icod de los Vinos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Energía, al Cabildo de Tenerife, a los Ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, El Tanque e Icod de los Vinos y a la entidad promotora REE.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente DIA como anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Esta Resolución no será objeto de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.