III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Línea subterránea de media tensión y centro de transformación en caseta prefabricada (S478/2025/TO/00117) en el término municipal de Otero (Toledo), cuya promotora es Juan Jiménez García, SAU (Jisap). [2026/7748]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

La actuación pretendida se encuadra en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente, en el Grupo 4. Industria energética, Apartado b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

El proyecto tiene por objeto la implantación de una nueva Línea Subterránea de Media Tensión (LSMT) a 20 kV en simple circuito (S/C) y un Centro de Transformación en caseta prefabricada. La finalidad de esta infraestructura eléctrica es dotar de suministro eléctrico a las instalaciones agropecuarias (futuro núcleo porcino aún sin definir) del promotor ubicadas en la parcela 10037 del Polígono 3 del término municipal de Otero (Toledo). La titularidad de la instalación corresponde a la sociedad Juan Jiménez García, S.A.U. (Jisap).

La infraestructura se define técnicamente en la documentación aportada mediante los siguientes parámetros:

- Punto de entronque / Origen: Conexión a la línea aérea de media tensión de 20 kV existente de Iberdrola Distribución en la Urbanización Villarroeles (próximo al CT Villarroeles 2, Coordenadas X: 371092, Y: 4431274), mediante la instalación de un nuevo apoyo con paso aéreo-subterráneo equipado con seccionadores, autoválvulas de protección contra sobretensiones y elementos de protección avifaunística.
- Final: Instalación de un CT prefabricado de hormigón armado equipado con un transformador de potencia nominal de 50 kVA, con foso de recogida de aceite y celdas con reserva para posible ampliación futura, ubicado en el Polígono 3, Parcela 10037 del término municipal de Otero (Toledo).
- Longitudes de línea: La longitud total de la canalización subterránea es de 6.100 metros.

La obra civil y actuaciones accesorias necesarias se resume en las siguientes operaciones:

- Excavación de zanjas y canalizaciones: Apertura de zanja a lo largo de los 6.100 metros del trazado con una anchura media de 0,60 m y una profundidad de 1,10 m, lo que supone un volumen total de excavación de 2.438 m³. Las tierras extraídas se reutilizarán en el relleno y apisonado de la zanja (alcanzando una densidad del 95% del Proctor Normal), estimándose un volumen sobrante de 1.464 m³ que será transportado a vertedero o gestor autorizado.
- Ejecución del paso aéreo-subterráneo y apoyo de entronque: Instalación de un nuevo apoyo metálico de celosía para la transición aéreo-subterránea en el punto de inicio de la línea, equipado con armantes, herrajes, seccionadores, autoválvulas, elementos de protección contra la electrocución de avifauna y red equipotencial de puesta a tierra.
- Construcción del foso y cimentación del CT: Excavación de foso de dimensiones 6,88 x 3,18 m para el alojamiento del edificio prefabricado de hormigón compacto (PFU.5/20), sobre cama de arena nivelada y ejecución de las correspondientes redes de tierra interior y exterior (anillo difusor con picas).
- Afección a la vegetación: De acuerdo con la documentación ambiental aportada, no se prevé la realización de talas ni desbroces de arbolado al discurrir el trazado en su totalidad por la caja de caminos públicos existentes.

En su recorrido, la LSMT discurre íntegramente por caminos públicos del término municipal de Otero y genera las siguientes afecciones en forma de cruzamientos y paralelismos:

- Dominio Público Hidráulico y zonas de policía: Cruzamiento subterráneo del Arroyo Marigarcía (en el entorno de la Urbanización Villarroeles) y cruzamiento subterráneo del Arroyo Alanchete, ejecutados mediante perforación horizontal dirigida / protección de lechos para evitar afecciones sobre los cauces.
- Infraestructuras Eléctricas: Cruzamiento subterráneo bajo la línea aérea de alta tensión a 400 kV de Red Eléctrica de España (REE), manteniendo una distancia de separación superior a 20 metros con respecto al apoyo más próximo.
- Vías y caminos públicos: Trazado soterrado a lo largo de caminos públicos de titularidad municipal en el término de Otero (Toledo).

En el análisis de alternativas del Documento Ambiental, el promotor plantea y justifica las siguientes opciones basándose en criterios de mínima afección ambiental:

- Alternativa Cero: Es descartada por el promotor por cuanto impediría dotar del suministro eléctrico necesario para el desarrollo futuro de las instalaciones agropecuarias proyectadas (núcleo porcino en la parcela 10037 del Polígono 3 de Otero), limitando la capacidad de desarrollo socioeconómico, la inversión y la generación de dinamismo económico en el ámbito rural.

- Alternativa Seleccionada (Trazado propuesto con perforación horizontal dirigida en puntos sensibles): Consiste en el trazado subterráneo de 6.100 metros a lo largo de caminos públicos del término municipal de Otero, incorporando la ejecución mediante la técnica de perforación horizontal dirigida en los cruzamientos sobre el Arroyo Marigarcía y el Arroyo Alanchete, así como en el paso bajo la línea aérea de alta tensión a 400 kV de REE. El promotor justifica técnicamente esta opción por cuanto supone el equilibrio óptimo entre viabilidad técnica, eficiencia económica y protección ambiental, al aprovechar viales públicos sin requerir expropiaciones privadas y evitar la apertura de zanjas a cielo abierto en los cauces fluviales y zonas de mayor sensibilidad ambiental.

- Otras alternativas de trazado: Se evaluaron la Alternativa 1 (trazado soterrado mediante zanja convencional a cielo abierto en la totalidad del recorrido) y la Alternativa 2 (variante de trazado rodeando los cauces fluviales por caminos alternativos para evitar los cruces). La Alternativa 1 fue descartada por su mayor impacto potencial sobre los lechos y la vegetación de ribera en los cruzamientos fluviales, mientras que la Alternativa 2 se descartó debido a que implicaba un incremento sustancial en la longitud total de la línea, mayor coste económico, superior ocupación de terreno y mayor complejidad técnica por zonas de mayor pendiente.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 29 de enero de 2026, se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada y el documento ambiental del proyecto, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, así como la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Sobre la base de dicha documentación, el 3 junio de 2026 y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:

- Servicio de Medio Natural.
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo. DT. Torrijos.

Otros organismos:

- Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Delegación Provincial. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales de Toledo.
- Ayuntamiento de Otero.
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Delegación Provincial de Toledo. Servicio de Cultura.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- REE.

- Ecologistas en Acción.
- SEO-BirdLife.
- WWF-España.
- Acmaden-Ecologistas En Acción
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.

Con fecha 31 de julio de 2026, de conformidad con la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas de Castilla-La Mancha, se notificó requerimiento específico al Ayuntamiento de Otero para la emisión de informe sobre compatibilidad urbanística, afección socioeconómica y efectos sinérgicos. Transcurrido el plazo legalmente establecido sin haberse recibido alegaciones o manifestación alguna por su parte, se prosigue con la tramitación de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con fecha 31 de julio de 2026 se procede a dar traslado de todos estos informes recibidos al promotor para su conocimiento y para la presentación de las alegaciones o aclaraciones que estimase oportunas. Transcurrido el plazo legalmente establecido sin haberse recibido alegaciones o manifestación alguna por su parte, se prosigue con la tramitación de las actuaciones.

Por otro lado, una vez analizados los informes sectoriales resultado de las consultas previas a los organismos consultados se constata que ninguno ha mostrado oposición a la ejecución del proyecto. No obstante, para facilitar el seguimiento del condicionado que se detalla en el Apartado Cuarto de esta resolución, se destacan a continuación aquellos informes que imponen obligaciones y medidas correctoras específicas al promotor:

- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo (Servicio de Cultura): Emite Resolución de autorización con fecha de 10 de junio de 2026 (Ref. 261375), condicionada a la realización de un control y supervisión arqueológica directa sobre todos los movimientos de terrenos en el tramo de la línea eléctrica que atraviesa el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete.
- Servicio de Medio Natural de Toledo: Emite informe favorable con fecha de 22 de julio de 2026 (Ref. 18731 SMN/VS/JPC) en el que se indica que el trazado subterráneo no genera afección significativa sobre espacios protegidos, hábitats catalogados ni vías pecuarias, imponiendo como prescripción específica que, en caso de requerirse cualquier actuación sobre vegetación natural (corta, desbroce, etc.) en el cruce de la línea con los cauces, se deberá obtener autorización previa expresa de dicho Servicio.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Emite informe sectorial con fecha de 11 de septiembre de 2026 (Ref. EIA-0308/2026), señalando las prescripciones técnicas de protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) y zonas de policía de los cauces atravesados (Arroyo Marigarcía y Arroyo Alanchete), supeditando cualquier actuación u obra en dichas zonas a la obtención de la correspondiente autorización previa por parte del organismo de cuenca.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

3.1. Características del proyecto.

Las características básicas del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente Informe. Básicamente consiste en las siguientes instalaciones:

- Instalación y trazado: Línea subterránea a 20 kV en simple circuito con una longitud de canalización de 6.100 metros (conductor HEPRZ1 3x150 mm² entubado) y un Centro de Transformación prefabricado de 50 kVA con una ocupación en superficie de unos 14,5 m².
- Movimiento de tierras: Excavación de 2.438 m³ de tierras a lo largo de zanjas bajo caminos públicos, reutilizándose in situ parte del material excavado y requiriendo el retiro a gestor de un volumen sobrante de 1.464 m³.
- Punto de entronque y apoyo de transición: Conexión a la línea aérea de media tensión a 20 kV existente de Iberdrola Distribución en la Urbanización Villarroeles (coordenadas X: 371092, Y: 4431274, junto al CT Villarroeles 2, CÓD. 432911303). Se instala un nuevo apoyo metálico de celosía para la transición aéreo-subterránea (previo al apoyo existente n.º 1905), equipado con seccionador de maniobra, autoválvulas de protección contra sobretensiones, puentes de enlace y salvapájaros/elementos de protección de la avifauna contra la electrocución y colisión.
- Generación de residuos: Estimación de 1.710 kg de residuos no peligrosos de construcción y demolición (RCDs) a entregar a gestor autorizado. No se prevé la generación de residuos peligrosos.
- Acumulación con otros proyectos y uso de recursos: No se aprecian efectos de acumulación o sinergias negativas con otros proyectos del entorno al discurrir la línea íntegramente de forma subterránea por viales existentes. El uso de recursos naturales (suelo, agua para riego preventivo y materiales) es temporal y limitado a la fase de ejecución.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica íntegramente en el término municipal de Otero (Toledo), discurriendo principalmente por la caja de caminos públicos agrícolas de titularidad municipal y parcelas rústicas de cultivo de secano pertenecientes a la unidad paisajística “Llanos y campañas de Torrijos” (asociación Llanos interiores, tipo de paisaje Llanos de la meseta meridional y sus bordes).

En cuanto a los recursos naturales y la capacidad de carga del medio al proyecto:

- Dominio público hidráulico y sus márgenes de protección: El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha de 11 de septiembre de 2026 (Ref. EIA-0308/2026), indica que la actuación planteada en el término municipal de Otero se halla en las siguientes zonas protegidas, aguas superficiales y masas de aguas subterráneas:
Zonas Protegidas (Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023-2027): La línea discurre sobre el área de captación de la zona sensible “Embalse de Cazalegas – ES030ZSENESCM573”, dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Madrid-Talavera-Tiétar – ES030_ZVULES42_5” y sobre las zonas de abastecimiento identificadas con los códigos ES030ZCCM0000004430, ES030ZCCM0000004431, ES030ZCCM0000004428, ES030ZCCM0000004429 y ES030ZCCM0000004432.
Aguas superficiales: El trazado de la línea intercepta y discurre próximo a los cauces de dominio público del Arroyo Marigarcía (en el entorno de la Urbanización Villarroeles) y del Arroyo Alanchete (así como a regueros secundarios estacionales de la cuenca). Respecto al Arroyo Marigarcía, identificado en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) con el estudio específico ES030_DPH_X-05-53, el proyecto afecta a su Dominio Público Hidráulico, a su Zona de Flujo Preferente (ES030_ZFP_X-05-53) y a sus zonas inundables para periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, no habiéndose identificado ningún Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi) en el ámbito de las obras.
Masas de Aguas Subterráneas: La línea eléctrica discurre sobre la masa de agua subterránea “Talavera - ES030MSBT030.015” (unidad hidrogeológica 3.5 Madrid-Talavera).
- Montes de utilidad pública, vías pecuarias y dominio pecuario y forestal: Según el informe del Servicio de Medio Natural de Toledo de fecha de 22 de julio de 2026 (Ref. 18731 SMN/VS/JPC) y la documentación del expediente, el proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (MUP) (encontrándose el MUP más próximo a unos 18 km de distancia). Con respecto a las Vías Pecuarias, el informe confirma que la actuación discurre por la caja de viales públicos de titularidad municipal y no genera afección ni ocupación sobre la red de vías pecuarias del término municipal de Otero.
- Áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza: El proyecto no afecta directamente a Espacios Naturales Protegidos (ENP), Zonas Sensibles ni a espacios de la Red Natura 2000 (ZEPA o ZEC/LIC). El trazado se localiza fuera de cualquier figura de protección ambiental oficial y no afecta a Hábitats ni Elementos Geomorfológicos de Protección Especial. Al tratarse de una canalización subterránea ejecutada a lo largo de caminos existentes, el Servicio de Medio Natural descarta la existencia de afecciones significativas sobre la flora, la fauna catalogada o los recursos naturales protegidos.

3.3. Características del potencial impacto.

Es preciso destacar que el potencial impacto ambiental del proyecto se concentrará casi en su totalidad durante la fase de construcción (estimada en un plazo de ejecución reducido), teniendo un carácter temporal, puntual y de

baja intensidad, asociado a la apertura de la zanja a lo largo de los 6.100 metros de caminos públicos, pequeñas emisiones de polvo y ruido por la maquinaria, y perturbaciones locales de suelo y drenaje en los cruzamientos de cauces. Una vez soterrada la línea e iniciada la fase de explotación, las afecciones físicas sobre el medio y el relieve desaparecen por completo, siendo un impacto fácilmente reversible. Al término de las obras de excavación, el promotor se compromete a la total restauración y reposición de los terrenos y viales rústicos afectados, restituya e integre el trazado por completo a su estado original.

Al tratarse de una canalización subterránea en su práctica totalidad, se descarta el riesgo de colisión o electrocución de avifauna durante la fase de explotación, constituyendo una medida preventiva eficaz. Asimismo, en el punto de entronque con paso aéreo-subterráneo se han previsto dispositivos de protección específicos contra la electrocución de aves.

Asimismo, se destaca el informe de campo de la Unidad de Agentes Medioambientales de la Demarcación de Torrijos de fecha 14 de octubre de 2026 (Agente nº 10389) en el que se analiza el trazado de la línea subterránea en el término municipal de Otero, constatándose que las obras se encuentran sin iniciar. El informe descarta la concurrencia de impactos significativos sobre la flora catalogada o la fauna amenazada del entorno, al discurrir la línea de forma íntegramente subterránea y apoyarse sobre plataformas viales ya existentes y transformadas.

En este informe de los Agentes Medioambientales se describe un tramo inicial asfaltado en la urbanización Los Villarroeles y un tramo rústico por caminos municipales de 3-4 metros sin cunetas, condicionando su compatibilidad a no interrumpir el tránsito agrícola y a restituir adecuadamente el firme. Asimismo, constata el cruce de dos cauces con un desnivel de 3-4 metros respecto al camino: el arroyo Marigarcía (con caudal continuo procedente de la EDAR de Santa Olalla) y el arroyo de Alanchete (estacional), señalando que la línea abastecerá a una posible futura explotación de porcino reproductor.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo.

4.1. Protección de los recursos naturales de la zona.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación (instalación completamente soterrada) y que el Servicio de Medio Natural descarta la existencia de afecciones relevantes sobre la flora, la fauna catalogada, las vías pecuarias o los espacios protegidos de su competencia —siempre que la canalización discurra por la caja de viales existentes sin alterar los cauces del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete—, no se establecen medidas correctoras especiales para estos factores en la traza subterránea.

Por tanto, las medidas impuestas en este apartado para la conservación del entorno natural son:

- Protección de la vegetación en cruzamiento de cauces: De ser necesaria cualquier actuación que afecte a la vegetación natural (corta, desbroce, etc.), en particular en los puntos de cruzamiento de la línea con el Arroyo Marigarcía y el Arroyo Alanchete, el promotor deberá obtener la autorización previa y expresa del Servicio de Medio Natural de Toledo.
- Zanja y profundidad: La profundidad de enterramiento de la canalización, medida desde la generatriz superior del tubo portatubos a la superficie del terreno, será de al menos 1,20 metros en zonas de cultivo y en los cruces de caminos rústicos públicos.
- Protección de avifauna en el apoyo de entronque: El nuevo apoyo metálico a intercalar en la línea aérea preexistente para la transición aéreo-subterránea dispondrá de aislamientos de seguridad, autoválvulas y elementos de protección / disipadores de posado contra la electrocución y colisión de avifauna, de conformidad con el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, y el Decreto 5/2010, de 2 de febrero, de Castilla-La Mancha.

4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

Con el fin de garantizar la integridad del Dominio Público Hidráulico (DPH), las zonas de servidumbre y de policía del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete (así como del resto de cauces y regueros de la cuenca), y la calidad de

las masas de agua superficiales y subterráneas, se estará a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo observando estrictamente las siguientes prescripciones técnicas:

- Autorización preceptiva: Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico (DPH) o en su Zona de Policía (banda de 100 metros colindante con el DPH) requerirá contar con la preceptiva autorización previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Márgenes de protección: Se deberá respetar estrictamente la Zona de Servidumbre de 5 metros colindante con el DPH (art. 6 del TRLA y art. 7 del RDPH), manteniéndola libre de acopios, obras o instalaciones, y atender a las prescripciones legales para actuaciones en la Zona de Policía de 100 metros (art. 9.4 del RDPH).
- Protección de aguas subterráneas y zonas protegidas: La canalización subterránea asienta sobre la masa de agua subterránea "Talavera – ES030MSBT030.015", así como en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos "Madrid-Talavera-Tiétar – ES030_ZVULES42_5" y en el área de captación de la zona sensible "ES030ZSENESCM573 – Embalse de Cazalegas". En este sentido, el suelo de las zonas de almacenamiento y acopio temporal de materiales de obra, así como las áreas de almacenamiento temporal de residuos, deberá estar debidamente impermeabilizado para evitar cualquier riesgo de contaminación por lixiviación o filtración de vertidos accidentales.
- Tratamiento de la vegetación: Los desbroces en DPH y su zona de policía se realizarán únicamente con medios manuales y selectivos desde las márgenes, sin entrada de maquinaria pesada ni alteración de la conformación del cauce, quedando expresamente prohibido el uso de herbicidas o sustancias químicas.
- Gestión de aceites en el Centro de Transformación: El transformador de 50 kVA instalado en el CT prefabricado dispondrá de foso / bandeja de recogida de aceite impermeable, dimensionado para albergar la capacidad total del líquido dieléctrico en caso de rotura o fuga accidental, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y aguas subterráneas (utilizando preferentemente éster biodegradable).
- Gestión de residuos y actividades de riesgo: Se habilitará una zona acondicionada e impermeable para la segregación y almacenamiento temporal de residuos antes de su entrega a un gestor autorizado. Queda expresamente prohibido realizar cambios de aceite o mantenimiento pesado de la maquinaria a pie de obra; para las operaciones de mantenimiento que impliquen riesgo de vertido de fluidos, se establecerán áreas específicas debidamente delimitadas e impermeabilizadas, disponiendo en todo momento de materiales absorbentes (sepiolita o similar) para la recogida inmediata de cualquier derrame accidental.
- Prevención de arrastres y vertidos: Para evitar el arrastre pluvial de los materiales removidos durante las excavaciones de las zanjas y el consiguiente aporte de sólidos y aumento de la turbidez en los arroyos de la zona, se colocarán barreras móviles de retención de sedimentos en los puntos críticos de escorrentía.
- Prohibición de vertidos no autorizados: Queda estrictamente prohibido el vertido directo o indirecto de aguas residuales, restos de hormigonado o productos de desecho al cauce público o al subsuelo.
- Cruzamientos autorizados sobre el DPH:
- Cauces afectados y zonificación: Cruzamientos subterráneos del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete. Respecto al Arroyo Marigarcía, identificado en el SNCZI con el estudio específico ES030_DPH_X-05-53 (Dominio Público Hidráulico) y ES030_ZFP_X-05-53 (Zona de Flujo Preferente), así como con estudios de zonas inundables para retornos de 10, 50, 100 y 500 años, las obras de cruzamiento se ejecutarán mediante la técnica de perforación horizontal dirigida (PHD), garantizando que los fosos de hinca se ubiquen fuera de la zona de servidumbre de 5 metros y manteniendo la morfología y capacidad de desagüe de los cauces.
- Restitución del lecho: Finalizada la instalación entubada, la sección transversal de los cauces atravesados (Arroyo Marigarcía y Arroyo Alanchete) se restituirá por completo a su perfil y morfología originales, dejándolos limpios y en condiciones normales de desagüe.

4.3. Protección del suelo y gestión de residuos.

En este proyecto, el impacto sobre la edafología y el relieve terrestre es de carácter temporal y muy localizado, limitándose estrictamente a la fase de construcción por la apertura de zanjas (volumen total de excavación de 2.438 m³ a lo largo de 6.100 metros). Al tratarse de una canalización subterránea que discurre por la caja de caminos públicos agrícolas de titularidad municipal en el término municipal de Otero, no se prevé una ocupación permanente del suelo rústico.

Para minimizar esta afección sobre el suelo y garantizar una correcta gestión de los materiales sobrantes, se observarán rigurosamente las siguientes prescripciones técnicas de obligado cumplimiento:

- Gestión del horizonte edáfico y restauración de zanjas: La tierra vegetal extraída en los tramos rústicos y caminos no pavimentados se retirará y acopiará en cordones independientes para emplearse prioritariamente en el relleno final y restauración de la traza. Finalizado el relleno y la compactación mecánica de las zanjas (reutilizando in situ parte de los materiales excavados y gestionando el volumen sobrante estimado de 1.464 m³ conforme a la normativa vigente), se procederá a la restitución del firme de los caminos rústicos afectados dejándolos en su estado original.

- Descompactación: En las superficies agrícolas o terrenos colindantes que sufran compactación por el paso de vehículos o maquinaria de obra, se realizará un laboreo o escarificado superficial de 30-40 cm de profundidad.
- Gestión de residuos: Los residuos generados durante las obras deberán gestionarse conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se procederá a su separación en origen y entrega a gestores autorizados, prohibiéndose expresamente el vertido en el terreno de restos de hormigón o el lavado de cubas fuera de las zonas estancas habilitadas. El promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Como medida correctora adicional, se realizarán batidas de limpieza de residuos en el área de influencia directa del proyecto. Igualmente deberá tener en cuenta, en caso necesario, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados durante toda la vida útil de la actividad se gestionarán conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Prevención de vertidos accidentales: El mantenimiento de maquinaria se realizará en áreas impermeabilizadas. En caso de fugas accidentales de aceites o combustibles, se actuará de inmediato retirando el suelo afectado hasta una profundidad que asegure la ausencia de contaminantes, depositando dichas tierras en contenedores estancos para su gestión como residuo peligroso.

4.4. Protección urbanística e infraestructuras.

Atendiendo al planeamiento urbanístico vigente del municipio de Otero, el trazado de la línea subterránea de media tensión a 20 kV y la ubicación del Centro de Transformación prefabricado discurren principalmente por la caja de caminos públicos de titularidad municipal y terrenos clasificados como Suelo Rústico / No Urbanizable.

Con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá obtener la correspondiente licencia municipal de obras emitida por el Ayuntamiento de Otero. Además, se recuerda que, al ubicarse la actuación mayoritariamente en suelo rústico, el promotor deberá dar estricto cumplimiento a las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre requisitos sustantivos en suelo rústico, así como a las especificaciones del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero (TRLOTAU), y a los condicionantes del Decreto 242/2004, de 27 de julio (Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha), en lo referente a las instalaciones de distribución energética.

En lo referente a Infraestructuras y dominio público, el proyecto interactúa con los siguientes elementos:

- Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública: De conformidad con el informe oficial emitido por el Servicio de Medio Natural de Toledo, el proyecto discurre por la caja de caminos públicos de titularidad municipal y no genera afección ni ocupación sobre la red de Vías Pecuarias ni sobre Montes de Utilidad Pública del término municipal de Otero, por lo que no se requiere la tramitación de concesión u ocupación temporal pecuaria.
- Línea Aérea de Alta Tensión a 400 kV de Red Eléctrica de España (REE): En su recorrido subterráneo, la línea cruza el pasillo de la línea aérea de alta tensión a 400 kV de REE. Las obras de cruzamiento mantendrán una distancia de separación física superior a 20 metros con respecto al apoyo más próximo de dicha línea aérea y deberán ejecutarse coordinadamente con la compañía titular (Red Eléctrica de España), dando estricto cumplimiento a las distancias reglamentarias de seguridad y a las prescripciones fijadas en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión).
- Red de viales y caminos públicos municipales: Toda la traza soterrada discurre a lo largo de los viales y caminos agrícolas públicos de Otero. Durante la fase de excavación y tendido, el promotor deberá coordinar los trabajos con el Ayuntamiento de Otero para garantizar la seguridad vial y el libre tránsito del tráfico agrícola y vecinal, quedando obligado a la restitución íntegra de los firmes y caminos afectados a su estado original.

Se recuerda que cualquier modificación relacionada con el trazado o las características técnicas del proyecto siempre deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.

4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

La actividad no se encuentra en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, publicado en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. No obstante, para garantizar la calidad del aire y minimizar

la contaminación acústica durante la ejecución de los trabajos, se observarán las siguientes medidas de obligado cumplimiento:

- Calidad del Aire: A fin de minimizar la producción y dispersión de polvo y partículas en suspensión, se cumplirá lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Durante la fase de construcción, se prohibirá circular a una velocidad superior a 20 km/h en viales y caminos rústicos no asfaltados, se regarán periódicamente los caminos mediante camiones cisterna en periodos secos, y los vehículos que transporten materiales pulverulentos (tierras de excavación, arenas) deberán llevar la carga debidamente cubierta con lonas estancas.
- Emisiones y Maquinaria: Toda la maquinaria y vehículos de obra deberán contar con las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y revisiones reglamentarias en vigor, con especial atención al control de emisiones de gases de combustión y niveles sonoros. Se realizarán revisiones periódicas de escapes, rodamientos y engranajes, registrando dichas actuaciones en fichas de mantenimiento para minimizar vibraciones y ruidos innecesarios.
- Prevención del Ruido: Los niveles de emisión sonora durante la fase de obras deberán cumplir estrictamente lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus reglamentos de desarrollo y la normativa y ordenanzas municipales de Otero. Se realizarán mediciones y revisiones rutinarias para asegurar que no se superan los umbrales sonoros permitidos, aplicando medidas preventivas para minimizar el impacto acústico de la maquinaria sobre el entorno. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria, registrando todas las revisiones en fichas de mantenimiento y limitando las actividades generadoras de ruido al horario laboral diurno.

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal de Otero en sus ordenanzas.

4.6. Protección del paisaje.

Dada la tipología del proyecto, consistente en una línea eléctrica de media tensión proyectada de forma subterránea en su práctica totalidad, la actuación no generará impactos visuales permanentes significativos sobre la unidad paisajística “Llanos y campañas de Torrijos” (asociación Llanos interiores). El soterramiento bajo la caja de caminos públicos de Otero constituye la principal medida de prevención ambiental.

No obstante, para garantizar la rápida recuperación visual de la zona tras la fase de obras, se imponen las siguientes condiciones:

- Instalaciones provisionales: Las casetas y acopios temporales se situarán en zonas de baja visibilidad y con colores poco llamativos o integrados en el entorno rústico.
- Restauración visual de la traza: Tras la finalización de las zanjas y de los cruzamientos de los cauces públicos (especialmente en el Arroyo Marigarcía y en el Arroyo Alanchete), los terrenos afectados deberán ser inmediatamente nivelados y perfilados conforme a la topografía original de la zona. El material de relleno de las canalizaciones en ningún caso podrá sobresalir del terreno natural ni alterar el perfil de las cunetas o los taludes de los arroyos.
- Limpieza y retirada de acopios: Al concluir los trabajos, el promotor vendrá obligado a retirar del área de influencia de la traza cualquier caseta provisional, acopio de materiales o maquinaria de obra. Queda expresamente prohibido el depósito definitivo o abandono de tierras sobrantes, escombros o inertes en las zonas de servidumbre de los cauces o en los caminos públicos, debiendo quedar el entorno visualmente limpio. Se realizarán limpiezas exhaustivas para retirar restos menores y residuos de obra (plásticos, embalajes, latas, etc.).

4.7. Patrimonio cultural.

De acuerdo con la Resolución de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, el proyecto ha sido considerado como autorizable desde el punto de vista de la protección del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico.

Dado que el trazado de la línea eléctrica subterránea atraviesa el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete, recogido en el Documento de Protección del Patrimonio Cultural del municipio de Otero, el promotor queda obligado al estricto cumplimiento de las siguientes disposiciones y medidas cautelares:

- Control y supervisión arqueológica directa: Se deberá realizar un control y seguimiento arqueológico directo de todos los movimientos de terrenos generados por la obra en el tramo de la línea eléctrica subterránea que atraviesa el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete. Estos trabajos deberán ser dirigidos por un arqueólogo expresamente autorizado, garantizando la conservación in situ y la debida documentación (informes, memorias

y fichas de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles o muebles que pudieran aflorar. Para ello, el promotor deberá presentar previamente ante la Delegación Provincial la correspondiente solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y el proyecto arqueológico de actuación, conforme al artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
- Condición para la licencia municipal: El Ayuntamiento de Otero no otorgará la licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control arqueológico solicitado y reciba copia de la autorización de trabajos arqueológicos concedida por la Delegación Provincial.
- Modificaciones del trazado: Cualquier modificación o variación posterior del emplazamiento del trazado subterráneo o de sus infraestructuras deberá contar preceptivamente con el visado y la autorización expresa previa de la Delegación Provincial.
- Protocolo de hallazgos arqueológicos: En caso de aparición casual de restos materiales con valor cultural (arqueológicos o paleontológicos) durante la ejecución de los movimientos de tierras, se actuará conforme al artículo 52 de la Ley 4/2013, paralizando de inmediato los trabajos en la zona afectada y comunicando el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, la cual determinará su carácter y resolverá las medidas de protección oportunas.

4.8. Plan de restauración y desmantelamiento.

Para garantizar la recuperación de la capacidad de uso del suelo y la integración definitiva de los terrenos afectados por la traza una vez finalizadas las distintas fases del proyecto, se establecen las siguientes prescripciones de obligado cumplimiento:

Restauración tras la fase de construcción:

- Informe de Cumplimiento: Una vez finalizadas las obras de soterramiento de la línea y de forma previa al inicio de la actividad de suministro (dentro del primer trimestre del año), el promotor elaborará un informe detallado sobre las acciones de restauración ejecutadas, que se integrará dentro del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental.
- Alcance del informe: Este documento evaluará el grado de cumplimiento de las medidas y se centrará especialmente en:
La correcta gestión de las tierras (control de desbroces, volumen y estado de los acopios, y almacenamiento adecuado de la tierra vegetal).
La preparación del suelo, descompactación de las zonas afectadas por el paso de maquinaria y el éxito de la regeneración de la vegetación natural en los tramos de zanja a cielo abierto y fosas de hinca.
La ejecución efectiva de todas las Medidas Correctoras y Compensatorias establecidas en la presente resolución.
- Uso de la tierra vegetal: Toda la capa de tierra fértil extraída y acopiada en cordones durante la fase de excavación se empleará prioritariamente para la cubrición, relleno y restauración de las zanjas y áreas degradadas por las obras de instalación del cableado.

Desmantelamiento al finalizar la vida útil: Al cesar la actividad de transporte de energía de forma permanente, se procederá al desmantelamiento integral de las infraestructuras de la línea bajo los siguientes criterios:

- Retirada de infraestructuras: Retirada de infraestructuras: Se retirarán todos los elementos conductores y cables de aluminio que formen parte de la línea subterránea. Asimismo, se procederá al desmontaje del apoyo metálico de transición aéreo-subterráneo y de la caseta prefabricada del Centro de Transformación de 50 kVA, así como a la demolición de sus cimentaciones, dejando la parcela y los viales libres de estructuras emergentes.
- Gestión de residuos: Los trabajos de extracción de conductores y desmantelamiento de canalizaciones auxiliares y celdas que queden en desuso serán ejecutados a través de gestores autorizados atendiendo a la naturaleza de cada residuo. Se priorizará la valorización y reutilización de los componentes conductores de metal y plásticos de protección siempre que resulte técnicamente viable.
- Residuos peligrosos: Se extremarán las precauciones de seguridad en la manipulación, recogida y transporte de cualquier residuo peligroso generado durante los trabajos de desmontaje del centro de transformación (aceites dieléctricos del transformador, celdas de aislamiento en gas SF6, autoválvulas o terminales de cableado), debiendo gestionarse con arreglo a la normativa vigente.

Restauración final y restitución de terrenos:

- Objetivo de restauración: Los terrenos rústicos y caminos públicos afectados por la traza de la zanja y las instalaciones asociadas en el término municipal de Otero se restaurarán y restituirán de forma íntegra a su estado genuino previo a la construcción. Se garantizará la plena devolución de los caminos y viales públicos a su uso original, reponiendo los firmes removidos y la capa de tierra vegetal conservada.

- Topografía e Hidrología: Se garantizará que el perfil del terreno tras las obras o la retirada de conductores coincida exactamente con la topografía original de la zona, restableciendo fielmente la escorrentía superficial de las aguas (especialmente en los cauces del Arroyo Marigarcía y Arroyo Alanchete) y dejando toda la zona de actuación en un perfecto estado de limpieza visual y ambiental.
- Presentación del Plan: El promotor vendrá obligado a presentar un Plan de Desmantelamiento y Restauración detallado del trazado subterráneo e instalaciones en superficie con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad de la línea.
- Validación técnica: Dicho plan requerirá la aprobación y el visto bueno expreso del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo antes del inicio de cualquier trabajo de desmontaje.
- Garantía financiera: El plan deberá estar debidamente presupuestado para garantizar el compromiso del promotor tanto en las labores físicas de retirada de elementos como en la posterior gestión ambiental de los residuos generados durante el desmantelamiento.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De conformidad con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del presente condicionado ambiental, sin perjuicio de las competencias de comprobación e inspección que correspondan al órgano ambiental.

El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que la línea subterránea se ejecuta de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación aportada por el promotor y en esta resolución, completándose con las siguientes especificaciones sectoriales:

Responsabilidad y Organización:

- Técnico responsable del seguimiento ambiental en campo: El promotor designará formalmente a un técnico responsable del seguimiento ambiental en campo (interno o externo).
- Modificaciones y Control: De las inspecciones de campo podrán derivarse modificaciones de las medidas previstas para mejorar los objetivos ambientales, las cuales requerirán de la autorización conjunta de los órganos sustantivo y ambiental.
- Registro Documental: Todas las actuaciones de control, mediciones, reportajes fotográficos y planos que permitan verificar el cumplimiento de este condicionado deberán constar en actas y registros actualizados que estarán permanentemente en obra a disposición de la inspección de los Agentes Medioambientales.

A) Antes de las Obras:
Replanteo y Jalonamiento: Se realizará el replanteo del trazado de la zanja subterránea y del emplazamiento del nuevo apoyo metálico de transición aéreo-subterránea de forma conjunta con la Unidad de Agentes Medioambientales de la zona, procediendo al jalonamiento estricto de la banda de trabajo para evitar la afección de terrenos, cultivos o vegetación fuera de la zona autorizada.
Comprobación y Coordinación con Red Eléctrica de España (REE): Con carácter previo a la apertura de la zanja en dicho tramo, el técnico responsable del seguimiento ambiental verificará sobre el terreno el replanteo del cruzamiento bajo el pasillo de la línea aérea de alta tensión a 400 kV de REE, constatando el mantenimiento de la separación física superior a 20 metros con respecto al apoyo metálico más próximo y coordinando los protocolos de seguridad con la compañía titular.
Notificaciones Sectoriales Obligatorias y Condicionantes Previos:
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Se notificará formalmente la fecha de inicio acreditando contar con la correspondiente autorización previa de obras en Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía otorgada por el organismo de cuenca para los cruzamientos subterráneos del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete.
- Patrimonio Cultural: Se notificará el inicio de las obras a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo y se acreditará disponer de la autorización previa del proyecto de control y supervisión arqueológica directa para los movimientos de tierras en el tramo que atraviesa el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete.
- Ayuntamiento de Otero: Se acreditará la obtención de la correspondiente licencia municipal de obras emitida por el Ayuntamiento de Otero, previa verificación de los condicionantes ambientales y arqueológicos exigidos.
Seguimiento Ambiental: El promotor notificará formalmente al Servicio de Calidad Ambiental la designación del técnico responsable de la supervisión ambiental en campo, indicando su titulación y datos de contacto.
Verificación de Autorizaciones Pendientes: El técnico responsable del seguimiento ambiental en campo designado por la promotora verificará, de forma previa al inicio de cualquier obra civil, que el promotor cuenta con la totalidad de los informes sectoriales, autorizaciones de cauce y licencias municipales requeridas, garantizando el estricto cumplimiento de sus condicionados técnicos.

B) Durante la ejecución de las obras:
- Control de caminos e infraestructuras: Se realizará un control riguroso para evitar cualquier afección no autorizada a la caja de los caminos públicos municipales de Otero y a las infraestructuras existentes en el entorno (especialmente en el cruzamiento con el pasillo de la línea aérea de alta tensión a 400 kV de REE, manteniendo las distancias de seguridad reglamentarias). No se utilizará hormigón visto sobre elementos naturales ni lechos de cauces.
- Control del movimiento de tierras y excavaciones: Se supervisará que la excavación de las zanjas no supere el volumen total de movimiento de tierras autorizado (2.438 m³) y que se respeten las profundidades mínimas establecidas (al menos 1,20 m desde la generatriz superior del tubo portatubos a la superficie del terreno en cruces de caminos rústicos públicos y terrenos agrícolas). Se controlará la reutilización in situ de los materiales excavados y la adecuada gestión del volumen sobrante estimado de 1.464 m³.
- Control de residuos y no afección al Dominio Público Hidráulico: Se supervisará la separación en origen de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) y se garantizará que no se realice ningún tipo de acopio de materiales, maquinaria ni vertido dentro del Dominio Público Hidráulico ni en la Zona de Servidumbre de 5 metros del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete.
- Supervisión Arqueológica en directo: Durante los movimientos de tierras a lo largo del tramo que discurre sobre el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete, se supervisará la presencia continua y en directo del arqueólogo autorizado para la ejecución del control arqueológico de campo, garantizando la paralización de obras y la aplicación del protocolo de hallazgos en caso de aparición de restos culturales.

C) Tras la finalización de las obras de instalación de la línea subterránea:
- Restauración y Limpieza: Se comprobará que todos los terrenos afectados por las excavaciones de las zanjas, las áreas de acopio y la campa de trabajo del apoyo de transición aéreo-subterránea queden perfectamente nivelados, perfilados y restituidos a su topografía original. Se verificará el extendido de la tierra vegetal conservada en tramos rústicos, la descompactación del suelo y la adecuada reposición de los firmes en la caja de los caminos públicos municipales del término de Otero. Asimismo, se certificará la retirada total de maquinaria, instalaciones temporales y residuos de obra, dejando el entorno visualmente limpio.
- Informe Fin de Obra: El promotor presentará ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a la finalización de las obras, un Informe Fin de Obra único. Dicho documento transmitirá el resultado del Programa de Vigilancia Ambiental, compilando las tareas de restauración ejecutadas, el reportaje fotográfico final de la traza, la gestión realizada con los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) y los correspondientes justificantes y albaranes de entrega a gestores autorizados.

D) A lo largo de toda la vida útil de la actuación (Fase de Explotación), se controlarán los siguientes aspectos:
- Vigilancia de la traza y asentamientos: Durante el primer año de explotación de la línea, el promotor realizará inspecciones semestrales a lo largo de toda la traza para detectar posibles hundimientos del terreno, asentamientos de la zanja o procesos erosivos en los caminos públicos municipales de Otero, así como en el entorno de los cruzamientos del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete, procediendo de inmediato a su rellenado, nivelación y corrección.
- Inspección de elementos en superficie: Se verificará periódicamente el correcto estado de conservación del nuevo apoyo metálico de transición aéreo-subterráneo, la caseta prefabricada del Centro de Transformación de 50 kVA, la señalización de la traza y los elementos de adecuación para avifauna y protección equipotencial en el paso aéreo/subterráneo.
- Registro de Incidencias: Se mantendrá a disposición de la Unidad de Agentes Medioambientales y del personal técnico de inspección de la Administración un registro actualizado con los resultados de las revisiones periódicas y de cualquier labor de mantenimiento, avería o reparación que requiera la apertura de suelo en la traza subterránea o intervenciones en el entorno de los cauces públicos.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener la preceptiva autorización sustantiva y licencia municipal de obras ante el Ayuntamiento de Otero, así como cuantas otras autorizaciones, licencias y concesiones resulten de aplicación a tenor de la legislación sectorial vigente.

El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo y ambiental, preferentemente en formato digital, la siguiente documentación:

A) Antes de la autorización administrativa de construcción del proyecto por parte del órgano sustantivo.
- Medio Natural: Copia de la Autorización previa por parte del Servicio de Medio Natural - Sección de Conservación de esta Delegación Provincial, si procede, en caso de afección o descuaje de vegetación natural, matorral y/o

arbolado con motivo de las obras (especialmente en los cruzamientos con los cauces), de acuerdo con la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Copia de la resolución de autorización previa expedida por la Confederación Hidrográfica del Tajo para la ejecución de las obras de cruzamiento subterráneo y actuaciones en Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete.
- Patrimonio Cultural: Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de control y supervisión arqueológica directa emitida por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo para los movimientos de tierras a ejecutar en el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete.
- Red Eléctrica de España (REE): Acreditación de la coordinación técnica previa y del cumplimiento de las condiciones de seguridad y distancias reglamentarias (resguardo físico superior a 20 metros respecto al apoyo metálico más próximo) para el cruzamiento subterráneo bajo el pasillo de la línea aérea de alta tensión a 400 kV, de acuerdo con el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión.

B) Antes del inicio de las obras.
- Seguimiento Ambiental: Documento de designación formal por parte de la promotora del técnico responsable del seguimiento ambiental en campo, aportando su titulación profesional y datos de contacto para la coordinación de las inspecciones de obra con los Agentes Medioambientales.
- Comunicación de inicio y calendario: Comunicación del inicio de los trabajos de la actuación ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo con una antelación mínima de 10 días hábiles, adjuntando el Calendario de ejecución detallado de dichas obras.
- Residuos y Gestión Ambiental: Copia de la comunicación de inicio de actividad de producción de residuos conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, junto con copia de los contratos formalizados con los gestores autorizados para su correcta retirada y valorización.
- Notificaciones Sectoriales Obligatorias antes de iniciar cualquier obra:
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Comunicación formal a la CHT de la fecha exacta de inicio de las actuaciones en el Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete.
- Patrimonio Cultural: Comunicación previa de la fecha de inicio de las obras ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, acreditando la contratación del arqueólogo autorizado y la puesta en marcha del control arqueológico directo en el ámbito de Protección Arqueológica A.2 Alanchete.
- Plan de Desmantelamiento y Restauración: Presentación del Plan de Desmantelamiento de todas las instalaciones (extracción de conductores en la traza subterránea de 6.100 m, desmontaje del apoyo metálico de transición aéreo-subterránea y del Centro de Transformación prefabricado de 50 kVA con restitución de cimentaciones) y Restauración del medio, debidamente presupuestado y con el compromiso expreso del promotor para su ejecución.

C) En el primer trimestre del año posterior al inicio de la actividad (únicamente durante el primer año de explotación):
- Informe de Seguimiento Ambiental (explotación): Presentación de un único informe técnico sobre los controles y actuaciones realizadas en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante el primer año de funcionamiento de la línea.
Dicho documento deberá certificar expresamente:
- La estabilidad de la traza subterránea (6.100 m) y la correcta nivelación de los terrenos sin hundimientos ni asentamientos de la zanja en los caminos y viales públicos del término municipal de Otero.
- El éxito de la restauración del suelo y la restitución de la escorrentía superficial en los puntos de cruzamiento del Arroyo Marigarcía y del Arroyo Alanchete.
- La adecuada reposición y consolidación del firme en los caminos rústicos públicos afectados por la traza.
- El estado de integración ambiental del entorno del nuevo apoyo metálico de transición aéreo-subterránea y del Centro de Transformación prefabricado de 50 kVA.

D) Tres meses antes del cese del proyecto o de la actividad.
- Plan de Restauración Integral y Desmantelamiento: Presentación del Plan de Restauración integral y desmantelamiento de las instalaciones afectadas (extracción del cableado subterráneo de los 6.100 m de traza, desmontaje del apoyo metálico de transición aéreo-subterránea, demolición y retirado del Centro de Transformación prefabricado de 50 kVA y restitución de sus cimentaciones), debidamente presupuestado, que garantice la restitución del entorno a su estado original previo a la actuación.

Por otro lado, se recuerda que cualquier modificación relacionada con el trazado o las características técnicas de la línea subterránea de media tensión siempre deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023 de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General De Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y de conformidad con el artículo 54 a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto denominado línea subterránea de media tensión y centro de transformación en caseta prefabricada» (S478/2025/TO/00117) en el término municipal de Otero (Toledo), cuyo promotor es Juan Jimenez Garcia, S.A.U. (JISAP), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Además, se incluye un anexo cartográfico con la situación del proyecto para su localización por parte del público y del personal responsable del seguimiento.

Toledo, 22 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRAFICO
S478/2025/TO/00117
ANEXO II
LSMT 20 KV DE 6.100M Y CENTRO DE TRANSFORMATION A BAJA TENSION 420V
OTERO (TOLEDO)
SUSTANTIVO: AYUNTAMIENTO DE OTERO

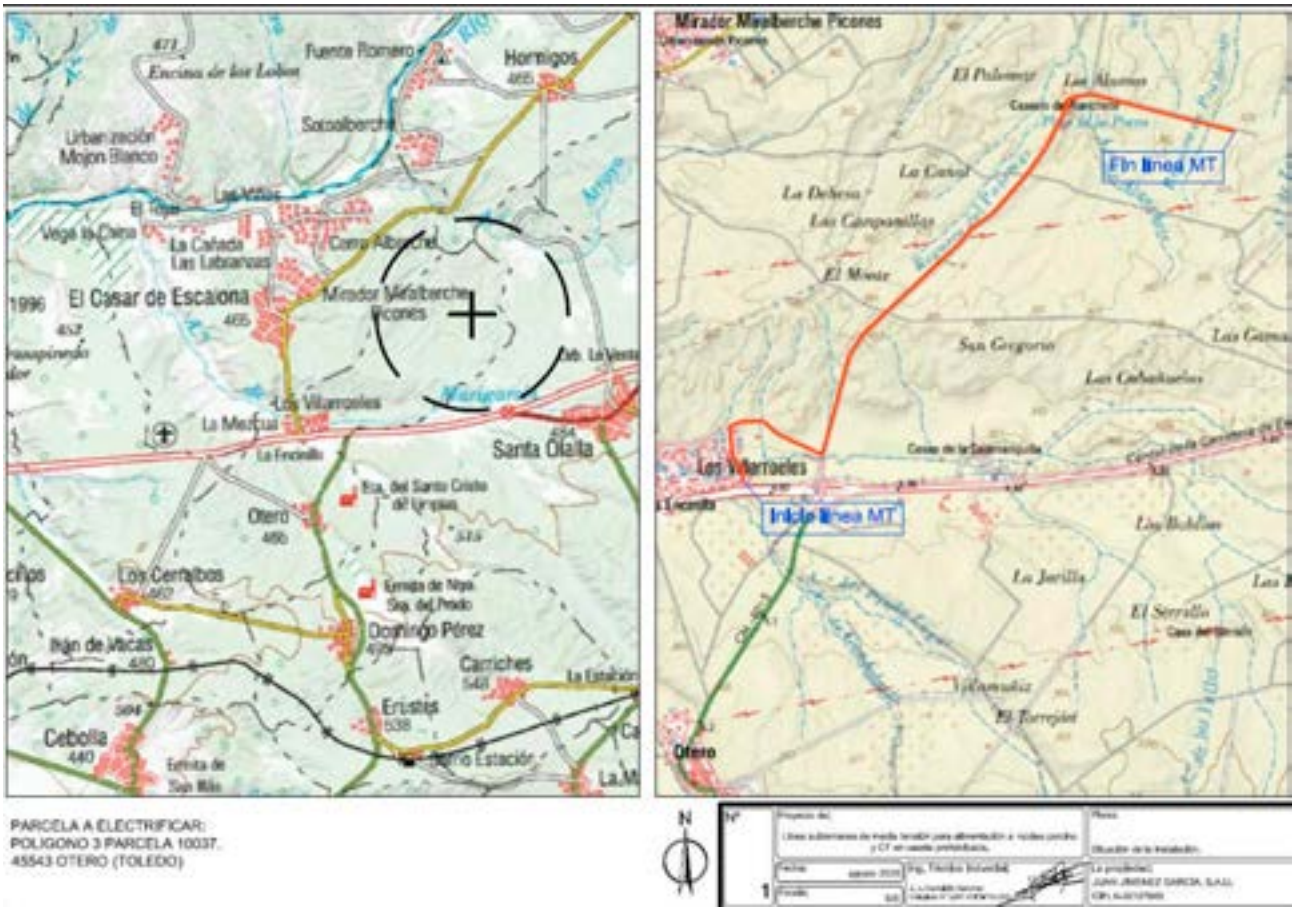


Figura 1. Ubicación general de la actuación.



Figura 2. Detalle del trazado todo por caminos. Arroyos y LAAT interceptados.