
ARRANJO SOLAR EM SÉRIE
14 PAINÉIS MONOCRISTALINOS 144 CELULAS
MAX POTÊNCIA 8190W, Voc 677,88 V, Isc 14,44 A
FABRICANTE: LEAPTON SOLAR MODELO LP182*199%%31M%%3166%%31NH 585W

DIAGRAMA UNIFILAR

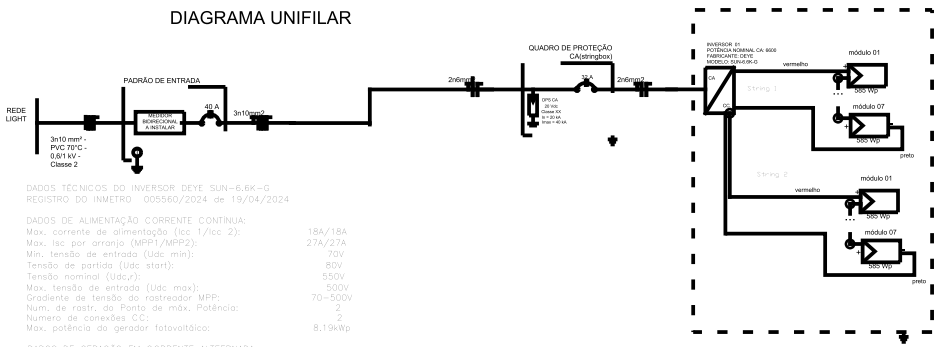

DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR DEYE SUN-6.6K-G
REGISTRO DO INMETRO 005560/2024 de 19/04/2024

DADOS DE ALIMENTAÇÃO CORRENTE CONTÍNUA:

Max. corrente de alimentação (Icc 1/Icc 2):	18A/18A
Max. Isc por arranjo (MPP1/MPP2):	27A/27A
Min. tensão de entrada (Udc min):	70V
Tensão de partida (Udc start):	80V
Tensão nominal (Udc,r):	550V
Max. tensão de entrada (Udc max):	500V
Gradiente de tensão do rastreador MPP:	70~500V
Num. de rastr. do Ponto de máx. Potência:	2
Numero de conexões CC:	2
Max. potência do gerador fotovoltáico:	8,19kWp

DADOS DE GERAÇÃO EM CORRENTE ALTEERNADA:

Potência Nominal CA:	6600W
Potência Máxima CA	7260VA
Corrente de Saída nominal:	33A
Tensão de conexão com a rede:	220V Monofásico
Frequencia	60Hz
Distorção Harmônica Total:	< 3 %
Fator de Potência (cos ϕ):	0.99 – 1 ind./cap.

DADOS GERAIS:


Dimensões (altura x largura x prof.):	330 x 310 x 172mm
Peso:	11 kg
Grau de Proteção:	IP 65
Classe de proteção:	I
Consumo noturno:	<1 W
Topologia do Inversor:	Sem Transformadas
Controle de temperatura:	Refrigeração Natural
Gradiente de temperatura ambiente:	–25 a +60 °C
Humidade relativa do ar:	0 a 100 %
Conexões com o arranjo solar	4x CC+ e 4x CC–
Bitola dos Terminais CC:	2,5 a 16 mm²
Conexão com a Rede:	3 polos CA FN+T
Bitola dos Terminais CA:	2,5 a 16 mm²

DETALHE DAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA A SEREM INSTALADAS CONFORME RECON-BT



PLACA DE ADVERTÊNCIA:

1) Material das placa: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22 USG (0,79mm), cantos arredondados.
2) 2mm de espessura
3) Dimensões indicadas
4) Placa do Fundo: Epóxi.
5) Placa das letras: tinta eletrostática em pó.
6) Na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de espessura mínima de 30µm (frente e fundo).



Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO".
Quando solicitado pela LIGHT, o assessante deve fornecer a placa.
A placa de advertência deve ser confeccionada conforme Figura 3 e possuir as seguintes características:

- material: chapa de fibra de vidro altamente resistente as intempéries e corrosão, cantos arredondados;
- dimensões da placa: 140 x 270 mm;
- cor do fundo: amarela, em epóxi;
- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;

SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
(UTILIZAR VISUALIZAÇÃO VIA MAPA OU SATÉLITE)

NOTAS OBRIGATÓRIAS

- O fornecedor dos inversores garante a desconexão da central geradora durante a manutenção do sistema da Concessionária LIGHT;
- Quando da solicitação de vistoria deverá ser apresentado o Relatório de Comissionamento das Instalações de Conexão de acordo com os itens estabelecidos na ABNT NBR 16274, devidamente assinados pelo engenheiro/técnico responsável, indicando as características finais das instalações de conexão, os resultados dos ensaios e resultados dos testes e medições realizados;
- Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116 e RECON-BT - LIGHT;
- O aterramento do sistema de geração deverá ser conectado ao sistema de aterramento da unidade consumidora;
- Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu grau de proteção (IP), que permitam facilmente a verificação de suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D;
- As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas técnicas/segurança da LIGHT e ABNT;
- O projeto deverá atender todas as exigências da RECON-BT - LIGHT.

LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS



(ADICIONAR OUTROS ITENS SE NECESSÁRIO)

RESERVADO A LIGHT:

QUADRO DE REVISÕES:

REV.	DESCRIÇÃO	DATA

PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD)

(MICROGERAÇÃO - POTÊNCIA MENOR OU IGUAL A 10kW)

POTÊNCIA: 8,19 kW | UNIDADE CONSUMIDORA (UC): 0412766494

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

(LOGO)

ID. UNIDADE (UC):	
ID. UNIDADE TIPO:	
ID. GERAÇÃO:	

01 / 01