

ARRANJO SOLAR - 2 STRINGS
2 STRINGS DE 8 PAINÉIS N-TOPCon Mono bifacial
MAX POTÊNCIA 9440 W, Voc 413,60 V, Isc 14,45 A
FABRICANTE: RONMA MODELO: RM-590W-182M/144TB 590 W



Isc do arranjo calculada: 14,45 A

Tensão de partida: 80 V

Faixa MPPT: 70 a 500 V

Número de MPPTs: 2

Máx. potência do gerador FV: 8,60 kWp

Potência máxima CA: 7260 VA

Tensão de conexão: 220 V Trifásico

Distorção harmônica total: 3 %

Fator de potência: 0,8 adiantado a 0,8 atrasado

Peso: 11 kg

Classe de proteção: Classe I

Topologia: Sem transformador

Temperatura ambiente: -25 a +60 °C

Conexões com o arranjo solar: 2 CC+ e CC-

Conexão com a rede: 3 polos CA + N + T


Bitola dos terminais CA: 10 mm²

250 mm


180 mm

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO
GERAÇÃO PRÓPRIA



SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
(UTILIZAR VISUALIZAÇÃO VIA MAPA OU SATÉLITE)

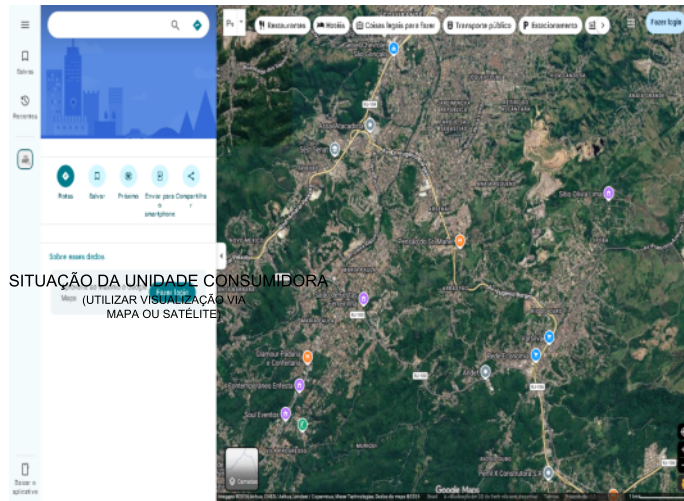

- O fornecedor dos inversores garante a desconexão da central geradora durante a manutenção do sistema da Concessionária ENEL;
- Quando da solicitação de vistoria deverá ser apresentado o Relatório de Comissionamento das Instalações de Conexão de acordo com os itens estabelecidos na ABNT NBR 16274, devidamente assinados pelo engenheiro/técnico responsável, indicando as características finais das instalações de conexão, os resultados dos ensaios e resultados dos testes e medições realizados;
- Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116 e Especificação Técnica 122 da ENEL.;
- O aterramento do sistema de geração deverá ser conectado ao sistema de aterramento da unidade consumidora;
- Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu

suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D;

- As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas técnicas/segurança da ENEL e ABNT;
- O projeto deverá atender todas as exigências da Especificação Técnica 122 - ENEL..

	RM-590W-182M/144TB 590 W
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DPS CA
	DEYE - SUN-6.6K-G05P1-EU-AM2
	DPS CC

(ADICIONAR OUTROS ITENS SE NECESSÁRIO)

RESERVADO A ENEL-RJ:

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMISSÃO AUTOMÁTICA	
01	REVISÃO 1	XXXX/XXXX

PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD)

CIDADE DA OBRA: MARICA-RJ		SETOR DA OBRA: FOTOVOLTAICA	
ENDEREÇO DA OBRA: R 11 1046A QD 33 CASA 03 24914-140			
9,44 kWp		UNIDADE CONSUMIDORA: 4082121	

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO	WILSON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	CNPJ/CPF
AUTOR DO PROJETO		CNPJ/CPF

ESPAÇO RESERVADO AO LOGO DA EMPRESA (SE HOUVER) (LOGO)	CONTEUDO: 01-DIAGRAMA UNILIFAR; 02-DETALHES/NOTAS; 03-SITUAÇÃO;	PRONÚNCIA: 01 / 01
	DESENHO:	FILHO
	ESCALA:	
	INDICADA	

ESTE PROJETO ESTÁ PROTEGIDO POR LEI DE DIREITO AUTURAL, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SOB AS PENAS DA LEI 9.610 DE FEV/98