


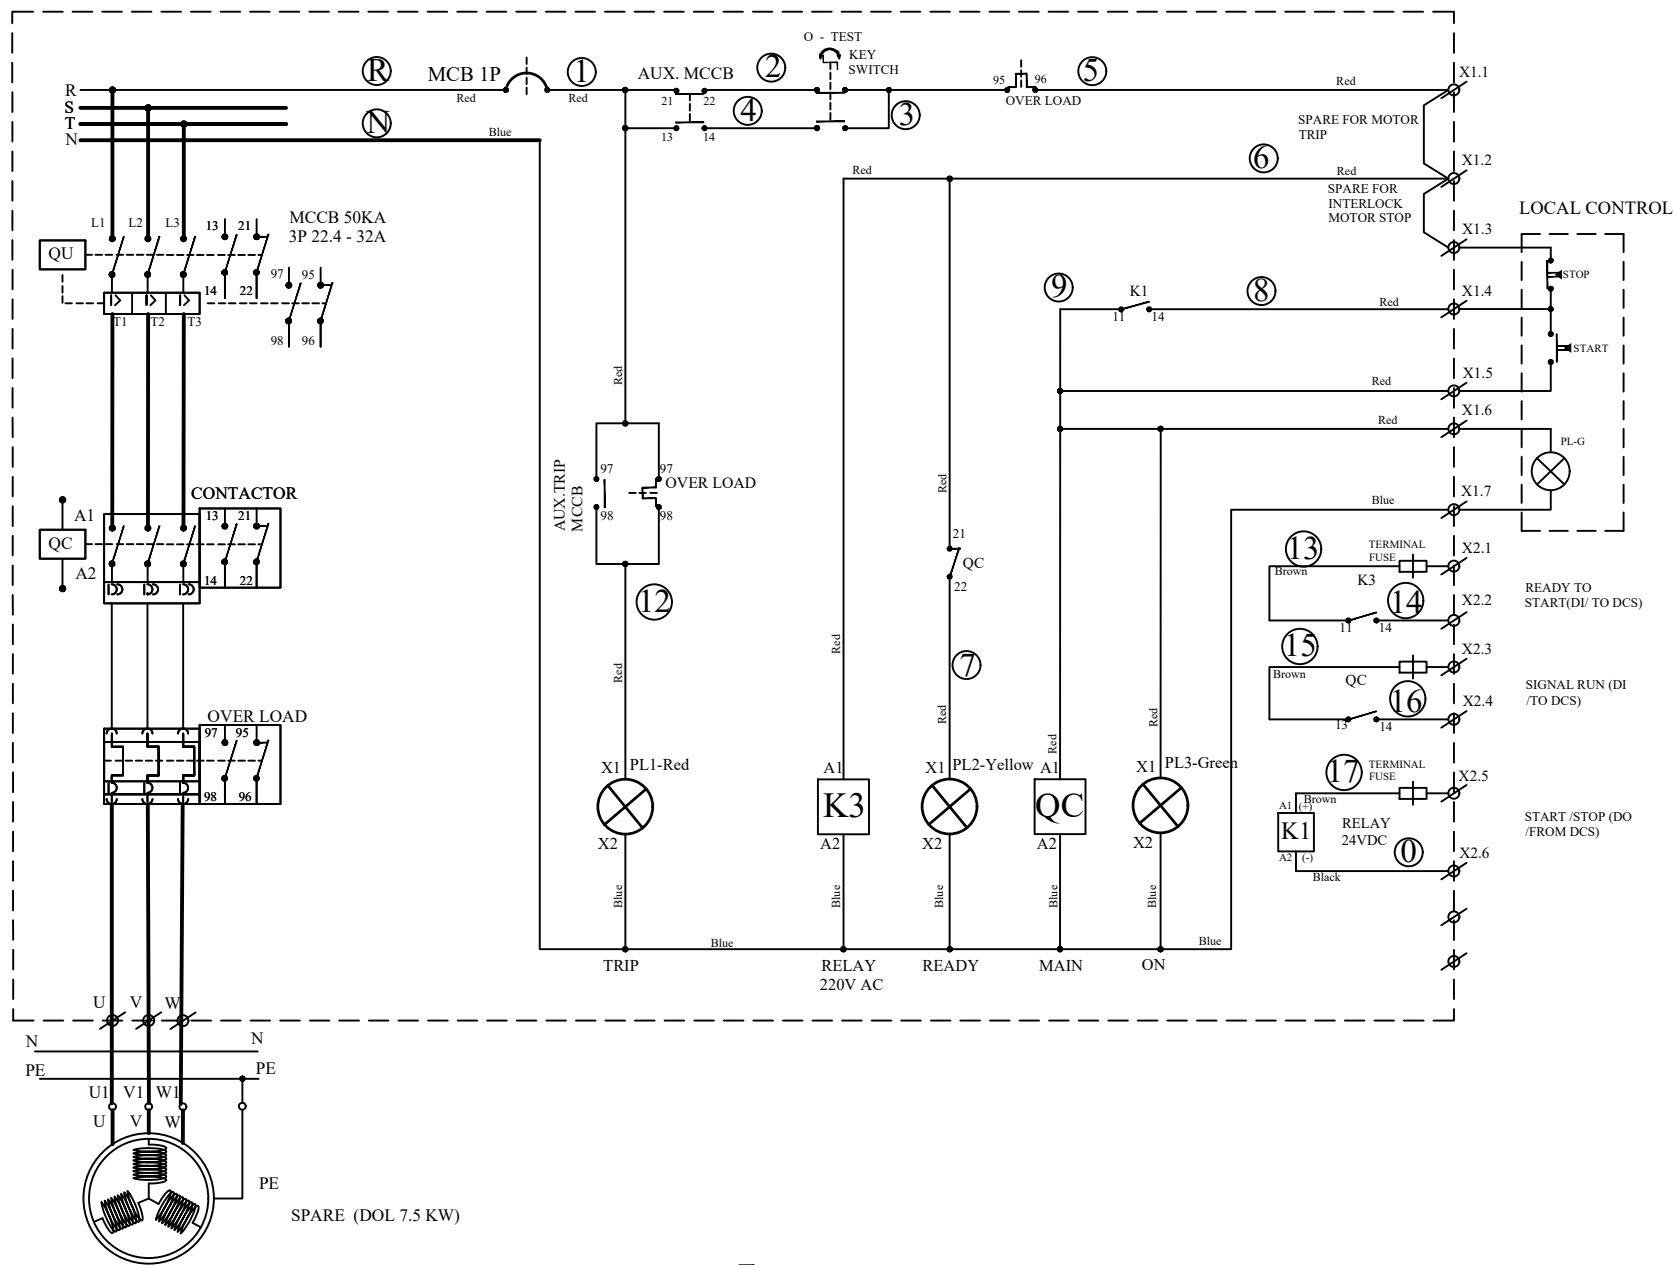

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN
 Nama Proyek : MNA-01-1814
 No.Dok : PRD-04-01-19 B No.Dwg. : DWG-040119 B


Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
 SPARE (DOL 7.5 KW)

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	23/07/19	LL	DJ	-
-	-	-	-	-

PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

Dimensi :	mm	Skala :	NTS
Toleransi Dimensi Panel Free Standing :	+/- 1%	-	-
Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting :	+/- 2%	-	-

Halaman :
1/1

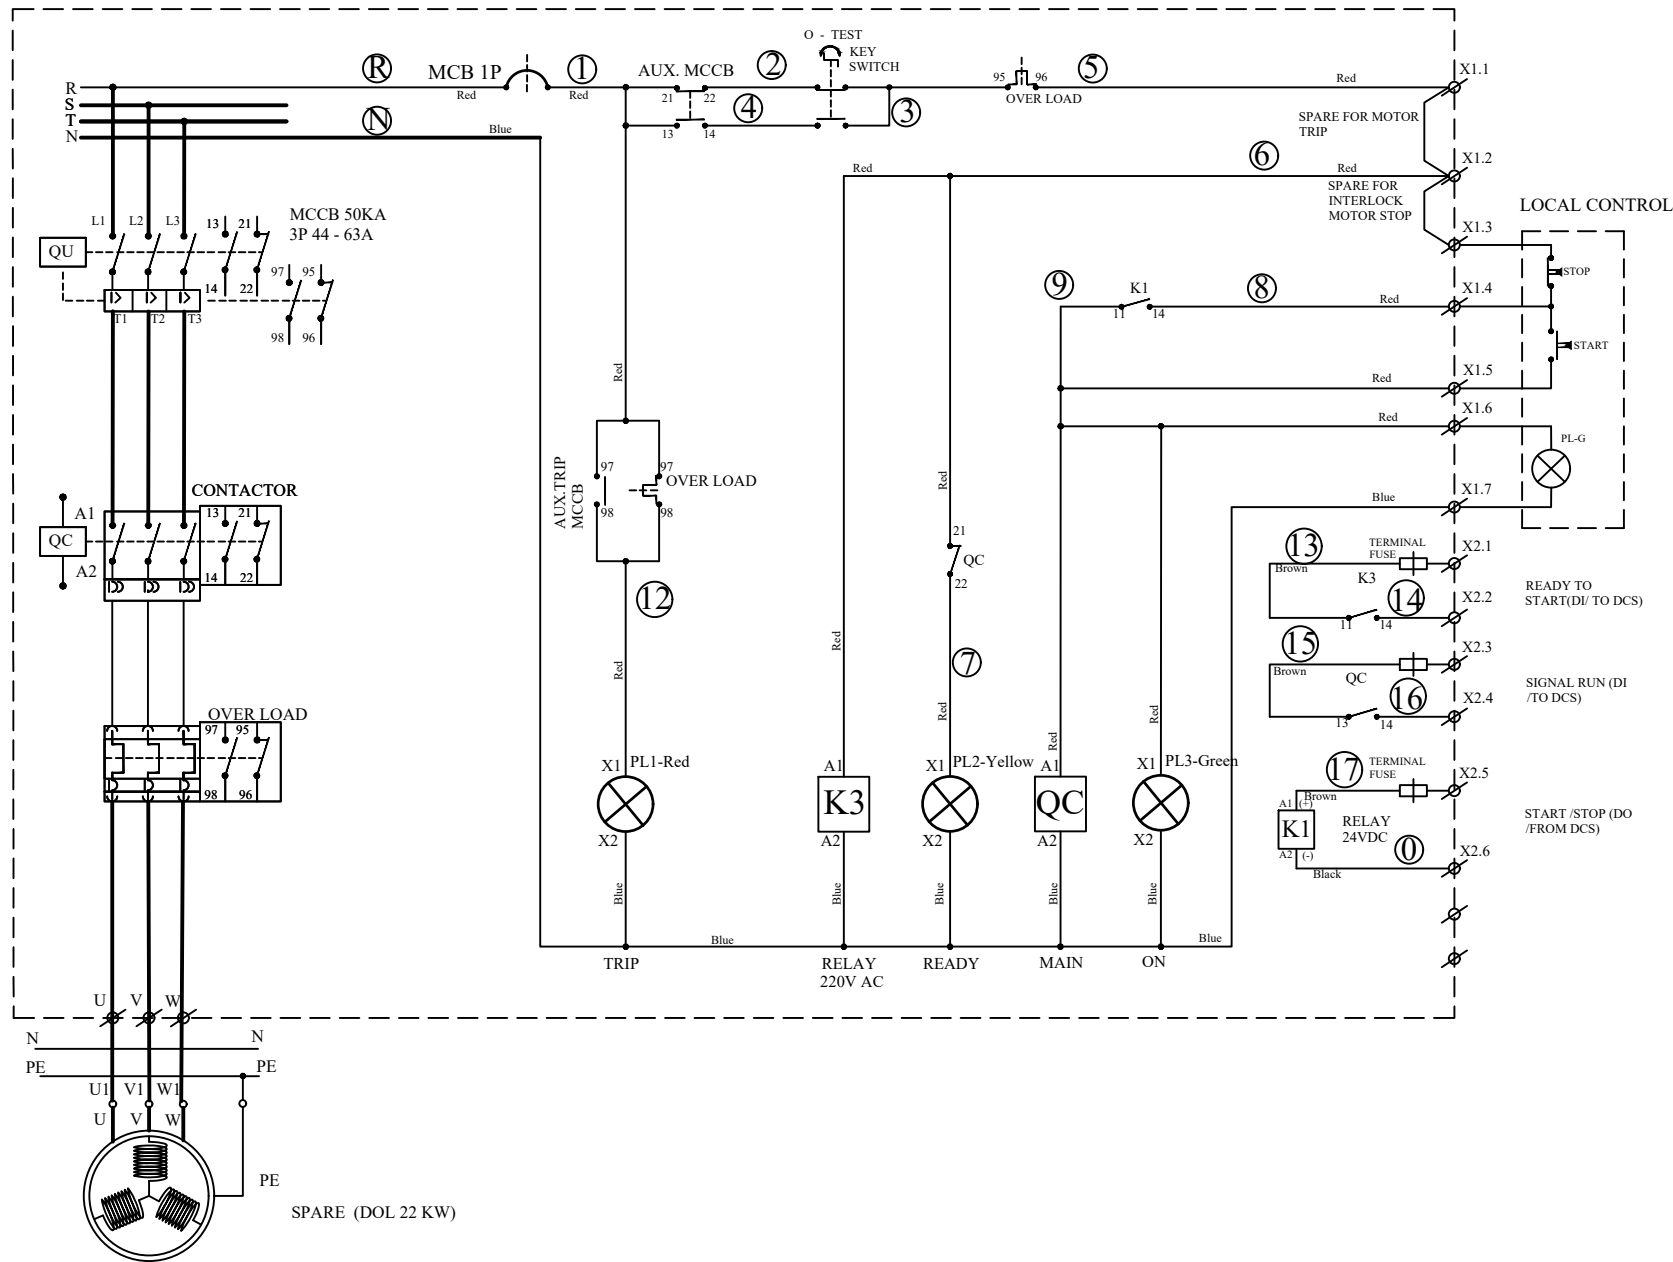

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN
 Nama Proyek : MNA-01-1814
 No.Dok : PRD-04-01-19 B No.Dwg. : DWG-040119 B


Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
 SPARE (DOL 22 KW)
 Dimensi : mm Skala : NTS

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	23/07/19	LL	DJ	-
-	-	-	-	-

PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

Toleransi Dimensi Panel Free Standing :	Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting :
+/- 1%	+/- 2%

Halaman : 1/1

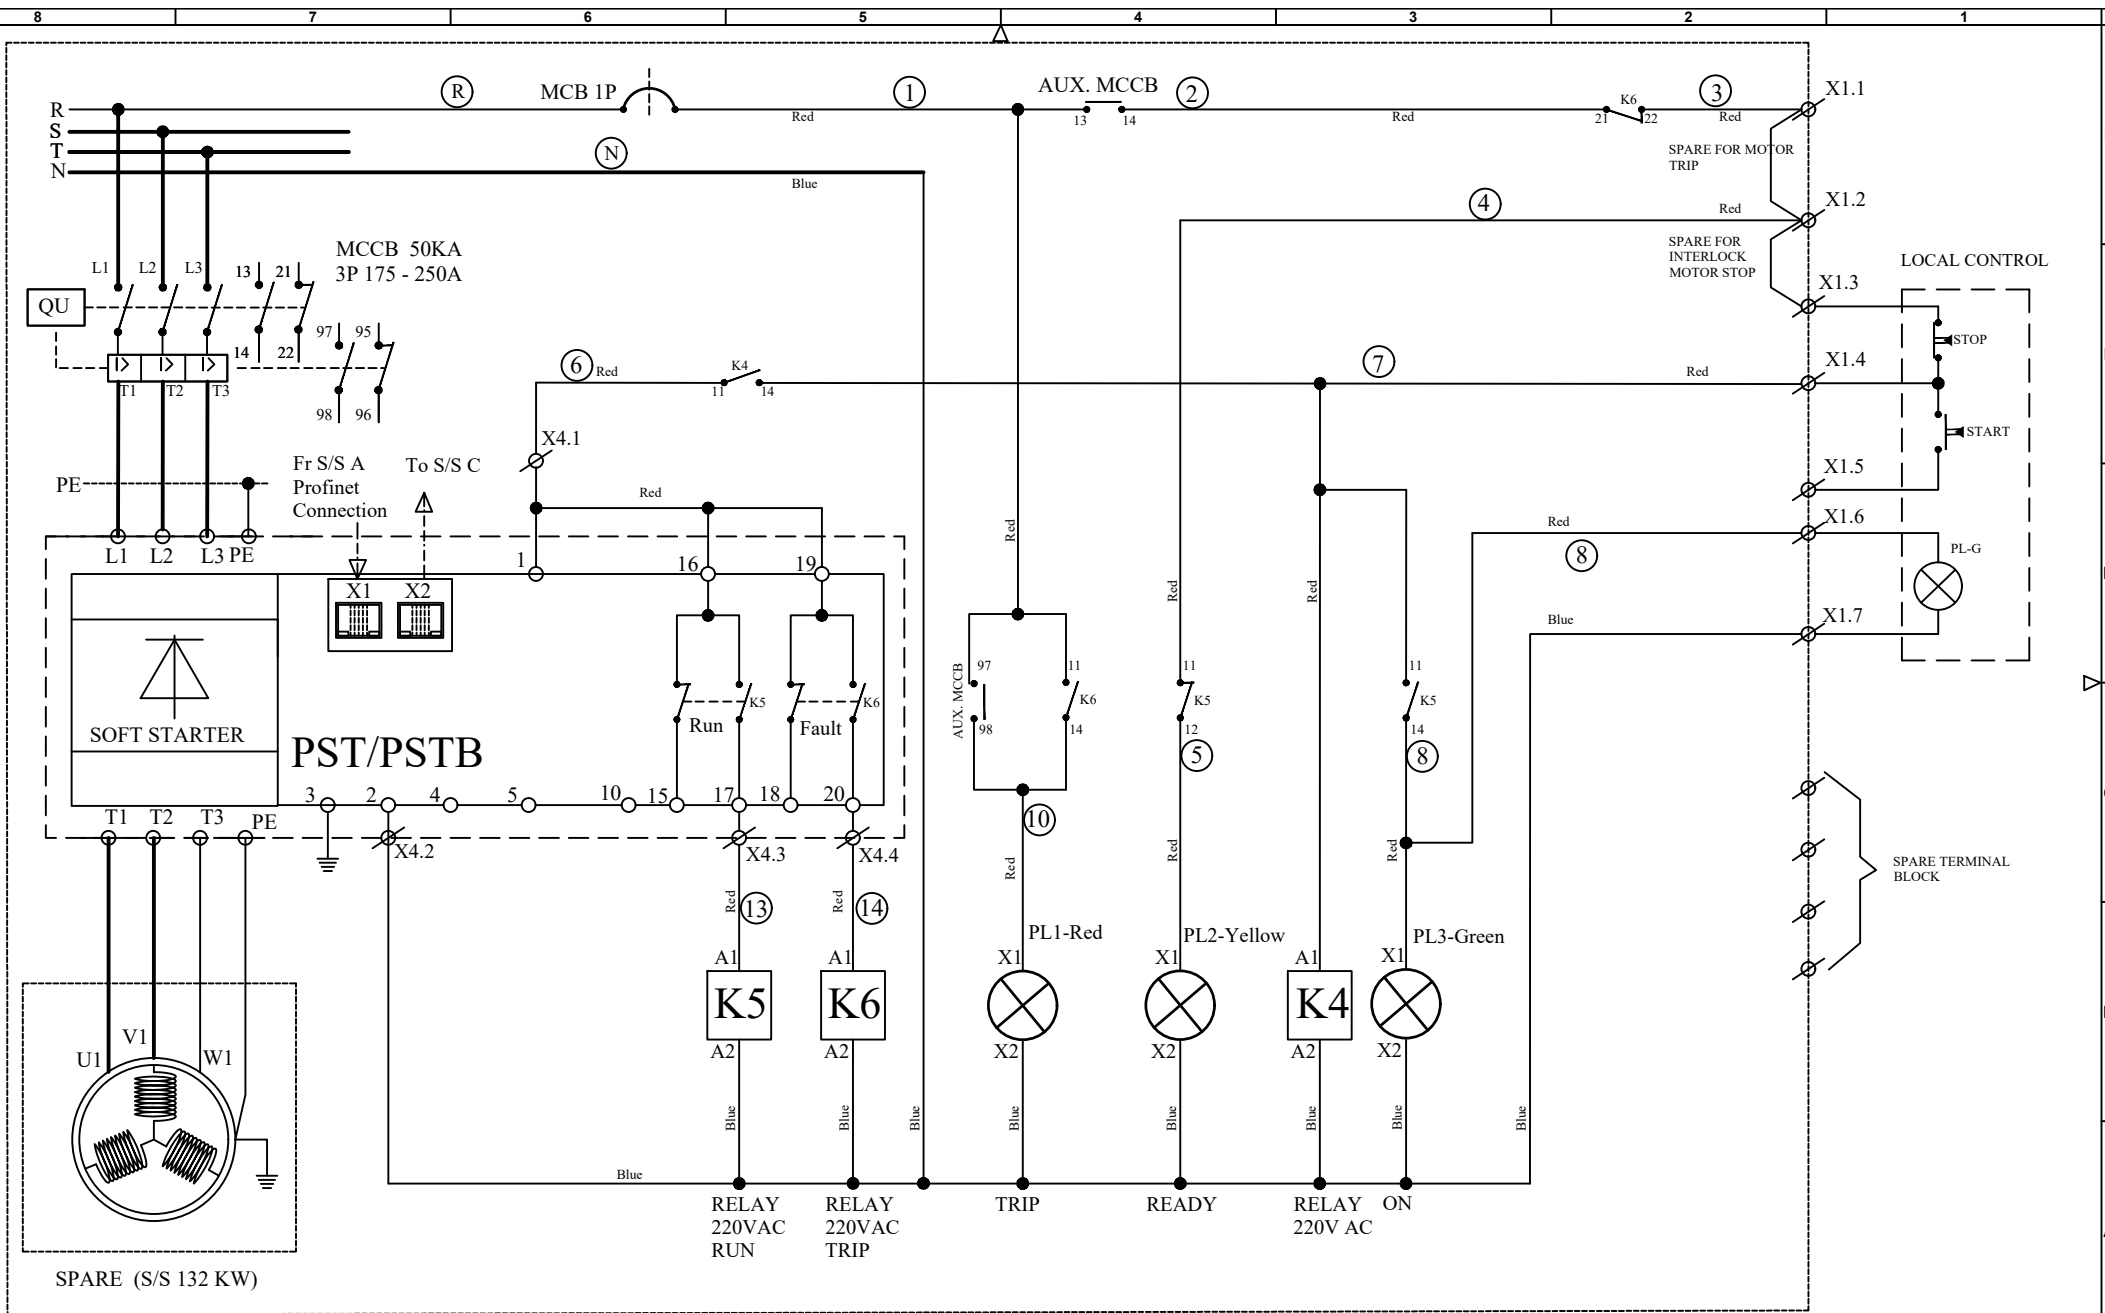

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN

Nama Proyek : MNA-01-1814

No.Dok : PRD-04-01-19 B

No.Dwg. : DWG-040119 B


Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
SPARE (S/S 132 KW)

Dimensi : mm Skala : NTS

Toleransi Dimensi Panel Free Standing : +/- 1%

Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting : +/- 2%

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	23/07/19	LL	DJ	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

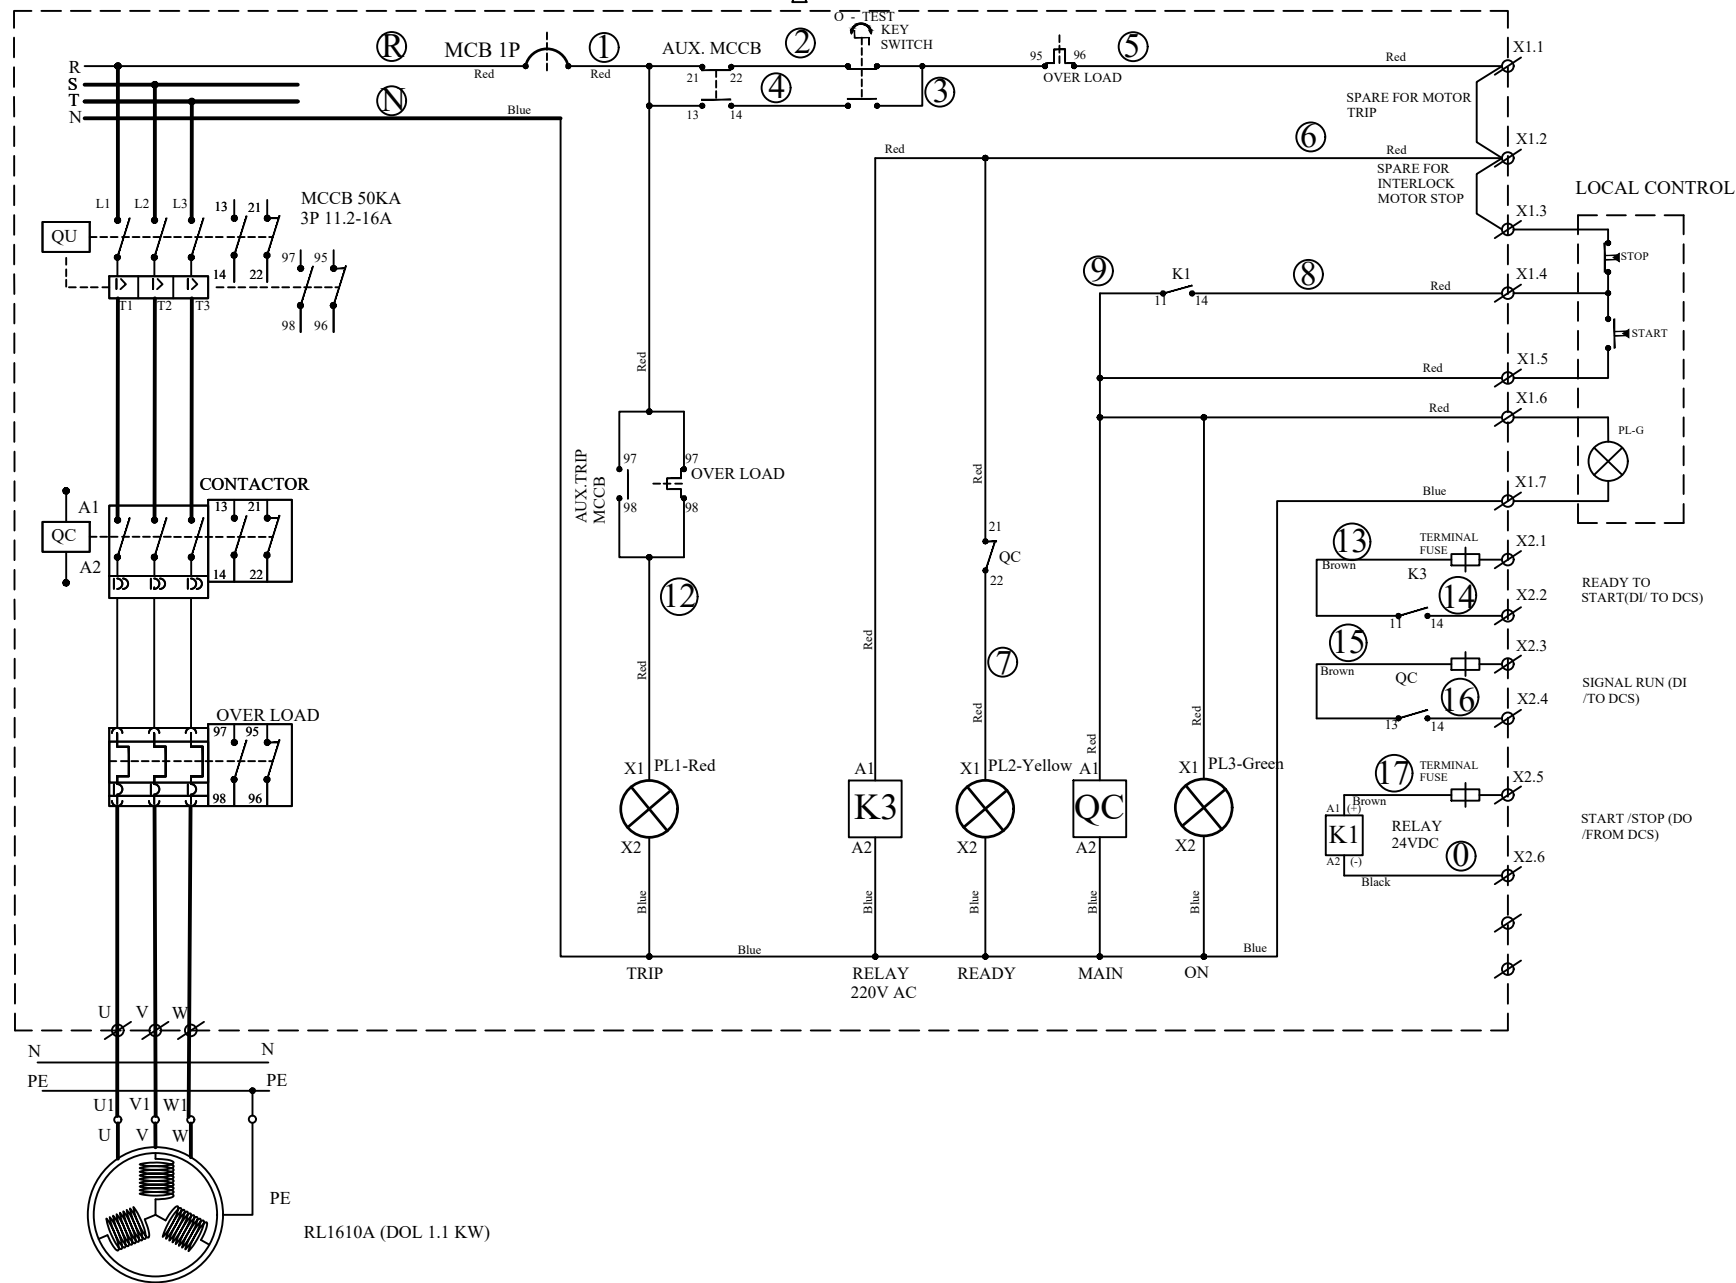

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN

Nama Proyek : MNA-01-1814

No.Dok : PRD-04-01-19 B

Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
RL1610A (DOL 1.1 KW)


No.Dwg. : DWG-040119 B

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	22/05/19	LL	DJ	-
1	01/07/19	LL	DJ	-

Halaman : 1/1

PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

Dimensi :	mm	Skala :	NTS
Toleransi Dimensi Panel Free Standing :	+/- 1%	-	-
Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting :	+/- 2%	-	-

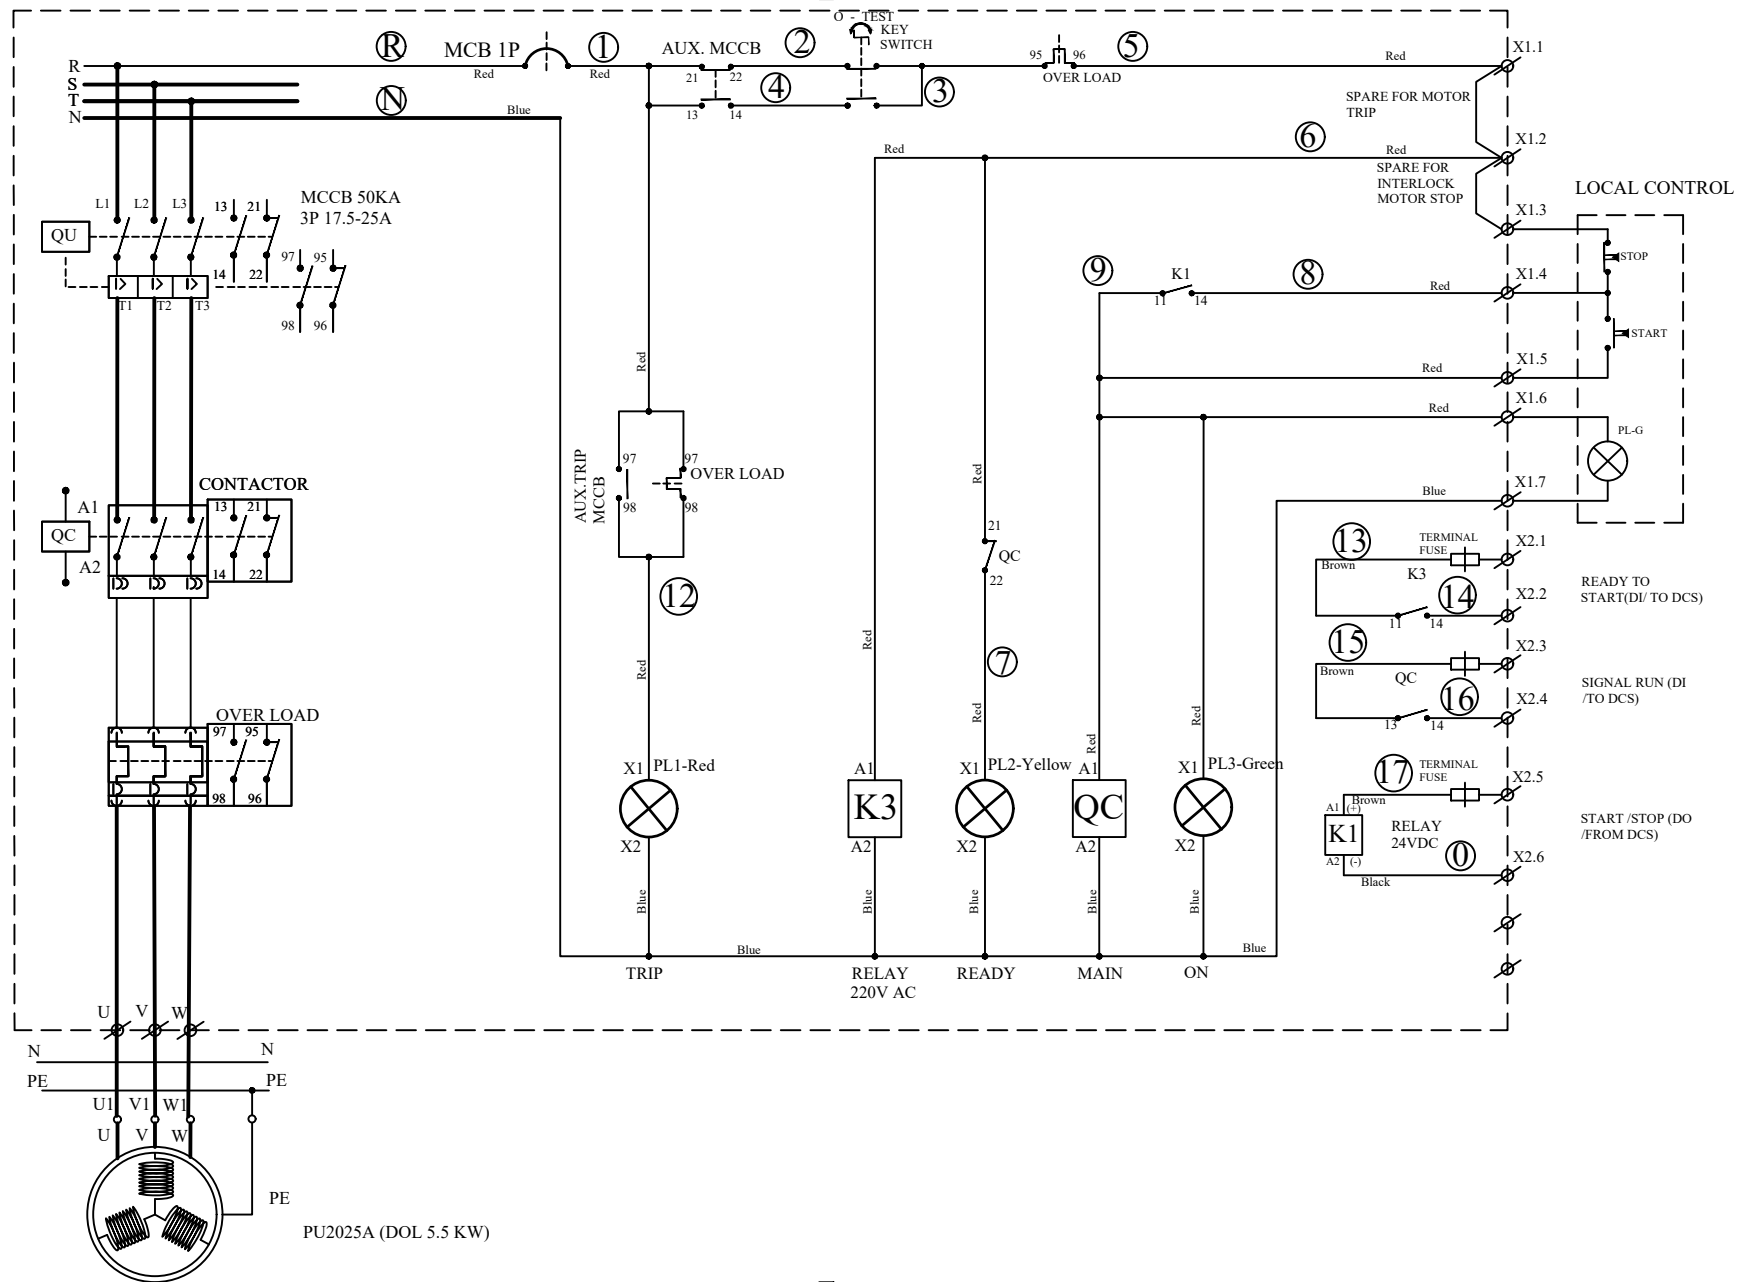

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN
 Nama Proyek : MNA-01-1814
 No.Dok : PRD-04-01-19 B


Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
 PU2025A (DOL 5.5 KW)
 No.Dwg : DWG-040119 B

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	22/05/19	LL	DJ	-
-	-	-	-	-

PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

Dimensi : mm Skala : NTS
 Toleransi Dimensi Panel Free Standing : +/- 1%
 Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting : +/- 2%

Halaman : 1/1

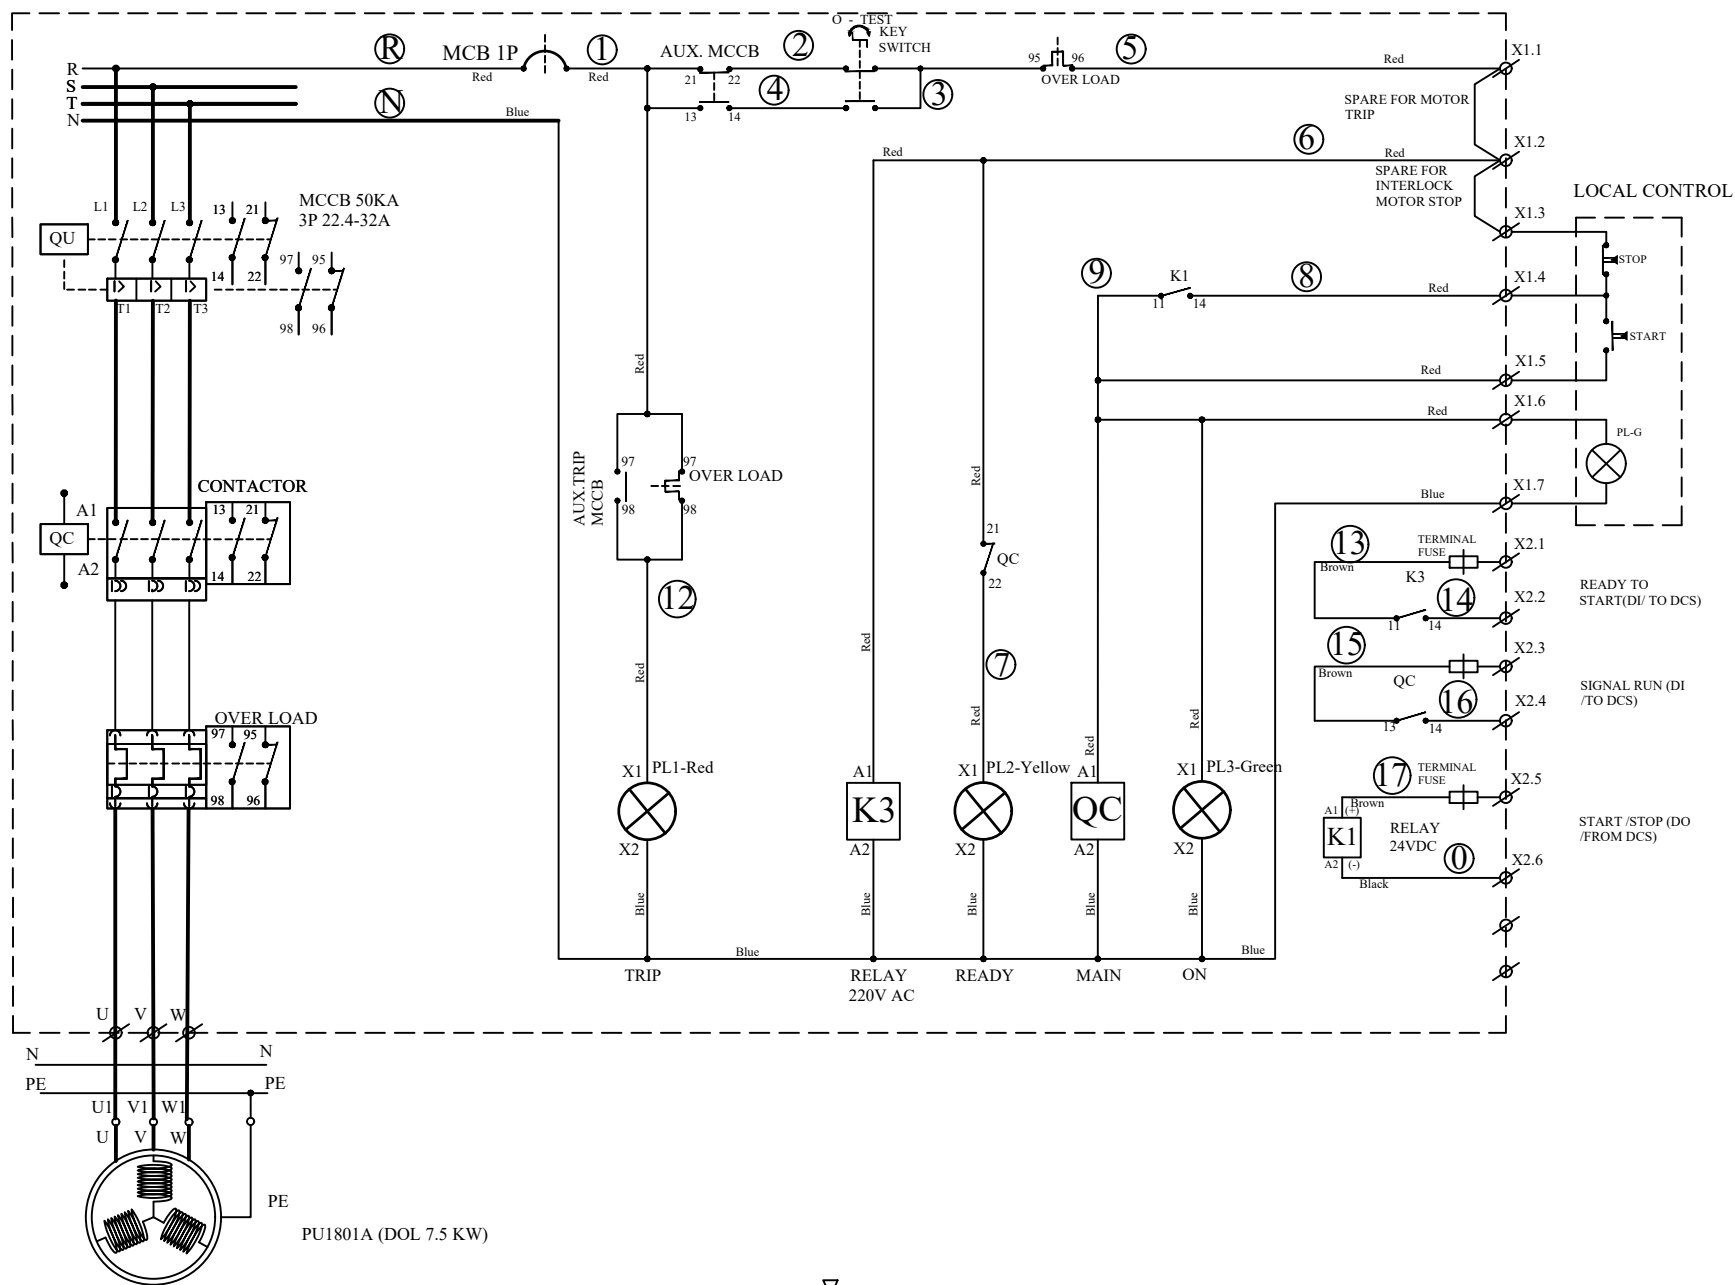

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN

Nama Proyek : MNA-01-1814

No.Dok : PRD-04-01-19 B

Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
PU1801A (DOL 7.5 KW)

No.Dwg : DWG-040119 B

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	22/05/19	LL	DJ	-
-	-	-	-	-


PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

Dimensi : mm Skala : NTS

Toleransi Dimensi Panel Free Standing : +/- 1%


Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting : +/- 2%

Halaman : 1/1

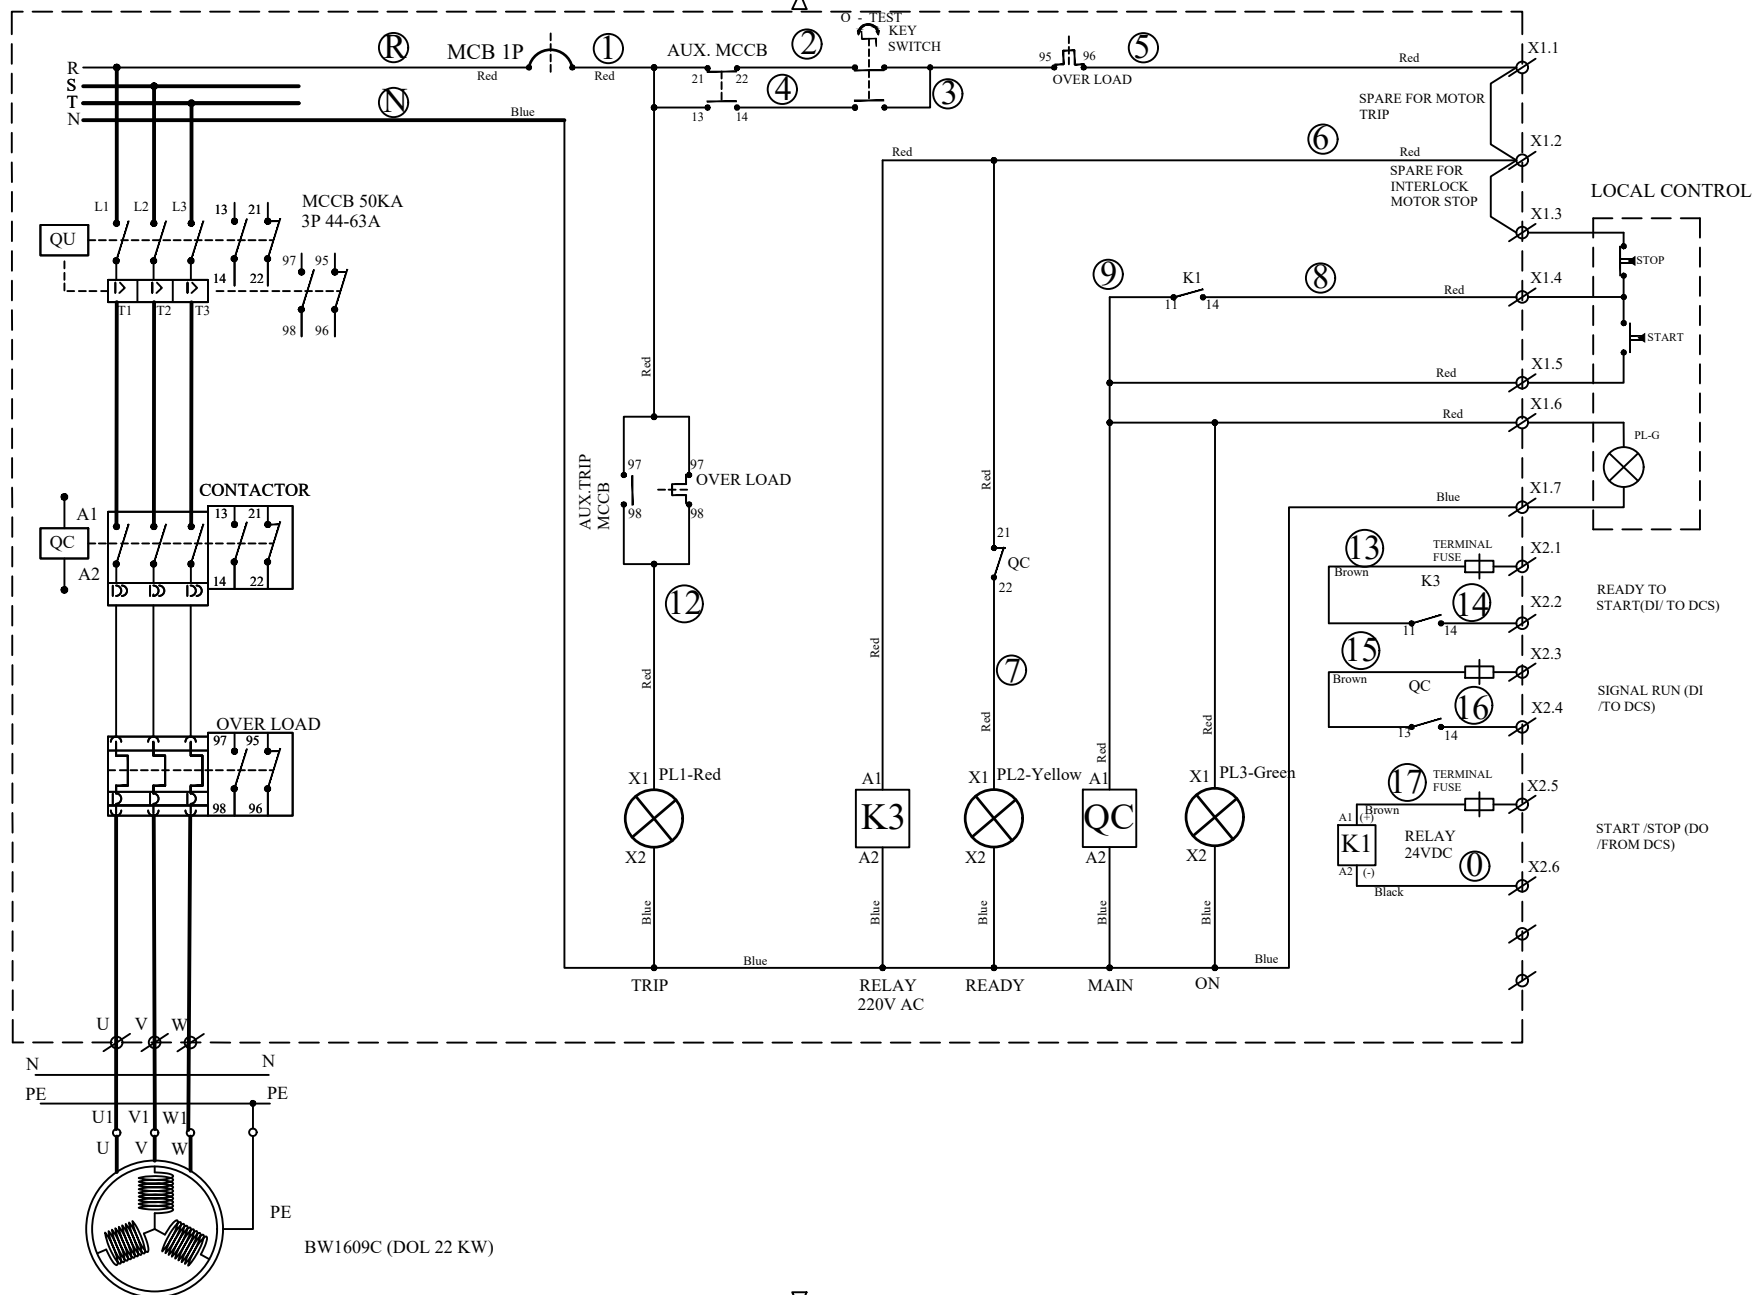

		7		6		5		4		3		2		1											
Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN				Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL BW1609C (DOL 22 KW)						Revisi :		Tanggal :		Digambar Oleh :		Diperiksa Oleh:		Disetujui Oleh:							
Nama Proyek : MNA-01-1814										-		22/05/19		LL		DJ		-							
										1		02/07/19		LL		DJ									
No.Dok. : PRD-04-01-19 B				No.Dwg. : DWG-040119 B				Dimensi :		mm		Skala :		NTS		-		-		-		-		Halaman :	
PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO								Toleransi Dimensi Panel Free Standing :						+/- 1%		-		-		-		-		1/1	
								Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting :						+/- 2%		-		-		-		-			

PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

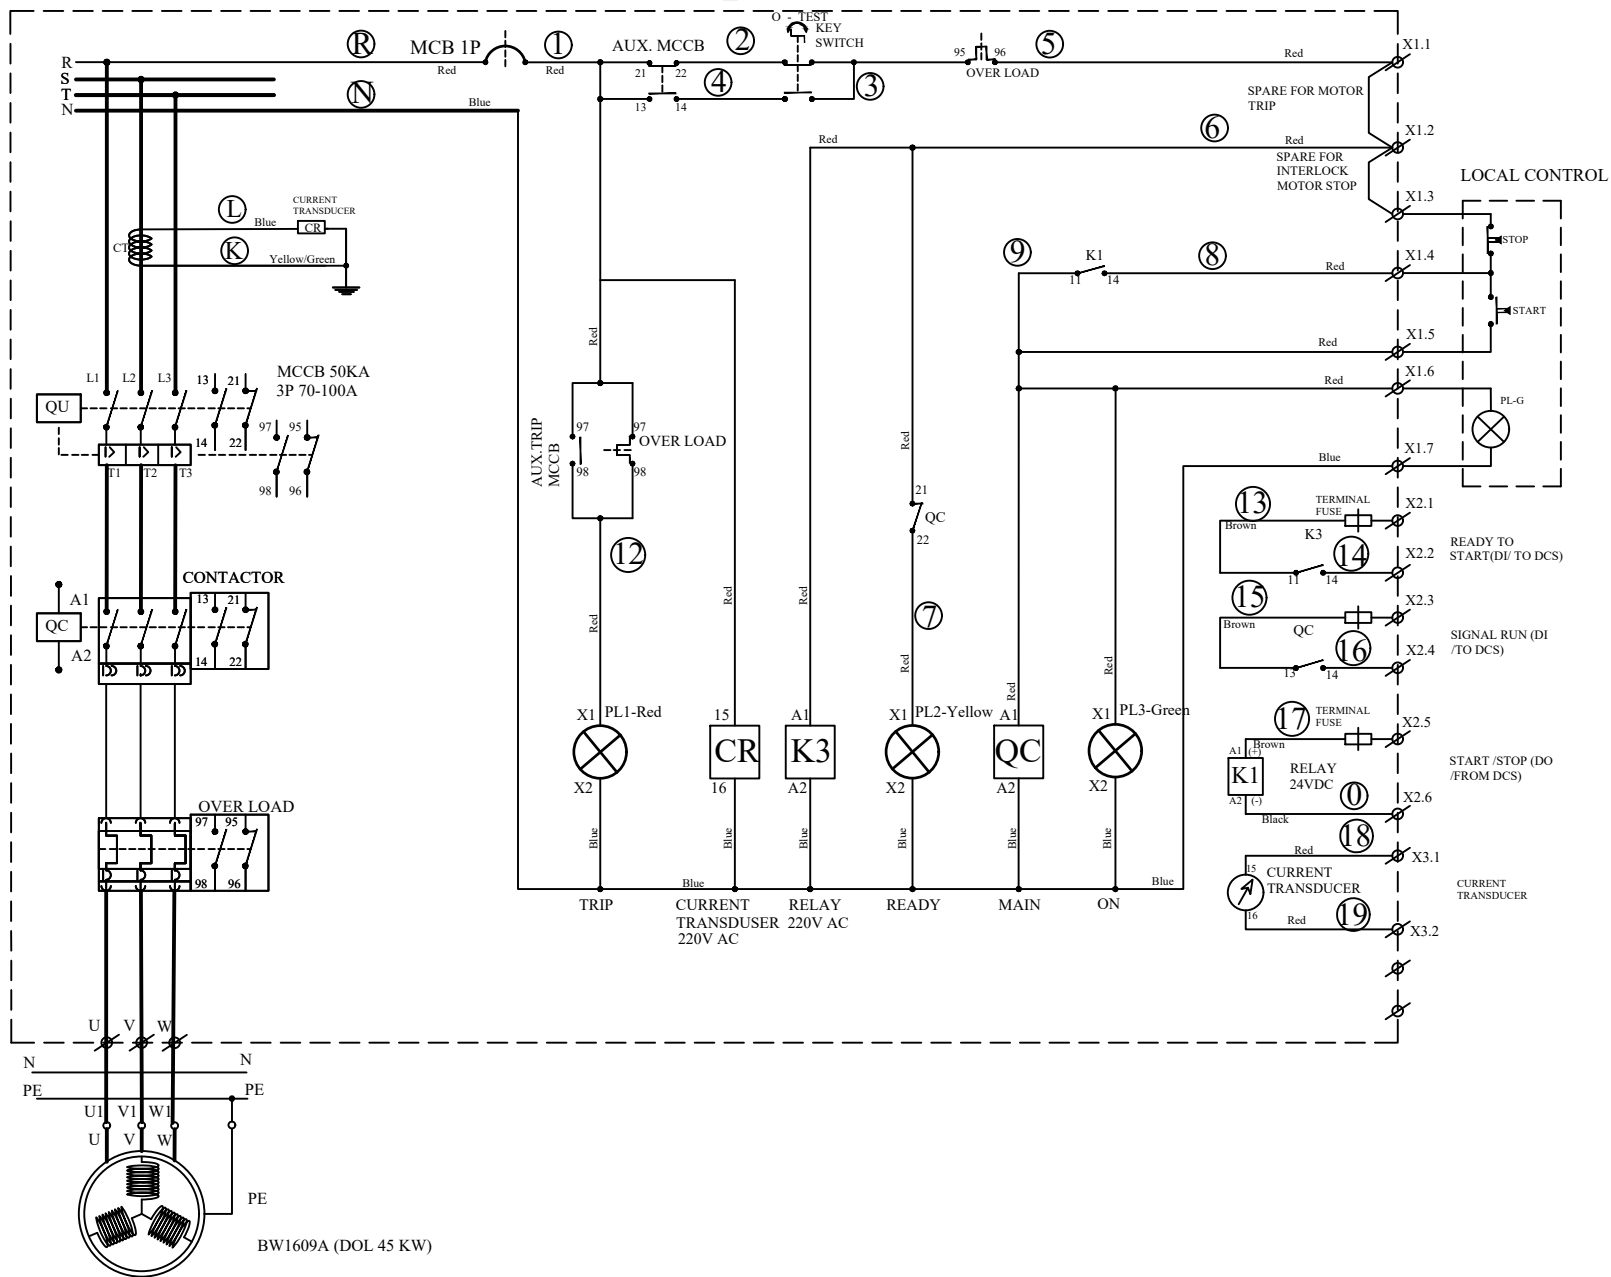


Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN
 Nama Proyek : MNA-01-1814
 No.Dok : PRD-04-01-19 B No.Dwg : DWG-040119 B

Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
 BW1609A (DOL 45 KW)

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	22/05/19	LL	DJ	-
1	01/07/19	LL	DJ	-

Dimensi :	mm	Skala :	NTS	Toleransi Dimensi Panel Free Standing :	Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting :	Halaman :
				+/- 1%	+/- 2%	1/1


PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

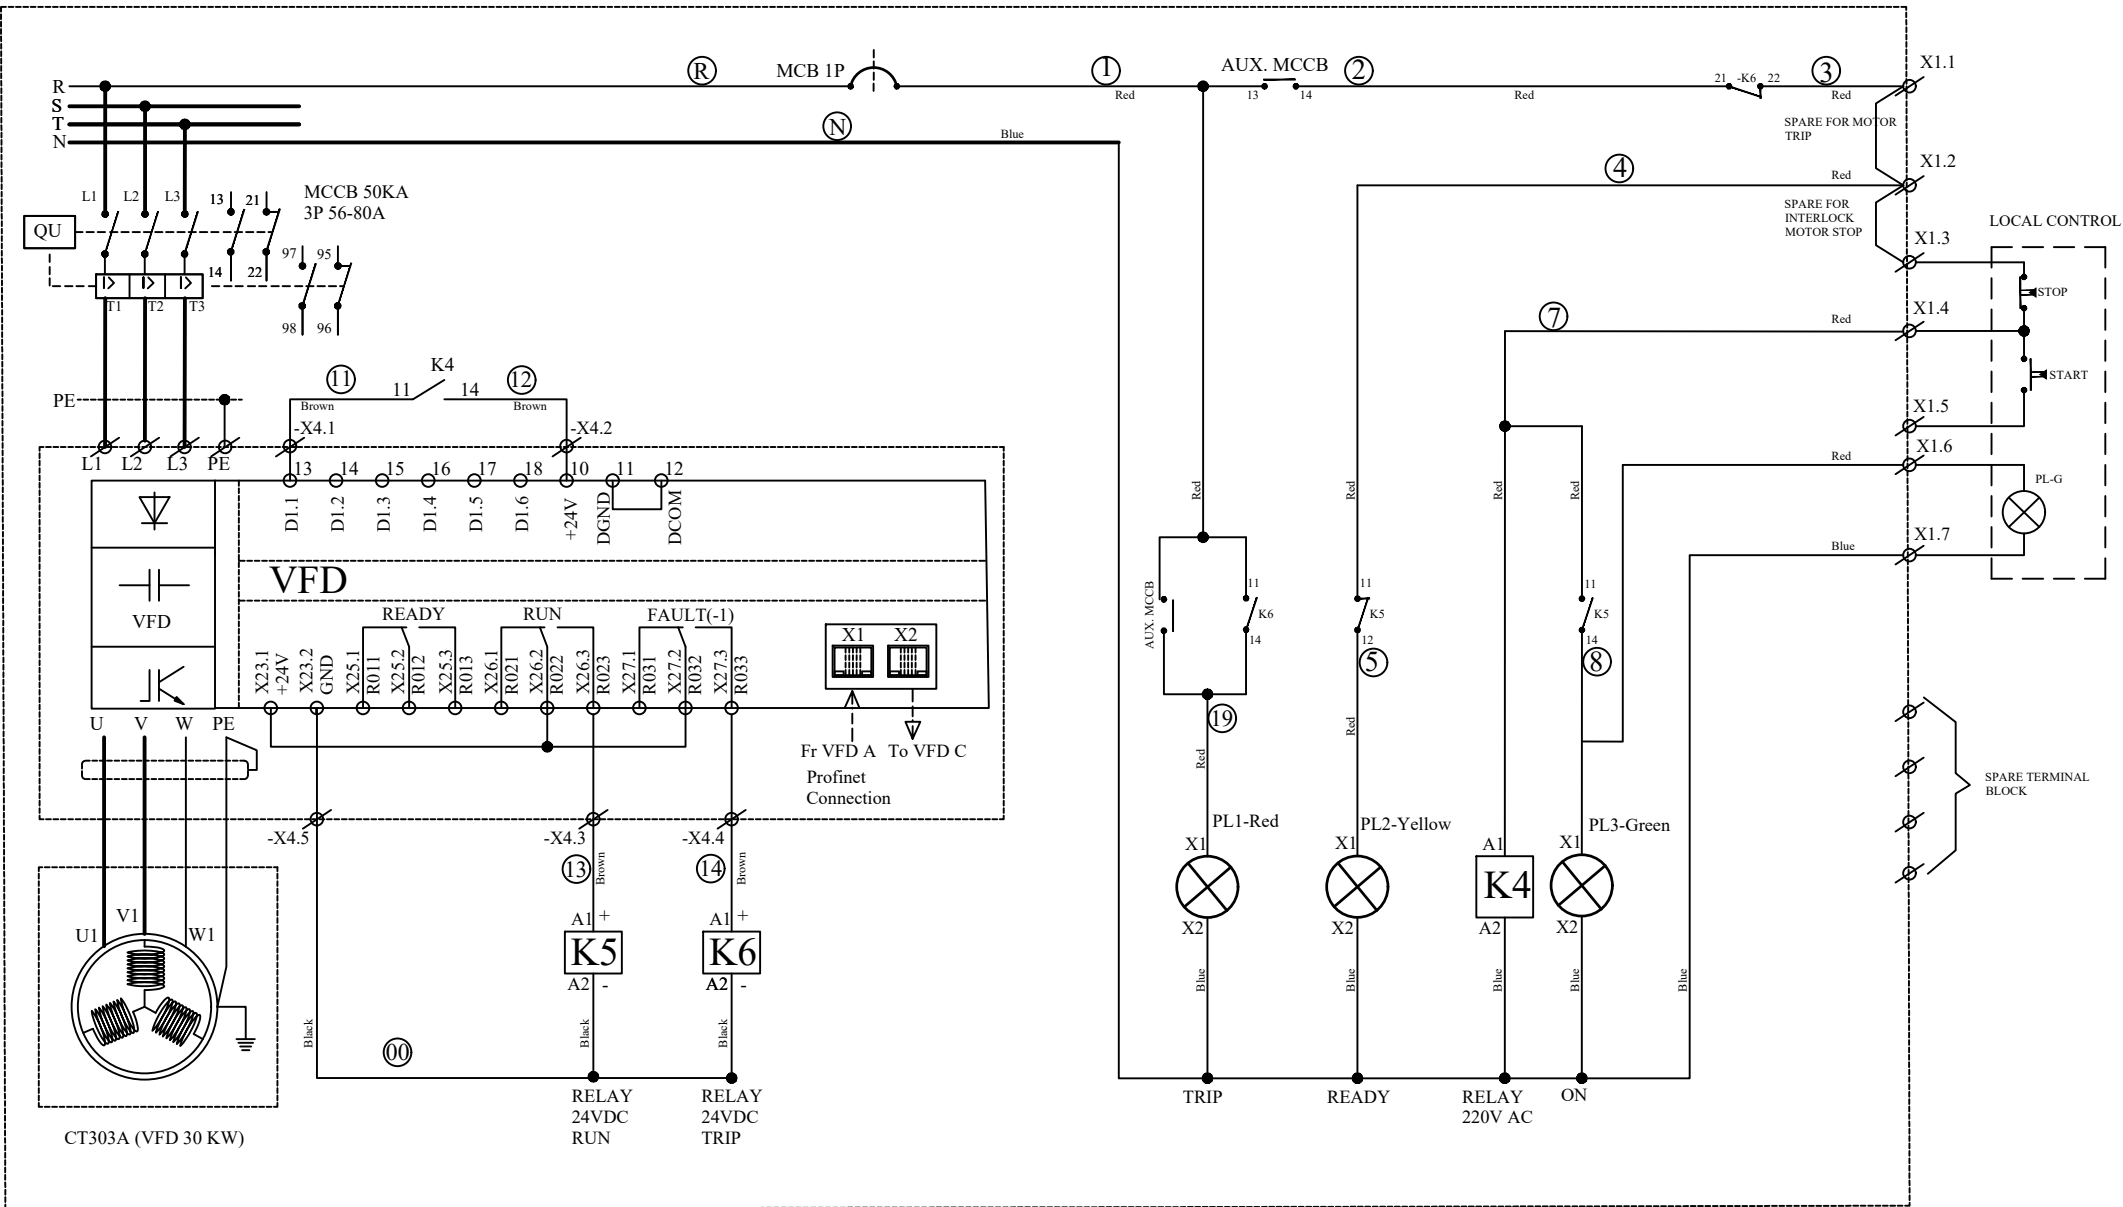

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN	
Nama Proyek : MNA-01-1814	
No. Dok. : PRD-04-01-19 B	No. Dwg. : DWG-040119 B
PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	

Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL CT303A (VFD 30 KW)			
Dimensi :	mm	Skala :	NTS
Toleransi Dimensi Panel Free Standing :	+/- 1%		
Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting :	+/- 2%		

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	22/05/19	LL	DJ	-
1	26/06/19	LL	DJ	-
Halaman :				1/1

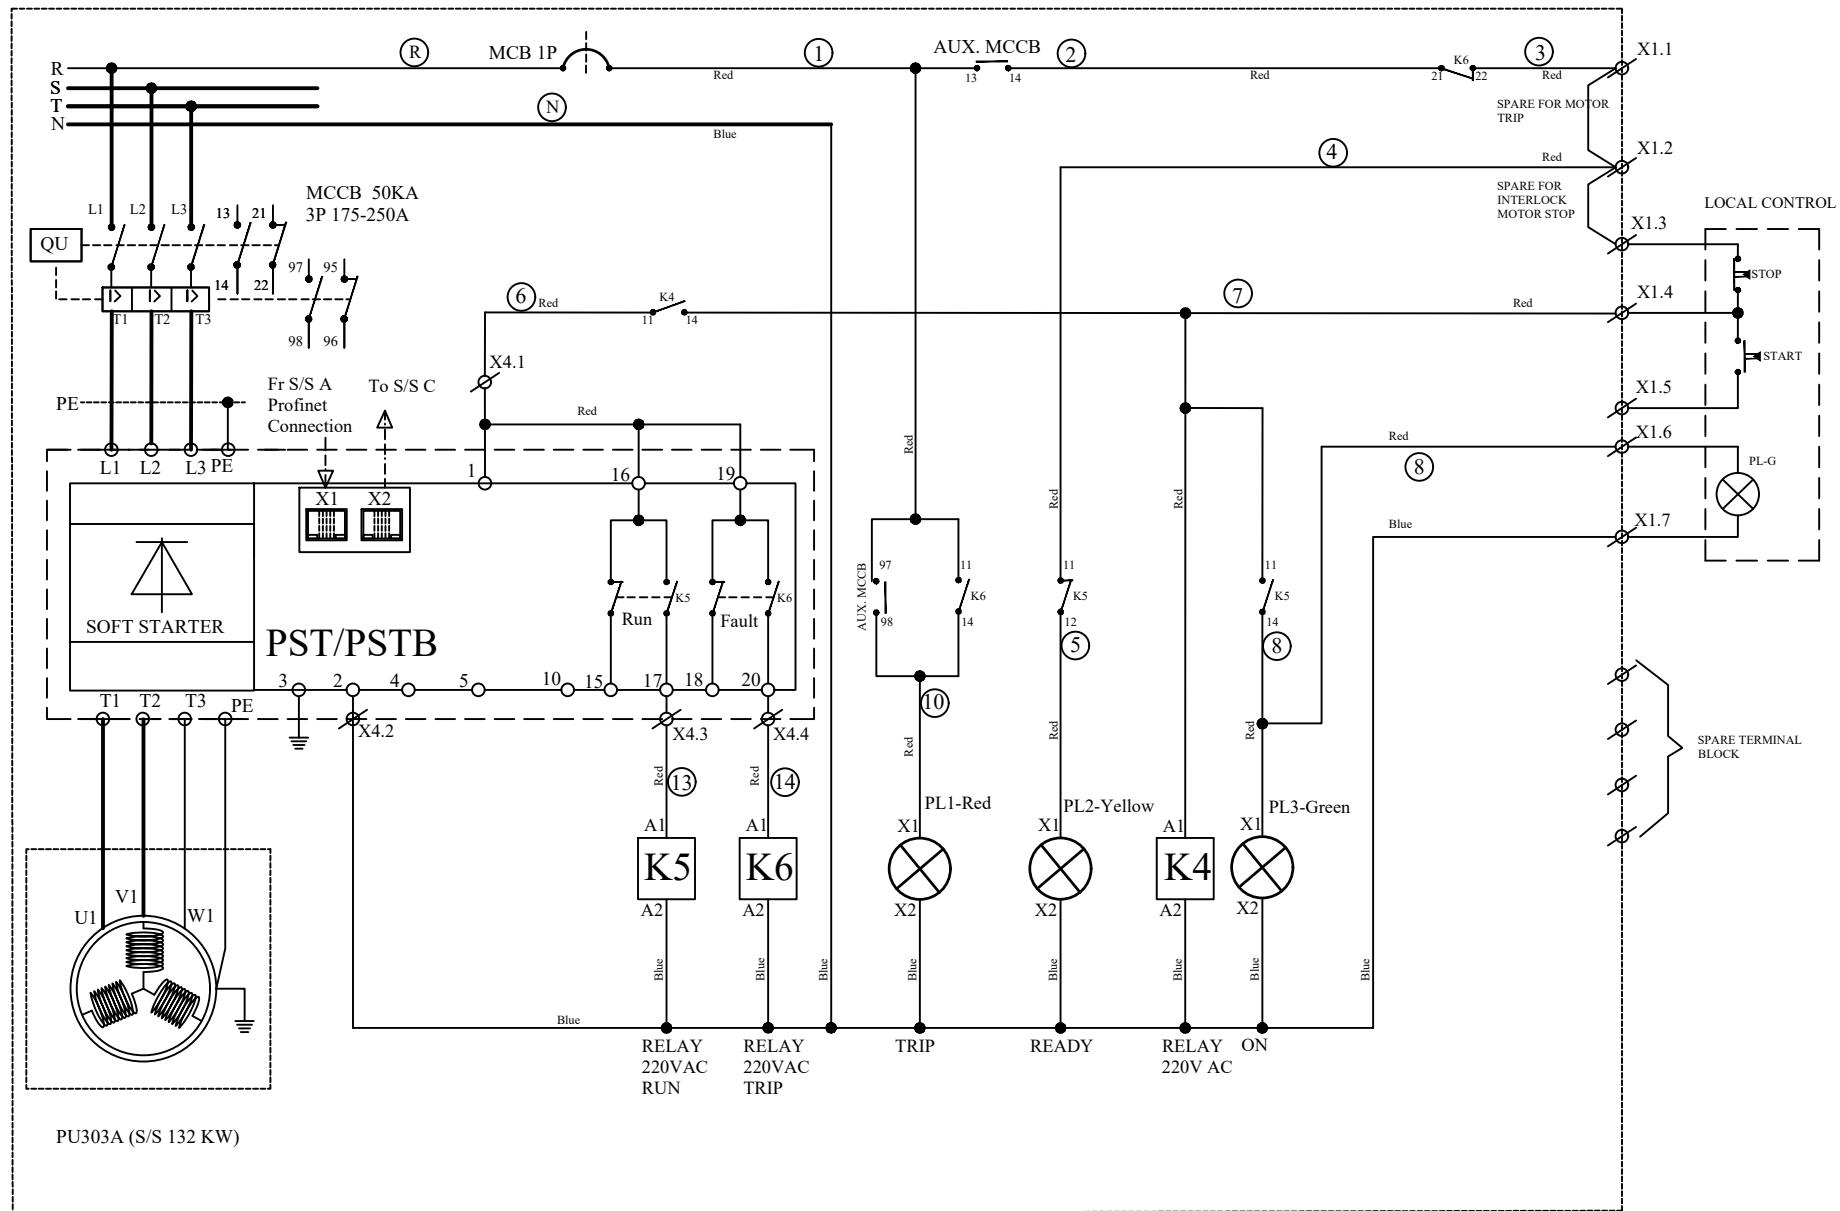

PU303A (S/S 132 KW)

Customer : PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN
 Nama Proyek : MNA-01-1814

Judul : MCC-25B2 REFINERY NO.1 OSBL
 PU303A (S/S 132 KW)

No.Dok : PRD-04-01-19 B No.Dwg : DWG-040119 B

Dimensi : mm Skala : NTS

Revisi :	Tanggal :	Digambar Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
-	22/05/19	LL	DJ	-
1	26/06/19	LL	DJ	-

PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO

Toleransi Dimensi Panel Free Standing : +/- 1%
 Toleransi Dimensi Panel Wall Mounting : +/- 2%

Halaman : 1/1

