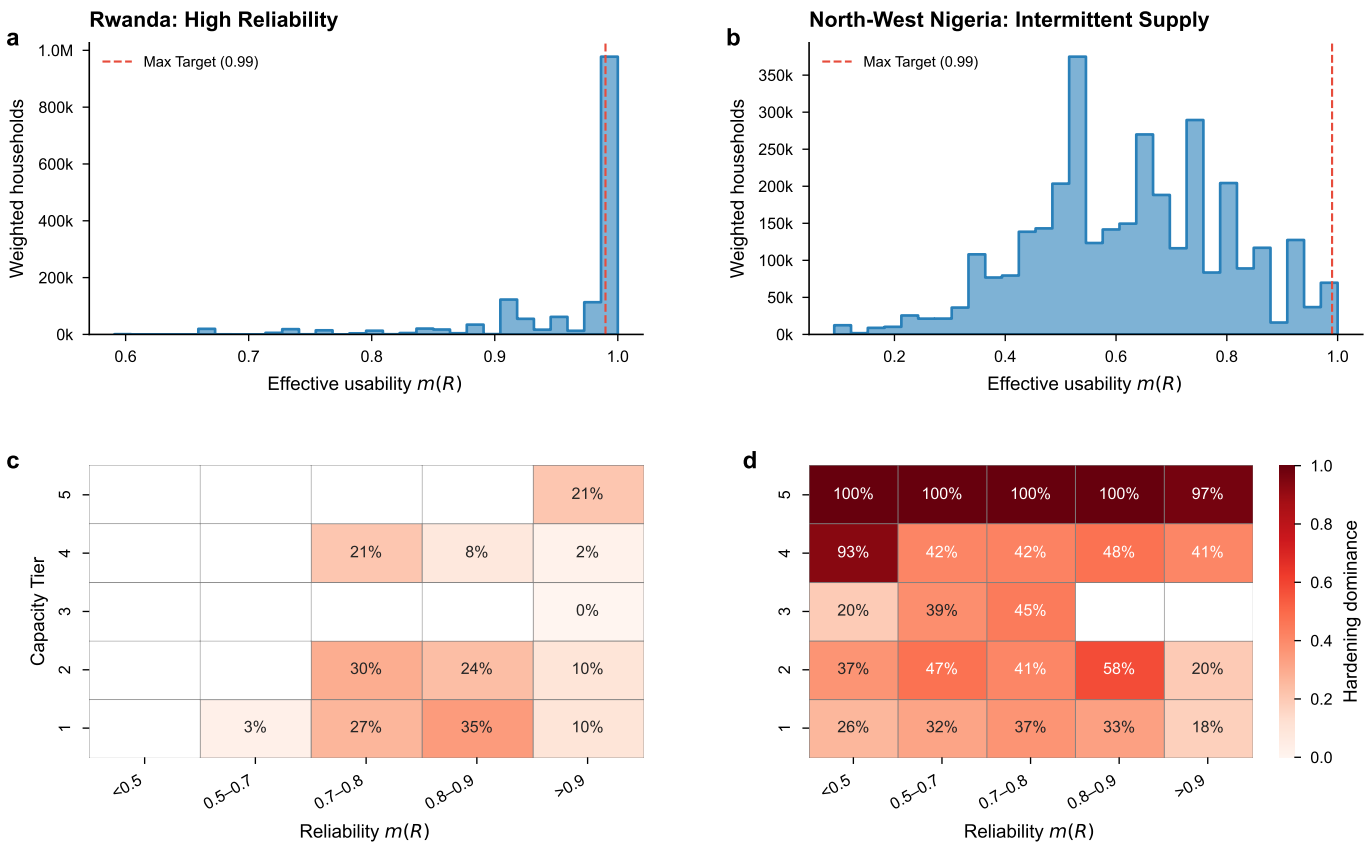

a
Rwanda: High Reliability
Max Target (0.99)
Weighted households
1.0M
800k
600k
400k
200k
0k
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Effective usability m(R)
b
North-West Nigeria: Intermittent Supply
Max Target (0.99)
Weighted households
350k
300k
250k
200k
150k
100k
50k
0k
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Effective usability m(R)
c
Capacity Tier
5
4
3
2
1
21%
21%
8%
2%
0%
30%
24%
10%
3%
27%
35%
10%
<0.5
0.5–0.7
0.7–0.8
0.8–0.9
>0.9
Reliability m(R)
d
Capacity Tier
5
4
3
2
1
100%
100%
100%
100%
97%
93%
42%
42%
48%
41%
20%
39%
45%
37%
47%
41%
58%
20%
26%
32%
37%
33%
18%
<0.5
0.5–0.7
0.7–0.8
0.8–0.9
>0.9
Reliability m(R)
Hardening dominance
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0