



מערכת ERP

מדריך למשתמש – חומ"ס



תוכן עניינים

1.	מבוא	- 3 -
2.	היתר רעלים	- 4 -
2.1.	תהליך	- 4 -
2.2.	עדכון כמות היתר רעלים לפריט חומ"ס	- 5 -
2.3.	צירוף היתר רעלים לפריט בעננט	- 8 -
3.	מכסת פריט חומ"ס למעבדה	- 10 -
3.1.	תהליך	- 10 -
3.2.	עדכון כמות מרבית למעבדה	- 11 -
4.	הדרכת בטיחות למעבדה	- 15 -
4.1.	תהליך	- 15 -
4.2.	עדכון ההדרכה בארגון המלאי למעבדה והפריט	- 16 -
5.	דוחות חומ"ס	- 20 -
6.	ניהול מלאי חומ"ס במעבדה (לחוקר)	- 21 -

עורך המדריך	תאריך עדכון אחרון
נעם וייס	23-06-2025

1. מבוא

במדריך זה נתאר את המשימות שמחלקת בטיחות תבצע בעננט ונפרט את השלבים של כול משימה במסכים השונים.
כך לדוגמא, נפרט מה האופן בו חוקר מעדכן תנועות מלאי של חומר מסוכן במעבדה, היכן לעדכן את הכמות לקמפוס בהיתר הרעלים, אישור מעבר הדרכת בטיחות למעבדה ועוד.

2. היתר רעלים

בפרק זה נתאר את תהליך עדכון הכמות הכוללת המותרת להחזקה בקמפוסים, צפת ובר אילן עבור חומר מסוכן כלשהו, בהתאם לכמות הרשומה בהיתר מהמשרד לאיכות הסביבה. כמו כן, נראה איך לצרף את מסמך ההיתר לחומר המסוכן בעננט.

2.1. תהליך

מקרא:

■ שלבים בעננט
■ שלבים מחוץ לעננט

מחלקת בטיחות מגישה
בקשה להיתר רעלים לפריט


מתקבל היתר רעלים לפריט
מהמשרד לאיכות הסביבה

מח' בטיחות מעדכנת את
הכמות בהיתר לפריט בעננט


מח' בטיחות מצרפת את
העתק ההיתר לפריט בעננט

2.2. עדכון כמות היתר רעלים לפריט חומ"ס

1. לאחר שהתקבל היתר רעלים עבור חומר מסוכן כלשהו מהמשרד לאיכות הסביבה, יש לגשת בתפריט המודולים הראשי ל**ניהול מוצר** וללחוץ על **ניהול מידע על מוצר**.

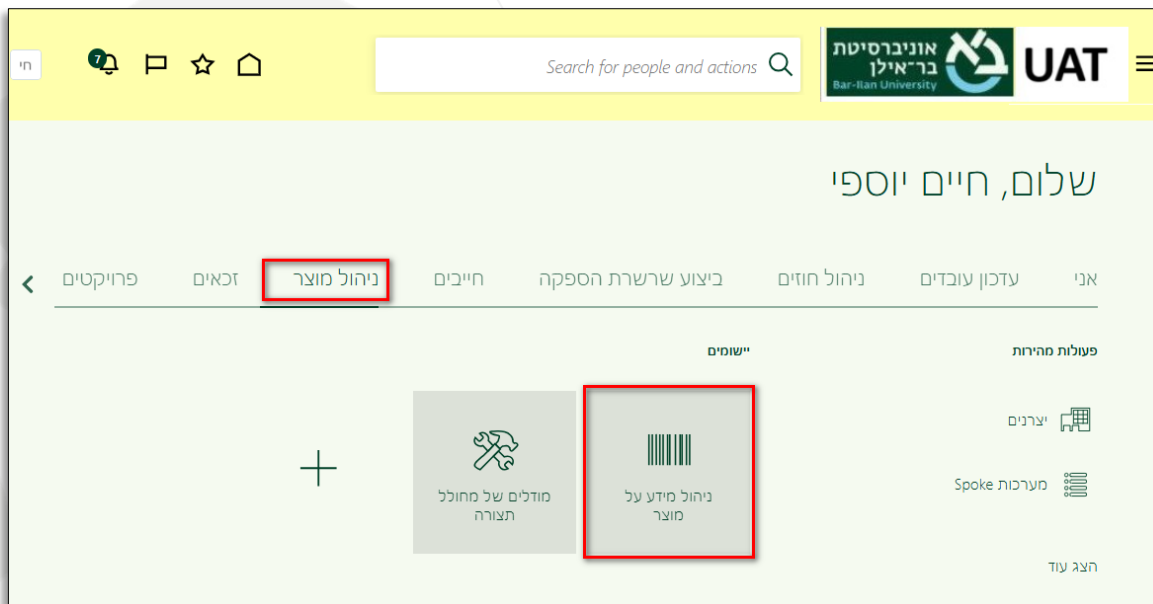

מסך ניהול מידע על מוצר יוצג.

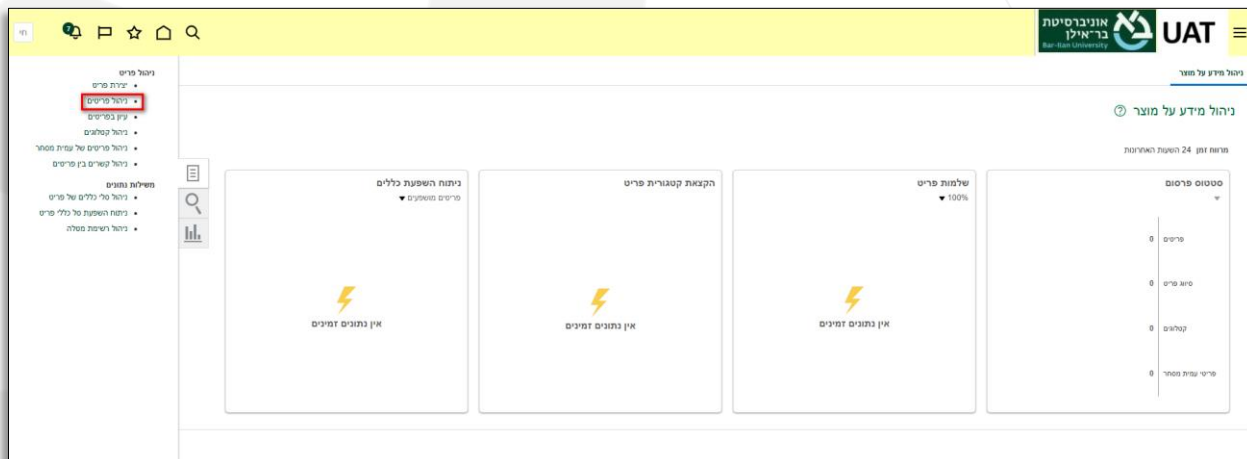

2. לחץ על **משימות** ולאחר מכן על **ניהול פריטים**.
מסך ניהול פריטים יוצג.

ניהול פריטים Poison Codes

חיפוש מתקדם

פריט: PC007 מתחיל ב-: מתחיל ב-:

תיאור: מתחיל ב-:

תוצאות חיפוש

פריט	תיאור	סטטוס אישור	Item Status	סיווג פריט	ארגון	Maximum Min- Max Quantity	תמונה
PC007	Poison Code 123	מאושר	Active	Poison Codes	BIM		MSDS.docx
PC007	Poison Code 123	מאושר	Active	Poison Codes	SAFED	75	MSDS.docx
PC007	Poison Code 123	מאושר	Active	Poison Codes	BIU	255	MSDS.docx

3. בשדה הסמוך לניהול פריטים, בחר בפריטים מסוג **Poison Codes** ובצע חיפוש של החומר המסוכן עבורו התקבל היתר.

4. בין אם ההיתר הינו עבור **צפת SAFED** או **בר אילן BIU**, בחר בשורה המתאימה בתוצאות החיפוש והקש על מספר הפריט.
מסך עריכת פריט: (BIU או SAFED) מס' פריט, יוצג.

שים לב!

אין לעדכן כמות בהיתר בארגון הגג BIM.

עריכת פריט: PC007 (BIU)

13:40 13.05.2025

סטטוס פריט: Active

שילב במחזור חיים: יצר

סוג פריט משתמש: Poison Codes

סוג אריזה: 0

מהדורה: 0

תאריך יצירה: 12.55 07.05.2025

פריט: PC007

תיאור: Poison Code 123

סיווג פריט: Poison Codes

סטטוס אישור: מאושר

ניקוד שלמות נתונים: YOSSEFH2@biu.ac.il

נוצר על ידי: נוצר על ידי

אין פריטים להצגה

מבט על: **תכונות** מבנים נספחים שוים קשרים קטגוריות איכות

פריט

ארגון פריט: תכנון

תכונות: תכונות של תנועה תכונות נוספות Poison Codes

מהדורת פריט

תכונות נוספות

ארגון פריט

ייצר: שירות מלאי תכונות פזיות ניהול מכירות והזמנות תכנון רכישה

כמות מיני-מקסי

כמות בהזמנה

מקור

עלות

הזמנה

אחזקת המחלקה

מחיר: 255

מחיר: 255

סוג חידוש מלאי

ארגון

מחלקה

5. גלול ולחץ על לשונית **מפרטים** ← תפריט **תכנון** ← שדה **מרבי** תחת הכותרת **כמות מינ'-מקס'** ועדכן את הכמות המופיעה בהיתר.

6. לחץ על **שמור** בראש הטופס.

7. בלשונית **מפרטים** לחץ על תפריט **Poison Codes** תפריט **Poison Codes** יוצג.

8. בשדה **Amount Allowed Per Year** עדכן את הכמות השנתית המבוקשת **לעיסוק**, כפי שמוצג בדוגמת הייתר הרעלים מטה.

9. בשדה **Amount Allowed** עדכן את הכמות המרבית המאושרת **לעיסוק** כמוצג בדוגמת ההיתר מטה.

10. במידה וההיתר מכיל מספר פריטים, עדכן את מספר השורה בהיתר בשדה **Line in Permit**.

11. לחץ על **שמור וסגור** בראש הטופס. מסך עריכת פריט ייסגר ומסך ניהול פריטים יוצג.

12. בצע חיפוש מחדש לפריט במסך **ניהול פריטים**, כדי לוודא שהכמות עודכנה.

2.3. צירוף היתר רעלים לפריט בעננט

3. במסך **ניהול פריטים** חפש את הפריט מסוג **Poison Codes** אליו תרצה לשייך את העתק היתר הרעלים של איכות הסביבה.

4. בין אם ההיתר הינו עבור **צפת SAFED** או **בר אילן BIU**, בחר בשורה המתאימה בתוצאות החיפוש והקש על מספר הפריט.

מסך עריכת פריט: (BIU או SAFED) מס' פריט, יוצג.

The screenshot shows the PC007 (BIU) interface. At the top, there's a navigation bar with 'PC007 (BIU)' and 'דור פריטים'. Below this, a search bar contains 'PC007'. The main area displays a list of files with columns for 'שם' (Name), 'סוג' (Type), 'תאריך' (Date), and 'מידע' (Info). A file named 'PC007' is highlighted. Below the list, there's a section for 'פרטי פריט' (Item Details) showing 'PC007' and 'Poison Code 123'. A red box highlights the 'Choose Files' button in the file upload dialog.

5. גלול מטה ללשונית **נספחים** ← לחץ משמאל על **Choose File** ← בחלונית שתיפתח, בחר את הקובץ של היתר הרעלים במחשב והוסף אותו.

שים לב!

החלונית בצד שמאל בשם **הוסף מסמכים מצורפים** לא תמיד מופיעה, במיוחד כשישנם כבר מסמכים מצורפים. כדי שתופיע ותוכל לצרף קובץ נוסף יש ללחוץ על **פעולות** ← **הוסף מסמך מצורף** או להשתמש בצלמית **+**



6. לחץ על **שמור וסגור** בראש הדף.

3. מכסת פריט חומ"ס למעבדה

בפרק זה נתאר את תהליך עדכון הכמות המקסימלית מפריט חומ"ס, שמחלקת הבטיחות מקצה למעבדות של החוקרים בעננט. עדכון הכמות יקרה לרוב באחד מארבעה מצבים, הקמת פריט חומ"ס חדש, הקמת מעבדה חדשה, שינוי כמות למעבדה קיימת או סגירה של מעבדה. נציין רק שבתהליך זה המעבדה כבר הוקמה והחומר המסוכן מקושר למעבדה כפי שמתואר בהרחבה במדריך התשתיות.

3.1. תהליך




מקרא:	
	שלבים קודמים בעננט
	שלבים בתהליך הנוכחי בעננט
	שלבים מחוץ לעננט


3.2. עדכון כמות מרבית למעבדה

בחלק זה נתאר איך מקשרים את הפריט לכול מעבדה שמחזיקה אותו ואיך מעדכנים לכול אחת את הכמות המקסימלית שמותר לה להחזיק.

1. לחץ על ראשי התיבות של שמך ברצועה העליונה של המסך ולאחר מכן על הקמה ותחזוקה.

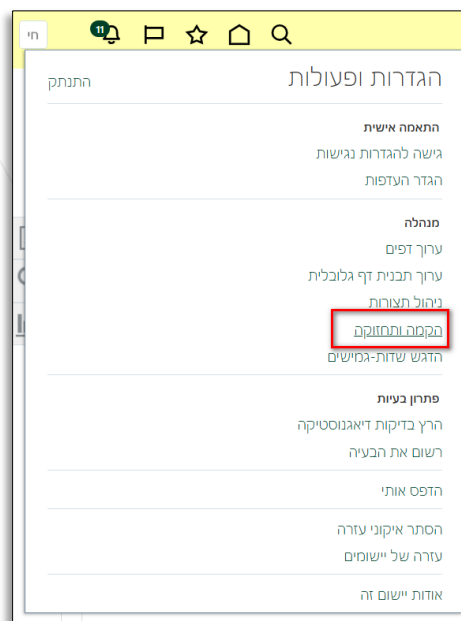

מסך ניהול ותחזוקה יוצג.

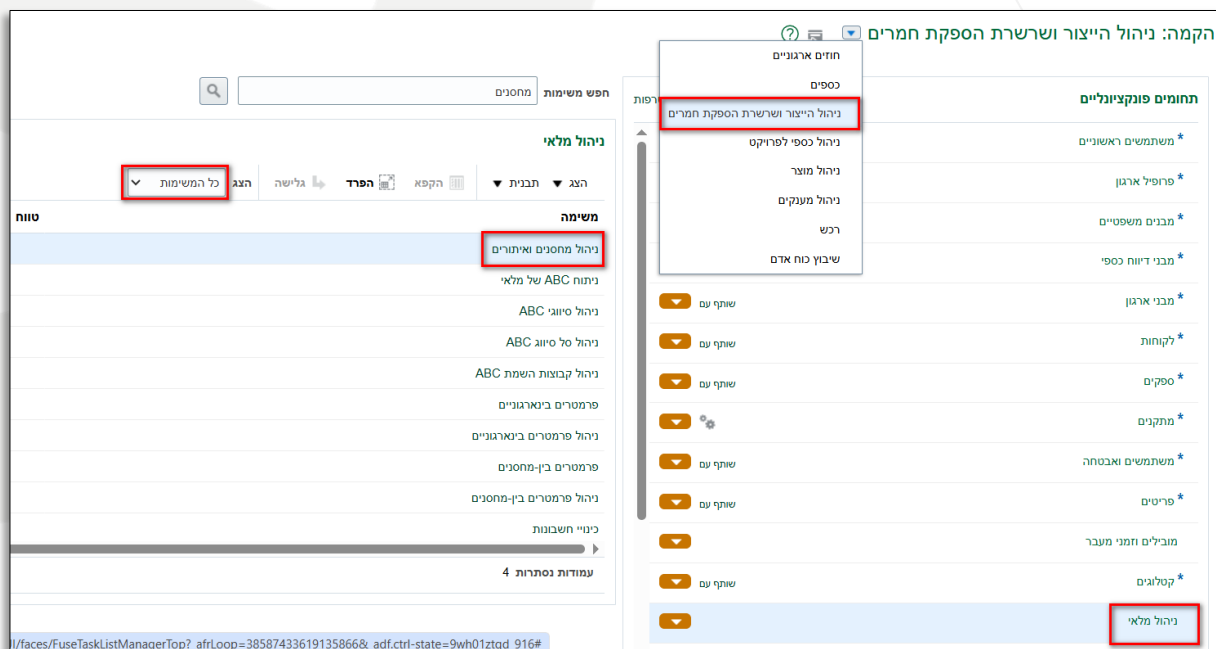

2. בתפריט העליון בחר **בניהול הייצור ושרשרת הספקת חומרים**.
יוצגו התחומים הפונקציונאליים הרלוונטיים.
3. בחר בתחום פונקציונאלי **ניהול מלאי**.
מצד שמאל יוצגו המשימות הרלוונטיות לתחום זה.
וודא שבשדה **הצג** מעל הרשימה, מוצגות **כל המשימות**.
4. גלול ואתר או חפש את המשימה **ניהול מחסנים ואיתורים** ולאחר מכן לחץ עליה.
5. יתכן ותידרש טרם הכניסה למסך, לבחור את **ארגון המלאי** שבמעבדות שלו ברצונך לעדכן את הכמות לפריט.

6. בחר את ארגון המלאי ולחץ **אישור**.
מסך **ניהול מחסנים** יוצג.

7. סמן את שורת המעבדה/מחסן בו תרצה לעדכן את מכסת החומר ולחץ על **ניהול מחסני פריט**.
מסך **ניהול מחסני פריט** יוצג.

8. במידה והפריט חדש וטרם קושר למעבדה, לחץ על **פעולות** ← **הוסף**, או השתמש בצלמית ההוספה.

חלופית **הוסף פריט למחסן** תוצג.

9. בשדה **פריט**, חפש ובחר בפריט שנדרש לקשר למעבדה, ובשדה **כמות מרבית** עדכן את הכמות המקסימלית שמותר למעבדה להחזיק.

10. בסיום, לחץ **שמור וסגור**.
למחסן/מעבדה תתווסף שורה נוספת של החומר החדש.

11. במידה והפריט כבר קושר למעבדה ונדרש לעדכן את הכמות המרבית לפריט, סמן את השורה של הפריט שדורש עדכון ולחץ על **פעולות** ← **עריכה**.

מחסן	פריט	תיאור פריט	כמות מרבית	שיטת תכנון מלאי
LabX	IC00014	Ethyl alcohol, F; XI -5l	6	לא מתוכנן
LabX	PCXXX1	Poison Code Description	95	לא מתוכנן
LabX	PC007	Poison Code 123	25	לא מתוכנן

PC007 -- LabX : פריט פריט במחסן

מסך עריכת פריט במחסן (שם מעבדה) – מס' פריט יוצג.

עריכת פריט במחסן LabX -- PC007

מחסן LabX
פריט PC007
תיאור פריט Poison Code 123

שיטת תכנון מלאי: לא מתוכנן

משכים בימים

קדם-תהליך
עיבוד
לאחר העיבוד

מיקור

סוג מיקור
ארגון
מחסן מקור

כמות מזערית HZ EA
כמות מרבית HZ EA 22
כופל סדרה קבוע
כמות מזערית להזמנה HZ EA
כמות מרבית להזמנה HZ EA

הגדרות חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

סוג ספירת חידוש מלאי
רמת חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

כמות מרבית של חידוש מלאי תקופתי אוטומטי
יחידת מידה של חידוש מלאי תקופתי אוטומטי
אחוז סטייה מותרת בספירה

שומר וסגור
בטל

12. עדכן את הכמות החדשה בשדה **כמות מרבית** ← **שומר וסגור**.
המסך ייסגר ומסך **ניהול מחסני פריט** יהיה שוב גלוי.

13. חזור על תהליך זה עבור כול מחסן/מעבדה הנדרשים להחזיק את הפריט.

4. הדרכת בטיחות למעבדה

בפרק זה נתאר איך מחלקת בטיחות מעדכנת בעננט כי חוקריי מעבדה מסוימת סיימו בהצלחה הדרכת בטיחות לגבי פריט חומ"ס שבכוונתם להחזיק במעבדה. אישור מעבר הדרכת הבטיחות מהווה תנאי לאפשרות של חוקר להזמין חומר מסוכן מסוים עבור המעבדה שלו.

4.1. תהליך

מקרא:

- שלבים קודמים בעננט
- שלבים בתהליך הנוכחי בעננט
- שלבים מחוץ לעננט


חוקר המשווין למעבדה מעוניין להזמין חומר ולמעבדה אין אישור הדרכת בטיחות עבורו

חוקר מתאם ביצוע הדרכה עם מח' בטיחות


מחלקת בטיחות מעדכנת בעננט את אישור מעבר ההדרכה למעבדה

4.2. עדכון ההדרכה בארגון המלאי למעבדה והפריט

1. לחץ על ראשי התיבות של שמך ברצועה העליונה של המסך ולאחר מכן על הקמה ותחזוקה.

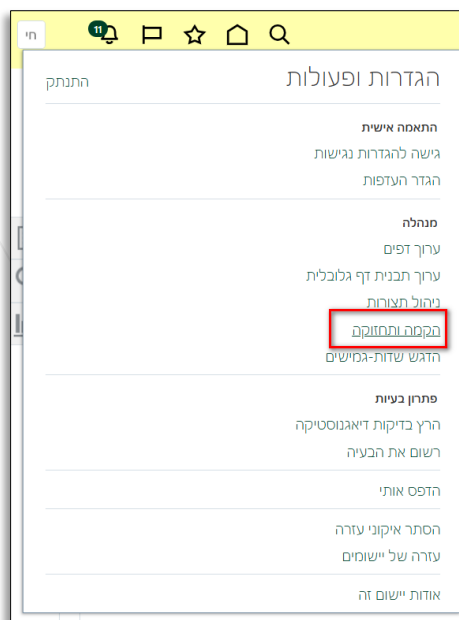

מסך ניהול ותחזוקה יוצג.

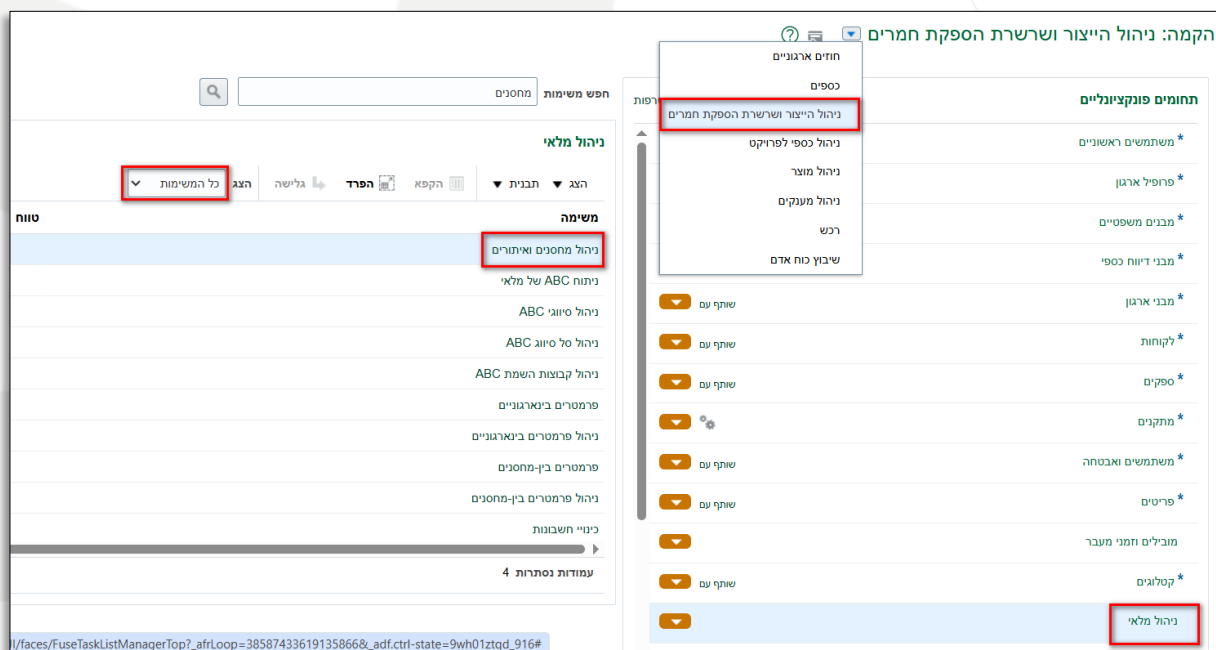

2. בתפריט העליון בחר בניהול הייצור ושרשרת הספקת חומרים. יוצגו התחומים הפונקציונליים הרלוונטיים.

3. בחר בתחום פונקציונאלי **ניהול מלאי**.
מצד שמאל יוצגו המשימות הרלוונטיות לתחום זה.
וודא שבשדה **הצג** מעל הרשימה, מוצגות **כל המשימות**.
4. גלול ואתר או חפש את המשימה **ניהול מחסנים ואיתורים** ולאחר מכן לחץ עליה.
5. יתכן ותידרש טרם הכניסה למסך, לבחור את **ארגון המלאי** שבמעבדות שלו ברצונך לעדכן את הדרכת הבטיחות.

6. בחר את ארגון המלאי ולחץ **אישור**.
מסך ניהול מחסנים יוצג.

7. סמן את שורת המעבדה בו תרצה לעדכן את הדרכת הבטיחות ולחץ על **ניהול מחסני פריט**.
מסך ניהול מחסני פריט יוצג.

הוסף פריט למחסן

משכים בימים

קדם-תהליך

עיבוד

לאחר העיבוד

מיקור

סוג

ארגון

מחסן

מחסן * A-\$CAD

פריט * PC007

Poison Code 123 פריט

שיטת תכנון מלאי * לא מתוכנן

כמות מזערית HZ EA

כמות מרבית HZ EA 22

כופל סדרה קבוע

כמות מזערית להזמנה HZ EA

כמות מרבית להזמנה HZ EA

הגדרות חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

סוג ספירת חידוש מלאי

רמת חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

כמות מרבית של חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

יחידת מידה של חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

אחוז סטייה מותרת בספירה

דרושה הדרכה Yes

בטל שמור וסגור שמור וצור אחר

8. במידה והפריט חדש וטרם קושר למעבדה, לחץ על **פעולות** ← **הוסף**, או השתמש בצלמית

ההוספה.

9. בשדה **פריט**, חפש ובחר בפריט שנדרש לקשר למעבדה, ובשדה **דרושה הדרכה** בחר בכן או לא.

10. בסיום, לחץ **שמור וסגור**.

11. במידה והפריט כבר קושר למעבדה ורק נדרש לעדכן את ההדרכה, סמן את השורה של הפריט שדורש עדכון ולחץ על **פעולות** ← **עריכה**.

ניהול מחסני פריט

חפש

תוצאות חיפוש

ניהול איתורי פריט

מחסן	פריט	תיאור פריט	כמות מרבית	שיטת תכנון מלאי
LabX	IC00014	Ethyl alcohol, F, Xi -5l	6	לא מתוכנן
LabX	PCXXX1	Poison Code Description	95	לא מתוכנן
LabX	PC007	Poison Code 123	25	לא מתוכנן

הוסף עריכה מחיקה יצא ל-Excel ניהול איתורי פריט

PC007 -- LabX : פריט פריט במחסן

מסך עריכת פריט במחסן (שם מעבדה) – מס' פריט יוצג.

עריכת פריט במחשן LabX -- HZ Dudi1

מחשן LabX
פריט HZ Dudi1
תיאור פריט HZ Dudi1

שיטת תכנון מלאי *
לא מתוכנן

משיכים בימים
קדם-תהליך
עיבוד
לאחר העיבוד

מיקור
סוג מיקור
ארגון
מחשן מקור

כמות מזערית HZ EA
כמות מרבית HZ EA 50
כופל סדרה קבוע
כמות מזערית להזמנה HZ EA
כמות מרבית להזמנה HZ EA

הגדרות חידוש מלאי תקופתי אוטומטי
סוג ספירת חידוש מלאי
רמת חידוש מלאי תקופתי אוטומטי

כמות מרבית של חידוש מלאי תקופתי אוטומטי
יחידת מידה של חידוש מלאי תקופתי אוטומטי
אחוז סטייה מותרת בספירה

דרושה הדרכה No

שמור וסגור בטל

12. בשדה דרושה הדרכה בחר בן או לא ← שמור וסגור.
המסך ייסגר ומסך ניהול מחשני פריט יהיה שוב גלוי.

13. חזור על תהליך זה עבור כול מעבדה או פריט הדורשים עדכון הדרכת בטיחות.



הערה!

סימון לא בשדה דרושה הדרכה משמעו שהמעבדה עברה הדרכה ואינה נדרשת לכך, או שלחומר המסוים לא נדרשת הדרכת בטיחות.
סימון כן, משמעו שנדרשת הדרכה ובמידה ודורש ינסה לשלוח דרישת רכש המכילה את החומר, הדרישה תדחה עכב היעדר ההדרכה.


5. דוחות חומ"ס

נושא הדוחות טרם קיבל התייחסות. בשיהיו דוחות ספציפיים לשימוש מחלקת בטיחות אעדכן את הנתיב אליהם, איך לבחור את הנתונים ואיך להציגם.

6. ניהול מלאי חומ"ס במעבדה (לחוקר)

מסך זה נועד לעדכון תנועות מלאי במעבדה של חומרים מסוכנים המאוששים לאחסון בה.

1. נווט בסרגל המודולים הראשים ולחץ על תפריט **אחרים**

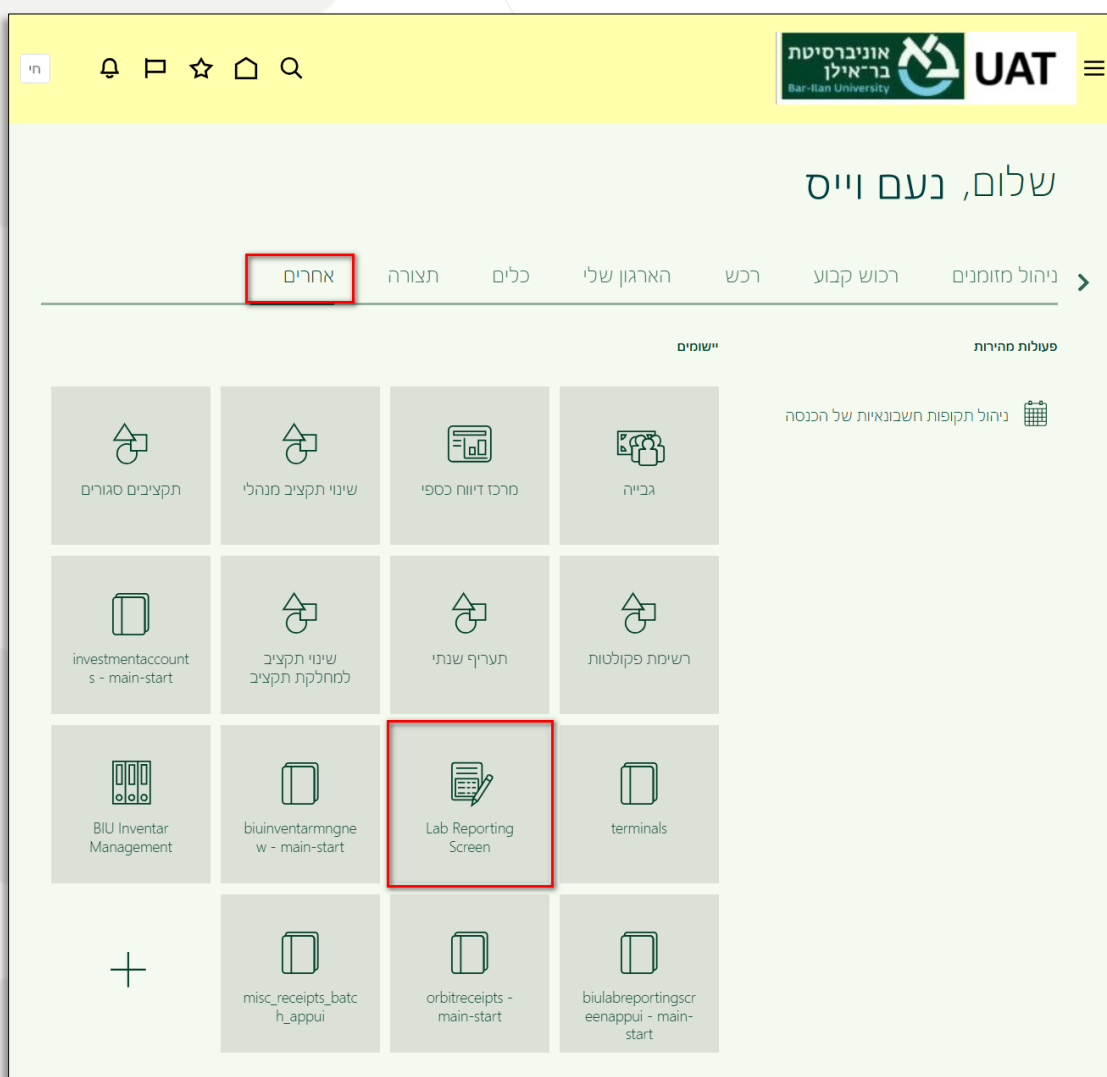

2. לחץ על **Lab Reporting Screen**.
מסך דיווח למעבדה יוצג

מסך דיווח למעבדה (1.9)

עדכון כמות לפריטי חומס במעבדה

קוד מעבדה	12345	LabX	🔍
פרט	IC00014	תאור פרט	Ethyl alcohol ,F; Xi -5l 🔍
דוח PDF 📄			

מידע כללי	יחידת מידה ראשית	HZ EA	יחידת מידה משנית	HZ KG
קבוצת פרט	GR01749	תאור קבוצת פרט	Ethyl alcohol	

נתוני מלאי	מלאי במעבדה ראשית	3	מלאי במעבדה ראשית	11.84998	כמות מקסימלית למעבדה	50
מלאי במעבדה לקבוצה ביחידת מידה ראשית	0	מלאי במעבדה לקבוצה ביחידת מידה משנית	0	כמות מקסימלית לקבוצה במעבדה	0	

דיווח	סוג פעולה	החסרה ▼
כמות לדיווח ביחידת מידה ראשית	2	
מלאי במעבדה מעודכן	1	
כמות לדיווח ביחידת מידה משנית	3.95	
הערות		
צרופות בחר קובץ או שחרר אותו כאן. גודל קובץ צריך להיות עד 100MB		
עדכן		

3. הזן נתונים בחלק העליון של הטופס לפי הסדר **המדויק** הבא:

- **שם המעבדה:** בחר מהרשימה במעבדה עבורה הנך מדווח על תנועת המלאי.
- **קוד מעבדה:** קוד הביטחון נועד לוודא כי בעל המעבדה בלבד מדווח במעבדה שלו.
- **פריט:** בחר פריט מהרשימה עבורו הנך מעוניין לדווח על תנועת המלאי.



הערה!

קוד המעבדה הינו אישי לבעל המעבדה ומומלץ לרשום אותו במקום שנגיש רק לך.

4. ככול שקיימים במערכת נתונים לגבי הפריט שנבחר, הם יאוכלסו אוטומטית באזורים הבאים במסך, **מידע כללי ונתוני מלאי**.
5. חלקו התחתון של המסך בשם **דיווח** נועד לביצוע תנועות מלאי בפריט, במעבדה, כמתואר מטה.
- **הוספה:** כדי להוסיף מהפריט למלאי במעבדה בעקבות קבלה של מלאי חדש, בחר **בהוספה בשדה סוג פעולה** ← הקלד כמות שהתווספה בשדה **כמות לדיווח ביחידת מידה ראשית** ← הוסף **הערה ו/או קובץ** במידת הצורך ולחץ על **עדכן**.
 - **החסרה:** כדי לגרוע ממלאי הפריט במעבדה בעקבות שימוש, בחר **בהחסרה בשדה סוג פעולה** ← הקלד כמות שיש לגרוע בשדה **כמות לדיווח ביחידת מידה ראשית** ← הוסף **הערה ו/או קובץ** במידת הצורך ולחץ על **עדכן**.
 - **עדכון:** כדי לעדכן את כמות הפריט במלאי במעבדה בעקבות פער בין המלאי בעגנט למלאי בפועל, בחר **בעדכון בשדה סוג פעולה** ← הקלד את הכמות הנוכחית שקיימת כרגע במלאי מהפריט, בשדה **כמות לדיווח ביחידת מידה ראשית** ← הוסף **הערה ו/או קובץ** במידת הצורך ולחץ על **עדכן**.