

Bloques de programa

Main [OB1]


Main Propiedades							
General							
Nombre	Main	Número	1	Tipo	OB	Idioma	KOP
Numeración	Automático						
Información							
Título	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


Segmento 1:




Segmento 2:

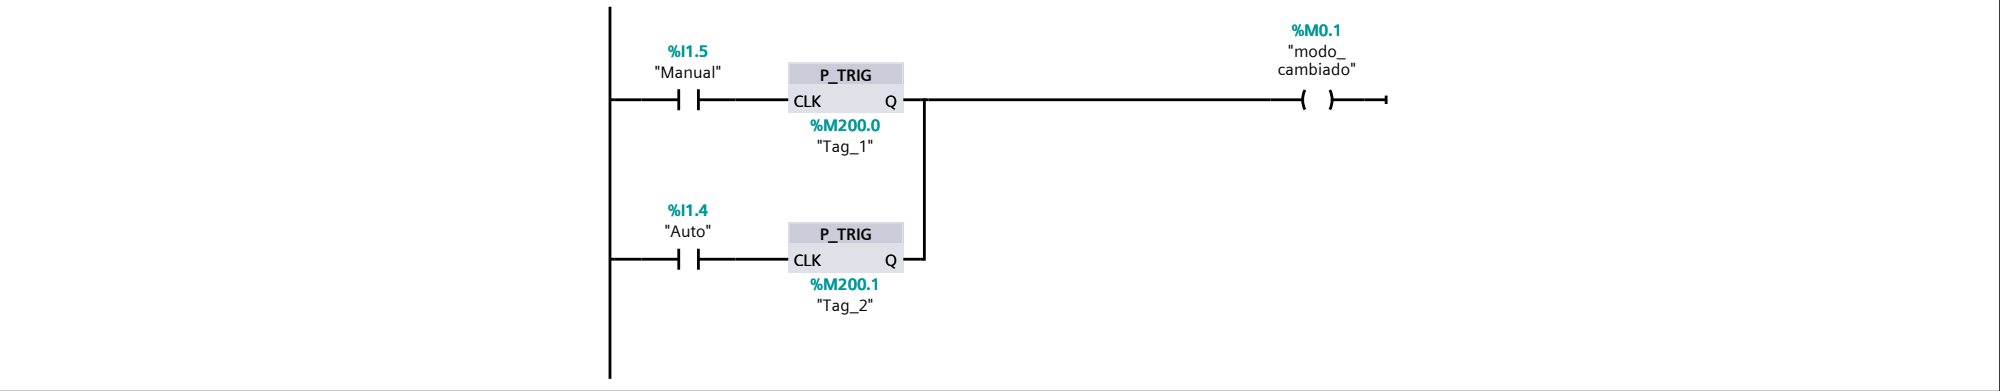

Segmento 3:

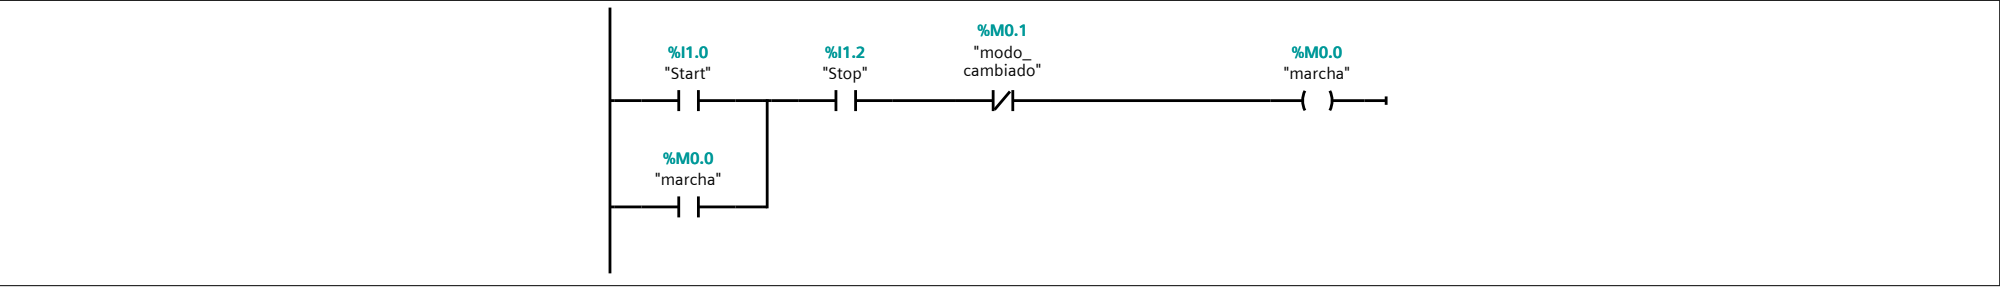

Segmento 4:

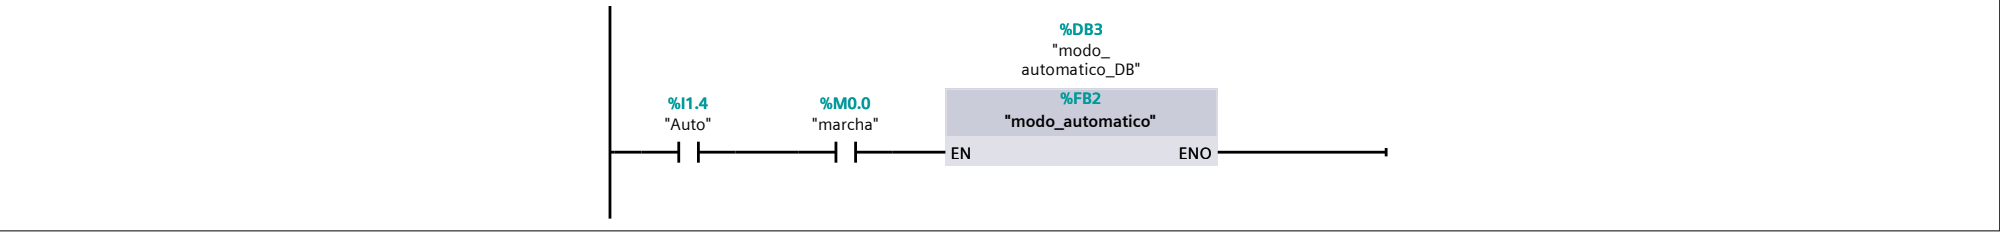

Segmento 5: Luz de peligro



Totally Integrated Automation Portal

Bloques de programa

modo_automatico [FB2]

modo_automatico Propiedades

General

Nombre	modo_automatico	Número	2	Tipo	FB	Idioma	KOP
Numeración	Automático						


Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					


Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E1	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E2	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E3	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E4	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E5	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
▼ control_roller_1.1	"control_roller_1"			True	True	True	True		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E1	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E2	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E3	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E4	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E5	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E0	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
▼ control_roller_2.1	"control_roller_2"			True	True	True	True		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
▼ Timer_TP_1	TP_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ control_ascensor_Instance	"control_ascensor"			True	True	True	True		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E1	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E2	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E3	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E4	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E5	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E6	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
▼ TON_instancia_1	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_2	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_3	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Es-cribi-ble desde HMI/ OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engi-neering	Valor de ajuste	Supervi-sión	Comentario
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_8	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

Segmento 1:

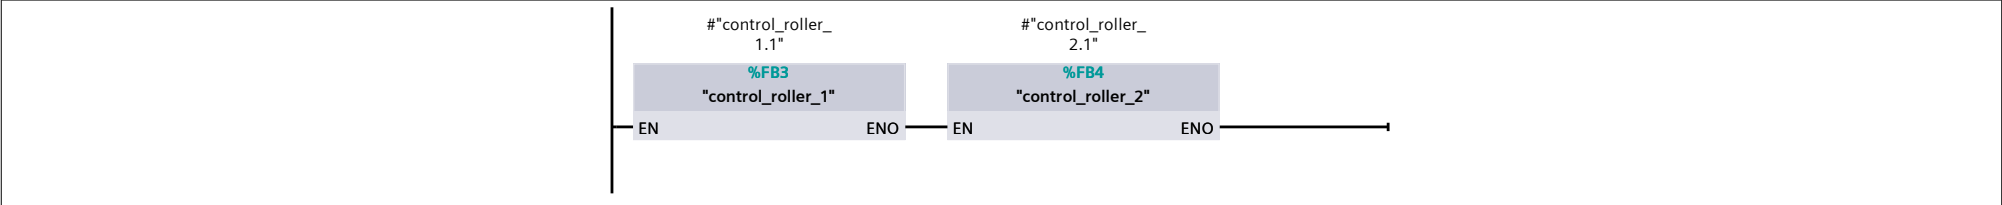

Segmento 2:

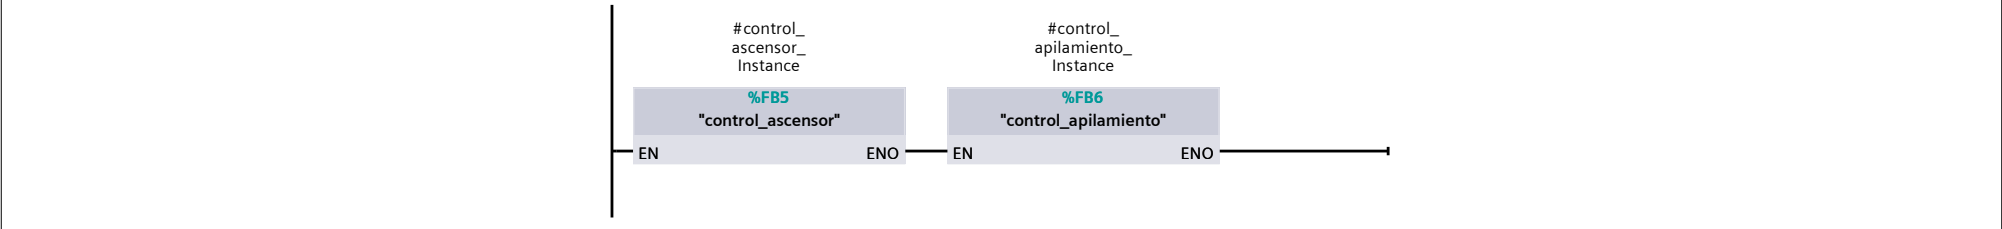

Totally Integrated Automation Portal

Bloques de programa

modo_automatico_DB [DB3]

modo_automatico_DB Propiedades

General

Nombre	modo_automatico_DB	Número	3	Tipo	DB	Idioma	DB
Numeración	Automático						

Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	False	True	True	True	False		
E1	Bool	false	False	True	True	True	False		
E2	Bool	false	False	True	True	True	False		
E3	Bool	false	False	True	True	True	False		
E4	Bool	false	False	True	True	True	False		
E5	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ control_roller_1.1	"control_roller_1"		False	True	True	True	True		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E1	Bool	false	False	True	True	True	False		
E2	Bool	false	False	True	True	True	False		
E3	Bool	false	False	True	True	True	False		
E4	Bool	false	False	True	True	True	False		
E5	Bool	false	False	True	True	True	False		
E0	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ control_roller_2.1	"control_roller_2"		False	True	True	True	True		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
▼ Timer_TP_1	TP_TIME		False	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ control_ascensor_Instance	"control_ascensor"		False	True	True	True	True		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	False	True	True	True	False		
E1	Bool	false	False	True	True	True	False		
E2	Bool	false	False	True	True	True	False		
E3	Bool	false	False	True	True	True	False		
E4	Bool	false	False	True	True	True	False		
E5	Bool	false	False	True	True	True	False		
E6	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ TON_instancia_1	TON_TIME		False	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_2	TON_TIME		False	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_3	TON_TIME		False	True	True	True	True		

Totally Integrated Automation Portal										
Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario	
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TON_8	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			

Totally Integrated Automation Portal

Bloques de programa

control_roller_1 [FB3]

control_roller_1 Propiedades

General

Nombre	control_roller_1	Número	3	Tipo	FB	Idioma	KOP
Numeración	Automático						

Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E1	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E2	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E3	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E4	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E5	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E0	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

Segmento 1:

#E1

#E2

#E3


#E4

#E5

#E0

(s)

Segmento 2:

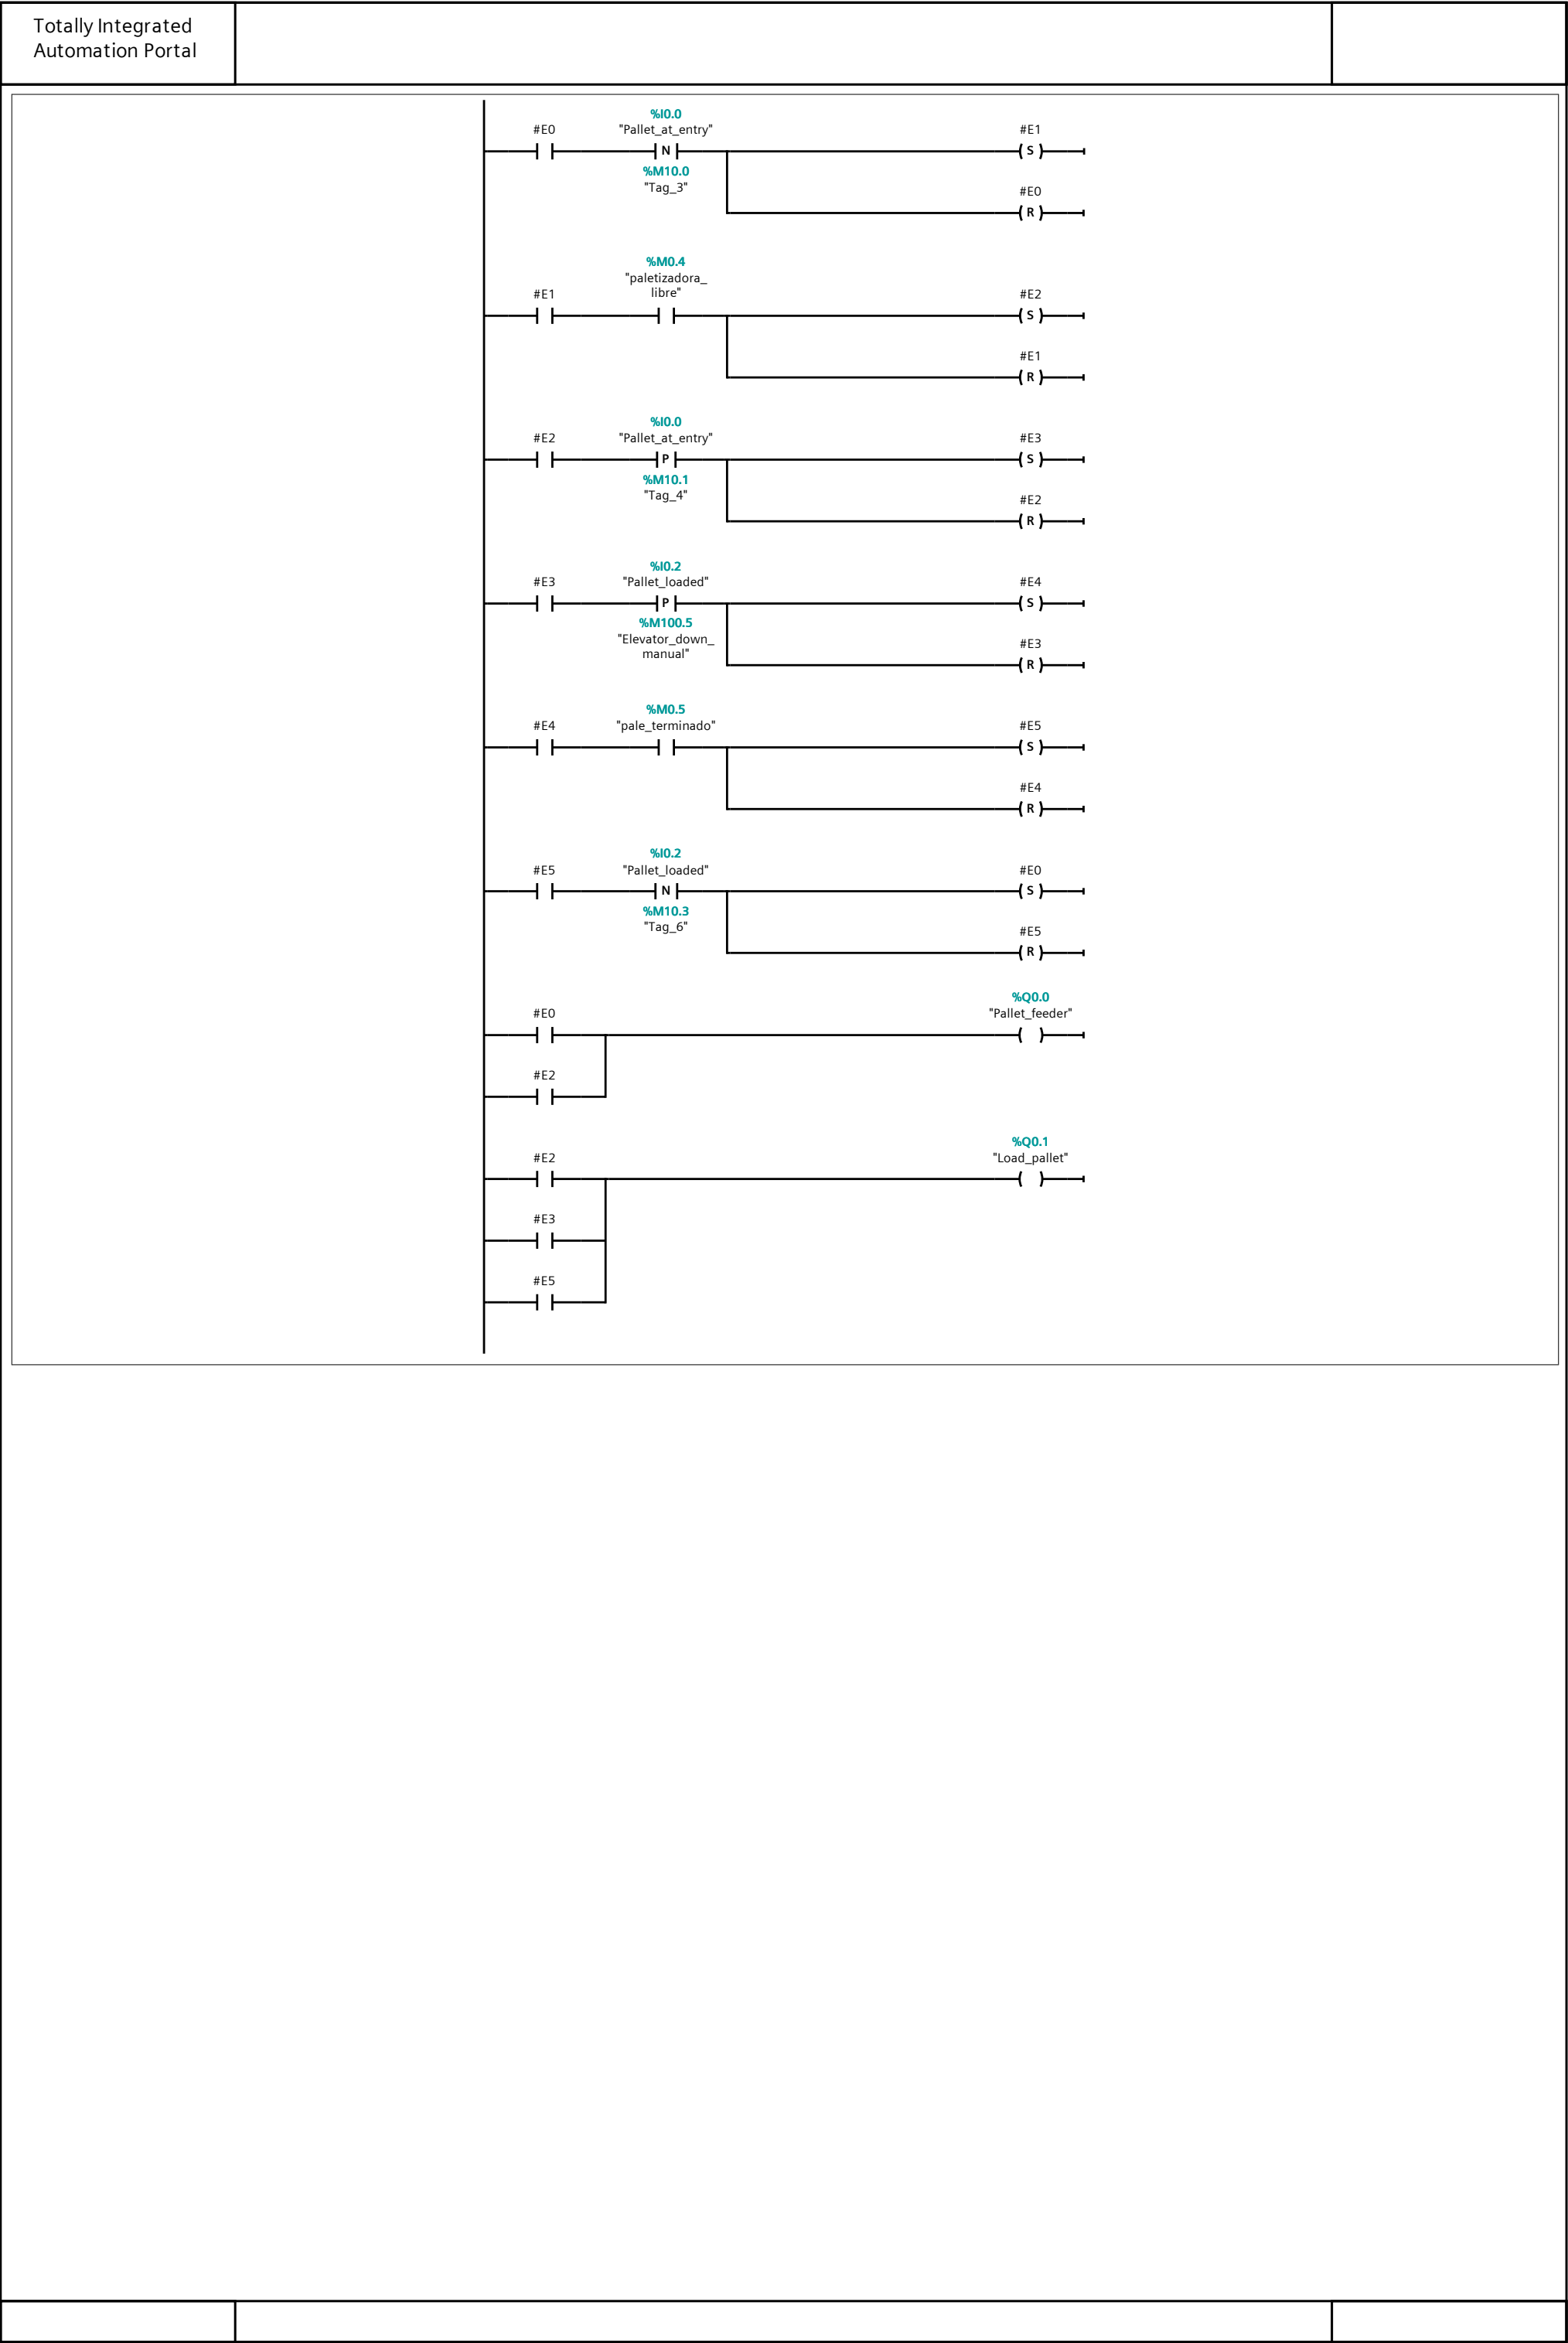


Bloques de programa

control_roller_2 [FB4]

control_roller_2 Propiedades							
General							
Nombre	control_roller_2	Número	4	Tipo	FB	Idioma	KOP
Numeración	Automático						
Información							
Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
▼ Timer_TP_1	TP_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

Segmento 1: Transportador de rodillos de salida

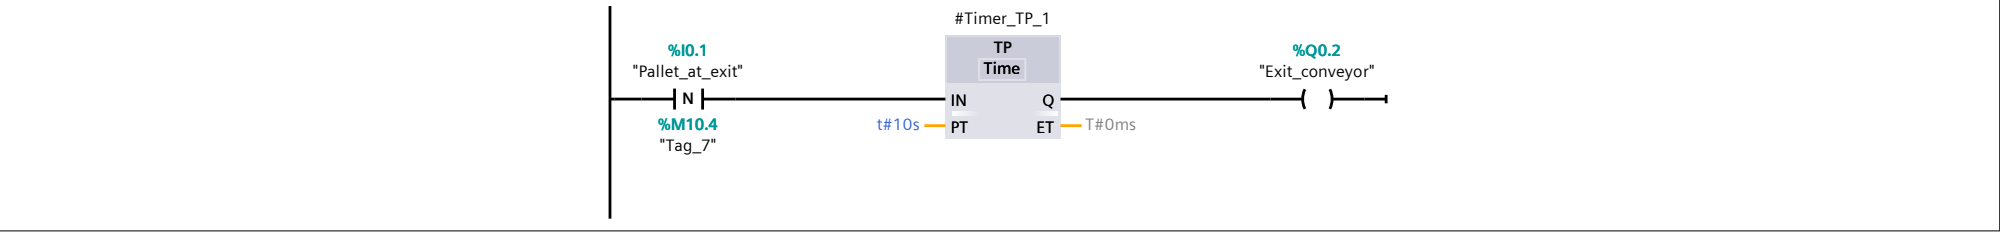


Bloques de programa

control_ascensor [FB5]


control_ascensor Propiedades							
General							
Nombre	control_ascensor	Número	5	Tipo	FB	Idioma	KOP
Numeración	Automático						
Información							
Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Es-cribi-ble desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engi-neering	Valor de ajuste	Supervi-sión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E1	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E2	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E3	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E4	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E5	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E6	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
▼ TON_instancia_1	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_2	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_3	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

Segmento 1:

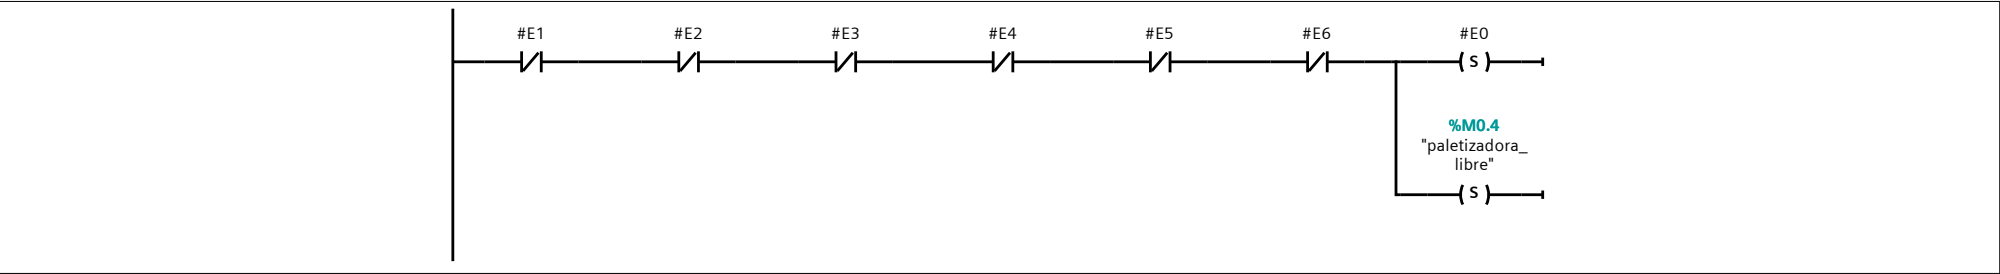

Segmento 2: Salida booleana para hacer que la subida o bajada del ascensor sea entre el limite inferior y superior en un solo movimiento

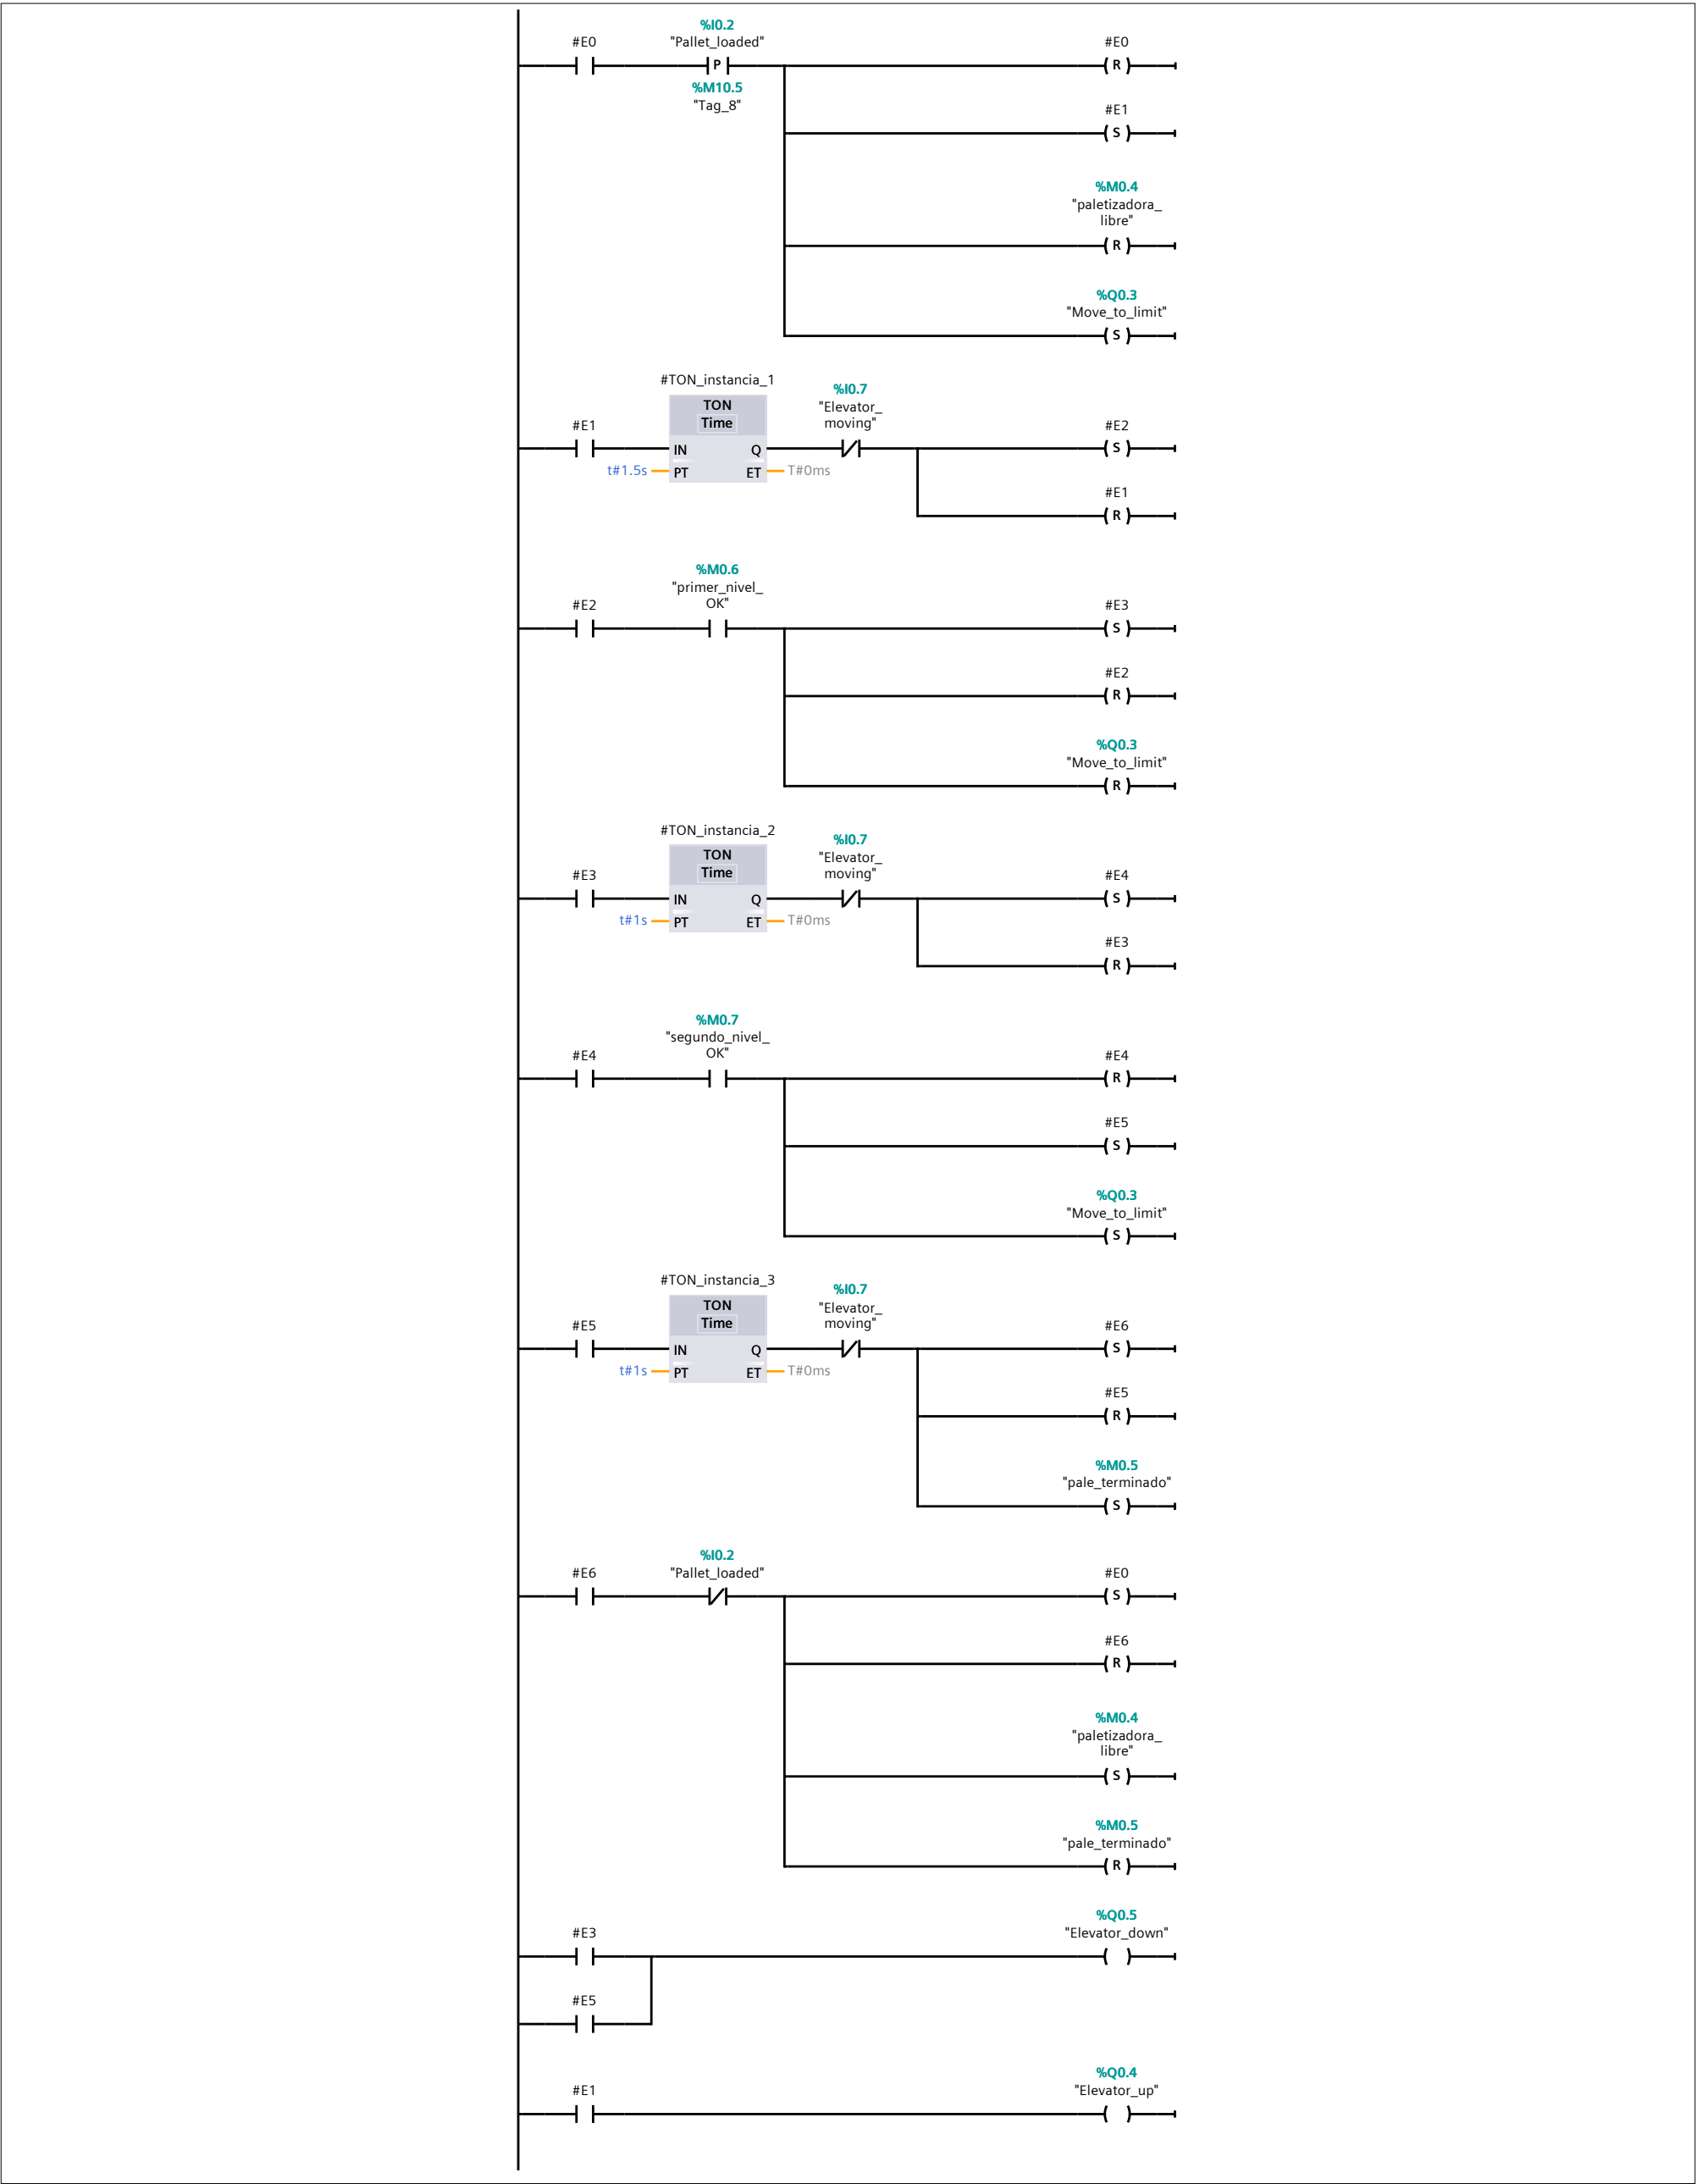

Totally Integrated Automation Portal

Bloques de programa

control_ascensor_DB [DB2]

control_ascensor_DB Propiedades

General

Nombre	control_ascensor_DB	Número	2	Tipo	DB	Idioma	DB
Numeración	Automático						

Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	False	True	True	True	False		
E1	Bool	false	False	True	True	True	False		
E2	Bool	false	False	True	True	True	False		
E3	Bool	false	False	True	True	True	False		
E4	Bool	false	False	True	True	True	False		
E5	Bool	false	False	True	True	True	False		
E6	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ TON_instancia_1	TON_TIME		False	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_2	TON_TIME		False	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ TON_instancia_3	TON_TIME		False	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Bloques de programa

control_apilamiento [FB6]

control_apilamiento Propiedades

General

Nombre	control_apilamiento	Número	6	Tipo	FB	Idioma	KOP
Numeración	Automático						


Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizado					

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Escribible desde HMI/OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engineering	Valor de ajuste	Supervisión	Comentario
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
E0	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E1	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E2	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E3	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E4	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E5	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E6	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E7	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E8	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
E9	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
▼ CTU_1	CTD_INT		Remanente	True	True	True	True		
CU	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
CD	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
R	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
LD	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
QU	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
QD	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
PV	Int	0	Remanente	True	True	True	False		
CV	Int	0	Remanente	True	True	True	False		
▼ TON_1	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_2	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_3	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ CTU_2	CTU_INT		Remanente	True	True	True	True		
CU	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
CD	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
R	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
LD	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
QU	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
QD	Bool	false	Remanente	True	True	True	False		
PV	Int	0	Remanente	True	True	True	False		
CV	Int	0	Remanente	True	True	True	False		
▼ TON_4	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_5	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		


Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Remanencia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	Es-cribi-ble desde HMI/ OPC UA/ Web API	Visible en HMI Engi-neering	Valor de ajuste	Supervi-sión	Comentario
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_6	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_7	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
▼ TON_8	TON_TIME		No remanente	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	No remanente	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	No remanente	True	False	True	False		
IN	Bool	false	No remanente	True	True	True	False		
Q	Bool	false	No remanente	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

Segmento 1:

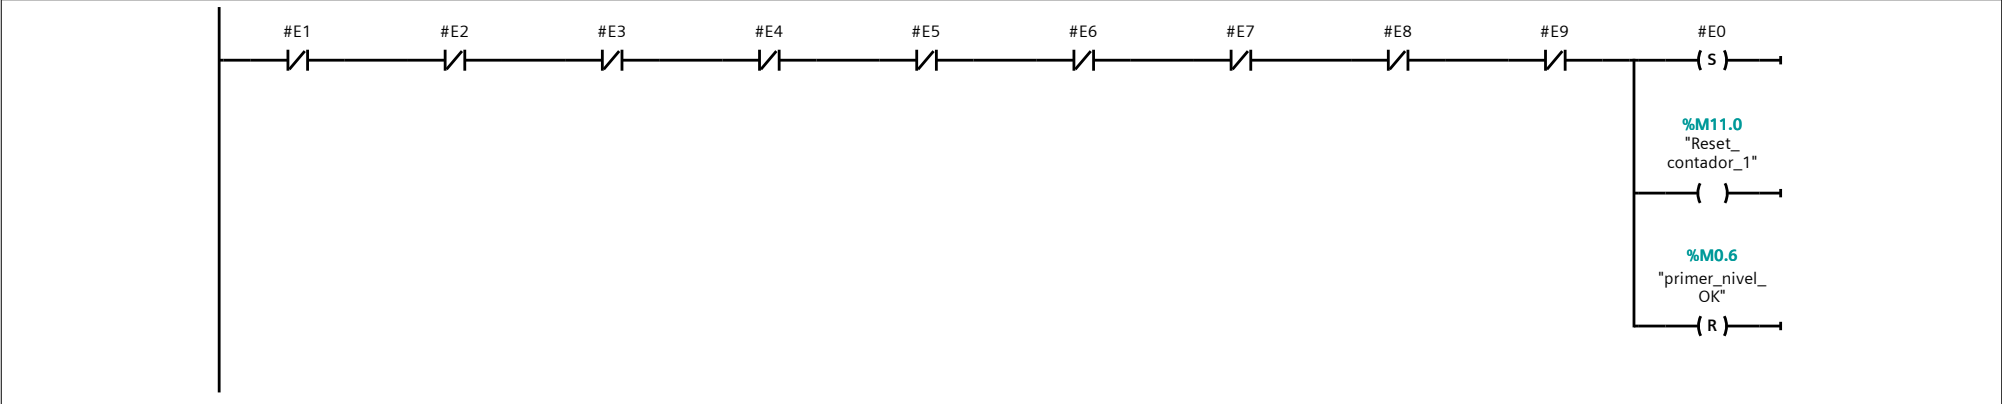


Segmento 2:

Segmento 2: (1.1 / 2.1)

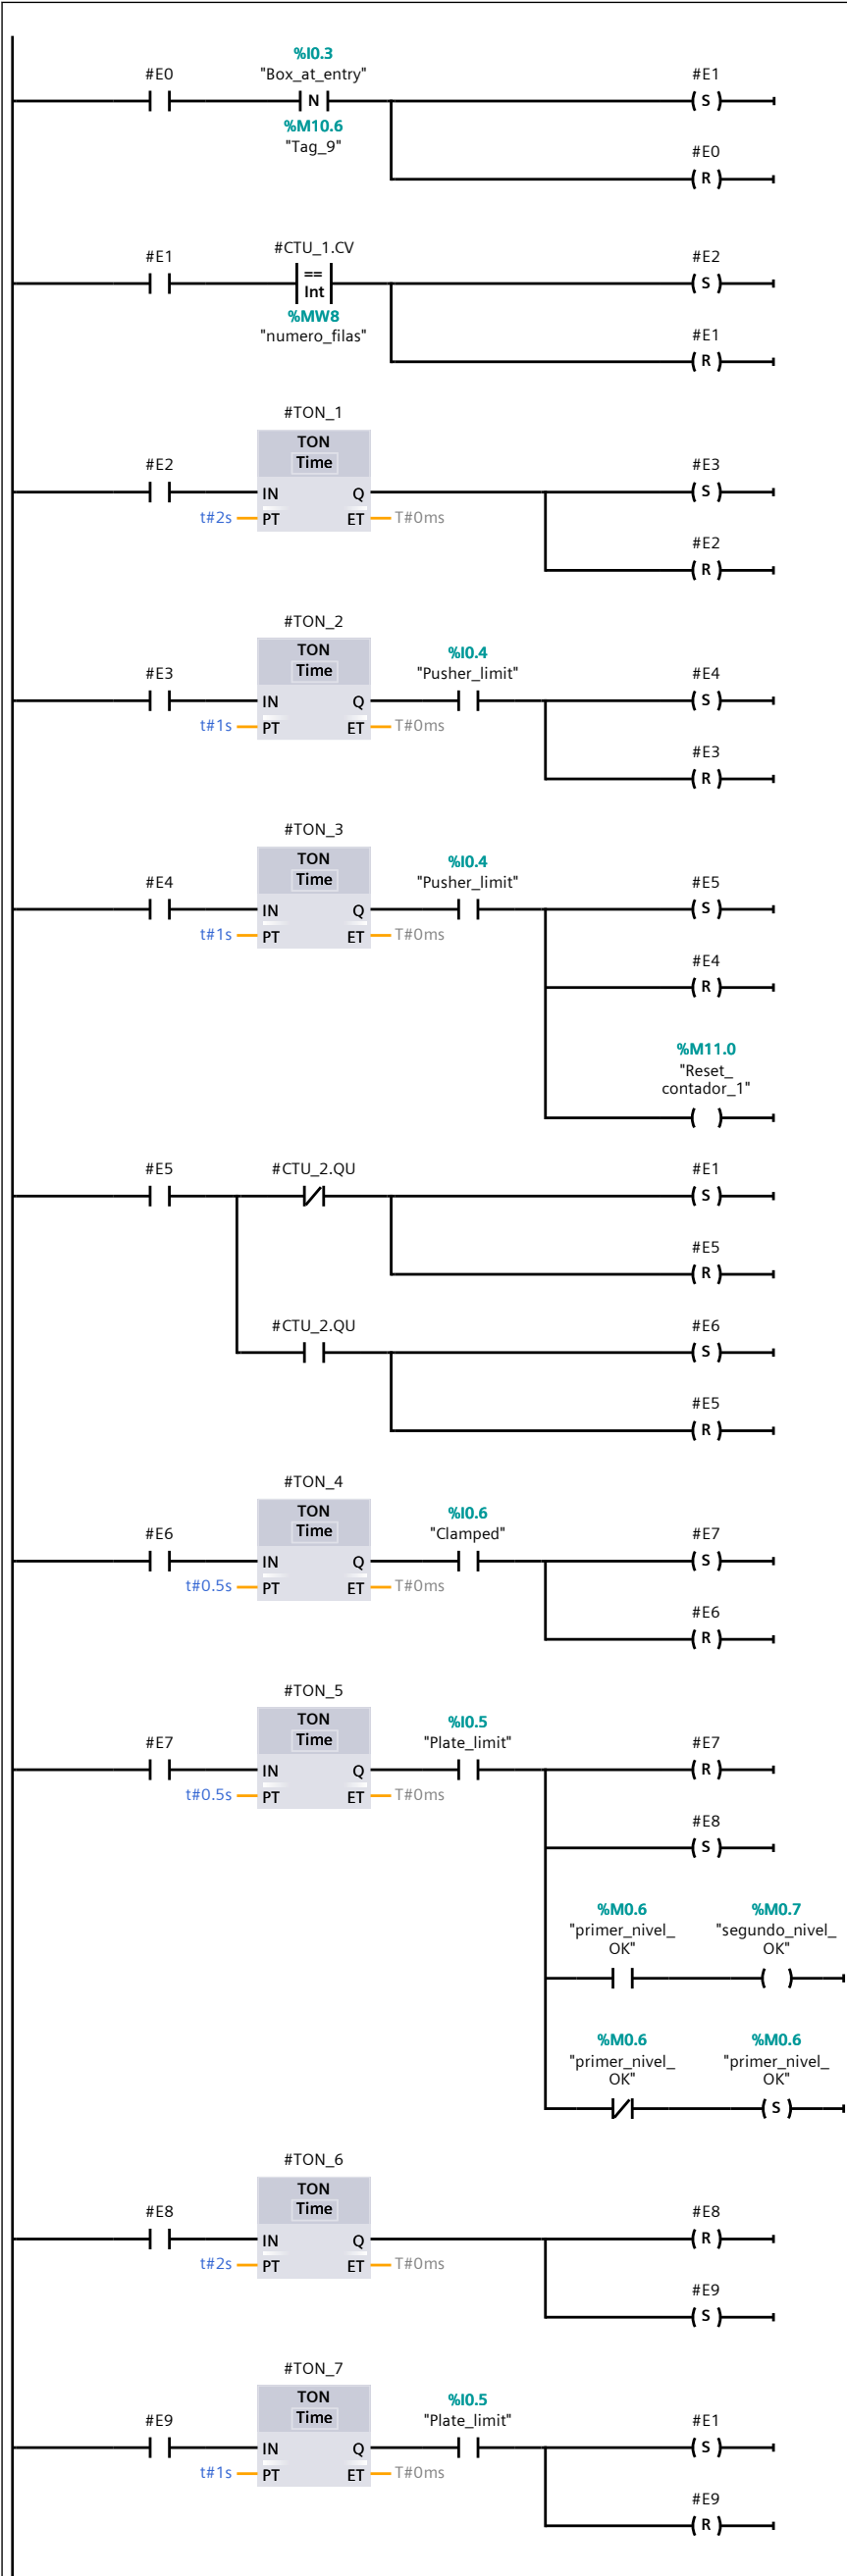


Segmento 2: (2.1 / 2.1)


1.1 (Página8 - 3)



Segmento 3: Cinta alimentadora de cajas

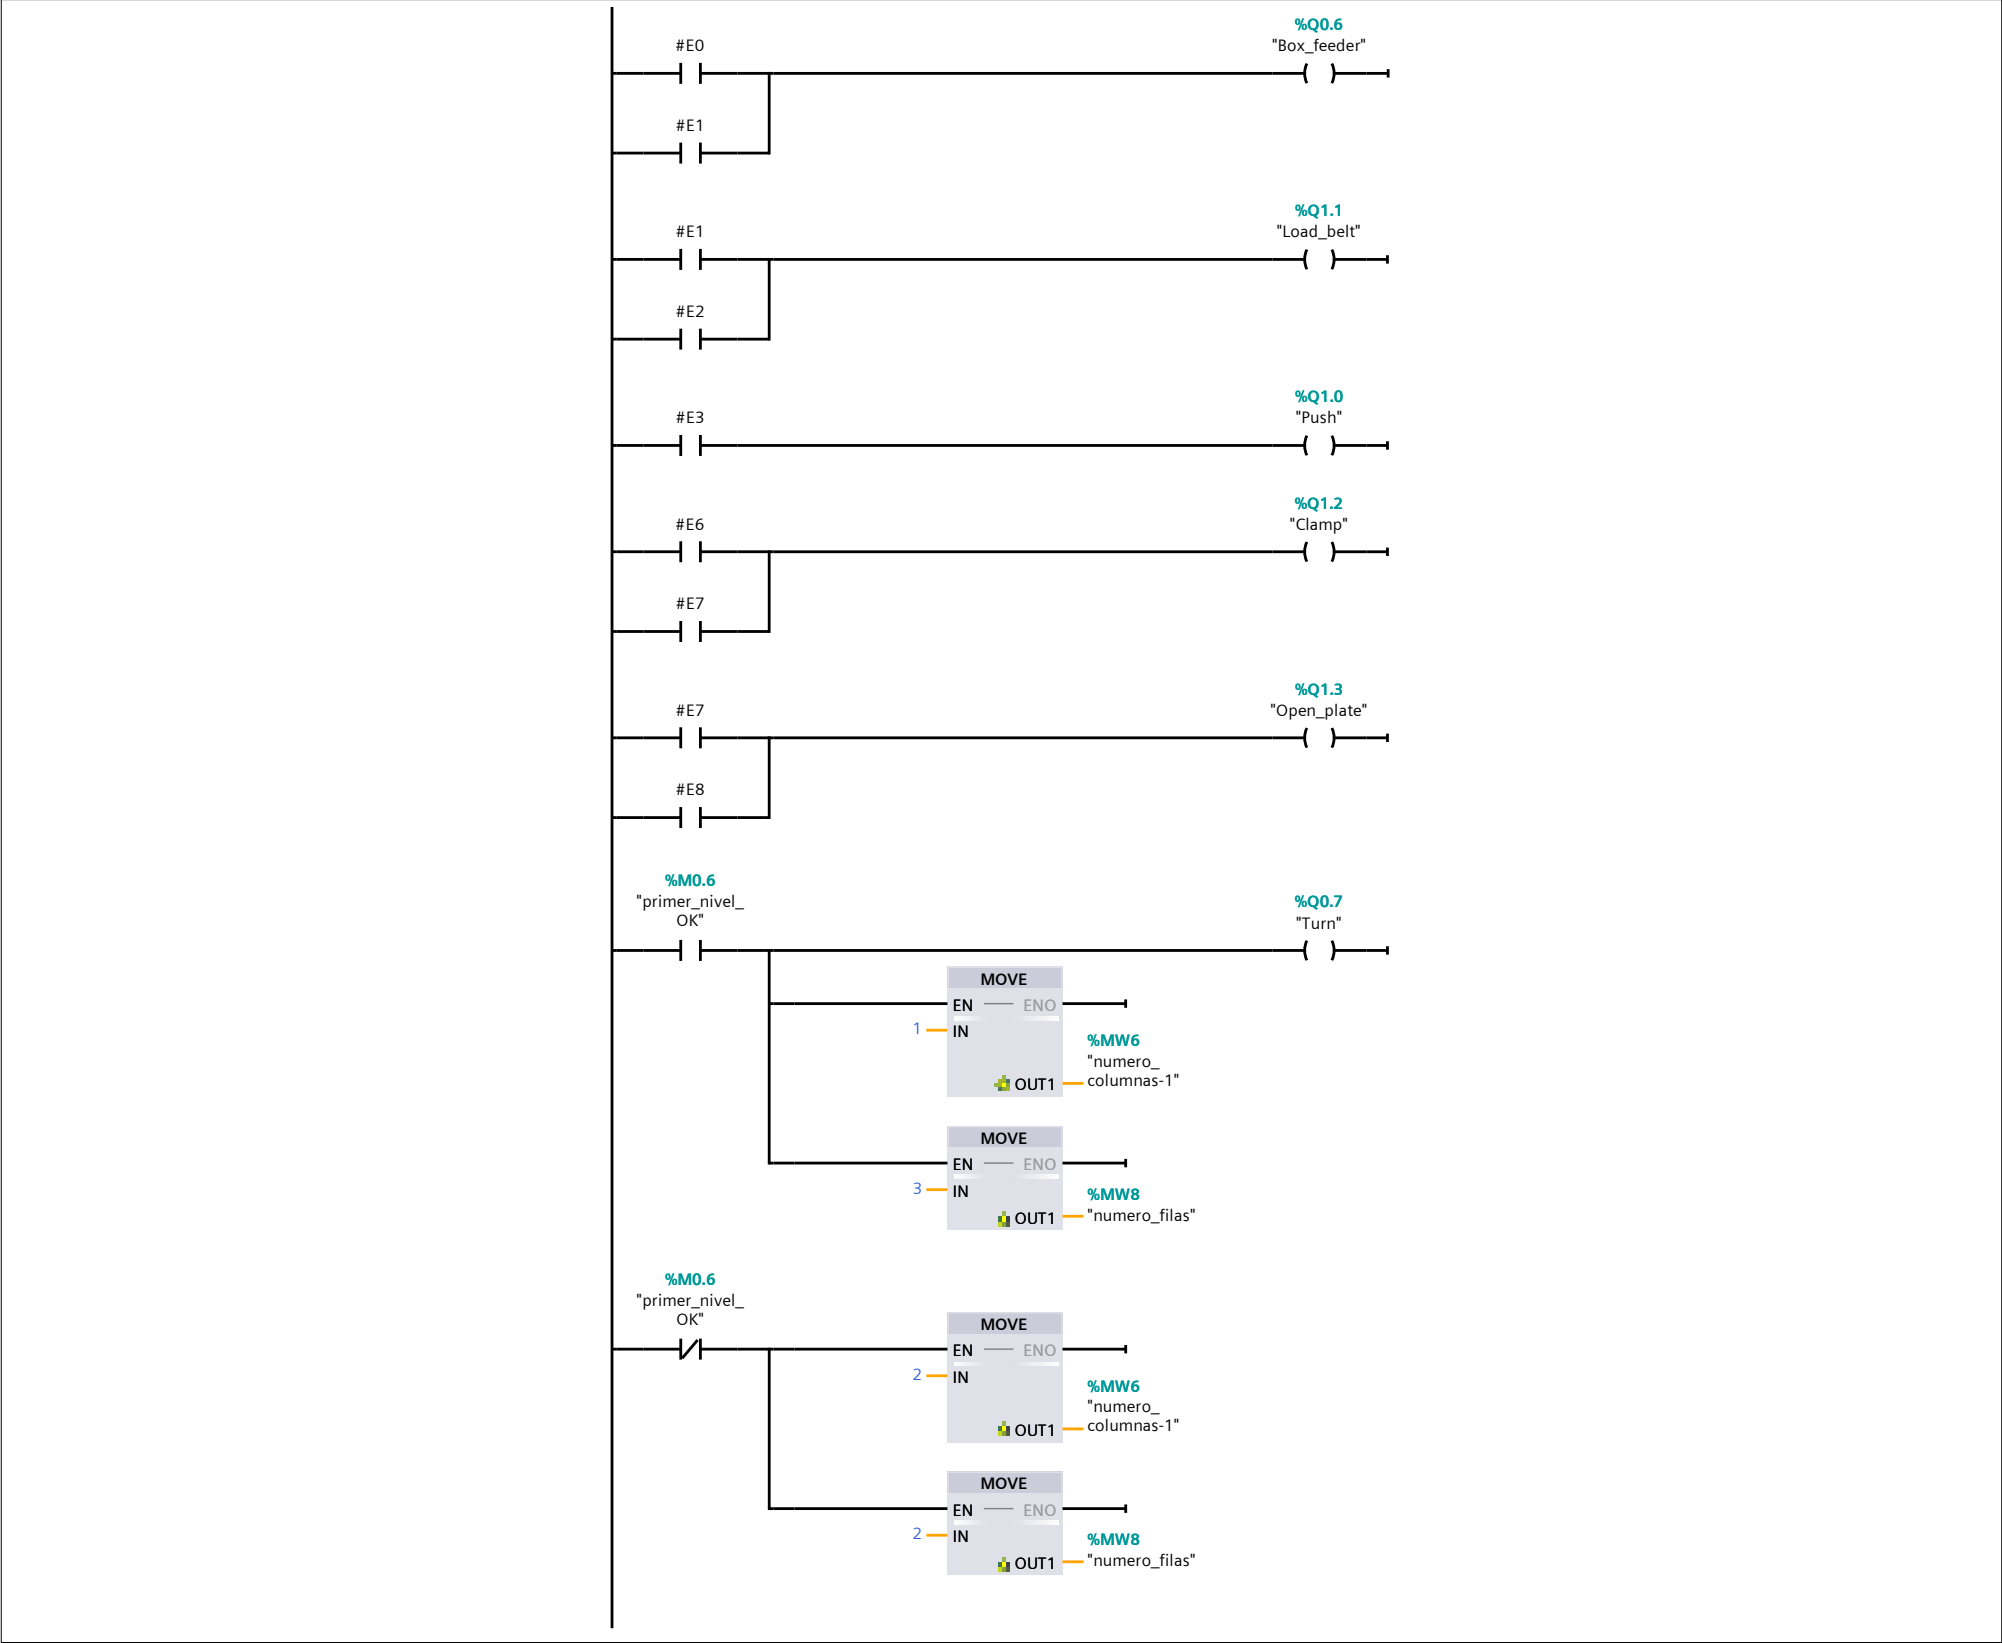

Segmento 4:

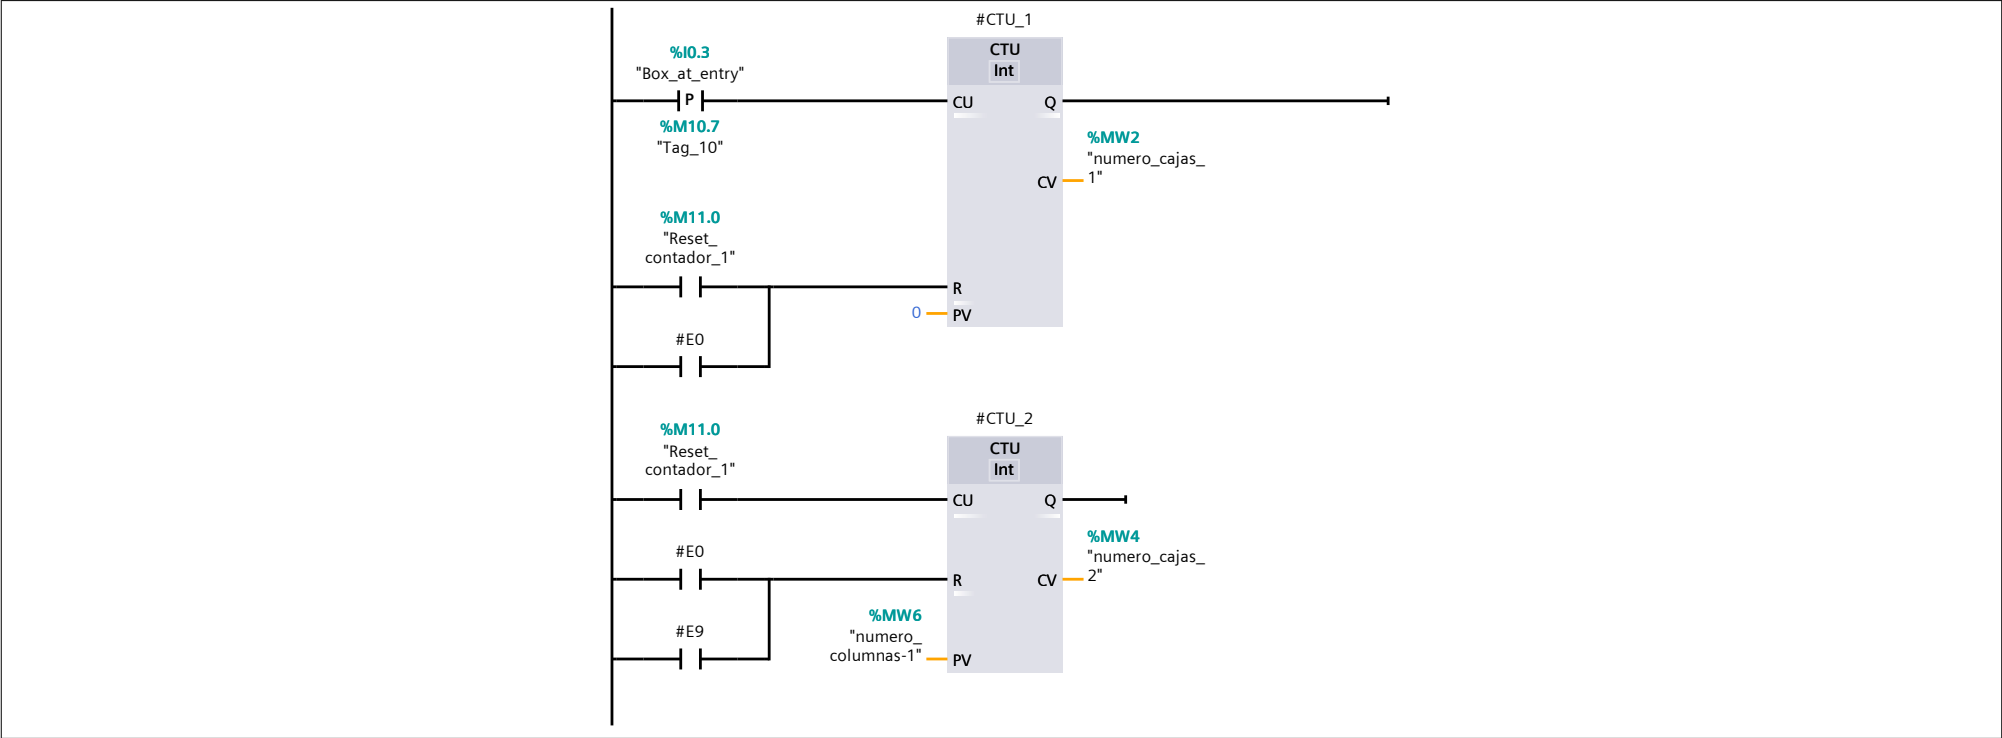

Totally Integrated Automation Portal

Bloques de programa / conexion_factoryIO

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 [FC9000]

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 Propiedades

General

Nombre	MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Número	9000	Tipo	FC	Idioma	SCL
Numeración	Manual						

Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personaliza-do					

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario
Input			
Output			
InOut			
▼ Temp			
rdTimeReturn	Int		
▼ outputTime	DTL		
YEAR	UInt		
MONTH	USInt		
DAY	USInt		
WEEKDAY	USInt		
HOURL	USInt		
MINUTE	USInt		
SECOND	USInt		
NANOSECOND	UDInt		
SyncVal	Byte		
forVal	Int		
forVal_2	Int		
Value	Byte		
▼ Constant			
CompVal	Byte	16#34	
Value_01	Byte	16#11	
Value_01_DW	DWord	16#A165_D992	
Value_02_DW	DWord	16#58BE_4401	
▼ Return			
MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Void		

```
0001
0002 #Value:=PEEK(area := 16#82,
0003     dbNumber := 0,
0004     byteOffset := 511);
0005 #Value := #Value + 1;
0006
0007 POKE(area := 16#82,
0008     dbNumber := 0,
0009     byteOffset := 511,
0010     value := #Value);
0011
0012 POKE(area:=16#81,
0013     dbNumber:=0,
0014     byteOffset:=1016,
0015     value:=#Value_01_DW);
0016 POKE(area := 16#81,
0017     dbNumber := 0,
0018     byteOffset := 1020,
0019     value := #Value_02_DW);
0020
0021 POKE(area := 16#81,
0022     dbNumber := 0,
0023     byteOffset := 511,
0024     value := B#16#00);
0025
0026 FOR #forVal := 0 TO 120 DO
0027     FOR #forVal_2:=0 TO 10 DO
0028         #rdTimeReturn:=RD_SYS_T(#outputTime);
0029         #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0030         #rdTimeReturn := RD_SYS_T(#outputTime);
0031         #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0032     END_FOR;
0033     #SyncVal:= PEEK(area := 16#81,
0034         dbNumber := 0,
0035         byteOffset := 511);
0036     IF #SyncVal = #CompVal THEN
0037         GOTO M_1;
0038     END_IF;
0039 END_FOR;
0040 RETURN;
0041
0042 M_1:
0043 POKE(area := 16#81,
```

Totally Integrated Automation Portal																																										
0044 dbNumber := 0, 0045 byteOffset := 511, 0046 value := B#16#0); 0047 0048 0049																																										
<table><tr><th>Símbolo</th><th>Dirección</th><th>Tipo</th><th>Comentario</th></tr><tr><td>#CompVal</td><td>16#34</td><td>Byte</td><td></td></tr><tr><td>#forVal</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#forVal_2</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#outputTime</td><td></td><td>DTL</td><td></td></tr><tr><td>#rdTimeReturn</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#SyncVal</td><td></td><td>Byte</td><td></td></tr><tr><td>#Value</td><td></td><td>Byte</td><td></td></tr><tr><td>#Value_01_DW</td><td>16#A165_D992</td><td>DWord</td><td></td></tr><tr><td>#Value_02_DW</td><td>16#58BE_4401</td><td>DWord</td><td></td></tr></table>			Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario	#CompVal	16#34	Byte		#forVal		Int		#forVal_2		Int		#outputTime		DTL		#rdTimeReturn		Int		#SyncVal		Byte		#Value		Byte		#Value_01_DW	16#A165_D992	DWord		#Value_02_DW	16#58BE_4401	DWord	
Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario																																							
#CompVal	16#34	Byte																																								
#forVal		Int																																								
#forVal_2		Int																																								
#outputTime		DTL																																								
#rdTimeReturn		Int																																								
#SyncVal		Byte																																								
#Value		Byte																																								
#Value_01_DW	16#A165_D992	DWord																																								
#Value_02_DW	16#58BE_4401	DWord																																								

Totally Integrated Automation Portal		
Bloques de programa / Bloques de sistema Recursos de programa Esta carpeta está vacía.		