




ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.001

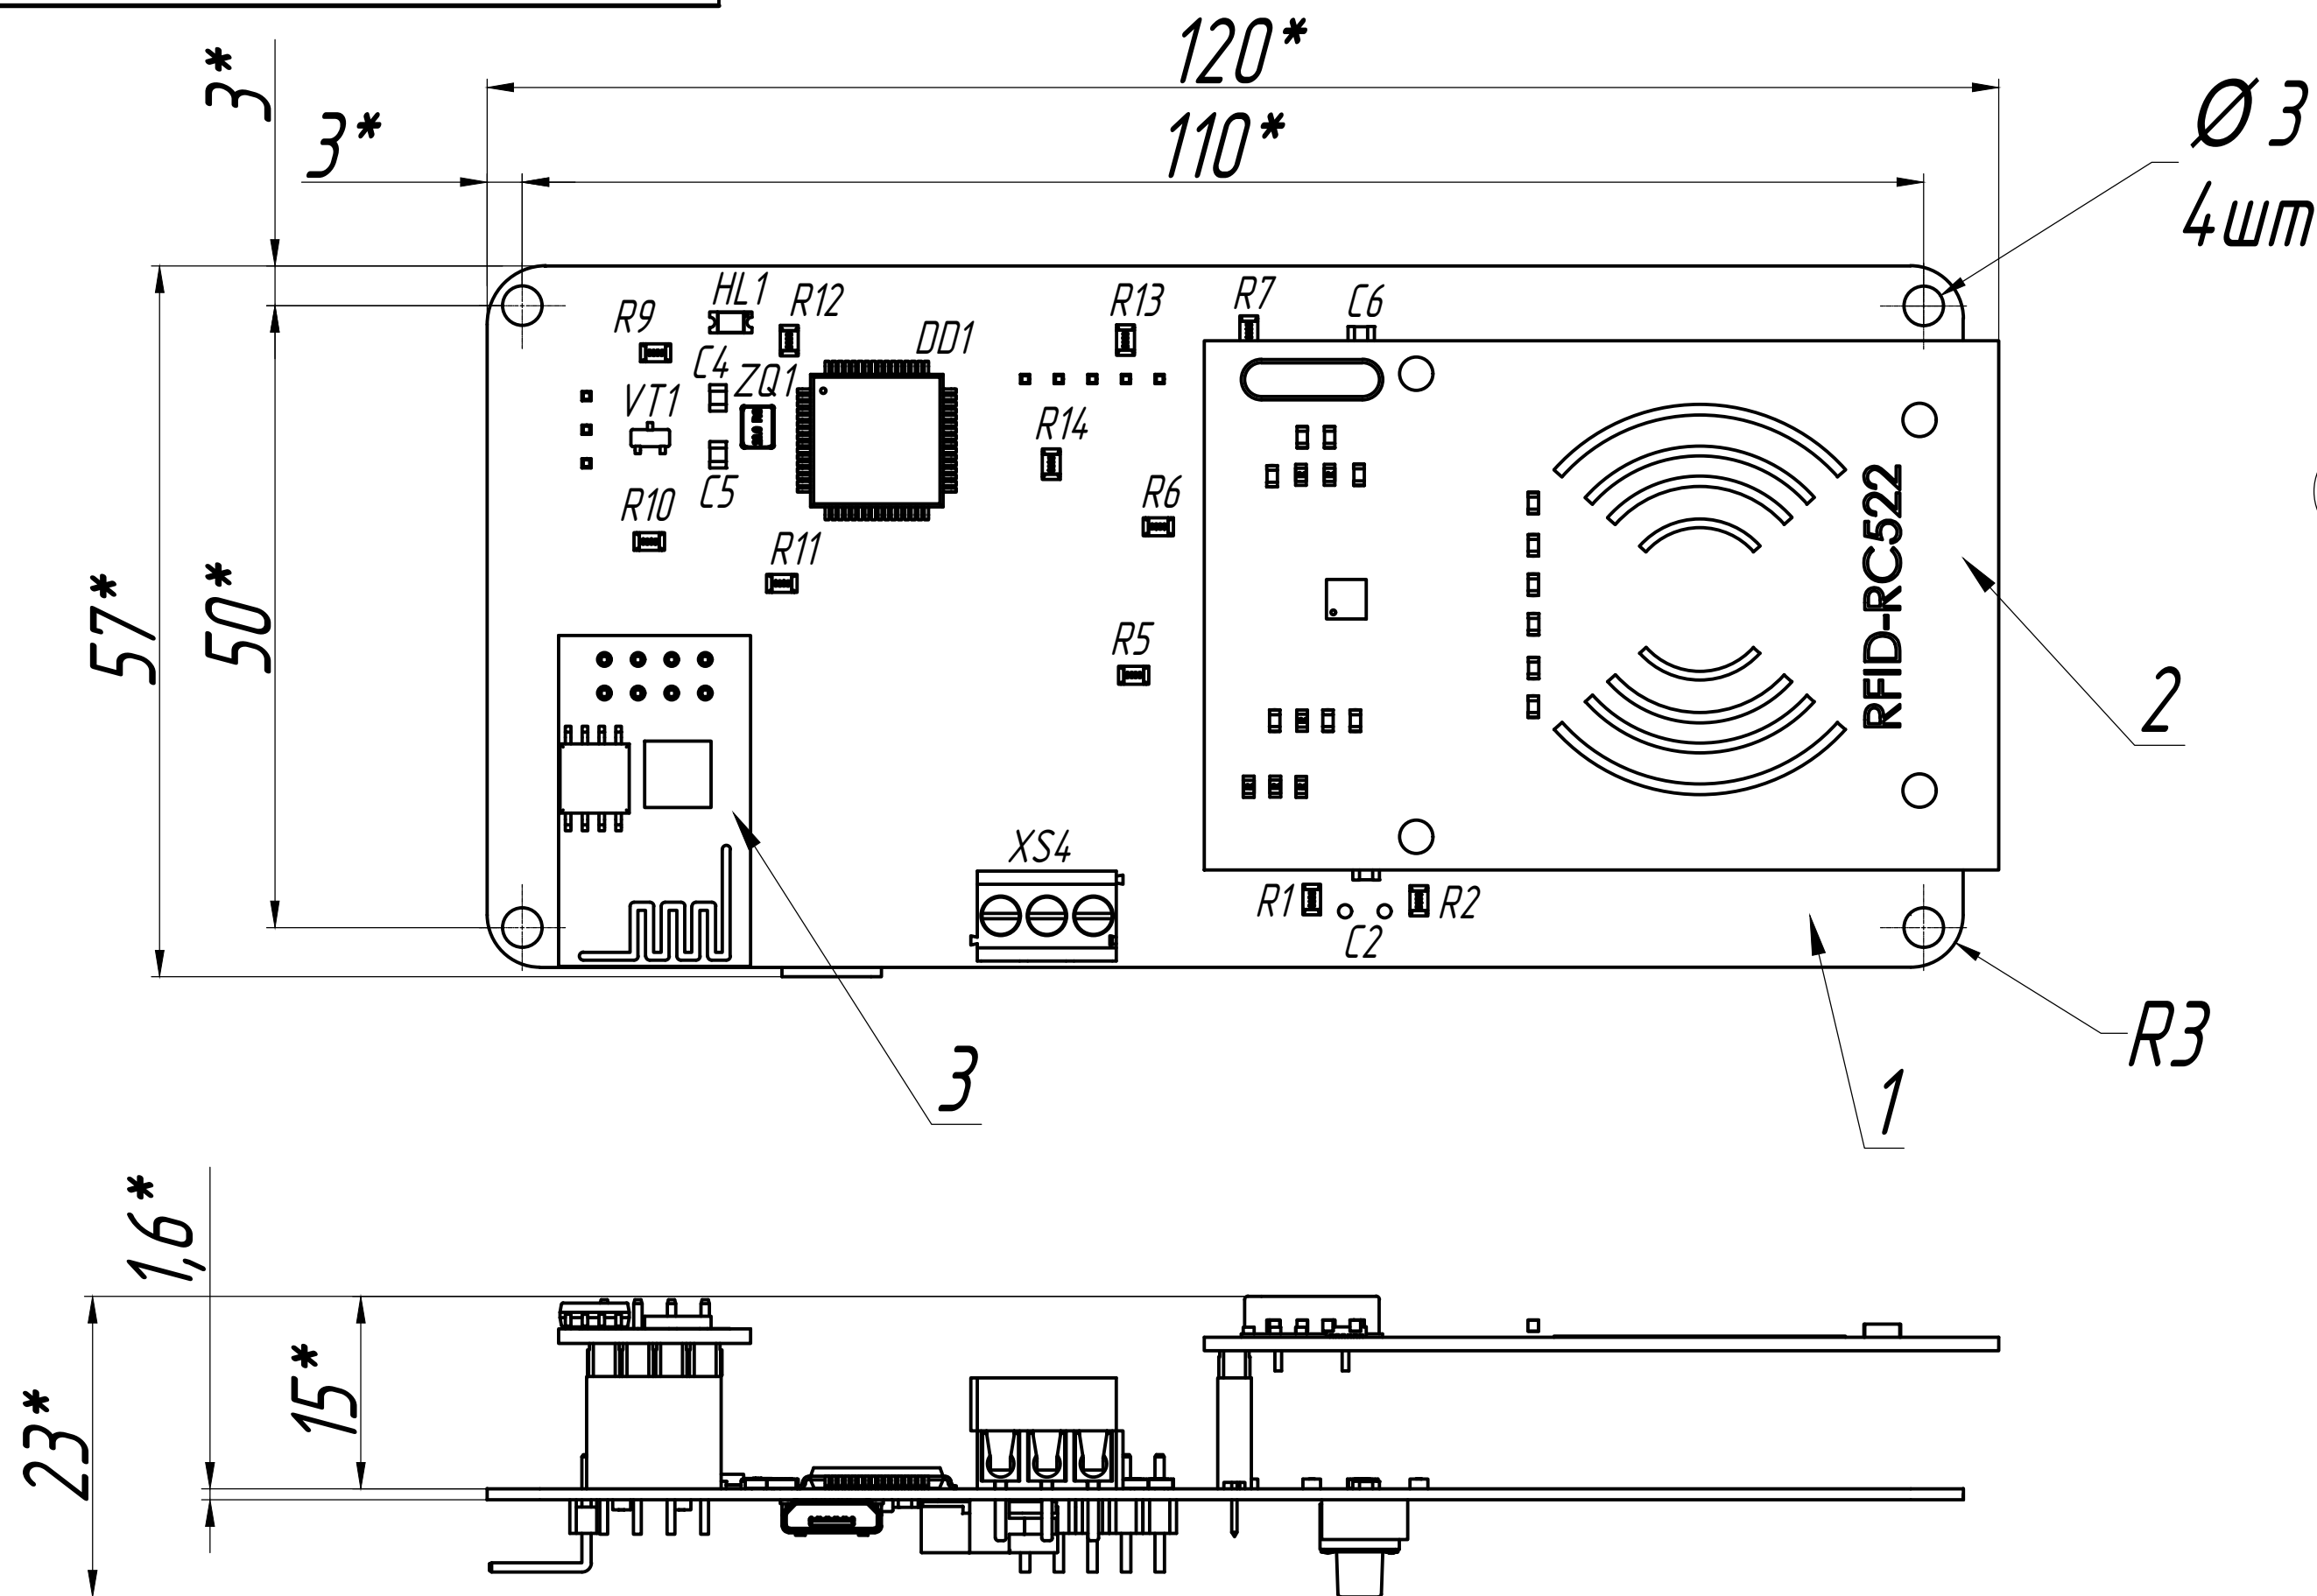


Вариант 1

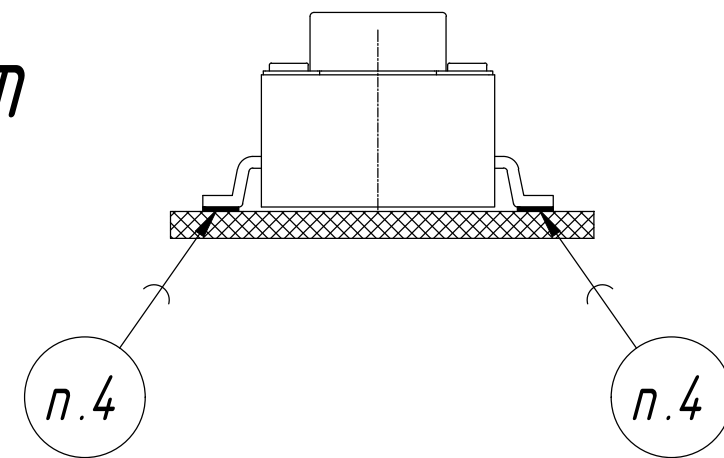


Вариант 2

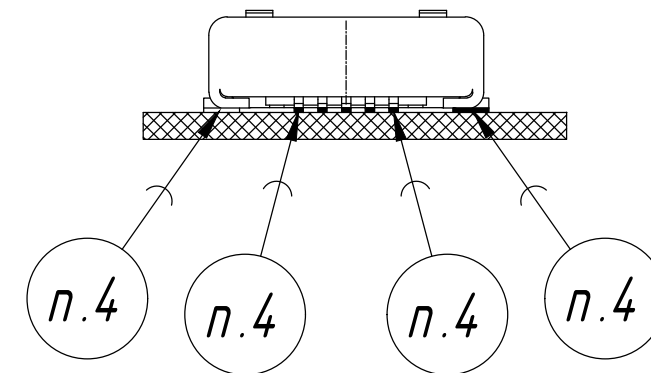

Вариант 3

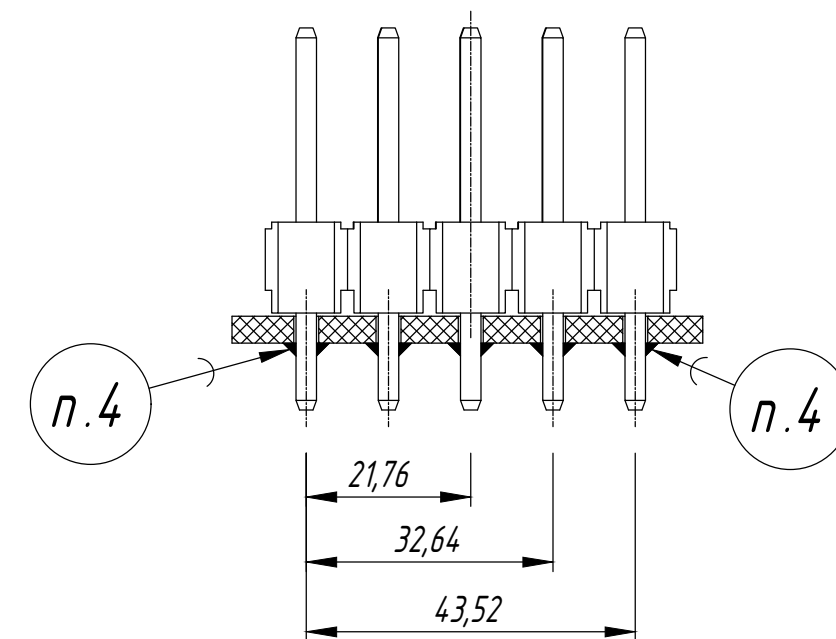

- *Размеры для справок
- Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.001 ЭЗ. Маркировка элементов показана условно
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-97
- Паять припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76 или аналогичным по составу и эксплуатационной стойкости согласно ГОСТ 23592-96
- После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто -бензиновой смесью ГОСТ 18300-87
- Контроль паяных соединений производить визуально -оптическим методом по ГОСТ 24715-81
- Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба
- Печатные проводники условно не показаны
- Остальные технические требования по ОСТ 4 Г 0.070.015-75.

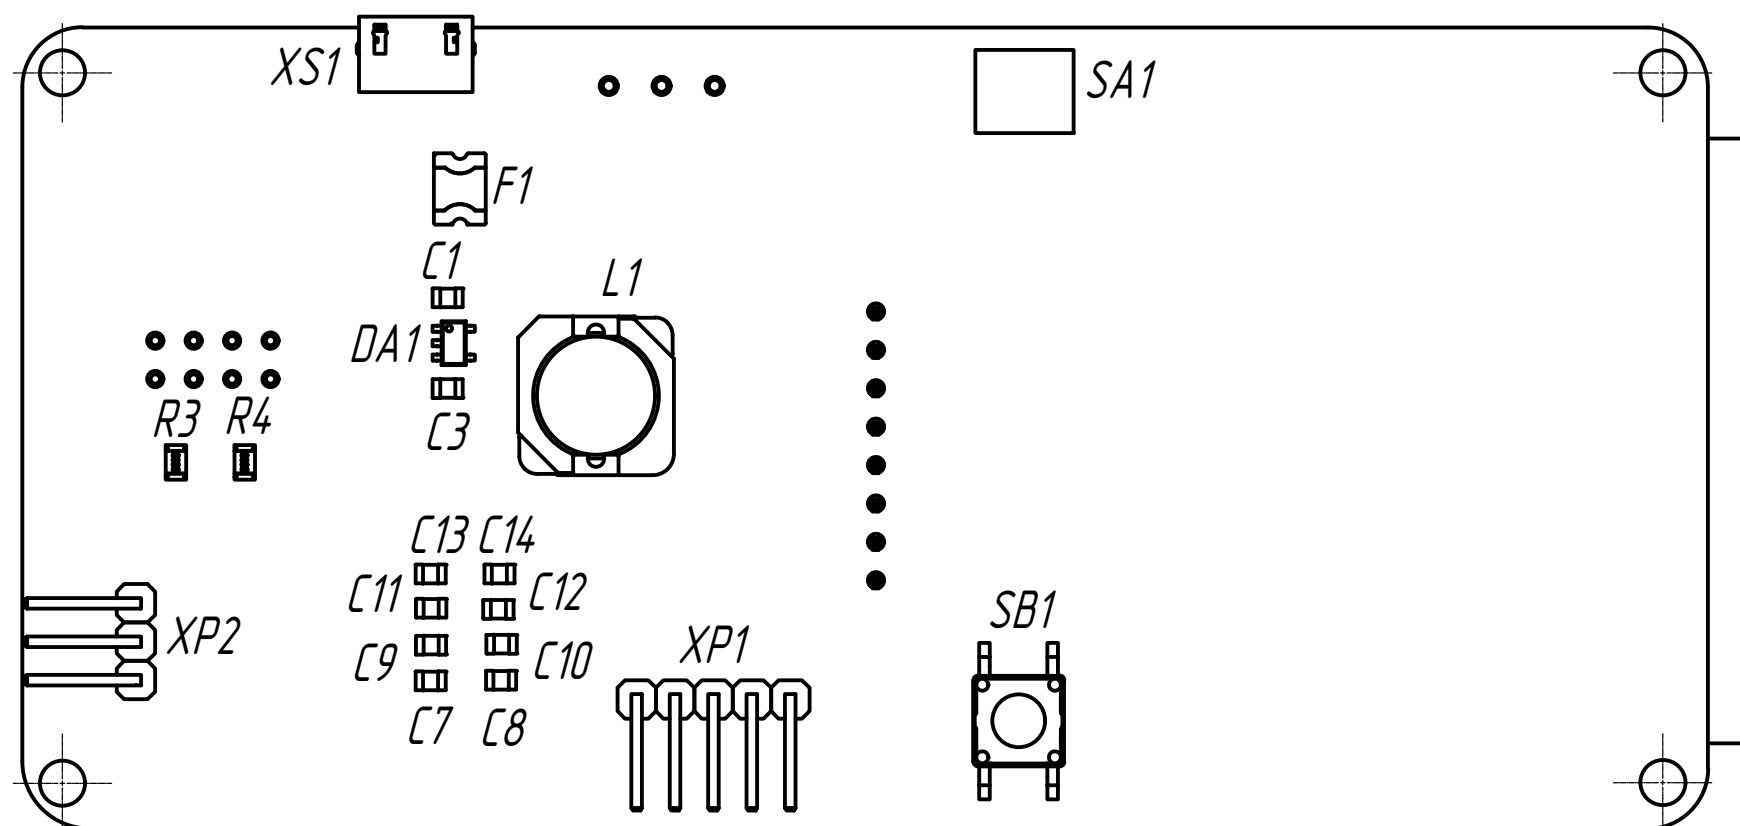

ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.001 СБ						Устройство учета электронных компонентов			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Сборочный чертеж ячейки					2:1
Разраб.	Кутаев К.С.								Лист	Листов	1
Провер.	Гладких А.А.								МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Т. контр.									Кафедра ИУ 4		
Н. контр.									Группа ИУ 4-83 Б		
Утв.											

Копировал

Формат А2

Перв. прим. ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.001

Изм. № подл. Подп. и дата Взам инв. № инв. Подп. и дата