



*Вариант 1*

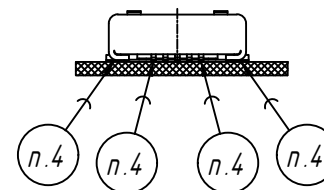

*Вариант 2*

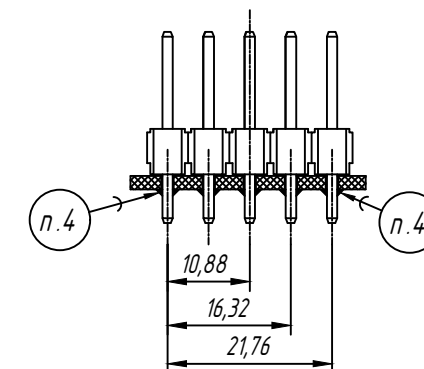

1. \*Размеры для справок
2. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ 4.11.04.03.23.1.31.11.001 ЭЗ. Маркировка элементов показана условно
3. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-97
4. Паять припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76 или аналогичным по составу и эксплуатационной стойкости согласно ГОСТ 23592-96
5. После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто -бензиновой смесью ГОСТ 18300-87
6. Контроль паяных соединений производить визуально -оптическим методом по ГОСТ 24715-81
7. Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба
8. Печатные проводники условно не показаны
9. Остальные технические требования по ОСТ 4 Г 0.070.015-75.

					ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 СБ						
					Устройство визуальной индикации температуры в помещении  Сборочный чертеж ячейки			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							1:1
Разраб.	Кутаев К.С.										
Провер.	Орлов А.О.										
Т.контр.											
								Лист	Листов 1		
Н.контр.								МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ 4 Группа ИУ 4-31М			
Утв.											