


MODO DE OPERACION


LA OPERACION NORMAL DEL MAIS CONTEMPLA MEDIR LA TENSION 3 Φ EN LA LINEA. SE DISPONE DE DOS BARRAS DE DONDE SE PUEDE TOMAR ESTA MEDIDA: LA BARRA "A" Y LA BARRA "B". SI EN LA MEDICION HAY UNA FASE MENOS SE OPERA EN "MODO EMERGENCIA". SI EN LA MEDICION HAY DOS O MAS FASES MENOS SE PASA A "MODO PASIVO".

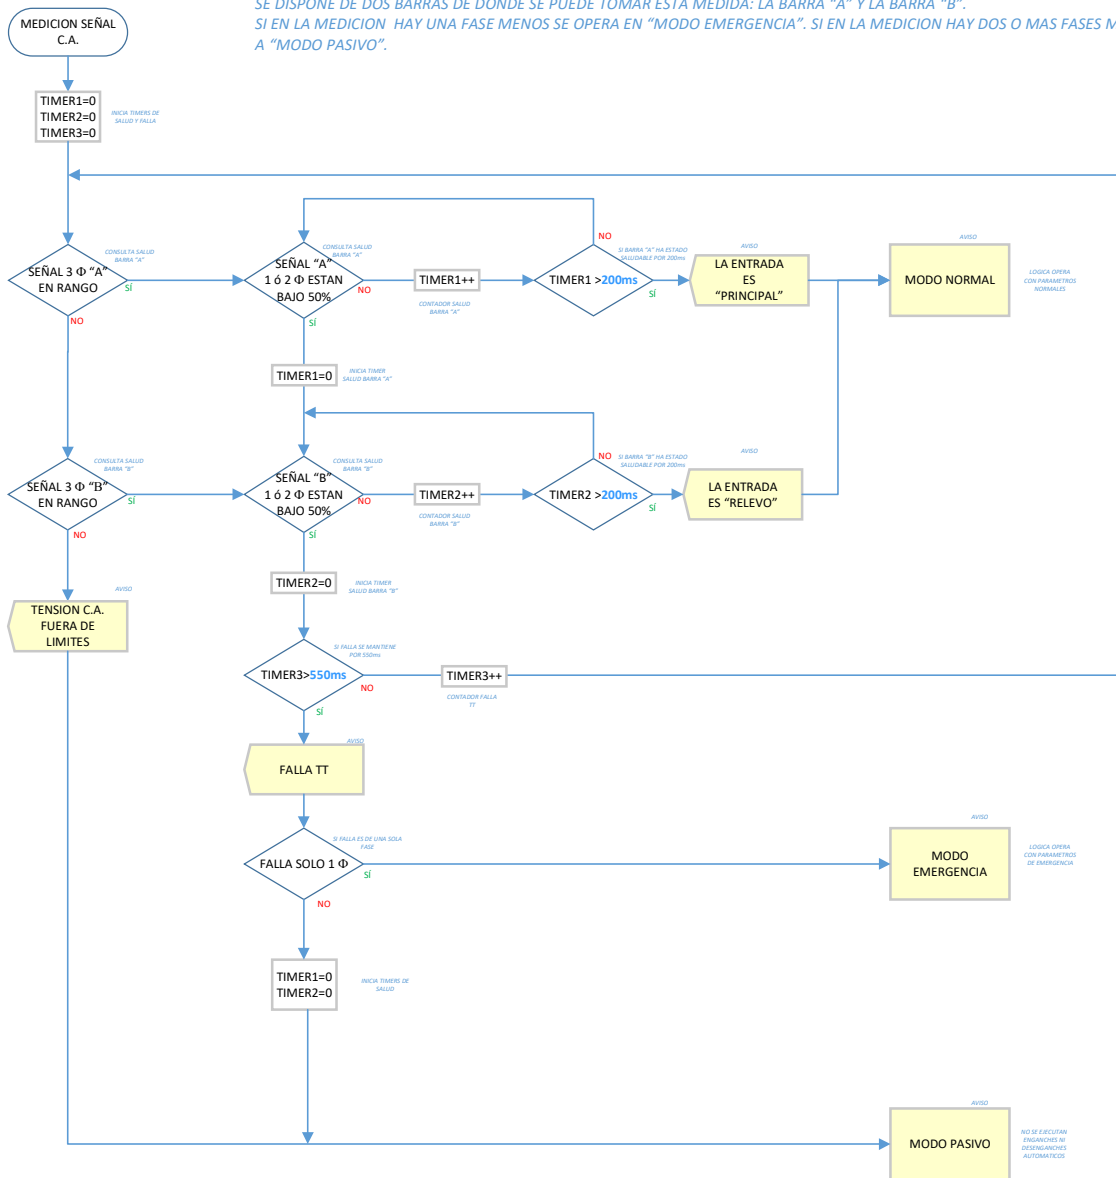

BLOQUEOS

EXISTEN CONDICIONES QUE LLEVAN AL MAS A BLOQUEAR LA OPERACION DE UN REACTOR. MIENTRAS UN REACTOR APAREZCA BLOQUEADO NO SE PUEDE USAR PARA ENGANCHAR NI DESENGANCHAR.


SI LA CONDICION SE MANTIENE PRESENTE POR UN DETERMINADO TIEMPO, EL MAS BLOQUEA. PARA DESBLOQUEARSE LA CONDICION DEBE DESAPARECER POR OTRO TIEMPO DETERMINADO (HISTERESIS).

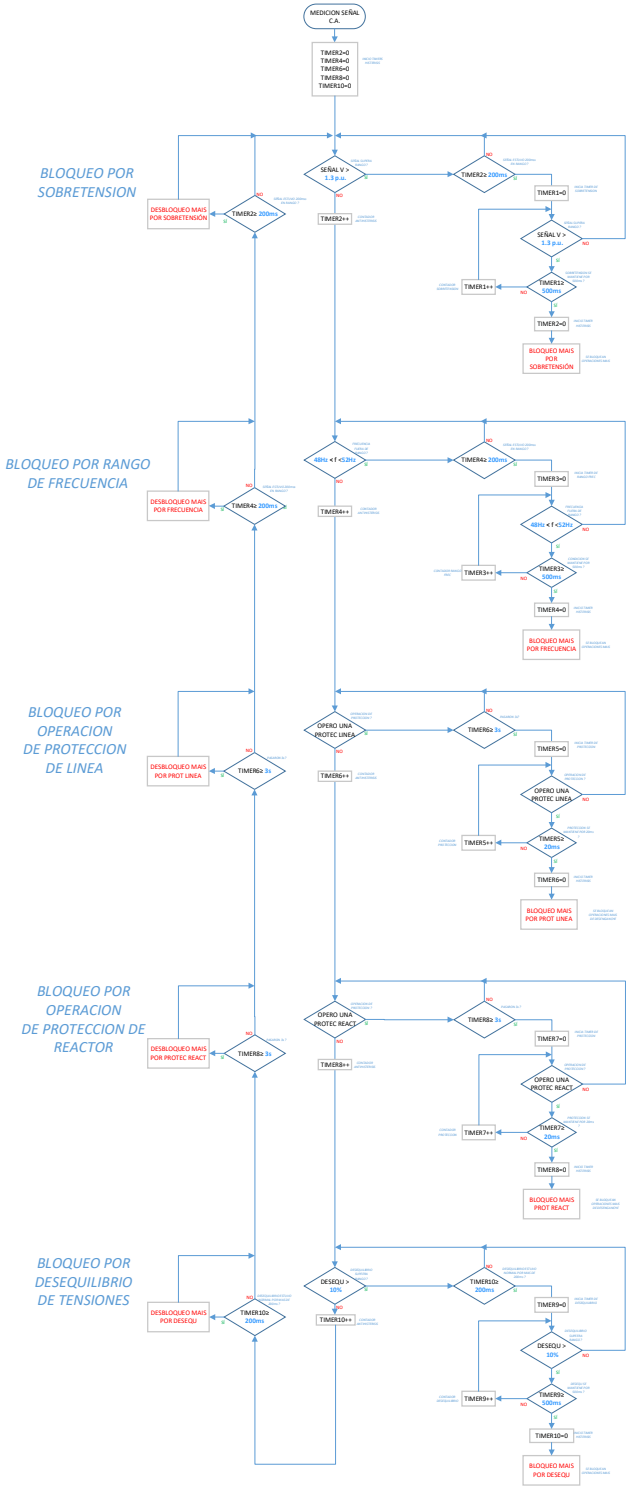

SOBRETENSION, MODO NORMAL Y MODO EMERGENCIA

EL MAIS PUEDE OPERAR POR DOS UMBRALES DE SOBRETENSION.

SI LA SOBRETENSION SE MANTIENE PRESENTE POR UN DETERMINADO TIEMPO, EL MAIS ENGANCHAS.
PARA REACTIVARSE LA DETECCIÓN, LA TENSION DEBE BAJAR A UN RANGO NORMAL POR OTRO TIEMPO DETERMINADO (HISTÉRESIS).

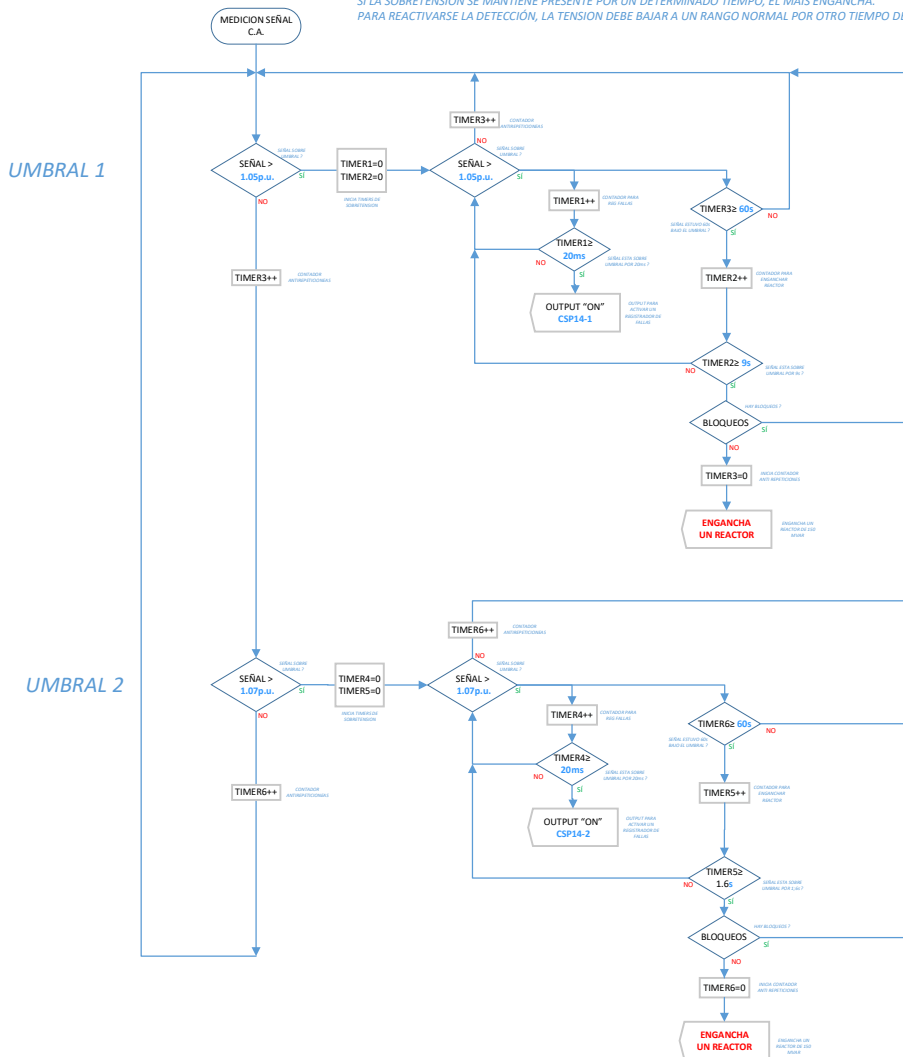


BAJATENSION, MODO NORMAL Y MODO EMERGENCIA

EL MAIS PUEDE OPERAR POR DOS UMBRALES DE BAJA TENSION.

SI LA BAJA SE MANTIENE PRESENTE POR UN DETERMINADO TIEMPO, EL MAIS DESENGANCHA.
PARA REACTIVARSE LA DETECCIÓN, LA TENSION DEBE ESTAR EN UN RANGO NORMAL POR OTRO TIEMPO DETERMINADO (HISTÉRESIS).

UMBRAL 1

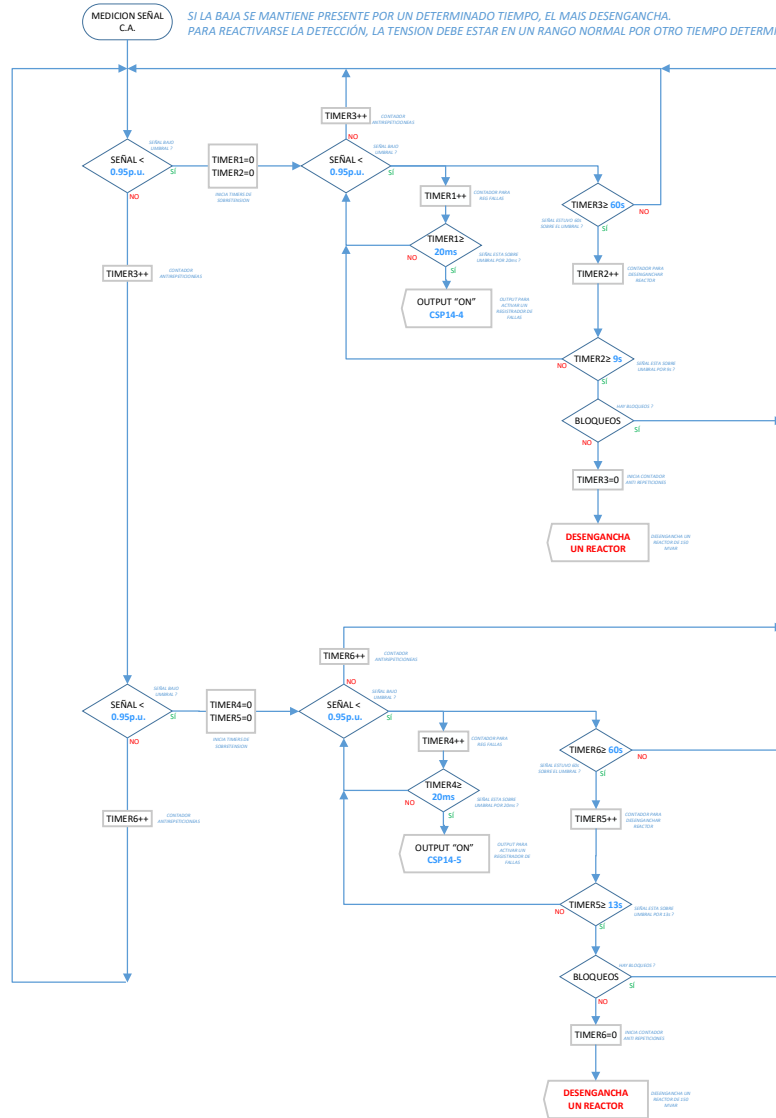


EL MAIS PUEDE OPERAR POR TRES UMERALES DE CAIDA DE TENSION.


SI LA BAJA SE MANTIENE PRESENTE POR UN DETERMINADO TIEMPO, EL MAIS DESENGANCHA.

PARA REACTIVARSE LA DETECCION, LA TENSION DEBE ESTAR EN UN RANGO NORMAL POR OTRO TIEMPO DETERMINADO (HISTERESIS).

MEDICION SENAL

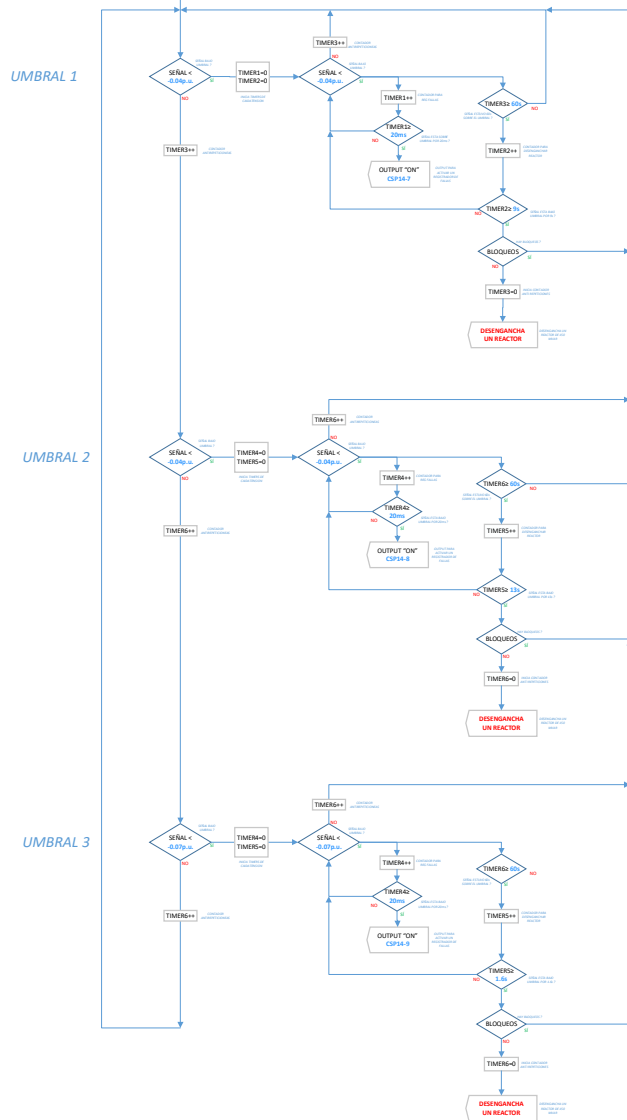

DISPONIBILIDAD DE REACTOR PARA ENGANCHE

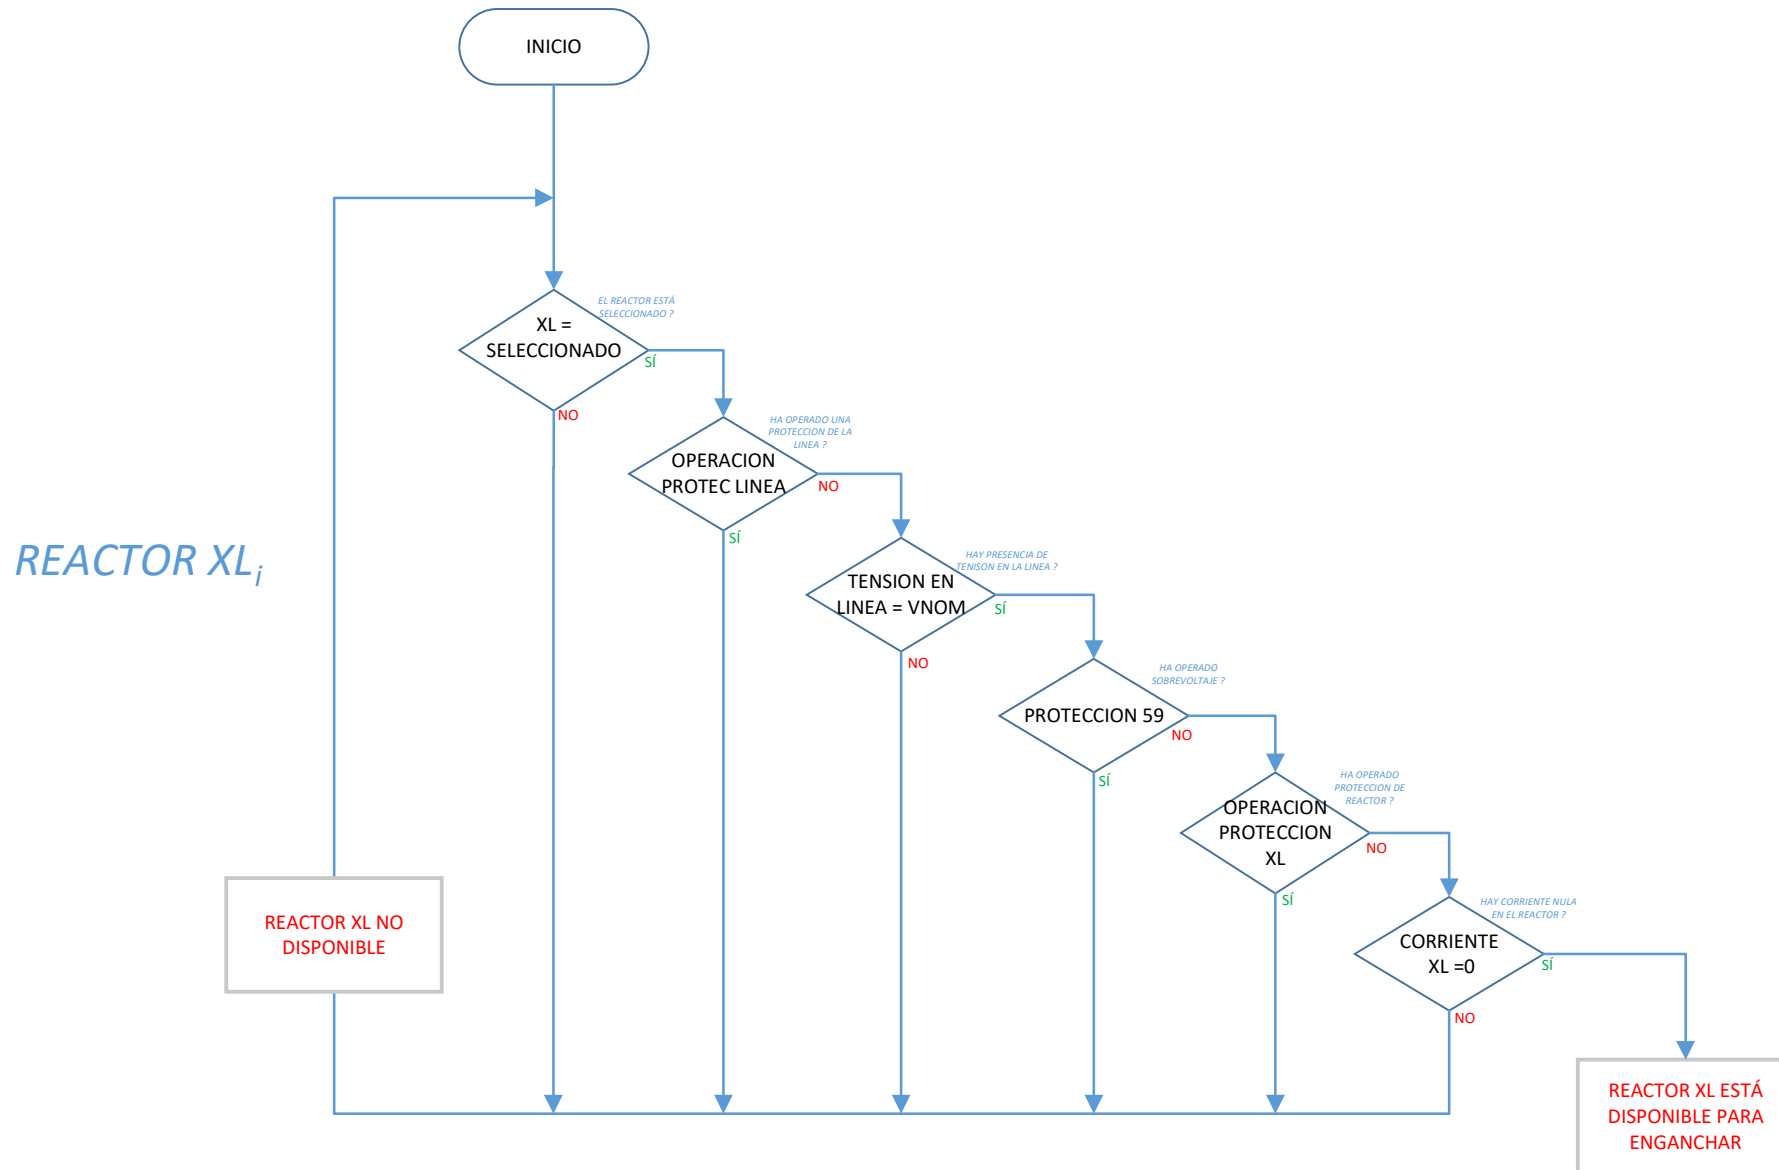

DISPONIBILIDAD DE REACTOR PARA DESENGANCHE

REACTOR XL_i

