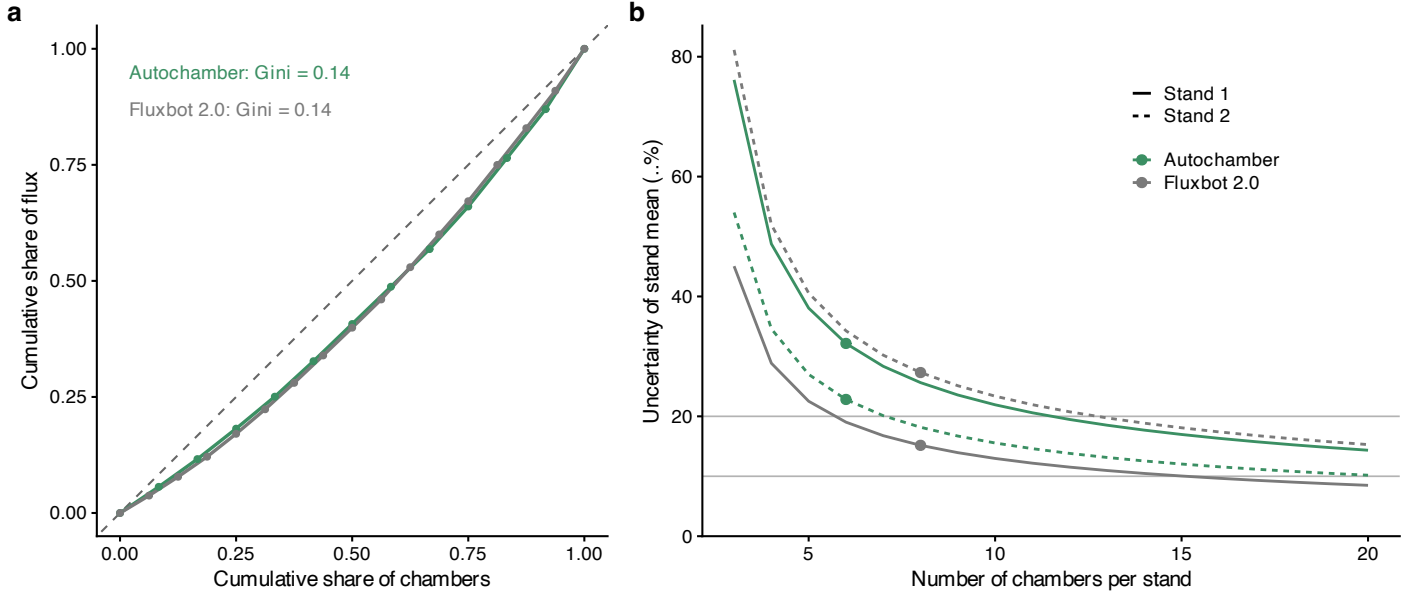
a
Autochamber: Gini = 0.14
Fluxbot 2.0: Gini = 0.14
Cumulative share of flux
Cumulative share of chambers
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
b
Stand 1
Stand 2
Autochamber
Fluxbot 2.0
Uncertainty of stand mean (..%)
Number of chambers per stand
0
20
40
60
80
5
10
15
20